

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame

B21-00295

Data de Instalação: 14/07/2025 09:28 **Término:** 15/07/2025 09:55

Protocolo de Medições: Padrão

Código:

B21-00295

2 - Paciente

Nome: JOÃO BATISTA MARINS

Sexo: M

Fumante: Sim

Altura: 1,70

Tel:

Idade: 66

Peso: 78

Fax:

Diagnóstico:

Motivo do Exame:

3 - Médico Solicitante

Nome: ANA LUISA MOREIRA REIS

Clínica:

Tel:

Fax:

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

15/07/2025

ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA
C.R.M.:

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame B21-00295	Paciente: JOÃO BATISTA MARINS Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59	Código: B21-00295
---------------------------------	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	09:29	127	87	105	40	68	Medição manual	49	03:00	109	60	83	49	57	
2	09:45	67	55	60	12	72		50	03:30	93	63	77	30	57	
3	10:03	146	86	113	60	69		51	04:00	118	58	85	60	59	
4	10:15	90	51	69	39	87		52	04:30	99	48	71	51	56	
5	10:30	118	95	106	23	71		53	05:00	110	65	85	45	56	
6	11:15	106	64	83	42	76		54	05:33	114	62	86	52	58	
7	11:48	111	67	87	44	76		55	06:03	114	78	94	36	58	
8	12:00	105	66	84	39	73		56	07:18	130	88	107	42	71	
9	12:18	108	71	88	37	71		57	07:30	135	91	112	44	69	
10	12:30	108	72	88	36	68		58	09:55						Aparelho desligado manualmente
11	12:45	81	51	65	30	62									
12	13:00	100	55	76	45	62									
13	13:15	107	71	88	36	60									
14	13:30	111	79	94	32	64									
15	13:48	112	72	91	40	73									
16	14:15	115	80	96	35	81									
17	14:30	118	83	99	35	76									
18	15:30	109	72	89	37	80									
19	15:45	119	75	95	44	89									
20	16:00	117	72	92	45	77									
21	16:48	123	86	103	37	77									
22	18:03	123	83	101	40	84									
23	18:33	135	94	113	41	75									
24	18:45	132	96	113	36	69									
25	19:03	132	81	104	51	65									
26	19:15	133	91	111	42	68									
27	19:30	130	86	106	44	67									
28	19:45	132	86	107	46	66									
29	20:00	132	88	108	44	68									
30	20:15	130	96	112	34	67									
31	20:30	130	87	107	43	66									
32	20:45	140	77	105	63	67									
33	21:00	116	72	92	44	66									
34	21:18	95	79	86	16	67									
35	21:30	128	89	107	39	62									
36	21:48	114	68	89	46	62									
37	22:00	115	77	94	38	64									
38	22:18	123	80	99	43	65									
39	22:30	118	47	79	71	62									
40	22:45	115	70	91	45	63									
41	23:00	104	59	80	45	57									
42	23:30	103	55	77	48	62									
43	00:00	116	97	106	19	68									
44	00:30	117	77	95	40	63									
45	01:00	120	84	100	36	57									
46	01:30	120	78	97	42	60									
47	02:00	109	60	82	49	58									
48	02:33	103	60	80	43	57									

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística


Nº do Exame B21-00295	Paciente: JOÃO BATISTA MARINS Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59	Código: B21-00295
---------------------------------	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	74	
Medições Válidas:	57 = 77%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	116 / 74 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	118 / 77 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	110 / 67 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	133 / 90 mmHg	
Ascenso Matinal*:	26 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	6% / 13%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	5% / 36%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	0% / 33%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	4% / 35%	até 50% / 50%
* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.		
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	146 mmHg às 10:03 hs	
PAD:	96 mmHg às 18:45 hs	
PAM:	113 mmHg às 10:03 hs	
PP:	71 mmHg às 22:30 hs	
Período do Sono:		
PAS:	120 mmHg às 01:00 hs	
PAD:	97 mmHg às 00:00 hs	
PAM:	106 mmHg às 00:00 hs	
PP:	60 mmHg às 04:00 hs	
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	67 mmHg às 09:45 hs	
PAD:	47 mmHg às 22:30 hs	
PAM:	60 mmHg às 09:45 hs	
PP:	12 mmHg às 09:45 hs	
Período do Sono:		
PAS:	93 mmHg às 03:30 hs	
PAD:	48 mmHg às 04:30 hs	
PAM:	71 mmHg às 04:30 hs	
PP:	19 mmHg às 00:00 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	14,5 / 13,5	
Período da Vigília:	15,8 / 12,8	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	8,1 / 13,0	até 10,0 / 8,0

**RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG**

Gráfico das Pressões

Nº do Exame B21-00295	Paciente: JOÃO BATISTA MARINS Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59	Código: B21-00295
---------------------------------	--	------------------------------------

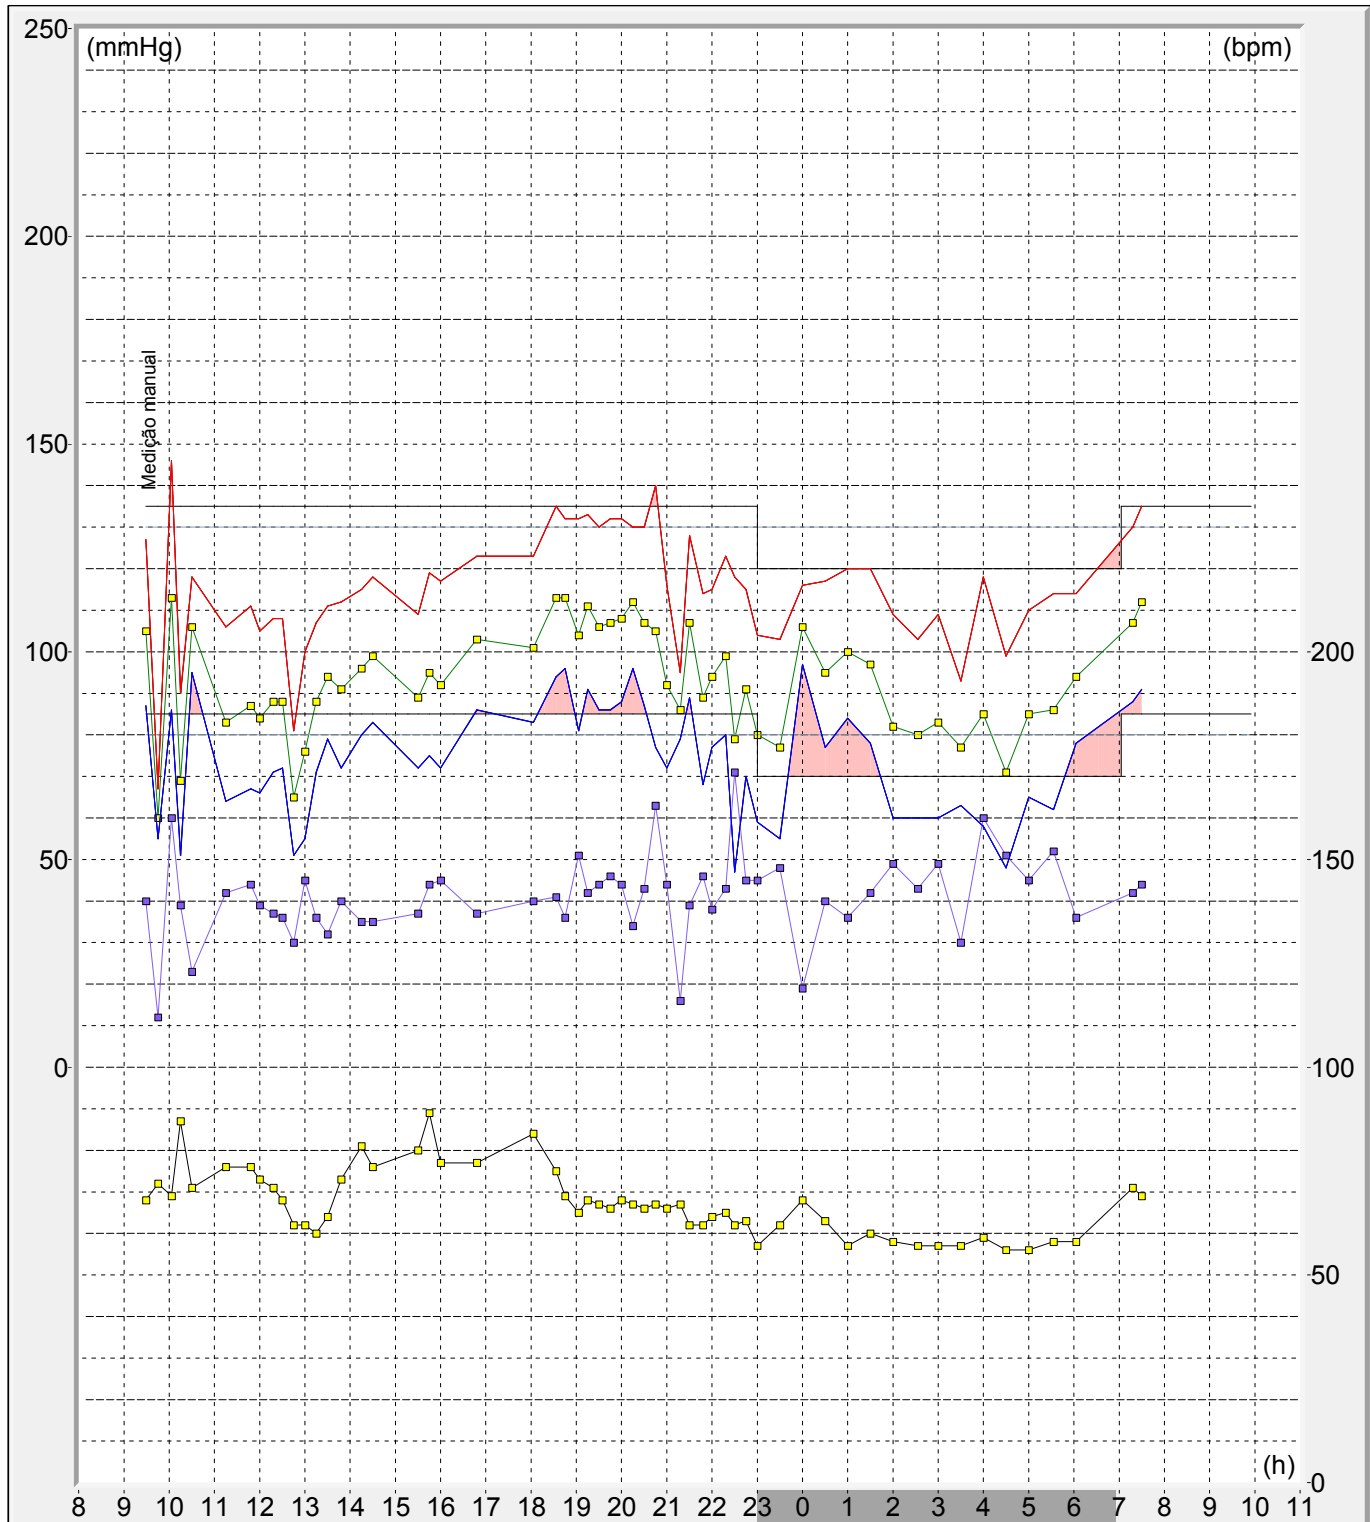


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame B21-00295	Paciente: JOÃO BATISTA MARINS Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59	Código: B21-00295
---------------------------------	--	------------------------------------

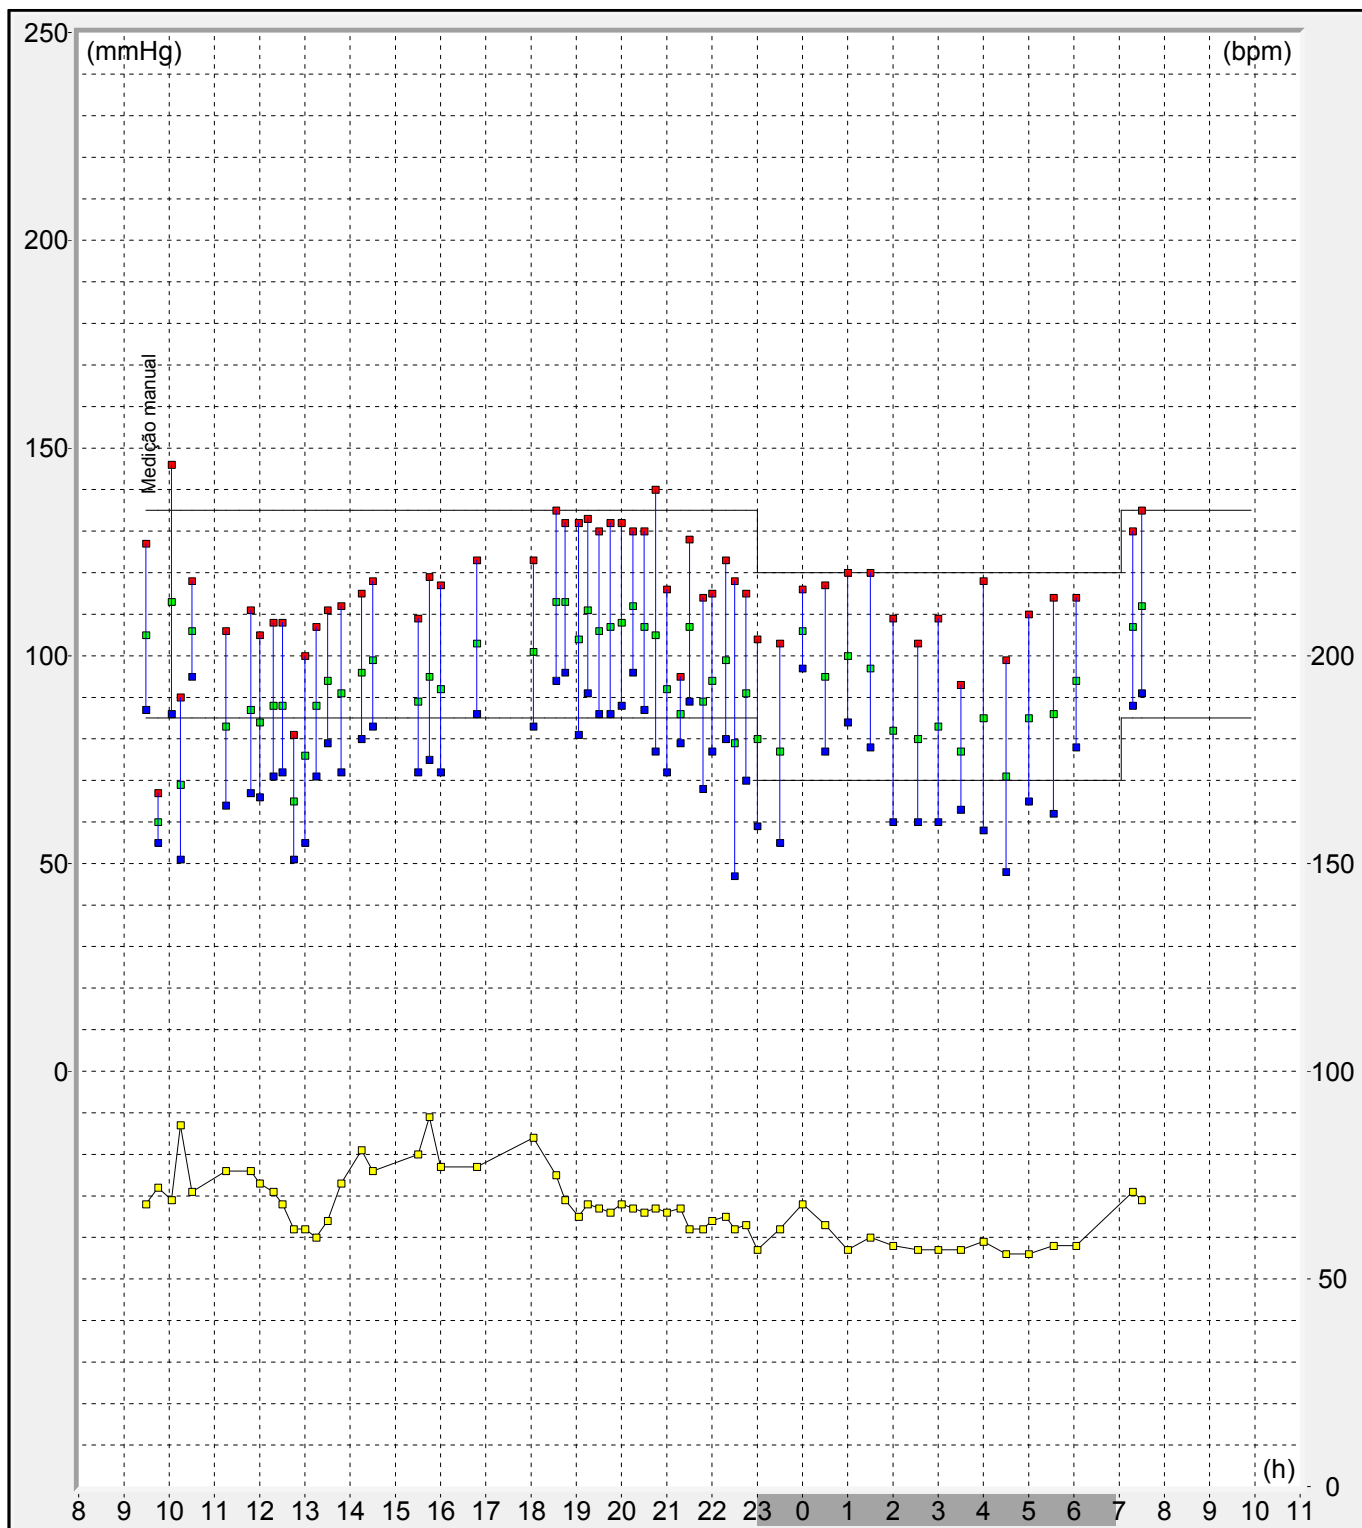


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame B21-00295	Paciente: JOÃO BATISTA MARINS Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59	Código: B21-00295
---------------------------------	--	------------------------------------

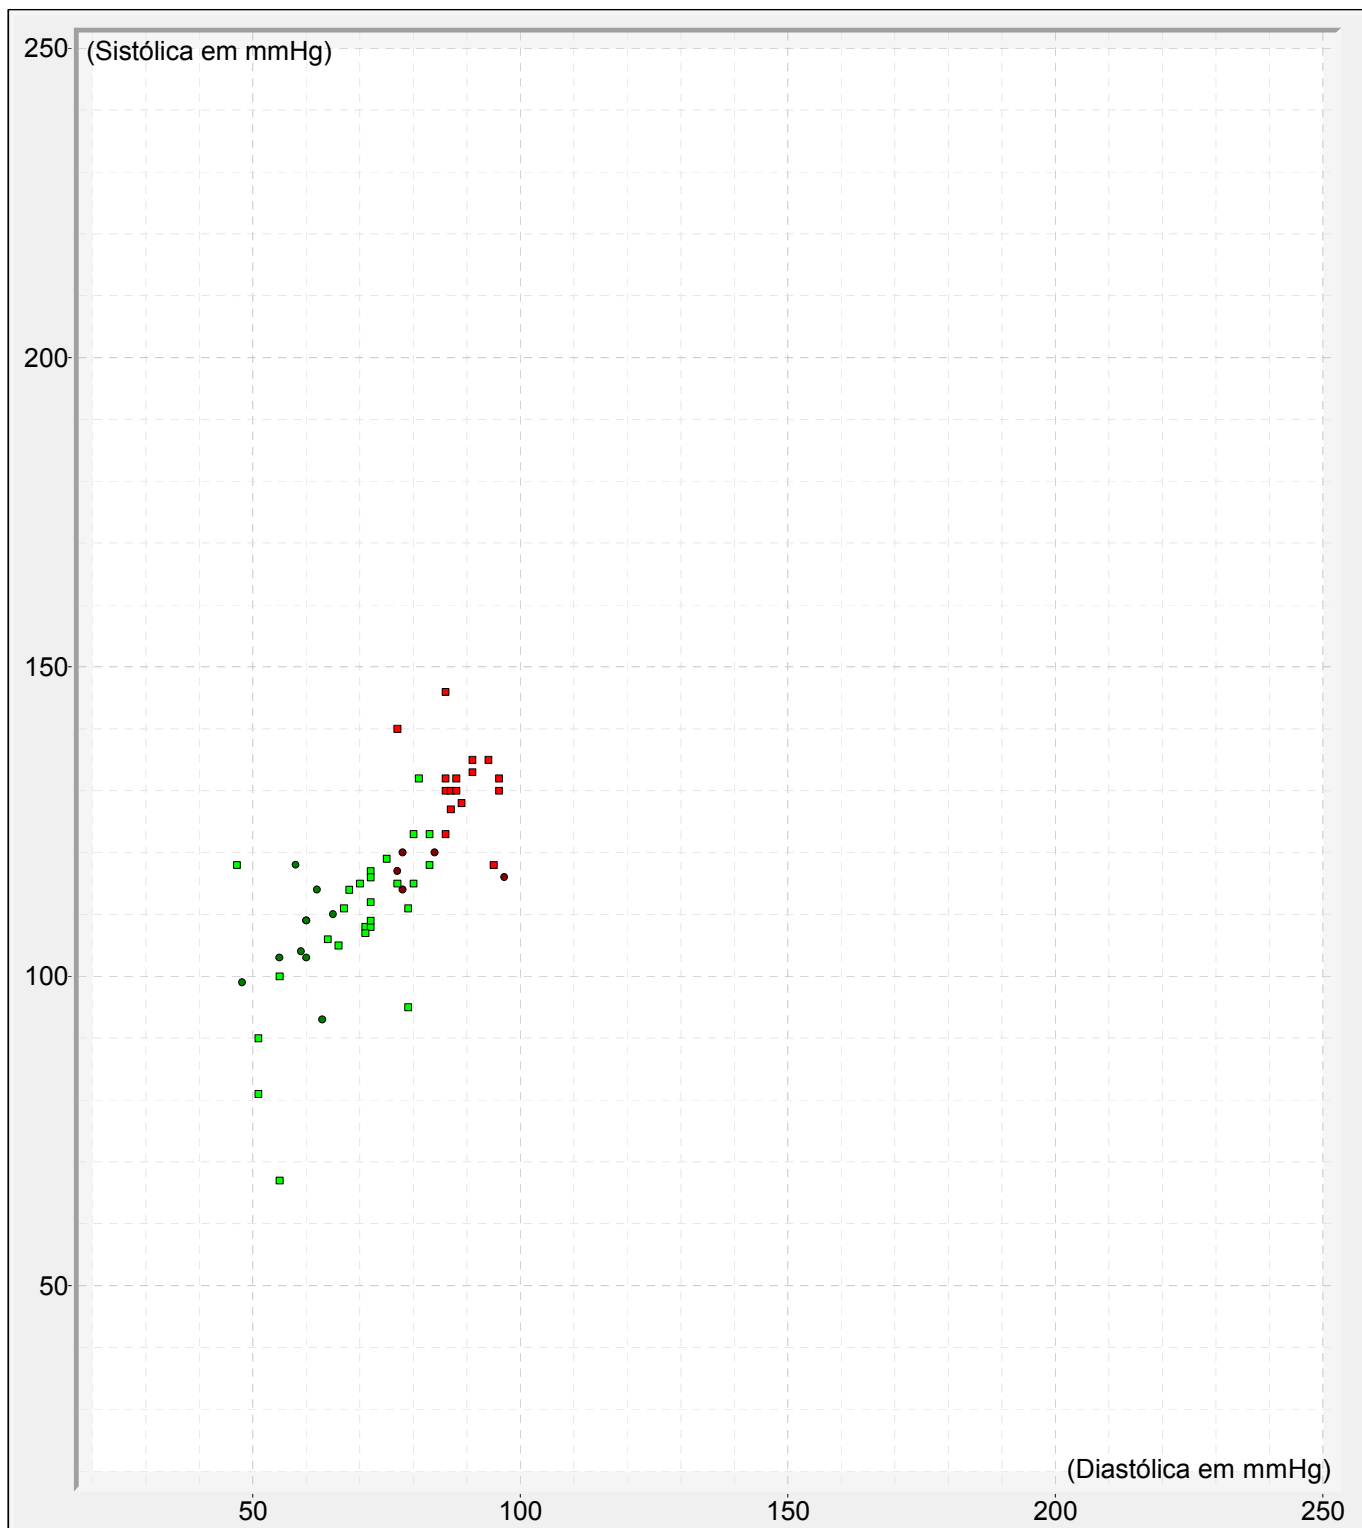

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame
B21-00295

Paciente: JOÃO BATISTA MARINS
Data de Instalação: 14/07/2025 09:28:59

Código:
B21-00295

