

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 7054363
Nome: BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS
Idade: 37 anos 0 meses DN: 23/07/1988 Data de exame: 04/08/2025 06:00
Altura: 175 cm Peso: 82 kg IMC: 26,8
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: OPERADOR DE PRODUÇÃO III

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,01	4,07	8,02	74%	Bom sopro	-1%	06:00	04/08/2025
Base*	3,09	4,05	7,17	76%	Bom sopro		06:01	04/08/2025
Base	3,04	4,08	7,17	75%	Bom sopro	0%	06:02	04/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(3,09 l)	74%						3,43 l	4,19 l	4,95 l	
VEF6	(4,02 l)	79%						4,22 l	5,09 l	5,96 l	
CVF	(4,05 l)	79%						4,20 l	5,10 l	6,00 l	
VEF1/CVF	76%	93%						75%	82%	90%	
PFE	(7,17 l/s)	62%						8,75 l/s	11,51 l/s	14,27 l/s	
FEF50	(2,94 l/s)	57%						3,10 l/s	5,16 l/s	7,23 l/s	
FEF25-75	(2,48 l/s)	58%						2,52 l/s	4,27 l/s	6,02 l/s	
FEF25-75/CVF	61 /s	72%						54 /s	85 /s	115 /s	
TEF	6,31 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

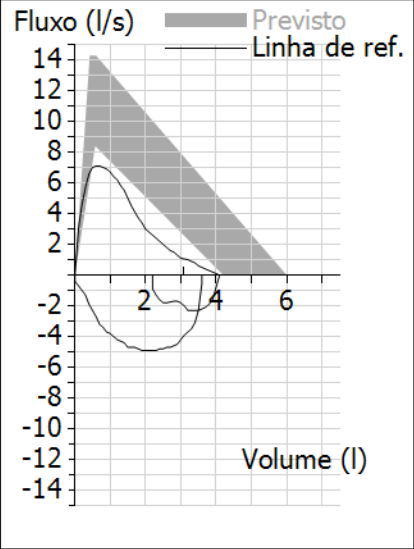

Melhor gráfico de volume/tempo

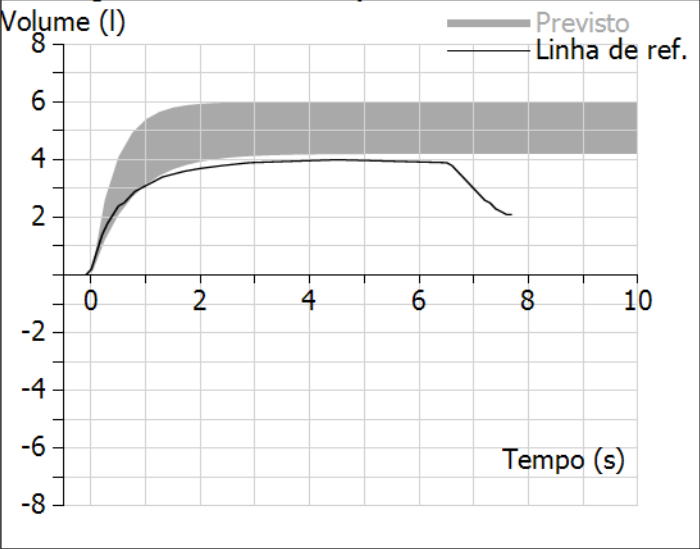

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME A