

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 343025589
Nome: OZIAS GOMES DOS SANTOS
Idade: 43 anos 7 meses DN: 08/12/1981 Data de exame: 04/08/2025 08:55
Altura: 165 cm Peso: 77 kg IMC: 28,3
Sexo: Masculino Etnia: Caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... EDF TIMES SQUARE RESIDENCE

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,97	3,42	8,03	87%	Bom sopro	-2%	08:55	04/08/2025
Base*	2,94	3,55	10,33	83%	Bom sopro		08:59	04/08/2025
Base	2,98	3,44	10,31	87%	Bom sopro	-1%	09:00	04/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(2,94 l)	79%						2,94 l	3,70 l	4,46 l	
CVF	(3,55 l)	80%						3,56 l	4,46 l	5,36 l	
VEF1/CVF	83%	100%						75%	83%	91%	
PFE	10,33 l/s	96%						8,19 l/s	10,77 l/s	13,36 l/s	
FEF25-75	2,90 l/s	75%						2,27 l/s	3,85 l/s	5,43 l/s	
FEF25-75/CVF	82 /s	94%						56 /s	87 /s	118 /s	
TEF	4,07 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

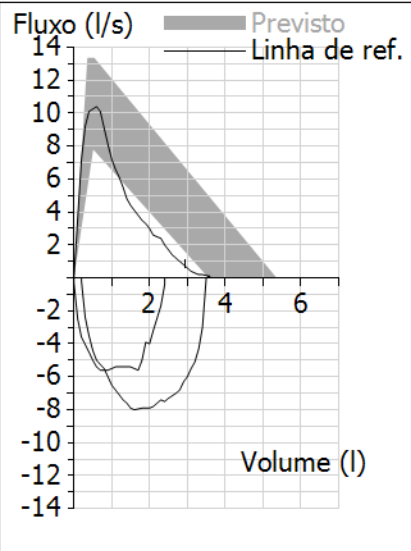

Melhor gráfico de volume/tempo

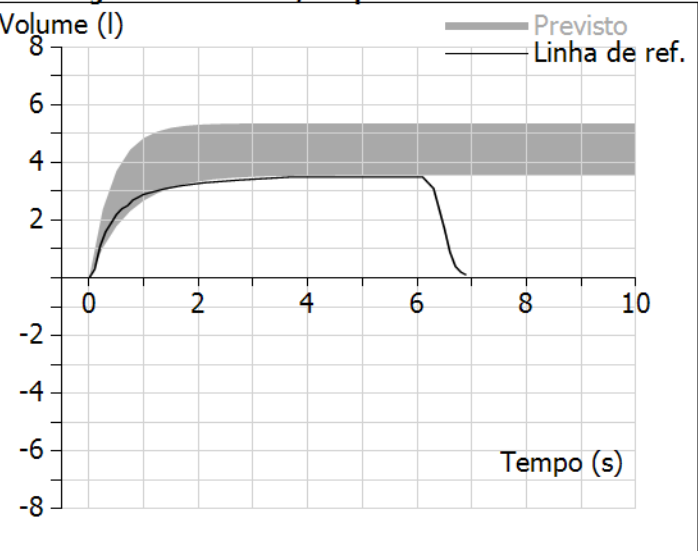

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME A