

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 6551246
Nome: MARIO JORGE RAMOS DOS SANTOS
Idade: 36 anos 11 meses DN: 23/08/1988 Data de exame: 04/08/2025 06:12
Altura: 178 cm Peso: 96 kg IMC: 30,3
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: TECNICO DE LABORATORIO QUIMICO II

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,25	3,82	6,14	85%	Bom sopro	-6%	06:13	04/08/2025
Base*	3,44	4,05	6,08	85%	Bom sopro		06:13	04/08/2025
Base	3,43	4,01	6,10	86%	Início lento	-1%	06:14	04/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(3,44 l)	80%						3,56 l	4,32 l	5,08 l	
VEF6	(4,05 l)	77%						4,40 l	5,27 l	6,14 l	
CVF	(4,05 l)	77%						4,38 l	5,28 l	6,18 l	
VEF1/CVF	85%	104%						74%	82%	90%	
PFE	(6,08 l/s)	52%						8,90 l/s	11,71 l/s	14,52 l/s	
FEF50	5,54 l/s	106%						3,14 l/s	5,24 l/s	7,34 l/s	
FEF25-75	4,01 l/s	92%						2,57 l/s	4,35 l/s	6,14 l/s	
FEF25-75/CVF	99 /s	119%						53 /s	83 /s	113 /s	
TEF	3,65 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

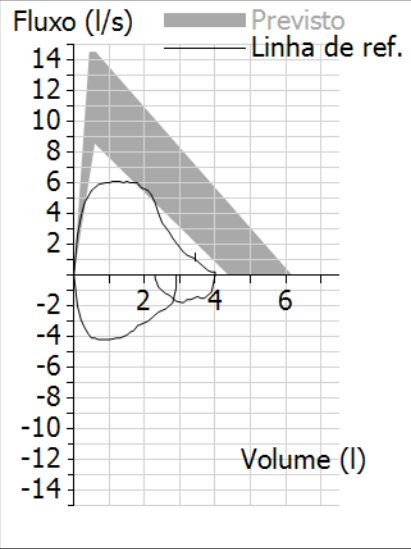

Melhor gráfico de volume/tempo

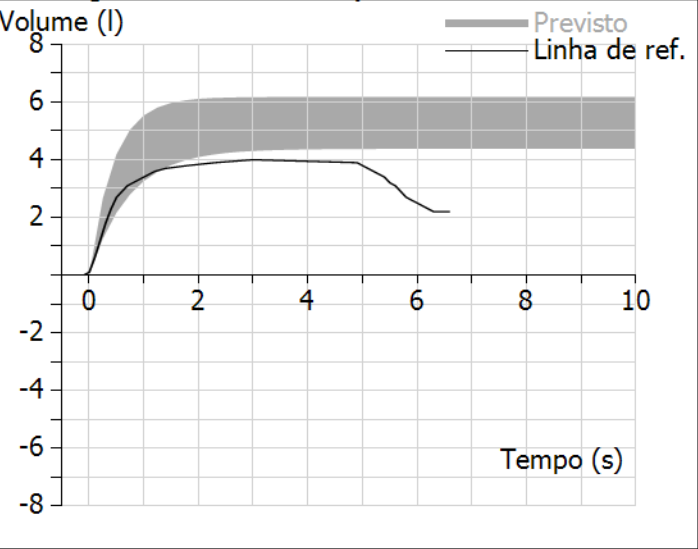

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME A