

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 7906469.
Nome: JASIEL DE ALBUQUERQUE FALCAO
Idade: 34 anos 8 meses DN: 27/11/1990 Data de exame: 04/08/2025 06:25
Altura: 175 cm Peso: 83 kg IMC: 27,1
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: OPERADOR DE PRODUÇÃO E UTILIDADE II

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,95	4,52	5,66	87%	Início lento	-3%	06:25	04/08/2025
Base*	4,14	4,63	8,02	89%	Bom sopro		06:26	04/08/2025
Base	3,56	3,96	6,15	90%	Bom sopro	-14%	06:27	04/08/2025
Base	4,08	4,58	6,72	89%	Início lento	-1%	06:27	04/08/2025
Base	3,93	4,41	5,80	89%	Bom sopro	-5%	06:28	04/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	4,14 l	97%						3,51 l	4,27 l	5,03 l	
VEF6	4,63 l	90%						4,29 l	5,16 l	6,03 l	
CVF	4,63 l	90%						4,26 l	5,16 l	6,06 l	
VEF1/CVF	89%	108%						75%	83%	91%	
PFE	(8,02 l/s)	69%						8,83 l/s	11,62 l/s	14,41 l/s	
FEF50	5,56 l/s	103%						3,24 l/s	5,40 l/s	7,56 l/s	
FEF25-75	4,97 l/s	110%						2,67 l/s	4,53 l/s	6,39 l/s	
FEF25-75/CVF	107 /s	122%						56 /s	88 /s	120 /s	
TEF	3,71 s										


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

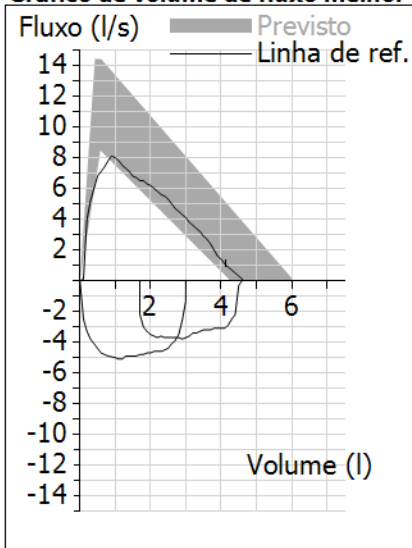

Melhor gráfico de volume/tempo

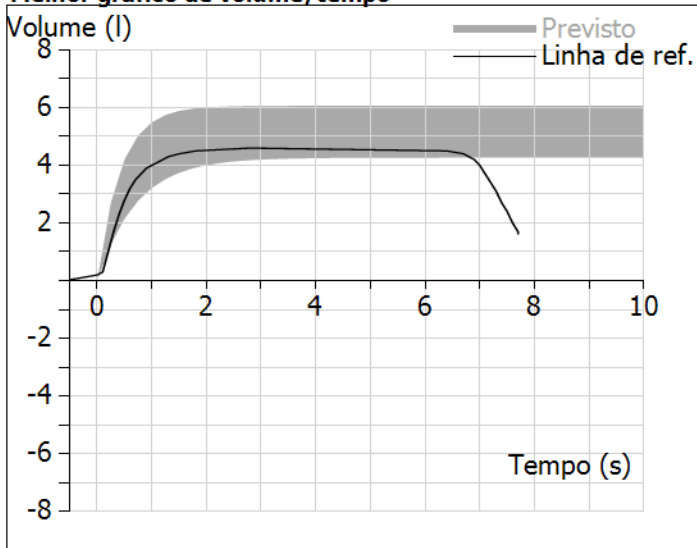

Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME B