



Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: BL5-00823	Data de Instalação: 07/08/2025 13:38 Término: 08/08/2025 13:52 Protocolo de Medições: Padrão	Código: BL5-00823
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: IVETE APARECIDA CHAVES	Idade: 61		
Sexo: F	Altura: 163	Peso: 61	Nascimento: 01/03/1964
Fumante: Sim	Tel:		Fax:
Diagnóstico:			
Motivo do Exame:			

3 - Médico Solicitante

Nome: MATEUS FREZZA DE OLIVEIRA	Tel:
Clínica:	Fax:

4 - Laudo Médico

--

5 - Data e Assinatura

08/08/2025	DANIEL CALHEIROS BATISTA C.R.M.: 26357
-------------------	--

Tabela das Medições

Nº do Exame: BL5-00823	Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00	Código: BL5-00823
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:38	133	71	99	62	69	Medição manual	48	05:00	111	55	81	56	68	
2	13:45	136	65	97	71	69		49	05:30	118	60	87	58	73	
3	14:00	120	59	87	61	72		50	06:03	134	68	98	66	111	
4	14:15	123	66	92	57	80		51	06:30	132	89	109	43	111	
5	14:30	143	82	110	61	75		52	07:00	140	80	108	60	90	
6	15:03	124	70	95	54	68		53	07:30	150	65	104	85	96	
7	15:15	150	72	108	78	77		54	07:45	127	74	98	53	104	
8	15:30	135	56	92	79	69		55	08:00	121	77	97	44	98	
9	16:00	143	76	107	67	73		56	08:15	122	67	92	55	101	
10	16:15	141	70	103	71	67		57	08:45	135	79	104	56	84	
11	16:33	133	75	102	58	68		58	09:03	108	74	90	34	76	
12	16:45	103	47	73	56	69		59	09:15	129	66	95	63	81	
13	17:03	115	80	96	35	72		60	09:30	134	70	99	64	67	
14	17:15	138	73	103	65	81		61	09:48	107	74	89	33	84	
15	17:30	149	69	106	80	70		62	10:00	117	72	93	45	70	
16	17:45	133	66	96	67	76		63	10:15	128	67	95	61	71	
17	18:00	135	68	99	67	75		64	10:30	131	75	101	56	72	
18	18:18	98	57	76	41	89		65	10:45	128	74	98	54	84	
19	18:30	123	81	100	42	71		66	11:00	138	67	100	71	75	
20	19:00	131	66	96	65	74		67	11:15	143	64	100	79	77	
21	19:15	89	60	74	29	81		68	11:30	122	66	92	56	85	
22	19:30	134	51	89	83	71		69	11:45	121	70	93	51	70	
23	19:45	136	76	103	60	64		70	12:30	144	45	91	99	93	
24	20:00	126	61	91	65	67		71	12:45	126	36	77	90	95	
25	20:15	127	69	96	58	70		72	13:03	101	44	70	57	87	
26	20:30	141	67	101	74	77		73	13:15	117	60	86	57	75	
27	20:45	132	63	95	69	68		74	13:30	109	60	82	49	81	
28	21:03	115	59	85	56	68		75	13:45	115	66	88	49	75	
29	21:15	133	65	96	68	65		76	13:52						Aparelho desligado manualmente
30	21:30	124	56	87	68	64									
31	21:45	168	56	108	112	72									
32	22:00	116	69	91	47	68									
33	22:15	119	61	88	58	66									
34	22:30	124	59	89	65	68									
35	22:45	132	66	96	66	65									
36	23:00	140	64	99	76	67									
37	23:30	124	52	85	72	77									
38	00:00	113	56	82	57	78									
39	00:30	106	52	77	54	78									
40	01:00	105	55	78	50	75									
41	01:30	125	62	91	63	66									
42	02:00	113	55	81	58	76									
43	02:30	114	63	86	51	67									
44	03:00	118	59	86	59	73									
45	03:30	118	60	87	58	67									
46	04:00	112	63	85	49	65									
47	04:30	115	63	87	52	67									

Análise Estatística

Nº do Exame: BL5-00823	Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00	Código: BL5-00823
---	---	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	82	
Medições Válidas:	75 = 91%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	126 / 65 mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	128 / 66 mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	119 / 61 mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	7% / 8%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	168 mmHg às 21:45 h	
PAD:	82 mmHg às 14:30 h	
PAM:	110 mmHg às 14:30 h	
PP:	112 mmHg às 21:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	140 mmHg às 23:00 h	
PAD:	89 mmHg às 06:30 h	
PAM:	109 mmHg às 06:30 h	
PP:	76 mmHg às 23:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	89 mmHg às 19:15 h	
PAD:	36 mmHg às 12:45 h	
PAM:	70 mmHg às 13:03 h	
PP:	29 mmHg às 19:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	105 mmHg às 01:00 h	
PAD:	52 mmHg às 23:30 h	
PAM:	77 mmHg às 00:30 h	
PP:	43 mmHg às 06:30 h	



Gráfico das Pressões

<p>Nº do Exame: BL5-00823</p>	<p>Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00</p>	<p>Código: BL5-00823</p>
---	---	--

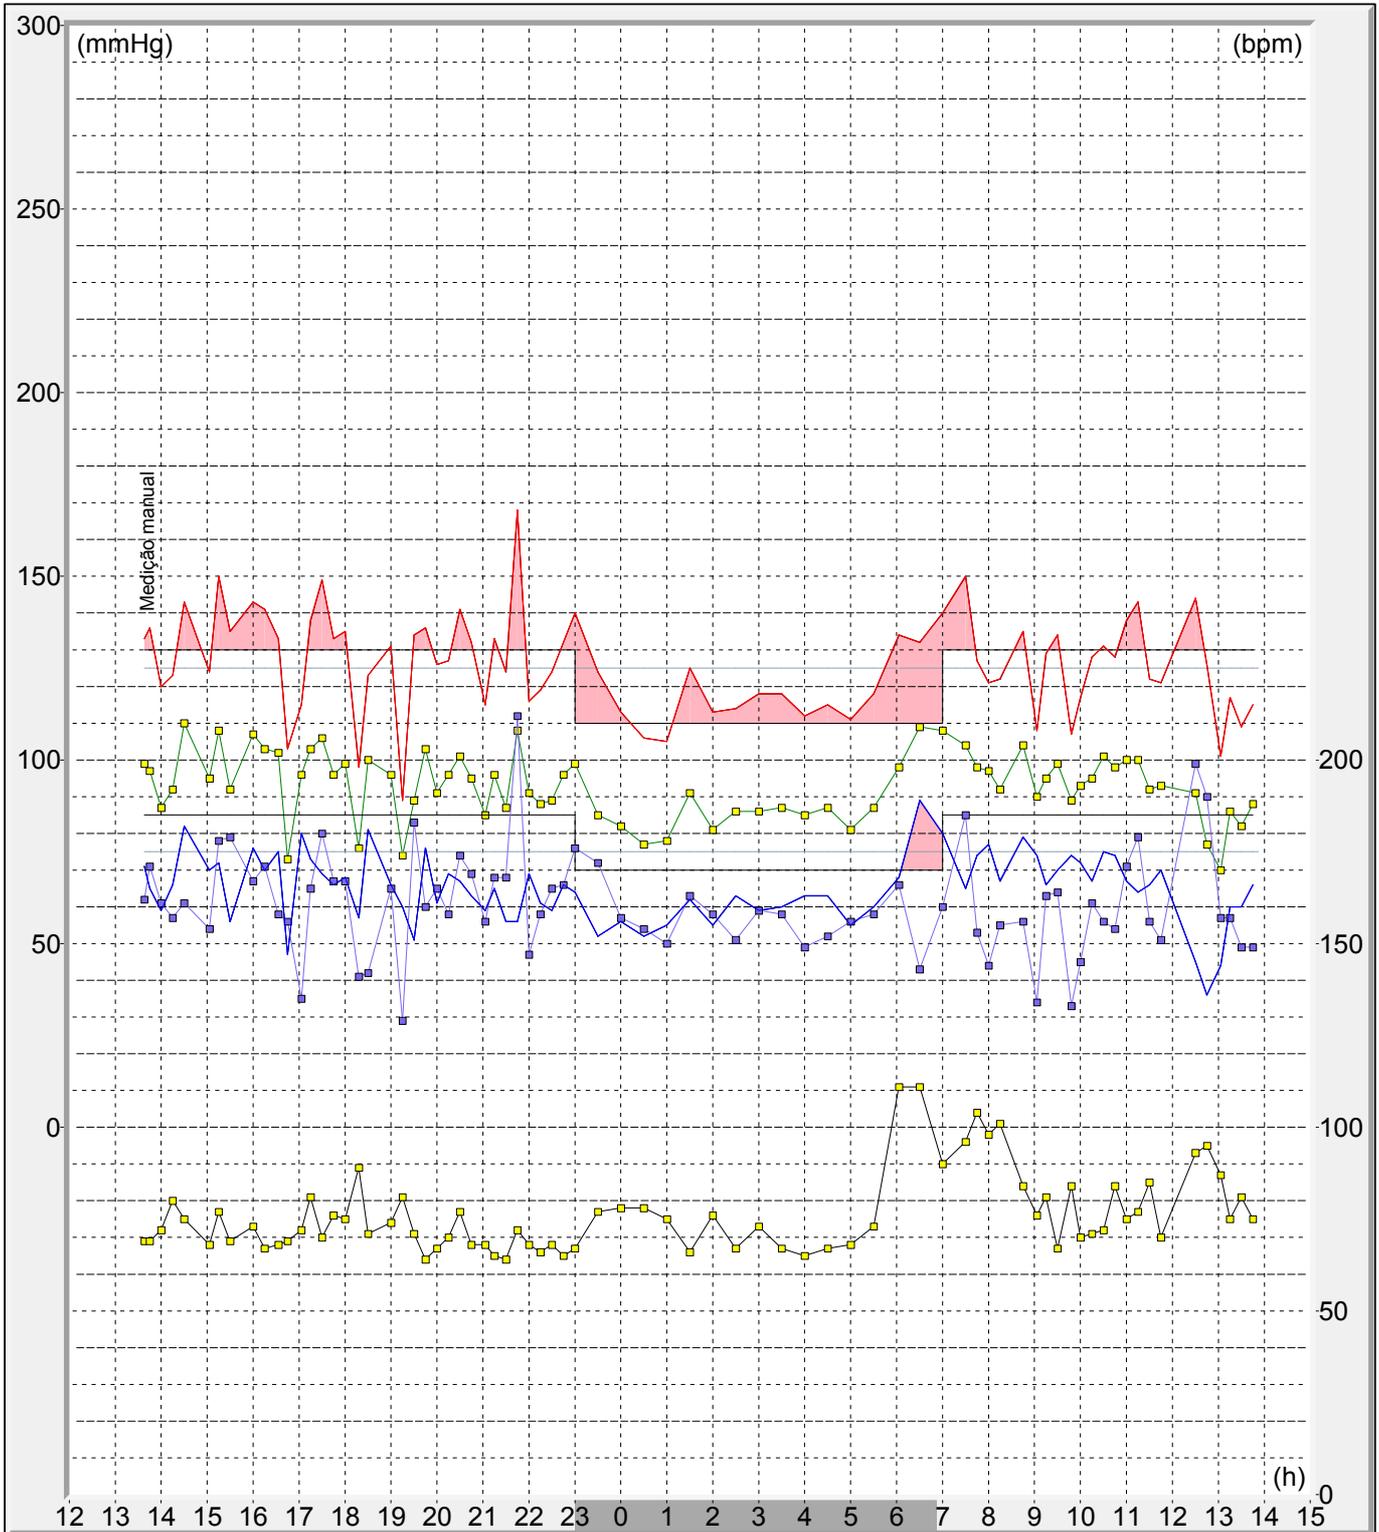




Gráfico de Tendências

Nº do Exame: BL5-00823	Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00	Código: BL5-00823
---	---	------------------------------------


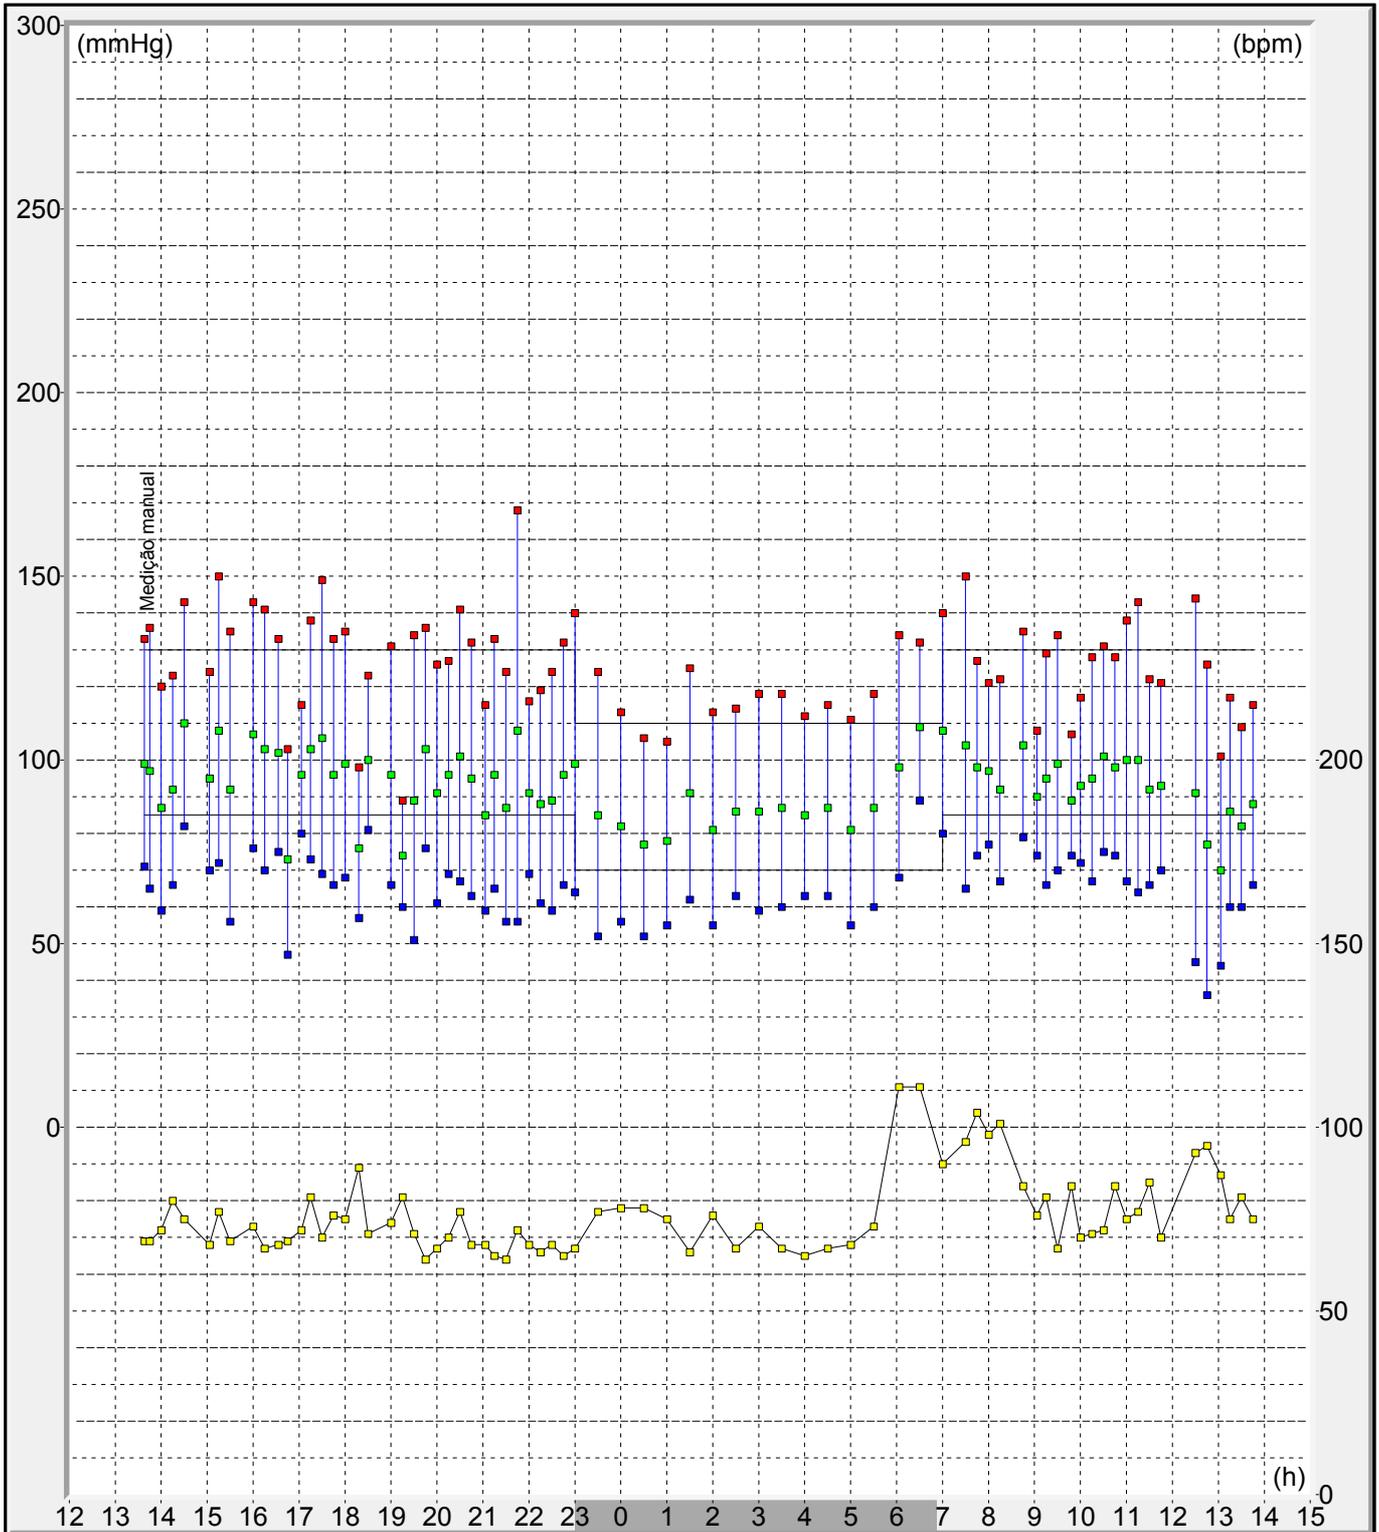




Gráfico de Correlação

Nº do Exame: BL5-00823	Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00	Código: BL5-00823
---	---	------------------------------------

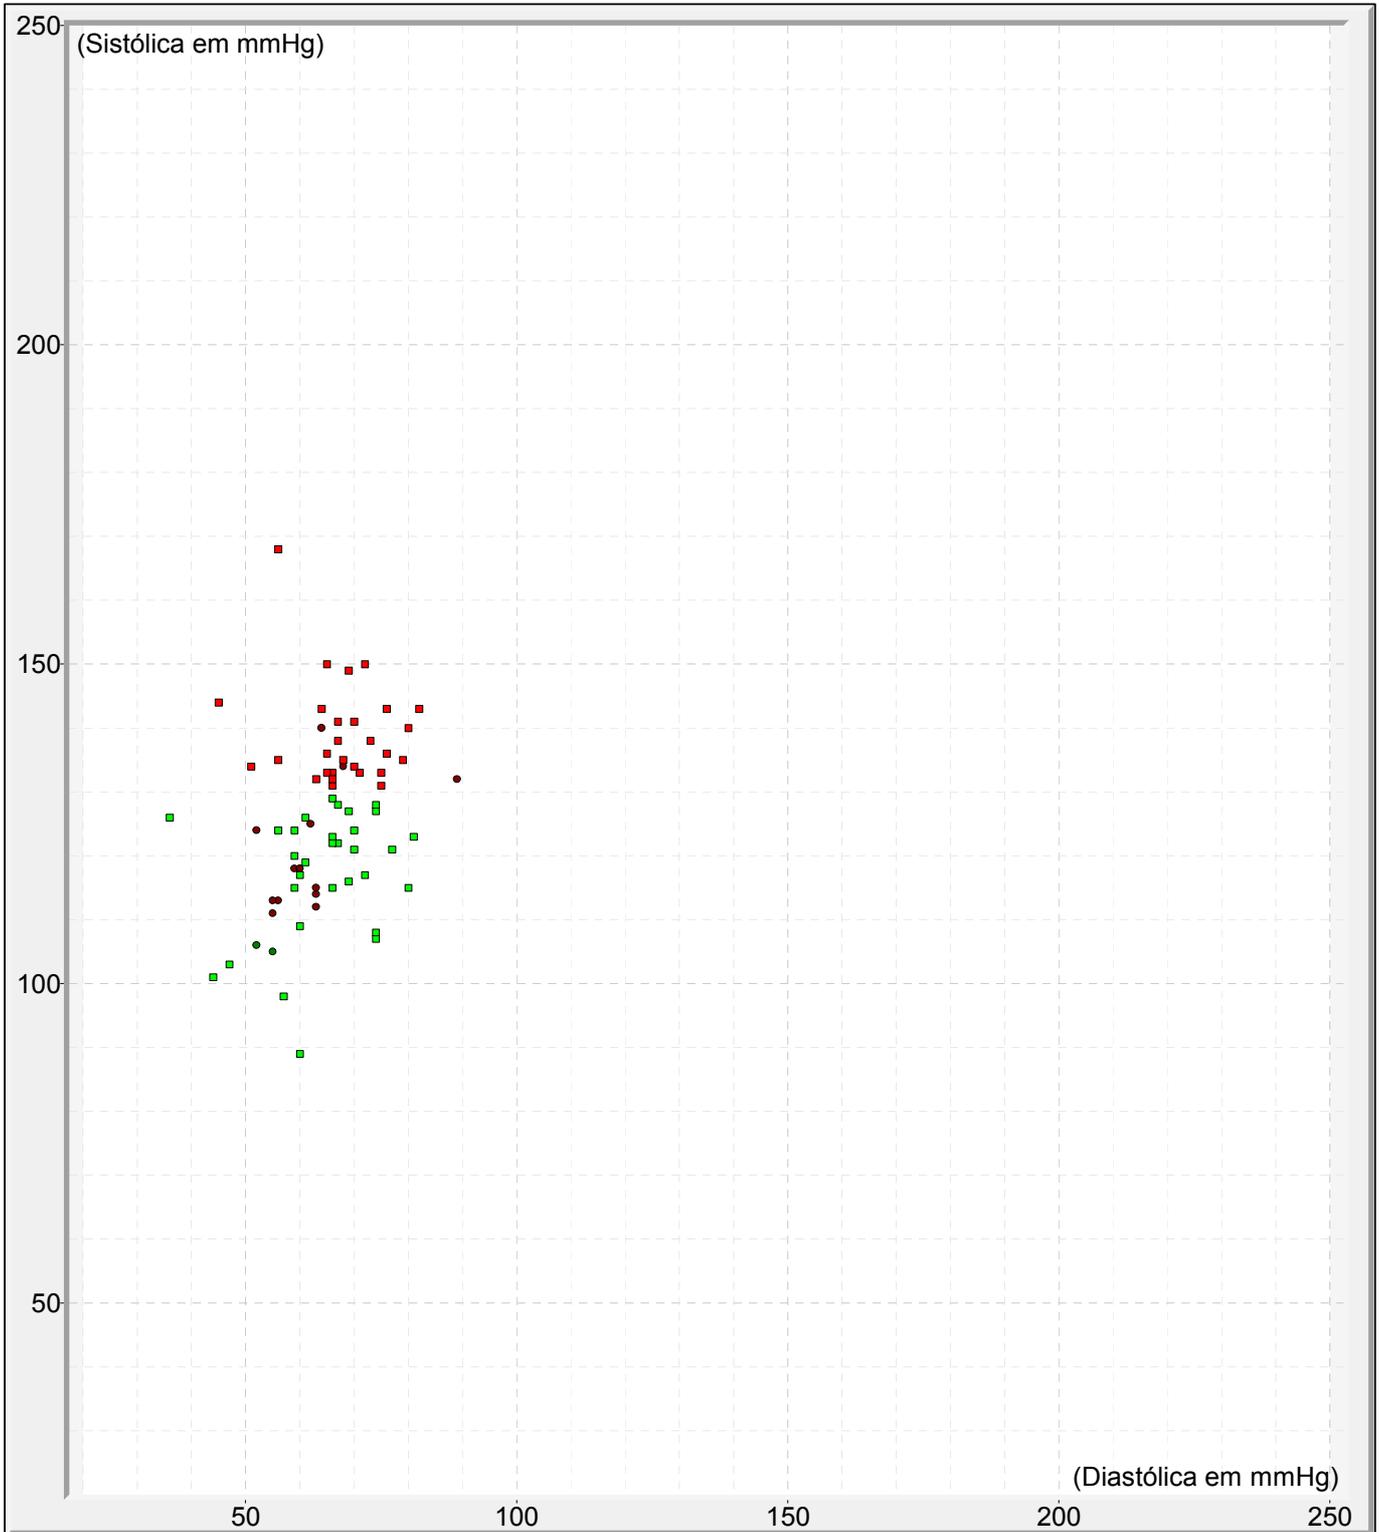

Histogramas

Nº do Exame: BL5-00823	Paciente: IVETE APARECIDA CHAVES Data de Instalação: 07/08/2025 13:38:00	Código: BL5-00823
---	--	------------------------------------

