

**RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG**

1 - Dados do Exame

2 - Paciente

3 - Médico Solicitante

4 - Laudo Médico

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Remarks

12/08/2025

© 2015 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 5.382 compilação 110.78

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame B21-00301	Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44	Código: B21-00301
---------------------------------	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	08:22	125	82	102	43	74	Medição manual	49	21:45	103	71	86	32	63	
2	08:33	145	47	92	98	81		50	22:00	101	71	85	30	64	
3	08:48	132	92	110	40	76		51	22:15	105	68	85	37	62	
4	09:03	118	83	99	35	74		52	22:30	104	76	89	28	63	
5	09:18	117	77	95	40	67		53	22:45	105	64	83	41	62	
6	09:30	129	83	104	46	65		54	23:00	92	63	76	29	58	
7	09:45	156	68	108	88	68		55	23:30	95	65	79	30	57	
8	10:15	116	74	93	42	66		56	00:00	93	65	78	28	56	
9	10:33	121	81	99	40	69		57	00:30	93	66	78	27	58	
10	11:15	123	76	98	47	70		58	01:00	91	62	75	29	61	
11	11:48	100	68	83	32	67		59	01:30	101	70	84	31	66	
12	12:15	127	76	100	51	67		60	02:00	97	64	79	33	59	
13	13:03	150	56	99	94	70		61	02:30	99	67	81	32	65	
14	13:15						Aparelho foi religado	62	03:00	92	62	76	30	57	
15	13:16						Aparelho desligado manualmente	63	03:30	102	75	88	27	59	
16	13:16						Aparelho foi religado	64	04:00	94	68	80	26	57	
17	13:16	129	88	106	41	64	Medição manual	65	04:30	101	73	86	28	60	
18	13:30	121	70	93	51	67		66	05:00	101	73	86	28	59	
19	13:48	109	74	90	35	68		67	05:30	113	82	96	31	60	
20	14:00	82	70	76	12	69		68	06:00	119	78	97	41	68	
21	14:33	127	76	99	51	72		69	07:00	103	74	87	29	75	
22	14:45	124	92	107	32	73		70	07:15	108	72	88	36	71	
23	15:00	108	74	90	34	75		71	07:30	103	75	88	28	76	
24	15:15	99	73	85	26	69		72	07:45	102	73	86	29	73	
25	15:33	114	80	95	34	71		73	08:00	118	99	108	19	90	
26	15:45	105	71	87	34	74		74	08:15	112	71	90	41	70	
27	16:00	100	70	84	30	70		75	08:20						Aparelho desligado manualmente
28	16:15	108	73	89	35	67									
29	16:30	114	67	88	47	73									
30	16:45	104	69	85	35	70									
31	17:00	108	69	87	39	67									
32	17:15	123	64	91	59	67									
33	17:30	114	77	94	37	66									
34	17:45	105	73	88	32	66									
35	18:00	107	76	90	31	68									
36	18:15	114	77	94	37	66									
37	18:30	111	83	96	28	66									
38	18:45	109	77	91	32	70									
39	19:00	114	76	93	38	72									
40	19:30	122	74	96	48	74									
41	19:45	103	64	82	39	69									
42	20:00	104	70	85	34	71									
43	20:18	121	81	99	40	72									
44	20:30	113	83	97	30	68									
45	20:45	106	74	89	32	64									
46	21:00	111	75	92	36	62									
47	21:15	102	72	85	30	64									
48	21:30	118	77	96	41	68									

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística

Nº do Exame B21-00301	Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44	Código: B21-00301
---------------------------------	---	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	81	
Medições Válidas:	71 = 87%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	111 / 73 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	114 / 74 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	99 / 69 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	108 / 77 mmHg	
Ascenso Matinal*:	13 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	13% / 7%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	5% / 7%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	0% / 33%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	4% / 13%	até 50% / 50%
* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.		
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	156 mmHg às 09:45 hs	
PAD:	99 mmHg às 08:00 hs	
PAM:	110 mmHg às 08:48 hs	
PP:	98 mmHg às 08:33 hs	
Período do Sono:		
PAS:	119 mmHg às 06:00 hs	
PAD:	82 mmHg às 05:30 hs	
PAM:	97 mmHg às 06:00 hs	
PP:	41 mmHg às 06:00 hs	
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	82 mmHg às 14:00 hs	
PAD:	47 mmHg às 08:33 hs	
PAM:	76 mmHg às 14:00 hs	
PP:	12 mmHg às 14:00 hs	
Período do Sono:		
PAS:	91 mmHg às 01:00 hs	
PAD:	62 mmHg às 01:00 hs	
PAM:	75 mmHg às 01:00 hs	
PP:	26 mmHg às 04:00 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	13,5 / 8,1	
Período da Vigília:	13,0 / 8,2	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	8,0 / 6,1	até 10,0 / 8,0


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame B21-00301	Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44	Código: B21-00301
---------------------------------	---	------------------------------------

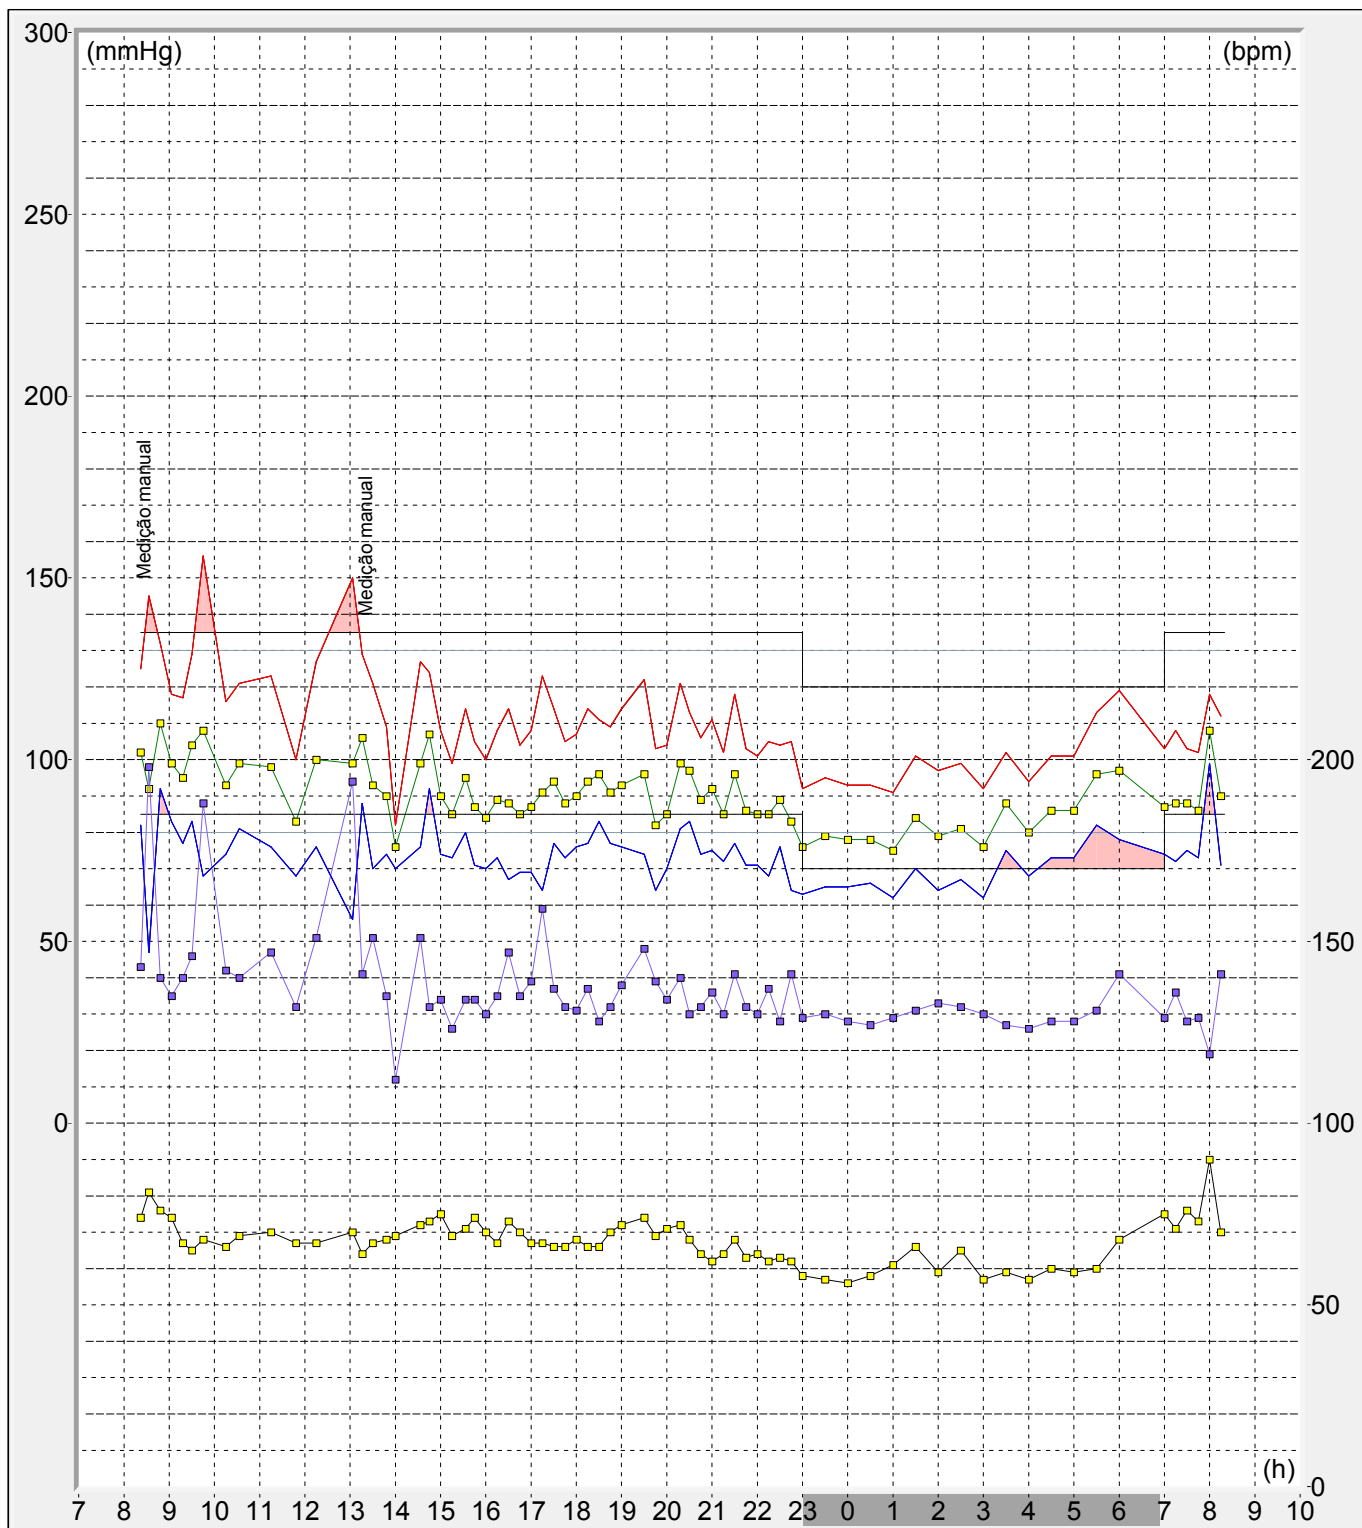


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame B21-00301	Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44	Código: B21-00301
---------------------------------	---	------------------------------------

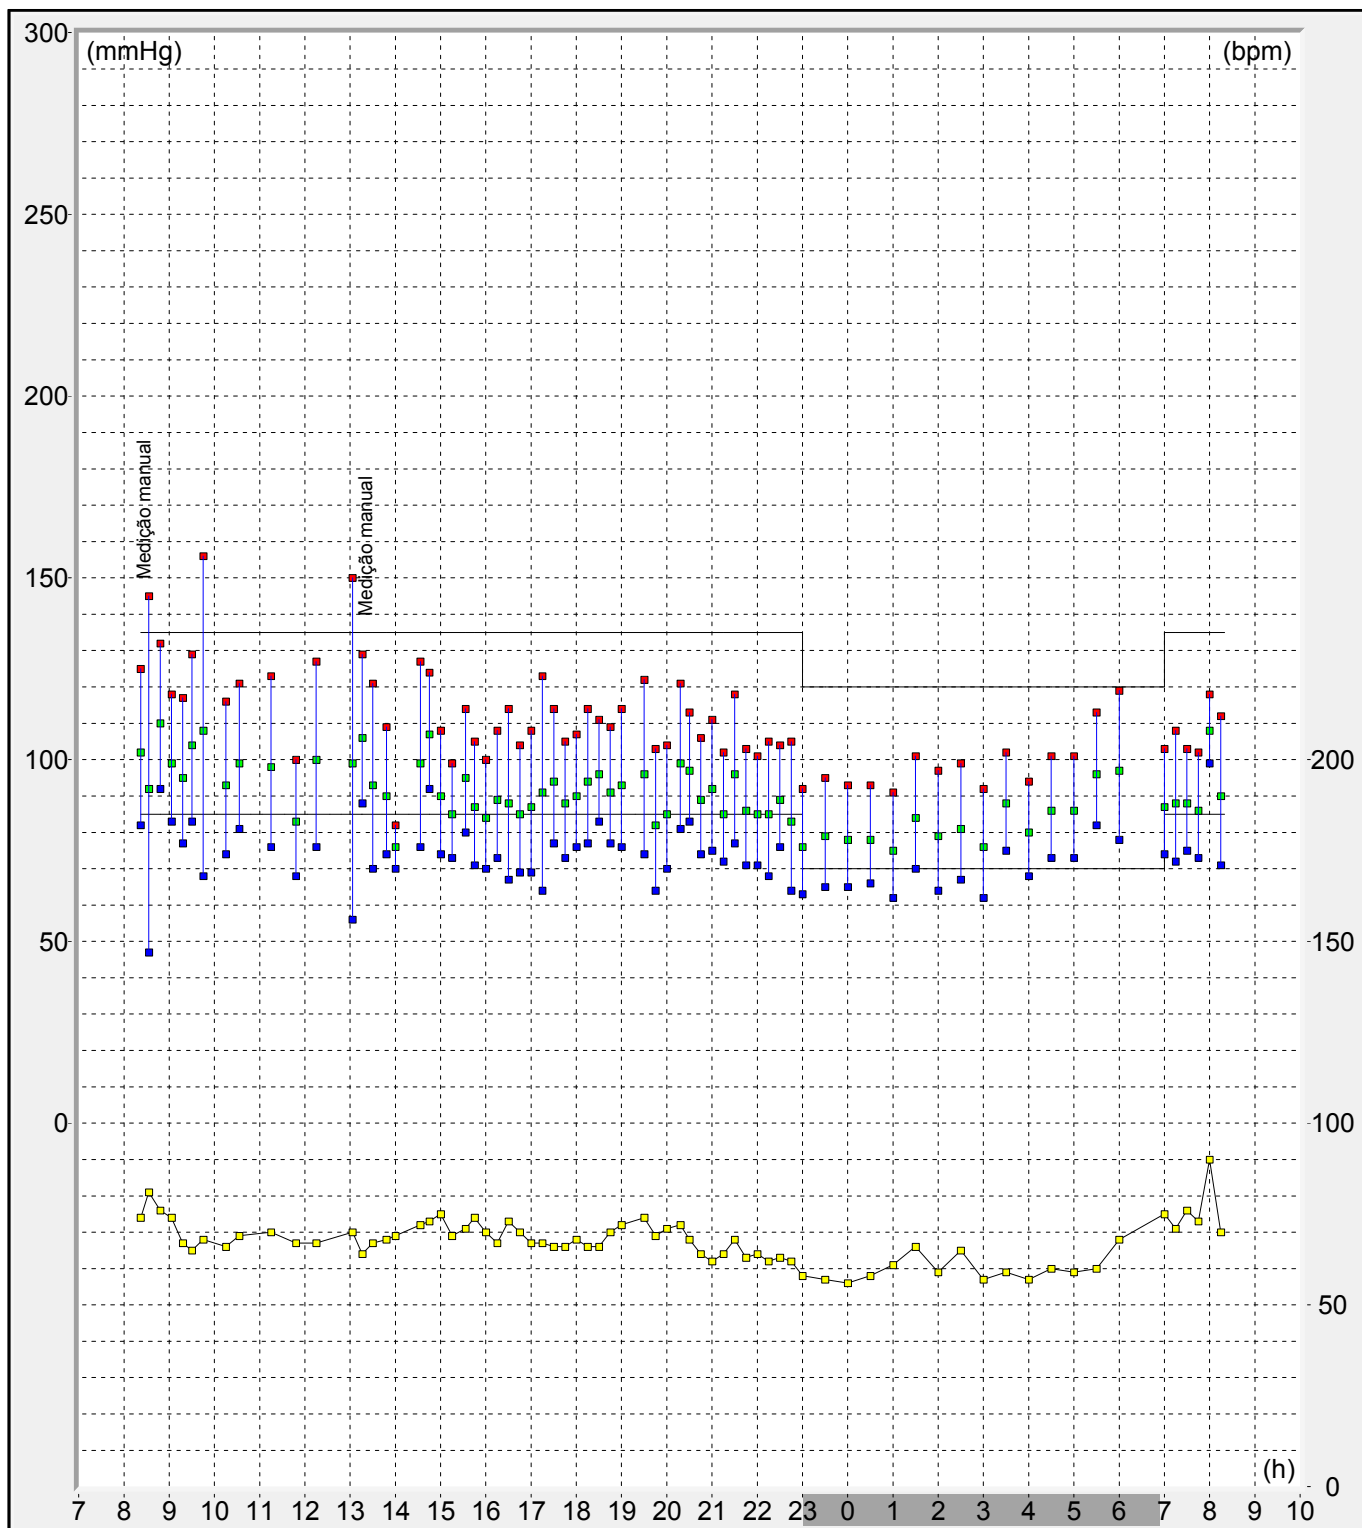


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame B21-00301	Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44	Código: B21-00301
---------------------------------	---	------------------------------------

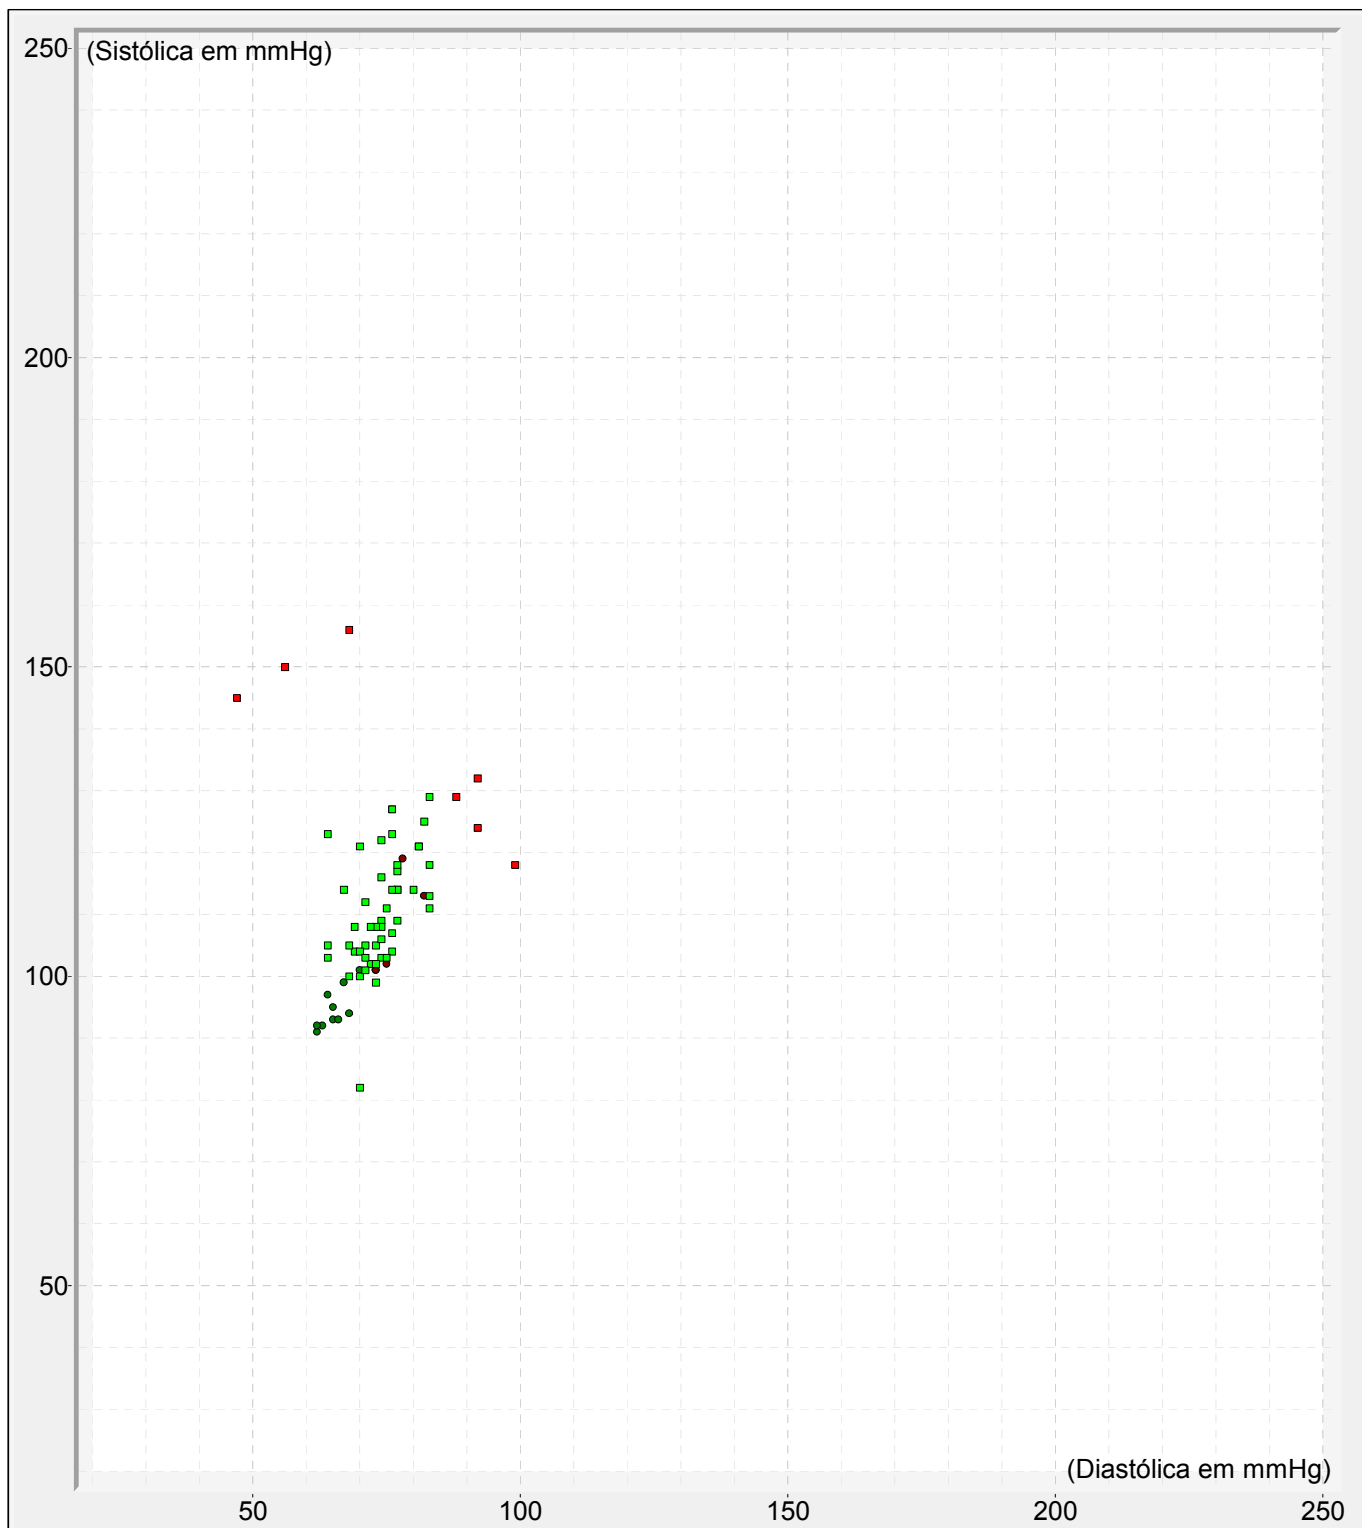

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame
B21-00301

Paciente: MARIA DE FATIMA BORGES BRAGA
Data de Instalação: 11/08/2025 08:15:44

Código:
B21-00301

