



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: BL5-00822	Data de Instalação: 05/08/2025 14:22 Término: 06/08/2025 12:28 Protocolo de Medições: Padrão	Código: BL5-00822
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Sexo: F Fumante: Não	Altura: 160 Tel:	Peso: 121 Nascimento: 25/06/1976 Fax:
Idade: 49		
Diagnóstico:		
Motivo do Exame:		

3 - Médico Solicitante

Nome: DANIEL CALHEIROS BATISTA Clínica:	Tel: Fax:
--	----------------------------

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

06/08/2025	DANIEL CALHEIROS BATISTA C.R.M.: 26357
-------------------	--

Tabela das Medições

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	14:27	148	78	110	70	51	Medição manual	48	05:00	114	69	90	45	53	
2	14:30	139	86	110	53	51		49	05:30	113	68	88	45	55	
3	14:45	132	85	107	47	57		50	06:00	106	65	84	41	53	
4	15:00	153	89	118	64	61		51	06:30	111	62	84	49	58	
5	15:15	137	79	105	58	61		52	07:00	94	58	74	36	54	
6	15:30	130	83	105	47	62		53	07:15	102	54	76	48	52	
7	15:45	130	83	104	47	60		54	07:30	108	67	86	41	52	
8	16:00	135	79	105	56	58		55	07:45	120	73	95	47	48	
9	16:15	116	83	98	33	59		56	08:00	113	37	72	76	50	
10	16:30	121	83	100	38	51		57	08:15	109	53	78	56	46	
11	16:45	119	80	98	39	49		58	08:30	120	83	100	37	54	
12	17:00	91	67	78	24	57		59	08:45	122	88	104	34	52	
13	17:15	132	86	107	46	44		60	09:00	148	89	116	59	47	
14	17:30	123	72	95	51	47		61	09:15	134	77	103	57	60	
15	17:45	148	78	110	70	52		62	09:30	136	75	103	61	73	
16	18:00	145	91	116	54	46		63	09:45	125	62	91	63	82	
17	18:15	149	67	105	82	51		64	10:00	124	75	97	49	76	
18	18:30	141	81	109	60	51		65	10:15	122	77	97	45	77	
19	18:45	131	73	99	58	56		66	10:30	120	75	96	45	78	
20	19:00	129	72	98	57	57		67	10:45	131	88	107	43	67	
21	19:15	135	82	107	53	60		68	11:00	123	79	100	44	69	
22	19:30	133	69	98	64	69		69	11:15	127	77	100	50	75	
23	19:45	100	58	77	42	66		70	11:30	127	73	97	54	74	
24	20:03	109	43	73	66	69		71	12:00	122	68	93	54	65	
25	20:15	96	47	69	49	67		72	12:15	120	75	96	45	57	
26	20:30	88	41	63	47	71		73	12:28						Aparelho desligado manualmente
27	20:48	151	74	109	77	58									
28	21:00	165	76	117	89	52									
29	21:18	129	77	101	52	67									
30	21:30	136	83	107	53	60									
31	21:45	124	82	101	42	67									
32	22:00	122	80	99	42	64									
33	22:15	126	64	93	62	68									
34	22:30	144	82	111	62	73									
35	22:45	121	59	87	62	64									
36	23:00	112	61	84	51	60									
37	23:30	110	65	86	45	56									
38	00:00	114	51	80	63	66									
39	00:30	110	60	83	50	68									
40	01:00	143	69	103	74	68									
41	01:33	97	48	71	49	62									
42	02:00	99	56	75	43	56									
43	02:30	103	64	82	39	60									
44	03:03	123	70	94	53	55									
45	03:30	112	65	87	47	56									
46	04:00	110	69	88	41	53									
47	04:30	105	67	84	38	53									



Análise Estatística

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	73	
Medições Válidas:	72 = 99%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	123 / 71 mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	126 / 73 mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	111 / 63 mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	12% / 14%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	165 mmHg às 21:00 h	
PAD:	91 mmHg às 18:00 h	
PAM:	118 mmHg às 15:00 h	
PP:	89 mmHg às 21:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	143 mmHg às 01:00 h	
PAD:	70 mmHg às 03:03 h	
PAM:	103 mmHg às 01:00 h	
PP:	74 mmHg às 01:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	88 mmHg às 20:30 h	
PAD:	37 mmHg às 08:00 h	
PAM:	63 mmHg às 20:30 h	
PP:	24 mmHg às 17:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	97 mmHg às 01:33 h	
PAD:	48 mmHg às 01:33 h	
PAM:	71 mmHg às 01:33 h	
PP:	38 mmHg às 04:30 h	



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

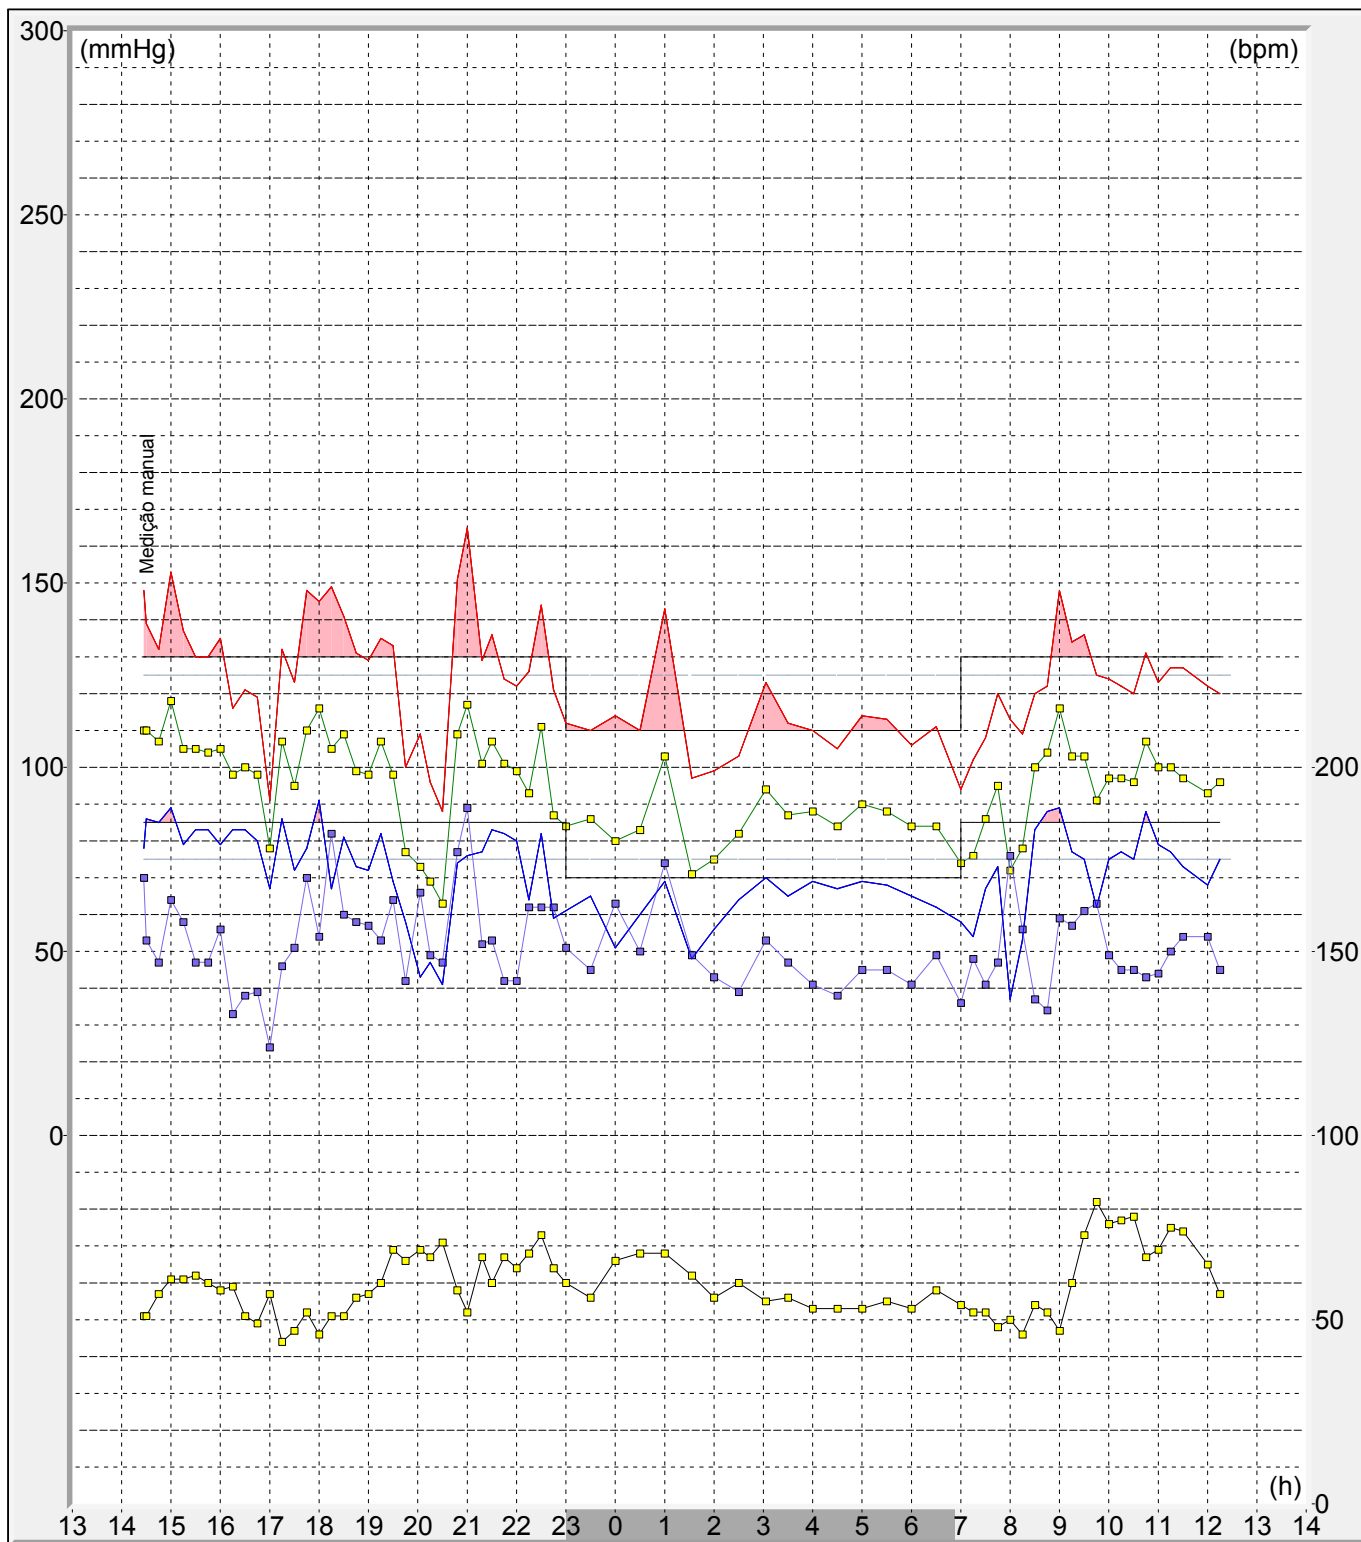



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

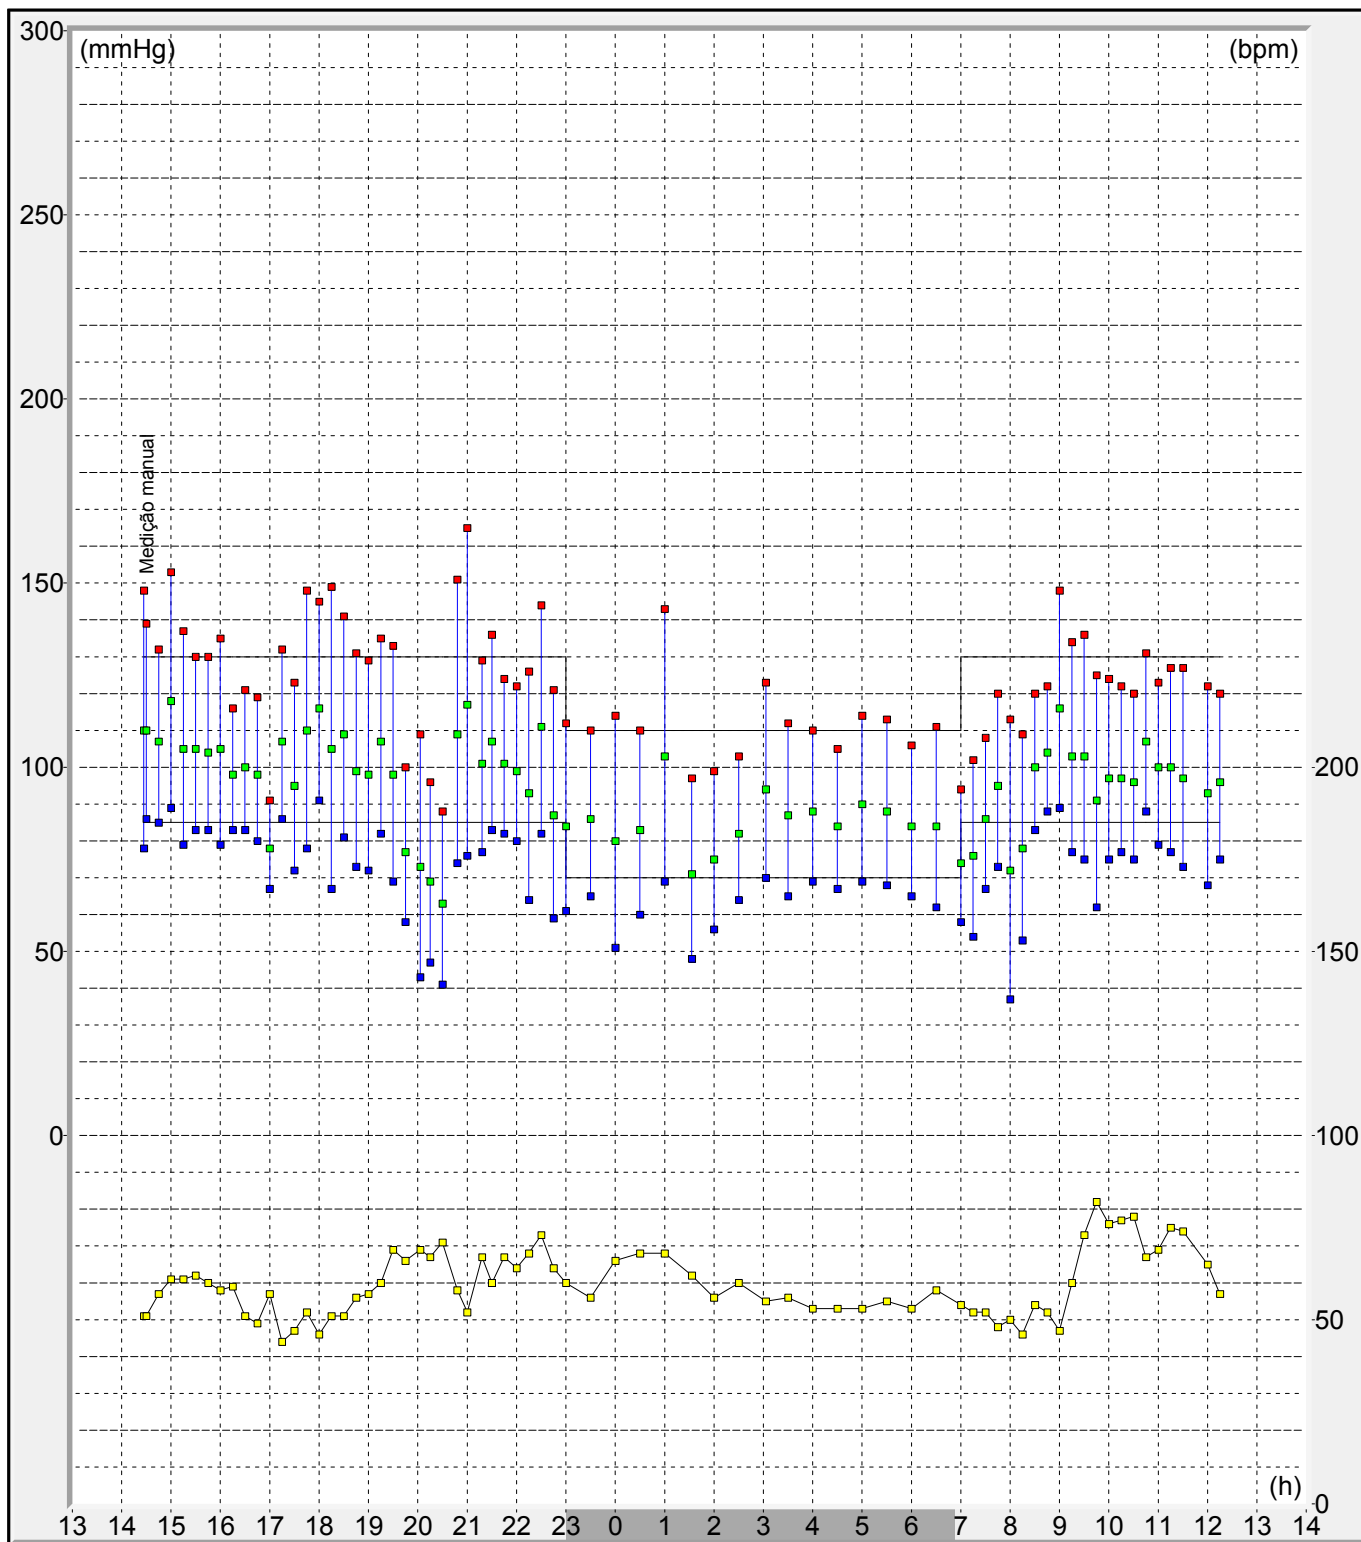



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso, Caçador - SC, 89503-079

Fone: (49) 3561-0904 / (49) 3561-0900

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

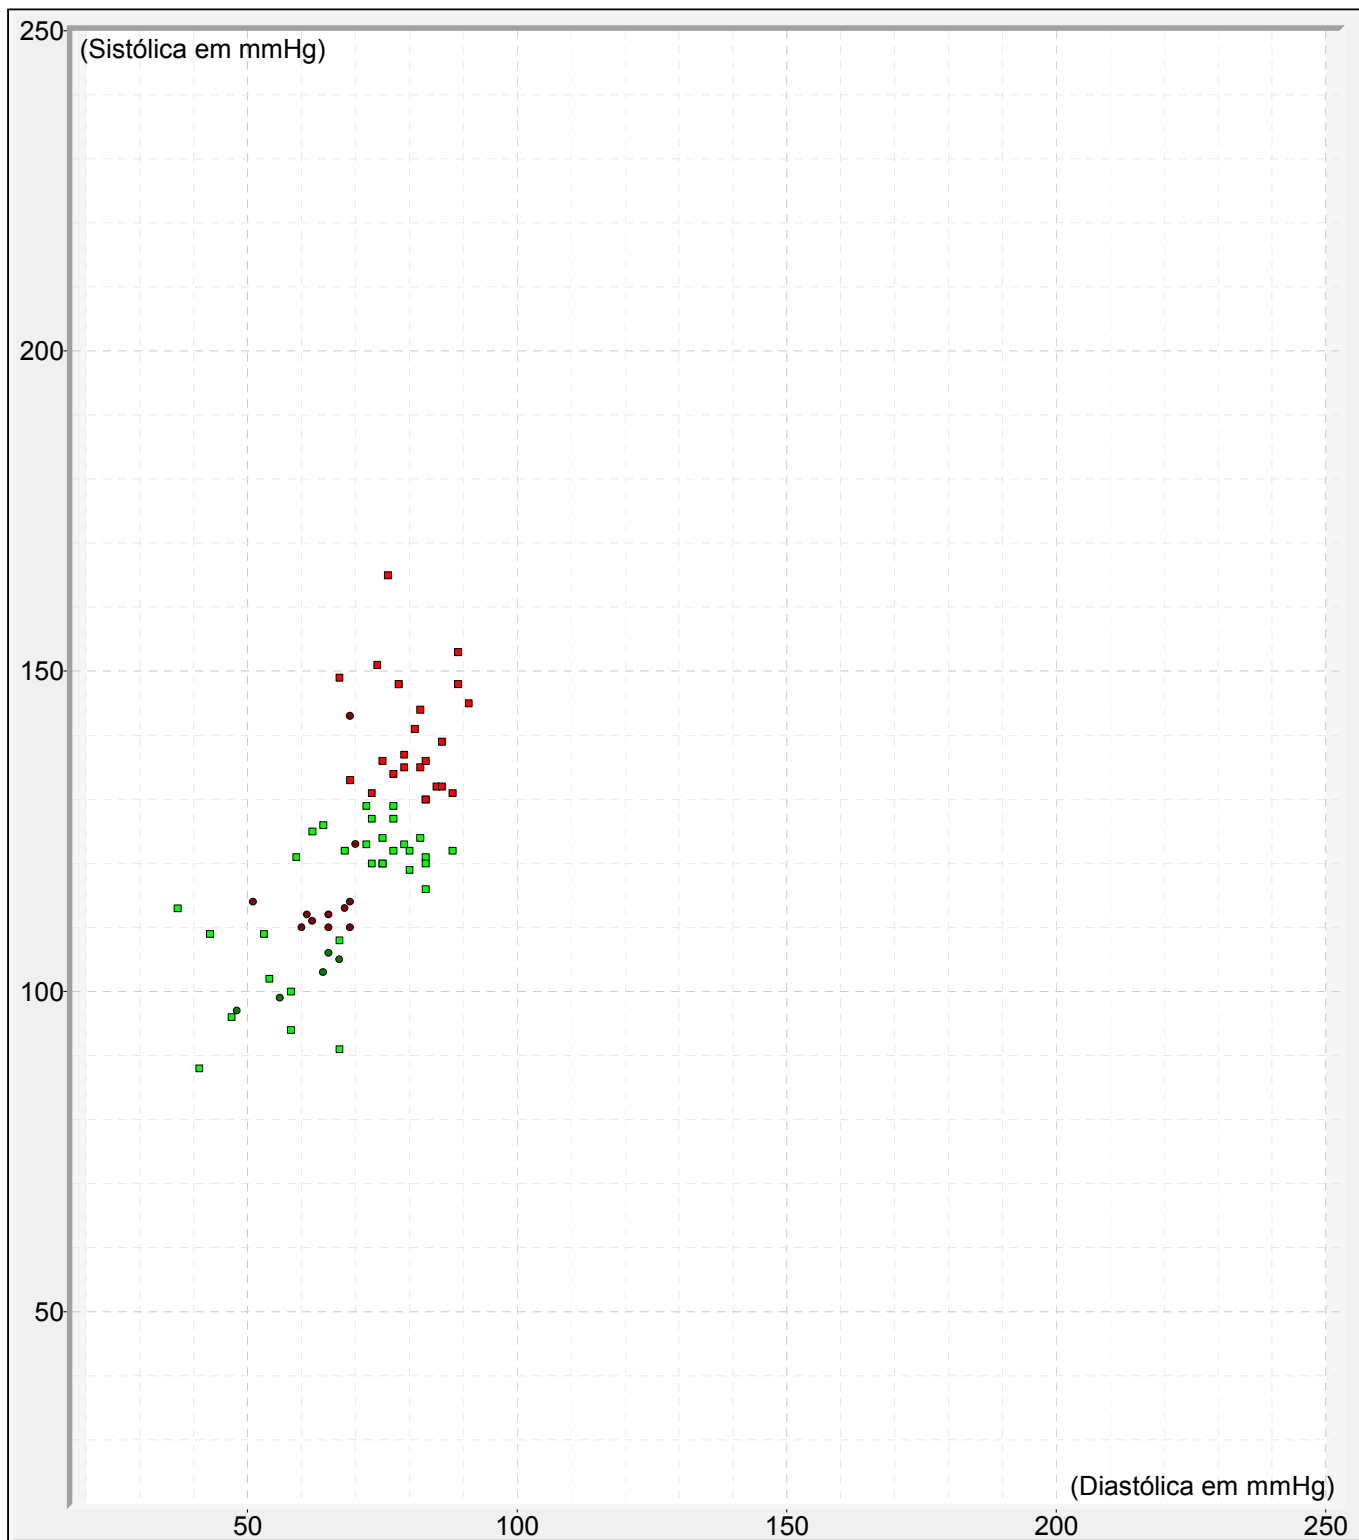

Histogramas

Nº do Exame: BL5-00822	Paciente: JUSSARA MUNIZ DE MOURA FARIAS Data de Instalação: 05/08/2025 14:22:43	Código: BL5-00822
---	--	------------------------------------

