

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: CPN-02792	Data de Instalação: 11/08/2025 07:04 Término: 12/08/2025 06:57 Protocolo de Medições: Padrão	Código: CPN-02792
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Sexo: M Fumante: Não	Altura: Tel:	Peso:	Idade: 63 Nascimento: 02/02/1962 Fax:
Diagnóstico:			
Motivo do Exame:			

3 - Médico Solicitante

Nome: RENATO COSTA JUNIOR Clínica:	Tel: Fax:
---	----------------------------

4 - Laudo Médico



5 - Data e Assinatura

12/08/2025	RENATO COSTA JUNIOR C.R.M.: 6585
------------	-------------------------------------

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	07:07	164	98	128	66	65	Medição manual	48	18:45	119	72	93	47	62	
2	07:15	150	84	114	66	62		49	19:00	118	74	94	44	64	
3	07:30	155	93	122	62	65		50	19:15	124	78	99	46	62	
4	07:45	140	85	110	55	58		51	19:30	120	73	94	47	62	
5	08:00	131	89	108	42	66		52	19:45	119	74	95	45	68	
6	08:15	146	87	114	59	57		53	20:00	123	83	101	40	69	
7	08:30	148	94	118	54	63		54	20:15	129	77	101	52	63	
8	08:45	144	87	113	57	66		55	20:30	124	71	95	53	64	
9	09:00	144	83	111	61	63		56	20:45	119	73	94	46	64	
10	09:15	139	81	108	58	63		57	21:00	115	69	90	46	63	
11	09:30	136	83	107	53	66		58	21:15	108	66	86	42	62	
12	09:45	139	86	110	53	60		59	21:30	110	69	87	41	64	
13	10:00	134	81	105	53	58		60	21:45	117	72	93	45	63	
14	10:15	120	67	92	53	59		61	22:00	110	68	87	42	63	
15	10:30	129	78	101	51	61		62	22:15	114	69	90	45	62	
16	10:45	144	84	112	60	59		63	22:30	119	74	95	45	59	
17	11:00	142	85	111	57	58		64	22:45	123	71	95	52	58	
18	11:15	140	81	108	59	55		65	23:00	122	79	99	43	60	
19	11:30	137	81	107	56	56		66	23:30	144	82	110	62	57	
20	11:45	150	90	117	60	65		67	00:00	113	61	85	52	59	
21	12:00	158	91	122	67	68		68	00:30	116	70	91	46	60	
22	12:15	152	93	120	59	67		69	01:00	142	85	111	57	58	
23	12:30	136	80	106	56	71		70	01:30	139	86	110	53	60	
24	12:45	132	82	105	50	71		71	02:00	126	81	102	45	62	
25	13:00	134	85	107	49	72		72	03:00	143	86	112	57	62	
26	13:15	128	77	100	51	71		73	03:30	113	75	92	38	58	
27	13:30	117	73	93	44	77		74	04:00	127	77	100	50	57	
28	13:45	110	66	86	44	68		75	04:30	143	86	112	57	60	
29	14:00	104	68	84	36	66		76	05:00	137	89	111	48	63	
30	14:15	105	67	84	38	65		77	05:30	159	92	123	67	67	
31	14:30	103	66	83	37	66		78	06:00	143	82	110	61	64	
32	14:45	110	70	88	40	60		79	06:30	144	89	114	55	73	
33	15:00	114	75	93	39	67		80	06:57						Aparelho desligado manualmente
34	15:15	111	71	89	40	70									
35	15:30	118	73	94	45	70									
36	15:45	169	43	101	126	83									
37	16:00	125	71	96	54	79									
38	16:15	103	61	81	42	68									
39	16:30	105	61	81	44	67									
40	16:45	101	66	82	35	70									
41	17:00	107	65	84	42	66									
42	17:15	124	75	97	49	69									
43	17:30	112	66	87	46	62									
44	17:45	114	75	93	39	64									
45	18:00	147	83	112	64	67									
46	18:15	131	72	99	59	62									
47	18:30	130	74	99	56	67									

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
----------------------------------	---	-----------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	80	
Medições Válidas:	79 = 99%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	129 / 77 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	127 / 76 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	134 / 81 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	-5% / -7%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	33% / 20%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	80% / 93%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	46% / 44%	até 50% / 50%
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	169 mmHg às 15:45 h	
PAD:	98 mmHg às 07:07 h	Medição manual
PAM:	128 mmHg às 07:07 h	Medição manual
PP:	126 mmHg às 15:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	159 mmHg às 05:30 h	
PAD:	92 mmHg às 05:30 h	
PAM:	123 mmHg às 05:30 h	
PP:	67 mmHg às 05:30 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	101 mmHg às 16:45 h	
PAD:	43 mmHg às 15:45 h	
PAM:	81 mmHg às 16:15 h	
PP:	35 mmHg às 16:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	113 mmHg às 00:00 h	
PAD:	61 mmHg às 00:00 h	
PAM:	85 mmHg às 00:00 h	
PP:	38 mmHg às 03:30 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	16,1 / 9,5mmHg	
Período da Vigília:	16,5 / 9,7mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	13,7 / 8,1mmHg	menor que 10,0 / 8,0

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
----------------------------------	---	-----------------------------

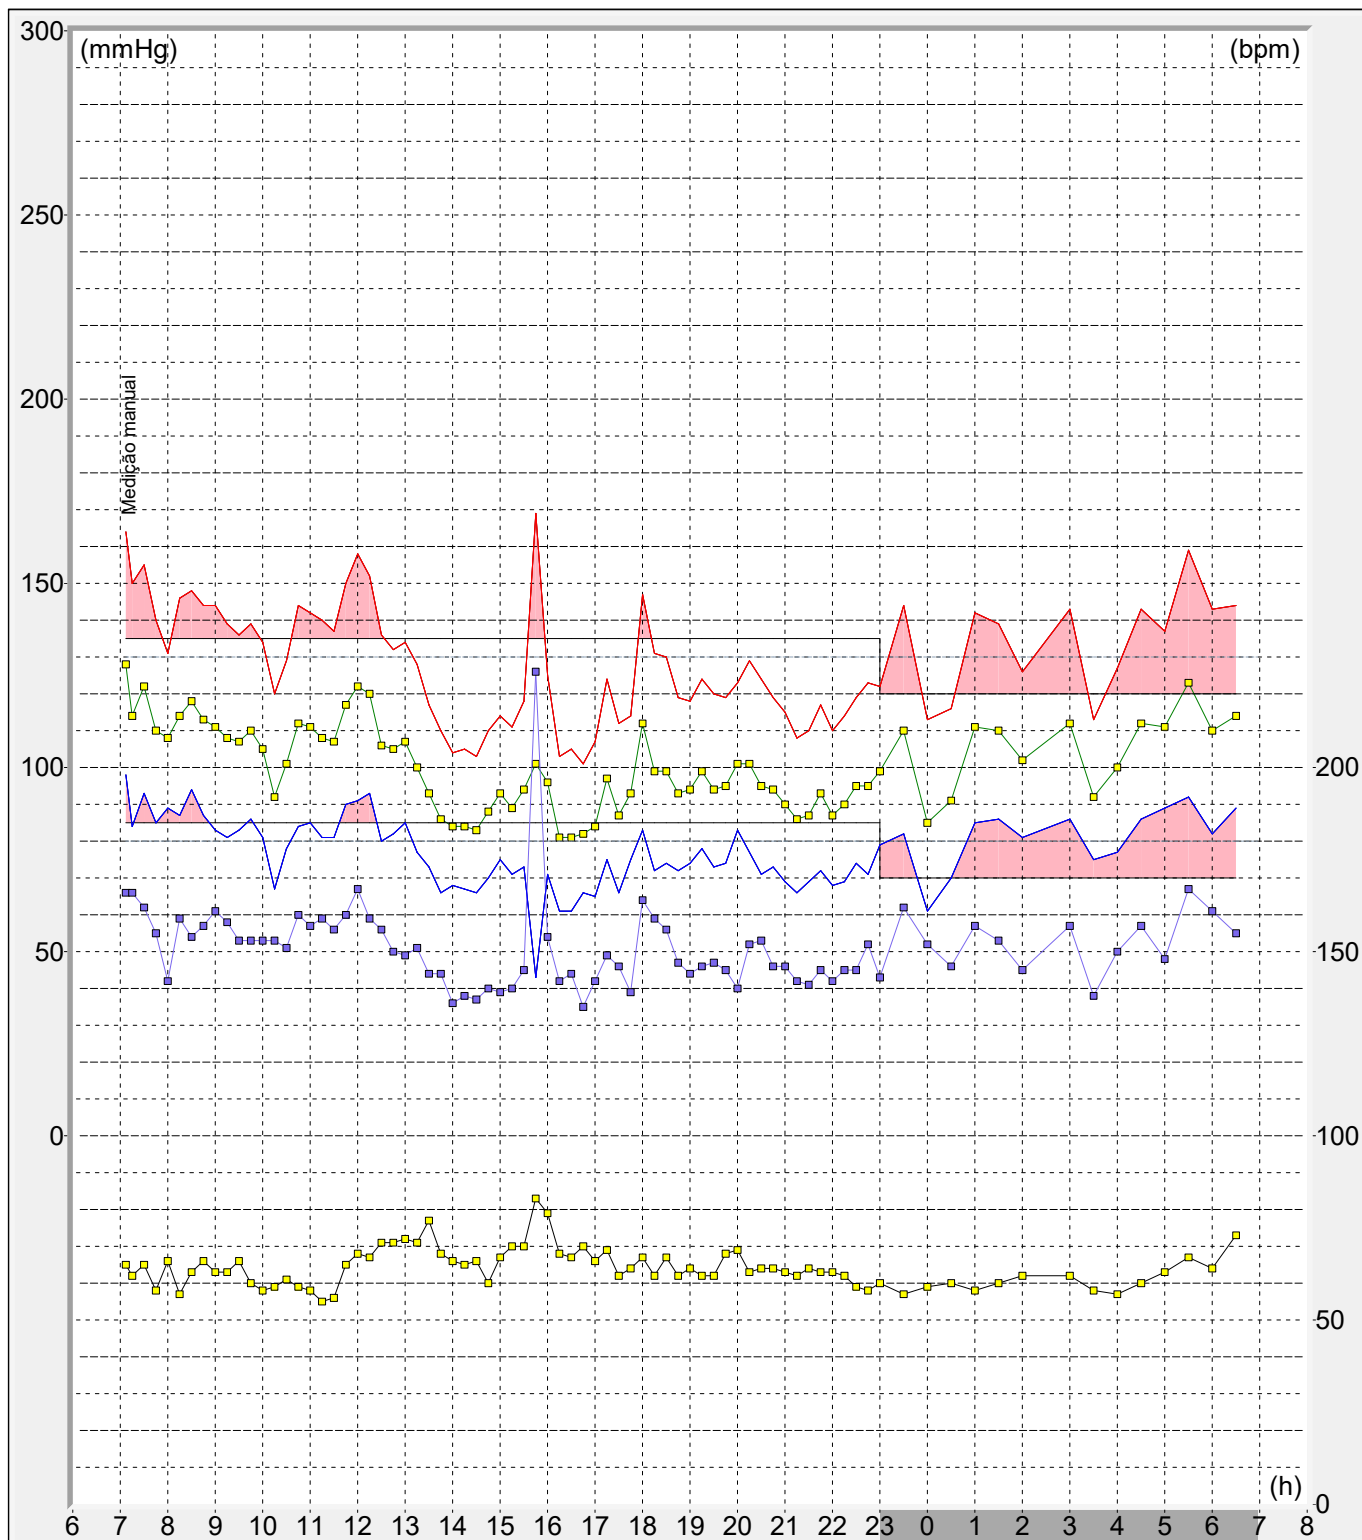


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
----------------------------------	---	-----------------------------

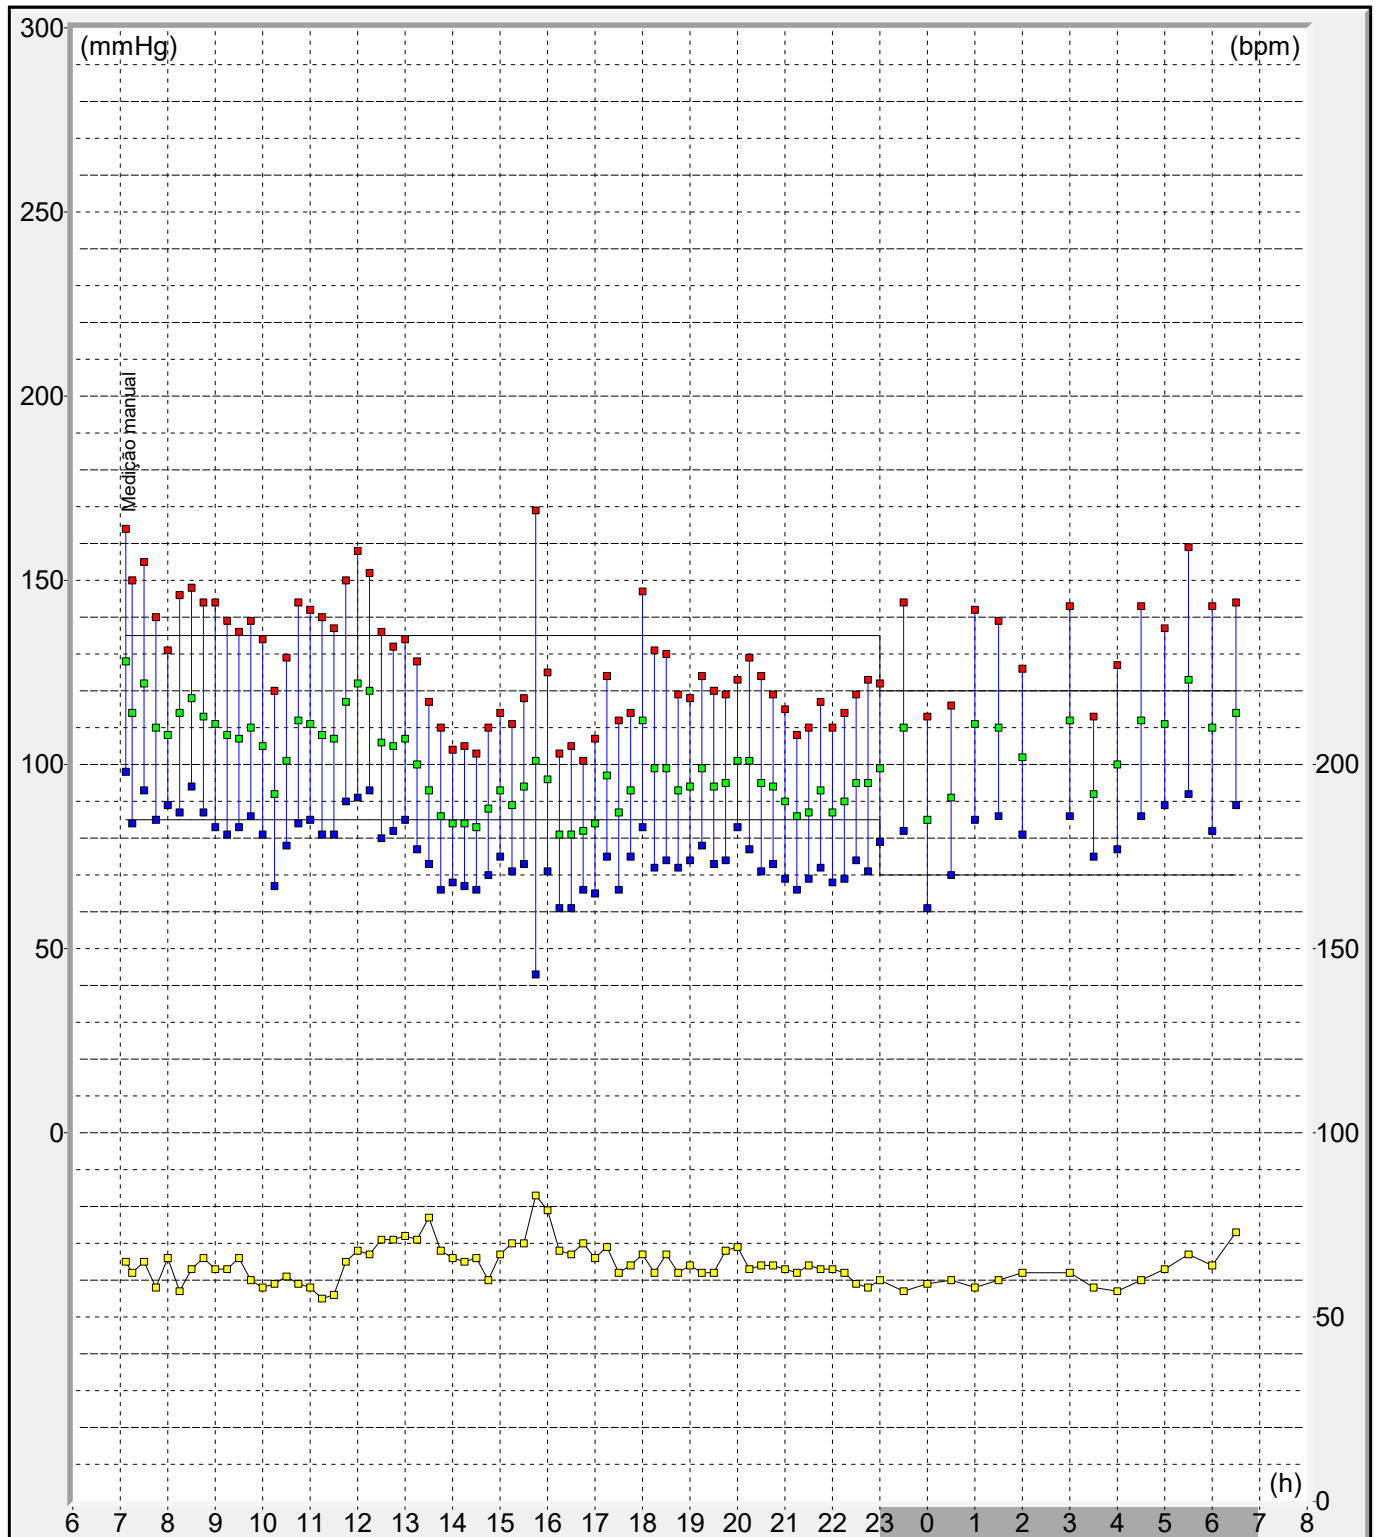


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
----------------------------------	---	-----------------------------

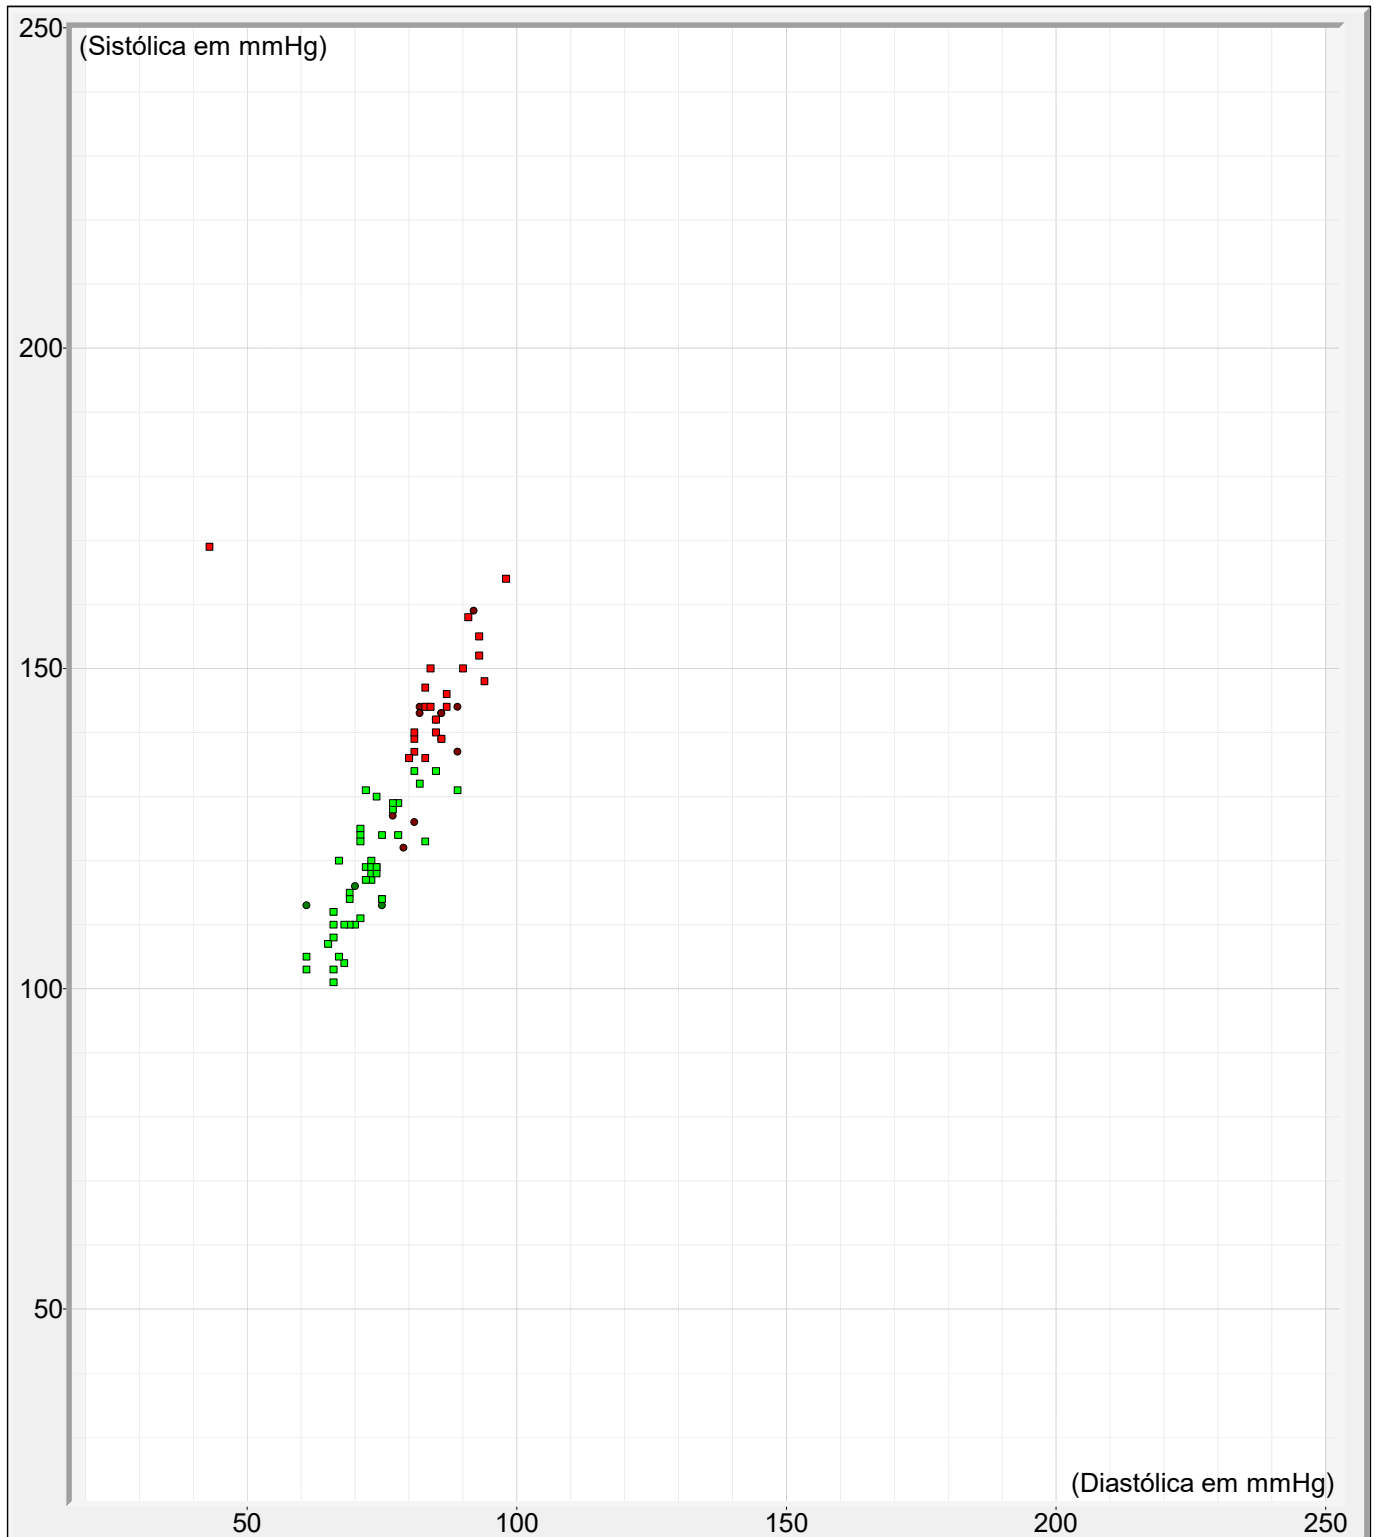

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame: CPN-02792	Paciente: ADEMILSON NICOLAU DA SILVA Data de Instalação: 11/08/2025 07:04:34	Código: CPN-02792
---	---	------------------------------------

