

SESI PAULISTA

SESI PAULISTA

ID: 9382736
Nome: JAENNY ALBUQUERQUE VIEIRA DE SOUZA
Idade: 27 anos 1 meses
Altura: 160 cm
Sexo: Feminino
Fumante: Não
Exame solicitad... MERCOFRICON SA
DN: 22/05/1998
Peso: 61 kg
Etnia: Afro-caribenha
Dispneia: 0
Data de exame: 17/07/2025 14:12
IMC: 23,8
Factor: 100
Profissão: TÉCNICA EM QUIMICA

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,71	3,07	5,79	88%	Bom sopro	-2%	14:12	17/07/2025
Base^	2,71	3,16	5,73	86%	Bom sopro		14:12	17/07/2025
Base	2,68	3,04	4,87	88%	Término abrupto	-3%	14:13	17/07/2025
Base	2,67	3,12	6,24	86%	Bom sopro	-1%	14:13	17/07/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	2,71 l	87%						2,51 l	3,12 l	3,73 l	
VEF6	3,16 l	86%						3,06 l	3,69 l	4,32 l	
CVF	3,16 l	85%						3,06 l	3,70 l	4,34 l	
VEF1/CVF	86%	101%						76%	85%	93%	
PFE	(5,73 l/s)	74%						5,79 l/s	7,72 l/s	9,65 l/s	
VEF1/VEF6	86%	101%						77%	85%	93%	
FEF25-75	2,90 l/s	81%						2,04 l/s	3,58 l/s	5,12 l/s	
FEF25-75/CVF	92 /s	95%						59 /s	96 /s	134 /s	
FIV1	2,48 l										
TEF	2,41 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-19 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 20-85 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

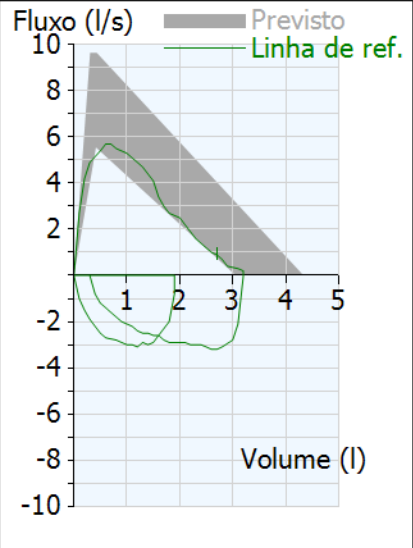

Melhor gráfico de volume/tempo

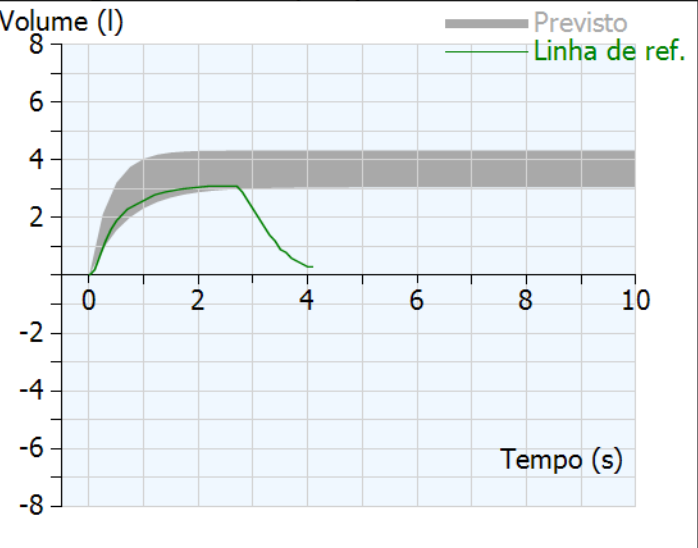

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME; C

Técnico: Médico: