

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 3318391
Nome: CICERO MOIZES DE ARAUJO
Idade: 54 anos 0 meses DN: 19/07/1971 Data de exame: 01/08/2025 08:15
Altura: 174 cm Peso: 77 kg IMC: 25,4
Sexo: Masculino Etnia: Caucasiana Factor: 100
Fumante: Fumante 1 a 10 Dispneia: 0
Exame solicitad... COMPESA

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,09	3,52	10,66	88%	Bom sopro	-4%	08:15	01/08/2025
Base*	3,12	3,80	10,27	82%	Bom sopro		08:16	01/08/2025
Base	3,13	3,67	10,25	85%	Bom sopro	-2%	08:16	01/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	3,12 l	84%						2,97 l	3,73 l	4,49 l	
CVF	3,80 l	81%						3,80 l	4,70 l	5,60 l	
VEF1/CVF	82%	104%						72%	79%	87%	
PFE	10,27 l/s	94%						8,34 l/s	10,97 l/s	13,60 l/s	
FEF25-75	3,34 l/s	101%						1,94 l/s	3,30 l/s	4,65 l/s	
FEF25-75/CVF	88 /s	122%						46 /s	72 /s	98 /s	
TEF	5,67 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais
relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

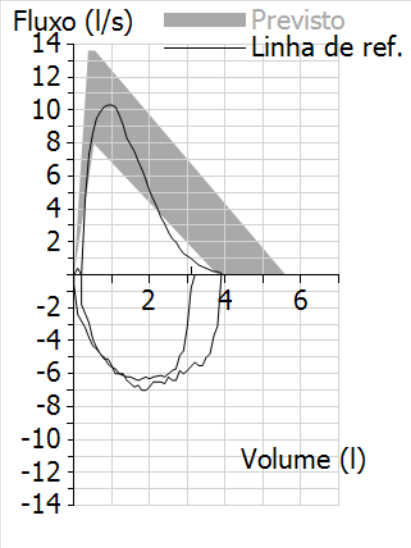

Melhor gráfico de volume/tempo

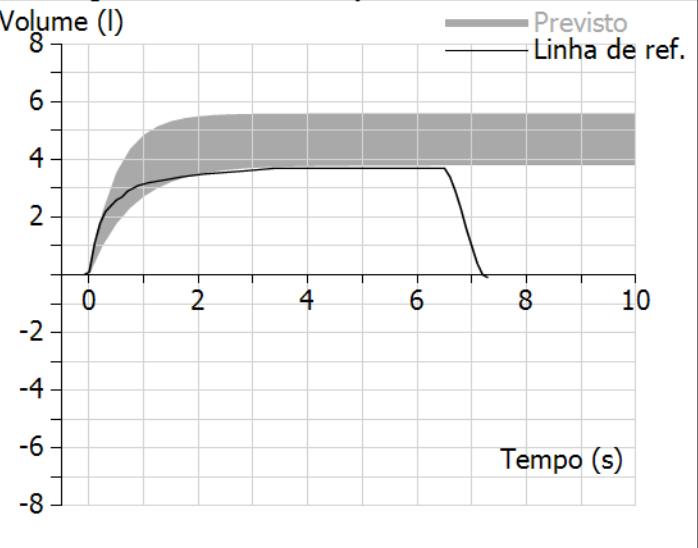

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME A