

# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

### 1 - Dados do Exame

<b>Nº do Exame:</b> CPN-02723	<b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11 <b>Término:</b> 10/07/2025 07:45 <b>Protocolo de Medições:</b> Padrão	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
----------------------------------	--	------------------------------------

### 2 - Paciente

<b>Nome:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS	<b>Idade:</b> 91		
<b>Sexo:</b> M	<b>Altura:</b>	<b>Peso:</b>	<b>Nascimento:</b> 10/04/1934
<b>Fumante:</b> Não	<b>Tel:</b>		<b>Fax:</b>
<b>Diagnóstico:</b>			
<b>Motivo do Exame:</b>			

### 3 - Médico Solicitante

<b>Nome:</b> EMANOEL VALDAMERI	<b>Tel:</b>
<b>Clínica:</b> 5896	<b>Fax:</b>

### 4 - Laudo Médico

--

### 5 - Data e Assinatura

<b>10/07/2025</b>	<b>DR EMANOEL VALDAMERI</b> C.R.M.:
-------------------	--

# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Tabela das Medições

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS <b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	08:16	185	93	135	92	64	Medição manual	48	00:00	148	79	111	69	57	
2	08:30	170	89	126	81	59		49	00:33	140	69	102	71	49	
3	08:45	173	111	140	62	70		50	01:00	145	71	105	74	53	
4	09:00	203	113	154	90	75		51	01:30	129	67	96	62	60	
5	09:15	192	114	150	78	72		52	02:33	153	74	110	79	50	
6	09:30	184	99	138	85	62		53	03:00	140	75	105	65	52	
7	09:45	181	99	137	82	57		54	03:30	159	84	118	75	55	
8	10:00	188	93	136	95	60		55	05:00	131	65	95	66	56	
9	10:15	169	102	133	67	65		56	05:30	117	87	101	30	70	
10	10:30	175	84	126	91	56		57	06:03	162	80	118	82	61	
11	10:45	207	73	134	134	62		58	06:30	150	69	106	81	58	
12	11:03	184	83	129	101	60		59	07:00	152	72	108	80	58	
13	11:15	173	89	128	84	59		60	07:18	150	68	105	82	62	
14	11:45	165	80	119	85	57		61	07:33	179	88	130	91	65	
15	12:03	160	60	106	100	67									
16	12:45	142	75	106	67	77									
17	13:00	144	86	112	58	77									
18	13:18	196	35	109	161	76									
19	13:33	175	67	117	108	83									
20	13:45	188	61	119	127	78									
21	14:00	217	48	125	169	76									
22	14:15	192	83	133	109	82									
23	14:33	160	79	116	81	78									
24	14:45	163	79	117	84	80									
25	15:00	129	83	104	46	84									
26	16:15	165	83	120	82	76									
27	16:45					73									
28	17:18	99	69	83	30	94									
29	17:30	164	94	126	70	81									
30	17:45	133	96	113	37	90									
31	18:33	161	84	119	77	84									
32	18:45	154	83	115	71	70									
33	19:30	94	82	87	12	91									
34	19:45	189	73	126	116	80									
35	20:00	150	78	111	72	66									
36	20:15	152	82	114	70	64									
37	20:30	143	69	103	74	65									
38	20:45	140	80	107	60	60									
39	21:00	161	80	118	81	57									
40	21:15	142	73	104	69	55									
41	21:45	154	82	115	72	62									
42	22:00	159	87	120	72	57									
43	22:15	155	82	116	73	56									
44	22:30	154	85	117	69	52									
45	22:45	173	85	125	88	54									
46	23:00	159	86	119	73	54									
47	23:30	153	86	117	67	54									

# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Análise Estatística

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS <b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
---	--	------------------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	<b>80</b>	
Medições Válidas:	<b>60 = 75%</b>	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	<b>160 / 81 mmHg</b>	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	<b>165 / 82 mmHg</b>	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	<b>145 / 76 mmHg</b>	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	<b>12% / 7%</b>	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	<b>91% / 36%</b>	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	<b>92% / 69%</b>	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	<b>92% / 60%</b>	até 50% / 50%
<small>** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.</small>		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>217 mmHg às 14:00 h</b>	
PAD:	<b>114 mmHg às 09:15 h</b>	
PAM:	<b>154 mmHg às 09:00 h</b>	
PP:	<b>169 mmHg às 14:00 h</b>	
Período do Sono:		
PAS:	<b>162 mmHg às 06:03 h</b>	
PAD:	<b>87 mmHg às 05:30 h</b>	
PAM:	<b>119 mmHg às 23:00 h</b>	
PP:	<b>82 mmHg às 06:03 h</b>	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>94 mmHg às 19:30 h</b>	
PAD:	<b>35 mmHg às 13:18 h</b>	
PAM:	<b>83 mmHg às 17:18 h</b>	
PP:	<b>12 mmHg às 19:30 h</b>	
Período do Sono:		
PAS:	<b>117 mmHg às 05:30 h</b>	
PAD:	<b>65 mmHg às 05:00 h</b>	
PAM:	<b>95 mmHg às 05:00 h</b>	
PP:	<b>30 mmHg às 05:30 h</b>	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	<b>23,9 / 13,7mmHg</b>	
Período da Vigília:	<b>24,5 / 14,8mmHg</b>	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	<b>13,3 / 7,8mmHg</b>	menor que 10,0 / 8,0

# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Gráfico das Pressões

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS <b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
---	--	------------------------------------

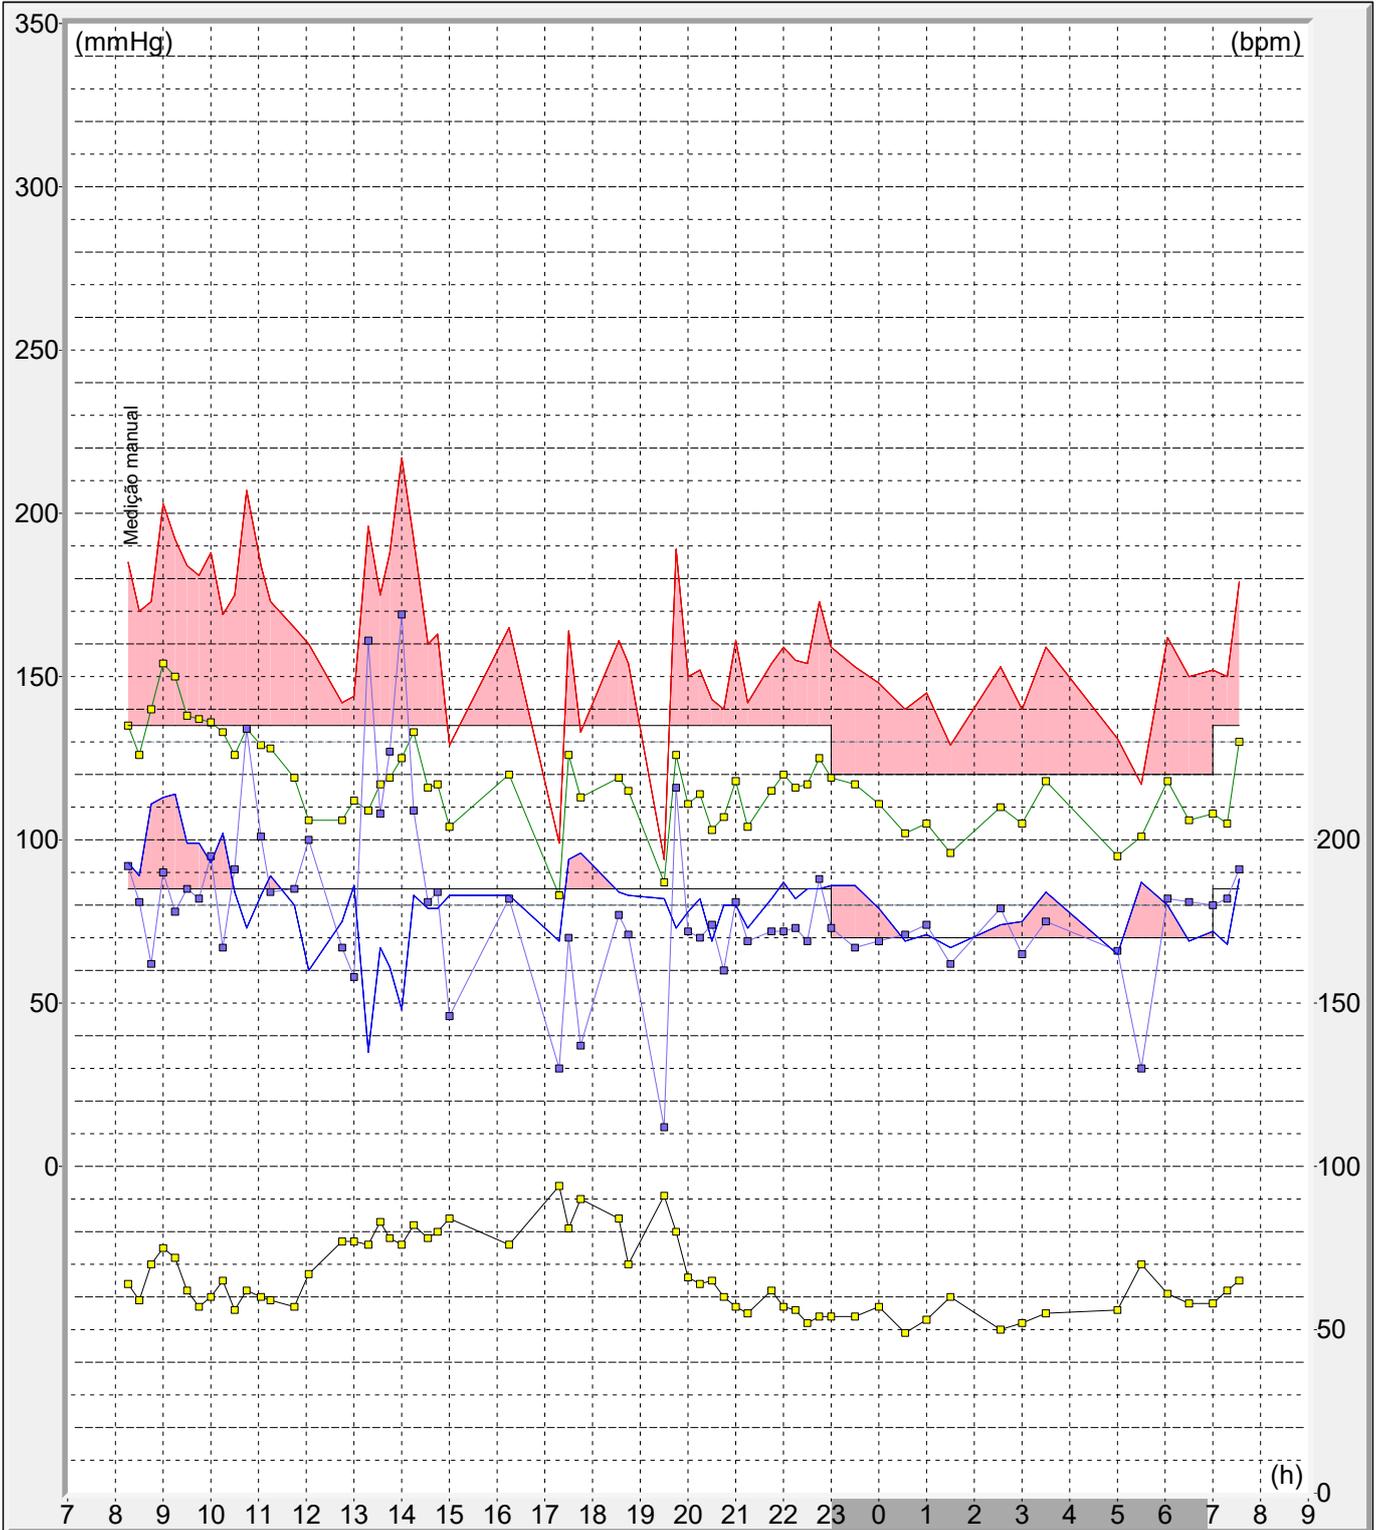


# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Gráfico de Tendências

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS <b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
---	--	------------------------------------

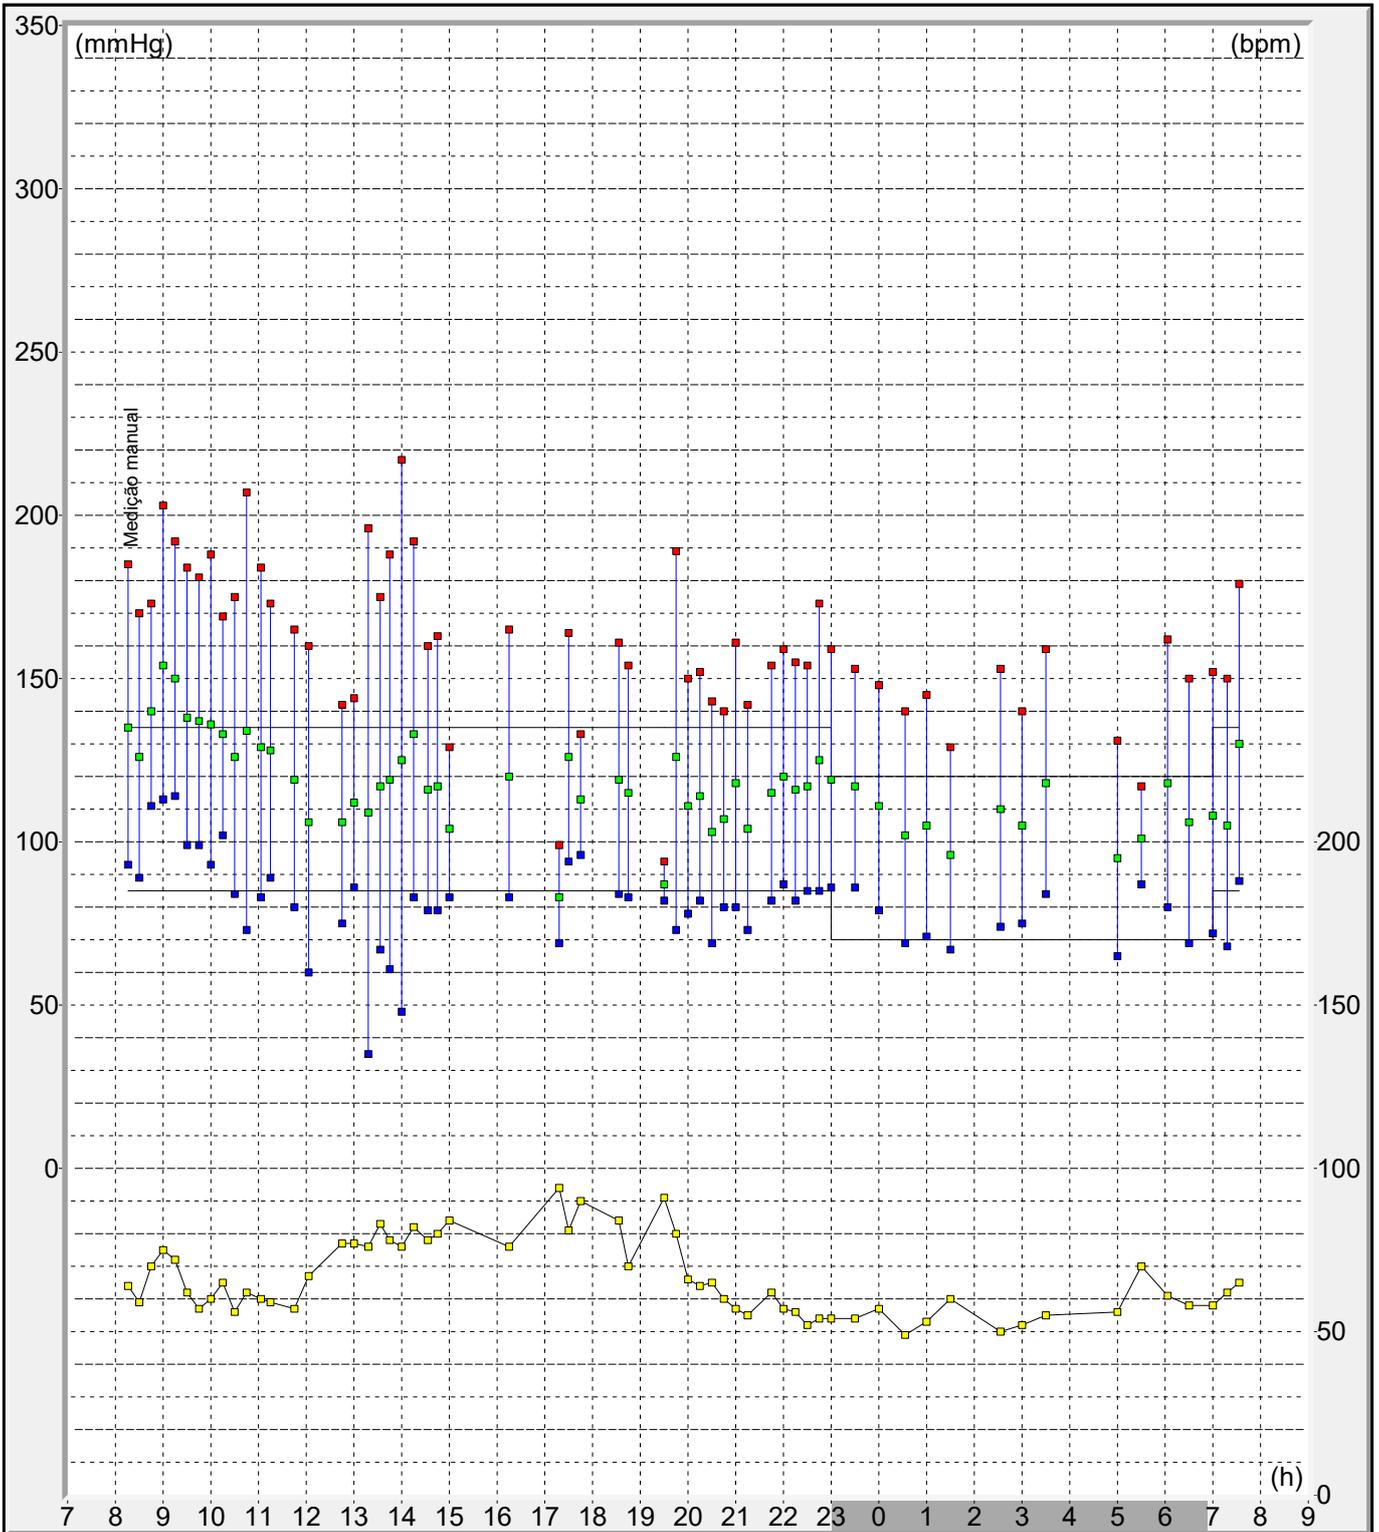


# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Gráfico de Correlação

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS <b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
---	--	------------------------------------

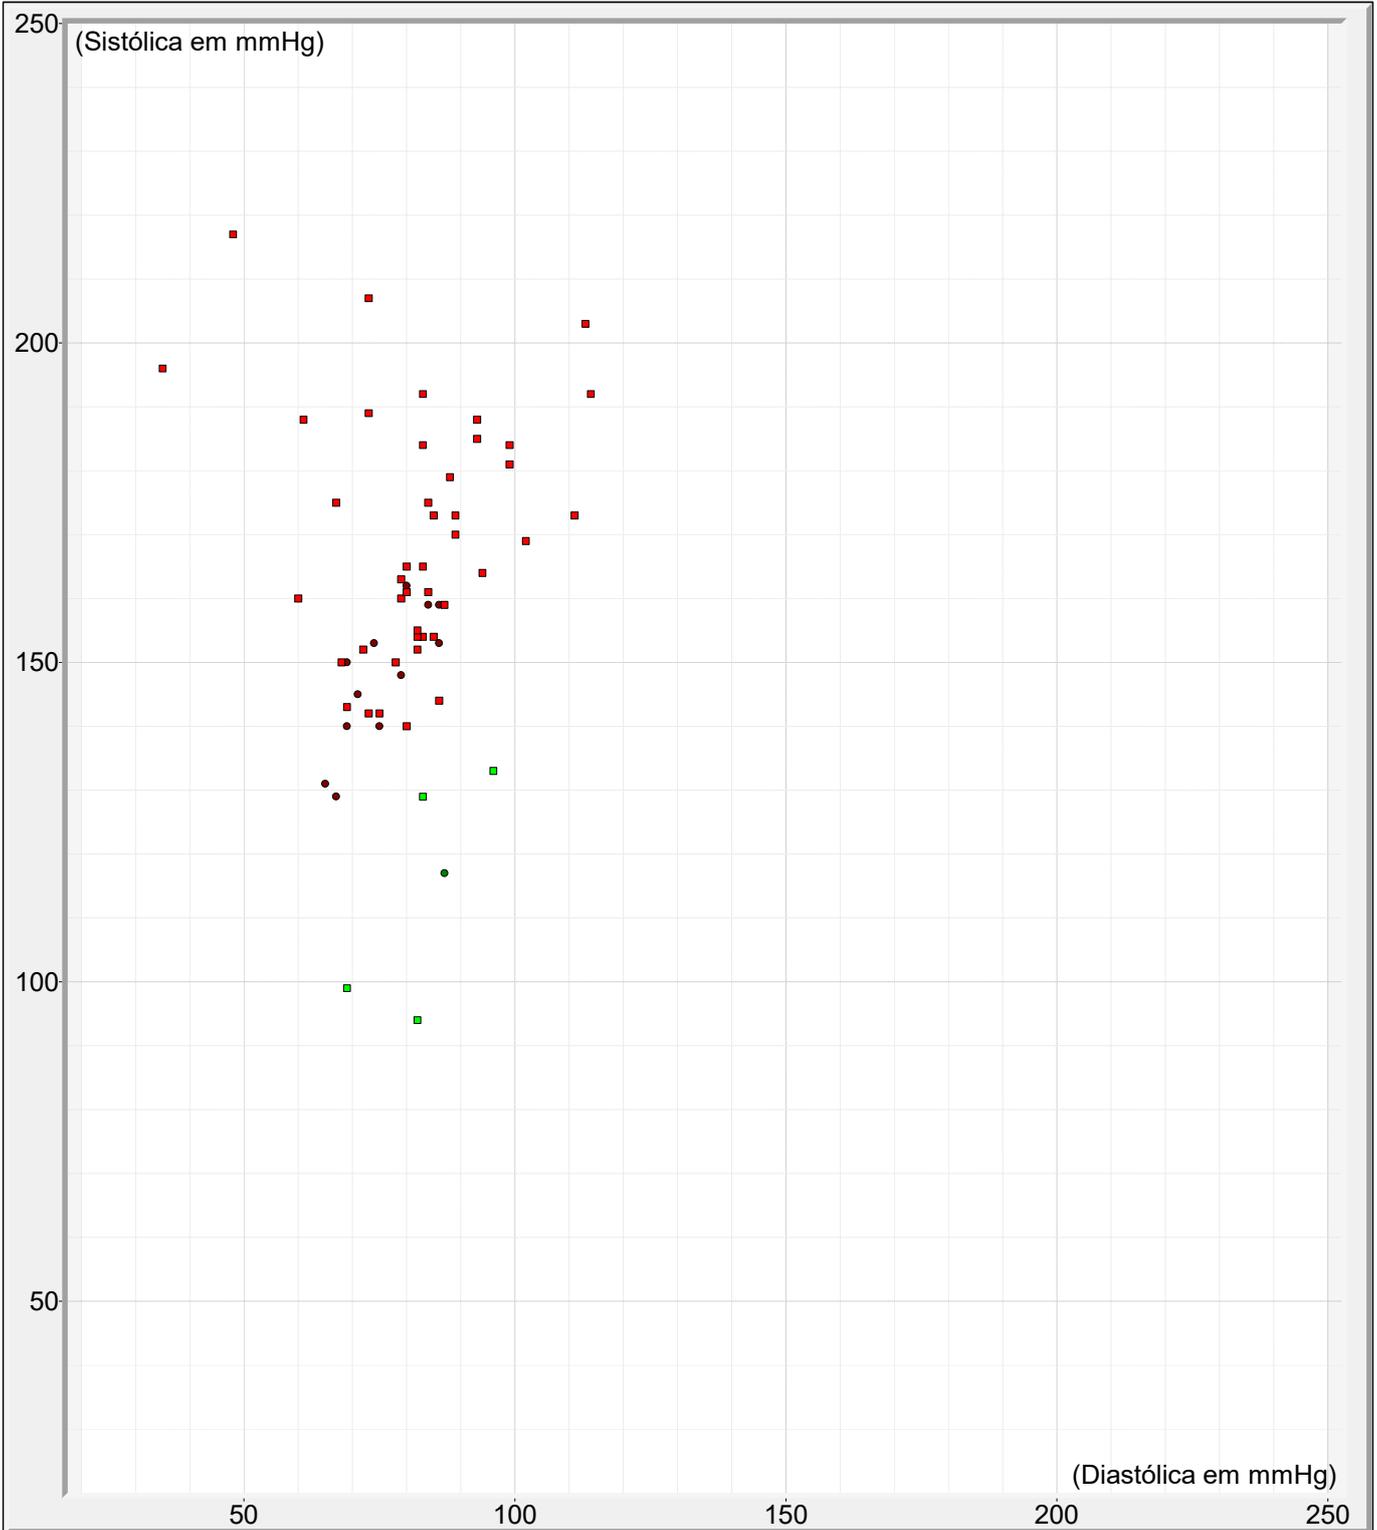

# CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N  
(66) 98421-0508

## Histogramas

<b>Nº do Exame:</b> <b>CPN-02723</b>	<b>Paciente:</b> FELIX ALVES DOS ANJOS	<b>Código:</b> <b>CPN-02723</b>
	<b>Data de Instalação:</b> 09/07/2025 08:11:49	

