

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame: CPN-02750	Data de Instalação: 15/07/2025 07:35 Término: 16/07/2025 07:09 Protocolo de Medições: Padrão	Código: CPN-02750
----------------------------------	--	------------------------------------

2 - Paciente

Nome: ANTONIO GIARETTA

Sexo: M

Altura: 160

Peso: 65

Idade:84

Nascimento: 14/03/1941

Fumante: Não

Tel:

Fax:

Diagnóstico:

Motivo do Exame: VISÃO TURVA, PRESSÃO ARTERIAL

3 - Médico Solicitante

Nome: LEONARDO LEMES GUL

Clínica:

Tel:

Fax:

4 - Laudo Médico



5 - Data e Assinatura

16/07/2025

LEONARDO LEMOS GUL
C.R.M.: 4564

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	07:39	173	84	125	89	66	Medição manual	48	03:00	129	76	100	53	62	
2	08:03	154	84	116	70	62		49	03:33	135	82	106	53	62	
3	08:15	173	107	137	66	62		50	04:00	135	80	106	55	63	
4	08:30	143	70	103	73	61		51	04:33	154	76	112	78	64	
5	08:45	150	81	113	69	65		52	05:00	129	75	100	54	63	
6	09:00	144	86	112	58	64		53	06:03	155	93	121	62	81	
7	09:15	149	90	117	59	64		54	06:33	153	84	116	69	70	
8	09:45	146	94	118	52	64		55	07:06						Aparelho desligado manualmente
9	10:00	136	87	109	49	64		56	07:06						Aparelho foi religado
10	10:15	151	86	116	65	65		57	07:09						Aparelho desligado manualmente
11	10:30	138	82	108	56	70									
12	10:45	131	88	108	43	65									
13	11:00	129	85	105	44	65									
14	11:15	135	93	112	42	67									
15	11:30	131	86	107	45	64									
16	11:45	186	89	133	97	66									
17	12:15	143	78	108	65	71									
18	12:30	140	68	101	72	71									
19	12:45	126	71	96	55	72									
20	13:15	132	74	101	58	79									
21	13:30	127	70	96	57	75									
22	13:45	129	78	101	51	75									
23	14:00	120	70	93	50	73									
24	14:15	120	73	95	47	73									
25	14:30	129	86	106	43	71									
26	14:45	135	90	111	45	72									
27	15:00	157	89	120	68	73									
28	16:45	138	89	111	49	75									
29	17:00	130	86	106	44	74									
30	17:18	146	90	116	56	73									
31	18:03	140	93	115	47	74									
32	18:15	142	93	115	49	70									
33	19:33	134	82	106	52	73									
34	19:45	123	78	99	45	69									
35	20:00	129	83	104	46	73									
36	20:30	140	76	105	64	64									
37	20:48	151	86	116	65	66									
38	22:00	147	89	116	58	81									
39	22:15	151	85	115	66	66									
40	22:30	135	82	106	53	63									
41	22:45	132	82	105	50	67									
42	23:00	136	84	108	52	71									
43	23:33	147	88	115	59	74									
44	00:00	115	72	91	43	66									
45	01:30	115	70	91	45	64									
46	02:00	138	86	109	52	66									
47	02:33	141	86	111	55	65									

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
----------------------------------	---	-----------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	79	
Medições Válidas:	54 = 68%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	140 / 83 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	141 / 84 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	137 / 81 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	3% / 3%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	63% / 54%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	85% / 100%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	76% / 70%	até 50% / 50%
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	186 mmHg às 11:45 h	
PAD:	107 mmHg às 08:15 h	
PAM:	137 mmHg às 08:15 h	
PP:	97 mmHg às 11:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	155 mmHg às 06:03 h	
PAD:	93 mmHg às 06:03 h	
PAM:	121 mmHg às 06:03 h	
PP:	78 mmHg às 04:33 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	120 mmHg às 14:00 h	
PAD:	68 mmHg às 12:30 h	
PAM:	93 mmHg às 14:00 h	
PP:	42 mmHg às 11:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	115 mmHg às 00:00 h	
PAD:	70 mmHg às 01:30 h	
PAM:	91 mmHg às 00:00 h	
PP:	43 mmHg às 00:00 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	13,8 / 7,8mmHg	
Período da Vigília:	14,1 / 8,0mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	13,2 / 6,8mmHg	menor que 10,0 / 8,0

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
----------------------------------	---	-----------------------------

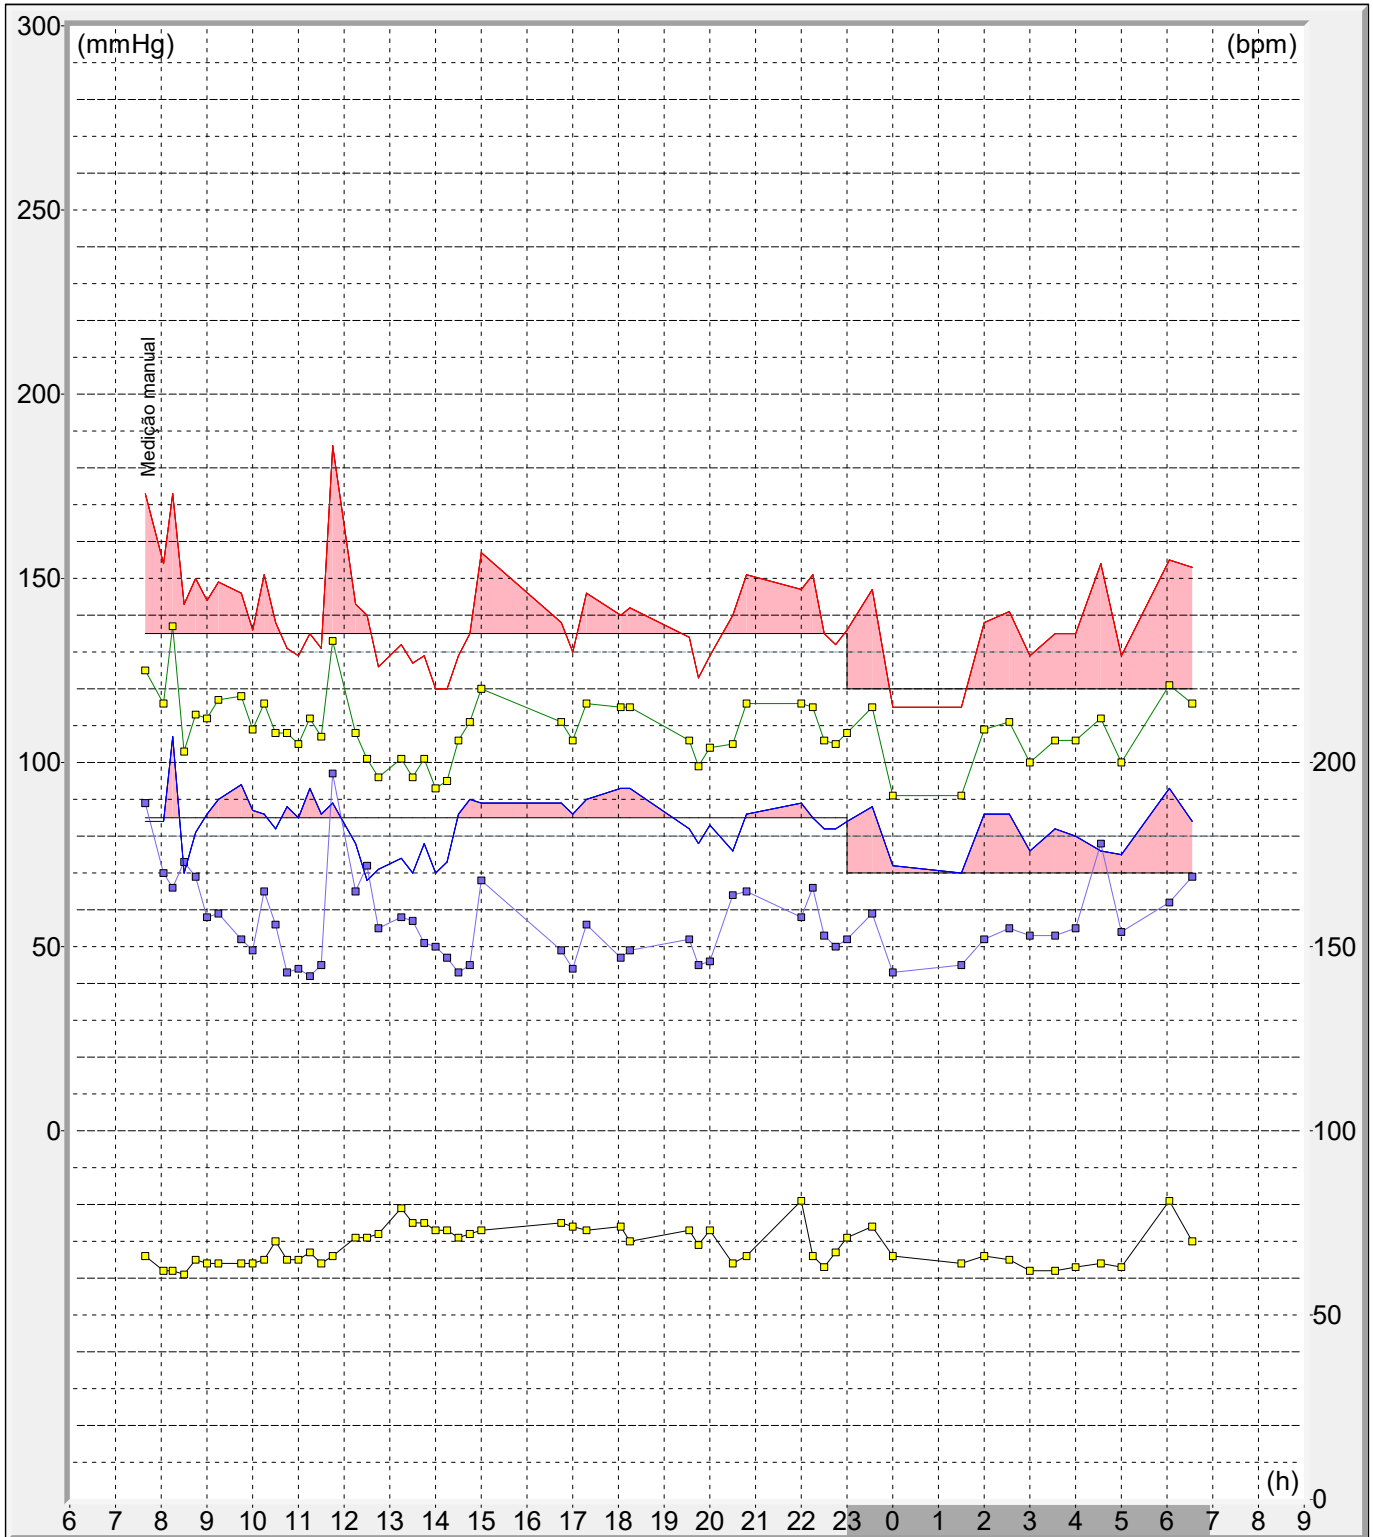


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
----------------------------------	---	-----------------------------

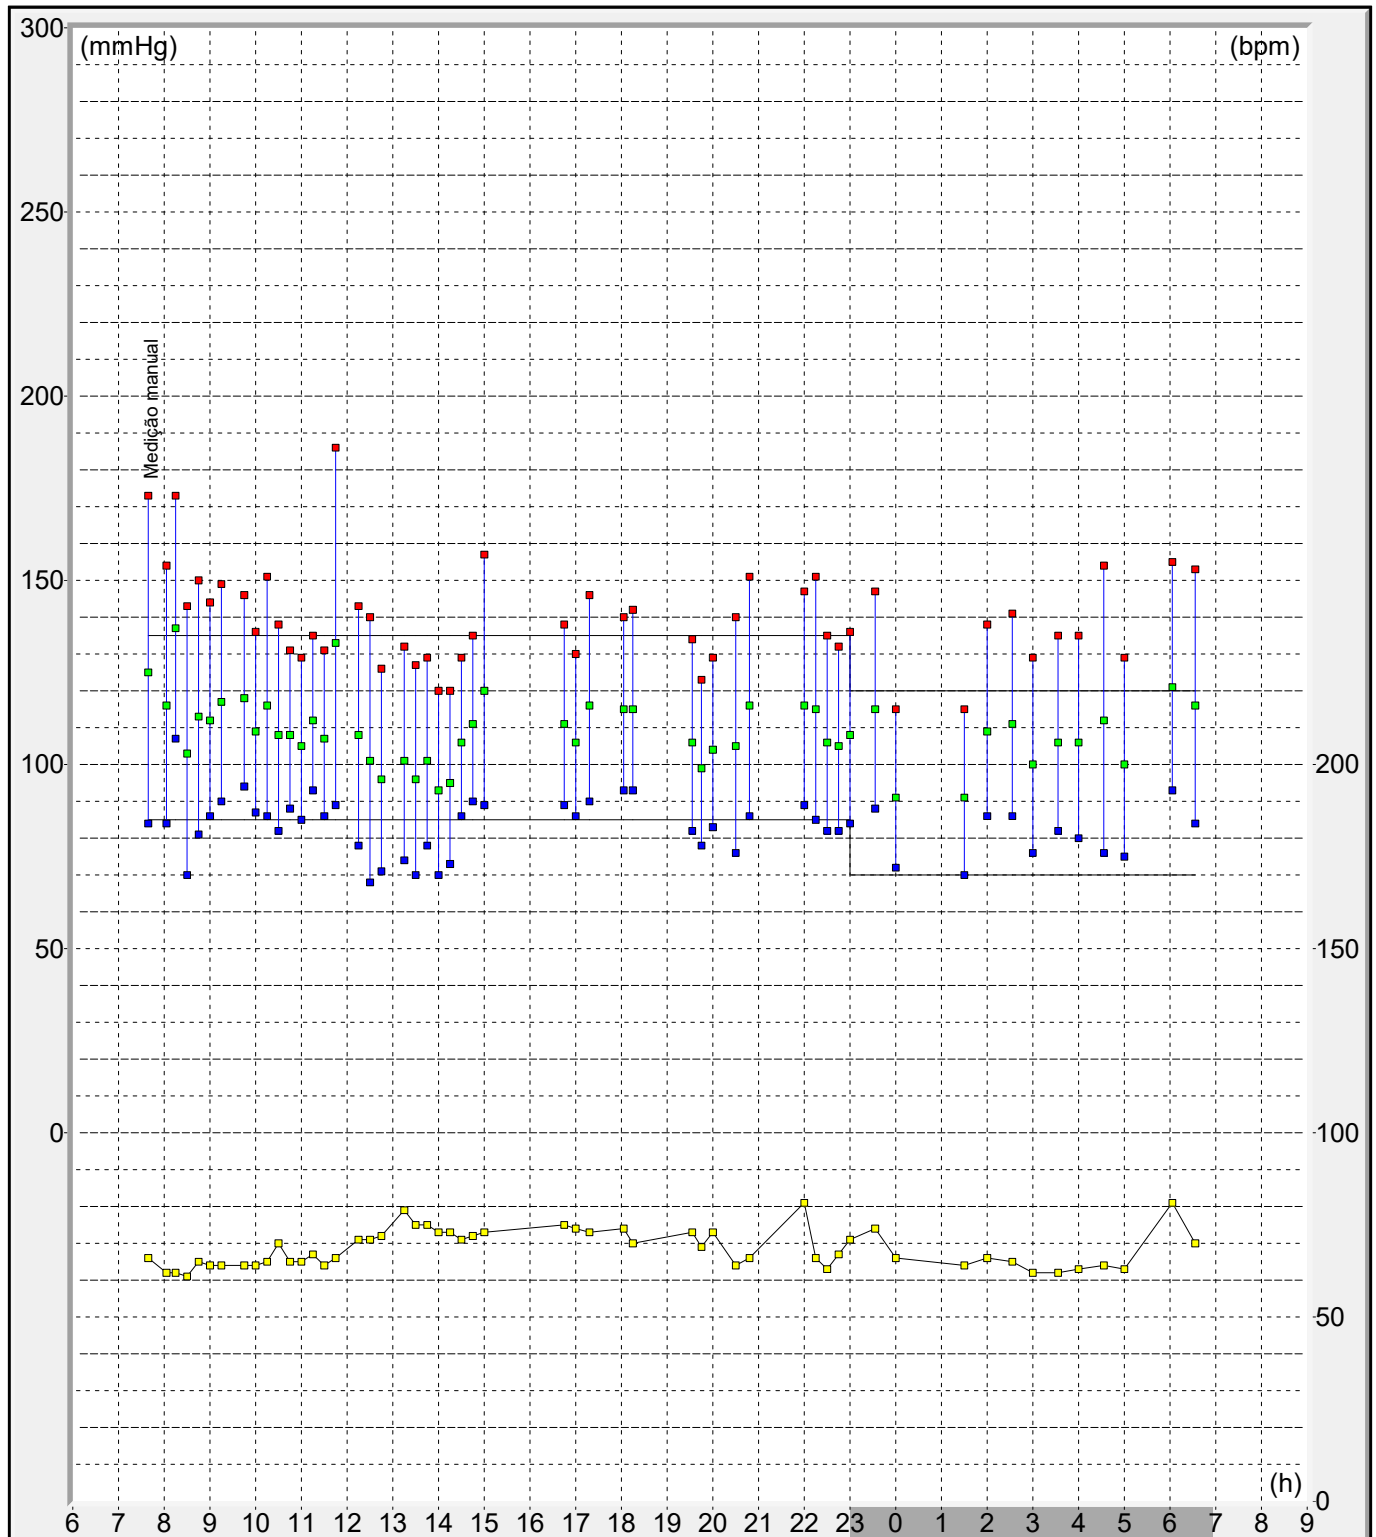


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
----------------------------------	---	-----------------------------

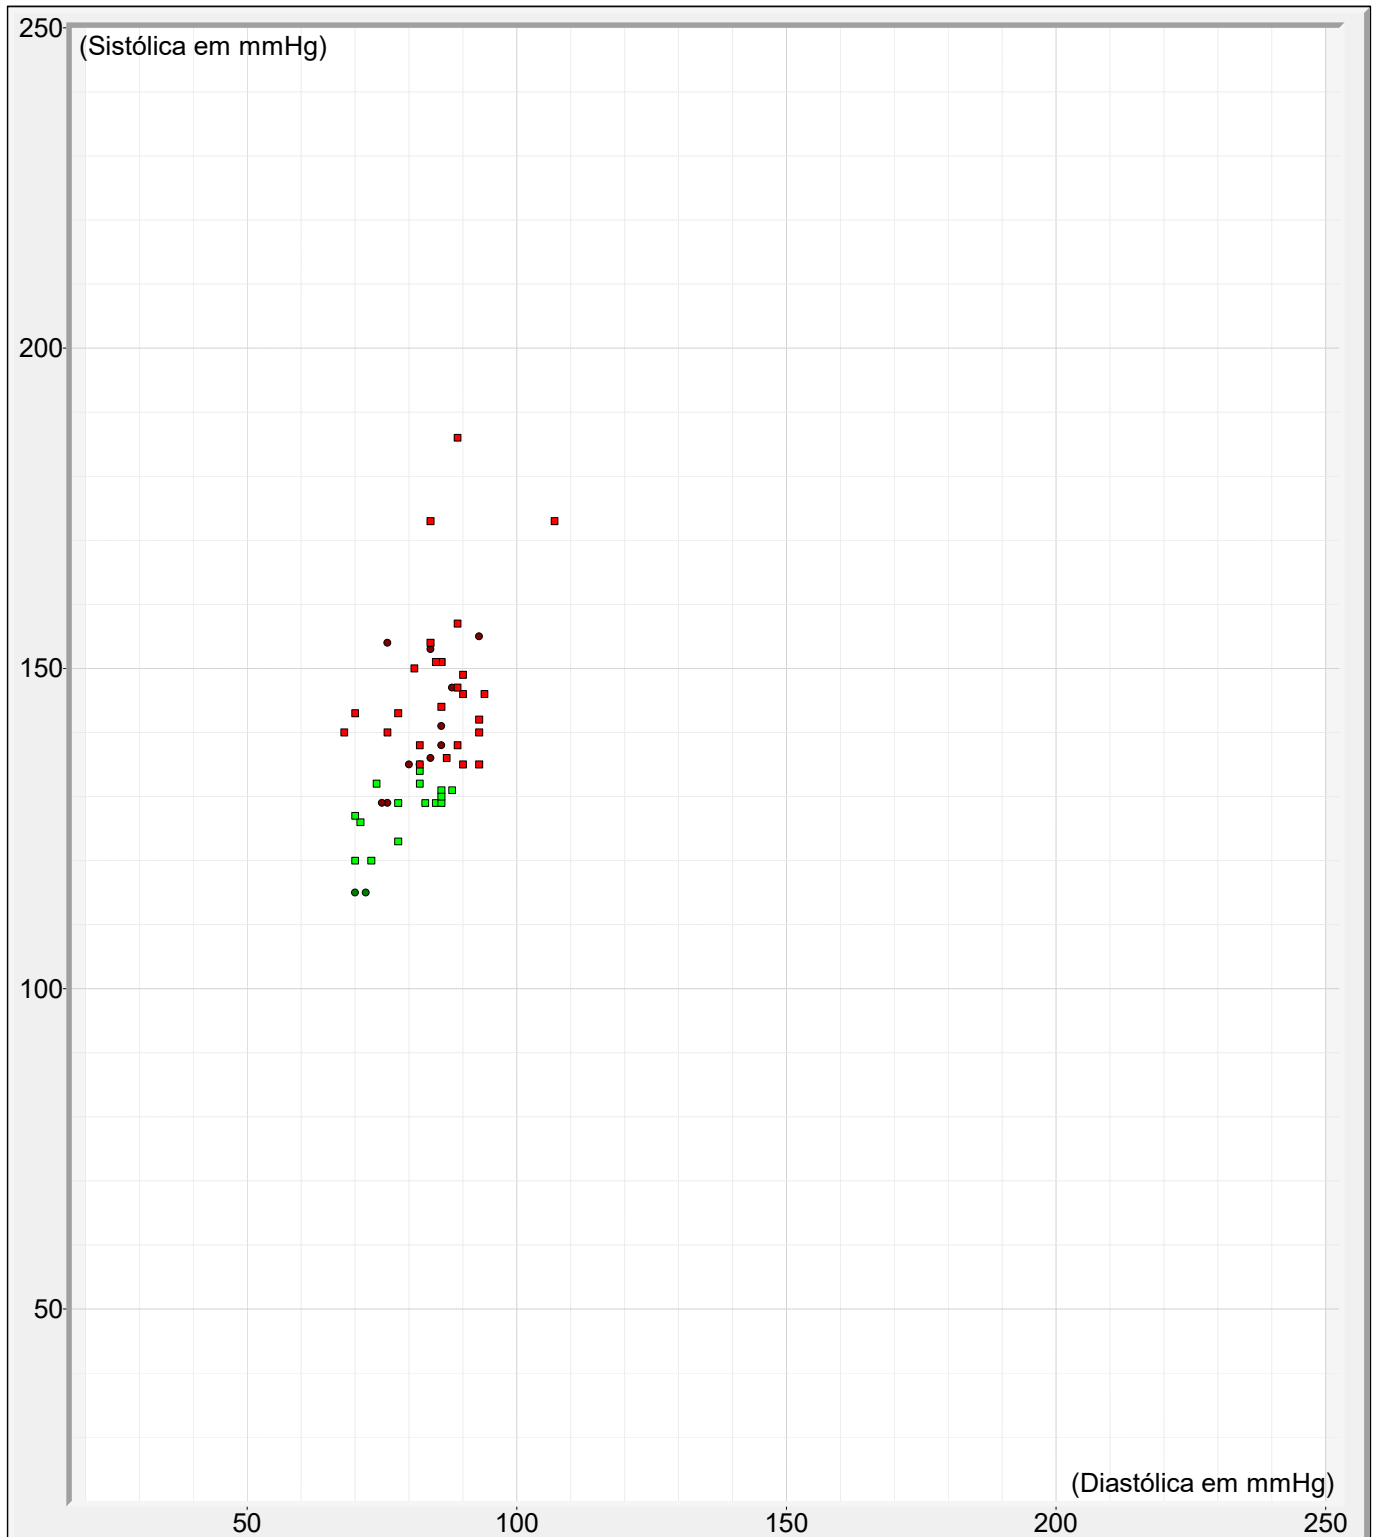

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame: CPN-02750	Paciente: ANTONIO GIARETTA Data de Instalação: 15/07/2025 07:35:12	Código: CPN-02750
---	---	------------------------------------

