

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	07:13	145	89	115	56	98	Medição manual	48	22:30	87	44	64	43	79	
2	07:30	129	80	102	49	89		49	22:48	90	39	62	51	74	
3	07:45	106	67	85	39	78		50	23:03	81	35	56	46	69	
4	08:00	107	73	88	34	91		51	23:30	86	42	63	44	75	
5	08:15	107	72	88	35	90		52	00:03	90	51	69	39	73	
6	08:30	120	63	89	57	100		53	00:30	92	43	65	49	69	
7	08:45	113	66	87	47	91		54	01:03	86	44	63	42	66	
8	09:00	92	54	71	38	84		55	01:30	84	44	62	40	70	
9	09:15	93	57	74	36	78		56	02:03	84	44	62	40	64	
10	09:30	91	55	72	36	83									
11	10:30	118	61	87	57	91									
12	10:45	100	77	88	23	93									
13	11:18	97	58	76	39	79									
14	11:45	103	52	76	51	98									
15	12:03	114	95	103	19	90									
16	12:15	97	50	71	47	87									
17	12:30	97	49	71	48	76									
18	12:45	98	53	74	45	73									
19	13:00	86	53	68	33	75									
20	13:18	90	50	69	40	73									
21	13:30	89	50	68	39	74									
22	13:45	94	53	72	41	69									
23	14:03	128	47	84	81	71									
24	14:18	103	60	80	43	68									
25	14:30	99	57	76	42	66									
26	15:00	110	60	83	50	69									
27	15:15	86	58	71	28	65									
28	15:48	110	58	82	52	85									
29	16:00	77	65	71	12	81									
30	16:15	95	57	75	38	81									
31	16:45	111	60	83	51	88									
32	17:00	101	54	76	47	84									
33	18:03	139	54	93	85	80									
34	18:15	103	81	91	22	88									
35	18:48	102	56	77	46	82									
36	19:30	123	45	81	78	77									
37	19:45	94	55	73	39	77									
38	20:00	103	46	72	57	78									
39	20:18	121	64	90	57	75									
40	20:30	113	57	83	56	73									
41	20:45	99	50	73	49	72									
42	21:00	113	87	99	26	78									
43	21:15	104	61	81	43	73									
44	21:30	100	57	77	43	73									
45	21:45	100	56	76	44	75									
46	22:00	95	56	74	39	74									
47	22:15	83	45	63	38	77									

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------


1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	71	
Medições Válidas:	56 = 79%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	101 / 57 mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	104 / 59 mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	86 / 43 mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	17% / 27%	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	4% / 6%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	0% / 0%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	4% / 9%	até 50% / 50%
<small>** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.</small>		
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	145 mmHg às 07:13 h	Medição manual
PAD:	95 mmHg às 12:03 h	
PAM:	115 mmHg às 07:13 h	Medição manual
PP:	85 mmHg às 18:03 h	
Período do Sono:		
PAS:	92 mmHg às 00:30 h	
PAD:	51 mmHg às 00:03 h	
PAM:	69 mmHg às 00:03 h	
PP:	49 mmHg às 00:30 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	77 mmHg às 16:00 h	
PAD:	39 mmHg às 22:48 h	
PAM:	62 mmHg às 22:48 h	
PP:	12 mmHg às 16:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	81 mmHg às 23:03 h	
PAD:	35 mmHg às 23:03 h	
PAM:	56 mmHg às 23:03 h	
PP:	39 mmHg às 00:03 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	14,4 / 12,5mmHg	
Período da Vigília:	14,1 / 12,0mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	3,8 / 4,7mmHg	menor que 10,0 / 8,0

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------

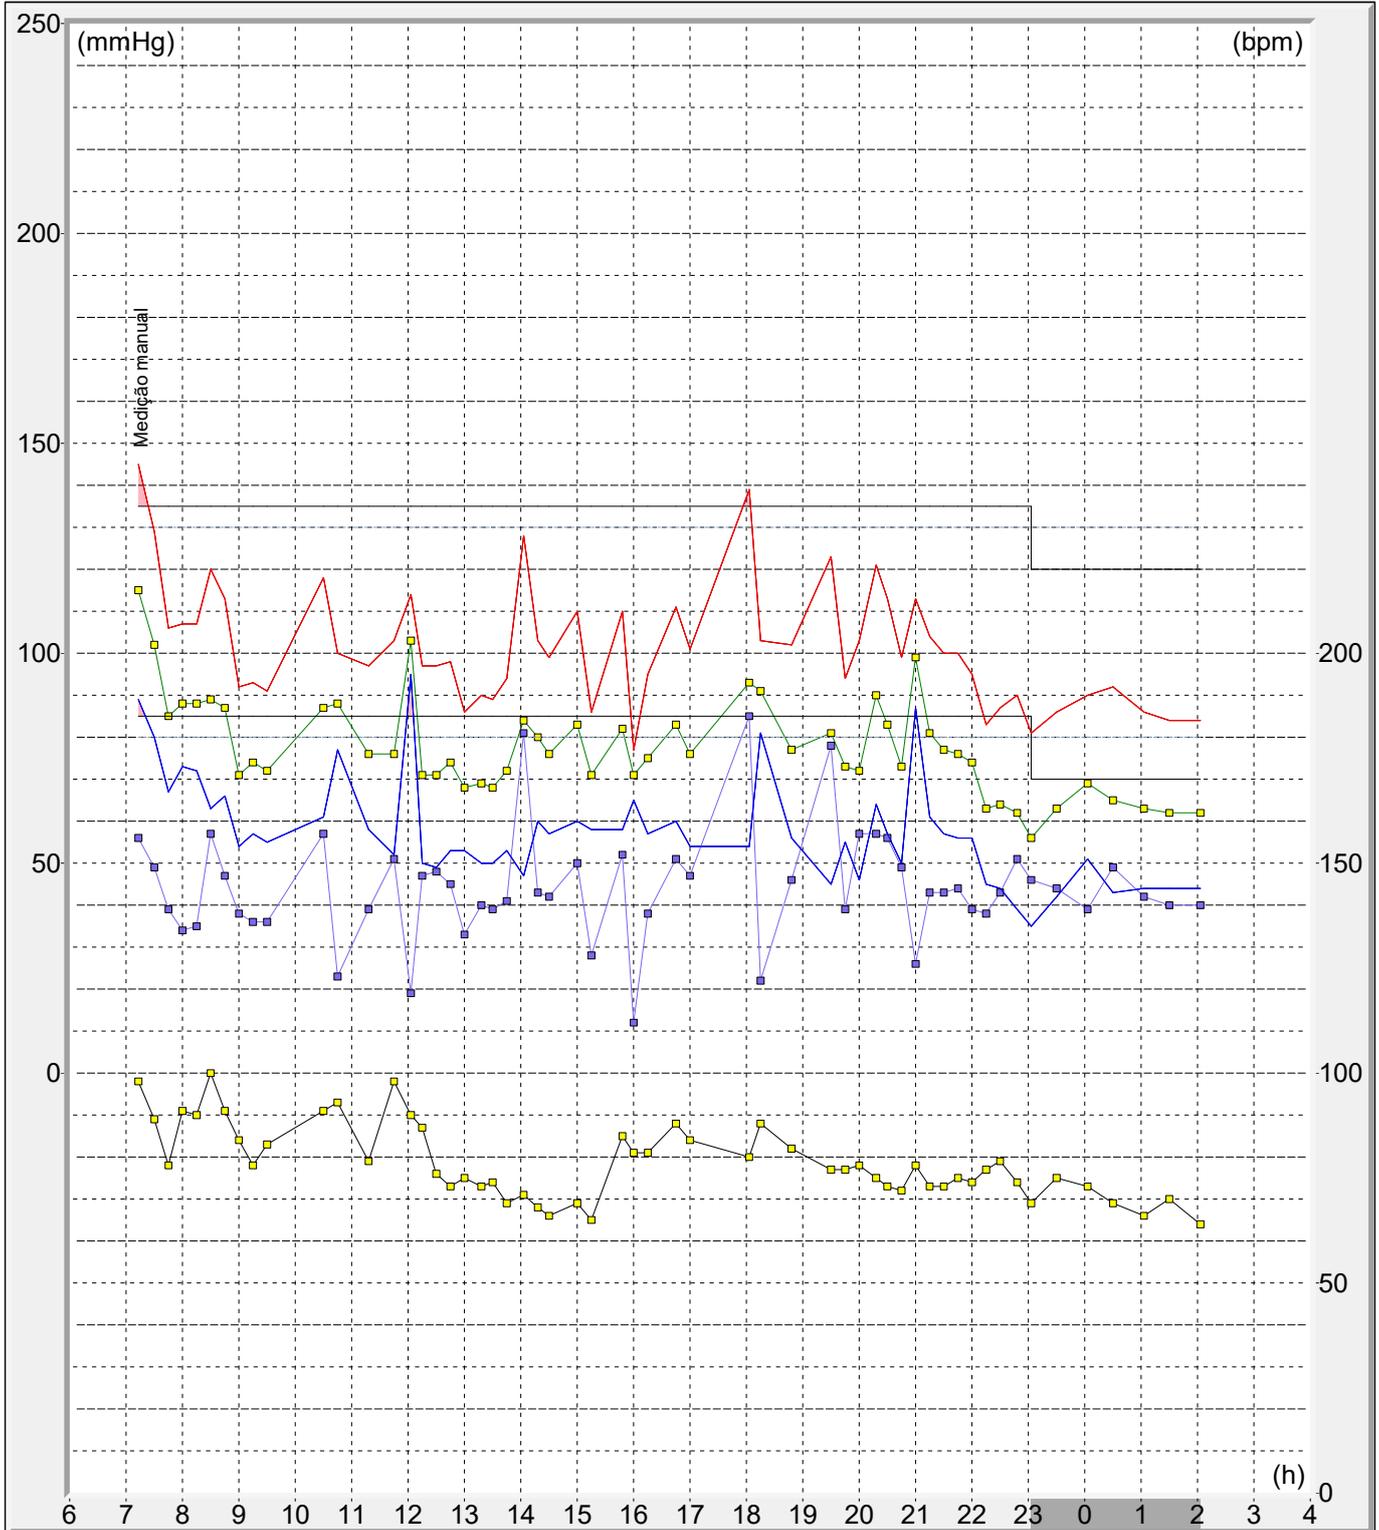


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------

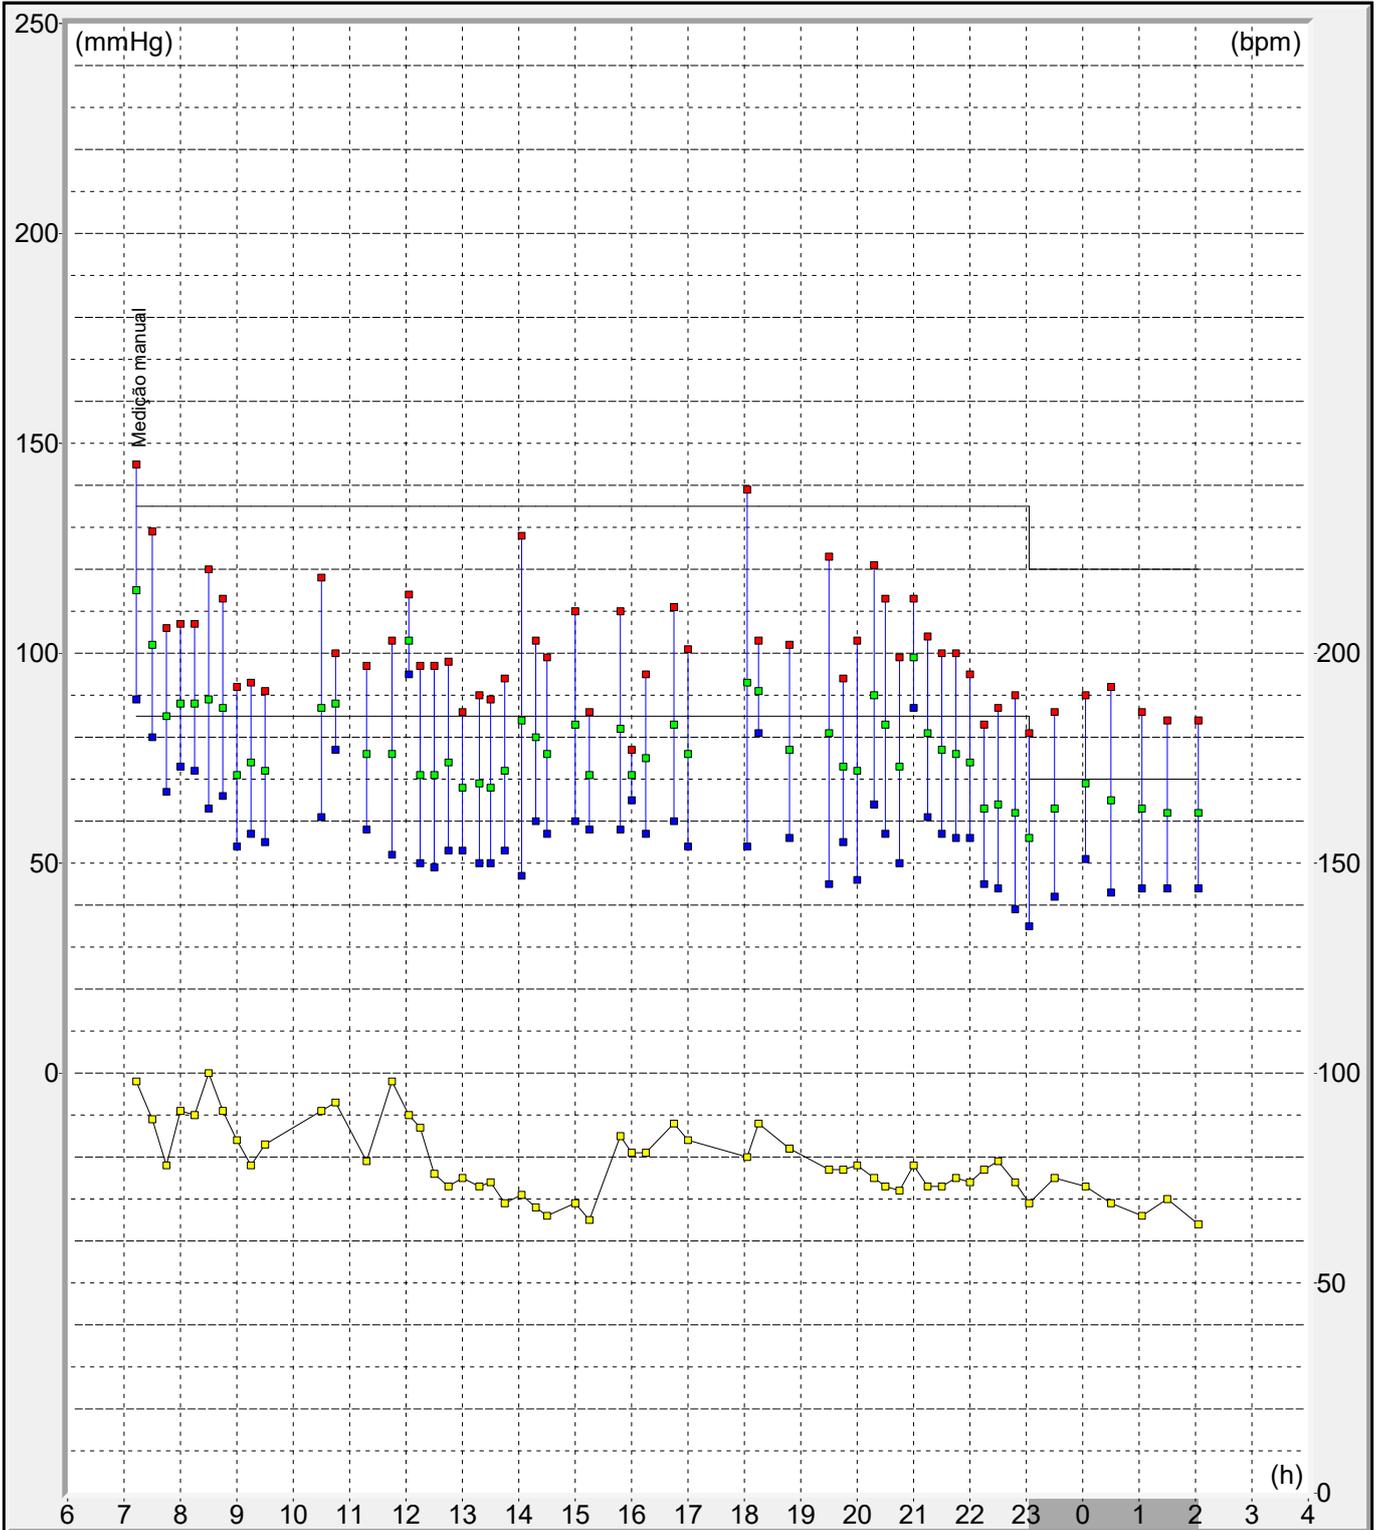


CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------

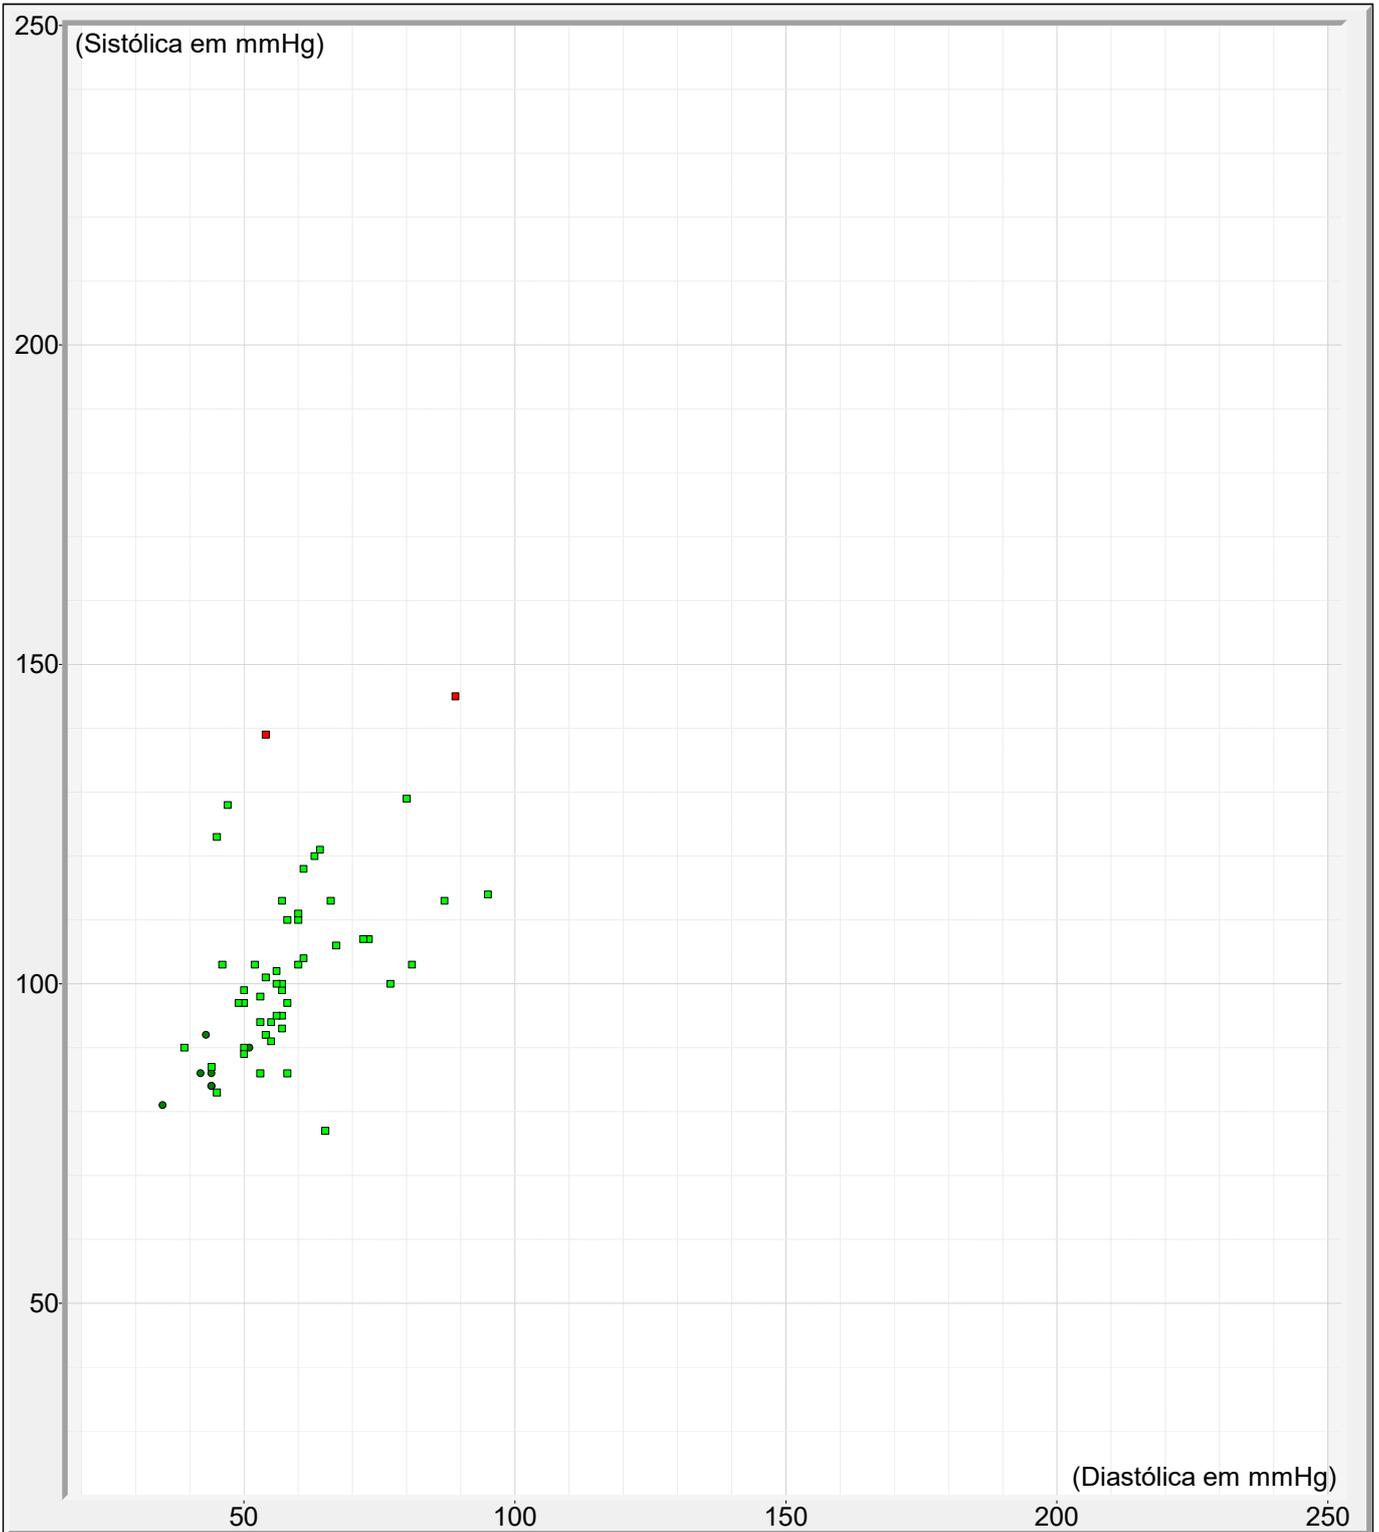

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame: CPN-02686	Paciente: -ZENILDA SOARES DOS SANTOS Data de Instalação: 25/06/2025 07:11:47	Código: CPN-02686
---	---	------------------------------------

