



## Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

### 1 - Dados do Exame

<b>Nº do Exame:</b> BL5-00820	<b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49 <b>Término:</b> 23/07/2025 11:55 <b>Protocolo de Medições:</b> Padrão	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
----------------------------------	--	------------------------------------

### 2 - Paciente

<b>Nome:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA	<b>Idade:</b> 56		
<b>Sexo:</b> M	<b>Altura:</b> 170	<b>Peso:</b> 88	<b>Nascimento:</b> 10/01/1969
<b>Fumante:</b> Não	<b>Tel:</b>		<b>Fax:</b>
<b>Diagnóstico:</b>			
<b>Motivo do Exame:</b>			

### 3 - Médico Solicitante

<b>Nome:</b> DANIEL CALHEIROS BATISTA	<b>Tel:</b>
<b>Clínica:</b>	<b>Fax:</b>

### 4 - Laudo Médico

--

### 5 - Data e Assinatura

<b>23/07/2025</b>	DANIEL CALHEIROS BATISTA C.R.M.: 26357
-------------------	---

## Tabela das Medições

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00820</b>	<b>Paciente:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA <b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49:37	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	13:51	126	84	104	42	82	Medição manual	48	05:00	92	46	67	46	71	
2	14:00	123	77	98	46	96		49	05:30	96	45	69	51	71	
3	14:45	132	77	102	55	91		50	06:00	99	51	73	48	66	
4	15:00	135	83	107	52	100		51	06:30	105	61	81	44	63	
5	15:15	135	84	107	51	110		52	07:00	102	64	82	38	65	
6	15:30	131	74	100	57	105		53	07:15	100	66	81	34	64	
7	15:45	124	64	91	60	105		54	07:30	108	68	86	40	67	
8	16:00	117	66	89	51	90		55	07:45	104	69	85	35	66	
9	16:15	111	63	85	48	83		56	08:00	104	65	83	39	66	
10	16:30	114	65	87	49	81		57	08:15	110	72	89	38	59	
11	16:45	118	61	87	57	70		58	08:30	108	67	86	41	67	
12	17:00	112	68	88	44	80		59	08:45	106	63	82	43	68	
13	17:15	117	68	91	49	77		60	09:00	104	62	81	42	69	
14	17:30	111	68	88	43	81		61	09:15	109	61	83	48	68	
15	17:45	107	70	87	37	78		62	09:30	99	67	82	32	71	
16	18:00	117	68	90	49	75		63	09:45	124	77	99	47	77	
17	18:15	126	61	91	65	72		64	10:00	122	84	101	38	82	
18	18:30	115	66	88	49	80		65	10:15	126	92	108	34	86	
19	18:45	114	69	89	45	78		66	10:30	140	82	109	58	99	
20	19:00	111	66	87	45	76		67	10:45	101	62	80	39	100	
21	19:15	113	71	90	42	76		68	11:18	109	77	92	32	94	
22	19:30	112	62	85	50	81		69	11:30	105	88	95	17	106	
23	19:45	94	68	80	26	77		70	11:45	114	78	95	36	96	
24	20:00	105	72	87	33	77		71	11:55						Aparelho desligado manualmente
25	20:15	105	66	84	39	78									
26	20:30	113	66	88	47	74									
27	20:45	114	65	87	49	75									
28	21:00	114	69	90	45	73									
29	21:15	111	72	90	39	79									
30	21:30	126	78	100	48	99									
31	21:45	127	72	97	55	98									
32	22:00	113	58	83	55	81									
33	22:15	107	58	80	49	78									
34	22:30	111	49	77	62	79									
35	22:45	111	53	80	58	86									
36	23:00	100	51	74	49	82									
37	23:30	98	51	73	47	83									
38	00:00	96	52	72	44	77									
39	00:30	118	66	90	52	79									
40	01:00	118	63	88	55	82									
41	01:30	109	55	80	54	72									
42	02:00	102	56	77	46	69									
43	02:30	114	66	88	48	67									
44	03:00	100	50	73	50	73									
45	03:30	113	68	89	45	76									
46	04:00	92	46	67	46	69									
47	04:30	92	41	64	51	73									

## Análise Estatística

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00820</b>	<b>Paciente:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA <b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49:37	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
---	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	<b>73</b>	
Medições Válidas:	<b>70 = 96%</b>	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	<b>112 / 66</b> mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	<b>114 / 69</b> mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	<b>103 / 54</b> mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	<b>10% / 22%</b>	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>140</b> mmHg às 10:30 h	
PAD:	<b>92</b> mmHg às 10:15 h	
PAM:	<b>109</b> mmHg às 10:30 h	
PP:	<b>65</b> mmHg às 18:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	<b>118</b> mmHg às 00:30 h	
PAD:	<b>68</b> mmHg às 03:30 h	
PAM:	<b>90</b> mmHg às 00:30 h	
PP:	<b>55</b> mmHg às 01:00 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>94</b> mmHg às 19:45 h	
PAD:	<b>49</b> mmHg às 22:30 h	
PAM:	<b>77</b> mmHg às 22:30 h	
PP:	<b>17</b> mmHg às 11:30 h	
Período do Sono:		
PAS:	<b>92</b> mmHg às 04:00 h	
PAD:	<b>41</b> mmHg às 04:30 h	
PAM:	<b>64</b> mmHg às 04:30 h	
PP:	<b>44</b> mmHg às 00:00 h	



**Gráfico das Pressões**

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00820</b>	<b>Paciente:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA <b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49:37	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
---	--	------------------------------------


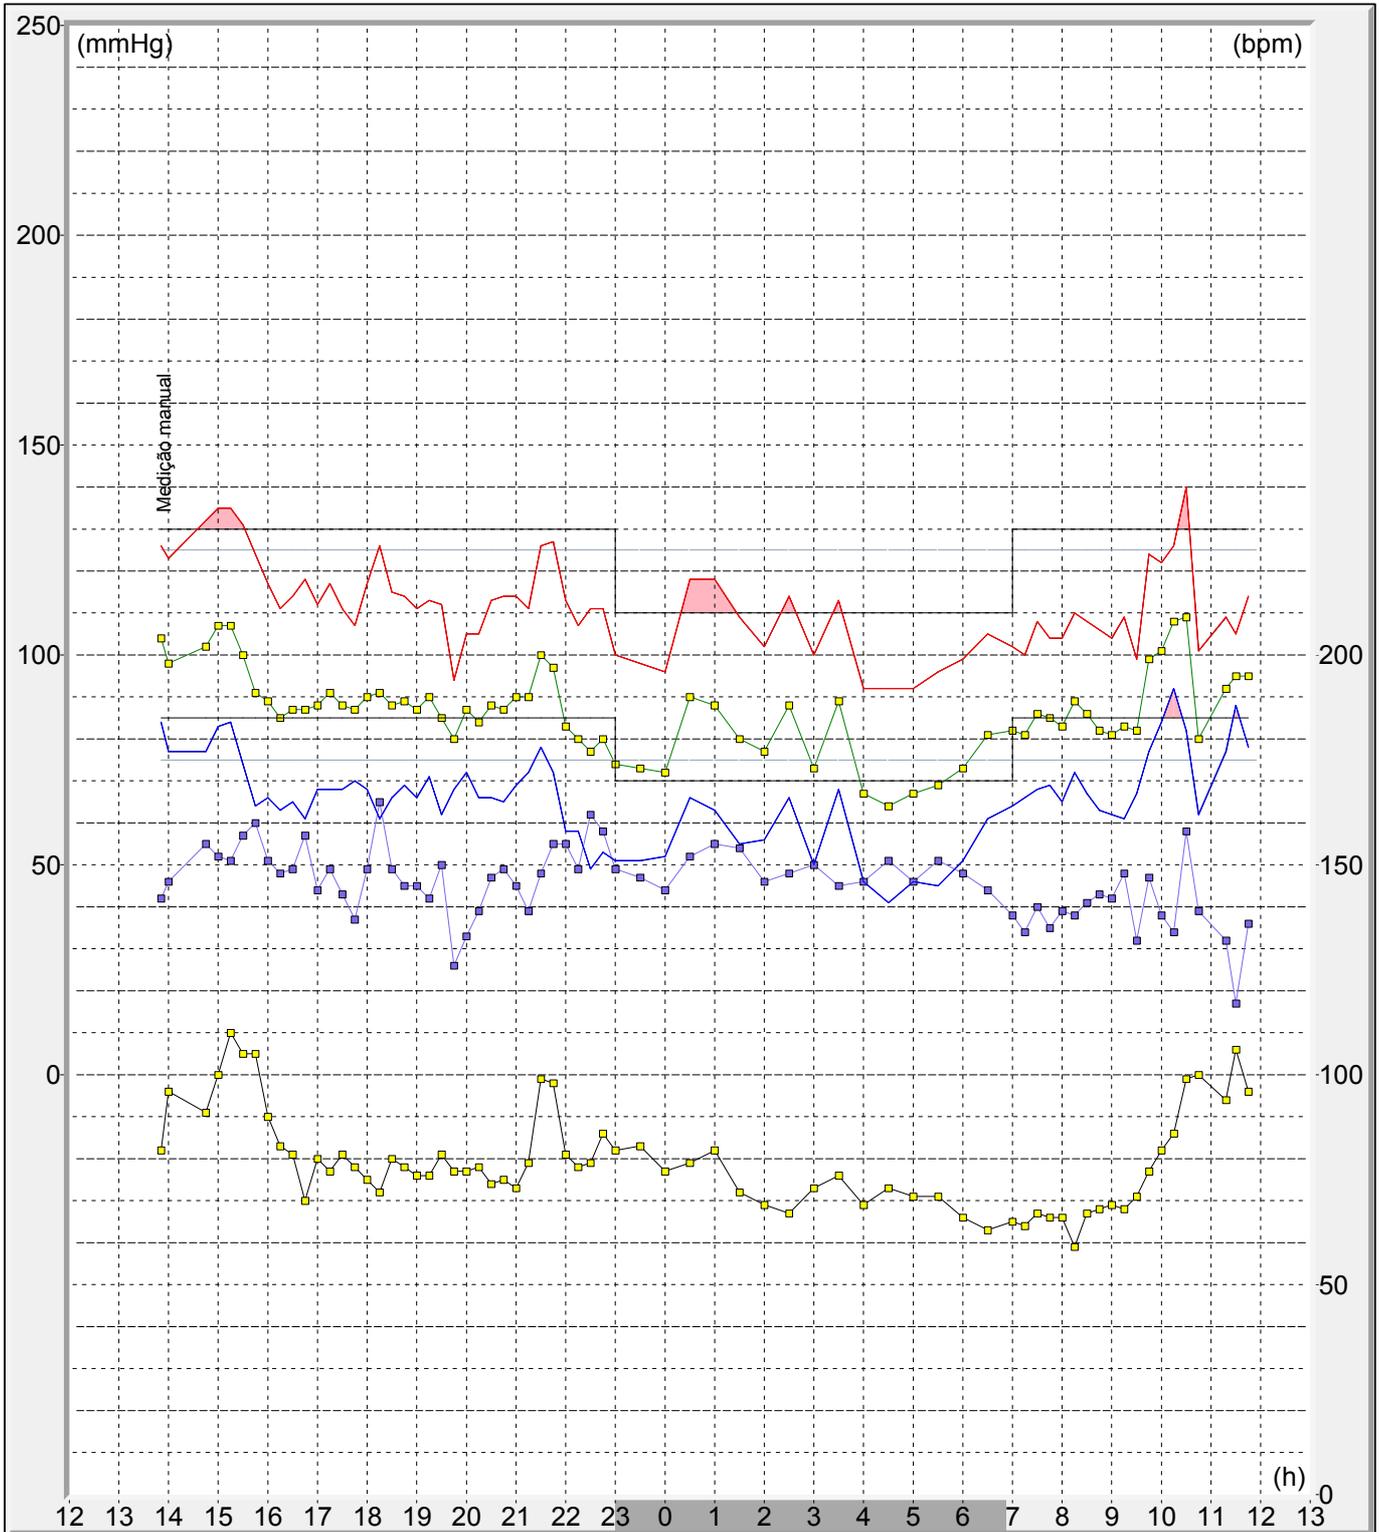




Gráfico de Tendências


<p>Nº do Exame: <b>BL5-00820</b></p>	<p>Paciente: ADEMIR PEREIRA DA SILVA Data de Instalação: 22/07/2025 13:49:37</p>	<p>Código: <b>BL5-00820</b></p>
--	--	-------------------------------------



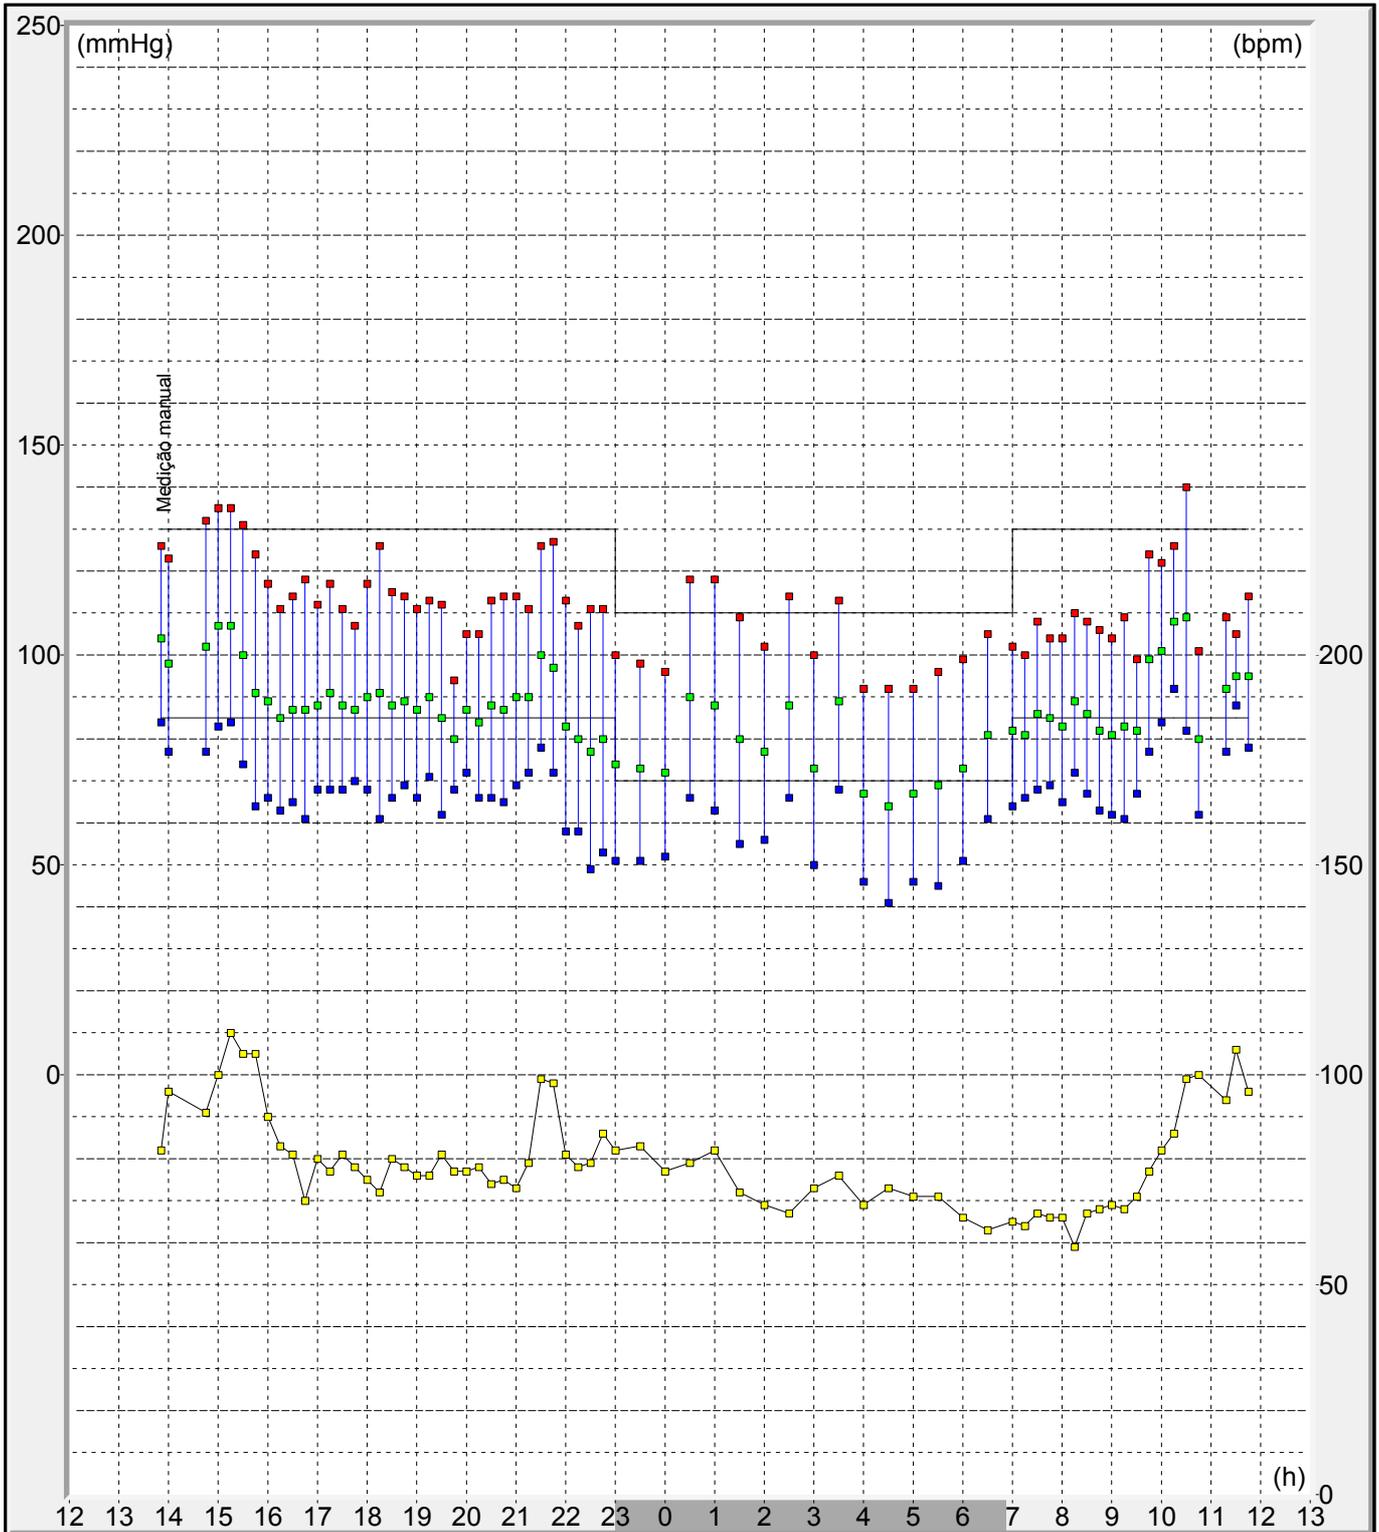

## Gráfico de Correlação

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00820</b>	<b>Paciente:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA <b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49:37	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
---	--	------------------------------------

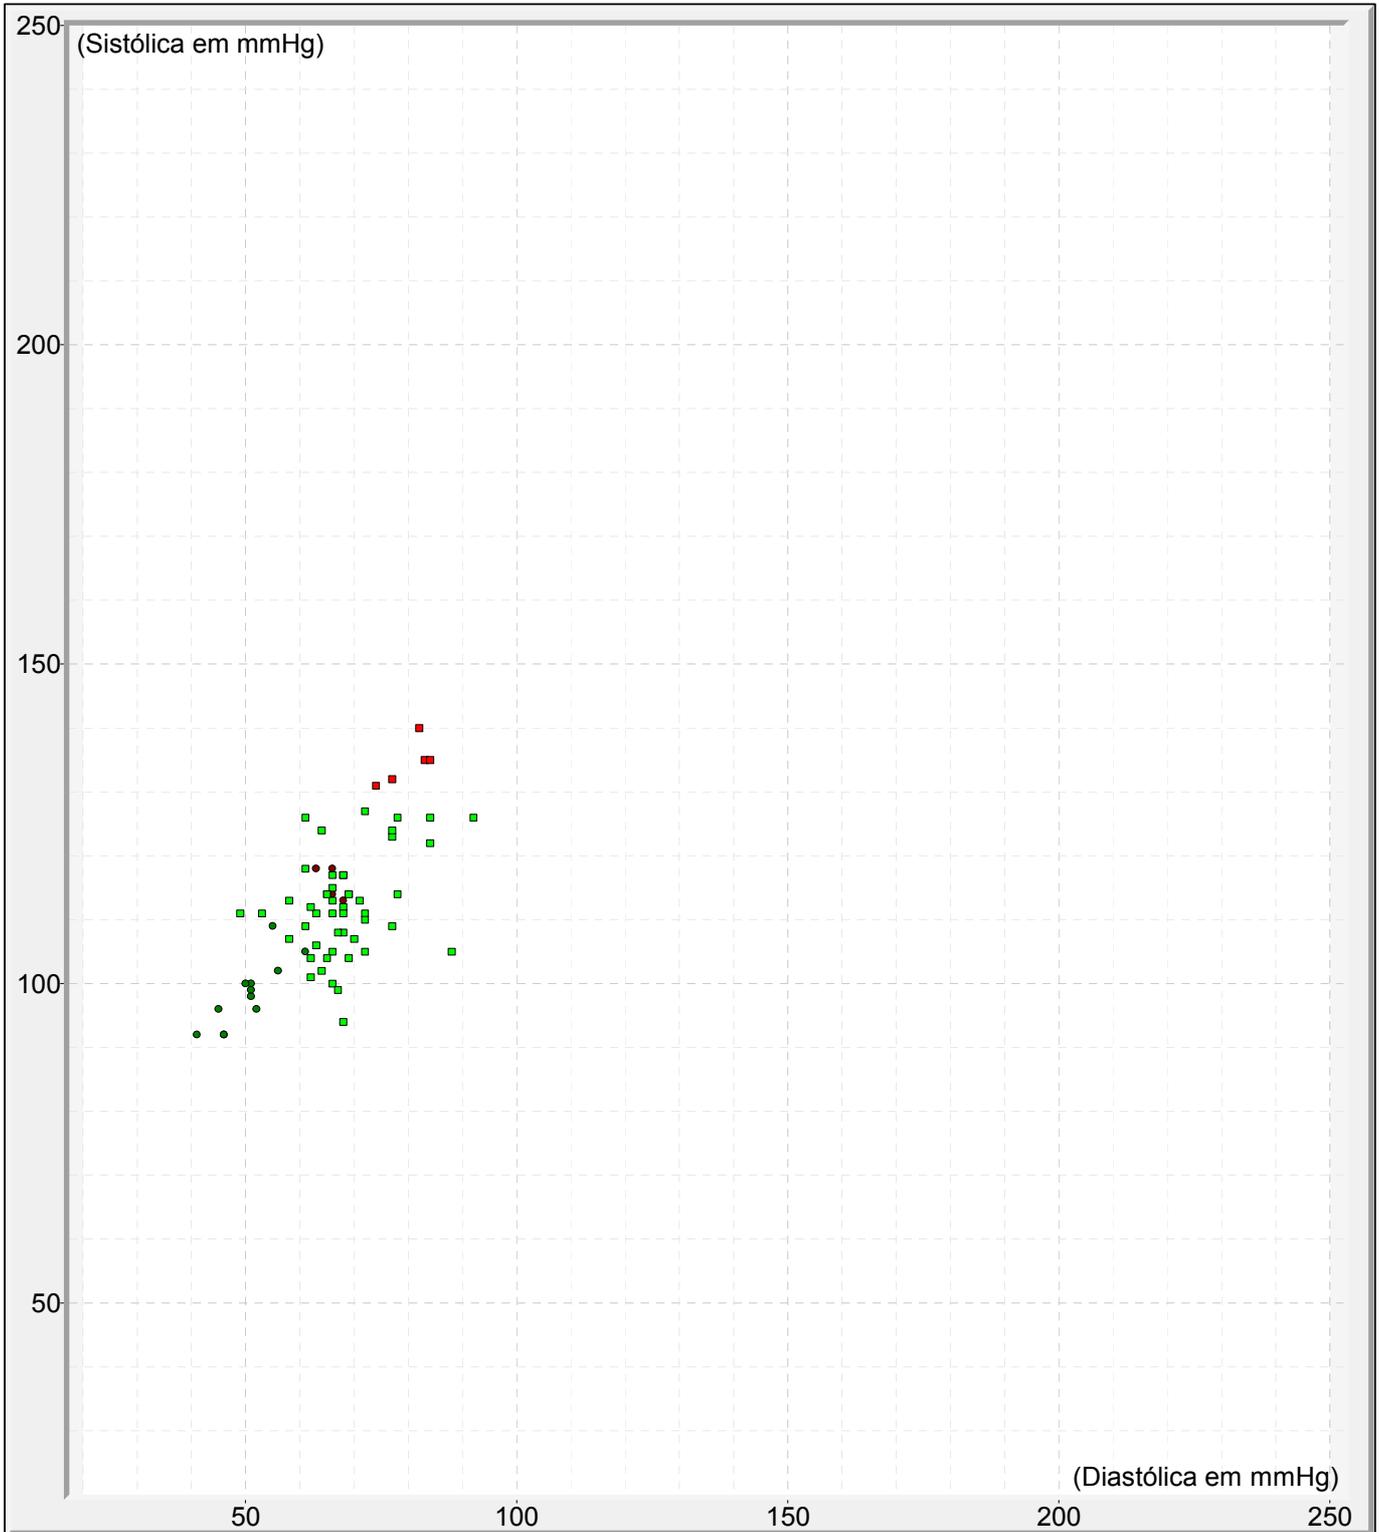

## Histogramas

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00820</b>	<b>Paciente:</b> ADEMIR PEREIRA DA SILVA	<b>Código:</b> <b>BL5-00820</b>
	<b>Data de Instalação:</b> 22/07/2025 13:49:37	

