

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

**ID:** 6993523  
**Nome:** HUGO LEONARDO SILVA DE LIMA  
**Idade:** 38 anos 2 meses      **DN:** 08/05/1987      **Data de exame:** 30/07/2025 06:36  
**Altura:** 176 cm      **Peso:** 102 kg      **IMC:** 32,9  
**Sexo:** Masculino      **Etnia:** Caucasiana      **Factor:** 100  
**Fumante:** Não      **Dispneia:** 0

## Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,81	3,26	7,57	86%	Bom sopro	-5%	06:36	30/07/2025
<b>Base*</b>	<b>2,87</b>	<b>3,55</b>	<b>9,38</b>	<b>81%</b>	<b>Bom sopro</b>		<b>06:37</b>	<b>30/07/2025</b>
Base	2,94	3,43	8,87	86%	Bom sopro	-1%	06:38	30/07/2025
Base	2,94	3,46	9,85	85%	Bom sopro	0%	06:39	30/07/2025

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

## Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(2,87 l)	68%						3,44 l	4,20 l	4,96 l	
VEF6	(3,55 l)	69%						4,25 l	5,12 l	5,99 l	
CVF	(3,55 l)	69%						4,23 l	5,13 l	6,03 l	
VEF1/CVF	81%	99%						74%	82%	90%	
PFE	9,38 l/s	81%						8,76 l/s	11,53 l/s	14,30 l/s	
FEF50	3,85 l/s	76%						3,06 l/s	5,09 l/s	7,13 l/s	
FEF25-75	2,80 l/s	67%						2,48 l/s	4,20 l/s	5,92 l/s	
FEF25-75/CVF	79 /s	95%						53 /s	83 /s	113 /s	
TEF	4,64 s										


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


**Fonte prevista:** Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Sílvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

### Gráfico de volume de fluxo melhor

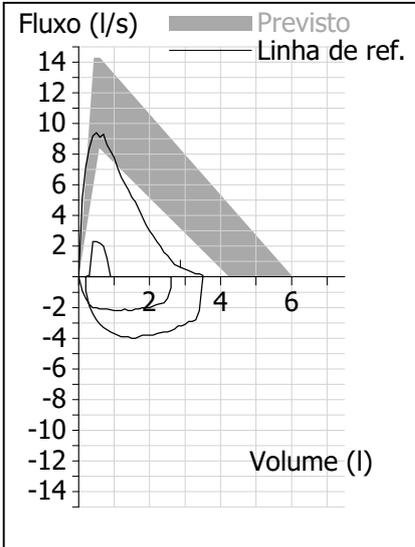

### Melhor gráfico de volume/tempo

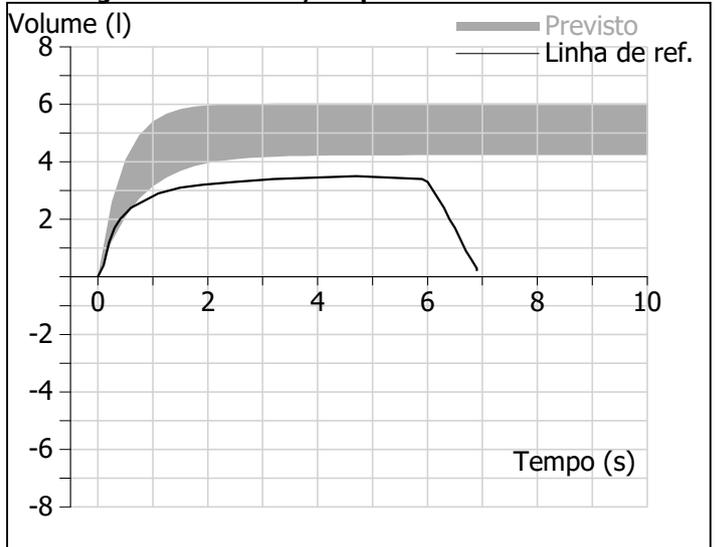

### Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME: A