

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	16:05	129	90	108	39	64	Medição manual	49	08:18	93	81	86	12	58	
2	16:33	132	76	102	56	54		50	08:45	140	90	113	50	43	
3	16:45	128	80	102	48	48		51	09:00	135	69	99	66	55	
4	17:00	126	87	105	39	57		52	09:18	112	87	99	25	73	
5	17:18	132	83	106	49	51		53	09:30	133	90	110	43	49	
6	17:30	123	70	94	53	48		54	09:45	136	89	110	47	45	
7	17:45	122	80	99	42	46		55	10:15	134	73	101	61	85	
8	18:00	120	68	92	52	49		56	10:30	133	95	113	38	72	
9	18:15	115	60	85	55	53		57	10:45	150	101	123	49	77	
10	18:30	113	77	94	36	54		58	11:00	143	90	114	53	73	
11	18:45	112	74	92	38	55		59	11:15	121	69	93	52	63	
12	19:03	116	72	92	44	59		60	11:30	121	85	101	36	66	
13	19:15	106	60	81	46	54		61	11:45	138	74	104	64	59	
14	19:30	105	54	77	51	51		62	12:00	112	84	97	28	83	
15	19:45	119	62	88	57	57		63	12:15	131	77	101	54	83	
16	20:00	124	82	101	42	97		64	12:30	121	82	100	39	81	
17	20:18	138	83	108	55	46		65	12:45	125	76	99	49	81	
18	20:30	127	78	100	49	46		66	13:00	150	101	123	49	81	
19	20:45	122	71	94	51	47		67	13:15	143	84	111	59	75	
20	21:00	102	50	74	52	48		68	13:33	126	83	103	43	72	
21	21:15	97	50	72	47	49		69	13:45	116	83	98	33	73	
22	21:30	99	52	73	47	50		70	14:00	136	92	112	44	85	
23	21:45	121	79	98	42	50		71	14:15	135	97	114	38	82	
24	22:00	116	69	90	47	48		72	14:30	170	77	120	93	78	
25	22:15	111	66	86	45	49		73	14:45	165	84	121	81	78	
26	22:30	119	74	95	45	61		74	14:58						Aparelho desligado manualmente
27	22:45	119	59	86	60	49									
28	23:00	117	62	87	55	50									
29	23:30	112	73	91	39	44									
30	00:00	126	85	104	41	45									
31	00:30	122	45	80	77	49									
32	01:00	107	68	85	39	42									
33	01:33	131	70	98	61	46									
34	02:00	104	58	79	46	46									
35	02:30	115	75	93	40	41									
36	03:00	108	63	84	45	42									
37	03:30	117	77	96	40	62									
38	04:00	117	78	96	39	47									
39	04:30	109	64	84	45	44									
40	05:03	143	70	103	73	51									
41	05:30	121	61	89	60	49									
42	06:00	136	91	111	45	49									
43	06:30	154	86	117	68	47									
44	07:00	133	66	97	67	43									
45	07:15	119	73	94	46	48									
46	07:30	98	74	85	24	54									
47	07:45	147	88	115	59	45									
48	08:03	138	119	128	19	66									

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Análise Estatística

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	77	
Medições Válidas:	73 = 94%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	124 / 76 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	125 / 78 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	121 / 70 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	125 / 83 mmHg	
Ascenso Matinal*:	9 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	3% / 10%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	23% / 25%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	44% / 44%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	27% / 29%	até 50% / 50%
<small>* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono. ** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.</small>		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	170 mmHg às 14:30 hs	
PAD:	119 mmHg às 08:03 hs	
PAM:	128 mmHg às 08:03 hs	
PP:	93 mmHg às 14:30 hs	
Período do Sono:		
PAS:	154 mmHg às 06:30 hs	
PAD:	91 mmHg às 06:00 hs	
PAM:	117 mmHg às 06:30 hs	
PP:	77 mmHg às 00:30 hs	
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	93 mmHg às 08:18 hs	
PAD:	50 mmHg às 21:00 hs	
PAM:	72 mmHg às 21:15 hs	
PP:	12 mmHg às 08:18 hs	
Período do Sono:		
PAS:	104 mmHg às 02:00 hs	
PAD:	45 mmHg às 00:30 hs	
PAM:	79 mmHg às 02:00 hs	
PP:	39 mmHg às 23:30 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	15,2 / 13,2	
Período da Vigília:	15,6 / 13,3	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	13,9 / 11,7	até 10,0 / 8,0


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

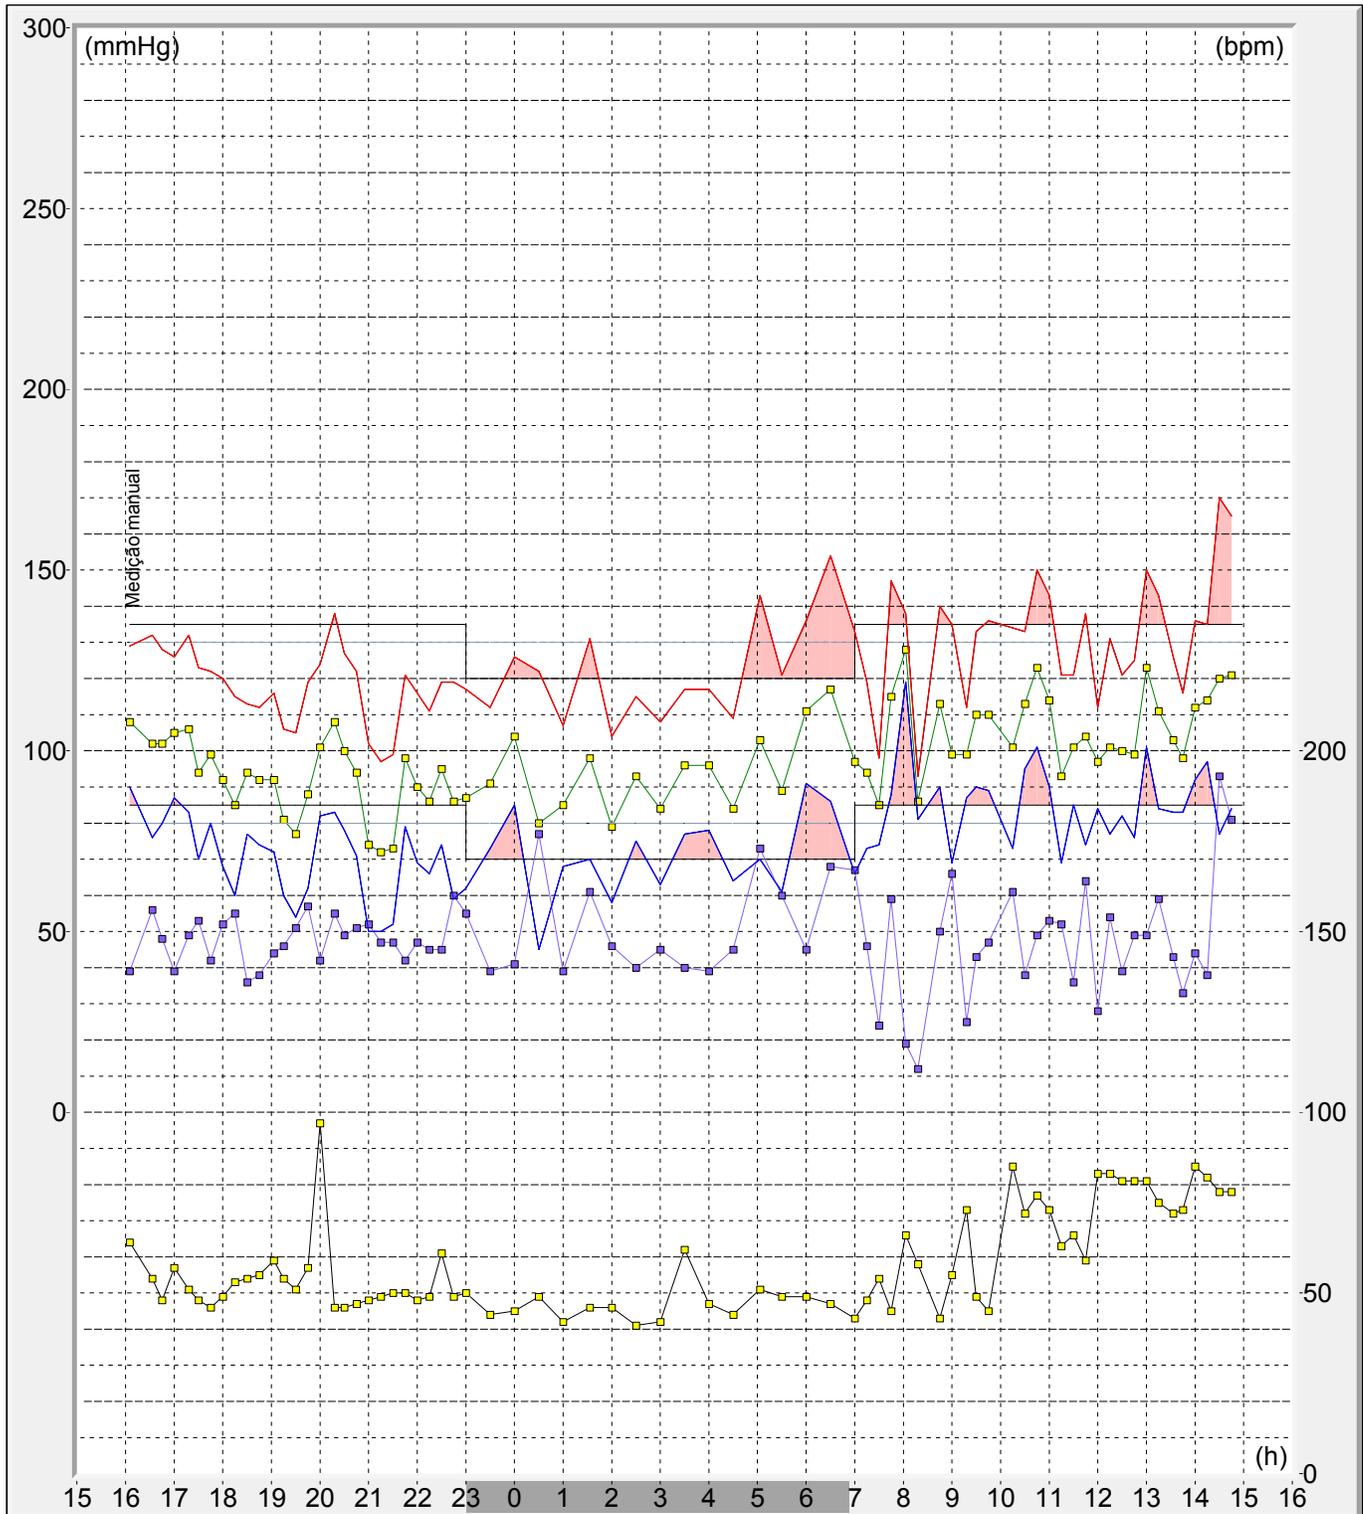


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE
LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

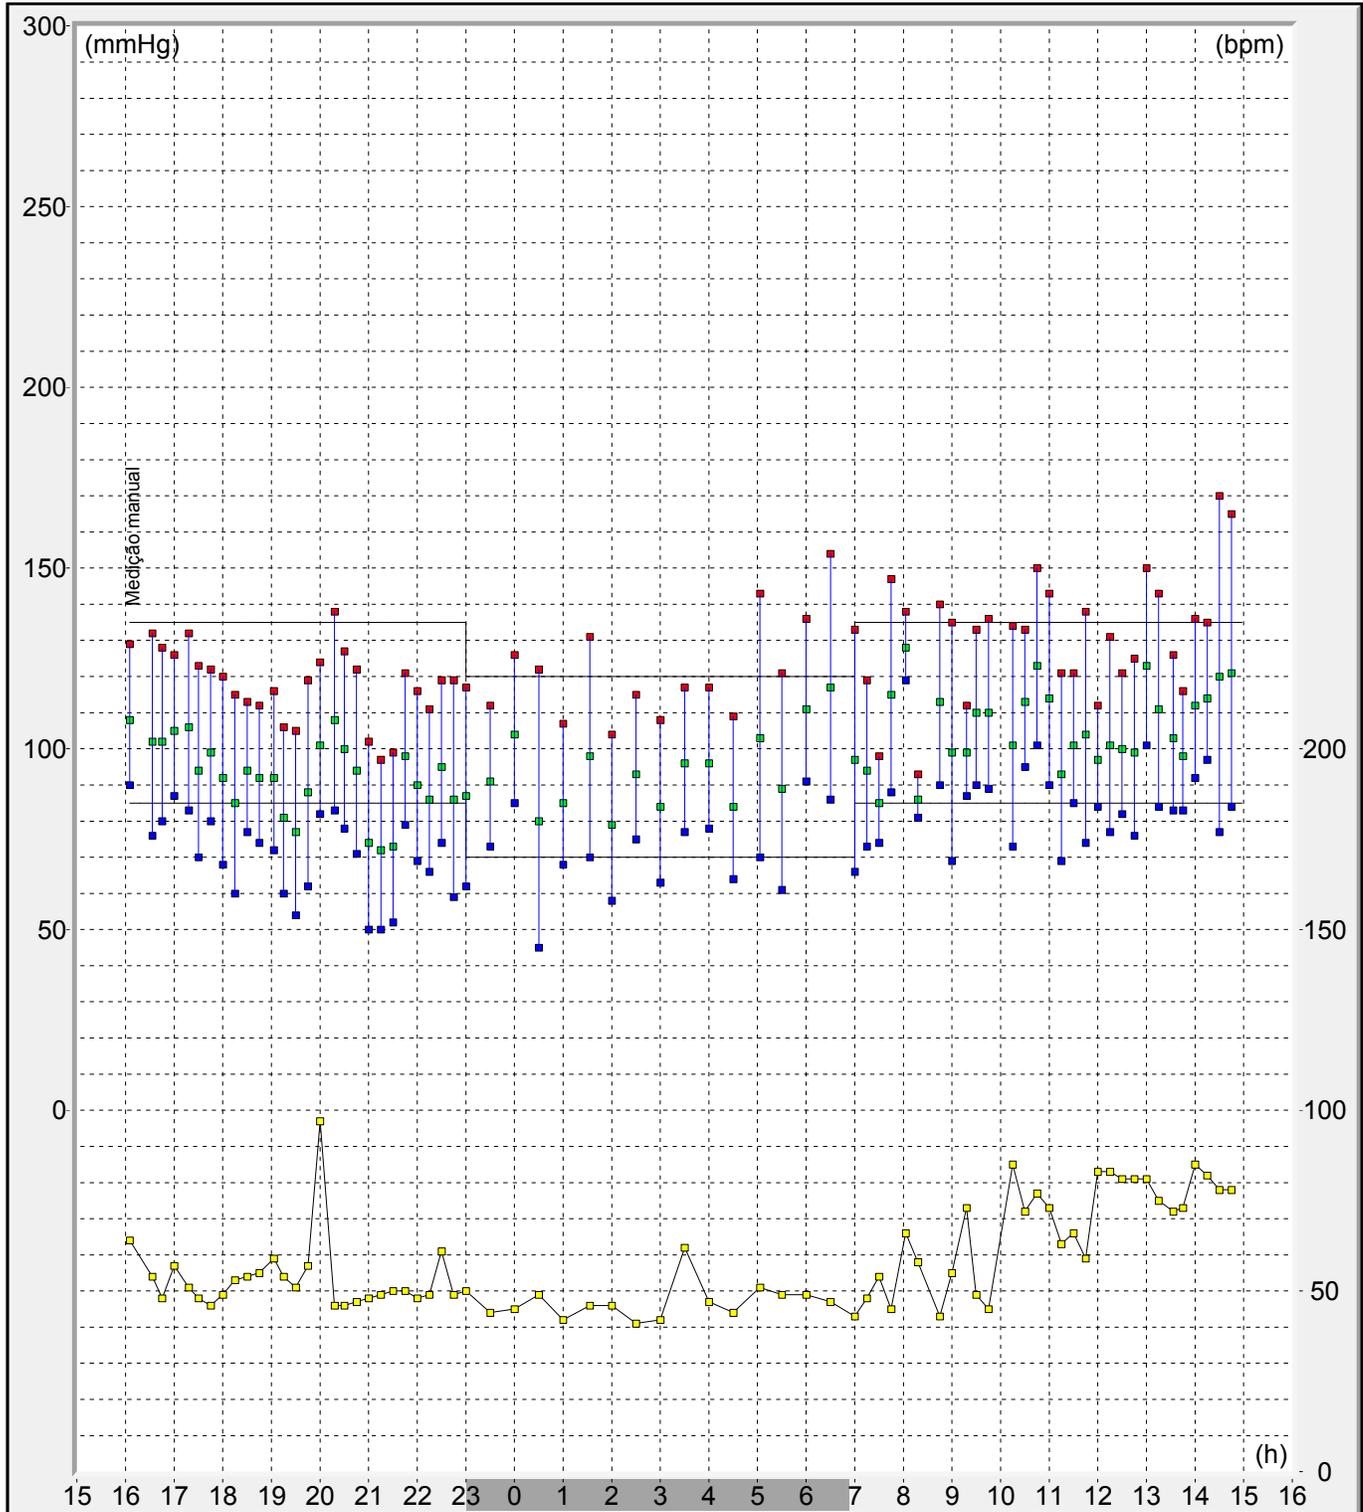


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

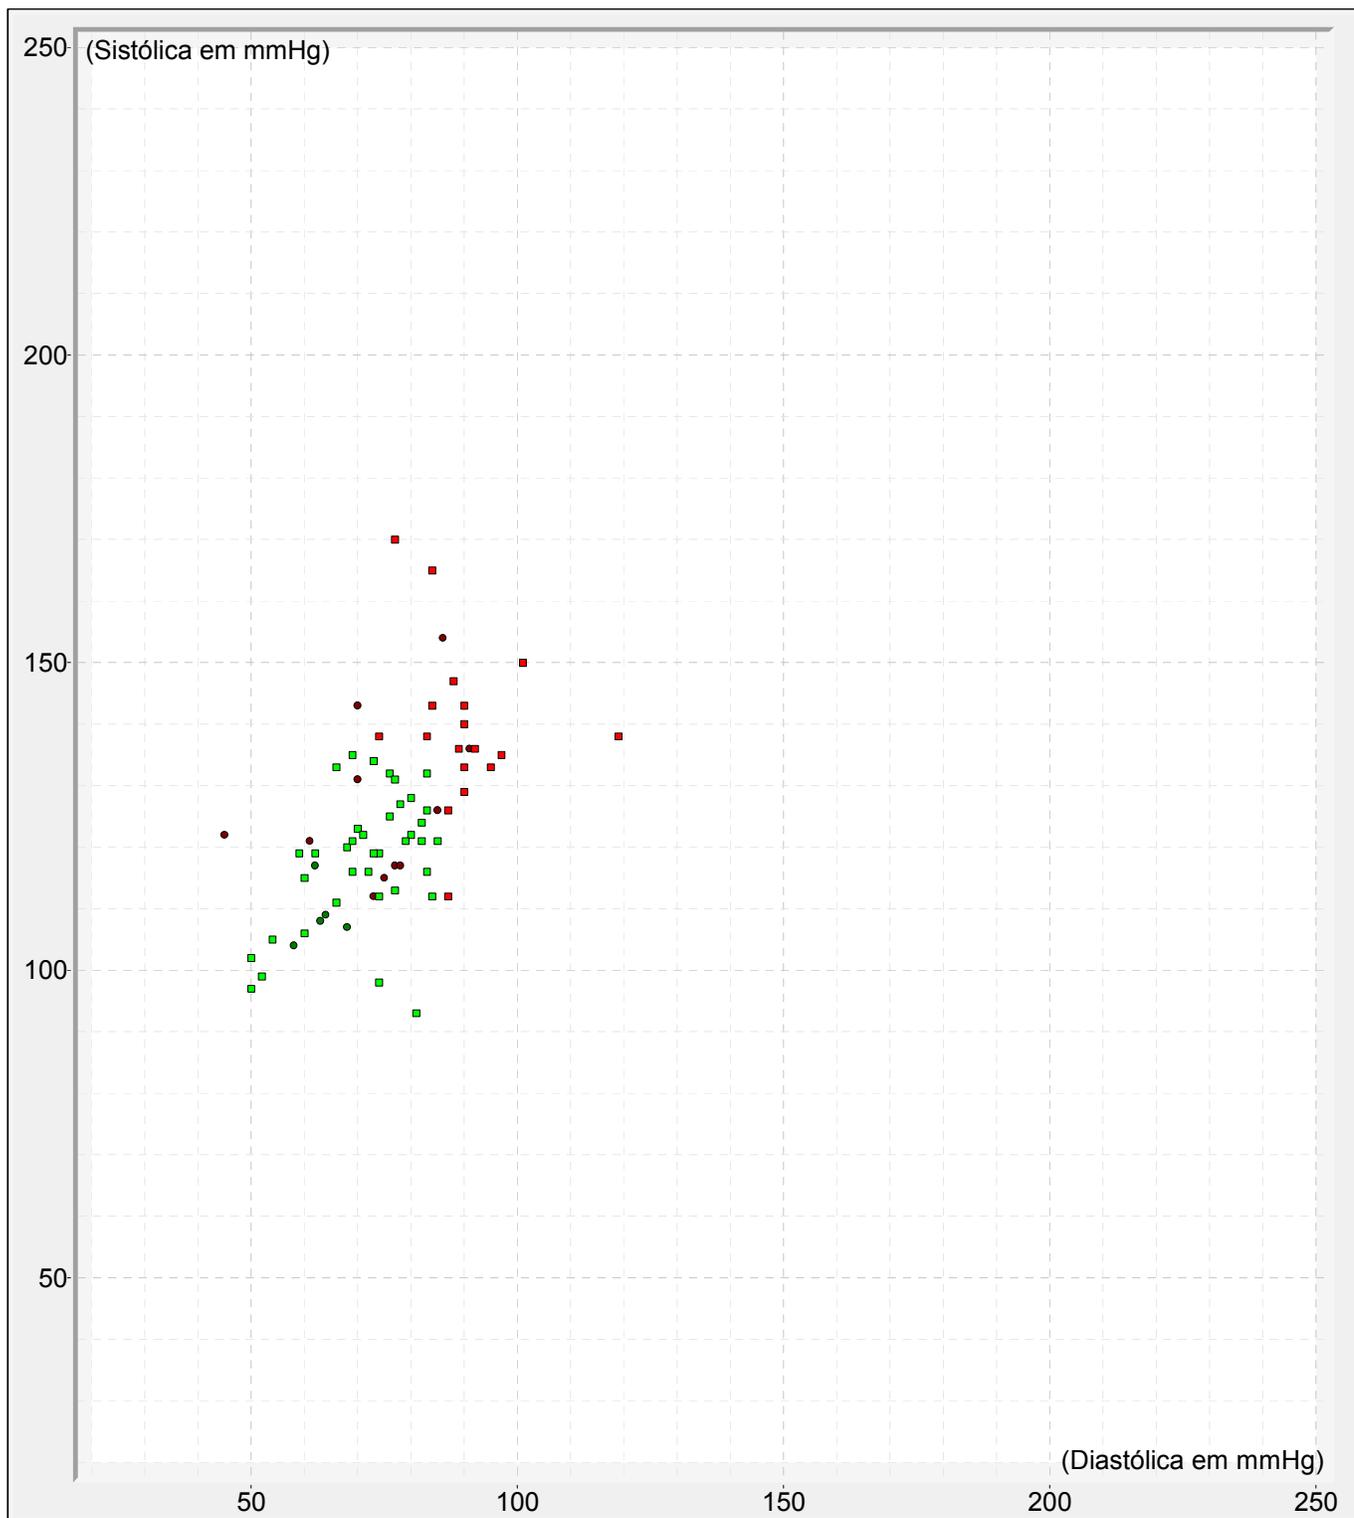

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA

RUA ZECA LOPES 115 - NOVO HORIZONTE

LAGOA FORMOSA - MG

Histogramas

Nº do Exame B21-00297	Paciente: EDSON NAZARIO DA ROSA Data de Instalação: 16/07/2025 16:04:08	Código: B21-00297
---------------------------------	--	------------------------------------

