

SESI PAULISTA

SESI PAULISTA

ID: 4940557  
Nome: ABIZAEL XAVIER DE SENNA  
Idade: 51 anos 1 meses DN: 10/06/1974 Data de exame: 06/08/2025 08:27  
Altura: 189 cm Peso: 110 kg IMC: 30,8  
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100  
Fumante: Não Dispneia: 0  
Exame solicitad... PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA Profissão: TINTUEIRO

Resumo de todos os testes forçados

|       | VEF1 | CVF  | PFE  | VEF1/CVF | Qualidade | VAR | Tempo | Data       |
|-------|------|------|------|----------|-----------|-----|-------|------------|
| Base  | 3,90 | 4,78 | 9,51 | 82%      | Bom sopro | -1% | 08:31 | 06/08/2025 |
| Base* | 3,97 | 4,81 | 9,07 | 83%      | Bom sopro |     | 08:31 | 06/08/2025 |
| Base  | 3,90 | 4,66 | 8,70 | 84%      | Bom sopro | -3% | 08:32 | 06/08/2025 |

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


| Índice       | Base     | % Prev. | Valo rZ | Pós1 | % Prev. | %alt | Valo rZ | [Mín.    | Prev.     | Máx.]     | DP |
|--------------|----------|---------|---------|------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|----|
| VEF1         | 3,97 l   | 92%     |         |      |         |      |         | 3,55 l   | 4,31 l    | 5,07 l    |    |
| VEF6         | 4,81 l   | 87%     |         |      |         |      |         | 4,63 l   | 5,50 l    | 6,37 l    |    |
| CVF          | 4,81 l   | 87%     |         |      |         |      |         | 4,64 l   | 5,54 l    | 6,44 l    |    |
| VEF1/CVF     | 83%      | 107%    |         |      |         |      |         | 70%      | 77%       | 85%       |    |
| PFE          | 9,07 l/s | 77%     |         |      |         |      |         | 8,99 l/s | 11,83 l/s | 14,67 l/s |    |
| VEF1/VEF6    | 83%      | 106%    |         |      |         |      |         | 71%      | 78%       | 85%       |    |
| FEF25-75     | 3,83 l/s | 112%    |         |      |         |      |         | 2,02 l/s | 3,43 l/s  | 4,83 l/s  |    |
| FEF25-75/CVF | 80 /s    | 123%    |         |      |         |      |         | 41 /s    | 65 /s     | 88 /s     |    |
| FIV1         | 3,35 l   |         |         |      |         |      |         |          |           |           |    |
| TEF          | 3,78 s   |         |         |      |         |      |         |          |           |           |    |

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

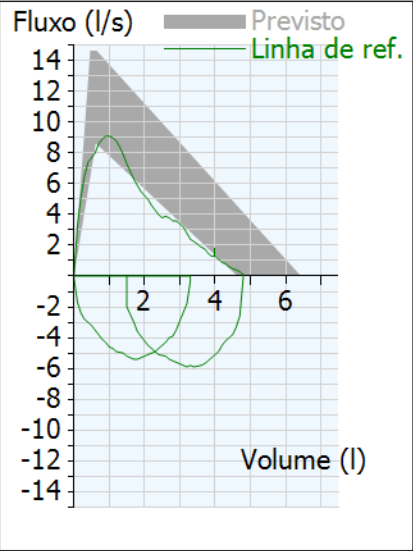

Melhor gráfico de volume/tempo

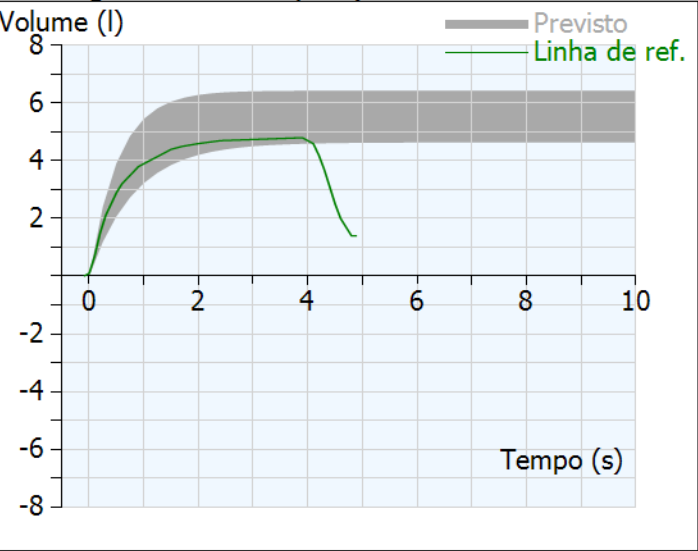

Notas de exame  
QUALIDADE DO EXAME: B

Técnico: Médico: