

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 5328532
Nome: EDSON FELICIANO DOS SANTOS
Idade: 45 anos 6 meses DN: 26/01/1980 Data de exame: 04/08/2025 05:50
Altura: 180 cm Peso: 104 kg IMC: 32,1
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: OPERADOR DE PRODUÇÃO E UTILIDADES

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	3,45	4,48	7,68	77%	Bom sopro	-3%	05:51	04/08/2025
Base	3,57	4,45	7,66	80%	Bom sopro	-2%	05:51	04/08/2025
Base*	3,65	4,53	7,46	81%	Bom sopro		05:52	04/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	3,65 l	88%						3,40 l	4,16 l	4,92 l	
VEF6	4,50 l	87%						4,30 l	5,17 l	6,04 l	
CVF	4,53 l	87%						4,29 l	5,19 l	6,09 l	
VEF1/CVF	81%	101%						72%	80%	88%	
PFE	(7,46 l/s)	65%						8,76 l/s	11,52 l/s	14,29 l/s	
FEF50	4,15 l/s	89%						2,79 l/s	4,66 l/s	6,52 l/s	
FEF25-75	3,48 l/s	93%						2,20 l/s	3,74 l/s	5,27 l/s	
FEF25-75/CVF	77 l/s	104%						47 l/s	74 l/s	101 l/s	
TEF	5,13 s										


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

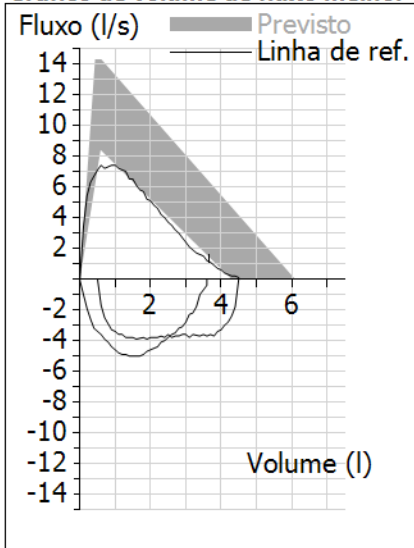

Melhor gráfico de volume/tempo

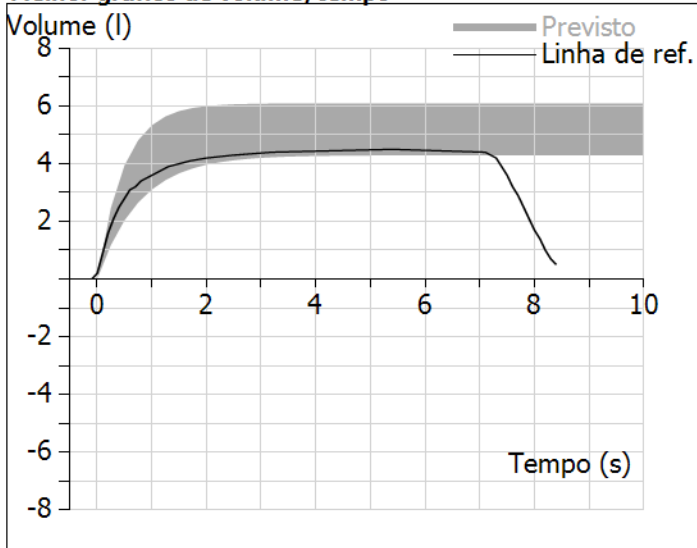

Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME A