


CENTRO MEDICO COSMOPOLIS

Data da Visita 17/06/2025

|                  |                     |             |           |
|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| Cód. Paciente    | WSP7996209859       | Idade       | 70        |
| Sobrenom         | Moura               | Sexo        | Masculino |
| Nome             | Wilson Lauro Pereir | Altura, cm  | 171       |
| Data de Nascimen | 22/10/1954          | Peso:, kg   | 63        |
| Grupo Étnico     | Europeu             | BMI         | 21,55     |
| Fumante          | Ex-Fumante          | Pacotes-Ano | 26        |
| Grupo Paciente   |                     |             |           |

Melhores valores de todas as curvas

| Parâmetros | Prev | PRE   | %Prev | Z-score | POS   | %Des |
|------------|------|-------|-------|---------|-------|------|
| FVC L      | 3,56 | 3,13  | 88    |         | 3,44  | 10   |
| FEV1 L     | 2,81 | 1,99  | 71    |         | 2,41  | 21   |
| FEV1% %    | 79,5 | 63,60 | 80    |         | 70,10 | 10   |
| PEF L/s    | 7,63 | 6,20  | 81    |         | 5,74  | -7   |

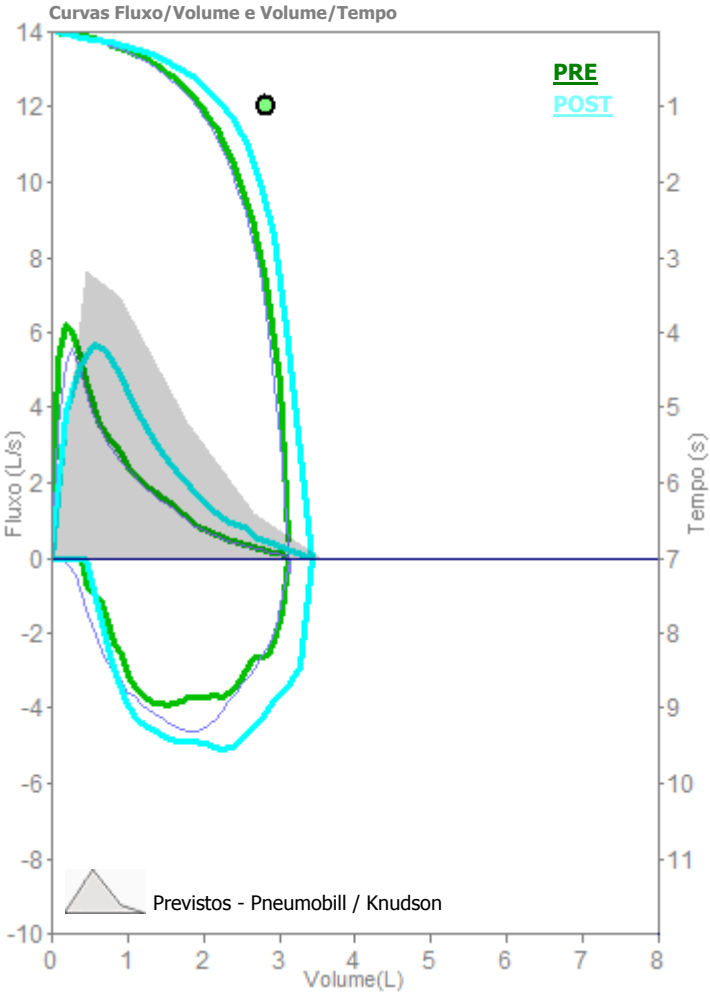

PRE data da Curva 17/06/2025 15:34:01

POS broncodilatador com Salbutamol - 15:52:22

| Parâmetros  | LLN | ULN | Prev | PRE#1 | %Prev | Z-score | PRE#2 | PRE#3 | POST#1 | %Prev | %Des |
|-------------|-----|-----|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|------|
| FVC L       |     |     | 3.56 | 3,12  | 88    |         | 3,13  |       | 3.44   | 97    | 10   |
| FEV1 L      |     |     | 2.81 | 1,99  | 71    |         | 1,97  |       | 2.41   | 86    | 21   |
| FEV1/VC %   |     |     | 79.5 |       |       |         |       |       |        |       |      |
| FEV1/FVC %  |     |     | 79.5 | 63,8  | 80    |         | 62,9  |       | 70.1   | 88    | 10   |
| PEF L/s     |     |     | 7.63 | 6,20  | 81    |         | 5,56  |       | 5.74   | 75    | -7   |
| FEF2575 L/s |     |     | 2.84 | 1,04  | 37    |         | 1,05  |       | 1.59   | 56    | 53   |
| ELA Anos    |     |     | 70   | 98    | 140   |         | 99    |       | 84     | 120   | -14  |
| FET s       |     |     | 6.00 | 6,78  | 113   |         | 7,22  |       | 7.08   | 118   | 4    |
| EVol mL     |     |     |      | 70    |       |         | 50    |       | 40     |       | -43  |
| FIVC L      |     |     | 3.56 | 2,78  | 78    |         | 2,98  |       | 3.13   | 88    | 13   |

BTPS 1,082 27 °C 80,6 °F

Conclusão / Laudo Médico

Assinatura

Instrumento em uso  
Spirobank\_MF S/N 006481