

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

|                    |                           |           |            |                |                  |
|--------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| ID:                | 35861615810               |           |            |                |                  |
| Nome:              | JOSE LOPES DA SILVA FILHO |           |            |                |                  |
| Idade:             | 48 anos 9 meses           | DN:       | 16/10/1976 | Data de exame: | 05/08/2025 08:59 |
| Altura:            | 167 cm                    | Peso:     | 72 kg      | IMC:           | 25,8             |
| Sexo:              | Masculino                 | Etnia:    | Caucasiana | Factor:        | 100              |
| Fumante:           | Ex-fumante                | Dispneia: | 0          |                |                  |
| Exame solicitad... | CAPIBARIBE PRIME          |           |            |                |                  |

Resumo de todos os testes forçados

|       | VEF1 | CVF  | PFE  | VEF1/CVF | Qualidade | VAR | Tempo | Data       |
|-------|------|------|------|----------|-----------|-----|-------|------------|
| Base  | 3,24 | 4,26 | 4,38 | 76%      | Bom sopro | -1% | 09:00 | 05/08/2025 |
| Base  | 3,19 | 4,28 | 4,67 | 75%      | Bom sopro | -2% | 09:00 | 05/08/2025 |
| Base  | 3,10 | 4,04 | 4,90 | 77%      | Bom sopro | -6% | 09:01 | 05/08/2025 |
| Base  | 3,30 | 4,29 | 4,71 | 77%      | Bom sopro | 0%  | 09:01 | 05/08/2025 |
| Base^ | 3,26 | 4,34 | 4,97 | 75%      | Bom sopro |     | 09:02 | 05/08/2025 |
| Base  | 3,42 | 4,59 | 5,60 | 75%      | Bom sopro | 5%  | 09:03 | 05/08/2025 |

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


| Índice       | Base       | % Prev. | Valo rZ | Pós1 | % Prev. | %alt | Valo rZ | [Mín.    | Prev.     | Máx.]     | DP |
|--------------|------------|---------|---------|------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|----|
| VEF1         | 3,26 l     | 89%     |         |      |         |      |         | 2,89 l   | 3,65 l    | 4,41 l    |    |
| CVF          | 4,34 l     | 97%     |         |      |         |      |         | 3,56 l   | 4,46 l    | 5,36 l    |    |
| VEF1/CVF     | 75%        | 92%     |         |      |         |      |         | 74%      | 82%       | 89%       |    |
| PFE          | (4,97 l/s) | 46%     |         |      |         |      |         | 8,17 l/s | 10,75 l/s | 13,33 l/s |    |
| FEF25-75     | 2,71 l/s   | 76%     |         |      |         |      |         | 2,11 l/s | 3,57 l/s  | 5,04 l/s  |    |
| FEF25-75/CVF | 62 /s      | 77%     |         |      |         |      |         | 52 /s    | 81 /s     | 110 /s    |    |
| TEF          | 4,86 s     |         |         |      |         |      |         |          |           |           |    |

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

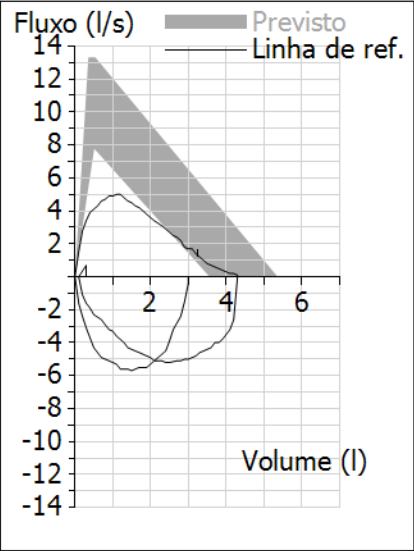

Melhor gráfico de volume/tempo

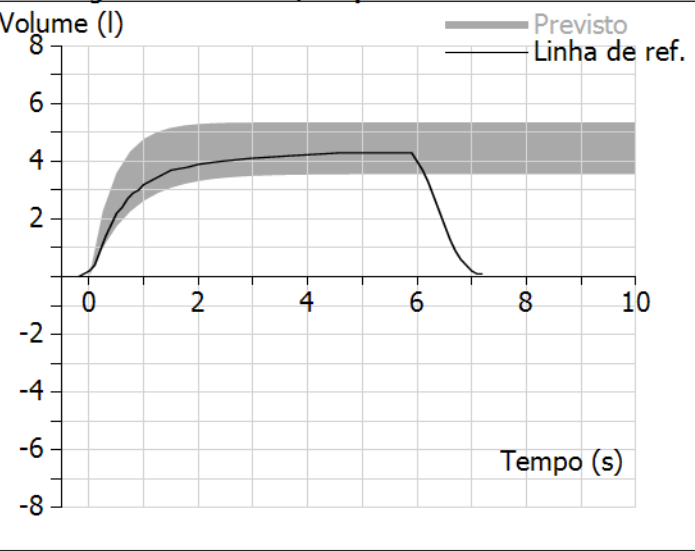

Notas de exame  
QUALIDADE DO EXAME A