

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

**ID:** 3016610  
**Nome:** SEBASTIAO SOARES LYRA NETTO  
**Idade:** 55 anos 7 meses **DN:** 07/12/1969 **Data de exame:** 01/08/2025 08:08  
**Altura:** 165 cm **Peso:** 84 kg **IMC:** 30,9  
**Sexo:** Masculino **Etnia:** Caucasiana **Factor:** 100  
**Fumante:** Ex-fumante **Dispneia:** 0

## Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,31	2,91	4,95	79%	Bom sopro	-5%	08:09	01/08/2025
<b>Base^</b>	<b>2,34</b>	<b>3,18</b>	<b>5,80</b>	<b>74%</b>	<b>Bom sopro</b>		<b>08:10</b>	<b>01/08/2025</b>
Base	2,35	2,73	5,45	86%	Bom sopro	-8%	08:11	01/08/2025
Base	2,44	3,34	5,37	73%	Bom sopro	5%	08:12	01/08/2025

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

## Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín. Prev. Máx.]	DP
VEF1	(2,34 l)	69%						2,64 l 3,40 l 4,16 l	
VEF6	(3,15 l)	76%						3,29 l 4,16 l 5,03 l	
CVF	(3,18 l)	75%						3,31 l 4,21 l 5,11 l	
VEF1/CVF	74%	91%						73% 81% 88%	
PFE	(5,80 l/s)	55%						7,96 l/s 10,48 l/s 12,99 l/s	
FEF50	(2,24 l/s)	53%						2,51 l/s 4,19 l/s 5,86 l/s	
FEF25-75	(1,69 l/s)	52%						1,92 l/s 3,25 l/s 4,59 l/s	
FEF25-75/CVF	53 /s	68%						50 /s 78 /s 106 /s	
TEF	5,55 s								


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


**Fonte prevista:** Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

### Gráfico de volume de fluxo melhor

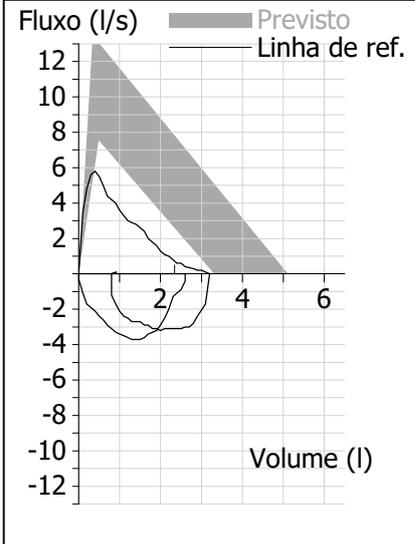

### Melhor gráfico de volume/tempo

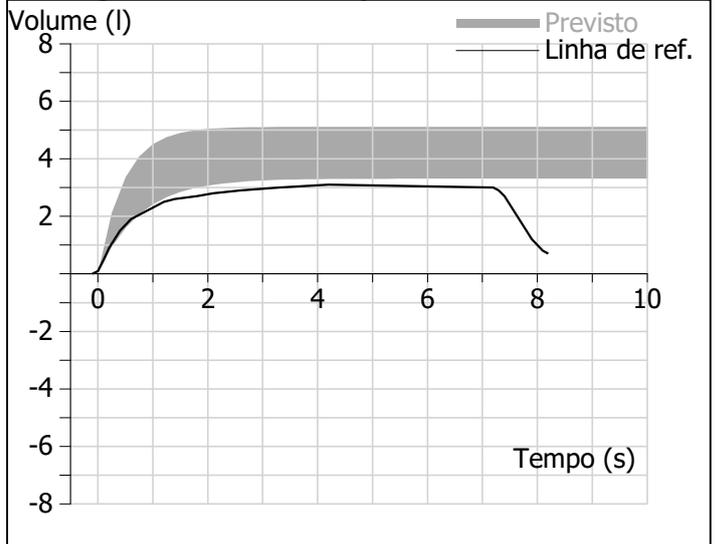

### Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME: A