



## Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

### 1 - Dados do Exame

<b>Nº do Exame:</b> BL5-00813	<b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09 <b>Término:</b> 04/07/2025 14:20 <b>Protocolo de Medições:</b> Padrão	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
----------------------------------	--	------------------------------------

### 2 - Paciente

<b>Nome:</b> JOSE OSNY DE LIMA	<b>Idade:</b> 59		
<b>Sexo:</b> M	<b>Altura:</b> 165	<b>Peso:</b> 63	<b>Nascimento:</b> 05/10/1965
<b>Fumante:</b> Sim	<b>Tel:</b>		<b>Fax:</b>
<b>Diagnóstico:</b>			
<b>Motivo do Exame:</b>			

### 3 - Médico Solicitante

<b>Nome:</b> DANIEL CALHEIROS BATISTA	<b>Tel:</b>
<b>Clínica:</b>	<b>Fax:</b>

### 4 - Laudo Médico

--

### 5 - Data e Assinatura

<b>04/07/2025</b>	DANIEL CALHEIROS BATISTA C.R.M.: 26357
-------------------	---

## Tabela das Medições

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b>	<b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
---	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	14:09	129	95	111	34	86	Medição manual	48	08:00	138	94	114	44	75	
2	14:30	146	86	113	60	83		49	08:15	142	88	113	54	78	
3	14:48	128	90	107	38	76		50	08:30	133	74	101	59	73	
4	15:00	129	88	107	41	93		51	08:45	134	79	104	55	75	
5	15:15	121	92	105	29	95		52	09:03	114	79	95	35	92	
6	15:30	137	76	104	61	121		53	09:18	126	86	104	40	81	
7	16:45	129	84	105	45	96		54	09:33	166	77	118	89	80	
8	17:00	106	64	83	42	121		55	09:45	134	103	117	31	84	
9	17:30	146	83	112	63	91		56	10:00	114	91	102	23	94	
10	17:48	130	92	110	38	84		57	10:18	97	73	84	24	92	
11	18:00	126	93	108	33	87		58	10:45	143	91	115	52	93	
12	18:15	133	99	115	34	84		59	11:00	131	73	100	58	99	
13	18:30	168	89	125	79	80		60	11:15	129	78	101	51	104	
14	18:45	165	94	127	71	78		61	11:30	114	80	96	34	105	
15	19:00	150	82	113	68	97		62	13:00	113	57	83	56	102	
16	19:30	146	92	117	54	86		63	13:18	97	63	79	34	98	
17	19:45	138	94	114	44	82		64	13:30	99	60	78	39	104	
18	20:00	141	92	115	49	100		65	14:00	124	76	98	48	94	
19	20:15	145	99	120	46	73		66	14:15	112	69	89	43	89	
20	20:30	140	89	112	51	76		67	14:20						Aparelho desligado manualmente
21	20:45	160	100	128	60	73									
22	21:00	157	103	128	54	69									
23	21:15	137	88	110	49	65									
24	21:30	132	80	104	52	65									
25	21:45	108	66	85	42	66									
26	22:00	99	63	79	36	66									
27	22:15	98	56	75	42	66									
28	22:30	106	73	88	33	64									
29	22:45	122	85	102	37	73									
30	23:00	123	85	102	38	73									
31	23:30	118	85	100	33	71									
32	00:30	127	67	94	60	69									
33	01:00	96	43	67	53	69									
34	01:30	88	43	64	45	70									
35	02:00	107	53	78	54	71									
36	02:30	116	60	86	56	68									
37	03:00	121	73	95	48	64									
38	03:30	115	70	90	45	62									
39	04:00	116	71	91	45	63									
40	04:30	124	82	101	42	61									
41	05:00	112	71	90	41	65									
42	05:30	100	71	84	29	64									
43	06:00	105	66	84	39	62									
44	06:30	112	73	91	39	63									
45	07:00	132	89	109	43	81									
46	07:15	144	86	113	58	77									
47	07:30	172	84	125	88	77									



## Análise Estatística

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b>	<b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
---	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	<b>83</b>	
Medições Válidas:	<b>66 = 80%</b>	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	<b>127 / 80</b> mmHg	menor que 125 / 75 mmHg
Período da Vigília:	<b>131 / 83</b> mmHg	menor que 130 / 85 mmHg
Período do Sono:	<b>112 / 68</b> mmHg	menor que 110 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	<b>14% / 19%</b>	entre 10% e 20% / 10% e 20%
3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>172</b> mmHg às 07:30 h	
PAD:	<b>103</b> mmHg às 21:00 h	
PAM:	<b>128</b> mmHg às 20:45 h	
PP:	<b>89</b> mmHg às 09:33 h	
Período do Sono:		
PAS:	<b>127</b> mmHg às 00:30 h	
PAD:	<b>85</b> mmHg às 23:00 h	
PAM:	<b>102</b> mmHg às 23:00 h	
PP:	<b>60</b> mmHg às 00:30 h	
4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	<b>97</b> mmHg às 10:18 h	
PAD:	<b>56</b> mmHg às 22:15 h	
PAM:	<b>75</b> mmHg às 22:15 h	
PP:	<b>23</b> mmHg às 10:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	<b>88</b> mmHg às 01:30 h	
PAD:	<b>43</b> mmHg às 01:00 h	
PAM:	<b>64</b> mmHg às 01:30 h	
PP:	<b>29</b> mmHg às 05:30 h	



## Gráfico das Pressões

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b>	<b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
---	--	------------------------------------


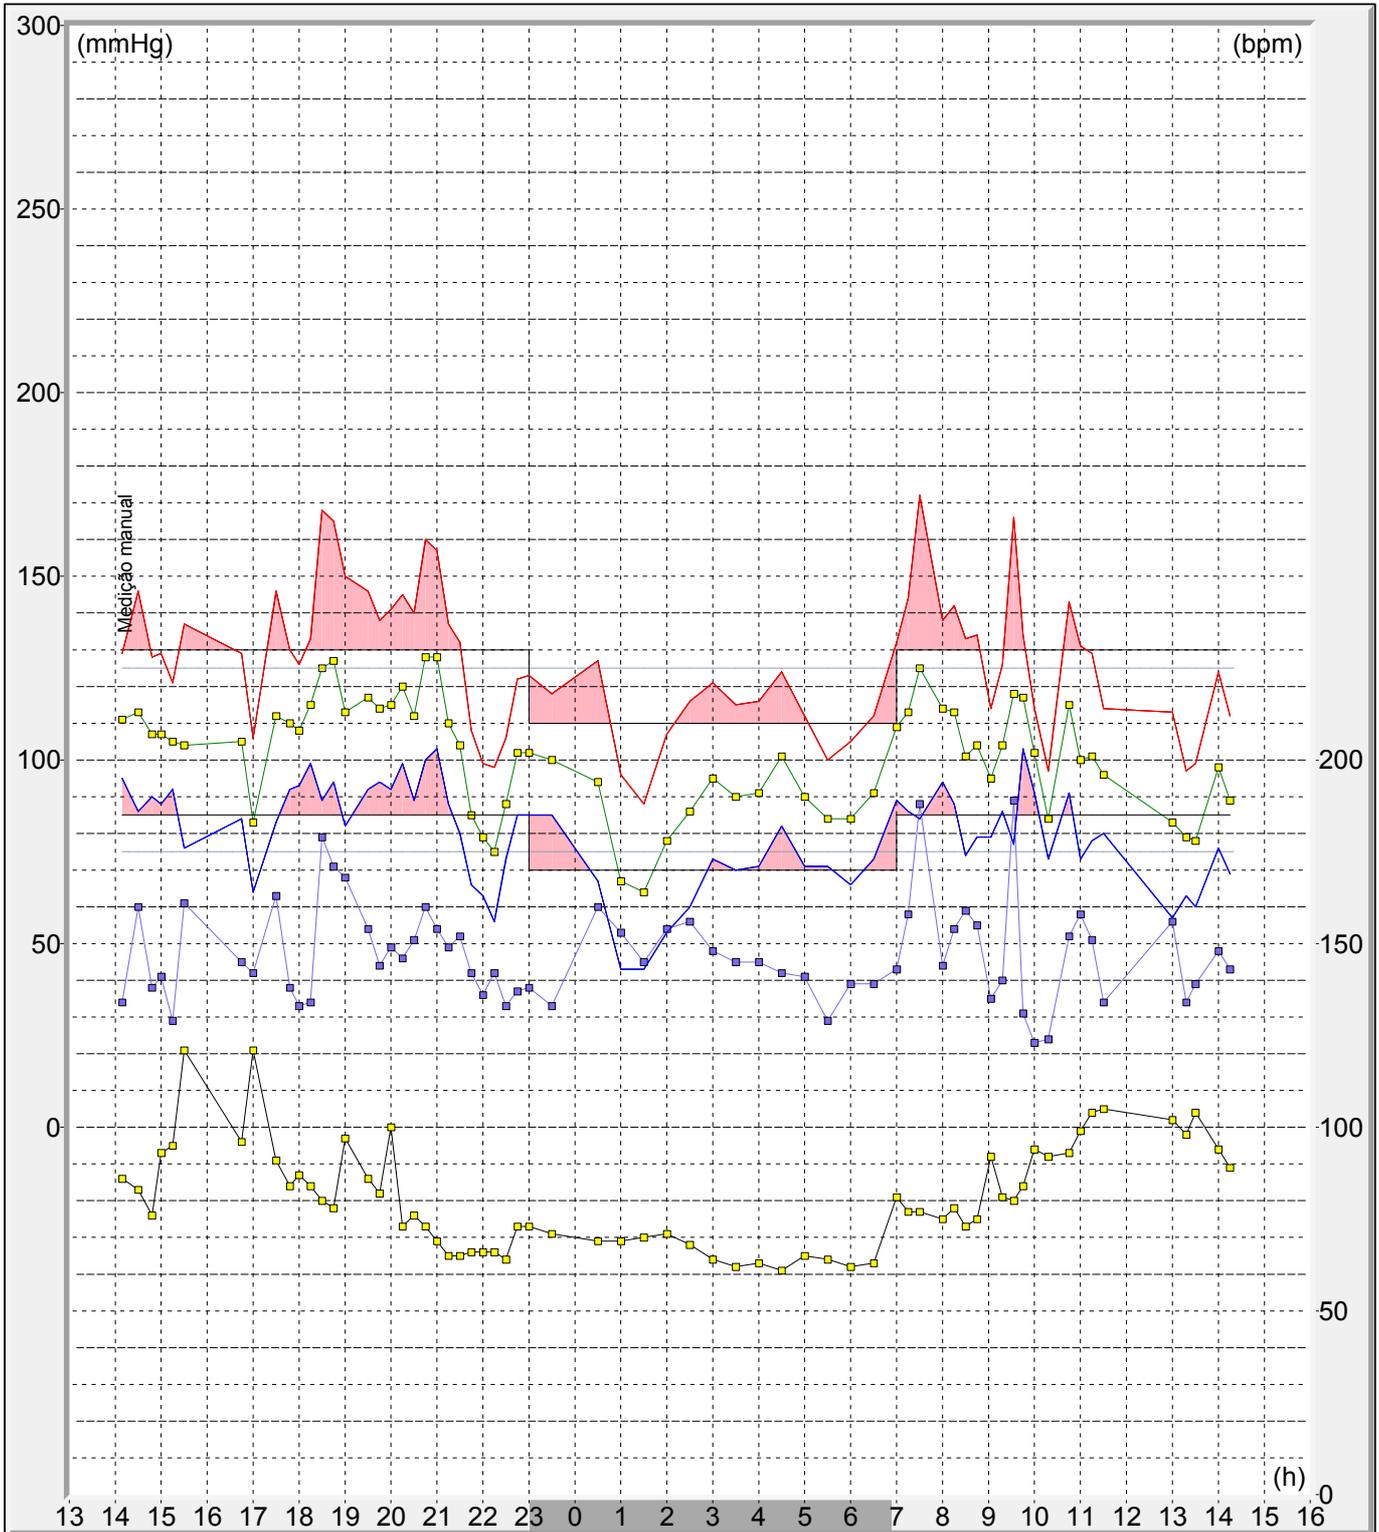




Gráfico de Tendências


<p><b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b></p>	<p><b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03</p>	<p><b>Código:</b> <b>BL5-00813</b></p>
---	--	--



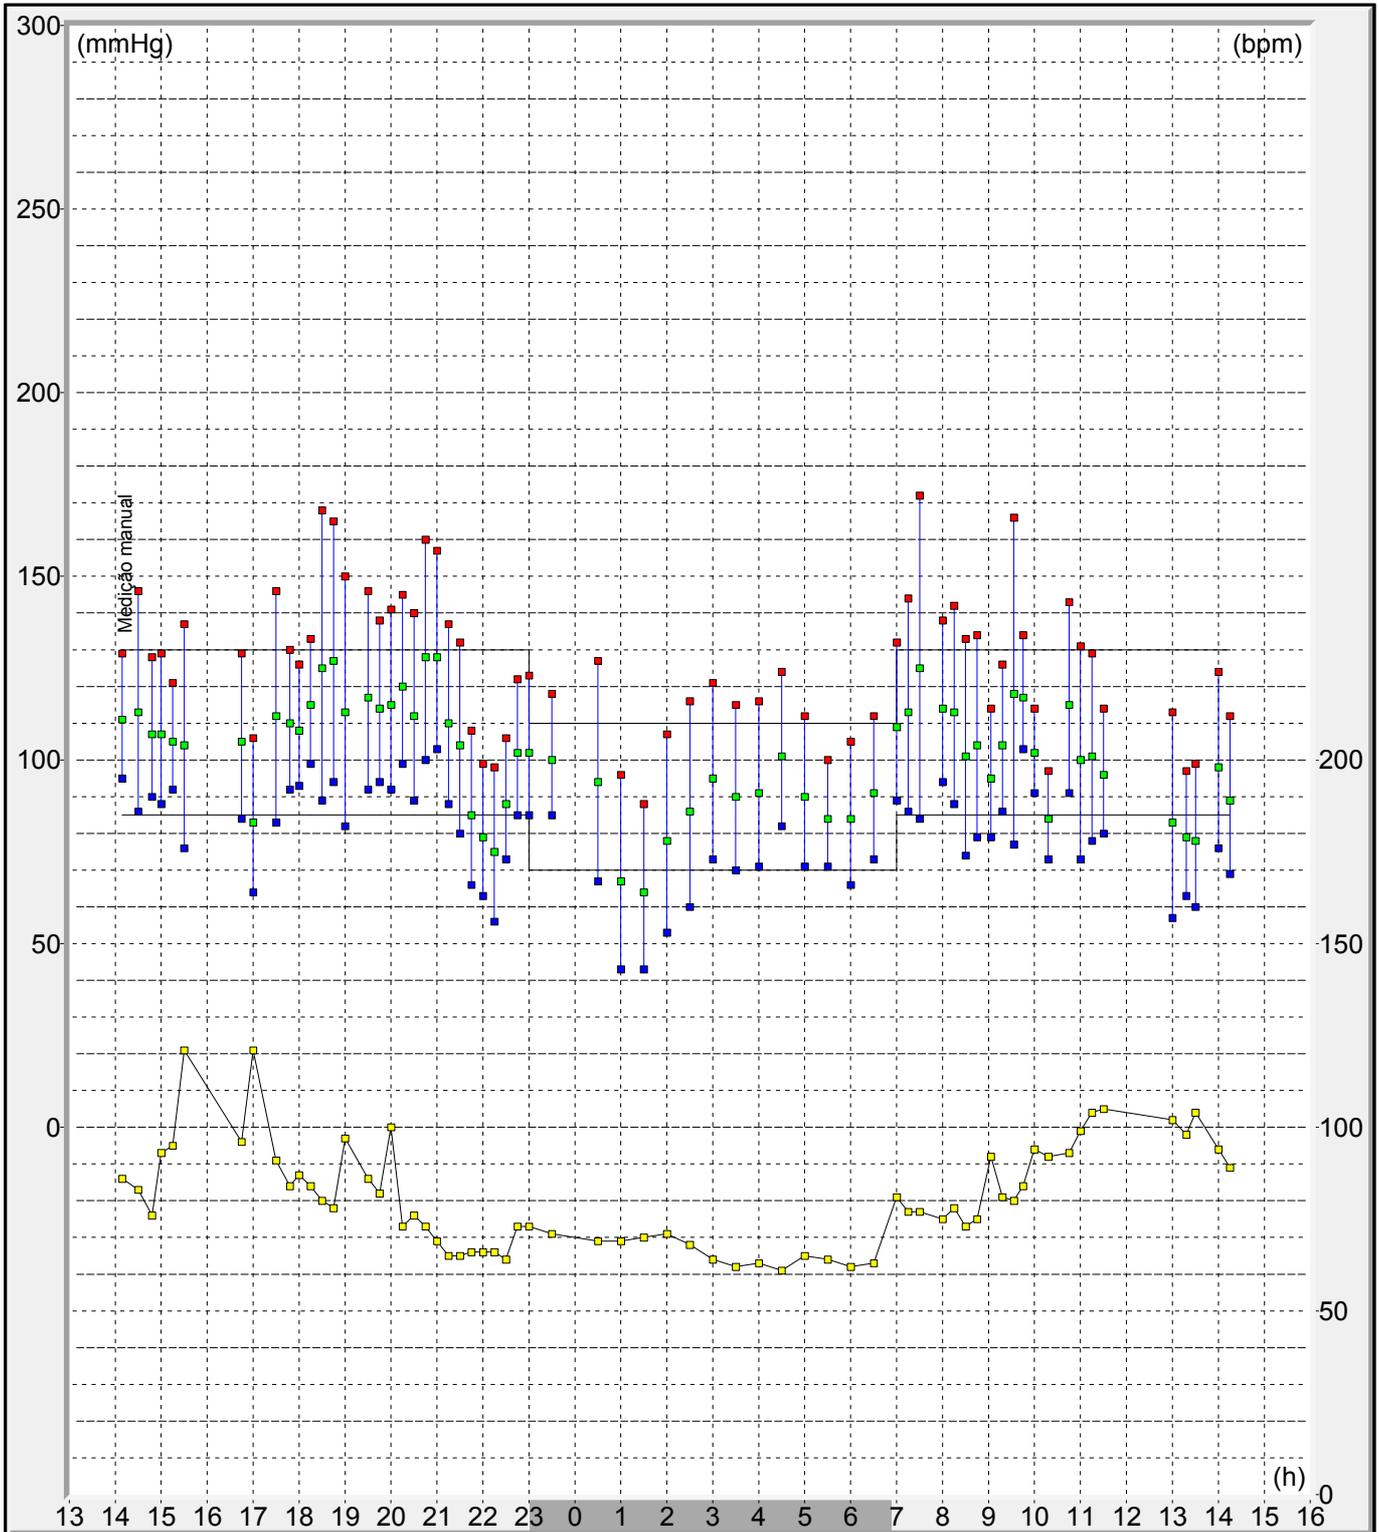

## Gráfico de Correlação

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b>	<b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
---	--	------------------------------------

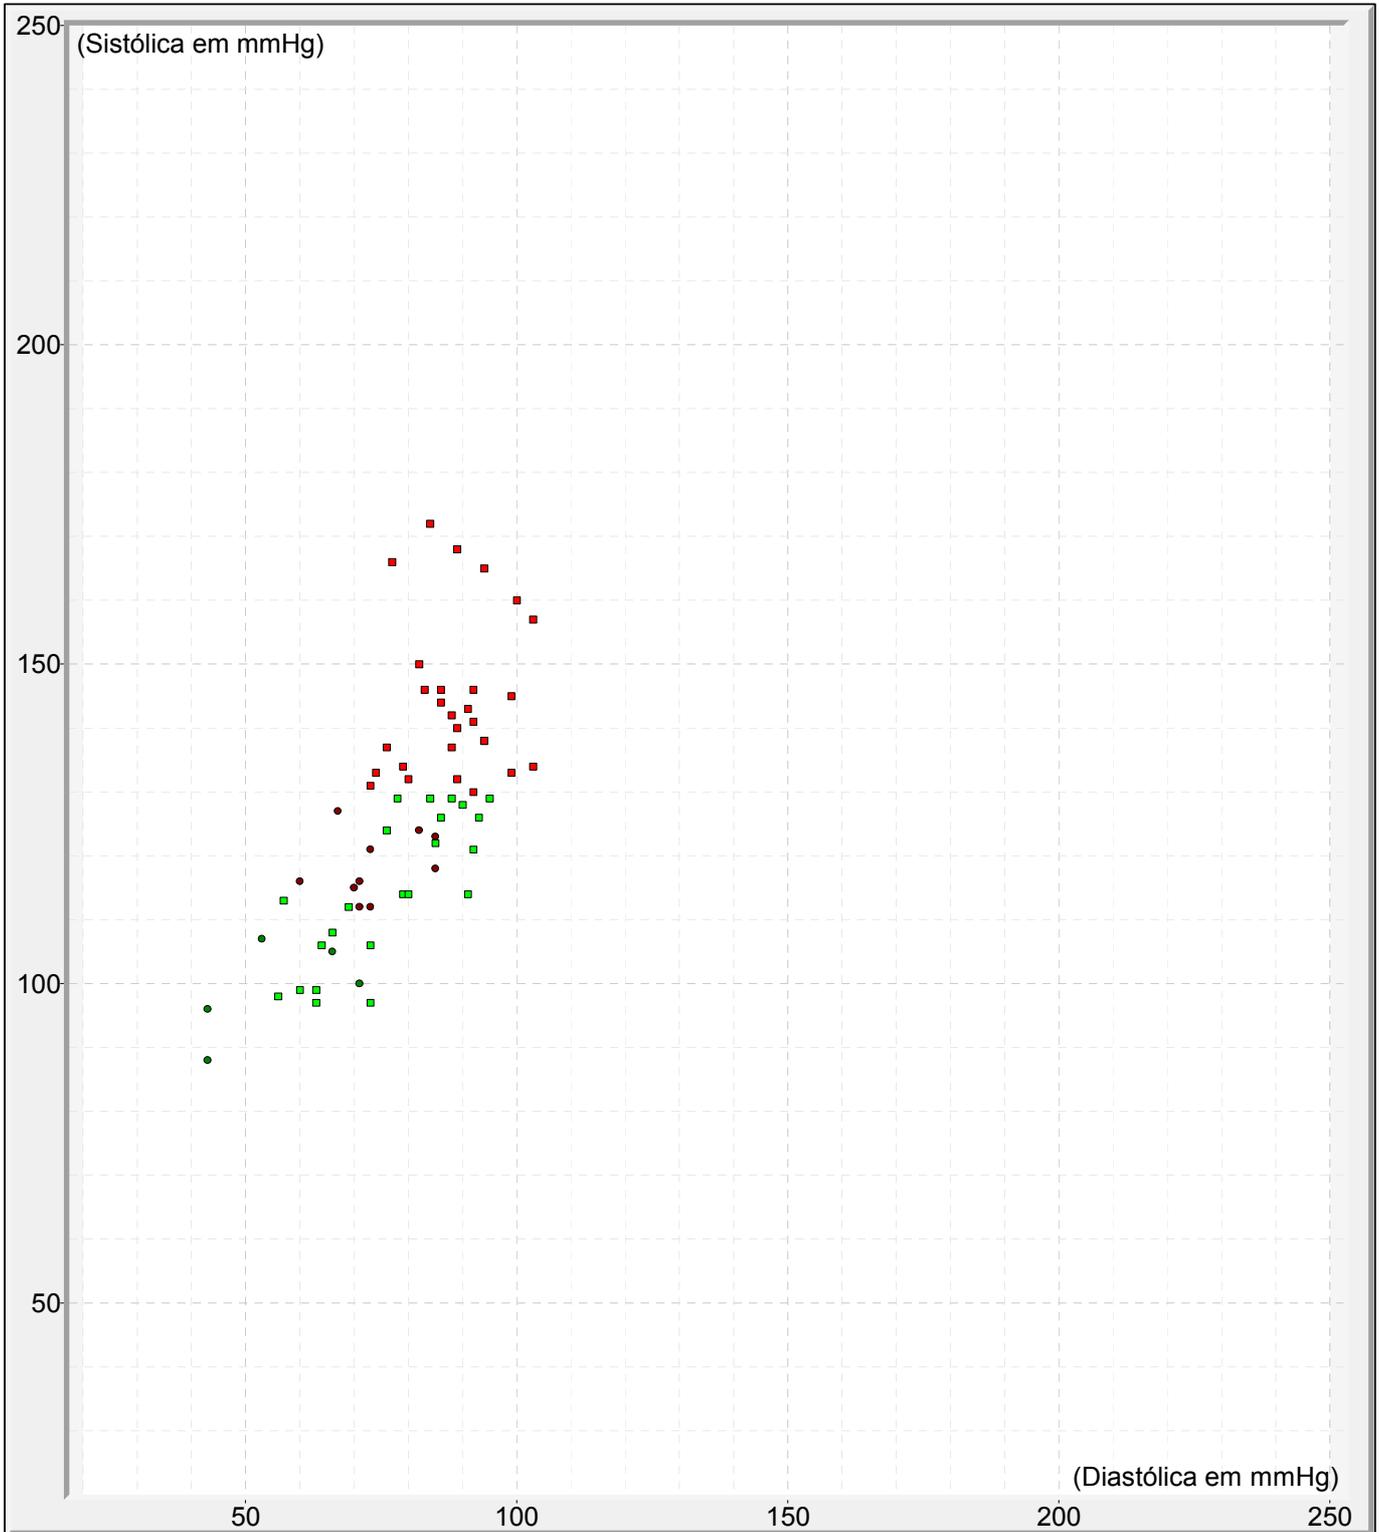

## Histogramas

<b>Nº do Exame:</b> <b>BL5-00813</b>	<b>Paciente:</b> JOSE OSNY DE LIMA <b>Data de Instalação:</b> 03/07/2025 14:09:03	<b>Código:</b> <b>BL5-00813</b>
---	--	------------------------------------

