

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 4484028
Nome: MARCONE DE PAULA E SILVA
Idade: 52 anos 1 meses DN: 22/06/1973 Data de exame: 05/08/2025 05:52
Altura: 160 cm Peso: 63 kg IMC: 24,6
Sexo: Masculino Etnia: Não caucasiana Factor: 100
Fumante: Não Dispneia: 0
Exame solicitad... INDORAMA Profissão: OPERADOR DE MATERIA PRIMA

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,43	3,08	4,57	79%	Início lento	-16%	05:52	05/08/2025
Base	2,68	3,15	3,42	85%	Início lento	-11%	05:53	05/08/2025
Base	3,02	3,43	5,40	88%	Início lento	-2%	05:54	05/08/2025
Base*	3,04	3,51	5,49	87%	Bom sopro		05:54	05/08/2025
Base	2,99	3,49	6,39	86%	Bom sopro	-1%	05:55	05/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros

Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	3,04 l	92%						2,55 l	3,31 l	4,07 l	
VEF6	3,51 l	88%						3,10 l	3,97 l	4,84 l	
CVF	3,51 l	87%						3,12 l	4,02 l	4,92 l	
VEF1/CVF	87%	106%						74%	82%	90%	
PFE	(5,49 l/s)	53%						7,81 l/s	10,28 l/s	12,74 l/s	
FEF50	4,71 l/s	109%						2,59 l/s	4,31 l/s	6,04 l/s	
FEF25-75	3,88 l/s	115%						2,00 l/s	3,38 l/s	4,77 l/s	
FEF25-75/CVF	111 /s	132%						54 /s	84 /s	114 /s	
TEF	4,01 s										


Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais

relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos, Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

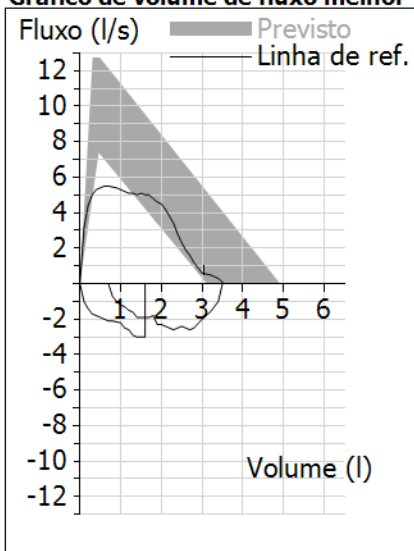

Melhor gráfico de volume/tempo

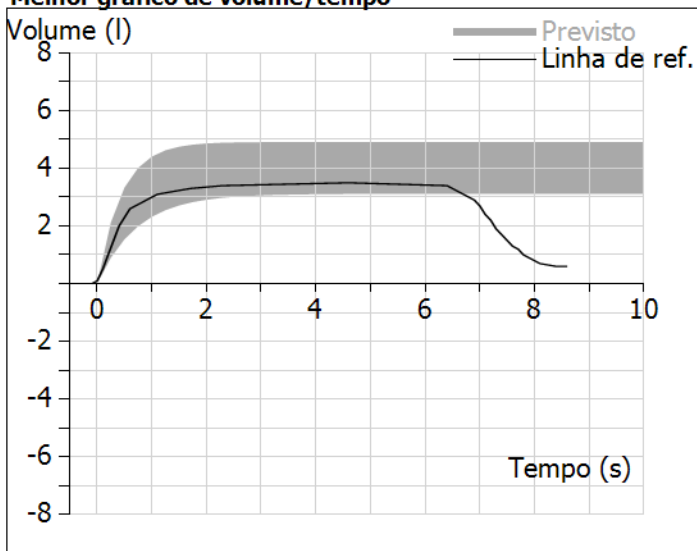

Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME B