

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 4614881  
Nome: JOSEMAR ALVES DE MELO  
Idade: 50 anos 3 meses DN: 22/04/1975 Data de exame: 04/08/2025 10:08  
Altura: 165 cm Peso: 94 kg IMC: 34,5  
Sexo: Masculino Etnia: Caucasiana Factor: 100  
Fumante: Não Dispnéia: 0  
Exame solicitad... EDF TIMES SQUARE

Resumo de todos os testes forçados

|       | VEF1 | CVF  | PFE  | VEF1/CVF | Qualidade      | VAR | Tempo | Data       |
|-------|------|------|------|----------|----------------|-----|-------|------------|
| Base  | 3,63 | 3,89 | 7,43 | 93%      | Início lento   | -3% | 10:08 | 04/08/2025 |
| Base  | 3,46 | 4,22 | 8,95 | 82%      | Possível tosse | -1% | 10:09 | 04/08/2025 |
| Base* | 3,58 | 4,18 | 8,41 | 86%      | Bom sopro      |     | 10:09 | 04/08/2025 |
| Base  | 3,58 | 4,10 | 7,63 | 87%      | Bom sopro      | -1% | 10:09 | 04/08/2025 |
| Base  | 3,58 | 4,06 | 8,49 | 88%      | Bom sopro      | -2% | 10:10 | 04/08/2025 |

Chave: \* - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


| Índice       | Base     | % Prev. | Valo rZ | Pós1 | % Prev. | %alt | Valo rZ | [Mín.    | Prev.     | Máx.]     | DP |
|--------------|----------|---------|---------|------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|----|
| VEF1         | 3,58 l   | 101%    |         |      |         |      |         | 2,77 l   | 3,53 l    | 4,29 l    |    |
| CVF          | 4,18 l   | 97%     |         |      |         |      |         | 3,42 l   | 4,32 l    | 5,22 l    |    |
| VEF1/CVF     | 86%      | 105%    |         |      |         |      |         | 74%      | 82%       | 89%       |    |
| PFE          | 8,41 l/s | 79%     |         |      |         |      |         | 8,05 l/s | 10,59 l/s | 13,13 l/s |    |
| FEF25-75     | 3,83 l/s | 110%    |         |      |         |      |         | 2,05 l/s | 3,47 l/s  | 4,90 l/s  |    |
| FEF25-75/CVF | 92 /s    | 113%    |         |      |         |      |         | 52 /s    | 81 /s     | 110 /s    |    |
| TEF          | 4,18 s   |         |         |      |         |      |         |          |           |           |    |

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

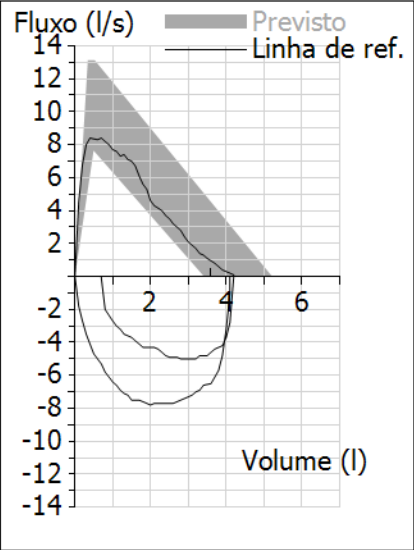

Melhor gráfico de volume/tempo

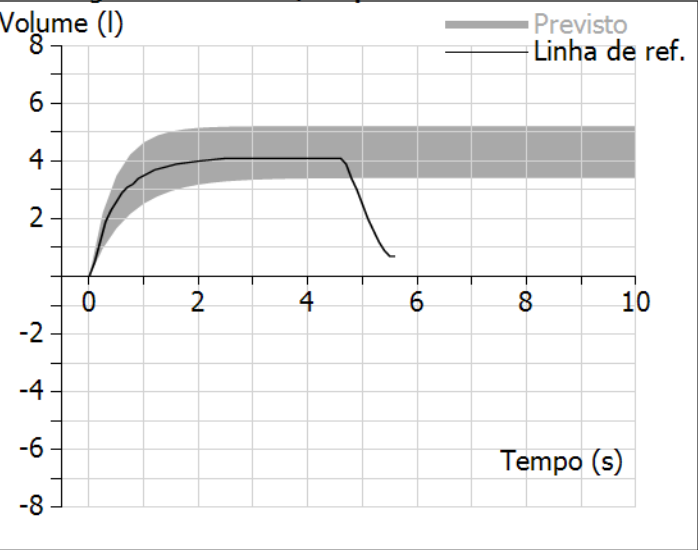

Notas de exame  
QUALIDADE DO EXAME A