

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID: 10563470

Nome: FLAVIO SALES DA ROCHA SOUZA

Idade: 25 anos 11 meses

Sexo: Masculino

Fumante: Não

Exame solicitad... MIRA GUADALUPE

DN: 20/08/1999

Peso: 61 kg

Etnia: Não caucasiana

Dispneia: 0

Data de exame: 11/08/2025 08:31

IMC: 21,9

Factor: 100

Profissão: SERVENTE

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,72	3,59	3,54	76%	Bom sopro	2%	08:31	11/08/2025
Base	3,47	4,22	5,41	82%	Bom sopro	24%	08:31	11/08/2025
Base	3,62	3,74	6,35	97%	Término abrupto	19%	08:32	11/08/2025
Base	3,32	3,71	6,44	89%	Início lento	14%	08:33	11/08/2025
Base	3,18	4,12	4,29	77%	Bom sopro	18%	08:34	11/08/2025
Base	3,44	4,20	5,18	82%	Bom sopro	24%	08:35	11/08/2025
Base	2,56	4,13	3,42	62%	Bom sopro	8%	08:35	11/08/2025
Base^	2,86	3,32	6,97	86%	Bom sopro		08:36	11/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(2,86 l)	68%						3,47 l	4,23 l	4,99 l	
VEF6	(3,32 l)	67%						4,08 l	4,95 l	5,82 l	
CVF	(3,32 l)	67%						4,04 l	4,94 l	5,84 l	
VEF1/CVF	86%	100%						79%	86%	94%	
PFE	(6,97 l/s)	60%						8,80 l/s	11,58 l/s	14,36 l/s	
VEF1/VEF6	86%	100%						79%	86%	93%	
FEF50	(3,67 l/s)	58%						3,81 l/s	6,35 l/s	8,90 l/s	
FEF25-75	(3,24 l/s)	58%						3,30 l/s	5,59 l/s	7,89 l/s	
FEF25-75/CVF	98 /s	90%						70 /s	109 /s	148 /s	
FIV1	2,66 l										
TEF	3,29 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

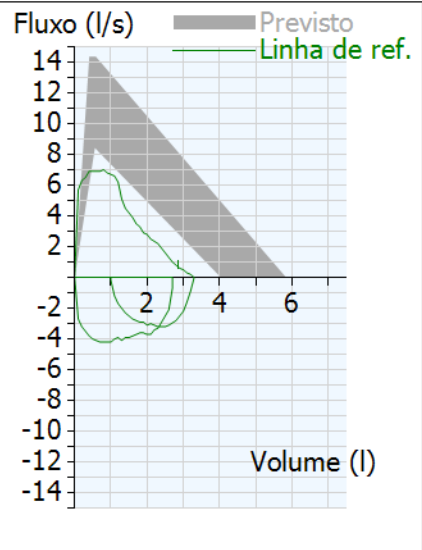

Melhor gráfico de volume/tempo

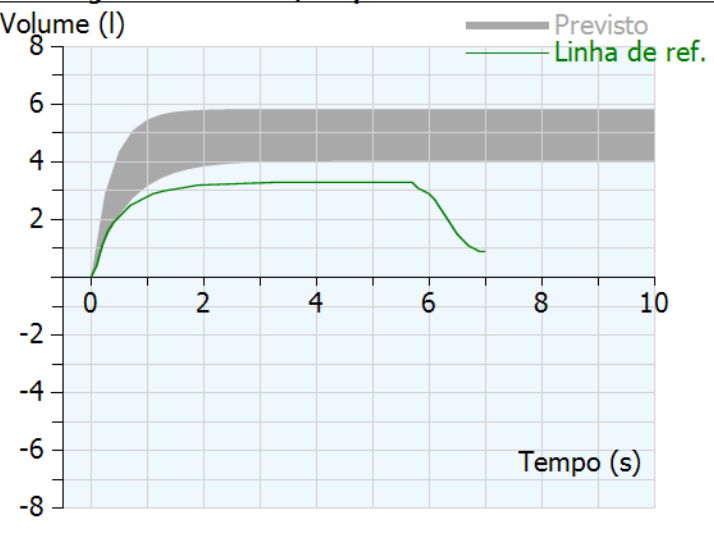

ID: 10563470
Nome: FLAVIO SALES DA ROCHA SOUZA

Data de exame: 11/08/2025 08:31:01

Notas de exame

QUALIDADE DO EXAME : B