CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame:	Data de Instalação: 09/06/2025 07:48 Término: 10/06/2025 06:03	Código:
CPN-02641	Protocolo de Medições: Padrão	CPN-02641

2 - Paciente

Nome: -EDER PEREIRA DE SOUZA **Idade:**49
Sexo: M **Altura:** **Peso:** **Nascimento:** 02/01/1976
Fumante: Não **Tel:** **Fax:**

Diagnóstico:

Motivo do Exame:

3 - Médico Solicitante

Nome: EMANOEL VALDAMERI **Tel:**
Clínica: 5896 **Fax:**

4 - Laudo Médico

5 - Data e Assinatura

10/06/2025

DR EMANOEL VALDAMERI
C.R.M.:

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Tabela das Medições

Nº do Exame: **CPN-02641**	**Paciente:** -EDER PEREIRA DE SOUZA **Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**Código:** **CPN-02641**

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	07:58	136	108	121	28	85	Medição manual
2	08:00	135	113	123	22	87	
3	08:15	145	114	128	31	98	
4	08:48	148	101	123	47	86	
5	09:00	137	112	123	25	94	
6	09:15	146	96	119	50	75	
7	09:30	136	102	118	34	79	
8	09:45	133	99	115	34	89	
9	10:00	130	101	114	29	82	
10	10:15	134	102	117	32	81	
11	10:30	132	100	115	32	87	
12	10:45	132	102	116	30	78	
13	11:00	137	115	125	22	91	
14	11:15	136	106	120	30	80	
15	11:30	142	107	123	35	83	
16	11:45	143	100	119	43	77	
17	12:03	135	93	113	42	76	
18	12:30	161	105	131	56	85	
19	12:45	149	98	121	51	80	
20	13:00	140	103	120	37	74	
21	13:15	143	106	123	37	84	
22	13:45	190	60	120	130	78	
23	14:03	142	95	116	47	79	
24	14:18	162	83	119	79	75	
25	14:30	151	104	126	47	77	
26	14:45	140	79	107	61	76	
27	15:00	144	109	125	35	79	
28	15:15	142	112	126	30	80	
29	15:30	151	107	127	44	78	
30	15:45	137	96	115	41	75	
31	16:00	135	94	113	41	72	
32	16:15	149	102	124	47	76	
33	16:30	139	103	120	36	76	
34	16:45	138	113	125	25	84	
35	17:00	158	103	128	55	71	
36	17:48	161	103	130	58	80	
37	18:00	145	101	121	44	73	
38	18:15	140	107	123	33	90	
39	18:30	160	95	125	65	77	
40	18:45	146	97	120	49	73	
41	19:00	153	108	128	45	72	
42	19:15	153	117	133	36	81	
43	19:30	145	112	127	33	71	
44	19:45	142	100	120	42	72	
45	20:00	138	98	116	40	67	
46	20:15	140	105	121	35	74	
47	20:30	139	99	117	40	63	
48	20:45	139	97	116	42	64	
49	21:00	141	97	117	44	62	
50	21:15	141	101	119	40	63	
51	21:30	156	106	129	50	58	
52	21:45	155	96	123	59	67	
53	22:00	144	90	114	54	63	
54	22:15	145	103	122	42	63	
55	22:30	143	103	121	40	62	
56	22:45	154	128	140	26	78	
57	23:00	143	102	120	41	65	
58	23:30	140	86	111	54	71	
59	00:00	137	86	109	51	66	
60	00:30	138	97	116	41	70	
61	01:00	137	91	112	46	71	
62	01:30	132	93	111	39	64	
63	02:00	132	89	109	43	59	
64	02:30	150	89	117	61	60	
65	03:00	123	92	106	31	76	
66	03:30	136	93	113	43	62	
67	04:00	150	109	128	41	64	
68	04:30	147	98	120	49	60	
69	05:30	92	77	84	15	61	

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Análise Estatística

Nº do Exame:	Paciente: -EDER PEREIRA DE SOUZA	Código:
CPN-02641	**Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**CPN-02641**

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	**77**	
Medições Válidas:	**69 = 90%**	
2 - Valores Médios		**Valores Aceitáveis**
Período Total:	**143 / 100** mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	**144 / 102** mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	**135 / 92** mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Descenso Noturno:	**6% / 9%**	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	**91% / 95%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	**92% / 100%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	**97% / 96%**	até 50% / 50%
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos		**Comentários**
Período da Vigília:		
PAS:	**190** mmHg às 13:45 h	
PAD:	**128** mmHg às 22:45 h	
PAM:	**140** mmHg às 22:45 h	
PP:	**130** mmHg às 13:45 h	
Período do Sono:		
PAS:	**150** mmHg às 02:30 h	
PAD:	**109** mmHg às 04:00 h	
PAM:	**128** mmHg às 04:00 h	
PP:	**61** mmHg às 02:30 h	
4 - Valores Mínimos		**Comentários**
Período da Vigília:		
PAS:	**130** mmHg às 10:00 h	
PAD:	**60** mmHg às 13:45 h	
PAM:	**107** mmHg às 14:45 h	
PP:	**22** mmHg às 08:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	**92** mmHg às 05:30 h	
PAD:	**77** mmHg às 05:30 h	
PAM:	**84** mmHg às 05:30 h	
PP:	**15** mmHg às 05:30 h	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		**Valores Aceitáveis**
Período Total:	**11,7 / 10,2**mmHg	
Período da Vigília:	**10,2 / 9,8**mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	**15,0 / 8,0**mmHg	menor que 10,0 / 8,0

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico das Pressões

Nº do Exame:	Paciente: -EDER PEREIRA DE SOUZA	Código:
CPN-02641	**Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**CPN-02641**

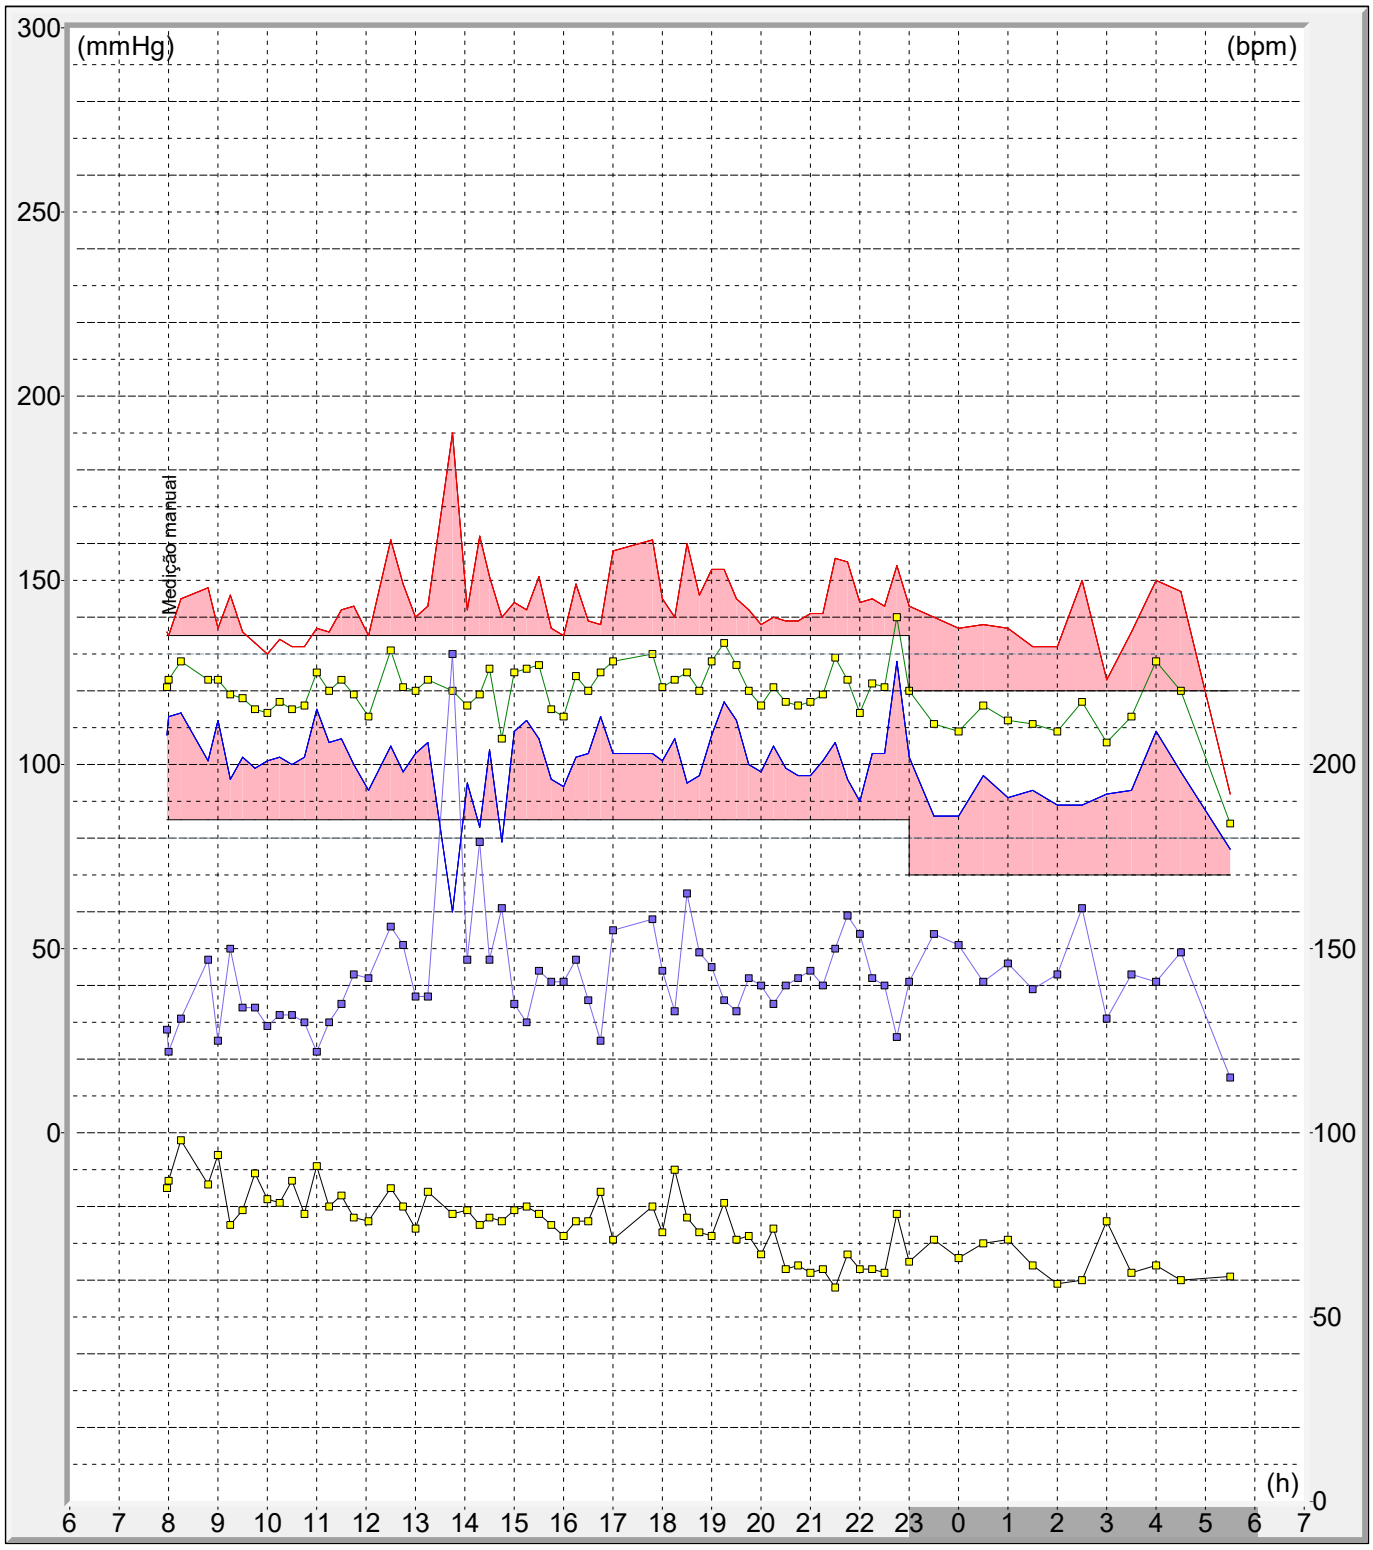

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Tendências

Nº do Exame:	Paciente: -EDER PEREIRA DE SOUZA	Código:
CPN-02641	**Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**CPN-02641**

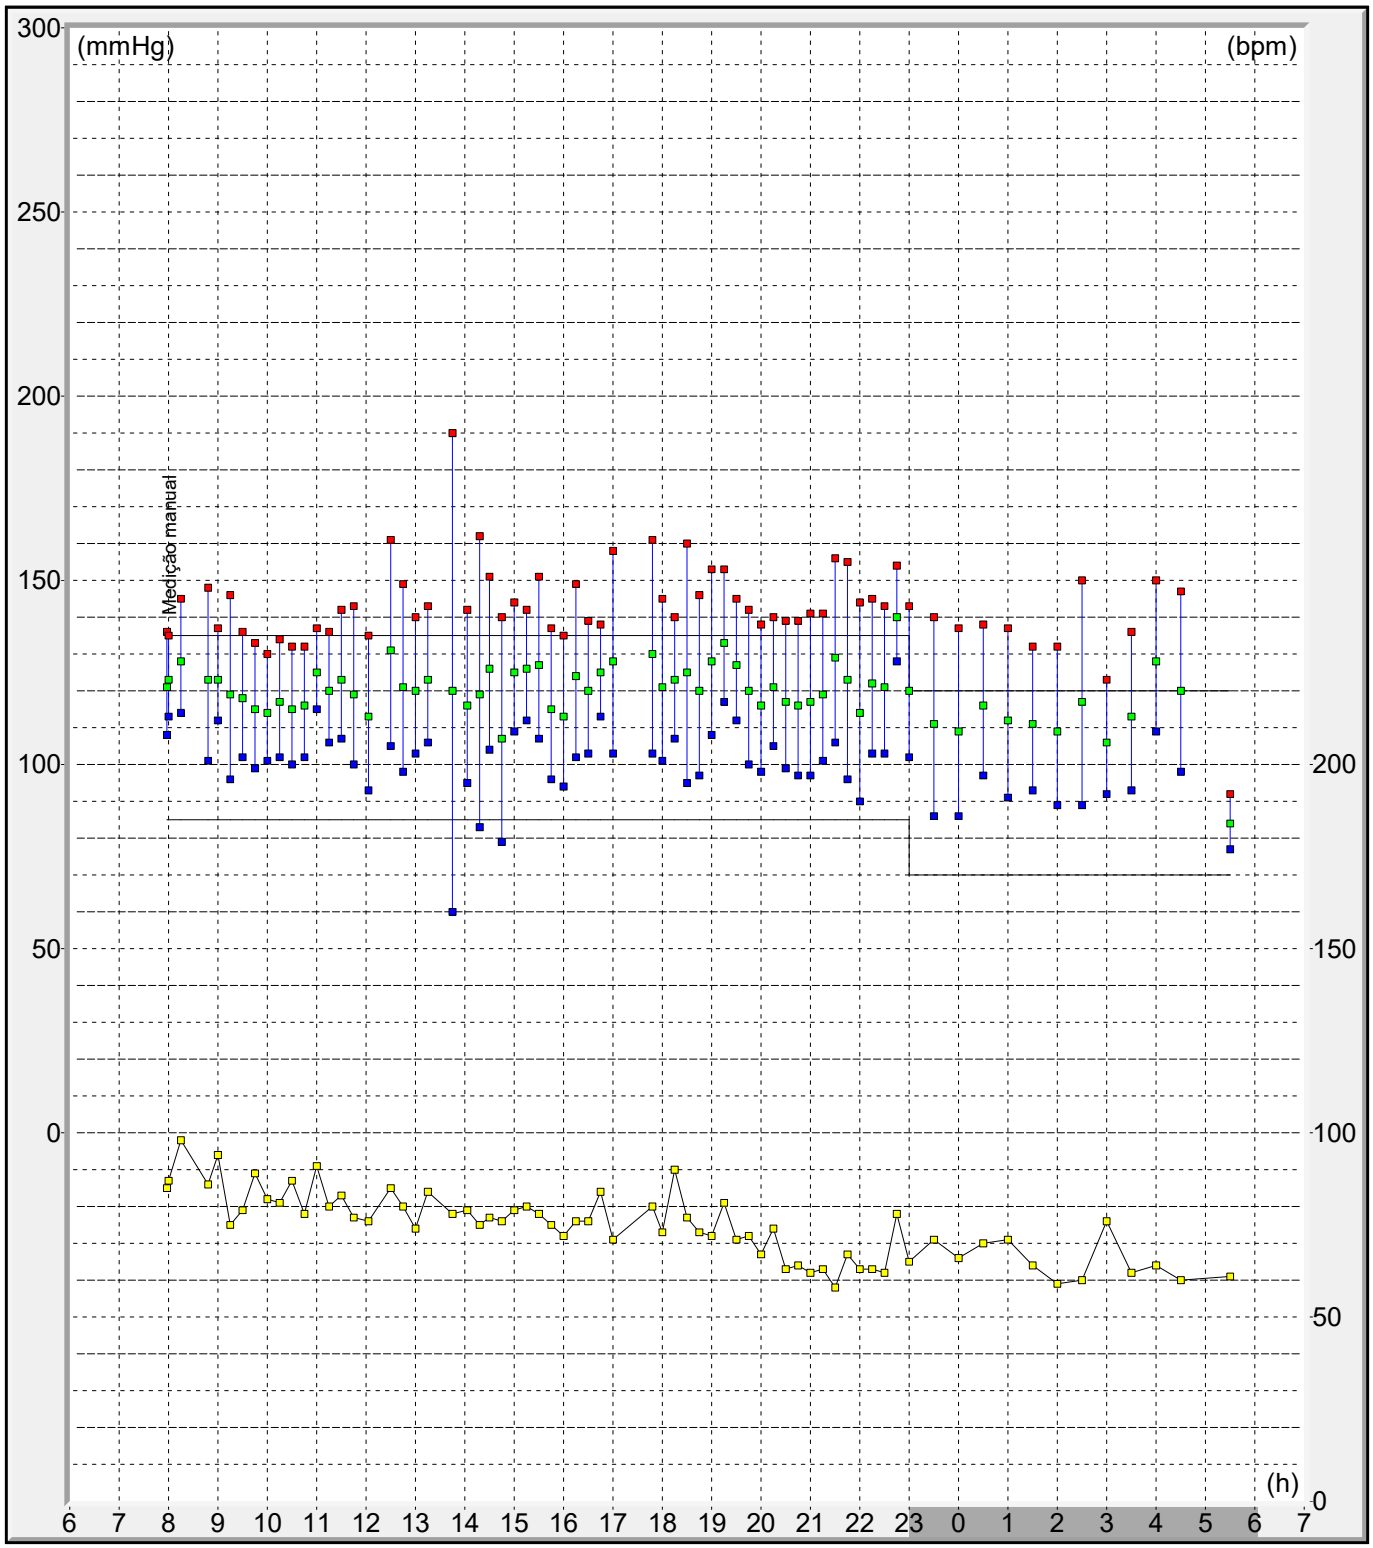

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Gráfico de Correlação

Nº do Exame:	Paciente: -EDER PEREIRA DE SOUZA	Código:
CPN-02641	**Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**CPN-02641**

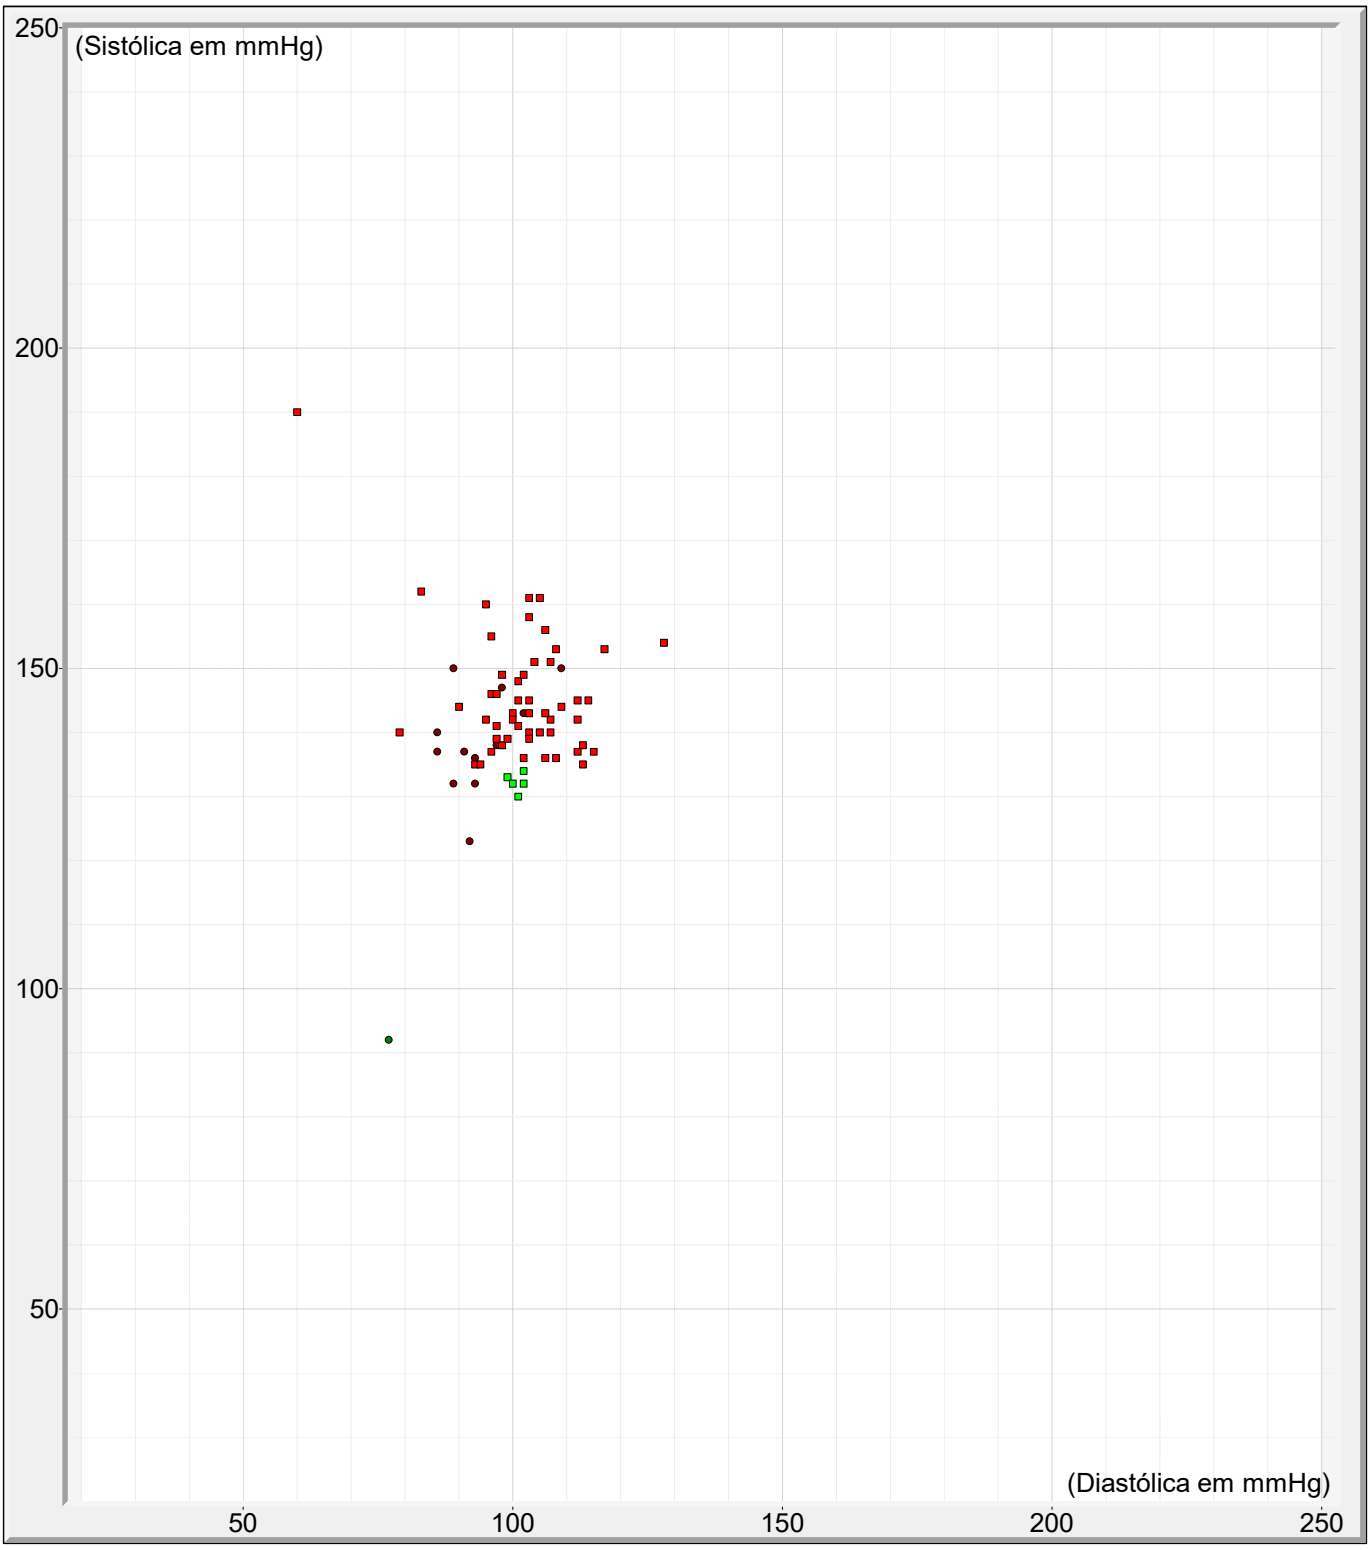

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507

CEADAS

RUA OZORIO MACHADO, JARDIM SANTA MARTA S/N
(66) 98421-0508

Histogramas

Nº do Exame:	Paciente: -EDER PEREIRA DE SOUZA	Código:
CPN-02641	**Data de Instalação:** 09/06/2025 07:48:46	**CPN-02641**

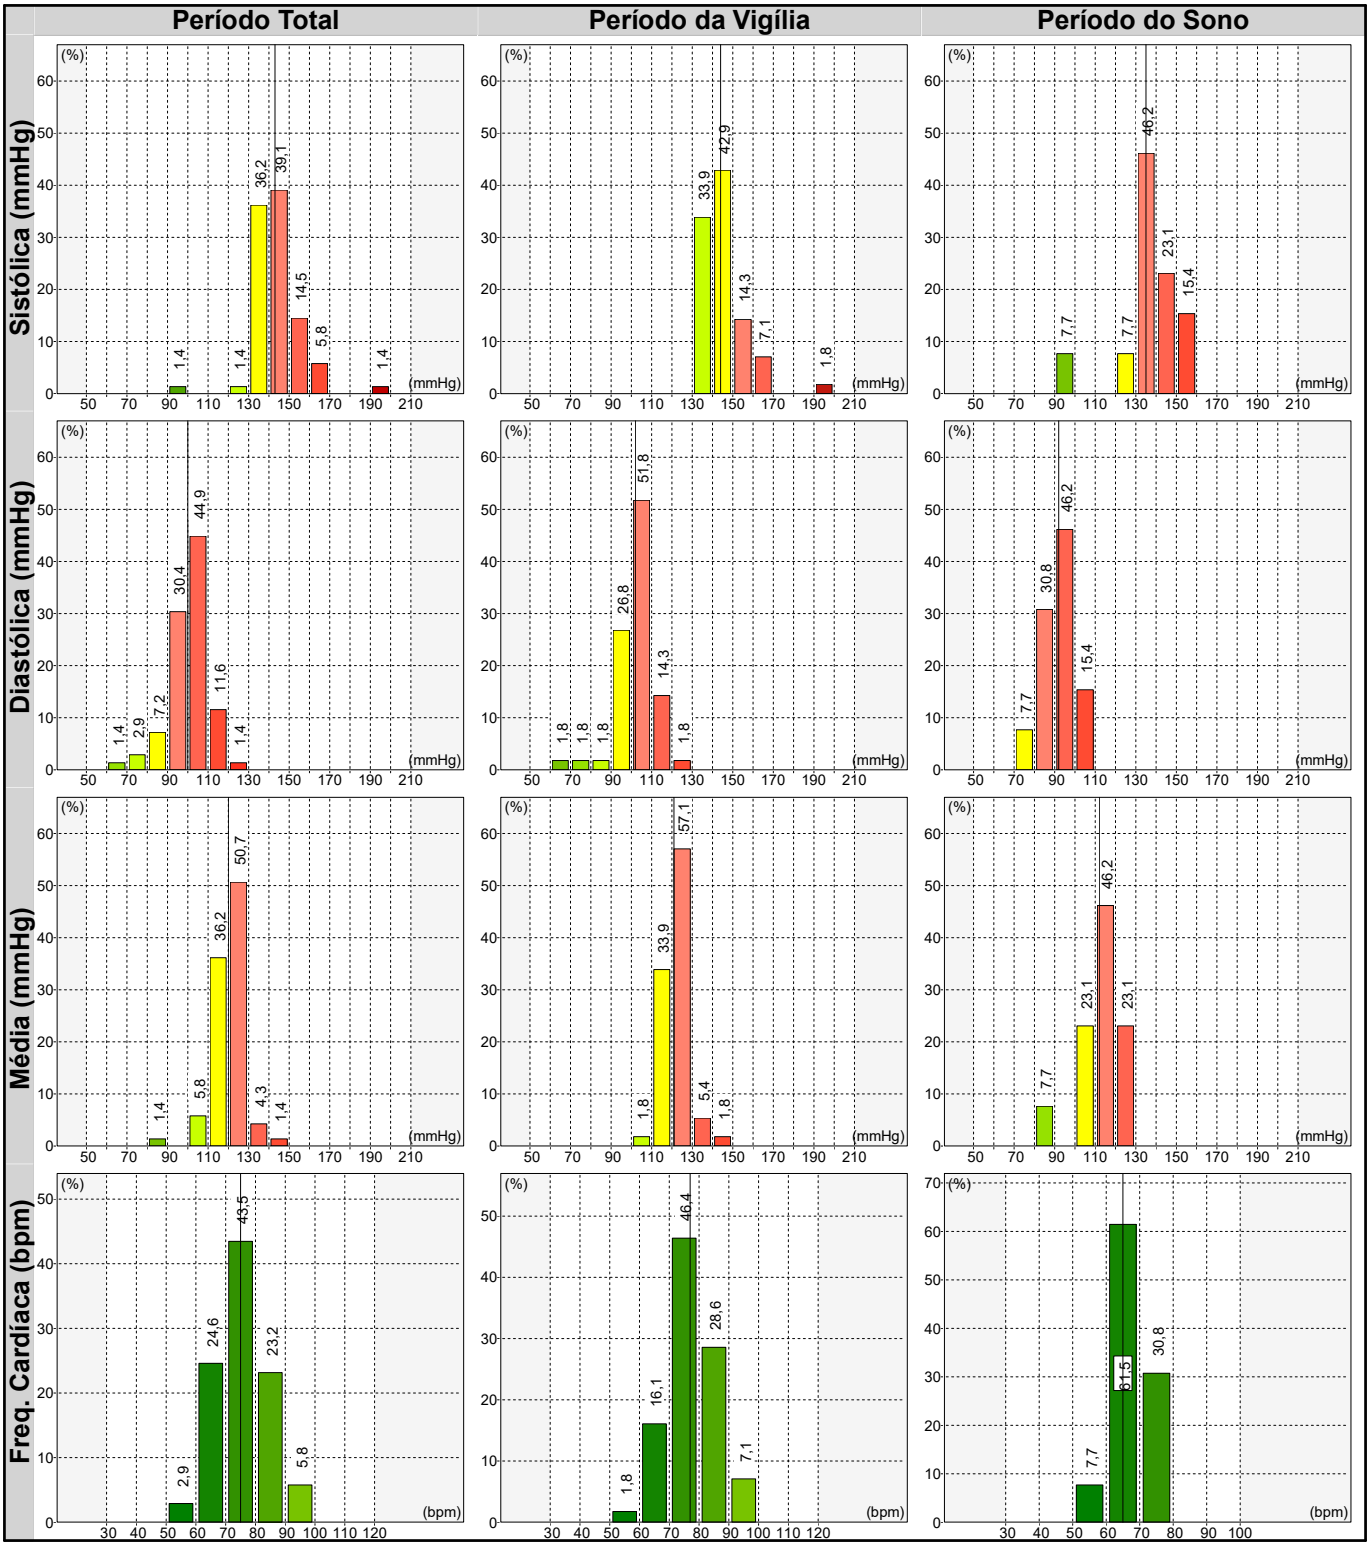

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA NG 2302141507