

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SESI SAÚDE

ID:	6352327				
Nome:	TIAGO BEZERRA MELO				
Idade:	45 anos 2 meses	DN:	12/05/1980	Data de exame:	05/08/2025 08:22
Altura:	169 cm	Peso:	66 kg	IMC:	23,1
Sexo:	Masculino	Etnia:	Não caucasiana	Factor:	100
Fumante:	Não	Dispneia:	0		
Exame solicitad...	INDORAMA	Profissão:	engenheiro		

Resumo de todos os testes forçados

	VEF1	CVF	PFE	VEF1/CVF	Qualidade	VAR	Tempo	Data
Base	2,64	3,34	7,36	79%	Bom sopro	-4%	08:23	05/08/2025
Base	2,68	3,51	7,35	76%	Bom sopro	-1%	08:23	05/08/2025
Base*	2,72	3,53	7,17	77%	Bom sopro		08:24	05/08/2025

Chave: * - Melhor predefinido, ^ - Melhor manual, + - Melhor individual

A variação baseia-se em VEF1 + CVF.

Índices seleccionados dos melhores sopros


Índice	Base	% Prev.	Valo rZ	Pós1	% Prev.	%alt	Valo rZ	[Mín.	Prev.	Máx.]	DP
VEF1	(2,72 l)	72%						3,03 l	3,79 l	4,55 l	
VEF6	(3,53 l)	77%						3,73 l	4,60 l	5,47 l	
CVF	(3,53 l)	76%						3,73 l	4,63 l	5,53 l	
VEF1/CVF	77%	94%						74%	82%	89%	
PFE	(7,17 l/s)	66%						8,31 l/s	10,93 l/s	13,56 l/s	
FEF50	2,85 l/s	61%						2,79 l/s	4,66 l/s	6,52 l/s	
FEF25-75	(2,18 l/s)	58%						2,20 l/s	3,74 l/s	5,27 l/s	
FEF25-75/CVF	62 /s	75%						52 /s	82 /s	111 /s	
TEF	4,88 s										

Os valores medidos que estão entre parenteses são valores anormais relaxado: A variação baseia-se em CV. Forçado: A variação baseia-se em VEF1 + CVF.


Fonte prevista: Brasil - Pereira CAC et al (2006) 6-24 anos,Carlos Alberto de Castro Pereira, Taeko Sato, Silvia Carla Rodrigues (2007) 25-86 anos

Resultados em BTPS.

Gráfico de volume de fluxo melhor

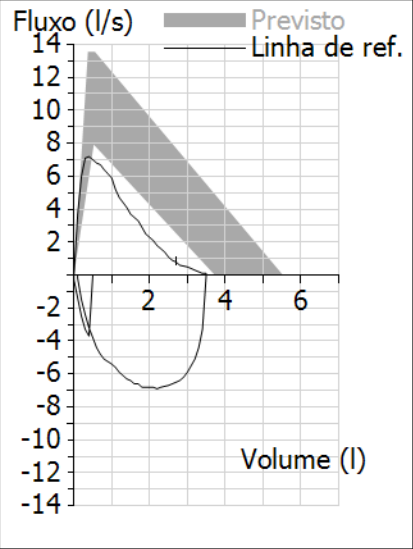

Melhor gráfico de volume/tempo

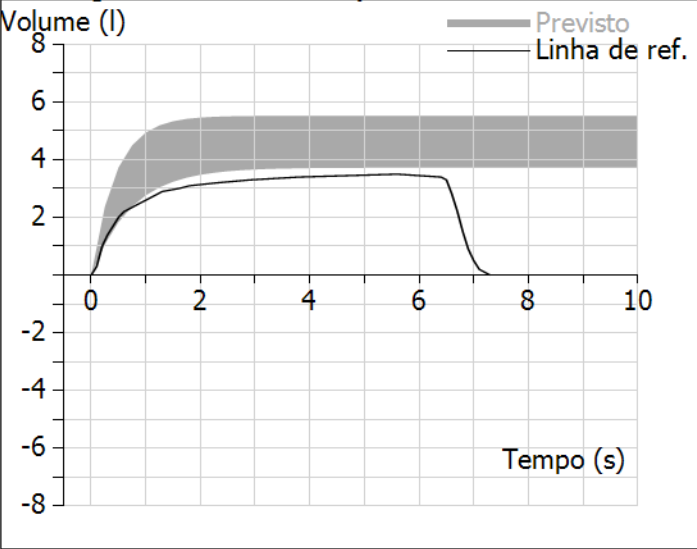

Notas de exame
QUALIDADE DO EXAME A