

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

14:55:08 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:10 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:11 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:12 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:13 h:min:s  
Olhos fechados


14:55:14 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:15 h:min:s  
Olhos fechados

14:55:16 h:min:s  
Olhos fechados

Época: 1 - Horário: 14:55:10 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1  
FP2  
F7  
F3  
FZ  
F4  
F8  
T3  
C3  
CZ  
C4  
T4  
T5  
P3  
PZ  
P4  
T6  
O1  
OZ  
O2

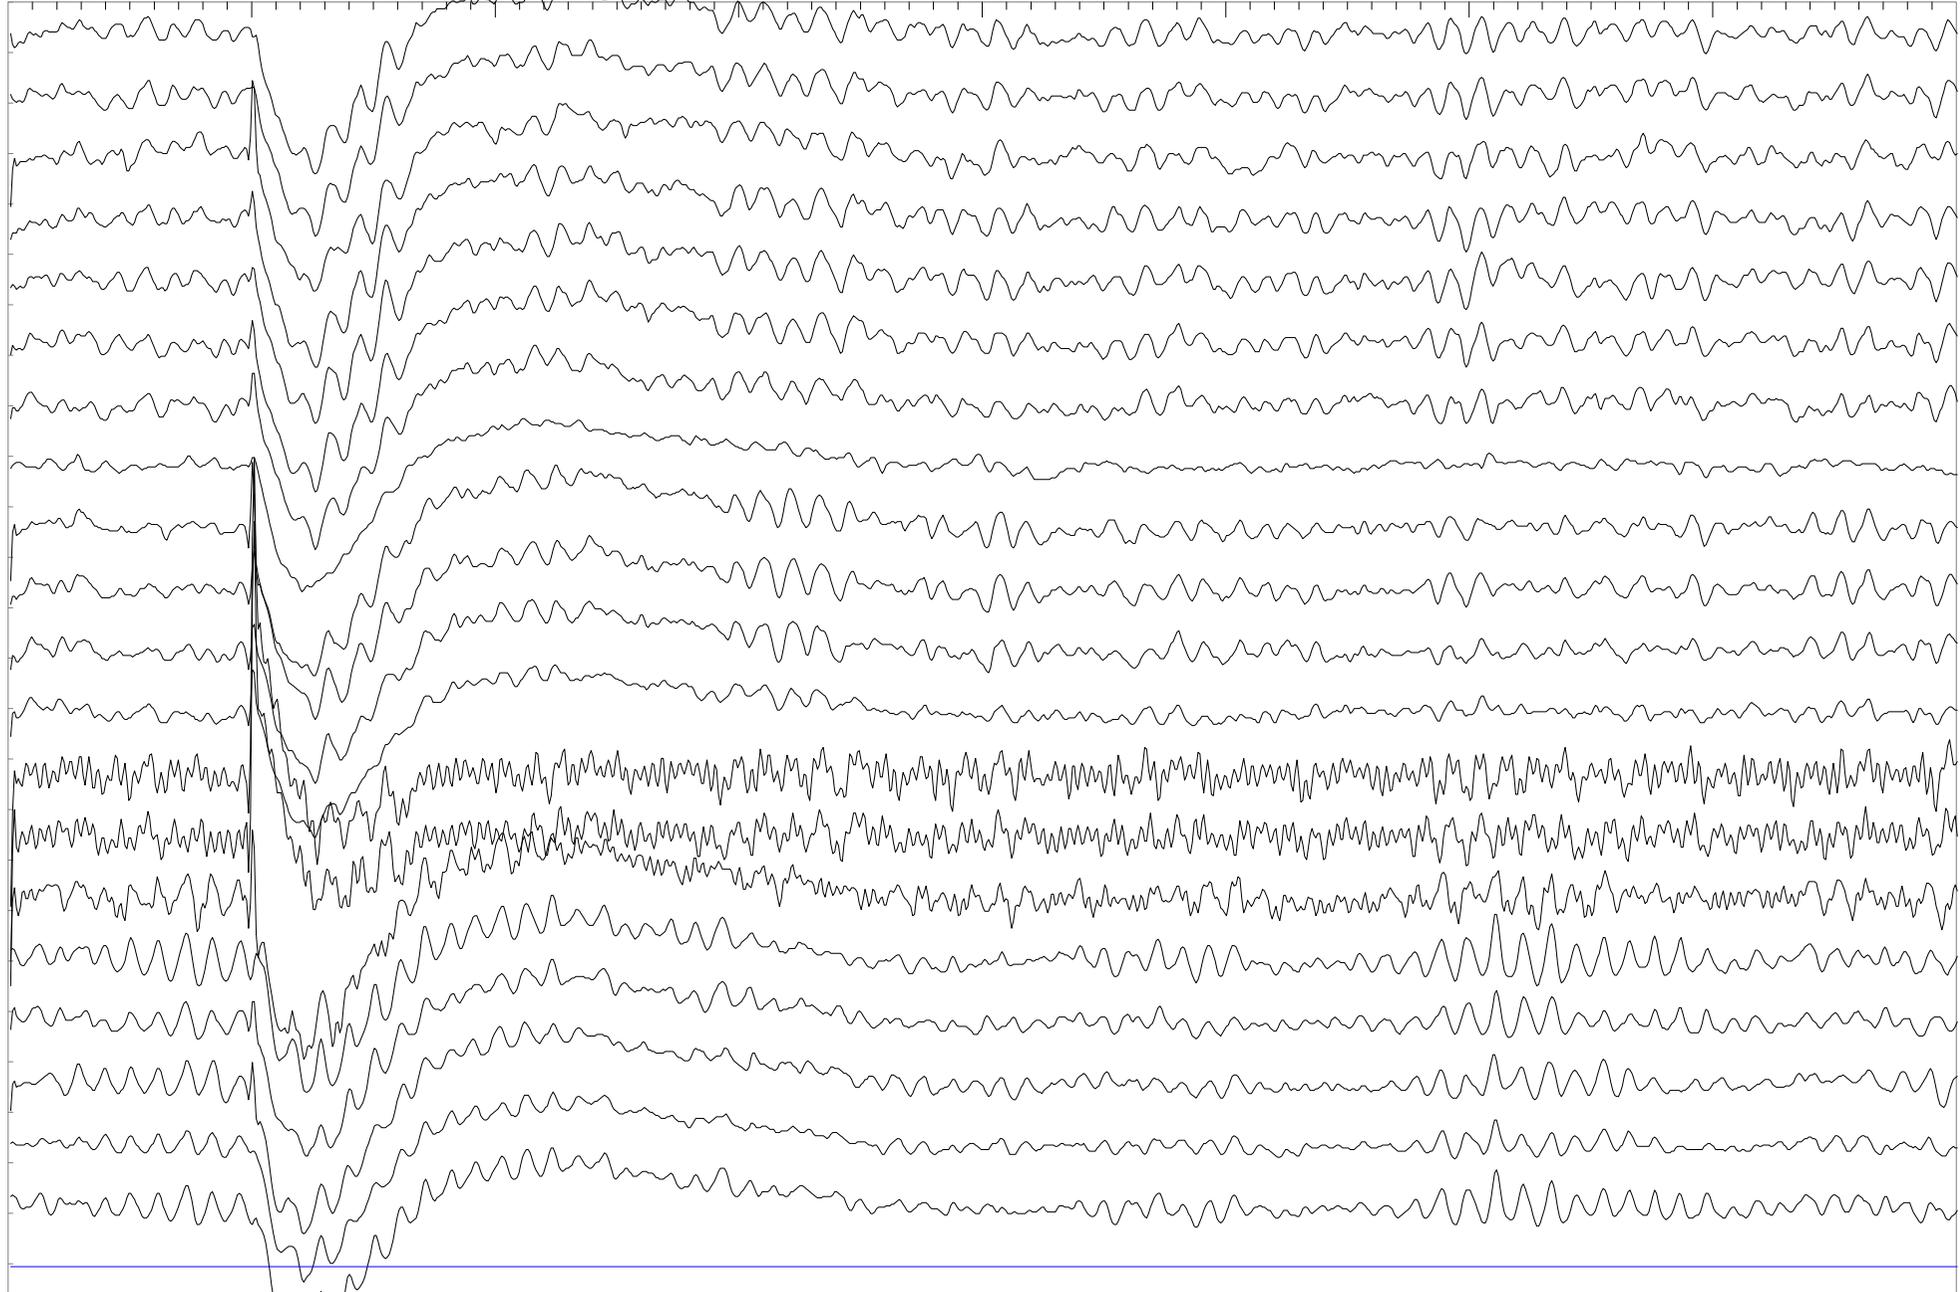

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 105/1829

14:56:53 h:min:s  
Vigília

14:56:54 h:min:s  
Vigília

14:56:55 h:min:s  
Vigília

14:56:56 h:min:s  
Vigília

14:56:57 h:min:s  
Vigília

14:56:58 h:min:s  
Vigília

14:56:59 h:min:s  
Vigília

14:57:00 h:min:s  
Vigília

Época: 4 - Horário: 14:56:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

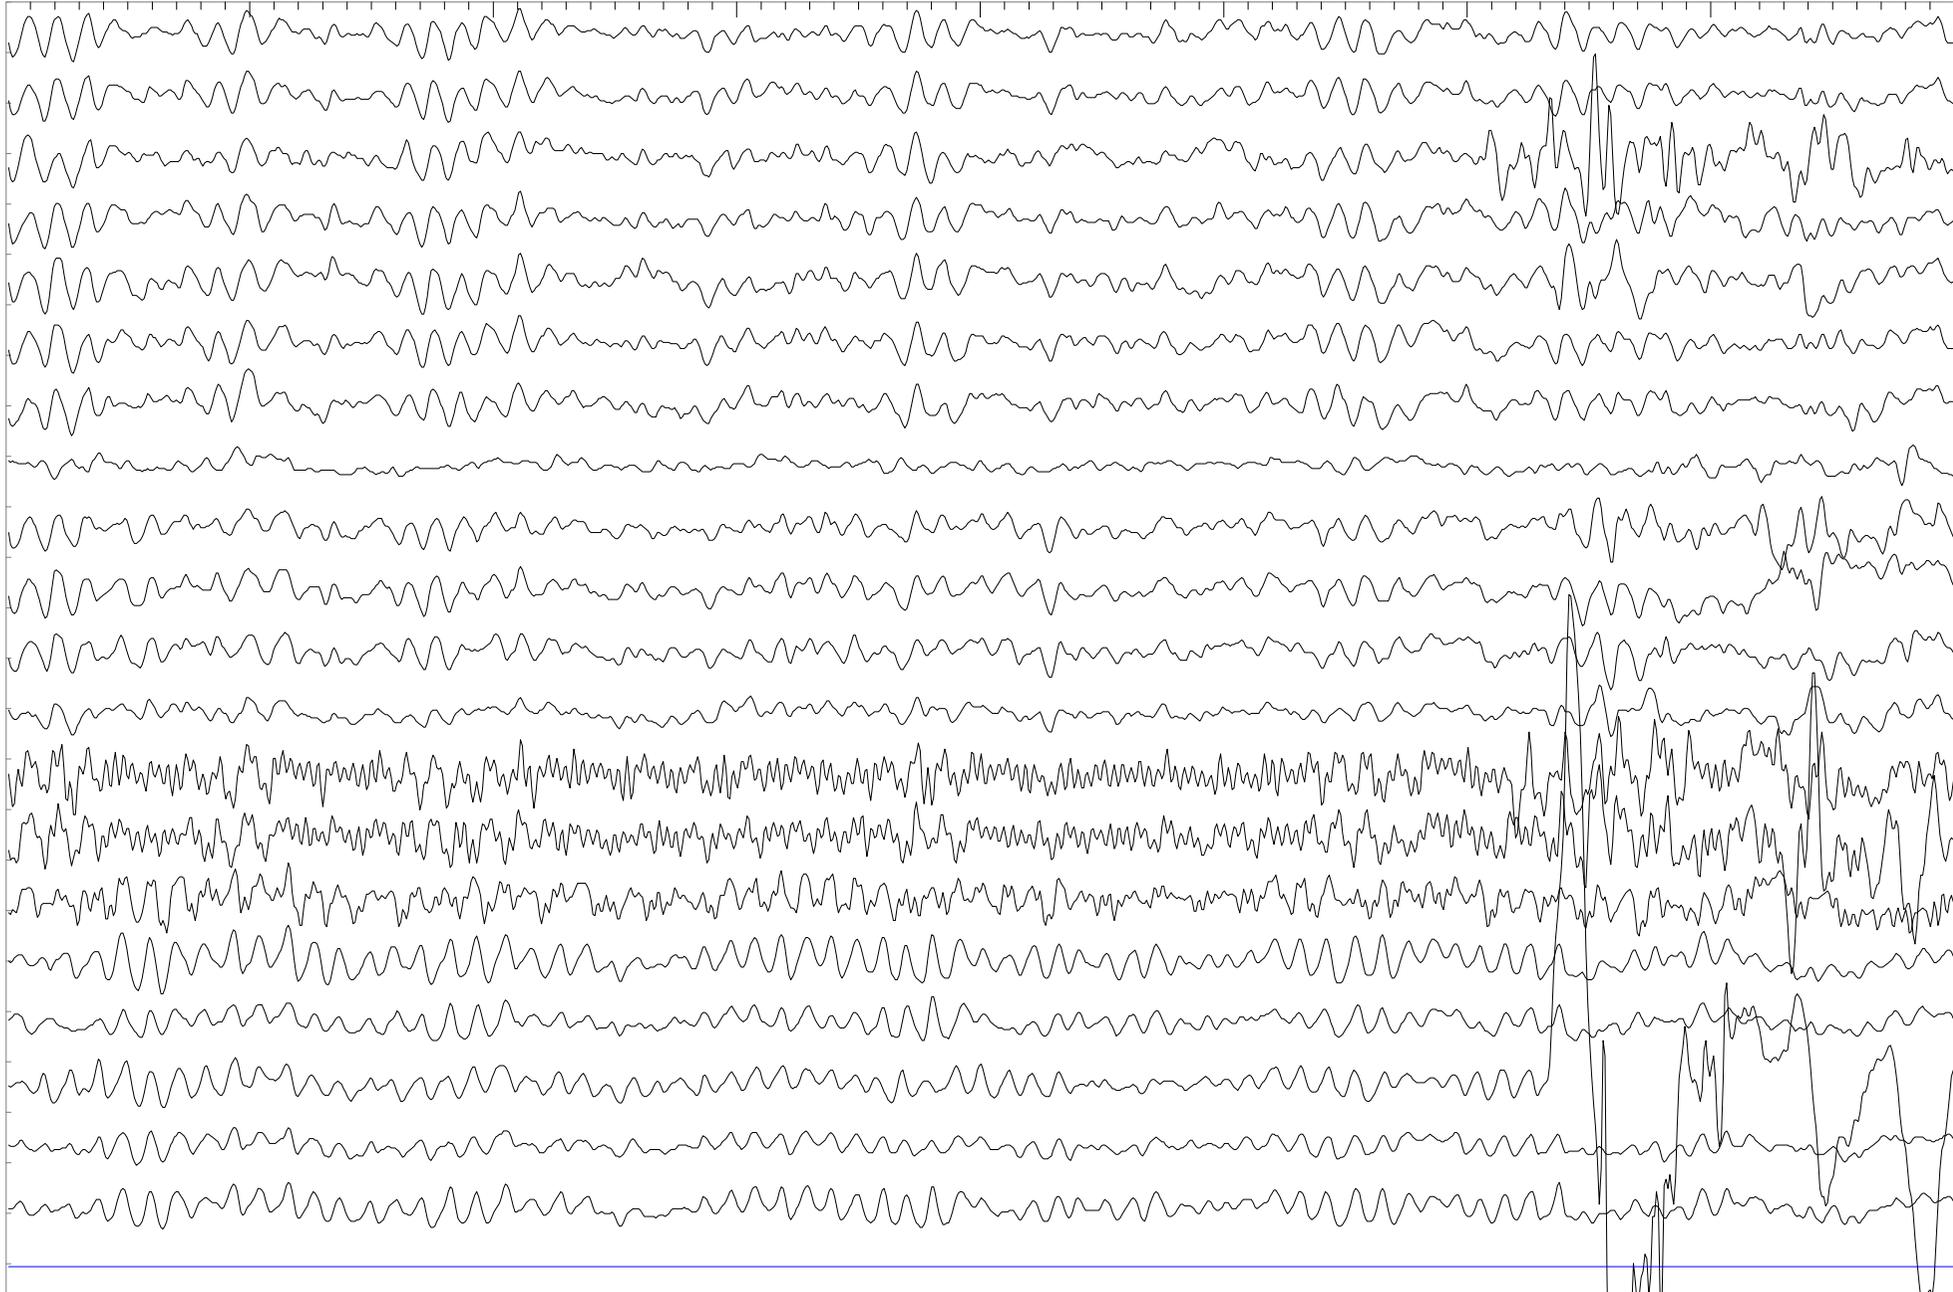

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 217/1829

14:58:45 h:min:s  
Vigília

14:58:46 h:min:s  
Vigília

14:58:47 h:min:s  
Vigília

14:58:48 h:min:s  
Vigília

14:58:49 h:min:s  
Vigília

14:58:50 h:min:s  
Vigília

14:58:51 h:min:s  
Vigília

14:58:52 h:min:s  
Vigília

Época: 8 - Horário: 14:58:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

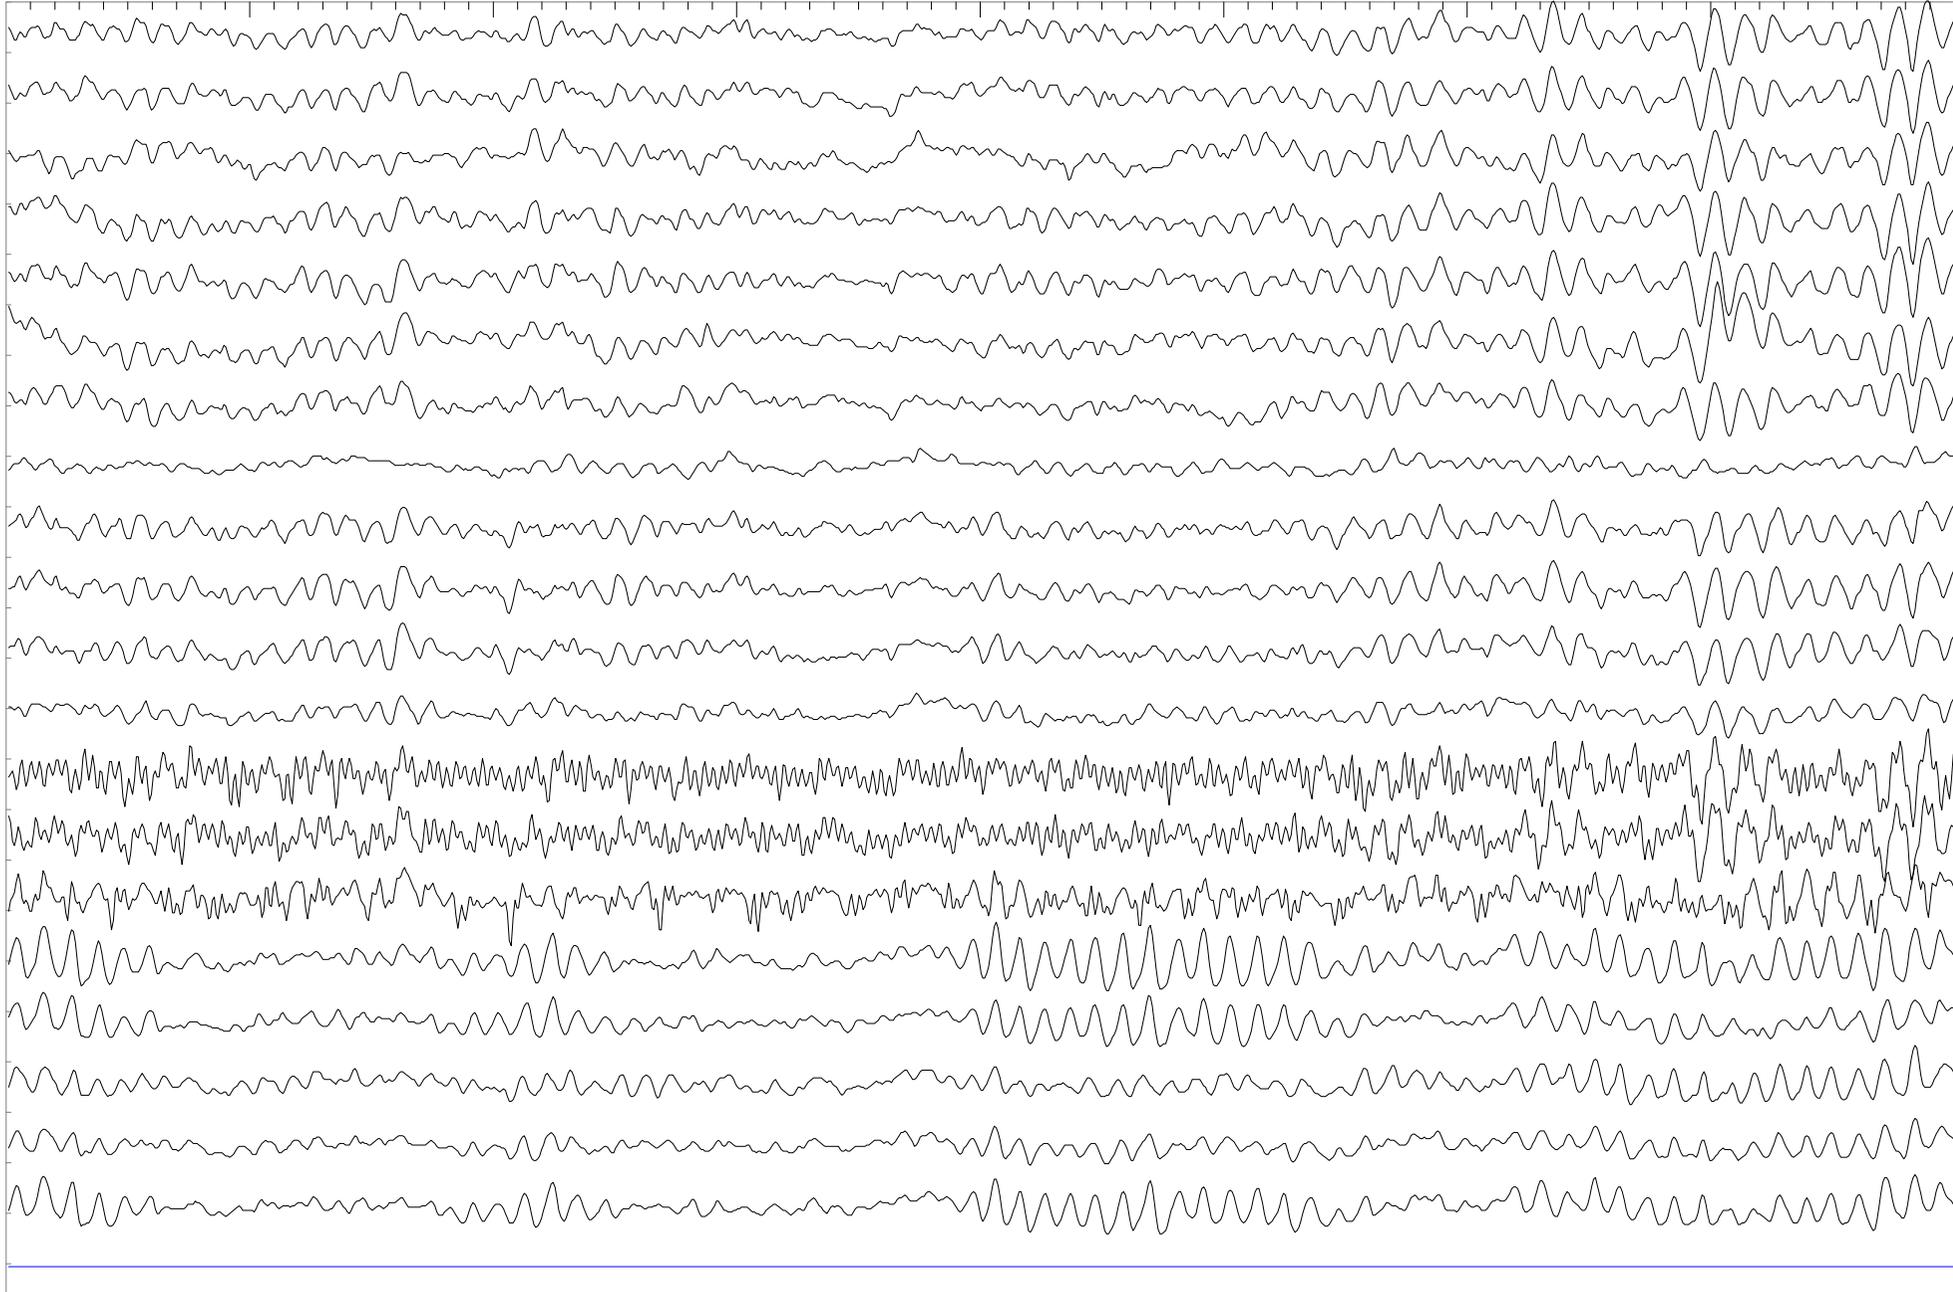

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 465/1829

15:02:52 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:53 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:54 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:55 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:56 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:57 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:58 h:min:s  
Hiperpnéia

15:02:59 h:min:s  
Hiperpnéia

Época: 16 - Horário: 15:02:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

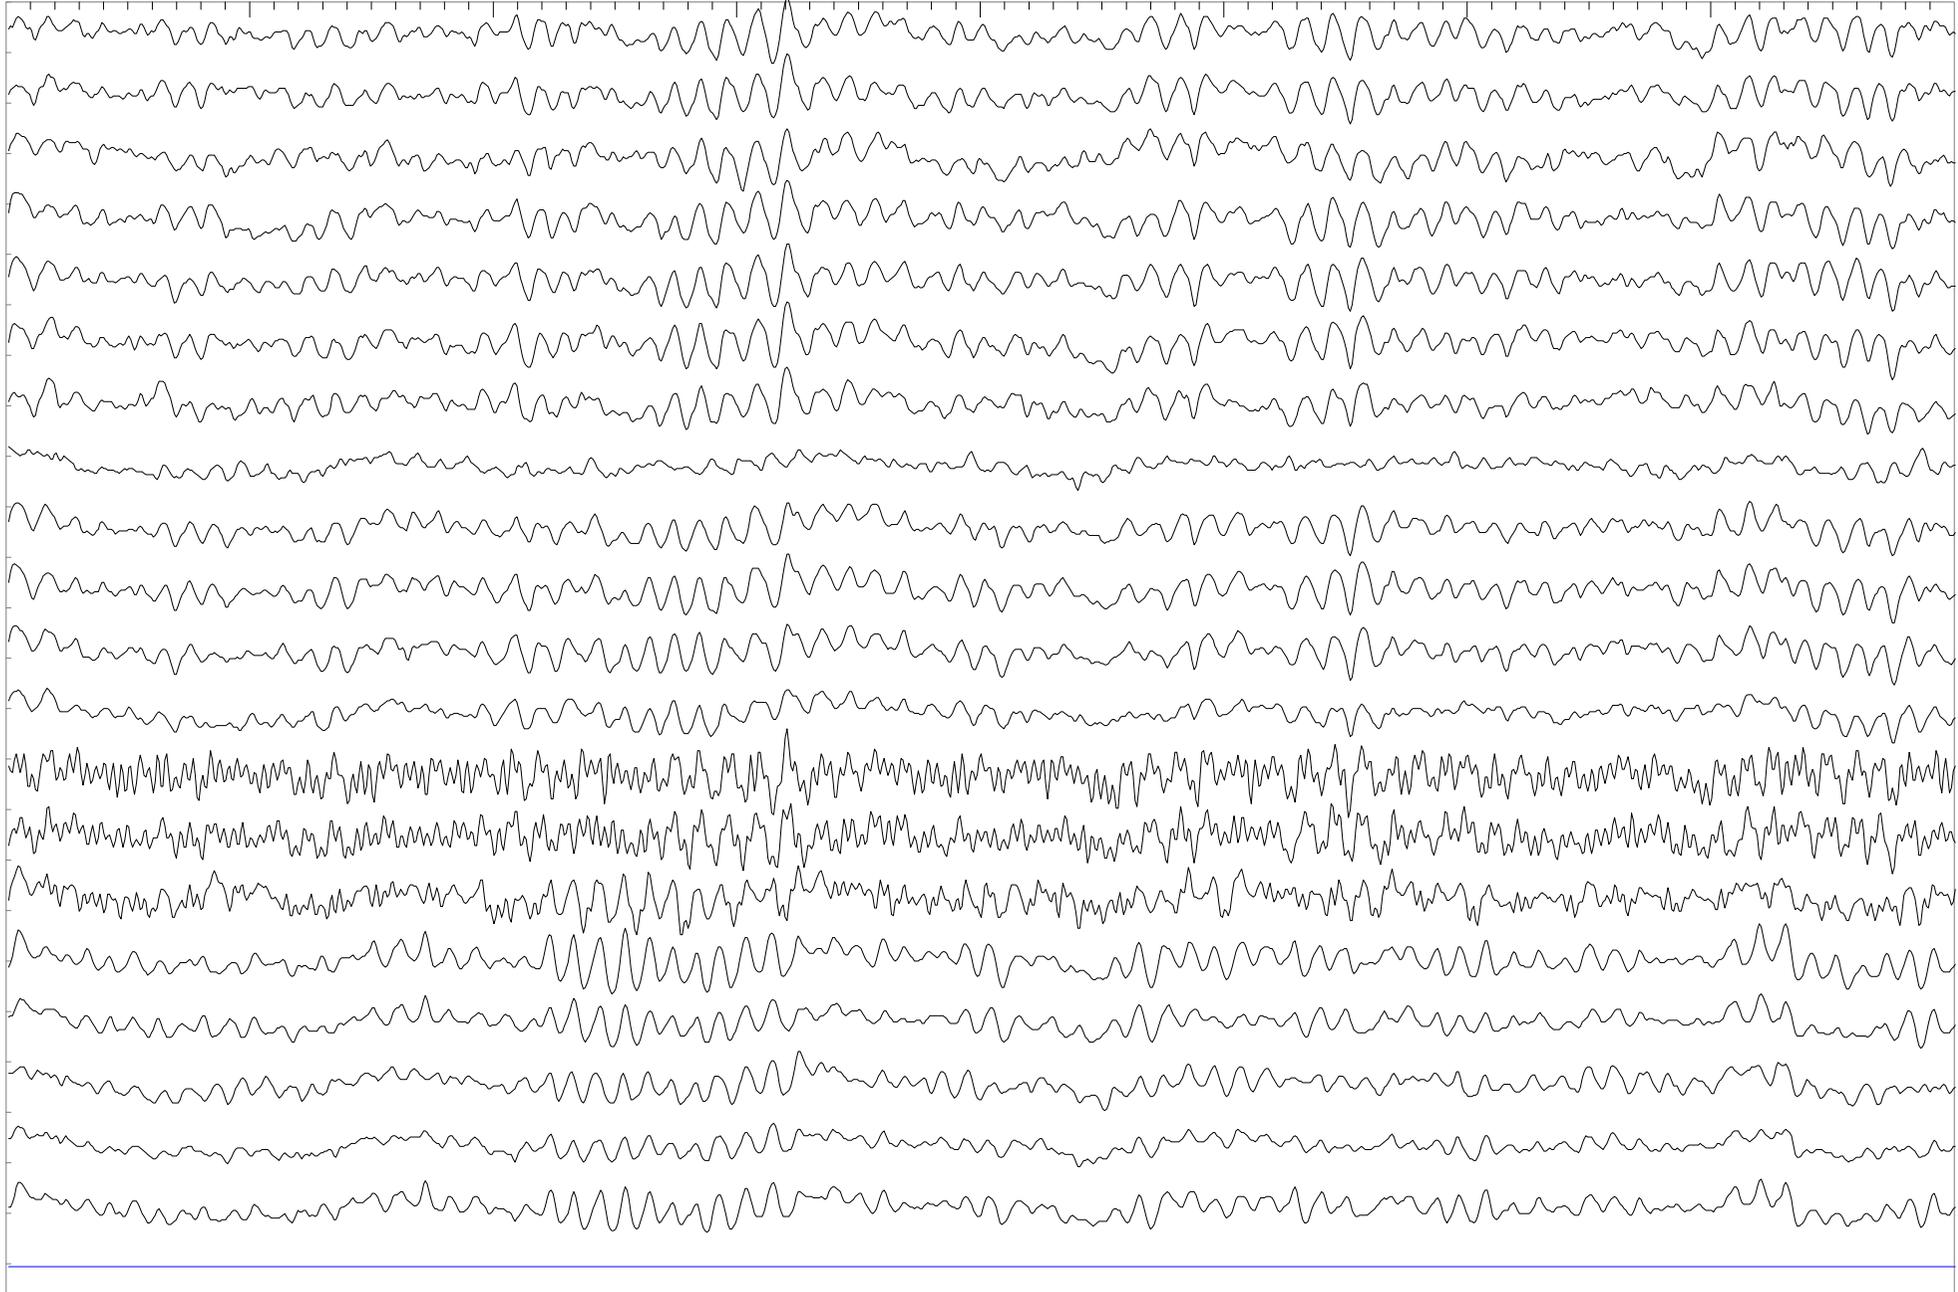

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 697/1829

15:06:44 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:45 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:46 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:47 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:48 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:49 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:50 h:min:s  
Foto Estimulador

15:06:51 h:min:s  
Foto Estimulador

Época: 24 - Horário: 15:06:45 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

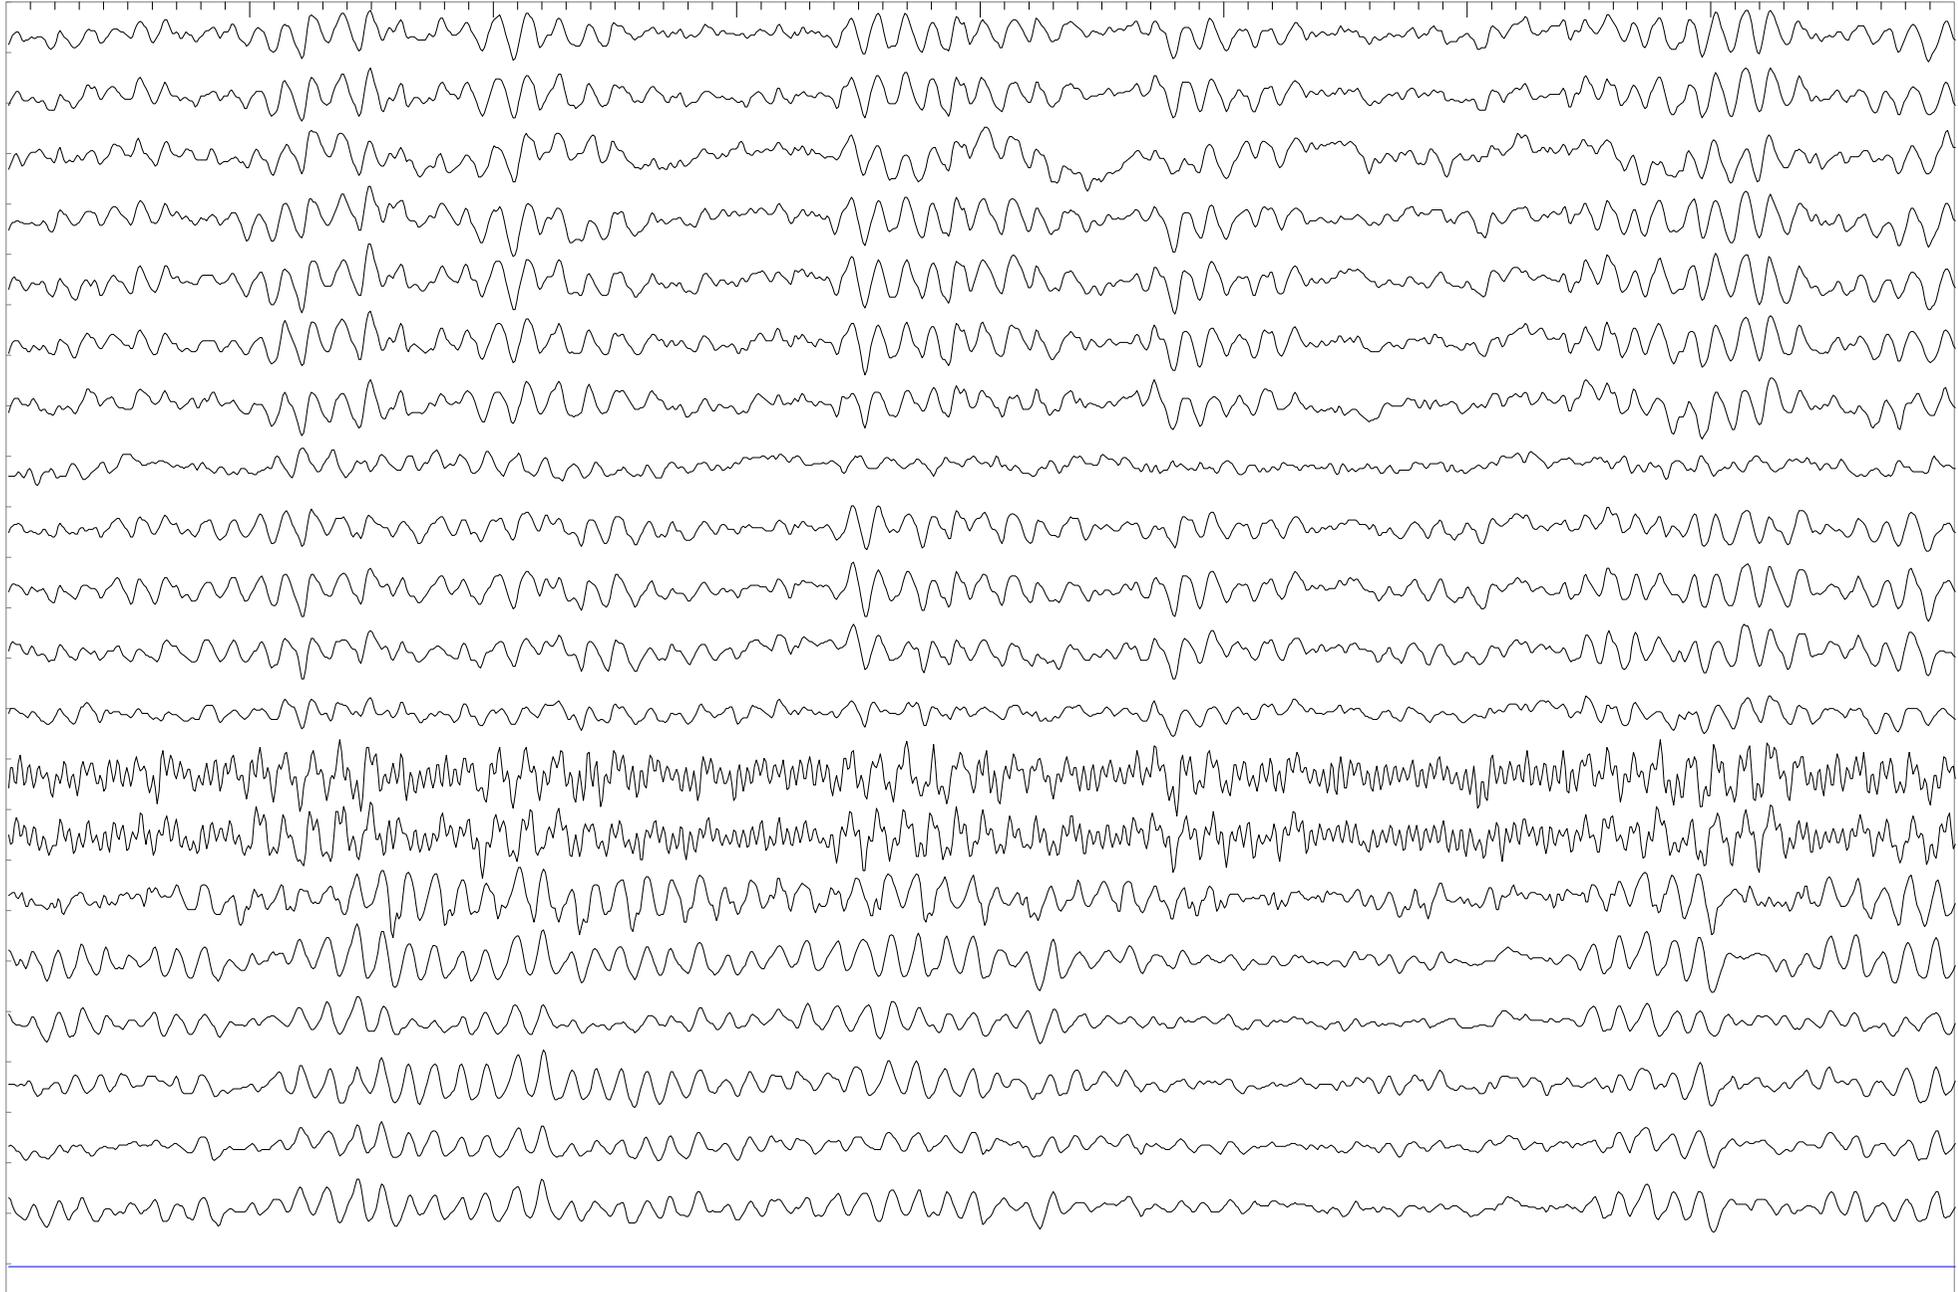


Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 737/1829

15:07:24 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:25 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:26 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:27 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:28 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:29 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:30 h:min:s Foto Estimulador  
15:07:31 h:min:s Foto Estimulador  
Época: 25 - Horário: 15:07:25 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1  
FP2  
F7  
F3  
FZ  
F4  
F8  
T3  
C3  
CZ  
C4  
T4  
T5  
P3  
PZ  
P4  
T6  
O1  
OZ  
O2

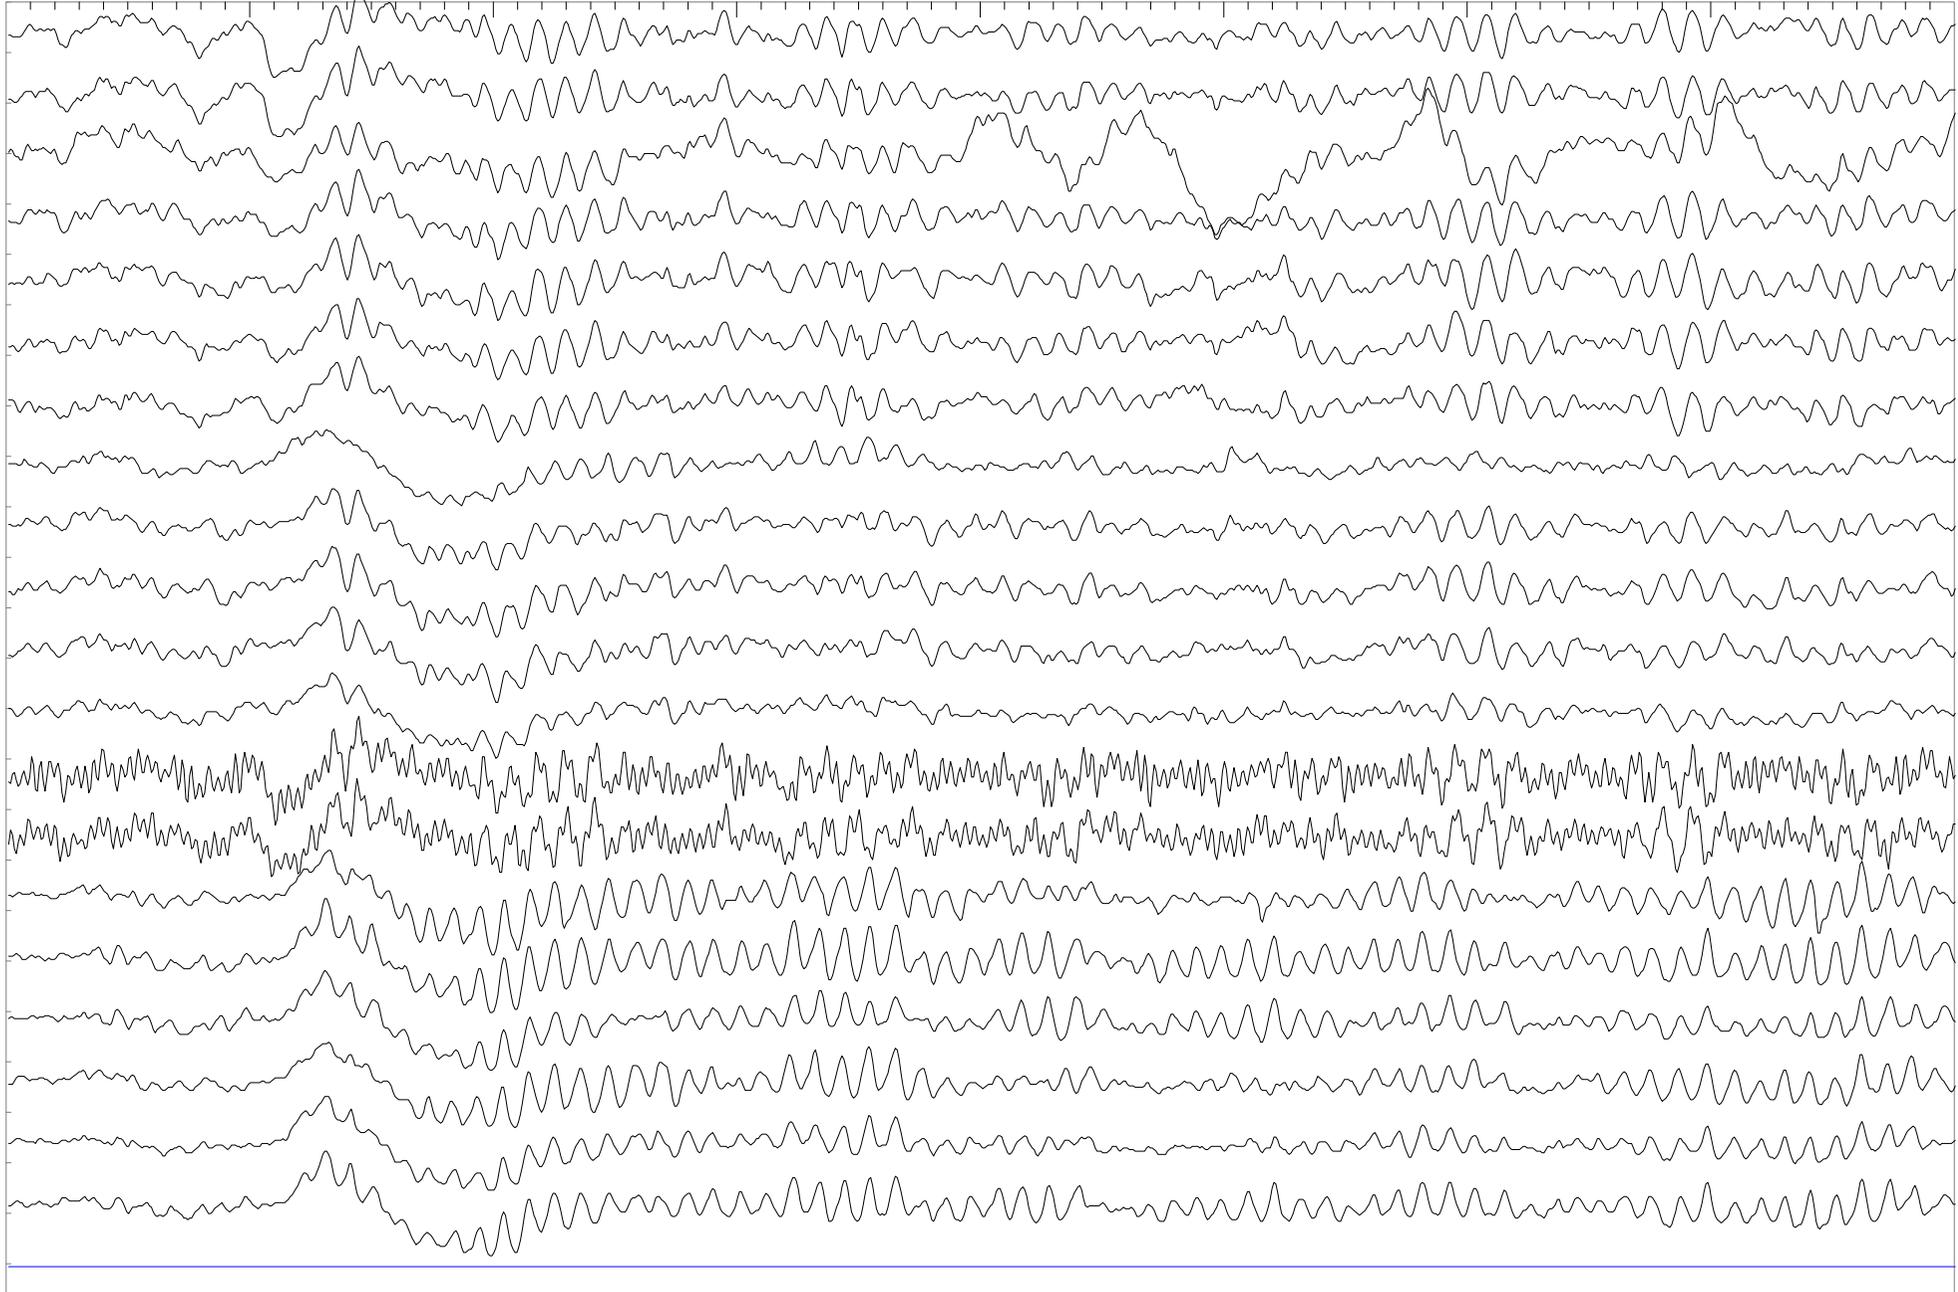

Foto

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 1017/1829

15:12:04 h:min:s  
Vigília

15:12:05 h:min:s  
Vigília

15:12:06 h:min:s  
Vigília

15:12:07 h:min:s  
Vigília

15:12:08 h:min:s  
Vigília

15:12:09 h:min:s  
Vigília

15:12:10 h:min:s  
Vigília

15:12:11 h:min:s  
Vigília

Época: 34 - Horário: 15:12:05 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

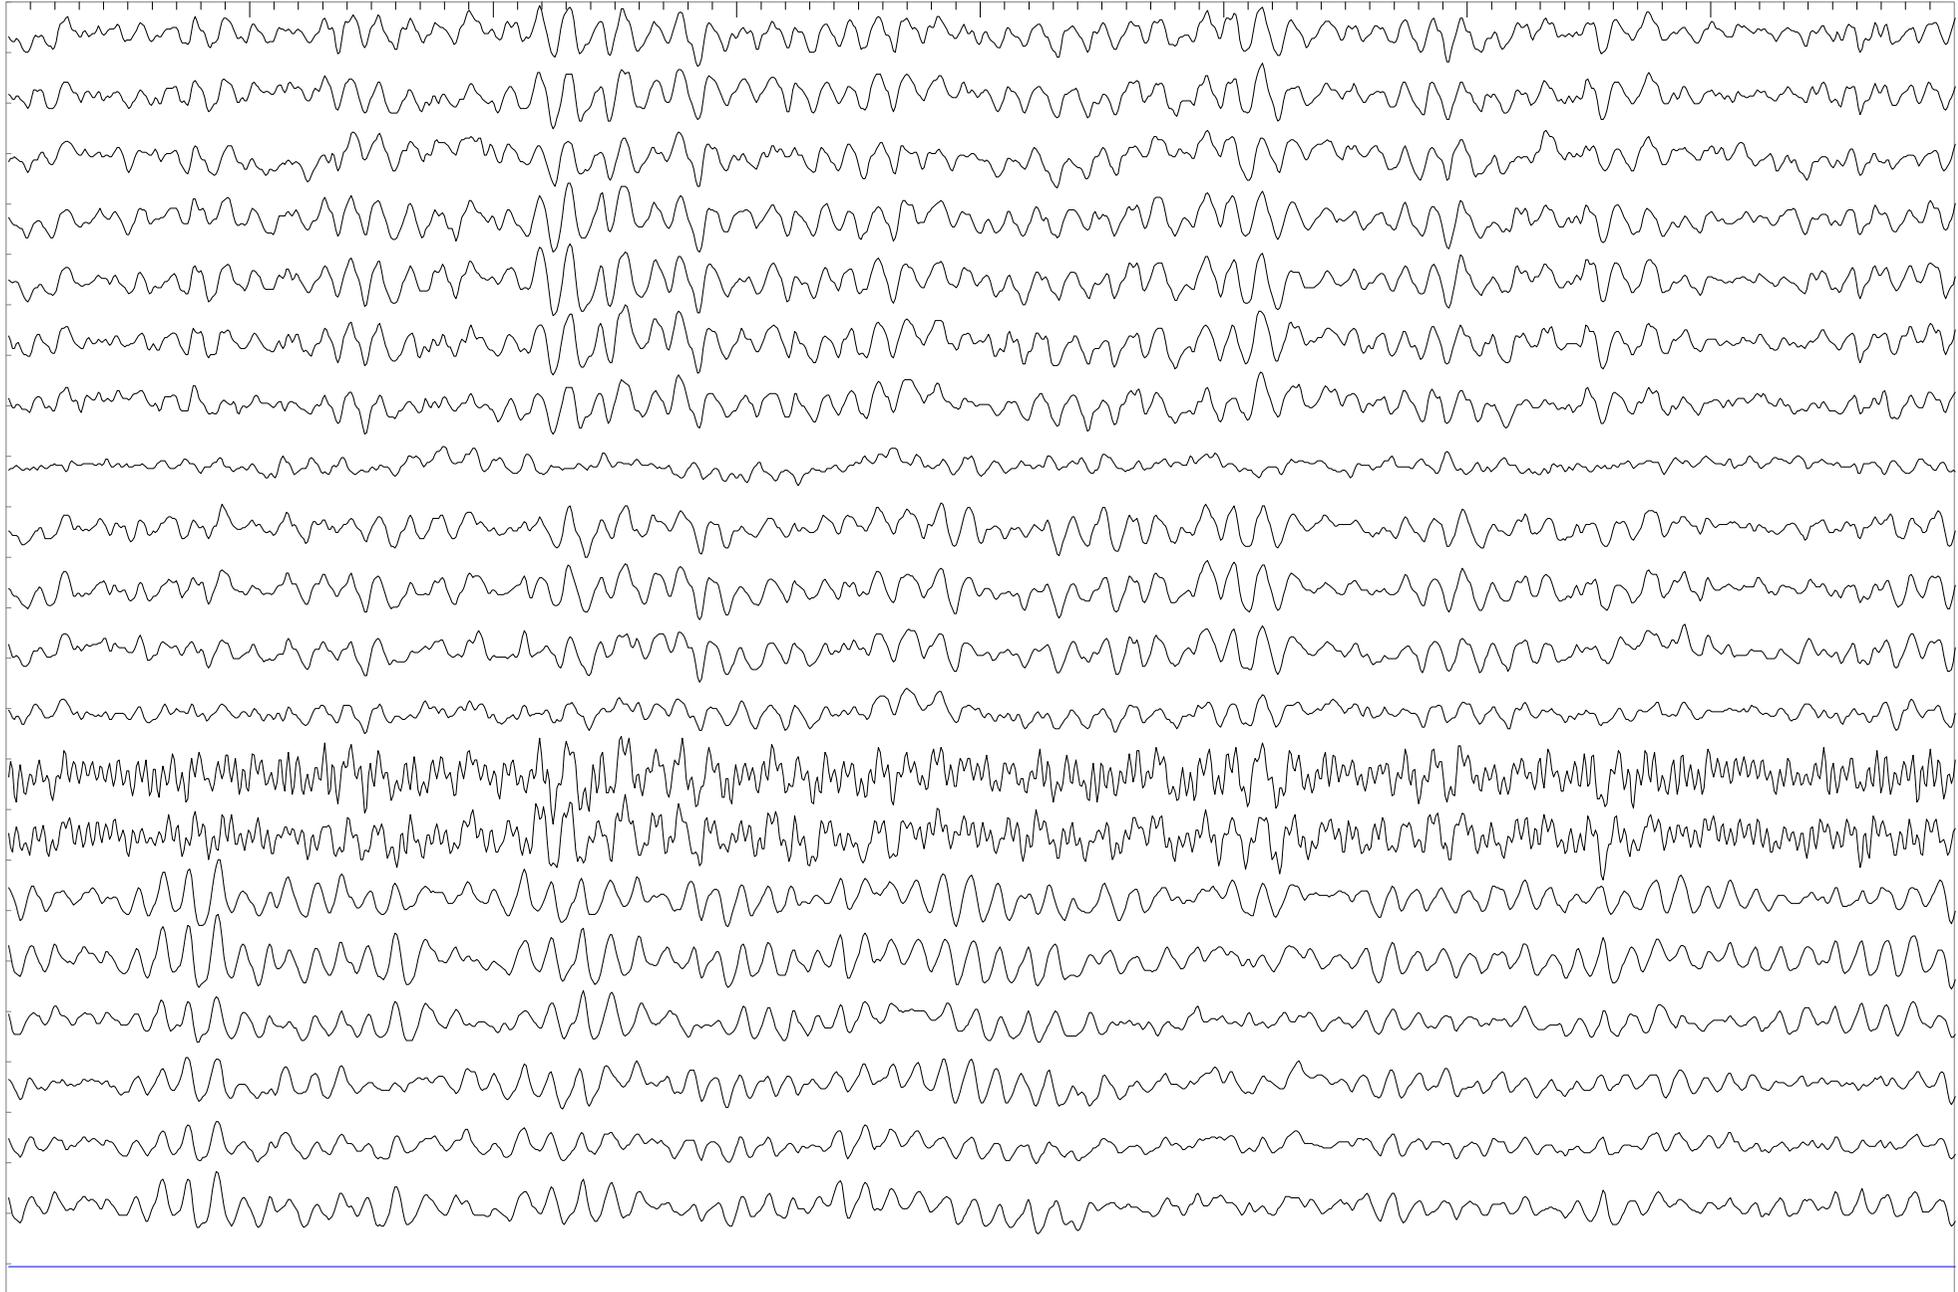

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 1249/1829

15:15:56 h:min:s  
Vigília

15:15:57 h:min:s  
Vigília

15:15:58 h:min:s  
Vigília

15:15:59 h:min:s  
Vigília

15:16:00 h:min:s  
Vigília

15:16:01 h:min:s  
Vigília

15:16:02 h:min:s  
Vigília

15:16:03 h:min:s  
Vigília

Época: 42 - Horário: 15:15:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6

O1

OZ

O2

Foto

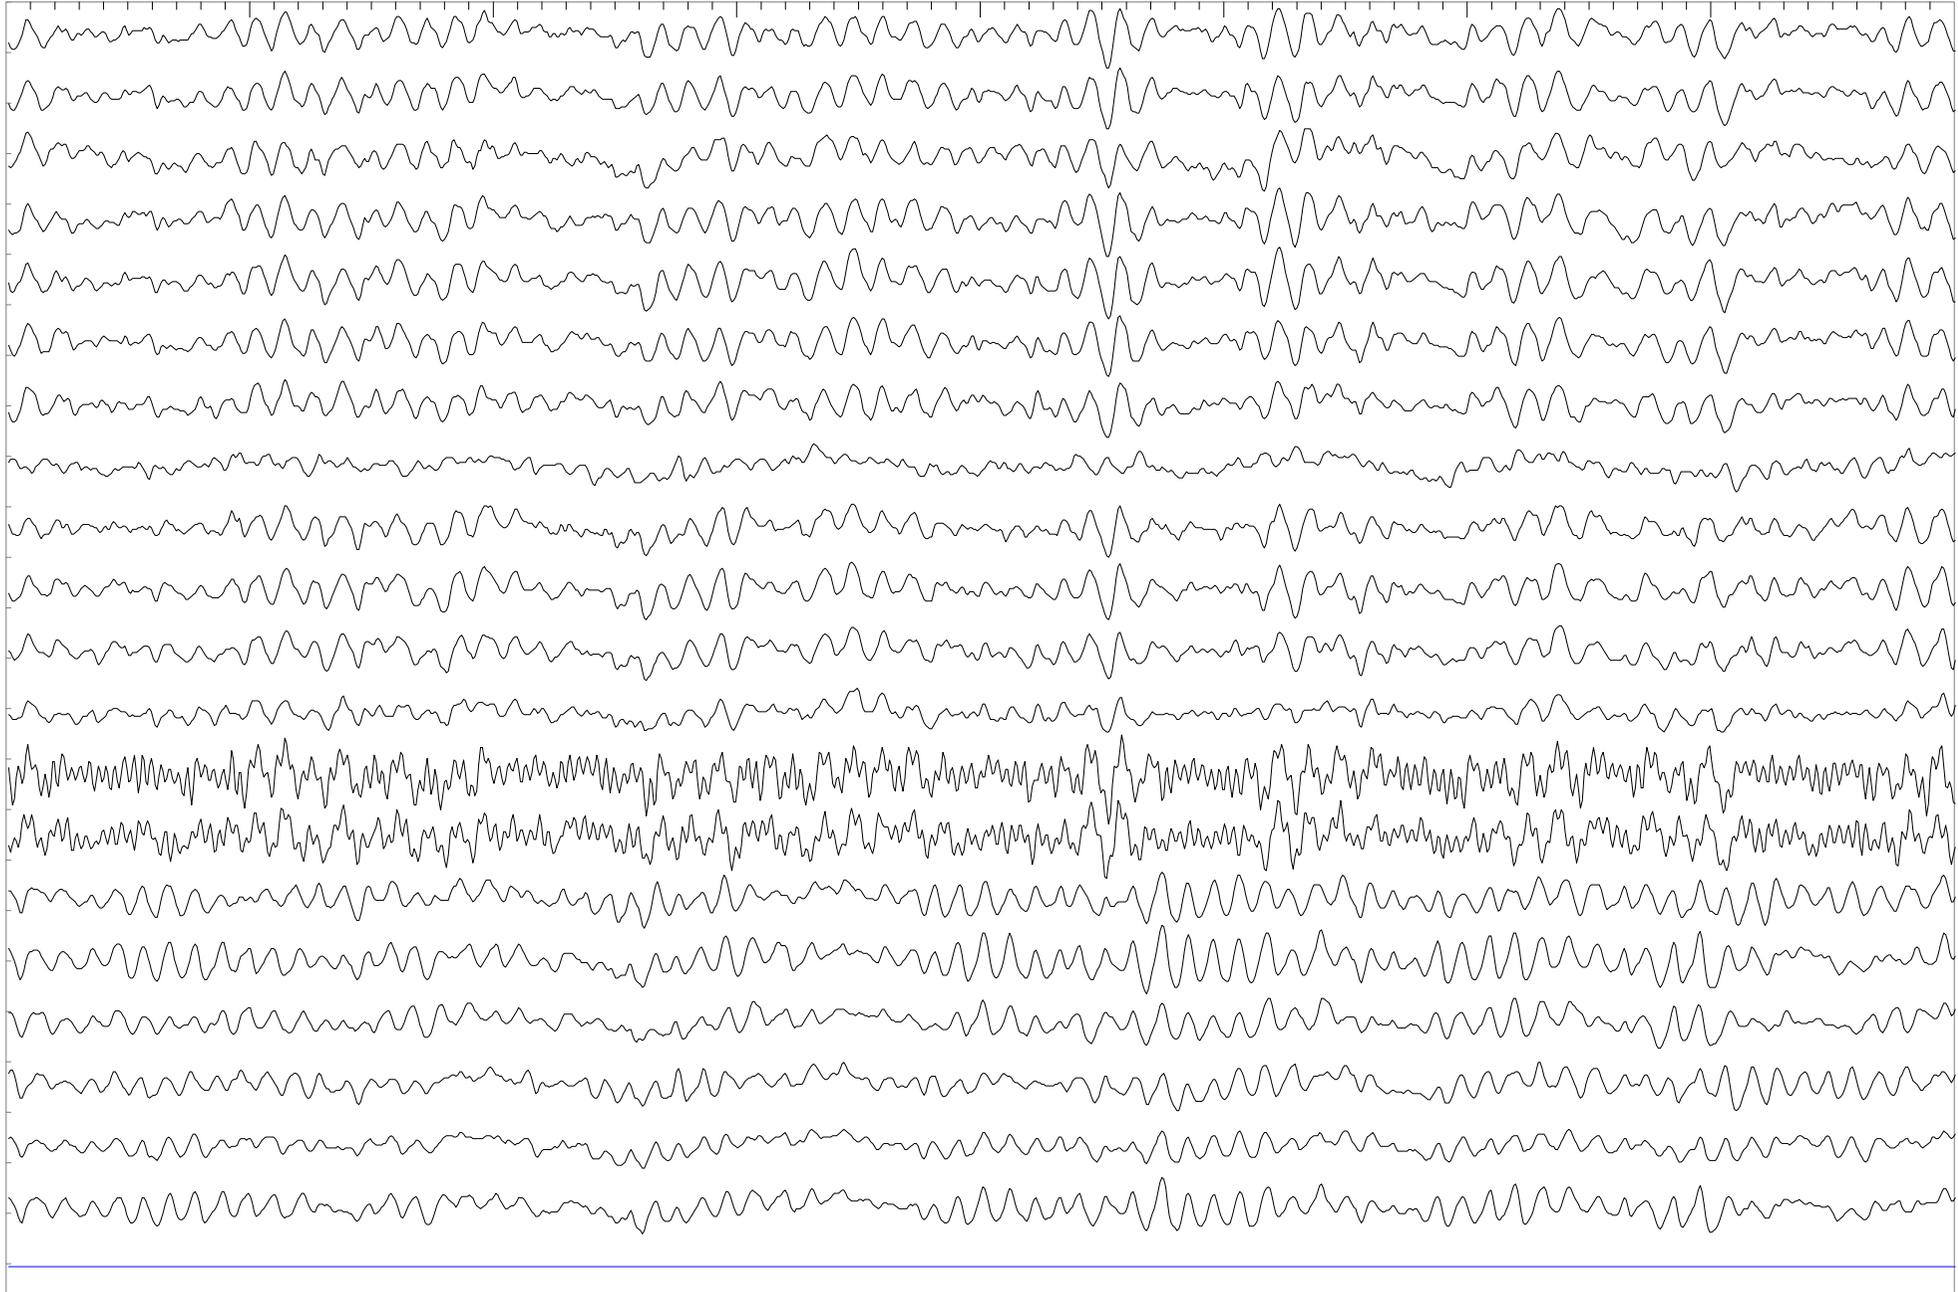

Dama Telemedicina  
Marcelo Volpe

Pág. 1809/1829

15:25:15 h:min:s  
Vigília

15:25:16 h:min:s  
Vigília

15:25:17 h:min:s  
Vigília

15:25:18 h:min:s  
Vigília

15:25:19 h:min:s  
Vigília

15:25:20 h:min:s  
Vigília

15:25:21 h:min:s  
Vigília

15:25:22 h:min:s  
Vigília

Época: 61 - Horário: 15:25:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1

FP2

F7

F3

FZ

F4

F8

T3

C3

CZ

C4

T4

T5

P3

PZ

P4


T6


O1


OZ

O2

Foto

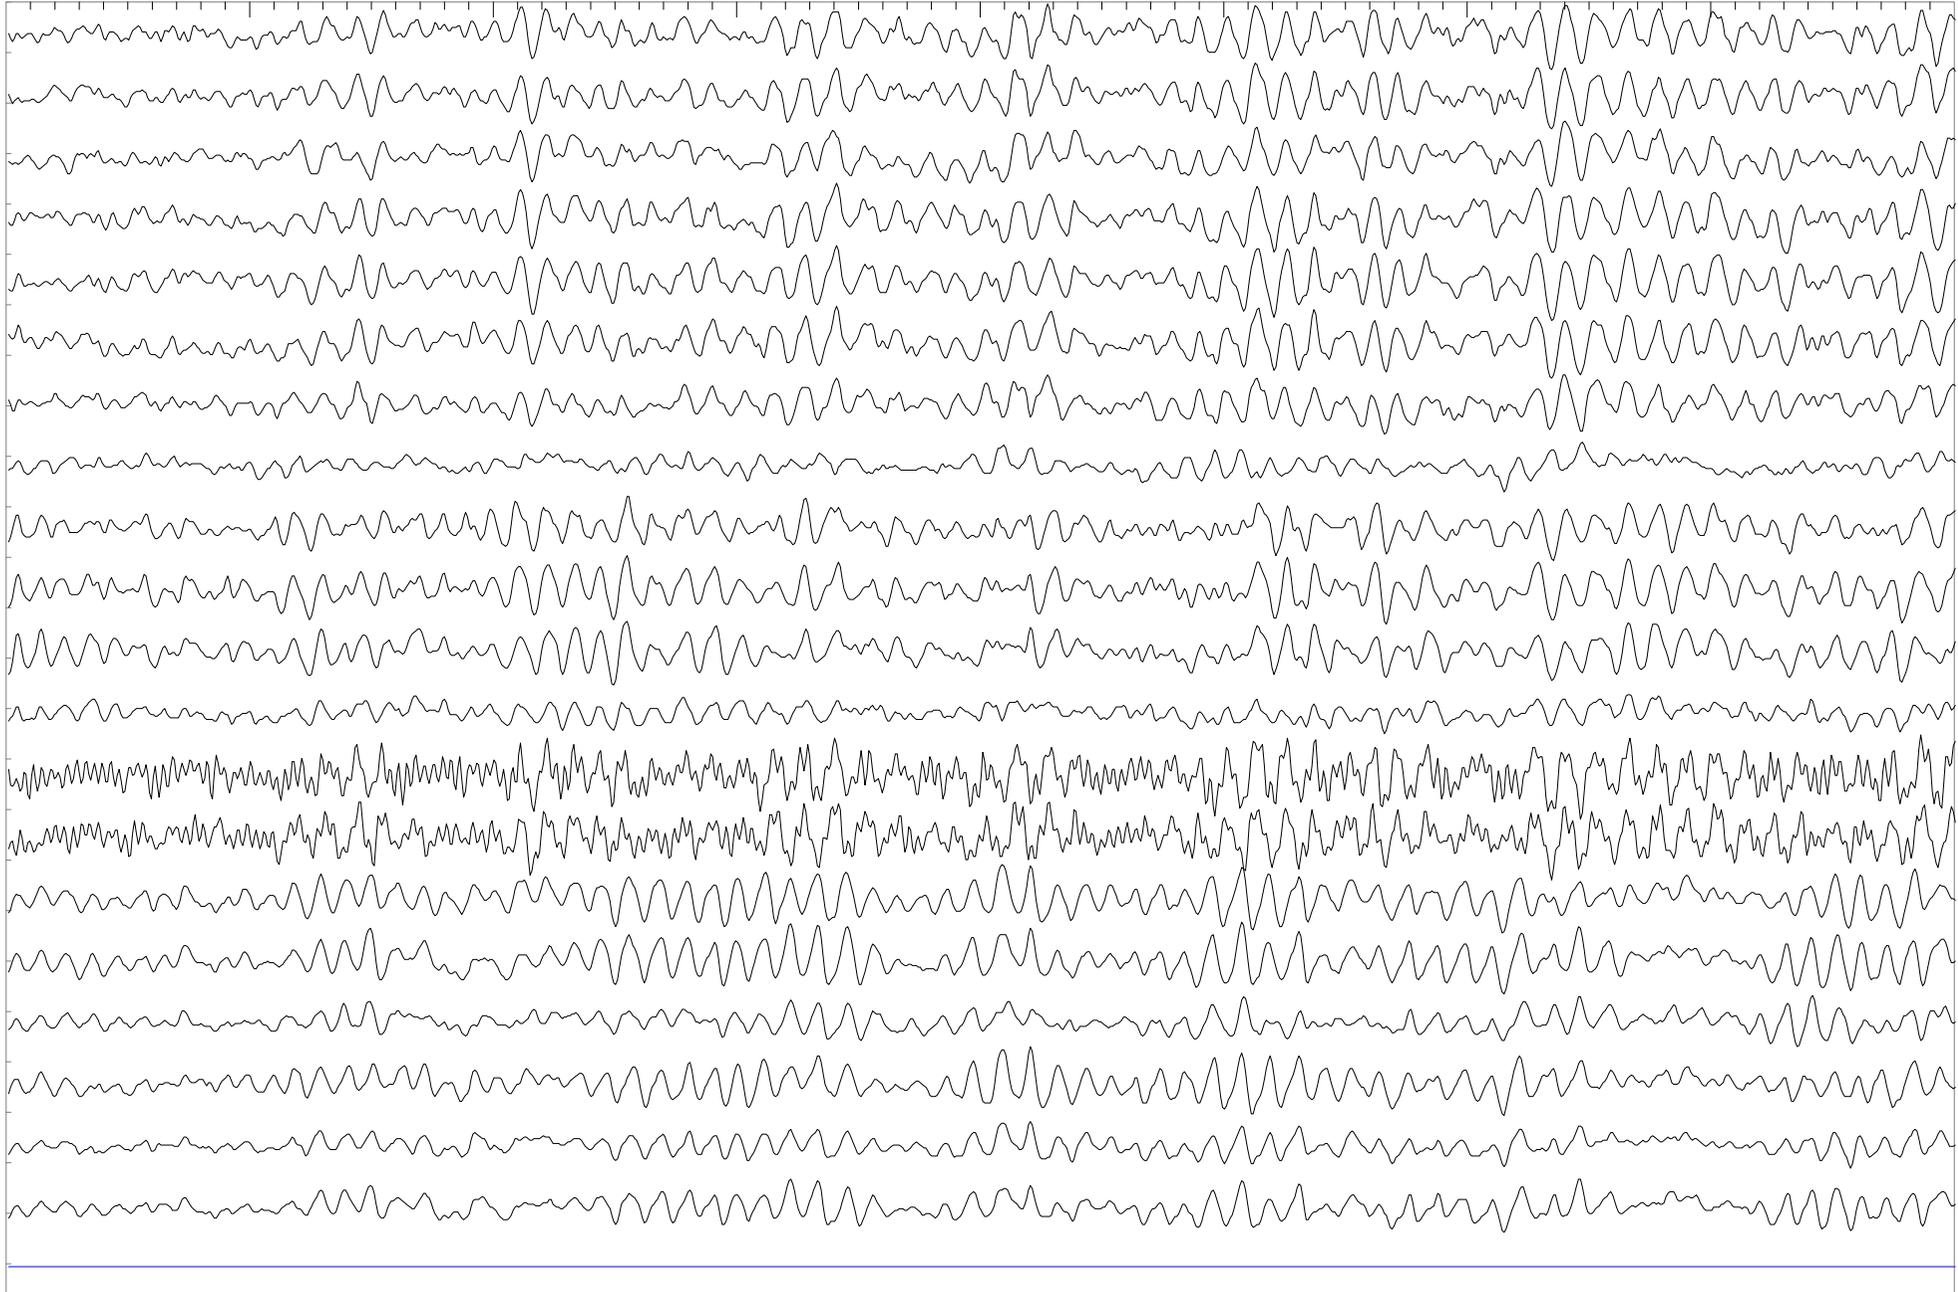

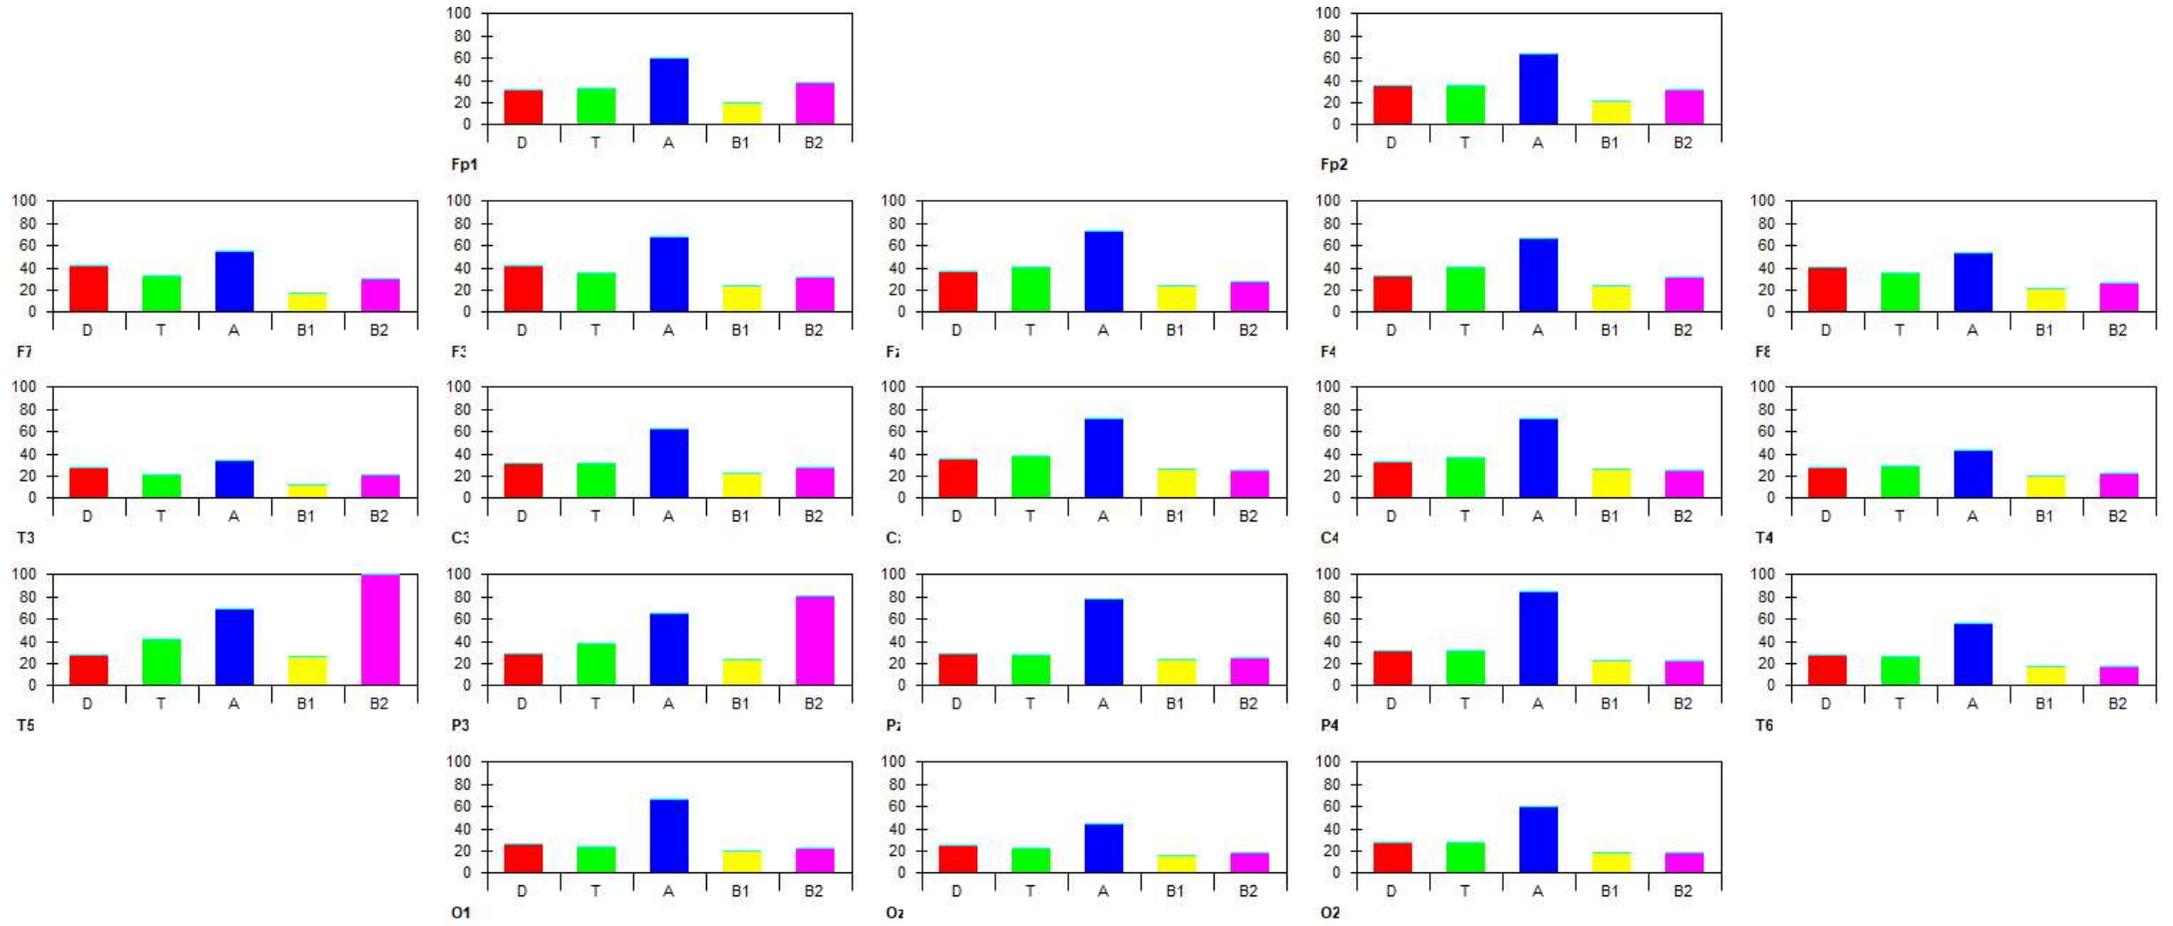

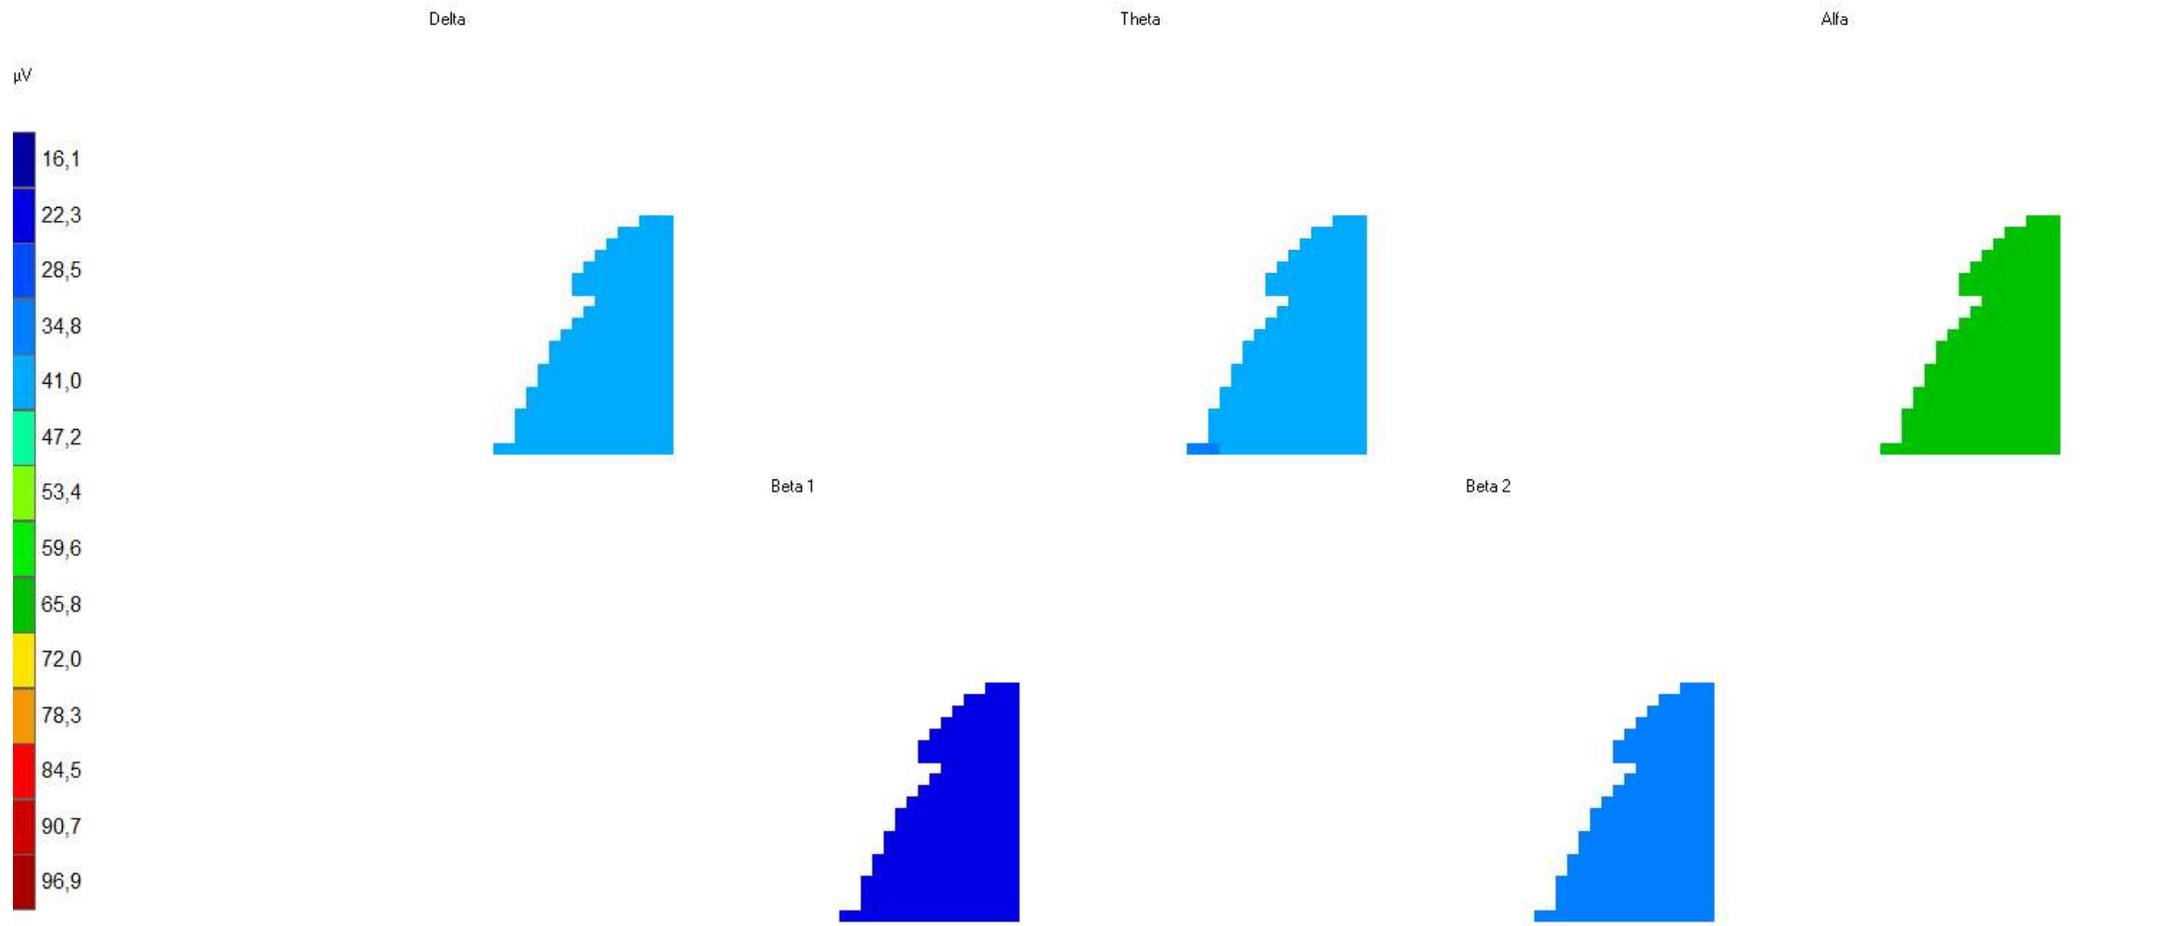

Fp1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	32,1	17,5
T	7,5	33,2	18,1
A	8,5	60,1	32,8
B1	13,5	20,0	10,9
B2	23,0	37,7	20,6

Fp2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	35,3	18,9
T	7,5	35,7	19,1
A	8,5	63,4	34,0
B1	17,0	21,0	11,2
B2	19,5	31,2	16,7

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	42,3	23,9
T	7,5	32,8	18,5
A	8,5	54,3	30,7
B1	13,5	17,6	9,9
B2	23,0	30,0	16,9

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	41,8	20,8
T	7,5	35,7	17,8
A	8,5	67,8	33,7
B1	13,0	23,7	11,8
B2	24,5	31,9	15,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	36,5	18,1
T	7,5	40,9	20,3
A	8,5	72,6	36,0
B1	14,0	24,1	12,0
B2	19,5	27,5	13,6

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	32,5	16,6
T	7,5	40,6	20,7
A	8,5	66,4	33,9
B1	17,0	24,4	12,4
B2	24,5	32,1	16,4

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	40,8	22,9
T	7,5	36,0	20,3
A	8,5	53,0	29,9
B1	17,0	21,0	11,8
B2	22,0	26,9	15,1

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	27,4	23,5
T	7,5	21,0	18,0
A	8,0	34,8	29,8
B1	17,5	12,8	10,9
B2	19,0	20,9	17,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	31,8	18,0
T	7,5	32,1	18,2
A	8,5	62,7	35,5
B1	14,5	22,5	12,8
B2	19,5	27,3	15,5

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	36,0	18,1
T	7,5	38,2	19,2
A	8,5	72,0	36,3
B1	14,0	26,5	13,4
B2	19,5	25,7	13,0

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	32,8	16,9
T	7,5	37,4	19,3
A	8,5	72,2	37,2
B1	13,0	26,0	13,4
B2	19,5	25,6	13,2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	28,3	19,7
T	7,5	29,4	20,5
A	8,0	43,4	30,2
B1	17,5	20,0	13,9
B2	19,5	22,5	15,7

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	28,1	10,6
T	7,5	42,0	15,9
A	8,5	66,7	25,9
B1	17,0	25,8	9,8
B2	27,5	100,3	37,9

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	29,6	12,5
T	7,5	37,9	16,0
A	8,5	65,1	27,5
B1	17,0	23,9	10,1
B2	27,5	80,3	33,9

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	29,5	16,0
T	7,5	28,0	15,2
A	9,0	77,9	42,3
B1	13,0	24,1	13,1
B2	18,5	24,7	13,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	31,3	16,3
T	7,5	31,2	16,3
A	9,0	84,7	44,1
B1	13,0	23,0	12,0
B2	18,5	22,0	11,4

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	28,3	19,4
T	7,5	26,9	18,4
A	9,0	56,0	38,4
B1	17,0	17,3	11,9
B2	18,5	17,3	11,8

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	25,9	16,3
T	7,5	24,3	15,3
A	9,0	66,3	41,7
B1	17,5	19,6	12,3
B2	18,5	23,0	14,5

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	25,0	19,7
T	4,5	22,5	17,7
A	9,0	44,5	35,1
B1	13,0	15,7	12,4
B2	18,5	19,1	15,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	27,8	18,1
T	7,5	28,4	18,5
A	9,0	59,6	38,8
B1	16,5	18,6	12,1
B2	18,5	19,3	12,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %									
FP1	.5	32,1	17,5	7,5	33,2	18,1	8,5	60,1	32,8	13,5	20,0	10,9	23,0	37,7	20,6
FP2	.5	35,3	18,9	7,5	35,7	19,1	8,5	63,4	34,0	17,0	21,0	11,2	19,5	31,2	16,7
F7	.5	42,3	23,9	7,5	32,8	18,5	8,5	54,3	30,7	13,5	17,6	9,9	23,0	30,0	16,9
F3	.5	41,8	20,8	7,5	35,7	17,8	8,5	67,8	33,7	13,0	23,7	11,8	24,5	31,9	15,9
FZ	1,0	36,5	18,1	7,5	40,9	20,3	8,5	72,6	36,0	14,0	24,1	12,0	19,5	27,5	13,6
F4	.5	32,5	16,6	7,5	40,6	20,7	8,5	66,4	33,9	17,0	24,4	12,4	24,5	32,1	16,4
F8	.5	40,8	22,9	7,5	36,0	20,3	8,5	53,0	29,9	17,0	21,0	11,8	22,0	26,9	15,1
T3	.5	27,4	23,5	7,5	21,0	18,0	8,0	34,8	29,8	17,5	12,8	10,9	19,0	20,9	17,9
C3	1,0	31,8	18,0	7,5	32,1	18,2	8,5	62,7	35,5	14,5	22,5	12,8	19,5	27,3	15,5
CZ	1,0	36,0	18,1	7,5	38,2	19,2	8,5	72,0	36,3	14,0	26,5	13,4	19,5	25,7	13,0
C4	1,0	32,8	16,9	7,5	37,4	19,3	8,5	72,2	37,2	13,0	26,0	13,4	19,5	25,6	13,2
T4	1,0	28,3	19,7	7,5	29,4	20,5	8,0	43,4	30,2	17,5	20,0	13,9	19,5	22,5	15,7
T5	2,0	28,1	10,6	7,5	42,0	15,9	8,5	68,7	25,9	17,0	25,8	9,8	27,5	100,3	37,9
P3	2,0	29,6	12,5	7,5	37,9	16,0	8,5	65,1	27,5	17,0	23,9	10,1	27,5	80,3	33,9
PZ	1,0	29,5	16,0	7,5	28,0	15,2	9,0	77,9	42,3	13,0	24,1	13,1	18,5	24,7	13,4
P4	.5	31,3	16,3	7,5	31,2	16,3	9,0	84,7	44,1	13,0	23,0	12,0	18,5	22,0	11,4
T6	.5	28,3	19,4	7,5	26,9	18,4	9,0	56,0	38,4	17,0	17,3	11,9	18,5	17,3	11,8
O1	.5	25,9	16,3	7,5	24,3	15,3	9,0	66,3	41,7	17,5	19,6	12,3	18,5	23,0	14,5
OZ	.5	25,0	19,7	4,5	22,5	17,7	9,0	44,5	35,1	13,0	15,7	12,4	18,5	19,1	15,1
O2	.5	27,8	18,1	7,5	28,4	18,5	9,0	59,6	38,8	16,5	18,6	12,1	18,5	19,3	12,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %									
FP1	,5	32,1	17,5	7,5	33,2	18,1	8,5	60,1	32,8	13,5	20,0	10,9	23,0	37,7	20,6
FP2	,5	35,3	18,9	7,5	35,7	19,1	8,5	63,4	34,0	17,0	21,0	11,2	19,5	31,2	16,7
F7	,5	42,3	23,9	7,5	32,8	18,5	8,5	54,3	30,7	13,5	17,6	9,9	23,0	30,0	16,9
F3	,5	41,8	20,8	7,5	35,7	17,8	8,5	67,8	33,7	13,0	23,7	11,8	24,5	31,9	15,9
FZ	1,0	36,5	18,1	7,5	40,9	20,3	8,5	72,6	36,0	14,0	24,1	12,0	19,5	27,5	13,6
F4	,5	32,5	16,6	7,5	40,6	20,7	8,5	66,4	33,9	17,0	24,4	12,4	24,5	32,1	16,4
F8	,5	40,8	22,9	7,5	36,0	20,3	8,5	53,0	29,9	17,0	21,0	11,8	22,0	26,9	15,1
T3	,5	27,4	23,5	7,5	21,0	18,0	8,0	34,8	29,8	17,5	12,8	10,9	19,0	20,9	17,9
C3	1,0	31,8	18,0	7,5	32,1	18,2	8,5	62,7	35,5	14,5	22,5	12,8	19,5	27,3	15,5
CZ	1,0	36,0	18,1	7,5	38,2	19,2	8,5	72,0	36,3	14,0	26,5	13,4	19,5	25,7	13,0
C4	1,0	32,8	16,9	7,5	37,4	19,3	8,5	72,2	37,2	13,0	26,0	13,4	19,5	25,6	13,2
T4	1,0	28,3	19,7	7,5	29,4	20,5	8,0	43,4	30,2	17,5	20,0	13,9	19,5	22,5	15,7
T5	2,0	28,1	10,6	7,5	42,0	15,9	8,5	68,7	25,9	17,0	25,8	9,8	27,5	100,3	37,9
P3	2,0	29,6	12,5	7,5	37,9	16,0	8,5	65,1	27,5	17,0	23,9	10,1	27,5	80,3	33,9
PZ	1,0	29,5	16,0	7,5	28,0	15,2	9,0	77,9	42,3	13,0	24,1	13,1	18,5	24,7	13,4
P4	,5	31,3	16,3	7,5	31,2	16,3	9,0	84,7	44,1	13,0	23,0	12,0	18,5	22,0	11,4
T6	,5	28,3	19,4	7,5	26,9	18,4	9,0	56,0	38,4	17,0	17,3	11,9	18,5	17,3	11,8
O1	,5	25,9	16,3	7,5	24,3	15,3	9,0	66,3	41,7	17,5	19,6	12,3	18,5	23,0	14,5
OZ	,5	25,0	19,7	4,5	22,5	17,7	9,0	44,5	35,1	13,0	15,7	12,4	18,5	19,1	15,1
O2	,5	27,8	18,1	7,5	28,4	18,5	9,0	59,6	38,8	16,5	18,6	12,1	18,5	19,3	12,5

## Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:55:08	00:55	Olhos fechados
2	14:56:04	05:19	Vigília
13	15:01:23	01:51	Hiperpnéia
17	15:03:13	02:44	Vigília
18	15:03:58	00:00	bloqueio visual
22	15:05:57	05:22	Foto Estimulador
33	15:11:19	01:55	Vigília
37	15:13:14	00:37	Sono
38	15:13:51	11:46	Vigília