


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

08:56:22 Olhos abertos 08:56:23 Olhos abertos 08:56:24 Olhos abertos 08:56:25 Olhos abertos 08:56:26 Olhos abertos 08:56:27 Olhos abertos 08:56:28 Olhos abertos 08:56:29 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 08:56:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

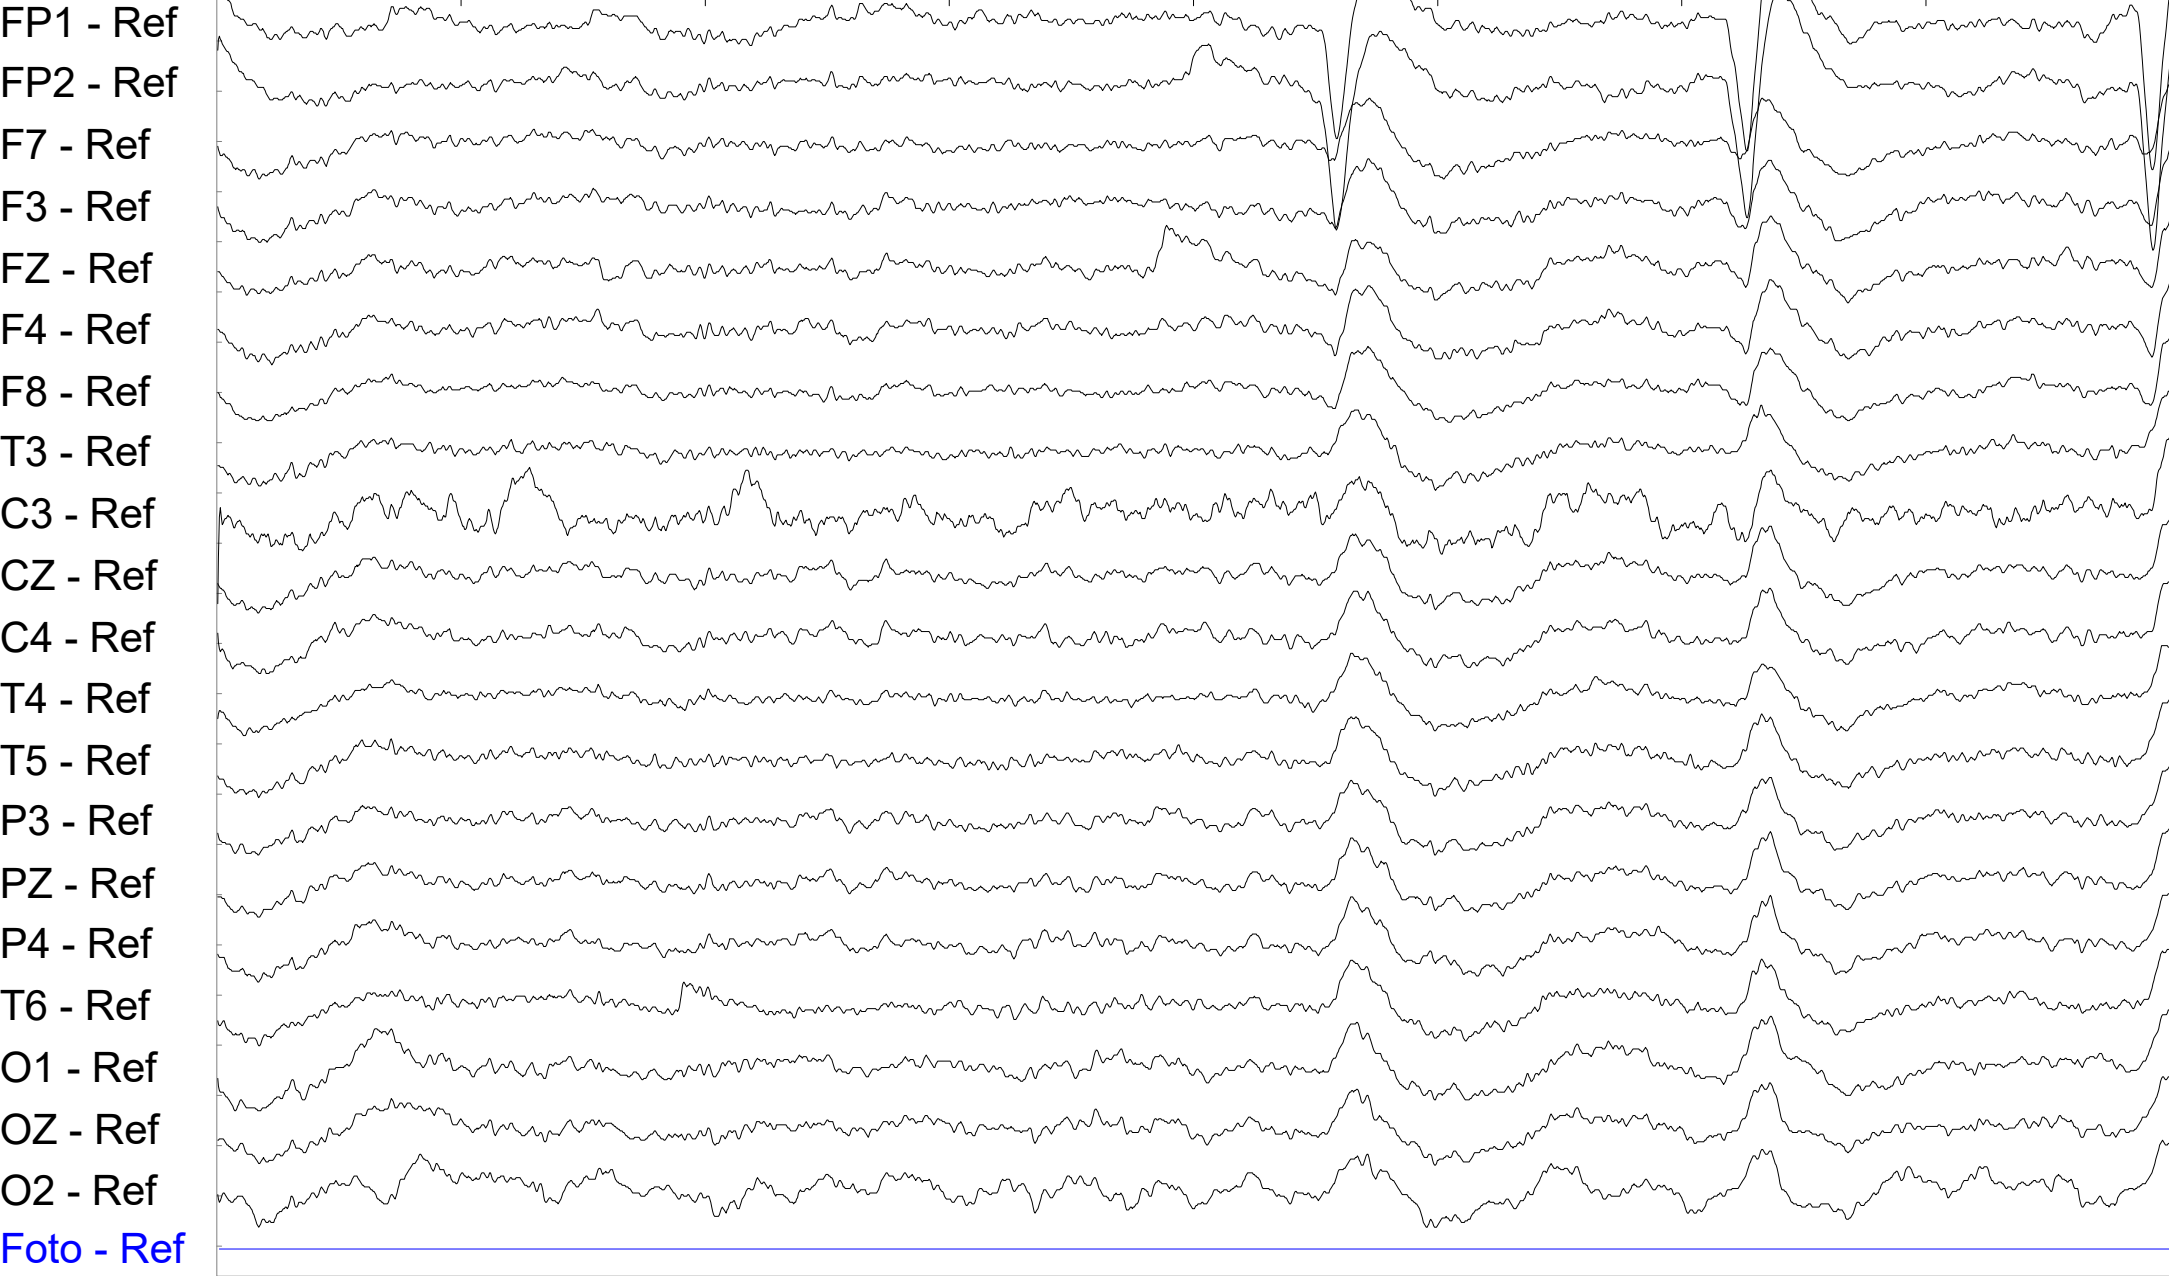

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:00:51

Vigília

09:00:52

Vigília

09:00:53

Vigília

09:00:54

Vigília

09:00:55

Vigília

09:00:56

Vigília

09:00:57

Vigília

09:00:58

Vigília

Época: 10 - Horário: 09:00:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

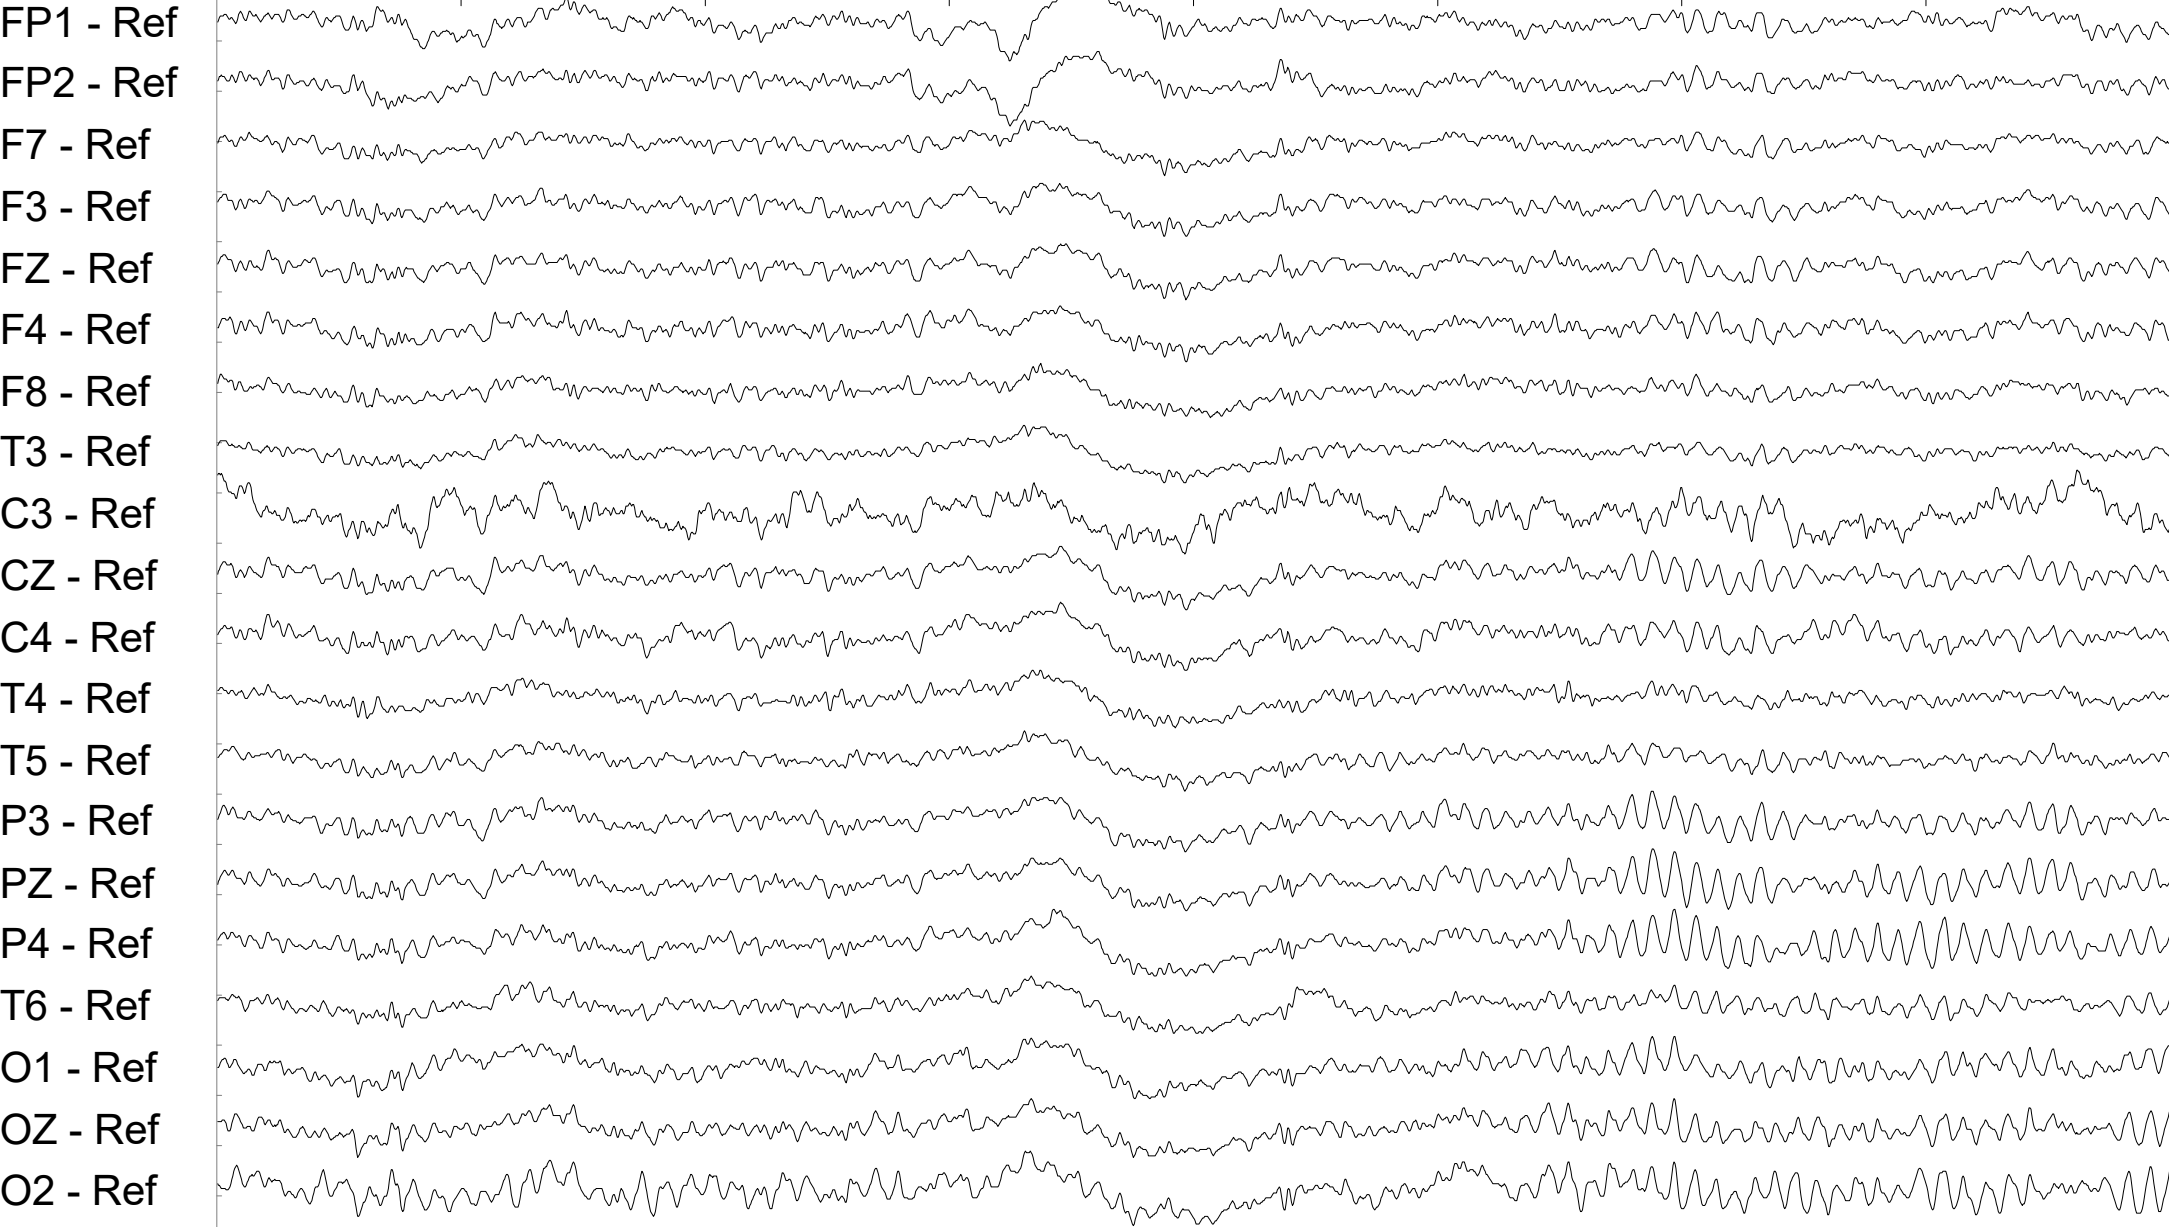


Foto - Ref

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:01:51

Vigília

09:01:52

Vigília

09:01:53

Vigília

09:01:54

Vigília

09:01:55

Vigília

09:01:56

Vigília


09:01:57

Vigília

09:01:58

Vigília

Época: 12 - Horário: 09:01:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

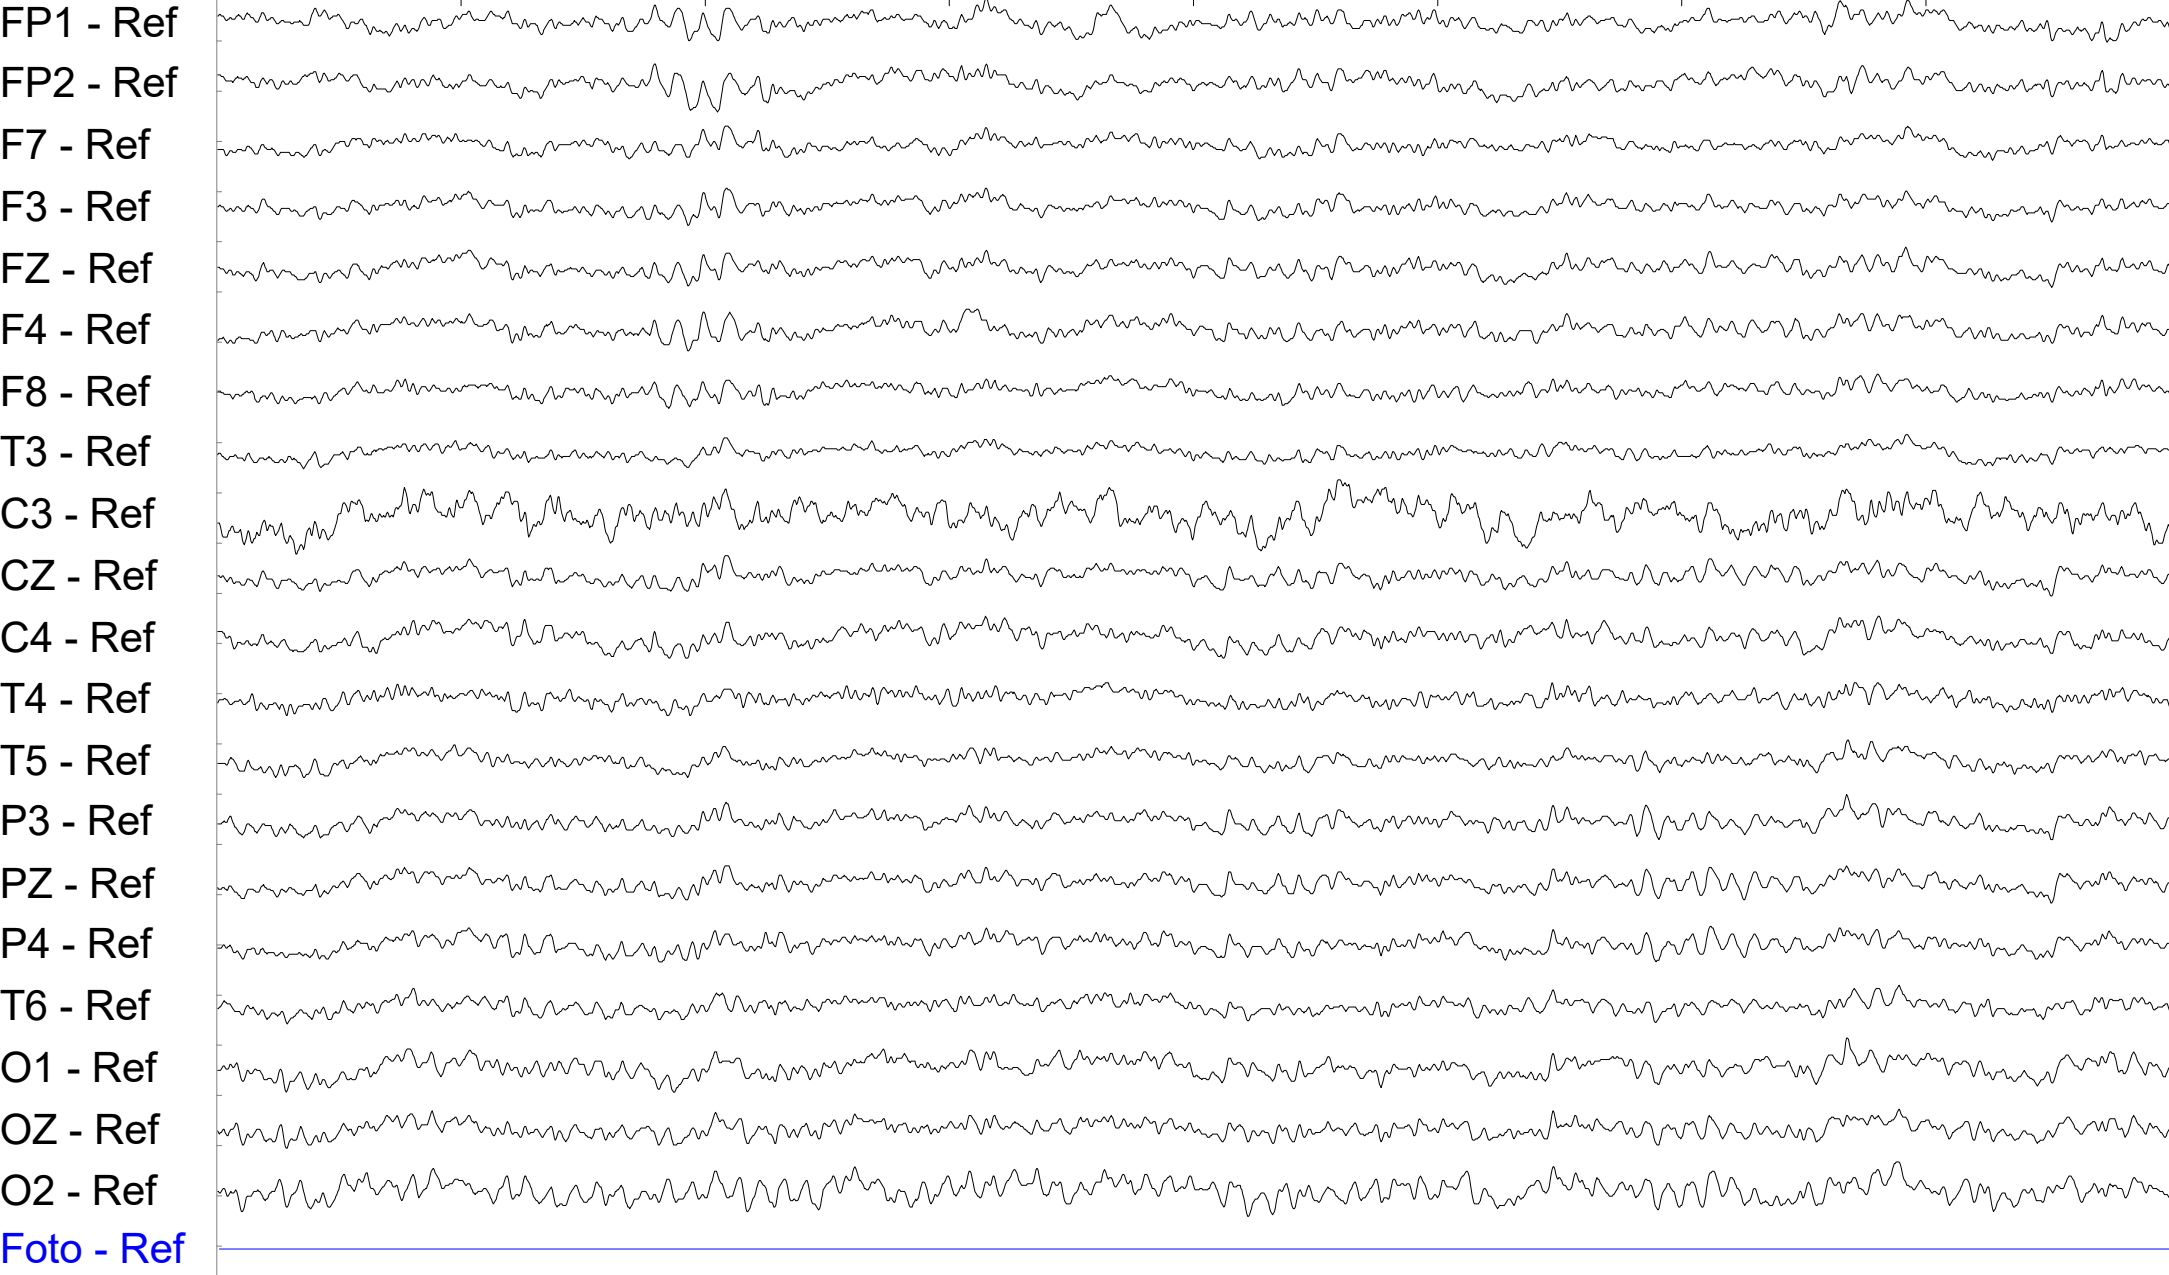


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:02:56	09:02:57	09:02:58	09:02:59	09:03:00	09:03:01	09:03:02	09:03:03
Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação


Época: 14 - Horário: 09:02:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

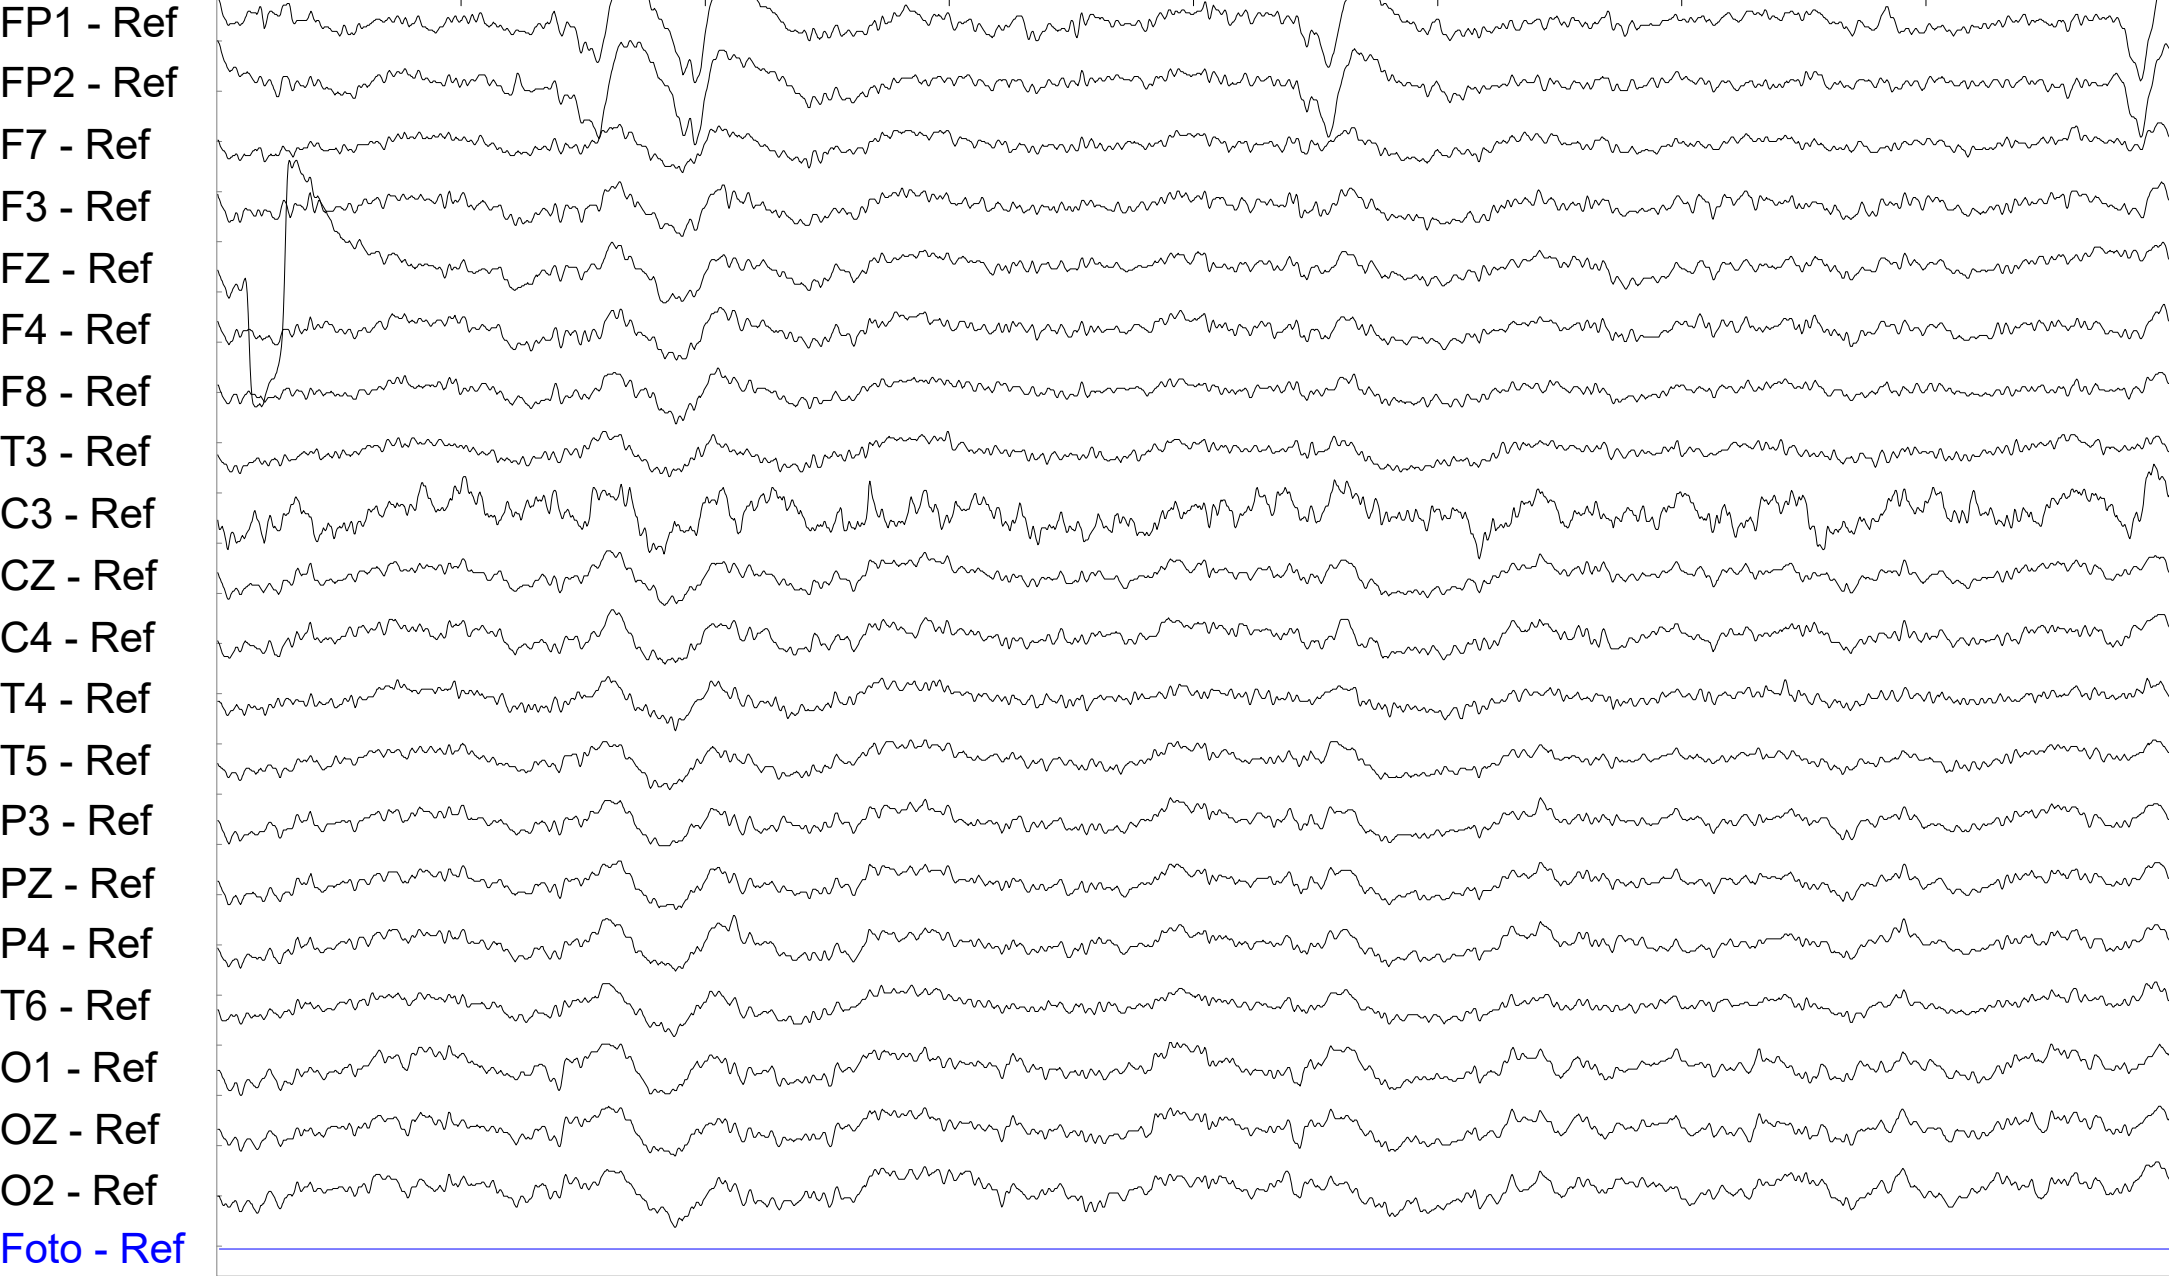

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:02:21 Vigília 09:02:22 Foto Estimulação 09:02:23 Foto Estimulação 09:02:24 Foto Estimulação 09:02:25 Foto Estimulação 09:02:26 Foto Estimulação 09:02:27 Foto Estimulação 09:02:28 Foto Estimulação
Época: 13 - Horário: 09:02:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

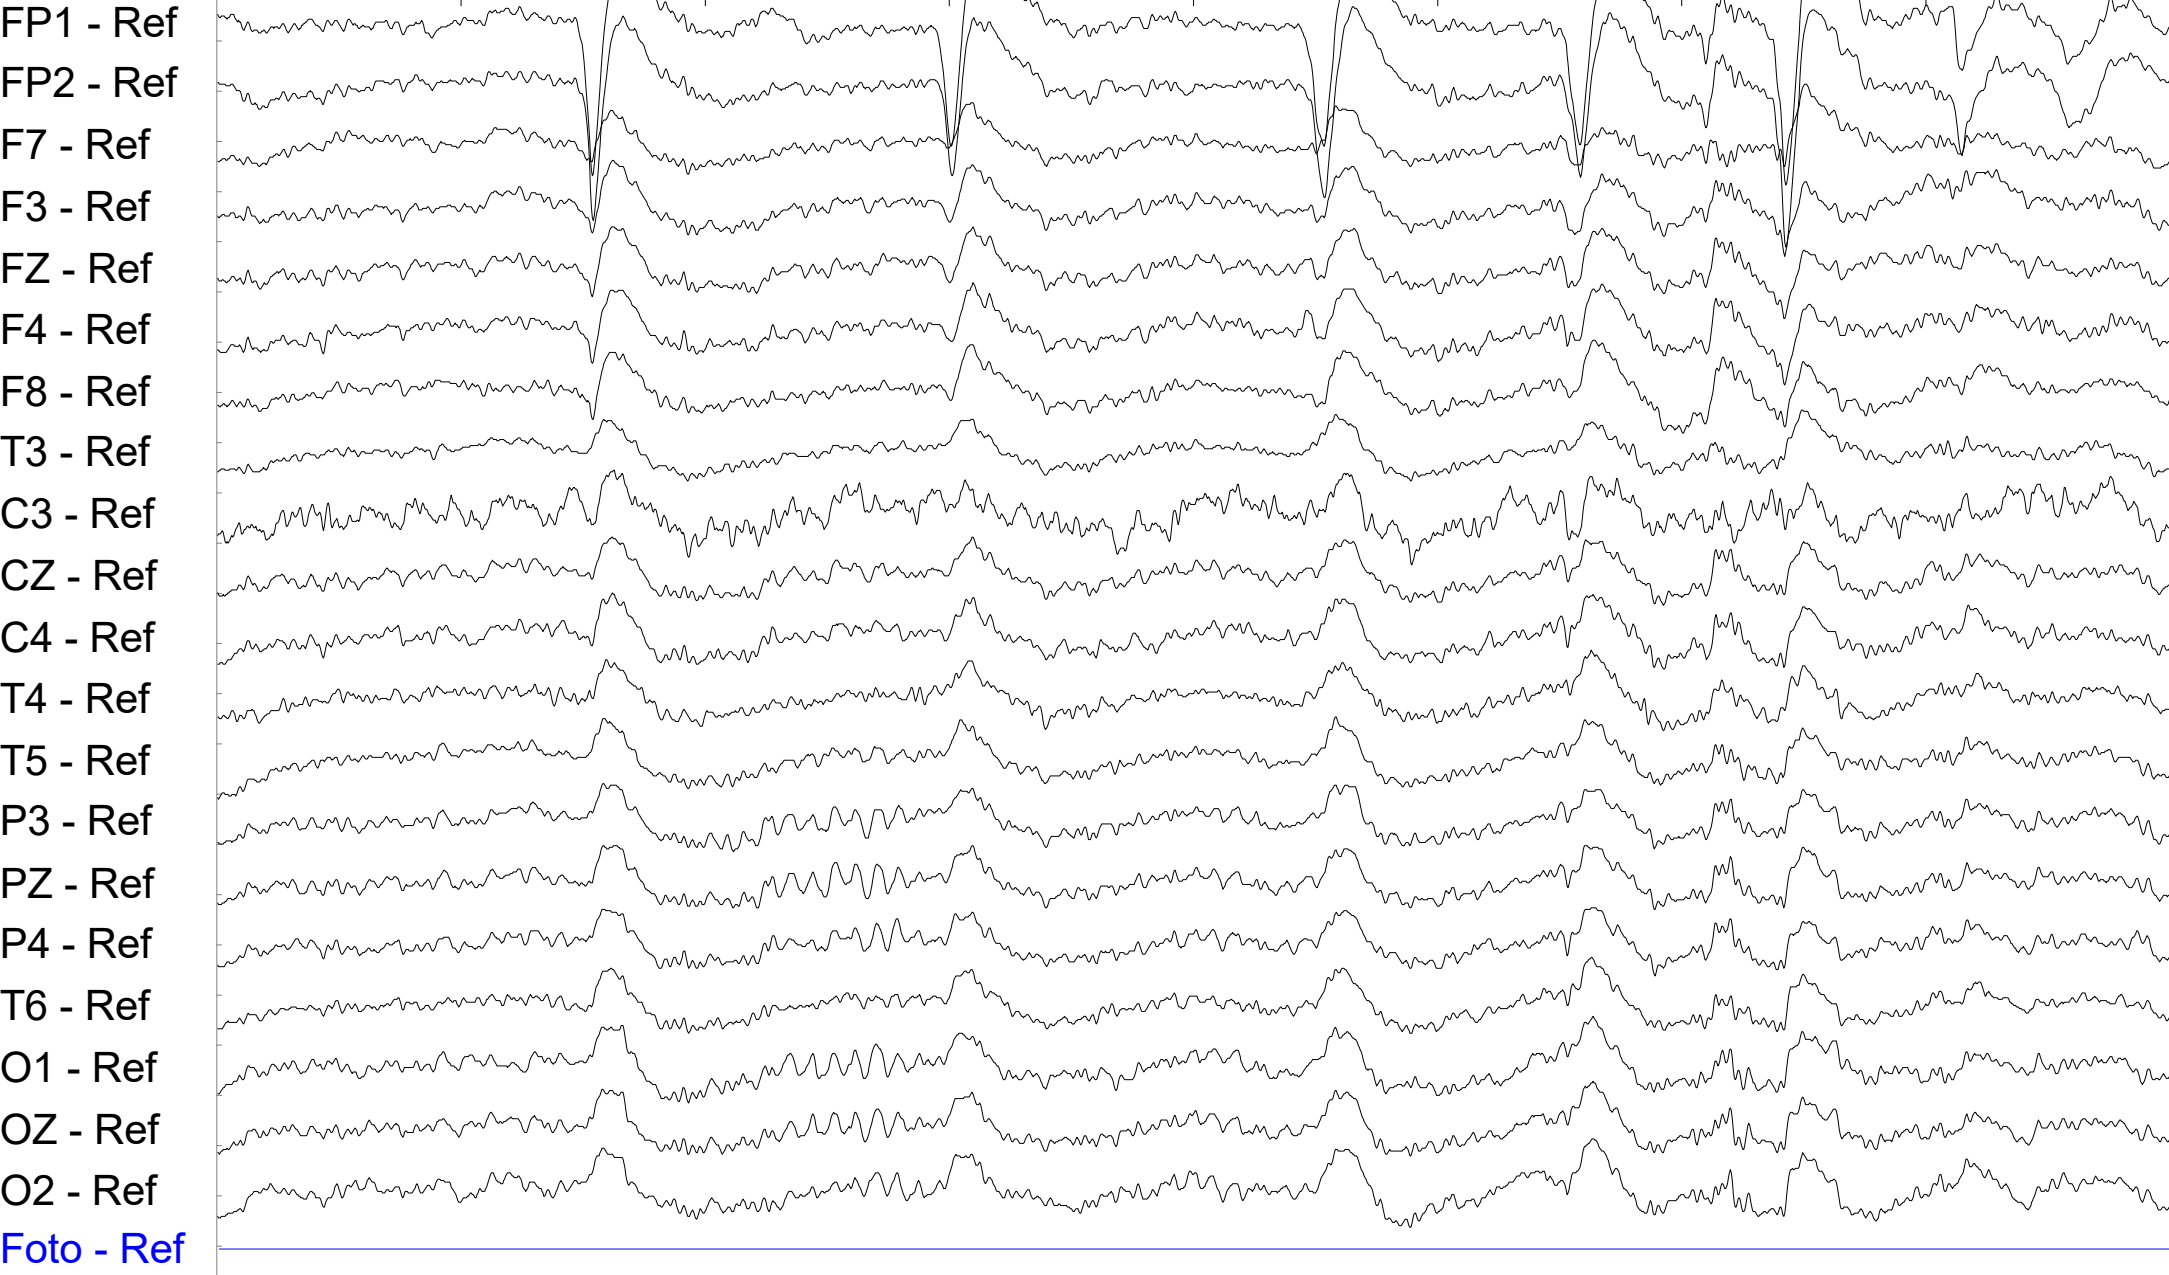

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 17/23

09:04:26

Vigília

09:04:27

Vigília

09:04:28

Vigília

09:04:29

Vigília

09:04:30

Vigília

09:04:31

Vigília


09:04:32

Vigília

09:04:33

Vigília


Época: 17 - Horário: 09:04:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

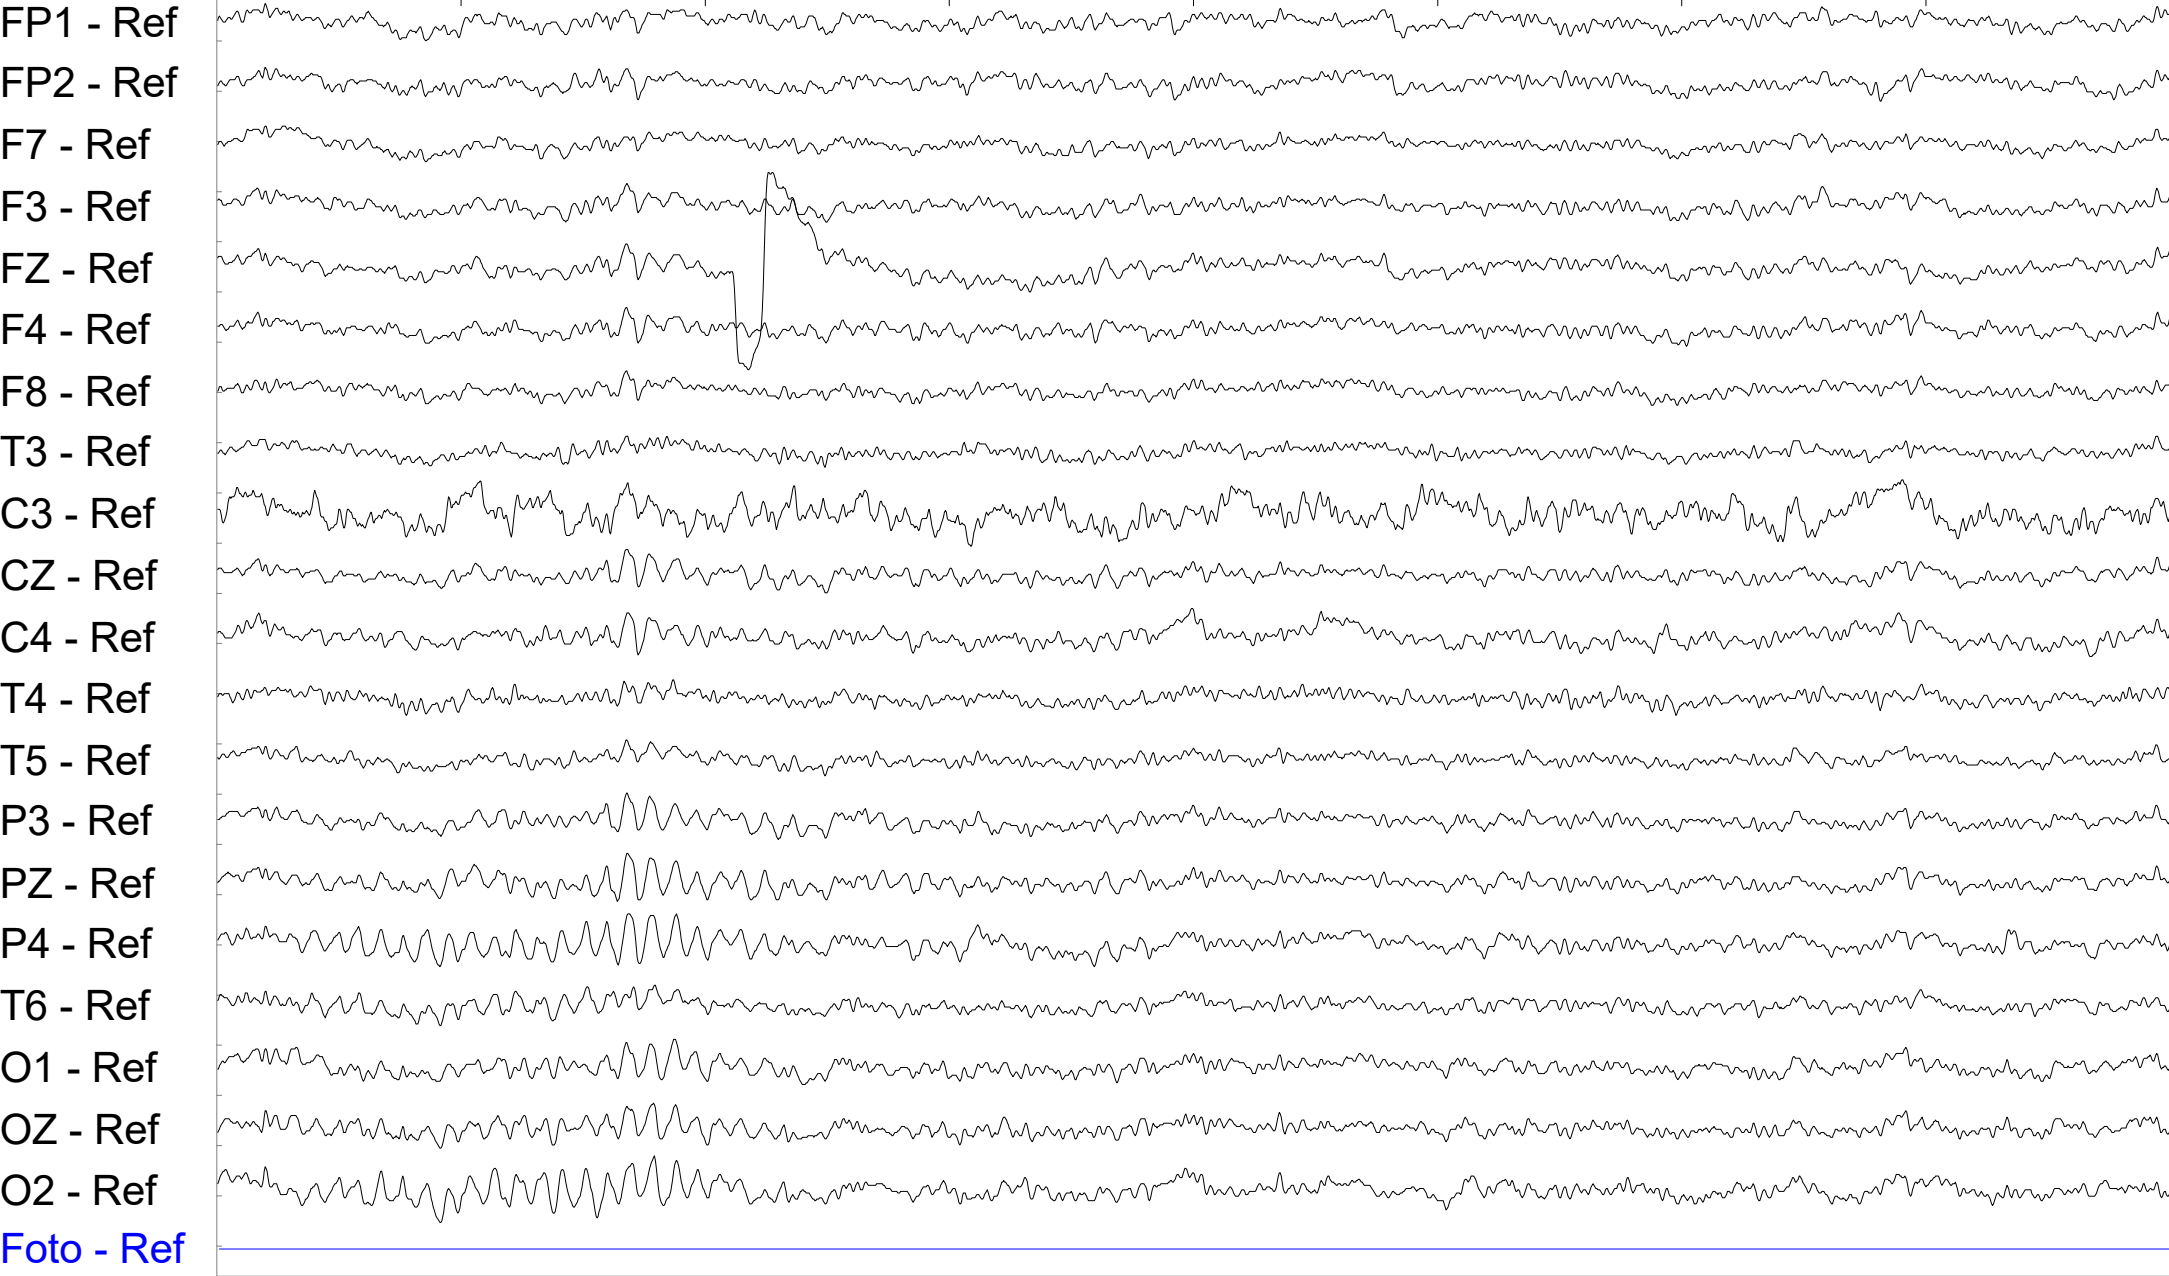

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:05:56 Hiperpneia 09:05:57 Hiperpneia 09:05:58 Hiperpneia 09:05:59 Hiperpneia 09:06:00 Hiperpneia 09:06:01 Hiperpneia 09:06:02 Hiperpneia 09:06:03 Hiperpneia
Época: 20 - Horário: 09:05:57 - Estágio: 0 (8/seg.)

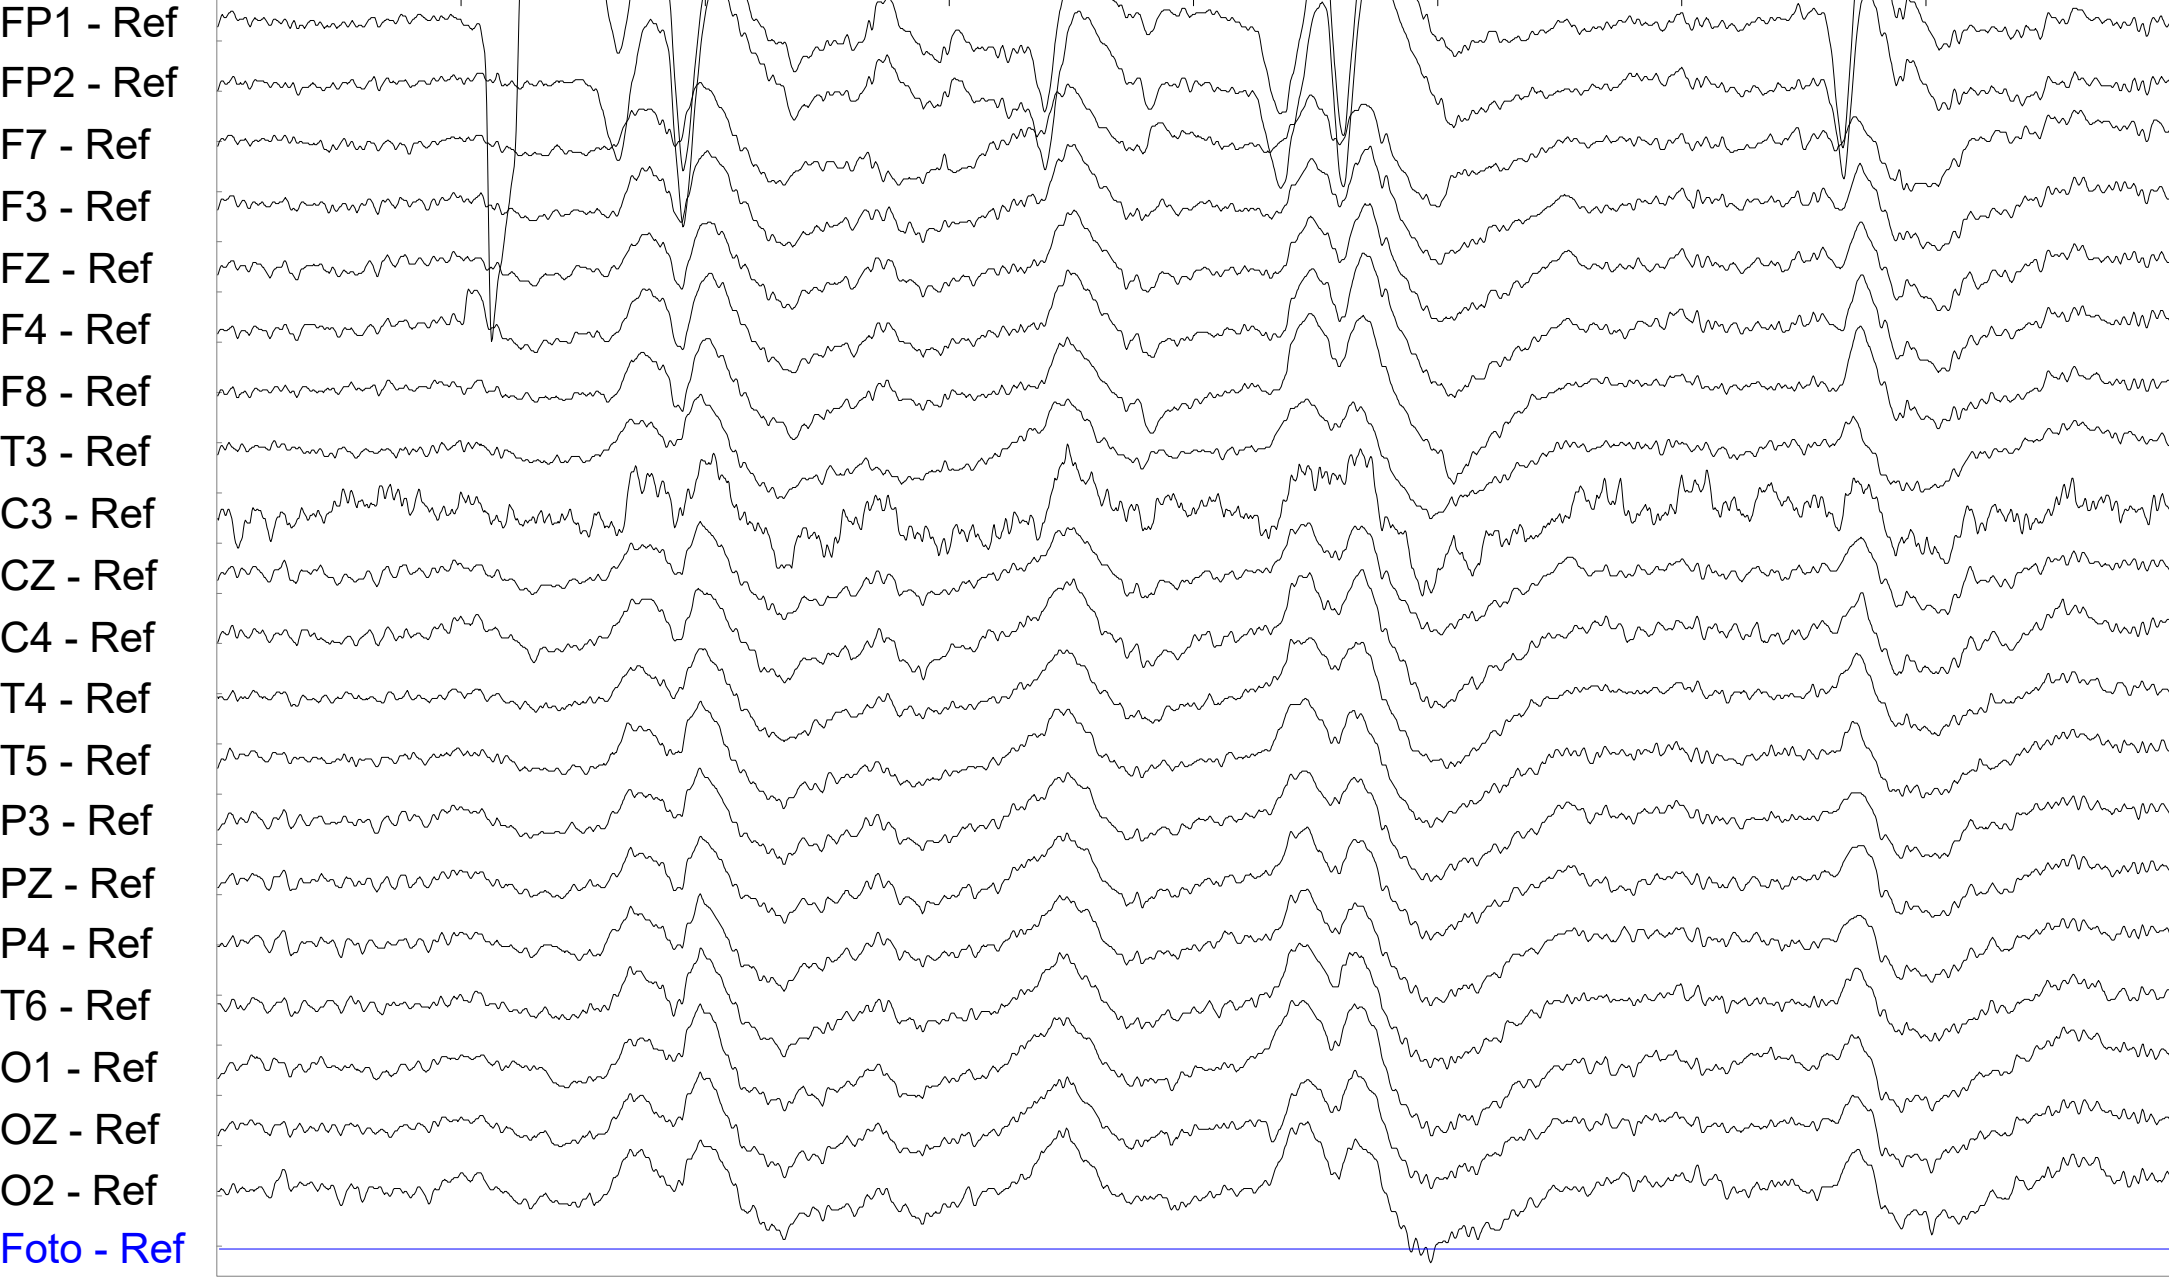


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:06:56 Pós hiperpneia 09:06:57 Pós hiperpneia 09:06:58 Pós hiperpneia 09:06:59 Pós hiperpneia 09:07:00 Pós hiperpneia 09:07:01 Pós hiperpneia 09:07:02 Pós hiperpneia 09:07:03 Pós hiperpneia

Época: 22 - Horário: 09:06:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

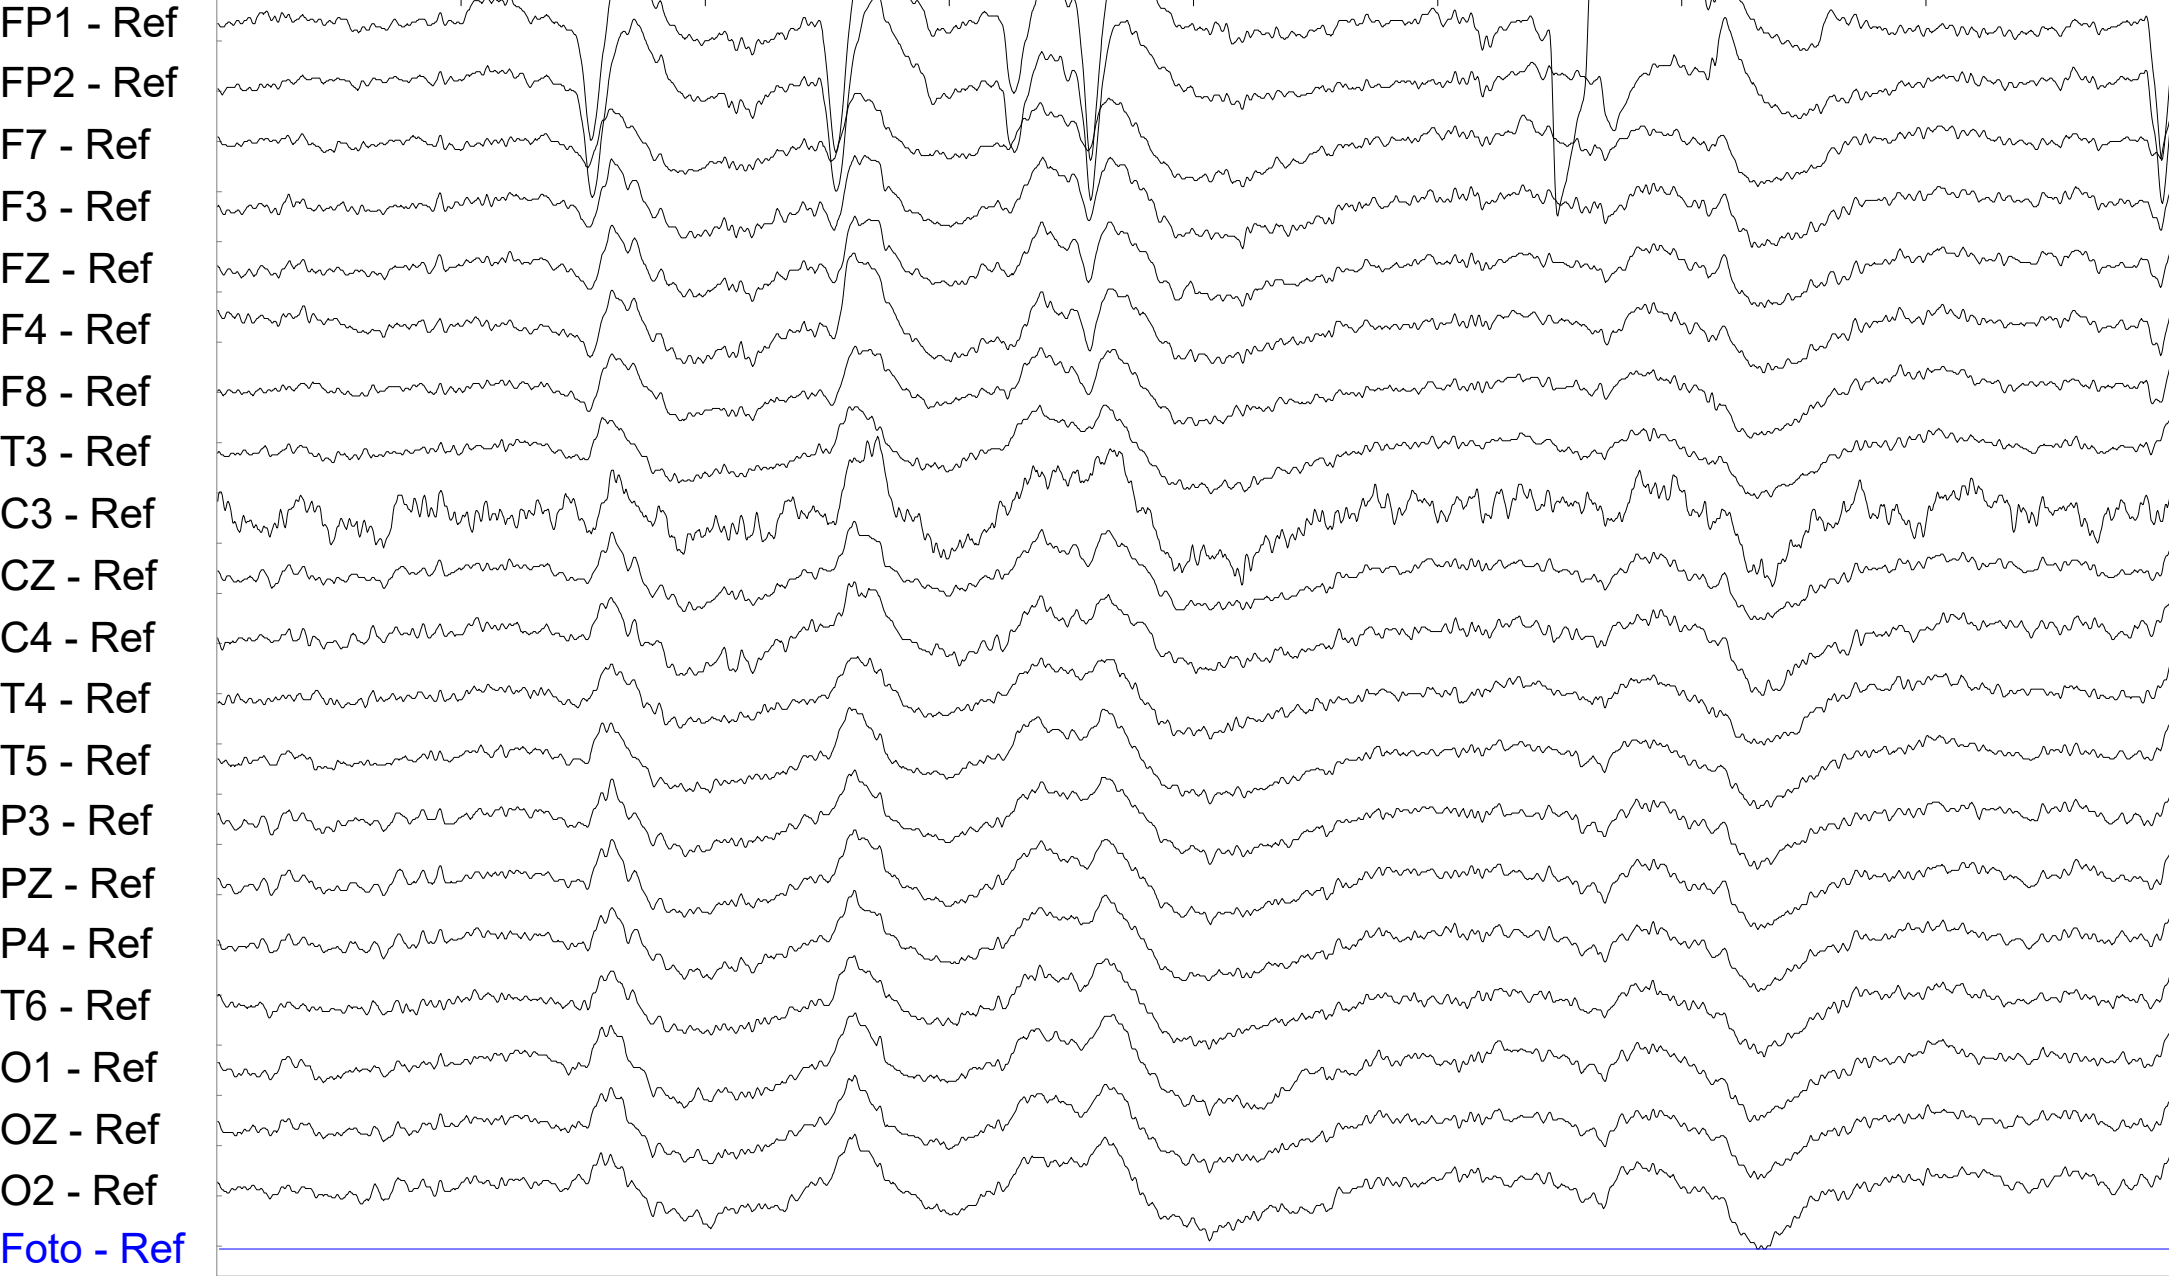


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


09:07:53 Vigília 09:07:54 Vigília 09:07:55 Vigília 09:07:56 Vigília 09:07:56 Vigília 09:07:57 Vigília 09:07:58 Vigília 09:07:59 Vigília


Época: 23 - Horário: 09:07:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

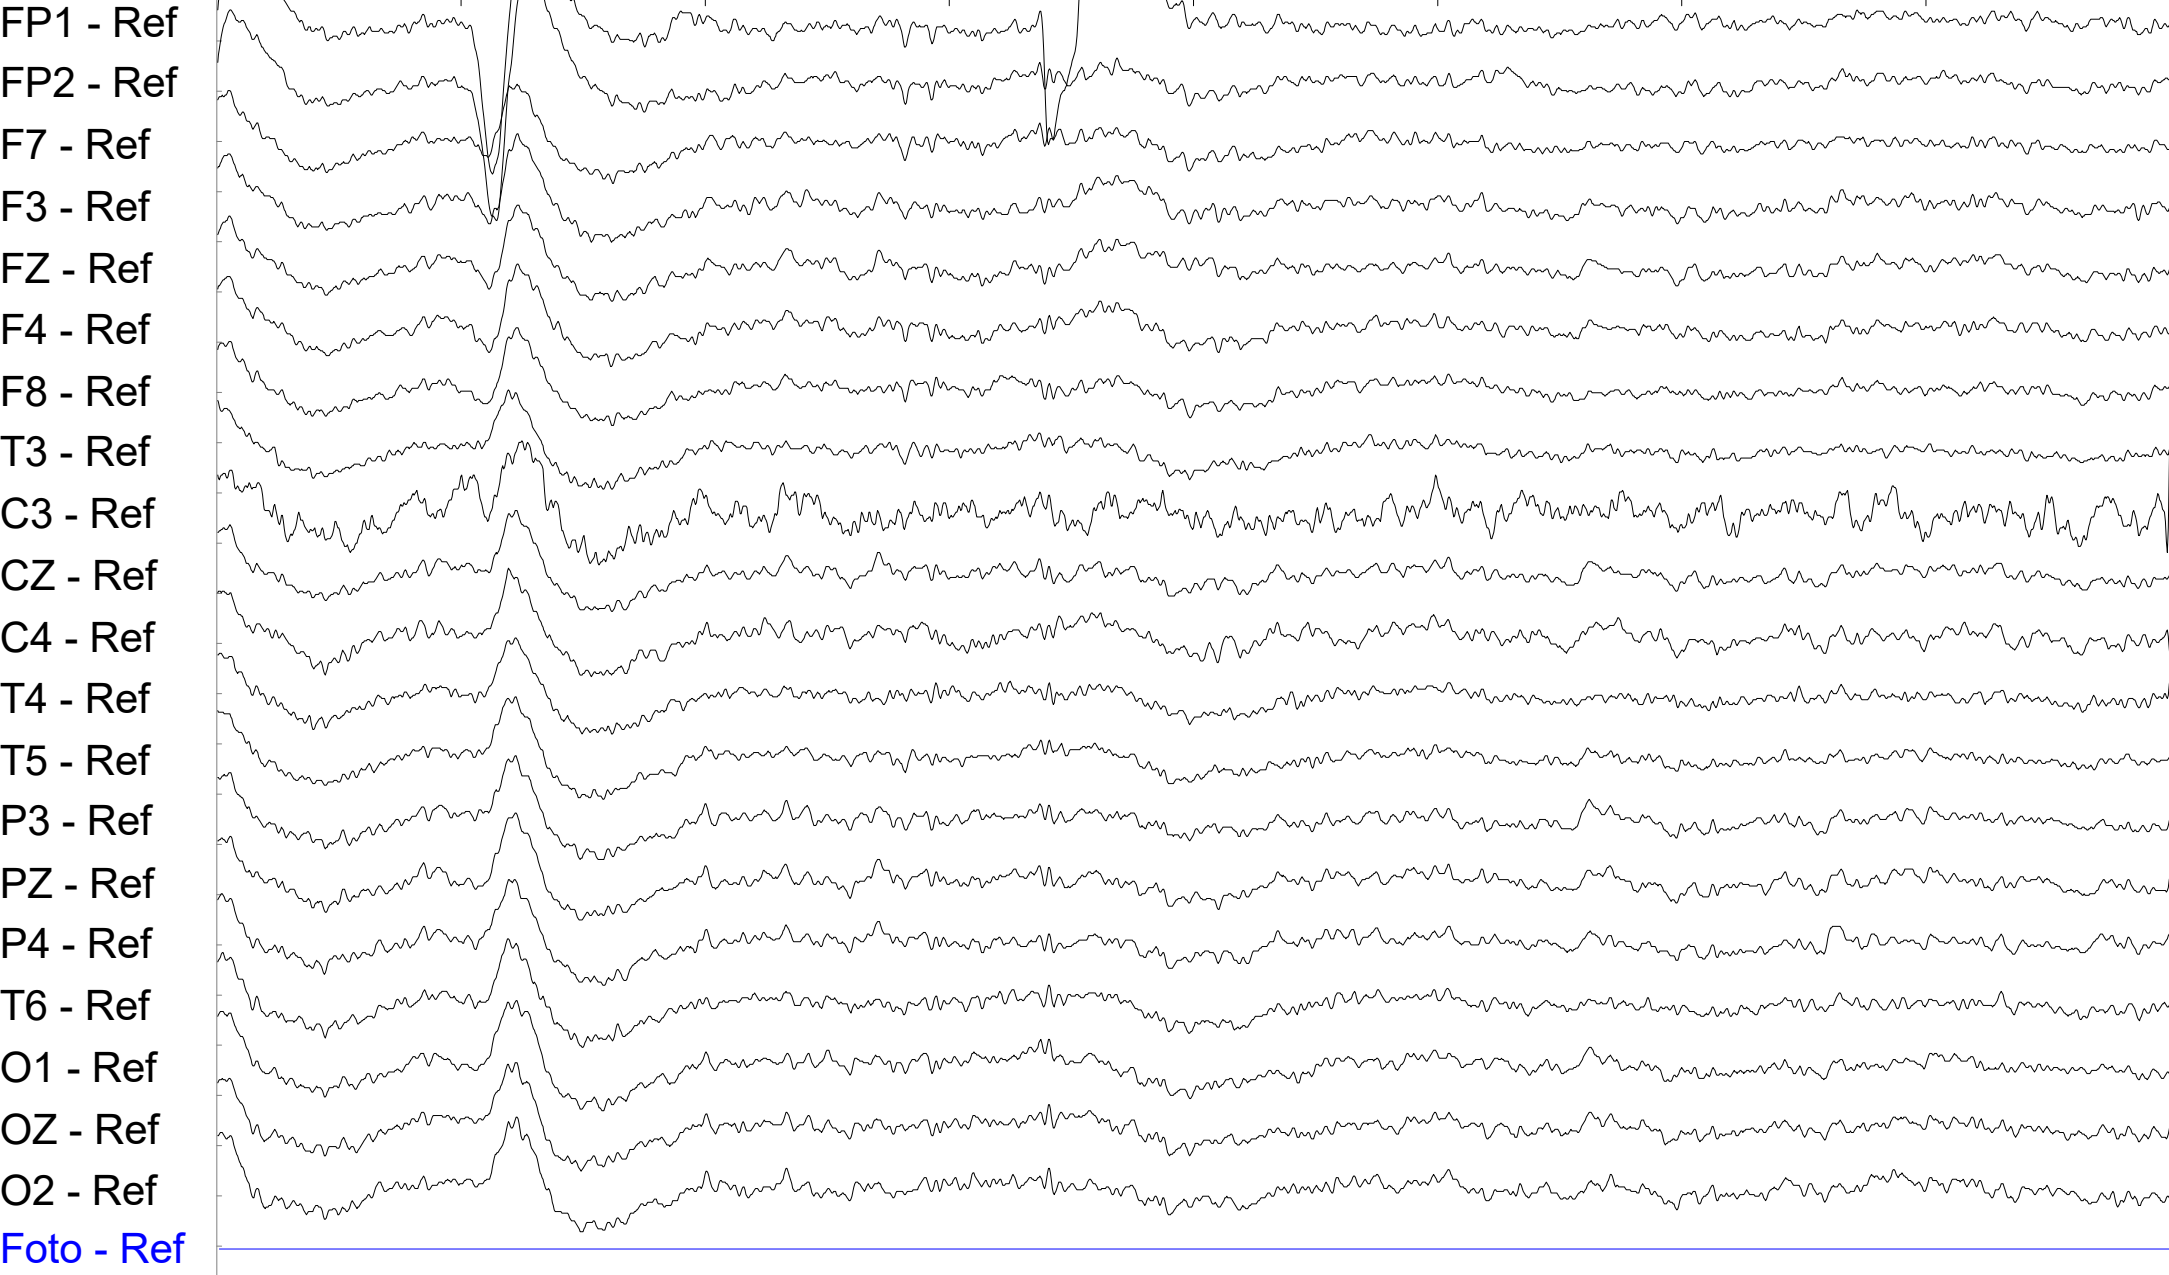

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

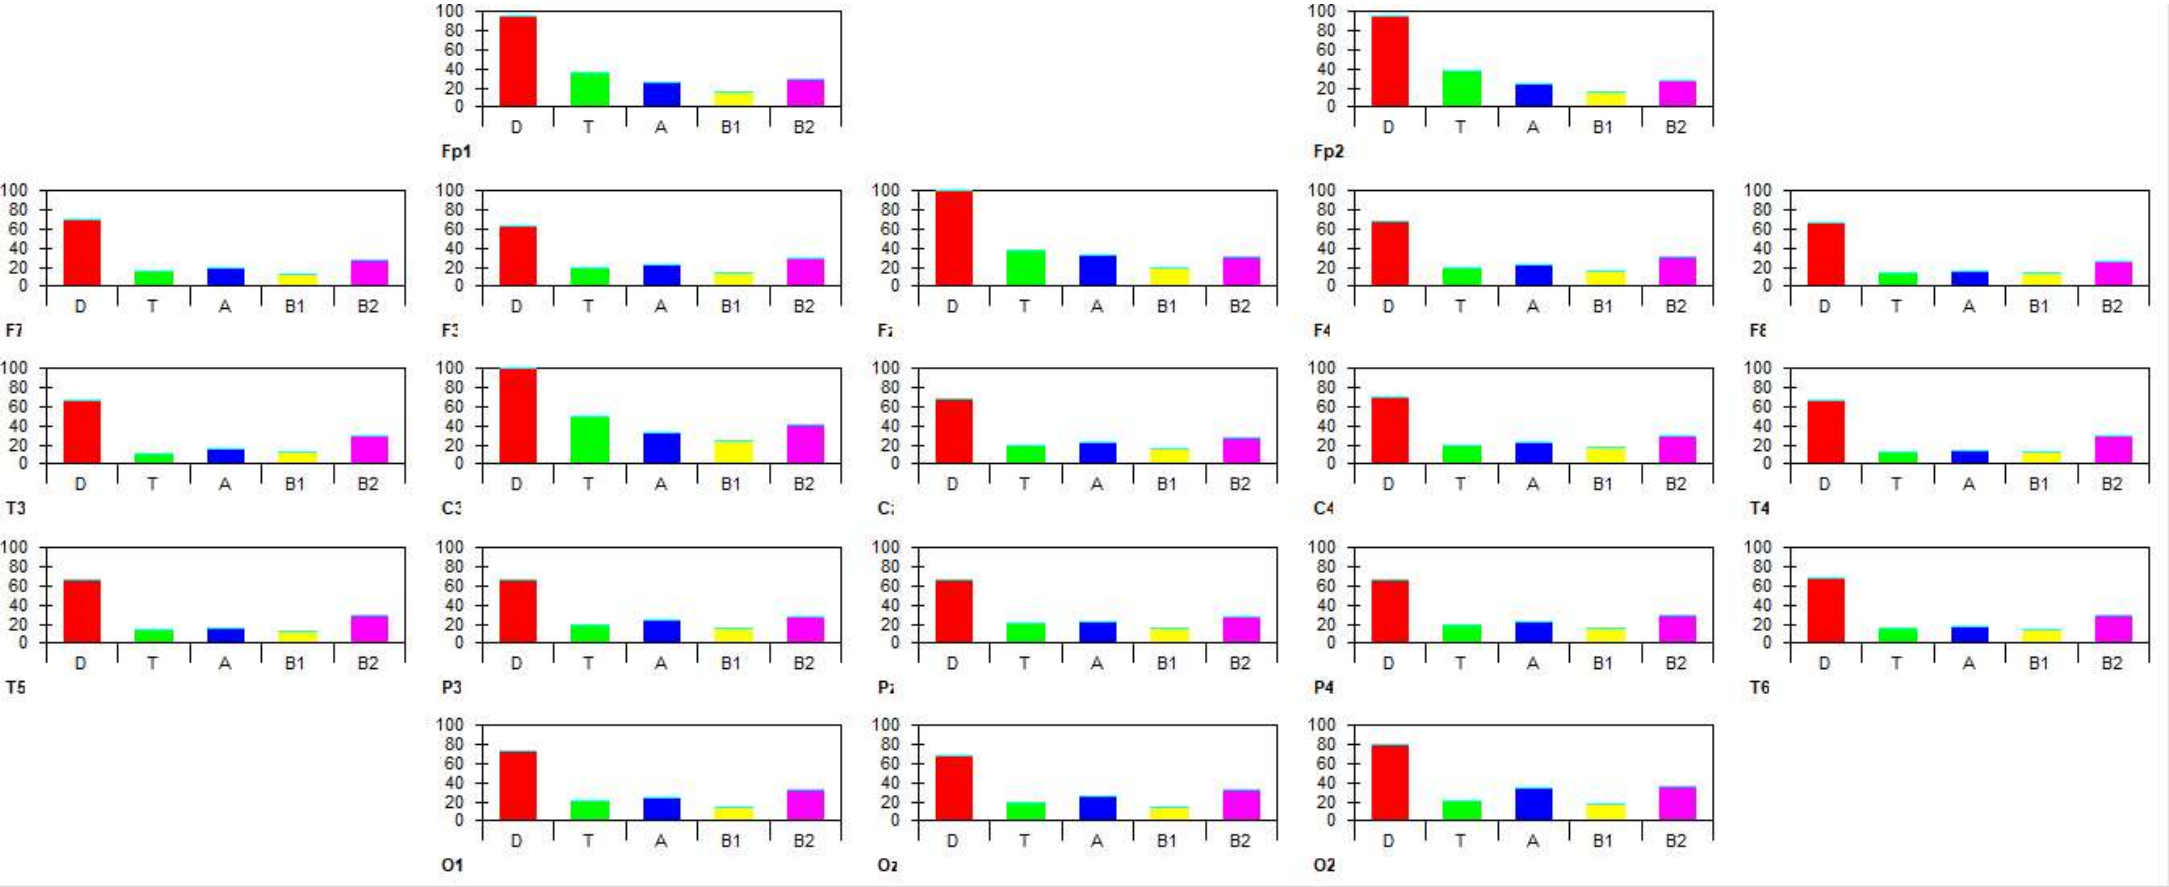

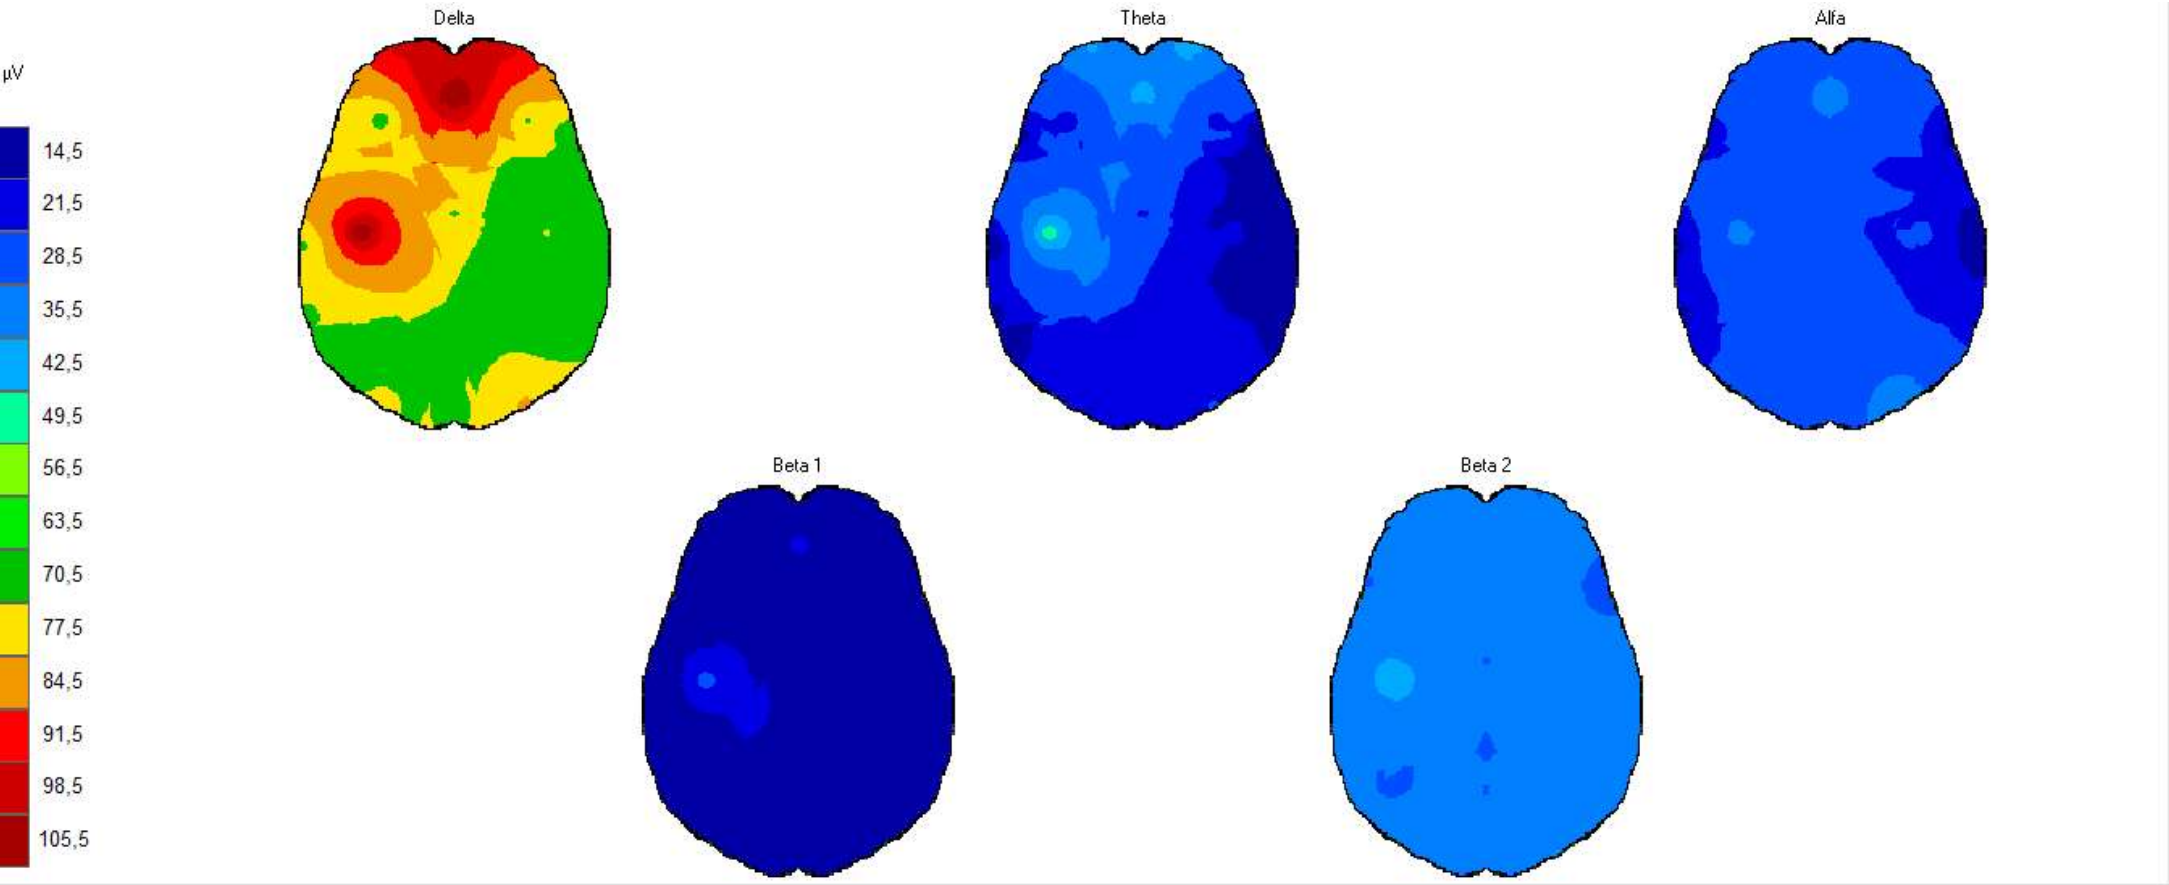

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	95,6	47,3
T	4,0	36,6	16,1
A	9,0	25,4	12,6
B1	15,5	15,2	7,5
B2	22,0	29,5	14,6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	96,0	47,4
T	4,0	38,4	19,0
A	9,0	24,0	11,9
B1	15,5	15,9	7,8
B2	19,5	28,3	14,0

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	70,1	48,4
T	4,5	15,5	10,7
A	11,0	18,8	13,0
B1	15,5	12,9	8,9
B2	18,5	27,5	19,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	42,7
T	4,0	16,7	12,4
A	10,5	22,5	15,0
B1	15,5	14,7	9,8
B2	20,0	30,1	20,1

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	108,0	47,2
T	4,0	37,8	16,5
A	9,0	32,4	14,2
B1	15,5	19,1	8,3
B2	20,0	31,5	13,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,0	43,8
T	4,0	19,0	12,2
A	9,0	22,8	14,5
B1	15,5	15,2	9,8
B2	27,0	30,6	19,7

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,1	48,4
T	4,0	14,9	10,7
A	9,5	16,6	12,0
B1	15,5	13,4	9,7
B2	18,5	26,5	19,1

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,6	49,6
T	6,5	11,1	8,1
A	11,0	16,3	11,9
B1	16,0	12,3	9,0
B2	20,0	29,1	21,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	109,2	42,5
T	6,0	49,8	19,4
A	11,0	33,0	12,8
B1	13,0	24,0	9,3
B2	27,5	41,1	16,0

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	69,0	44,6
T	4,5	20,1	13,0
A	10,5	22,4	14,5
B1	15,5	15,4	10,0
B2	20,0	27,9	18,0

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	70,9	44,1
T	4,5	19,2	11,9
A	10,0	23,4	14,6
B1	15,5	16,9	10,5
B2	20,0	30,2	18,8

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,6	49,5
T	4,0	12,4	9,2
A	9,0	13,6	10,1
B1	15,5	13,3	9,9
B2	20,0	28,7	21,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,0	47,7
T	7,0	15,1	10,7
A	11,0	16,2	11,6
B1	13,0	13,1	9,3
B2	18,5	29,0	20,7

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,2	43,2
T	7,0	19,7	12,8
A	11,0	23,7	15,5
B1	13,0	16,3	10,6
B2	18,5	27,3	17,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,3	42,8
T	7,0	20,8	13,4
A	10,5	23,6	15,2
B1	16,0	16,1	10,4
B2	18,5	28,1	18,2

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,2	43,7
T	4,0	19,6	12,8
A	11,0	22,3	14,5
B1	15,5	15,9	10,4
B2	20,0	28,7	18,7

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,2	46,4
T	4,0	15,8	10,7
A	11,0	18,3	12,4
B1	15,5	15,0	10,2
B2	20,0	29,8	20,3

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	73,4	43,9
T	4,5	21,6	12,9
A	11,0	25,0	15,0
B1	13,0	14,8	8,9
B2	22,0	32,5	19,4

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,9	41,8
T	4,5	20,0	12,3
A	11,0	26,0	16,0
B1	16,0	15,1	9,3
B2	22,0	33,3	20,5

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	80,9	42,4
T	5,0	21,6	11,4
A	11,0	35,3	18,5
B1	16,0	17,0	8,9
B2	22,0	36,0	18,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	95,6	47,3	4,0	36,6	18,1	9,0	25,4	12,6	15,5	15,2	7,5	22,0	29,5	14,6
FP2	1,5	96,0	47,4	4,0	38,4	19,0	9,0	24,0	11,9	15,5	15,9	7,8	19,5	28,3	14,0
F7	1,0	70,1	48,4	4,5	15,5	10,7	11,0	18,8	13,0	15,5	12,9	8,9	18,5	27,5	19,0
F3	1,0	64,2	42,7	4,0	18,7	12,4	10,5	22,5	15,0	15,5	14,7	9,8	20,0	30,1	20,1
FZ	,5	108,0	47,2	4,0	37,8	16,5	9,0	32,4	14,2	15,5	19,1	8,3	20,0	31,5	13,8
F4	1,0	68,0	43,8	4,0	19,0	12,2	9,0	22,6	14,5	15,5	15,2	9,8	27,0	30,6	19,7
F8	1,0	67,1	48,4	4,0	14,9	10,7	9,5	16,6	12,0	15,5	13,4	9,7	18,5	26,5	19,1
T3	1,0	67,6	49,6	6,5	11,1	8,1	11,0	16,3	11,9	16,0	12,3	9,0	20,0	29,1	21,4
C3	1,0	109,2	42,5	6,0	49,8	19,4	11,0	33,0	12,8	13,0	24,0	9,3	27,5	41,1	16,0
CZ	1,0	69,0	44,6	4,5	20,1	13,0	10,5	22,4	14,5	15,5	15,4	10,0	20,0	27,9	18,0
C4	1,0	70,9	44,1	4,5	19,2	11,9	10,0	23,4	14,6	15,5	16,9	10,5	20,0	30,2	18,8
T4	1,0	66,6	49,5	4,0	12,4	9,2	9,0	13,6	10,1	15,5	13,3	9,9	20,0	28,7	21,3
T5	1,0	67,0	47,7	7,0	15,1	10,7	11,0	16,2	11,6	13,0	13,1	9,3	18,5	29,0	20,7
P3	1,0	66,2	43,2	7,0	19,7	12,8	11,0	23,7	15,5	13,0	16,3	10,6	18,5	27,3	17,8
PZ	1,0	66,3	42,8	7,0	20,8	13,4	10,5	23,6	15,2	16,0	16,1	10,4	18,5	28,1	18,2
P4	1,0	67,2	43,7	4,0	19,6	12,8	11,0	22,3	14,5	15,5	15,9	10,4	20,0	28,7	18,7
T6	1,0	68,2	46,4	4,0	15,8	10,7	11,0	18,3	12,4	15,5	15,0	10,2	20,0	29,8	20,3
O1	1,0	73,4	43,9	4,5	21,6	12,9	11,0	25,0	15,0	13,0	14,8	8,9	22,0	32,5	19,4
OZ	1,0	67,9	41,8	4,5	20,0	12,3	11,0	26,0	16,0	16,0	15,1	9,3	22,0	33,3	20,5
O2	1,0	80,9	42,4	5,0	21,8	11,4	11,0	35,3	18,5	16,0	17,0	8,9	22,0	36,0	18,8

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	95,6	47,3	4,0	36,6	18,1	9,0	25,4	12,6	15,5	15,2	7,5	22,0	29,5	14,6
FP2	1,5	96,0	47,4	4,0	38,4	19,0	9,0	24,0	11,9	15,5	15,9	7,8	19,5	28,3	14,0
F7	1,0	70,1	48,4	4,5	15,5	10,7	11,0	18,8	13,0	15,5	12,9	8,9	18,5	27,5	19,0
F3	1,0	64,2	42,7	4,0	18,7	12,4	10,5	22,5	15,0	15,5	14,7	9,8	20,0	30,1	20,1
FZ	,5	108,0	47,2	4,0	37,8	16,5	9,0	32,4	14,2	15,5	19,1	8,3	20,0	31,5	13,8
F4	1,0	68,0	43,8	4,0	19,0	12,2	9,0	22,6	14,5	15,5	15,2	9,8	27,0	30,6	19,7
F8	1,0	67,1	48,4	4,0	14,9	10,7	9,5	16,6	12,0	15,5	13,4	9,7	18,5	26,5	19,1
T3	1,0	67,6	49,6	6,5	11,1	8,1	11,0	16,3	11,9	16,0	12,3	9,0	20,0	29,1	21,4
C3	1,0	109,2	42,5	6,0	49,8	19,4	11,0	33,0	12,8	13,0	24,0	9,3	27,5	41,1	16,0
CZ	1,0	69,0	44,6	4,5	20,1	13,0	10,5	22,4	14,5	15,5	15,4	10,0	20,0	27,9	18,0
C4	1,0	70,9	44,1	4,5	19,2	11,9	10,0	23,4	14,6	15,5	16,9	10,5	20,0	30,2	18,8
T4	1,0	66,6	49,5	4,0	12,4	9,2	9,0	13,6	10,1	15,5	13,3	9,9	20,0	28,7	21,3
T5	1,0	67,0	47,7	7,0	15,1	10,7	11,0	16,2	11,6	13,0	13,1	9,3	18,5	29,0	20,7
P3	1,0	66,2	43,2	7,0	19,7	12,8	11,0	23,7	15,5	13,0	16,3	10,6	18,5	27,3	17,8
PZ	1,0	66,3	42,8	7,0	20,8	13,4	10,5	23,6	15,2	16,0	16,1	10,4	18,5	28,1	18,2
P4	1,0	67,2	43,7	4,0	19,6	12,8	11,0	22,3	14,5	15,5	15,9	10,4	20,0	28,7	18,7
T6	1,0	68,2	46,4	4,0	15,8	10,7	11,0	18,3	12,4	15,5	15,0	10,2	20,0	29,8	20,3
O1	1,0	73,4	43,9	4,5	21,6	12,9	11,0	25,0	15,0	13,0	14,8	8,9	22,0	32,5	19,4
OZ	1,0	67,9	41,8	4,5	20,0	12,3	11,0	26,0	16,0	16,0	15,1	9,3	22,0	33,3	20,5
O2	1,0	80,9	42,4	5,0	21,8	11,4	11,0	35,3	18,5	16,0	17,0	8,9	22,0	36,0	18,8

Relação de modos de gravação e eventos

Pág. 1

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	08:56:22	02:02	Olhos abertos
5	08:58:23	02:10	Olhos fechados
9	09:00:33	01:49	Vigília
13	09:02:22	01:18	Foto Estimulação
13	09:02:26	00:00	Foto 1 hz
13	09:02:31	00:00	Foto 3 hz
13	09:02:36	00:00	Foto 6 hz
13	09:02:41	00:00	Foto Desativado
13	09:02:42	00:00	Foto 1 hz
13	09:02:52	00:00	Foto 3 hz
13	09:02:53	00:00	Foto 6 hz
14	09:02:58	00:00	Foto Desativado
14	09:02:58	00:00	Foto 1 hz
14	09:03:03	00:00	Foto 3 hz
14	09:03:08	00:00	Foto 6 hz
14	09:03:10	00:00	Foto 1 hz
14	09:03:15	00:00	Foto 3 hz
14	09:03:20	00:00	Foto 6 hz
14	09:03:25	00:00	Foto Desativado
14	09:03:25	00:00	Foto 1 hz
15	09:03:45	00:38	Olhos fechados
15	09:03:30	00:00	Foto 3 hz
15	09:03:35	00:00	Foto 6 hz
15	09:03:40	00:00	Foto Desativado
16	09:04:23	00:30	Vigília
17	09:04:53	01:39	Hiperpneia
21	09:06:32	01:01	Pós hiperpneia

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
23	09:07:33	00:28	Vigília