


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/20


10:03:33 Olhos abertos 10:03:34 Olhos abertos 10:03:35 Olhos abertos 10:03:36 Olhos abertos 10:03:37 Olhos abertos 10:03:38 Olhos abertos 10:03:39 Olhos abertos 10:03:40 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 10:03:34 - Estágio: 0 (8 seg.)

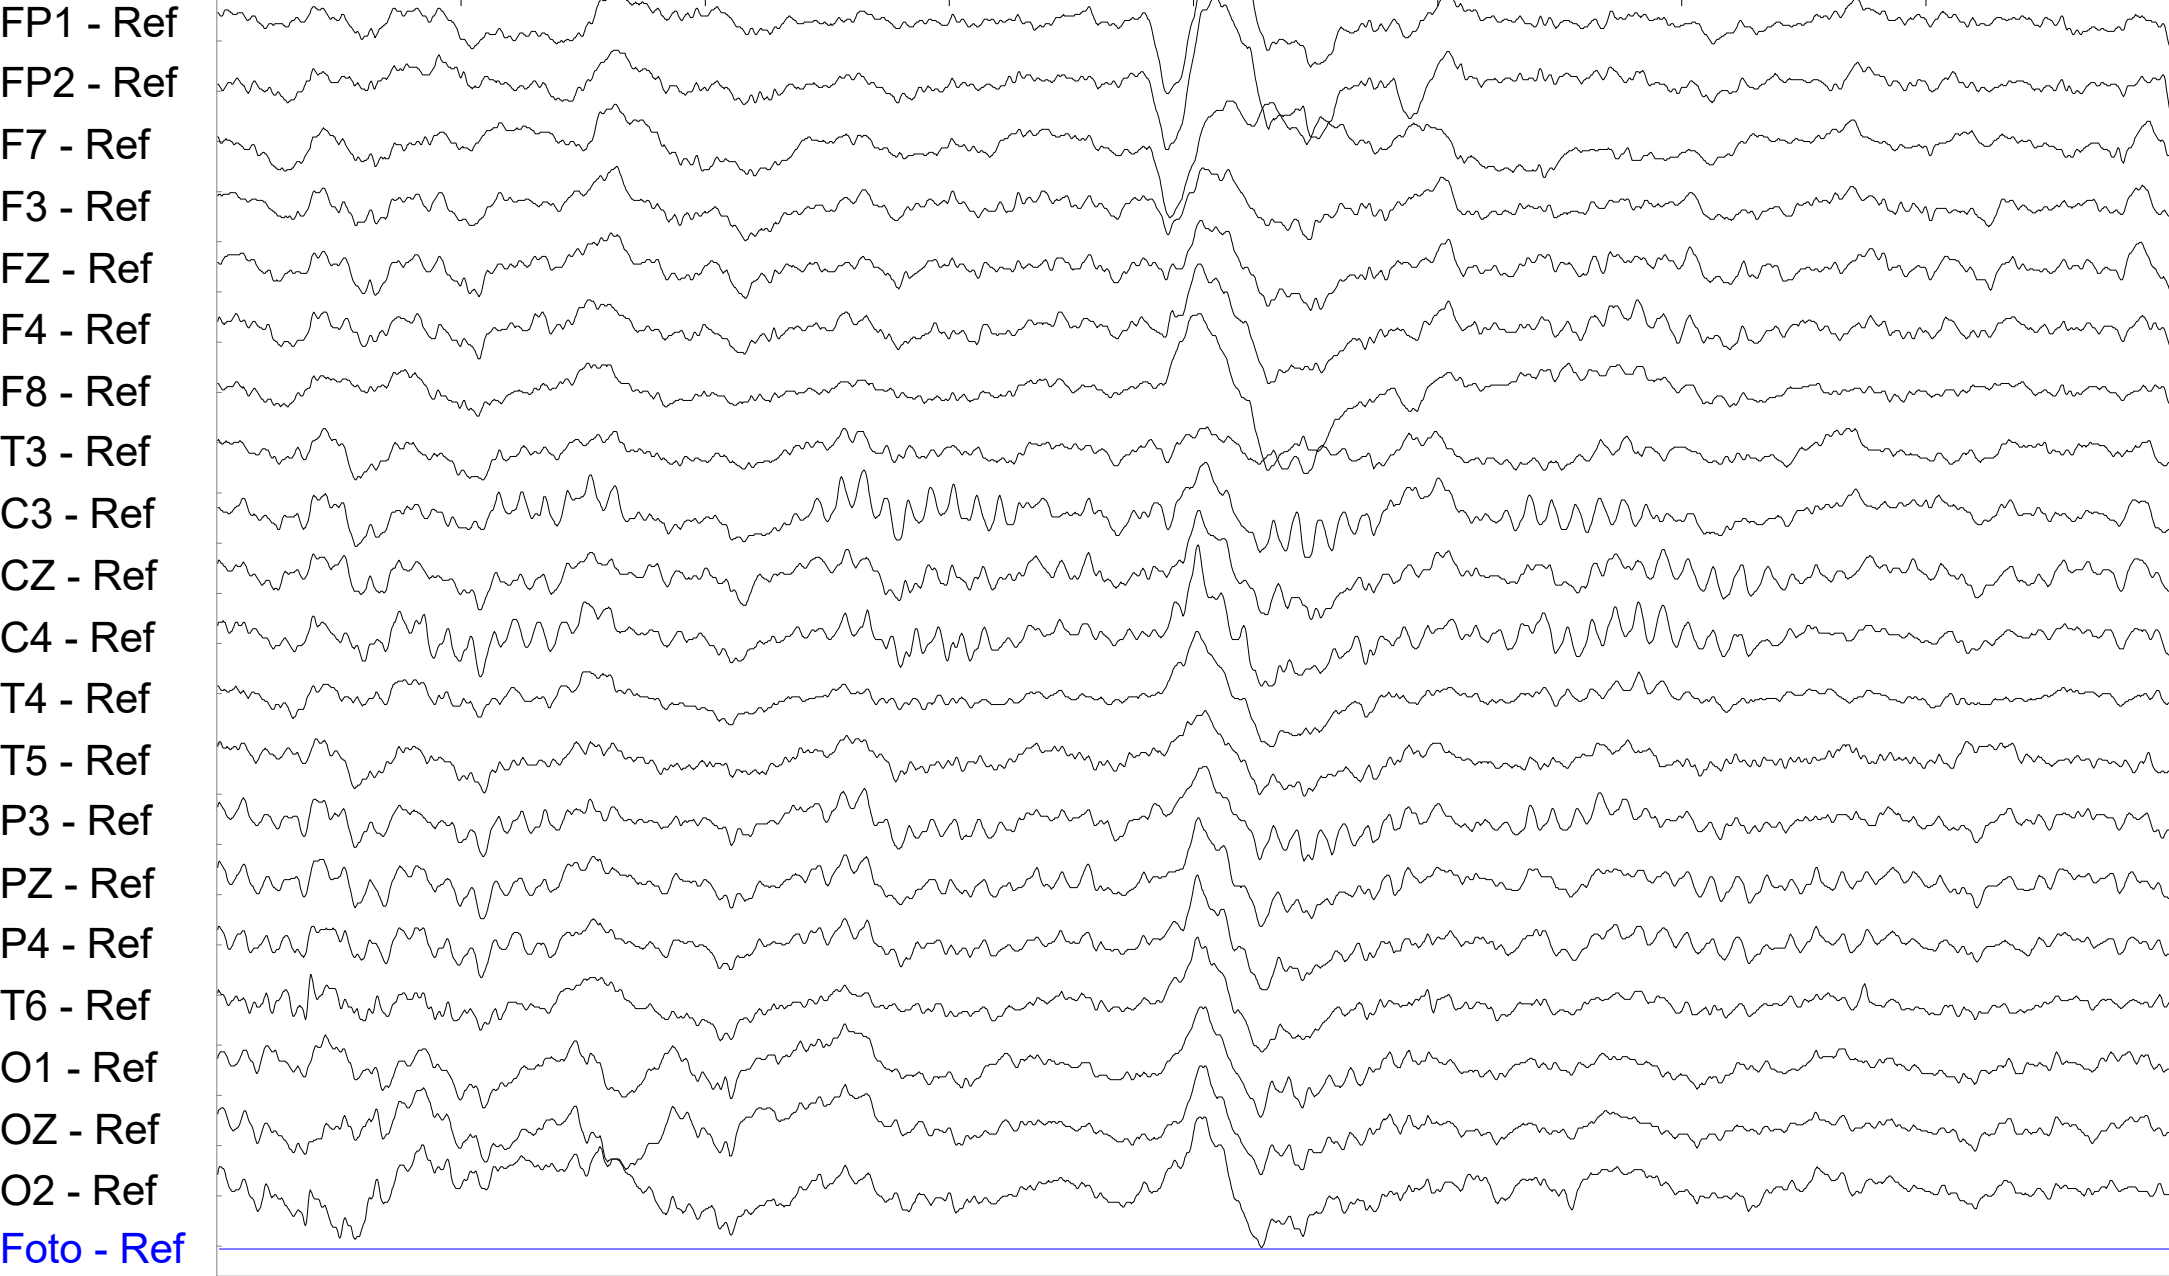


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


10:03:49 Olhos abertos 10:03:50 Olhos abertos 10:03:51 Olhos abertos 10:03:52 Olhos abertos 10:03:53 Olhos abertos 10:03:54 Olhos abertos 10:03:55 Olhos abertos 10:03:56 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 10:03:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

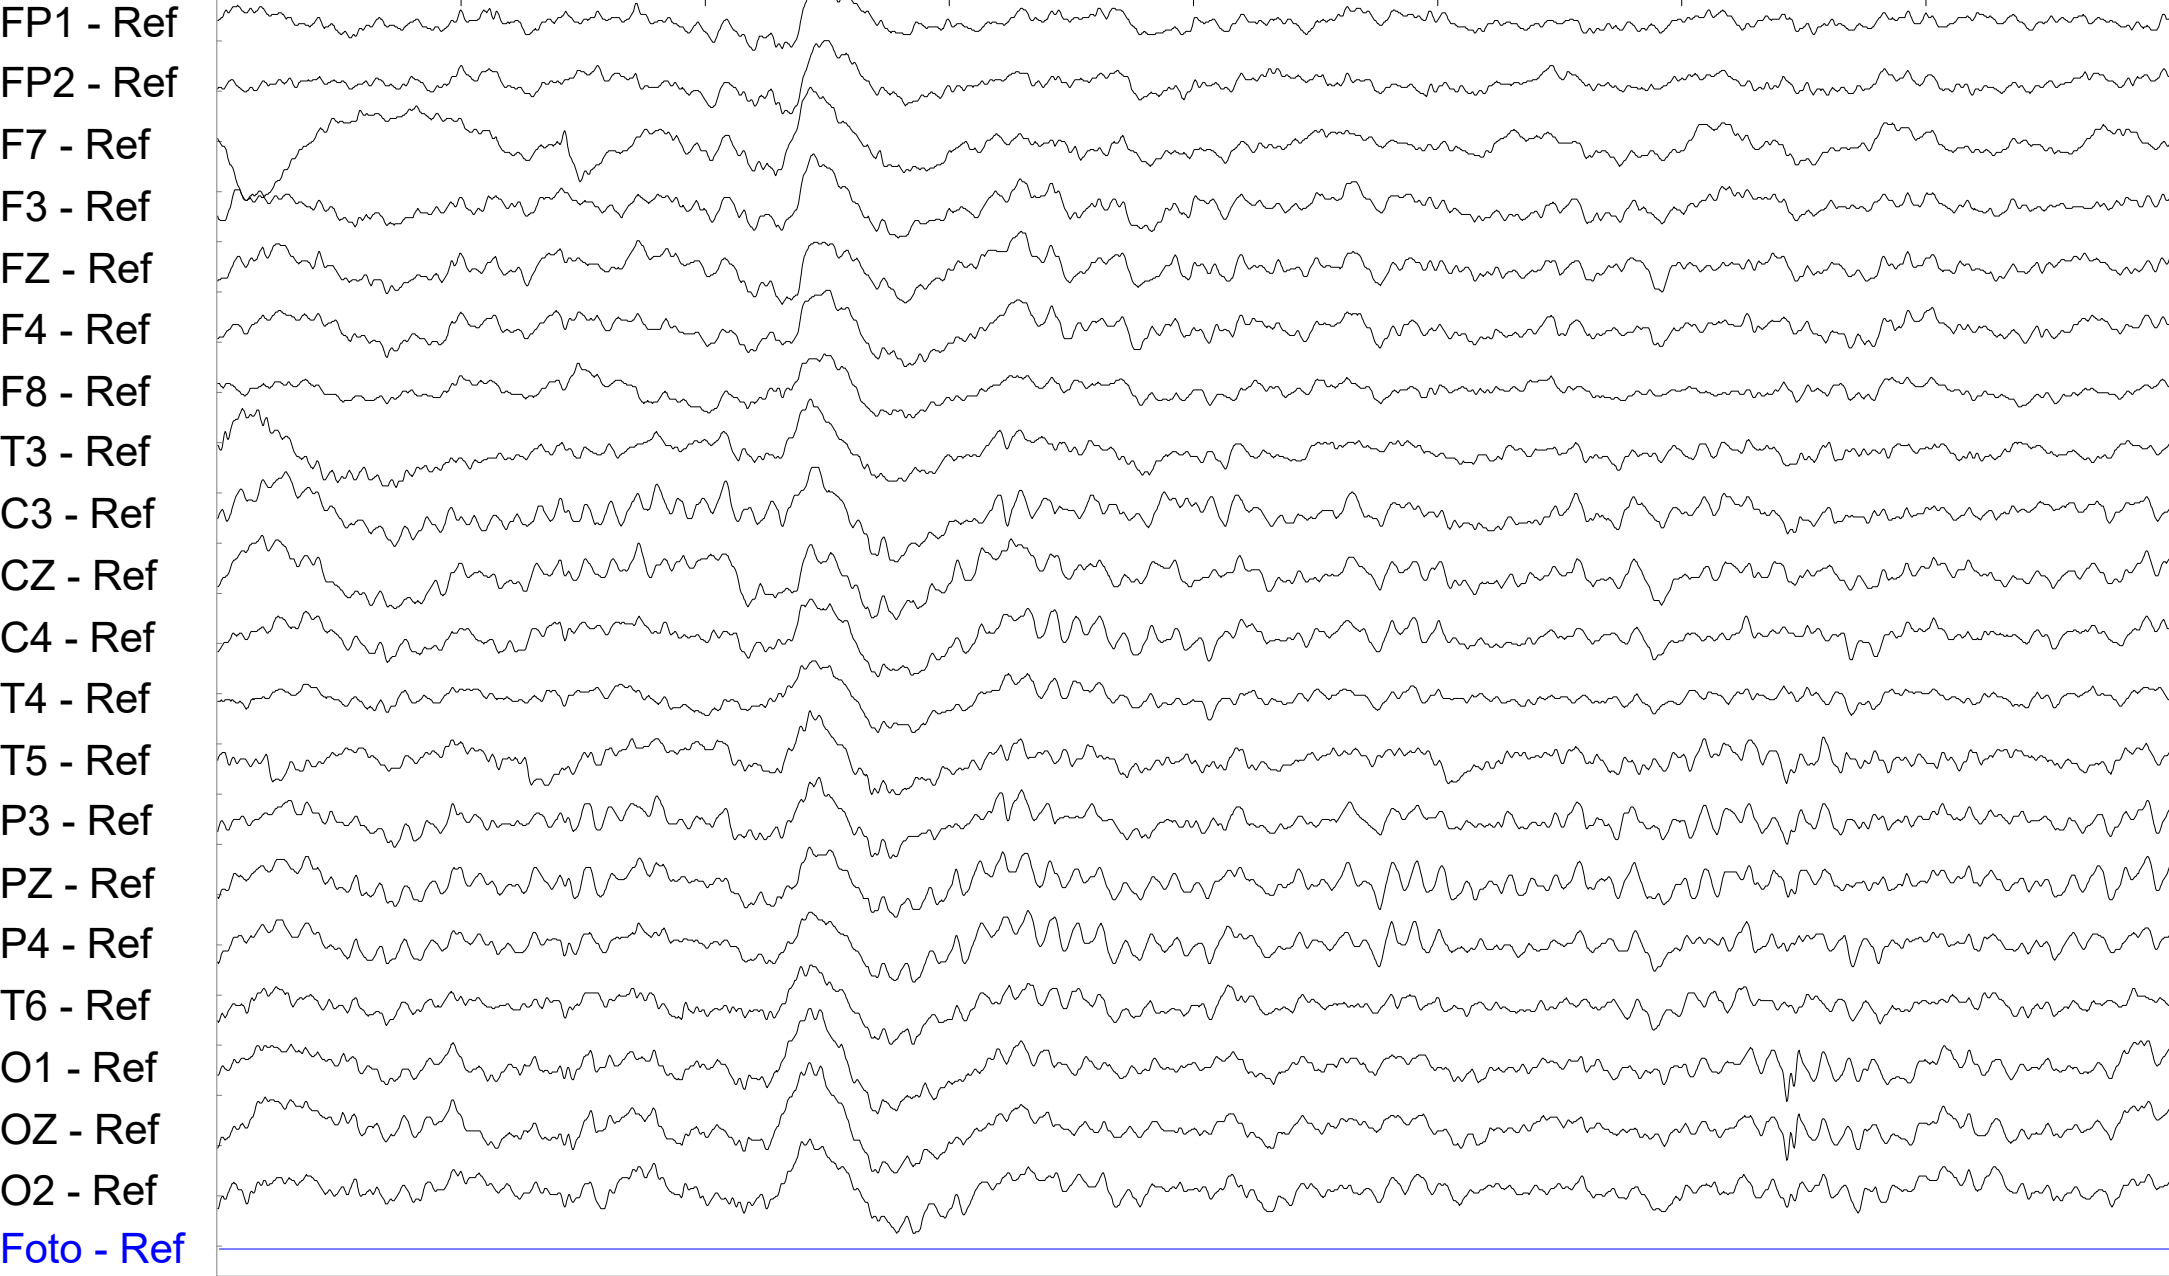



10:03:57 Olhos abertos 10:03:58 Olhos abertos 10:03:59 Olhos abertos 10:04:00 Olhos abertos 10:04:01 Olhos abertos 10:04:02 Olhos abertos 10:04:03 Olhos abertos 10:04:04 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 10:03:58 - Estágio: 0 (8 seg.)

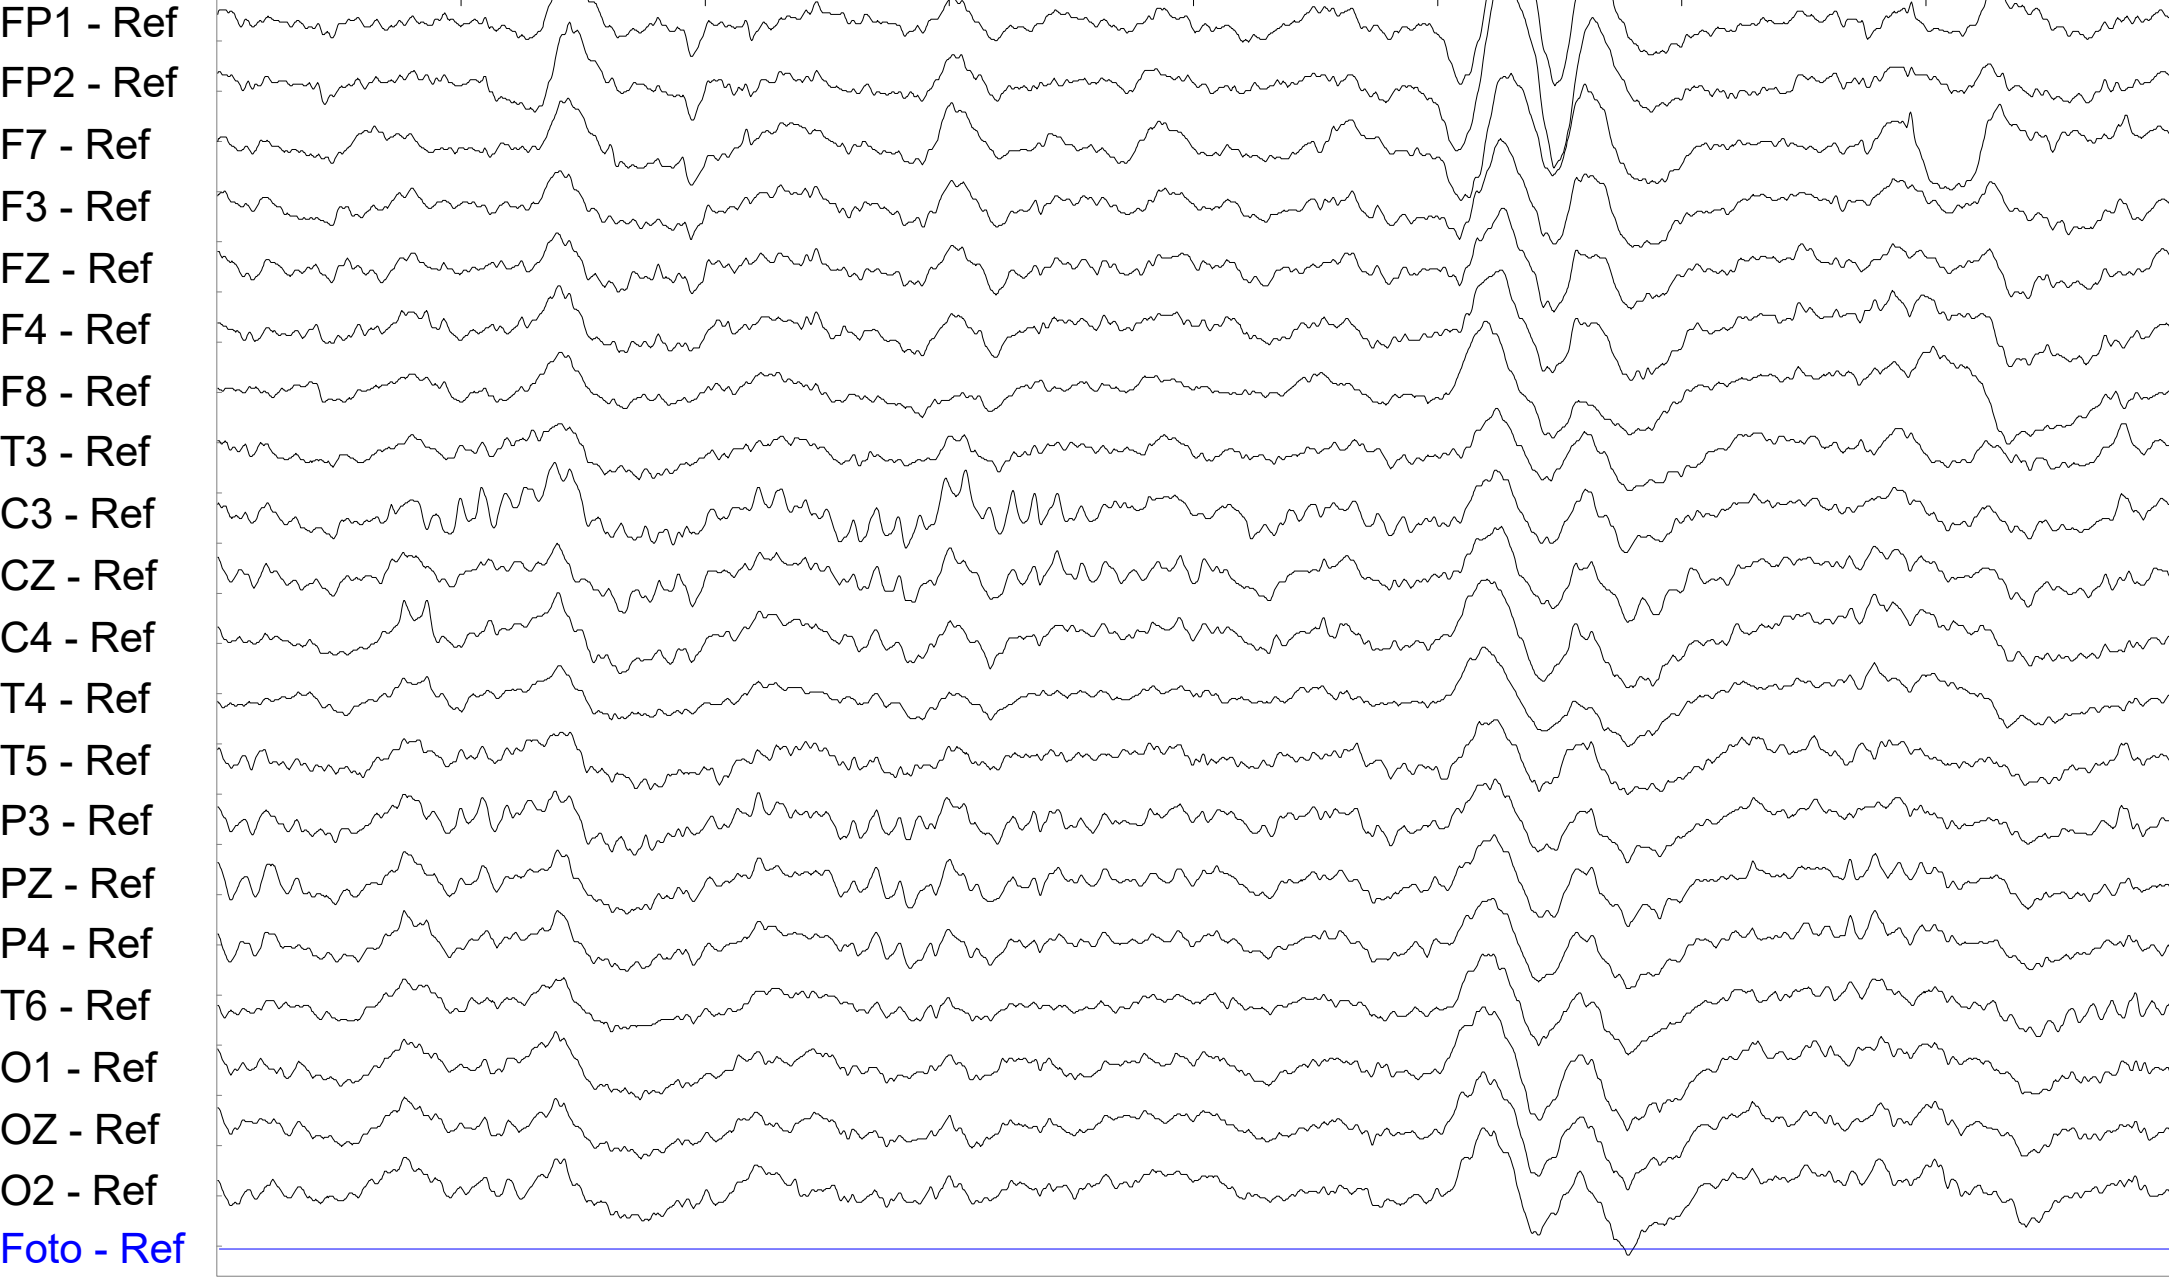


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 2/20

10:04:13 Olhos abertos 10:04:14 Olhos abertos 10:04:15 Olhos abertos 10:04:16 Olhos abertos 10:04:17 Olhos abertos 10:04:18 Olhos abertos 10:04:19 Olhos abertos 10:04:20 Olhos abertos

Época: 2 - Horário: 10:04:14 - Estágio: 0 (8 seg.)

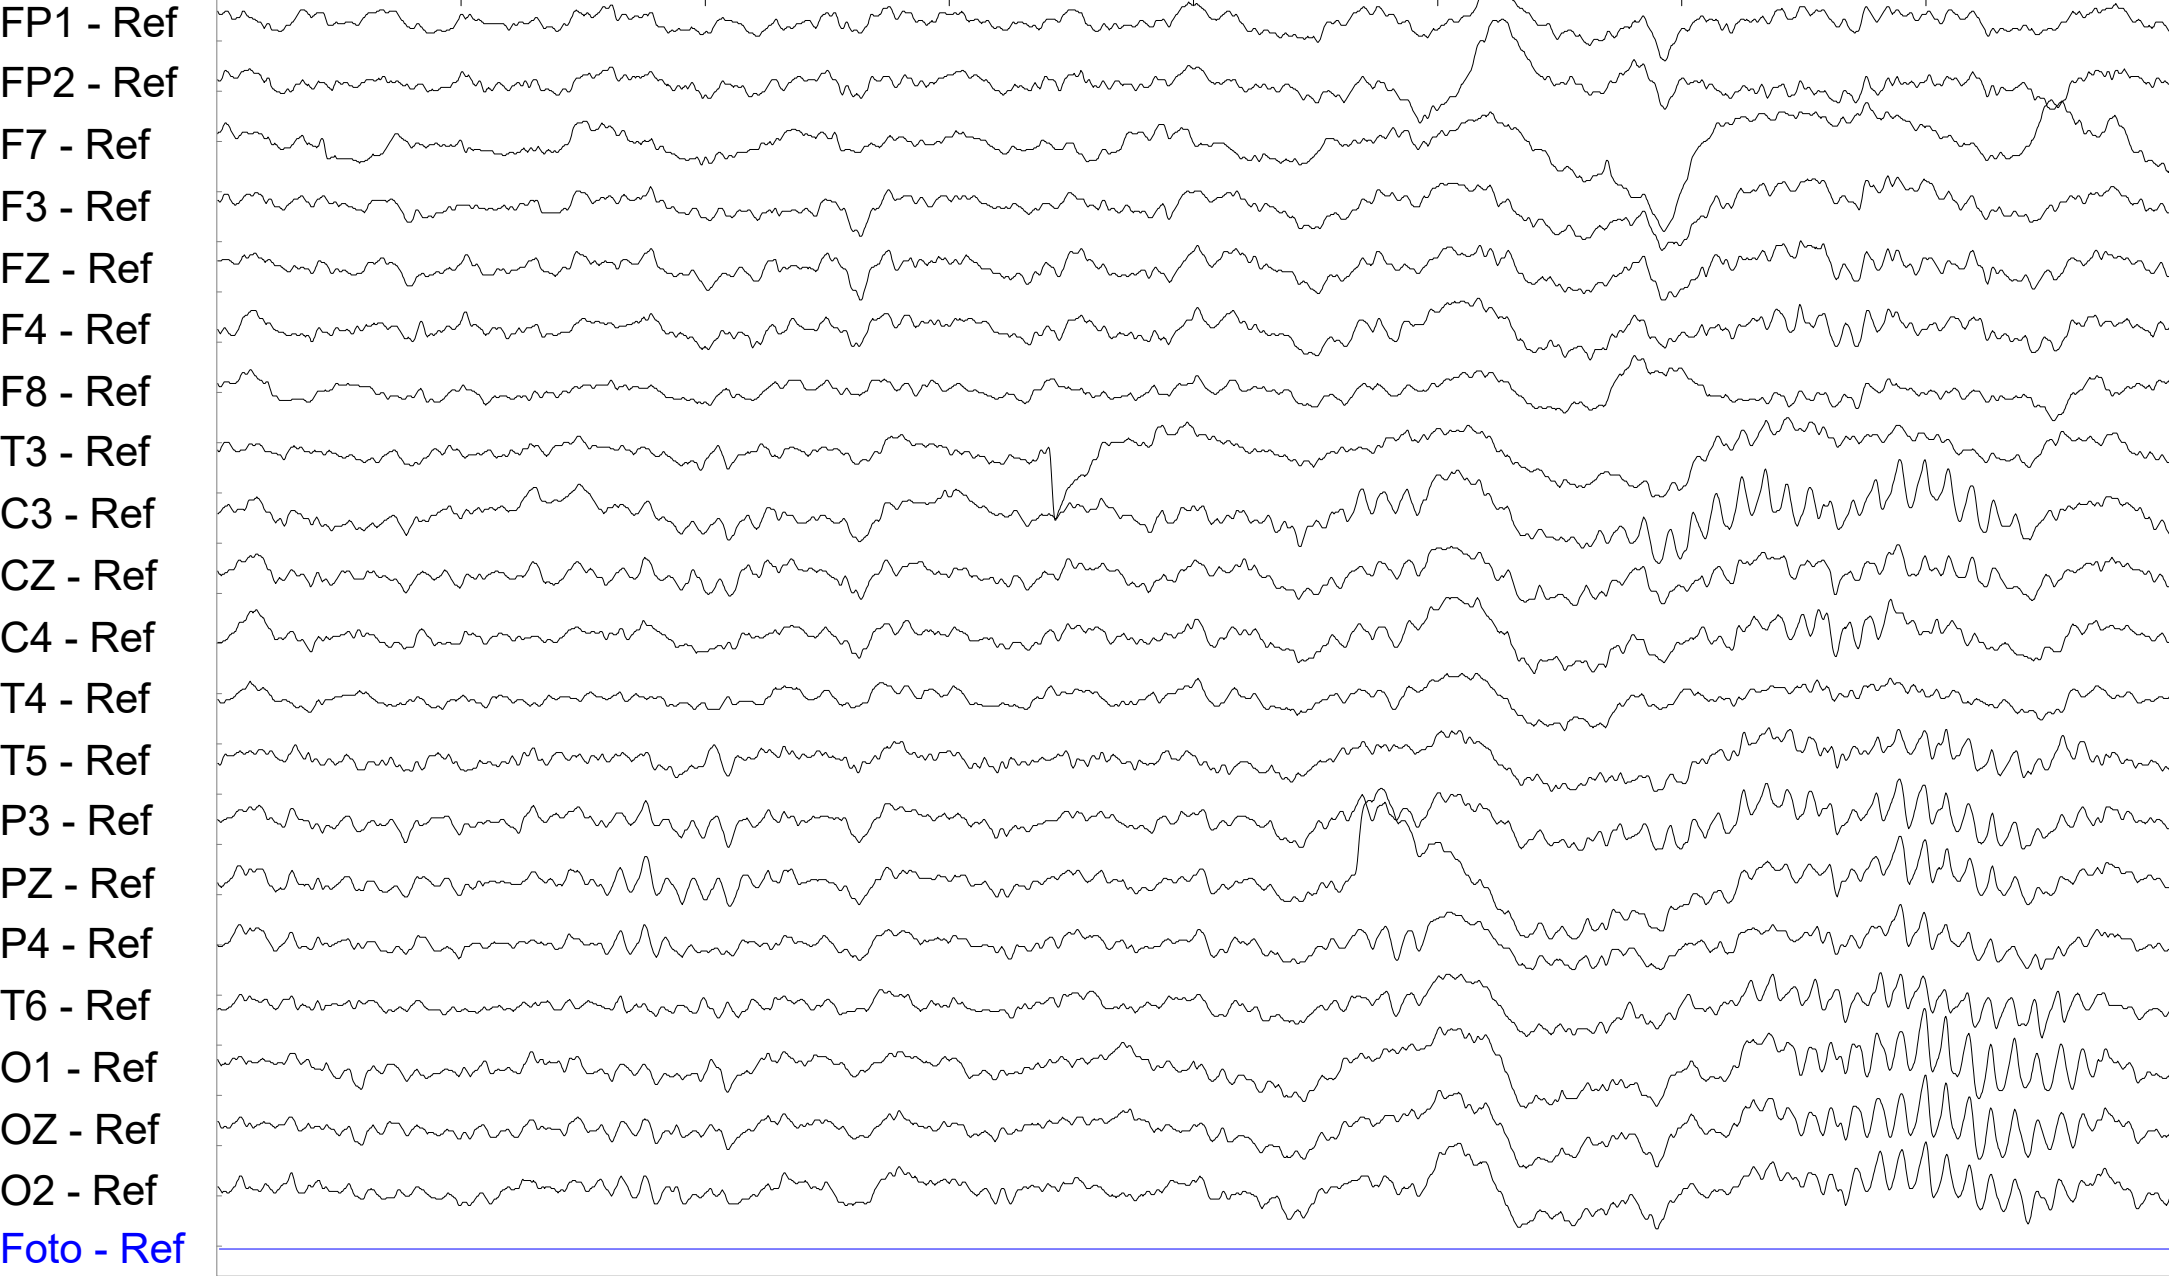


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 2/20

10:04:29 Olhos abertos 10:04:30 Olhos abertos 10:04:31 Olhos abertos 10:04:32 Olhos abertos 10:04:33 Olhos abertos 10:04:34 Olhos abertos 10:04:35 Olhos abertos 10:04:36 Olhos abertos


Época: 2 - Horário: 10:04:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

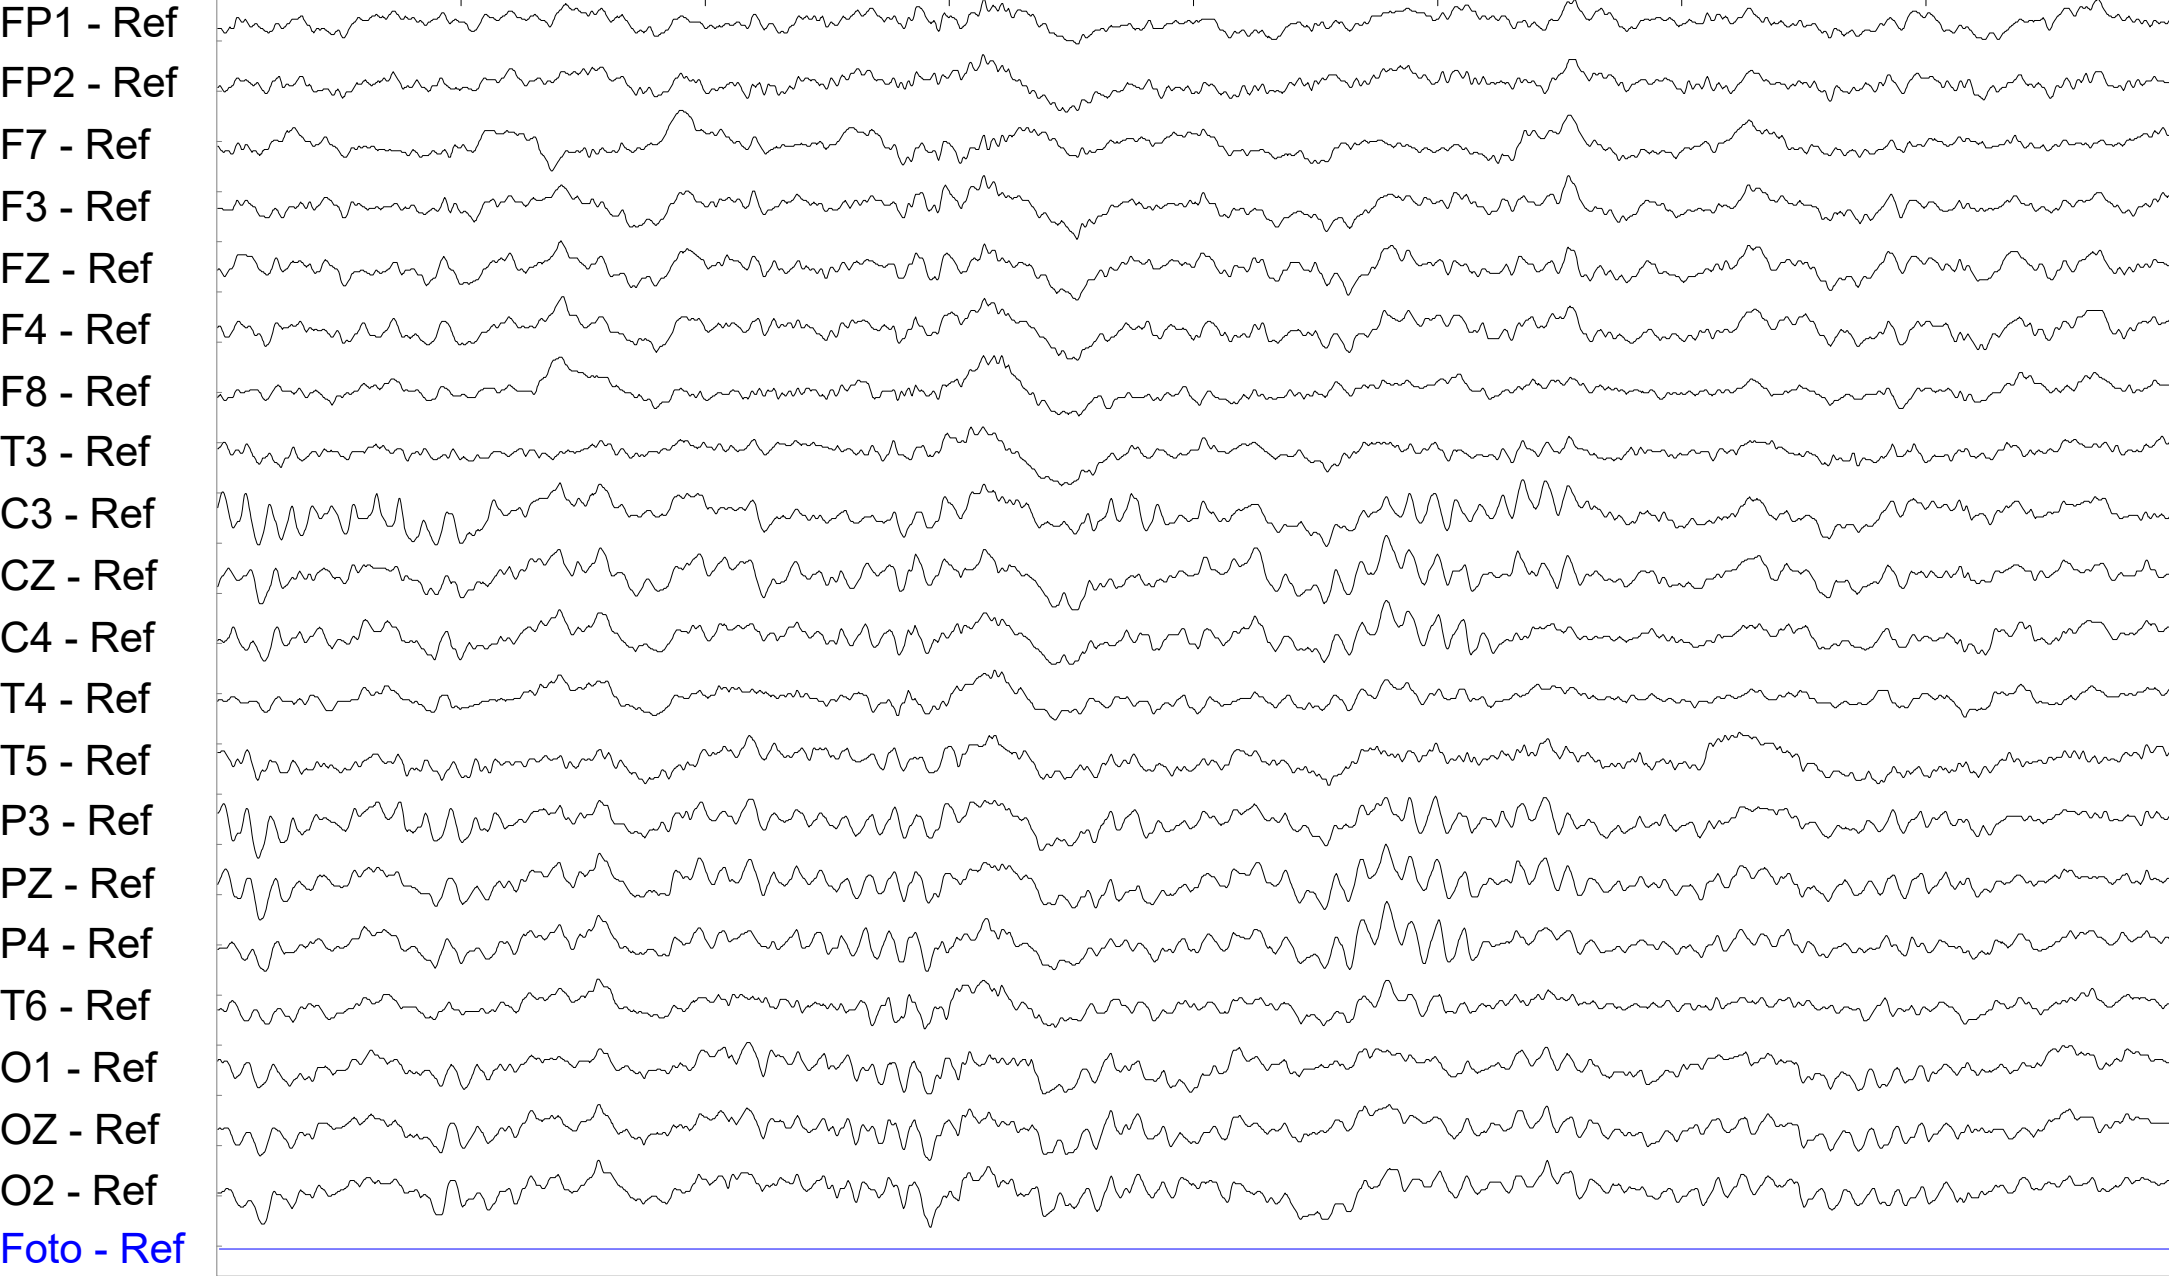


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

10:06:01 Olhos fechados 10:06:02 Olhos fechados 10:06:03 Olhos fechados 10:06:04 Olhos fechados 10:06:05 Olhos fechados 10:06:06 Olhos fechados 10:06:07 Olhos fechados 10:06:08 Olhos fechados
Época: 5 - Horário: 10:06:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

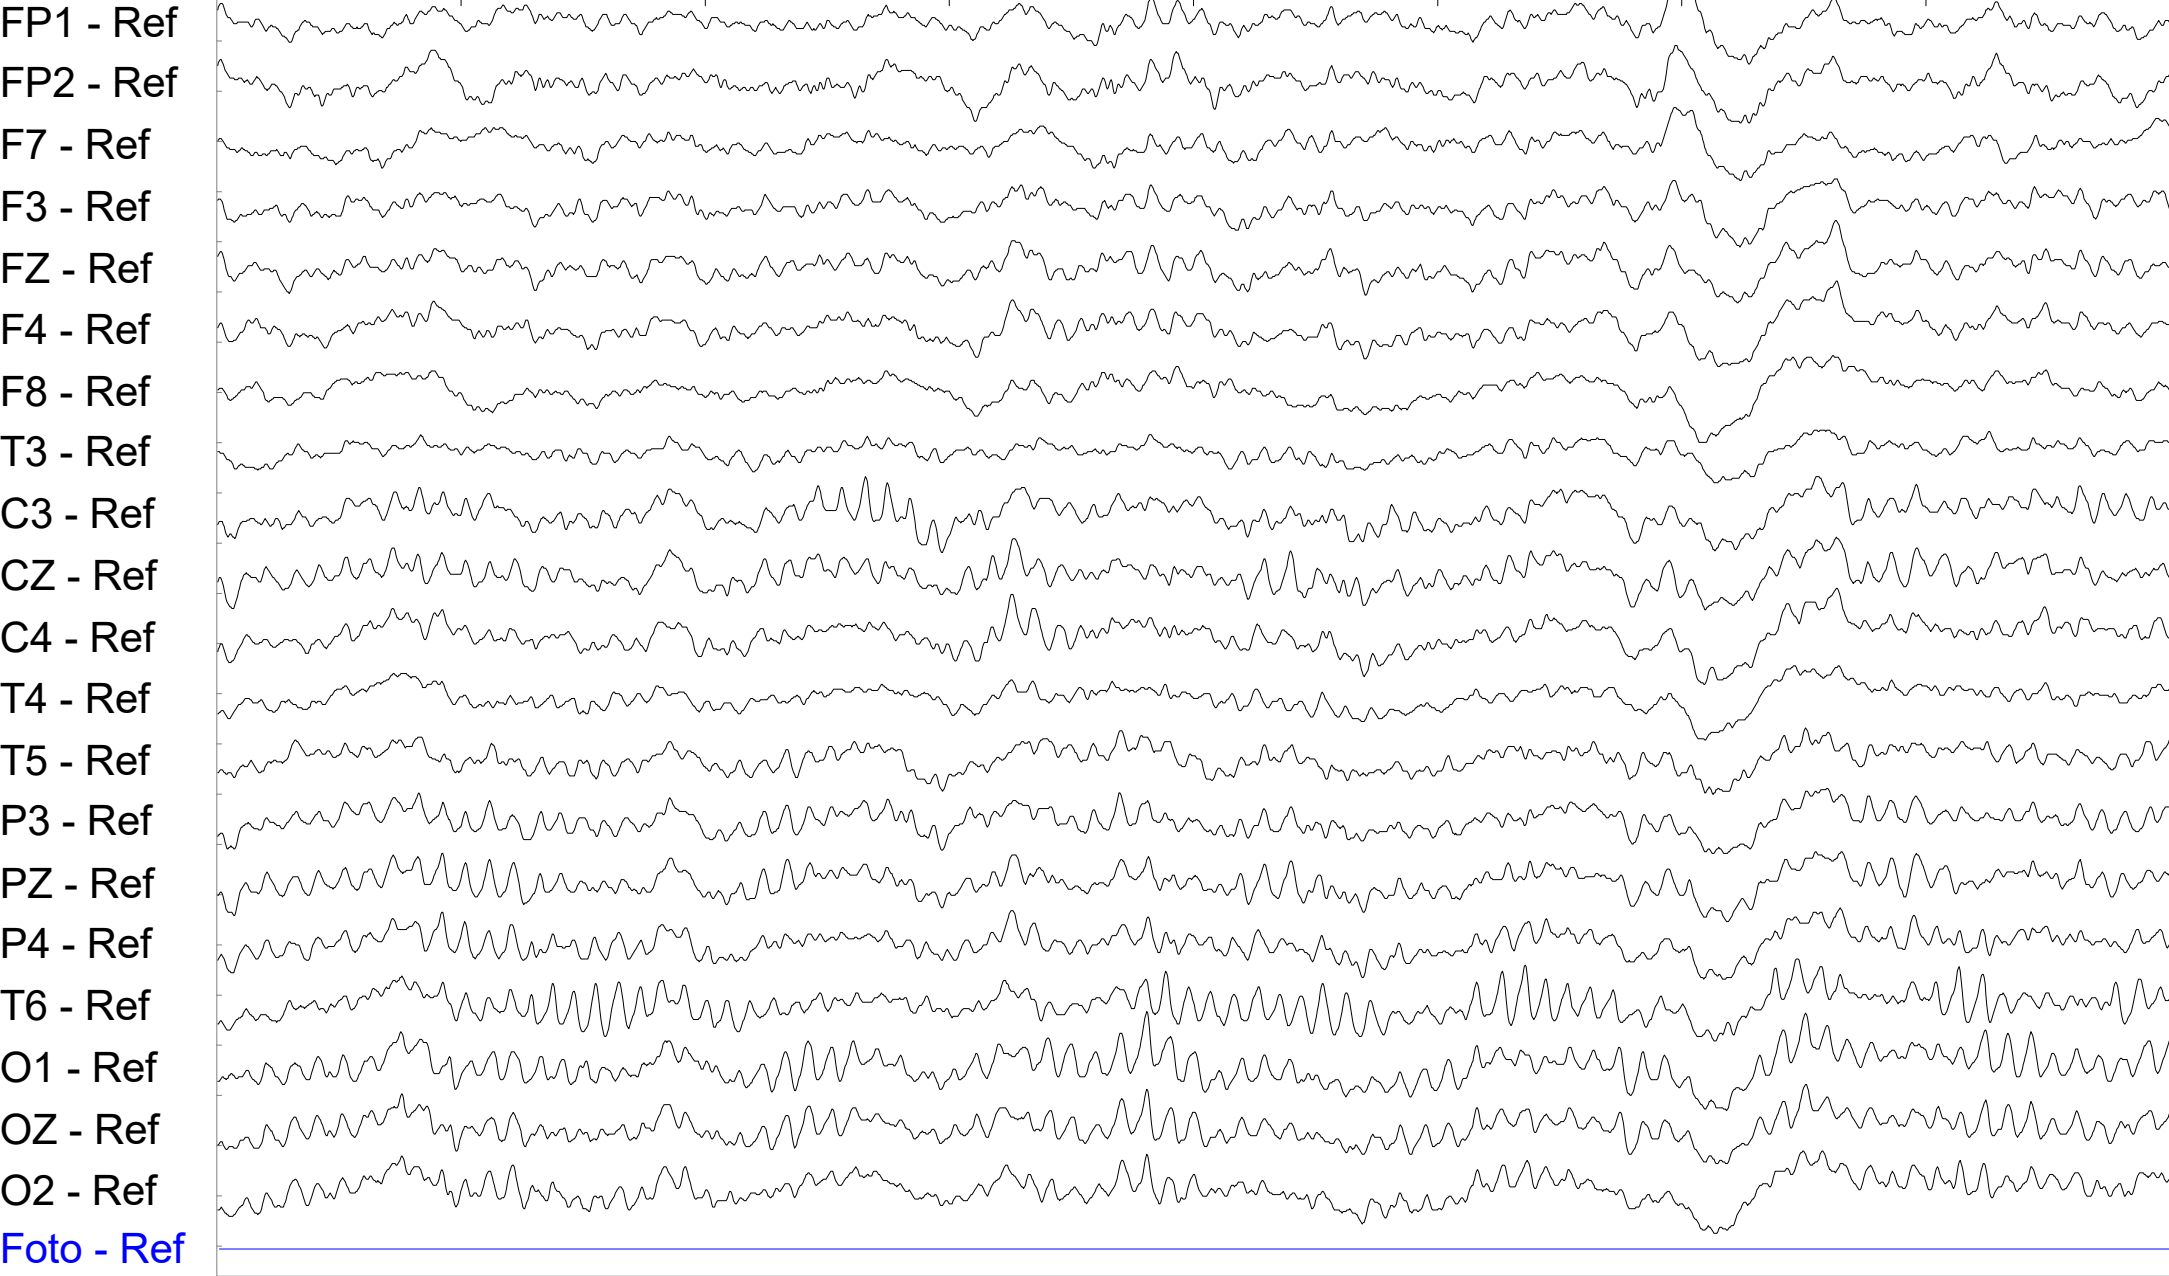



10:08:01

Vigília

10:08:02

Vigília

10:08:03

Vigília

10:08:04

Vigília

10:08:05

Vigília

10:08:06

Vigília


10:08:07

Vigília

10:08:08

Vigília

Época: 9 - Horário: 10:08:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

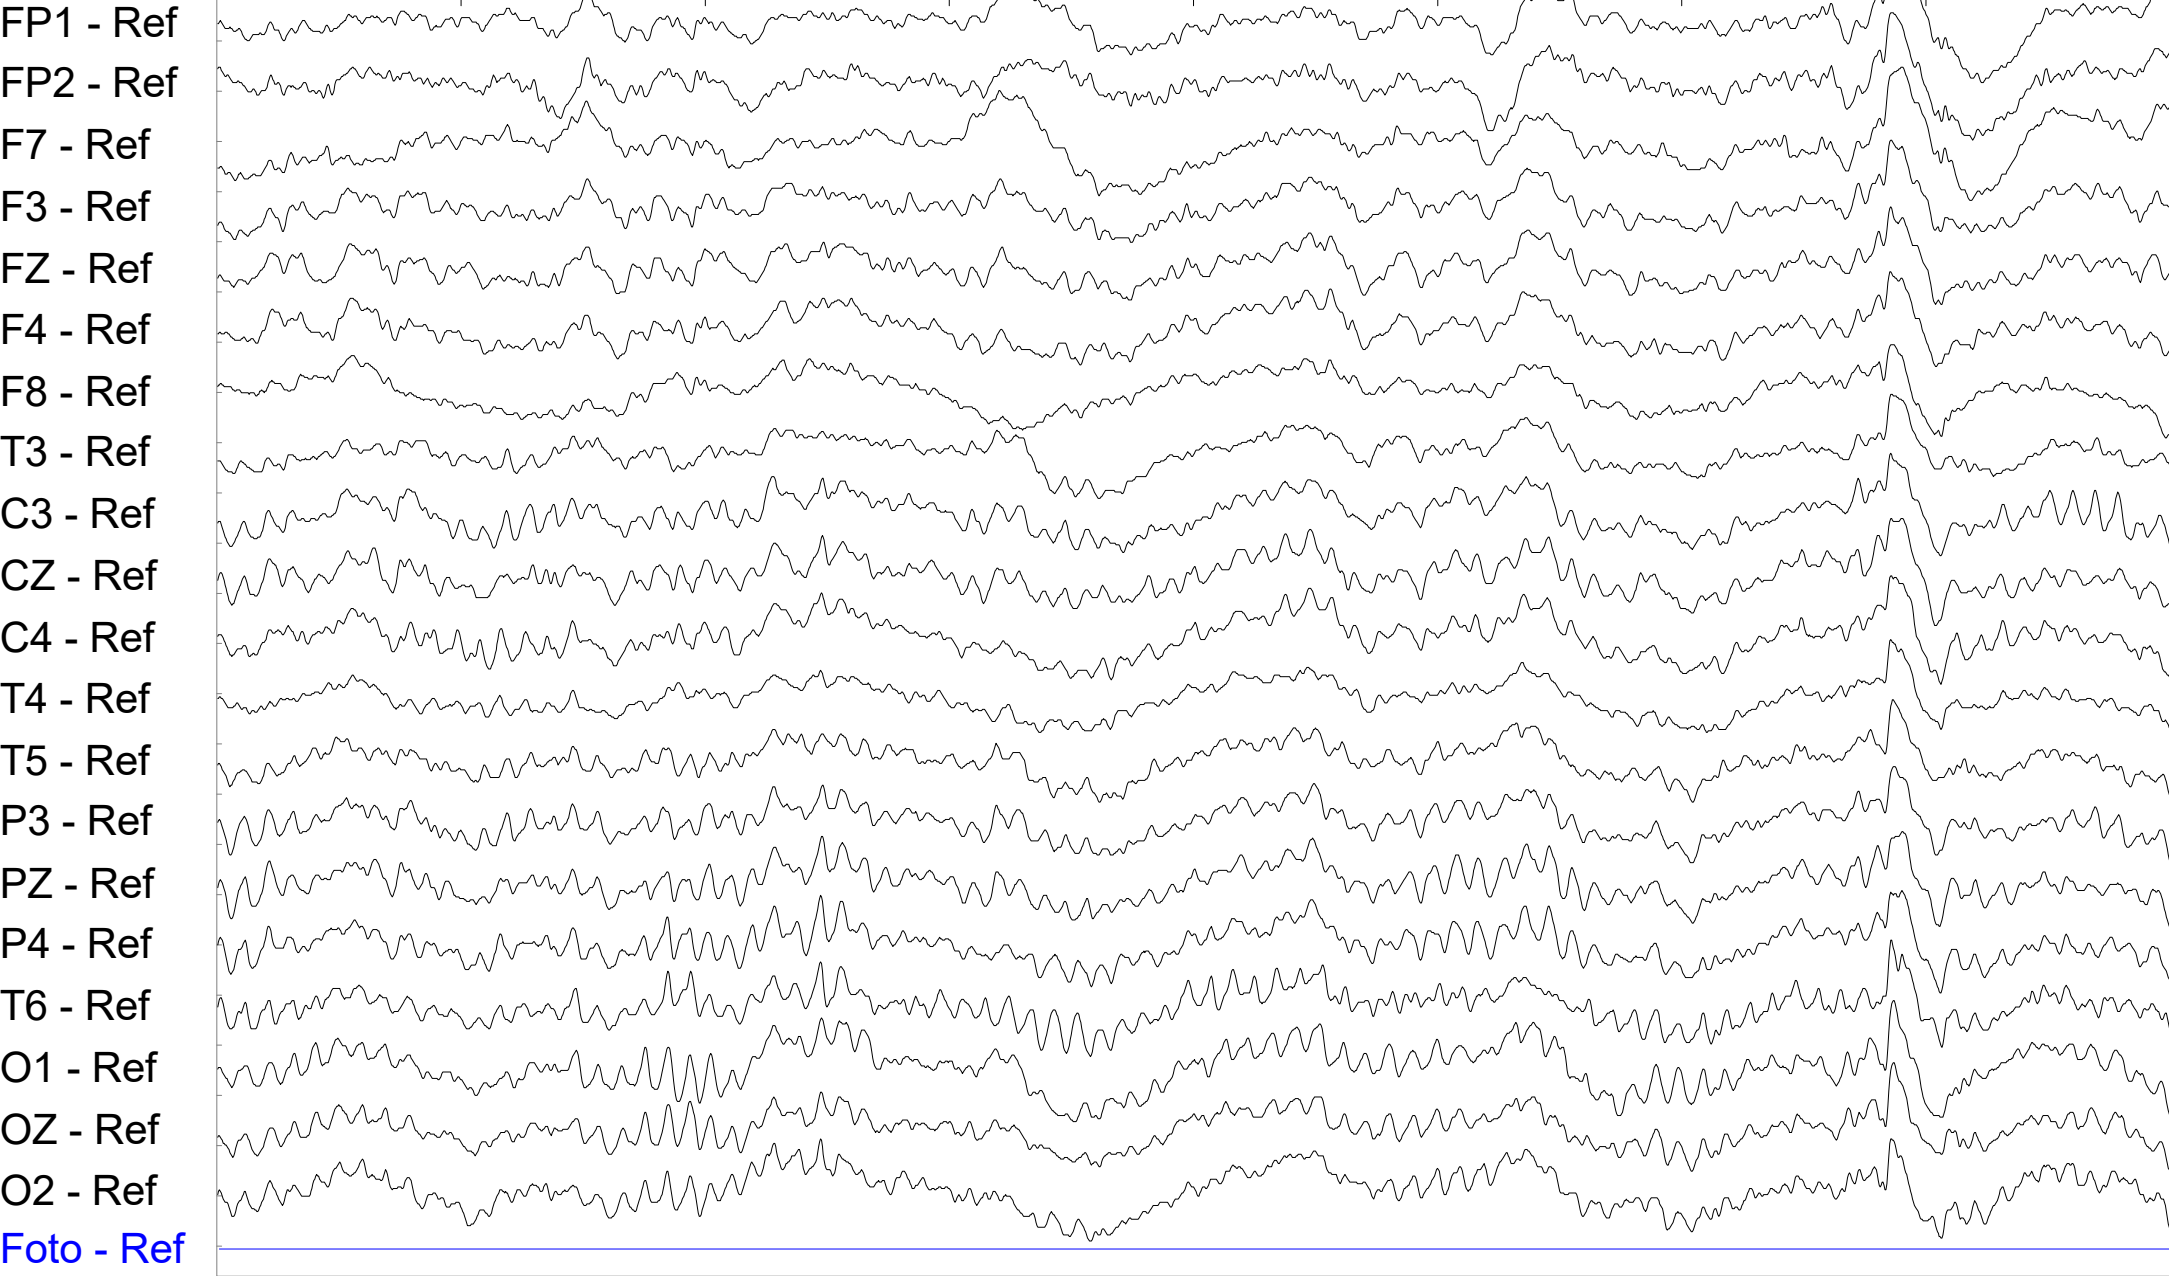

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

10:09:01

Vigília

10:09:02

Vigília

10:09:03

Vigília

10:09:04

Vigília

10:09:05

Vigília

10:09:06

Vigília


10:09:07

Vigília

10:09:08

Vigília

Época: 11 - Horário: 10:09:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

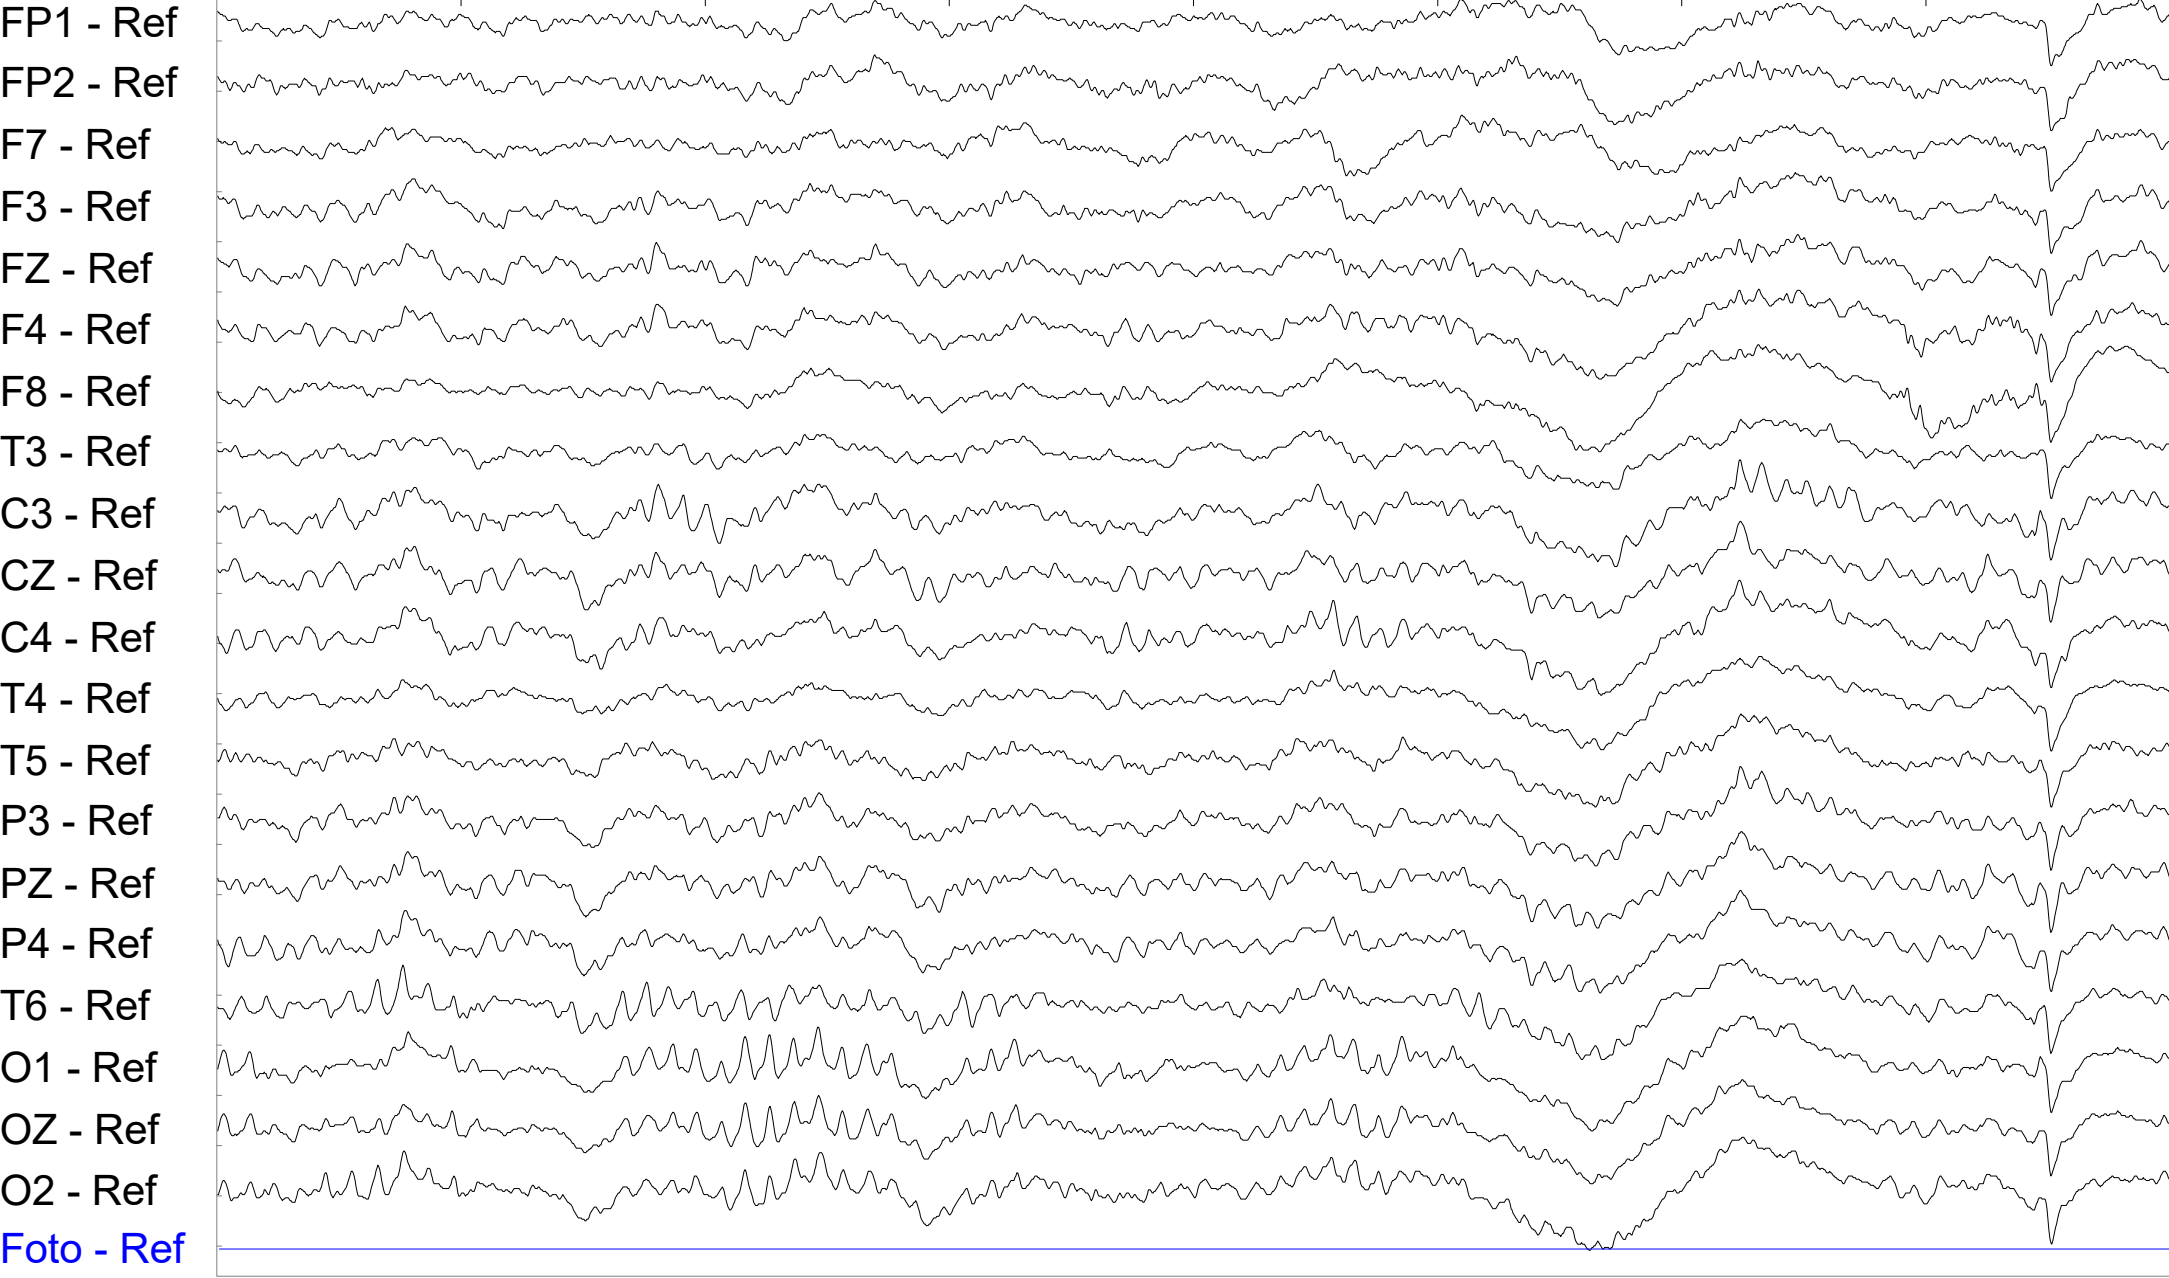


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 12/20

10:09:31 Foto Estimulação 10:09:32 Foto Estimulação 10:09:33 Foto Estimulação 10:09:34 Foto Estimulação 10:09:35 Foto Estimulação 10:09:36 Foto Estimulação 10:09:37 Foto Estimulação 10:09:38 Foto Estimulação


Época: 12 - Horário: 10:09:32 - Estágio: 0 (8 seg.)

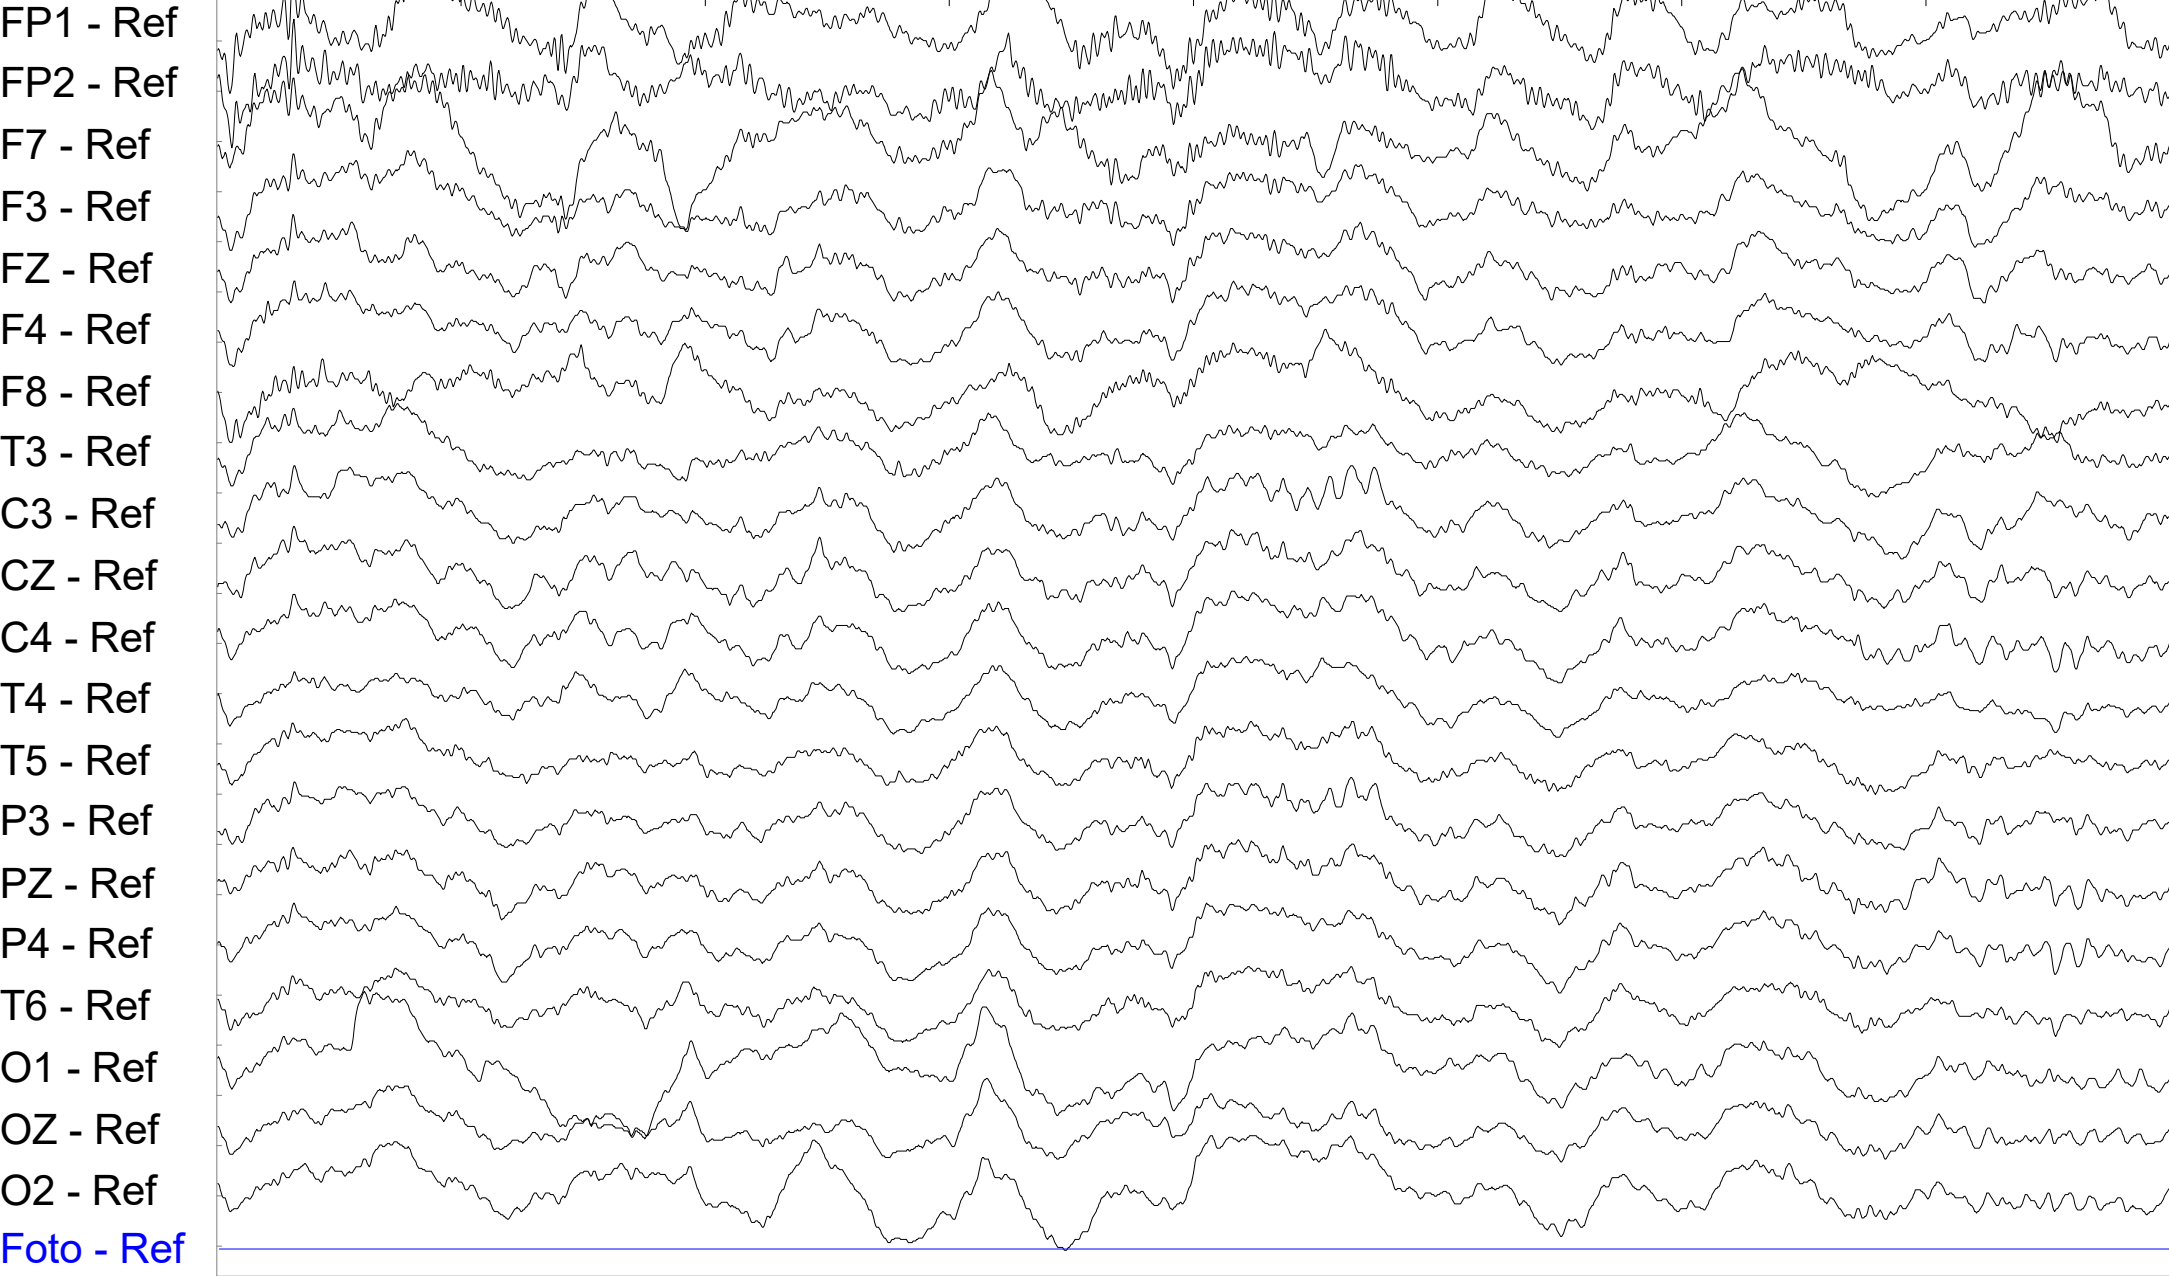



10:10:35	10:10:36	10:10:37	10:10:38	10:10:39	10:10:40	10:10:41	10:10:42
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 14 - Horário: 10:10:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

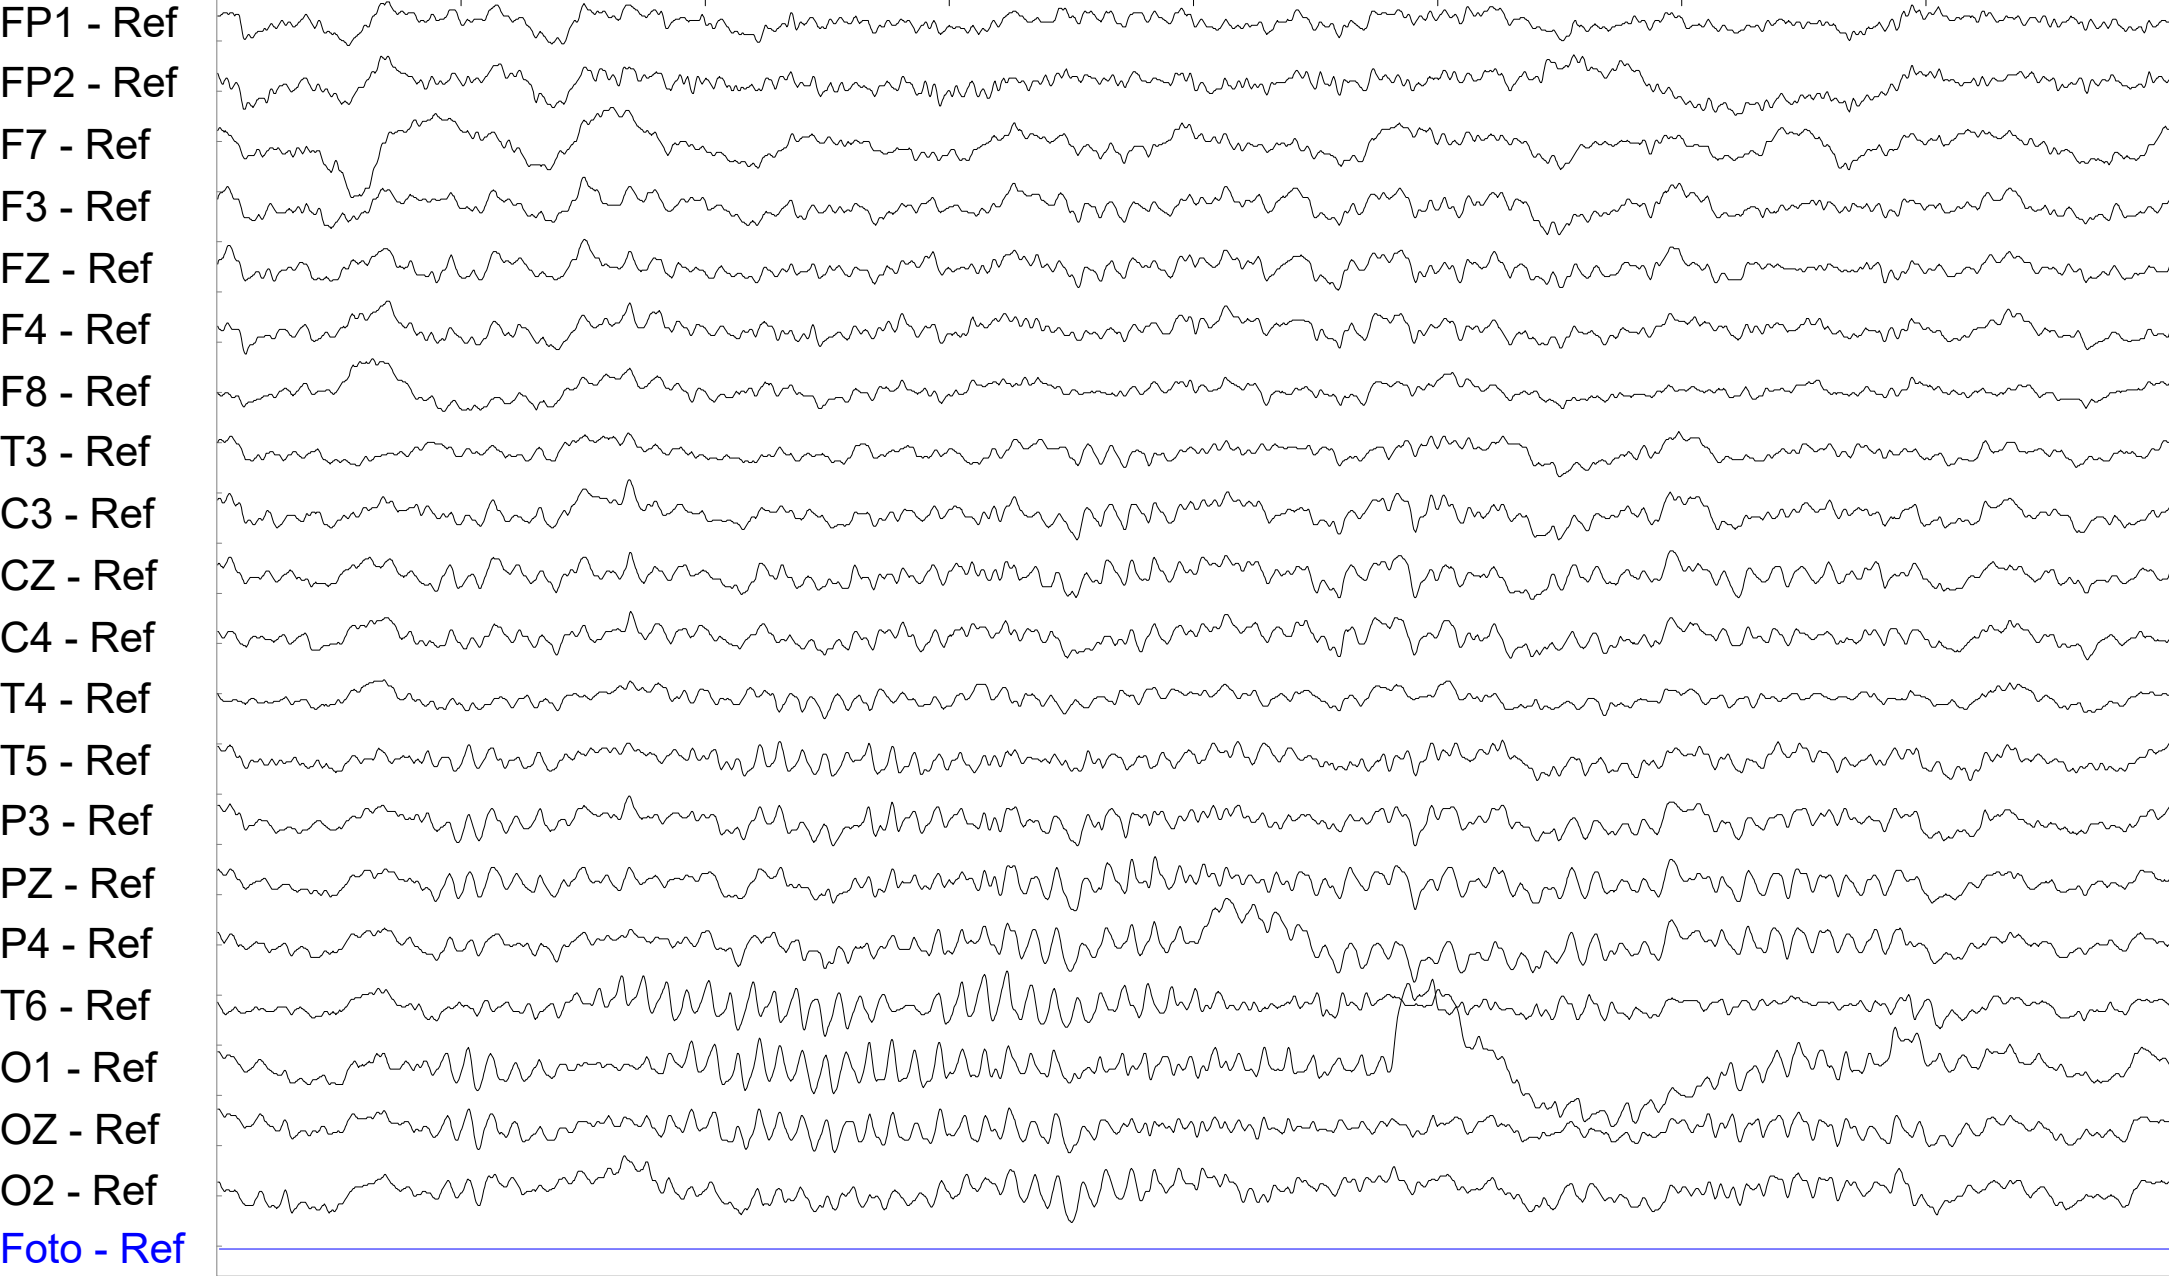



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/20

10:11:35 Olhos fechados 10:11:36 Olhos fechados 10:11:37 Olhos fechados 10:11:38 Olhos fechados 10:11:39 Olhos fechados 10:11:40 Olhos fechados 10:11:41 Olhos fechados 10:11:42 Olhos fechados
Época: 16 - Horário: 10:11:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

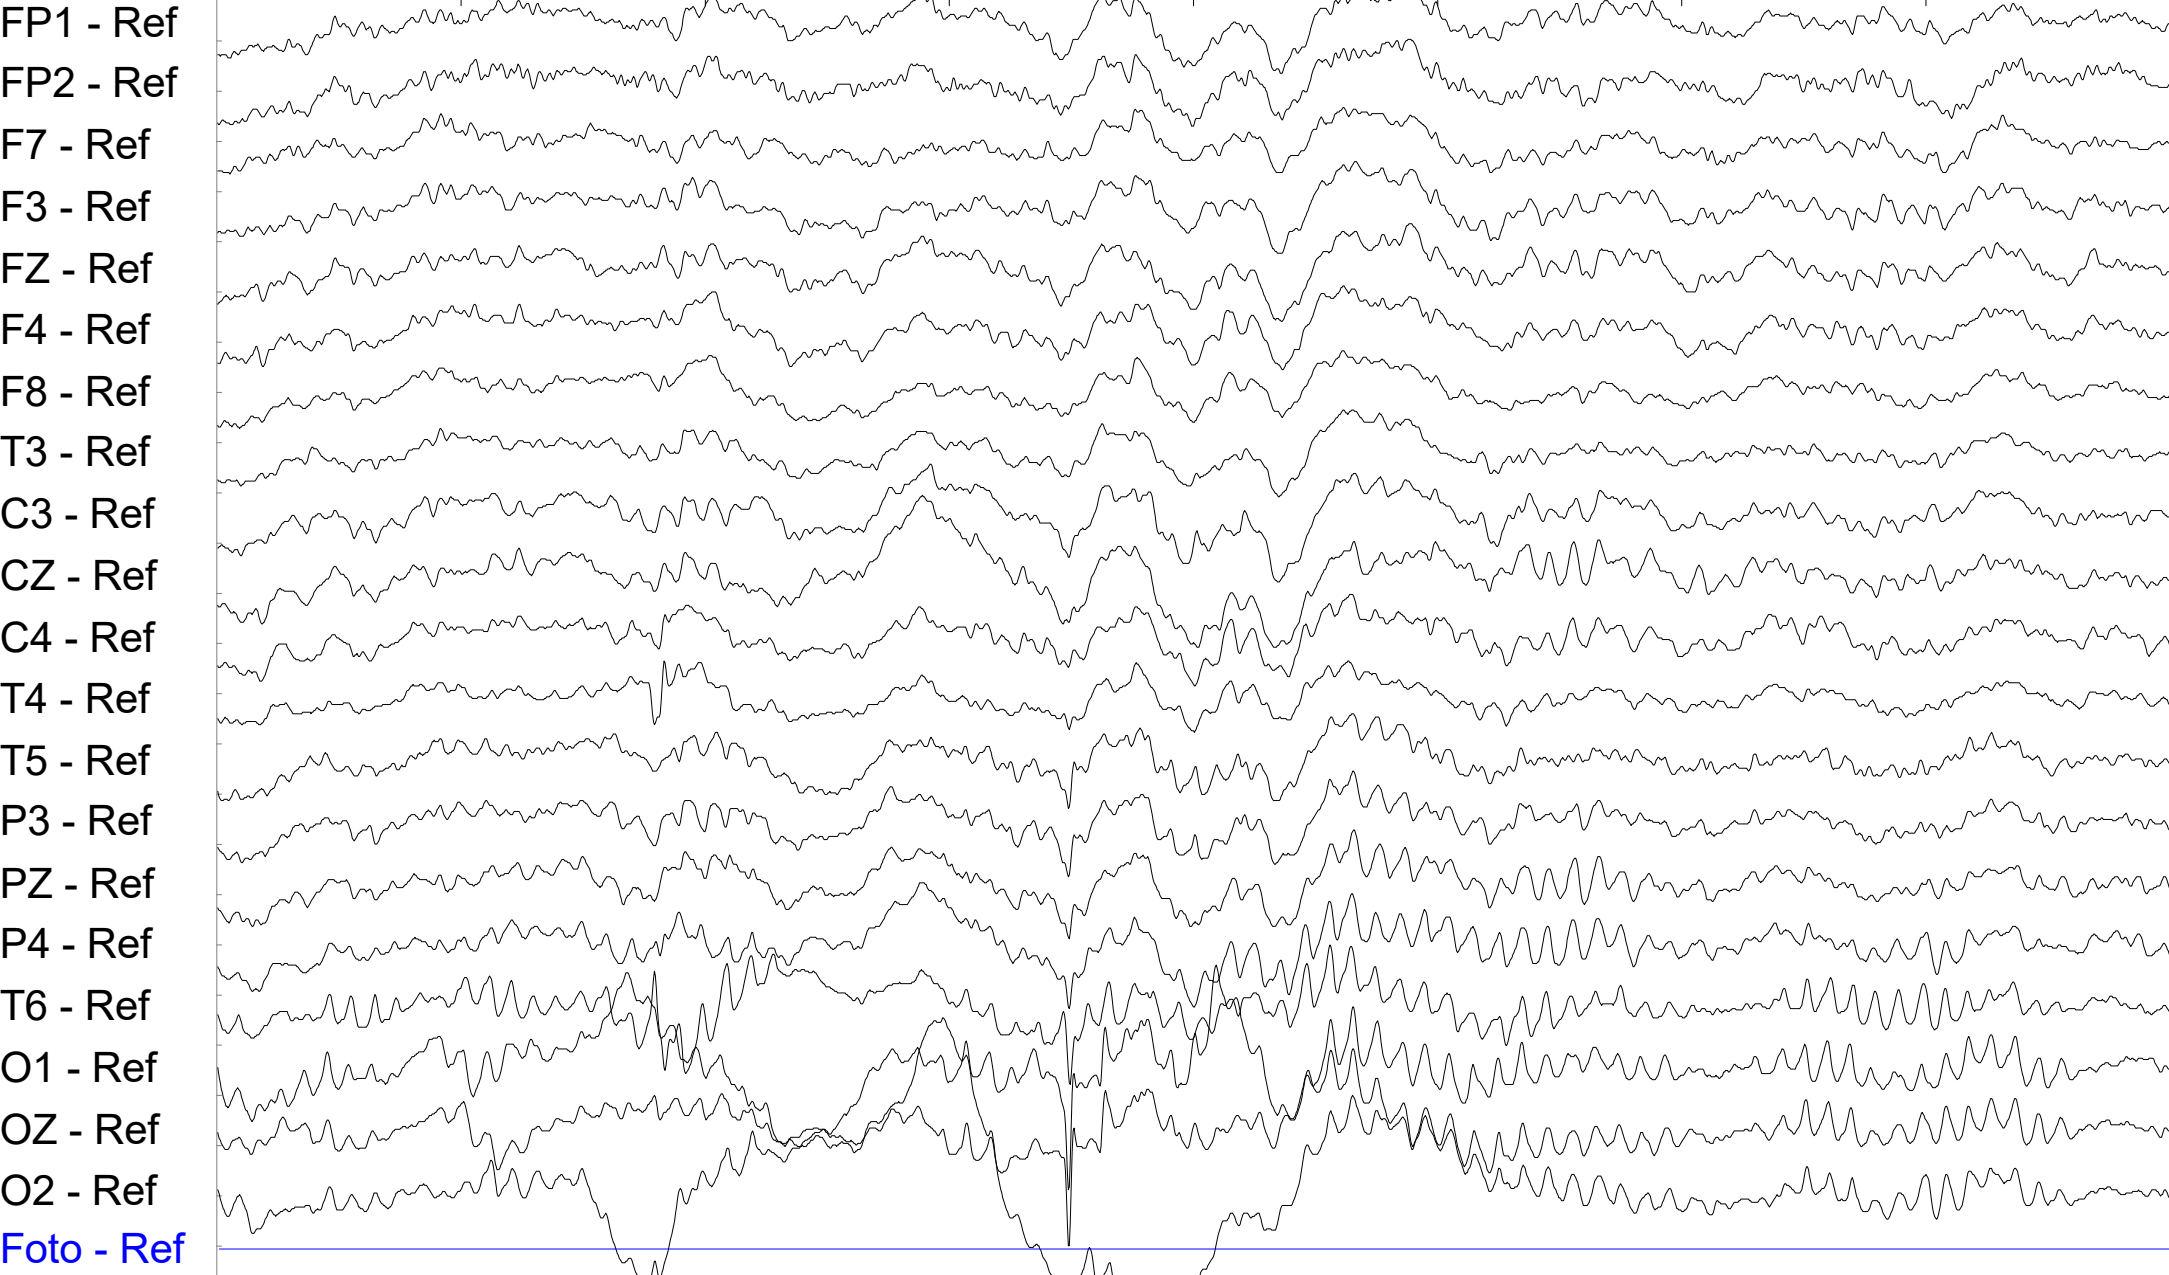



10:12:35
Vigília

10:12:36
Vigília

10:12:37
Vigília

10:12:38
Vigília


10:12:39
Vigília


10:12:40
Vigília

10:12:41
Vigília

10:12:42
Vigília


Época: 18 - Horário: 10:12:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

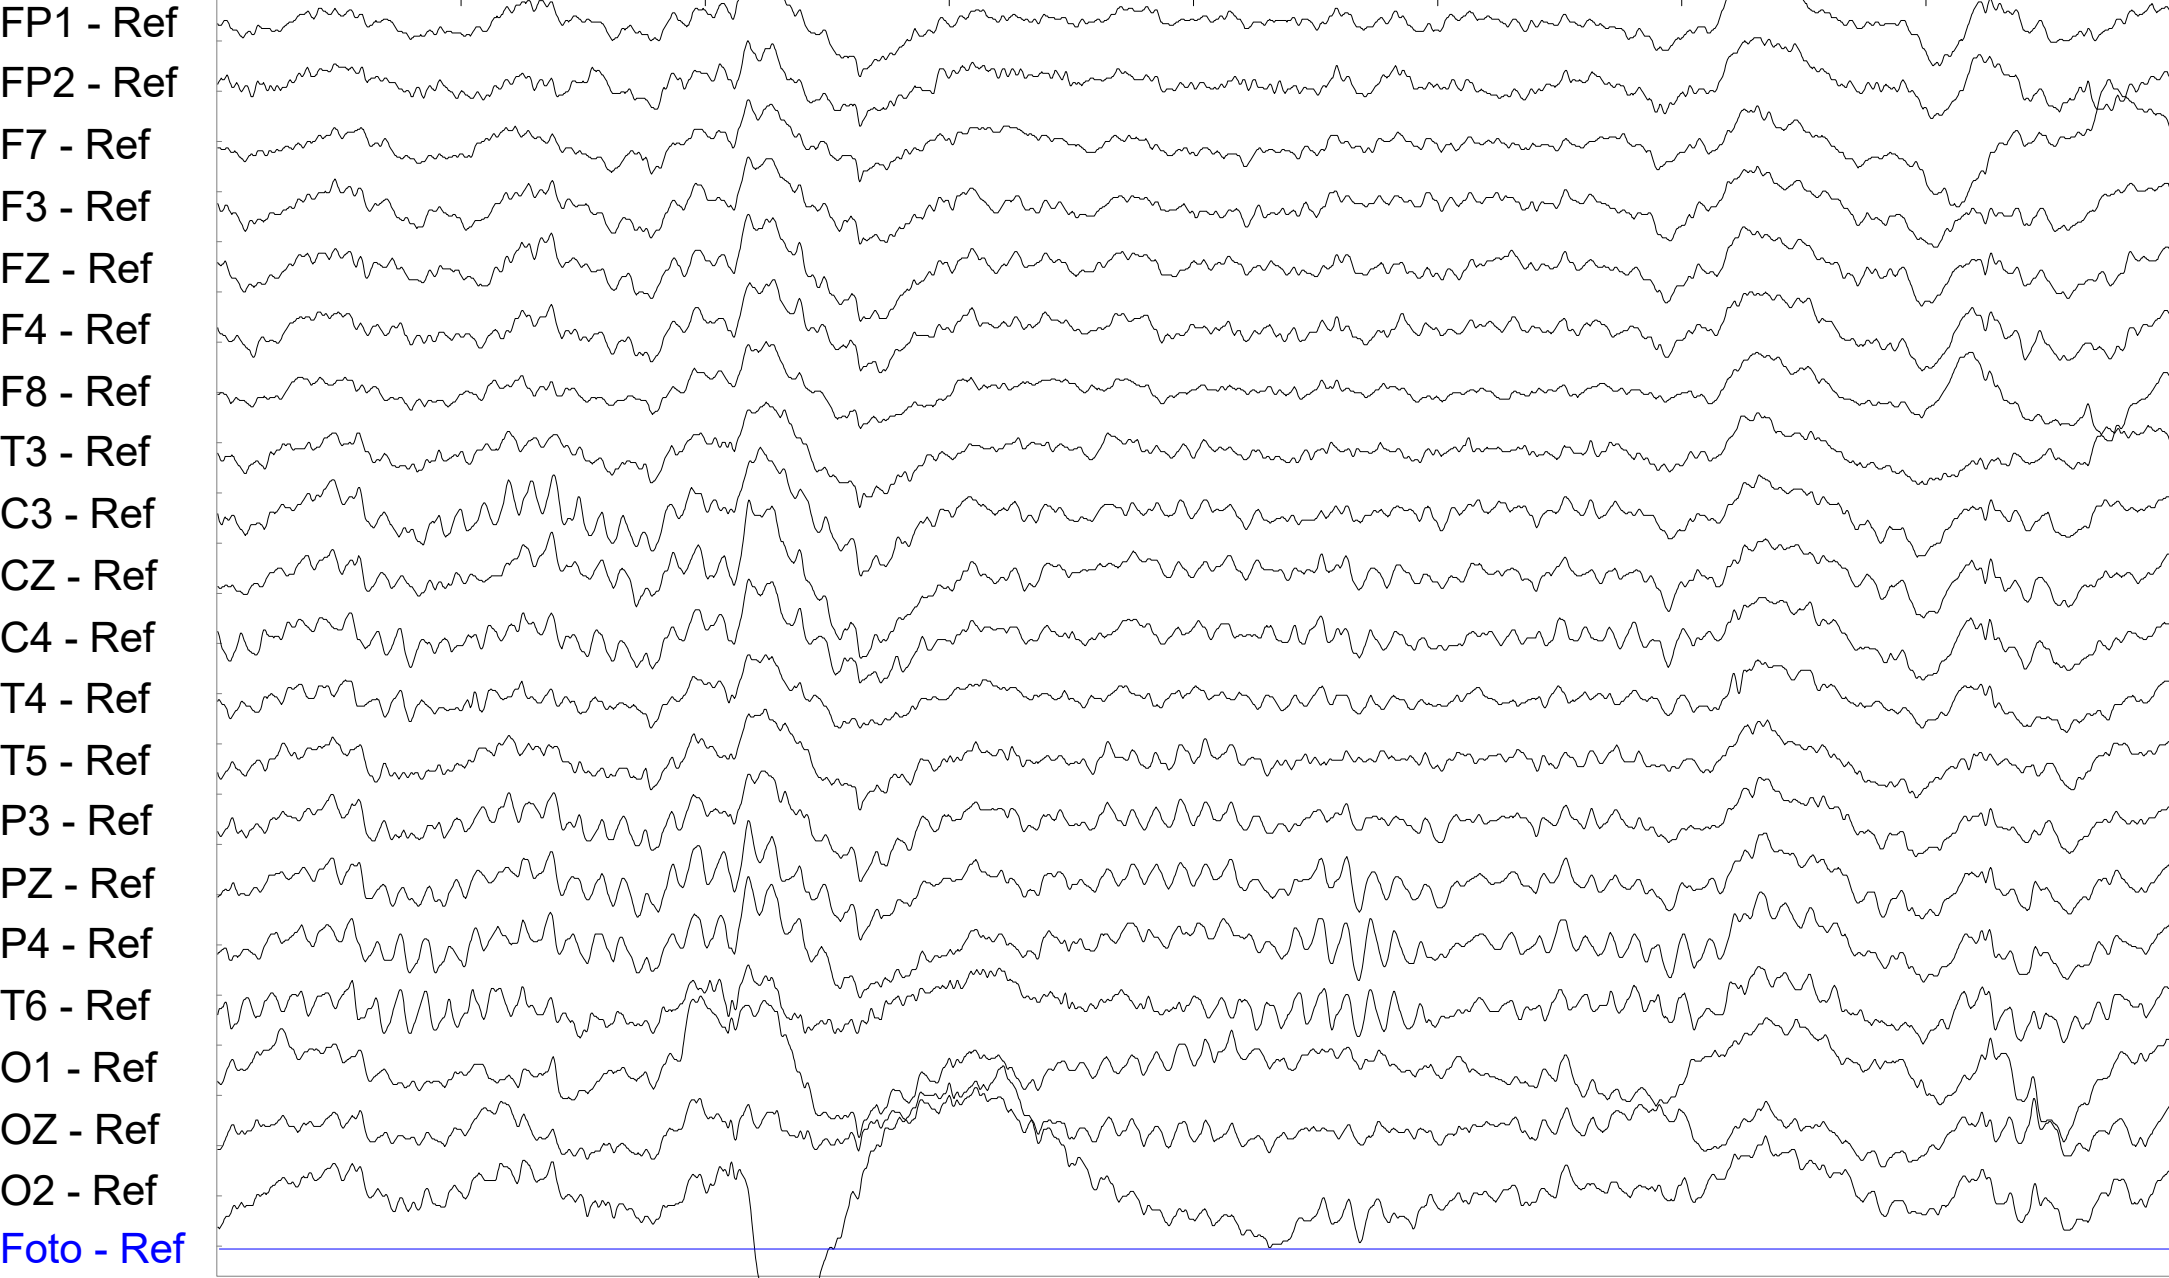





10:13:31 Vigília 10:13:32 Vigília 10:13:33 Vigília 10:13:34 Vigília 10:13:35 Vigília 10:13:36 Vigília 10:13:37 Vigília 10:13:38 Vigília

Época: 20 - Horário: 10:13:32 - Estágio: 0 (8 seg.)

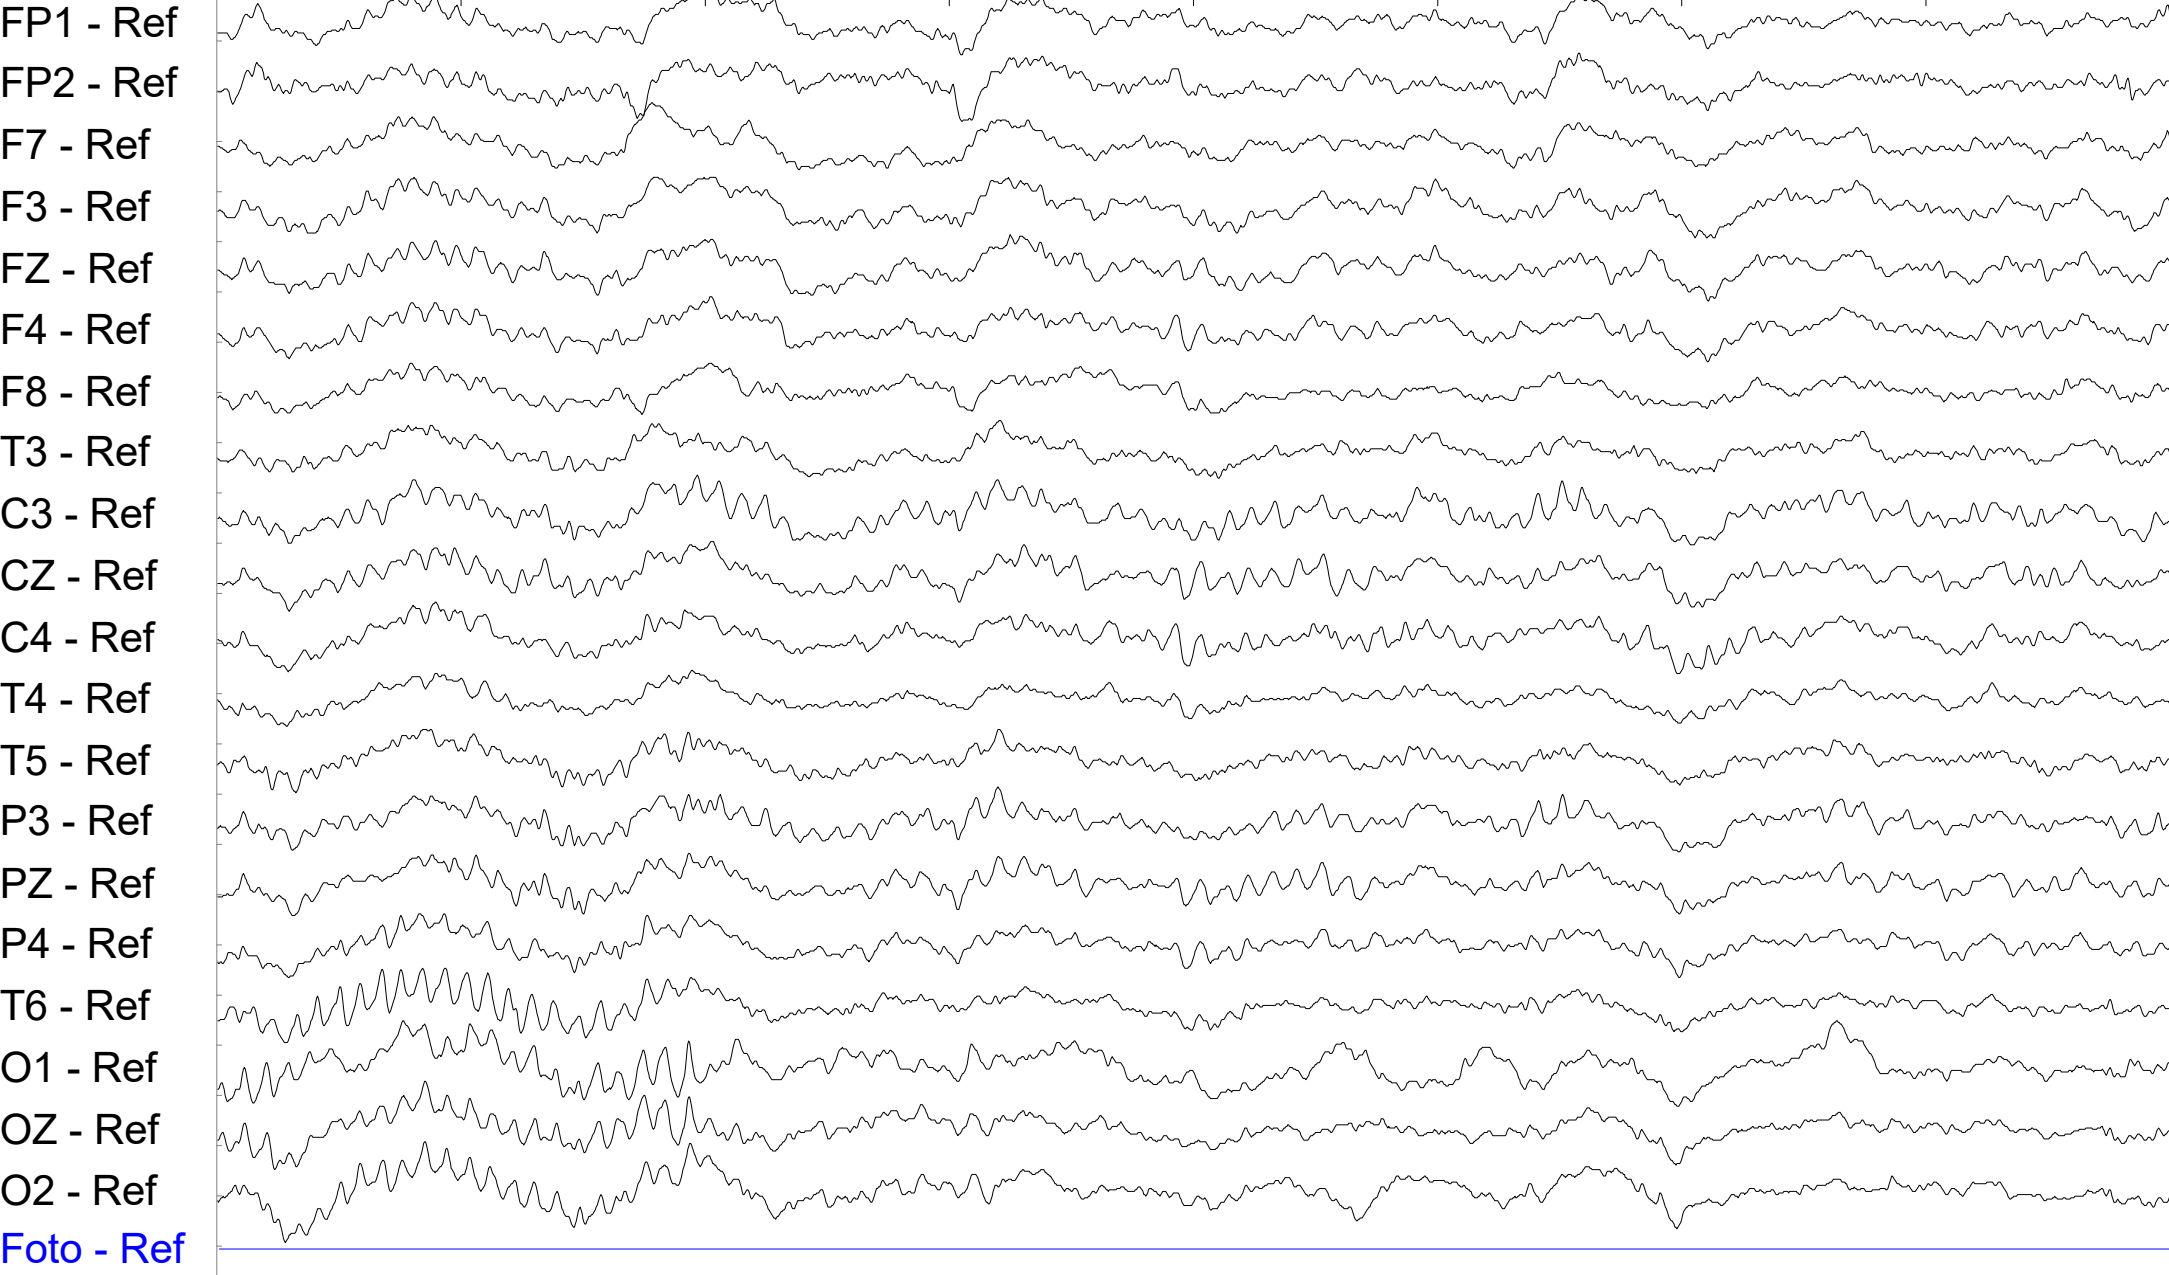

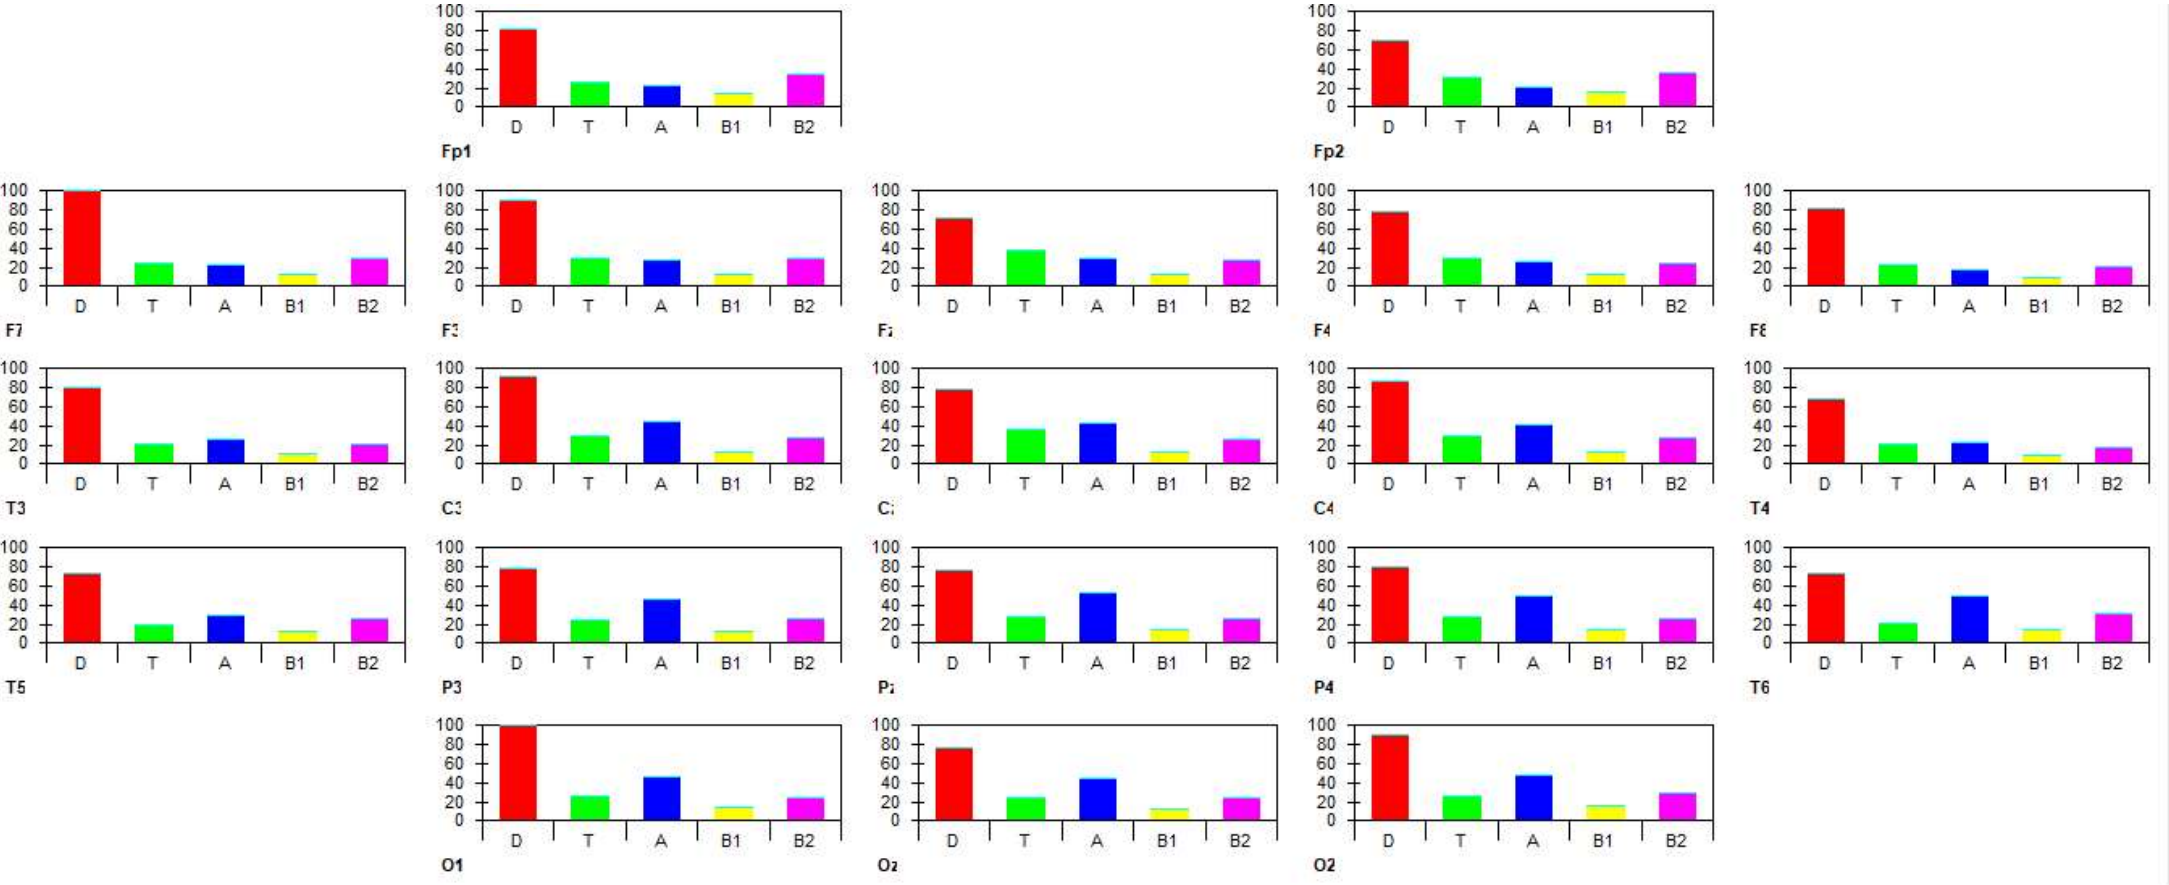

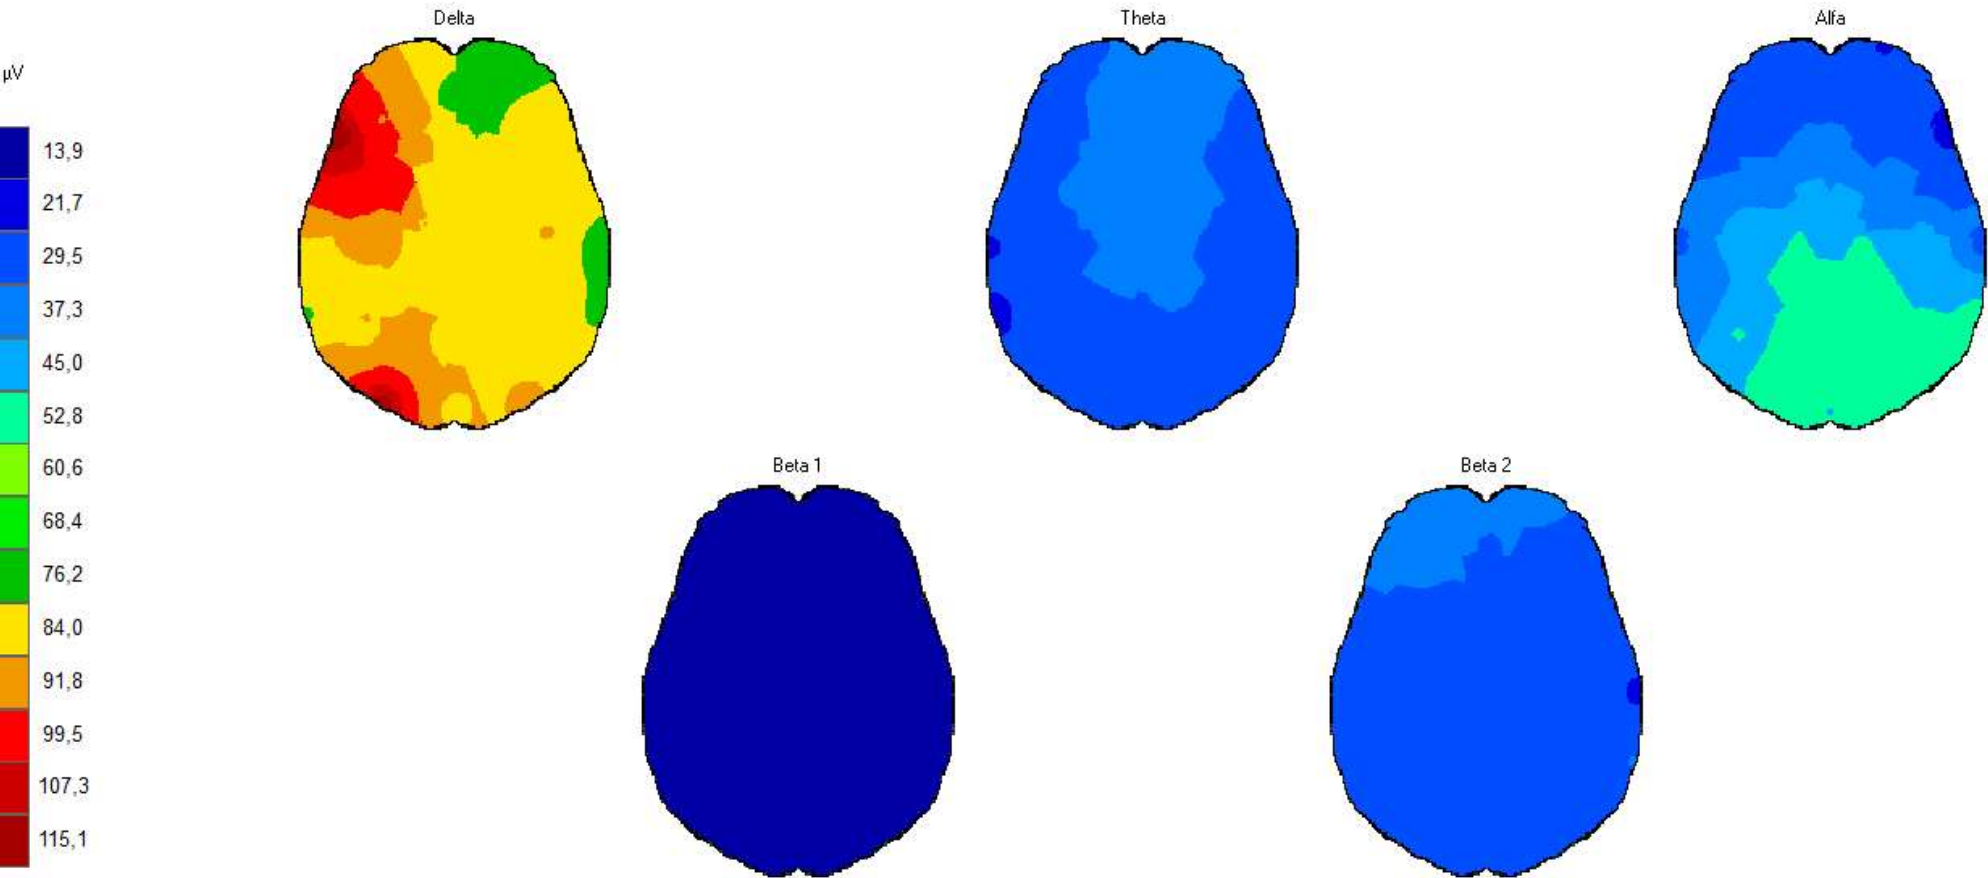

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	62,9	45,8
T	4,0	26,6	14,7
A	10,5	22,9	12,6
B1	13,0	13,5	7,4
B2	30,0	35,3	19,5

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	70,2	40,4
T	4,0	31,0	17,9
A	10,5	20,6	11,9
B1	16,5	15,2	8,8
B2	29,5	36,6	21,1

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	119,5	57,3
T	4,0	25,0	12,0
A	10,5	22,6	10,8
B1	13,0	11,9	5,7
B2	20,5	29,5	14,2

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	91,0	47,8
T	4,0	26,9	15,2
A	10,0	27,1	14,2
B1	13,0	13,3	7,0
B2	20,5	30,1	15,8

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	71,4	39,9
T	4,0	37,3	20,9
A	10,5	28,9	16,2
B1	13,0	13,4	7,5
B2	22,0	27,7	15,5

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	78,5	45,6
T	4,0	29,8	17,3
A	10,5	26,1	15,2
B1	13,5	12,5	7,3
B2	20,0	25,1	14,6

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	82,1	53,3
T	4,5	23,5	15,3
A	10,5	17,0	11,1
B1	15,0	9,7	6,3
B2	29,5	21,5	14,0

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	80,7	50,8
T	4,0	20,3	12,8
A	10,0	25,6	16,1
B1	17,5	10,3	6,5
B2	20,5	21,9	13,8

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,6	44,6
T	4,0	29,3	14,3
A	10,5	44,4	21,6
B1	17,0	12,7	6,2
B2	20,5	27,5	13,4

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,9	39,7
T	4,0	36,8	18,7
A	10,0	42,9	21,9
B1	13,5	11,9	6,1
B2	20,0	26,7	13,6

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	86,4	43,6
T	4,0	29,0	14,7
A	10,5	41,5	20,9
B1	13,0	13,4	6,8
B2	21,0	27,6	14,0

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	69,1	48,8
T	4,0	21,5	15,2
A	10,5	22,8	16,1
B1	13,0	9,7	6,9
B2	21,0	18,3	12,9

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	74,3	46,1
T	4,0	19,2	11,9
A	10,0	30,3	18,8
B1	13,0	12,0	7,4
B2	21,5	25,3	15,7

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	79,5	41,8
T	4,0	24,9	13,1
A	10,0	46,0	24,2
B1	13,0	13,3	7,0
B2	20,5	26,4	13,9

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,6	39,1
T	4,0	28,0	14,1
A	10,0	52,6	26,5
B1	13,0	13,5	6,8
B2	19,5	26,7	13,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	80,5	40,6
T	4,0	27,2	13,7
A	10,0	50,4	25,4
B1	13,0	14,7	7,4
B2	19,0	25,5	12,9

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	74,3	36,8
T	4,0	21,8	11,2
A	10,5	50,3	26,2
B1	13,0	14,8	7,7
B2	21,0	30,6	16,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	118,6	51,3
T	4,0	26,7	11,6
A	10,5	45,9	19,9
B1	13,0	15,1	6,5
B2	19,5	24,7	10,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	76,5	41,8
T	4,0	24,6	13,5
A	10,5	44,4	24,3
B1	13,0	13,4	7,3
B2	19,5	24,0	13,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	89,9	43,2
T	4,0	26,6	12,9
A	10,5	47,4	22,8
B1	13,0	15,1	7,3
B2	19,5	28,6	13,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	82,9	45,8	4,0	26,6	14,7	10,5	22,9	12,6	13,0	13,5	7,4	30,0	35,3	19,5
FP2	,5	70,2	40,4	4,0	31,0	17,9	10,5	20,6	11,9	16,5	15,2	8,8	29,5	36,6	21,1
F7	,5	119,5	57,3	4,0	25,0	12,0	10,5	22,6	10,8	13,0	11,9	5,7	20,5	29,5	14,2
F3	,5	91,0	47,8	4,0	28,9	15,2	10,0	27,1	14,2	13,0	13,3	7,0	20,5	30,1	15,8
FZ	,5	71,4	39,9	4,0	37,3	20,9	10,5	28,9	16,2	13,0	13,4	7,5	22,0	27,7	15,5
F4	,5	78,5	45,6	4,0	29,8	17,3	10,5	26,1	15,2	13,5	12,5	7,3	20,0	25,1	14,6
F8	,5	82,1	53,3	4,5	23,5	15,3	10,5	17,0	11,1	15,0	9,7	6,3	29,5	21,5	14,0
T3	,5	80,7	50,8	4,0	20,3	12,8	10,0	25,6	16,1	17,5	10,3	6,5	20,5	21,9	13,8
C3	1,0	91,6	44,6	4,0	29,3	14,3	10,5	44,4	21,6	17,0	12,7	6,2	20,5	27,5	13,4
CZ	1,0	77,9	39,7	4,0	36,8	18,7	10,0	42,9	21,9	13,5	11,9	6,1	20,0	26,7	13,6
C4	,5	86,4	43,6	4,0	29,0	14,7	10,5	41,5	20,9	13,0	13,4	6,8	21,0	27,8	14,0
T4	,5	69,1	48,8	4,0	21,5	15,2	10,5	22,8	16,1	13,0	9,7	6,9	21,0	18,3	12,9
T5	,5	74,3	46,1	4,0	19,2	11,9	10,0	30,3	18,8	13,0	12,0	7,4	21,5	25,3	15,7
P3	,5	79,5	41,8	4,0	24,9	13,1	10,0	46,0	24,2	13,0	13,3	7,0	20,5	26,4	13,9
PZ	1,0	77,6	39,1	4,0	28,0	14,1	10,0	52,6	26,5	13,0	13,5	6,8	19,5	26,7	13,4
P4	1,0	80,5	40,6	4,0	27,2	13,7	10,0	50,4	25,4	13,0	14,7	7,4	19,0	25,5	12,9
T6	1,0	74,3	38,8	4,0	21,6	11,2	10,5	50,3	26,2	13,0	14,8	7,7	21,0	30,8	16,1
O1	,5	118,6	51,3	4,0	26,7	11,6	10,5	45,9	19,9	13,0	15,1	6,5	19,5	24,7	10,7
OZ	,5	76,5	41,8	4,0	24,8	13,5	10,5	44,4	24,3	13,0	13,4	7,3	19,5	24,0	13,1
O2	1,0	89,9	43,2	4,0	26,8	12,9	10,5	47,4	22,8	13,0	15,1	7,3	19,5	28,8	13,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	82,9	45,8	4,0	26,6	14,7	10,5	22,9	12,6	13,0	13,5	7,4	30,0	35,3	19,5
FP2	,5	70,2	40,4	4,0	31,0	17,9	10,5	20,6	11,9	16,5	15,2	8,8	29,5	36,6	21,1
F7	,5	119,5	57,3	4,0	25,0	12,0	10,5	22,6	10,8	13,0	11,9	5,7	20,5	29,5	14,2
F3	,5	91,0	47,8	4,0	28,9	15,2	10,0	27,1	14,2	13,0	13,3	7,0	20,5	30,1	15,8
FZ	,5	71,4	39,9	4,0	37,3	20,9	10,5	28,9	16,2	13,0	13,4	7,5	22,0	27,7	15,5
F4	,5	78,5	45,6	4,0	29,8	17,3	10,5	26,1	15,2	13,5	12,5	7,3	20,0	25,1	14,6
F8	,5	82,1	53,3	4,5	23,5	15,3	10,5	17,0	11,1	15,0	9,7	6,3	29,5	21,5	14,0
T3	,5	80,7	50,8	4,0	20,3	12,8	10,0	25,6	16,1	17,5	10,3	6,5	20,5	21,9	13,8
C3	1,0	91,6	44,6	4,0	29,3	14,3	10,5	44,4	21,6	17,0	12,7	6,2	20,5	27,5	13,4
CZ	1,0	77,9	39,7	4,0	36,8	18,7	10,0	42,9	21,9	13,5	11,9	6,1	20,0	26,7	13,6
C4	,5	86,4	43,6	4,0	29,0	14,7	10,5	41,5	20,9	13,0	13,4	6,8	21,0	27,8	14,0
T4	,5	69,1	48,8	4,0	21,5	15,2	10,5	22,8	16,1	13,0	9,7	6,9	21,0	18,3	12,9
T5	,5	74,3	46,1	4,0	19,2	11,9	10,0	30,3	18,8	13,0	12,0	7,4	21,5	25,3	15,7
P3	,5	79,5	41,8	4,0	24,9	13,1	10,0	46,0	24,2	13,0	13,3	7,0	20,5	26,4	13,9
PZ	1,0	77,6	39,1	4,0	28,0	14,1	10,0	52,6	26,5	13,0	13,5	6,8	19,5	26,7	13,4
P4	1,0	80,5	40,6	4,0	27,2	13,7	10,0	50,4	25,4	13,0	14,7	7,4	19,0	25,5	12,9
T6	1,0	74,3	38,8	4,0	21,6	11,2	10,5	50,3	26,2	13,0	14,8	7,7	21,0	30,8	16,1
O1	,5	118,6	51,3	4,0	26,7	11,6	10,5	45,9	19,9	13,0	15,1	6,5	19,5	24,7	10,7
OZ	,5	76,5	41,8	4,0	24,8	13,5	10,5	44,4	24,3	13,0	13,4	7,3	19,5	24,0	13,1
O2	1,0	89,9	43,2	4,0	26,8	12,9	10,5	47,4	22,8	13,0	15,1	7,3	19,5	28,8	13,9

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	10:03:33	02:02	Olhos abertos
5	10:05:35	02:21	Olhos fechados
9	10:07:56	01:16	Vigília
12	10:09:12	01:12	Foto Estimulação
12	10:09:16	00:00	Foto 1 hz
12	10:09:21	00:00	Foto 3 hz
12	10:09:26	00:00	Foto 6 hz
12	10:09:31	00:00	Foto Desativado
12	10:09:32	00:00	Foto 1 hz
13	10:09:37	00:00	Foto 3 hz
13	10:09:42	00:00	Foto 6 hz
13	10:09:47	00:00	Foto Desativado
13	10:09:48	00:00	Foto 1 hz
13	10:09:53	00:00	Foto 3 hz
13	10:09:58	00:00	Foto 6 hz
14	10:10:28	01:16	Olhos fechados
14	10:10:03	00:00	Foto Desativado
14	10:10:09	00:00	Foto 1 hz
14	10:10:18	00:00	Foto 3 hz
14	10:10:19	00:00	Foto 6 hz
14	10:10:24	00:00	Foto Desativado
17	10:11:44	01:55	Vigília