



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 1/20

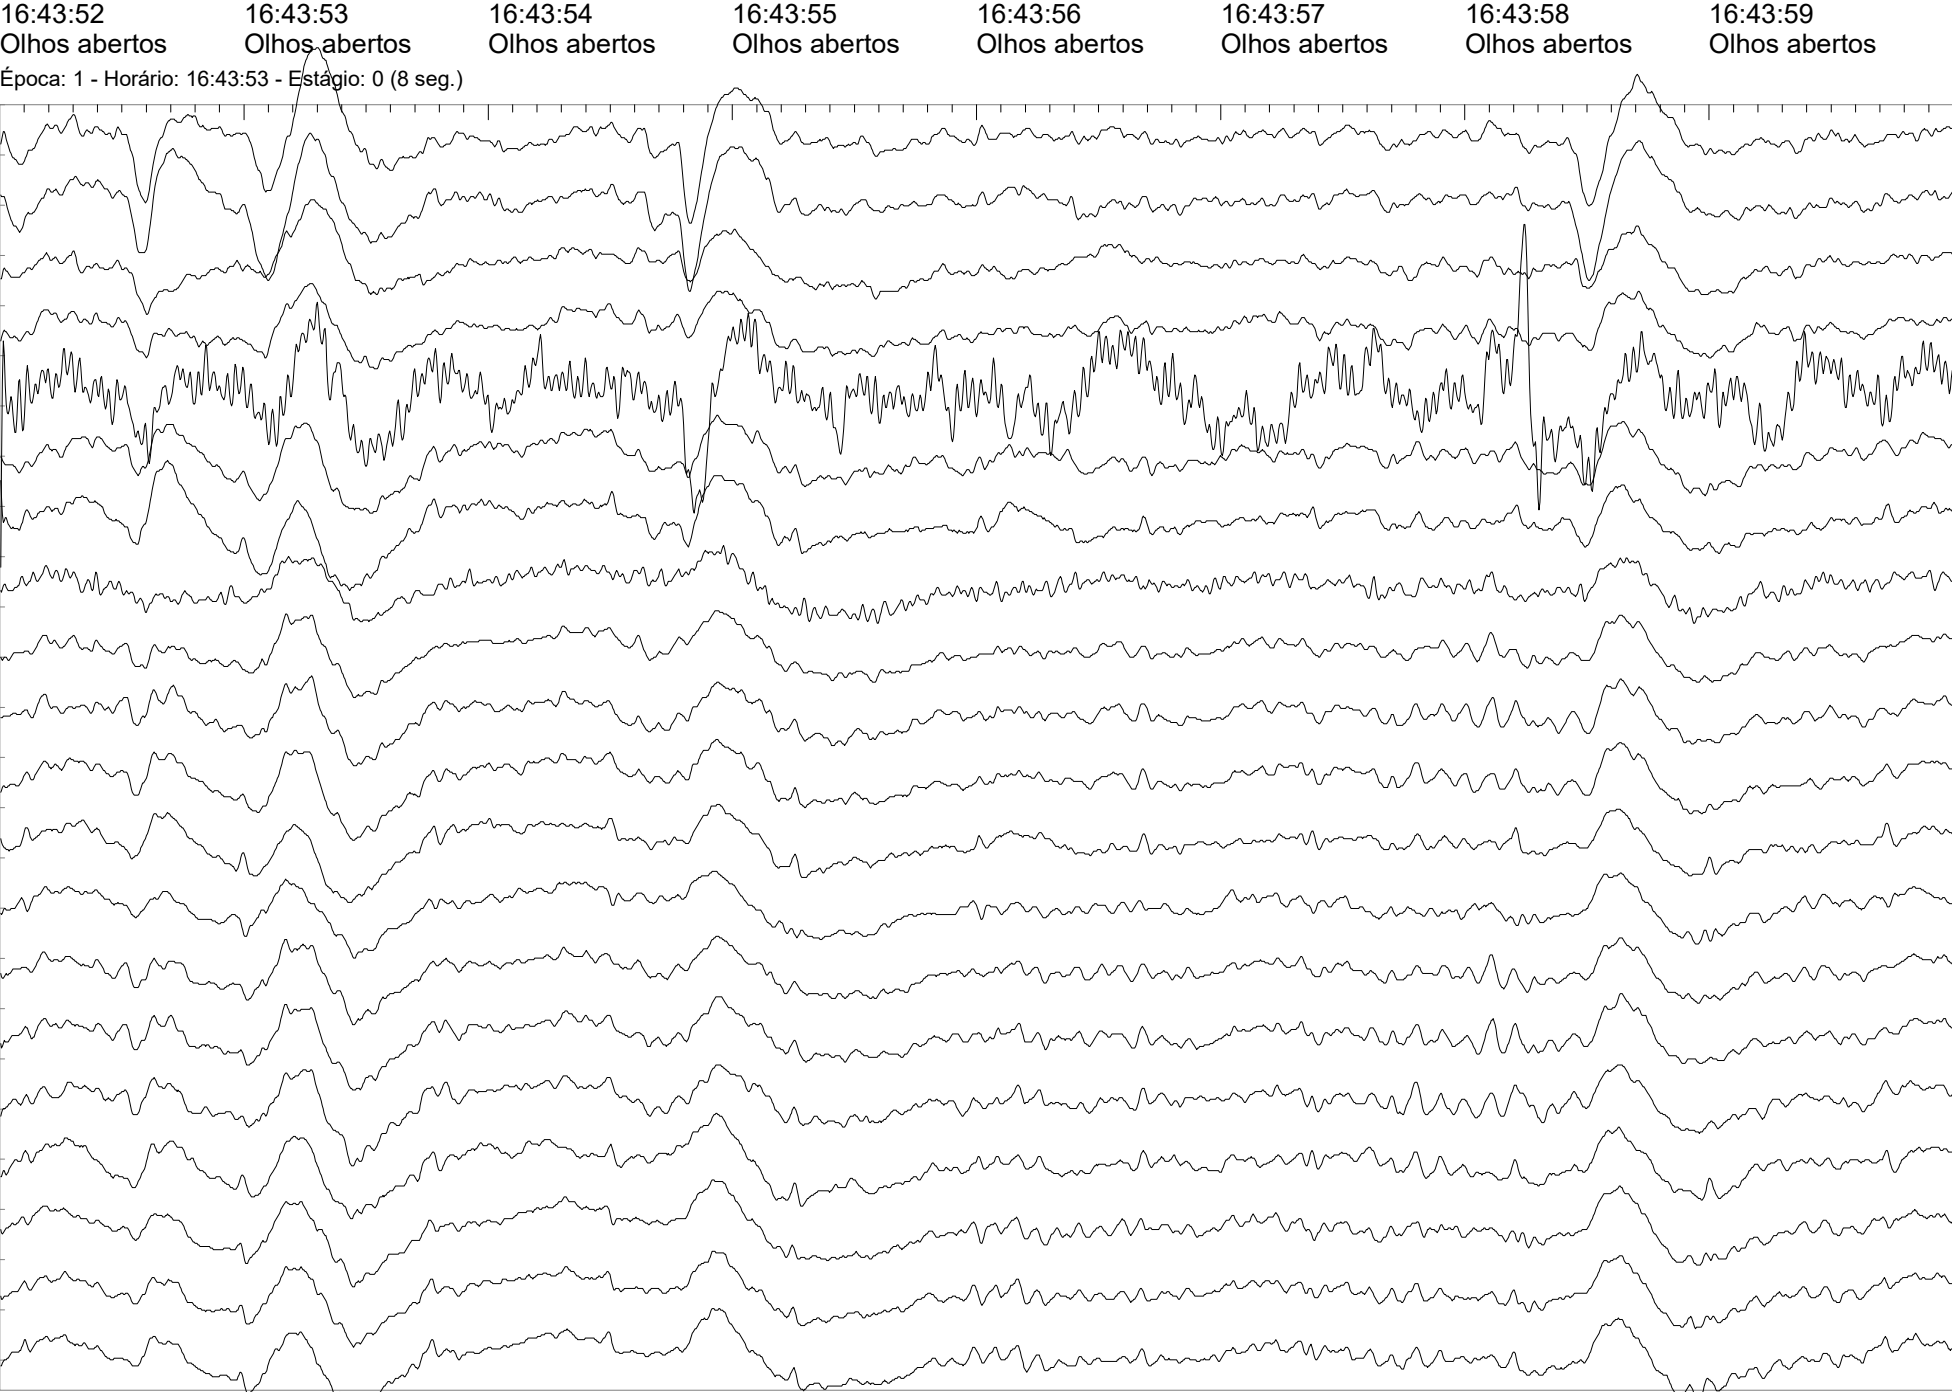




16:45:52 Olhos abertos 16:45:53 Olhos abertos 16:45:54 Olhos abertos 16:45:55 Olhos abertos 16:45:56 Olhos abertos 16:45:57 Olhos abertos 16:45:58 Olhos abertos 16:45:59 Olhos fechados


Época: 5 - Horário: 16:45:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

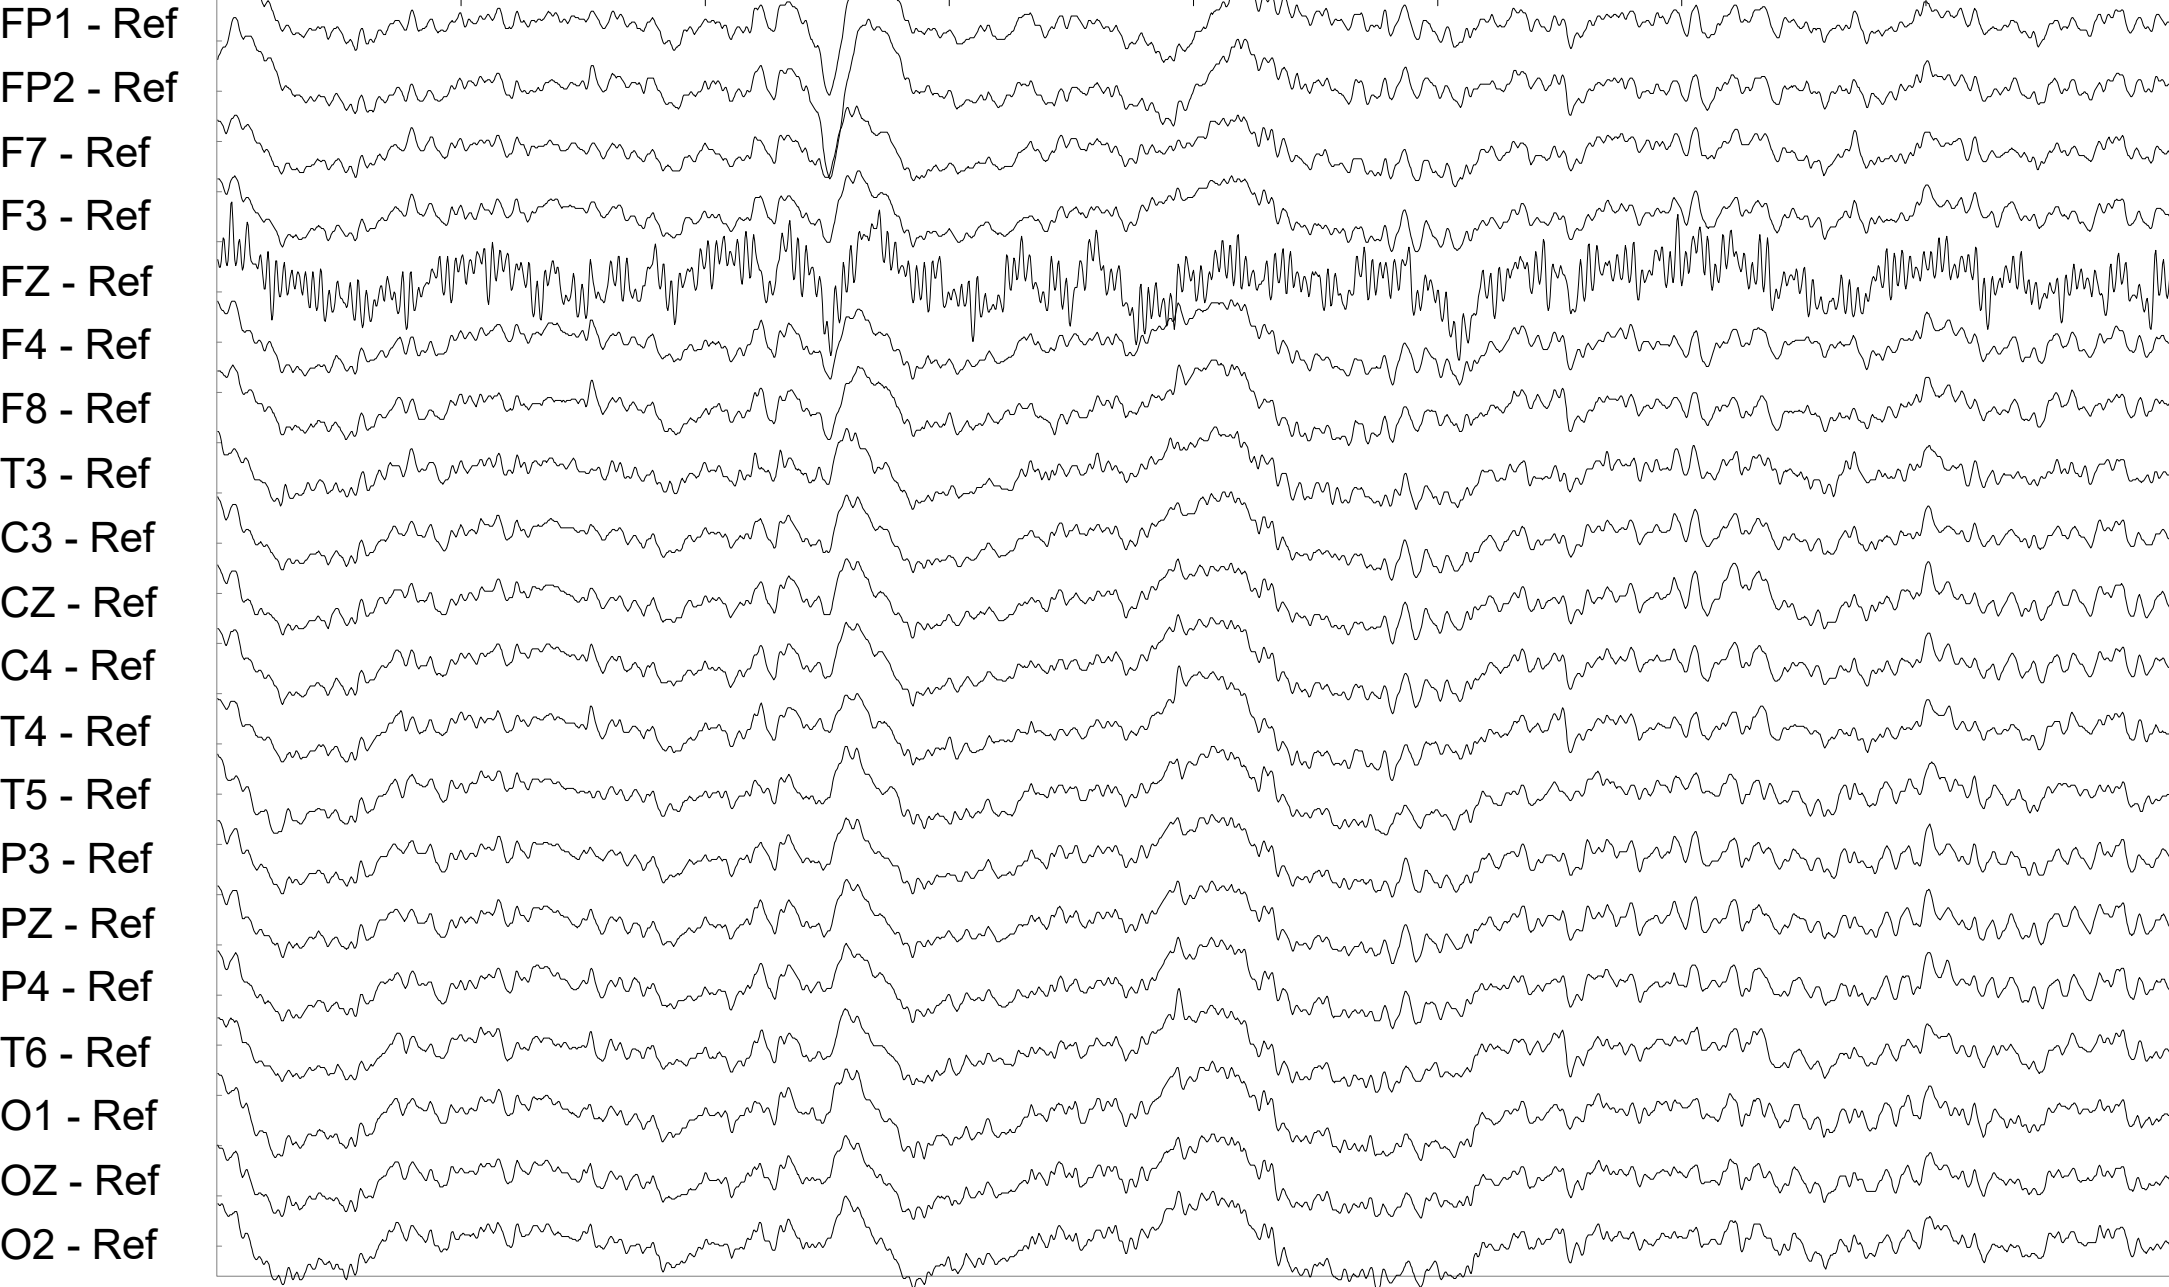



16:46:52	16:46:53	16:46:54	16:46:55	16:46:56	16:46:57	16:46:58	16:46:59
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 7 - Horário: 16:46:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

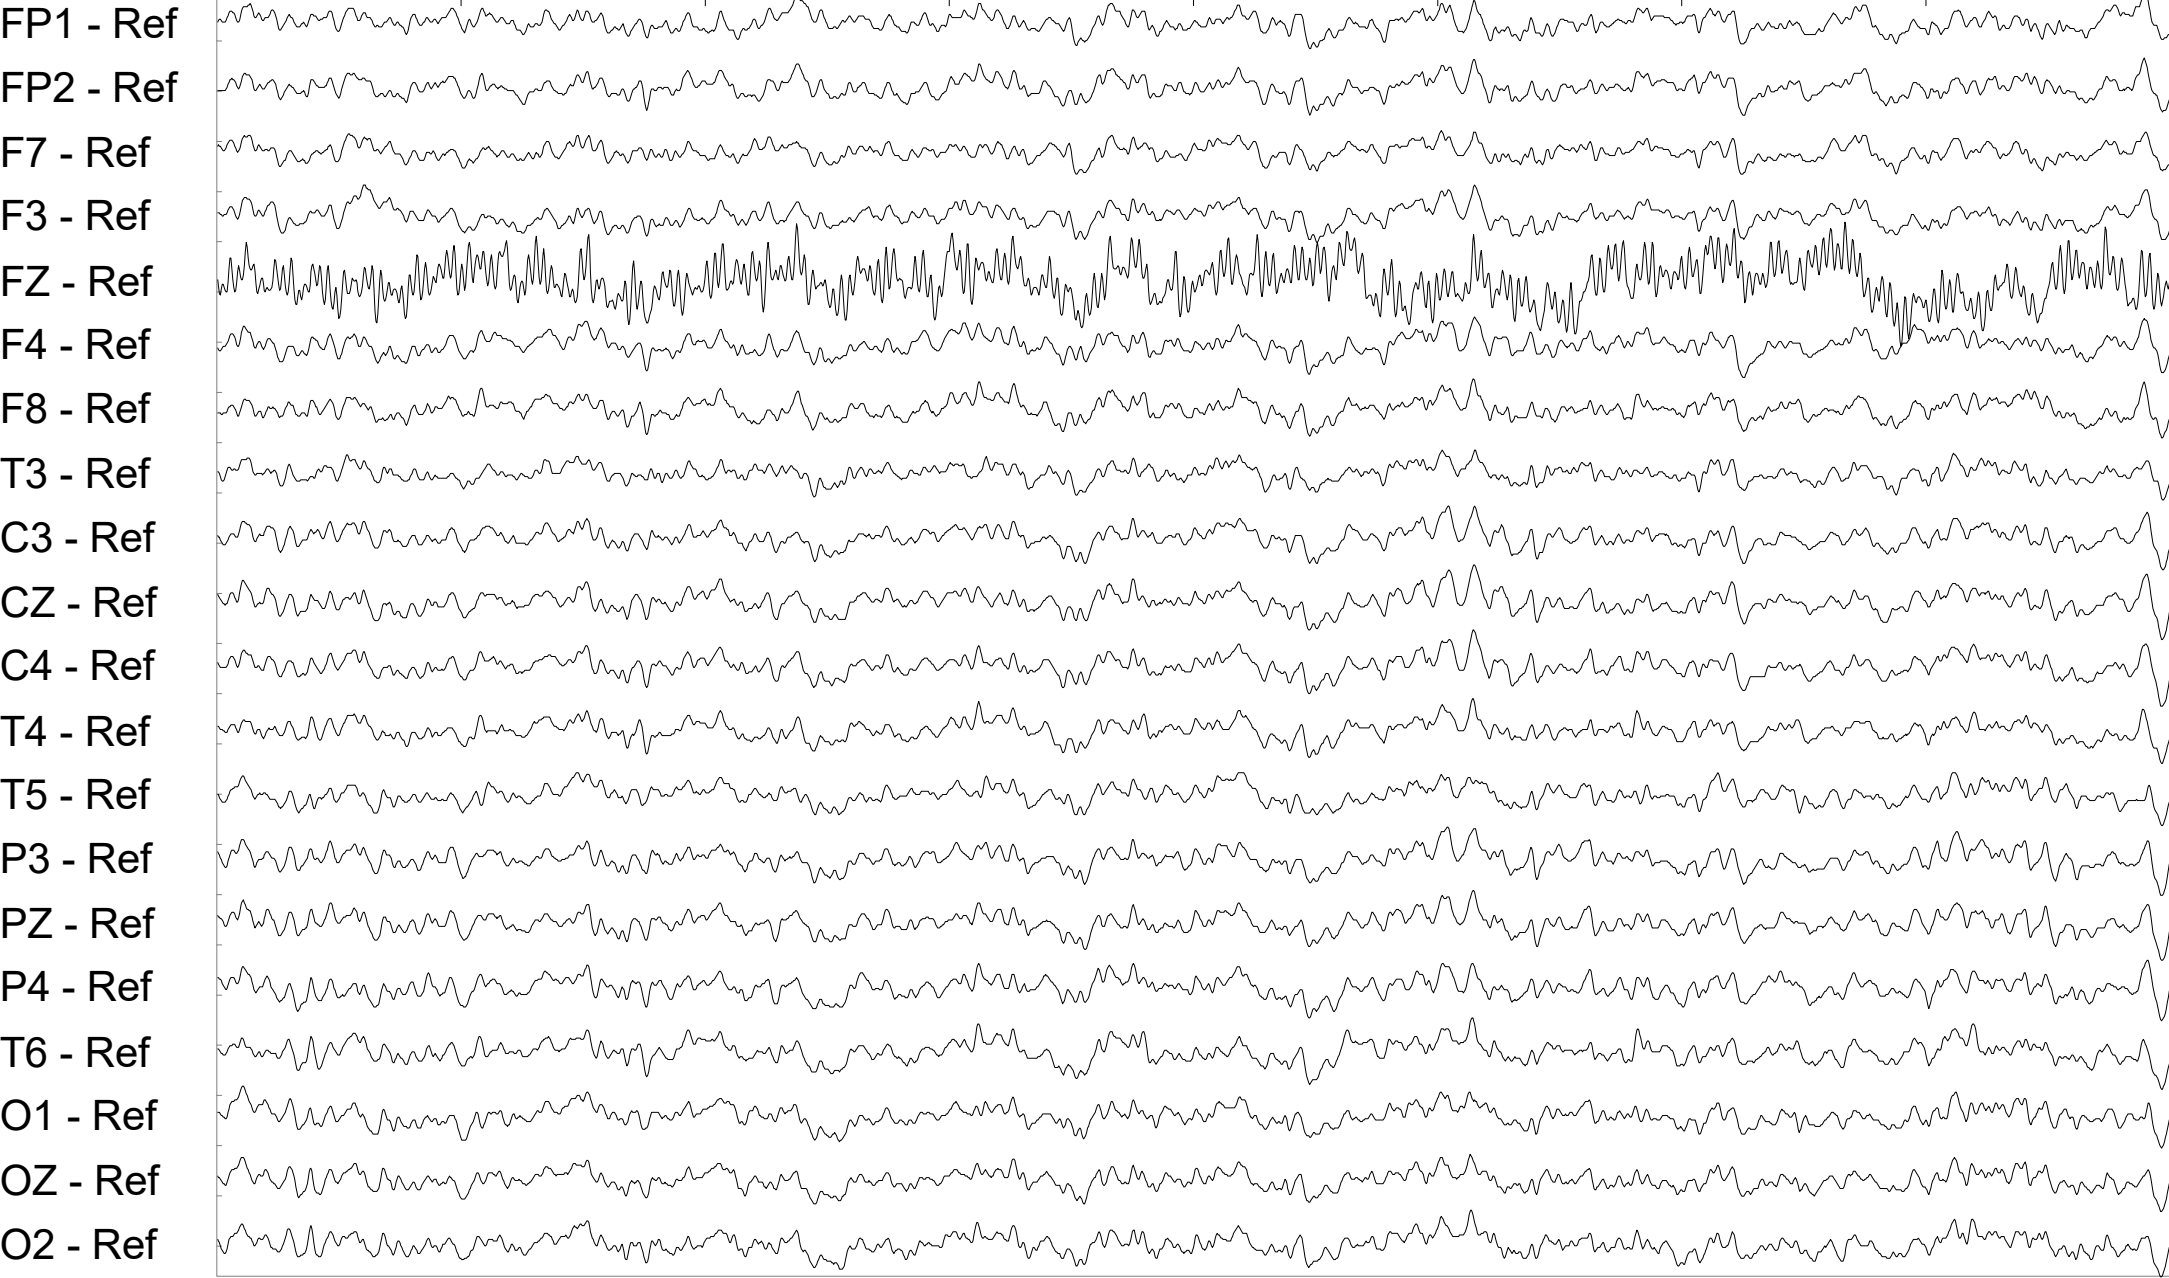

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

16:48:21

Vigília

16:48:22

Vigília

16:48:23

Vigília

16:48:24

Vigília

16:48:25

Vigília

16:48:26

Vigília


16:48:27


Vigília

16:48:28

Vigília

Época: 10 - Horário: 16:48:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

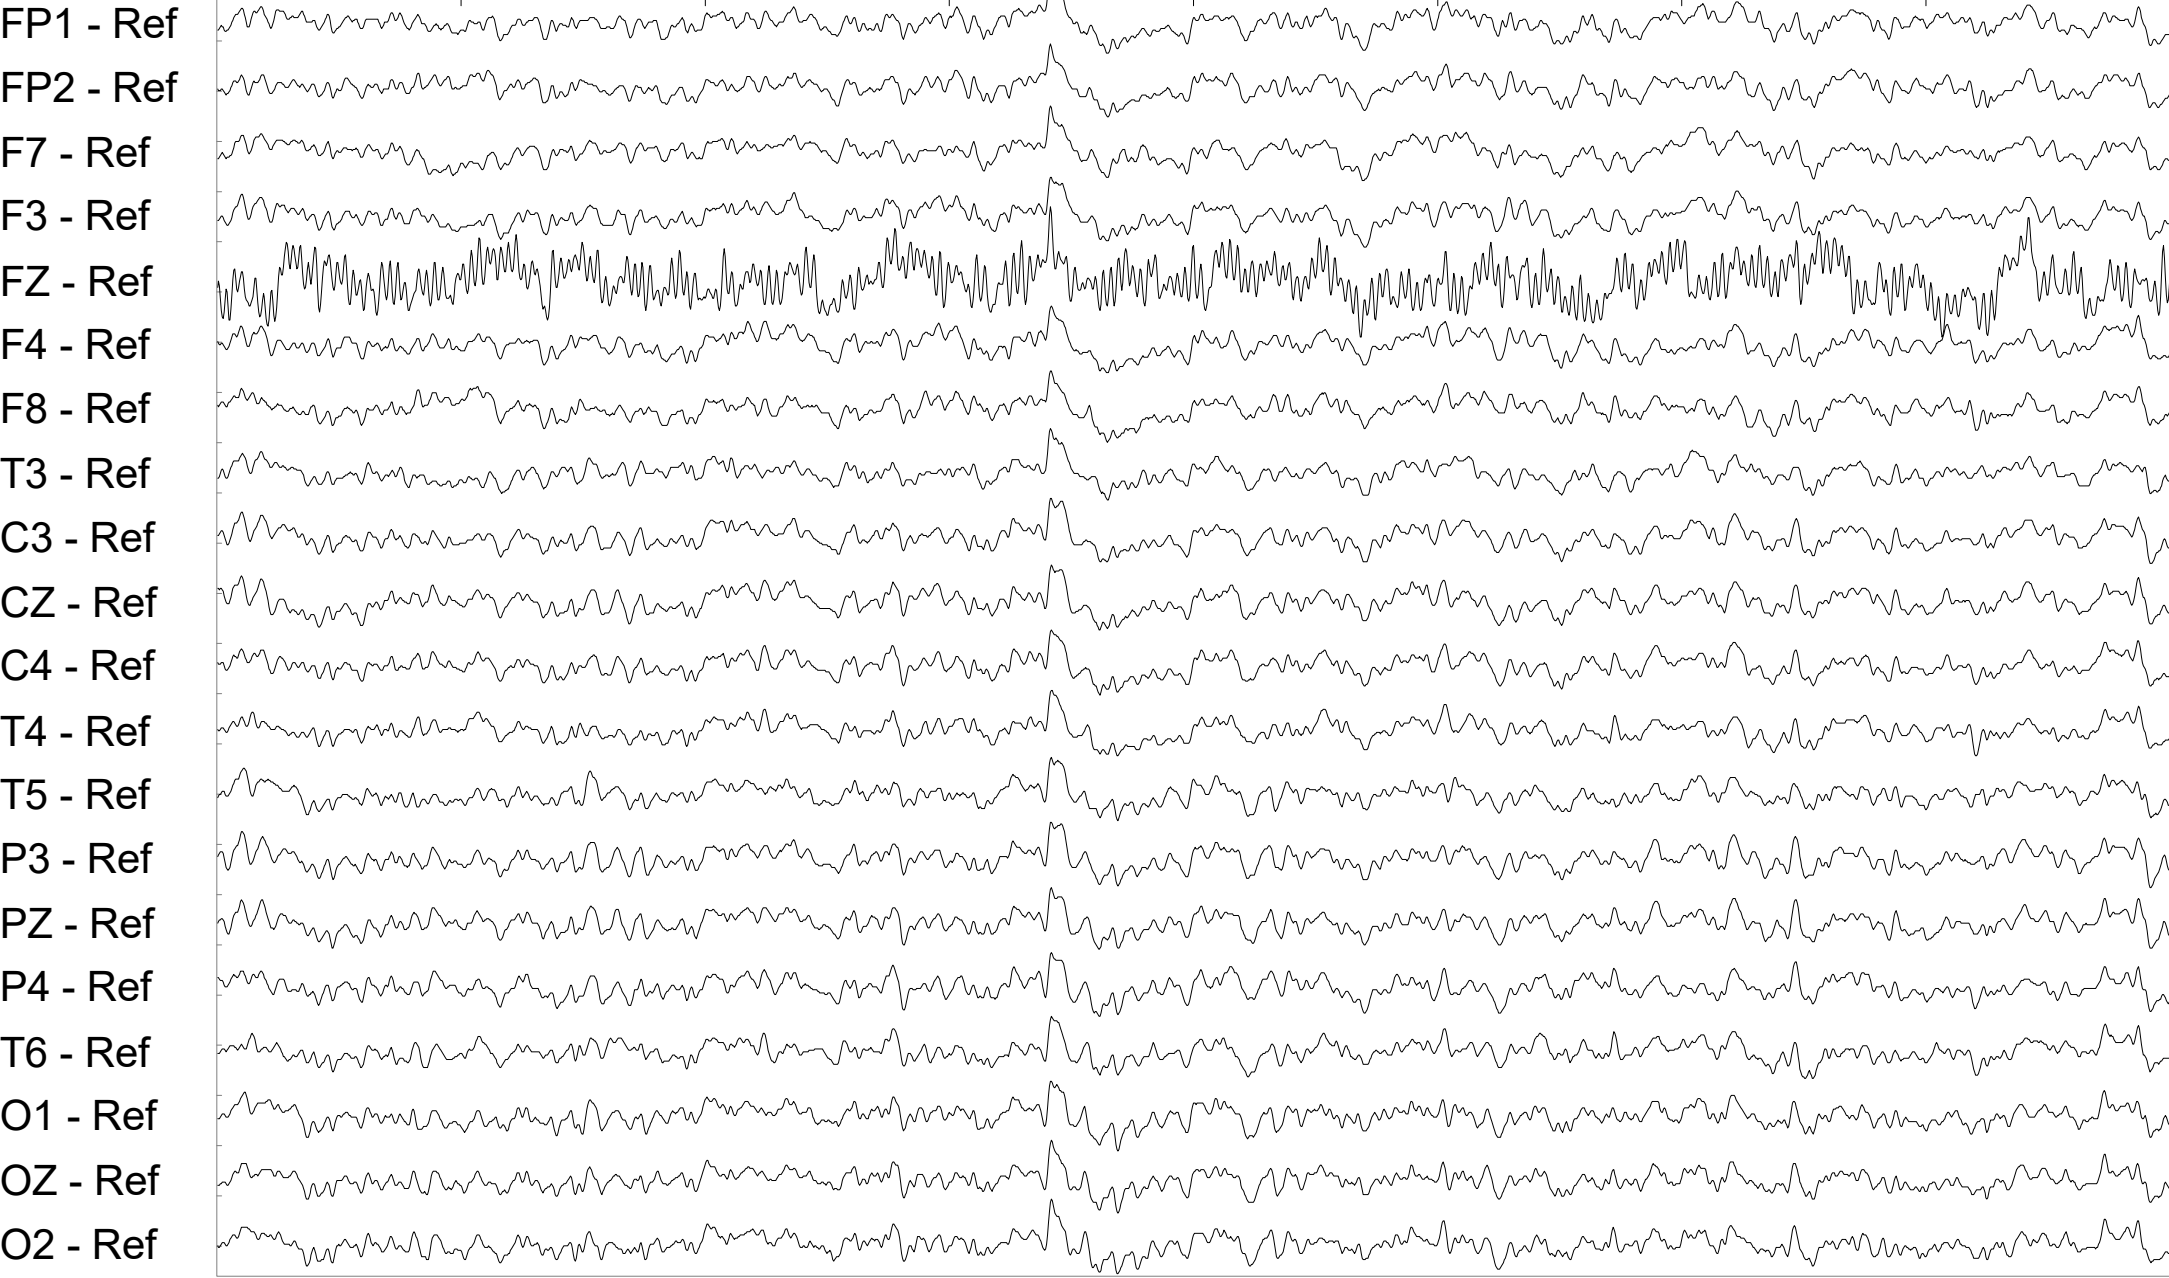



16:49:51

Vigília

16:49:52

Vigília

16:49:53

Vigília

16:49:54

Vigília

16:49:55

Vigília

16:49:56

Vigília


16:49:57

Vigília

16:49:58

Vigília


Época: 13 - Horário: 16:49:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

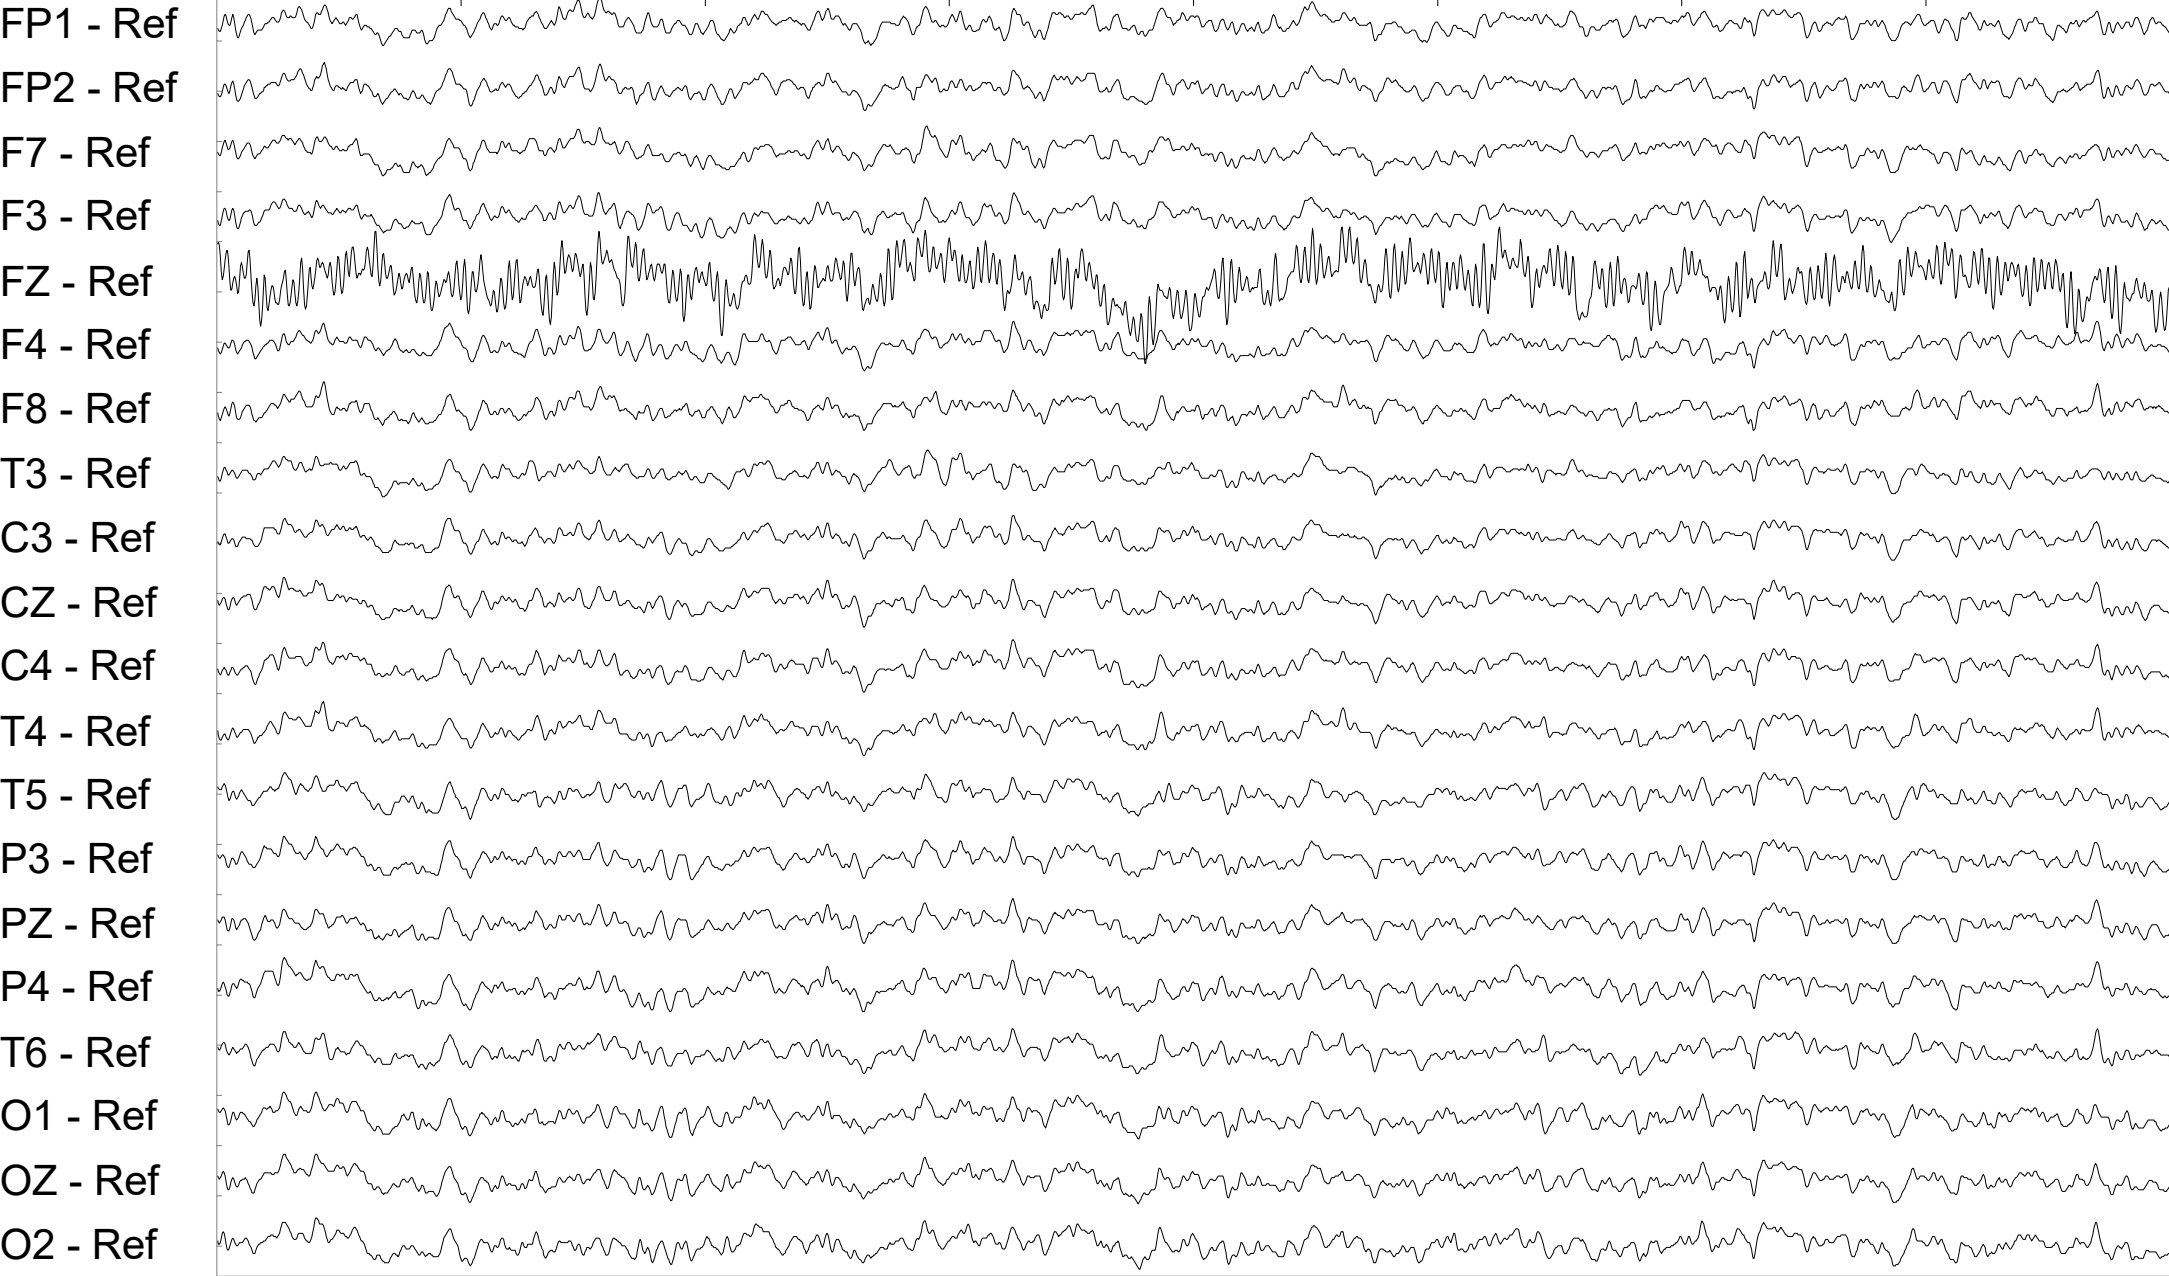

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

16:51:21 Sono espontaneo 16:51:22 Sono espontaneo 16:51:23 Sono espontaneo 16:51:24 Sono espontaneo 16:51:25 Sono espontaneo 16:51:26 Sono espontaneo 16:51:27 Sono espontaneo 16:51:28 Sono espontaneo
Época: 16 - Horário: 16:51:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

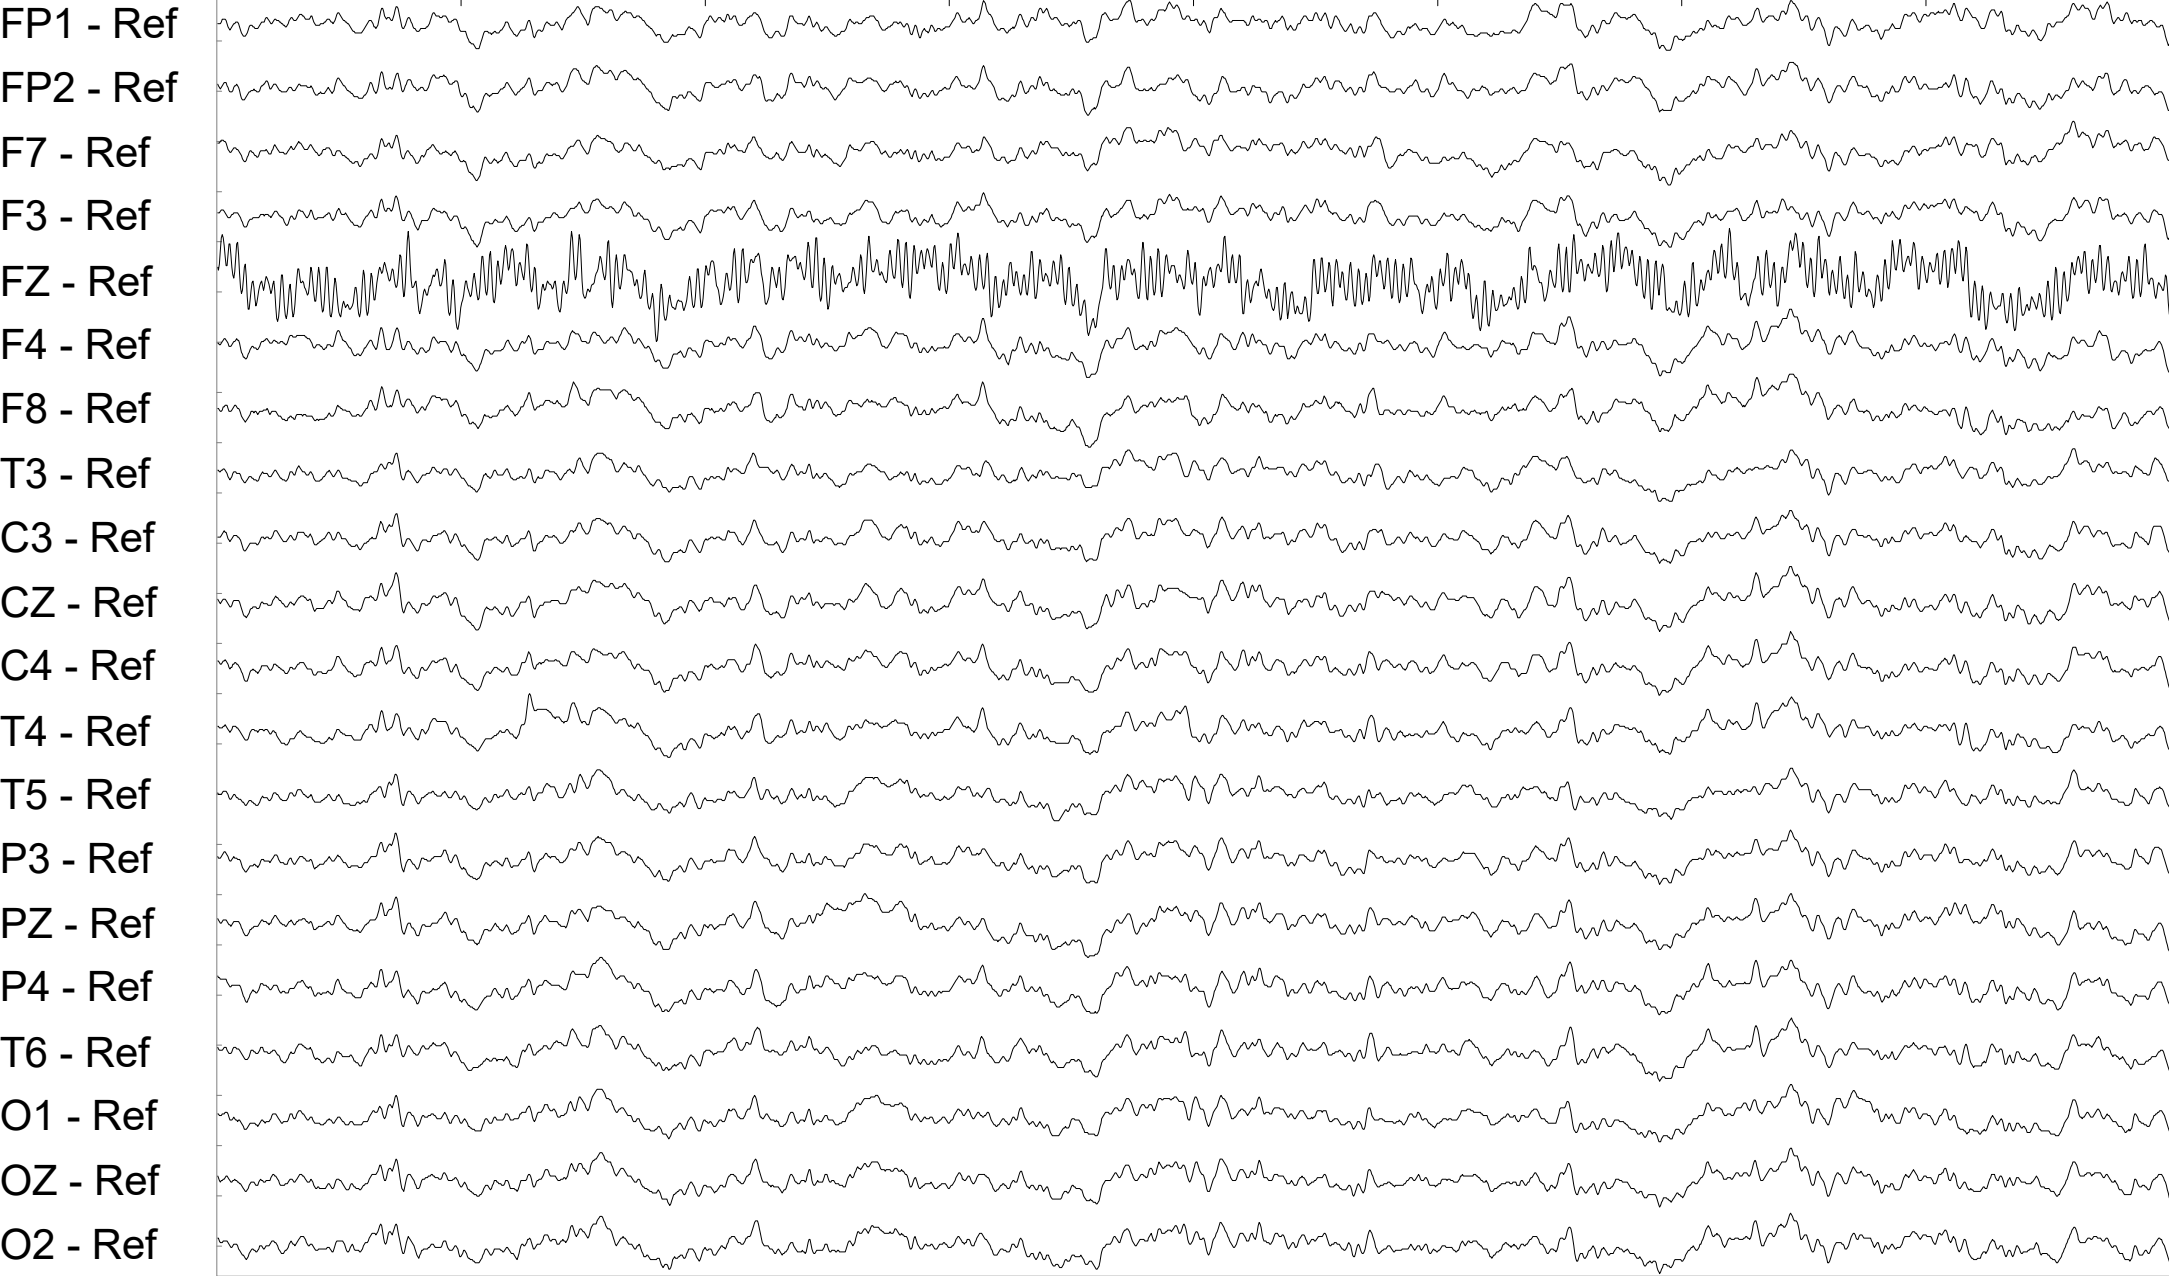



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 19/20


16:52:51 Sono espontaneo 16:52:52 Sono espontaneo 16:52:53 Sono espontaneo 16:52:54 Sono espontaneo 16:52:55 Sono espontaneo 16:52:56 Sono espontaneo 16:52:57 Sono espontaneo 16:52:58 Sono espontaneo
Época: 19 - Horário: 16:52:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

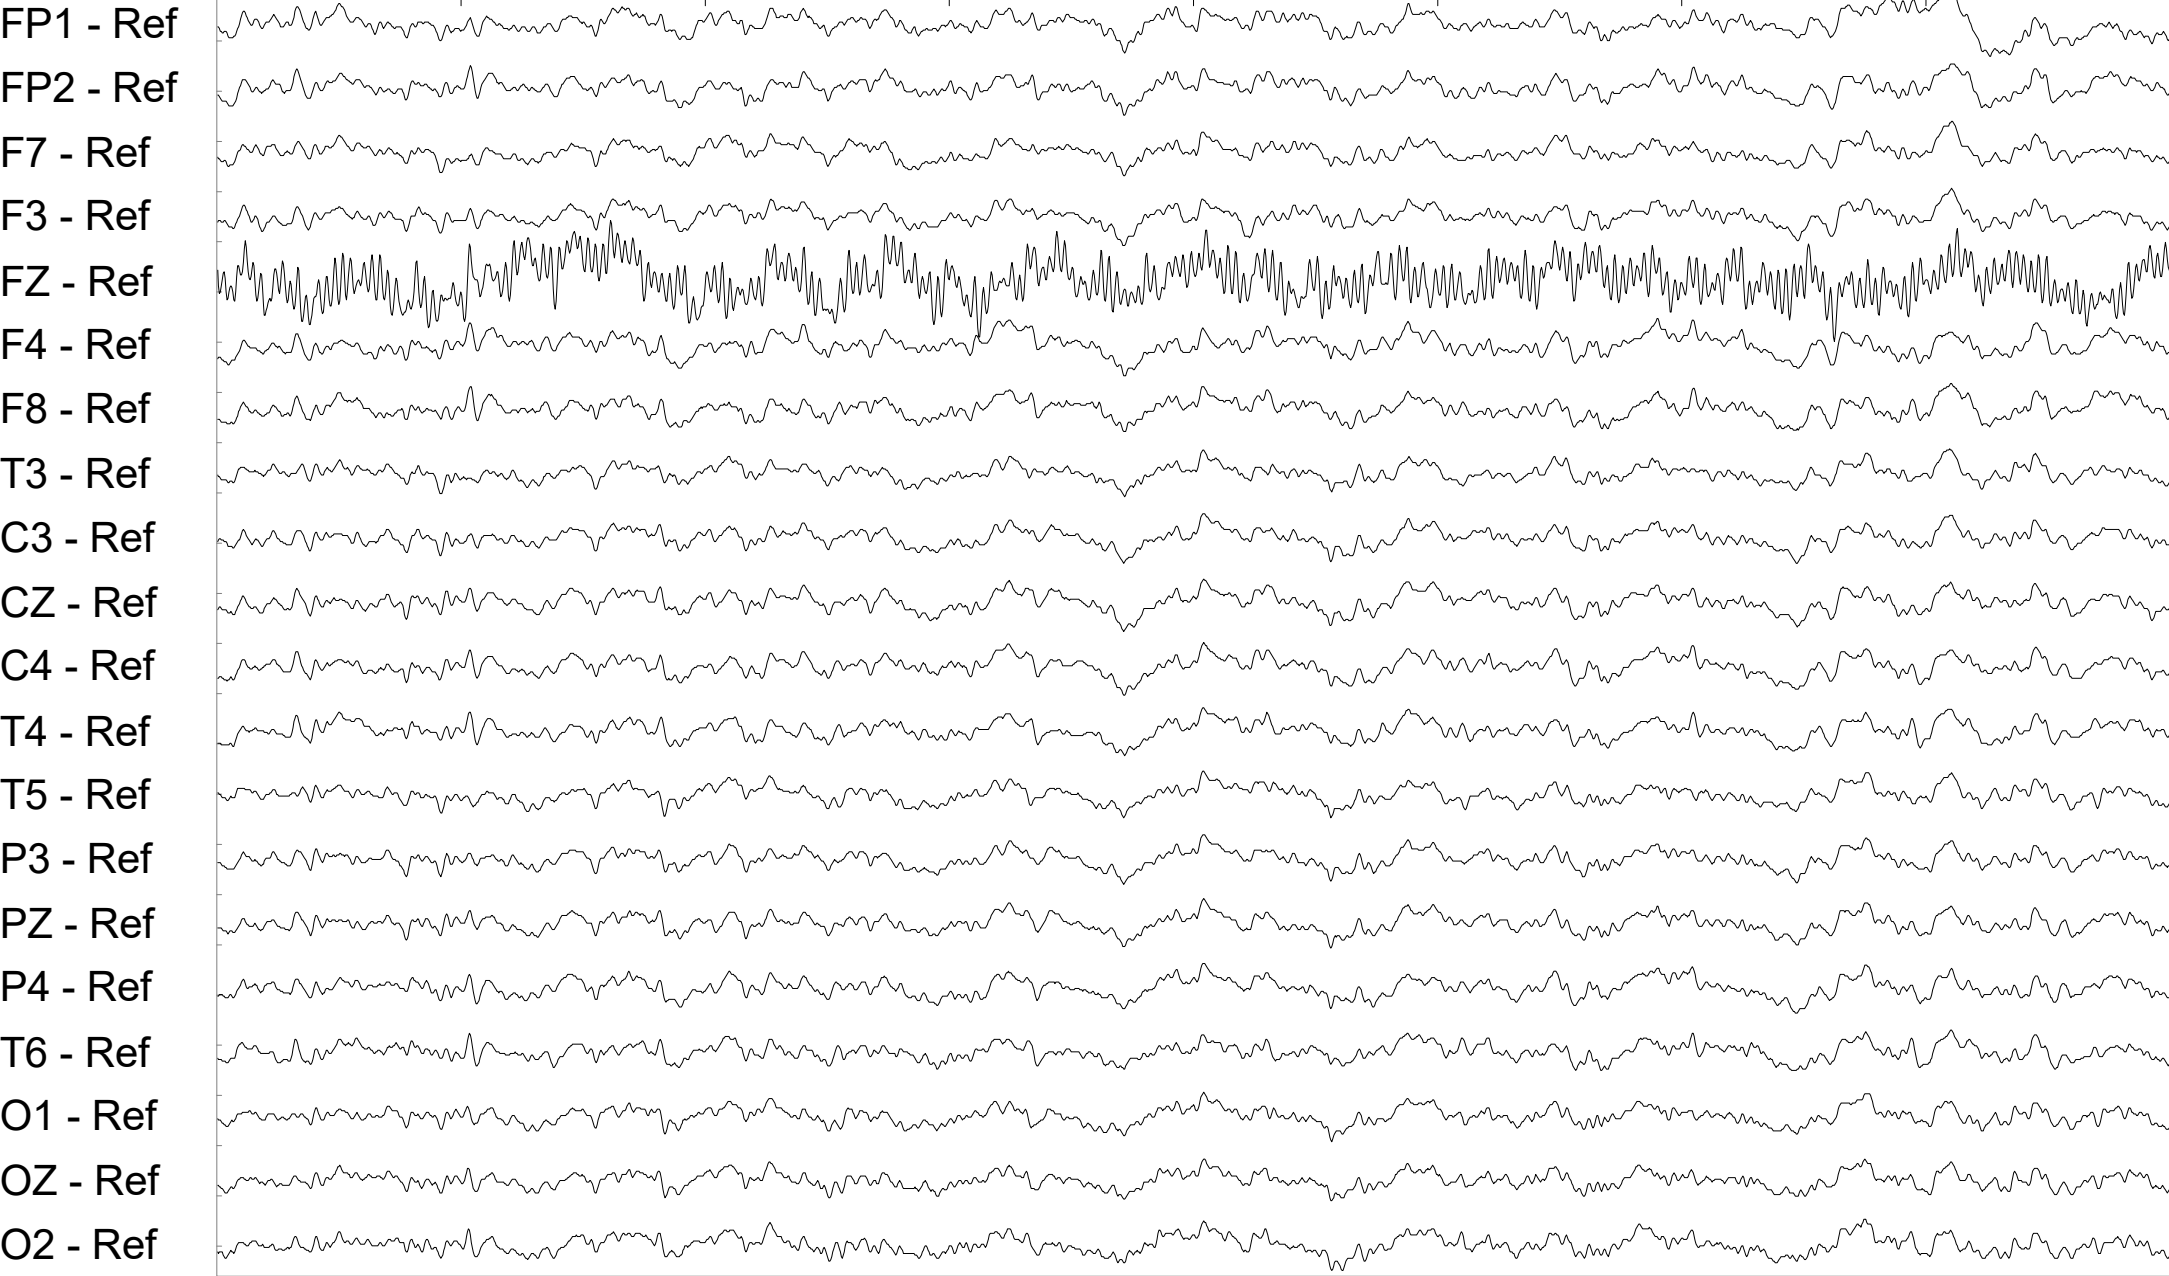





16:53:21	16:53:22	16:53:23	16:53:24	16:53:25	16:53:26	16:53:27	16:53:28
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo

Época: 20 - Horário: 16:53:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

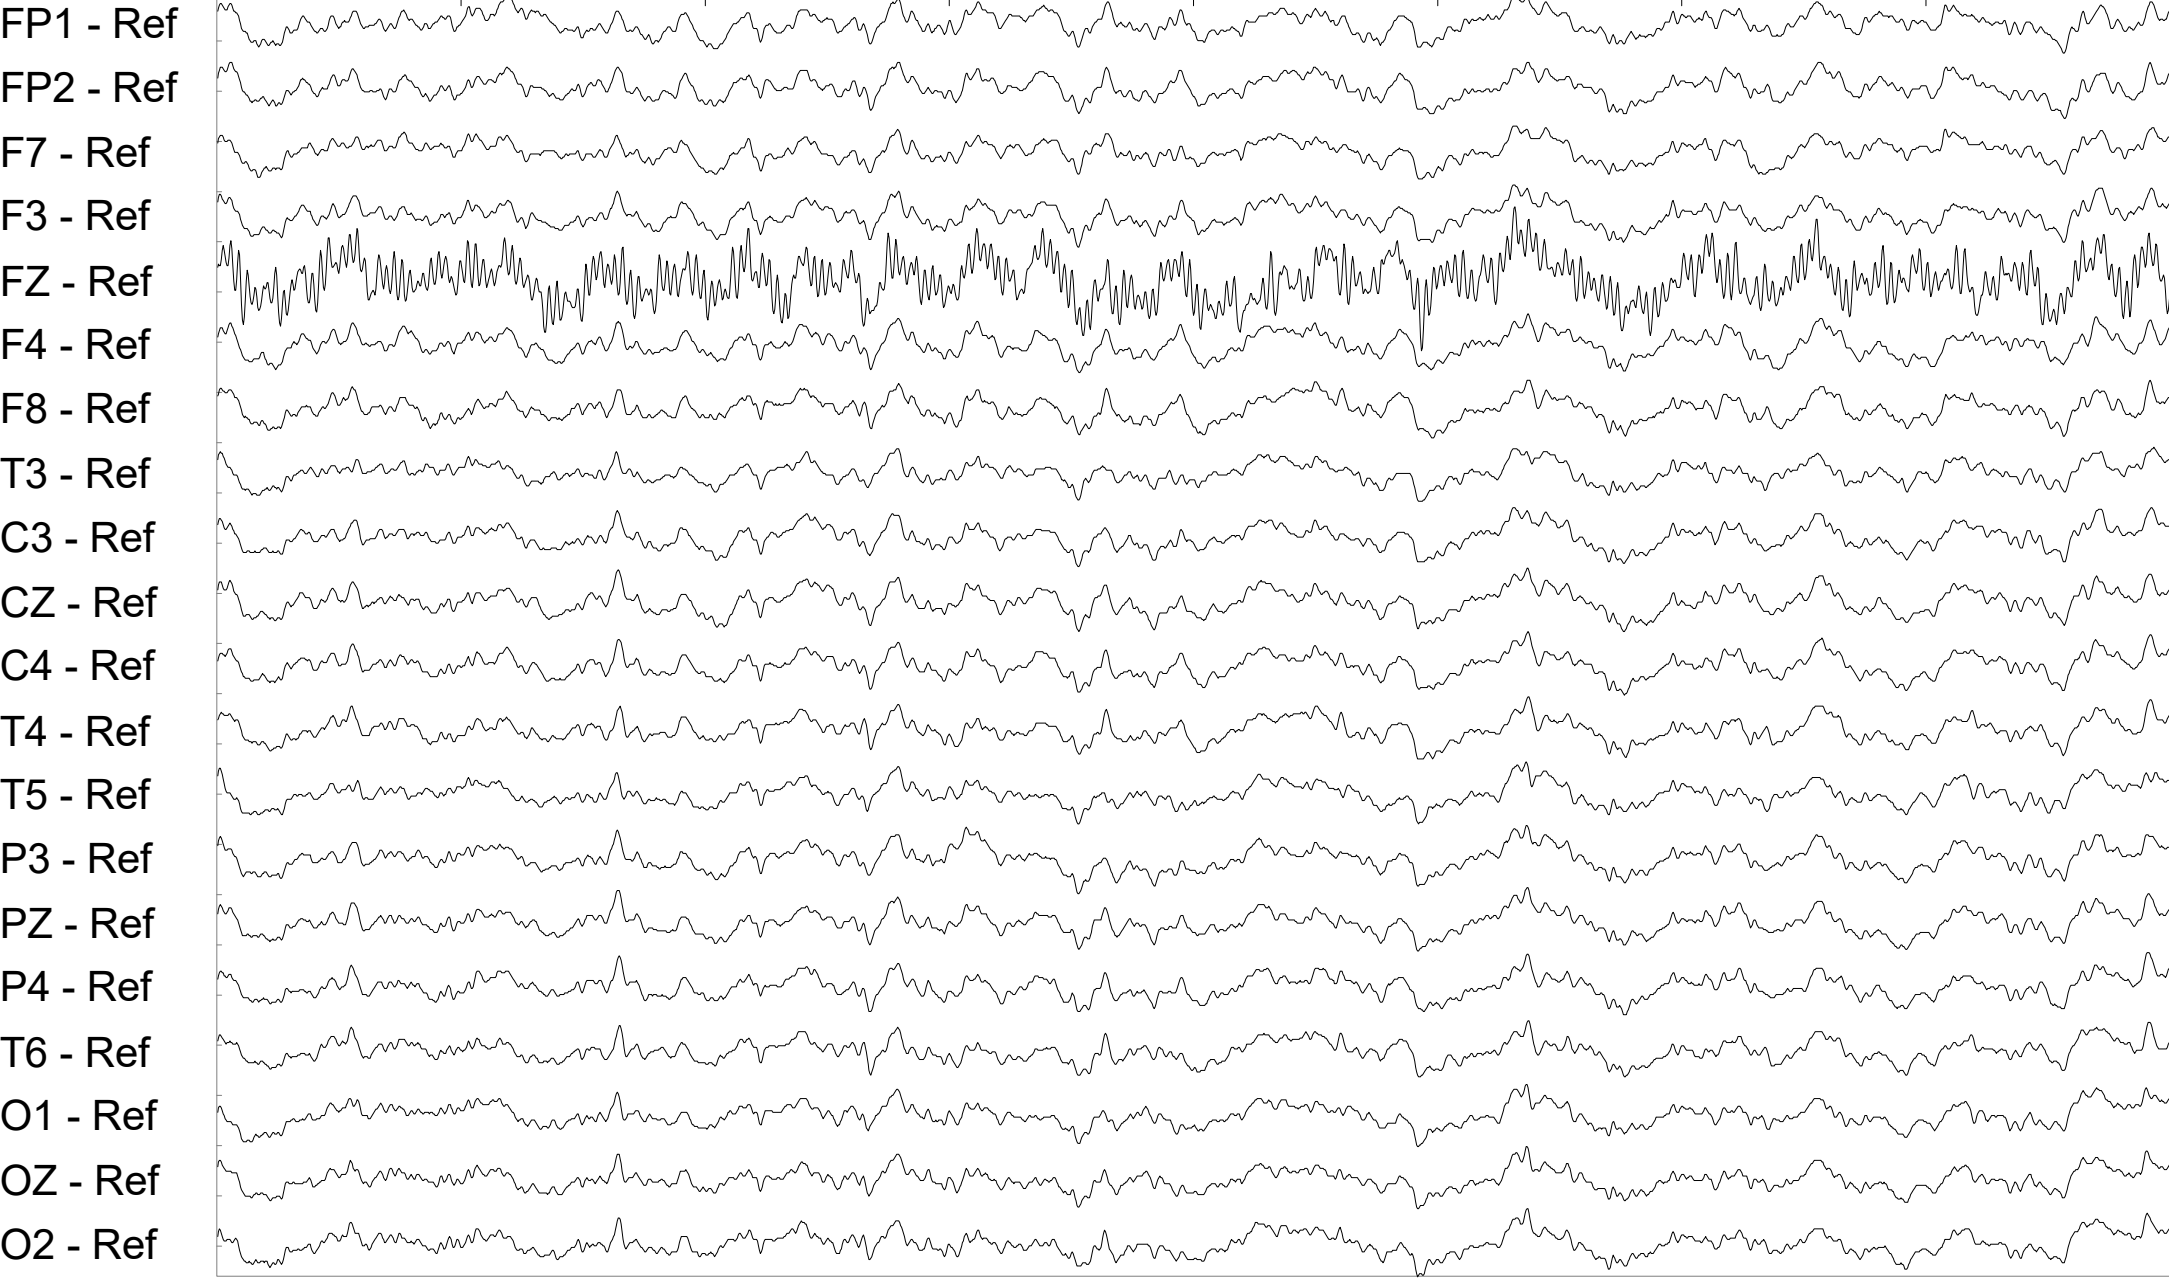

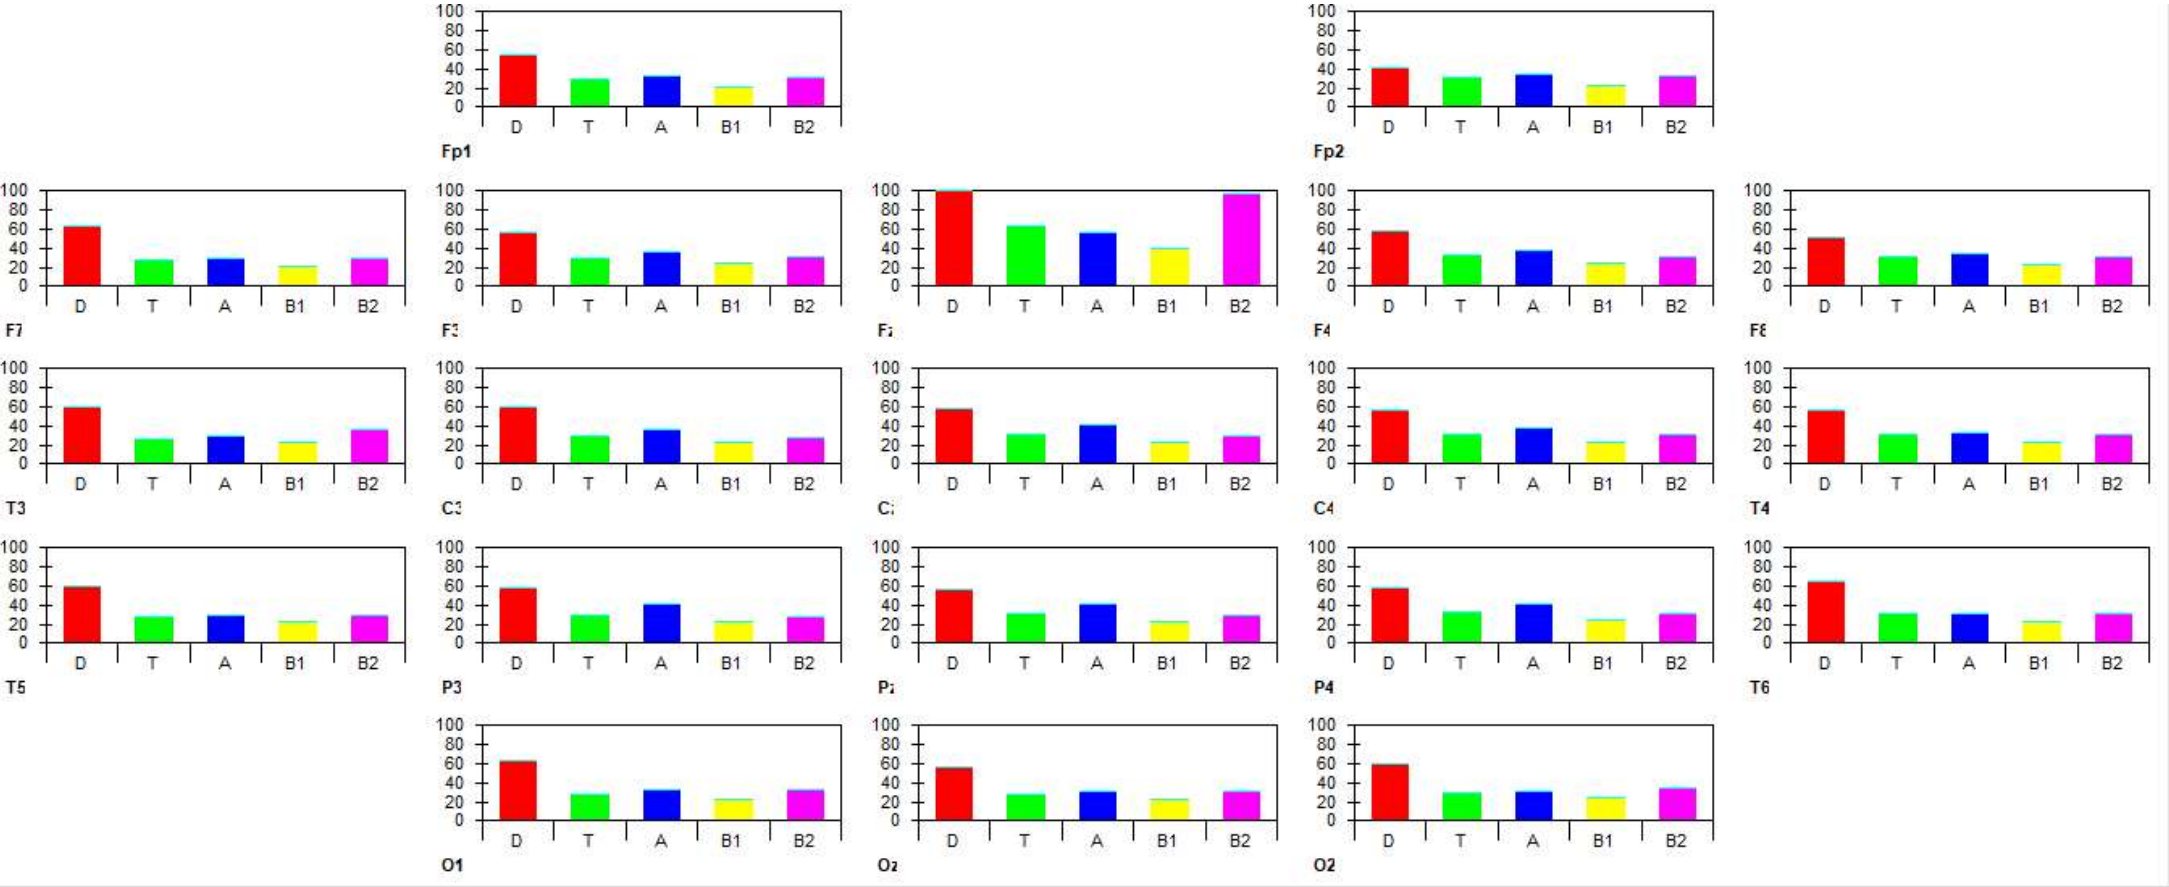

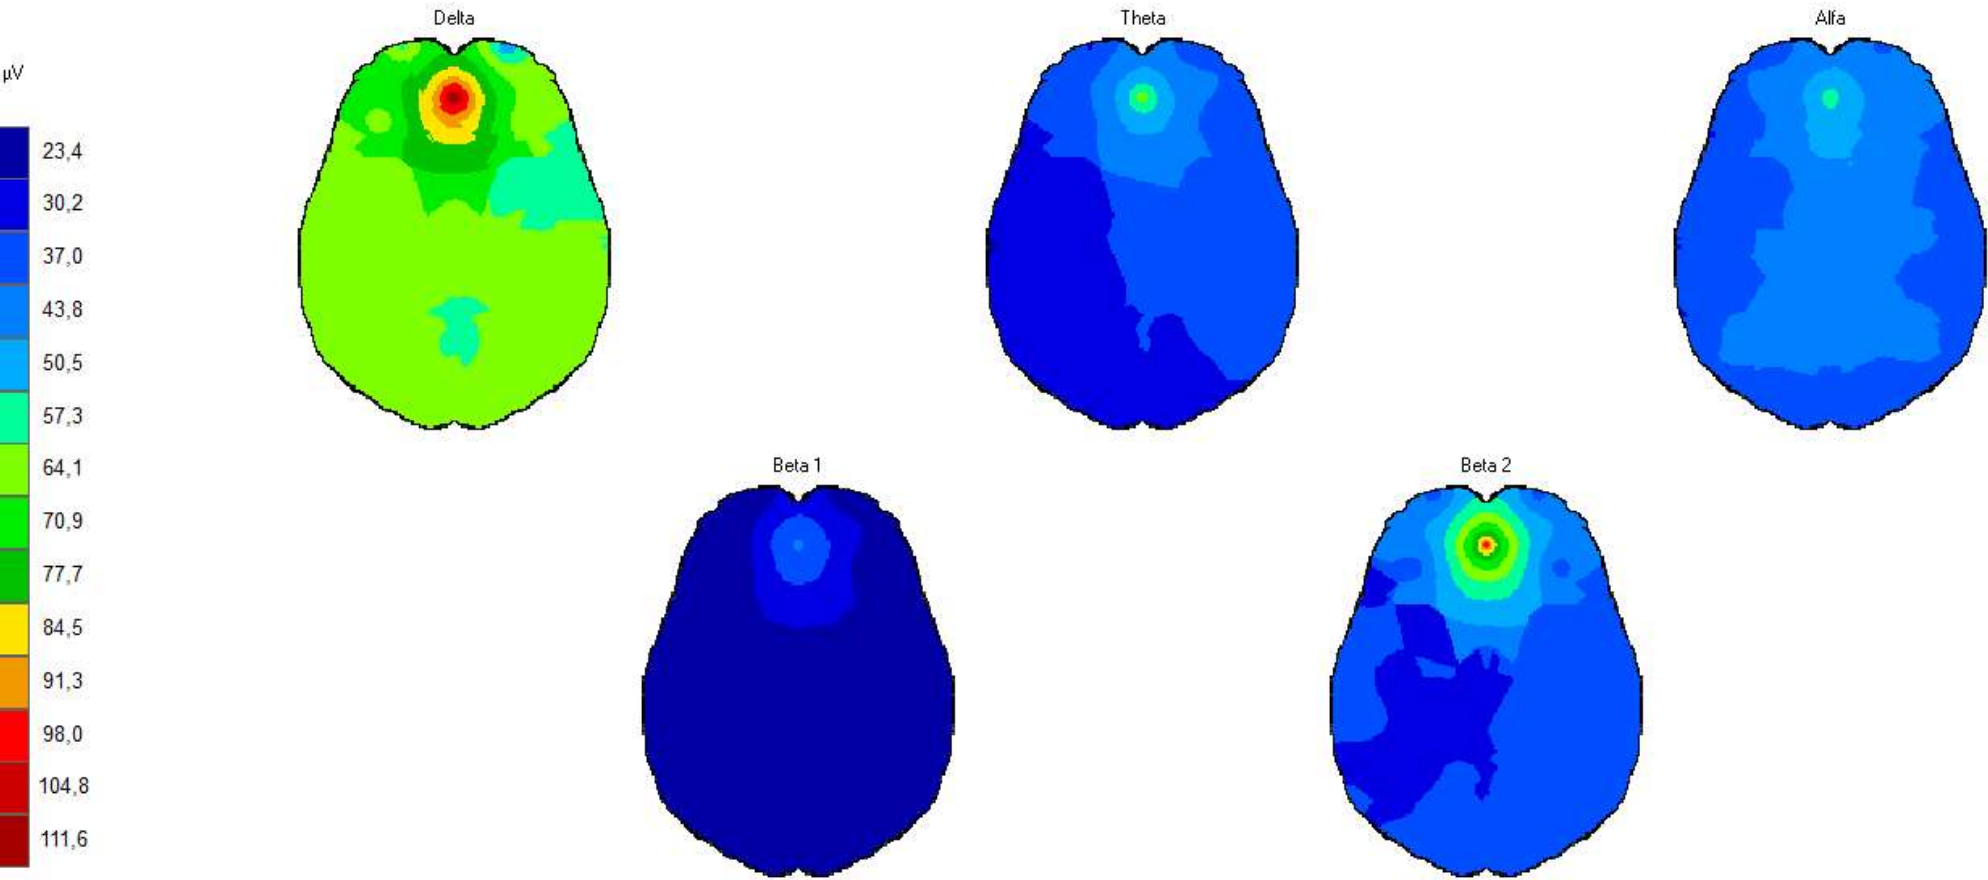

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	54,8	32,3
T	6,0	28,8	17,0
A	11,0	32,8	19,3
B1	13,0	21,8	12,7
B2	22,5	31,7	18,7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	42,2	25,8
T	6,0	31,0	18,9
A	11,0	34,8	21,2
B1	13,0	23,5	14,4
B2	19,0	32,3	19,7

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	37,8
T	6,0	27,9	16,3
A	11,0	29,4	17,2
B1	13,0	20,3	11,9
B2	22,5	29,1	17,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57,5	32,4
T	5,5	29,7	16,7
A	11,0	36,1	20,3
B1	13,0	23,7	13,3
B2	19,5	30,7	17,3

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	115,4	31,1
T	5,0	62,7	16,9
A	10,5	56,3	15,2
B1	13,0	40,1	10,8
B2	27,0	96,5	26,0

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58,4	31,4
T	5,5	32,6	17,5
A	11,0	36,8	20,8
B1	13,0	24,2	13,0
B2	20,5	32,0	17,2

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51,7	29,9
T	5,5	31,9	18,5
A	11,0	34,4	19,9
B1	13,0	23,0	13,3
B2	20,5	31,6	18,3

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	59,9	34,3
T	6,0	28,3	15,2
A	10,0	29,4	17,0
B1	13,0	22,4	12,9
B2	18,5	35,5	20,6

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	59,9	34,0
T	4,0	28,9	16,4
A	11,0	37,0	21,0
B1	13,0	22,0	12,5
B2	20,5	28,3	16,1

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58,8	31,9
T	5,5	31,2	16,9
A	11,0	40,8	22,1
B1	13,0	23,5	12,8
B2	20,5	30,0	16,3

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57,4	31,7
T	5,5	31,4	17,3
A	11,0	38,6	21,4
B1	13,0	22,4	12,4
B2	20,5	31,3	17,3

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	56,9	32,5
T	5,5	30,5	17,4
A	11,0	32,9	18,8
B1	14,0	22,8	13,0
B2	20,5	32,0	18,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	60,7	36,0
T	6,0	27,5	16,3
A	10,0	29,1	17,3
B1	13,5	22,3	13,2
B2	18,5	28,9	17,2

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57,6	31,8
T	4,0	29,8	16,5
A	11,0	41,7	23,1
B1	13,5	23,1	12,8
B2	20,5	28,6	15,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	56,0	30,9
T	5,5	30,5	16,8
A	11,0	42,1	23,2
B1	13,5	23,0	12,7
B2	20,5	29,9	16,5

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58,0	31,2
T	5,5	32,1	17,3
A	11,0	40,8	21,9
B1	13,5	24,1	13,0
B2	20,5	31,0	16,7

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	64,6	35,8
T	4,5	30,4	16,8
A	10,5	31,1	17,2
B1	14,0	23,0	12,7
B2	20,5	31,5	17,4

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	64,2	35,7
T	4,0	27,3	15,2
A	11,0	32,6	18,1
B1	14,0	23,3	12,9
B2	21,5	32,5	18,1

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57,4	33,7
T	6,0	27,7	16,2
A	11,0	31,6	18,5
B1	13,5	22,6	13,3
B2	20,5	31,1	18,3

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	60,4	33,7
T	5,5	28,7	16,0
A	11,0	31,4	17,6
B1	13,5	23,6	13,2
B2	20,5	34,9	19,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	.5	54,8	32,3	6,0	28,8	17,0	11,0	32,8	19,3	13,0	21,6	12,7	22,5	31,7	18,7
FP2	1,0	42,2	25,8	6,0	31,0	18,9	11,0	34,8	21,2	13,0	23,5	14,4	19,0	32,3	19,7
F7	1,0	64,2	37,6	6,0	27,9	16,3	11,0	29,4	17,2	13,0	20,3	11,9	22,5	29,1	17,0
F3	.5	57,5	32,4	5,5	29,7	16,7	11,0	36,1	20,3	13,0	23,7	13,3	19,5	30,7	17,3
FZ	1,0	115,4	31,1	5,0	62,7	16,9	10,5	56,3	15,2	13,0	40,1	10,8	27,0	96,5	26,0
F4	.5	58,4	31,4	5,5	32,6	17,5	11,0	38,8	20,8	13,0	24,2	13,0	20,5	32,0	17,2
F8	.5	51,7	29,9	5,5	31,9	18,5	11,0	34,4	19,9	13,0	23,0	13,3	20,5	31,6	18,3
T3	.5	59,3	34,3	6,0	26,3	15,2	10,0	29,4	17,0	13,0	22,4	12,9	18,5	35,5	20,6
C3	.5	59,9	34,0	4,0	28,9	16,4	11,0	37,0	21,0	13,0	22,0	12,5	20,5	28,3	16,1
CZ	.5	58,8	31,9	5,5	31,2	16,9	11,0	40,8	22,1	13,0	23,5	12,8	20,5	30,0	16,3
C4	.5	57,4	31,7	5,5	31,4	17,3	11,0	38,8	21,4	13,0	22,4	12,4	20,5	31,3	17,3
T4	.5	56,9	32,5	5,5	30,5	17,4	11,0	32,9	18,8	14,0	22,8	13,0	20,5	32,0	18,3
T5	.5	60,7	36,0	6,0	27,5	16,3	10,0	29,1	17,3	13,5	22,3	13,2	18,5	28,9	17,2
P3	.5	57,6	31,8	4,0	29,8	16,5	11,0	41,7	23,1	13,5	23,1	12,8	20,5	28,6	15,8
PZ	.5	56,0	30,9	5,5	30,5	16,8	11,0	42,1	23,2	13,5	23,0	12,7	20,5	29,9	16,5
P4	.5	58,0	31,2	5,5	32,1	17,3	11,0	40,8	21,9	13,5	24,1	13,0	20,5	31,0	16,7
T6	.5	64,6	35,8	4,5	30,4	16,8	10,5	31,1	17,2	14,0	23,0	12,7	20,5	31,5	17,4
O1	.5	64,2	35,7	4,0	27,3	15,2	11,0	32,6	18,1	14,0	23,3	12,9	21,5	32,5	18,1
OZ	.5	57,4	33,7	6,0	27,7	16,2	11,0	31,6	18,5	13,5	22,6	13,3	20,5	31,1	18,3
O2	.5	60,4	33,7	5,5	28,7	16,0	11,0	31,4	17,6	13,5	23,6	13,2	20,5	34,9	19,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	,5	54,8	32,3	6,0	28,8	17,0	11,0	32,8	19,3	13,0	21,6	12,7	22,5	31,7	18,7
FP2	1,0	42,2	25,8	6,0	31,0	18,9	11,0	34,8	21,2	13,0	23,5	14,4	19,0	32,3	19,7
F7	1,0	64,2	37,6	6,0	27,9	16,3	11,0	29,4	17,2	13,0	20,3	11,9	22,5	29,1	17,0
F3	,5	57,5	32,4	5,5	29,7	16,7	11,0	36,1	20,3	13,0	23,7	13,3	19,5	30,7	17,3
FZ	1,0	115,4	31,1	5,0	62,7	16,9	10,5	56,3	15,2	13,0	40,1	10,8	27,0	96,5	26,0
F4	,5	58,4	31,4	5,5	32,6	17,5	11,0	38,8	20,8	13,0	24,2	13,0	20,5	32,0	17,2
F8	,5	51,7	29,9	5,5	31,9	18,5	11,0	34,4	19,9	13,0	23,0	13,3	20,5	31,6	18,3
T3	,5	59,3	34,3	6,0	26,3	15,2	10,0	29,4	17,0	13,0	22,4	12,9	18,5	35,5	20,6
C3	,5	59,9	34,0	4,0	28,9	16,4	11,0	37,0	21,0	13,0	22,0	12,5	20,5	28,3	16,1
CZ	,5	58,8	31,9	5,5	31,2	16,9	11,0	40,8	22,1	13,0	23,5	12,8	20,5	30,0	16,3
C4	,5	57,4	31,7	5,5	31,4	17,3	11,0	38,8	21,4	13,0	22,4	12,4	20,5	31,3	17,3
T4	,5	56,9	32,5	5,5	30,5	17,4	11,0	32,9	18,8	14,0	22,8	13,0	20,5	32,0	18,3
T5	,5	60,7	36,0	6,0	27,5	16,3	10,0	29,1	17,3	13,5	22,3	13,2	18,5	28,9	17,2
P3	,5	57,6	31,8	4,0	29,8	16,5	11,0	41,7	23,1	13,5	23,1	12,8	20,5	28,6	15,8
PZ	,5	56,0	30,9	5,5	30,5	16,8	11,0	42,1	23,2	13,5	23,0	12,7	20,5	29,9	16,5
P4	,5	58,0	31,2	5,5	32,1	17,3	11,0	40,8	21,9	13,5	24,1	13,0	20,5	31,0	16,7
T6	,5	64,6	35,8	4,5	30,4	16,8	10,5	31,1	17,2	14,0	23,0	12,7	20,5	31,5	17,4
O1	,5	64,2	35,7	4,0	27,3	15,2	11,0	32,6	18,1	14,0	23,3	12,9	21,5	32,5	18,1
OZ	,5	57,4	33,7	6,0	27,7	16,2	11,0	31,6	18,5	13,5	22,6	13,3	20,5	31,1	18,3
O2	,5	60,4	33,7	5,5	28,7	16,0	11,0	31,4	17,6	13,5	23,6	13,2	20,5	34,9	19,5

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:43:52	02:07	Olhos abertos
5	16:45:59	02:07	Olhos fechados
9	16:48:06	02:22	Vigília
14	16:50:27	03:24	Sono espontaneo