

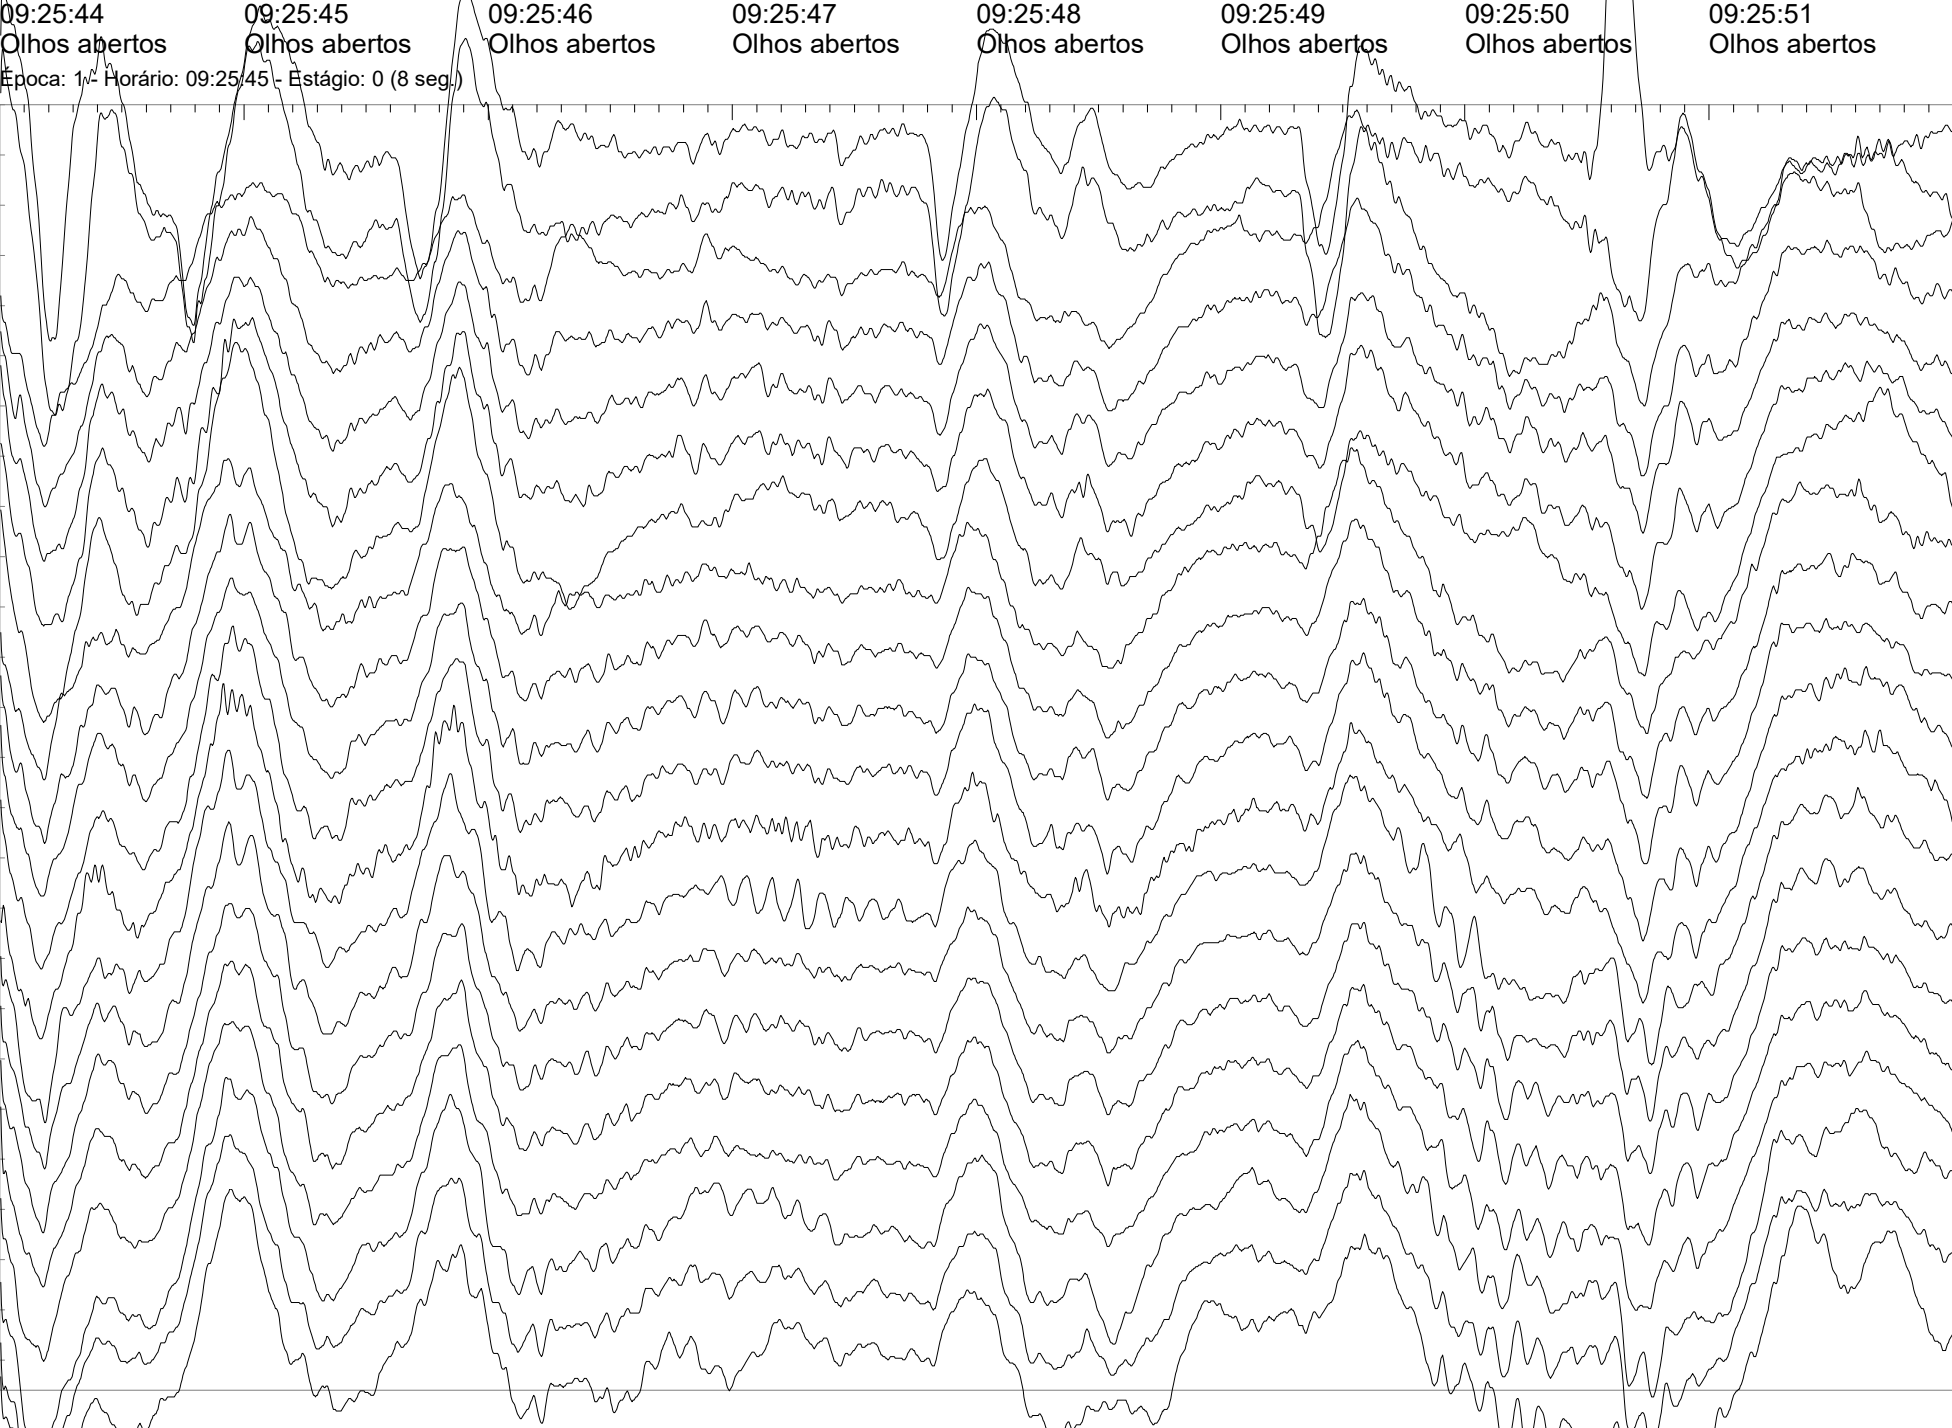




NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:27:44 Olhos abertos 09:27:45 Olhos abertos 09:27:46 Olhos abertos 09:27:47 Olhos abertos 09:27:48 Olhos abertos 09:27:49 Olhos abertos 09:27:50 Olhos abertos 09:27:51 Olhos abertos
Época: 5 - Horário: 09:27:45 - Estágio: 0 (8 seg.)

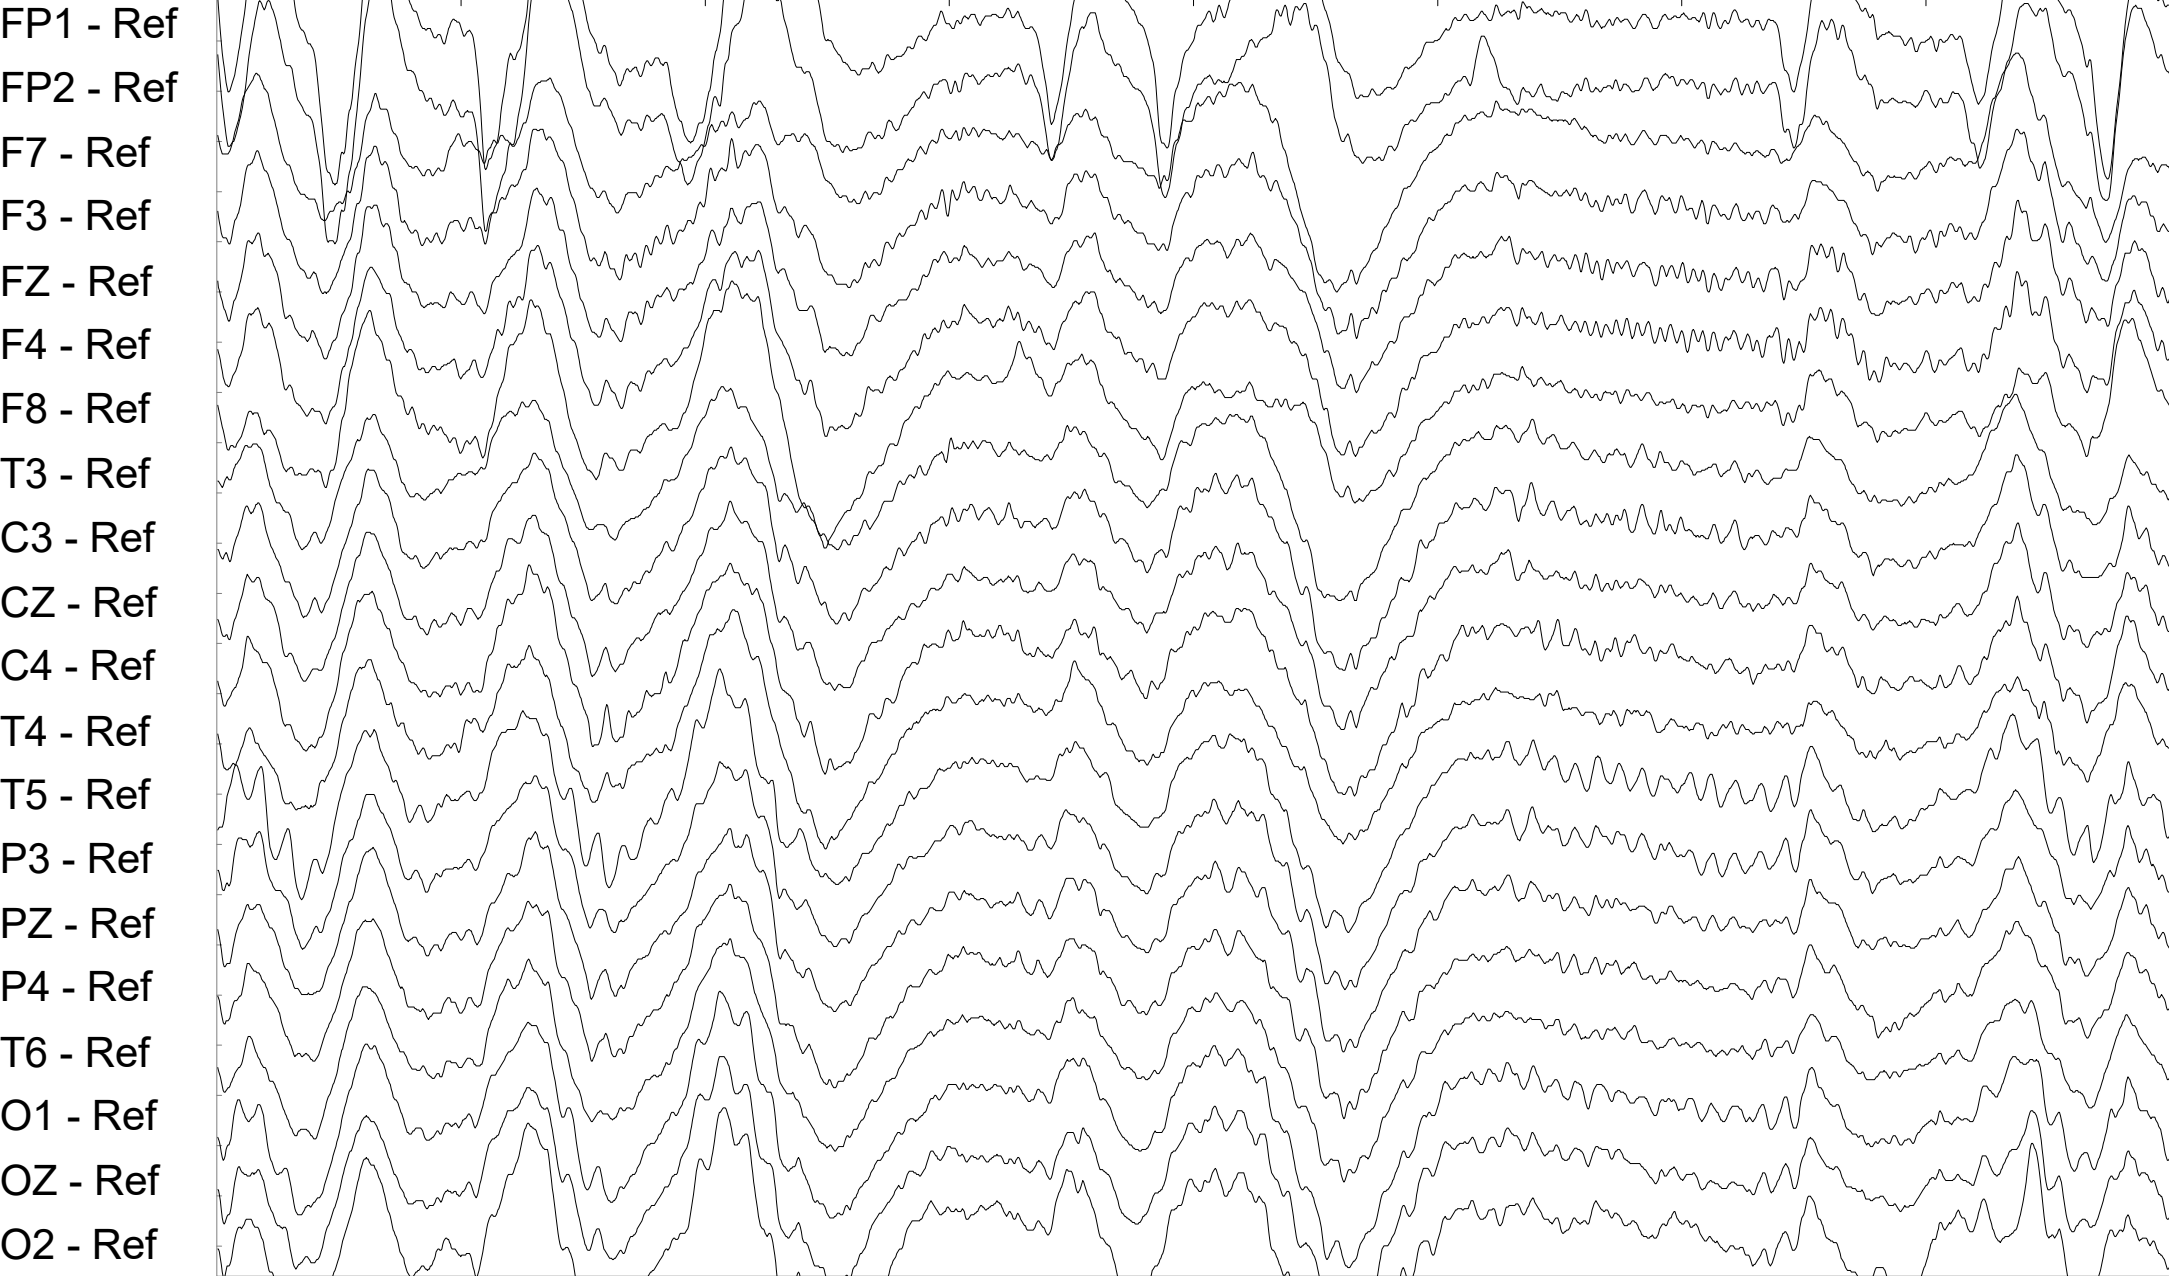

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/23

09:29:14

Olhos fechados

09:29:15

Olhos fechados

09:29:16

Olhos fechados

09:29:17

Olhos fechados

09:29:18

Olhos fechados

09:29:19

Olhos fechados


09:29:20


Olhos fechados

09:29:21

Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 09:29:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

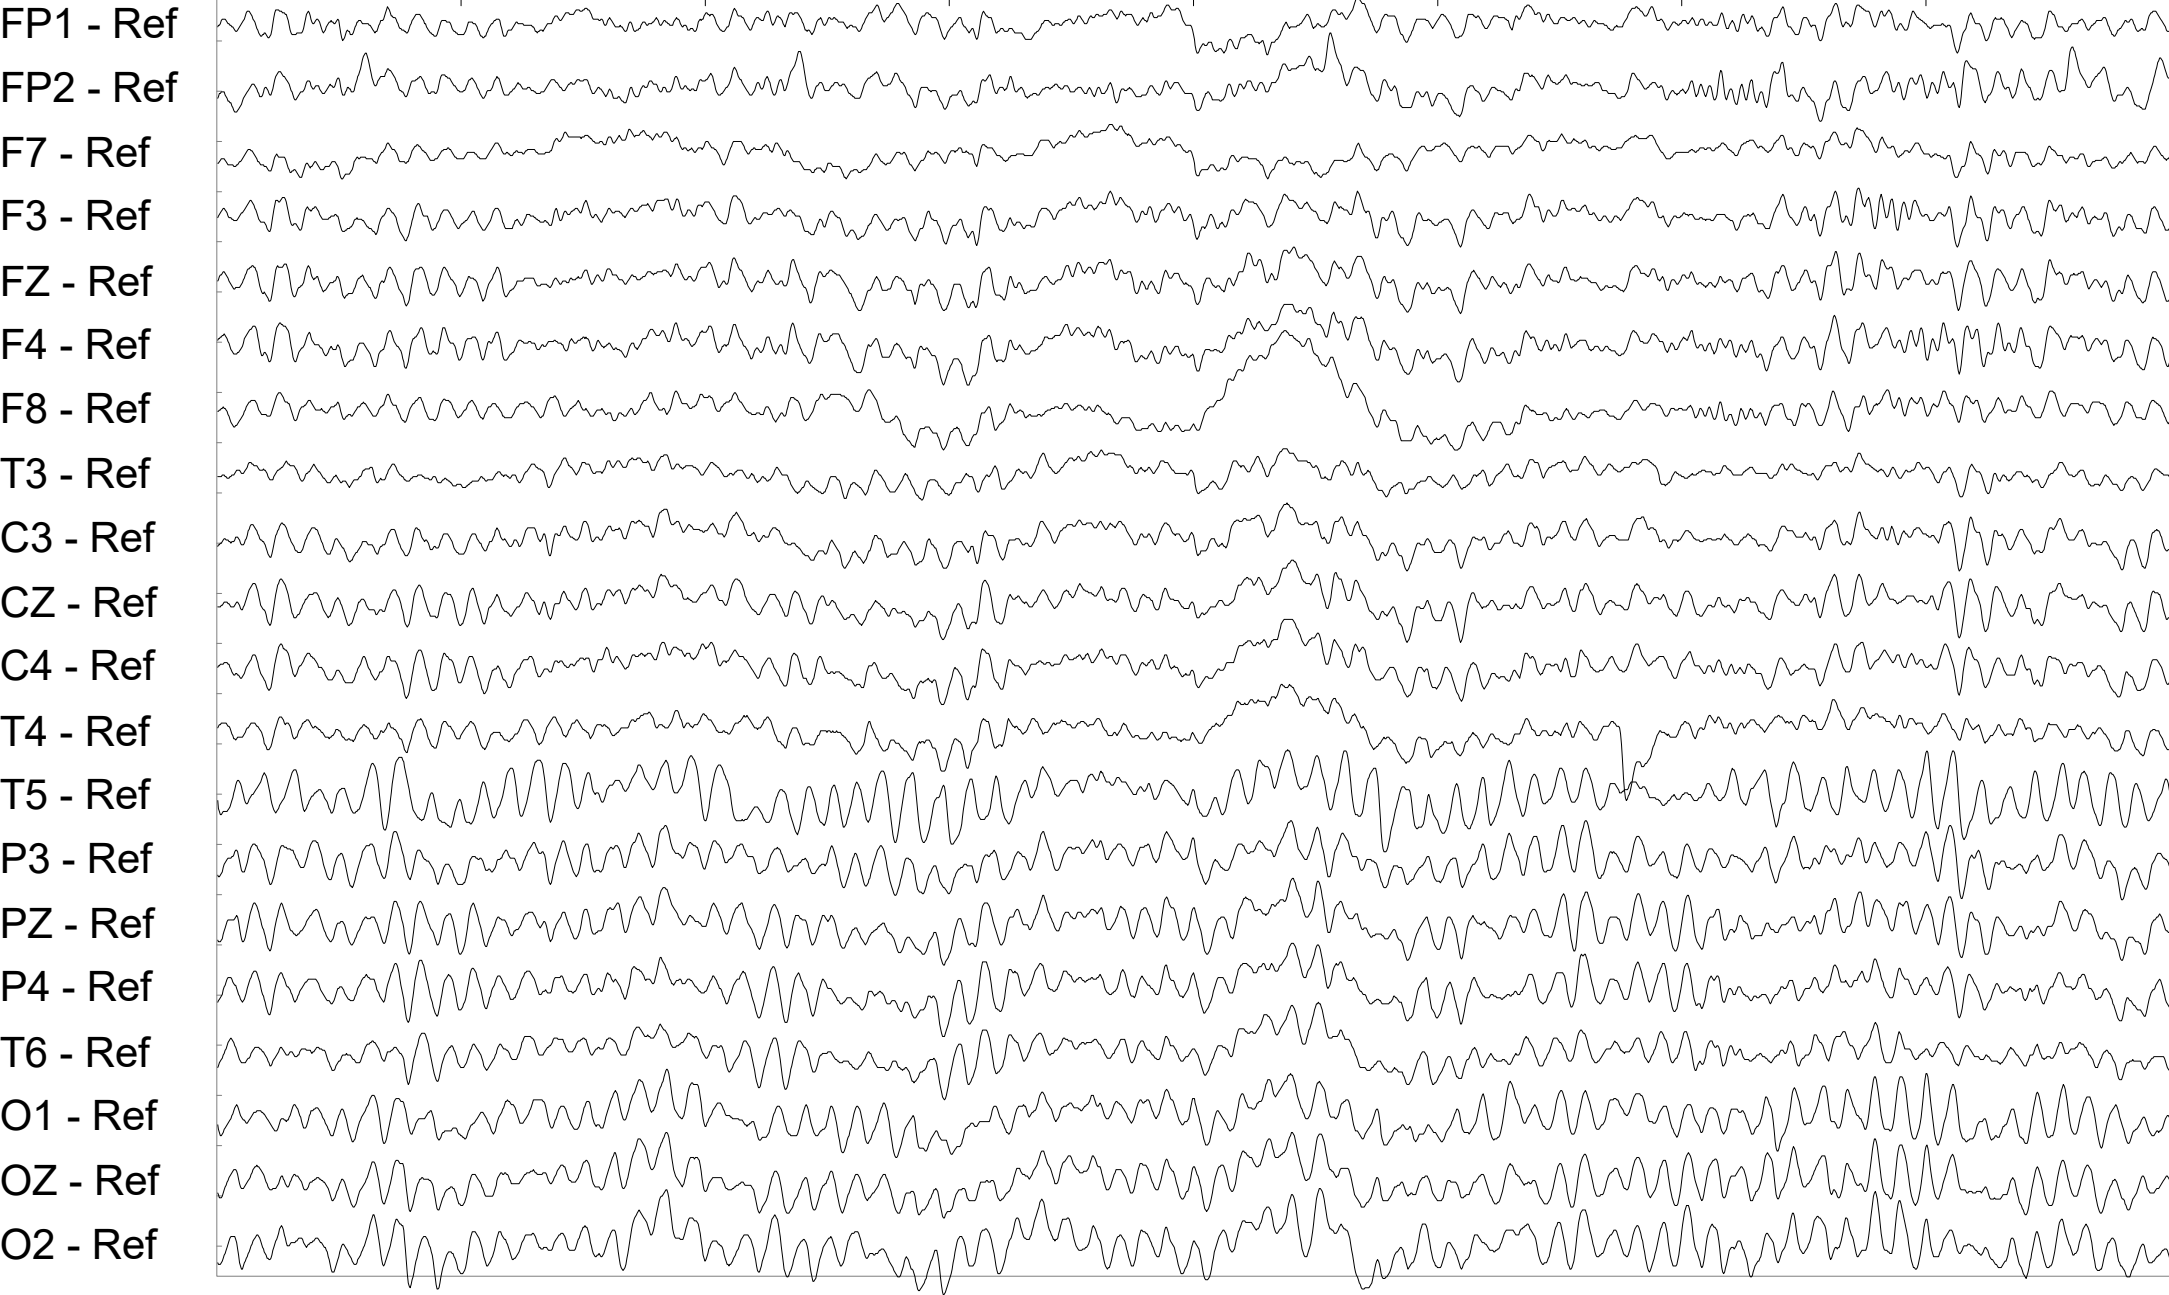



09:30:14

Olhos fechados

09:30:15

Olhos fechados

09:30:16

Olhos fechados

09:30:17

Olhos fechados

09:30:18

Olhos fechados

09:30:19

Olhos fechados


09:30:20

Olhos fechados

09:30:21

Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 09:30:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

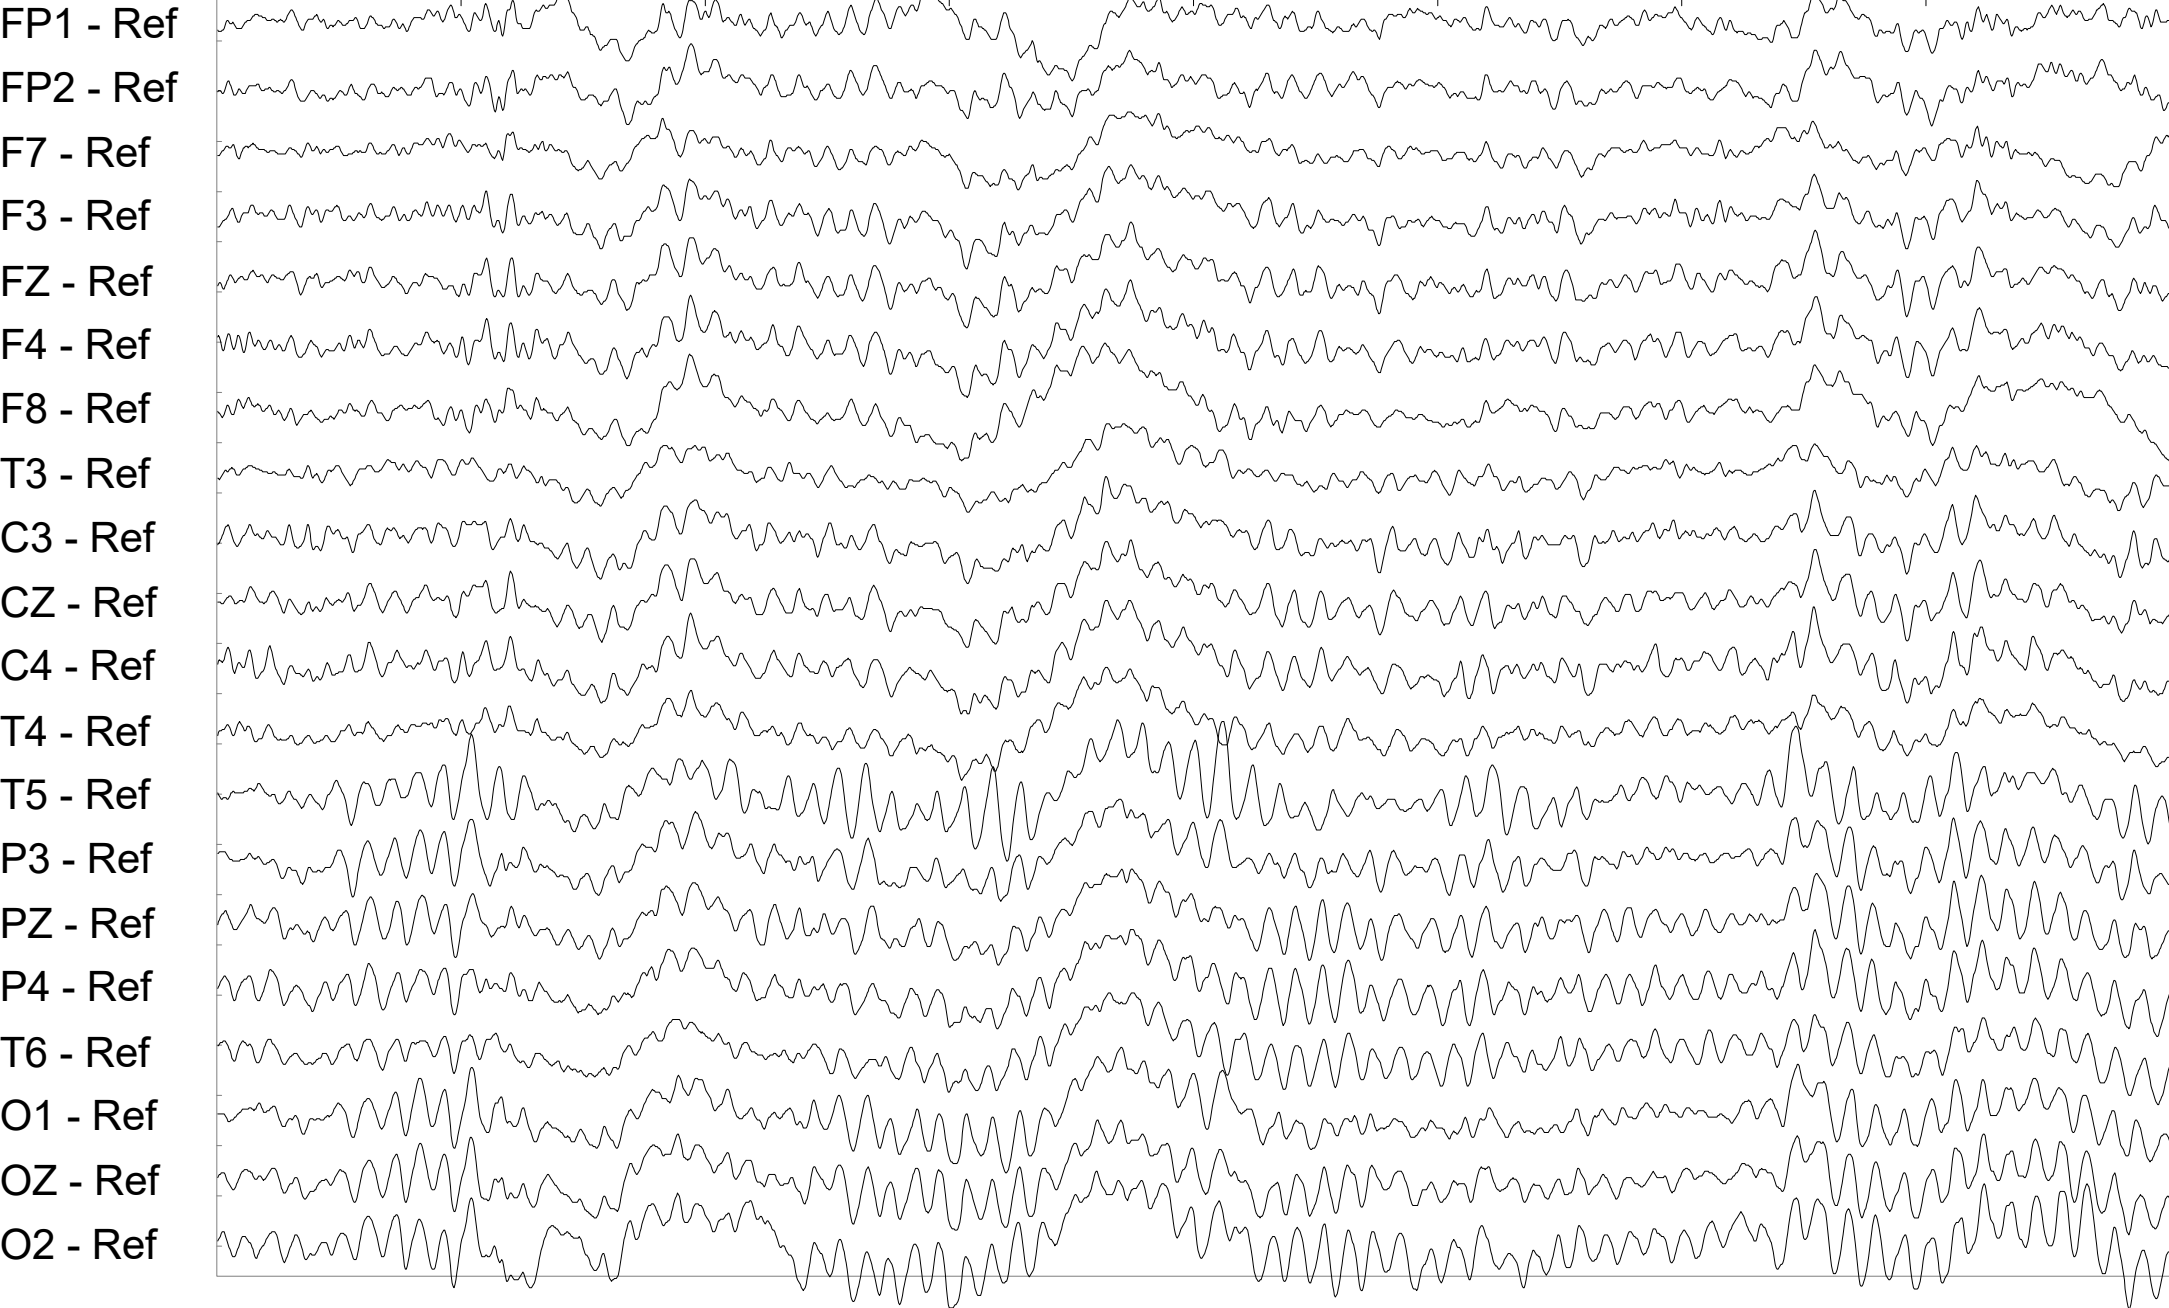


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/23

09:31:44 Olhos fechados 09:31:45 Olhos fechados 09:31:46 Olhos fechados 09:31:47 Olhos fechados 09:31:48 Olhos fechados 09:31:49 Olhos fechados 09:31:50 Olhos fechados 09:31:51 Olhos fechados
Época: 13 - Horário: 09:31:45 - Estágio: 0 (8 seg.)

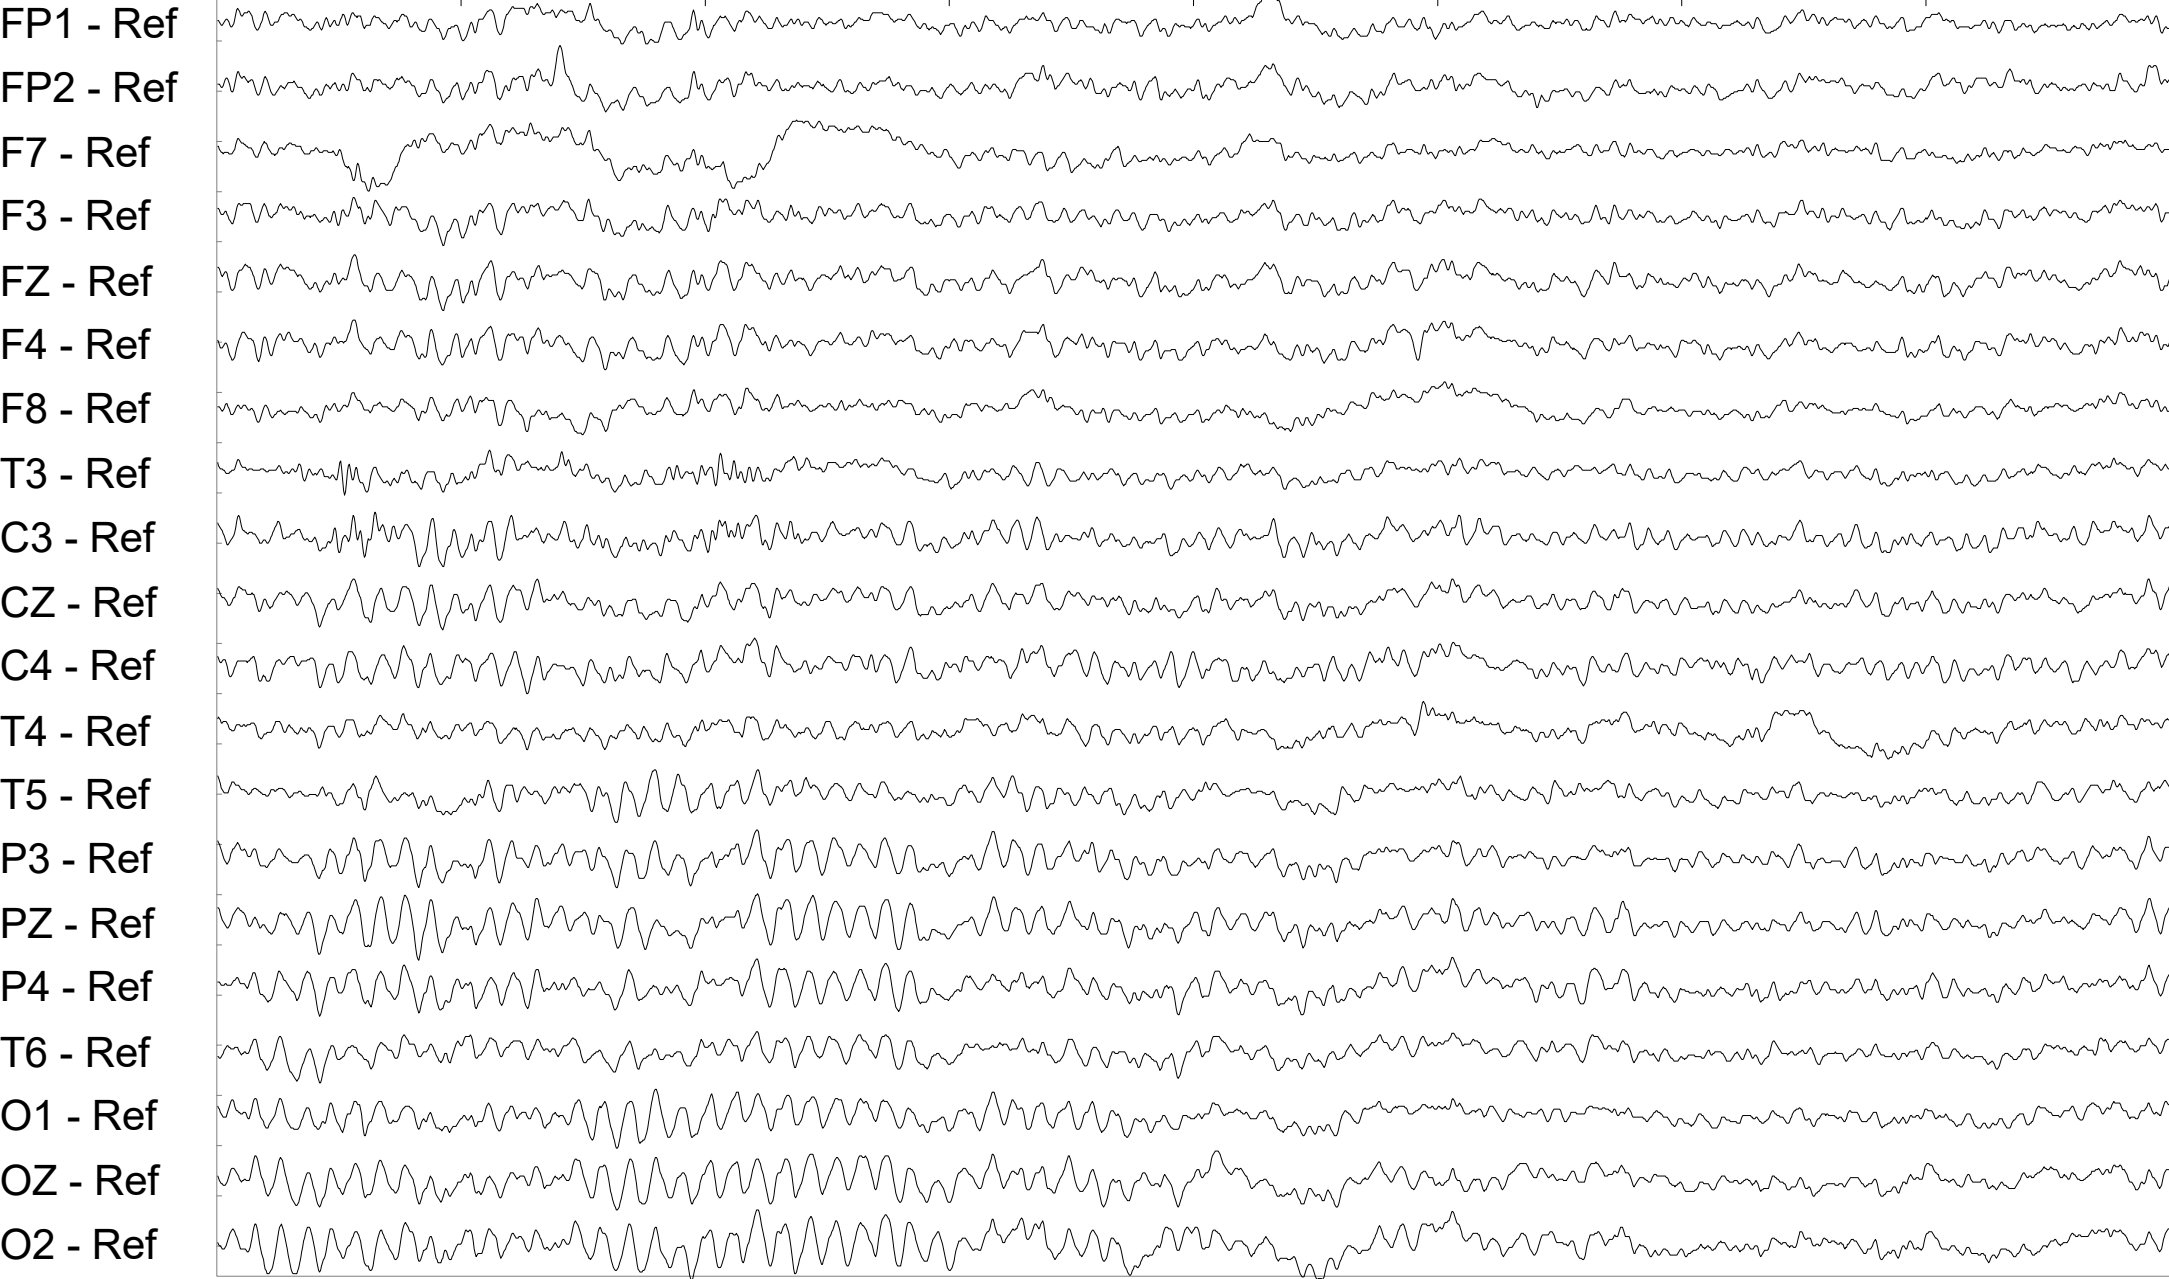

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 14/23

09:32:14

Olhos fechados

09:32:15

Olhos fechados

09:32:16

Olhos fechados

09:32:17

Olhos fechados

09:32:18

Olhos fechados

09:32:19

Olhos fechados

09:32:20

Olhos fechados

09:32:21

Olhos fechados

Época: 14 - Horário: 09:32:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref


O2 - Ref

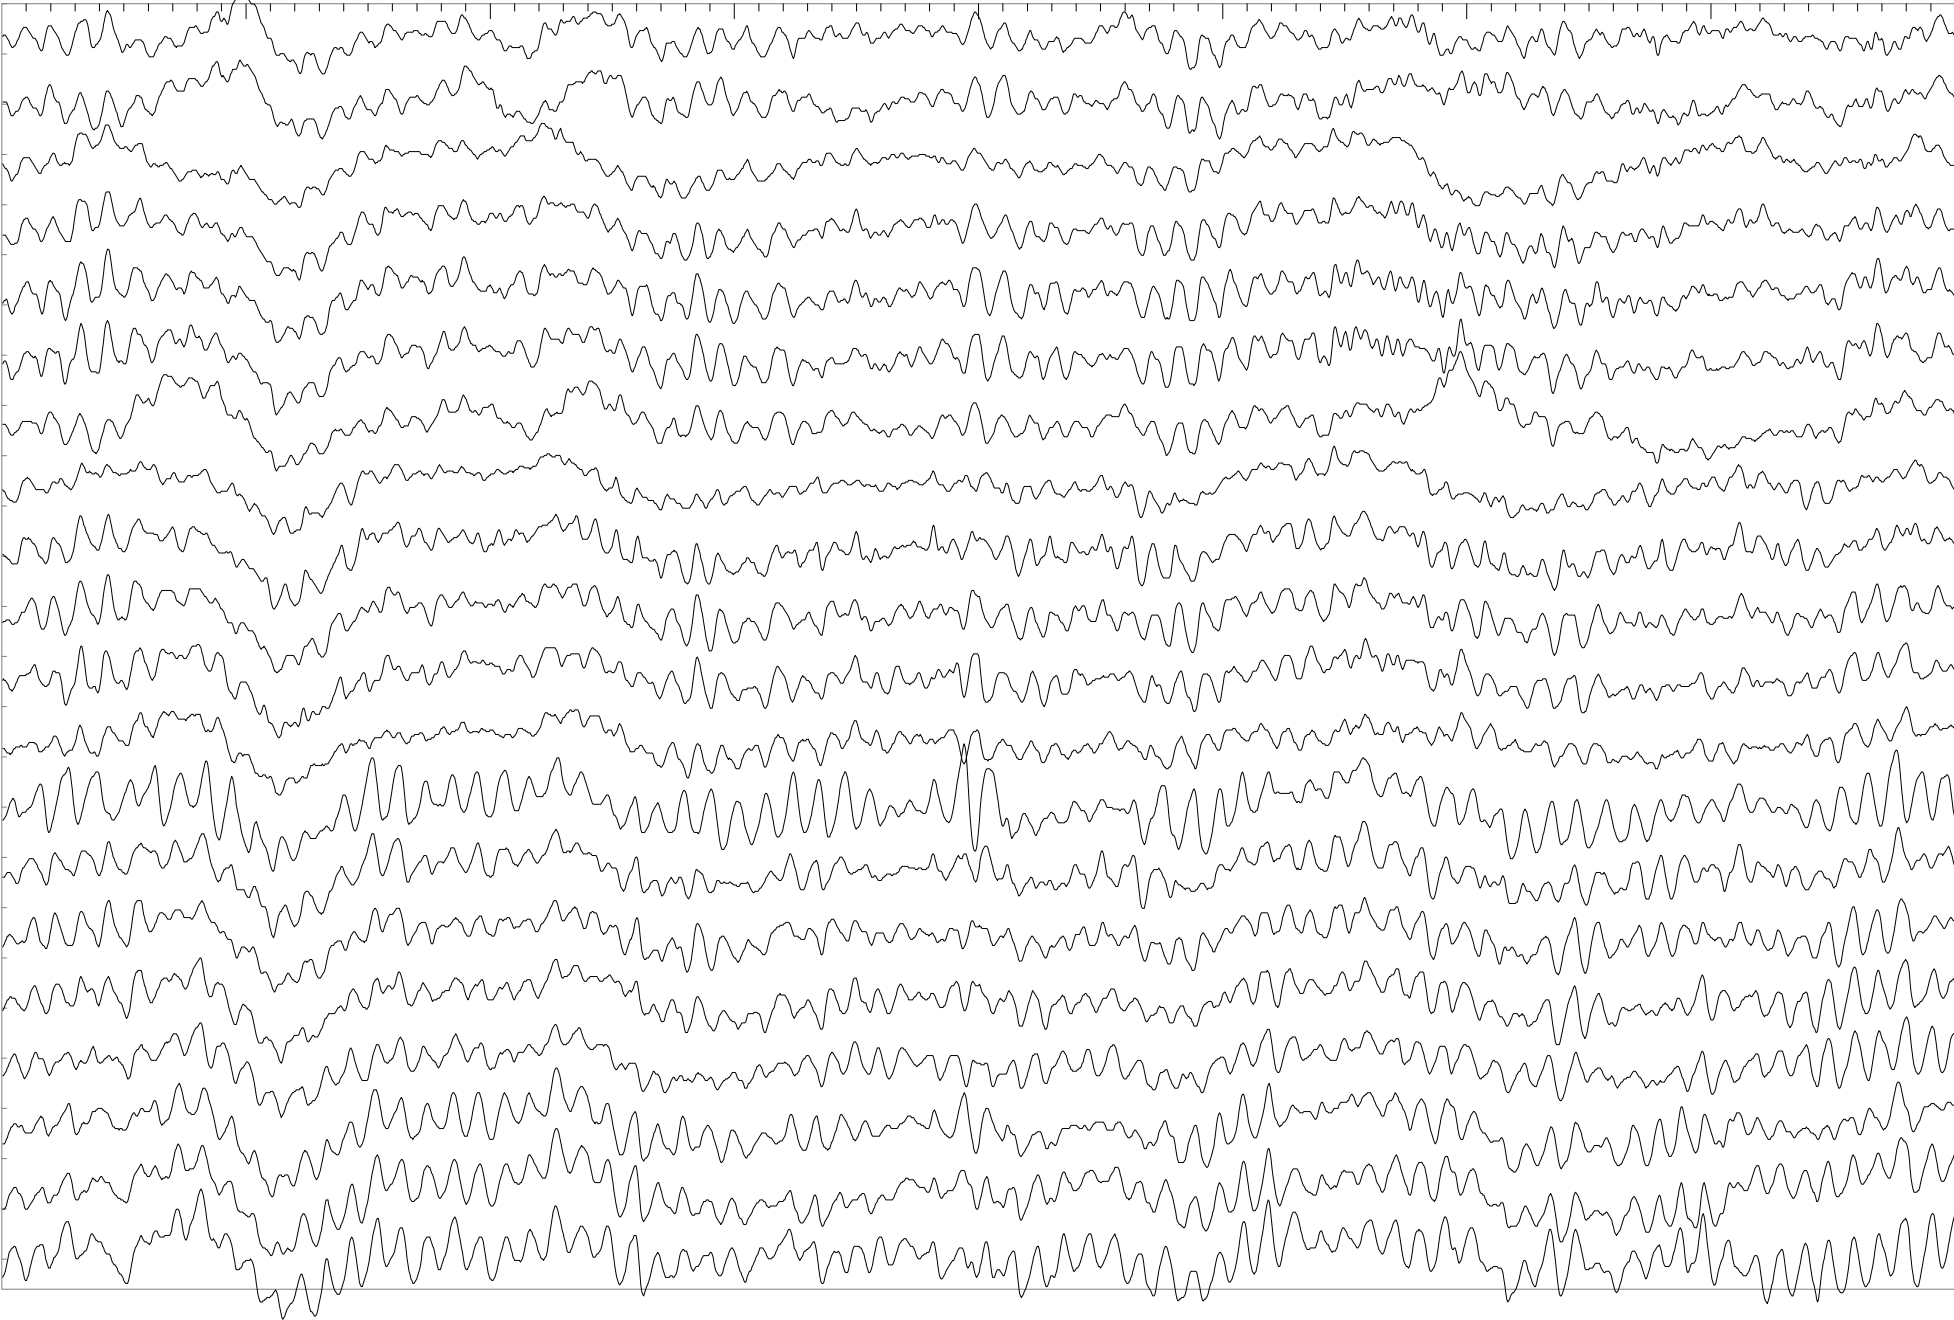



09:33:14	09:33:15	09:33:16	09:33:17	09:33:18	09:33:19	09:33:20	09:33:21
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 16 - Horário: 09:33:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

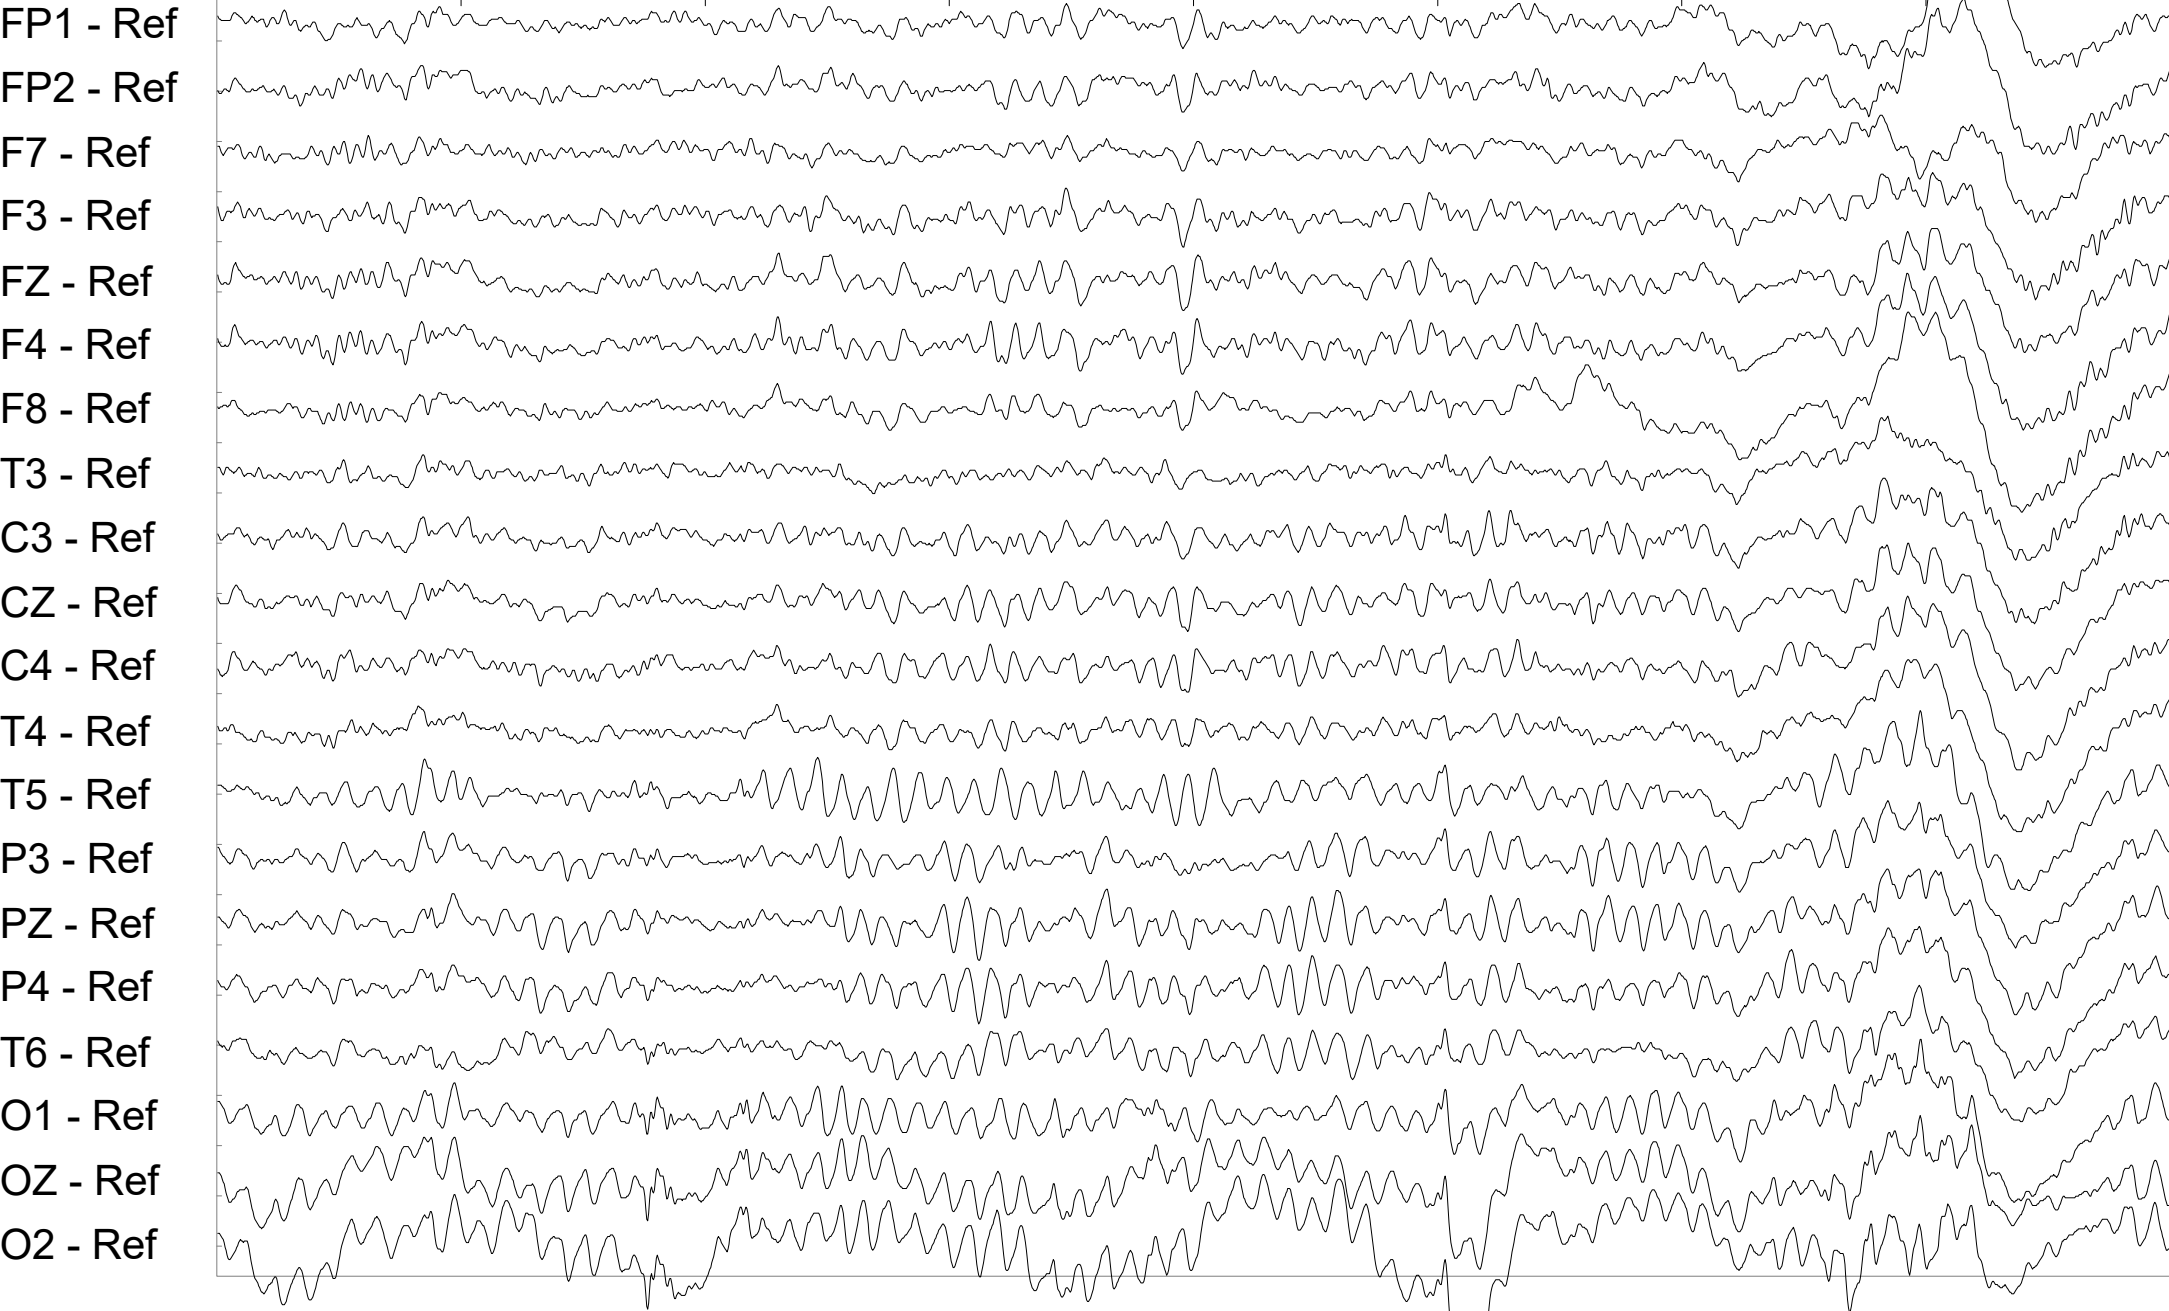

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


09:34:44 Sono espontaneo 09:34:45 Sono espontaneo 09:34:46 Sono espontaneo 09:34:47 Sono espontaneo 09:34:48 Sono espontaneo 09:34:49 Sono espontaneo 09:34:50 Sono espontaneo 09:34:51 Sono espontaneo
Época: 19 - Horário: 09:34:45 - Estágio: 0 (8 seg.)

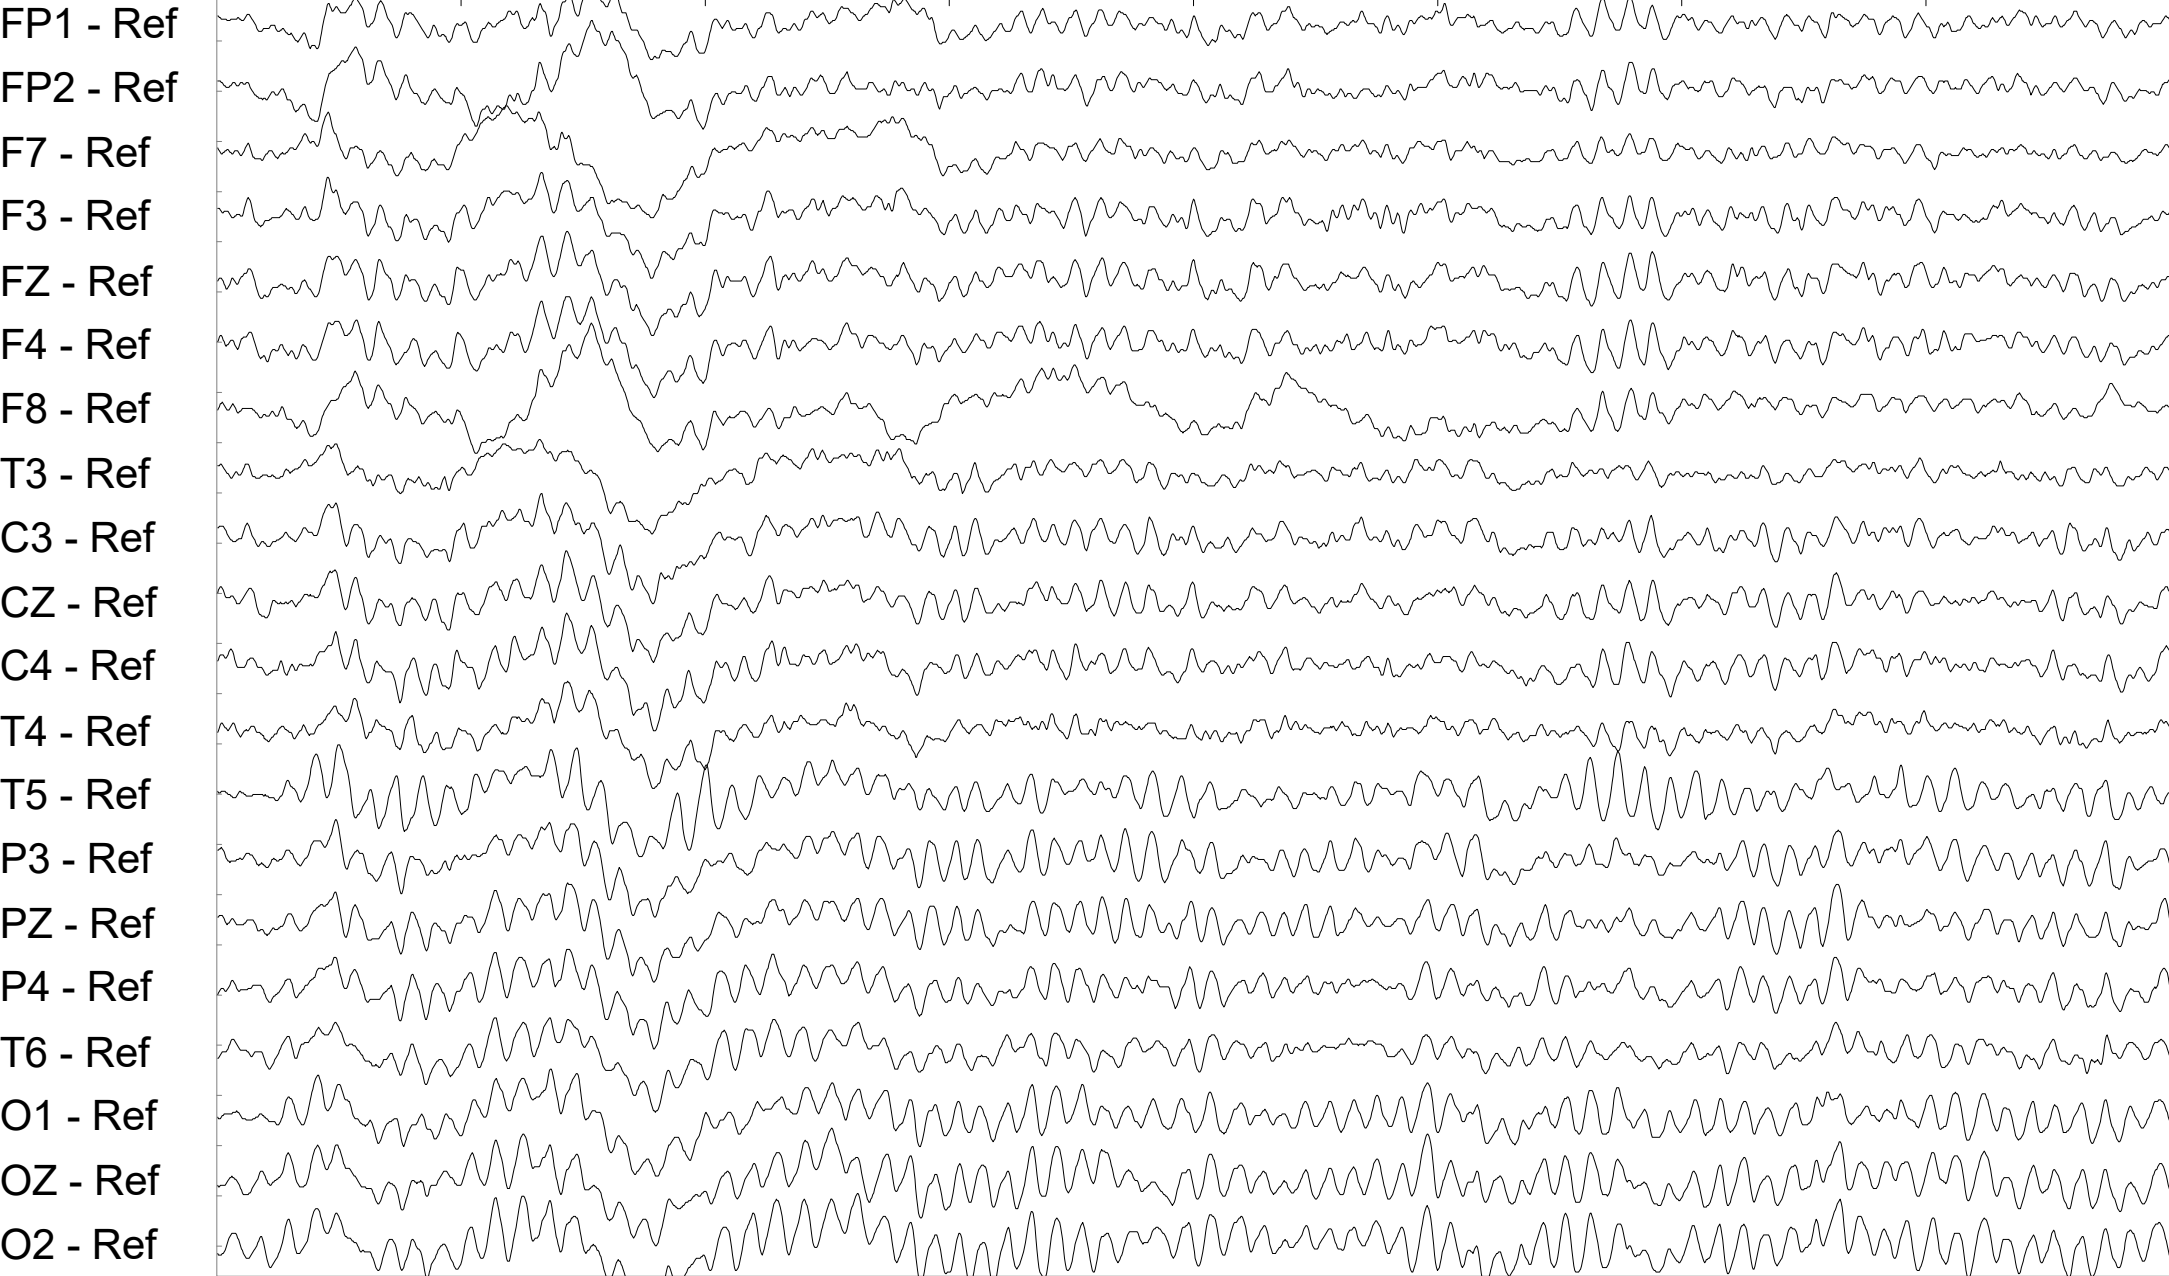


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico


09:36:14 Sono espontaneo 09:36:15 Sono espontaneo 09:36:16 Sono espontaneo 09:36:17 Sono espontaneo 09:36:18 Sono espontaneo 09:36:19 Sono espontaneo 09:36:20 Sono espontaneo 09:36:21 Sono espontaneo
Época: 22 - Horário: 09:36:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

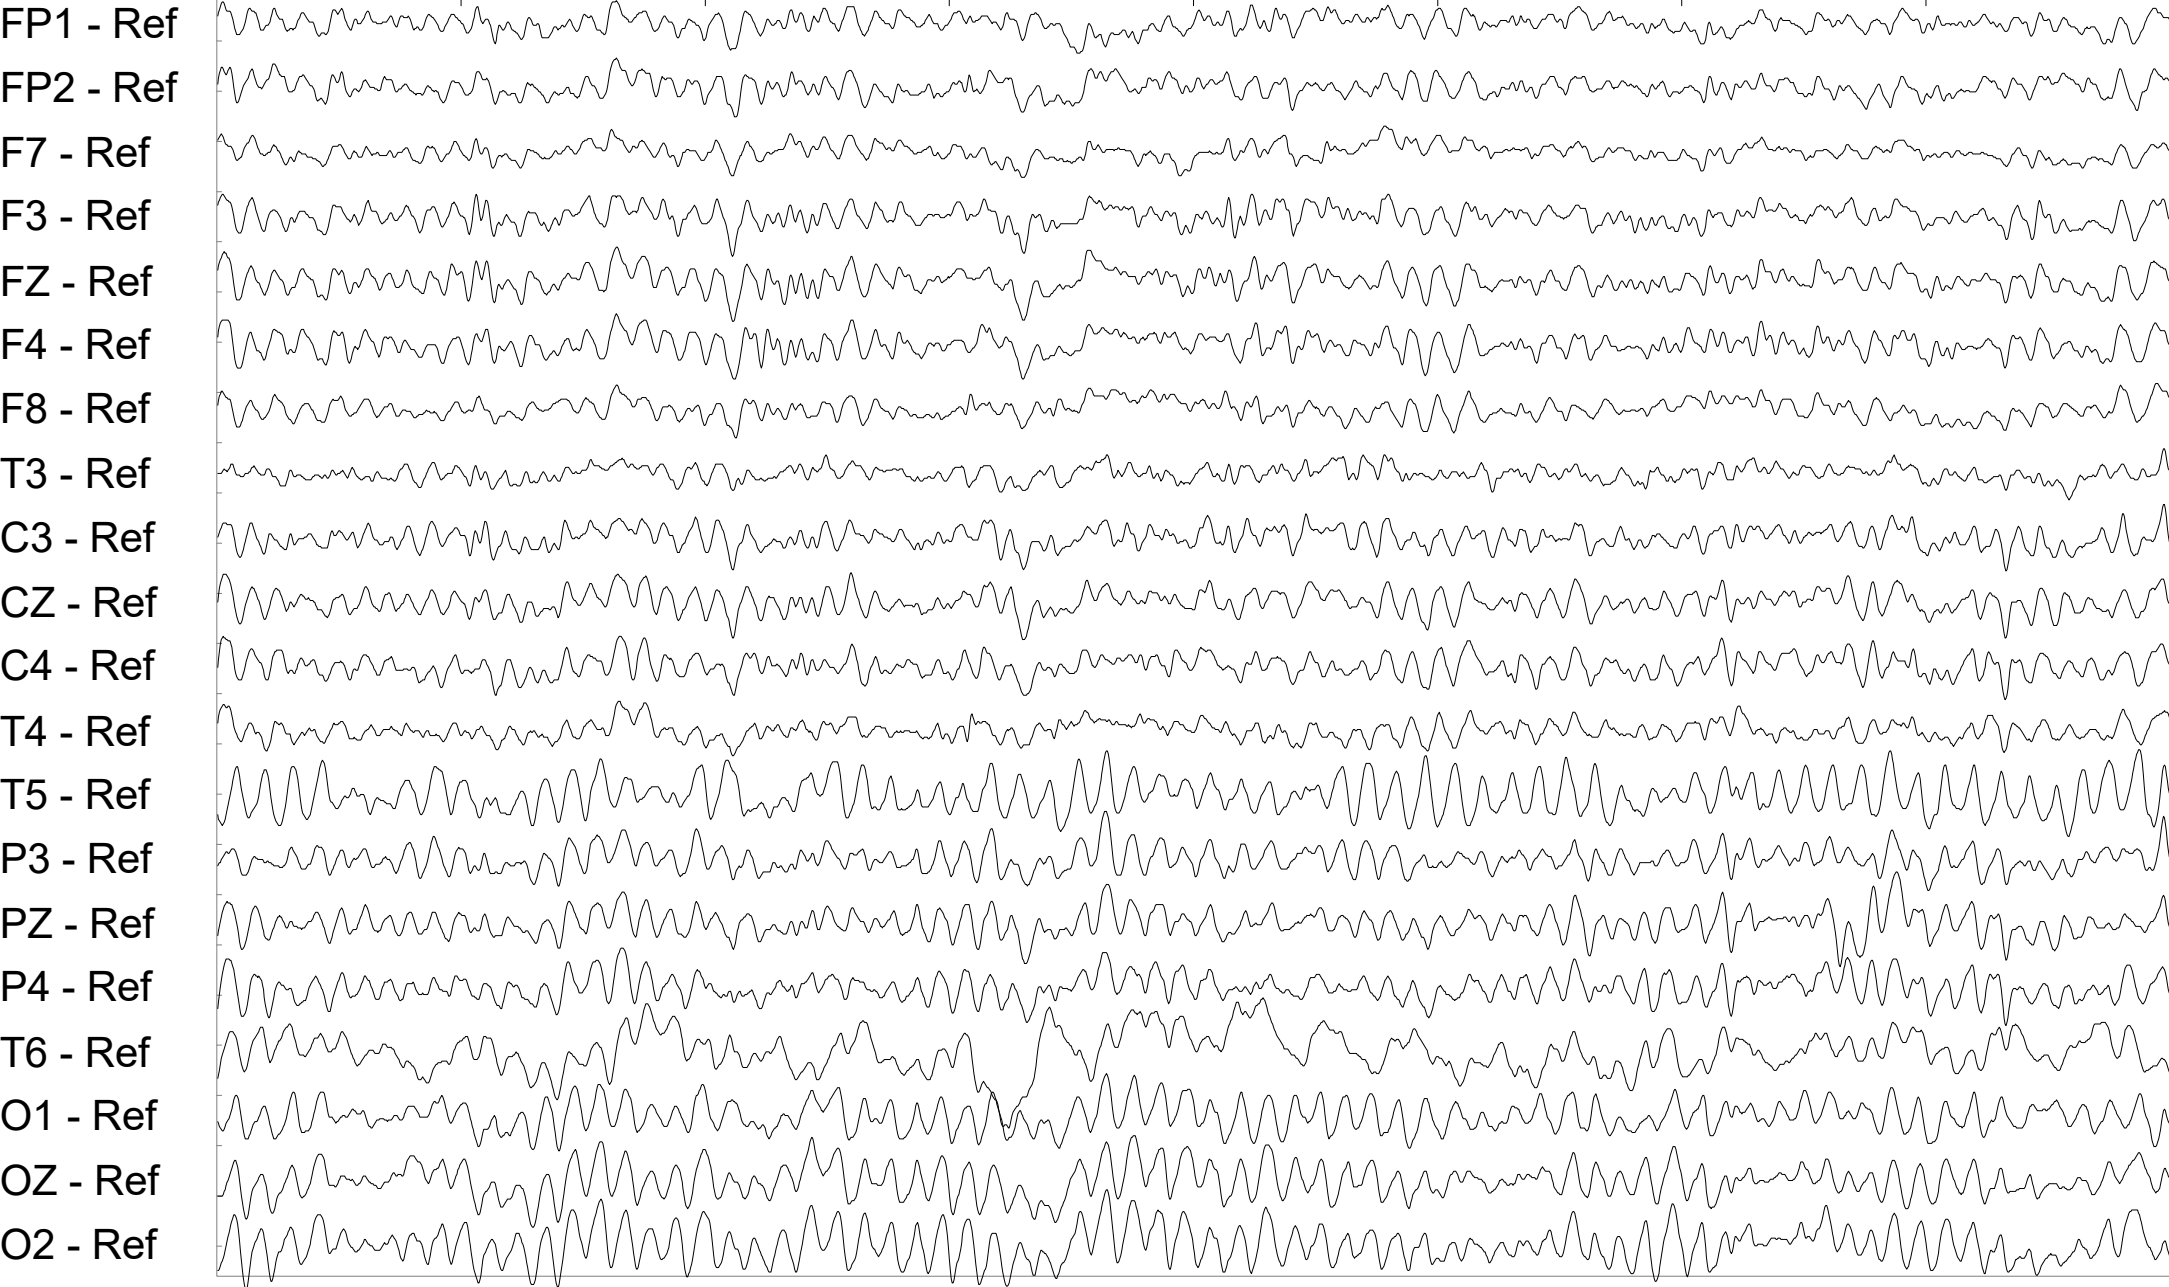




09:36:44	09:36:45	09:36:46	09:36:47	09:36:48	09:36:49	09:36:50	09:36:51
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo
Época: 23 - Horário: 09:36:45 - Estágio: 0 (8 seg.)							

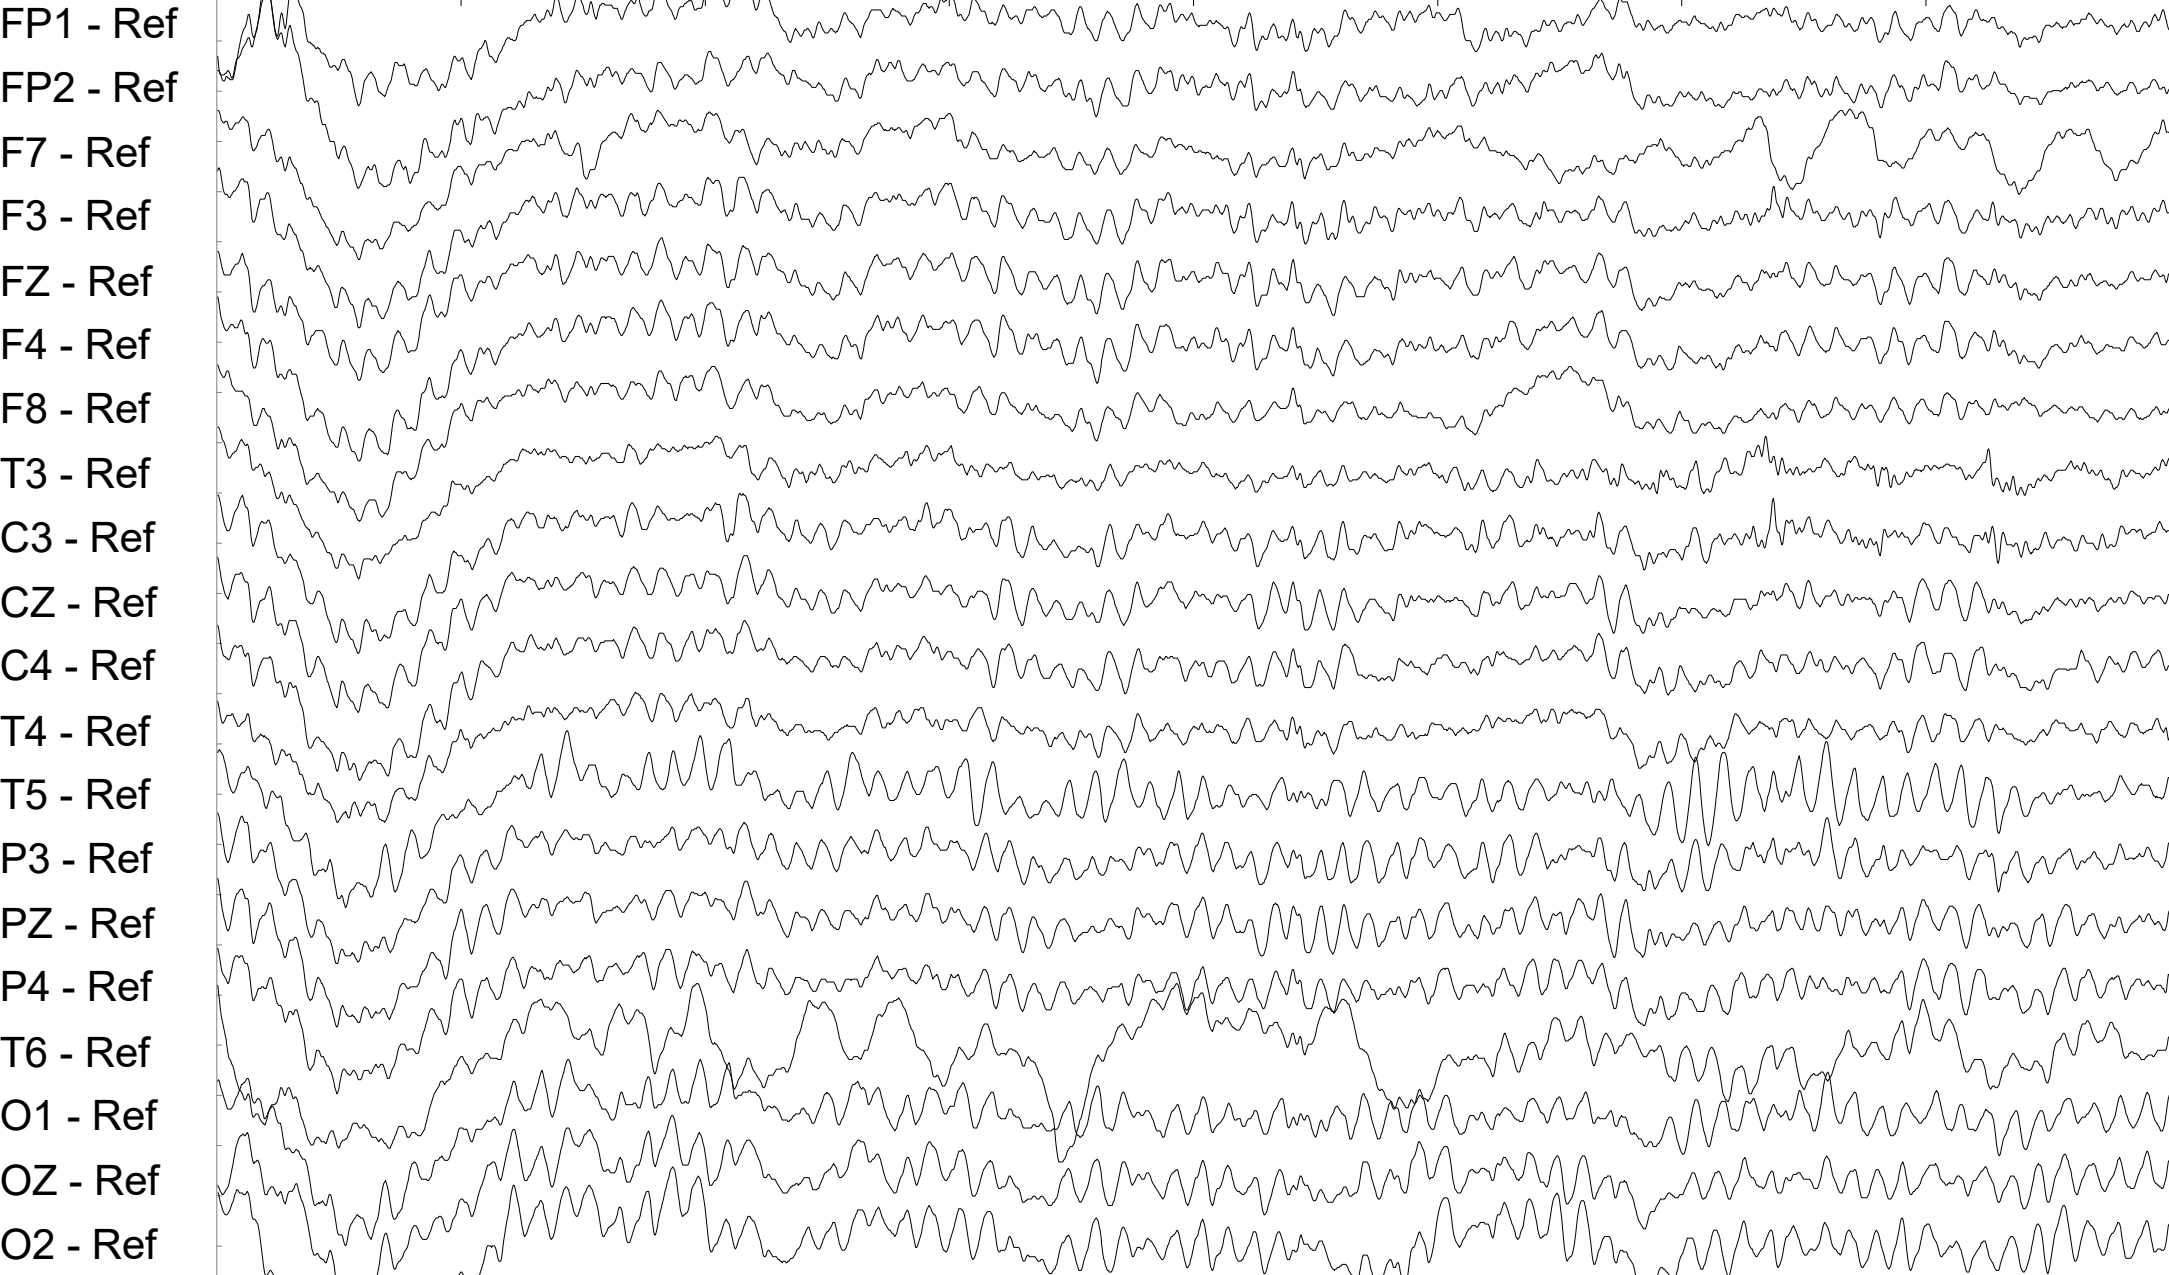

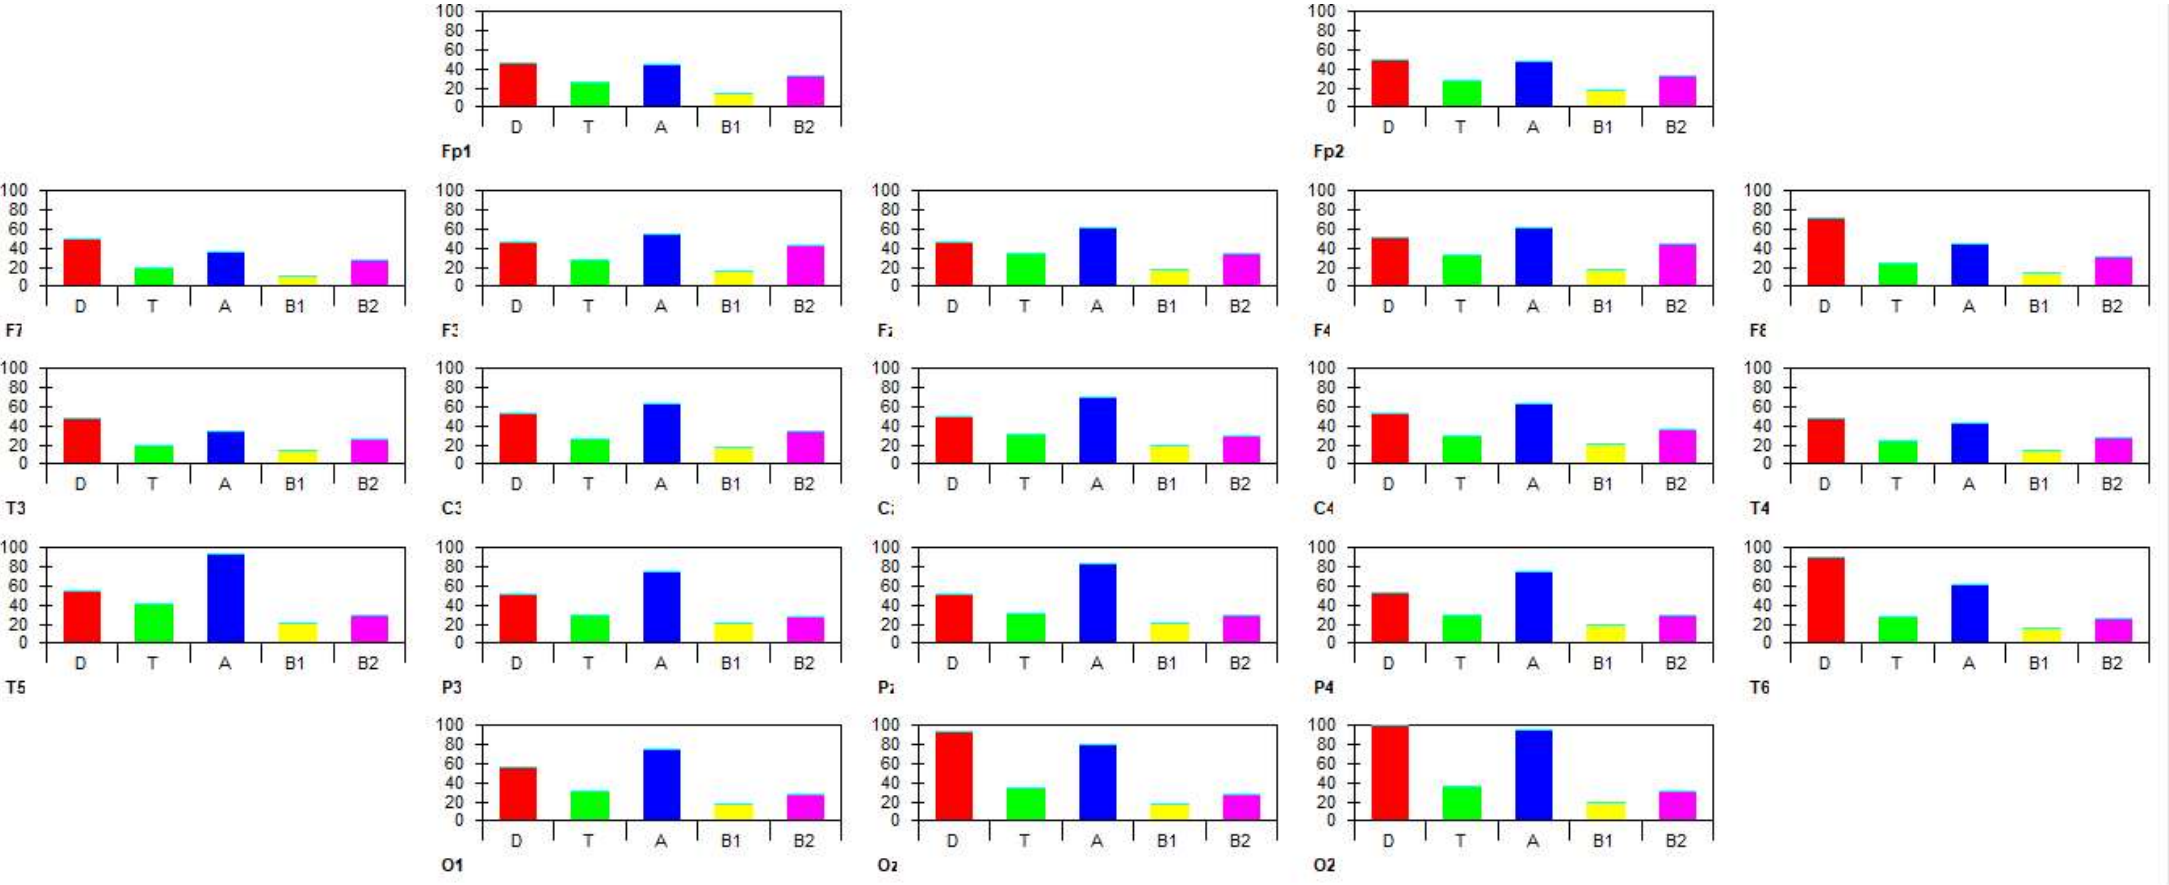

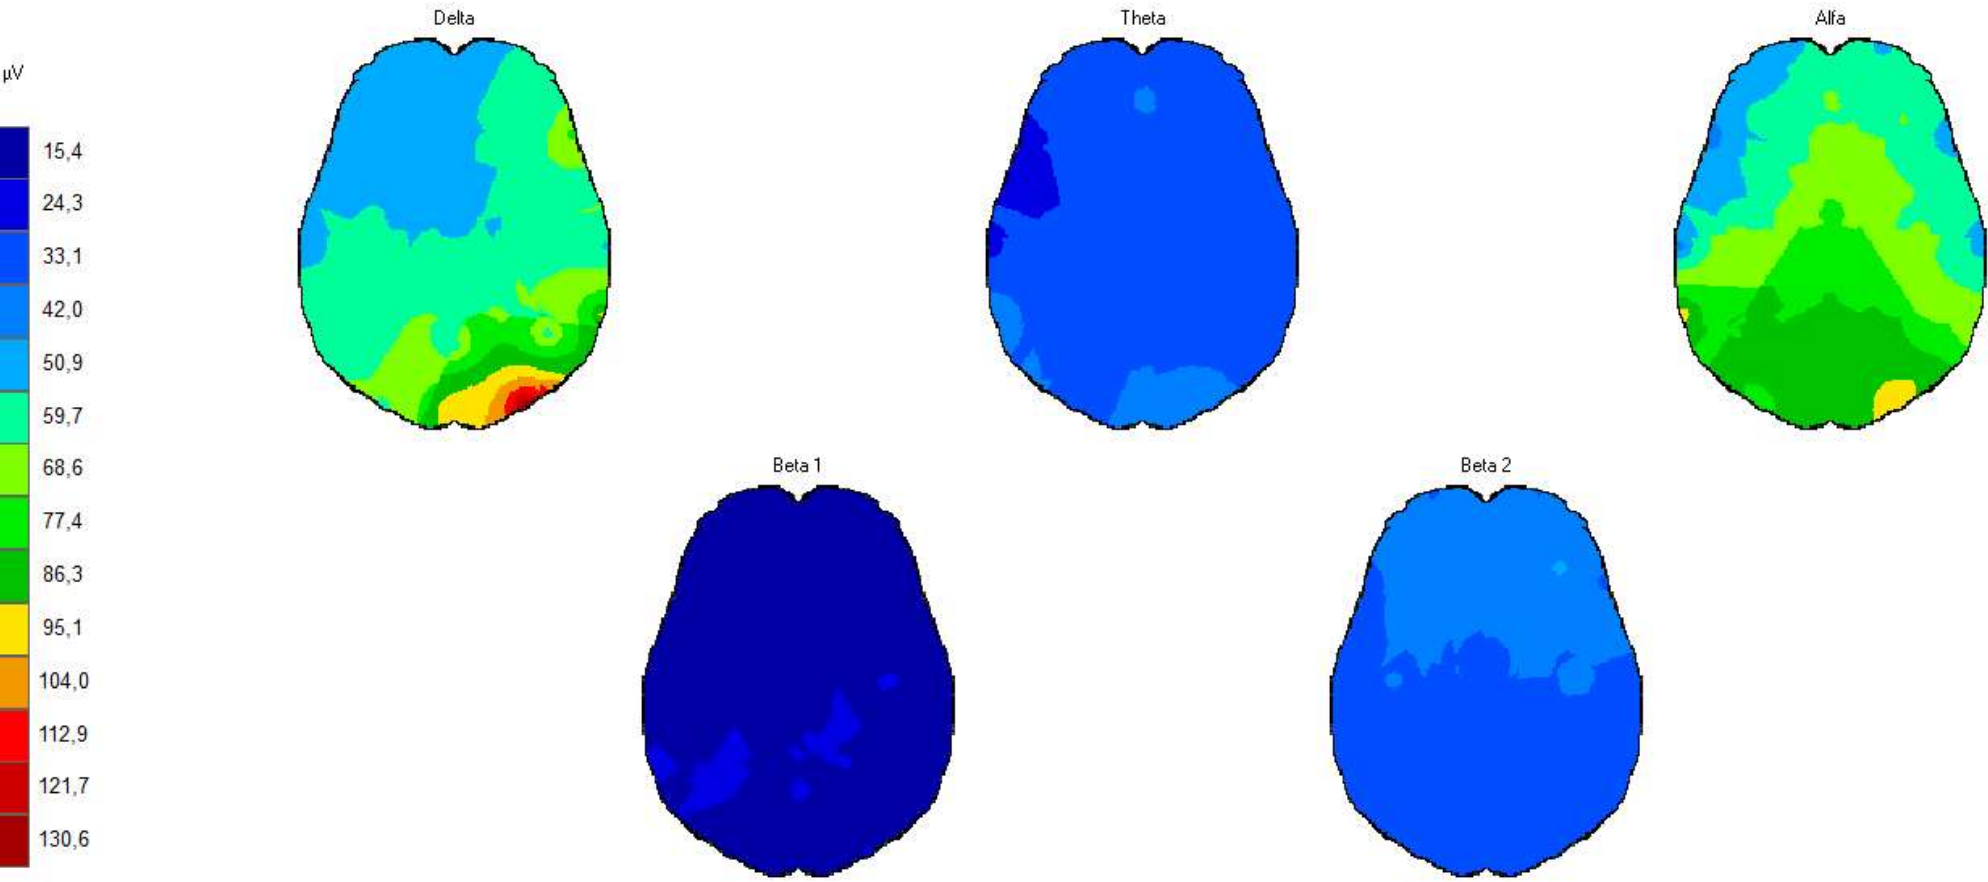

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	46,1	28,1
T	4,0	26,0	15,9
A	9,0	45,1	27,5
B1	17,5	14,1	8,6
B2	22,0	32,6	19,9

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	49,9	28,2
T	5,0	28,6	16,1
A	9,0	48,6	27,4
B1	17,5	17,3	9,8
B2	22,5	32,8	18,5

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	50,7	34,8
T	4,0	19,7	13,5
A	9,0	36,0	24,7
B1	13,0	10,8	7,4
B2	23,5	26,4	19,5

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	46,8	24,7
T	5,5	26,7	15,2
A	9,0	54,8	29,1
B1	13,0	15,8	8,4
B2	21,5	42,6	22,6

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	46,5	23,7
T	5,5	35,3	18,0
A	9,0	62,4	31,8
B1	13,0	17,8	9,1
B2	20,0	34,2	17,4

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51,9	24,8
T	5,5	32,3	15,4
A	9,0	61,8	29,5
B1	13,0	18,4	8,8
B2	22,0	45,0	21,5

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	72,1	38,6
T	4,5	24,5	13,1
A	9,0	45,1	24,2
B1	18,0	14,1	7,5
B2	22,0	31,1	16,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	47,8	33,3
T	4,0	20,1	14,0
A	9,0	34,8	24,3
B1	17,5	14,3	10,0
B2	21,5	26,5	18,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	52,5	26,9
T	4,0	25,8	13,2
A	9,0	63,8	32,7
B1	13,0	18,3	9,4
B2	23,0	34,8	17,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	49,8	25,0
T	7,5	30,4	15,3
A	9,0	71,0	35,6
B1	13,0	19,0	9,5
B2	20,0	29,1	14,6

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	52,5	26,0
T	4,5	29,3	14,5
A	9,0	63,0	31,2
B1	13,0	21,1	10,4
B2	22,0	36,2	17,9

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48,4	30,2
T	7,5	24,2	15,1
A	9,0	43,8	27,4
B1	13,0	15,0	9,4
B2	22,0	28,6	17,9

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	55,4	22,9
T	7,5	42,1	17,4
A	9,0	93,4	38,5
B1	18,0	21,5	8,9
B2	18,5	29,9	12,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	52,4	25,4
T	7,5	30,1	14,8
A	9,0	75,8	36,7
B1	13,0	20,6	10,0
B2	18,5	27,6	13,4

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51,8	23,9
T	7,0	32,0	14,8
A	9,0	83,8	38,6
B1	13,0	20,4	9,4
B2	19,5	29,0	13,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	52,5	25,6
T	7,5	29,1	14,2
A	9,0	75,1	36,7
B1	13,0	19,0	9,3
B2	20,0	29,2	14,3

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	89,9	40,6
T	4,5	28,3	12,8
A	9,5	61,5	27,8
B1	13,0	15,3	6,9
B2	19,0	28,3	11,9

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57,5	27,3
T	7,5	31,7	15,0
A	9,0	75,9	36,1
B1	18,0	17,0	8,1
B2	18,5	28,4	13,5

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	94,3	37,2
T	4,0	34,1	13,4
A	9,0	79,6	31,4
B1	18,0	17,1	6,8
B2	18,5	28,5	11,2

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	135,5	42,4
T	7,5	36,6	11,5
A	9,0	95,5	29,9
B1	18,0	20,1	6,3
B2	18,5	31,7	9,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	46,1	28,1	4,0	26,0	15,9	9,0	45,1	27,5	17,5	14,1	8,6	22,0	32,6	19,9
FP2	1,0	49,9	28,2	5,0	28,6	16,1	9,0	48,6	27,4	17,5	17,3	9,8	22,5	32,8	18,5
F7	,5	50,7	34,8	4,0	19,7	13,5	9,0	36,0	24,7	13,0	10,8	7,4	23,5	28,4	19,5
F3	,5	46,6	24,7	5,5	28,7	15,2	9,0	54,8	29,1	13,0	15,8	8,4	21,5	42,6	22,6
FZ	,5	46,5	23,7	5,5	35,3	18,0	9,0	62,4	31,8	13,0	17,8	9,1	20,0	34,2	17,4
F4	,5	51,9	24,8	5,5	32,3	15,4	9,0	61,6	29,5	13,0	18,4	8,8	22,0	45,0	21,5
F8	,5	72,1	38,6	4,5	24,5	13,1	9,0	45,1	24,2	18,0	14,1	7,5	22,0	31,1	16,6
T3	,5	47,8	33,3	4,0	20,1	14,0	9,0	34,8	24,3	17,5	14,3	10,0	21,5	26,5	18,4
C3	,5	52,5	26,9	4,0	25,8	13,2	9,0	63,8	32,7	13,0	18,3	9,4	23,0	34,8	17,8
CZ	,5	49,8	25,0	7,5	30,4	15,3	9,0	71,0	35,6	13,0	19,0	9,5	20,0	29,1	14,6
C4	,5	52,5	26,0	4,5	29,3	14,5	9,0	63,0	31,2	13,0	21,1	10,4	22,0	36,2	17,9
T4	,5	48,4	30,2	7,5	24,2	15,1	9,0	43,8	27,4	13,0	15,0	9,4	22,0	28,6	17,9
T5	,5	55,4	22,9	7,5	42,1	17,4	9,0	93,4	38,5	18,0	21,5	8,9	18,5	29,9	12,3
P3	,5	52,4	25,4	7,5	30,1	14,6	9,0	75,8	36,7	13,0	20,6	10,0	18,5	27,6	13,4
PZ	,5	51,8	23,9	7,0	32,0	14,8	9,0	83,8	38,6	13,0	20,4	9,4	19,5	29,0	13,4
P4	,5	52,5	25,6	7,5	29,1	14,2	9,0	75,1	36,7	13,0	19,0	9,3	20,0	29,2	14,3
T6	,5	89,9	40,6	4,5	28,3	12,8	9,5	61,5	27,8	13,0	15,3	6,9	19,0	26,3	11,9
O1	,5	57,5	27,3	7,5	31,7	15,0	9,0	75,9	36,1	18,0	17,0	8,1	18,5	28,4	13,5
OZ	,5	94,3	37,2	4,0	34,1	13,4	9,0	79,6	31,4	18,0	17,1	6,8	18,5	28,5	11,2
O2	,5	135,5	42,4	7,5	36,8	11,5	9,0	95,5	29,9	18,0	20,1	6,3	18,5	31,7	9,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	46,1	28,1	4,0	26,0	15,9	9,0	45,1	27,5	17,5	14,1	8,6	22,0	32,6	19,9
FP2	1,0	49,9	28,2	5,0	28,6	16,1	9,0	48,6	27,4	17,5	17,3	9,8	22,5	32,8	18,5
F7	,5	50,7	34,8	4,0	19,7	13,5	9,0	36,0	24,7	13,0	10,8	7,4	23,5	28,4	19,5
F3	,5	46,6	24,7	5,5	28,7	15,2	9,0	54,8	29,1	13,0	15,8	8,4	21,5	42,6	22,6
FZ	,5	46,5	23,7	5,5	35,3	18,0	9,0	62,4	31,8	13,0	17,8	9,1	20,0	34,2	17,4
F4	,5	51,9	24,8	5,5	32,3	15,4	9,0	61,6	29,5	13,0	18,4	8,8	22,0	45,0	21,5
F8	,5	72,1	38,6	4,5	24,5	13,1	9,0	45,1	24,2	18,0	14,1	7,5	22,0	31,1	16,6
T3	,5	47,8	33,3	4,0	20,1	14,0	9,0	34,8	24,3	17,5	14,3	10,0	21,5	26,5	18,4
C3	,5	52,5	26,9	4,0	25,8	13,2	9,0	63,8	32,7	13,0	18,3	9,4	23,0	34,8	17,8
CZ	,5	49,8	25,0	7,5	30,4	15,3	9,0	71,0	35,6	13,0	19,0	9,5	20,0	29,1	14,6
C4	,5	52,5	26,0	4,5	29,3	14,5	9,0	63,0	31,2	13,0	21,1	10,4	22,0	36,2	17,9
T4	,5	48,4	30,2	7,5	24,2	15,1	9,0	43,8	27,4	13,0	15,0	9,4	22,0	28,6	17,9
T5	,5	55,4	22,9	7,5	42,1	17,4	9,0	93,4	38,5	18,0	21,5	8,9	18,5	29,9	12,3
P3	,5	52,4	25,4	7,5	30,1	14,6	9,0	75,8	36,7	13,0	20,6	10,0	18,5	27,6	13,4
PZ	,5	51,8	23,9	7,0	32,0	14,8	9,0	83,8	38,6	13,0	20,4	9,4	19,5	29,0	13,4
P4	,5	52,5	25,6	7,5	29,1	14,2	9,0	75,1	36,7	13,0	19,0	9,3	20,0	29,2	14,3
T6	,5	89,9	40,6	4,5	28,3	12,8	9,5	61,5	27,8	13,0	15,3	6,9	19,0	26,3	11,9
O1	,5	57,5	27,3	7,5	31,7	15,0	9,0	75,9	36,1	18,0	17,0	8,1	18,5	28,4	13,5
OZ	,5	94,3	37,2	4,0	34,1	13,4	9,0	79,6	31,4	18,0	17,1	6,8	18,5	28,5	11,2
O2	,5	135,5	42,4	7,5	36,8	11,5	9,0	95,5	29,9	18,0	20,1	6,3	18,5	31,7	9,9

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:25:44	02:23	Olhos abertos
5	09:28:07	06:07	Olhos fechados
18	09:34:14	02:38	Sono espontaneo