


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/25

16:29:11 Olhos abertos 16:29:15 Olhos abertos 16:29:15 Olhos abertos 16:29:16 Olhos abertos 16:29:17 Olhos abertos 16:29:18 Olhos abertos 16:29:19 Olhos abertos 16:29:20 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 16:29:15 - Estágio: 0 (8 seg.)

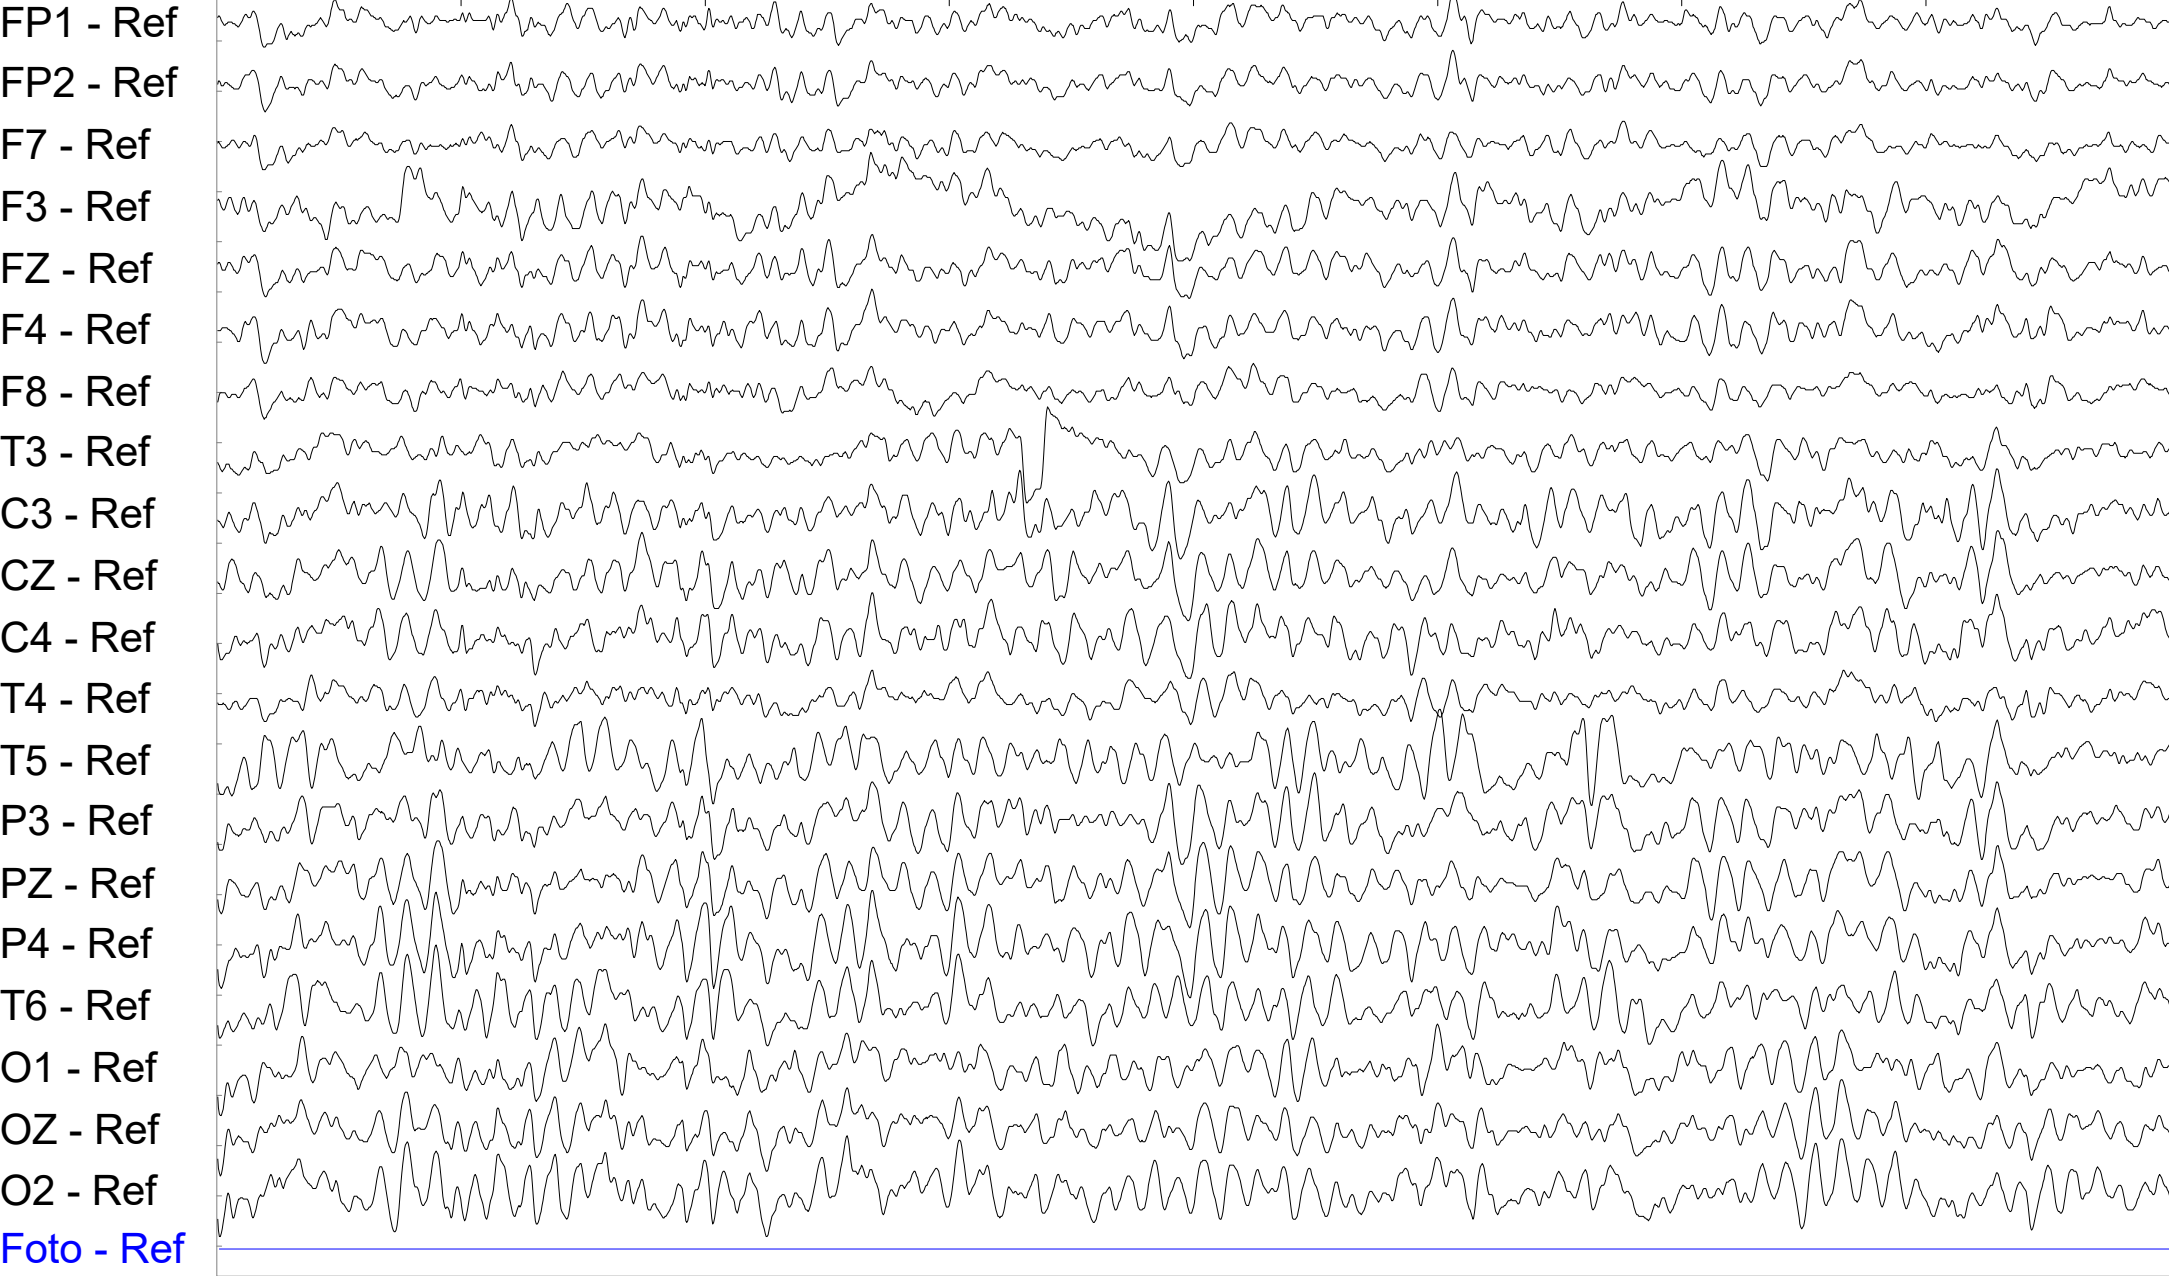



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 5/25


16:31:13 Olhos abertos 16:31:14 Olhos abertos 16:31:15 Olhos abertos 16:31:16 Olhos abertos 16:31:17 Olhos abertos 16:31:18 Olhos abertos 16:31:19 Olhos abertos 16:31:20 Olhos abertos
Época: 5 - Horário: 16:31:14 - Estágio: 0 (8 seg.)

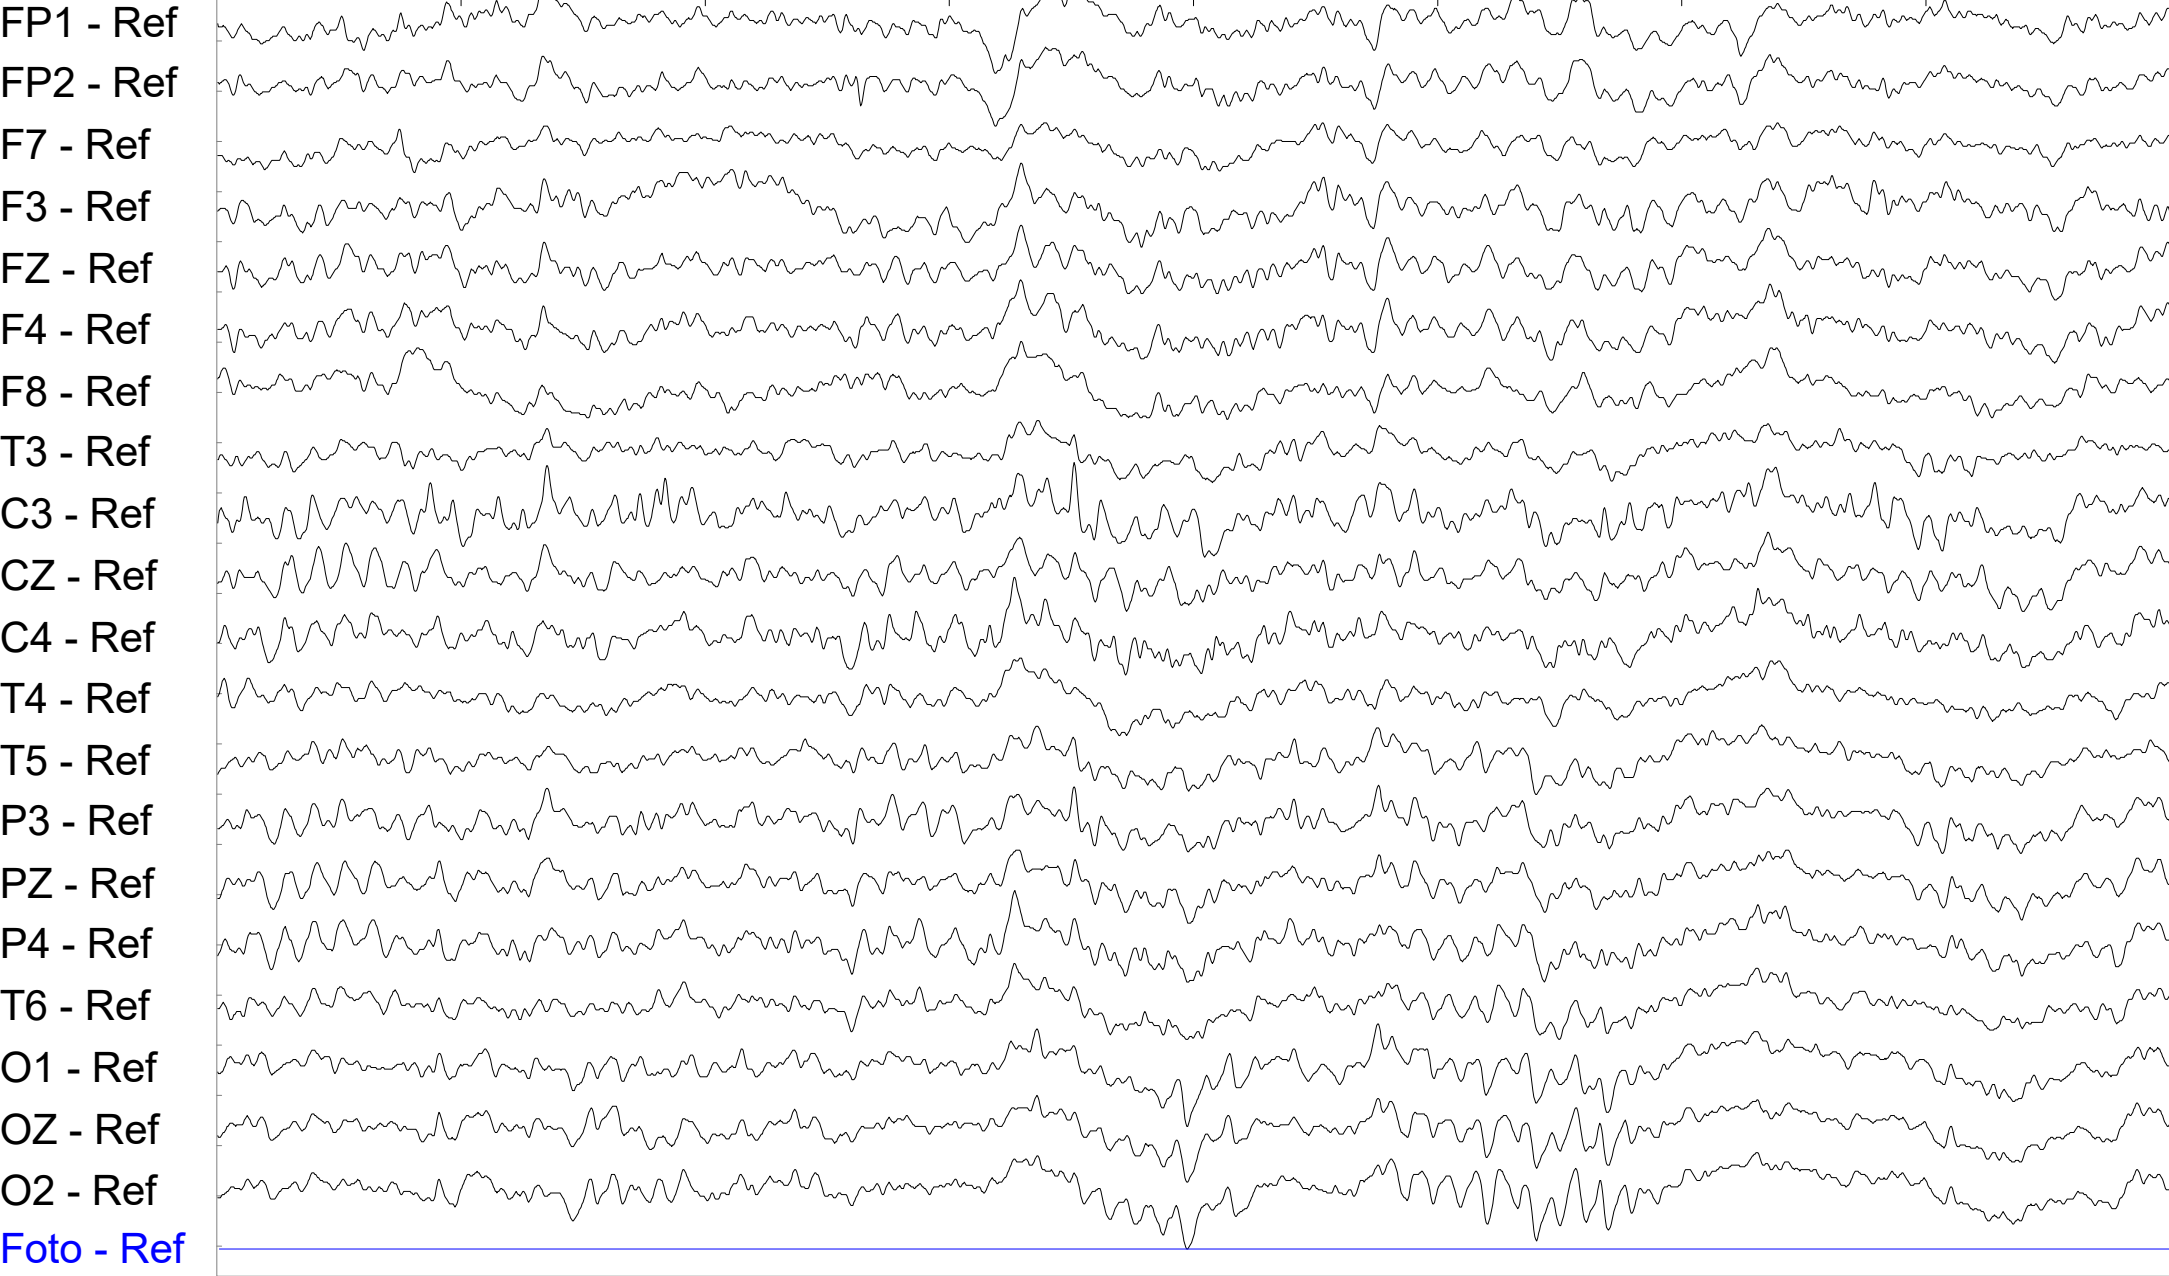




16:33:13 Olhos fechados 16:33:14 Olhos fechados 16:33:15 Olhos fechados 16:33:16 Olhos fechados 16:33:17 Olhos fechados 16:33:18 Olhos fechados 16:33:19 Olhos fechados 16:33:20 Olhos fechados

Época: 9 - Horário: 16:33:14 - Estágio: 0 (8 seg.)

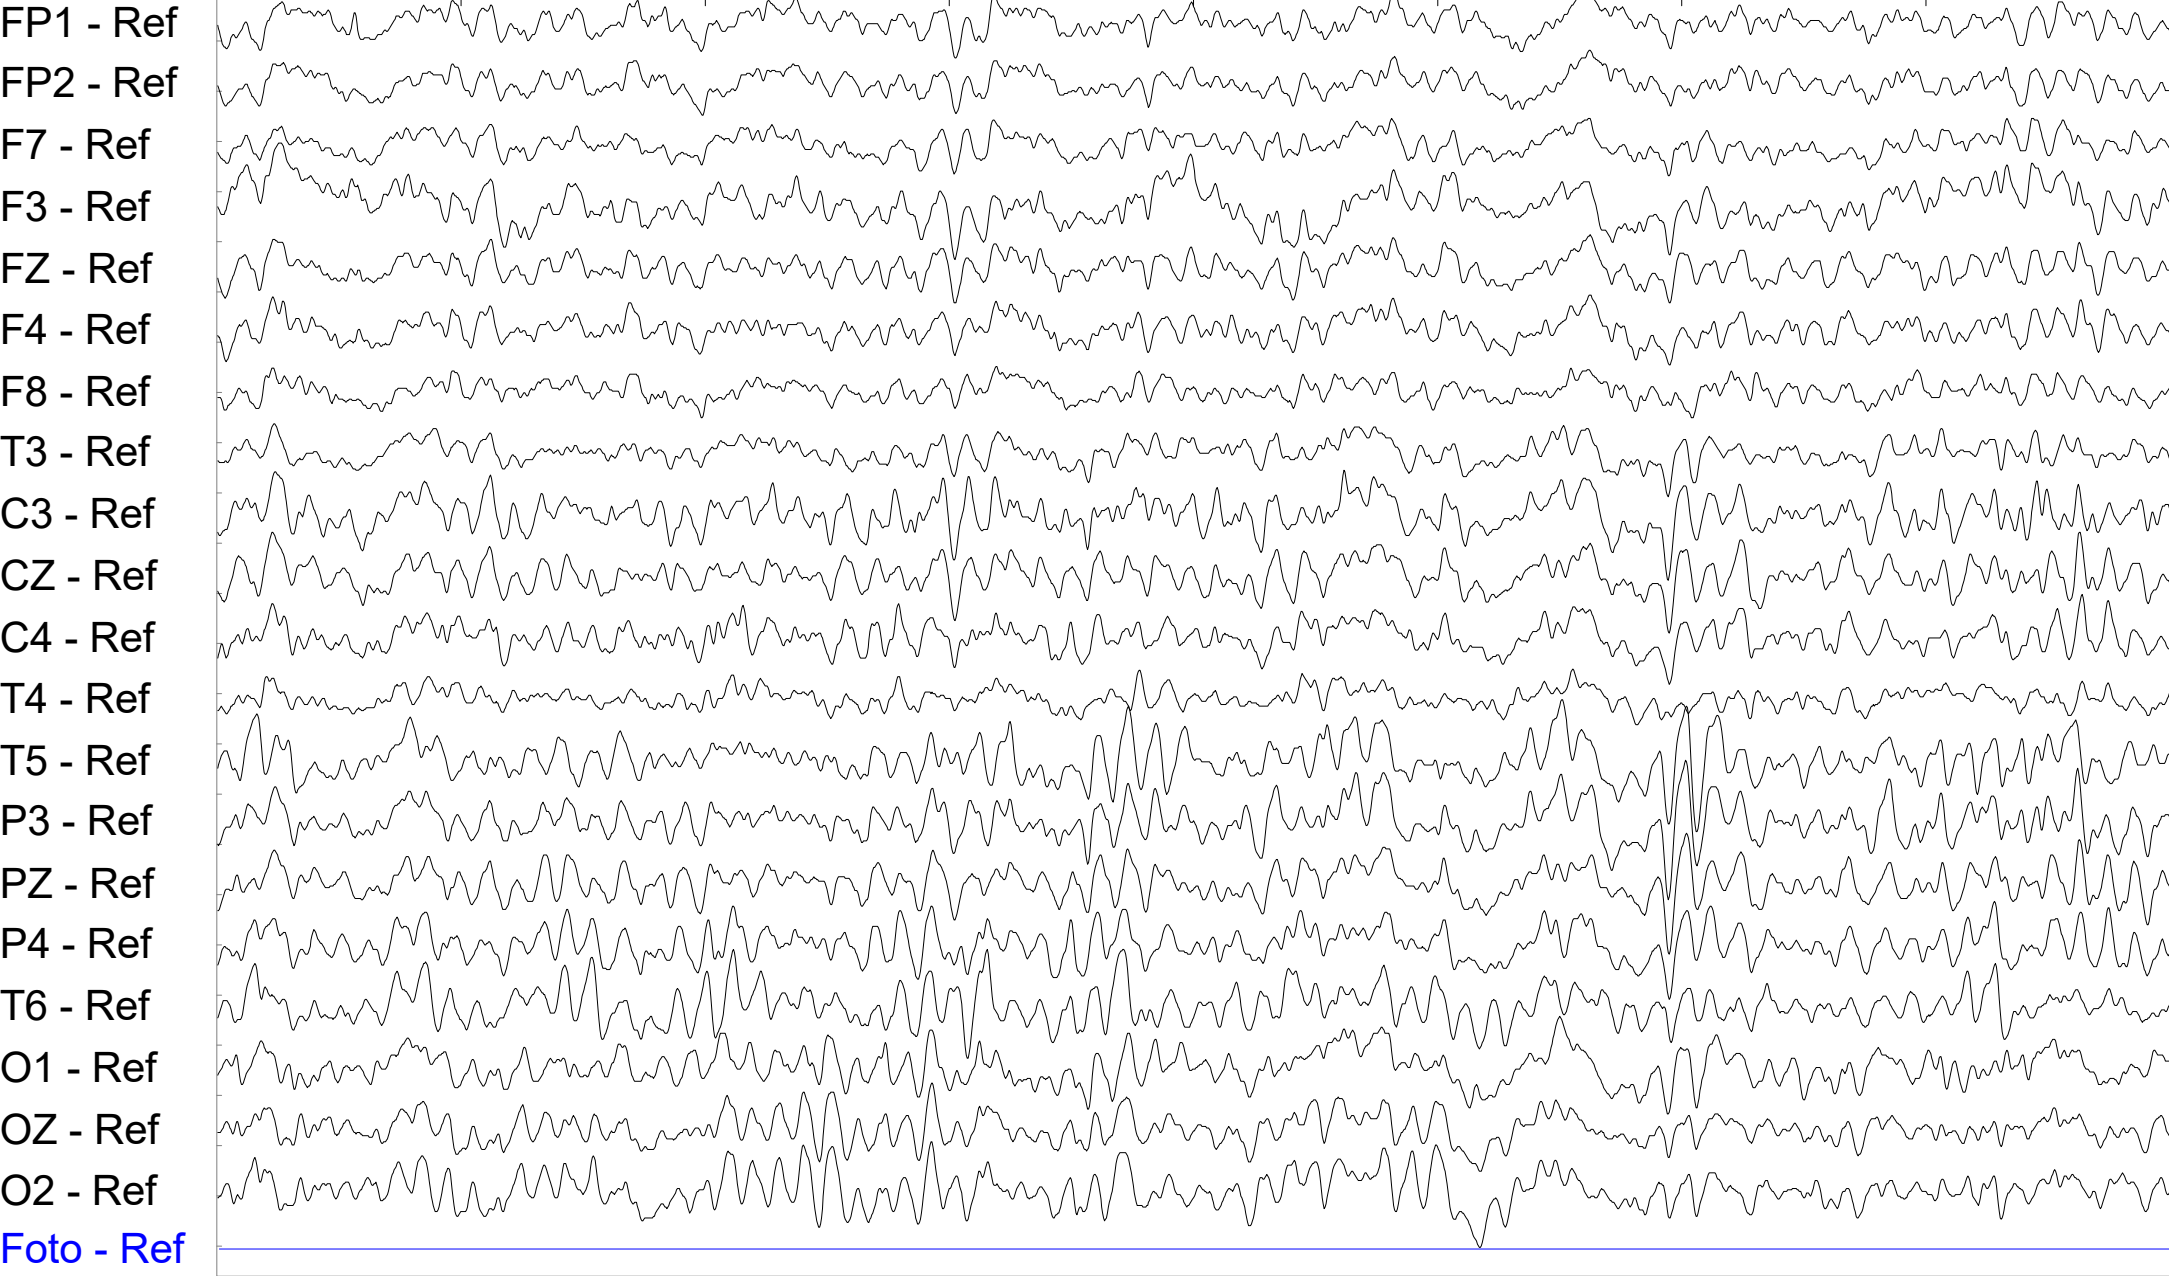



16:34:43
Vigília

16:34:44
Vigília

16:34:45
Vigília

16:34:46
Vigília


16:34:47
Vigília

16:34:48
Vigília

16:34:49
Vigília

16:34:50
Vigília


Época: 12 - Horário: 16:34:44 - Estágio: 0 (8 seg.)

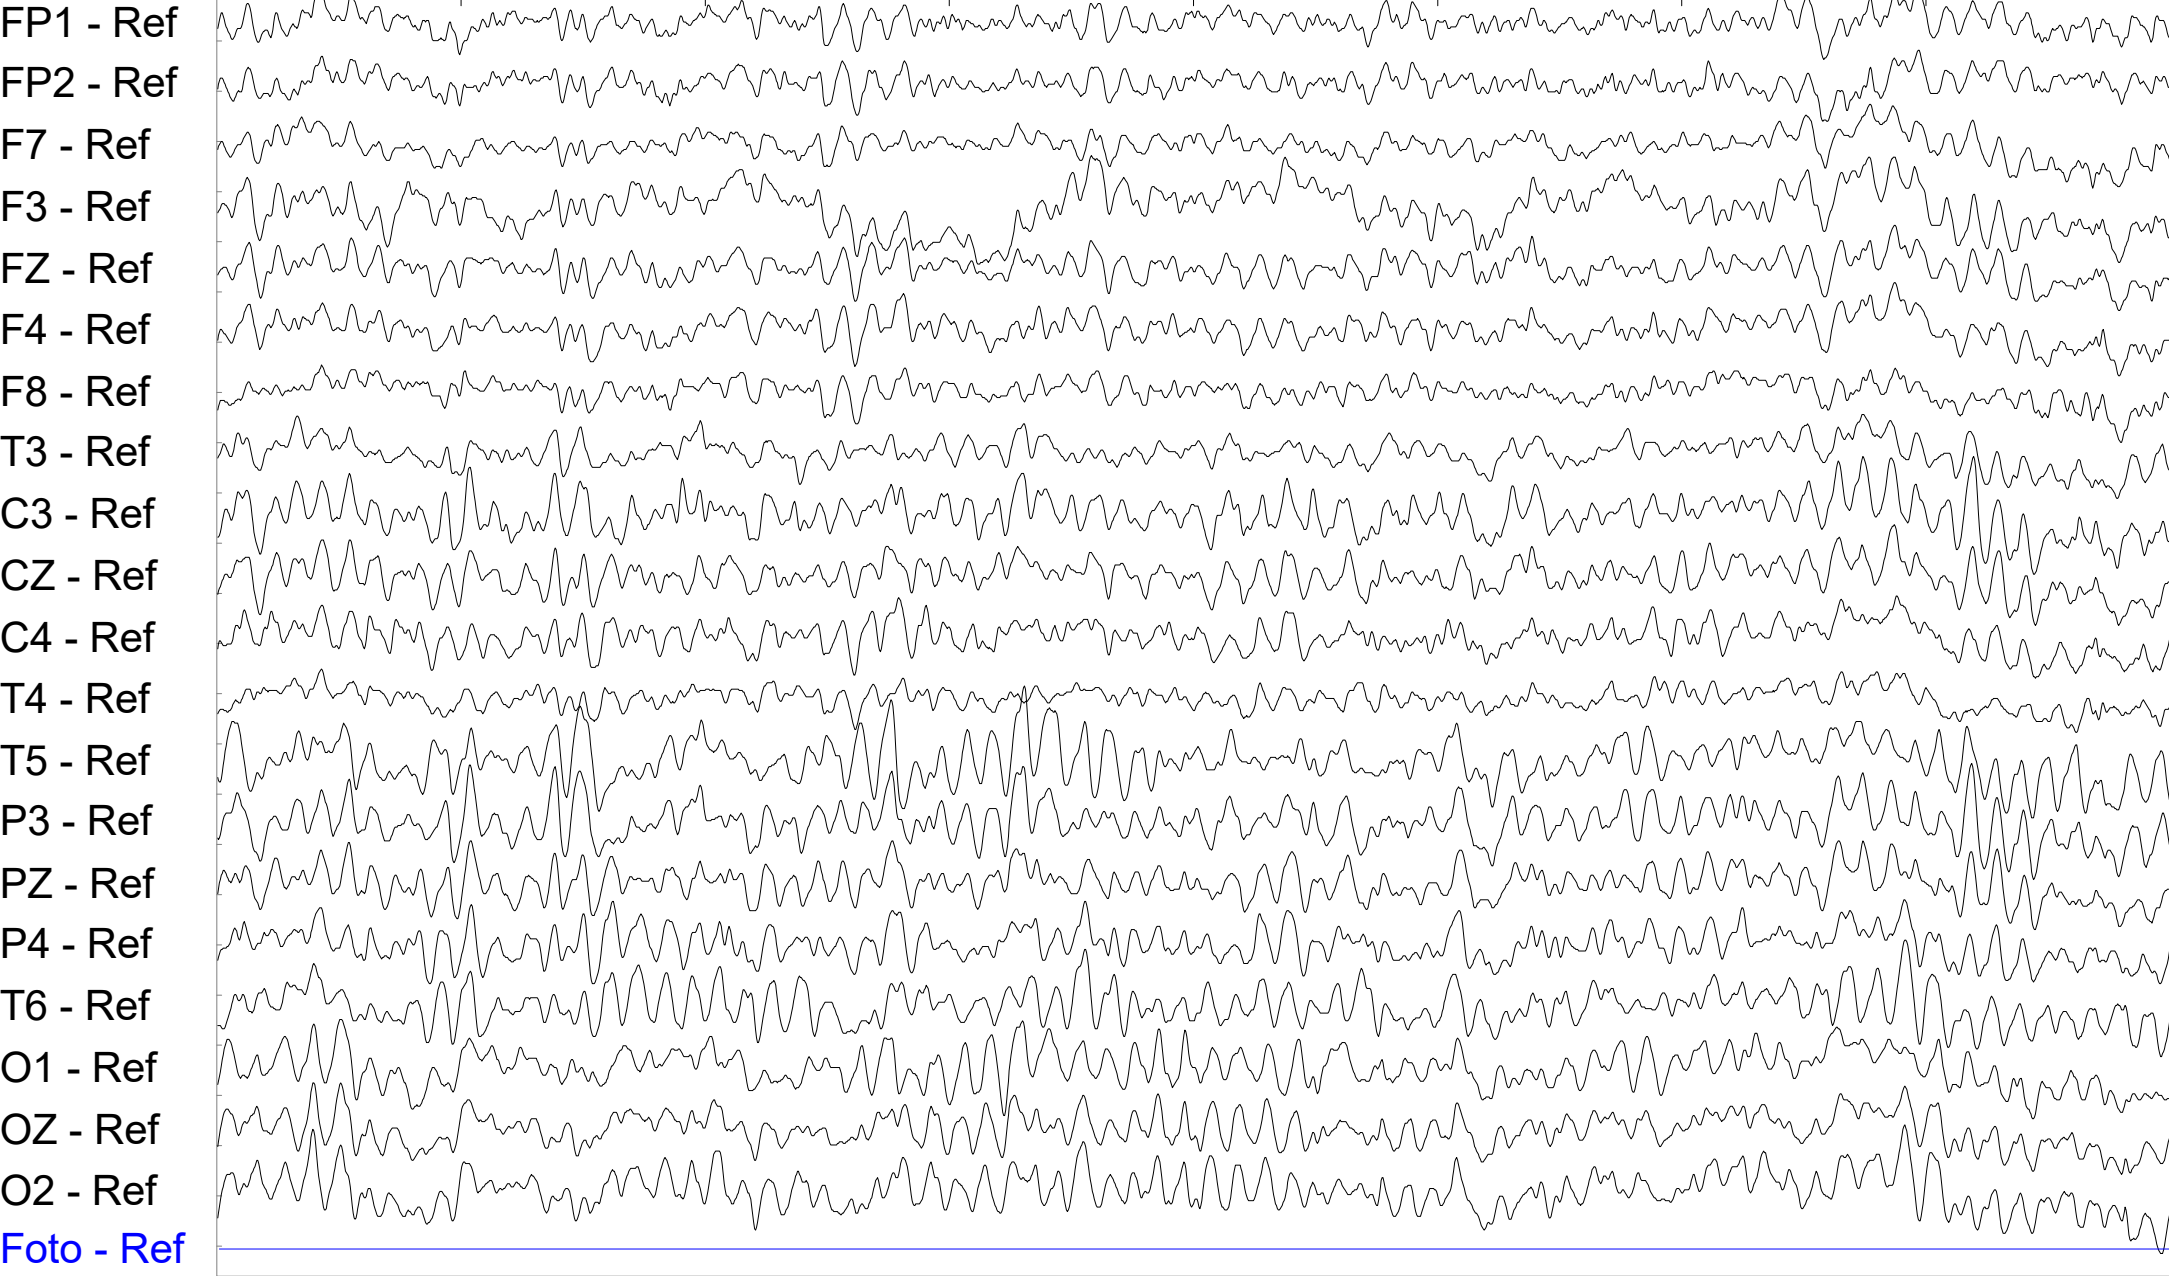

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

16:37:21 Foto Estimulação 16:37:22 Foto Estimulação 16:37:23 Foto Estimulação 16:37:24 Foto Estimulação 16:37:25 Foto Estimulação 16:37:26 Foto Estimulação 16:37:27 Foto Estimulação 16:37:28 Foto Estimulação
Época: 17 - Horário: 16:37:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

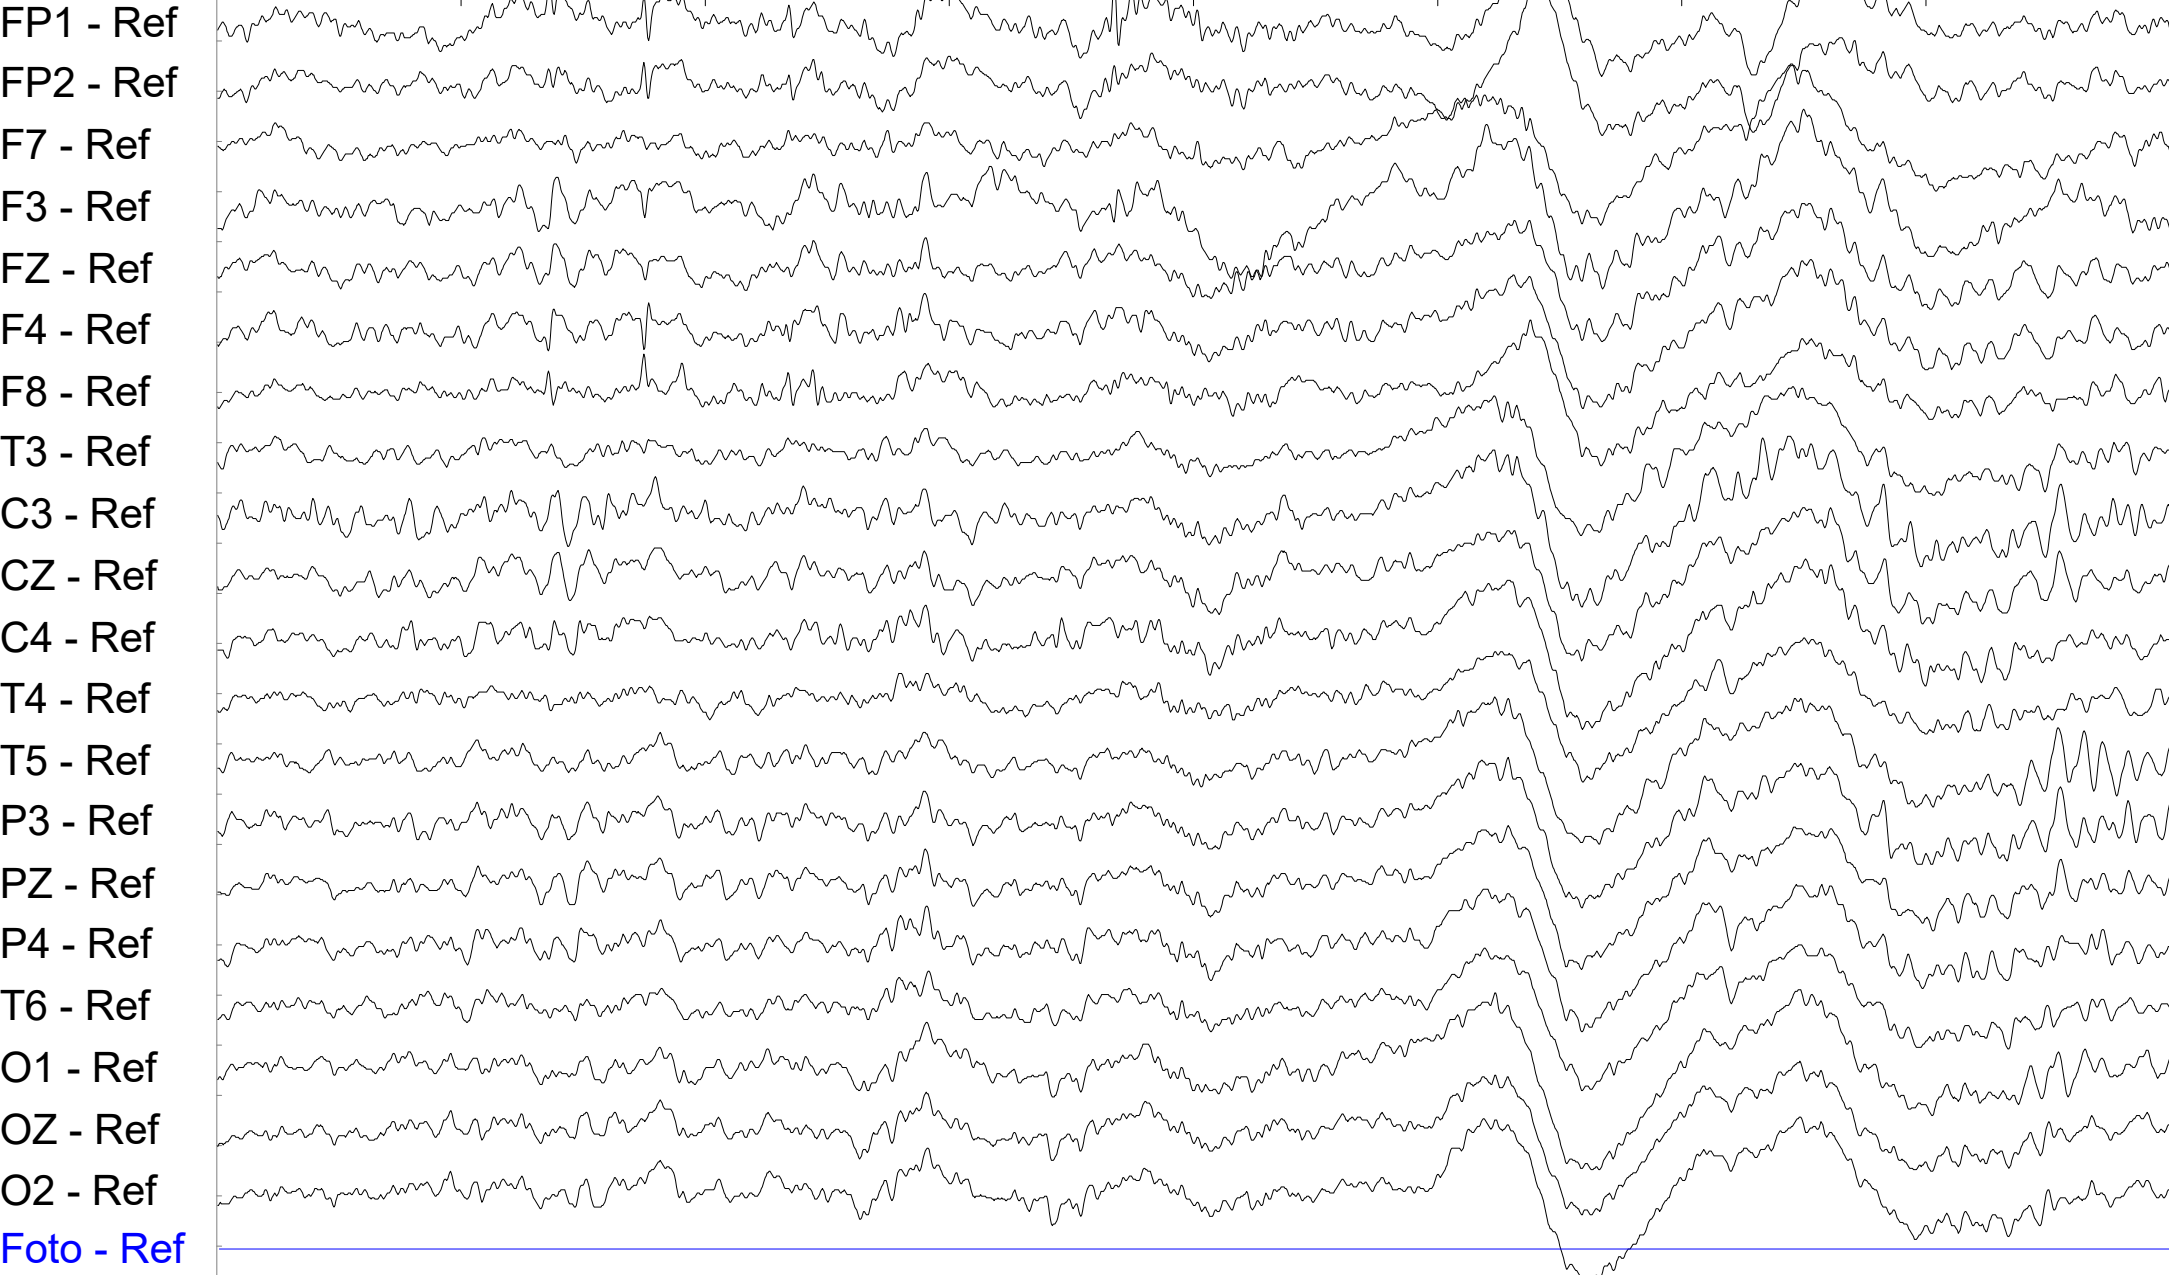



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


16:36:13 16:36:14 16:36:15 16:36:16 16:36:17 16:36:22 16:36:23 16:36:24
Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação


Época: 15 - Horário: 16:36:14 - Estágio: 0 (8 seg.)

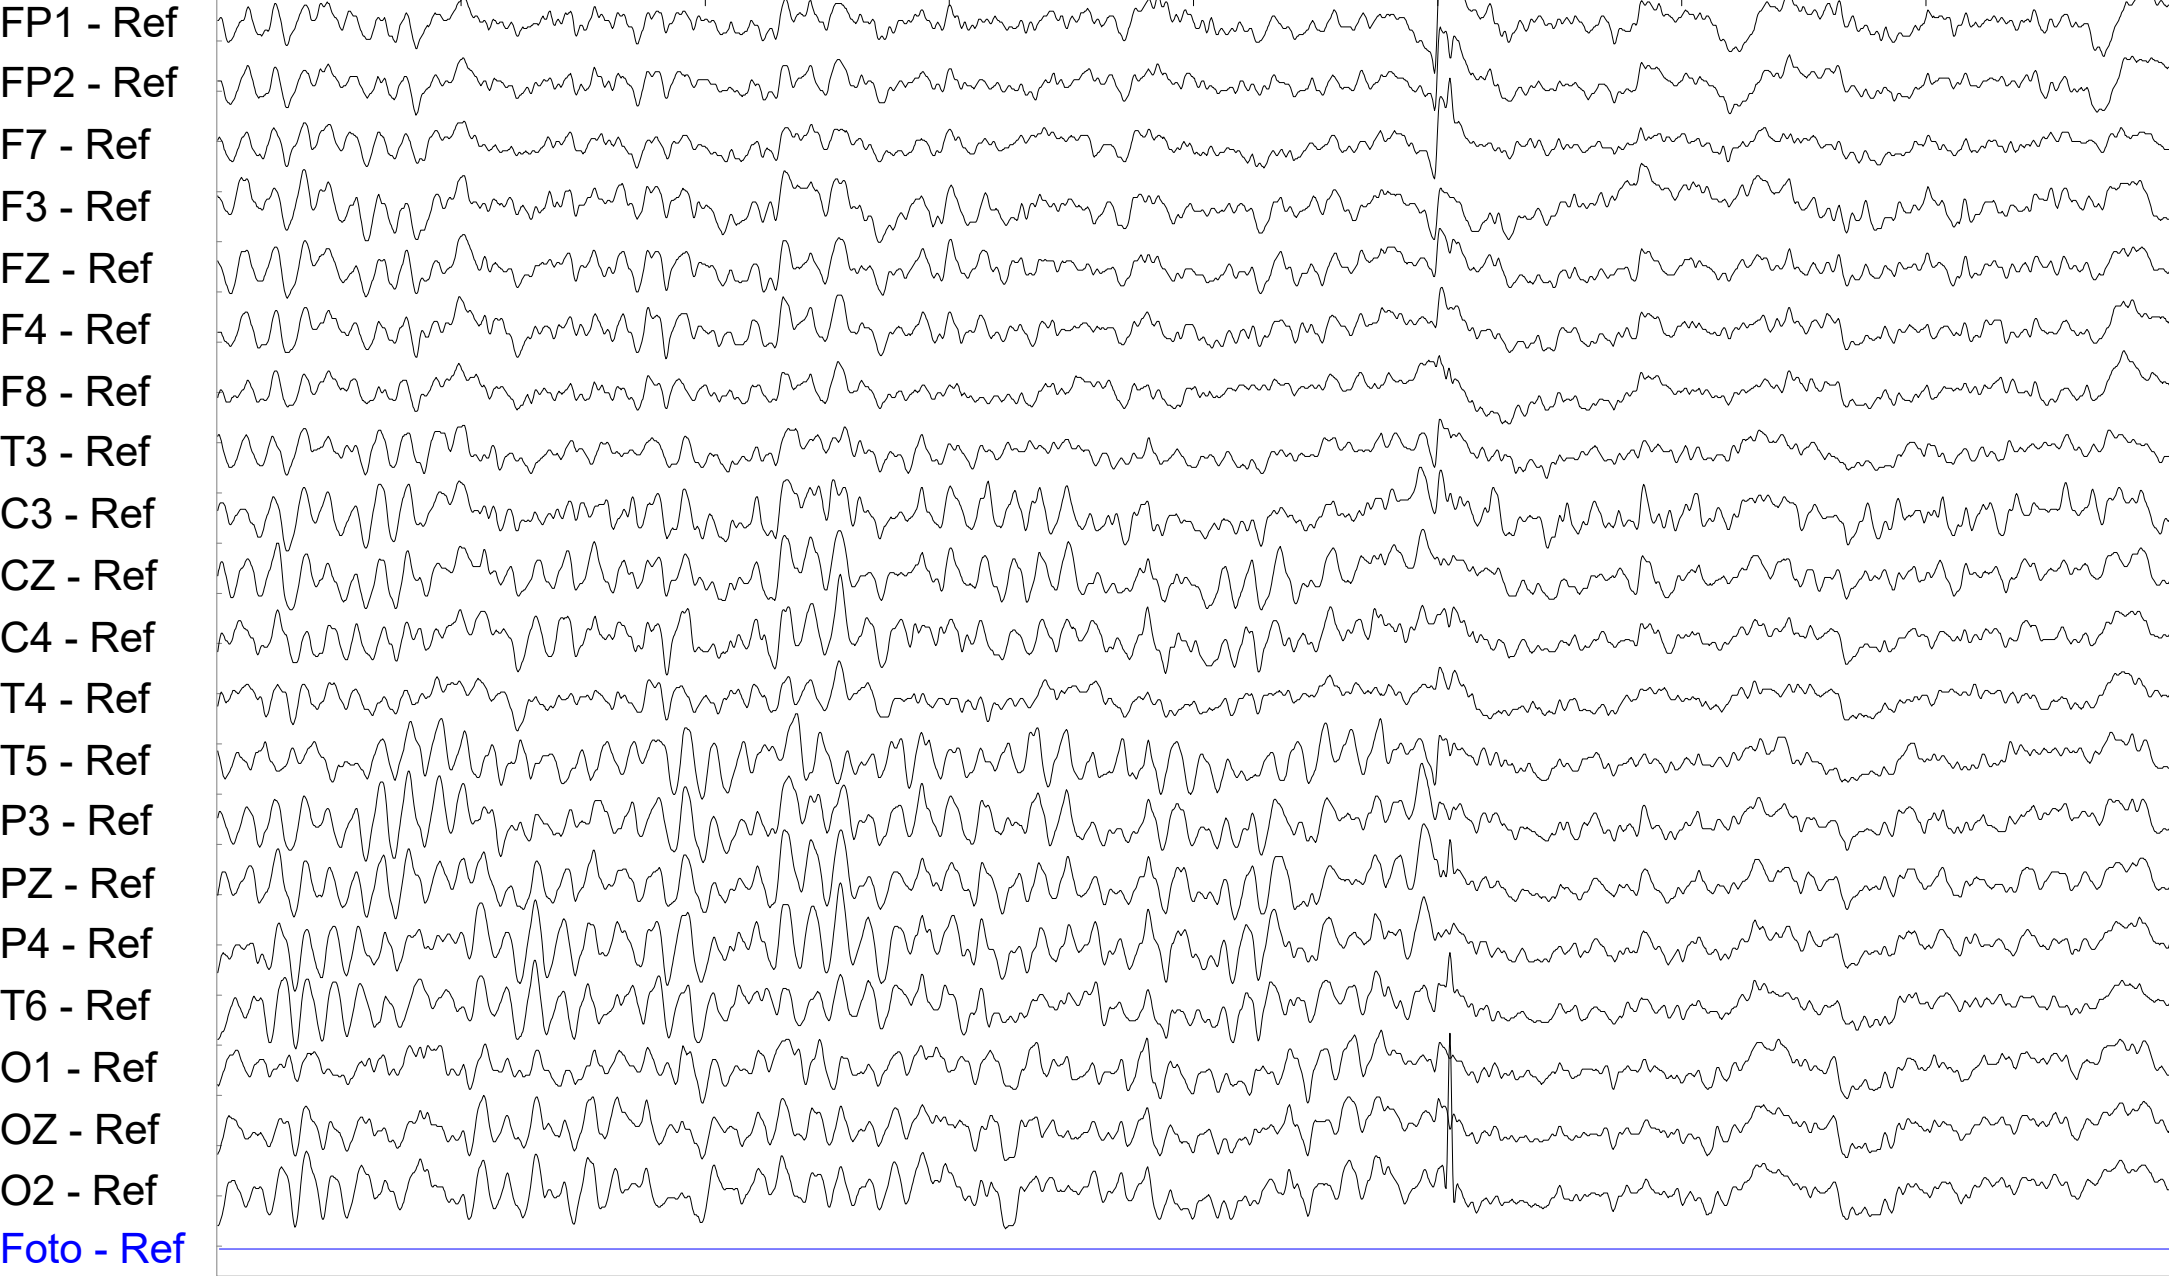





16:38:21	16:38:22	16:38:23	16:38:24	16:38:25	16:38:26	16:38:27	16:38:28
Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia
Época: 19 - Horário: 16:38:22 - Estágio: 0 (8 seg.)							

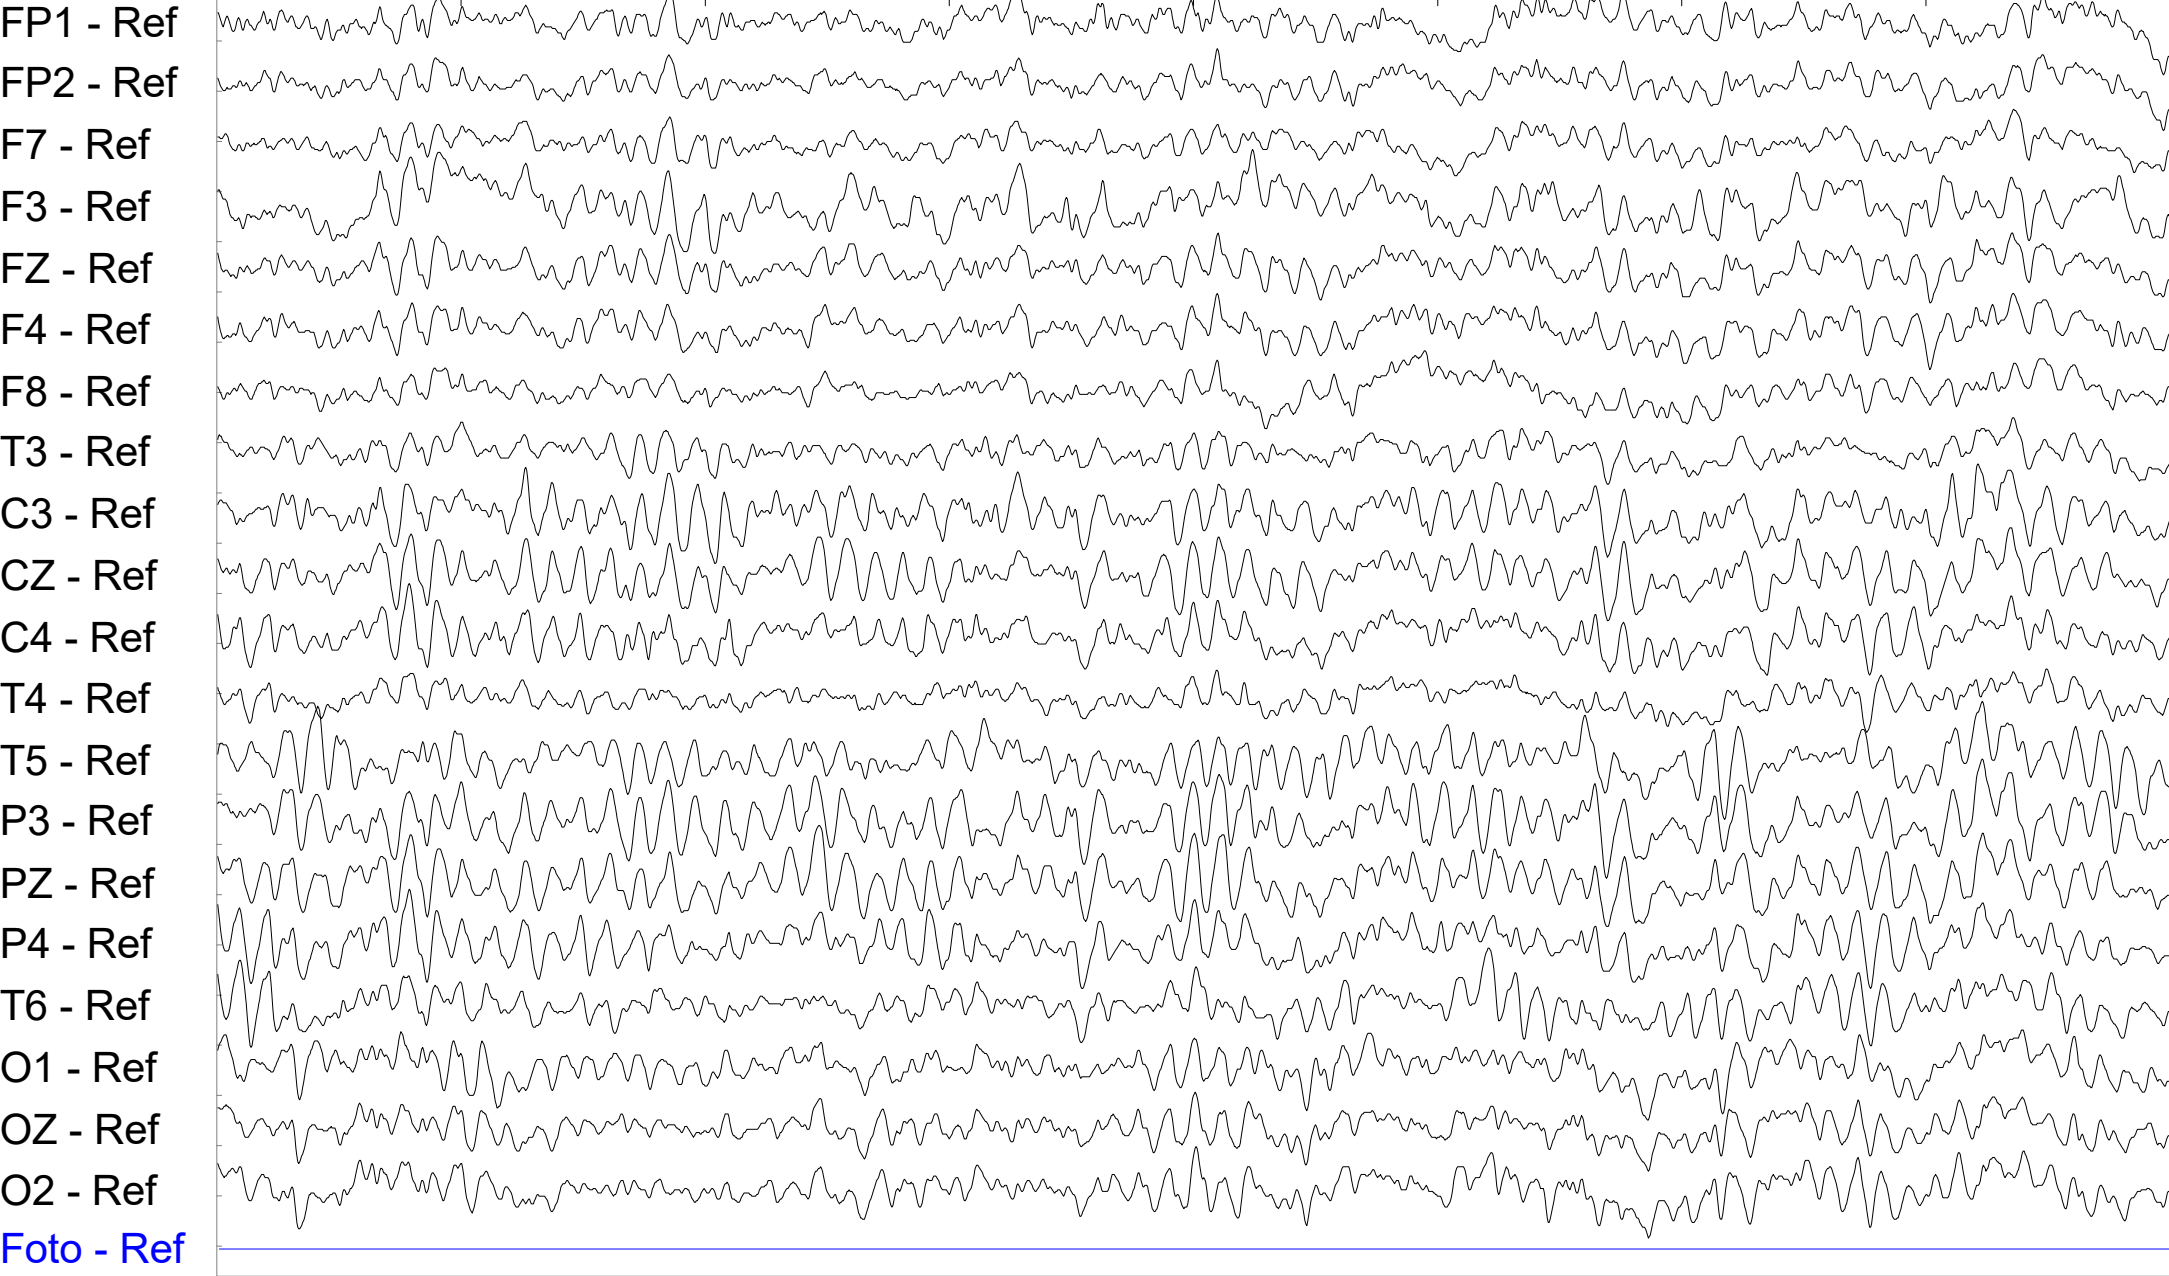





16:38:51	16:38:52	16:38:53	16:38:54	16:38:55	16:38:56	16:38:57	16:38:58
Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia
Época: 20 - Horário: 16:38:52 - Estágio: 0 (8 seg.)							

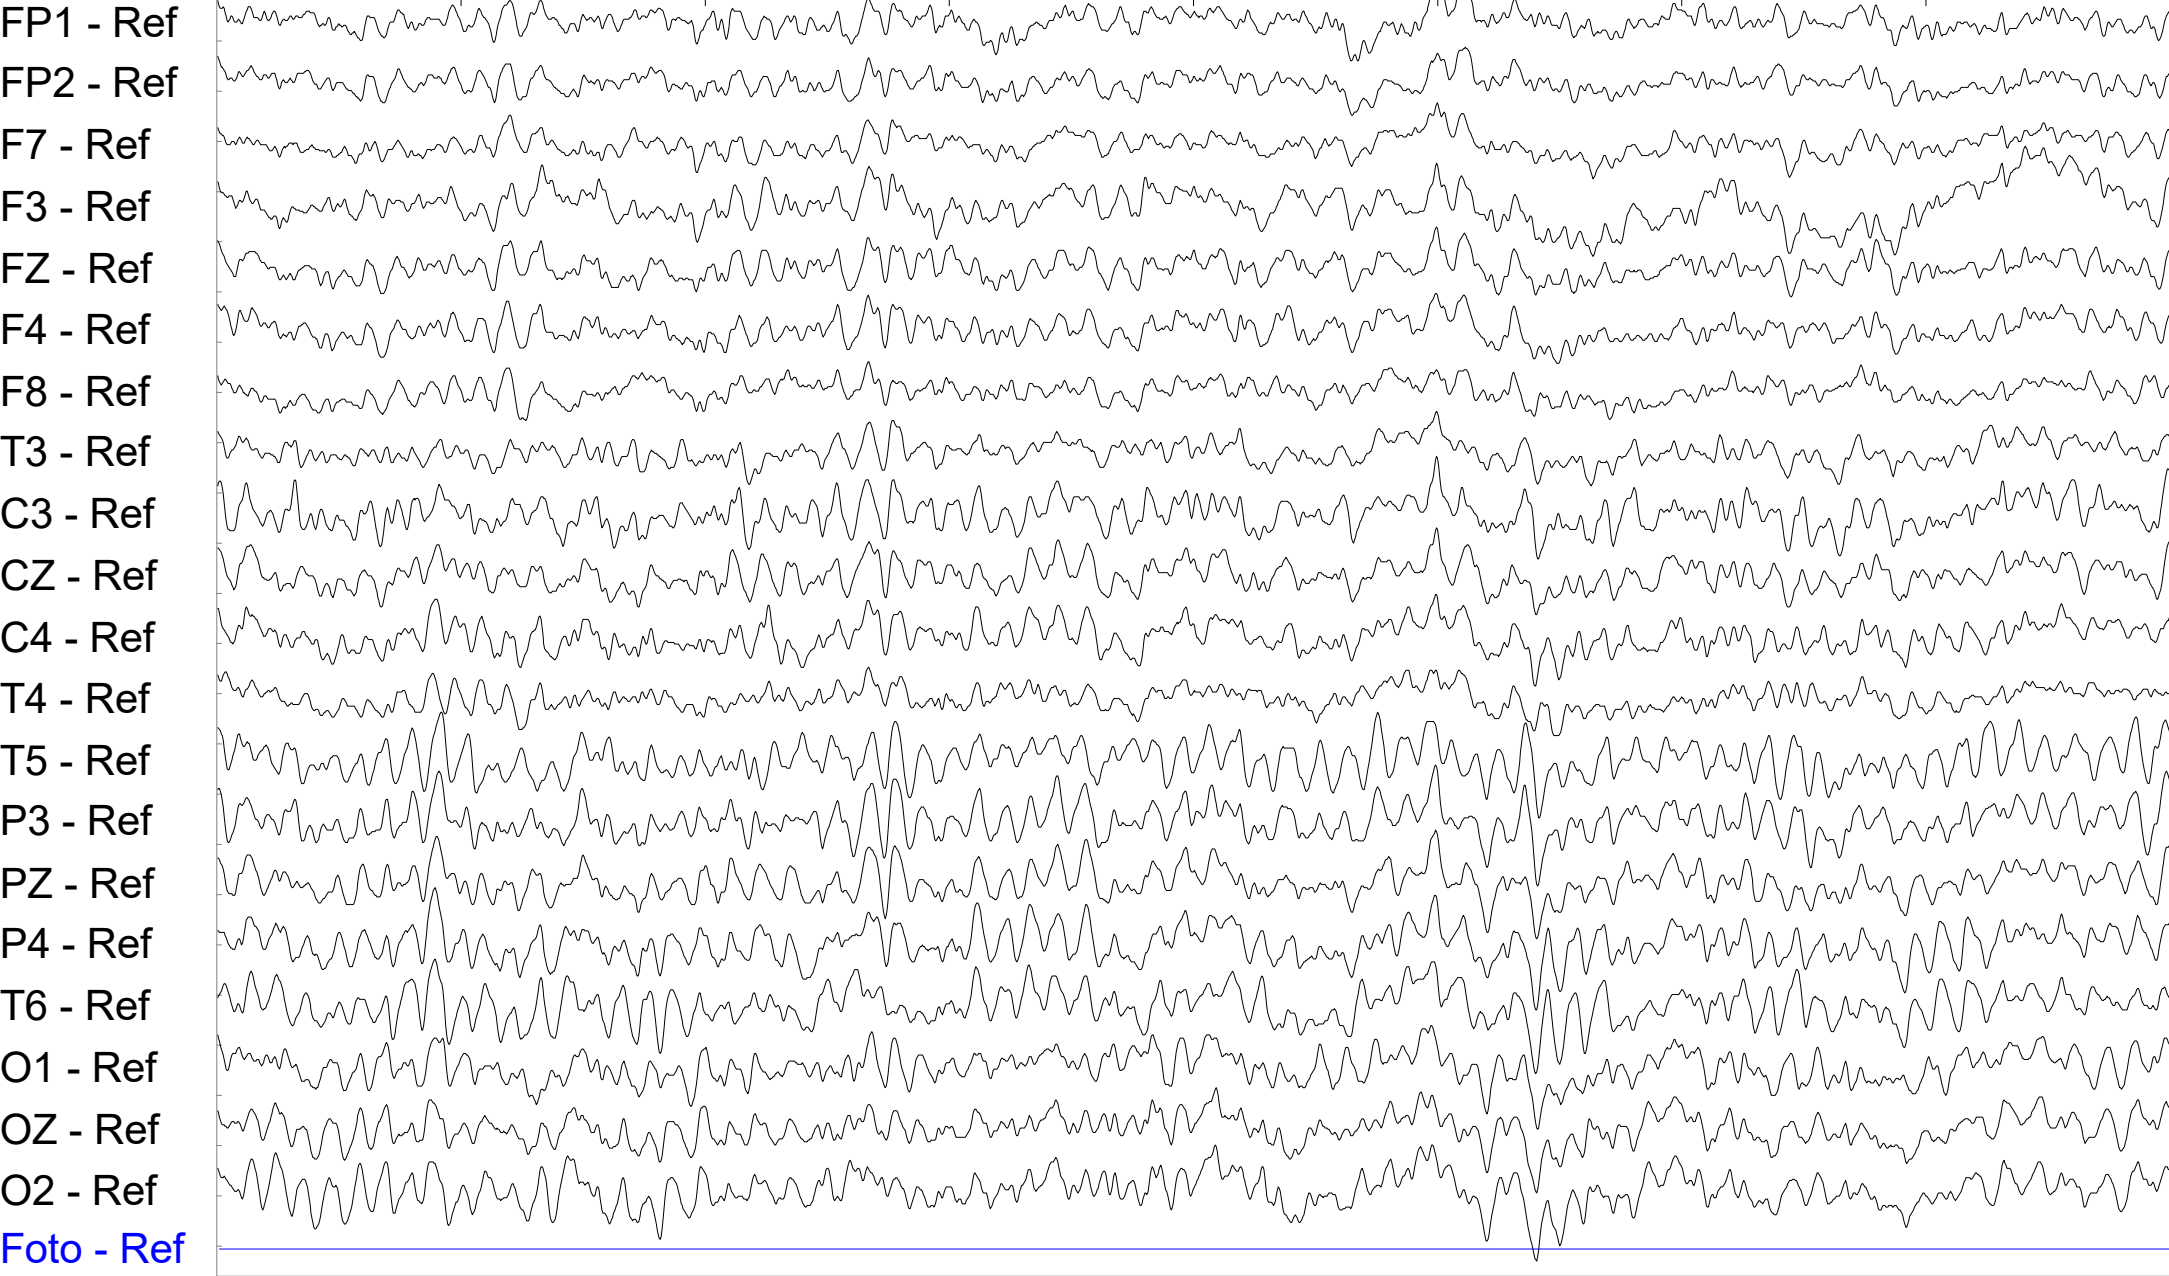




16:39:51	16:39:52	16:39:53	16:39:54	16:39:55	16:39:56	16:39:57	16:39:58
Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia
Época: 22 - Horário: 16:39:52 - Estágio: 0 (8 seg.)							

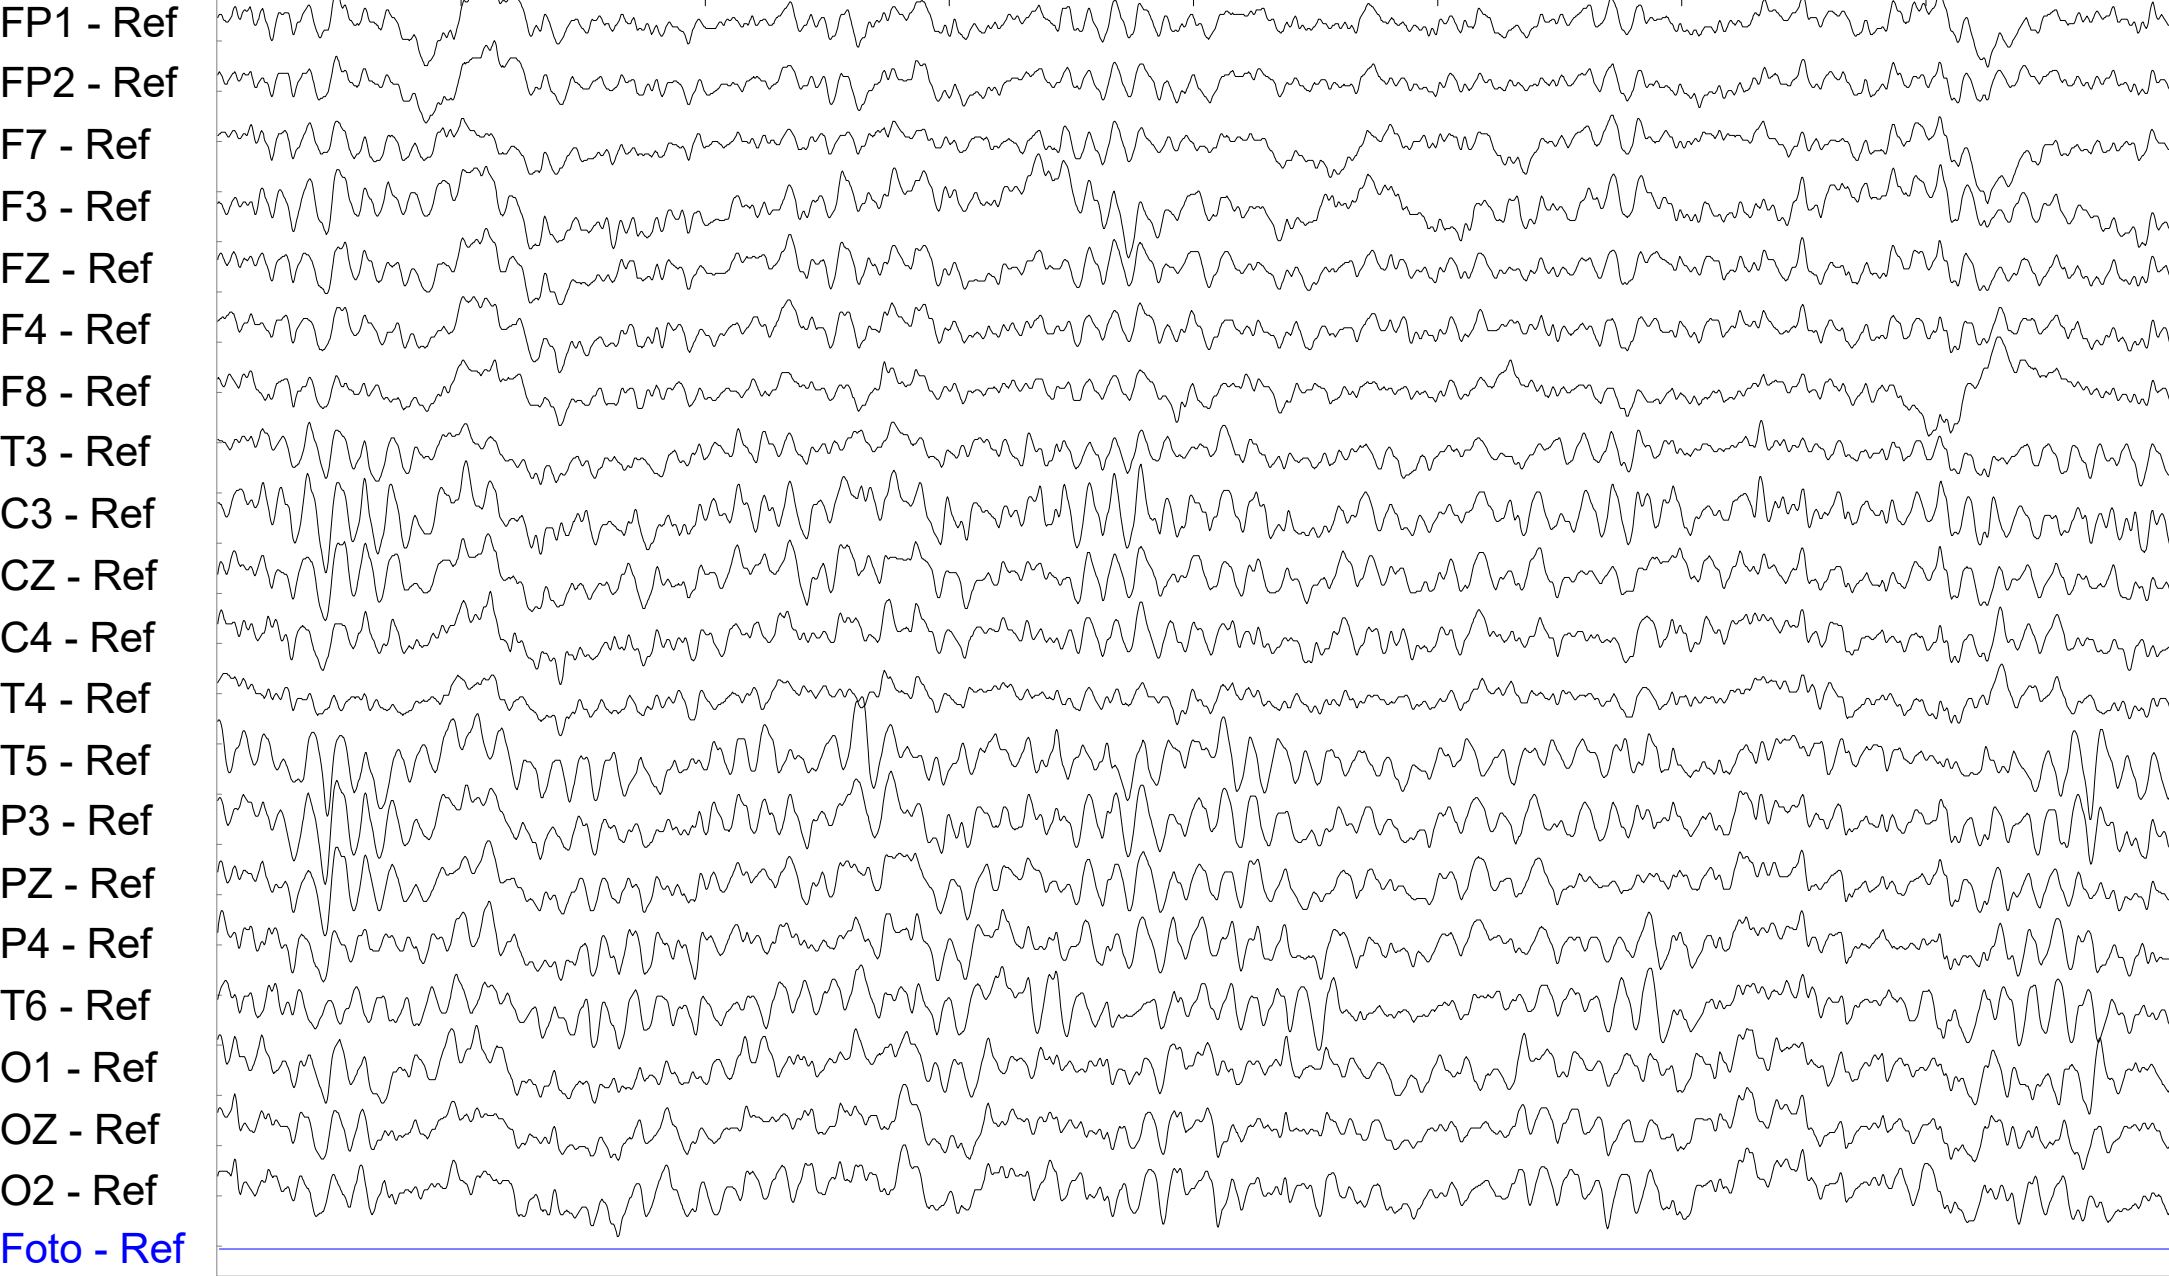

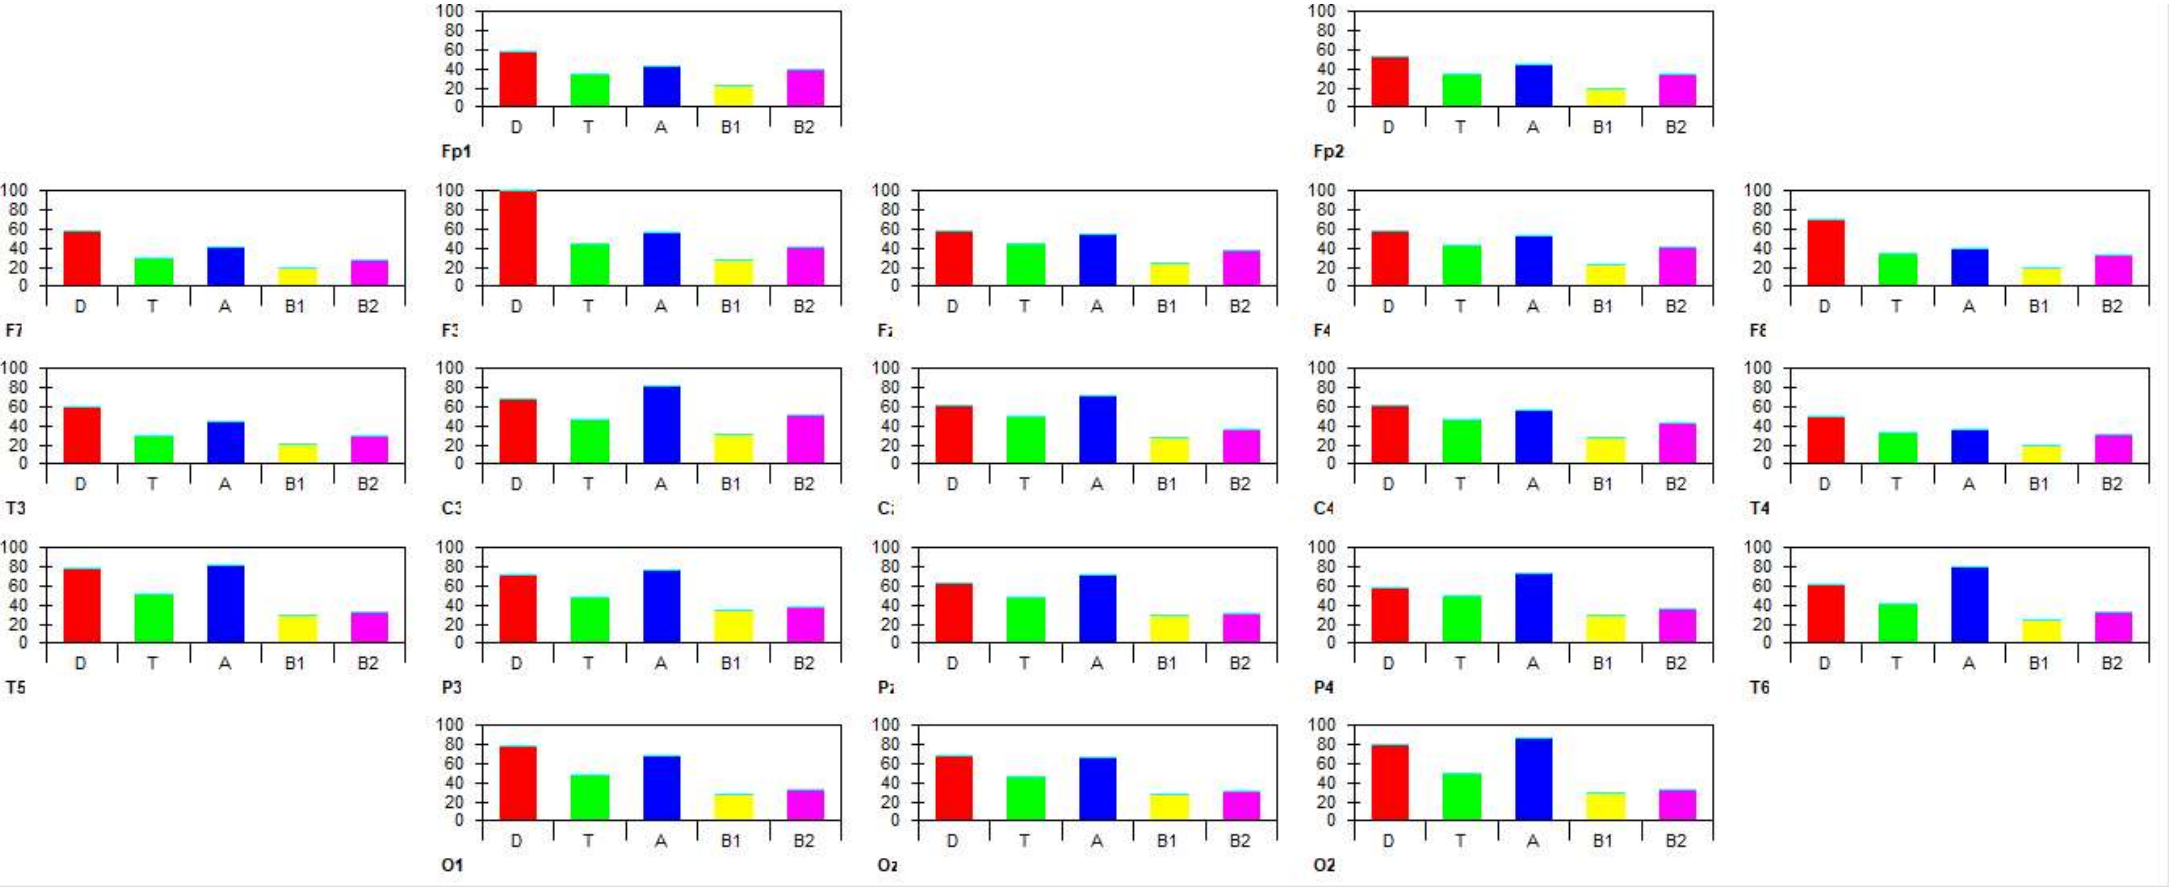

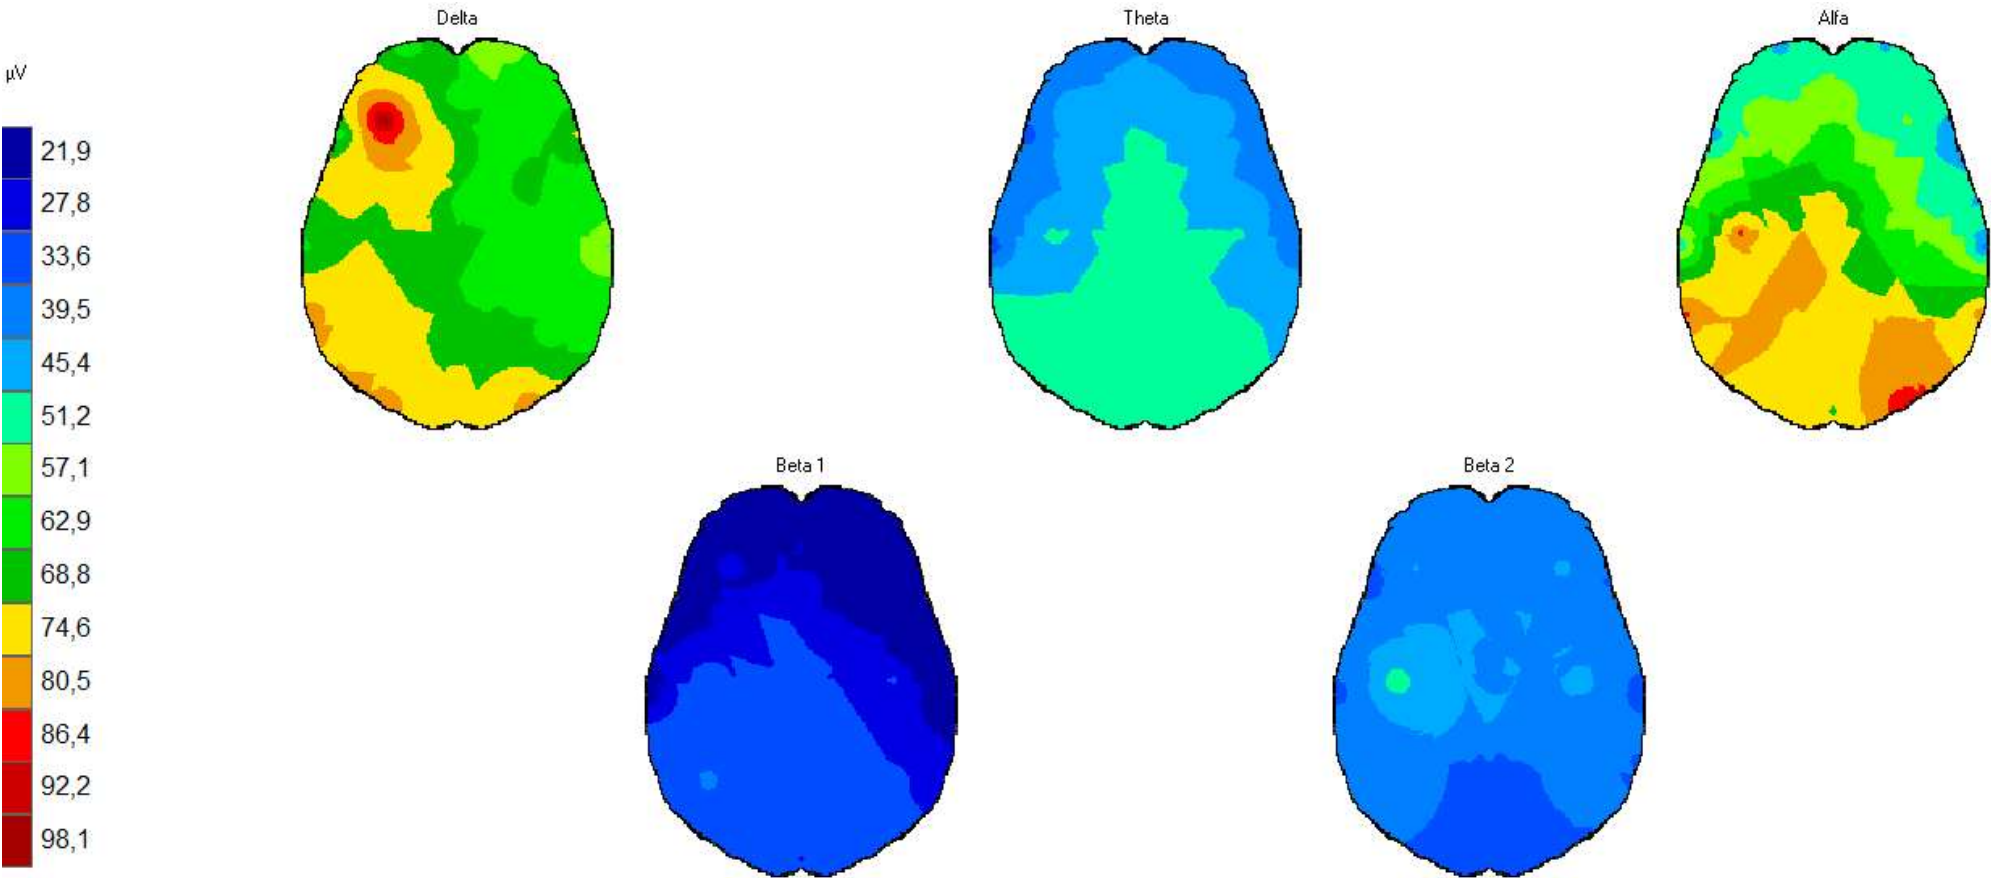

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	58,1	29,4
T	7,5	34,8	17,8
A	8,5	43,0	21,8
B1	17,0	22,8	11,5
B2	19,5	39,0	19,7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,0	29,0
T	7,5	34,2	18,4
A	8,5	44,3	23,8
B1	14,5	19,5	10,5
B2	19,5	34,2	18,4

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	58,3	33,1
T	7,5	29,8	16,9
A	8,5	41,2	23,4
B1	18,0	18,5	10,5
B2	18,5	28,2	16,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	100,9	37,2
T	7,5	45,2	16,7
A	8,5	57,3	21,1
B1	18,0	27,0	10,0
B2	19,0	40,6	15,0

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	58,7	28,4
T	7,5	44,9	20,1
A	8,5	55,8	25,0
B1	15,0	25,0	11,2
B2	19,5	38,4	17,3

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	58,7	28,9
T	7,5	42,4	19,4
A	9,0	52,5	24,0
B1	15,5	23,5	10,8
B2	19,5	41,3	18,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	89,9	35,8
T	7,5	33,8	17,3
A	8,5	40,5	20,7
B1	14,5	18,5	9,5
B2	19,5	32,5	16,7

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	60,7	32,6
T	7,5	29,5	15,9
A	8,5	44,0	23,6
B1	17,5	21,7	11,7
B2	18,5	30,2	16,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,6	24,4
T	7,5	47,3	16,8
A	8,5	82,4	29,3
B1	17,5	31,4	11,2
B2	19,5	51,4	18,3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,4	25,1
T	7,5	49,9	20,1
A	8,5	71,3	28,7
B1	16,5	28,1	11,3
B2	19,0	36,5	14,7

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	62,0	26,2
T	7,0	46,9	19,8
A	8,0	56,4	23,8
B1	18,0	28,4	12,0
B2	19,5	43,3	18,3

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	50,2	29,8
T	7,5	33,1	19,5
A	9,0	36,1	21,3
B1	15,0	19,5	11,5
B2	18,5	30,4	18,0

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,4	28,7
T	7,5	50,9	18,4
A	8,5	82,7	29,9
B1	16,5	30,1	10,9
B2	18,5	33,3	12,1

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	72,4	26,8
T	7,5	48,8	18,1
A	8,5	76,3	28,2
B1	17,0	35,3	13,1
B2	18,5	37,4	13,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	63,2	25,9
T	7,5	48,0	19,7
A	8,5	71,6	29,4
B1	17,0	29,0	11,9
B2	18,5	31,9	13,1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	59,0	23,6
T	7,5	50,2	20,1
A	8,5	74,3	29,7
B1	18,0	29,8	11,9
B2	18,5	37,0	14,8

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	62,2	25,8
T	7,5	41,8	17,2
A	9,5	79,6	33,0
B1	18,0	24,7	10,2
B2	18,5	32,9	13,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,2	30,7
T	7,5	48,3	18,7
A	8,0	69,2	26,8
B1	16,5	28,0	10,8
B2	18,5	33,5	13,0

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,6	28,4
T	7,5	46,7	19,4
A	8,5	67,6	28,0
B1	17,5	27,7	11,5
B2	18,5	30,7	12,7

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	81,0	28,9
T	7,5	50,1	17,9
A	8,5	87,5	31,2
B1	17,5	28,5	10,5
B2	18,5	32,3	11,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	58,1	29,4	7,5	34,8	17,6	8,5	43,0	21,8	17,0	22,8	11,5	19,5	39,0	19,7
FP2	1,0	54,0	29,0	7,5	34,2	18,4	8,5	44,3	23,8	14,5	19,5	10,5	19,5	34,2	18,4
F7	1,0	58,3	33,1	7,5	29,8	16,9	8,5	41,2	23,4	16,0	18,5	10,5	18,5	28,2	16,0
F3	,5	100,9	37,2	7,5	45,2	16,7	8,5	57,3	21,1	18,0	27,0	10,0	19,0	40,6	15,0
FZ	1,0	58,7	26,4	7,5	44,9	20,1	8,5	55,6	25,0	15,0	25,0	11,2	19,5	38,4	17,3
F4	1,0	58,7	26,9	7,5	42,4	19,4	9,0	52,5	24,0	15,5	23,5	10,8	19,5	41,3	18,9
F8	,5	69,9	35,8	7,5	33,8	17,3	8,5	40,5	20,7	14,5	18,5	9,5	19,5	32,5	16,7
T3	,5	60,7	32,6	7,5	29,5	15,9	8,5	44,0	23,6	17,5	21,7	11,7	18,5	30,2	16,2
C3	1,0	68,6	24,4	7,5	47,3	16,8	8,5	82,4	29,3	17,5	31,4	11,2	19,5	51,4	18,3
CZ	1,0	62,4	25,1	7,5	49,9	20,1	8,5	71,3	28,7	16,5	28,1	11,3	19,0	36,5	14,7
C4	,5	62,0	26,2	7,0	46,9	19,8	8,0	56,4	23,8	18,0	28,4	12,0	19,5	43,3	18,3
T4	,5	50,2	29,6	7,5	33,1	19,5	9,0	36,1	21,3	15,0	19,5	11,5	18,5	30,4	18,0
T5	1,0	79,4	28,7	7,5	50,9	18,4	8,5	82,7	29,9	16,5	30,1	10,9	18,5	33,3	12,1
P3	1,0	72,4	26,8	7,5	48,8	18,1	8,5	76,3	28,2	17,0	35,3	13,1	18,5	37,4	13,8
PZ	1,0	63,2	25,9	7,5	48,0	19,7	8,5	71,6	29,4	17,0	29,0	11,9	18,5	31,9	13,1
P4	1,0	59,0	23,6	7,5	50,2	20,1	8,5	74,3	29,7	18,0	29,8	11,9	18,5	37,0	14,8
T6	,5	62,2	25,8	7,5	41,6	17,2	9,5	79,6	33,0	18,0	24,7	10,2	18,5	32,9	13,7
O1	1,0	79,2	30,7	7,5	48,3	18,7	8,0	69,2	26,8	16,5	28,0	10,8	18,5	33,5	13,0
OZ	1,0	68,6	28,4	7,5	46,7	19,4	8,5	67,6	28,0	17,5	27,7	11,5	18,5	30,7	12,7
O2	1,0	81,0	28,9	7,5	50,1	17,9	8,5	87,5	31,2	17,5	29,5	10,5	18,5	32,3	11,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	58,1	29,4	7,5	34,8	17,6	8,5	43,0	21,8	17,0	22,8	11,5	19,5	39,0	19,7
FP2	1,0	54,0	29,0	7,5	34,2	18,4	8,5	44,3	23,8	14,5	19,5	10,5	19,5	34,2	18,4
F7	1,0	58,3	33,1	7,5	29,8	16,9	8,5	41,2	23,4	16,0	18,5	10,5	18,5	28,2	16,0
F3	,5	100,9	37,2	7,5	45,2	16,7	8,5	57,3	21,1	18,0	27,0	10,0	19,0	40,6	15,0
FZ	1,0	58,7	26,4	7,5	44,9	20,1	8,5	55,6	25,0	15,0	25,0	11,2	19,5	38,4	17,3
F4	1,0	58,7	26,9	7,5	42,4	19,4	9,0	52,5	24,0	15,5	23,5	10,8	19,5	41,3	18,9
F8	,5	69,9	35,8	7,5	33,8	17,3	8,5	40,5	20,7	14,5	18,5	9,5	19,5	32,5	16,7
T3	,5	60,7	32,6	7,5	29,5	15,9	8,5	44,0	23,6	17,5	21,7	11,7	18,5	30,2	16,2
C3	1,0	68,6	24,4	7,5	47,3	16,8	8,5	82,4	29,3	17,5	31,4	11,2	19,5	51,4	18,3
CZ	1,0	62,4	25,1	7,5	49,9	20,1	8,5	71,3	28,7	16,5	28,1	11,3	19,0	36,5	14,7
C4	,5	62,0	26,2	7,0	46,9	19,8	8,0	56,4	23,8	18,0	28,4	12,0	19,5	43,3	18,3
T4	,5	50,2	29,6	7,5	33,1	19,5	9,0	36,1	21,3	15,0	19,5	11,5	18,5	30,4	18,0
T5	1,0	79,4	28,7	7,5	50,9	18,4	8,5	82,7	29,9	16,5	30,1	10,9	18,5	33,3	12,1
P3	1,0	72,4	26,8	7,5	48,8	18,1	8,5	76,3	28,2	17,0	35,3	13,1	18,5	37,4	13,8
PZ	1,0	63,2	25,9	7,5	48,0	19,7	8,5	71,6	29,4	17,0	29,0	11,9	18,5	31,9	13,1
P4	1,0	59,0	23,6	7,5	50,2	20,1	8,5	74,3	29,7	18,0	29,8	11,9	18,5	37,0	14,8
T6	,5	62,2	25,8	7,5	41,6	17,2	9,5	79,6	33,0	18,0	24,7	10,2	18,5	32,9	13,7
O1	1,0	79,2	30,7	7,5	48,3	18,7	8,0	69,2	26,8	16,5	28,0	10,8	18,5	33,5	13,0
OZ	1,0	68,6	28,4	7,5	46,7	19,4	8,5	67,6	28,0	17,5	27,7	11,5	18,5	30,7	12,7
O2	1,0	81,0	28,9	7,5	50,1	17,9	8,5	87,5	31,2	17,5	29,5	10,5	18,5	32,3	11,5

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:29:11	02:34	Olhos abertos
6	16:31:47	02:10	Olhos fechados
10	16:33:57	02:16	Vigília
15	16:36:13	01:11	Foto Estimulação
15	16:36:22	00:00	Foto 1 hz
15	16:36:23	00:00	Foto 3 hz
15	16:36:28	00:00	Foto 6 hz
15	16:36:33	00:00	Foto Desativado
15	16:36:34	00:00	Foto 1 hz
15	16:36:39	00:00	Foto 3 hz
15	16:36:44	00:00	Foto 6 hz
16	16:36:49	00:00	Foto Desativado
16	16:36:50	00:00	Foto 1 hz
16	16:36:55	00:00	Foto 3 hz
16	16:37:00	00:00	Foto 6 hz
16	16:37:05	00:00	Foto Desativado
16	16:37:12	00:00	Foto 1 hz
16	16:37:12	00:00	Foto 1 hz
16	16:37:14	00:00	Foto 3 hz
16	16:37:19	00:00	Foto 6 hz
17	16:37:32	00:43	Olhos fechados
17	16:37:24	00:00	Foto Desativado
17	16:37:25	00:00	Foto 1 hz
18	16:38:15	01:22	Hiperpneia
21	16:39:37	01:05	Pós hiperpneia
23	16:40:42	00:52	Vigília