


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/24

09:52:54	09:52:55	09:52:56	09:52:57	09:52:58	09:52:59	09:53:00	09:53:01
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 09:52:55 - Estágio: 0 (8 seg.)

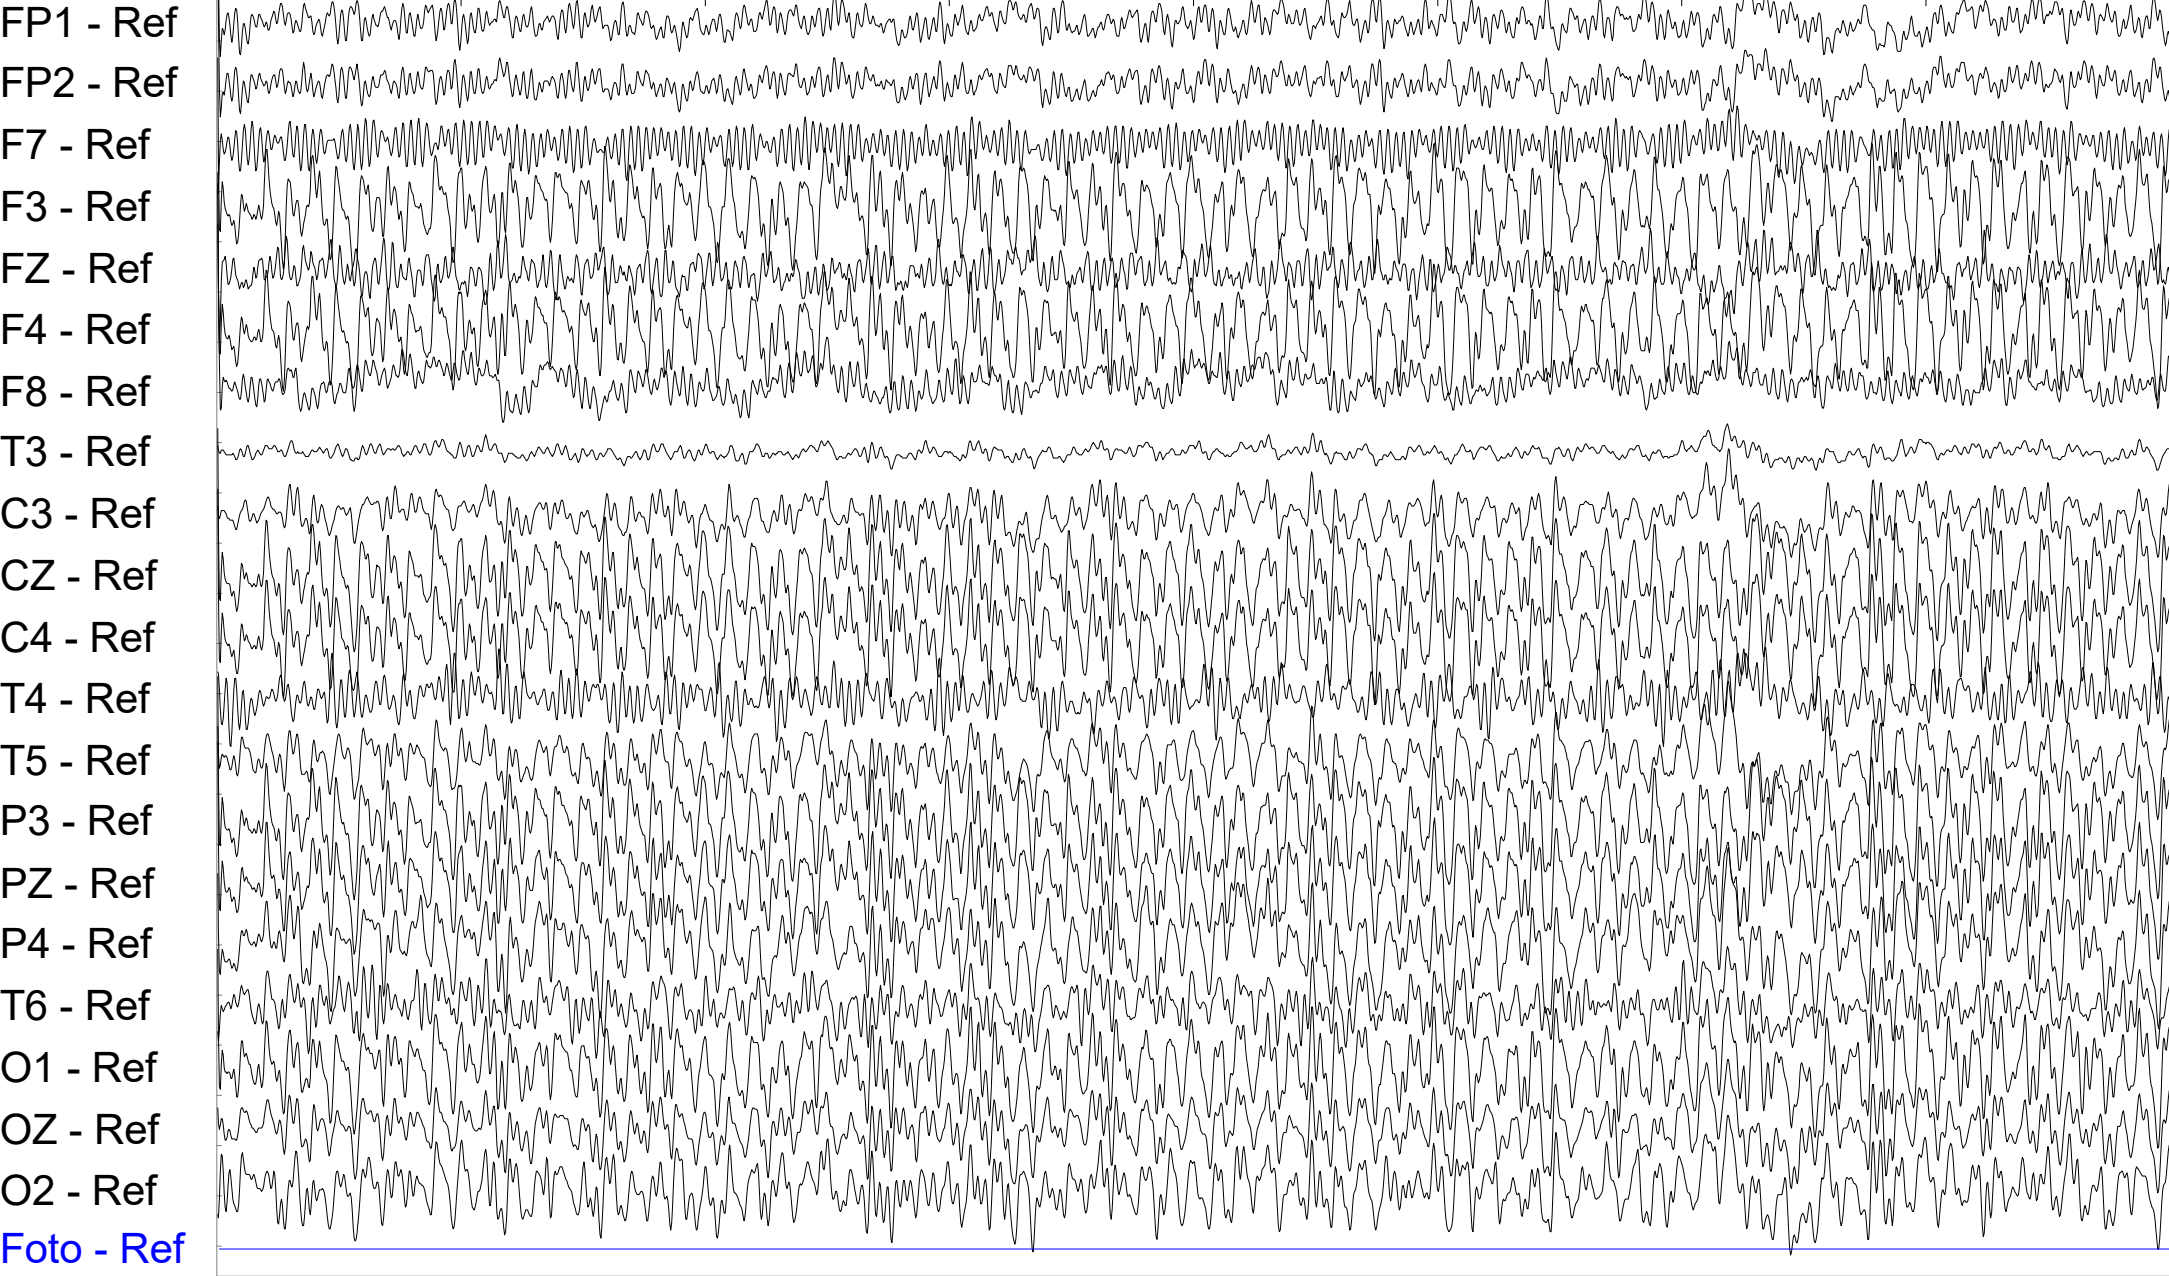


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 6/24

09:55:24 Olhos fechados 09:55:25 Olhos fechados 09:55:26 Olhos fechados 09:55:27 Olhos fechados 09:55:28 Olhos fechados 09:55:29 Olhos fechados 09:55:30 Olhos fechados 09:55:31 Olhos fechados
Época: 6 - Horário: 09:55:25 - Estágio: 0 (8 seg.)

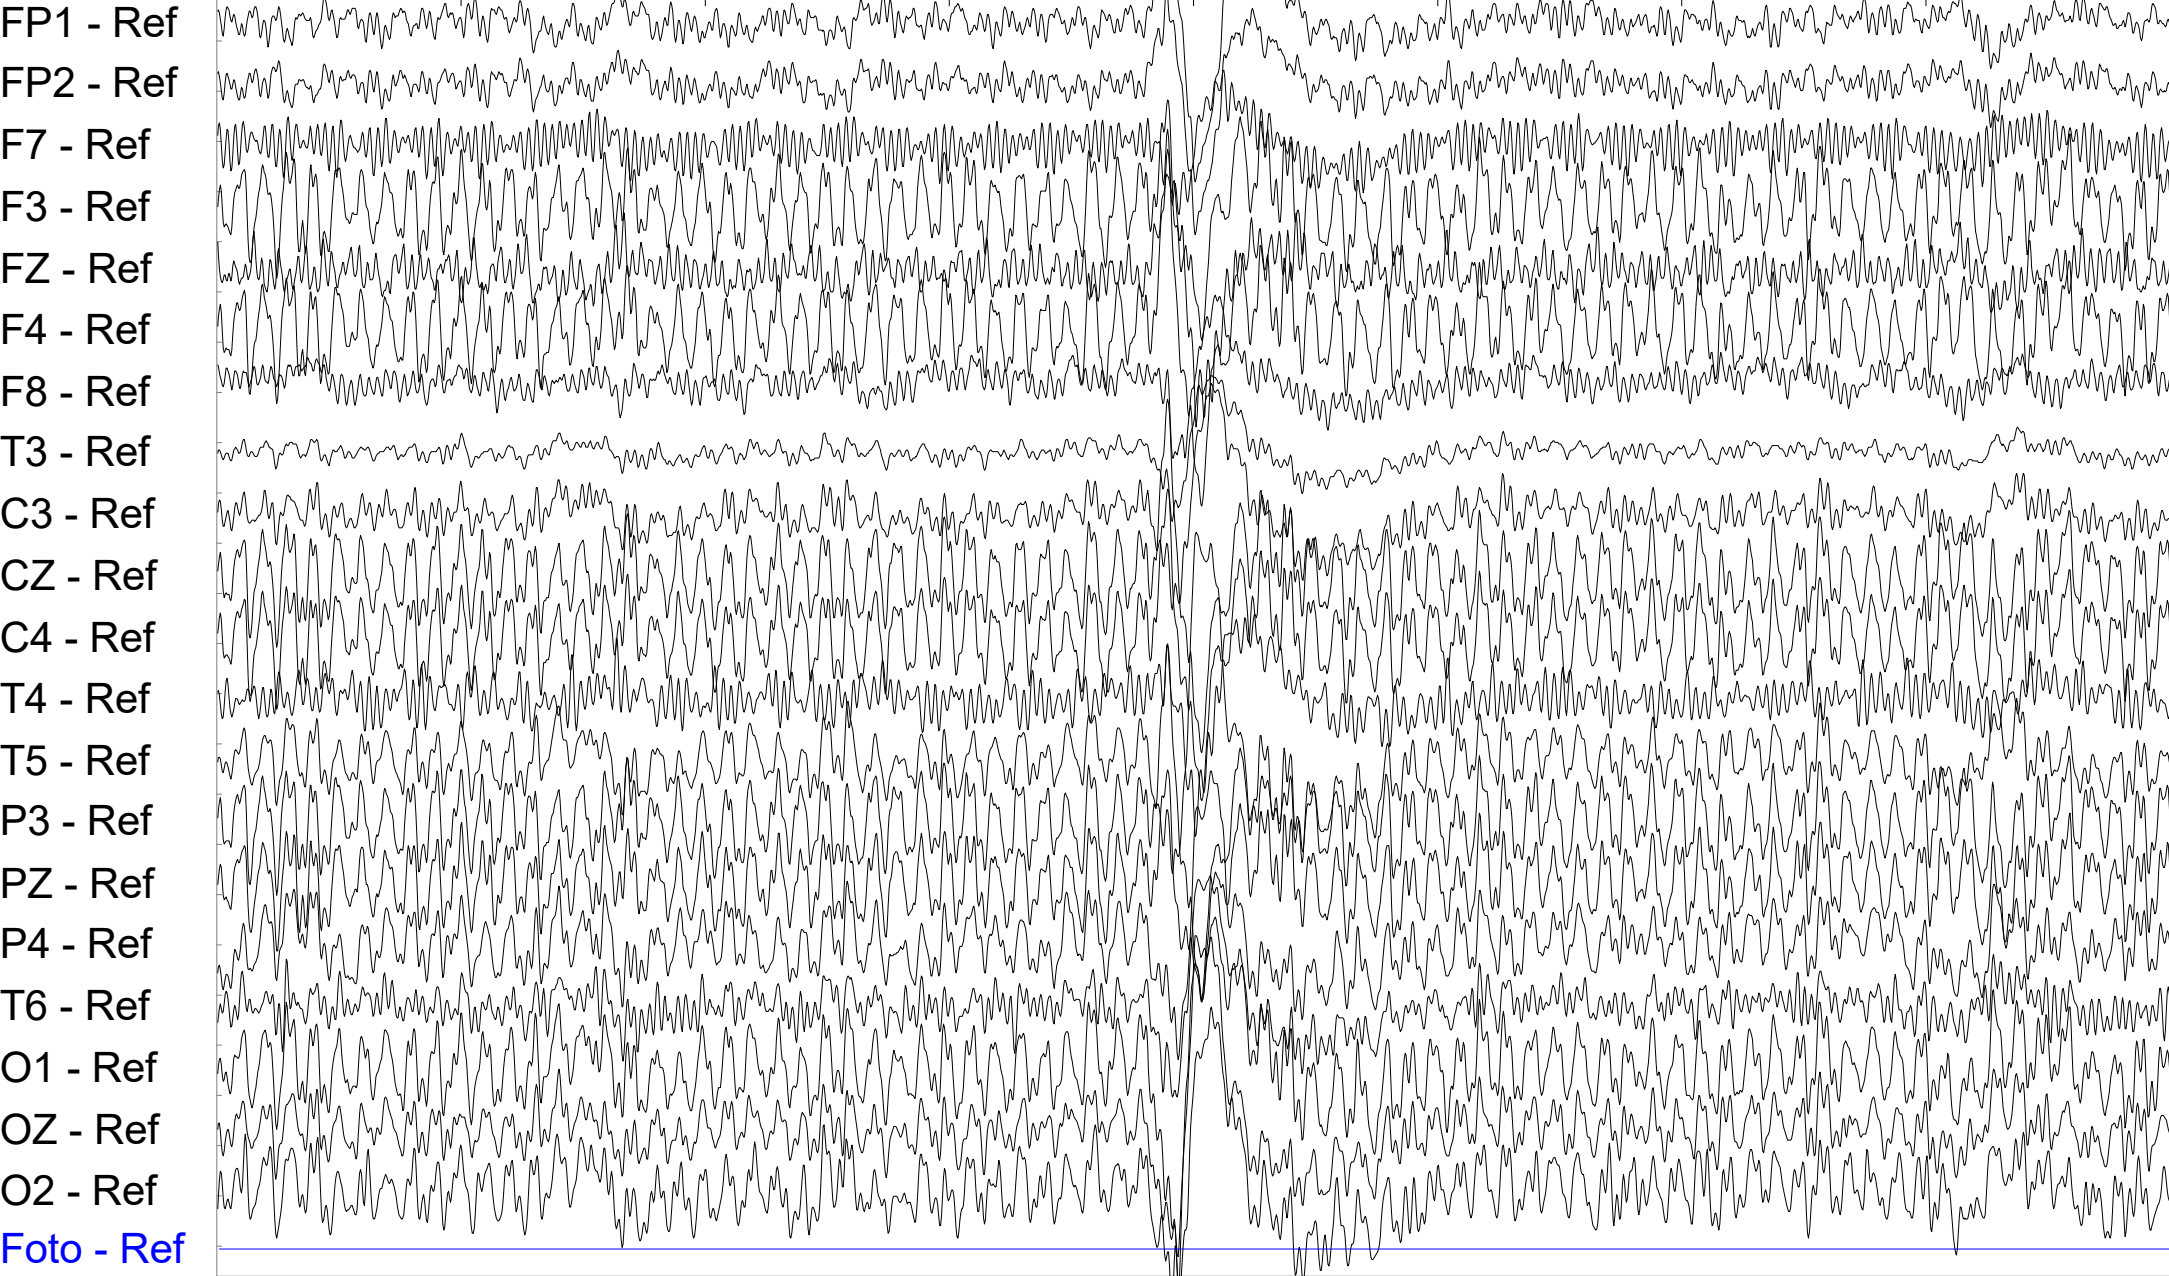

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 10/24

09:57:24
Vigília

09:57:25
Vigília

09:57:26
Vigília

09:57:27
Vigília


09:57:28
Vigília

09:57:29
Vigília

09:57:30
Vigília

09:57:31
Vigília

Época: 10 - Horário: 09:57:25 - Estágio: 0 (8 seg.)

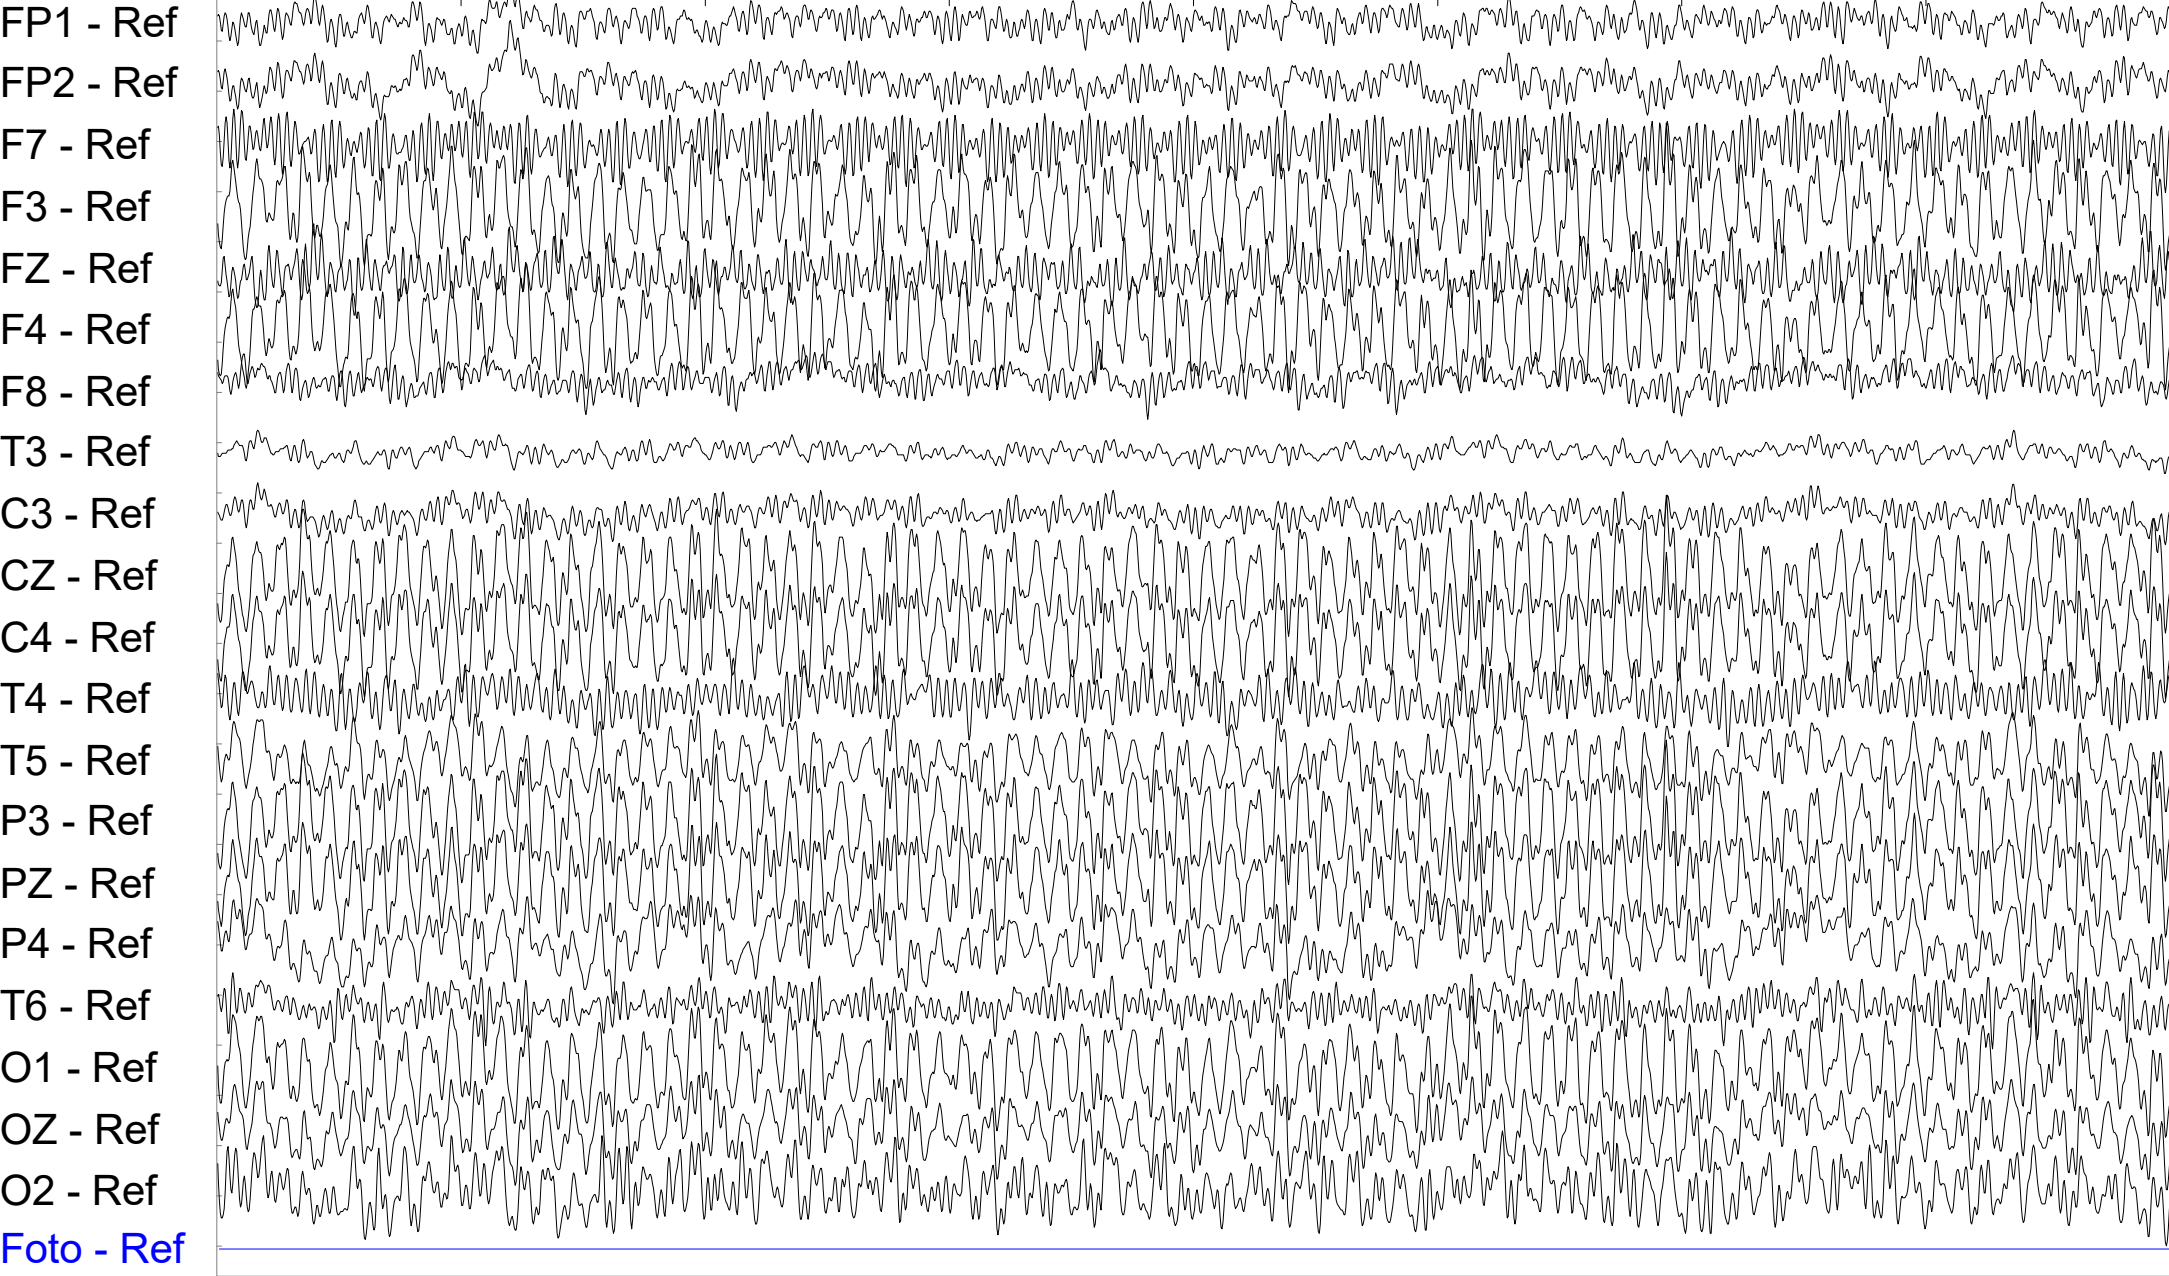


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 15/24

09:59:53 Foto Estimulação 09:59:54 Foto Estimulação 09:59:55 Foto Estimulação 09:59:56 Foto Estimulação 09:59:57 Foto Estimulação 09:59:58 Foto Estimulação 09:59:59 Foto Estimulação 10:00:00 Olhos fechados

Época: 15 - Horário: 09:59:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

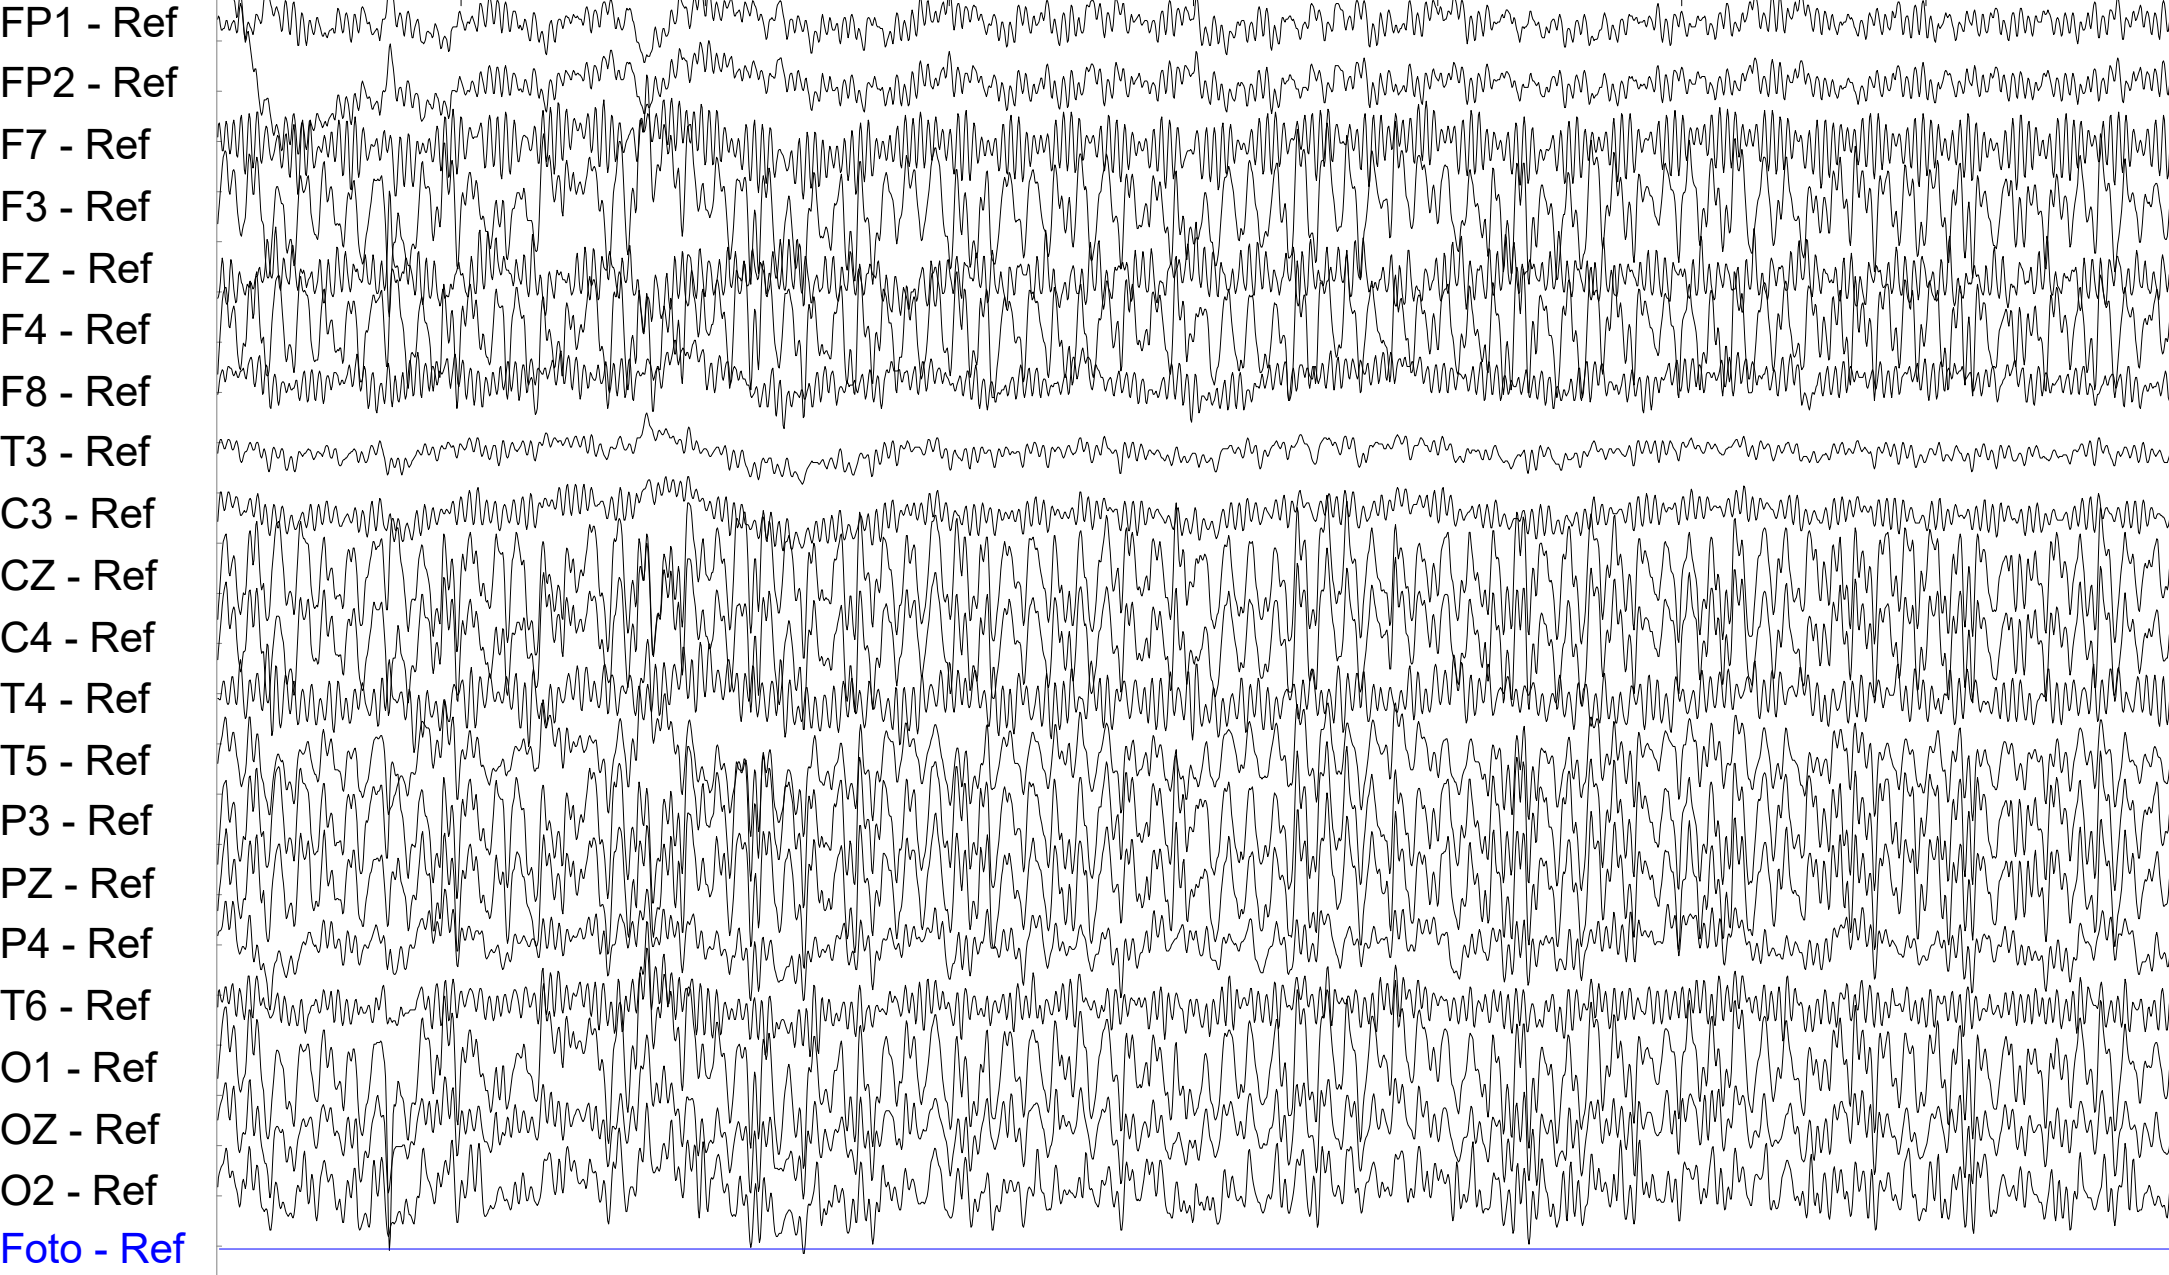



10:00:53	10:00:54	10:00:55	10:00:56	10:00:57	10:00:58	10:00:59	10:01:00
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 17 - Horário: 10:00:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

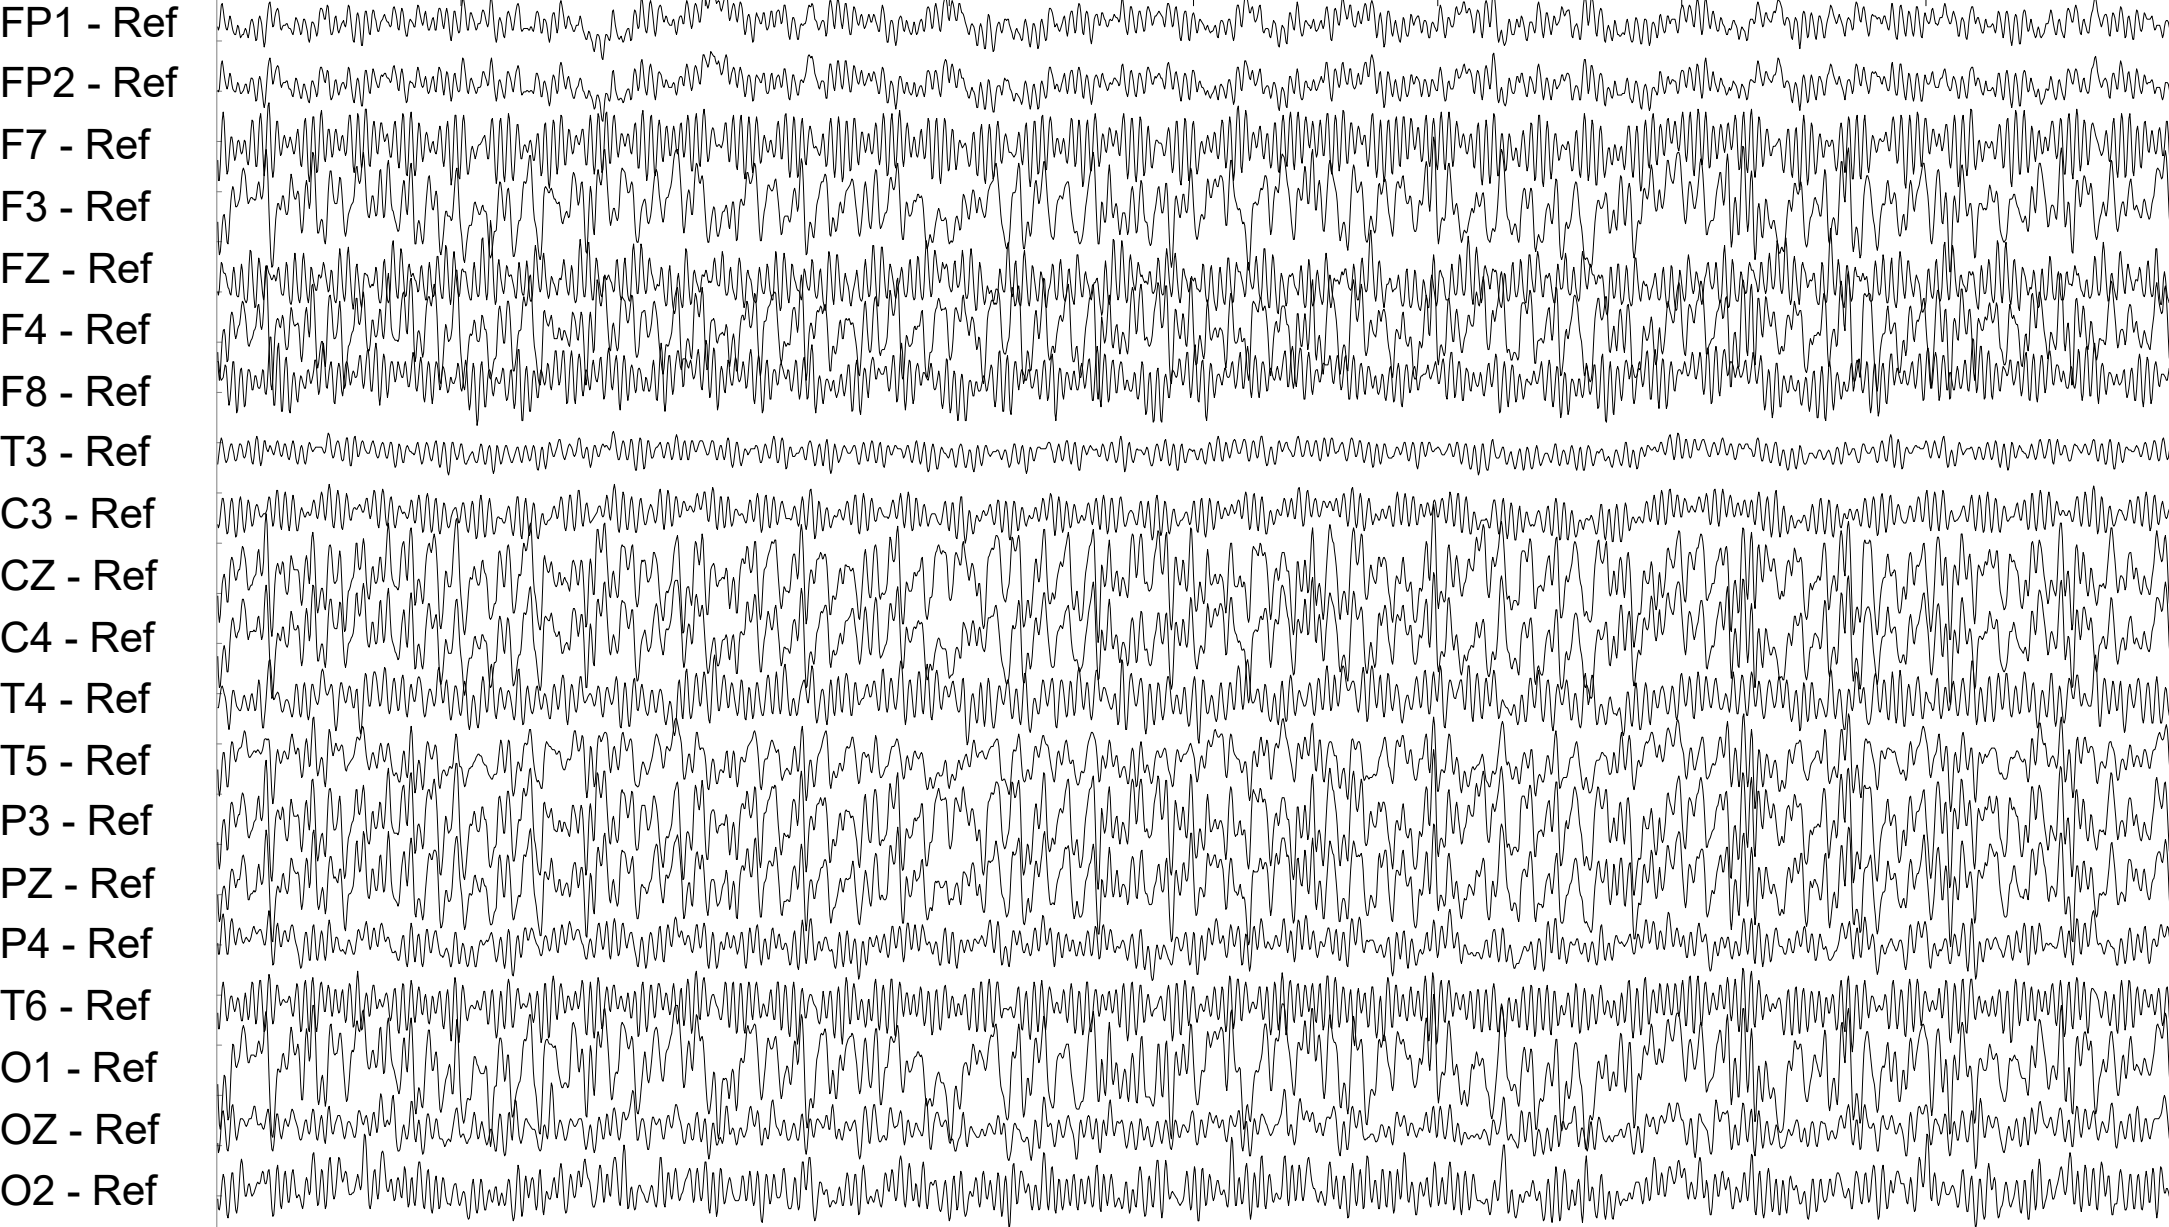


Foto - Ref

Pág. 19/24

10:01:53

Hiperpneia

10:01:54

Hiperpneia

10:01:55

Hiperpneia

10:01:56

Hiperpneia

10:01:57

Hiperpneia

10:01:58

Hiperpneia


10:01:59


Hiperpneia

10:02:00

Hiperpneia


Época: 19 - Horário: 10:01:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

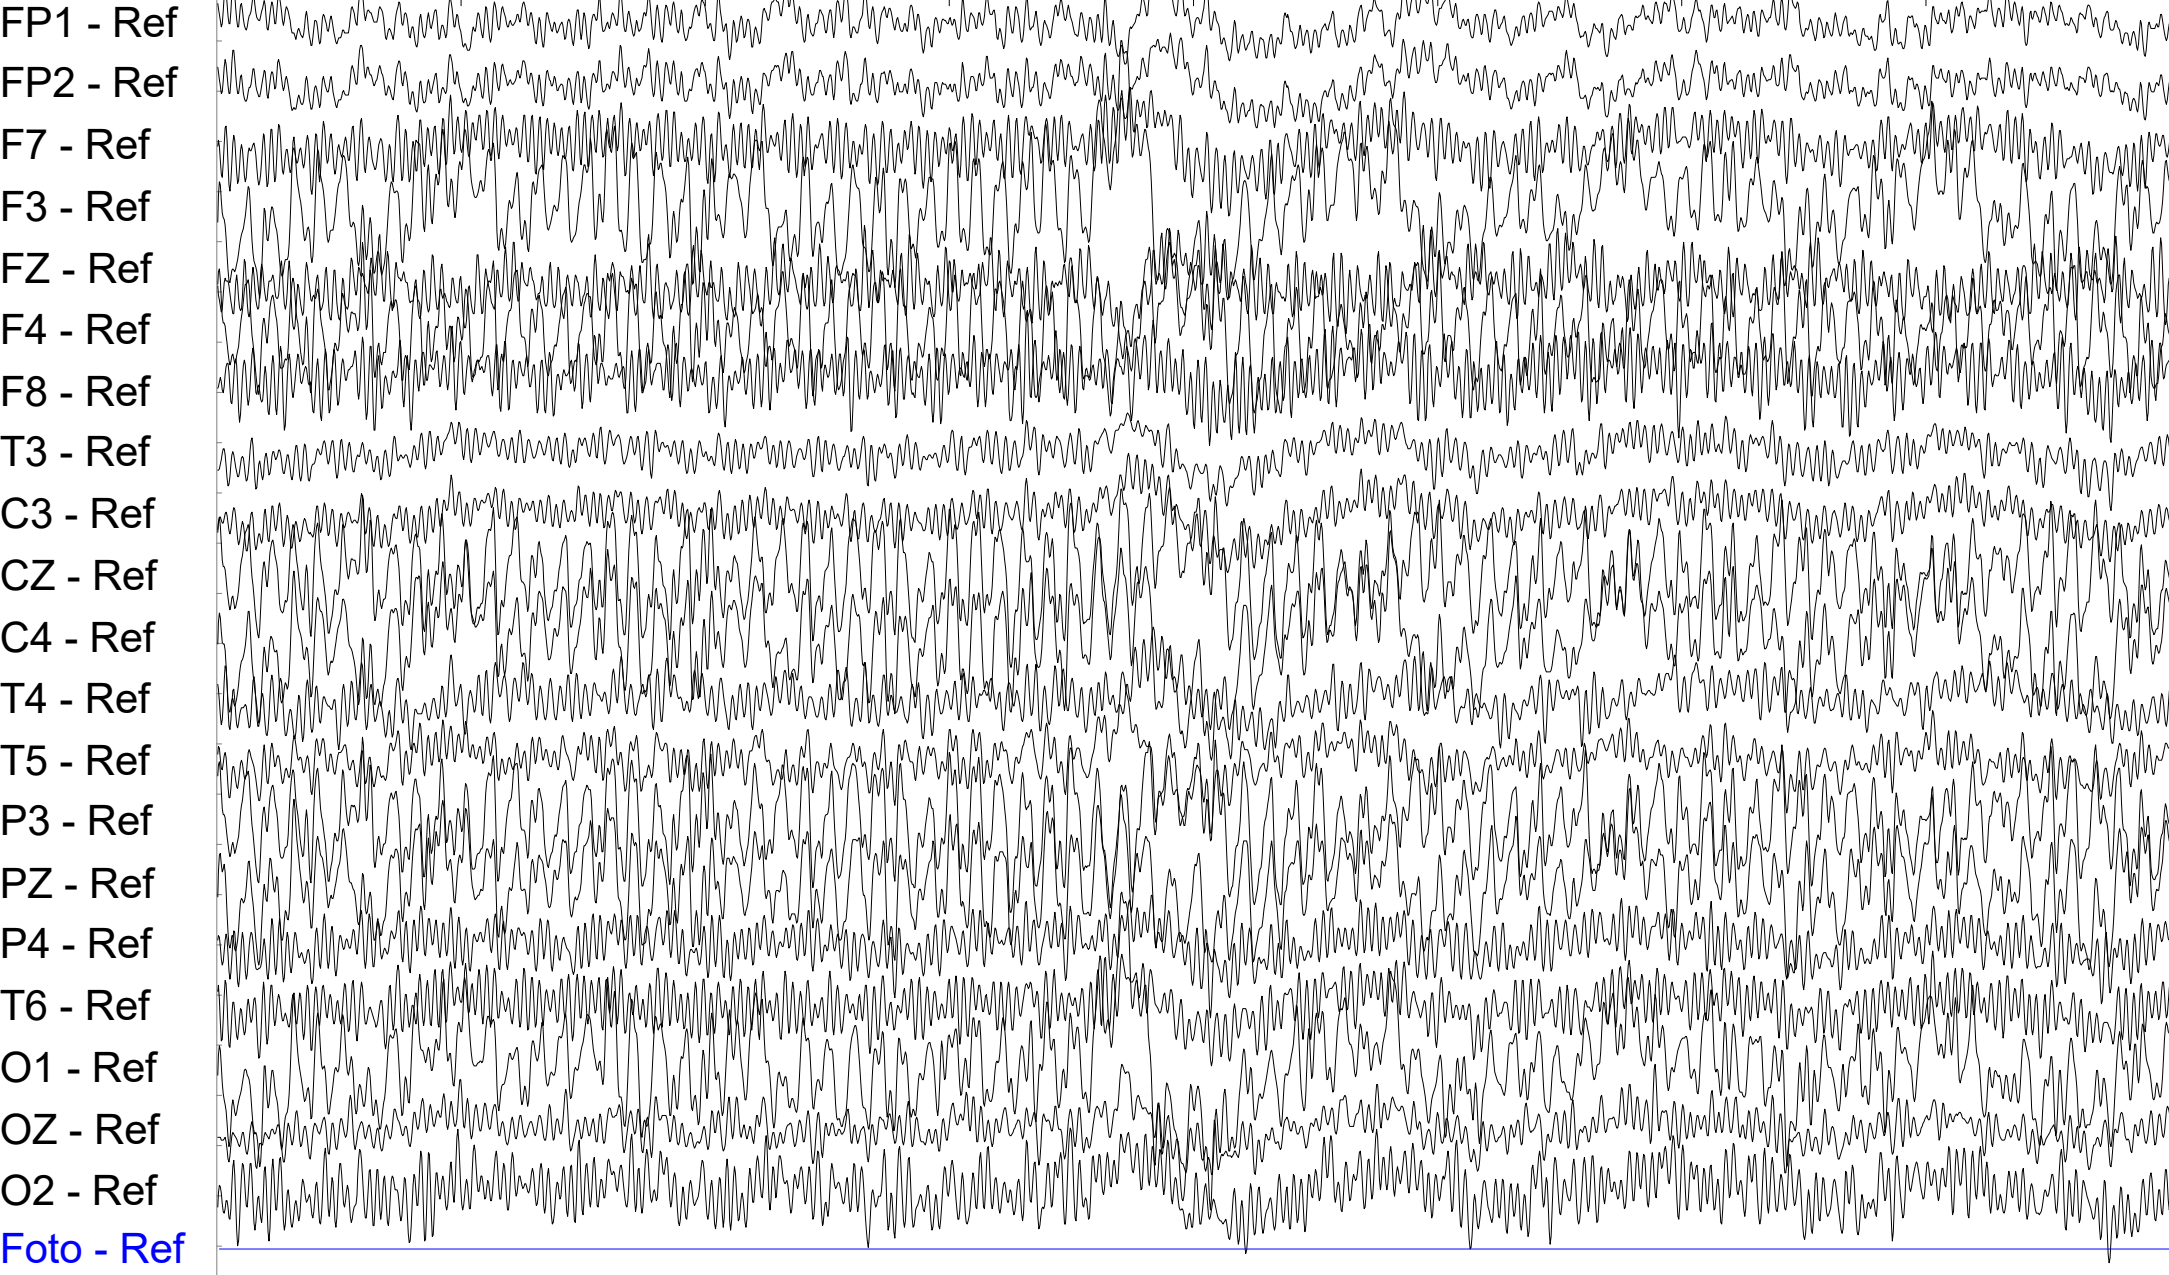




10:02:53	10:02:54	10:02:55	10:02:56	10:02:57	10:02:58	10:02:59	10:03:00
Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia

Época: 21 - Horário: 10:02:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

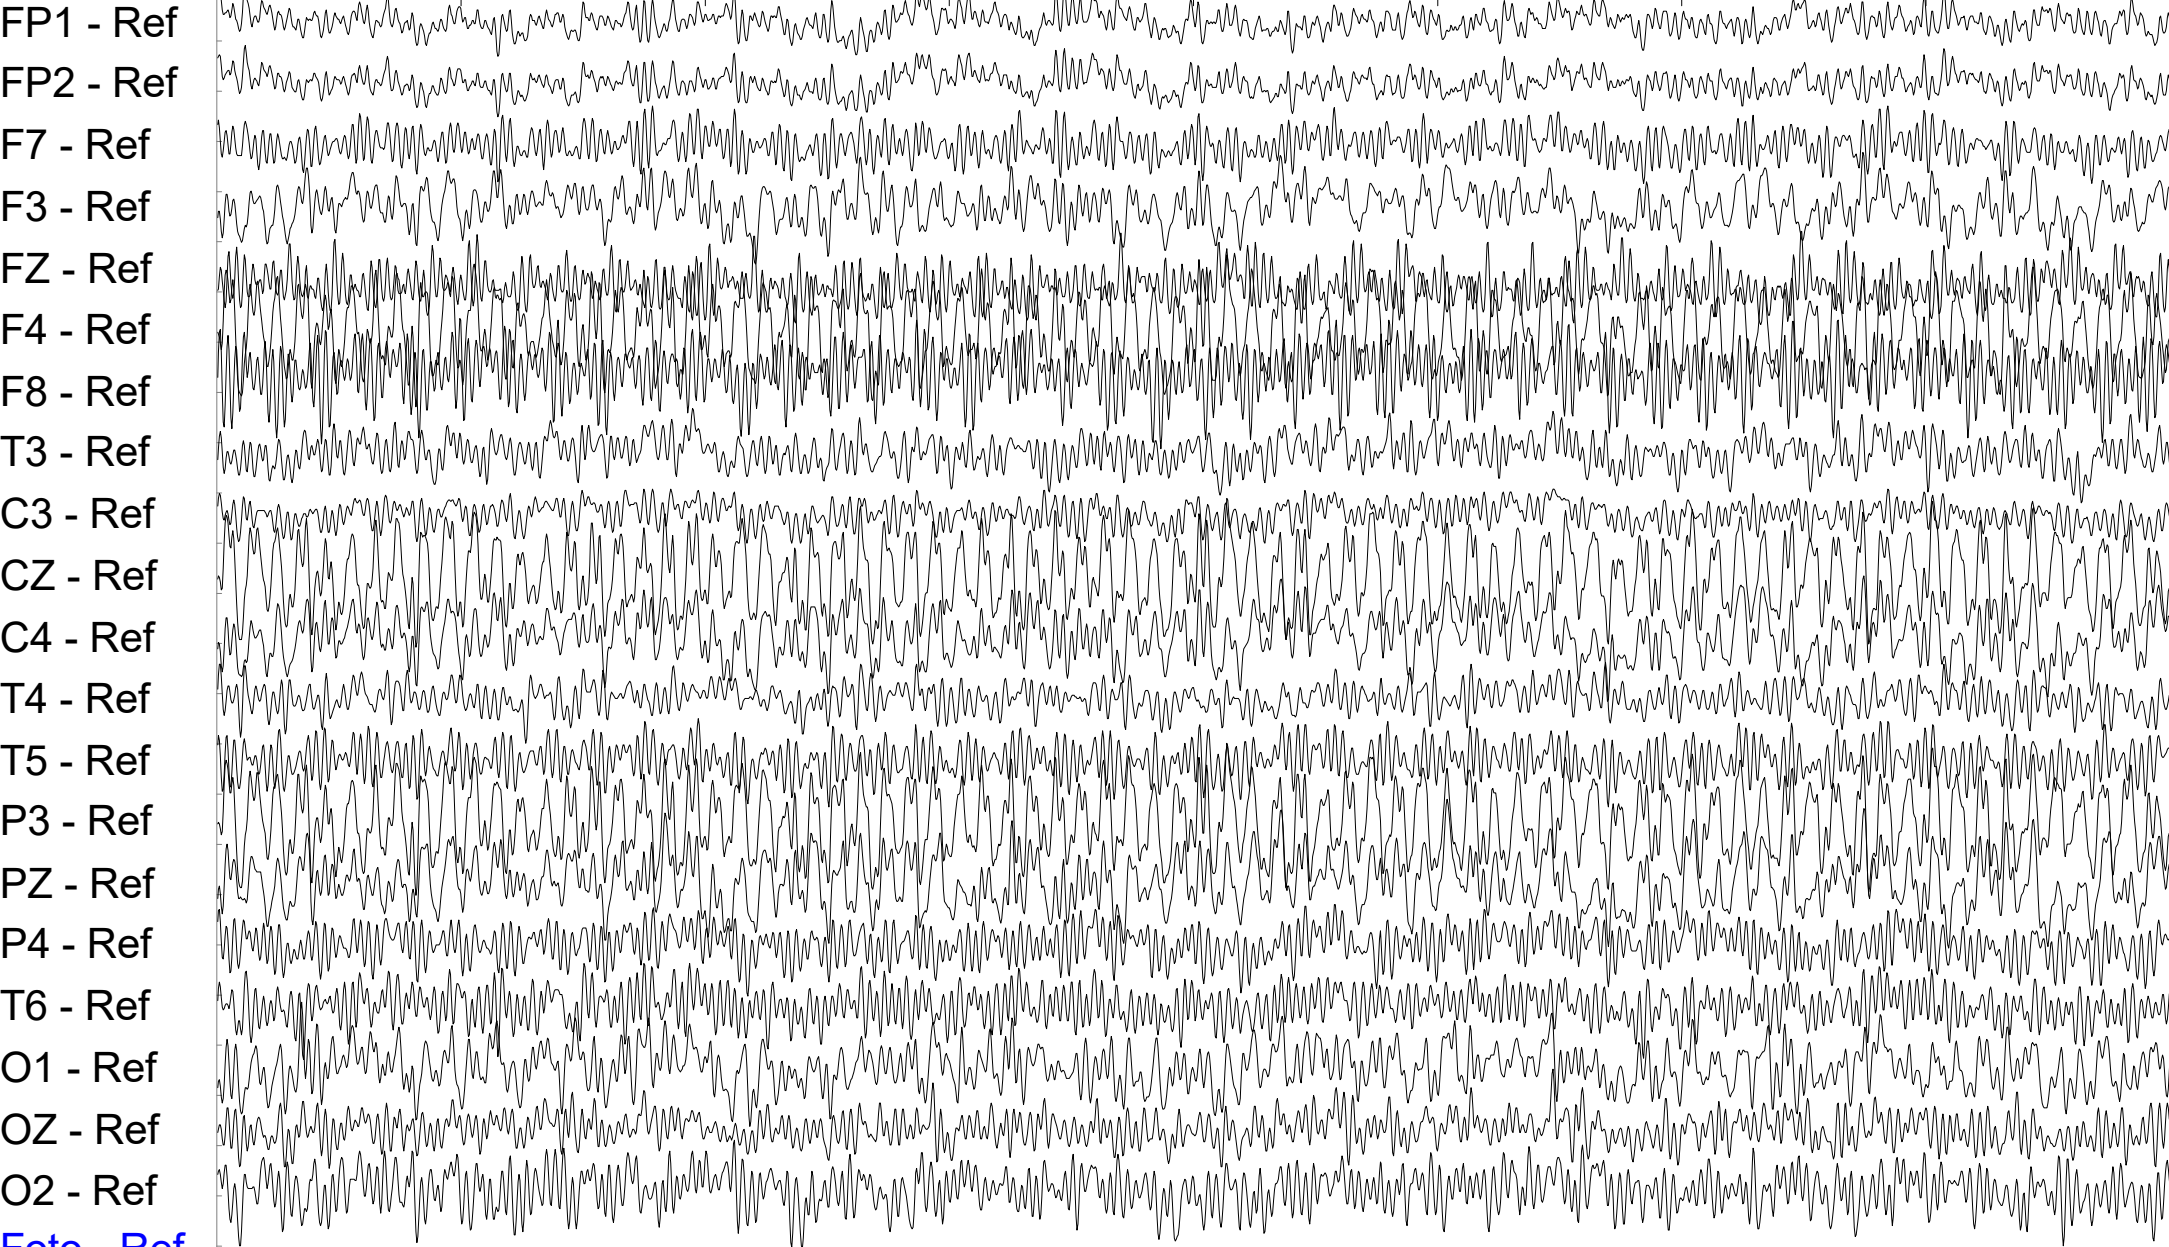



10:04:36

Vigília

10:04:37

Vigília

10:04:38

Vigília

10:04:39

Vigília

10:04:40

Vigília

10:04:41

Vigília

10:04:42


Vigília


10:04:43


Vigília

Época: 24 - Horário: 10:04:37 - Estágio: 0 (8 seg.)

- FP1 - Ref
- FP2 - Ref
- F7 - Ref
- F3 - Ref
- FZ - Ref
- F4 - Ref
- F8 - Ref
- T3 - Ref
- C3 - Ref
- CZ - Ref
- C4 - Ref
- T4 - Ref
- T5 - Ref
- P3 - Ref
- PZ - Ref
- P4 - Ref
- T6 - Ref
- O1 - Ref
- OZ - Ref
- O2 - Ref
- Foto - Ref

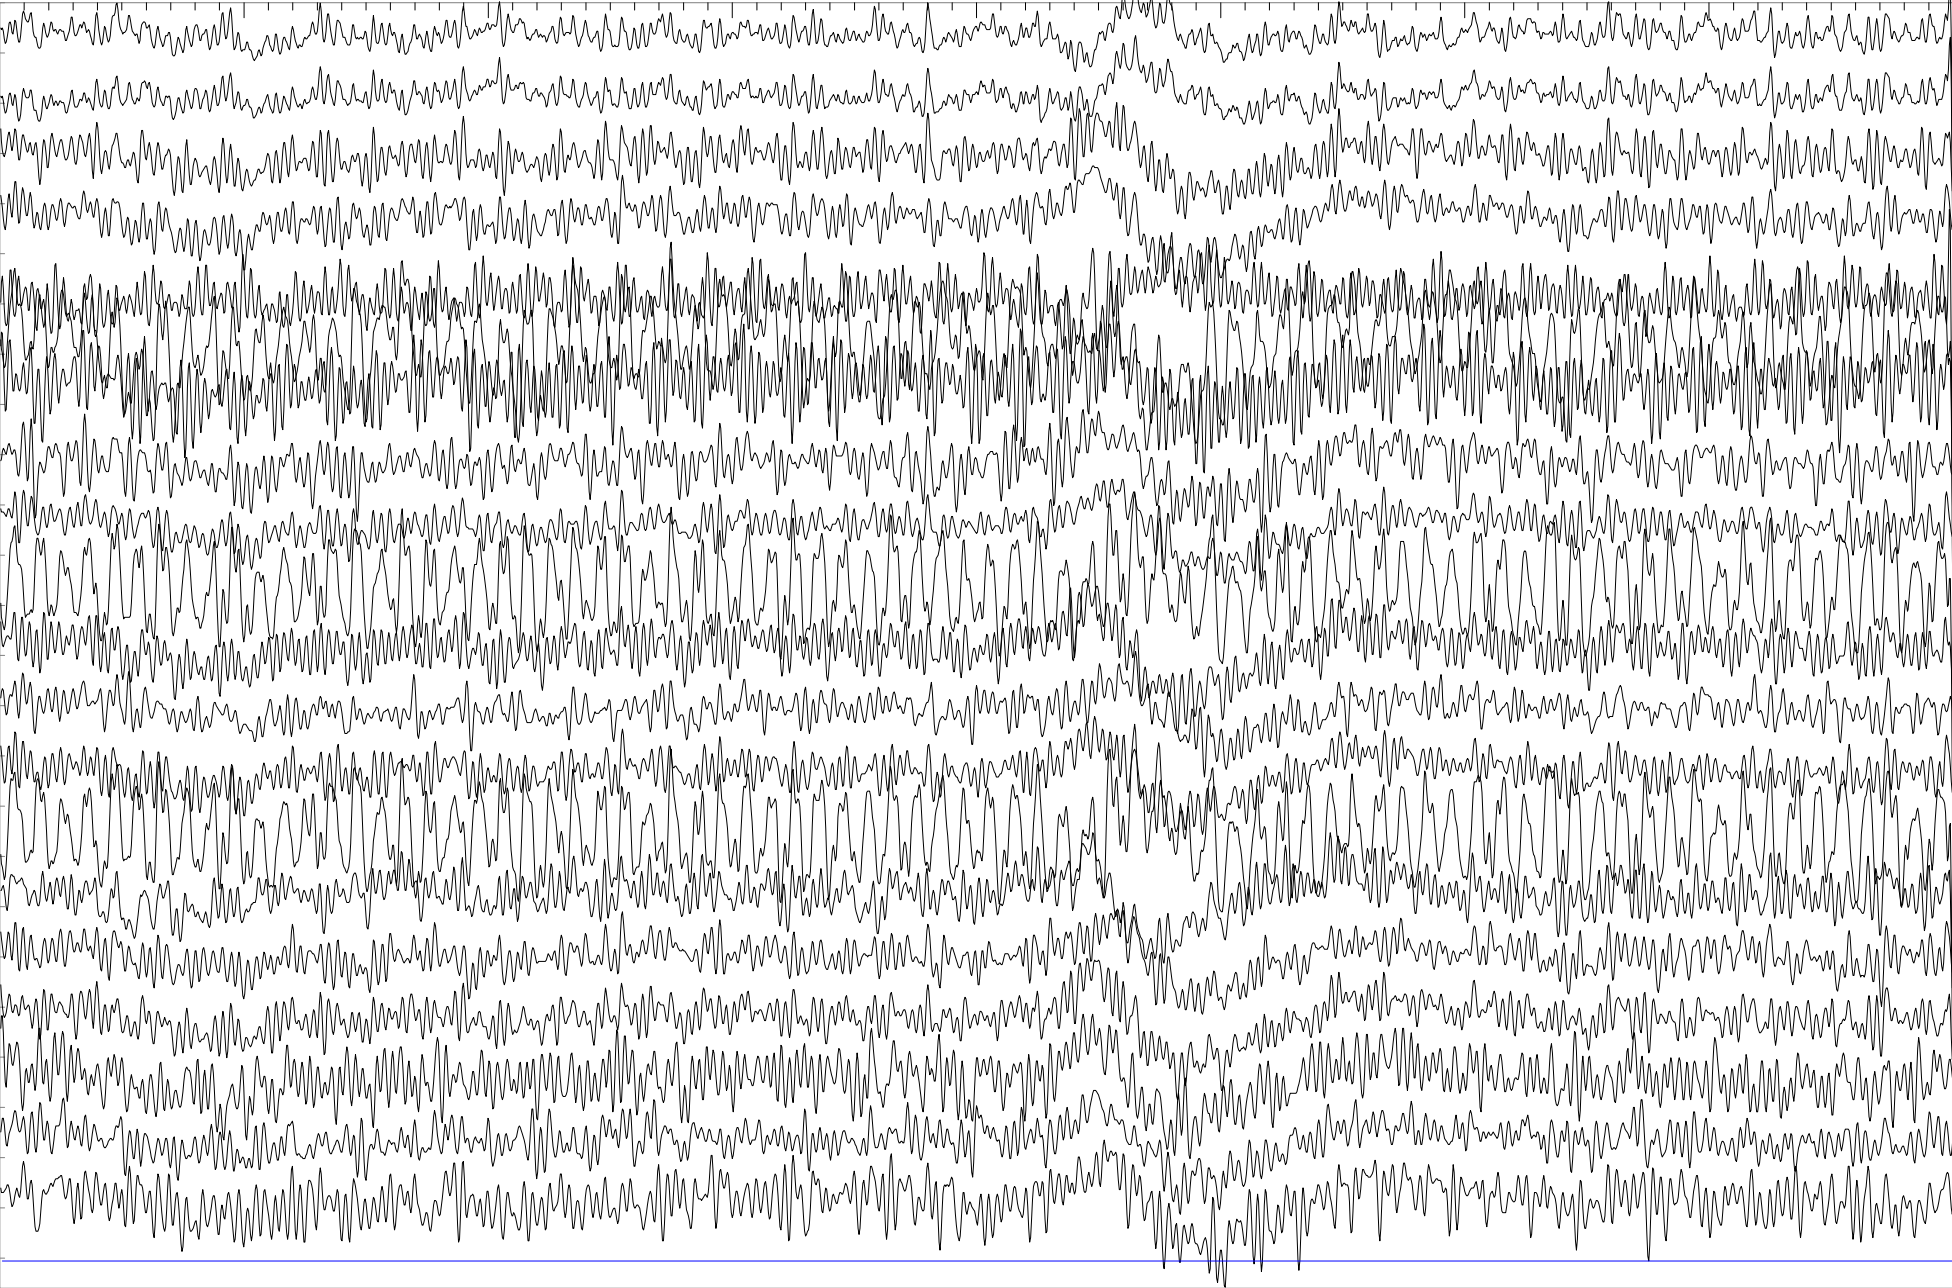

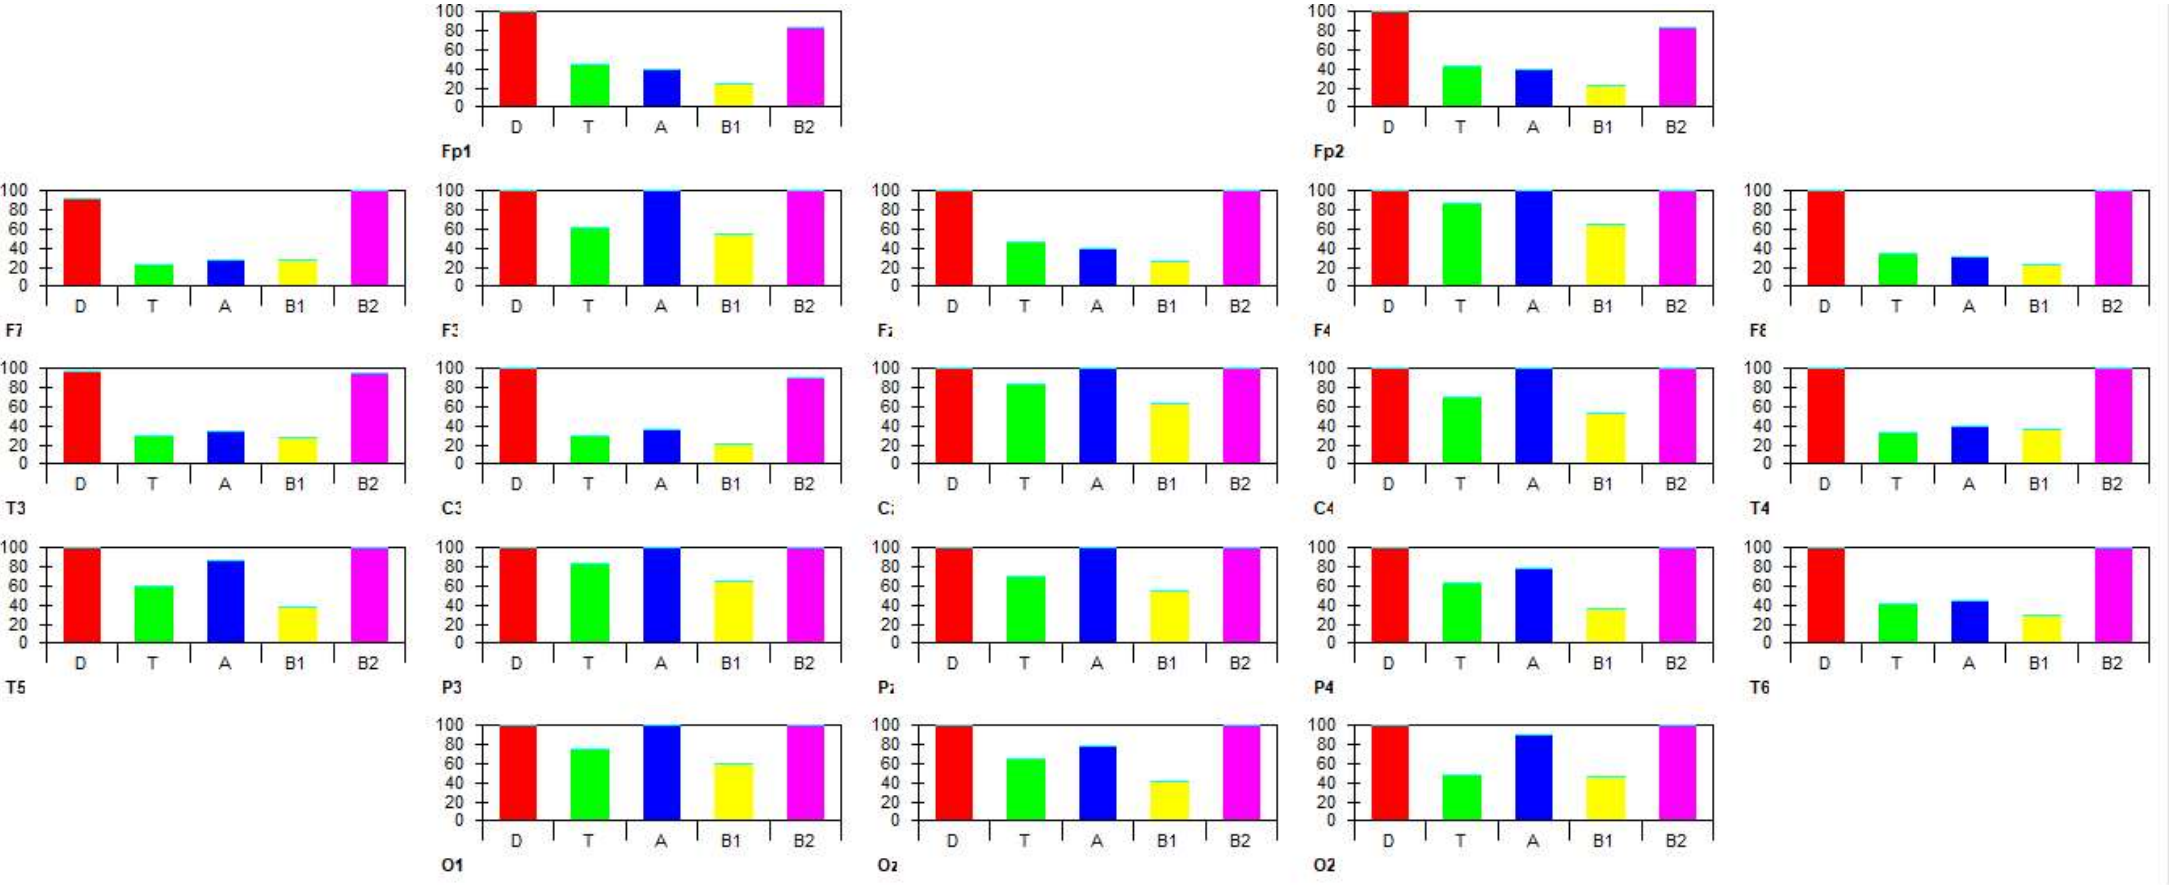

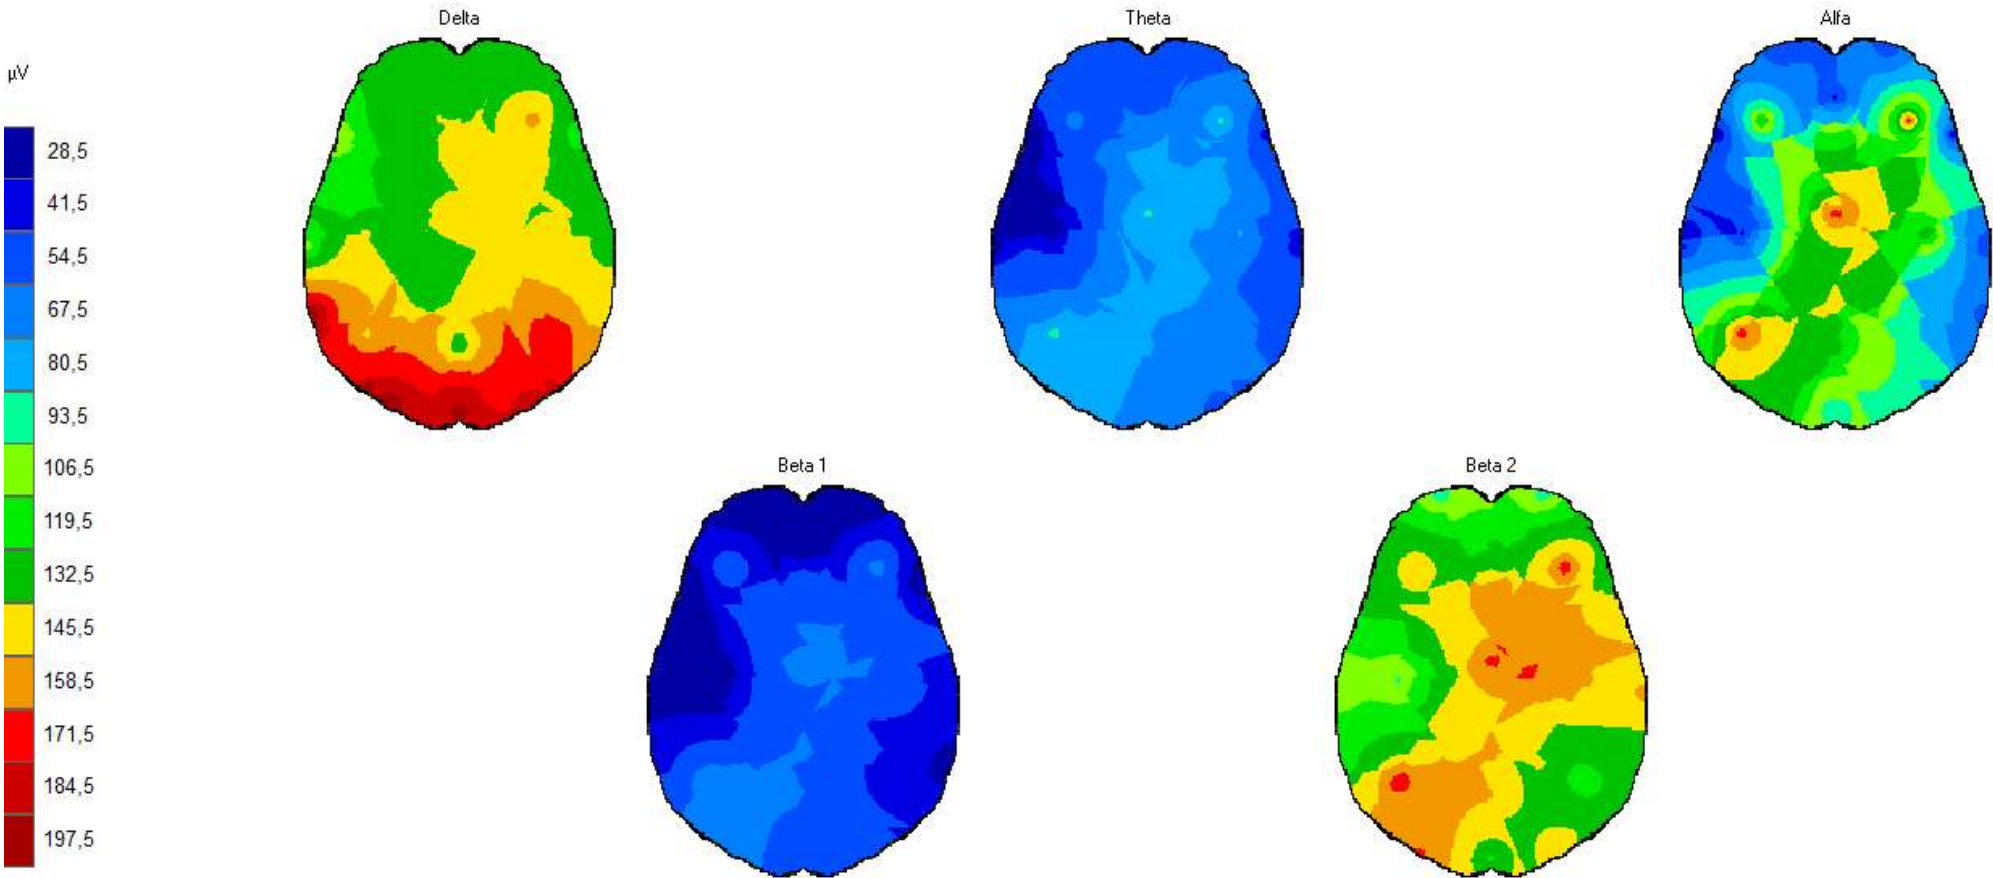

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	128,5	40,0
T	4,0	45,3	14,1
A	10,0	40,4	12,8
B1	14,5	24,1	7,5
B2	27,5	83,0	25,8

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	119,9	38,7
T	4,0	43,8	14,1
A	10,0	40,0	12,9
B1	14,5	23,1	7,5
B2	27,5	83,1	26,8

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,7	30,4
T	4,0	23,6	7,8
A	10,0	27,5	9,1
B1	13,5	27,8	9,2
B2	27,5	130,7	43,4

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	133,1	25,3
T	4,0	61,9	11,8
A	10,0	128,1	24,4
B1	13,5	54,3	10,3
B2	30,0	147,8	28,1

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	126,8	35,1
T	4,0	46,4	12,9
A	10,0	39,2	10,9
B1	14,5	26,6	7,4
B2	27,5	121,8	33,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	155,7	23,9
T	4,0	87,5	13,4
A	10,0	171,4	26,3
B1	16,5	65,5	10,0
B2	30,0	172,4	26,4

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	106,0	34,0
T	4,0	34,3	11,0
A	10,0	31,0	10,0
B1	13,5	22,7	7,3
B2	27,5	117,8	37,8

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	96,8	33,8
T	4,0	30,0	10,5
A	10,0	35,0	12,2
B1	14,5	28,2	9,9
B2	27,5	96,4	33,6

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	132,5	42,6
T	4,0	29,8	9,6
A	10,0	37,0	11,9
B1	13,5	21,7	7,0
B2	27,5	89,9	28,9

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	133,8	21,9
T	4,0	83,1	13,8
A	10,0	167,2	27,3
B1	16,5	83,4	10,4
B2	30,0	164,1	26,8

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	143,4	28,3
T	4,0	69,5	12,7
A	10,0	129,8	23,8
B1	13,5	53,3	9,8
B2	30,0	150,0	27,5

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	117,5	31,1
T	4,0	33,6	8,9
A	10,0	39,9	10,6
B1	13,5	36,8	9,7
B2	27,5	150,1	39,7

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	204,4	40,5
T	4,0	80,0	11,9
A	10,0	86,7	17,2
B1	13,5	38,8	7,7
B2	27,5	114,2	22,7

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	139,0	22,3
T	4,0	83,4	13,4
A	10,0	168,8	27,1
B1	16,5	64,6	10,4
B2	30,0	167,2	26,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	116,4	22,4
T	4,0	69,7	13,4
A	10,0	130,3	25,1
B1	15,0	55,2	10,7
B2	30,0	146,9	28,3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	172,8	37,5
T	4,0	84,2	13,9
A	10,0	79,0	17,2
B1	15,5	36,4	7,9
B2	27,5	108,1	23,5

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	137,1	36,8
T	4,0	42,0	11,3
A	10,0	44,4	11,9
B1	13,5	30,0	8,0
B2	32,0	119,2	32,0

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	203,2	32,3
T	4,0	75,7	12,0
A	10,0	128,3	20,4
B1	15,0	60,8	9,7
B2	27,5	162,0	25,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	192,0	39,0
T	4,0	64,7	13,2
A	10,0	78,4	15,9
B1	13,5	42,1	8,8
B2	27,5	114,5	23,3

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	177,4	34,9
T	4,0	47,7	9,4
A	10,0	90,0	17,7
B1	13,5	47,3	9,3
B2	27,5	146,3	28,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	128,5	40,0	4,0	45,3	14,1	10,0	40,4	12,6	14,5	24,1	7,5	27,5	83,0	25,8
FP2	2,0	119,9	38,7	4,0	43,8	14,1	10,0	40,0	12,9	14,5	23,1	7,5	27,5	83,1	26,8
F7	1,0	91,7	30,4	4,0	23,6	7,8	10,0	27,5	9,1	13,5	27,8	9,2	27,5	130,7	43,4
F3	1,0	133,1	25,3	4,0	61,9	11,8	10,0	128,1	24,4	13,5	54,3	10,3	30,0	147,8	28,1
FZ	,5	126,8	35,1	4,0	46,4	12,9	10,0	39,2	10,9	14,5	26,6	7,4	27,5	121,8	33,8
F4	2,0	155,7	23,9	4,0	87,5	13,4	10,0	171,4	26,3	16,5	65,5	10,0	30,0	172,4	26,4
F8	,5	106,0	34,0	4,0	34,3	11,0	10,0	31,0	10,0	13,5	22,7	7,3	27,5	117,6	37,8
T3	1,0	96,8	33,8	4,0	30,0	10,5	10,0	35,0	12,2	14,5	28,2	9,9	27,5	96,4	33,6
C3	1,0	132,5	42,6	4,0	29,8	9,6	10,0	37,0	11,9	13,5	21,7	7,0	27,5	89,9	28,9
CZ	2,0	133,8	21,9	4,0	83,1	13,6	10,0	167,2	27,3	16,5	63,4	10,4	30,0	164,1	26,8
C4	1,0	143,4	26,3	4,0	69,5	12,7	10,0	129,8	23,8	13,5	53,3	9,8	30,0	150,0	27,5
T4	1,0	117,5	31,1	4,0	33,6	8,9	10,0	39,9	10,6	13,5	36,8	9,7	27,5	150,1	39,7
T5	1,0	204,4	40,5	4,0	60,0	11,9	10,0	86,7	17,2	13,5	38,8	7,7	27,5	114,2	22,7
P3	2,0	139,0	22,3	4,0	83,4	13,4	10,0	168,8	27,1	16,5	64,6	10,4	30,0	167,2	26,8
PZ	1,0	116,4	22,4	4,0	69,7	13,4	10,0	130,3	25,1	15,0	55,2	10,7	30,0	146,9	28,3
P4	1,0	172,8	37,5	4,0	64,2	13,9	10,0	79,0	17,2	15,5	36,4	7,9	27,5	108,1	23,5
T6	1,0	137,1	36,8	4,0	42,0	11,3	10,0	44,4	11,9	13,5	30,0	8,0	32,0	119,2	32,0
O1	1,0	203,2	32,3	4,0	75,7	12,0	10,0	128,3	20,4	15,0	60,8	9,7	27,5	162,0	25,7
OZ	1,0	192,0	39,0	4,0	64,7	13,2	10,0	78,4	15,9	13,5	42,1	8,6	27,5	114,5	23,3
O2	1,0	177,4	34,9	4,0	47,7	9,4	10,0	90,0	17,7	13,5	47,3	9,3	27,5	146,3	28,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	128,5	40,0	4,0	45,3	14,1	10,0	40,4	12,6	14,5	24,1	7,5	27,5	83,0	25,8
FP2	2,0	119,9	38,7	4,0	43,8	14,1	10,0	40,0	12,9	14,5	23,1	7,5	27,5	83,1	26,8
F7	1,0	91,7	30,4	4,0	23,6	7,8	10,0	27,5	9,1	13,5	27,8	9,2	27,5	130,7	43,4
F3	1,0	133,1	25,3	4,0	61,9	11,8	10,0	128,1	24,4	13,5	54,3	10,3	30,0	147,8	28,1
FZ	,5	126,8	35,1	4,0	46,4	12,9	10,0	39,2	10,9	14,5	26,6	7,4	27,5	121,8	33,8
F4	2,0	155,7	23,9	4,0	87,5	13,4	10,0	171,4	26,3	16,5	65,5	10,0	30,0	172,4	26,4
F8	,5	106,0	34,0	4,0	34,3	11,0	10,0	31,0	10,0	13,5	22,7	7,3	27,5	117,6	37,8
T3	1,0	96,8	33,8	4,0	30,0	10,5	10,0	35,0	12,2	14,5	28,2	9,9	27,5	96,4	33,6
C3	1,0	132,5	42,6	4,0	29,8	9,6	10,0	37,0	11,9	13,5	21,7	7,0	27,5	89,9	28,9
CZ	2,0	133,8	21,9	4,0	83,1	13,6	10,0	167,2	27,3	16,5	63,4	10,4	30,0	164,1	26,8
C4	1,0	143,4	26,3	4,0	69,5	12,7	10,0	129,8	23,8	13,5	53,3	9,8	30,0	150,0	27,5
T4	1,0	117,5	31,1	4,0	33,6	8,9	10,0	39,9	10,6	13,5	36,8	9,7	27,5	150,1	39,7
T5	1,0	204,4	40,5	4,0	60,0	11,9	10,0	86,7	17,2	13,5	38,8	7,7	27,5	114,2	22,7
P3	2,0	139,0	22,3	4,0	83,4	13,4	10,0	168,8	27,1	16,5	64,6	10,4	30,0	167,2	26,8
PZ	1,0	116,4	22,4	4,0	69,7	13,4	10,0	130,3	25,1	15,0	55,2	10,7	30,0	146,9	28,3
P4	1,0	172,8	37,5	4,0	64,2	13,9	10,0	79,0	17,2	15,5	36,4	7,9	27,5	108,1	23,5
T6	1,0	137,1	36,8	4,0	42,0	11,3	10,0	44,4	11,9	13,5	30,0	8,0	32,0	119,2	32,0
O1	1,0	203,2	32,3	4,0	75,7	12,0	10,0	128,3	20,4	15,0	60,8	9,7	27,5	162,0	25,7
OZ	1,0	192,0	39,0	4,0	64,7	13,2	10,0	78,4	15,9	13,5	42,1	8,6	27,5	114,5	23,3
O2	1,0	177,4	34,9	4,0	47,7	9,4	10,0	90,0	17,7	13,5	47,3	9,3	27,5	146,3	28,8

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:52:54	02:02	Olhos abertos
5	09:54:56	02:02	Olhos fechados
9	09:56:58	01:39	Vigília
12	09:58:36	01:24	Foto Estimulação
12	09:58:40	00:00	Foto 1 hz
12	09:58:45	00:00	Foto 3 hz
12	09:58:50	00:00	Foto 6 hz
13	09:58:55	00:00	Foto Desativado
13	09:58:57	00:00	Foto 1 hz
13	09:59:02	00:00	Foto 3 hz
13	09:59:07	00:00	Foto 6 hz
13	09:59:12	00:00	Foto Desativado
13	09:59:15	00:00	Foto 1 hz
13	09:59:20	00:00	Foto 3 hz
14	09:59:25	00:00	Foto 6 hz
14	09:59:30	00:00	Foto Desativado
14	09:59:32	00:00	Foto 1 hz
14	09:59:34	00:00	Foto 1 hz
14	09:59:36	00:00	Foto 1 hz
14	09:59:41	00:00	Foto 3 hz
14	09:59:46	00:00	Foto 6 hz
14	09:59:51	00:00	Foto Desativado
15	10:00:00	01:19	Olhos fechados
17	10:01:19	01:13	Hiperpneia
20	10:02:32	01:25	Pós hiperpneia
23	10:03:57	00:47	Vigília