

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/26

17:39:23

Olhos abertos

17:39:23

Olhos abertos

17:39:24

Olhos abertos

17:39:25

Olhos abertos

17:39:26

Olhos abertos

17:39:27

Olhos abertos

17:39:28

Olhos abertos

17:39:29

Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 17:39:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

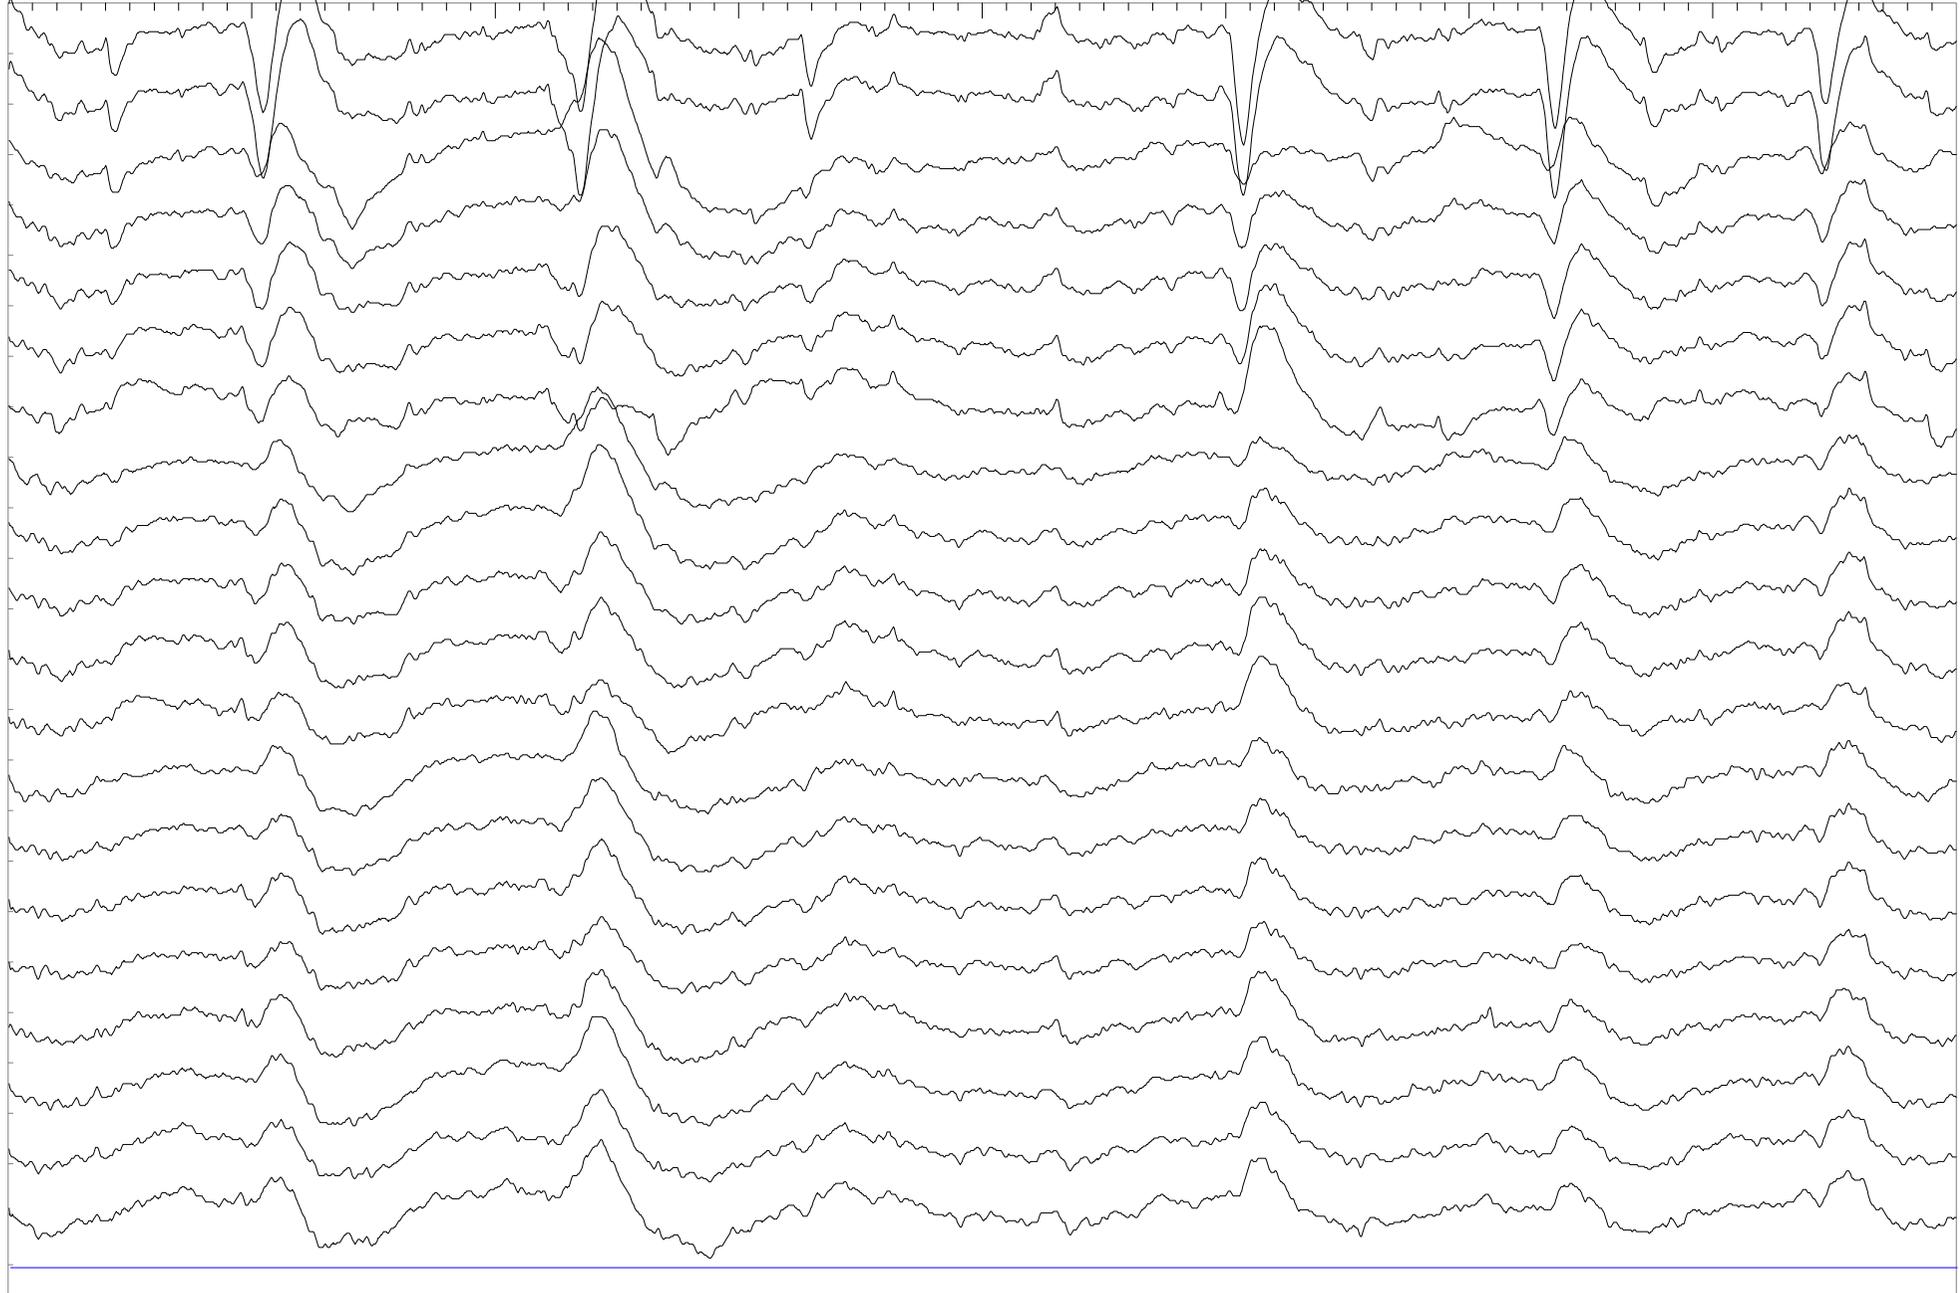

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 5/26

17:41:22

Olhos abertos

17:41:23

Olhos abertos

17:41:24

Olhos abertos

17:41:25

Olhos abertos

17:41:26

Olhos abertos

17:41:27

Olhos abertos

17:41:28

Olhos abertos

17:41:29

Olhos abertos

Época: 5 - Horário: 17:41:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

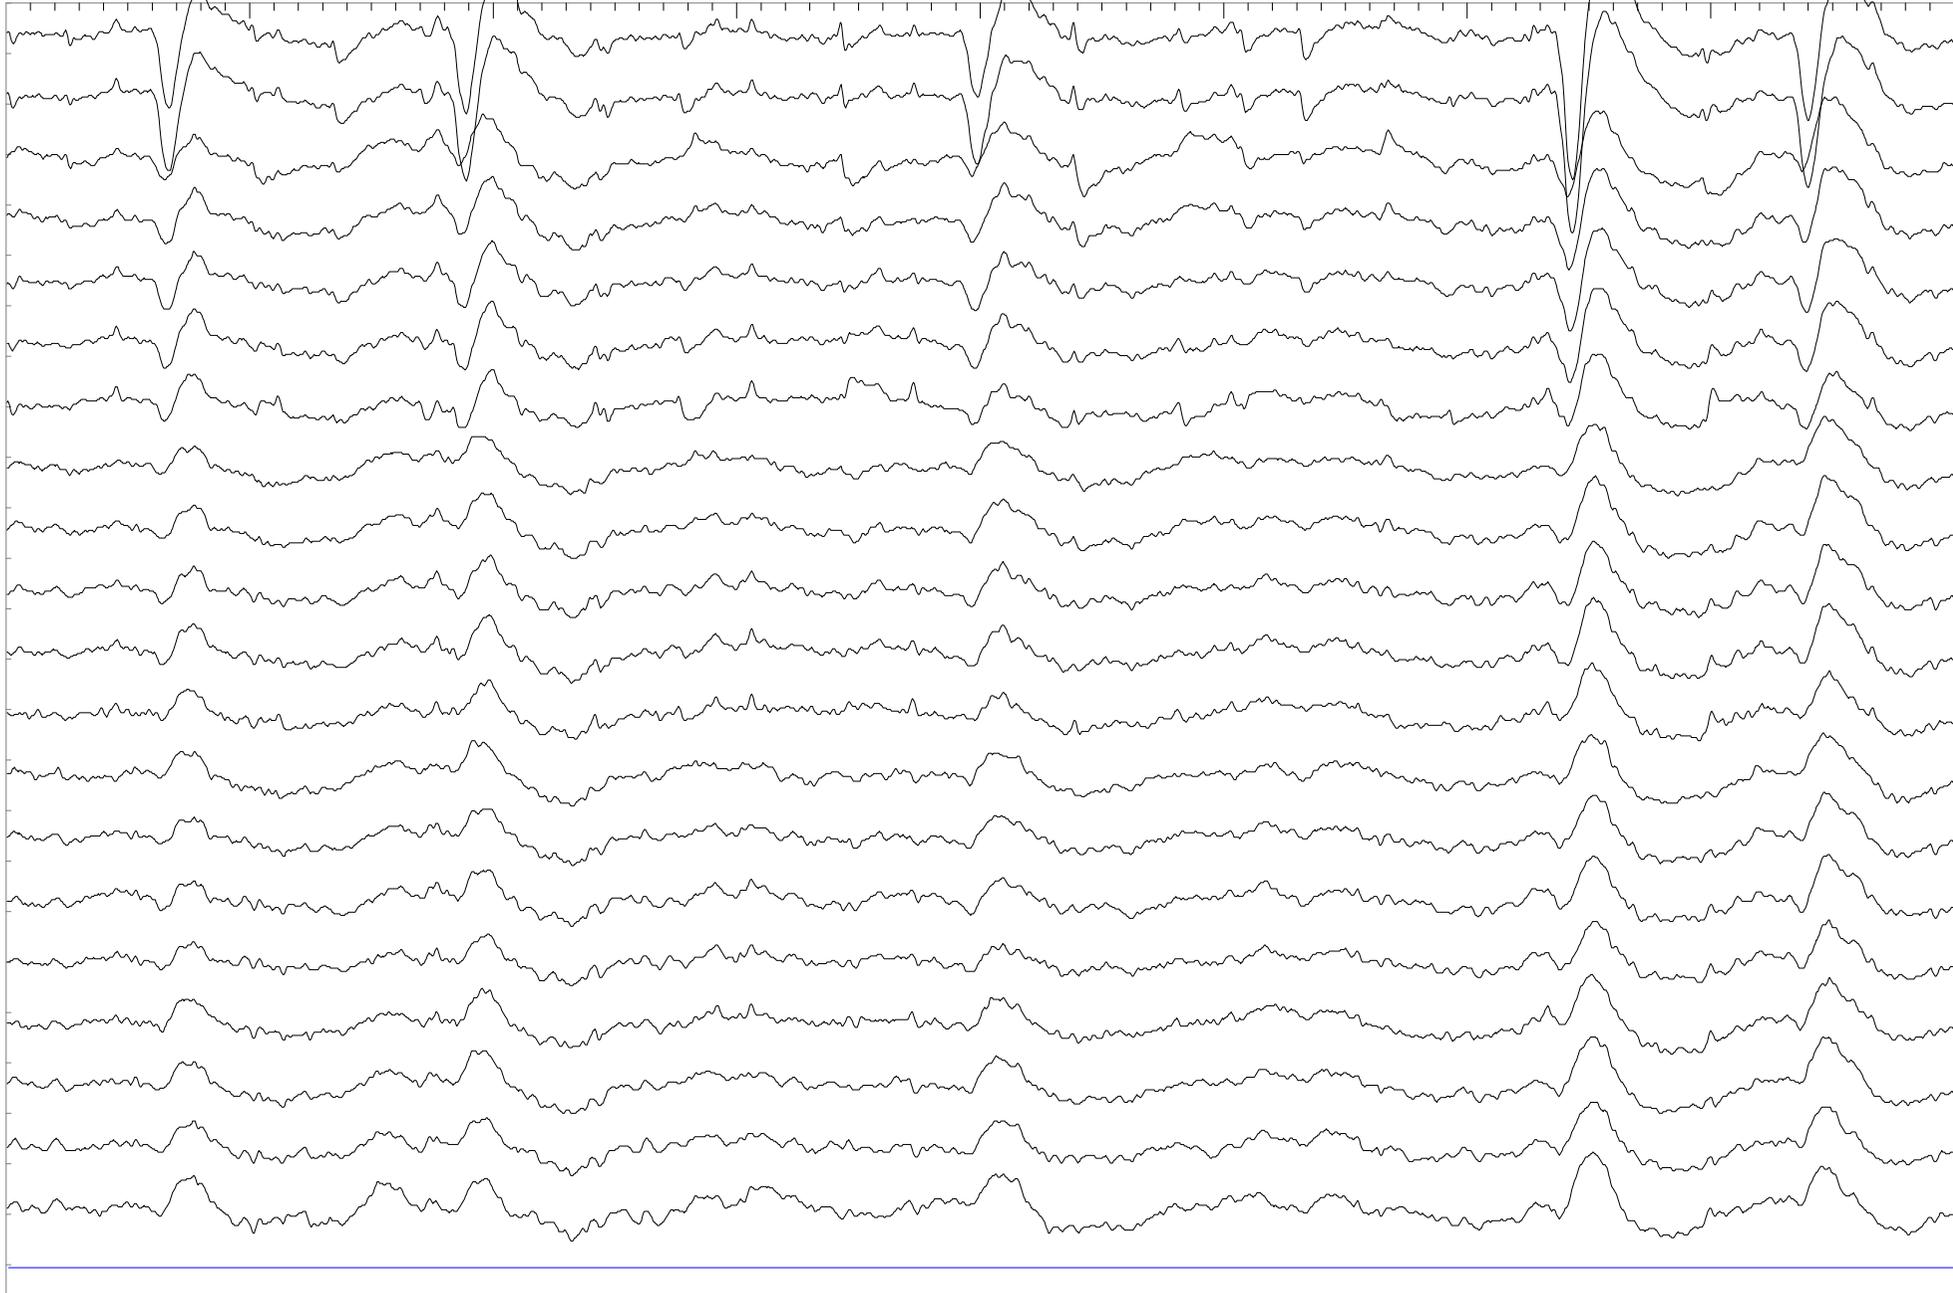

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/26

17:42:52

Olhos fechados

17:42:53

Olhos fechados

17:42:54

Olhos fechados

17:42:55

Olhos fechados

17:42:56

Olhos fechados

17:42:57

Olhos fechados

17:42:58

Olhos fechados

17:42:59

Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 17:42:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

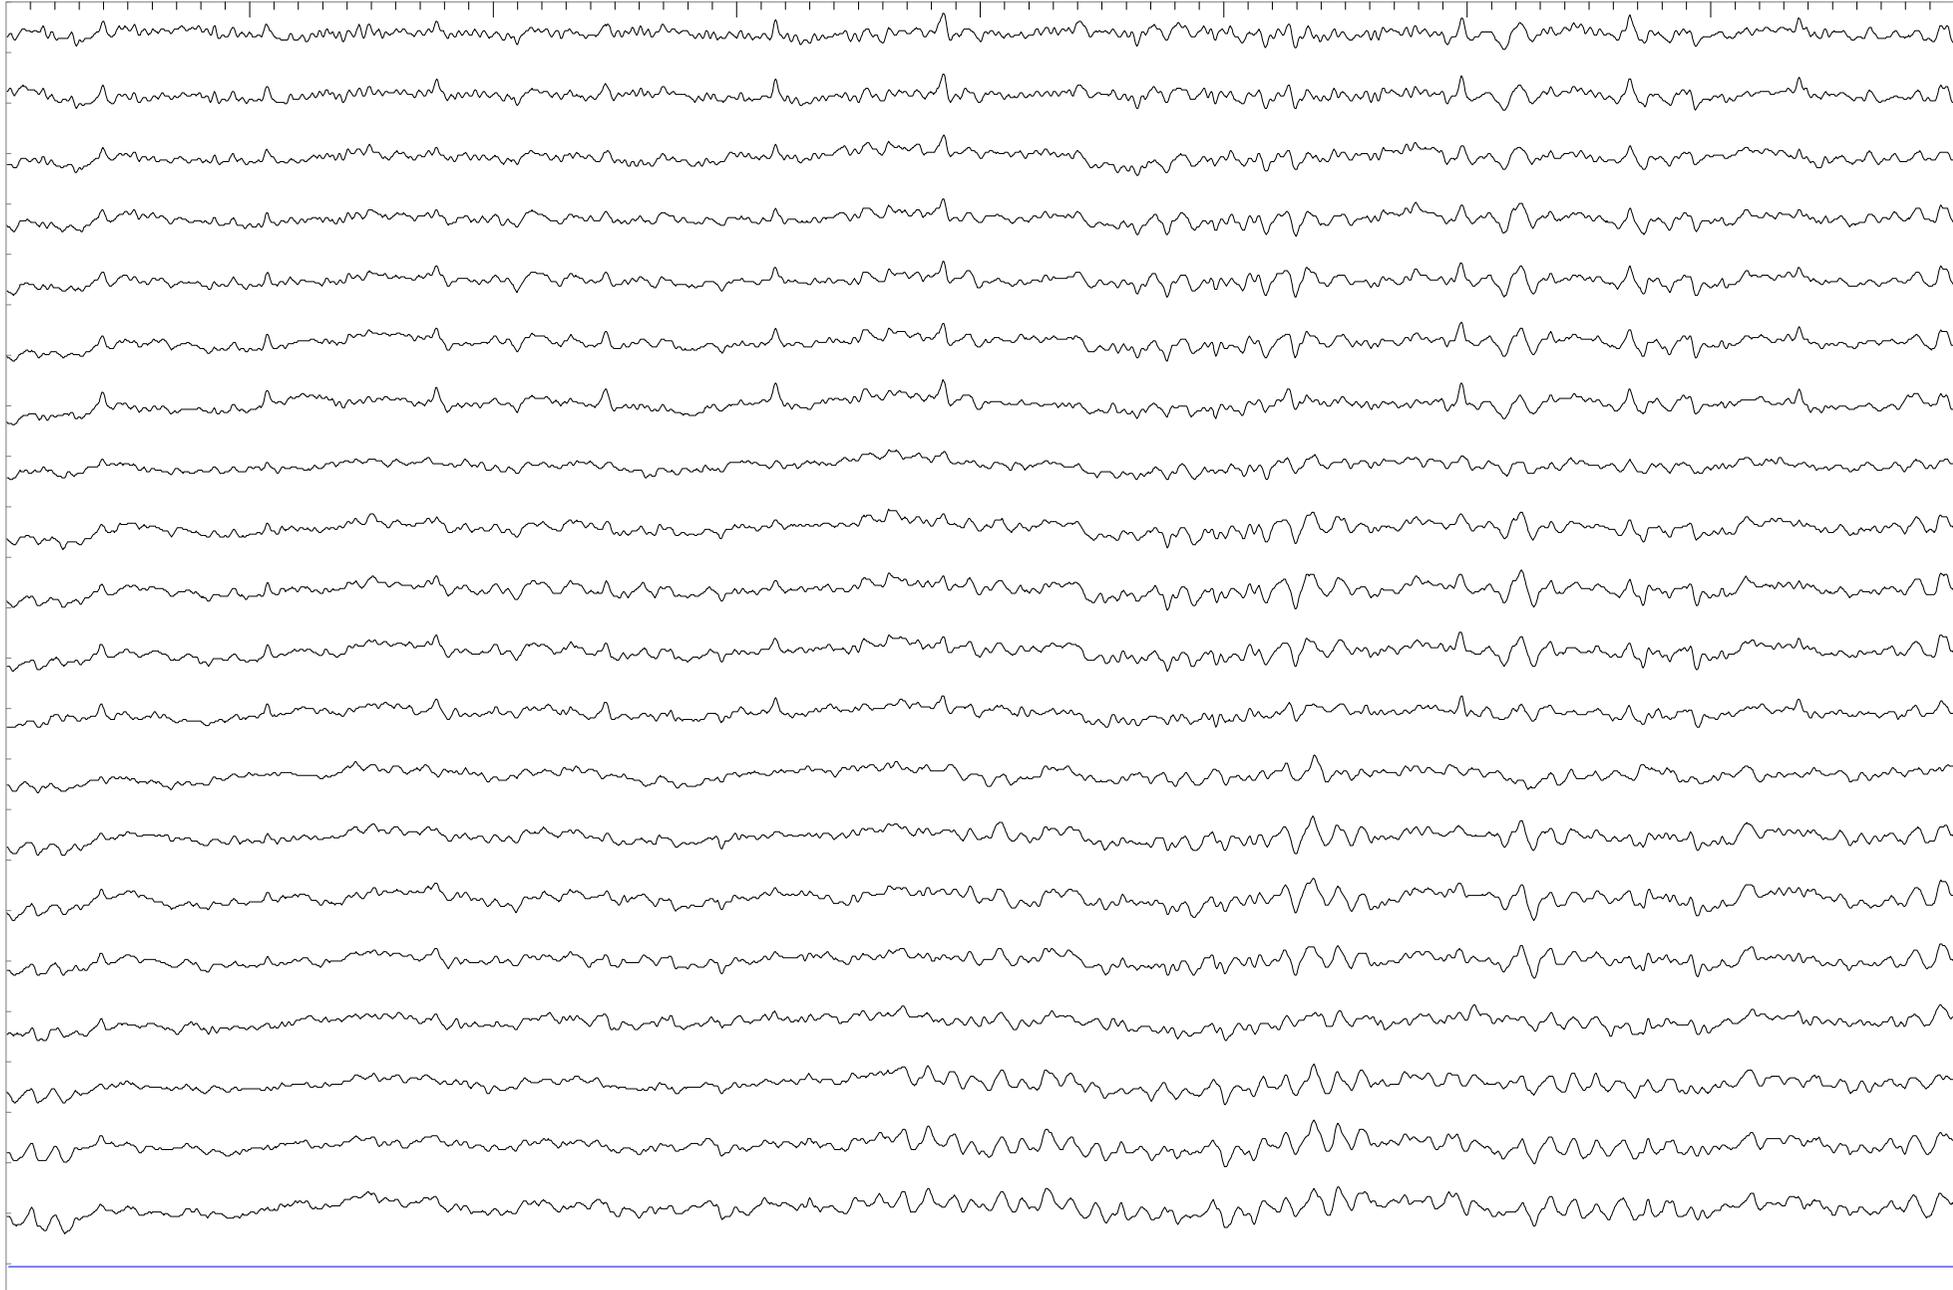

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 11/26

17:44:22

Olhos fechados

17:44:23

Olhos fechados

17:44:24

Olhos fechados

17:44:25

Vigília

17:44:26

Vigília

17:44:27

Vigília

17:44:28

Vigília

17:44:29

Vigília

Época: 11 - Horário: 17:44:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

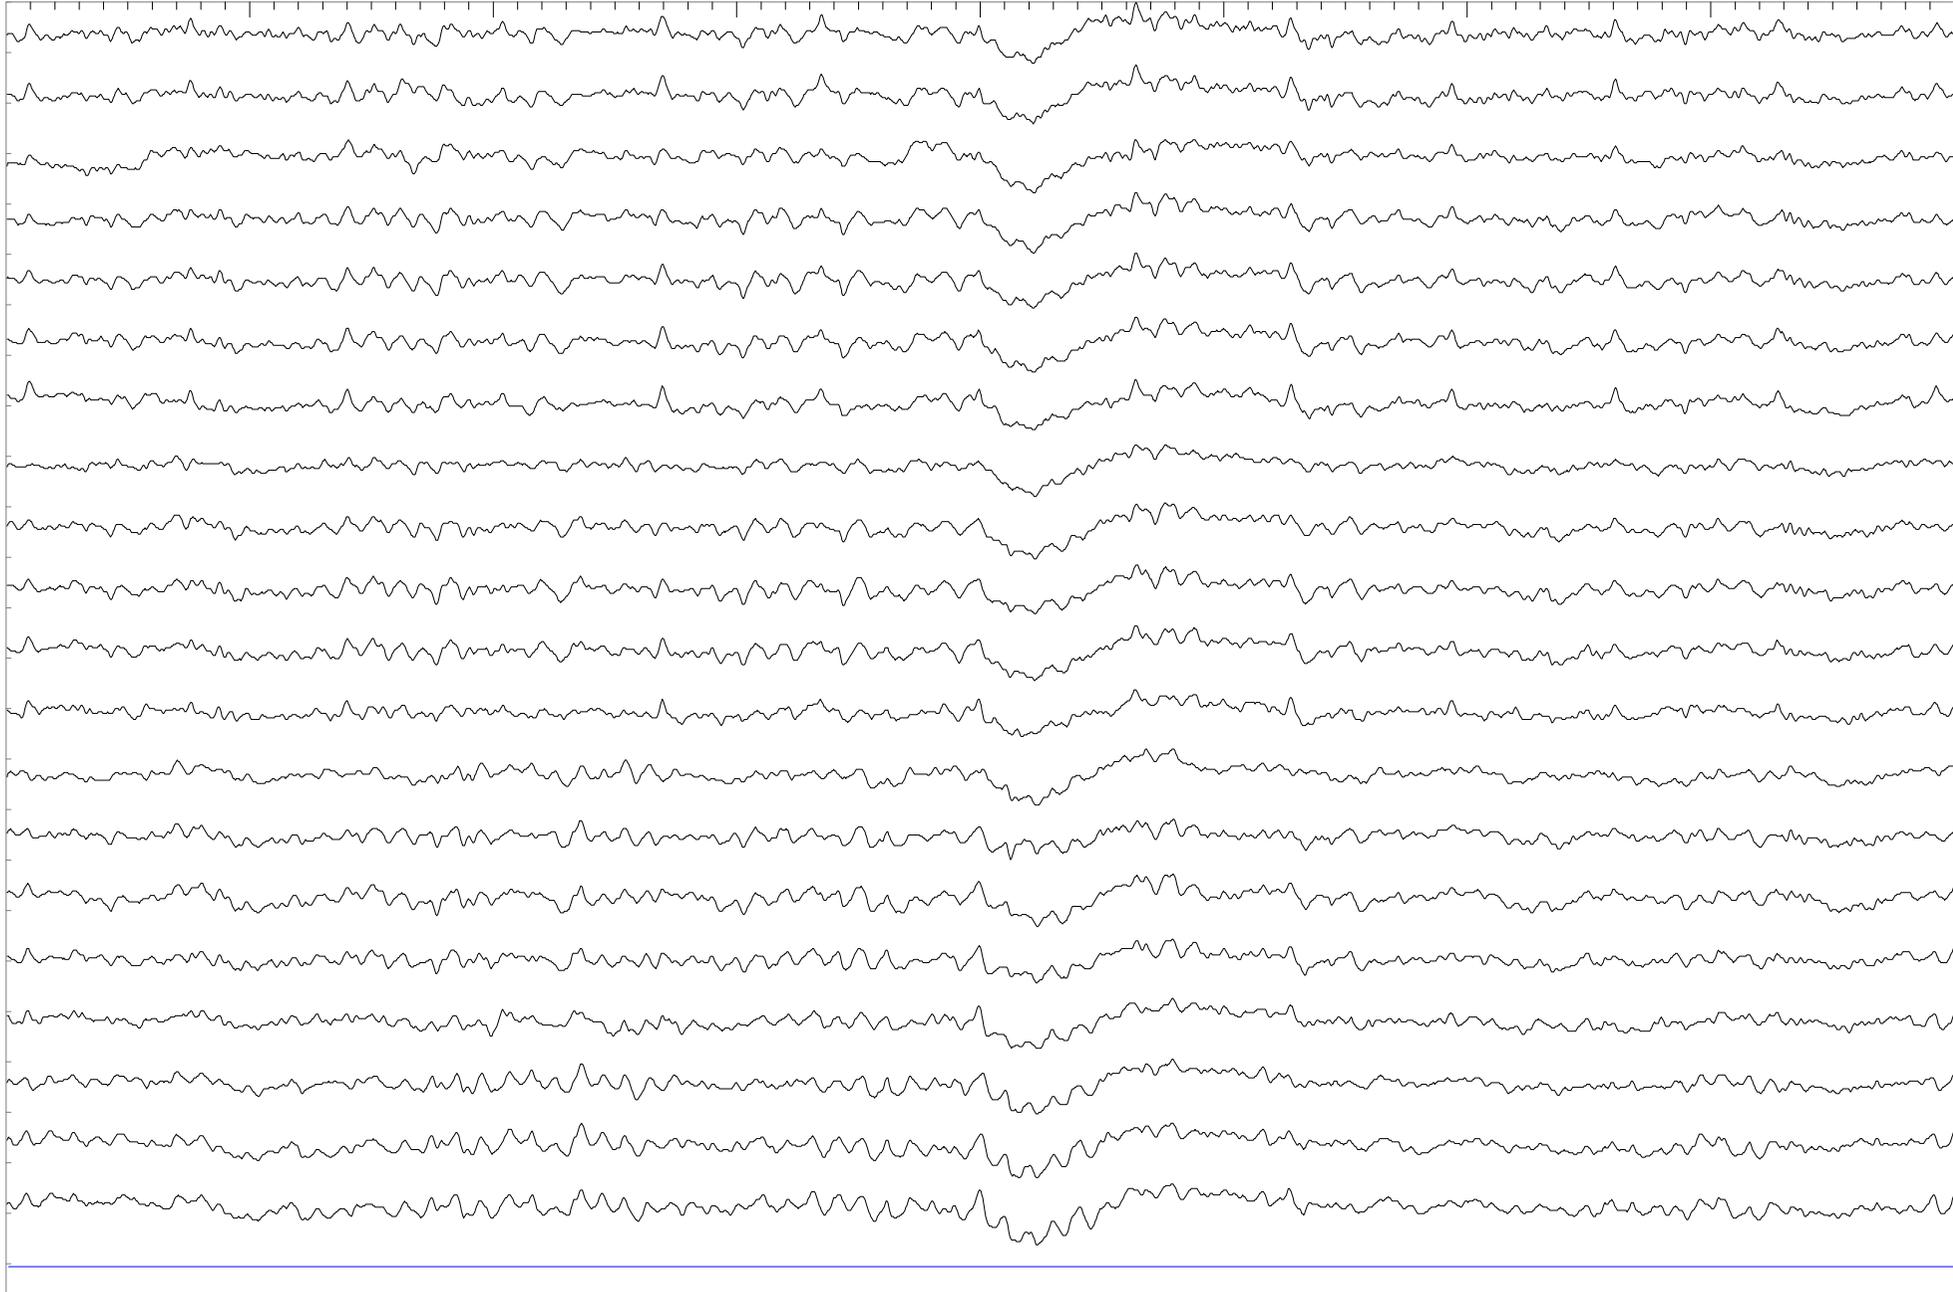


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 14/26

17:45:52 Foto Estimulação 17:45:53 Foto Estimulação 17:45:54 Foto Estimulação 17:45:55 Foto Estimulação 17:45:56 Foto Estimulação 17:45:57 Foto Estimulação 17:45:58 Foto Estimulação 17:45:59 Foto Estimulação  
Época: 14 - Horário: 17:45:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref  
FP2 - Ref  
F7 - Ref  
F3 - Ref  
FZ - Ref  
F4 - Ref  
F8 - Ref  
T3 - Ref  
C3 - Ref  
CZ - Ref  
C4 - Ref  
T4 - Ref  
T5 - Ref  
P3 - Ref  
PZ - Ref  
P4 - Ref  
T6 - Ref  
O1 - Ref  
OZ - Ref  
O2 - Ref  
Foto - Ref

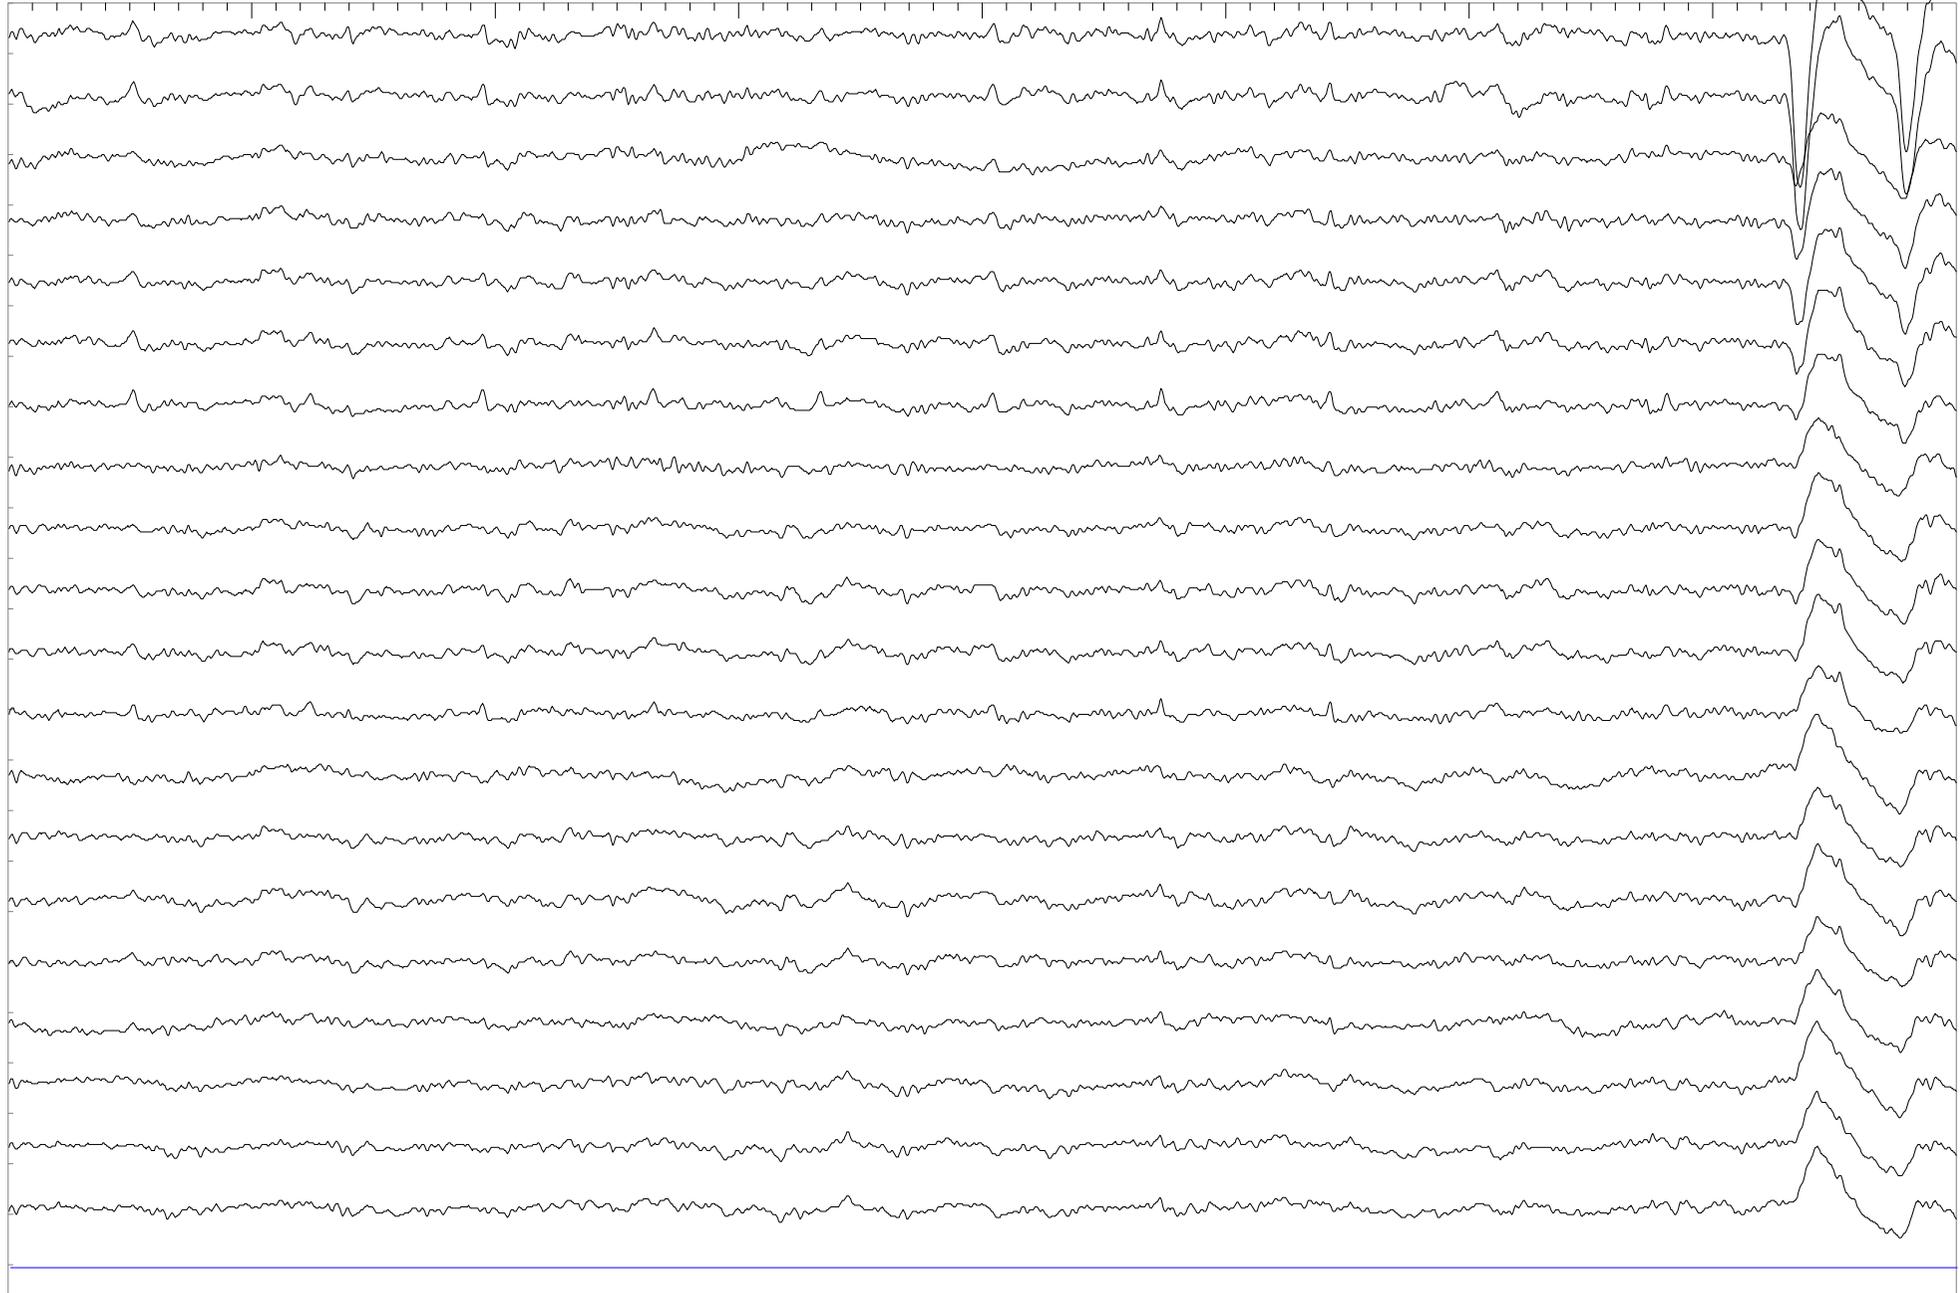

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 15/26 17:46:22 Foto Estimulação 17:46:23 Foto Estimulação 17:46:24 Foto Estimulação 17:46:25 Foto Estimulação 17:46:26 Foto Estimulação 17:46:27 Foto Estimulação 17:46:28 Foto Estimulação 17:46:29 Foto Estimulação

Época: 15 - Horário: 17:46:23 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/26

17:46:52

Vigília

17:46:53

Vigília

17:46:54

Vigília

17:46:55

Vigília

17:46:56

Vigília

17:46:57

Vigília

17:46:58

Vigília

17:46:59

Vigília

Época: 16 - Horário: 17:46:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

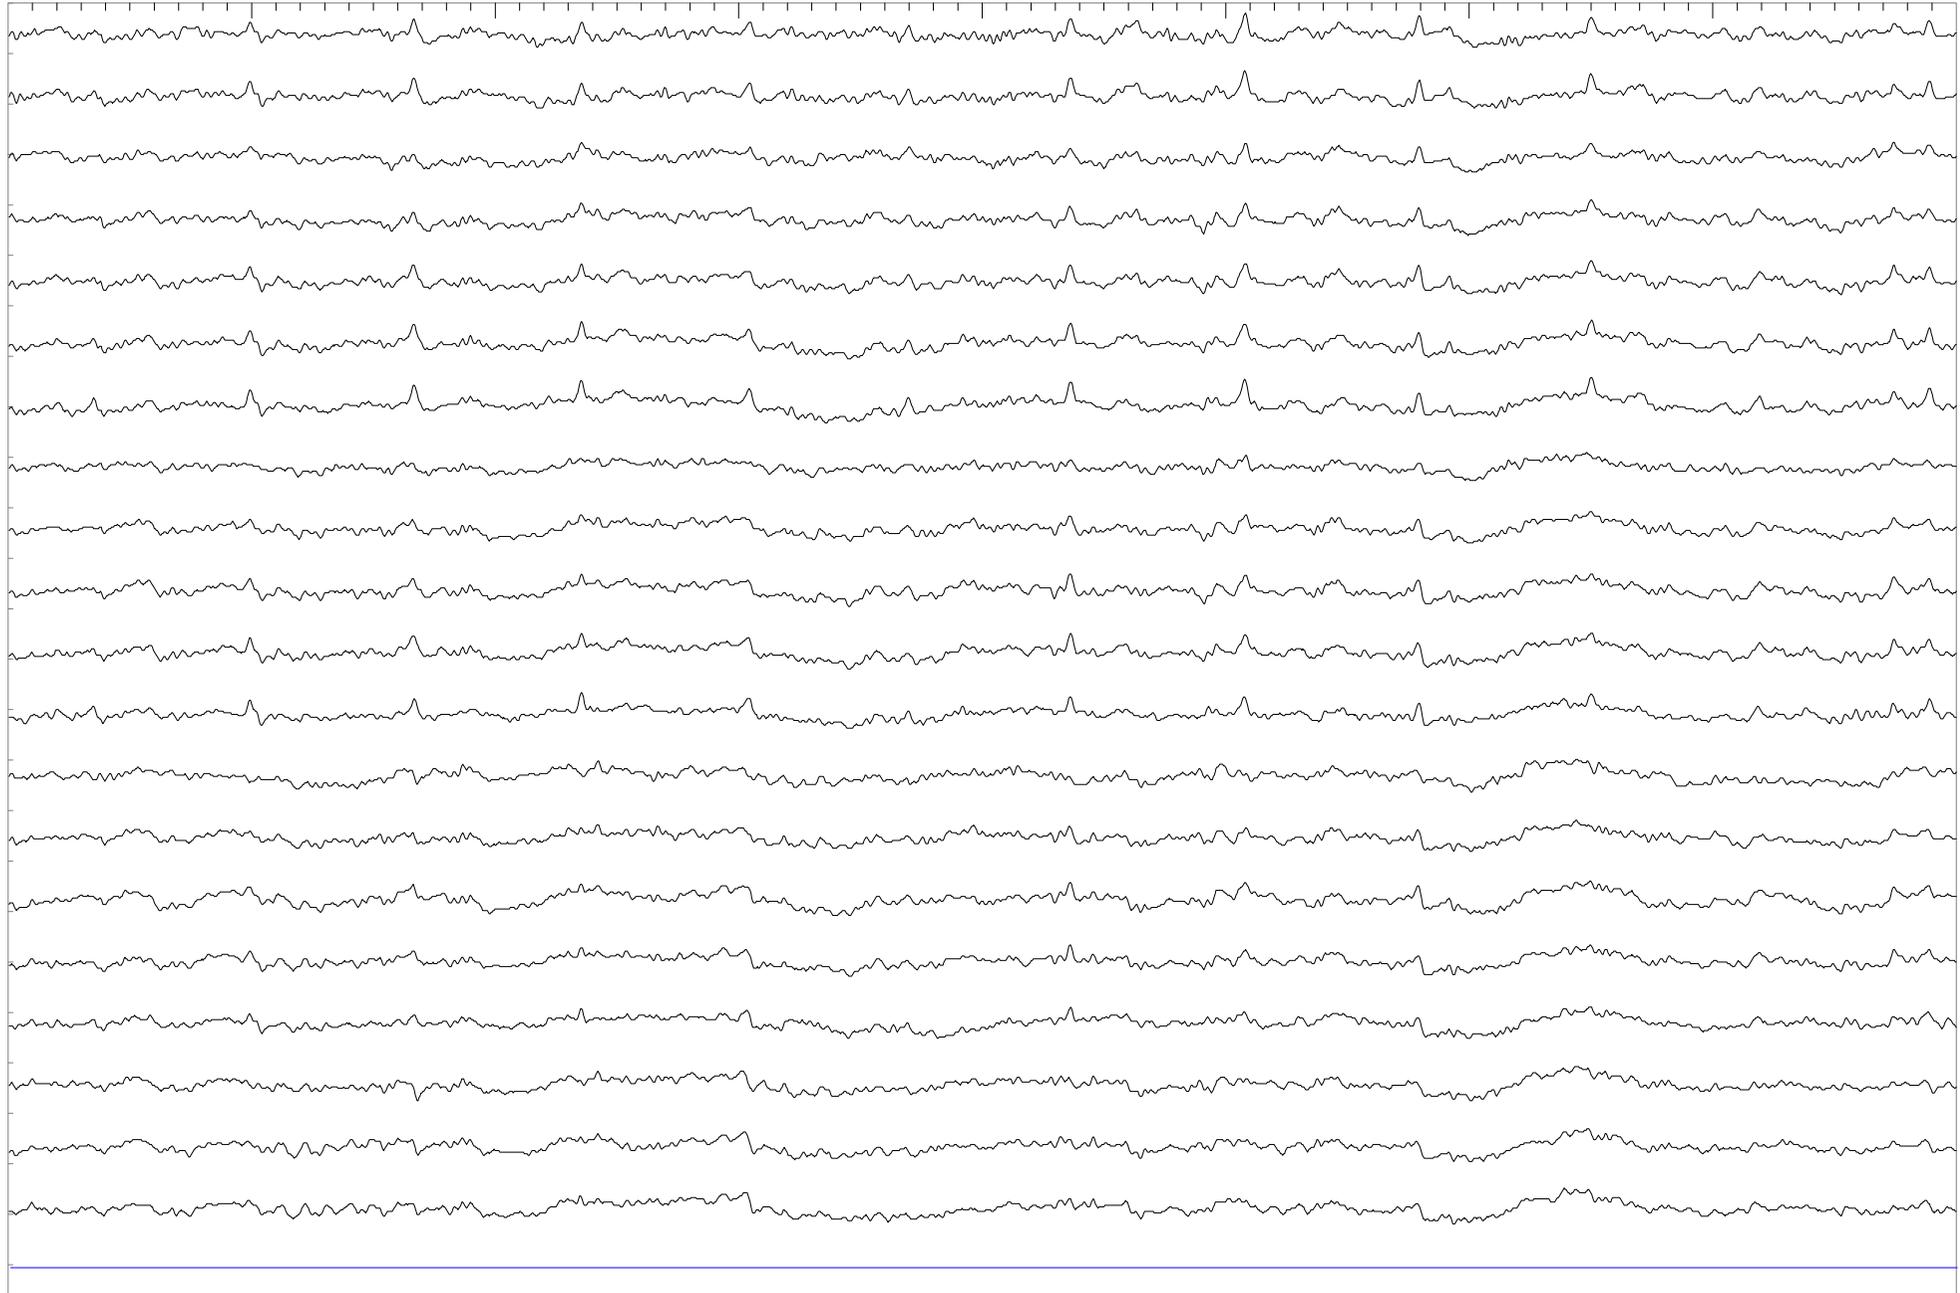

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 18/26

17:47:52

Vigília

17:47:53

Vigília

17:47:54

Vigília

17:47:55

Vigília

17:47:56

Vigília

17:47:57

Vigília

17:47:58

Vigília

17:47:59

Vigília

Época: 18 - Horário: 17:47:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

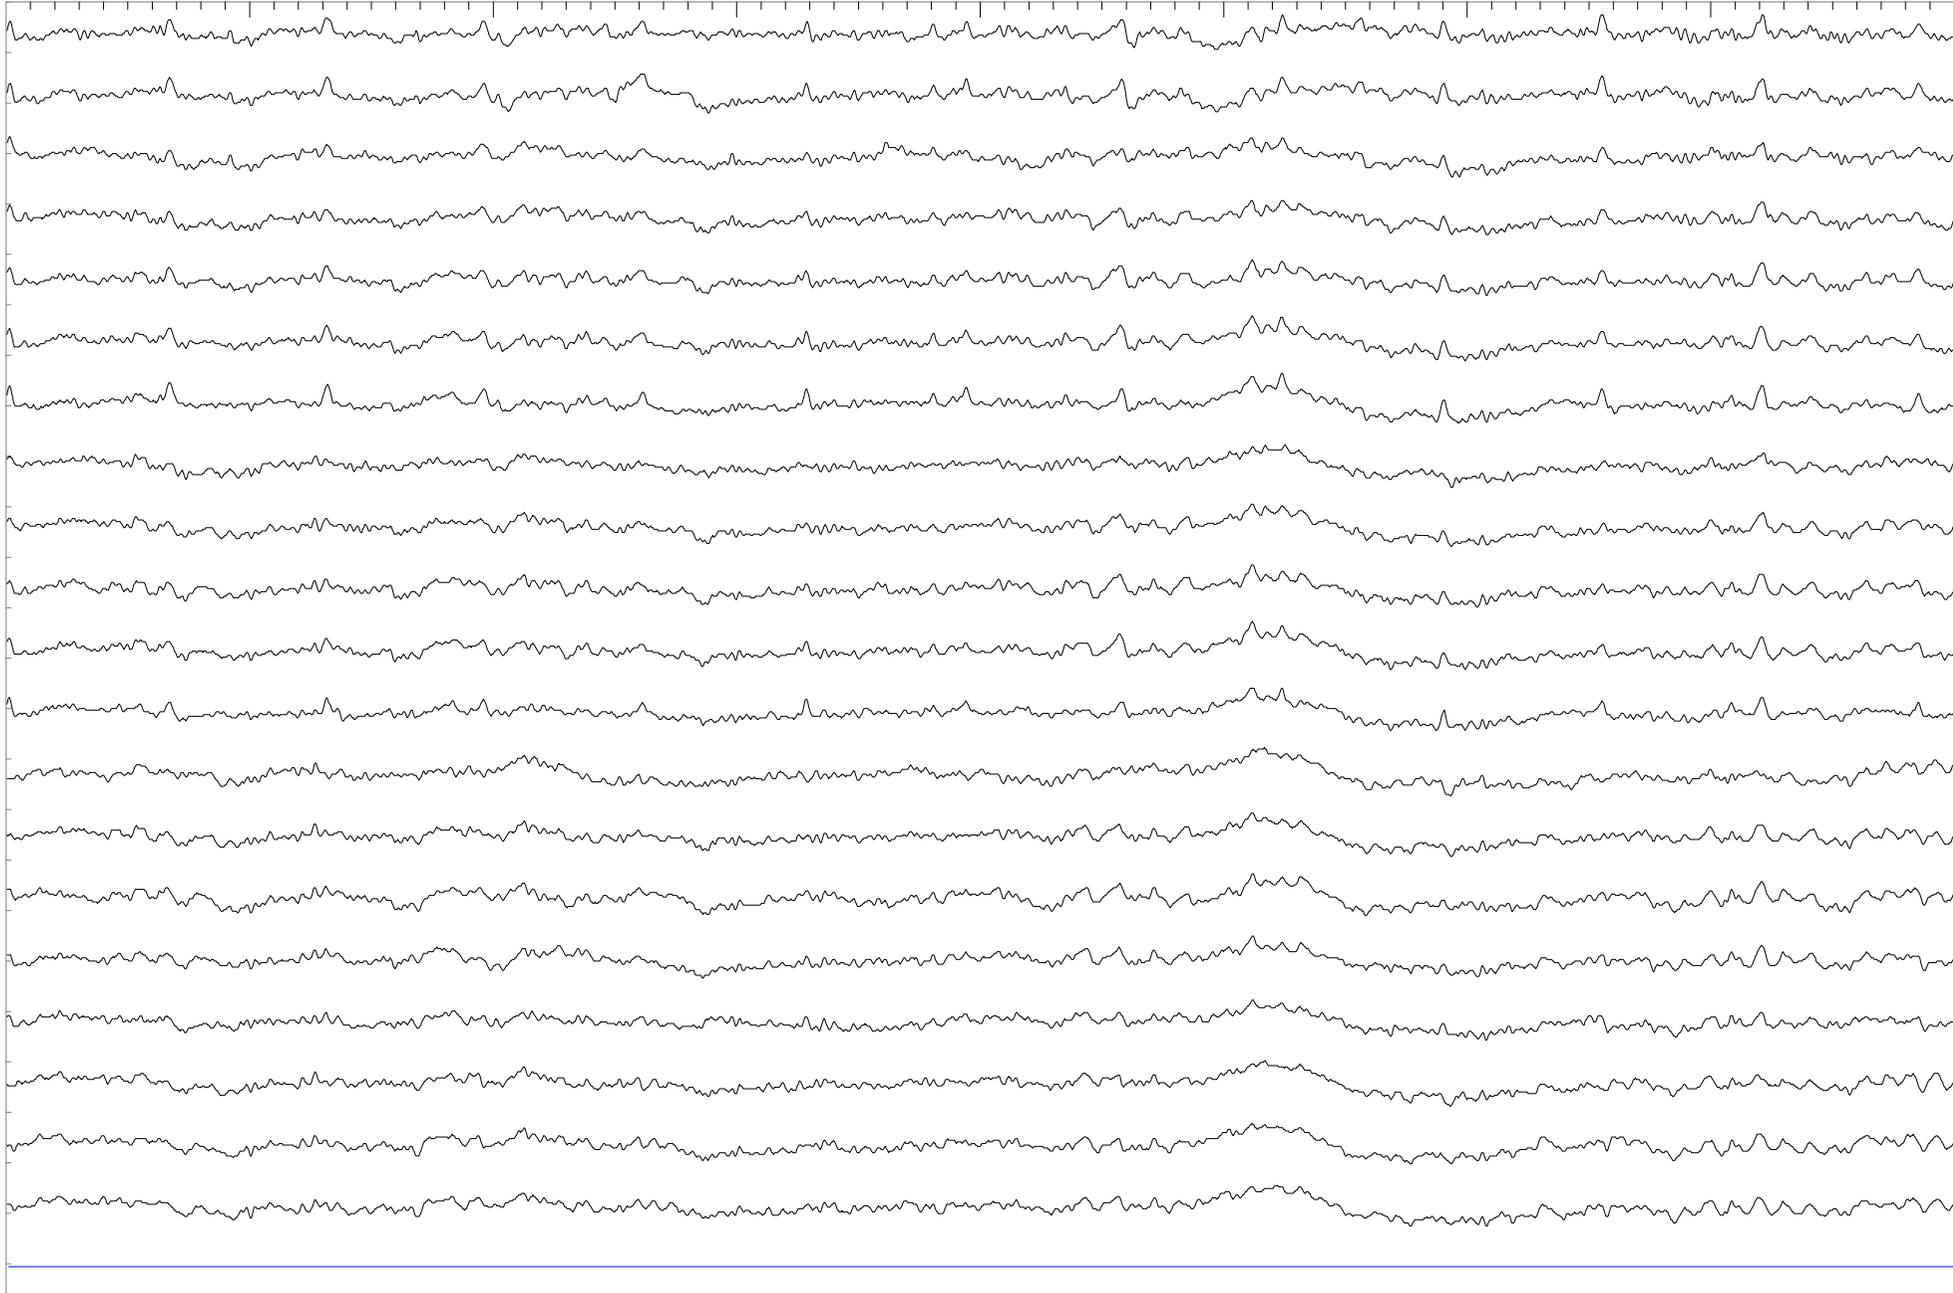

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 21/26

17:49:22

Hiperpneia

17:49:23

Hiperpneia

17:49:24

Hiperpneia

17:49:25

Hiperpneia

17:49:26

Hiperpneia

17:49:27

Hiperpneia

17:49:28

Hiperpneia

17:49:29

Hiperpneia

Época: 21 - Horário: 17:49:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

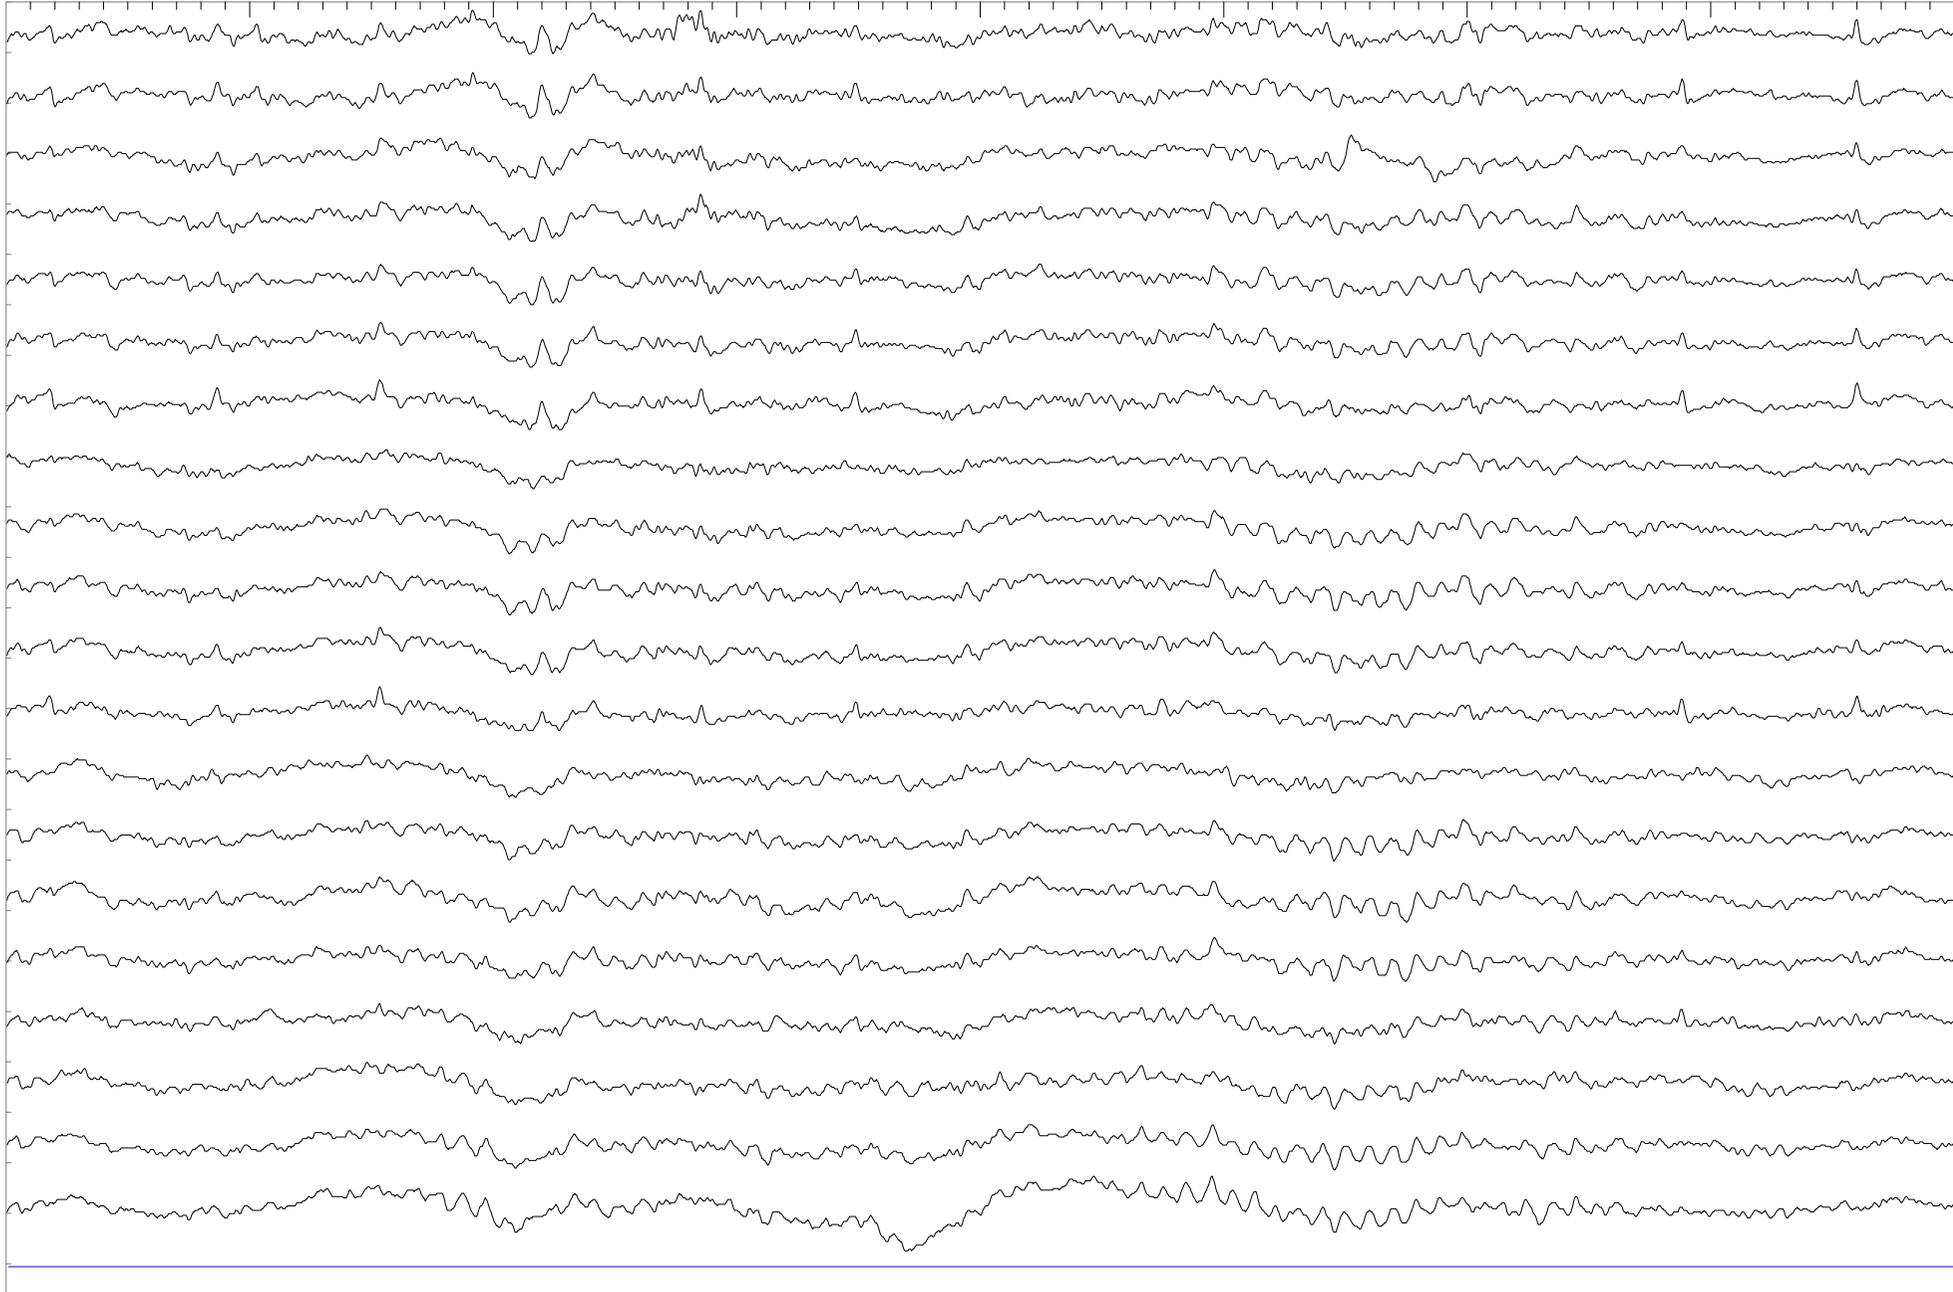

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 25/26

17:51:21

Olhos fechados

17:51:22

Olhos fechados

17:51:23

Olhos fechados

17:51:24

Olhos fechados

17:51:25

Olhos fechados

17:51:26

Olhos fechados

17:51:27

Olhos fechados

17:51:28

Olhos fechados

Época: 25 - Horário: 17:51:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref


O1 - Ref


OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

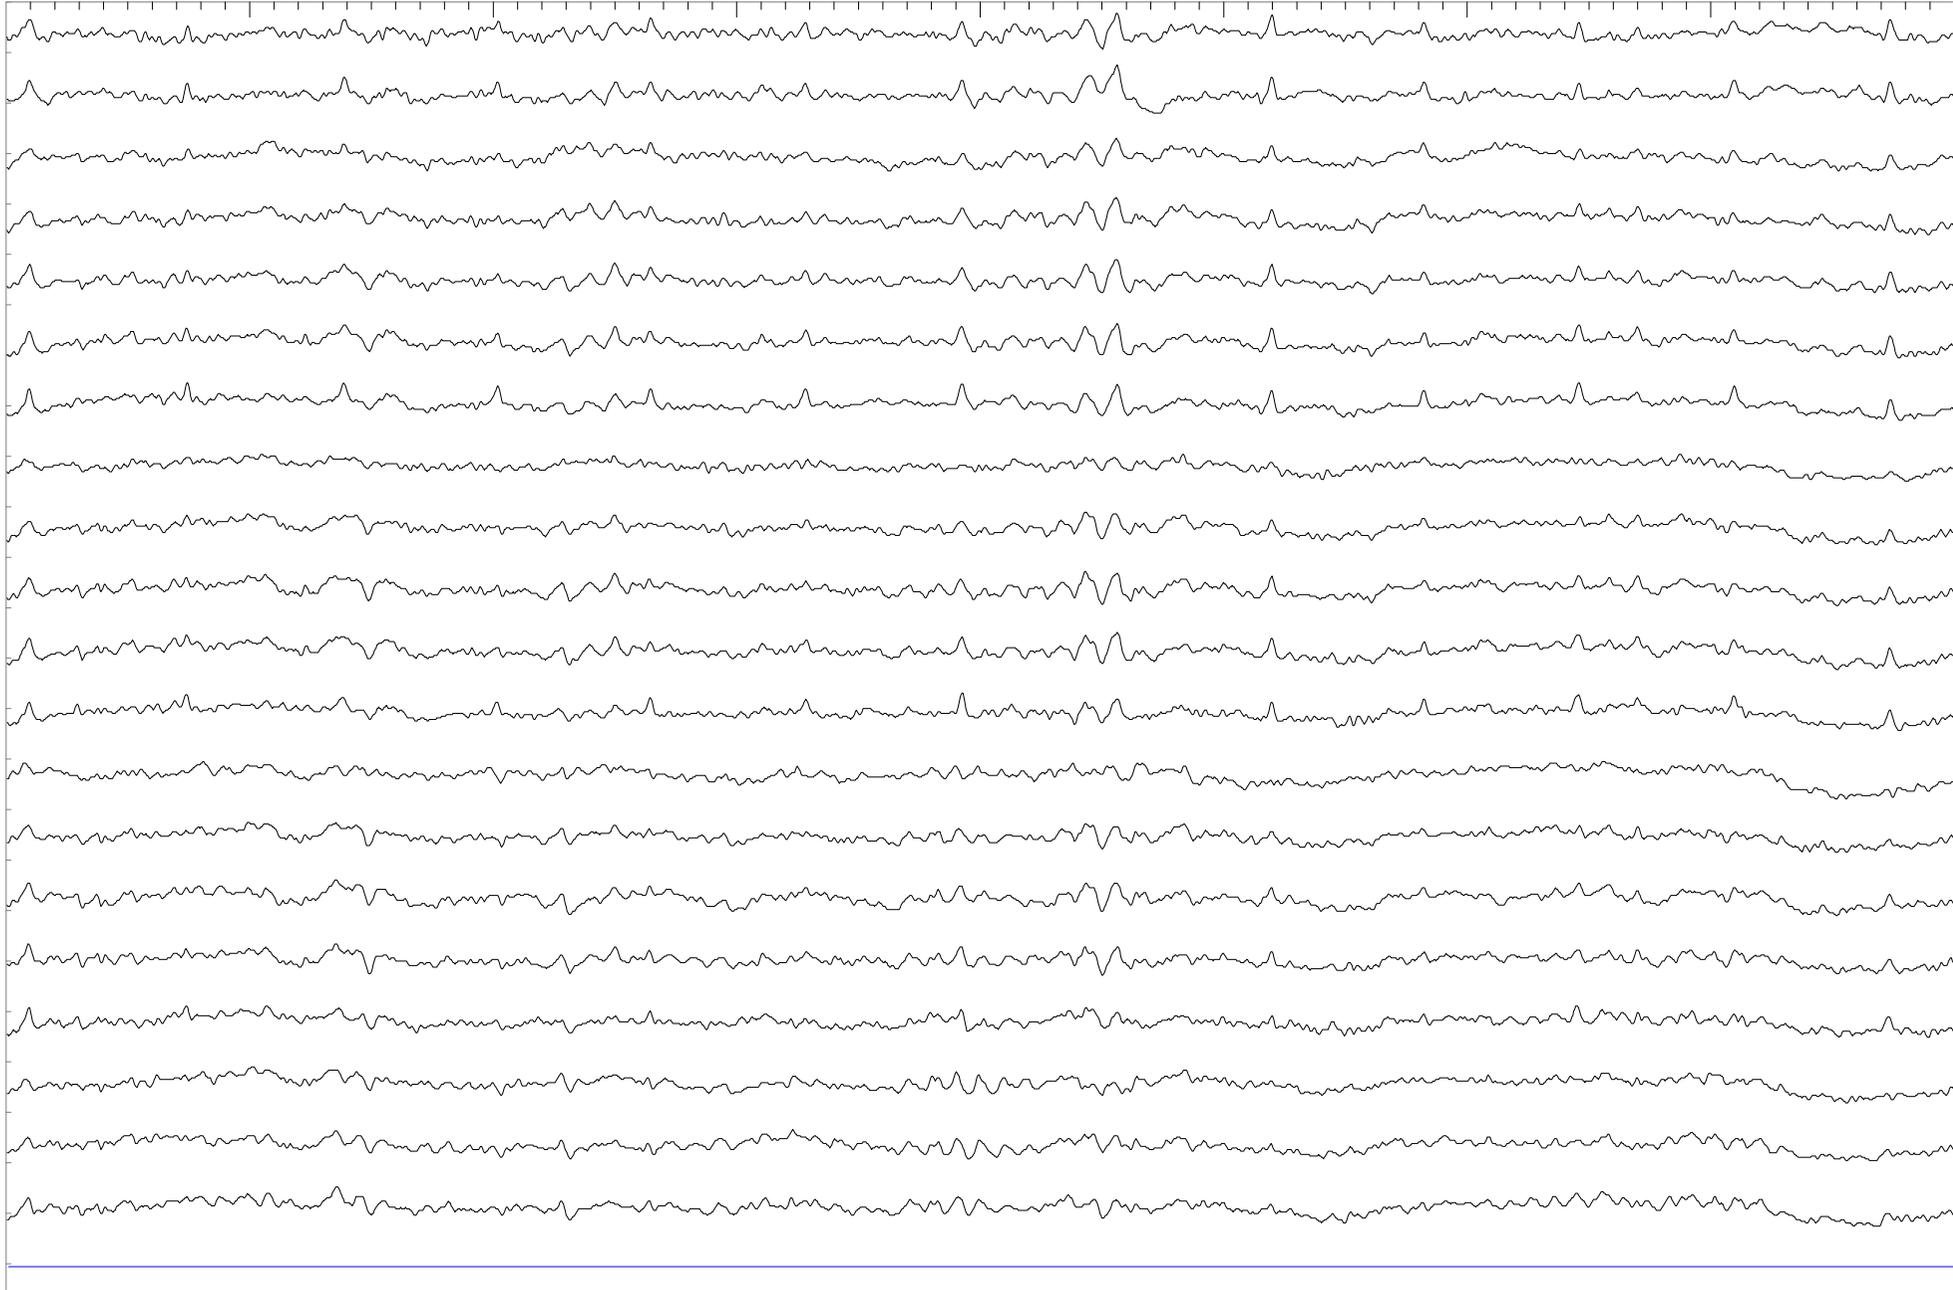

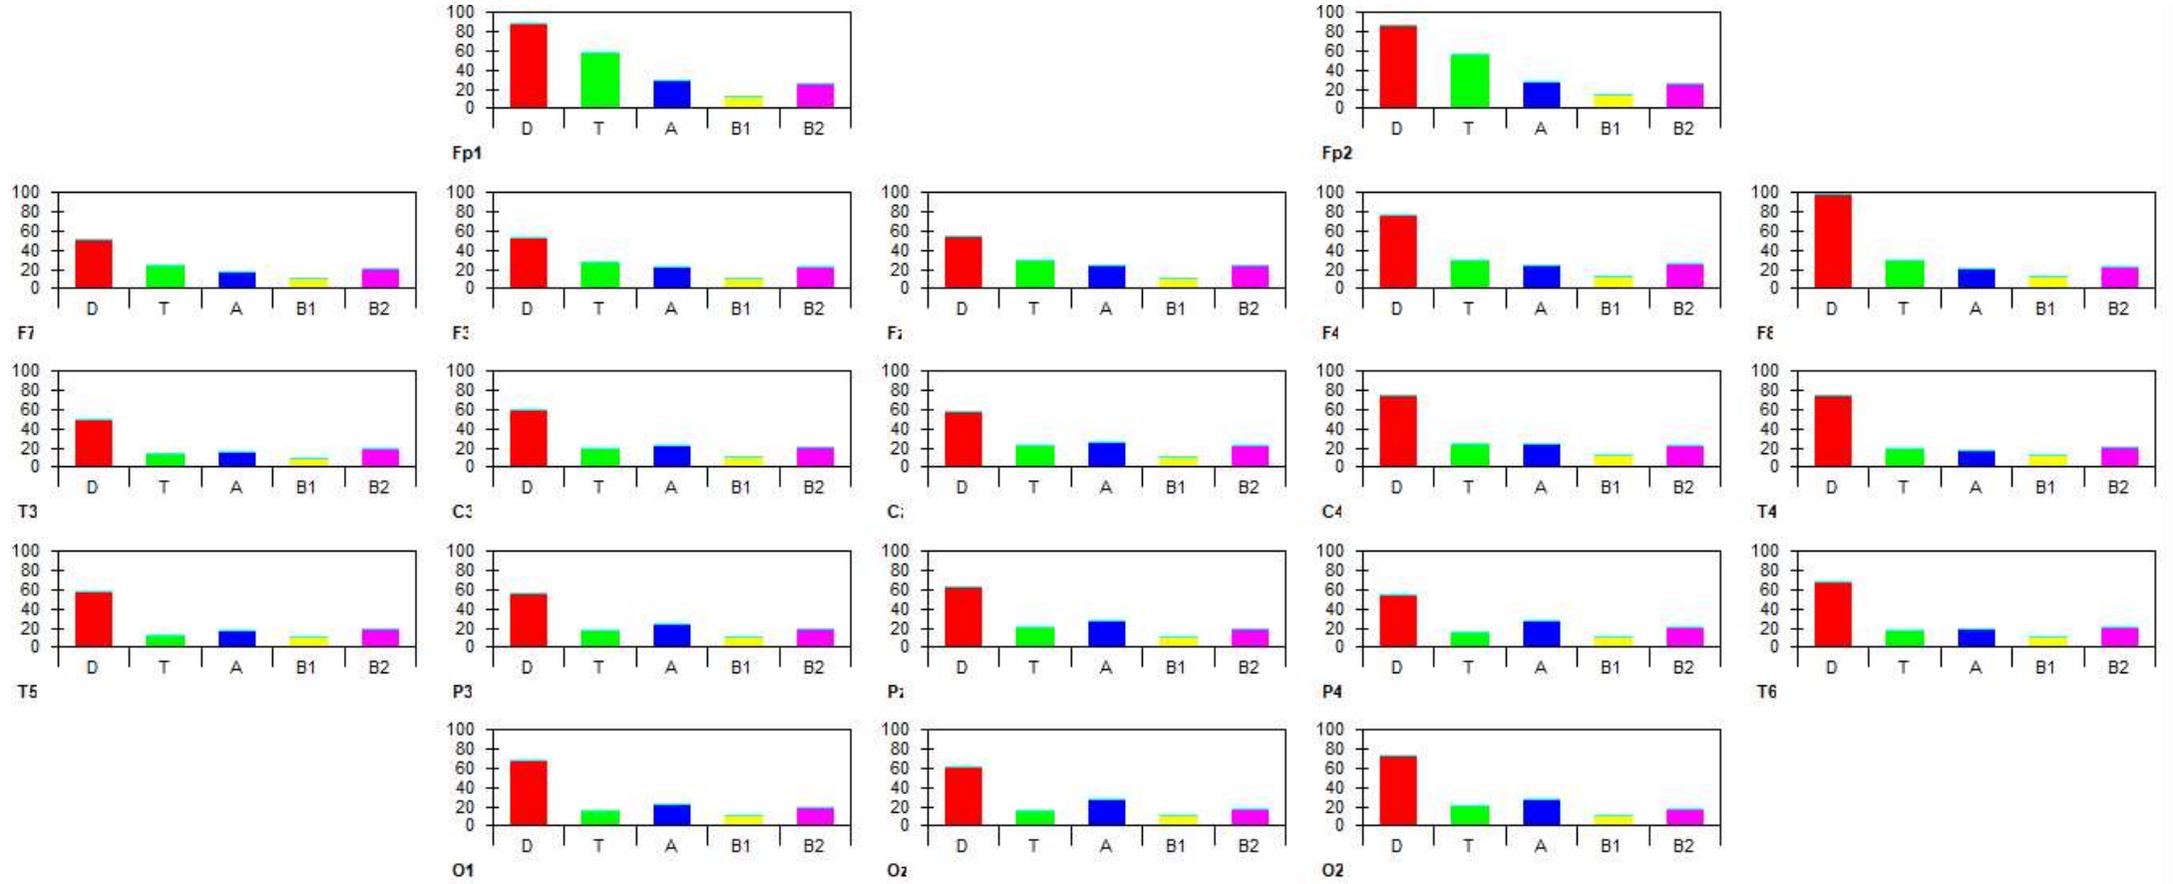

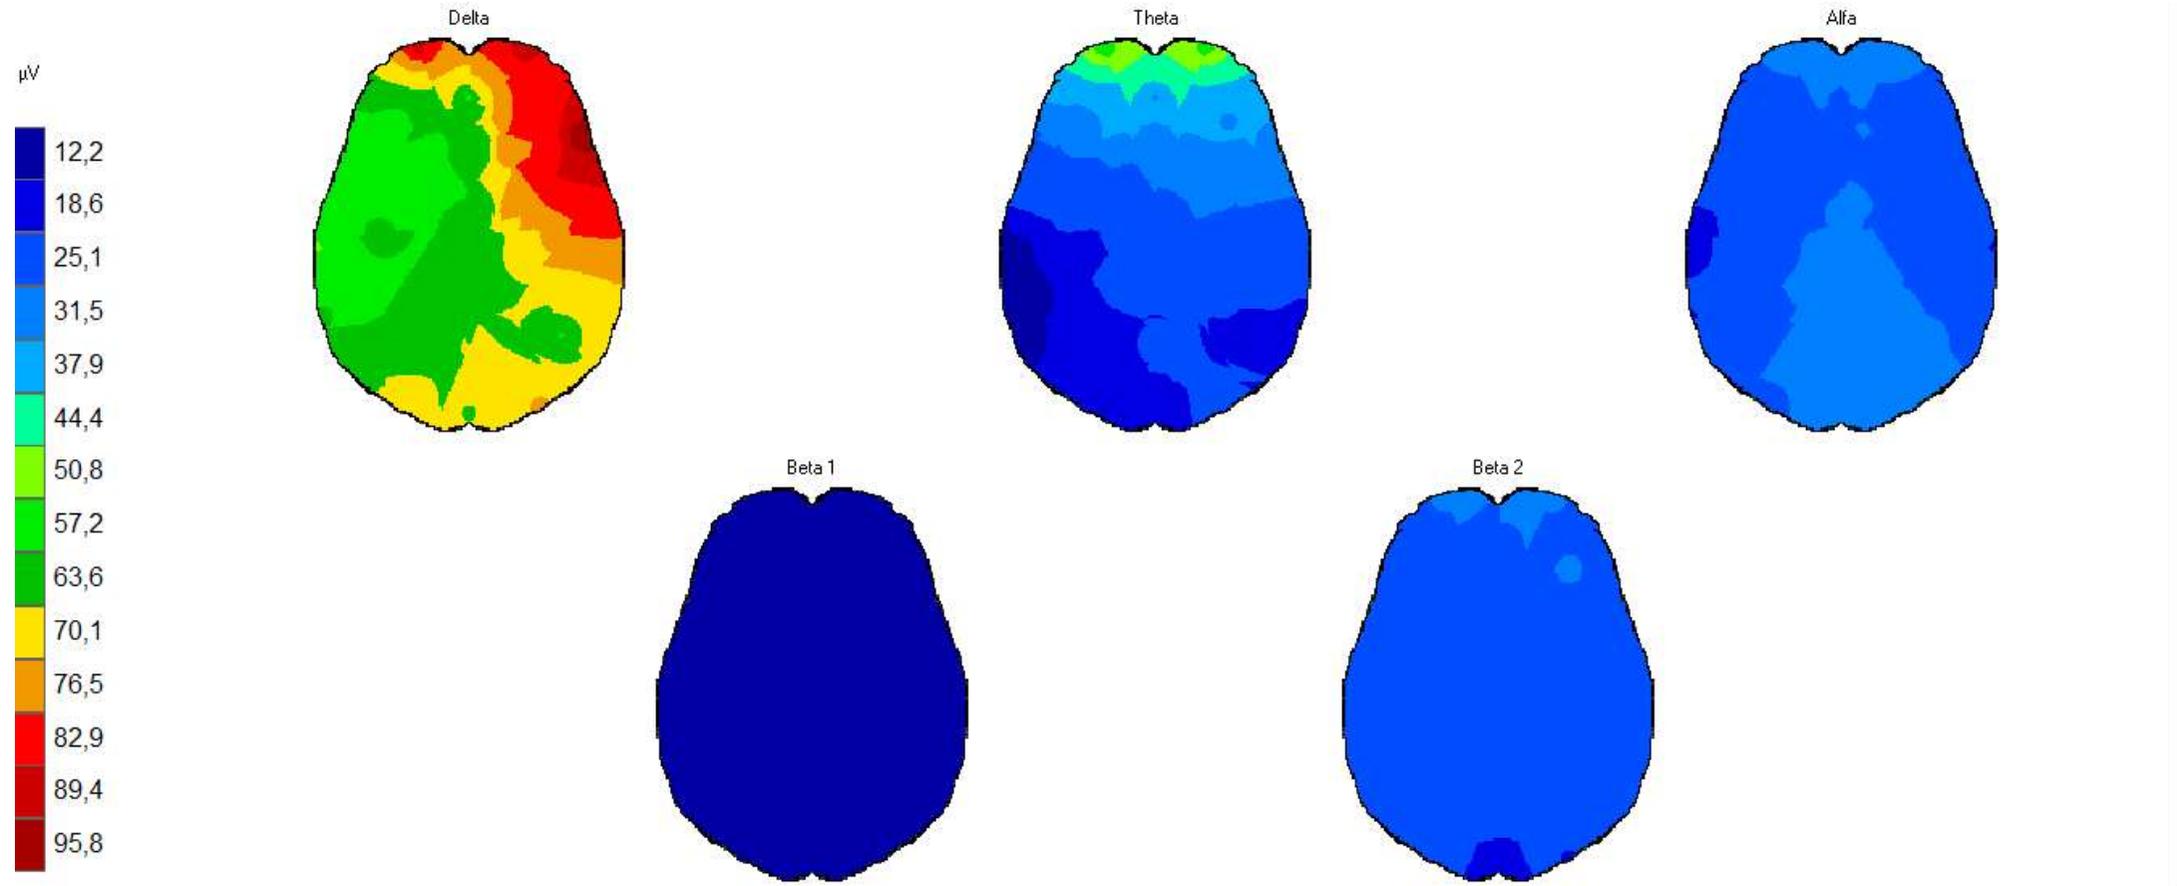

Ep1			
	F.Dom.	μV	μV %
D	2,0	88,8	41,1
T	4,0	58,1	28,9
A	9,5	29,2	13,5
B1	13,5	13,4	8,2
B2	27,5	26,5	12,3

Ep2			
	F.Dom.	μV	μV %
D	2,0	88,0	41,5
T	4,5	56,0	26,5
A	9,5	28,4	13,4
B1	13,5	13,8	6,5
B2	18,5	25,5	12,0

F7			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	51,7	41,6
T	4,5	23,9	19,2
A	10,0	18,2	14,7
B1	13,5	10,2	8,2
B2	21,5	20,2	16,3

F3			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	52,8	38,4
T	4,5	27,5	20,1
A	10,0	22,5	16,4
B1	13,5	11,1	8,1
B2	21,0	23,4	17,1

Fz			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	55,0	37,9
T	4,5	30,1	20,8
A	10,0	24,3	16,7
B1	15,5	11,5	7,9
B2	21,5	24,0	16,6

F4			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	76,4	45,6
T	4,5	29,3	17,5
A	10,0	23,9	14,2
B1	15,5	12,2	7,3
B2	21,5	25,8	15,4

F8			
	F.Dom.	μV	μV %
D	1,0	99,2	53,5
T	4,5	29,9	16,1
A	9,5	20,8	11,2
B1	15,0	12,8	6,8
B2	26,0	22,8	12,3

T3			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	49,4	46,6
T	4,5	13,6	12,7
A	10,0	15,1	14,3
B1	13,0	9,2	8,7
B2	21,0	18,7	17,6

C3			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	60,0	45,2
T	4,5	18,8	14,1
A	10,0	22,2	16,7
B1	13,5	10,5	7,9
B2	21,0	21,3	16,0

Cz			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	57,9	40,9
T	4,5	22,6	15,9
A	10,0	26,3	18,5
B1	16,0	11,5	8,1
B2	21,0	23,4	16,5

C4			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	75,4	47,5
T	4,5	23,9	15,0
A	10,0	24,0	15,1
B1	15,0	12,0	7,5
B2	21,5	23,5	14,8

T4			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	75,5	51,7
T	4,5	19,9	13,6
A	10,0	17,8	12,2
B1	15,0	12,3	8,4
B2	27,5	20,5	14,0

T5			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	58,2	49,0
T	4,0	12,3	10,4
A	10,5	18,3	15,4
B1	16,0	11,0	9,2
B2	21,5	19,0	16,0

P3			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	56,8	43,8
T	4,5	16,9	13,0
A	10,0	25,0	19,3
B1	16,0	10,9	8,4
B2	21,5	20,1	15,5

Pz			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	64,0	44,5
T	4,5	20,4	14,1
A	10,0	28,1	19,5
B1	15,0	11,5	8,0
B2	21,5	20,1	13,9

P4			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	55,5	41,8
T	4,5	16,8	12,6
A	10,0	27,3	20,5
B1	15,0	11,7	8,8
B2	21,5	21,6	16,2

T6			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	69,0	49,8
T	4,5	17,7	12,8
A	10,5	20,0	14,4
B1	15,0	11,5	8,3
B2	18,5	20,5	14,8

O1			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	68,9	50,2
T	4,5	15,4	11,2
A	10,5	23,2	16,9
B1	13,5	11,0	8,1
B2	21,5	18,7	13,7

Oz			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	61,9	45,8
T	4,5	16,5	12,2
A	10,5	27,9	20,8
B1	16,5	11,0	8,2
B2	21,5	17,9	13,3

O2			
	F.Dom.	μV	μV %
D	,5	74,1	48,7
T	4,5	20,6	13,6
A	10,5	27,8	18,3
B1	16,5	11,4	7,5
B2	21,5	18,3	12,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %												
FP1	2,0	88,8	41,1	4,0	58,1	26,9	9,5	29,2	13,5	13,5	13,4	6,2	27,5	26,5	12,3
FP2	2,0	88,0	41,5	4,5	56,0	26,5	9,5	28,4	13,4	13,5	13,8	6,5	18,5	25,5	12,0
F7	,5	51,7	41,6	4,5	23,9	19,2	10,0	18,2	14,7	13,5	10,2	8,2	21,5	20,2	16,3
F3	,5	52,6	38,4	4,5	27,5	20,1	10,0	22,5	16,4	13,5	11,1	8,1	21,0	23,4	17,1
FZ	,5	55,0	37,9	4,5	30,1	20,8	10,0	24,3	16,7	15,5	11,5	7,9	21,5	24,0	16,6
F4	,5	76,4	45,6	4,5	29,3	17,5	10,0	23,9	14,2	15,5	12,2	7,3	21,5	25,8	15,4
F8	1,0	99,2	53,5	4,5	29,9	16,1	9,5	20,8	11,2	15,0	12,6	6,8	26,0	22,8	12,3
T3	,5	49,4	46,6	4,5	13,5	12,7	10,0	15,1	14,3	13,0	9,2	8,7	21,0	18,7	17,6
C3	,5	60,0	45,2	4,5	18,8	14,1	10,0	22,2	16,7	13,5	10,5	7,9	21,0	21,3	16,0
CZ	,5	57,9	40,9	4,5	22,6	15,9	10,0	26,3	18,5	16,0	11,5	8,1	21,0	23,4	16,5
C4	,5	75,4	47,5	4,5	23,9	15,0	10,0	24,0	15,1	15,0	12,0	7,5	21,5	23,5	14,8
T4	,5	75,5	51,7	4,5	19,9	13,6	10,0	17,8	12,2	15,0	12,3	8,4	27,5	20,5	14,0
T5	,5	58,2	49,0	4,0	12,3	10,4	10,5	18,3	15,4	16,0	11,0	9,2	21,5	19,0	16,0
P3	,5	56,8	43,8	4,5	16,9	13,0	10,0	25,0	19,3	16,0	10,9	8,4	21,5	20,1	15,5
PZ	,5	64,0	44,5	4,5	20,4	14,1	10,0	28,1	19,5	15,0	11,5	8,0	21,5	20,1	13,9
P4	,5	55,5	41,8	4,5	16,8	12,6	10,0	27,3	20,5	15,0	11,7	8,8	21,5	21,6	16,2
T6	,5	69,0	49,8	4,5	17,7	12,8	10,5	20,0	14,4	15,0	11,5	8,3	18,5	20,5	14,8
O1	,5	68,9	50,2	4,5	15,4	11,2	10,5	23,2	16,9	13,5	11,0	8,1	21,5	18,7	13,7
OZ	,5	61,9	45,8	4,5	16,5	12,2	10,5	27,9	20,6	16,5	11,0	8,2	21,5	17,9	13,3
O2	,5	74,1	48,7	4,5	20,6	13,6	10,5	27,8	18,3	16,5	11,4	7,5	21,5	18,3	12,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %												
FP1	2,0	88,8	41,1	4,0	58,1	26,9	9,5	29,2	13,5	13,5	13,4	6,2	27,5	26,5	12,3
FP2	2,0	88,0	41,5	4,5	56,0	26,5	9,5	28,4	13,4	13,5	13,8	6,5	18,5	25,5	12,0
F7	,5	51,7	41,6	4,5	23,9	19,2	10,0	18,2	14,7	13,5	10,2	8,2	21,5	20,2	16,3
F3	,5	52,6	38,4	4,5	27,5	20,1	10,0	22,5	16,4	13,5	11,1	8,1	21,0	23,4	17,1
FZ	,5	55,0	37,9	4,5	30,1	20,8	10,0	24,3	16,7	15,5	11,5	7,9	21,5	24,0	16,6
F4	,5	76,4	45,6	4,5	29,3	17,5	10,0	23,9	14,2	15,5	12,2	7,3	21,5	25,8	15,4
F8	1,0	99,2	53,5	4,5	29,9	16,1	9,5	20,8	11,2	15,0	12,6	6,8	26,0	22,8	12,3
T3	,5	49,4	46,6	4,5	13,5	12,7	10,0	15,1	14,3	13,0	9,2	8,7	21,0	18,7	17,6
C3	,5	60,0	45,2	4,5	18,8	14,1	10,0	22,2	16,7	13,5	10,5	7,9	21,0	21,3	16,0
CZ	,5	57,9	40,9	4,5	22,6	15,9	10,0	26,3	18,5	16,0	11,5	8,1	21,0	23,4	16,5
C4	,5	75,4	47,5	4,5	23,9	15,0	10,0	24,0	15,1	15,0	12,0	7,5	21,5	23,5	14,8
T4	,5	75,5	51,7	4,5	19,9	13,6	10,0	17,8	12,2	15,0	12,3	8,4	27,5	20,5	14,0
T5	,5	58,2	49,0	4,0	12,3	10,4	10,5	18,3	15,4	16,0	11,0	9,2	21,5	19,0	16,0
P3	,5	56,8	43,8	4,5	16,9	13,0	10,0	25,0	19,3	16,0	10,9	8,4	21,5	20,1	15,5
PZ	,5	64,0	44,5	4,5	20,4	14,1	10,0	28,1	19,5	15,0	11,5	8,0	21,5	20,1	13,9
P4	,5	55,5	41,8	4,5	16,8	12,6	10,0	27,3	20,5	15,0	11,7	8,8	21,5	21,6	16,2
T6	,5	69,0	49,8	4,5	17,7	12,8	10,5	20,0	14,4	15,0	11,5	8,3	18,5	20,5	14,8
O1	,5	68,9	50,2	4,5	15,4	11,2	10,5	23,2	16,9	13,5	11,0	8,1	21,5	18,7	13,7
OZ	,5	61,9	45,8	4,5	16,5	12,2	10,5	27,9	20,6	16,5	11,0	8,2	21,5	17,9	13,3
O2	,5	74,1	48,7	4,5	20,6	13,6	10,5	27,8	18,3	16,5	11,4	7,5	21,5	18,3	12,0

## Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	17:39:23	02:34	Olhos abertos
6	17:41:56	02:29	Olhos fechados
11	17:44:25	01:07	Vigília
13	17:45:32	01:11	Foto Estimulação
13	17:45:35	00:00	Foto 1 hz
13	17:45:40	00:00	Foto 3 hz
13	17:45:46	00:00	Foto 6 hz
13	17:45:51	00:00	Foto Desativado
13	17:45:51	00:00	Foto 1 hz
14	17:45:56	00:00	Foto 3 hz
14	17:46:01	00:00	Foto 6 hz
14	17:46:06	00:00	Foto Desativado
14	17:46:08	00:00	Foto 1 hz
14	17:46:13	00:00	Foto 3 hz
14	17:46:18	00:00	Foto 6 hz
15	17:46:43	01:39	Vigília
15	17:46:23	00:00	Foto Desativado
15	17:46:23	00:00	Foto 1 hz
15	17:46:28	00:00	Foto 3 hz
15	17:46:33	00:00	Foto 6 hz
15	17:46:38	00:00	Foto Desativado
19	17:48:22	01:13	Hiperpneia
21	17:49:35	01:09	Pós hiperpneia
23	17:50:44	00:06	Vigília
23	17:50:50	01:29	Olhos fechados