


16:45:00 Olhos abertos 16:45:00 Olhos abertos 16:45:01 Olhos abertos 16:45:02 Olhos abertos 16:45:03 Olhos abertos 16:45:04 Olhos abertos 16:45:05 Olhos abertos 16:45:06 Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 16:45:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

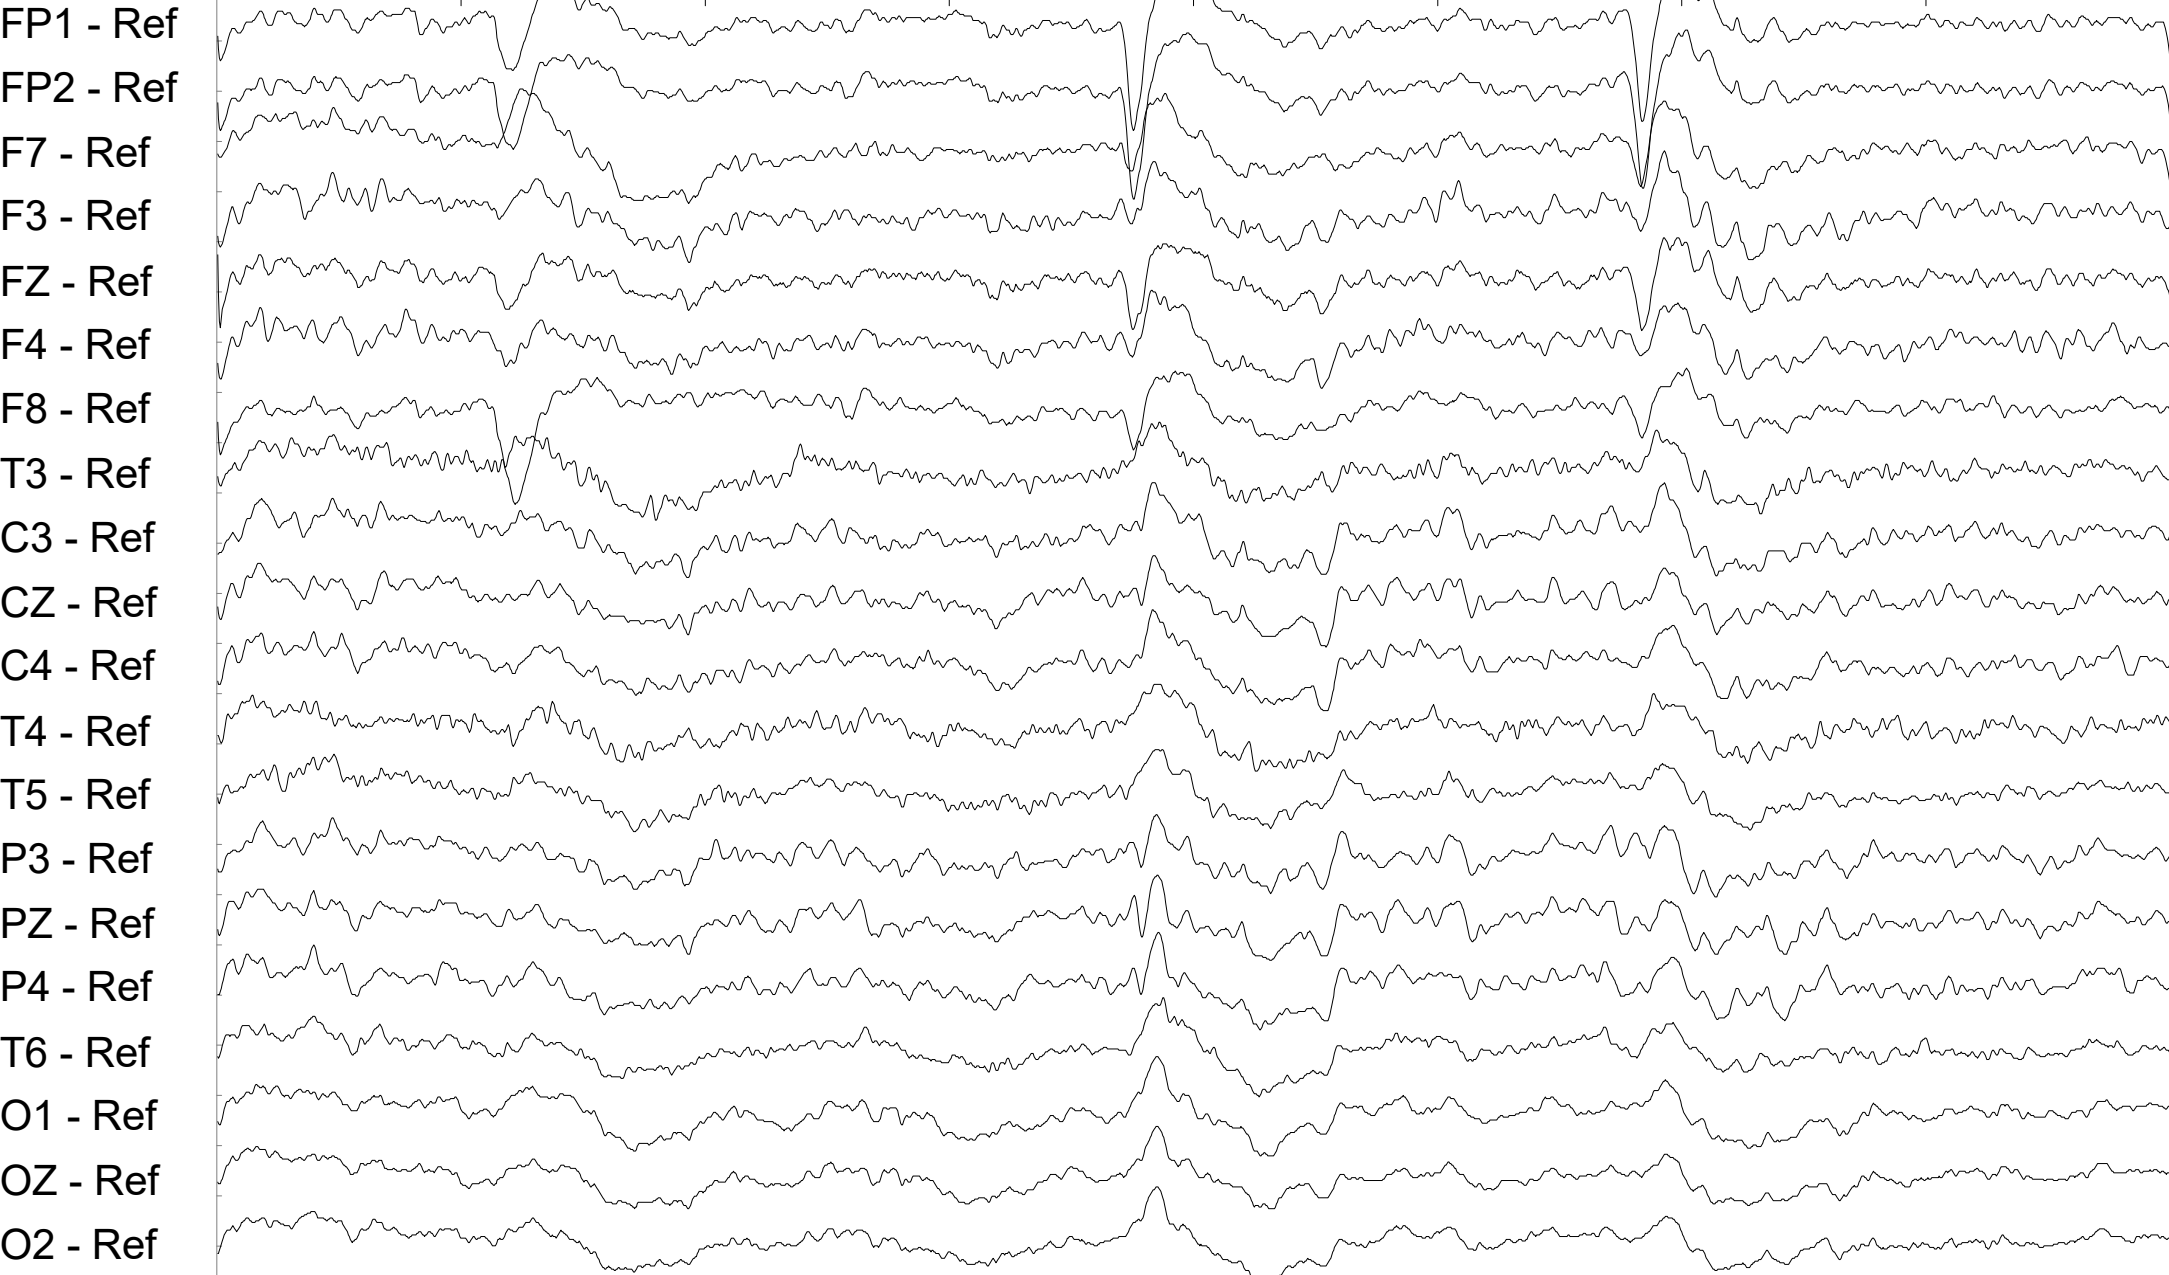

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

16:45:59 Olhos abertos 16:46:00 Olhos abertos 16:46:01 Olhos abertos 16:46:02 Olhos abertos 16:46:03 Olhos abertos 16:46:04 Olhos abertos 16:46:05 Olhos abertos 16:46:06 Olhos abertos
Época: 3 - Horário: 16:46:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

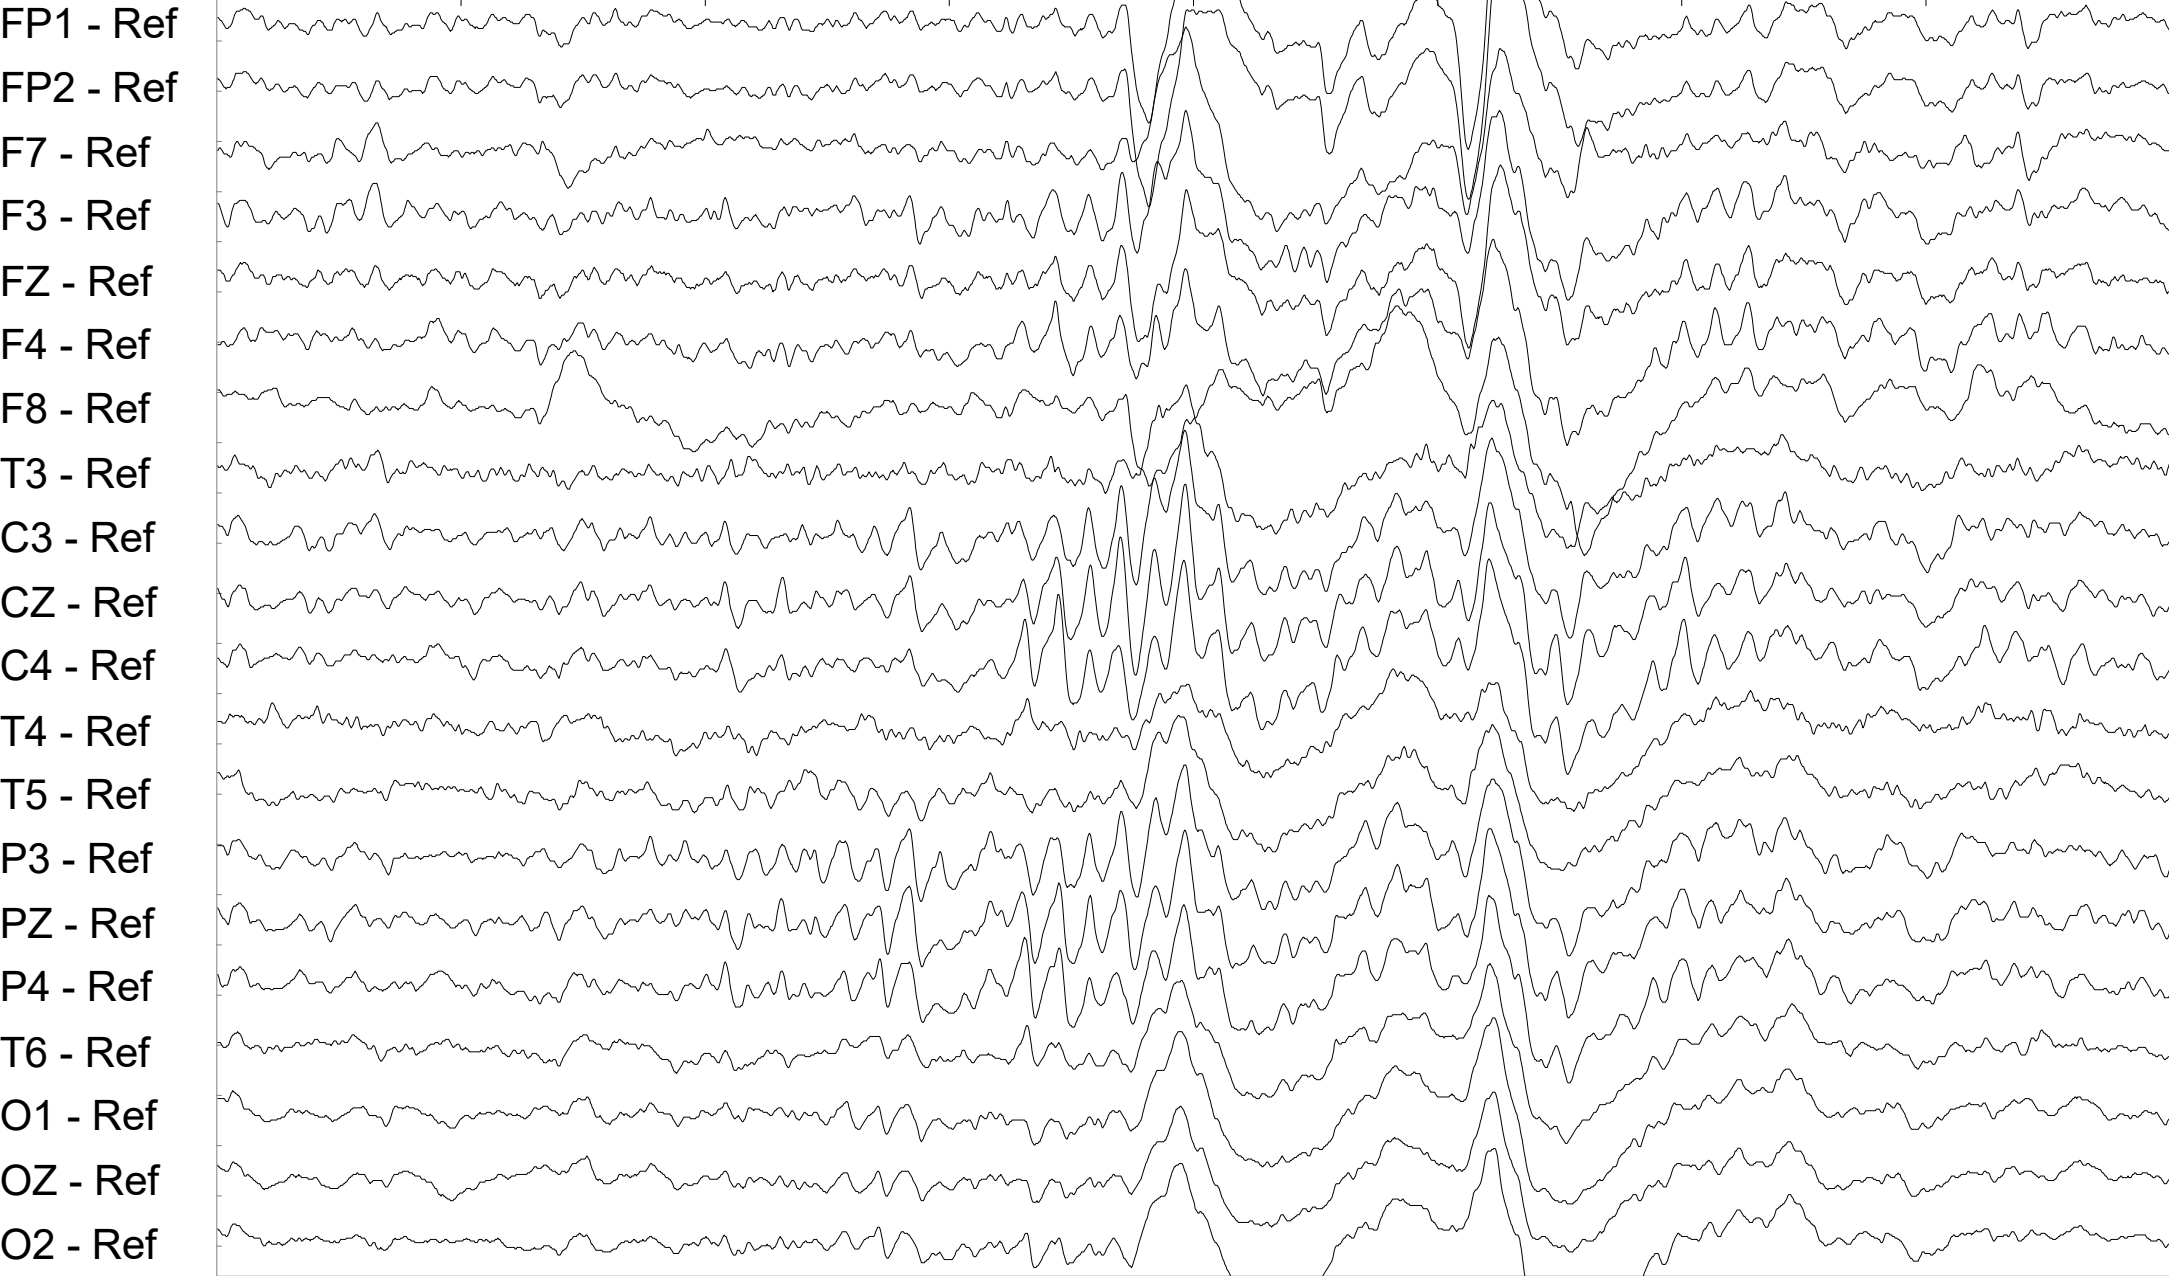

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 6/15

16:47:29

Olhos fechados

16:47:30

Olhos fechados

16:47:31

Olhos fechados

16:47:32

Olhos fechados

16:47:33

Olhos fechados

16:47:34

Olhos fechados


16:47:35

Olhos fechados

16:47:36

Olhos fechados

Época: 6 - Horário: 16:47:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

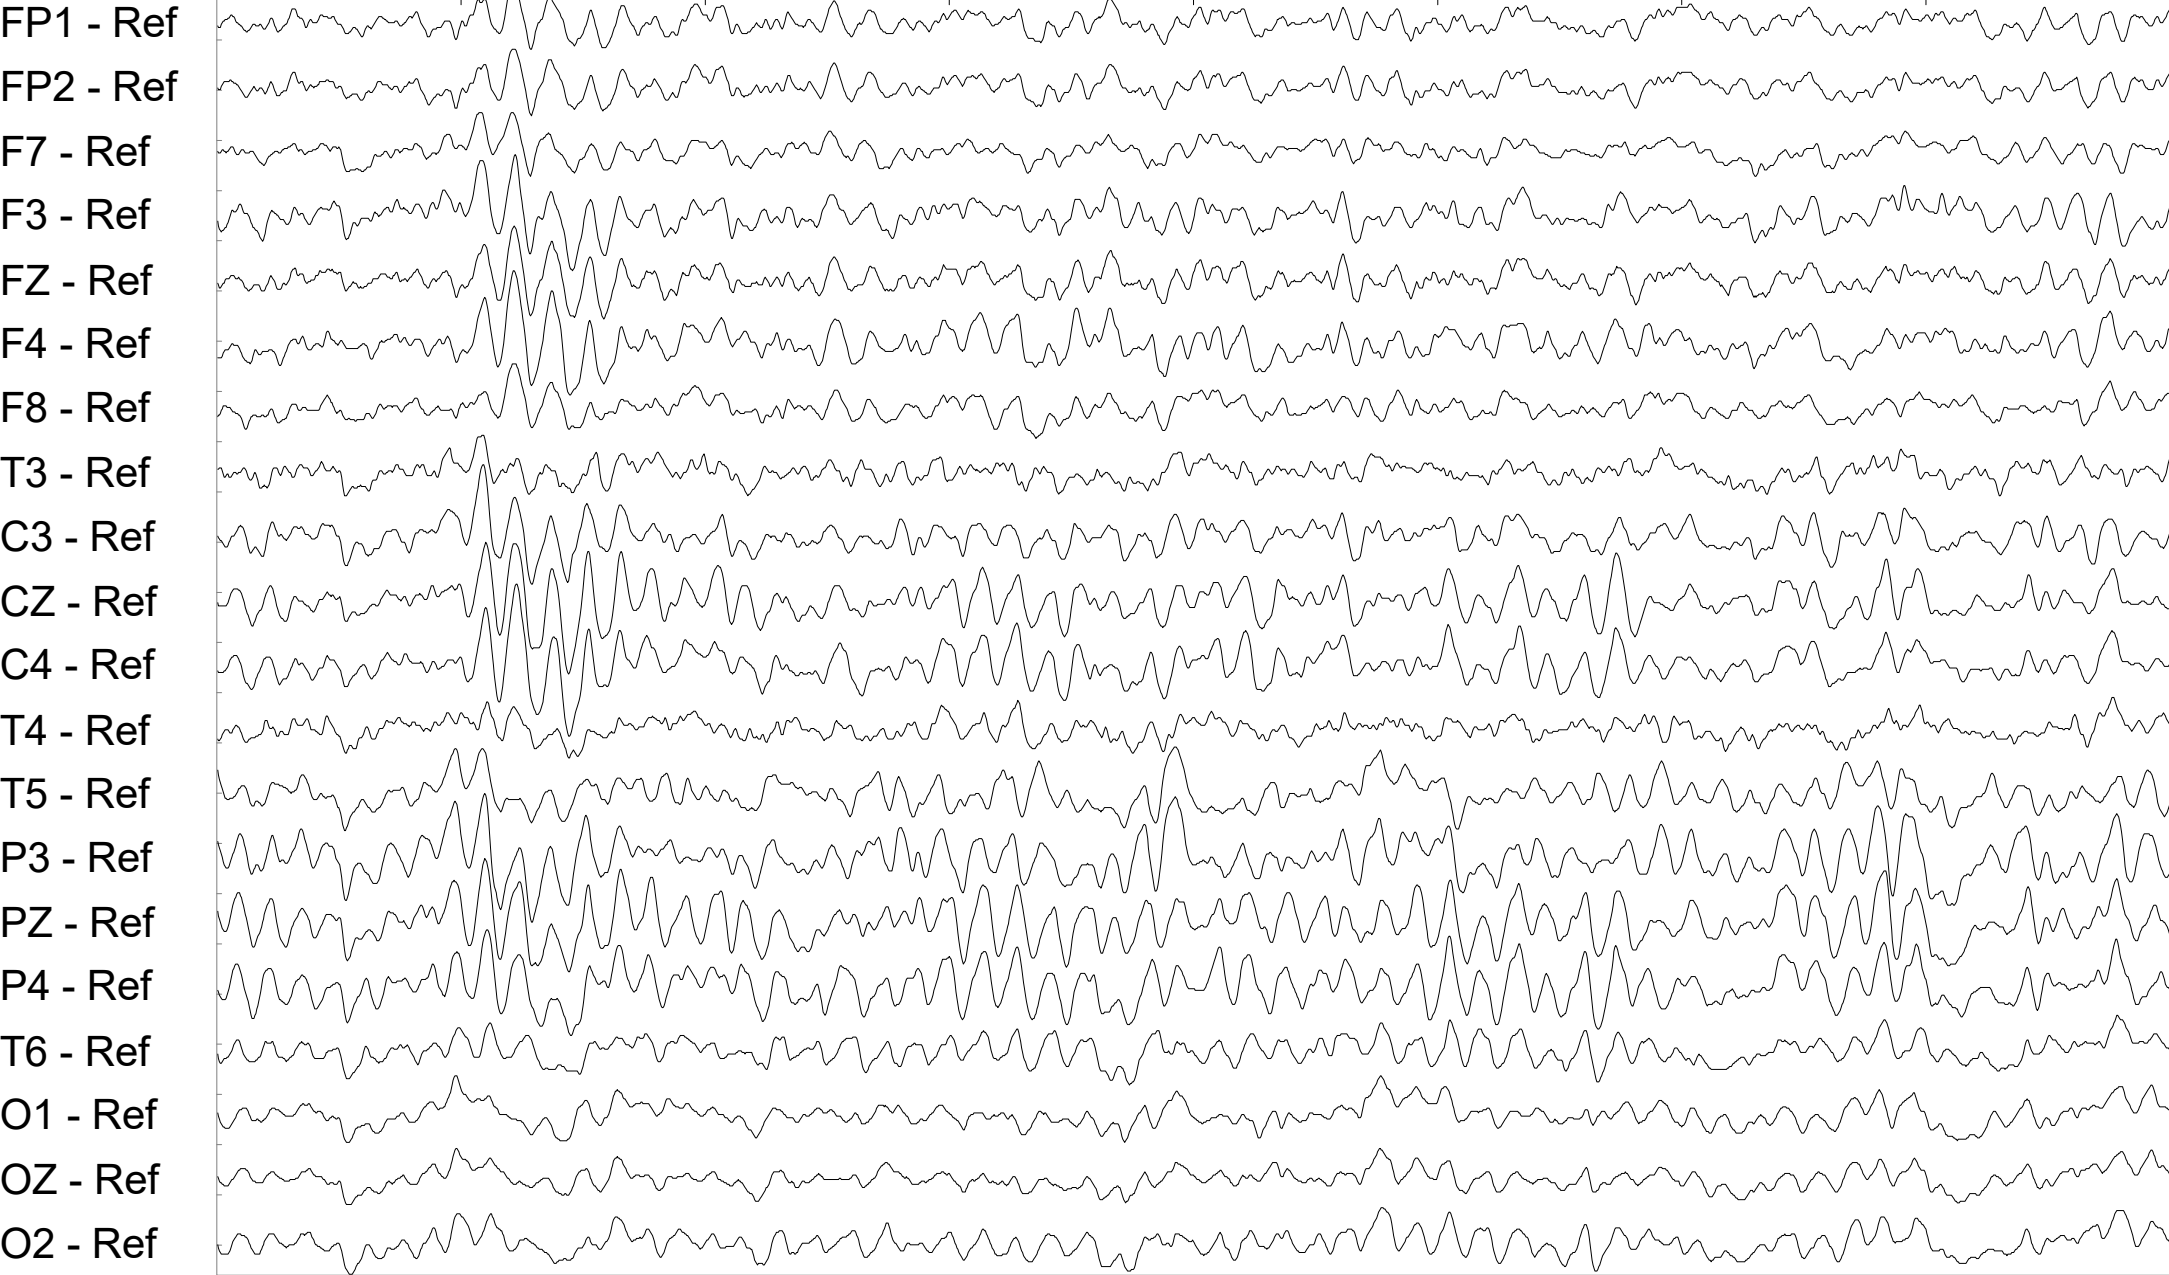


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 9/15

16:48:59	16:49:00	16:49:01	16:49:02	16:49:03	16:49:04	16:49:05	16:49:06
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 9 - Horário: 16:49:00 - Estágio: 0 (8 seg.)							

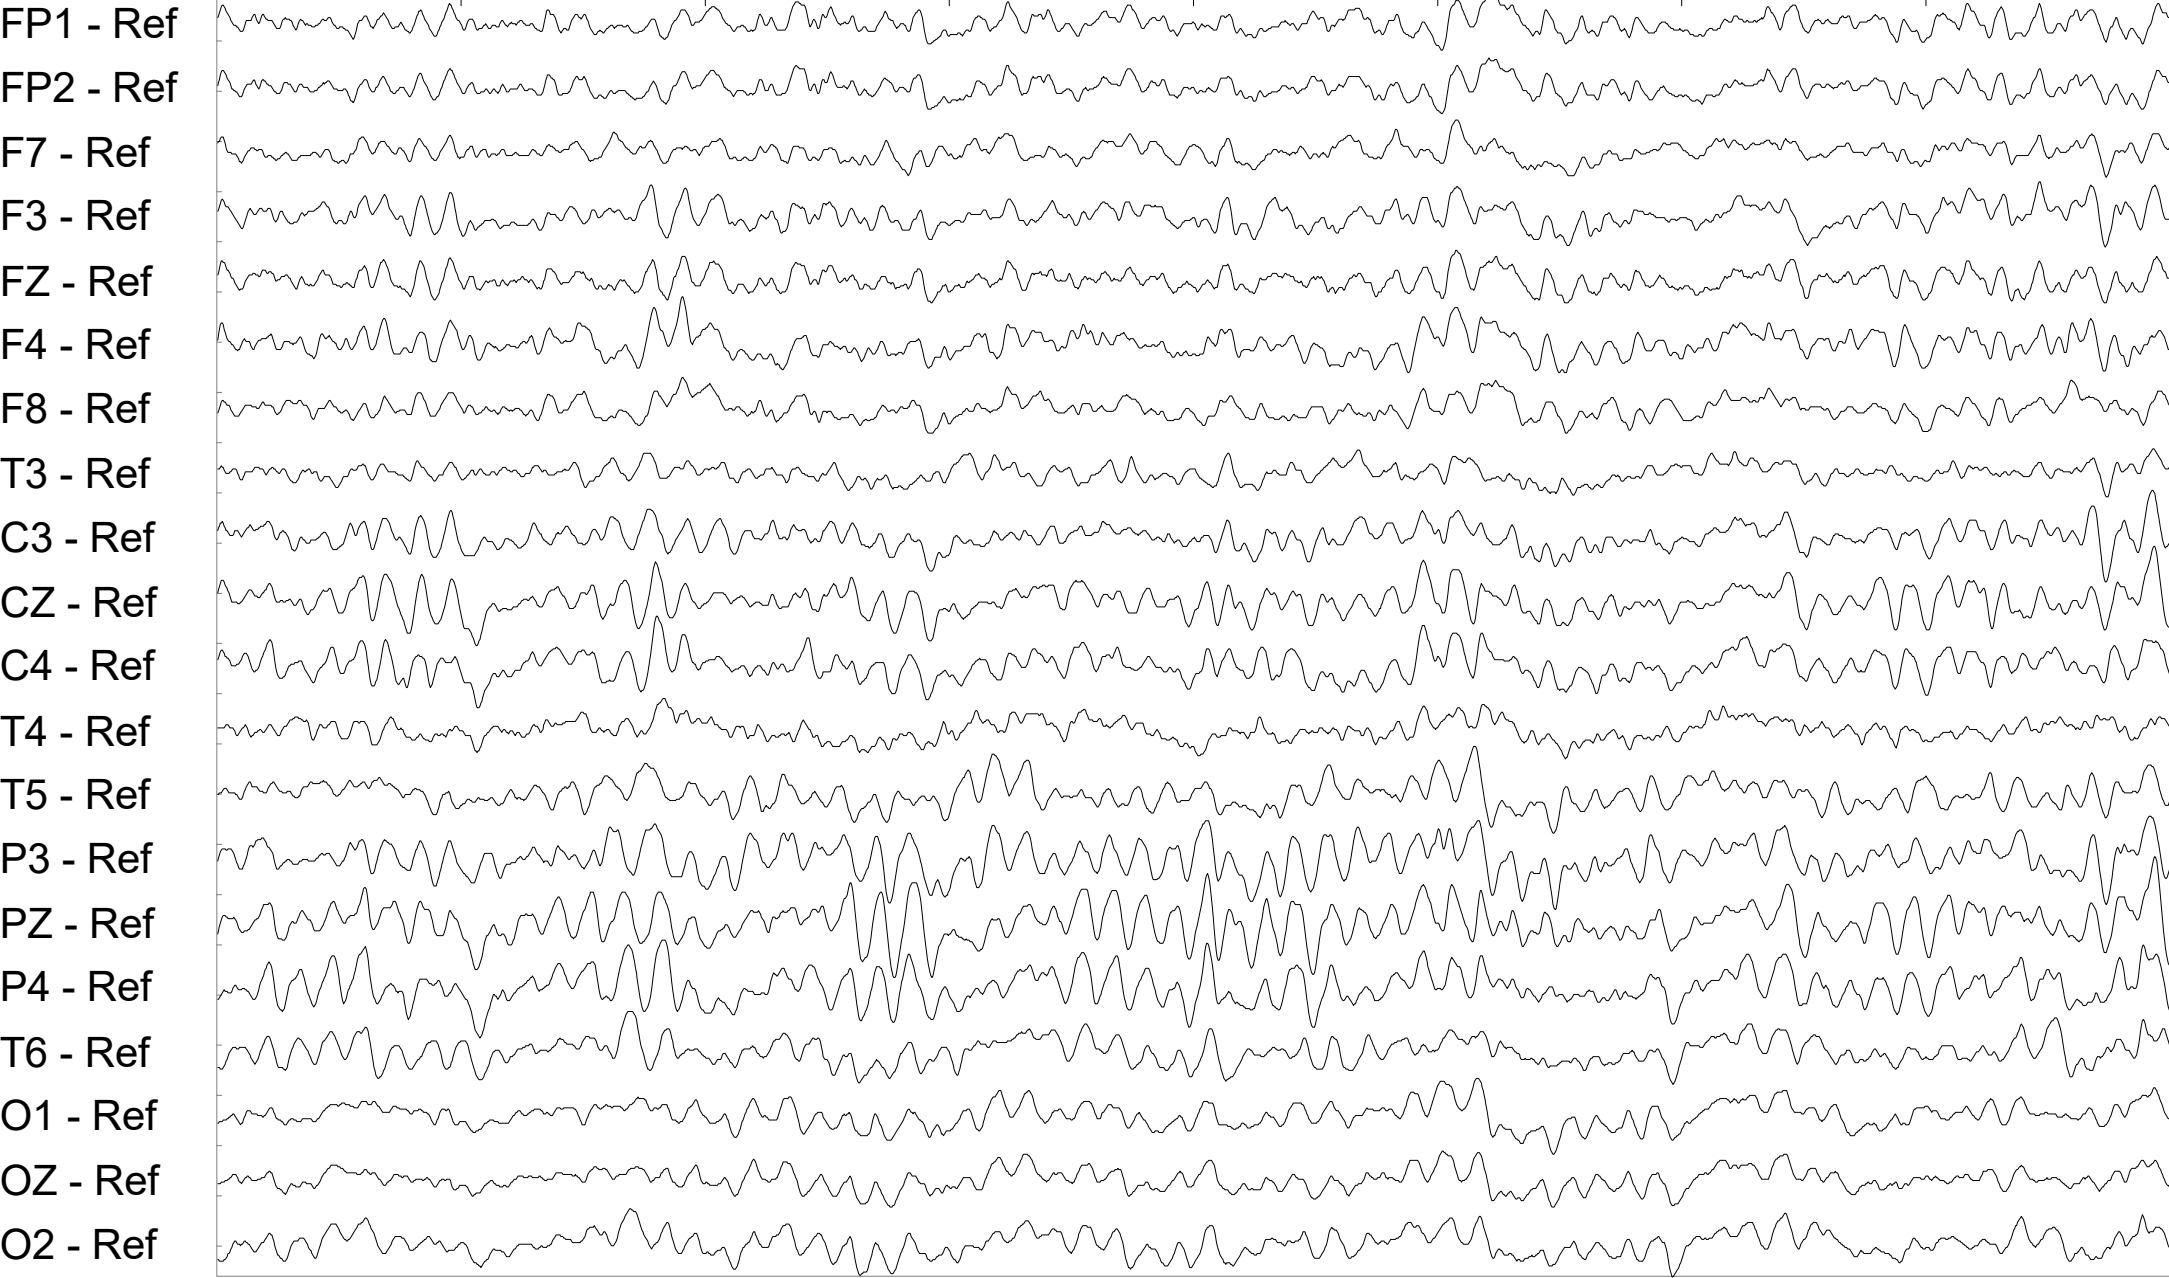

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/15

16:50:59

Vigília

16:51:00

Vigília

16:51:01

Vigília

16:51:02

Vigília

16:51:03

Vigília

16:51:04

Vigília


16:51:05

Vigília

16:51:06

Vigília

Época: 13 - Horário: 16:51:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

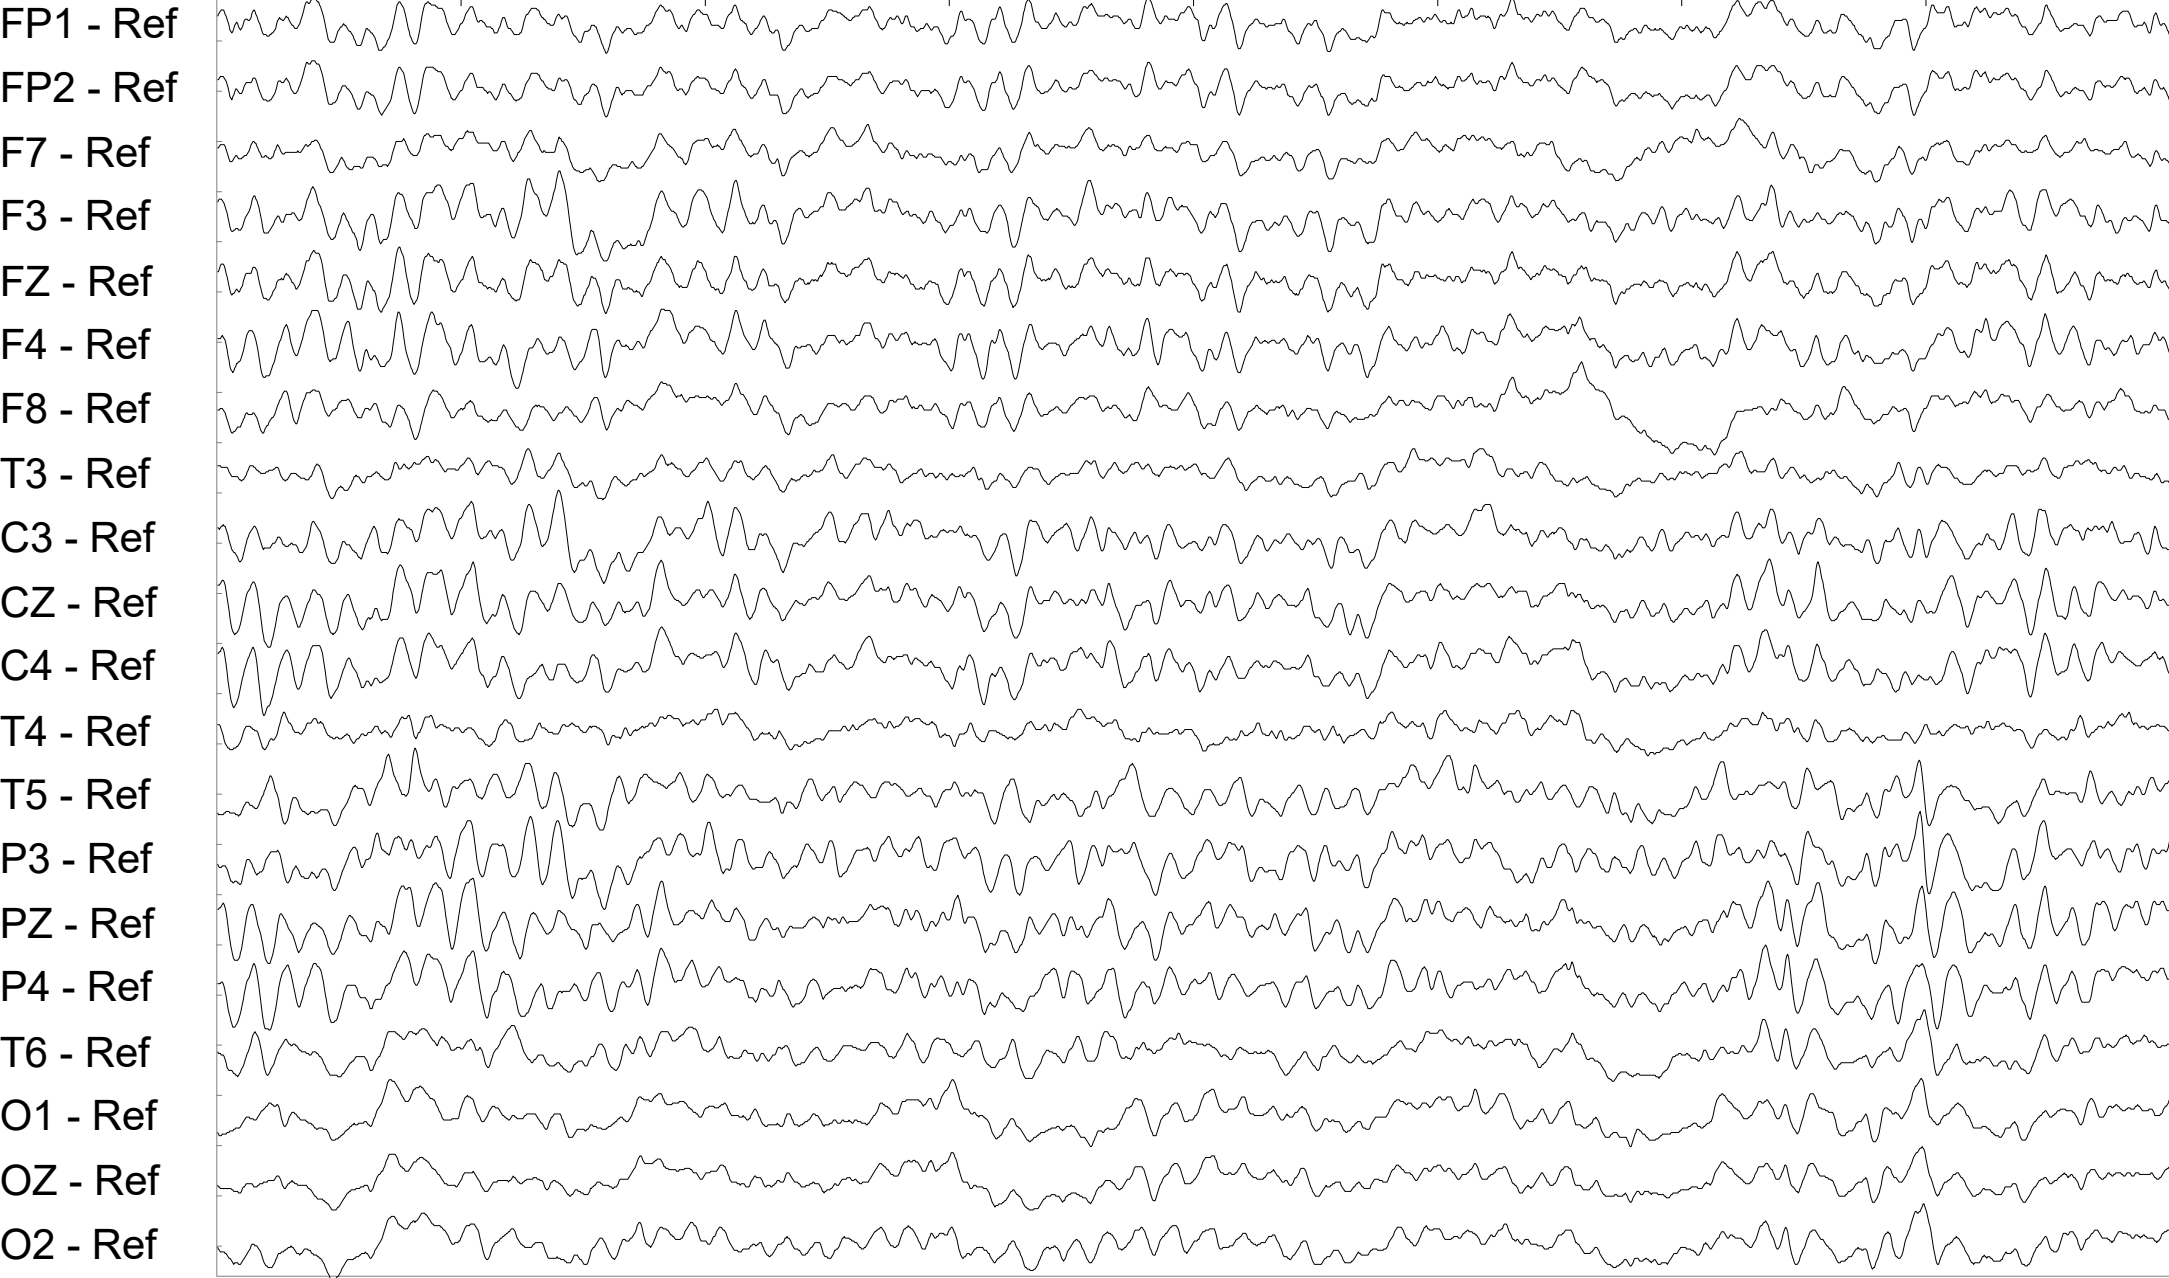

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 15/15

16:52:01

Vigília

16:52:02

Vigília

16:52:03

Vigília

16:52:04

Vigília

16:52:05

Vigília

16:52:06

Vigília


16:52:07

Vigília

16:52:08

Vigília

Época: 15 - Horário: 16:52:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

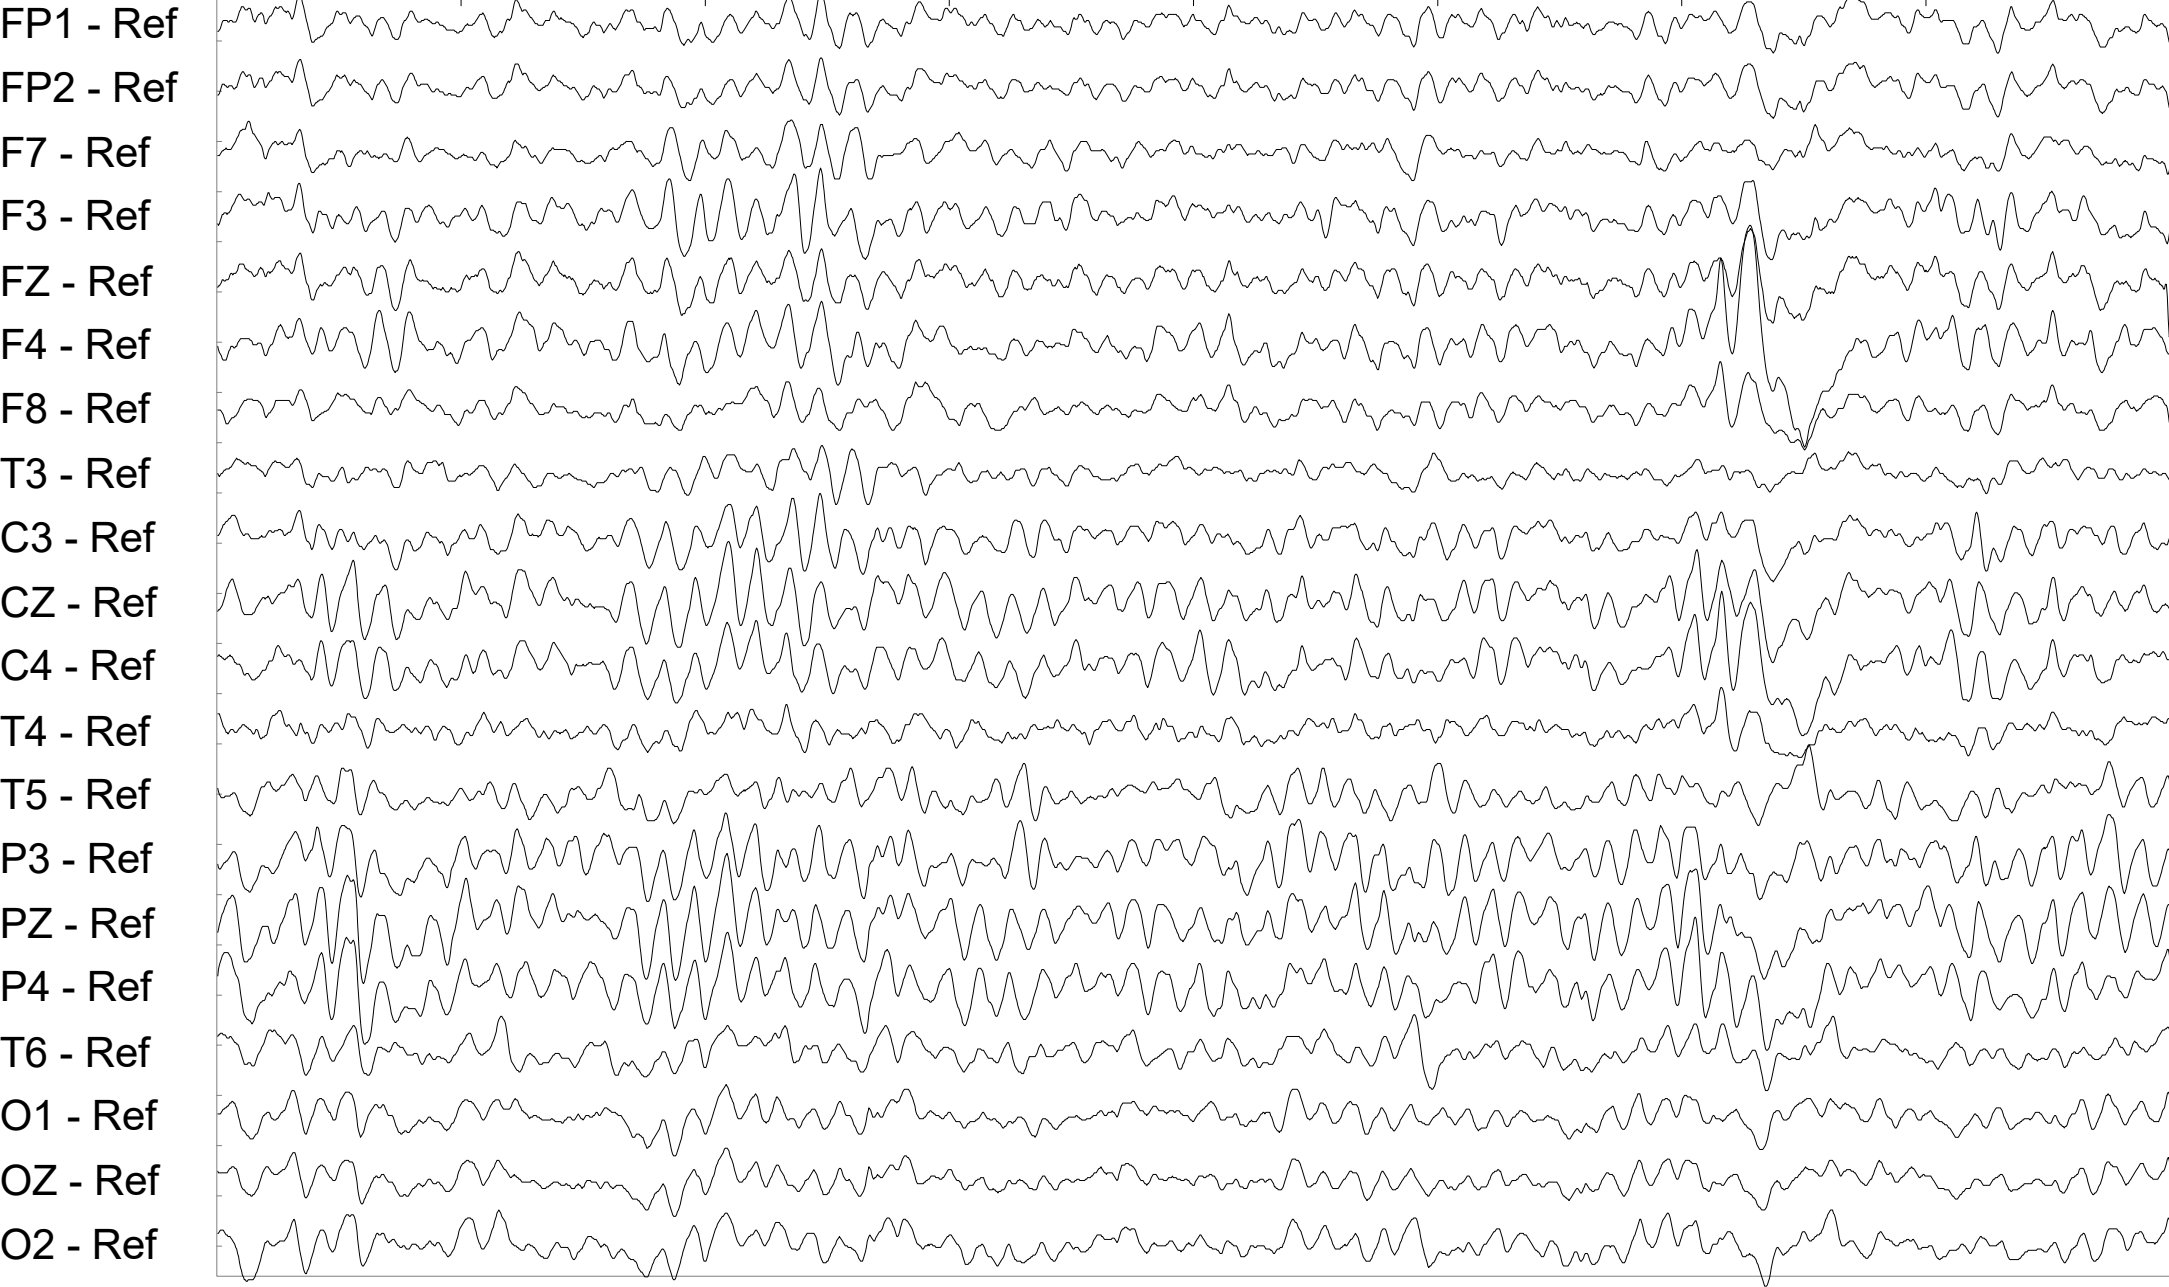

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 14/15

16:51:31

Vigília

16:51:32

Vigília

16:51:33

Vigília

16:51:34

Vigília

16:51:35

Vigília

16:51:36

Vigília


16:51:37

Vigília

16:51:38

Vigília

Época: 14 - Horário: 16:51:32 - Estágio: 0 (8 seg.)

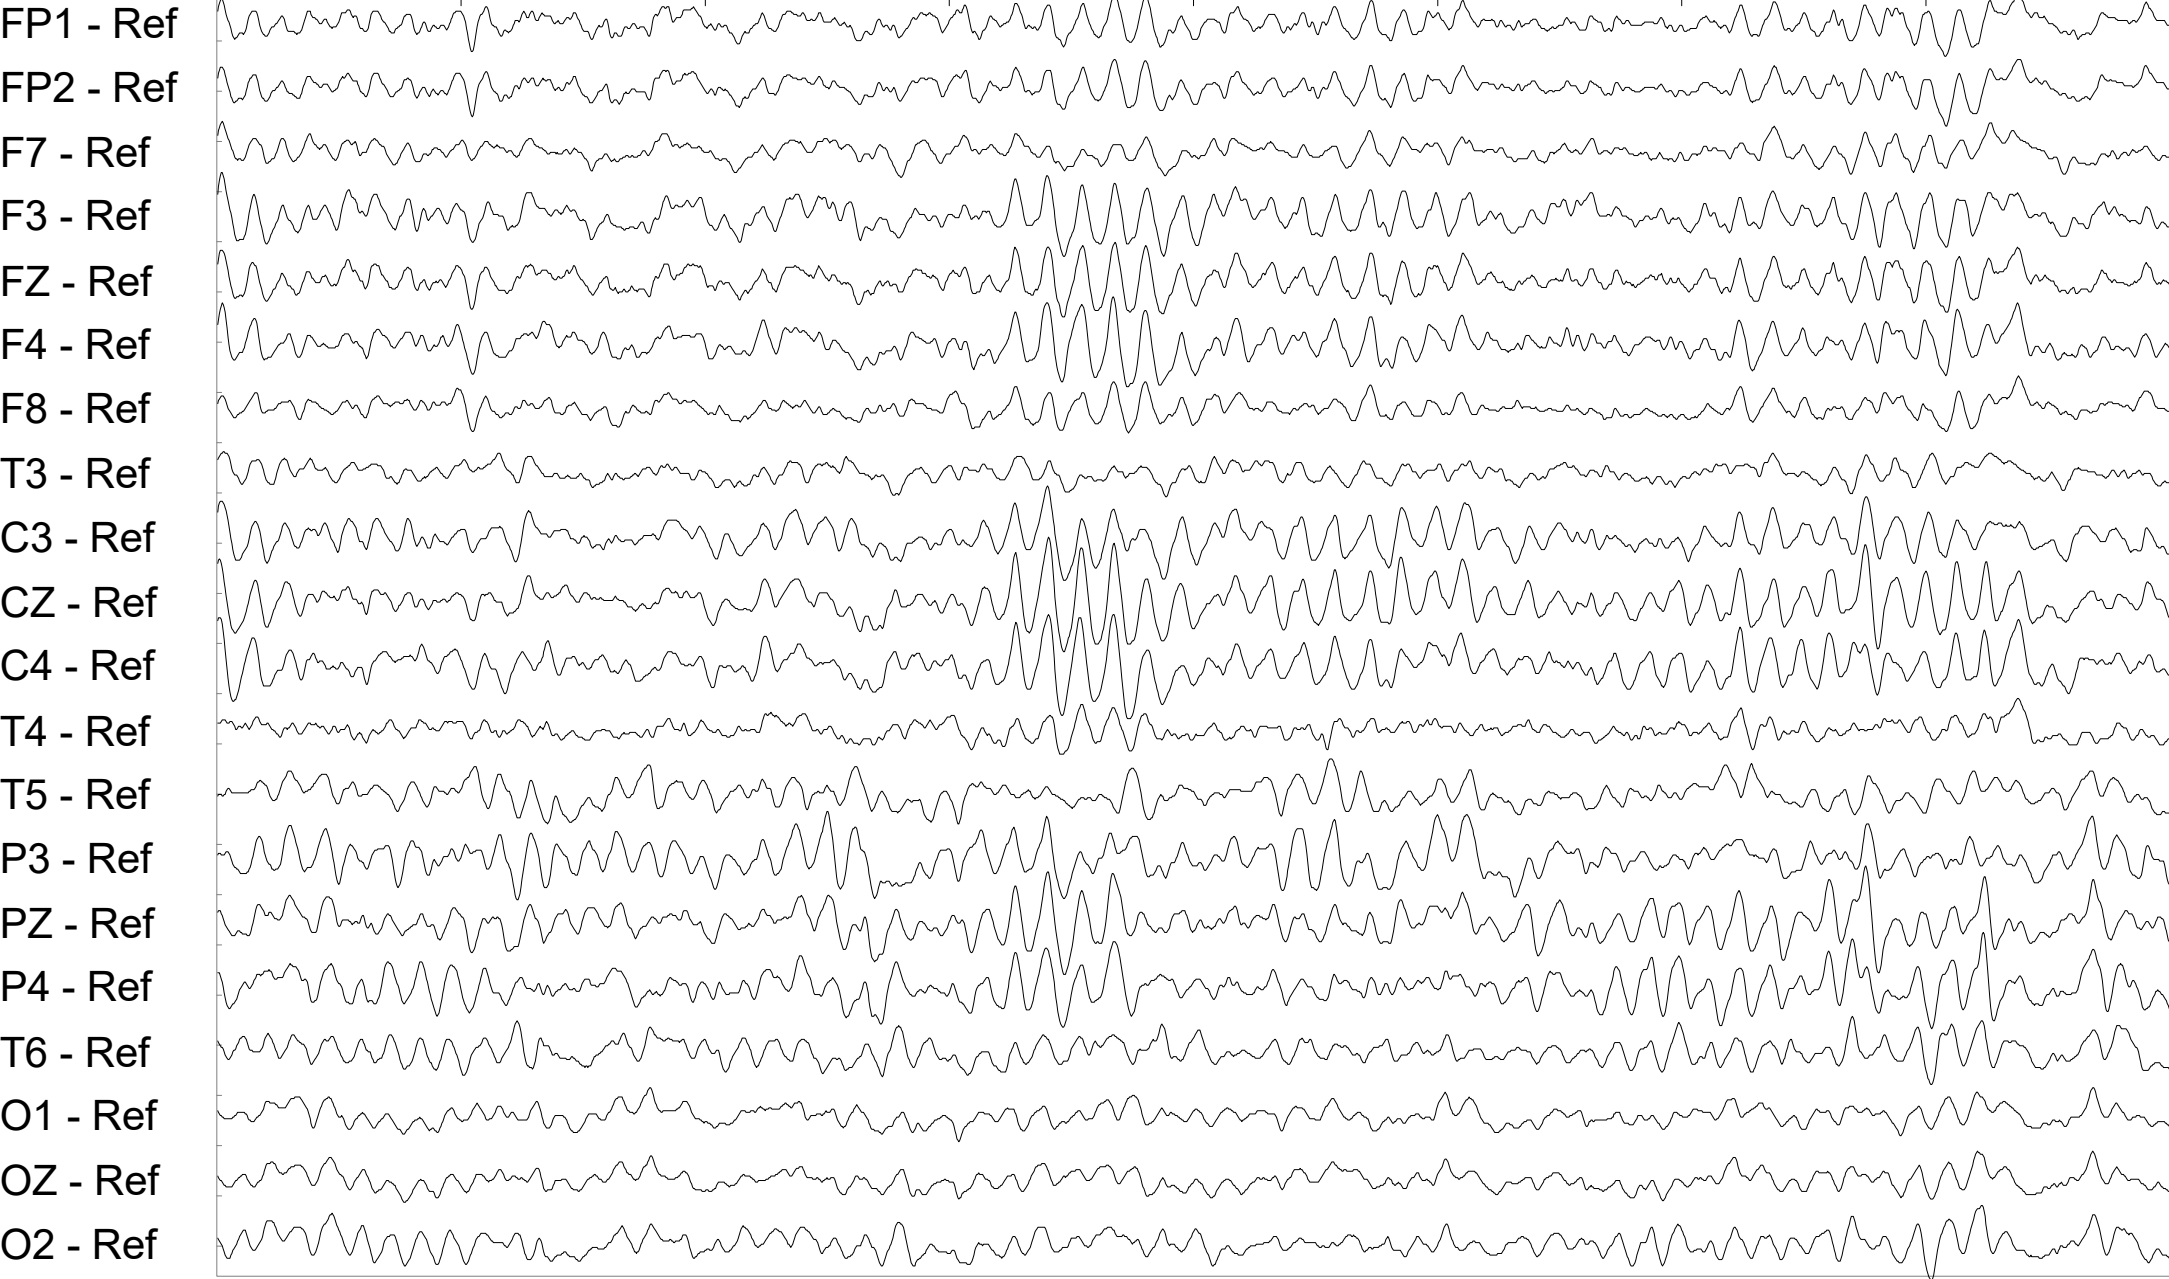

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/15

16:51:01

Vigília

16:51:02

Vigília

16:51:03

Vigília

16:51:04

Vigília

16:51:05

Vigília

16:51:06

Vigília


16:51:07

Vigília

16:51:08


Vigília


Época: 13 - Horário: 16:51:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

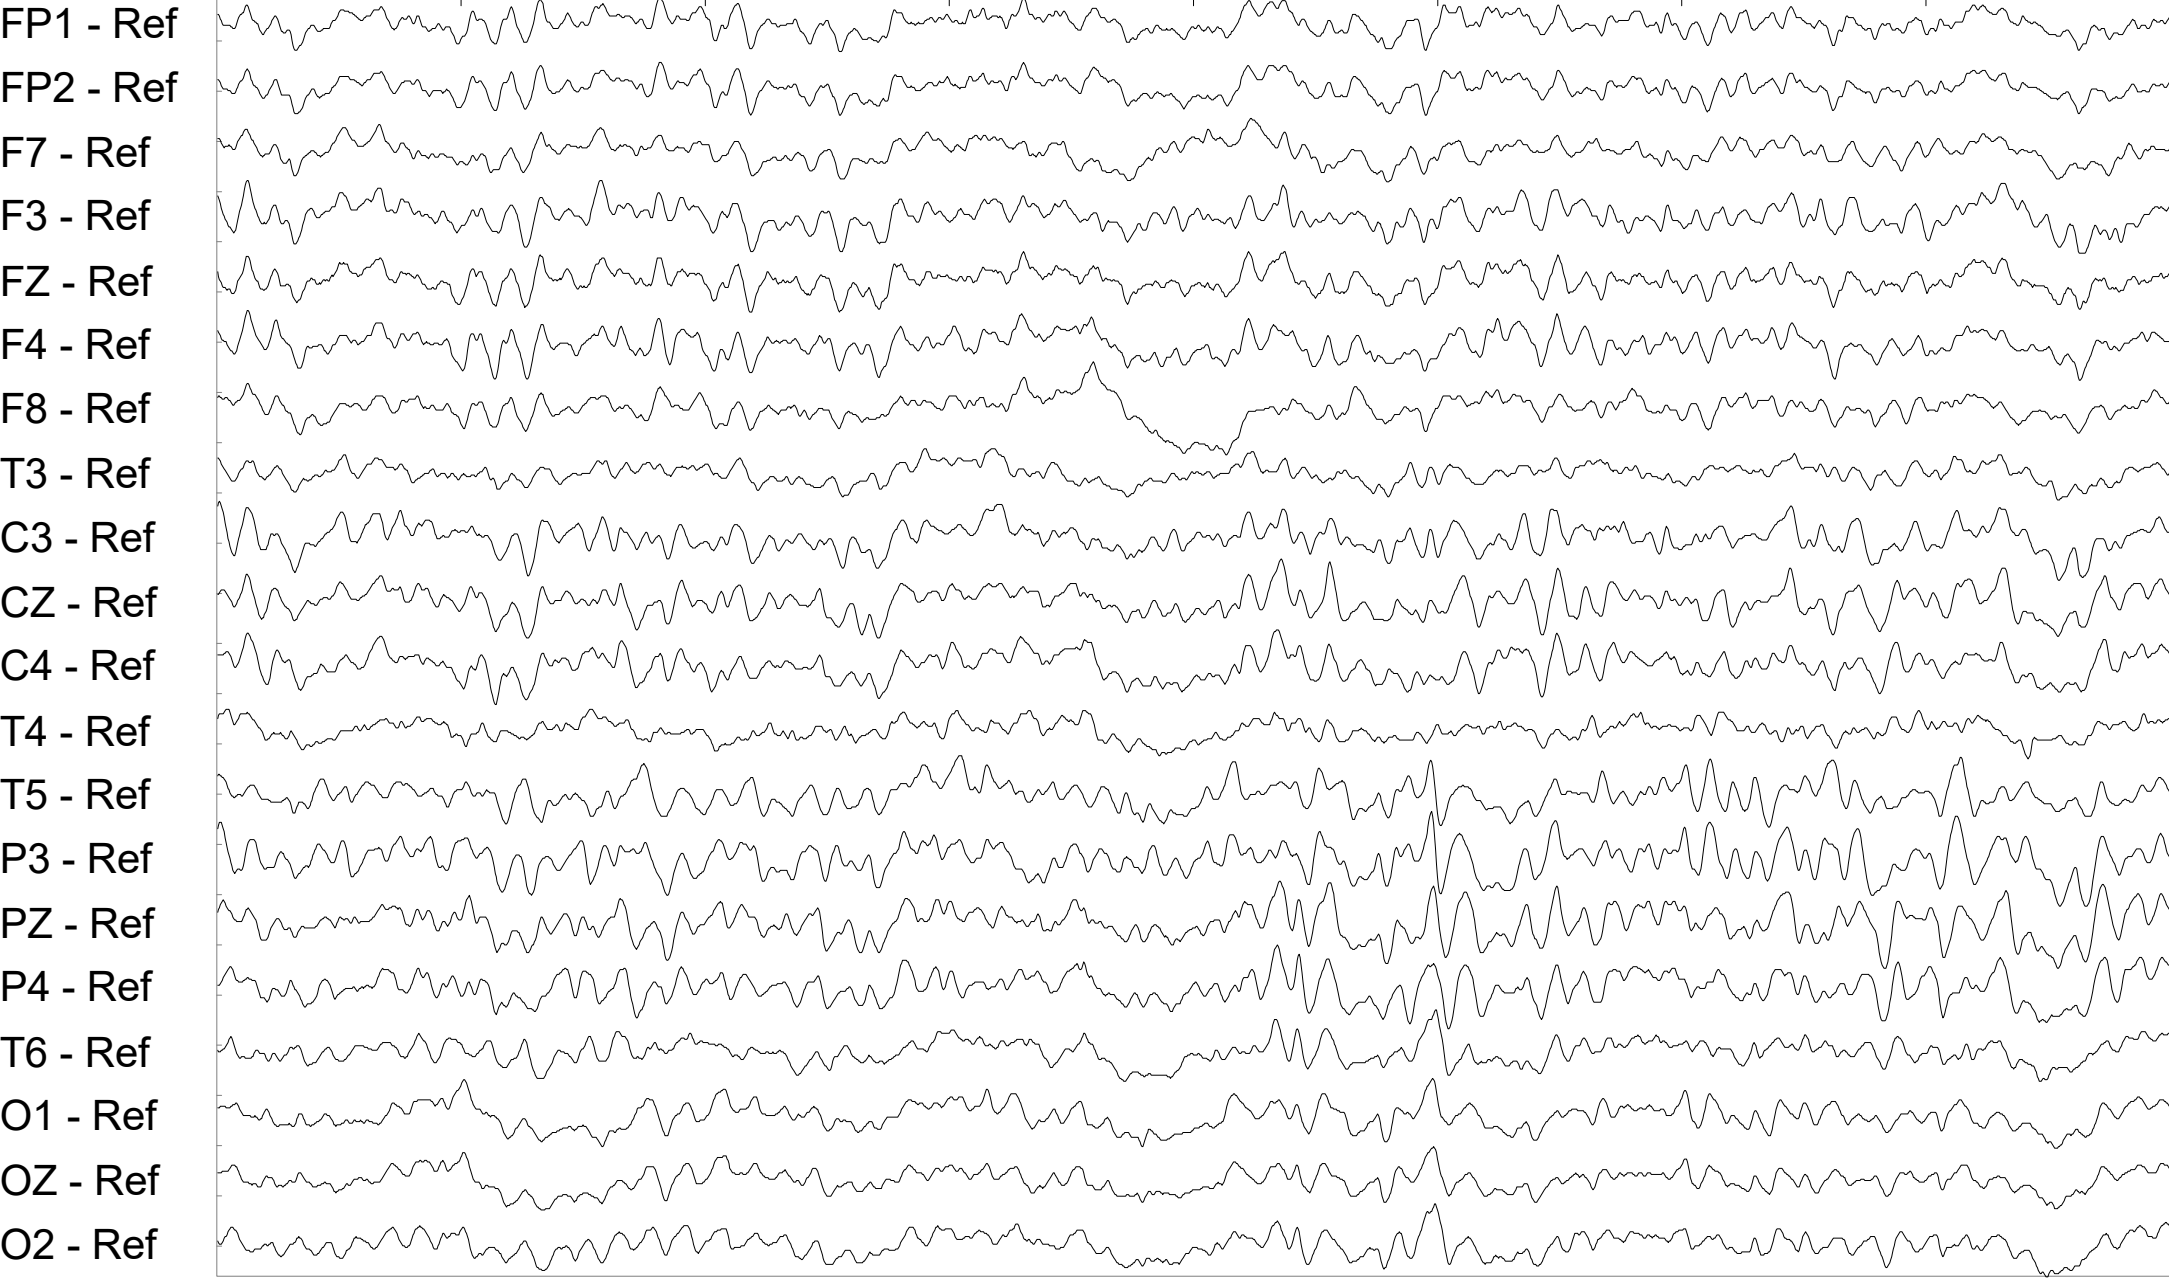

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

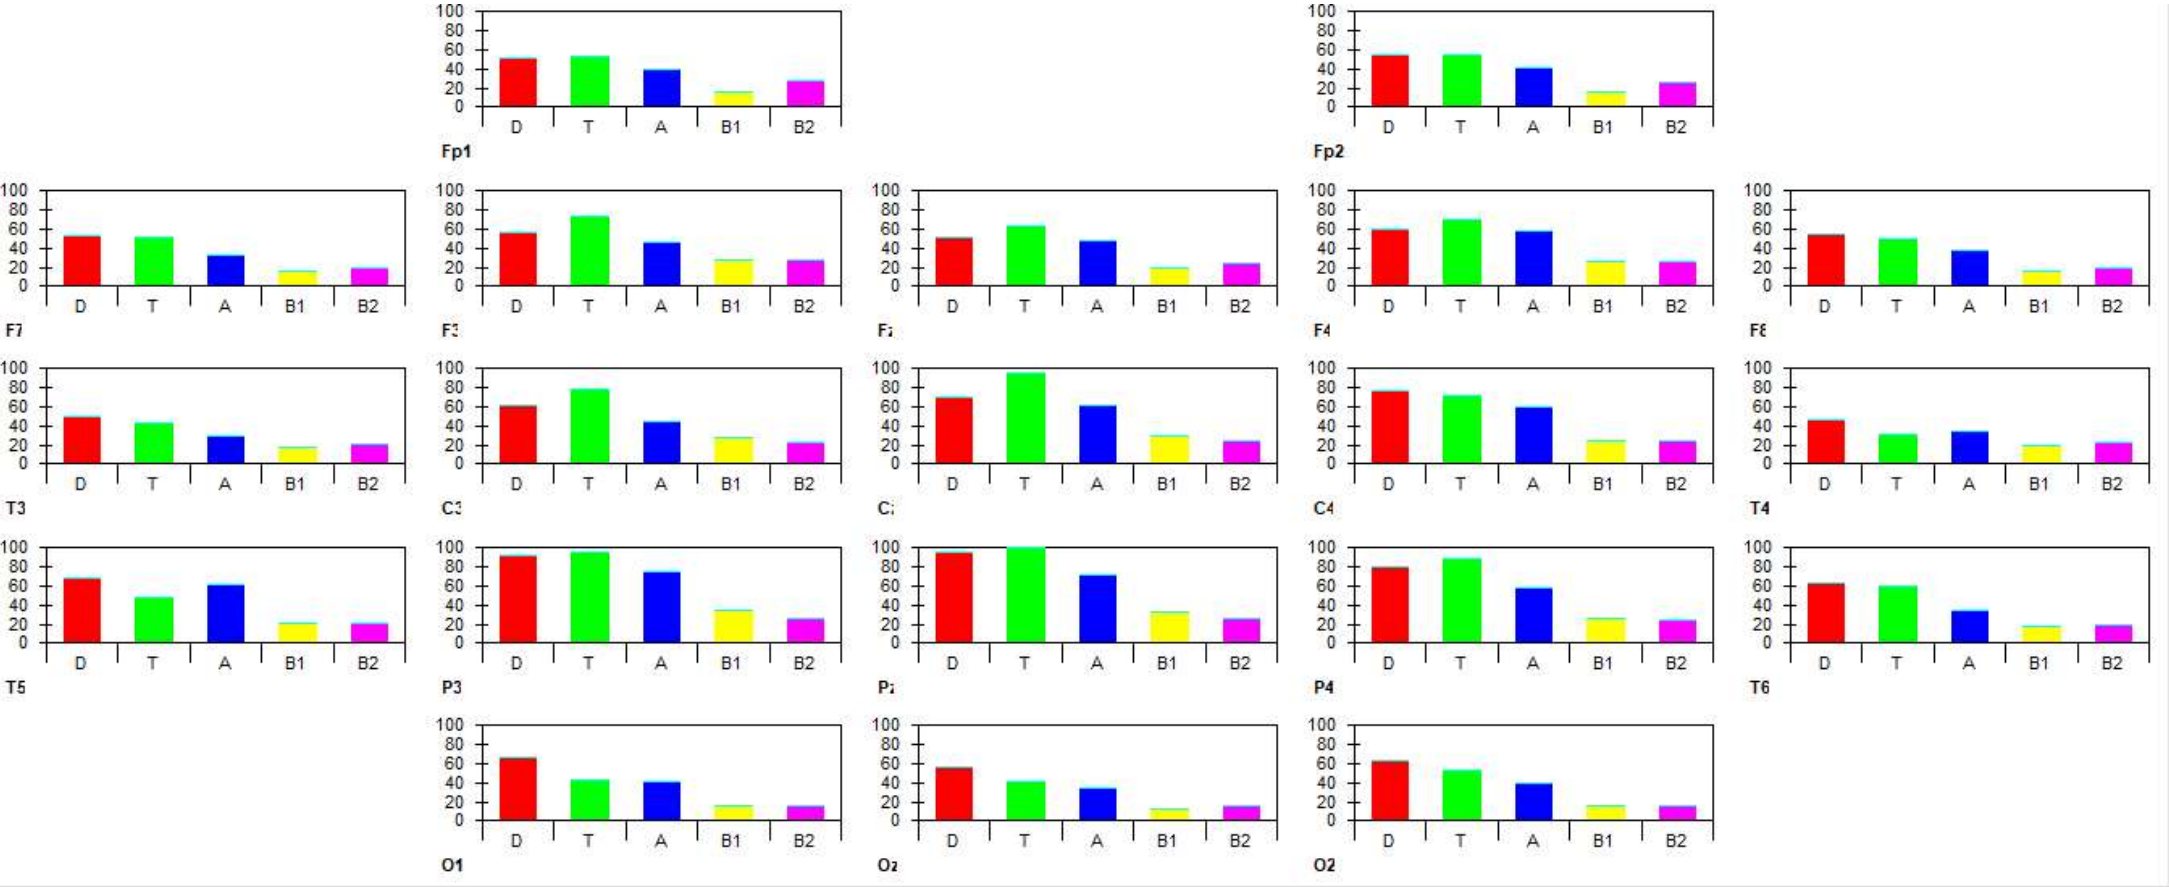

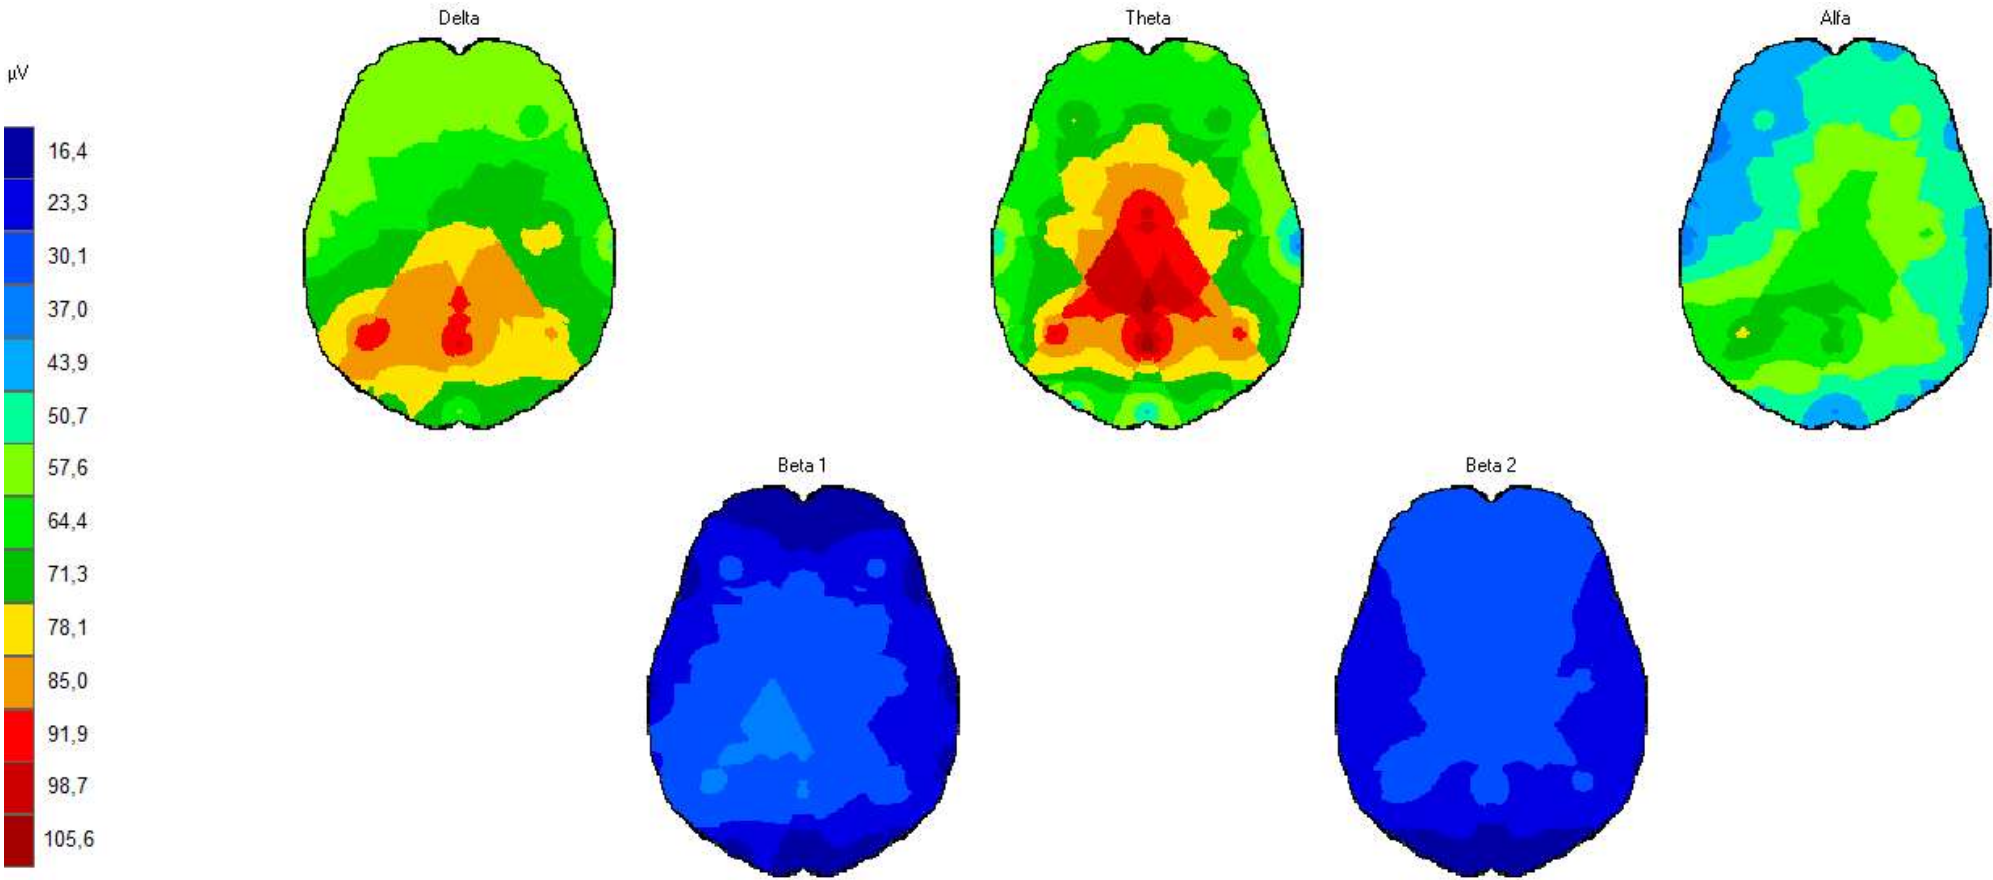

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	52,1	27,4
T	7,5	53,7	28,2
A	8,0	40,4	21,2
B1	13,0	16,4	8,6
B2	21,0	27,8	14,6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	54,2	28,4
T	7,5	54,3	28,4
A	8,0	40,6	21,3
B1	13,0	16,0	8,4
B2	19,0	26,1	13,6

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	53,9	31,2
T	4,5	51,1	29,6
A	8,0	32,3	18,7
B1	14,0	15,9	9,2
B2	22,0	19,4	11,2

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	57,1	24,6
T	7,5	73,3	31,5
A	8,0	46,2	19,9
B1	13,5	27,1	11,7
B2	19,0	26,7	12,3

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	51,1	24,6
T	7,5	64,0	30,8
A	8,0	48,1	23,2
B1	13,5	19,3	9,3
B2	19,0	24,9	12,0

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	60,7	25,1
T	7,5	70,6	29,2
A	8,0	57,7	23,9
B1	13,5	26,2	10,9
B2	20,5	26,4	10,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	54,3	30,8
T	4,5	49,2	27,9
A	8,0	37,8	21,5
B1	13,0	15,7	8,9
B2	18,5	19,1	10,8

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	50,5	31,3
T	7,0	42,6	26,4
A	8,0	26,7	17,8
B1	14,0	18,2	11,3
B2	19,5	21,2	13,1

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	62,3	26,3
T	7,5	78,1	33,0
A	8,0	45,5	19,2
B1	13,5	28,0	11,8
B2	20,5	23,0	9,7

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	70,8	25,1
T	7,5	95,7	33,9
A	8,0	62,1	22,0
B1	13,5	30,0	10,6
B2	19,0	24,0	8,5

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	77,3	29,8
T	7,5	72,6	28,0
A	8,0	60,0	23,2
B1	14,0	25,1	9,7
B2	19,0	23,9	9,2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	47,1	30,5
T	7,5	32,1	20,7
A	8,0	34,8	22,5
B1	16,0	18,8	12,0
B2	18,5	22,2	14,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	68,5	30,9
T	7,0	46,2	21,8
A	8,5	62,3	28,1
B1	13,0	21,8	9,9
B2	19,5	20,7	9,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	92,5	28,5
T	7,0	96,4	29,7
A	8,5	74,6	23,0
B1	13,5	34,7	10,7
B2	18,5	26,3	8,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	95,1	28,3
T	7,0	109,3	32,5
A	8,0	72,3	21,5
B1	13,5	32,9	9,8
B2	19,0	26,4	7,9

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	79,8	28,8
T	7,5	89,0	32,1
A	8,0	57,7	20,8
B1	14,0	25,6	9,2
B2	24,0	24,8	9,0

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	63,6	32,6
T	7,0	60,2	30,8
A	8,0	35,0	17,9
B1	13,0	17,8	9,1
B2	18,5	16,7	9,6

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	66,5	36,3
T	6,5	43,2	23,6
A	8,0	41,9	22,9
B1	13,0	15,3	8,4
B2	18,5	16,2	8,9

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	55,9	34,7
T	6,5	41,2	25,5
A	8,0	35,0	21,7
B1	13,0	13,2	8,2
B2	18,5	15,9	9,9

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	63,0	33,3
T	7,5	53,7	28,4
A	8,5	39,1	20,7
B1	13,0	16,7	8,8
B2	18,5	16,7	8,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	52,1	27,4	7,5	53,7	28,2	8,0	40,4	21,2	13,0	16,4	8,6	21,0	27,8	14,6
FP2	1,5	54,2	28,4	7,5	54,3	28,4	8,0	40,6	21,3	13,0	16,0	8,4	19,0	26,1	13,6
F7	,5	53,9	31,2	4,5	51,1	29,6	8,0	32,3	18,7	14,0	15,9	9,2	22,0	19,4	11,2
F3	1,5	57,1	24,6	7,5	73,3	31,5	8,0	46,2	19,9	13,5	27,1	11,7	19,0	28,7	12,3
FZ	1,5	51,1	24,6	7,5	64,0	30,8	8,0	48,1	23,2	13,5	19,3	9,3	19,0	24,9	12,0
F4	,5	60,7	25,1	7,5	70,6	29,2	8,0	57,7	23,9	13,5	26,2	10,9	20,5	26,4	10,9
F8	,5	54,3	30,8	4,5	49,2	27,9	8,0	37,8	21,5	13,0	15,7	8,9	18,5	19,1	10,8
T3	,5	50,5	31,3	7,0	42,6	26,4	8,0	28,7	17,8	14,0	18,2	11,3	19,5	21,2	13,1
C3	,5	62,3	26,3	7,5	78,1	33,0	8,0	45,5	19,2	13,5	28,0	11,8	20,5	23,0	9,7
CZ	1,5	70,8	25,1	7,5	95,7	33,9	8,0	62,1	22,0	13,5	30,0	10,6	19,0	24,0	8,5
C4	,5	77,3	29,8	7,5	72,6	28,0	8,0	60,0	23,2	14,0	25,1	9,7	19,0	23,9	9,2
T4	,5	47,1	30,5	7,5	32,1	20,7	8,0	34,8	22,5	16,0	18,6	12,0	18,5	22,2	14,3
T5	1,5	68,5	30,9	7,0	48,2	21,8	8,5	62,3	28,1	13,0	21,8	9,9	19,5	20,7	9,3
P3	1,5	92,5	28,5	7,0	96,4	29,7	8,5	74,6	23,0	13,5	34,7	10,7	18,5	26,3	8,1
PZ	1,5	95,1	28,3	7,0	109,3	32,5	8,0	72,3	21,5	13,5	32,9	9,8	19,0	26,4	7,9
P4	1,5	79,8	28,8	7,5	89,0	32,1	8,0	57,7	20,8	14,0	25,6	9,2	24,0	24,8	9,0
T6	1,0	63,8	32,6	7,0	60,2	30,8	8,0	35,0	17,9	13,0	17,8	9,1	18,5	18,7	9,6
O1	1,5	66,5	36,3	6,5	43,2	23,6	8,0	41,9	22,9	13,0	15,3	8,4	18,5	16,2	8,9
OZ	1,5	55,9	34,7	6,5	41,2	25,5	8,0	35,0	21,7	13,0	13,2	8,2	18,5	15,9	9,9
O2	1,5	63,0	33,3	7,5	53,7	28,4	8,5	39,1	20,7	13,0	16,7	8,8	18,5	16,7	8,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	52,1	27,4	7,5	53,7	28,2	8,0	40,4	21,2	13,0	16,4	8,6	21,0	27,8	14,6
FP2	1,5	54,2	28,4	7,5	54,3	28,4	8,0	40,6	21,3	13,0	16,0	8,4	19,0	26,1	13,6
F7	,5	53,9	31,2	4,5	51,1	29,6	8,0	32,3	18,7	14,0	15,9	9,2	22,0	19,4	11,2
F3	1,5	57,1	24,6	7,5	73,3	31,5	8,0	46,2	19,9	13,5	27,1	11,7	19,0	28,7	12,3
FZ	1,5	51,1	24,6	7,5	64,0	30,8	8,0	48,1	23,2	13,5	19,3	9,3	19,0	24,9	12,0
F4	,5	60,7	25,1	7,5	70,6	29,2	8,0	57,7	23,9	13,5	26,2	10,9	20,5	26,4	10,9
F8	,5	54,3	30,8	4,5	49,2	27,9	8,0	37,8	21,5	13,0	15,7	8,9	18,5	19,1	10,8
T3	,5	50,5	31,3	7,0	42,6	26,4	8,0	28,7	17,8	14,0	18,2	11,3	19,5	21,2	13,1
C3	,5	62,3	26,3	7,5	78,1	33,0	8,0	45,5	19,2	13,5	28,0	11,8	20,5	23,0	9,7
CZ	1,5	70,8	25,1	7,5	95,7	33,9	8,0	62,1	22,0	13,5	30,0	10,6	19,0	24,0	8,5
C4	,5	77,3	29,8	7,5	72,6	28,0	8,0	60,0	23,2	14,0	25,1	9,7	19,0	23,9	9,2
T4	,5	47,1	30,5	7,5	32,1	20,7	8,0	34,8	22,5	16,0	18,6	12,0	18,5	22,2	14,3
T5	1,5	68,5	30,9	7,0	48,2	21,8	8,5	62,3	28,1	13,0	21,8	9,9	19,5	20,7	9,3
P3	1,5	92,5	28,5	7,0	96,4	29,7	8,5	74,6	23,0	13,5	34,7	10,7	18,5	26,3	8,1
PZ	1,5	95,1	28,3	7,0	109,3	32,5	8,0	72,3	21,5	13,5	32,9	9,8	19,0	26,4	7,9
P4	1,5	79,8	28,8	7,5	89,0	32,1	8,0	57,7	20,8	14,0	25,6	9,2	24,0	24,8	9,0
T6	1,0	63,8	32,6	7,0	60,2	30,8	8,0	35,0	17,9	13,0	17,8	9,1	18,5	18,7	9,6
O1	1,5	66,5	36,3	6,5	43,2	23,6	8,0	41,9	22,9	13,0	15,3	8,4	18,5	16,2	8,9
OZ	1,5	55,9	34,7	6,5	41,2	25,5	8,0	35,0	21,7	13,0	13,2	8,2	18,5	15,9	9,9
O2	1,5	63,0	33,3	7,5	53,7	28,4	8,5	39,1	20,7	13,0	16,7	8,8	18,5	16,7	8,8

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:45:00	02:02	Olhos abertos
5	16:47:01	02:03	Olhos fechados
9	16:49:04	03:05	Vigília