


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:11:08 Olhos abertos 09:11:09 Olhos abertos 09:11:10 Olhos abertos 09:11:11 Olhos abertos 09:11:12 Olhos abertos 09:11:13 Olhos abertos 09:11:14 Olhos abertos 09:11:15 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 09:11:09 - Estágio: 0 (8 seg.)

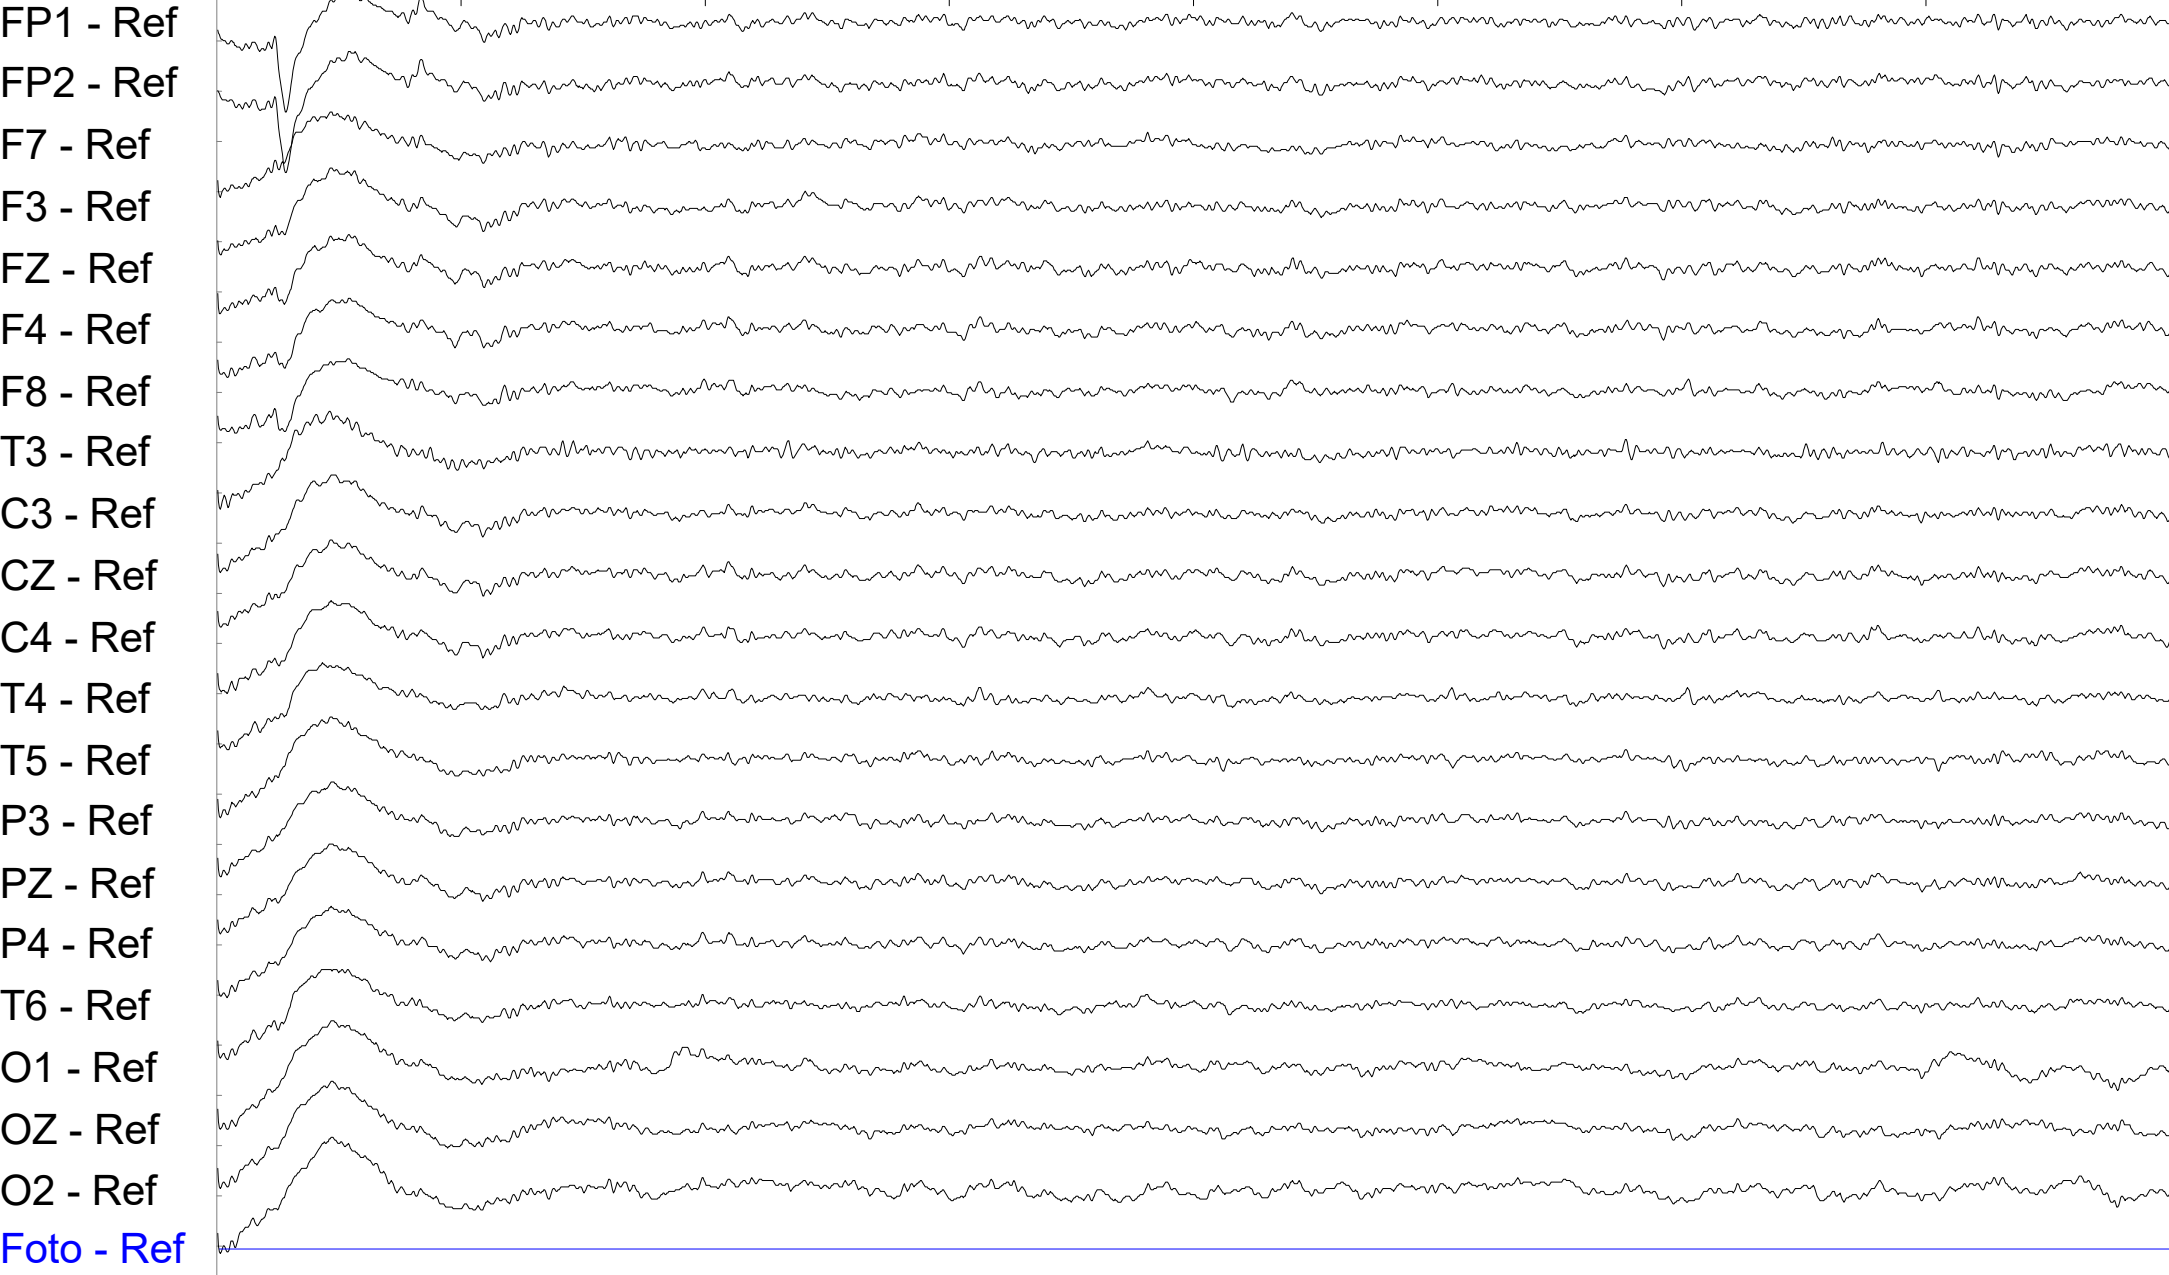


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:13:08 Olhos abertos 09:13:09 Olhos fechados 09:13:10 Olhos fechados 09:13:11 Olhos fechados 09:13:12 Olhos fechados 09:13:13 Olhos fechados 09:13:14 Olhos fechados 09:13:15 Olhos fechados

Época: 5 - Horário: 09:13:09 - Estágio: 0 (8 seg.)

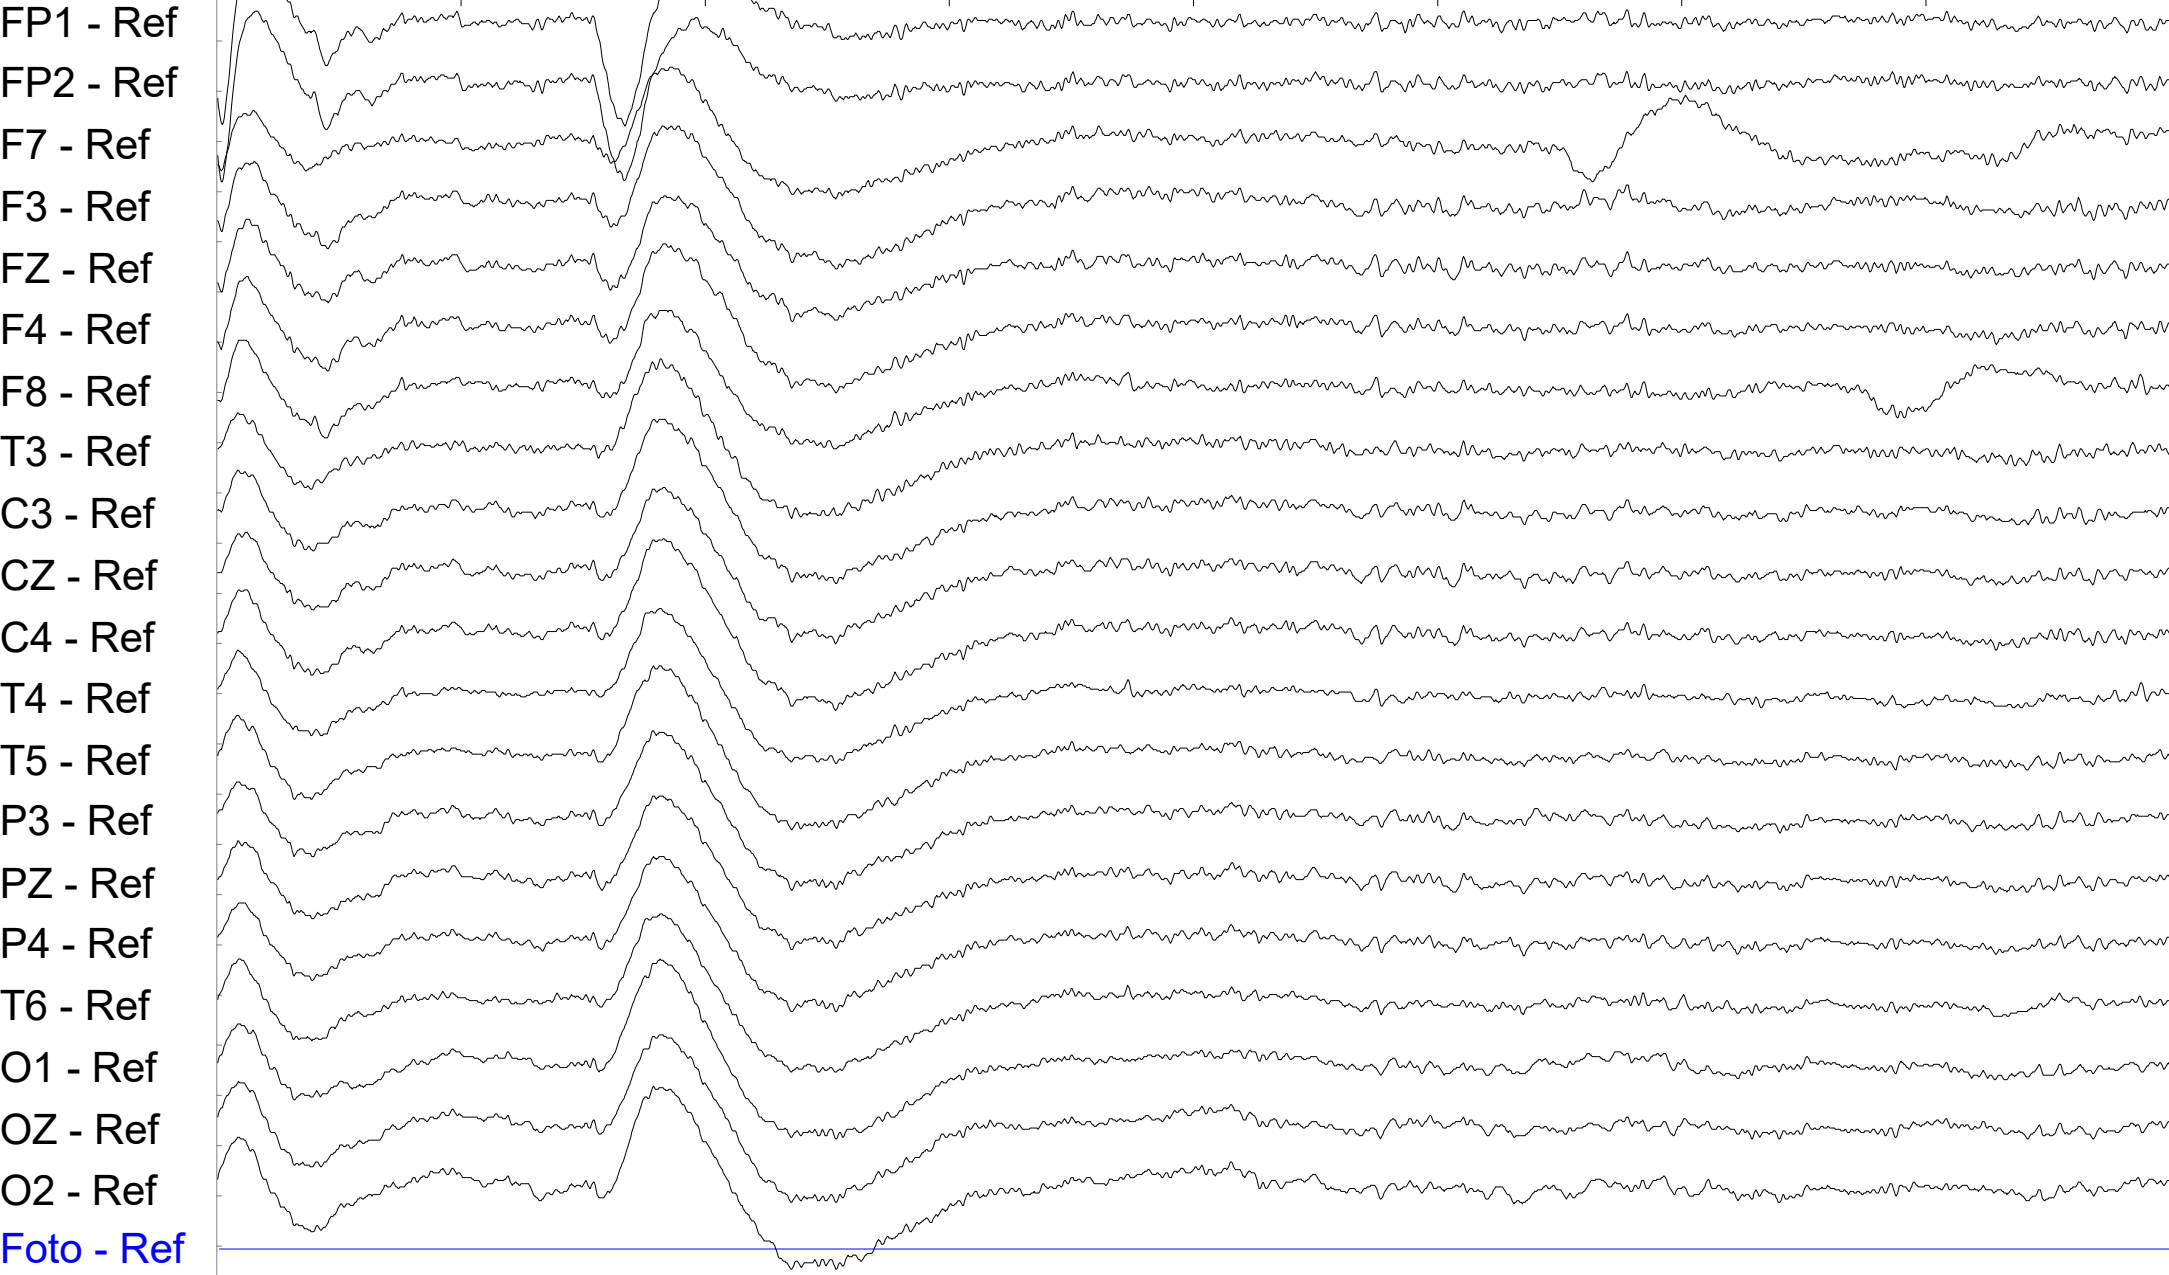


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/23


09:14:38 Olhos fechados 09:14:39 Olhos fechados 09:14:40 Olhos fechados 09:14:41 Olhos fechados 09:14:42 Olhos fechados 09:14:43 Olhos fechados 09:14:44 Olhos fechados 09:14:45 Olhos fechados
Época: 8 - Horário: 09:14:39 - Estágio: 0 (8 seg.)

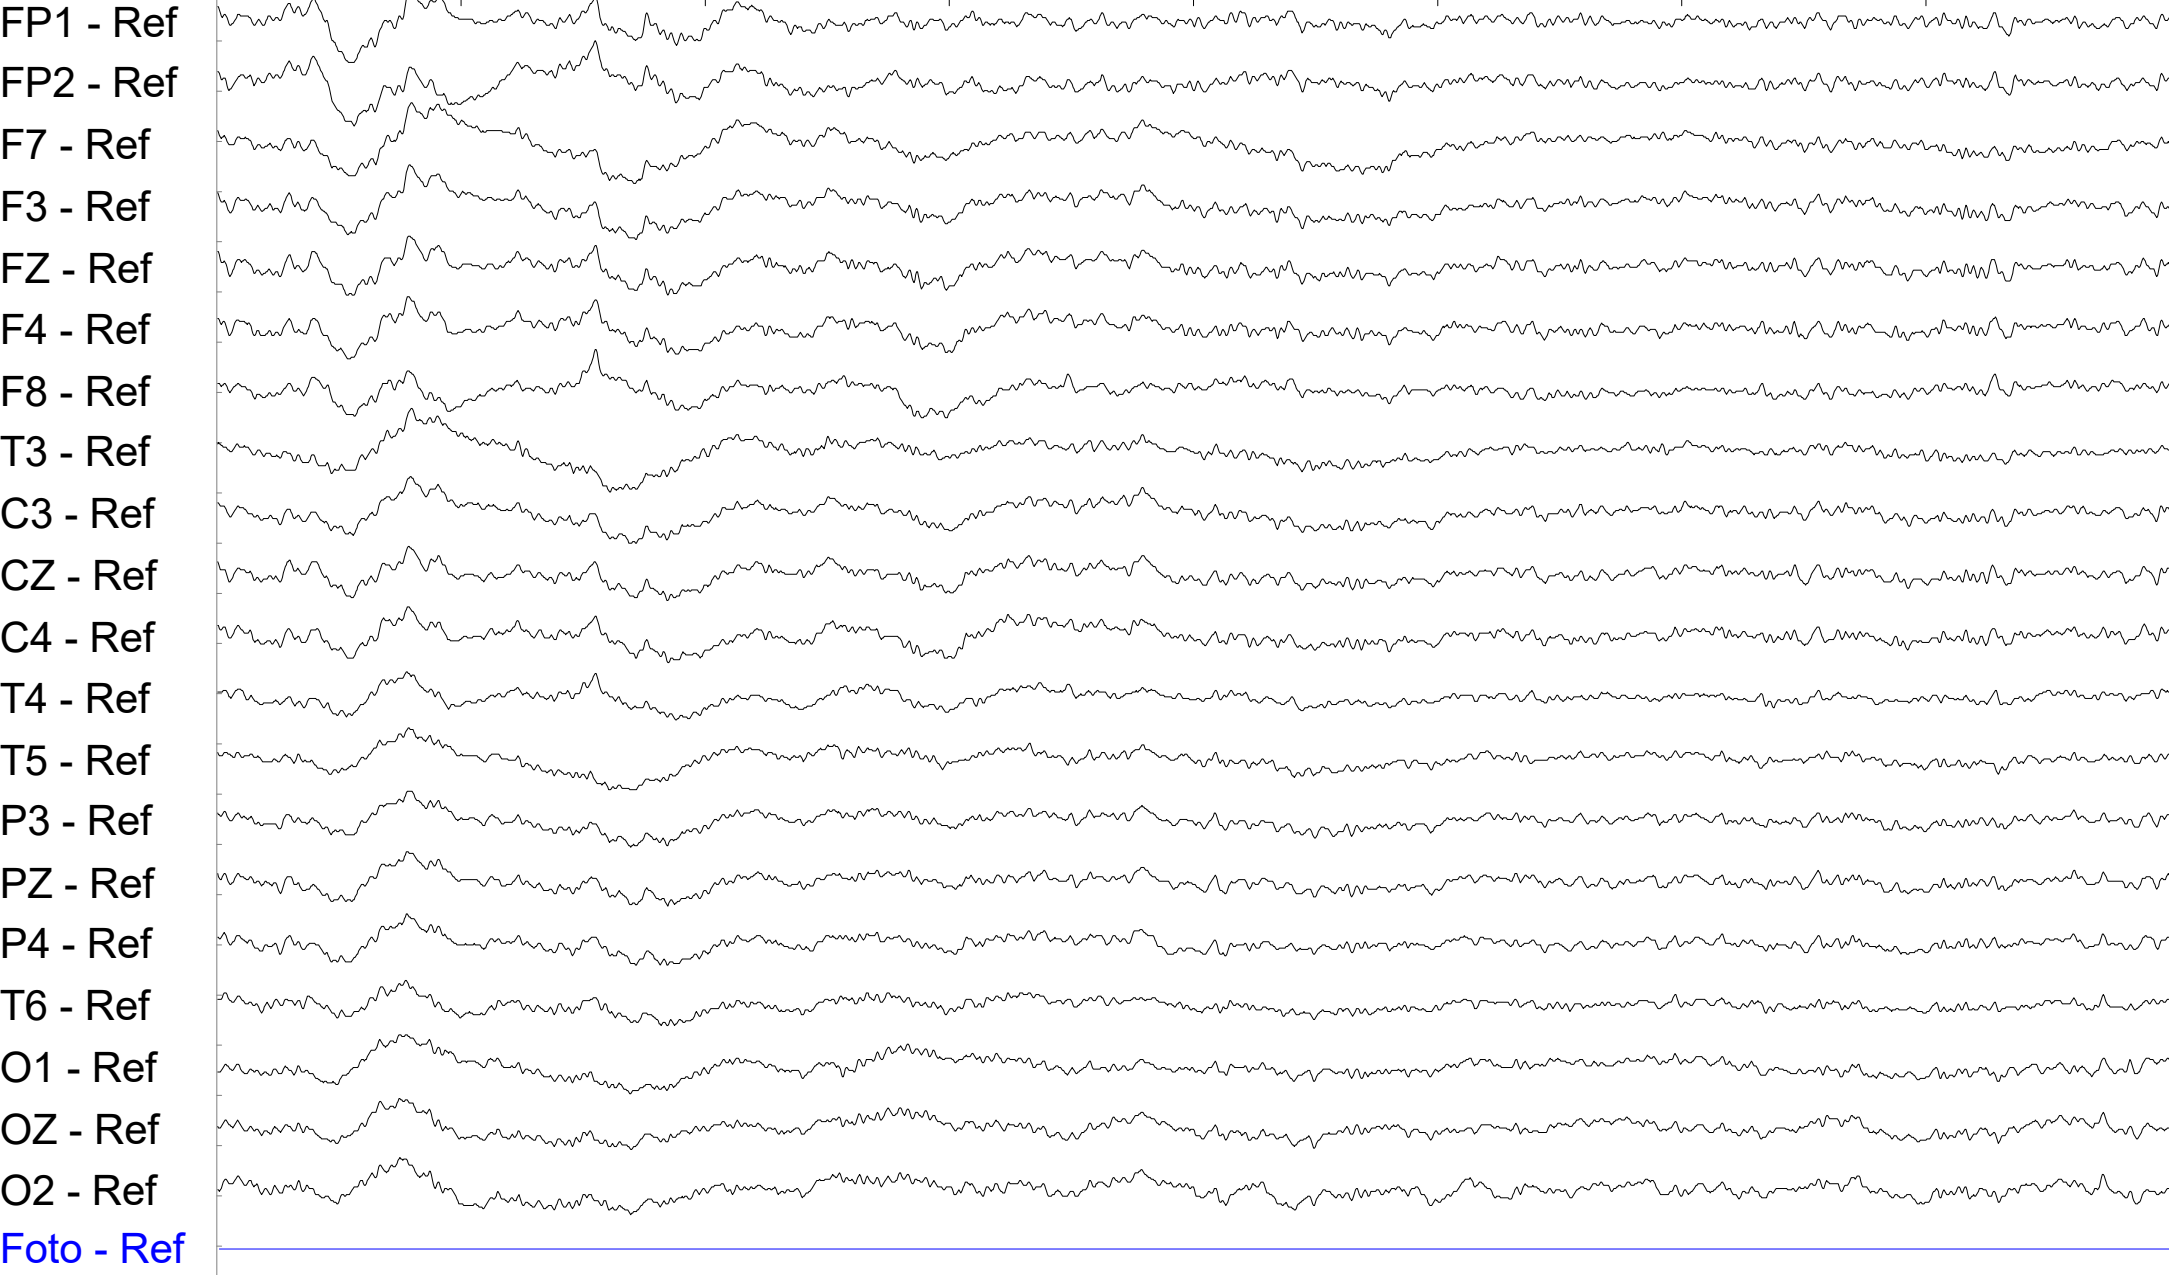

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


09:17:08 Vigília 09:17:09 Vigília 09:17:10 Vigília 09:17:11 Vigília 09:17:12 Vigília 09:17:13 Foto Estimulação 09:17:14 Foto Estimulação 09:17:15 Foto Estimulação
Época: 13 - Horário: 09:17:09 - Estágio: 0 (8 seg.)

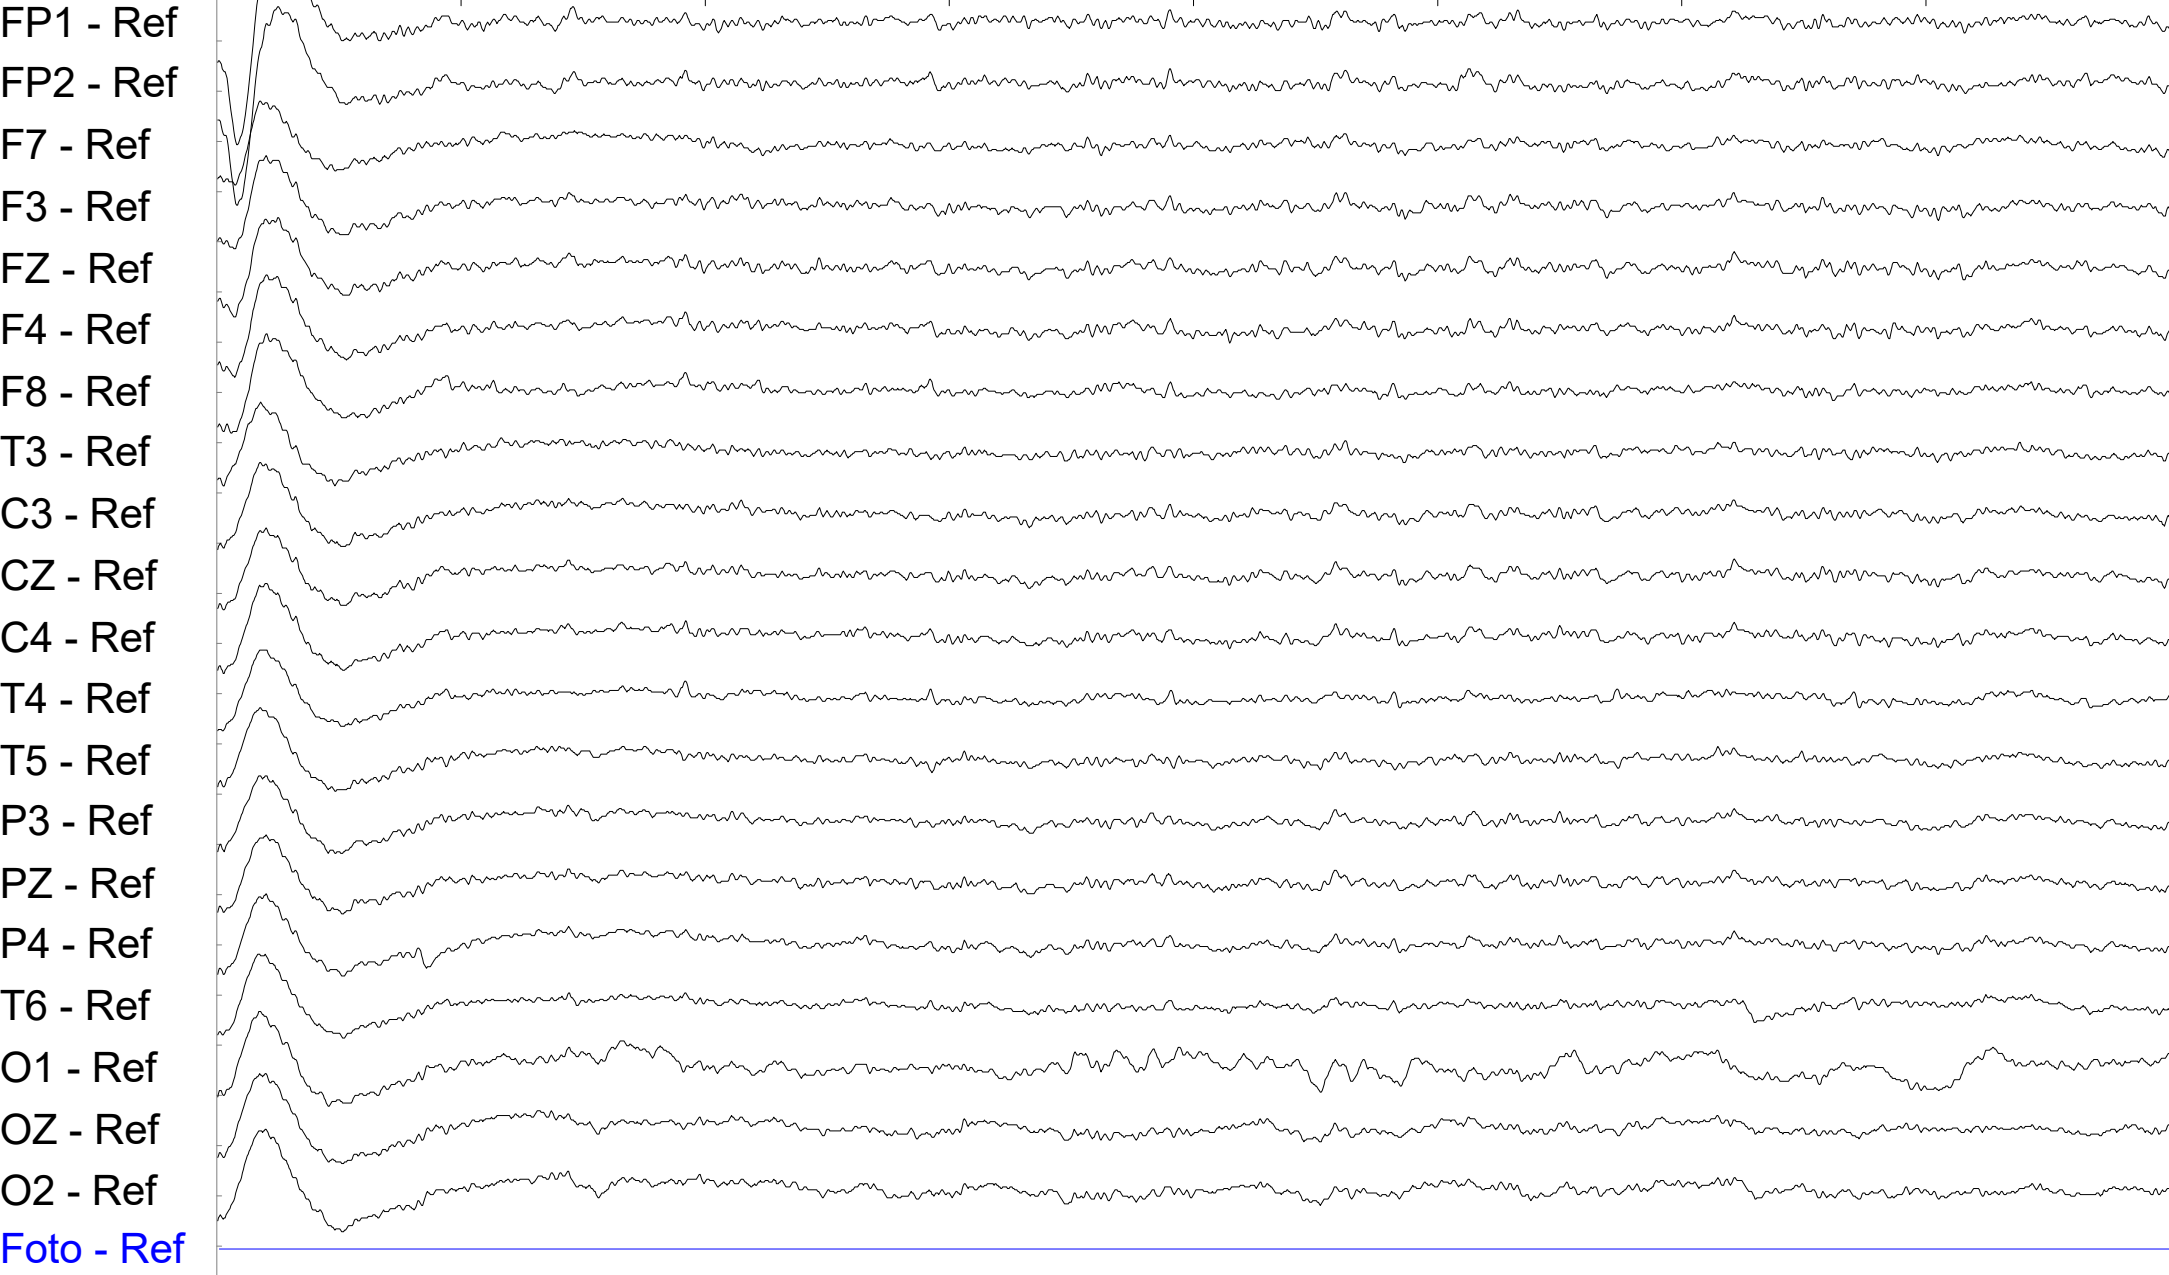

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:18:08 Foto Estimulação 09:18:09 Foto Estimulação 09:18:10 Foto Estimulação 09:18:11 Foto Estimulação 09:18:12 Foto Estimulação 09:18:13 Foto Estimulação 09:18:14 Foto Estimulação 09:18:15 Foto Estimulação
Época: 15 - Horário: 09:18:09 - Estágio: 0 (8 seg.)

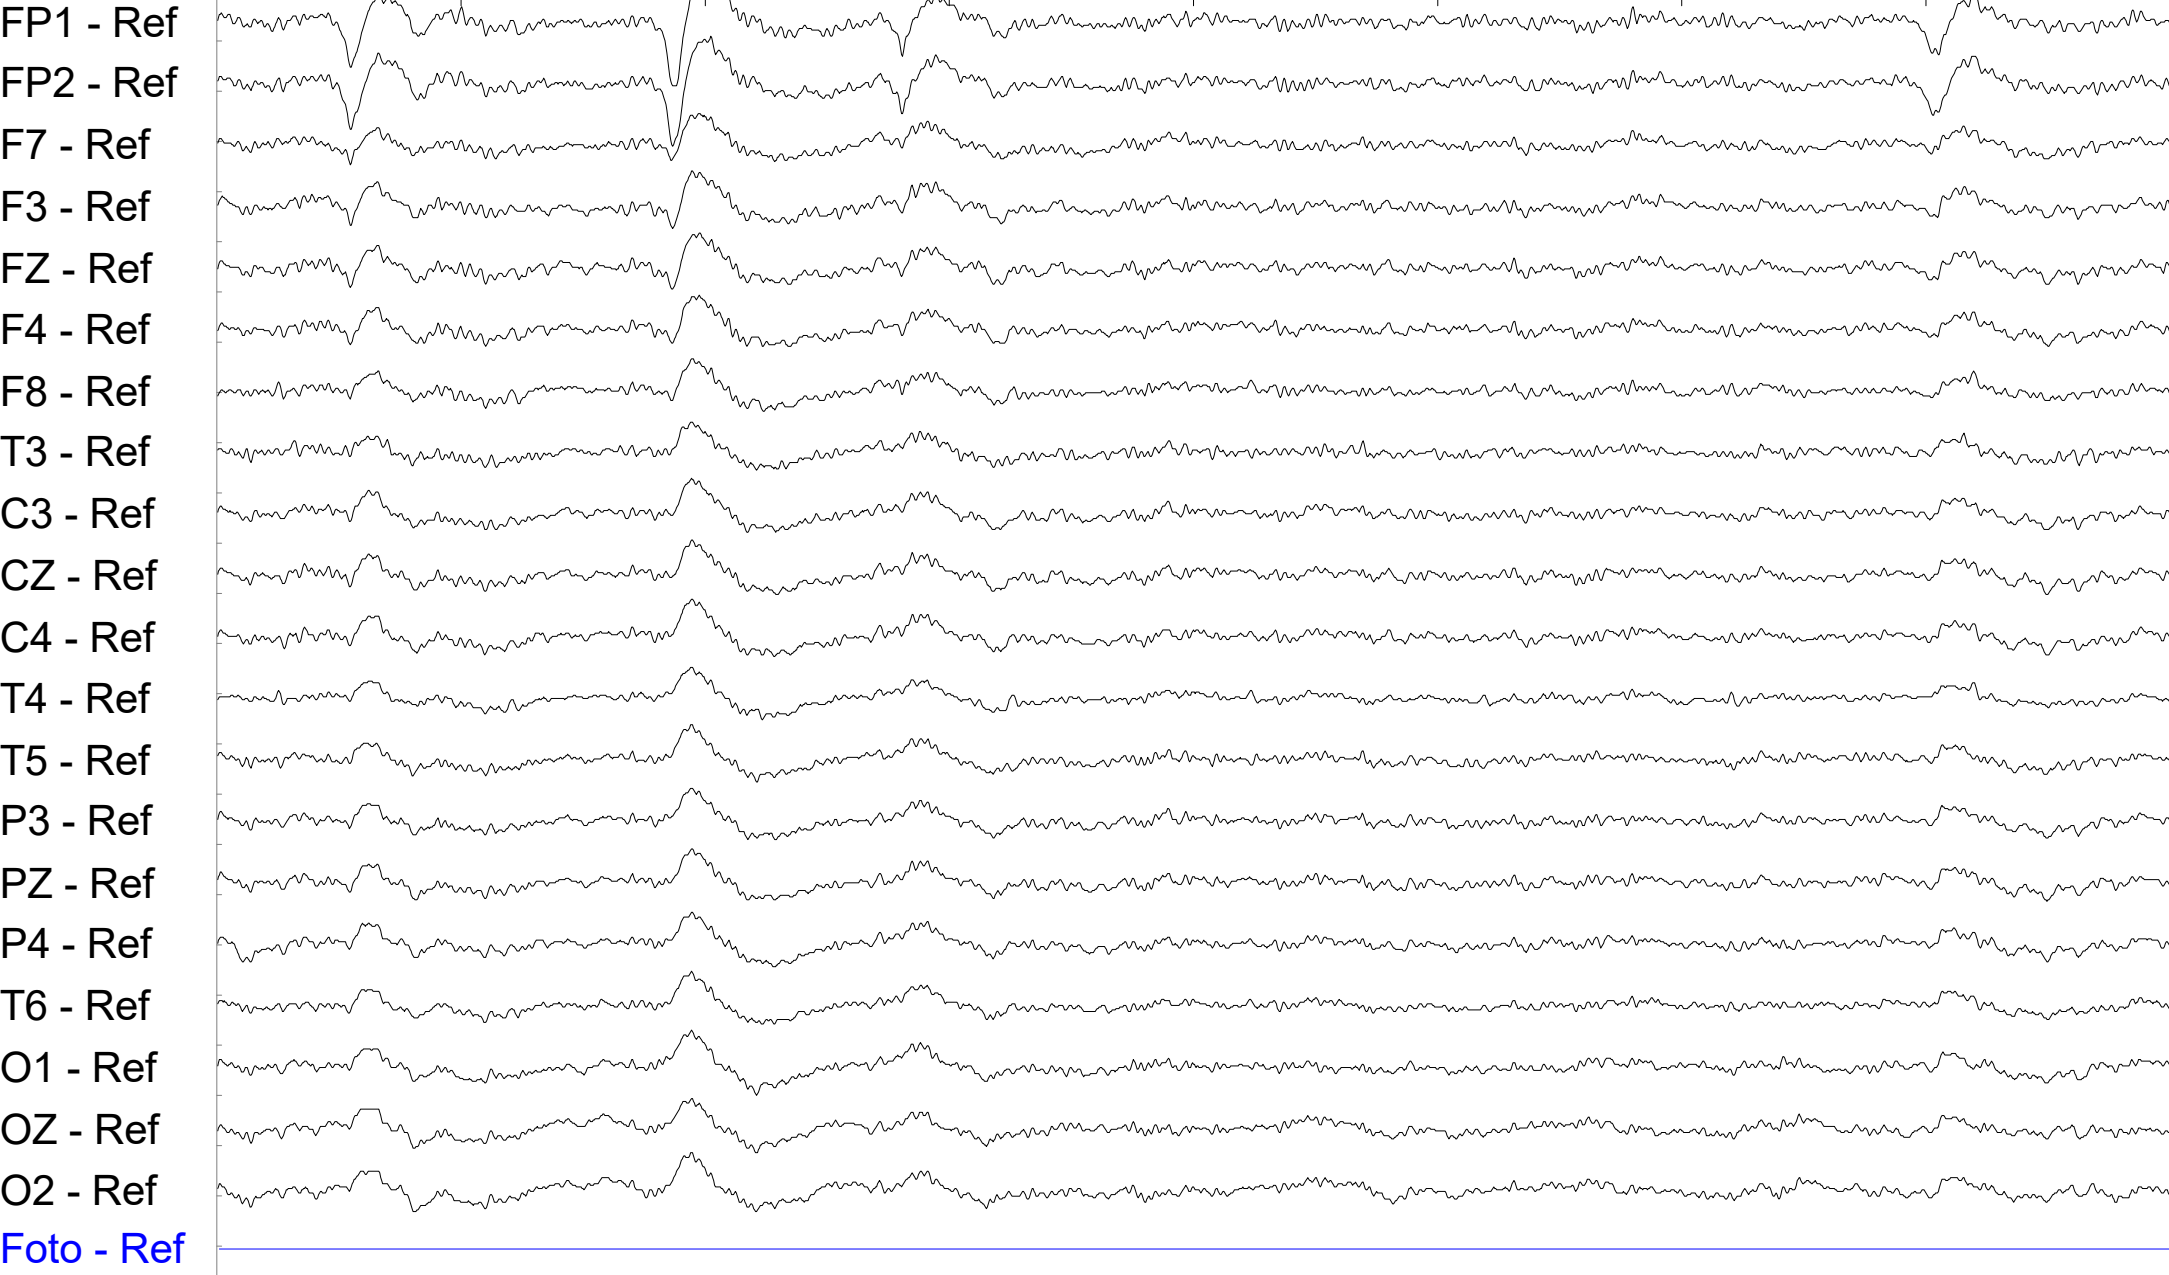


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 18/23

09:19:37 Hiperpneia 09:19:38 Hiperpneia 09:19:39 Hiperpneia 09:19:40 Hiperpneia 09:19:41 Hiperpneia 09:19:42 Hiperpneia 09:19:43 Hiperpneia 09:19:44 Hiperpneia
Época: 18 - Horário: 09:19:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

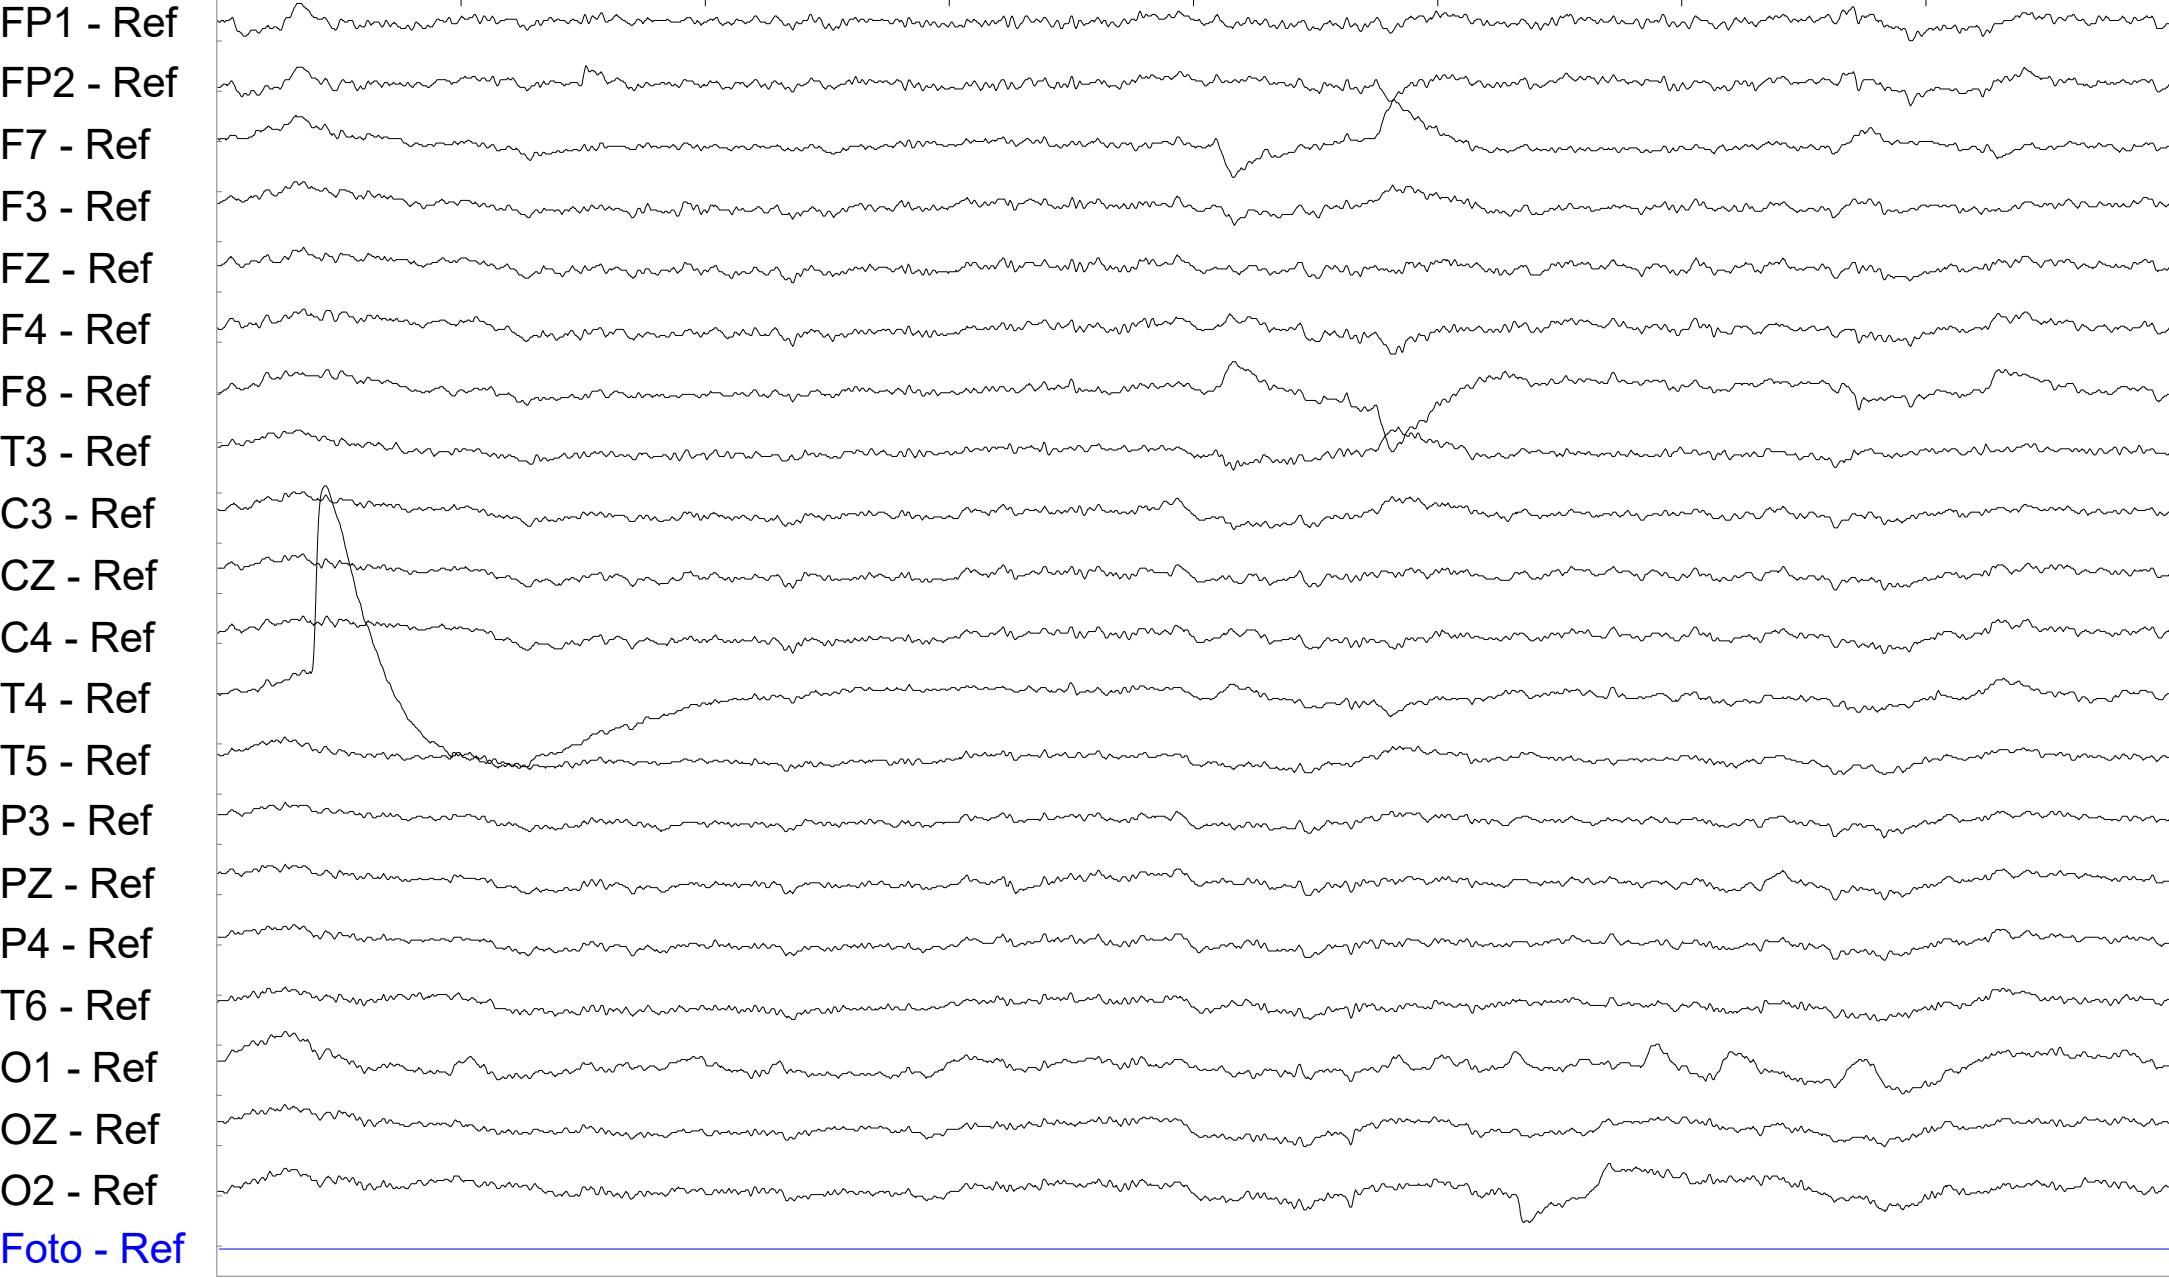


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 20/23


09:20:37 Hiperpneia 09:20:38 Hiperpneia 09:20:39 Hiperpneia 09:20:40 Hiperpneia 09:20:41 Hiperpneia 09:20:42 Hiperpneia 09:20:43 Hiperpneia 09:20:44 Hiperpneia
Época: 20 - Horário: 09:20:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

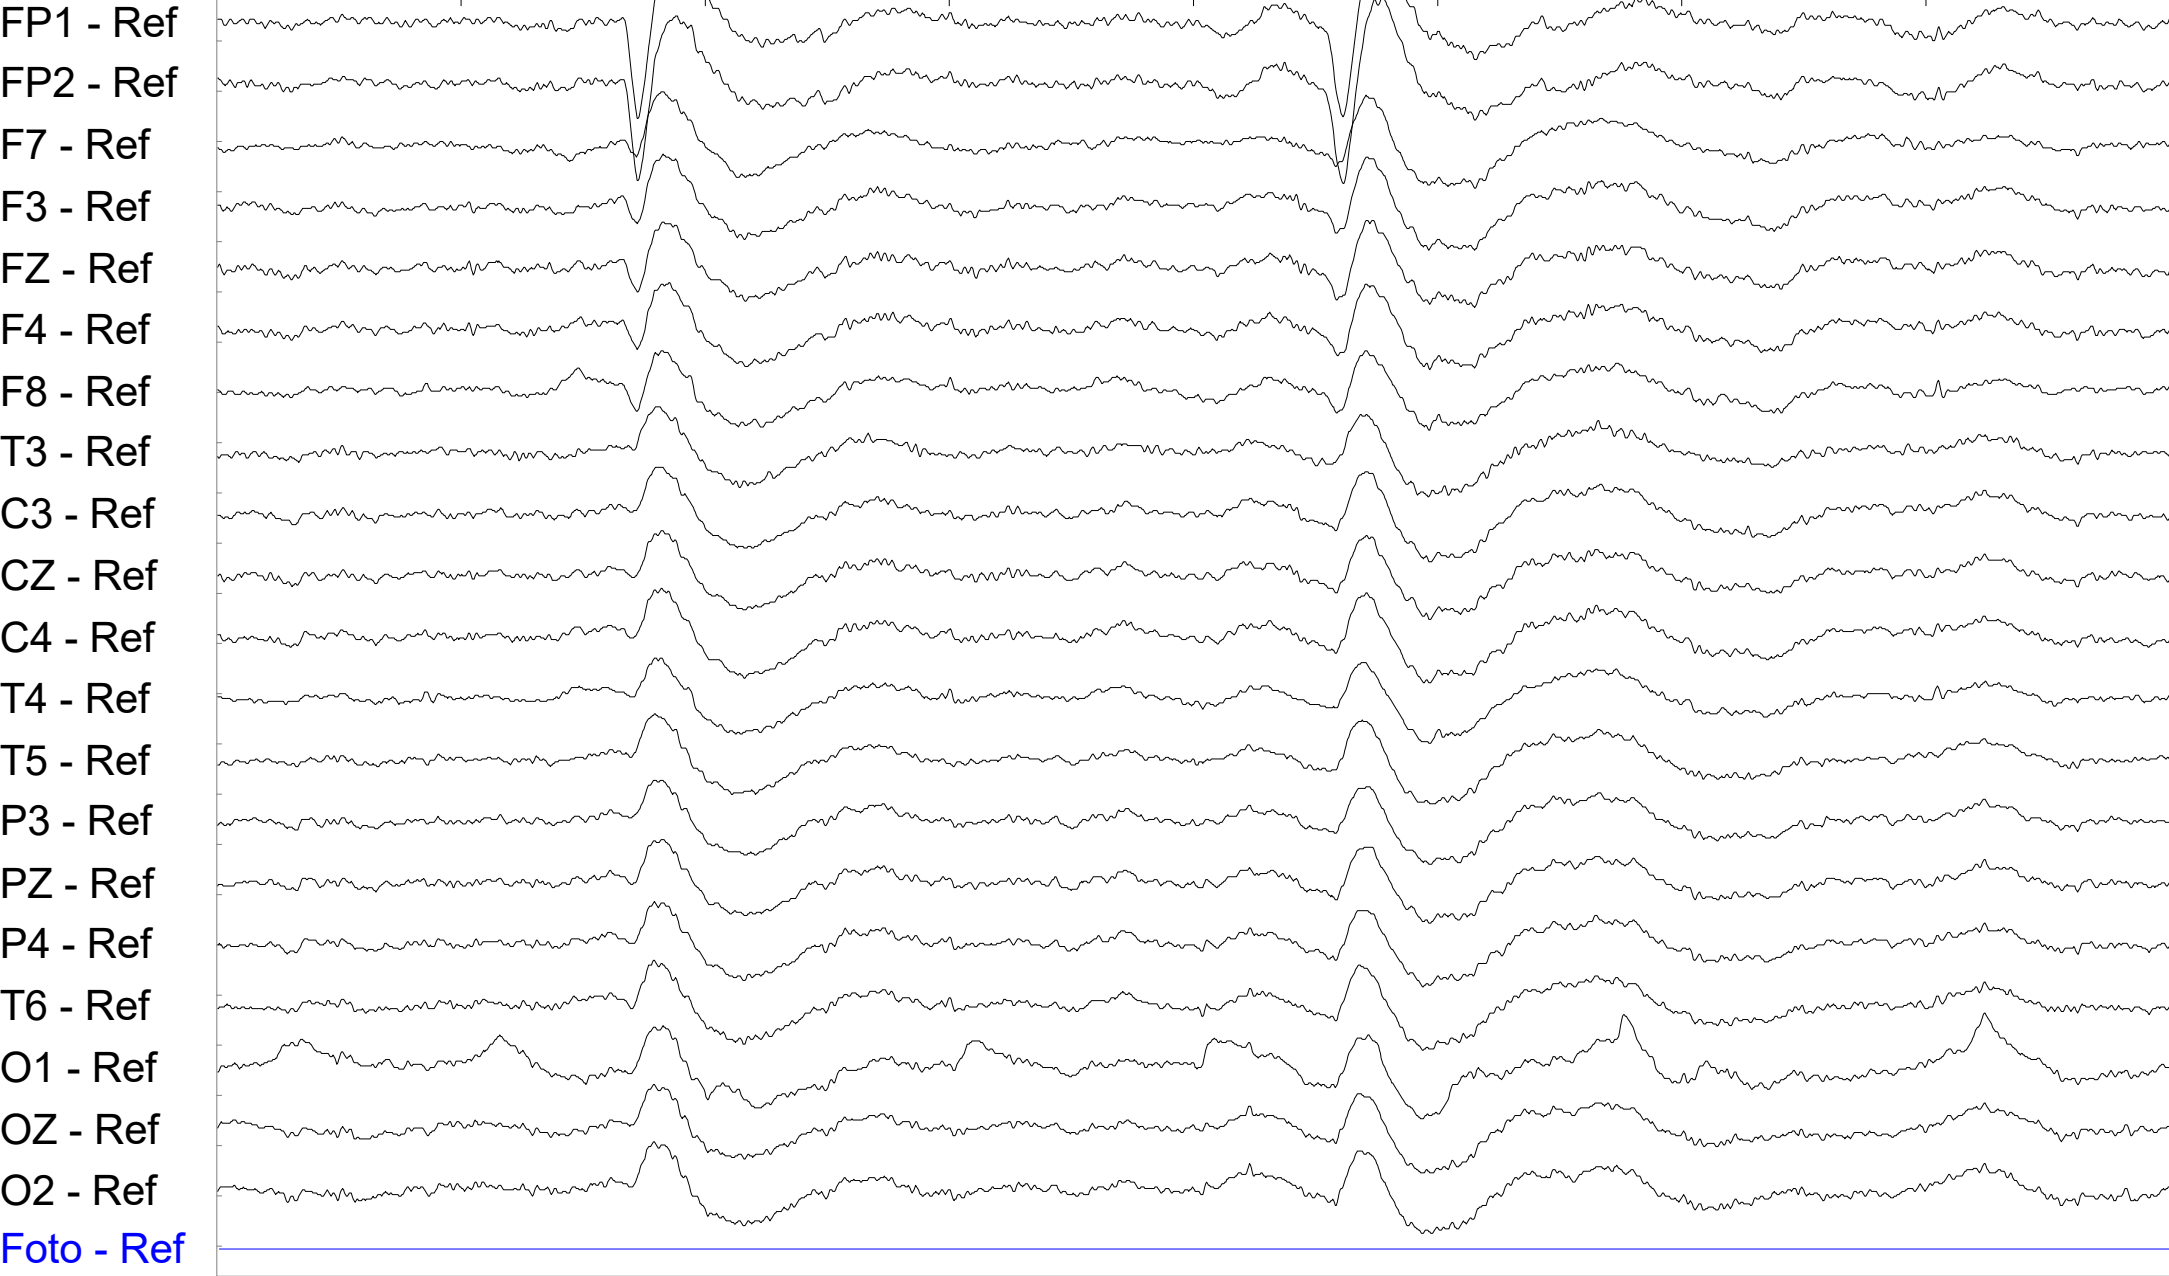



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 23/23

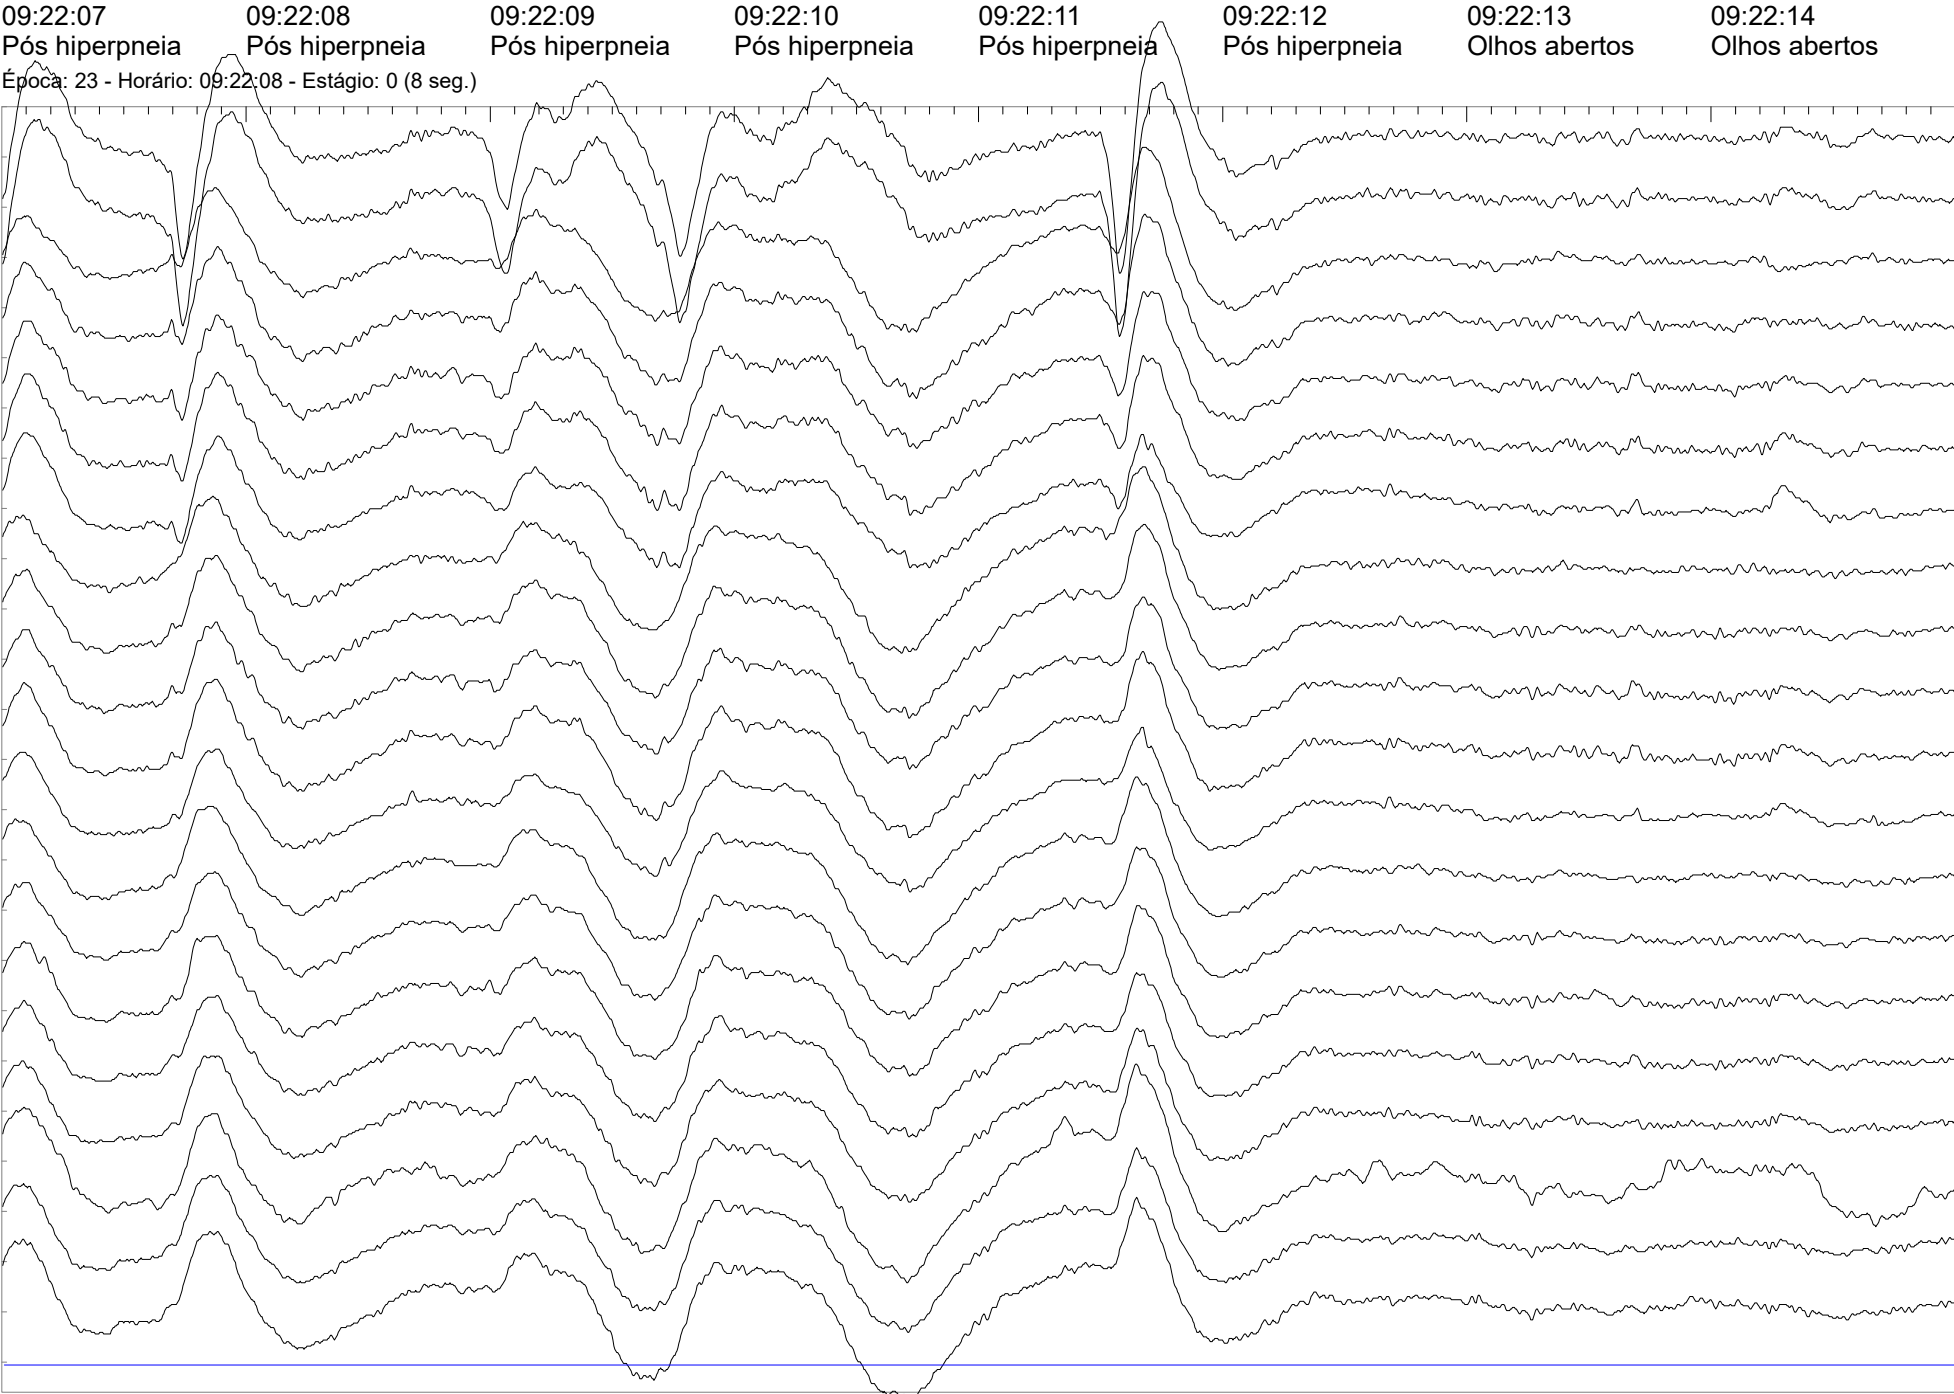

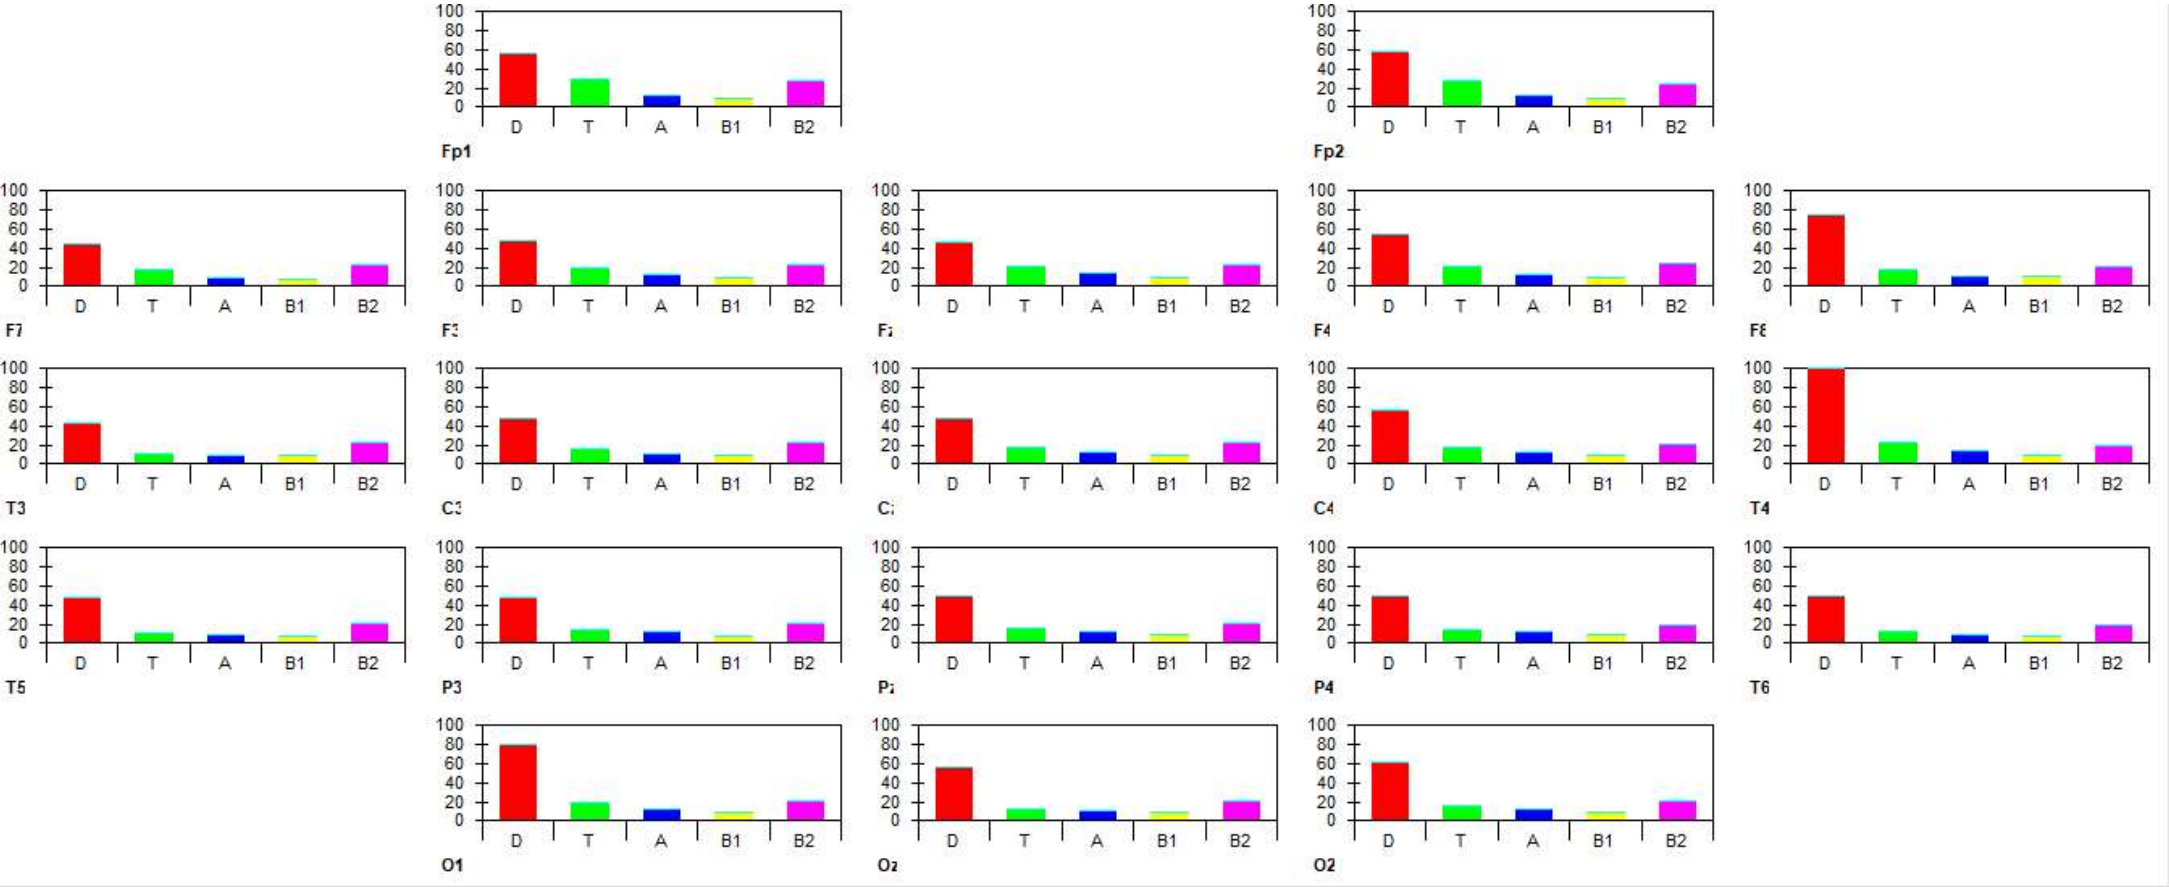

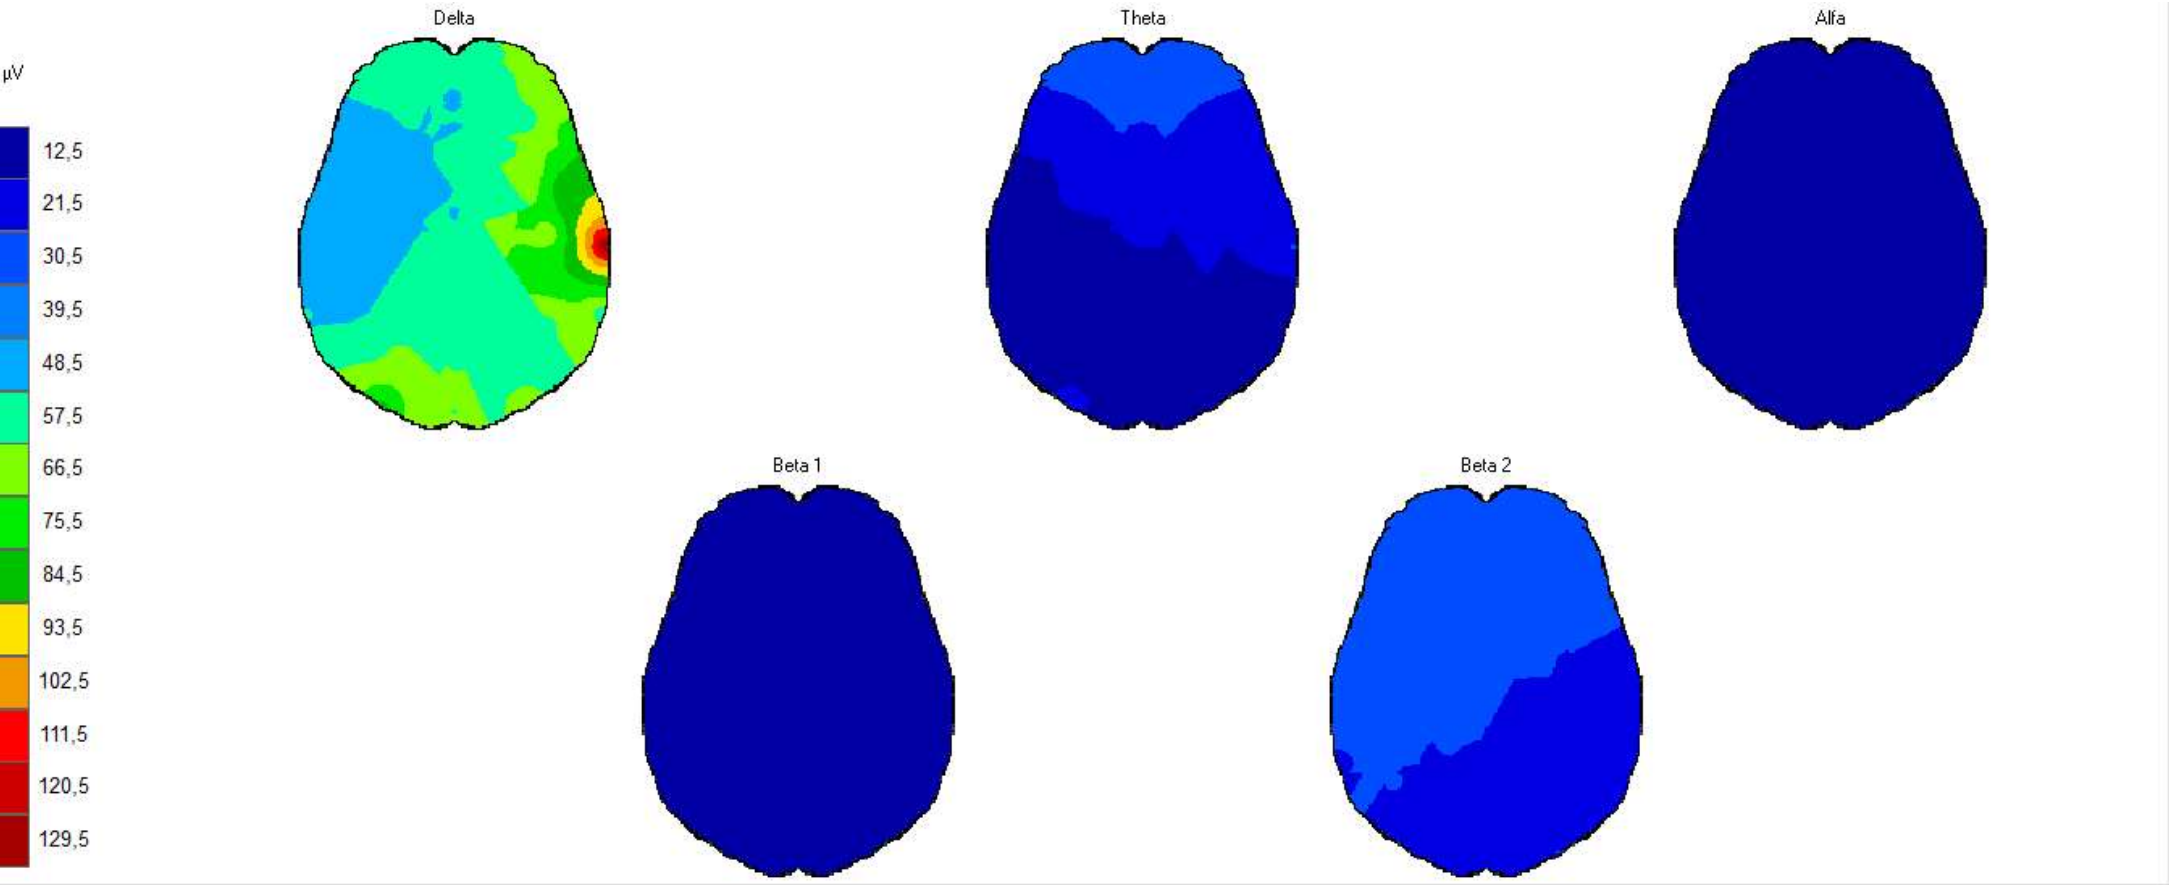

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	57,1	42,1
T	4,0	28,9	21,3
A	8,0	12,9	9,5
B1	17,5	9,8	7,2
B2	25,5	27,0	19,9

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	58,6	43,7
T	4,0	28,1	21,0
A	8,0	12,8	9,5
B1	17,0	9,5	7,1
B2	25,5	25,1	18,7

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	45,2	43,9
T	4,0	17,5	17,0
A	8,0	9,4	9,1
B1	13,5	7,9	7,7
B2	25,5	22,9	22,2

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48,1	42,5
T	4,0	19,6	17,3
A	10,0	12,5	11,0
B1	13,5	9,9	8,7
B2	24,5	23,1	20,4

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	45,9	40,3
T	4,5	21,4	18,7
A	8,5	14,1	12,4
B1	13,0	9,4	8,3
B2	26,0	23,2	20,3

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	54,6	44,9
T	4,5	20,3	16,7
A	9,0	12,2	10,0
B1	13,0	9,9	8,1
B2	26,0	24,7	20,3

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	74,7	55,6
T	4,5	17,5	13,0
A	9,0	10,6	7,9
B1	13,0	10,1	7,5
B2	26,0	21,5	16,0

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	43,5	45,0
T	4,0	11,4	11,8
A	8,0	8,7	9,0
B1	17,5	9,9	10,2
B2	25,0	23,2	24,0

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48,6	45,3
T	6,5	15,7	14,6
A	8,0	11,6	10,8
B1	16,0	8,8	8,2
B2	23,5	22,6	21,0

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48,1	43,8
T	4,5	17,9	16,3
A	10,0	13,2	12,0
B1	13,0	8,8	8,0
B2	26,0	21,9	20,0

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	55,8	48,3
T	4,5	17,0	14,7
A	9,0	11,7	10,2
B1	13,0	9,6	8,3
B2	26,0	21,3	18,5

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	134,2	67,5
T	4,5	22,4	11,3
A	9,0	13,4	6,8
B1	13,0	9,8	4,9
B2	26,0	19,0	9,6

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48,8	49,4
T	4,0	11,4	11,6
A	11,5	9,6	9,7
B1	16,0	8,1	8,2
B2	25,5	20,9	21,2

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	49,0	46,8
T	4,0	13,9	13,2
A	8,5	11,9	11,3
B1	16,0	8,2	7,9
B2	26,0	21,8	20,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	49,5	46,0
T	6,5	15,8	14,7
A	9,0	12,8	11,9
B1	13,0	8,9	8,3
B2	22,5	20,5	19,1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	50,4	47,6
T	4,5	14,7	13,9
A	10,0	12,6	11,9
B1	13,0	9,3	8,8
B2	26,0	18,9	17,9

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	50,2	51,2
T	4,5	11,8	12,0
A	9,5	8,7	8,9
B1	16,0	7,9	8,1
B2	24,0	19,4	19,8

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	80,3	56,7
T	4,0	19,4	13,7
A	8,0	11,7	8,3
B1	16,0	9,1	6,4
B2	22,5	21,0	14,8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	56,8	51,7
T	4,0	12,2	11,1
A	9,5	11,5	10,5
B1	16,0	8,4	7,7
B2	25,5	20,9	19,0

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	61,8	51,3
T	4,0	15,6	12,9
A	9,5	12,2	10,1
B1	16,0	9,2	7,6
B2	27,5	21,6	18,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	57,1	42,1	4,0	28,9	21,3	8,0	12,9	9,5	17,5	9,8	7,2	25,5	27,0	19,9
FP2	1,0	58,6	43,7	4,0	28,1	21,0	8,0	12,8	9,5	17,0	9,5	7,1	25,5	25,1	18,7
F7	1,0	45,2	43,9	4,0	17,5	17,0	8,0	9,4	9,1	13,5	7,9	7,7	25,5	22,9	22,2
F3	,5	48,1	42,5	4,0	19,6	17,3	10,0	12,5	11,0	13,5	9,9	8,7	24,5	23,1	20,4
FZ	,5	45,9	40,3	4,5	21,4	18,7	8,5	14,1	12,4	13,0	9,4	8,3	26,0	23,2	20,3
F4	,5	54,6	44,9	4,5	20,3	16,7	9,0	12,2	10,0	13,0	9,9	8,1	26,0	24,7	20,3
F8	,5	74,7	55,6	4,5	17,5	13,0	9,0	10,6	7,9	13,0	10,1	7,5	26,0	21,5	16,0
T3	,5	43,5	45,0	4,0	11,4	11,8	8,0	8,7	9,0	17,5	9,9	10,2	25,0	23,2	24,0
C3	,5	48,6	45,3	6,5	15,7	14,6	8,0	11,6	10,8	16,0	8,8	8,2	23,5	22,6	21,0
CZ	,5	48,1	43,8	4,5	17,9	16,3	10,0	13,2	12,0	13,0	8,8	8,0	26,0	21,9	20,0
C4	,5	55,8	48,3	4,5	17,0	14,7	9,0	11,7	10,2	13,0	9,6	8,3	26,0	21,3	18,5
T4	,5	134,2	67,5	4,5	22,4	11,3	9,0	13,4	6,8	13,0	9,8	4,9	26,0	19,0	9,6
T5	,5	48,8	49,4	4,0	11,4	11,6	11,5	9,6	9,7	16,0	8,1	8,2	25,5	20,9	21,2
P3	,5	49,0	46,8	4,0	13,9	13,2	8,5	11,9	11,3	16,0	8,2	7,9	26,0	21,8	20,8
PZ	,5	49,5	46,0	6,5	15,8	14,7	9,0	12,8	11,9	13,0	8,9	8,3	22,5	20,5	19,1
P4	,5	50,4	47,6	4,5	14,7	13,9	10,0	12,6	11,9	13,0	9,3	8,8	26,0	18,9	17,9
T6	,5	50,2	51,2	4,5	11,8	12,0	9,5	8,7	8,9	16,0	7,9	8,1	24,0	19,4	19,8
O1	1,5	80,3	56,7	4,0	19,4	13,7	8,0	11,7	8,3	16,0	9,1	6,4	22,5	21,0	14,8
OZ	,5	56,8	51,7	4,0	12,2	11,1	9,5	11,5	10,5	16,0	8,4	7,7	25,5	20,9	19,0
O2	,5	61,8	51,3	4,0	15,6	12,9	9,5	12,2	10,1	16,0	9,2	7,6	27,5	21,6	18,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	57,1	42,1	4,0	28,9	21,3	8,0	12,9	9,5	17,5	9,8	7,2	25,5	27,0	19,9
FP2	1,0	58,6	43,7	4,0	28,1	21,0	8,0	12,8	9,5	17,0	9,5	7,1	25,5	25,1	18,7
F7	1,0	45,2	43,9	4,0	17,5	17,0	8,0	9,4	9,1	13,5	7,9	7,7	25,5	22,9	22,2
F3	,5	48,1	42,5	4,0	19,6	17,3	10,0	12,5	11,0	13,5	9,9	8,7	24,5	23,1	20,4
FZ	,5	45,9	40,3	4,5	21,4	18,7	8,5	14,1	12,4	13,0	9,4	8,3	26,0	23,2	20,3
F4	,5	54,6	44,9	4,5	20,3	16,7	9,0	12,2	10,0	13,0	9,9	8,1	26,0	24,7	20,3
F8	,5	74,7	55,6	4,5	17,5	13,0	9,0	10,6	7,9	13,0	10,1	7,5	26,0	21,5	16,0
T3	,5	43,5	45,0	4,0	11,4	11,8	8,0	8,7	9,0	17,5	9,9	10,2	25,0	23,2	24,0
C3	,5	48,6	45,3	6,5	15,7	14,6	8,0	11,6	10,8	16,0	8,8	8,2	23,5	22,6	21,0
CZ	,5	48,1	43,8	4,5	17,9	16,3	10,0	13,2	12,0	13,0	8,8	8,0	26,0	21,9	20,0
C4	,5	55,8	48,3	4,5	17,0	14,7	9,0	11,7	10,2	13,0	9,6	8,3	26,0	21,3	18,5
T4	,5	134,2	67,5	4,5	22,4	11,3	9,0	13,4	6,8	13,0	9,8	4,9	26,0	19,0	9,6
T5	,5	48,8	49,4	4,0	11,4	11,6	11,5	9,6	9,7	16,0	8,1	8,2	25,5	20,9	21,2
P3	,5	49,0	46,8	4,0	13,9	13,2	8,5	11,9	11,3	16,0	8,2	7,9	26,0	21,8	20,8
PZ	,5	49,5	46,0	6,5	15,8	14,7	9,0	12,8	11,9	13,0	8,9	8,3	22,5	20,5	19,1
P4	,5	50,4	47,6	4,5	14,7	13,9	10,0	12,6	11,9	13,0	9,3	8,8	26,0	18,9	17,9
T6	,5	50,2	51,2	4,5	11,8	12,0	9,5	8,7	8,9	16,0	7,9	8,1	24,0	19,4	19,8
O1	1,5	80,3	56,7	4,0	19,4	13,7	8,0	11,7	8,3	16,0	9,1	6,4	22,5	21,0	14,8
OZ	,5	56,8	51,7	4,0	12,2	11,1	9,5	11,5	10,5	16,0	8,4	7,7	25,5	20,9	19,0
O2	,5	61,8	51,3	4,0	15,6	12,9	9,5	12,2	10,1	16,0	9,2	7,6	27,5	21,6	18,0

Relação de modos de gravação e eventos

Pág. 1

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:11:08	02:01	Olhos abertos
5	09:13:09	02:04	Olhos fechados
9	09:15:13	02:00	Vigília
13	09:17:13	01:11	Foto Estimulação
13	09:17:17	00:00	Foto 1 hz
13	09:17:22	00:00	Foto 3 hz
13	09:17:27	00:00	Foto 6 hz
13	09:17:32	00:00	Foto Desativado
13	09:17:33	00:00	Foto 1 hz
14	09:17:38	00:00	Foto 3 hz
14	09:17:43	00:00	Foto 6 hz
14	09:17:48	00:00	Foto Desativado
14	09:17:49	00:00	Foto 1 hz
14	09:17:54	00:00	Foto 3 hz
14	09:17:59	00:00	Foto 6 hz
14	09:18:04	00:00	Foto Desativado
14	09:18:04	00:00	Foto 1 hz
15	09:18:24	01:11	Vigília
15	09:18:09	00:00	Foto 3 hz
15	09:18:14	00:00	Foto 6 hz
15	09:18:19	00:00	Foto Desativado
17	09:19:34	01:31	Hiperpneia
20	09:21:05	01:08	Pós hiperpneia
23	09:22:13	00:28	Olhos abertos