


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 12/21


13:23:38 13:23:39 13:23:40 13:23:41 13:23:42 13:23:43 13:23:44 13:23:45
Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação
Época: 12 - Horário: 13:23:39 - Estágio: 0 (8 seg.)

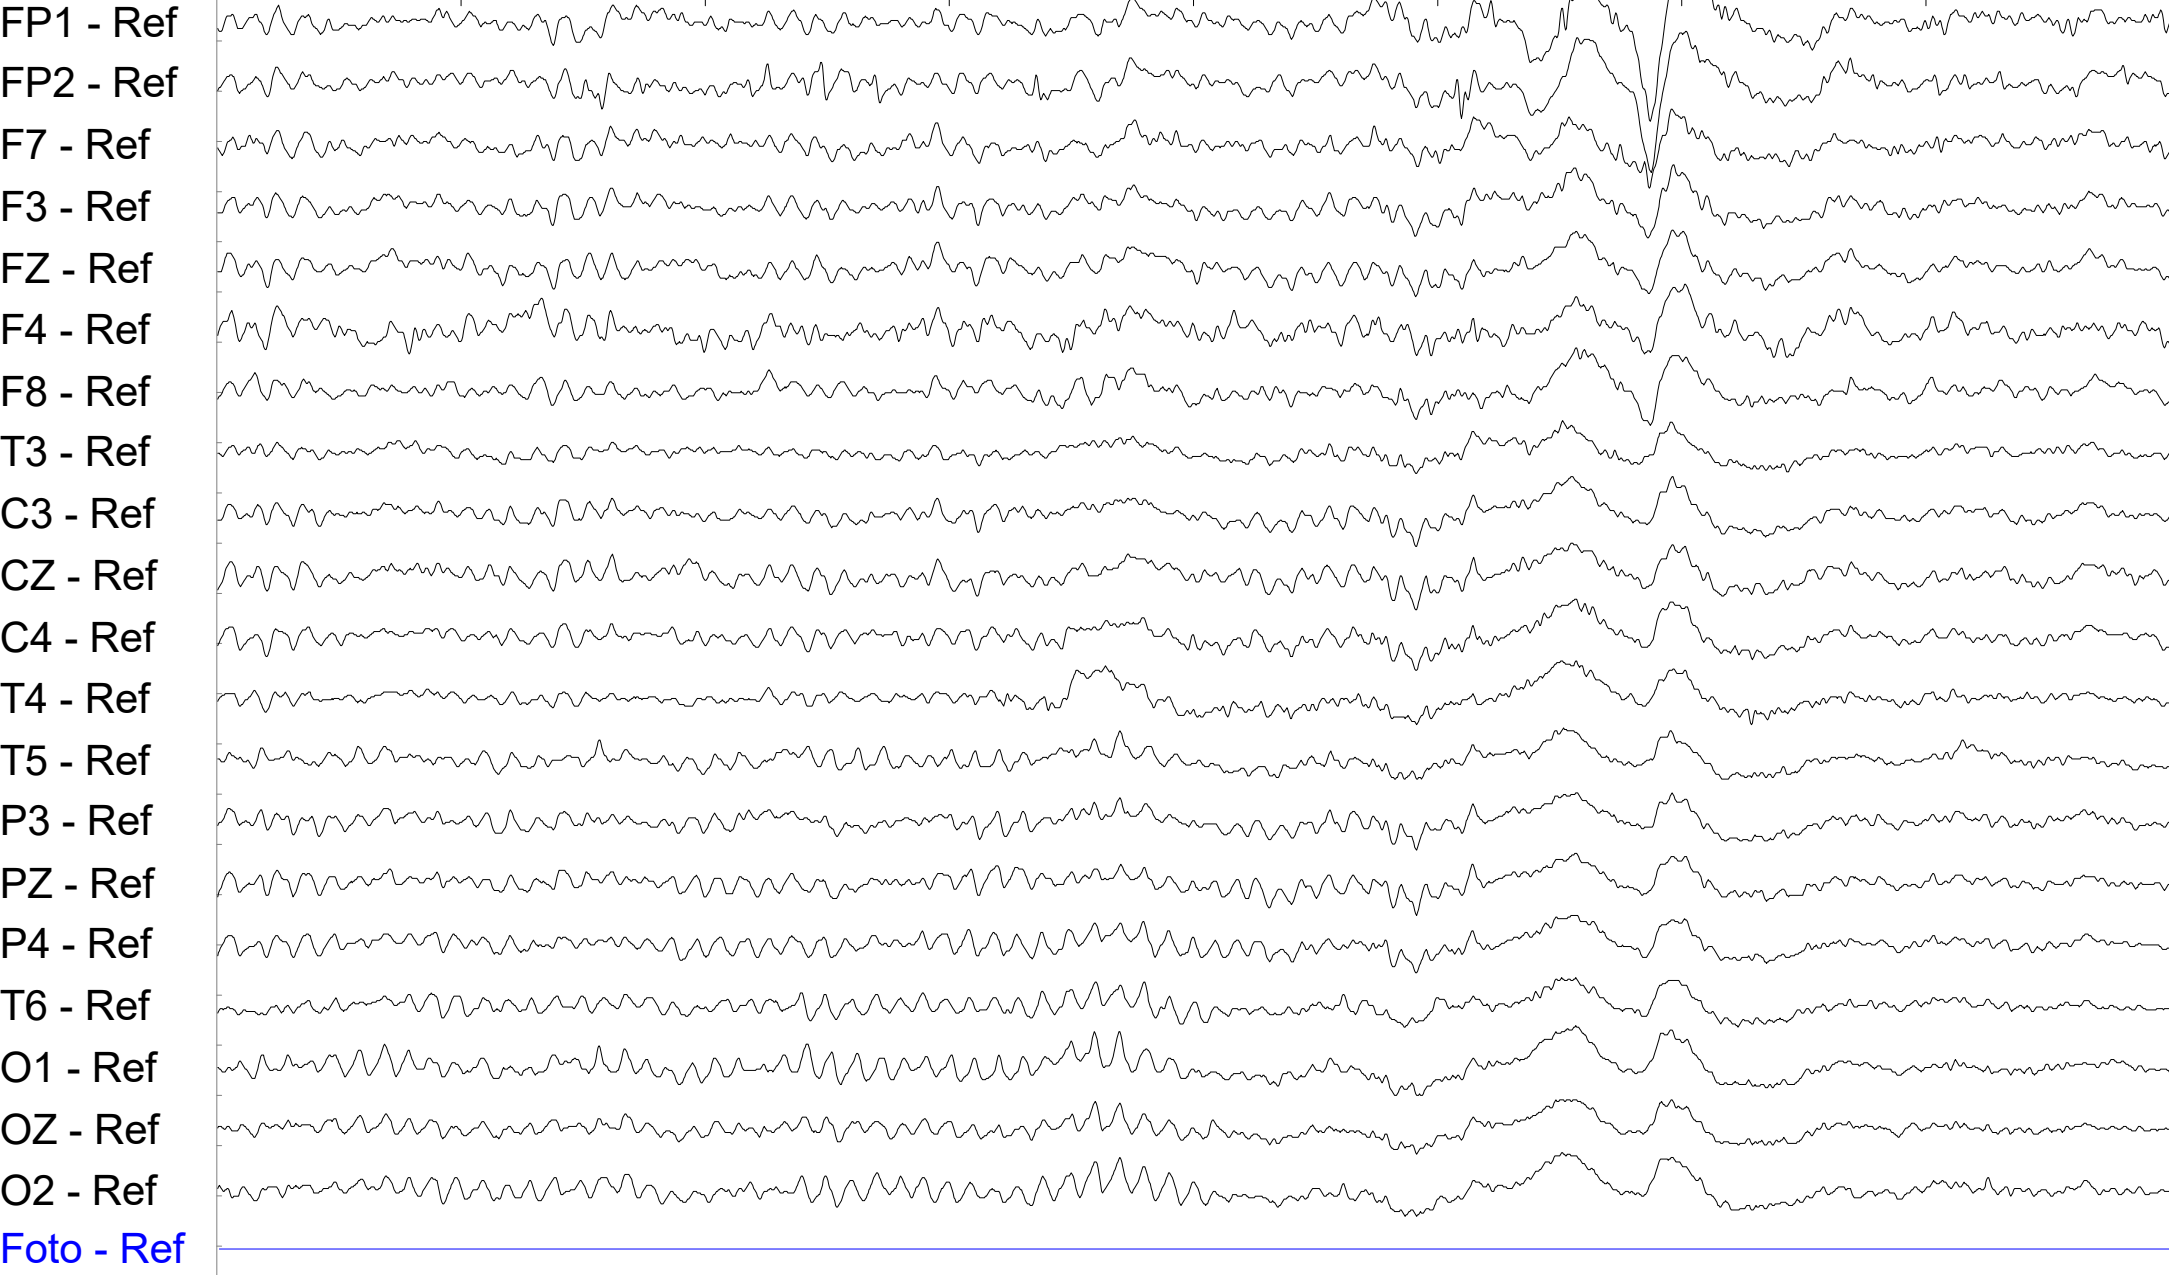

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

13:25:46 Olhos fechados 13:25:47 Olhos fechados 13:25:48 Hiperpneia 13:25:49 Hiperpneia 13:25:50 Hiperpneia 13:25:51 Hiperpneia 13:25:52 Hiperpneia 13:25:53 Hiperpneia
Época: 16 - Horário: 13:25:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

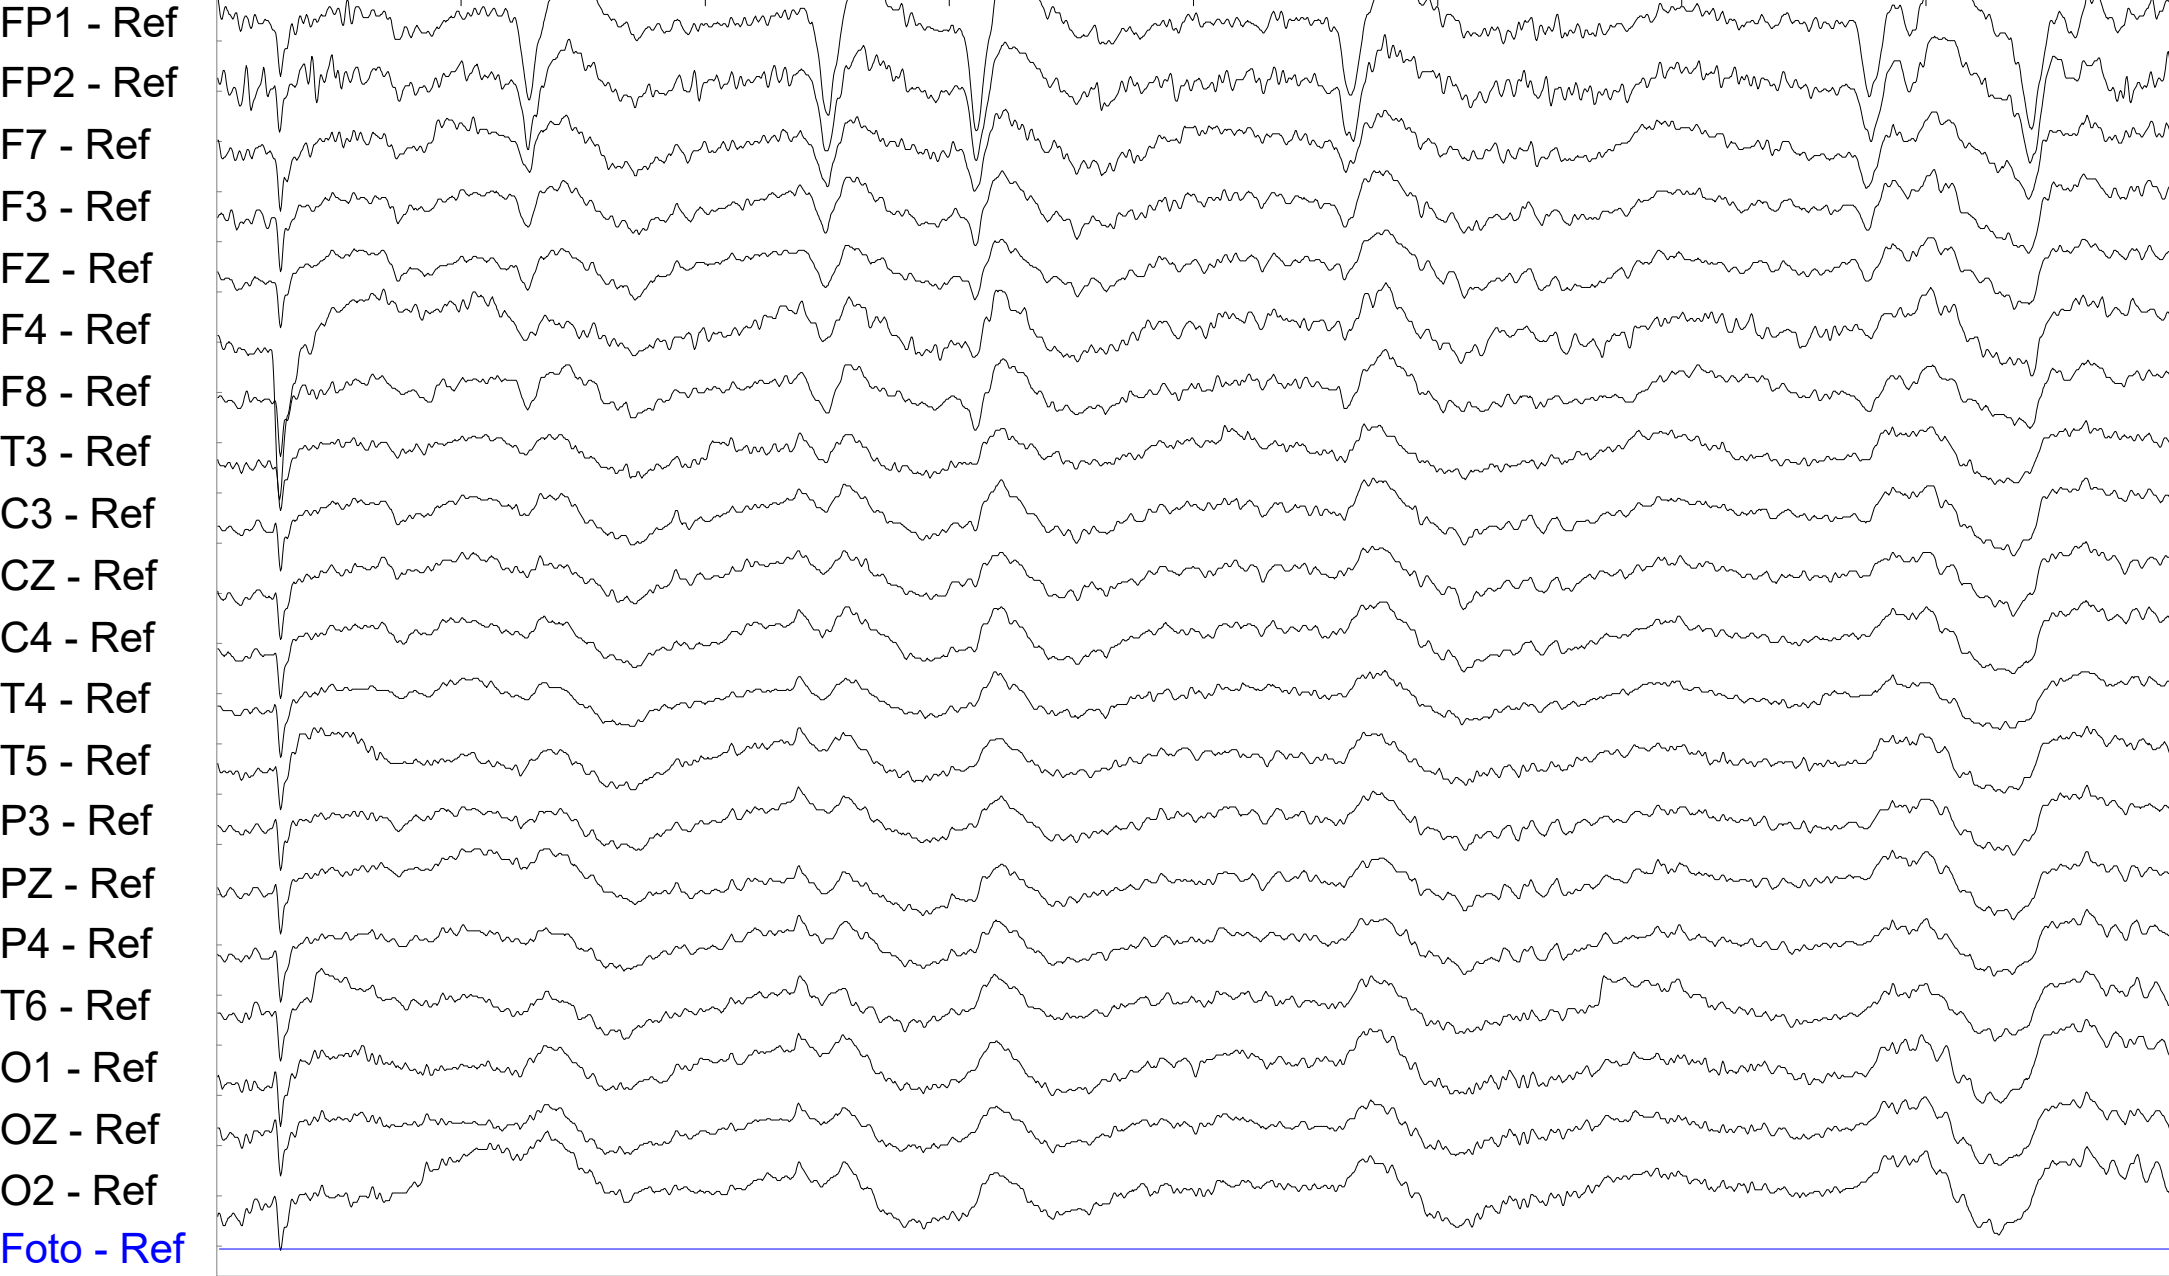


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 19/21


13:27:16 13:27:17 13:27:18 13:27:19 13:27:20 13:27:21 13:27:22 13:27:23
Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia
Época: 19 - Horário: 13:27:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

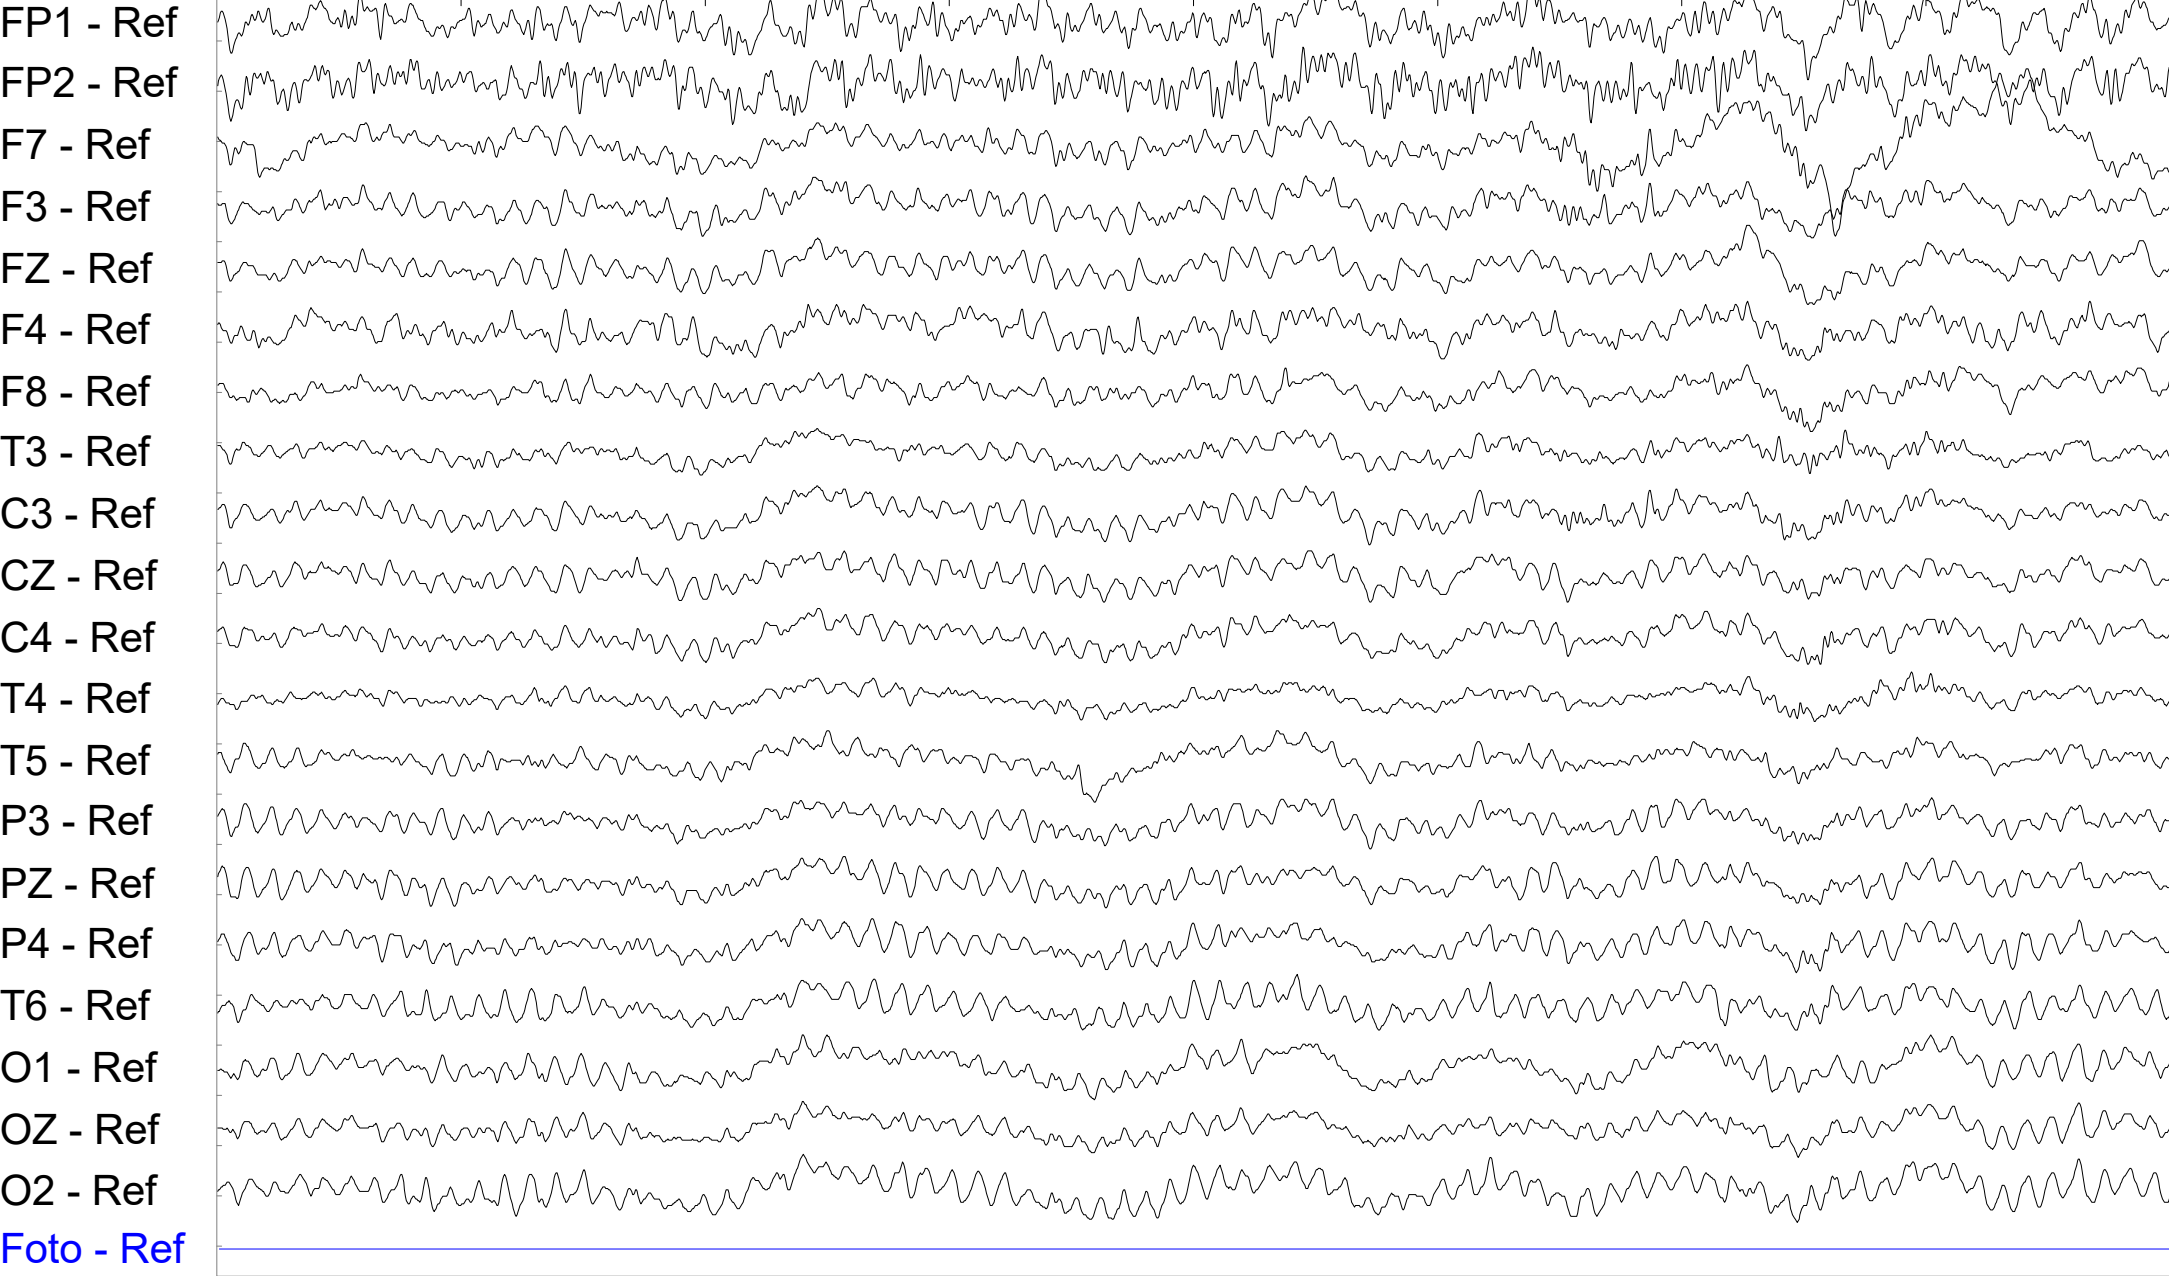

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

13:28:16 13:28:17 13:28:18 13:28:19 13:28:20 13:28:21 13:28:22 13:28:23
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília
Época: 21 - Horário: 13:28:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

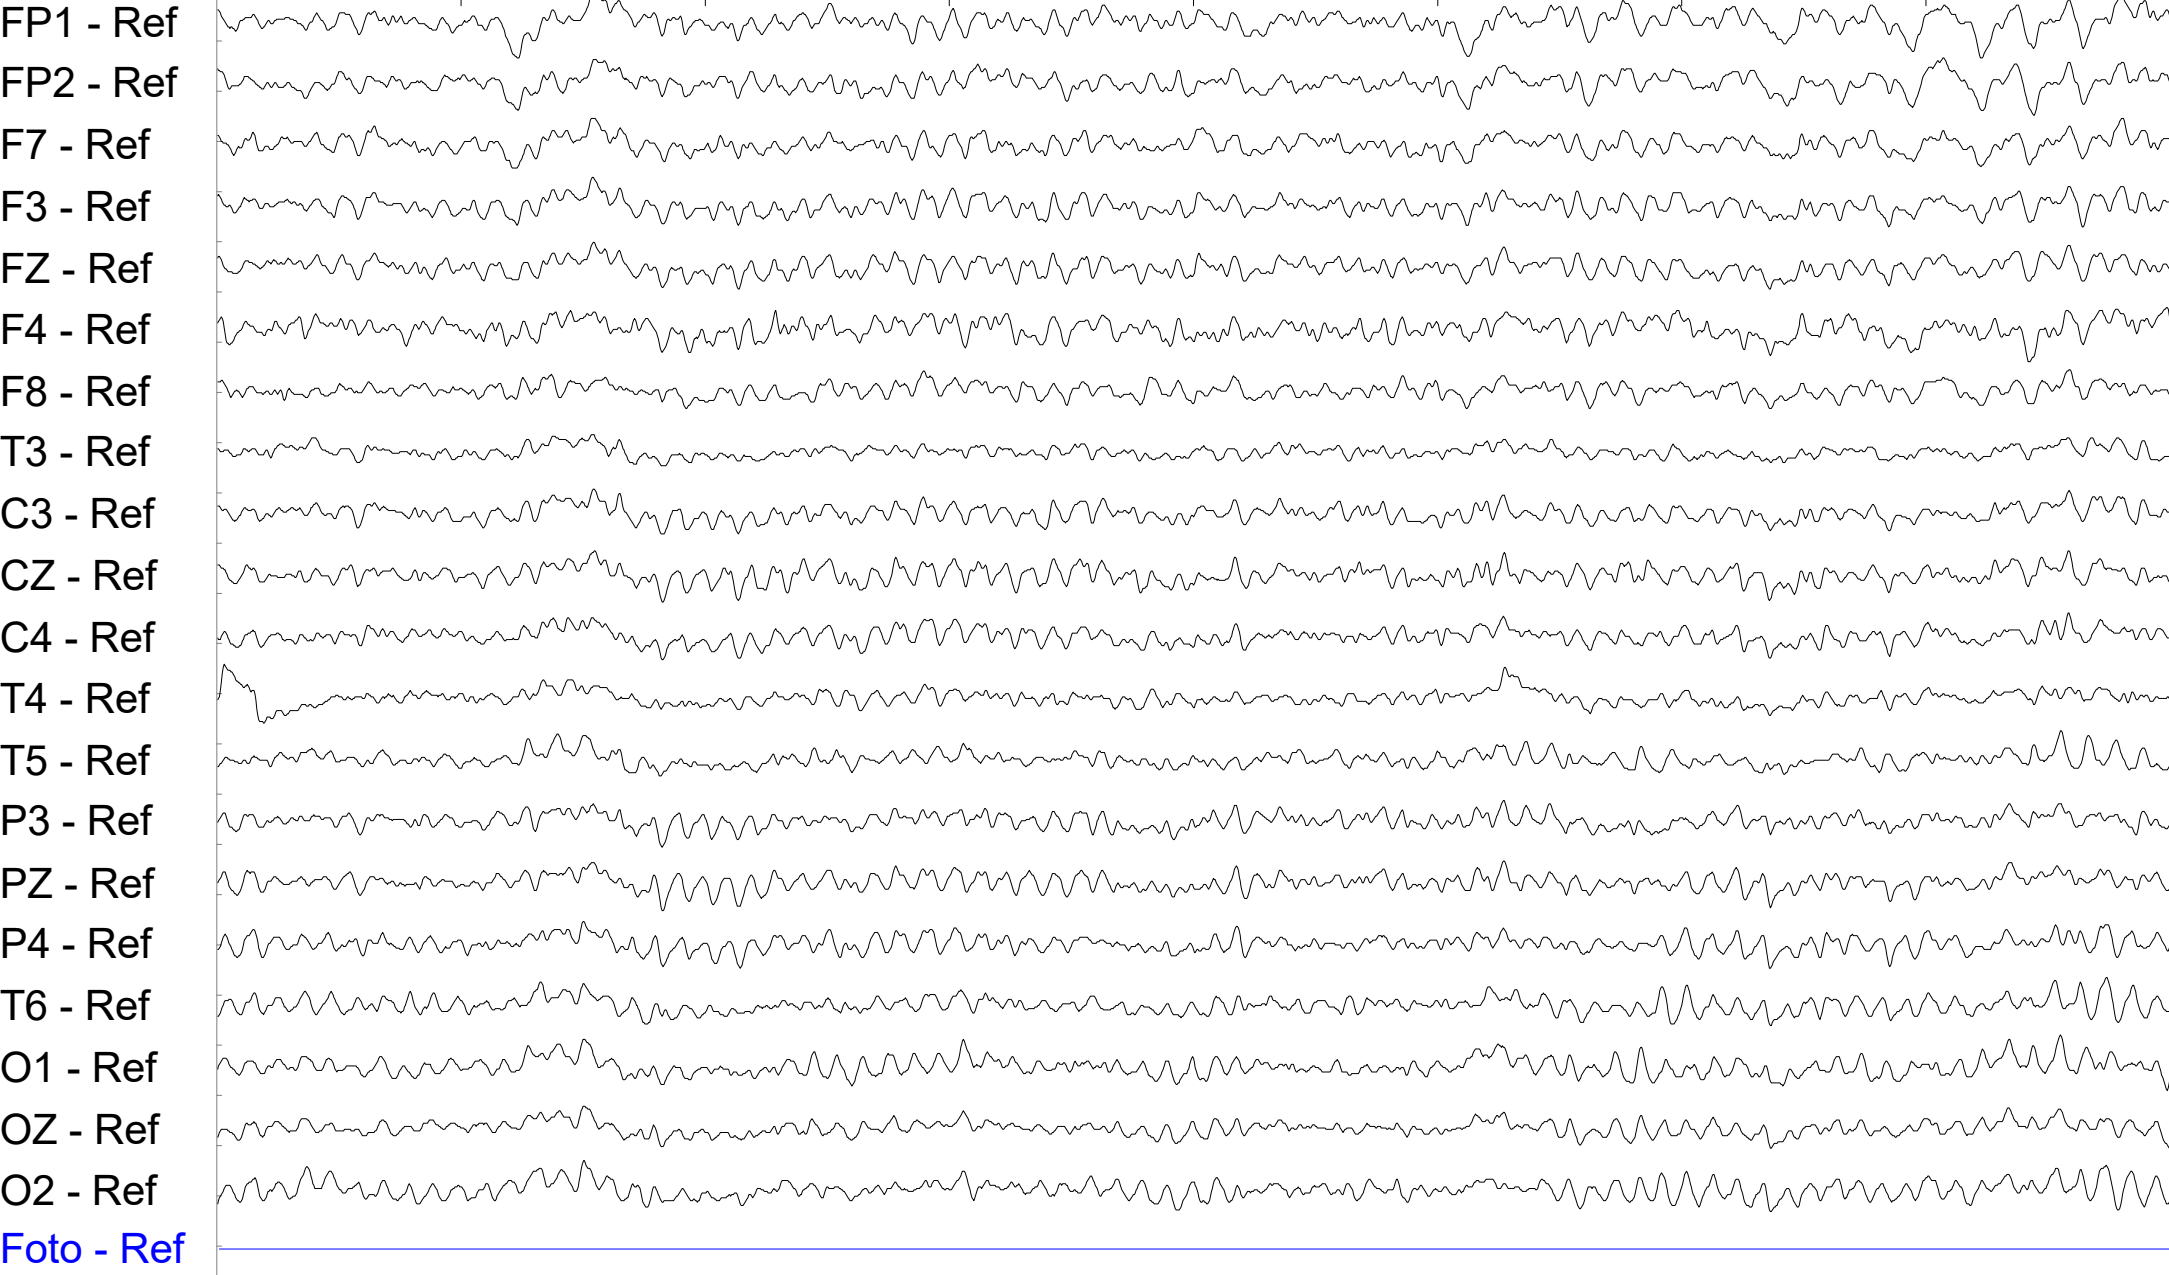


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 18/21

13:26:46 Hiperpneia 13:26:47 Hiperpneia 13:26:48 Hiperpneia 13:26:49 Hiperpneia 13:26:50 Hiperpneia 13:26:51 Hiperpneia 13:26:52 Hiperpneia 13:26:53 Pós hiperpneia

Época: 18 - Horário: 13:26:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

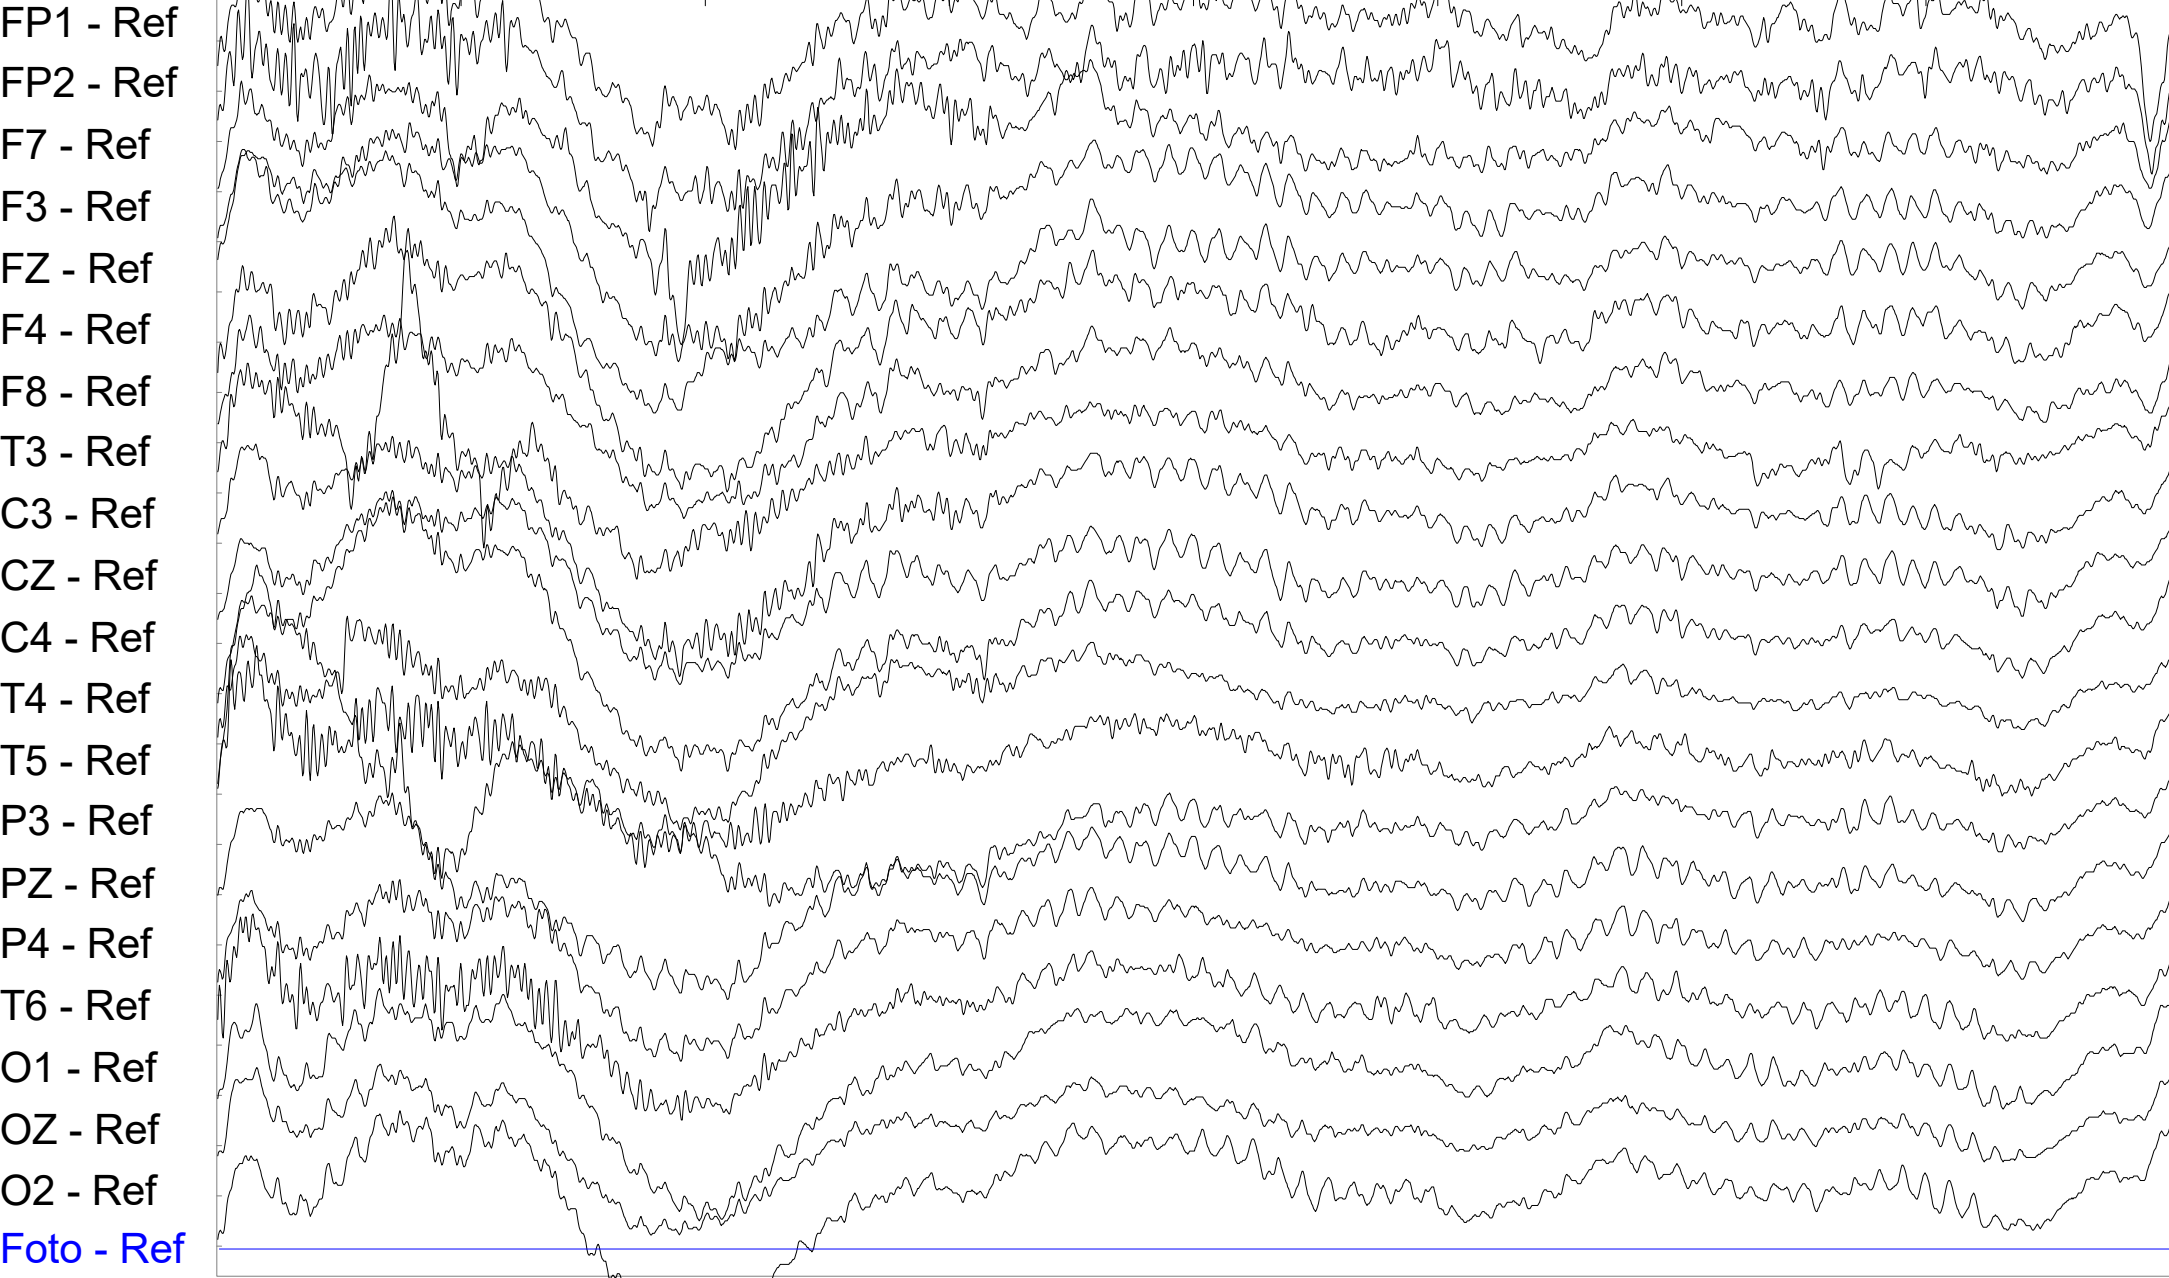


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 17/21

13:26:16 Hiperpneia 13:26:17 Hiperpneia 13:26:18 Hiperpneia 13:26:19 Hiperpneia 13:26:20 Hiperpneia 13:26:21 Hiperpneia 13:26:22 Hiperpneia 13:26:23 Hiperpneia

Época: 17 - Horário: 13:26:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

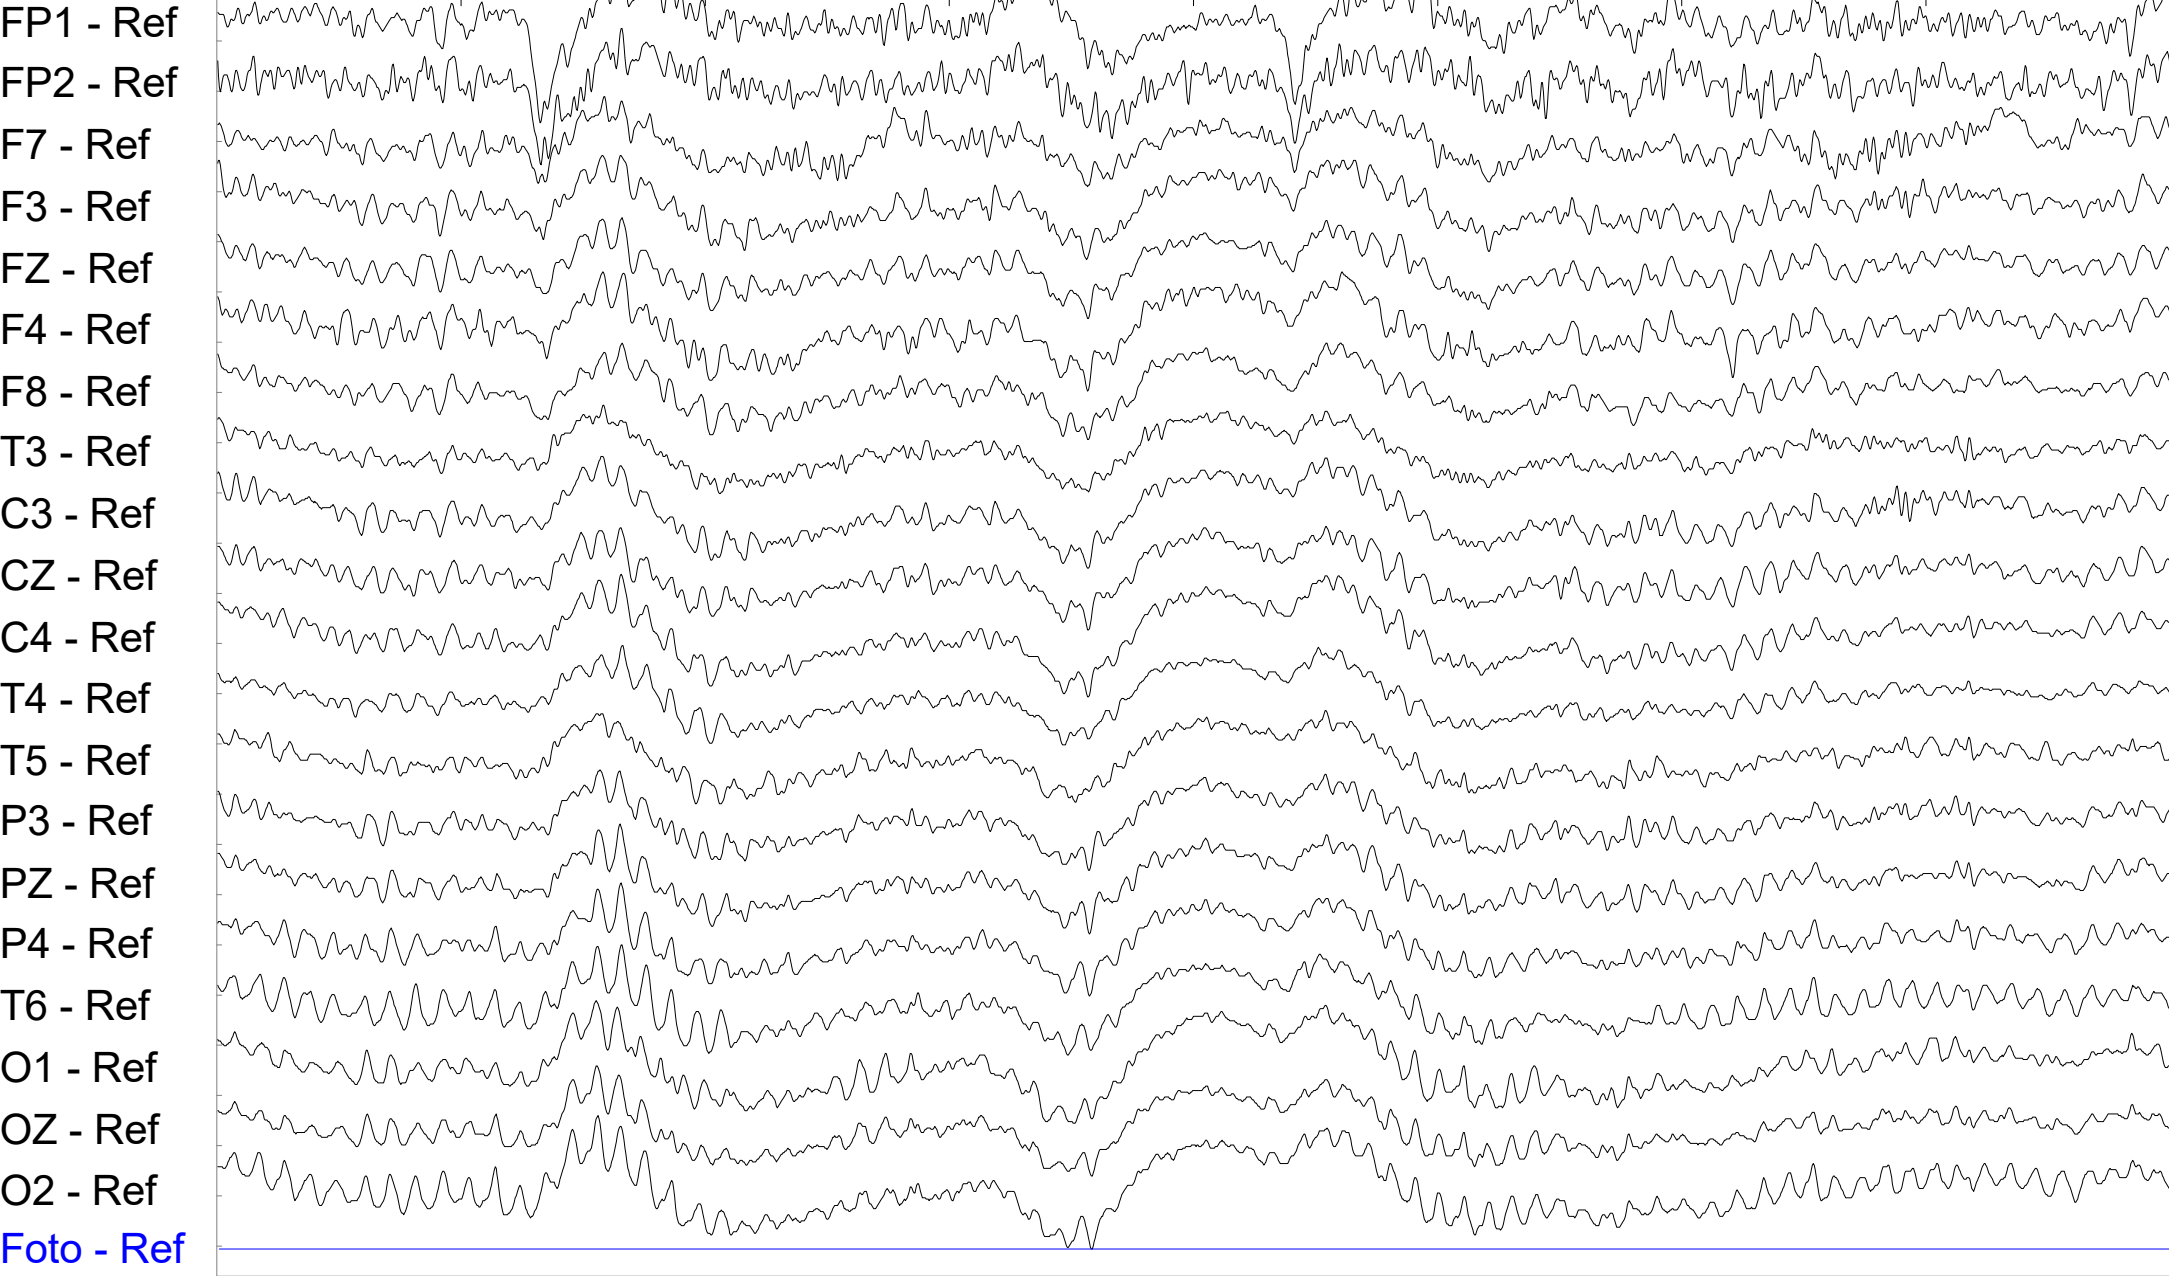


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 15/21

13:25:16 Olhos fechados 13:25:17 Olhos fechados 13:25:18 Olhos fechados 13:25:19 Olhos fechados 13:25:20 Olhos fechados 13:25:21 Olhos fechados 13:25:22 Olhos fechados 13:25:23 Olhos fechados
Época: 15 - Horário: 13:25:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

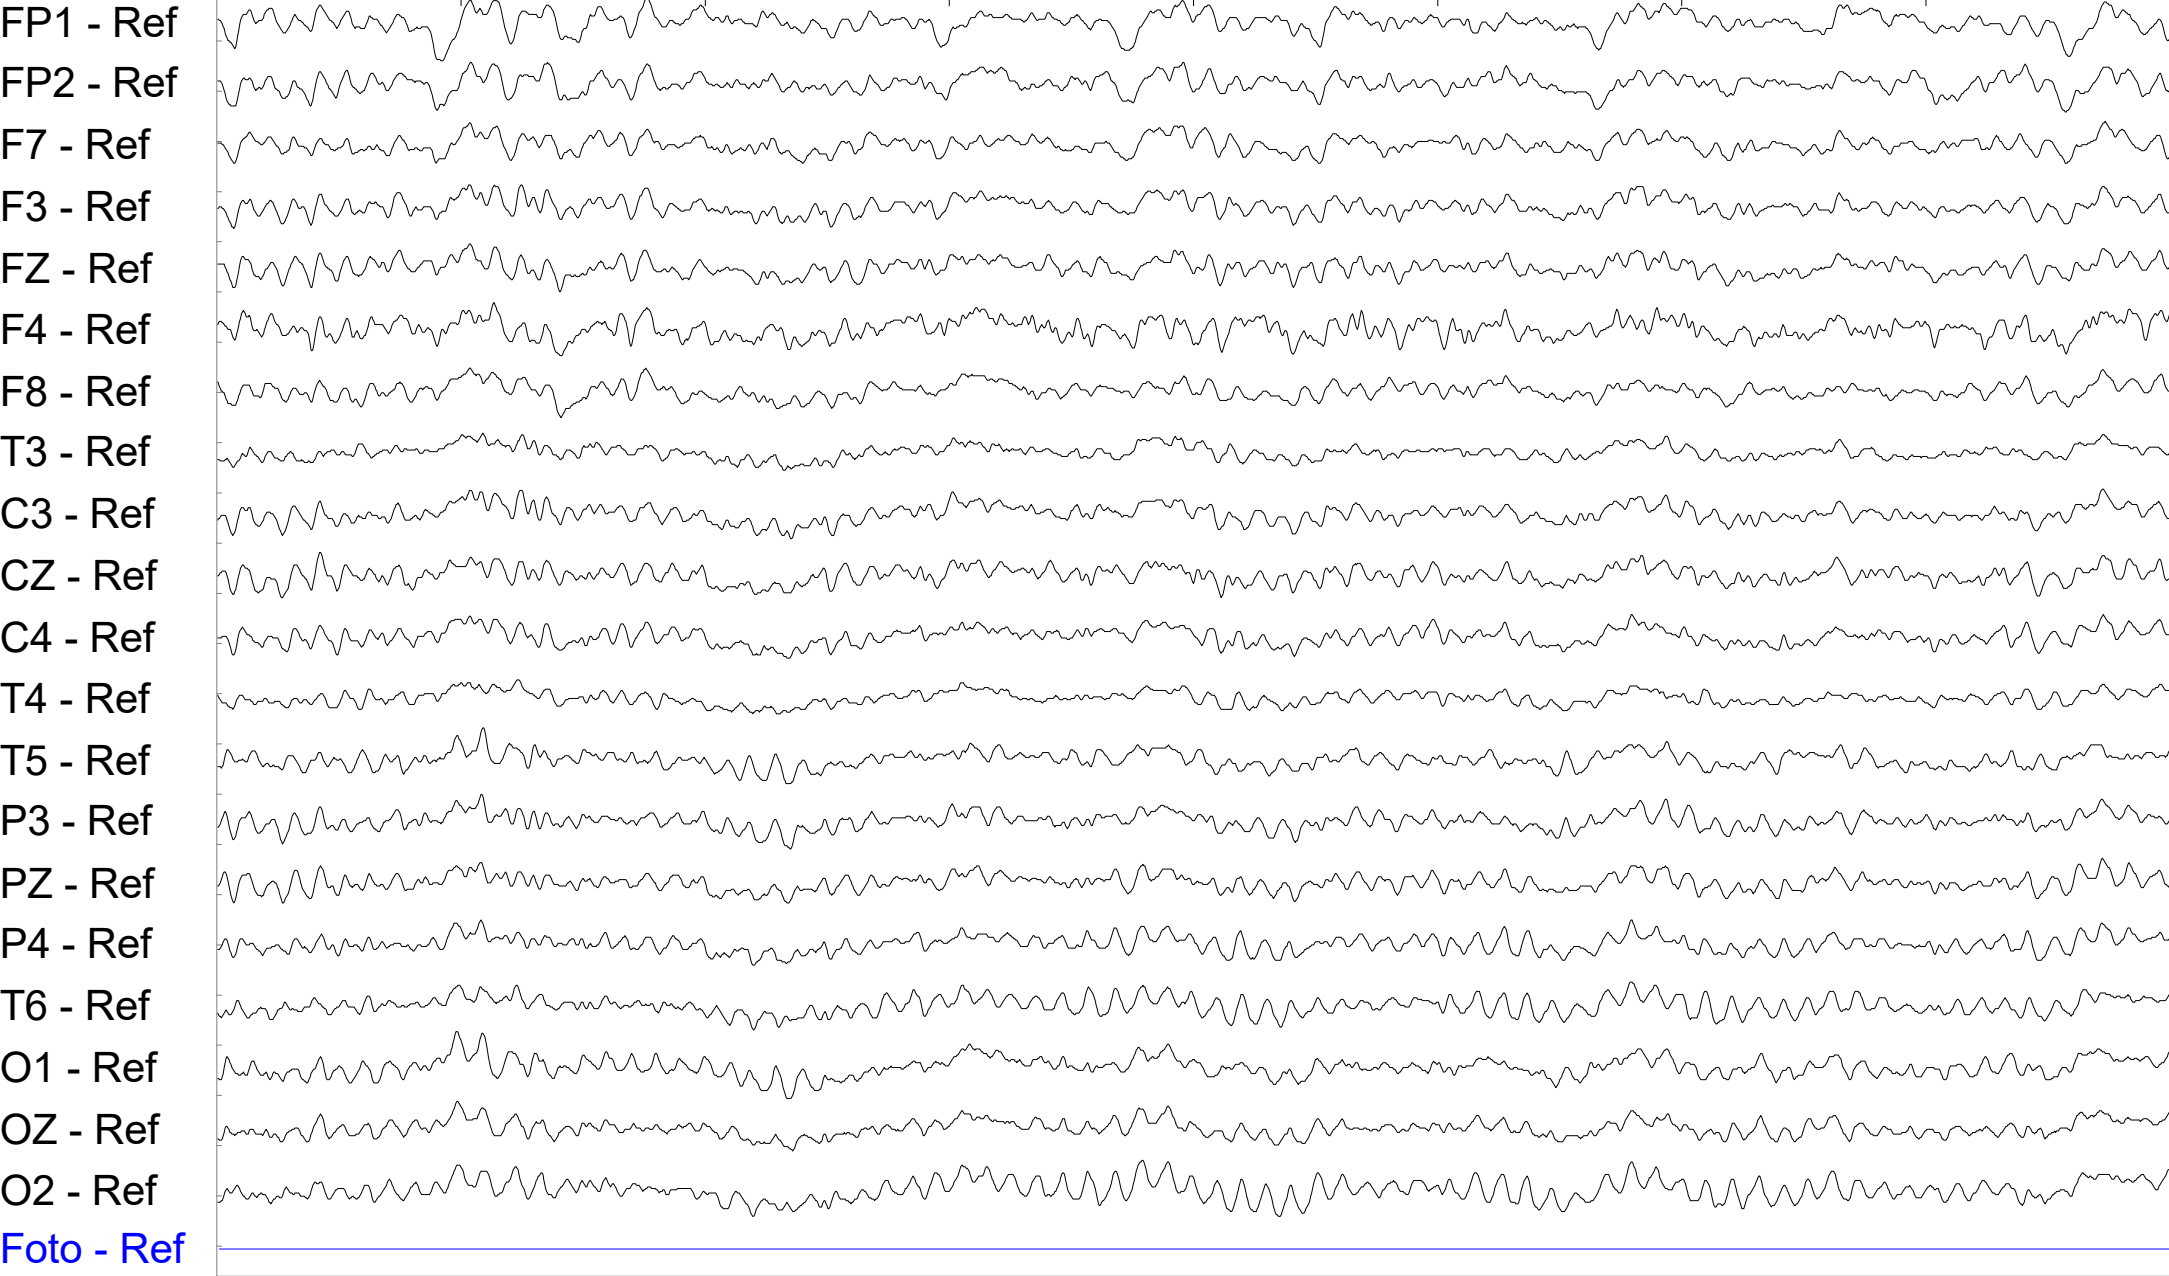



NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

13:24:08 13:24:09 13:24:10 13:24:11 13:24:12 13:24:13 13:24:14 13:24:15
Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação Foto Estimulação

Época: 13 - Horário: 13:24:09 - Estágio: 0 (8 seg.)

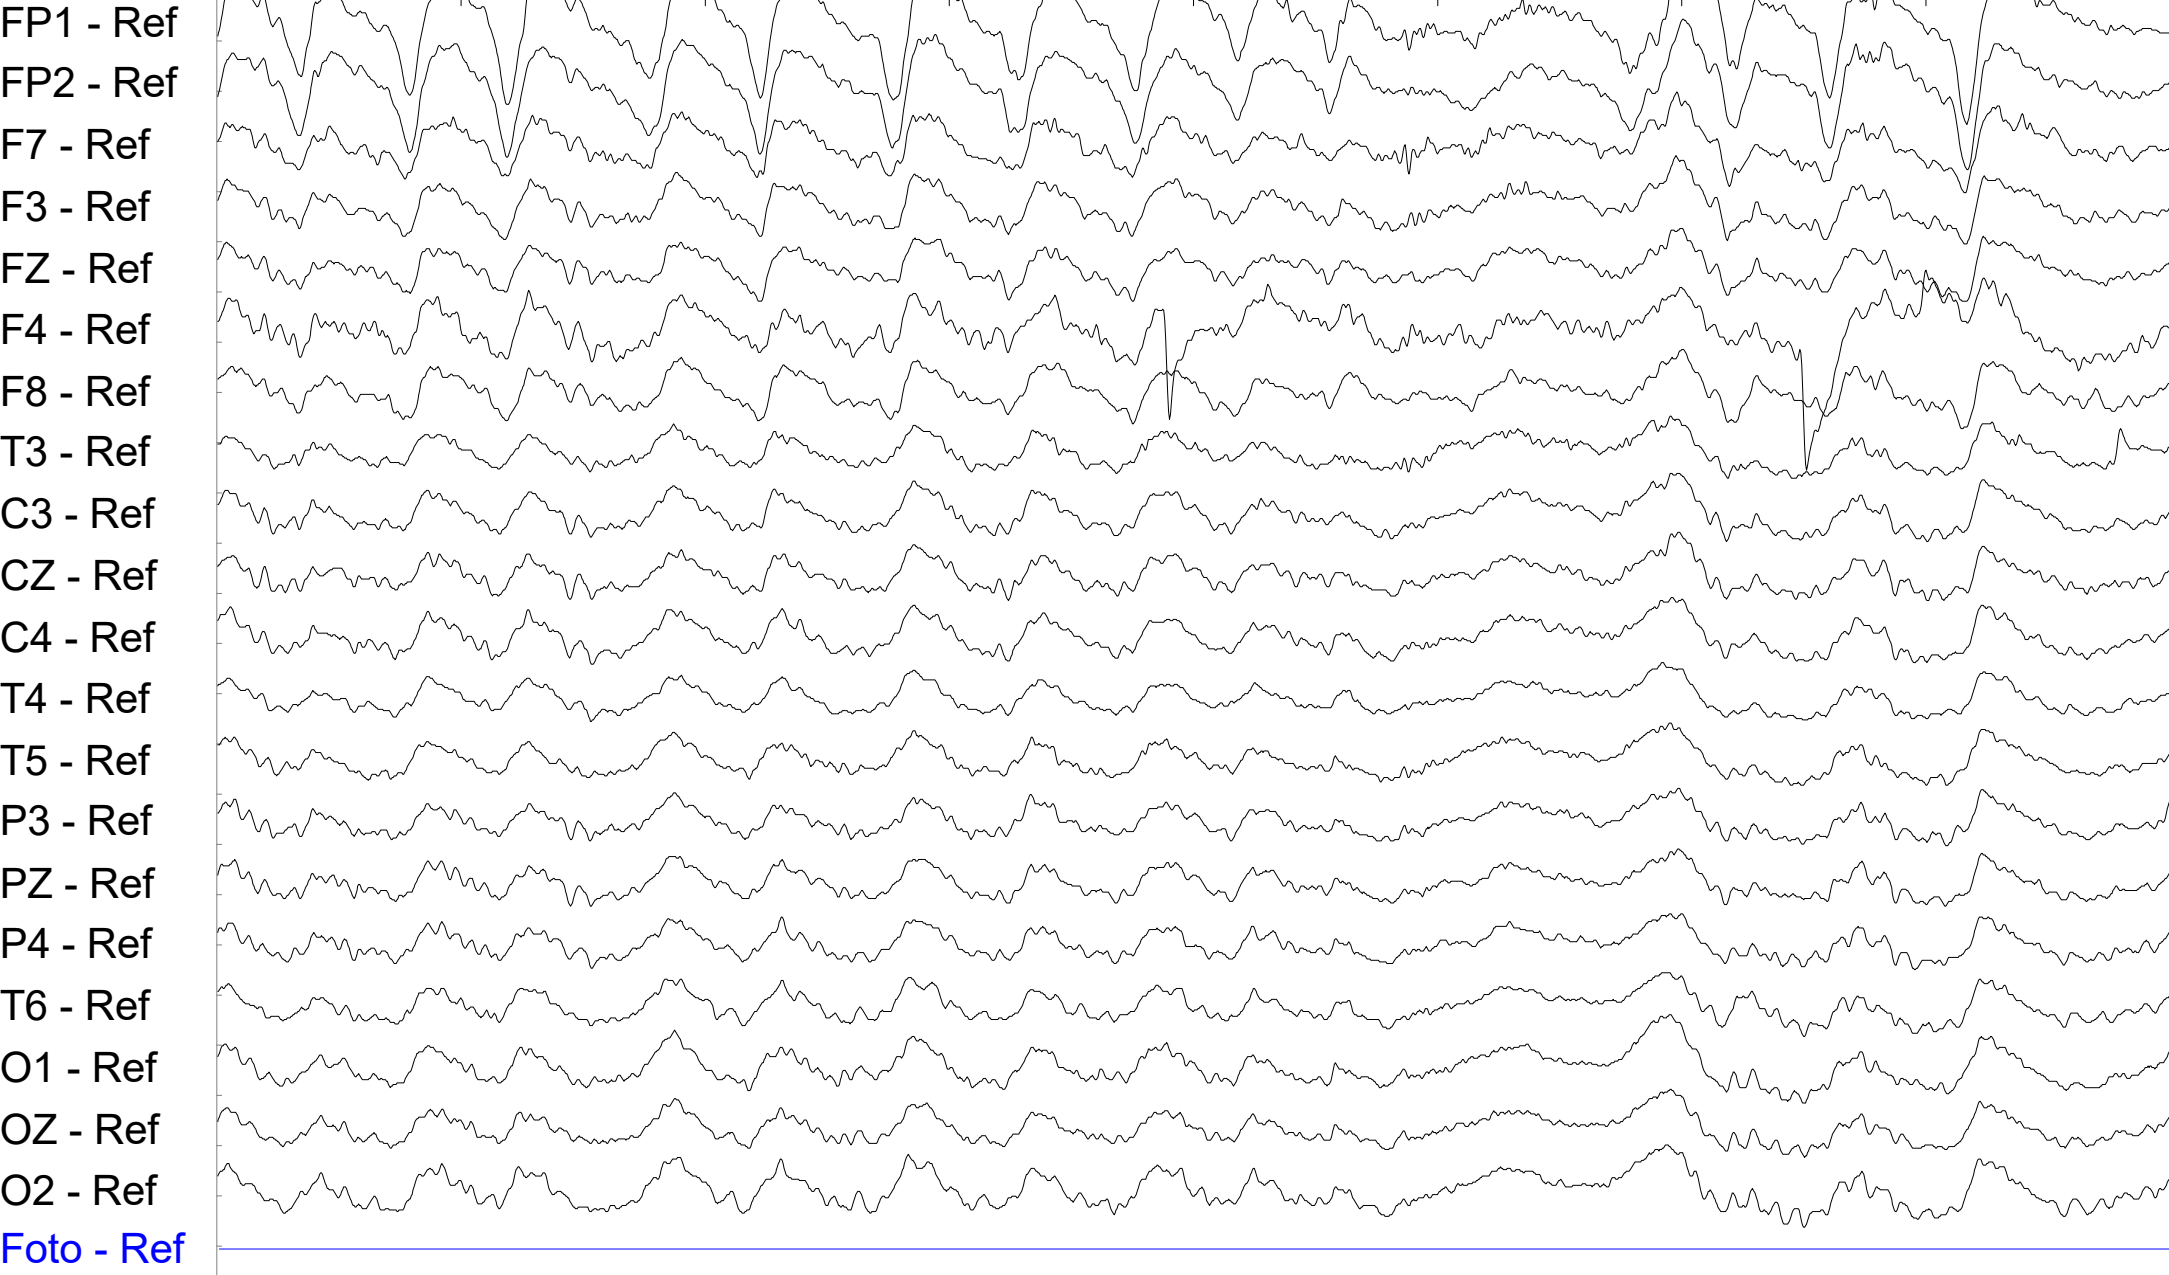

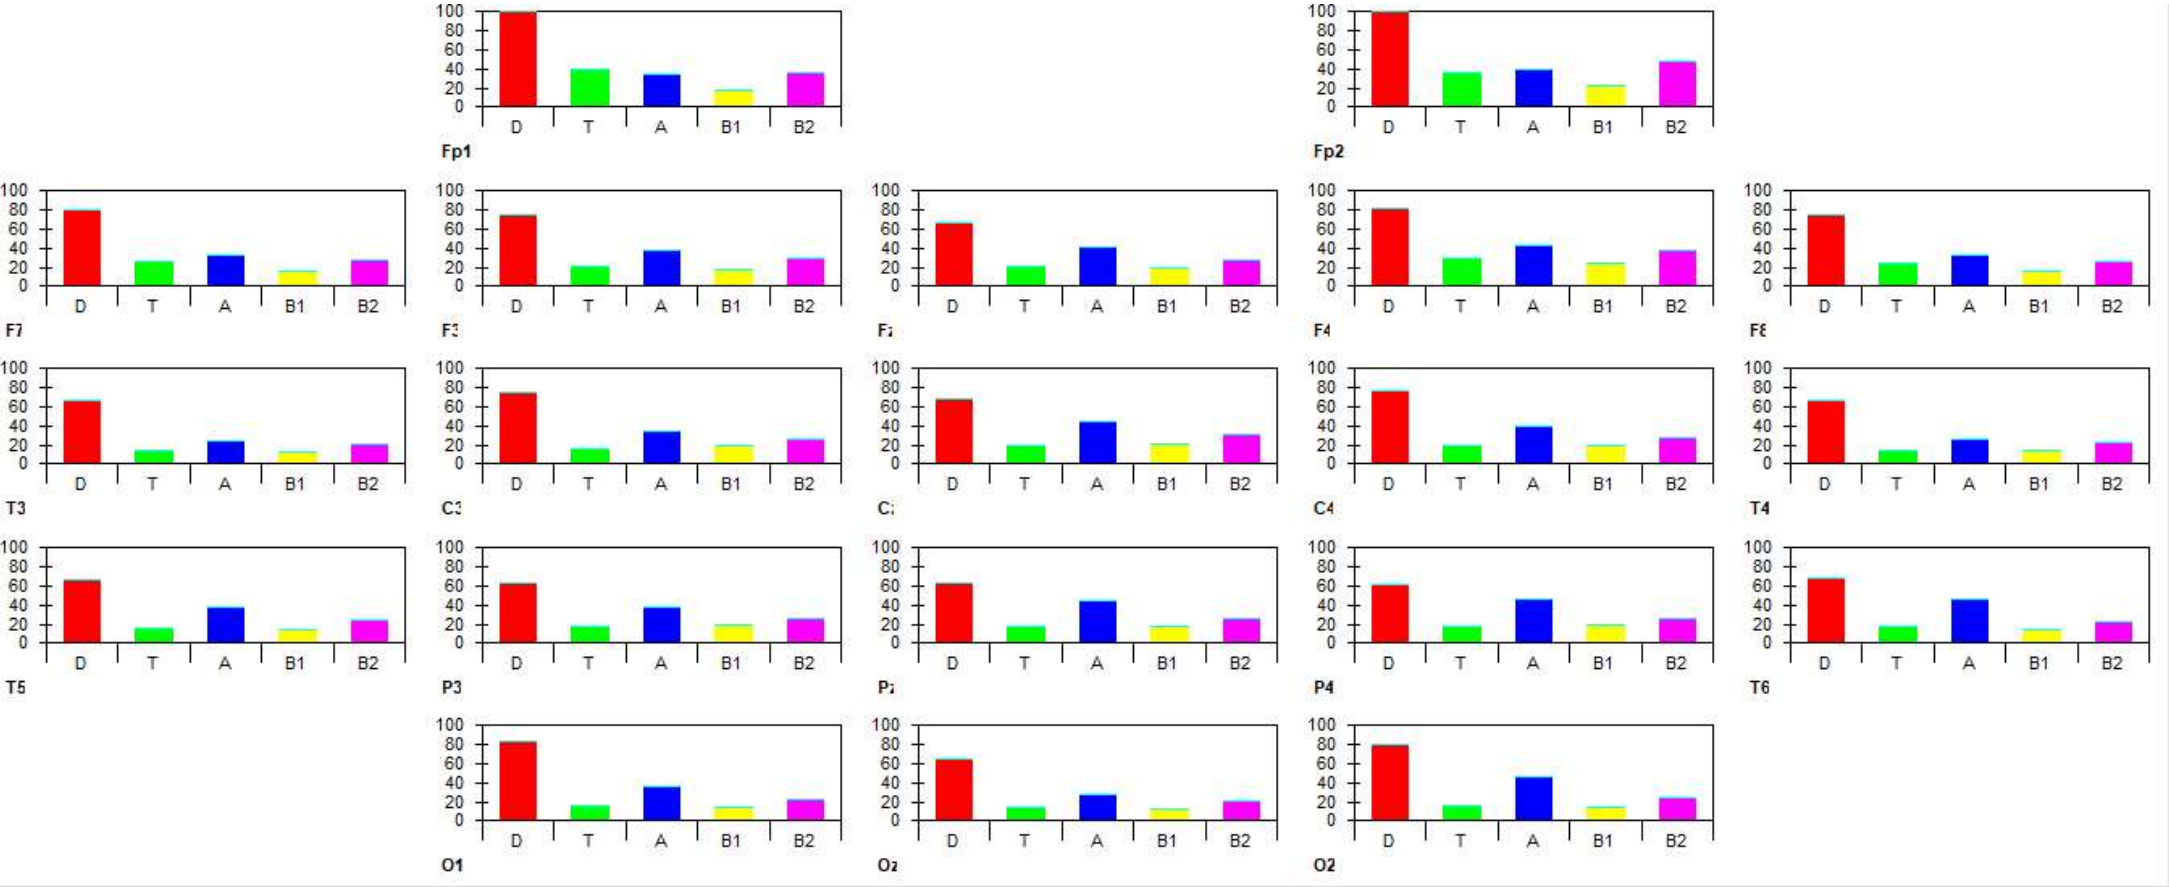

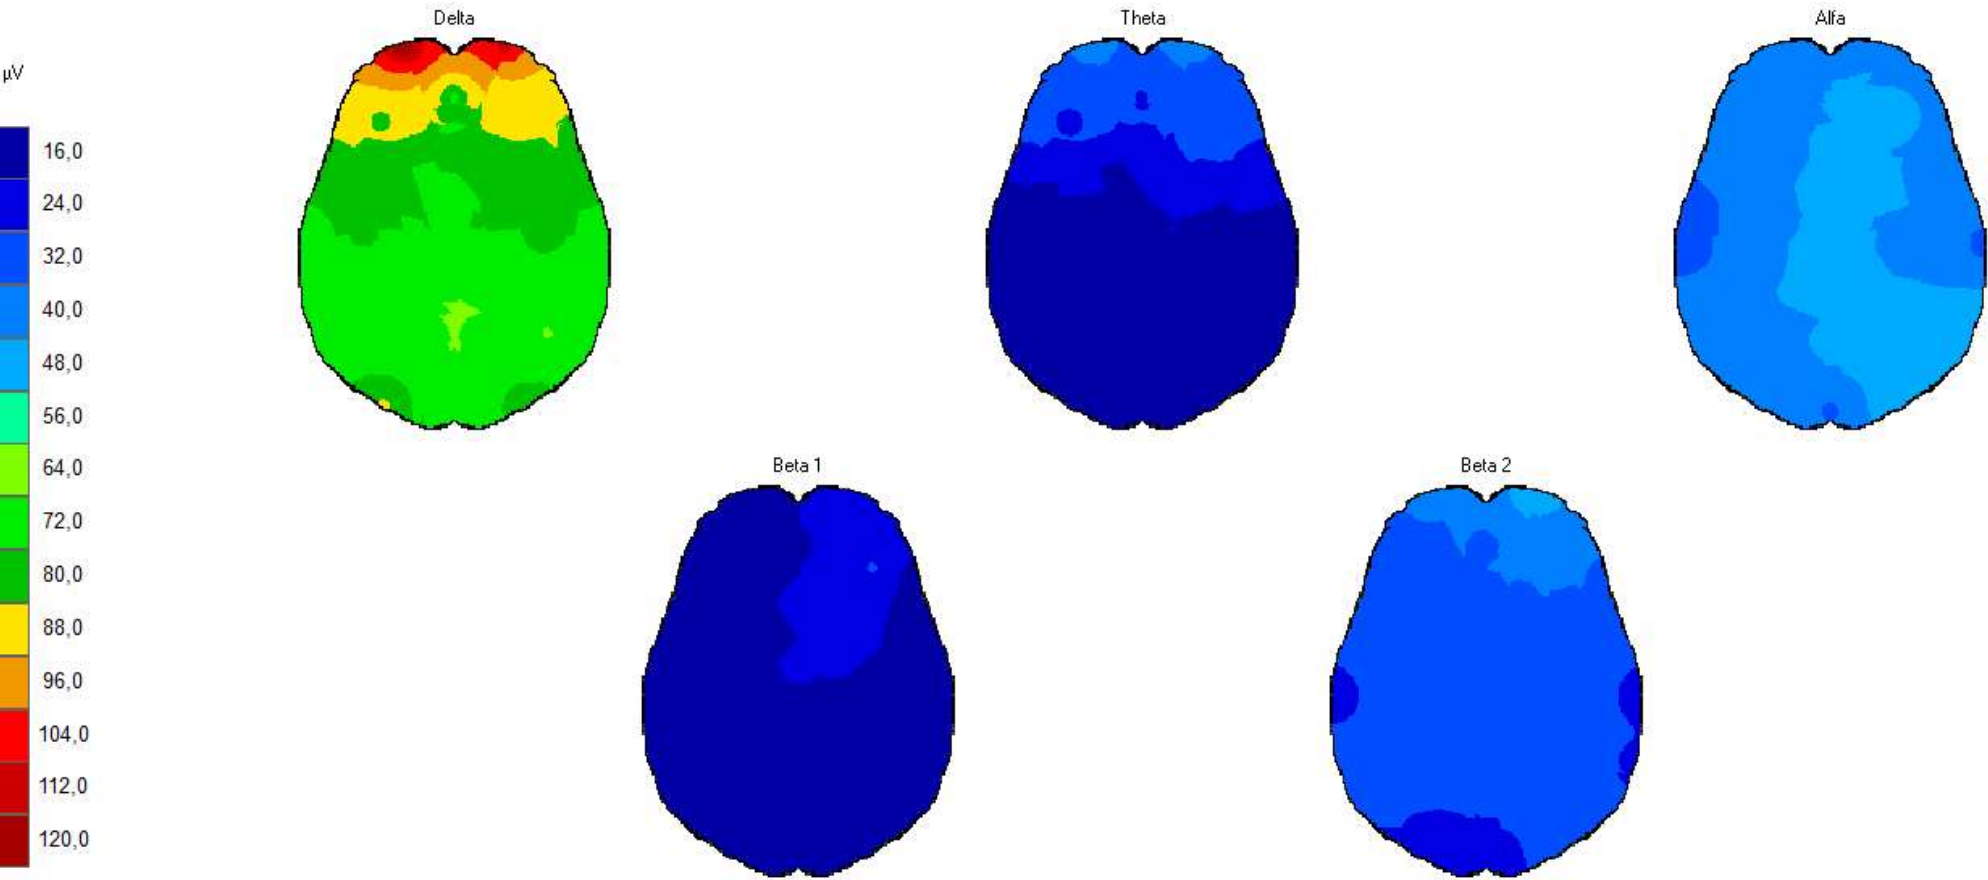

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	124,0	49,0
T	4,0	38,9	15,4
A	10,0	35,1	13,9
B1	14,5	18,2	7,2
B2	19,0	37,0	14,6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	109,5	42,8
T	4,0	36,6	14,2
A	10,0	39,5	15,4
B1	16,5	22,5	8,8
B2	21,5	48,9	19,0

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	80,6	44,3
T	4,0	26,1	14,3
A	9,5	32,3	17,8
B1	14,5	15,4	8,4
B2	19,5	27,7	15,2

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	76,1	41,6
T	4,0	21,2	11,6
A	10,0	38,1	20,8
B1	16,5	17,8	9,7
B2	19,0	29,7	16,2

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,5	38,1
T	4,0	21,4	12,3
A	10,0	40,8	23,4
B1	16,5	18,6	10,6
B2	18,5	27,2	15,6

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	82,8	38,0
T	4,0	29,1	13,4
A	9,5	43,2	19,9
B1	15,5	25,1	11,8
B2	19,5	37,4	17,2

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	74,6	42,9
T	4,0	23,9	13,7
A	10,0	33,5	19,2
B1	14,0	16,7	9,6
B2	19,5	25,4	14,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,0	48,0
T	4,0	14,9	10,7
A	9,5	24,1	17,3
B1	17,0	12,5	8,9
B2	19,5	21,1	15,1

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	75,3	43,8
T	4,0	16,5	9,6
A	9,5	34,2	19,9
B1	17,0	19,0	11,1
B2	19,5	26,9	15,7

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,4	37,2
T	4,0	18,8	10,2
A	9,5	44,2	24,0
B1	16,5	20,6	11,2
B2	19,5	31,9	17,3

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,4	42,1
T	4,0	19,1	10,4
A	10,0	39,6	21,6
B1	13,0	20,1	10,9
B2	19,5	27,8	15,1

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,1	46,3
T	4,0	14,1	9,9
A	10,0	26,7	18,7
B1	14,0	13,8	9,7
B2	20,0	22,1	15,5

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,1	41,5
T	4,0	15,8	9,9
A	8,5	37,8	23,7
B1	13,5	14,8	9,3
B2	19,5	25,0	15,7

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	63,7	38,4
T	4,0	17,4	10,5
A	9,5	38,5	23,2
B1	17,0	19,8	11,9
B2	19,5	26,5	16,0

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,6	36,9
T	4,0	18,1	10,7
A	10,0	44,8	26,4
B1	17,0	18,1	10,6
B2	19,5	26,2	15,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,4	36,7
T	4,0	17,0	10,0
A	10,0	45,8	26,9
B1	17,0	19,0	11,2
B2	19,5	25,9	15,2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,8	40,1
T	4,0	17,1	10,2
A	10,0	45,7	27,1
B1	13,0	15,0	8,9
B2	18,5	23,2	13,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	84,1	49,0
T	4,0	15,6	9,1
A	10,5	36,2	21,1
B1	17,0	13,7	8,0
B2	19,5	22,0	12,8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,3	46,0
T	4,0	13,9	10,0
A	10,5	28,0	20,1
B1	13,0	12,7	9,1
B2	19,5	20,7	14,8

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	81,1	44,4
T	4,0	16,1	8,8
A	10,0	46,2	25,2
B1	13,0	14,4	7,9
B2	20,0	25,2	13,7

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	124,0	49,0	4,0	38,9	15,4	10,0	35,1	13,9	14,5	18,2	7,2	19,0	37,0	14,6
FP2	2,0	109,5	42,6	4,0	36,6	14,2	10,0	39,5	15,4	16,5	22,5	8,8	21,5	48,9	19,0
F7	1,5	80,6	44,3	4,0	26,1	14,3	9,5	32,3	17,8	14,5	15,4	8,4	19,5	27,7	15,2
F3	1,0	76,1	41,6	4,0	21,2	11,6	10,0	38,1	20,8	16,5	17,8	9,7	19,0	29,7	16,2
FZ	1,0	66,5	38,1	4,0	21,4	12,3	10,0	40,8	23,4	16,5	18,6	10,6	18,5	27,2	15,6
F4	1,5	82,8	38,0	4,0	29,1	13,4	9,5	43,2	19,9	15,5	25,1	11,6	19,5	37,4	17,2
F8	1,0	74,6	42,9	4,0	23,9	13,7	10,0	33,5	19,2	14,0	16,7	9,6	19,5	25,4	14,6
T3	1,0	67,0	48,0	4,0	14,9	10,7	9,5	24,1	17,3	17,0	12,5	8,9	19,5	21,1	15,1
C3	1,0	75,3	43,8	4,0	16,5	9,6	9,5	34,2	19,9	17,0	19,0	11,1	19,5	26,9	15,7
CZ	1,0	68,4	37,2	4,0	18,8	10,2	9,5	44,2	24,0	16,5	20,6	11,2	19,5	31,9	17,3
C4	1,0	77,4	42,1	4,0	19,1	10,4	10,0	39,6	21,6	13,0	20,1	10,9	19,5	27,8	15,1
T4	1,0	66,1	46,3	4,0	14,1	9,9	10,0	26,7	18,7	14,0	13,8	9,7	20,0	22,1	15,5
T5	1,0	66,1	41,5	4,0	15,8	9,9	8,5	37,8	23,7	13,5	14,8	9,3	19,5	25,0	15,7
P3	1,0	63,7	38,4	4,0	17,4	10,5	9,5	38,5	23,2	17,0	19,8	11,9	19,5	26,5	16,0
PZ	1,0	62,6	36,9	4,0	18,1	10,7	10,0	44,8	26,4	17,0	18,1	10,6	19,5	26,2	15,4
P4	1,0	62,4	36,7	4,0	17,0	10,0	10,0	45,8	26,9	17,0	19,0	11,2	19,5	25,9	15,2
T6	1,0	67,8	40,1	4,0	17,1	10,2	10,0	45,7	27,1	13,0	15,0	8,9	18,5	23,2	13,7
O1	1,0	84,1	49,0	4,0	15,6	9,1	10,5	36,2	21,1	17,0	13,7	8,0	19,5	22,0	12,8
OZ	1,0	64,3	46,0	4,0	13,9	10,0	10,5	28,0	20,1	13,0	12,7	9,1	19,5	20,7	14,8
O2	1,0	81,1	44,4	4,0	16,1	8,8	10,0	46,2	25,2	13,0	14,4	7,9	20,0	25,2	13,7

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	124,0	49,0	4,0	38,9	15,4	10,0	35,1	13,9	14,5	18,2	7,2	19,0	37,0	14,6
FP2	2,0	109,5	42,6	4,0	36,6	14,2	10,0	39,5	15,4	16,5	22,5	8,8	21,5	48,9	19,0
F7	1,5	80,6	44,3	4,0	26,1	14,3	9,5	32,3	17,8	14,5	15,4	8,4	19,5	27,7	15,2
F3	1,0	76,1	41,6	4,0	21,2	11,6	10,0	38,1	20,8	16,5	17,8	9,7	19,0	29,7	16,2
FZ	1,0	66,5	38,1	4,0	21,4	12,3	10,0	40,8	23,4	16,5	18,6	10,6	18,5	27,2	15,6
F4	1,5	82,8	38,0	4,0	29,1	13,4	9,5	43,2	19,9	15,5	25,1	11,6	19,5	37,4	17,2
F8	1,0	74,6	42,9	4,0	23,9	13,7	10,0	33,5	19,2	14,0	16,7	9,6	19,5	25,4	14,6
T3	1,0	67,0	48,0	4,0	14,9	10,7	9,5	24,1	17,3	17,0	12,5	8,9	19,5	21,1	15,1
C3	1,0	75,3	43,8	4,0	16,5	9,6	9,5	34,2	19,9	17,0	19,0	11,1	19,5	26,9	15,7
CZ	1,0	68,4	37,2	4,0	18,8	10,2	9,5	44,2	24,0	16,5	20,6	11,2	19,5	31,9	17,3
C4	1,0	77,4	42,1	4,0	19,1	10,4	10,0	39,6	21,6	13,0	20,1	10,9	19,5	27,8	15,1
T4	1,0	66,1	46,3	4,0	14,1	9,9	10,0	26,7	18,7	14,0	13,8	9,7	20,0	22,1	15,5
T5	1,0	66,1	41,5	4,0	15,8	9,9	8,5	37,8	23,7	13,5	14,8	9,3	19,5	25,0	15,7
P3	1,0	63,7	38,4	4,0	17,4	10,5	9,5	38,5	23,2	17,0	19,8	11,9	19,5	26,5	16,0
PZ	1,0	62,6	36,9	4,0	18,1	10,7	10,0	44,8	26,4	17,0	18,1	10,6	19,5	26,2	15,4
P4	1,0	62,4	36,7	4,0	17,0	10,0	10,0	45,8	26,9	17,0	19,0	11,2	19,5	25,9	15,2
T6	1,0	67,8	40,1	4,0	17,1	10,2	10,0	45,7	27,1	13,0	15,0	8,9	18,5	23,2	13,7
O1	1,0	84,1	49,0	4,0	15,6	9,1	10,5	36,2	21,1	17,0	13,7	8,0	19,5	22,0	12,8
OZ	1,0	64,3	46,0	4,0	13,9	10,0	10,5	28,0	20,1	13,0	12,7	9,1	19,5	20,7	14,8
O2	1,0	81,1	44,4	4,0	16,1	8,8	10,0	46,2	25,2	13,0	14,4	7,9	20,0	25,2	13,7

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	13:17:43	02:05	Olhos abertos
5	13:19:48	02:01	Olhos fechados
9	13:21:48	01:49	Vigília
12	13:23:37	01:13	Foto Estimulação
13	13:23:43	00:00	Foto 1 hz
13	13:23:48	00:00	Foto 3 hz
13	13:23:53	00:00	Foto 6 hz
13	13:23:58	00:00	Foto Desativado
13	13:23:59	00:00	Foto 1 hz
13	13:24:04	00:00	Foto 3 hz
13	13:24:09	00:00	Foto 6 hz
14	13:24:14	00:00	Foto Desativado
14	13:24:15	00:00	Foto 1 hz
14	13:24:20	00:00	Foto 3 hz
14	13:24:25	00:00	Foto 6 hz
14	13:24:30	00:00	Foto Desativado
14	13:24:30	00:00	Foto 1 hz
14	13:24:35	00:00	Foto 3 hz
14	13:24:40	00:00	Foto 6 hz
15	13:24:50	00:50	Olhos fechados
15	13:24:46	00:00	Foto Desativado
16	13:25:48	01:05	Hiperpneia
19	13:26:53	01:00	Pós hiperpneia
21	13:27:53	00:31	Vigília