



09:06:23 Olhos abertos 09:06:36 Olhos abertos 09:06:40 Olhos abertos 09:06:41 Olhos abertos 09:06:42 Olhos abertos 09:06:43 Olhos abertos 09:06:44 Olhos abertos 09:06:45 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 09:06:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

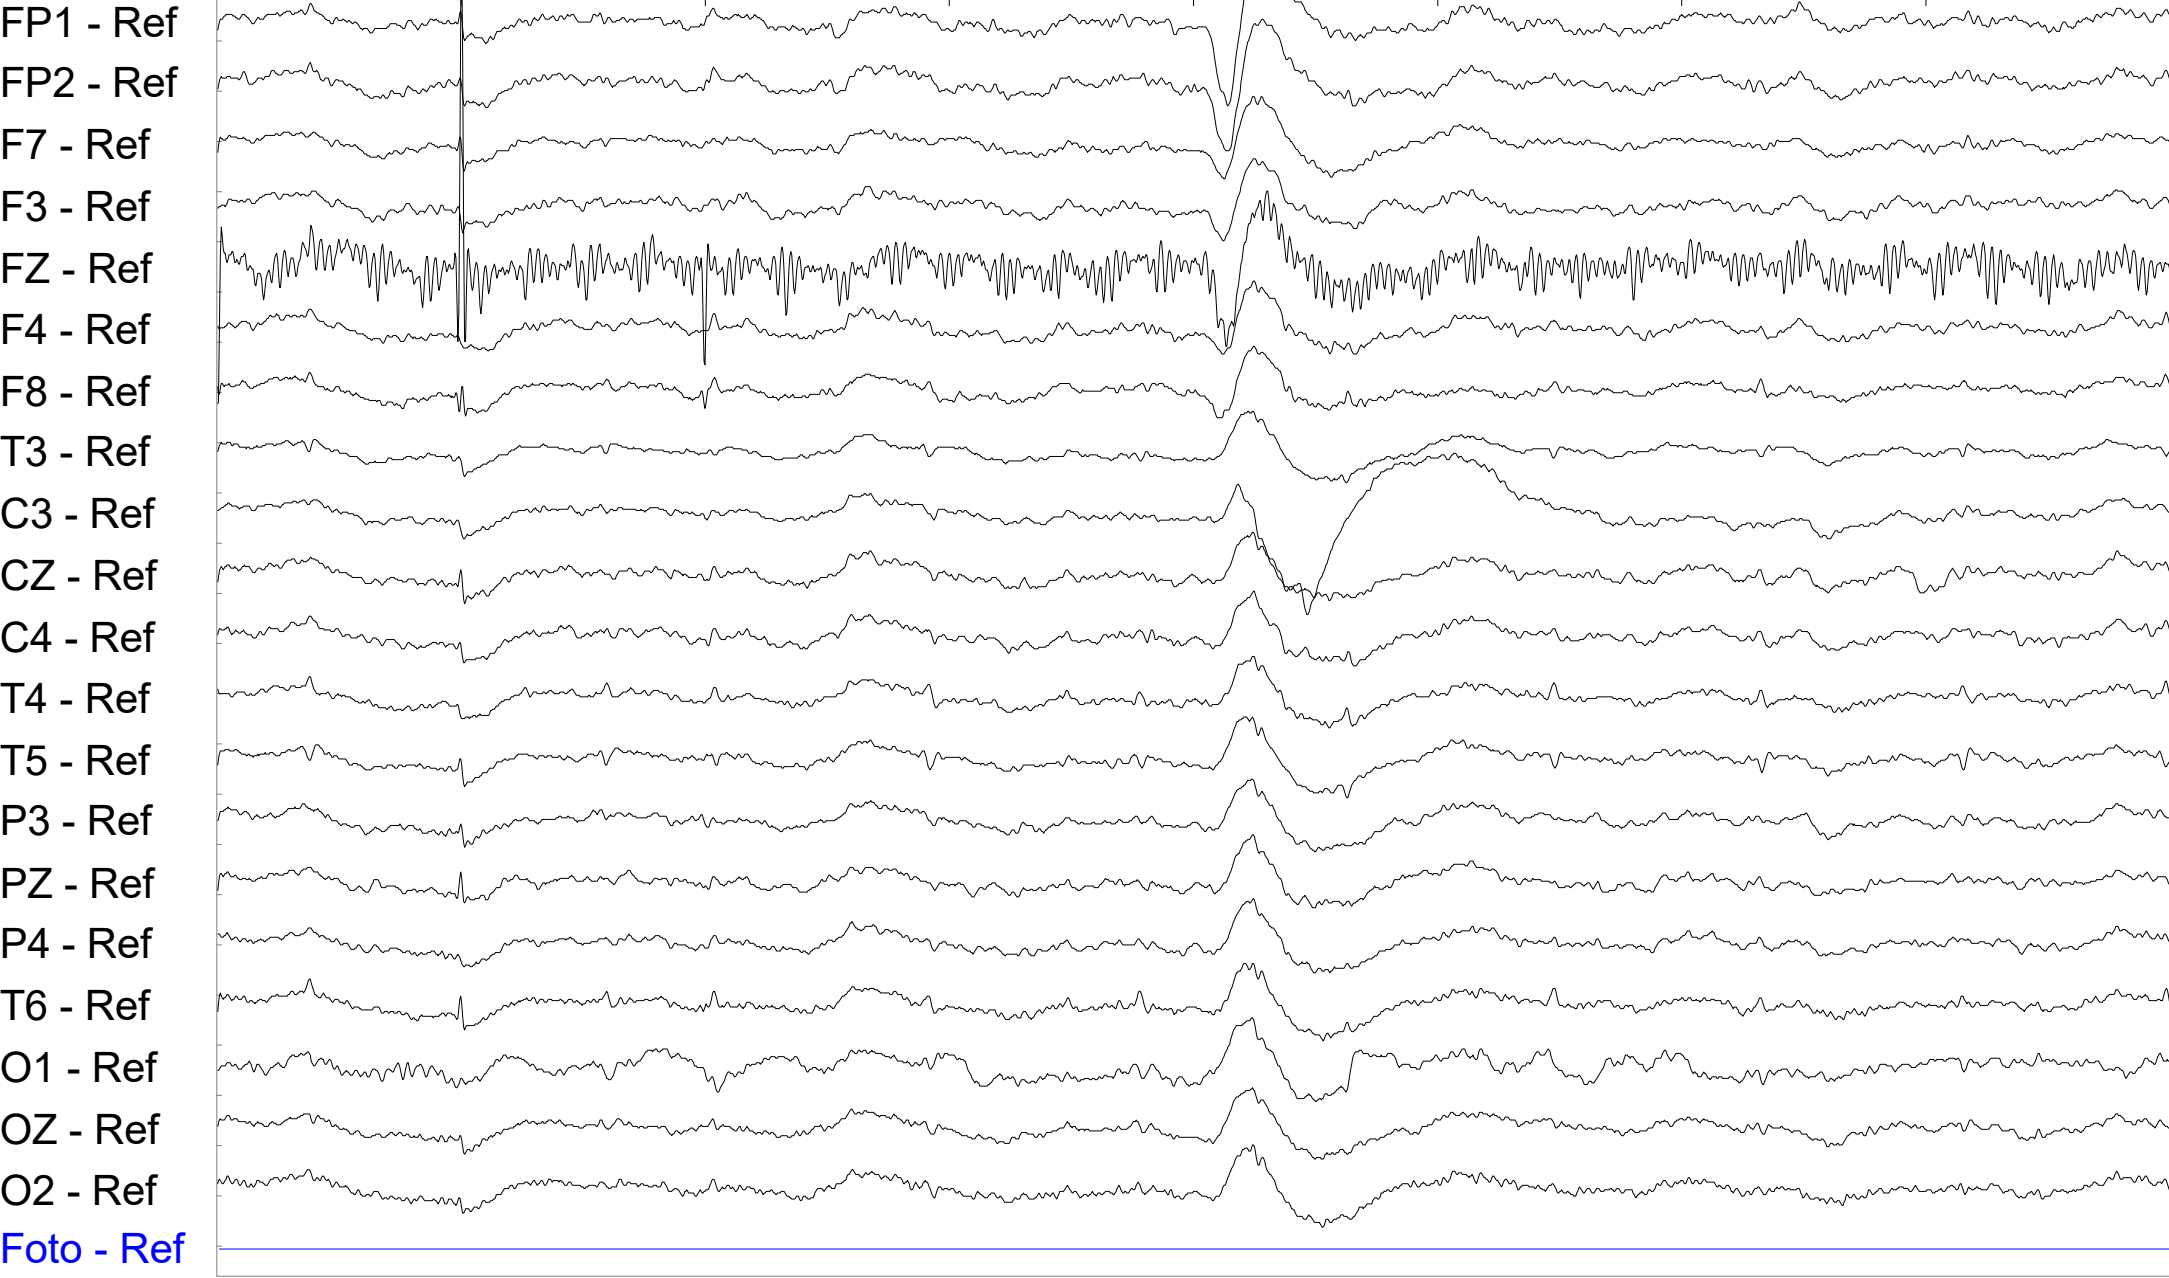


09:07:38 Olhos abertos 09:07:39 Olhos abertos 09:07:39 Olhos abertos 09:07:40 Olhos abertos 09:07:41 Olhos abertos 09:07:42 Olhos abertos 09:07:43 Olhos abertos 09:07:44 Olhos abertos

Época: 3 - Horário: 09:07:39 - Estágio: 0 (8 seg.)

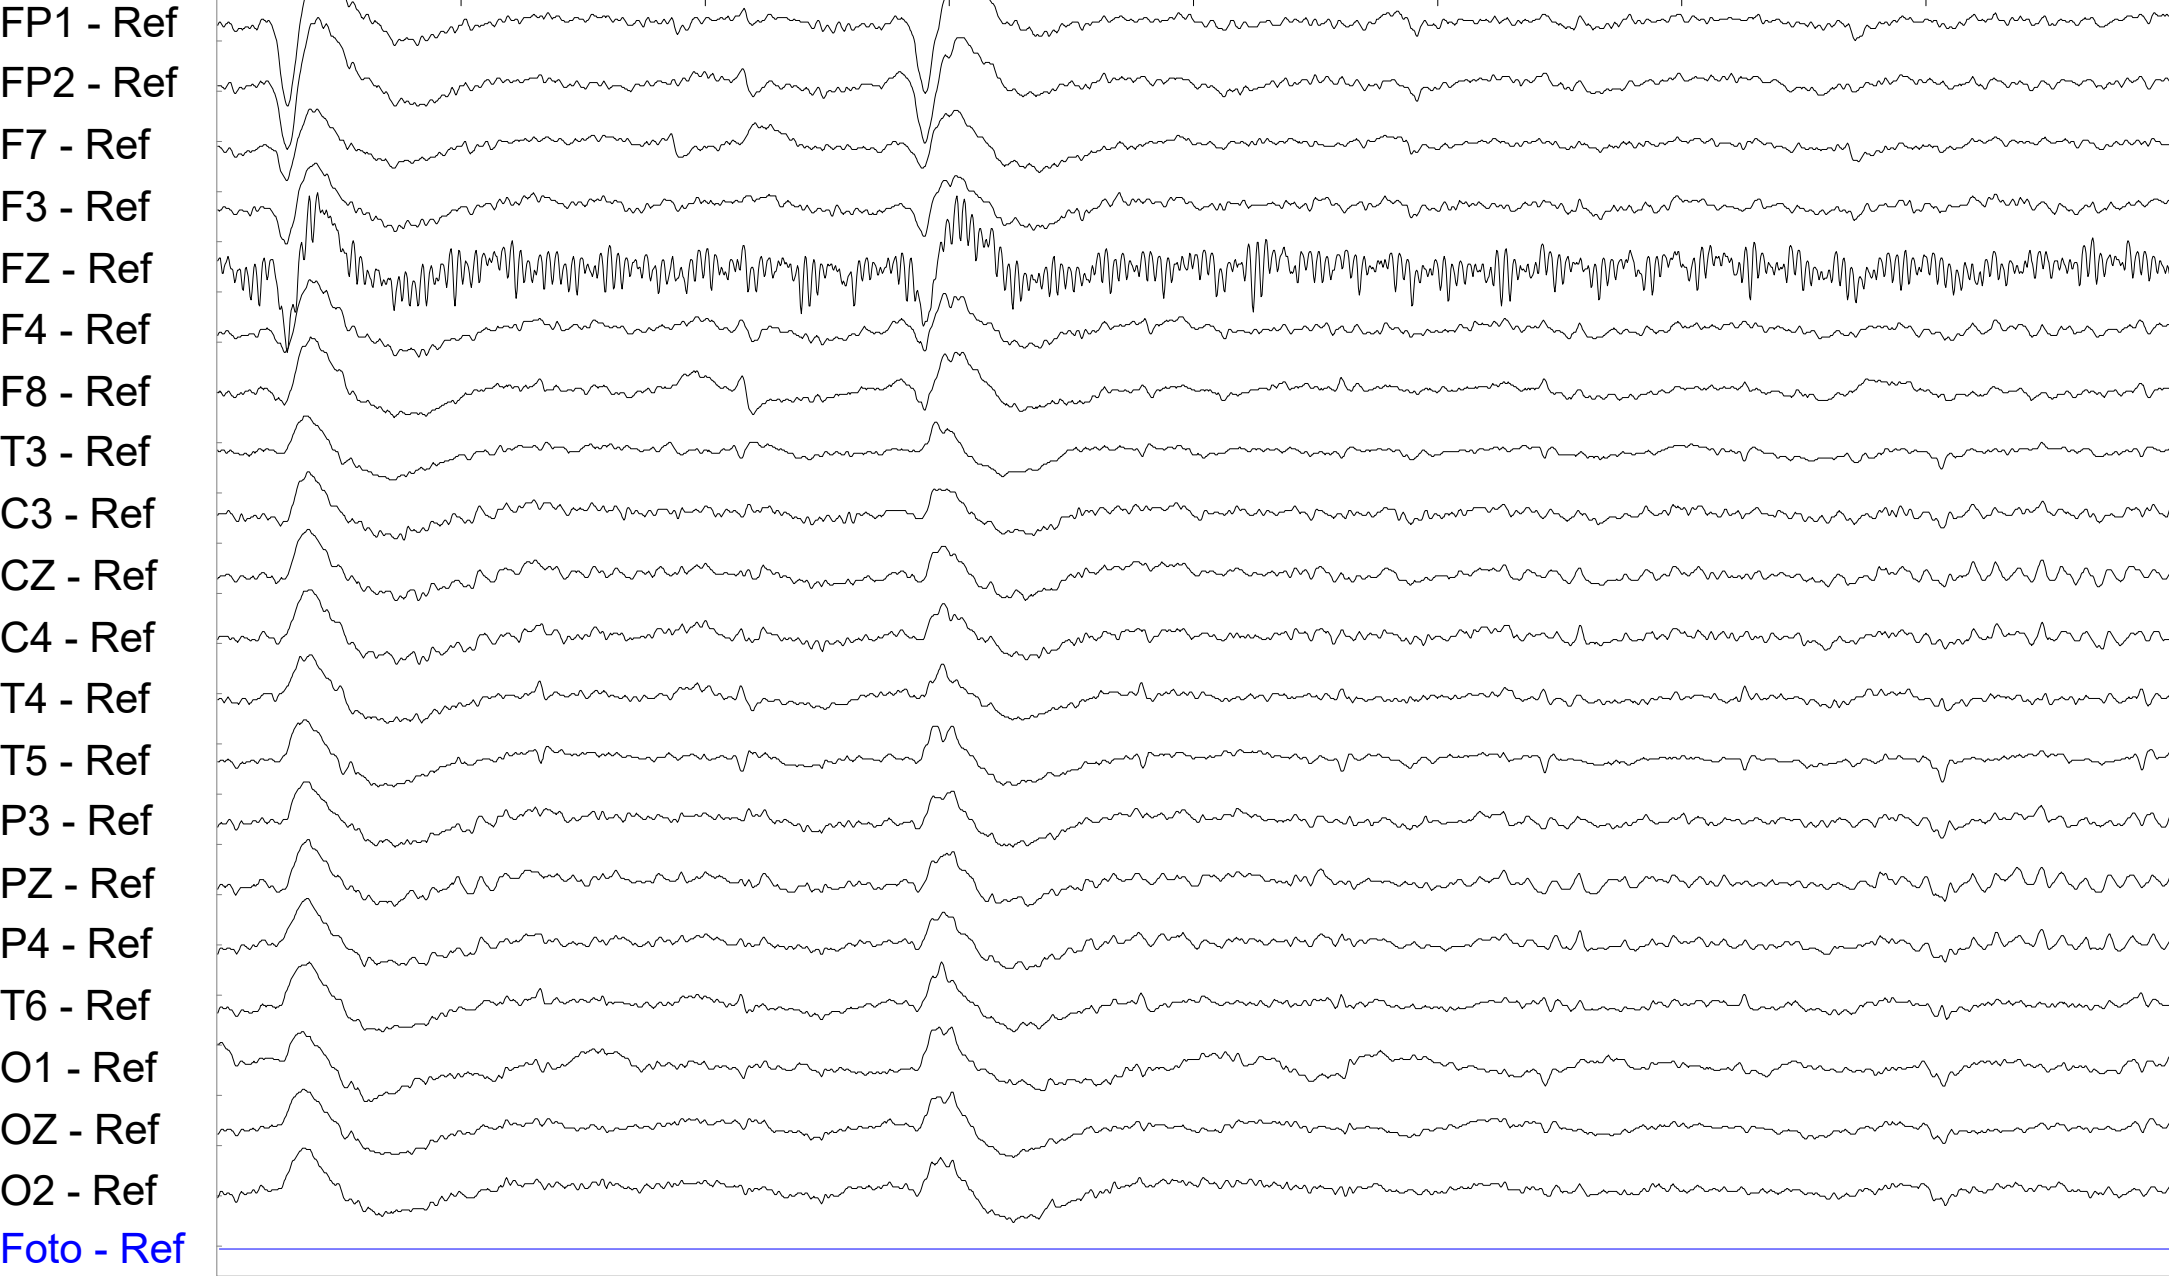


09:09:07	09:09:08	09:09:09	09:09:10	09:09:11	09:09:12	09:09:13	09:09:14
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 6 - Horário: 09:09:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

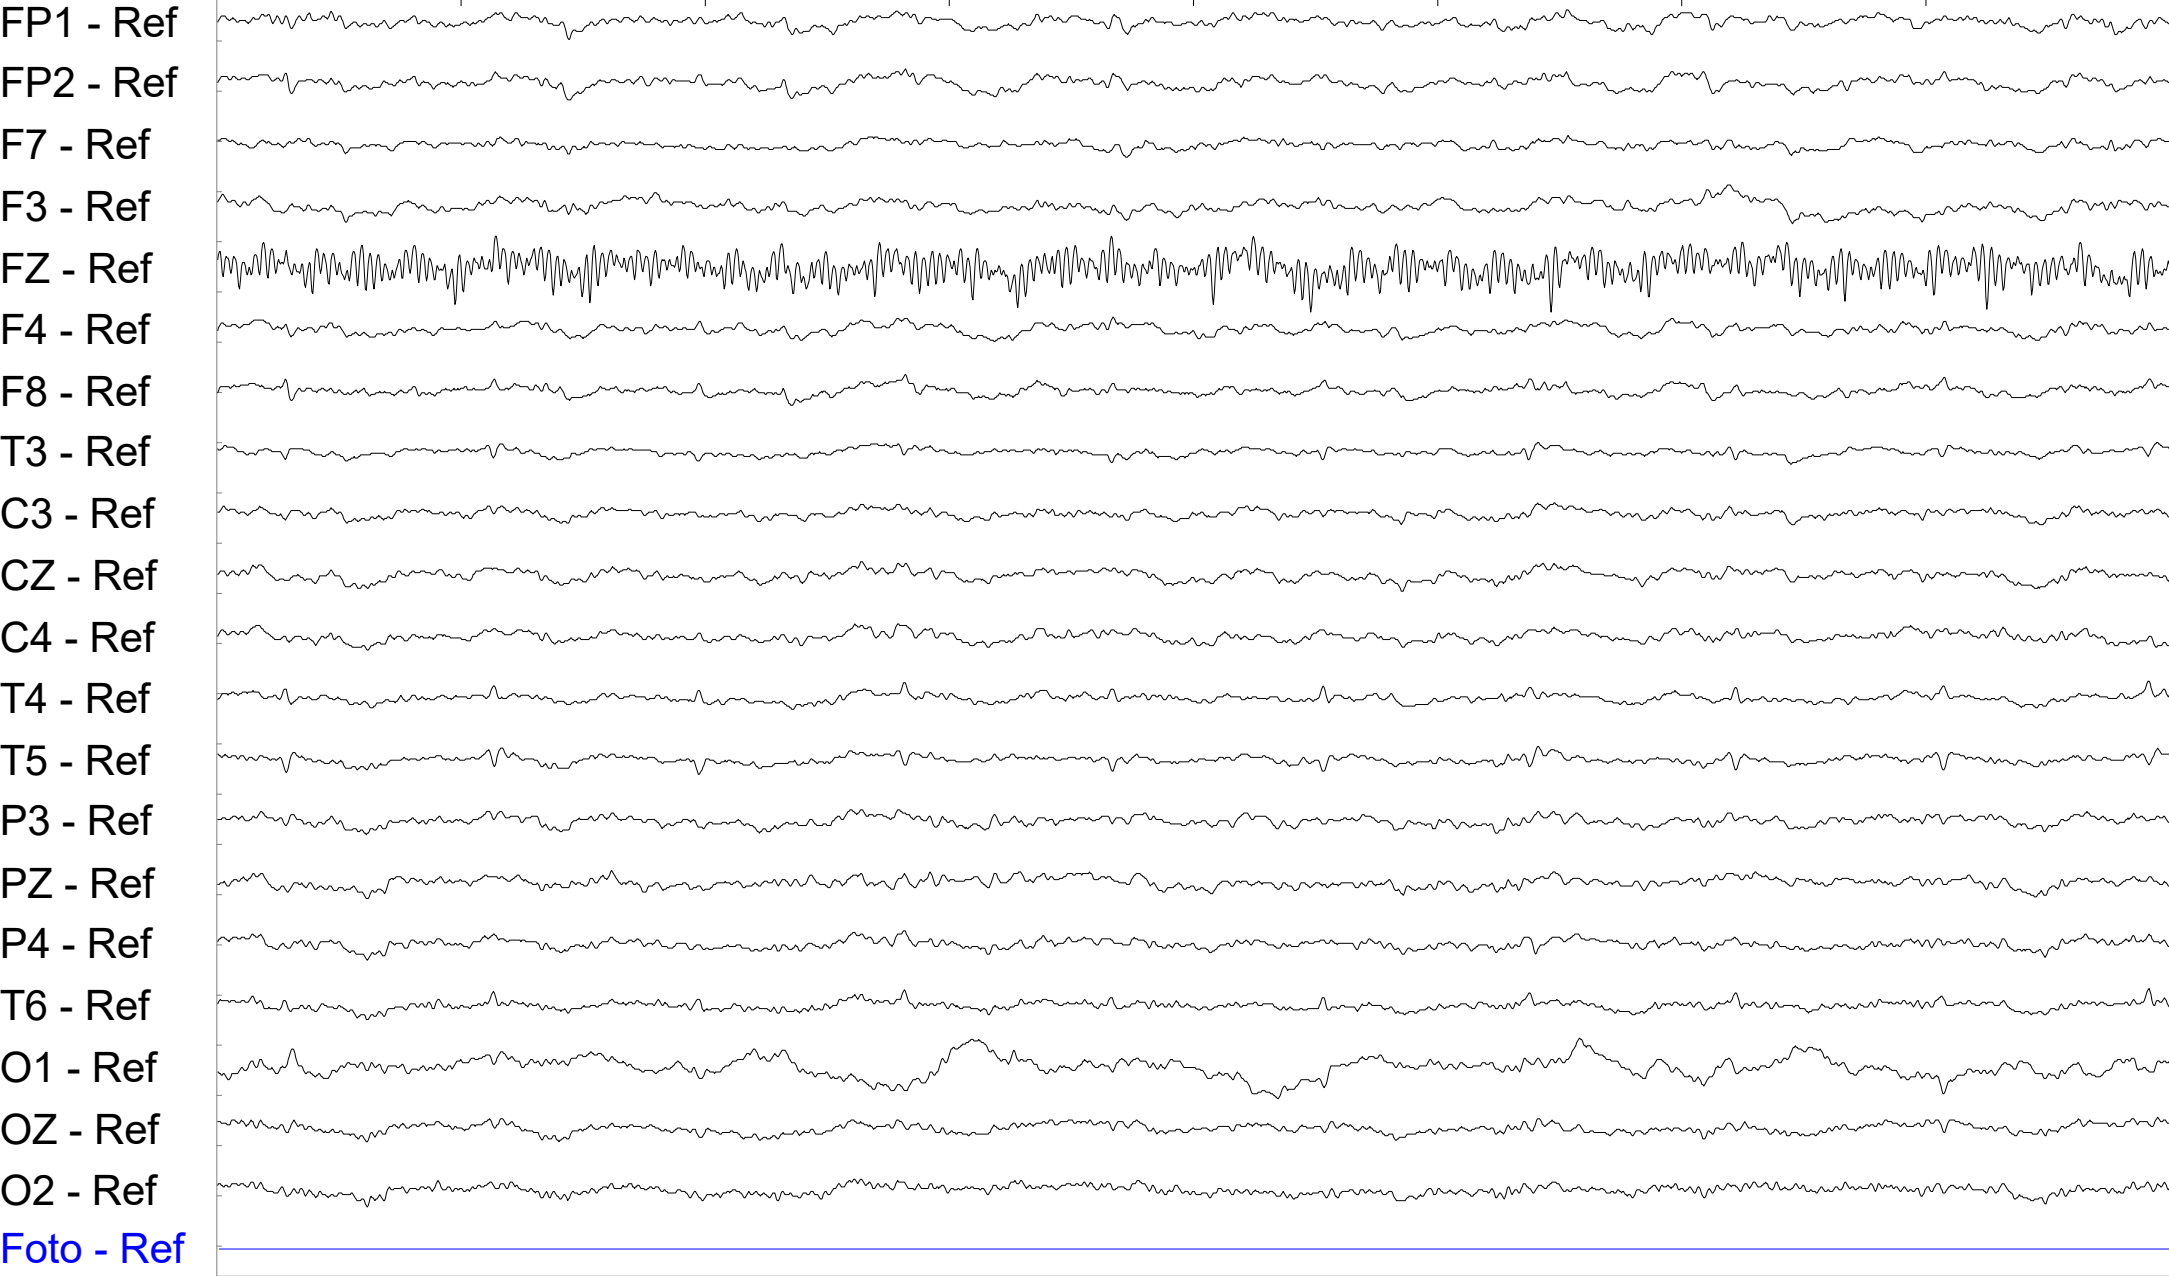

09:10:37 Olhos fechados 09:10:38 Olhos fechados 09:10:39 Olhos fechados 09:10:40 Olhos fechados 09:10:41 Olhos fechados 09:10:42 Olhos fechados 09:10:43 Olhos fechados 09:10:44 Olhos fechados

Época: 9 - Horário: 09:10:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

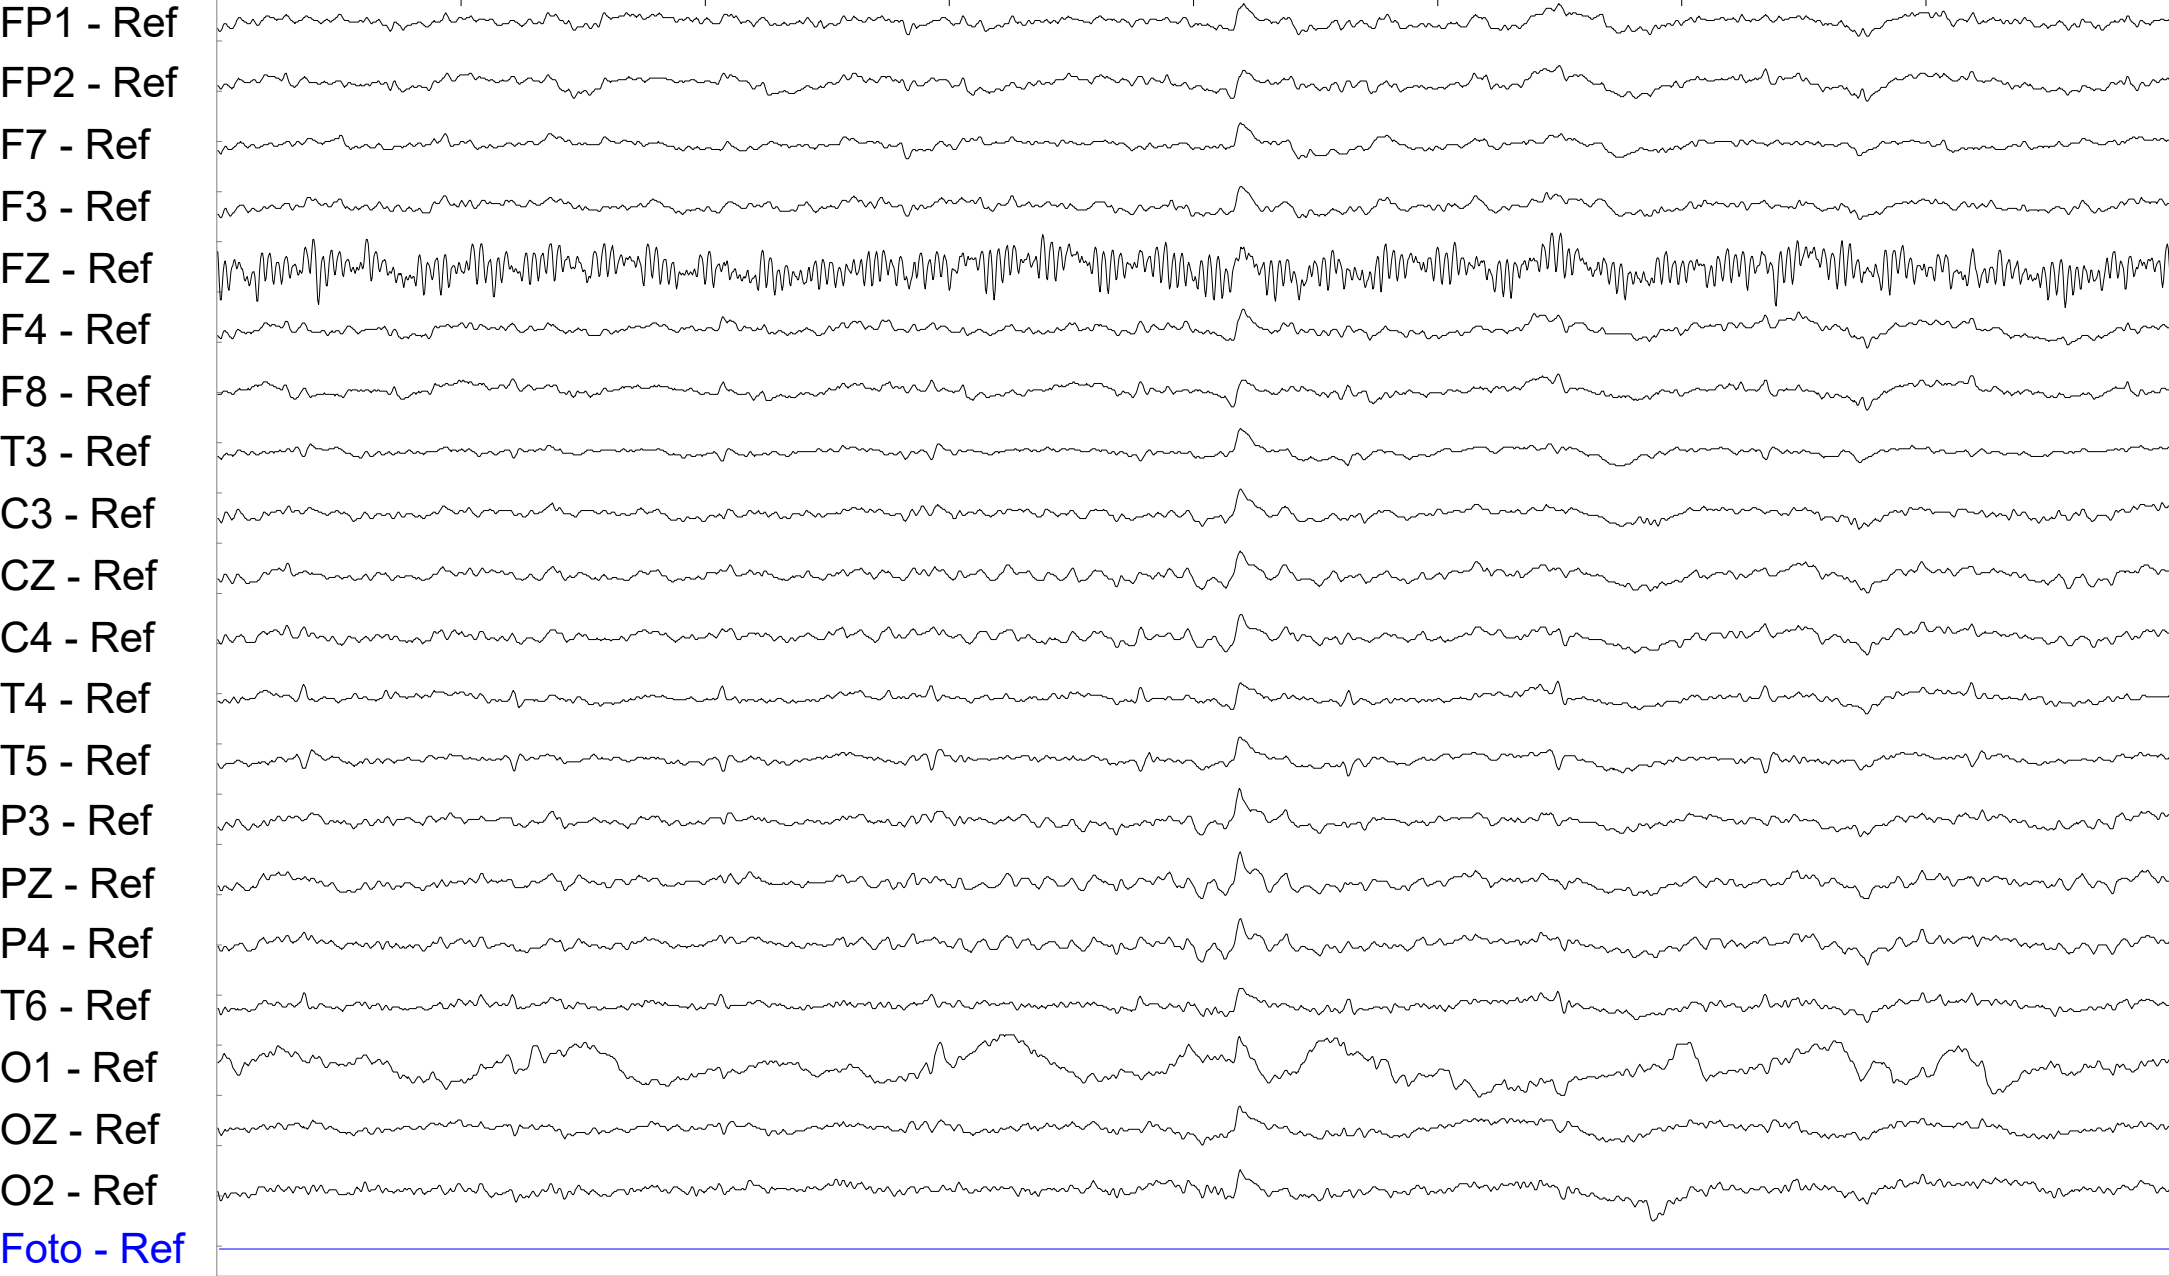

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:12:07

09:12:08

09:12:09

09:12:10

09:12:11

09:12:12

09:12:13

09:12:14

Vigília

Vigília

Vigília

Vigília


Vigília

Vigília

Vigília


Vigília

Época: 12 - Horário: 09:12:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

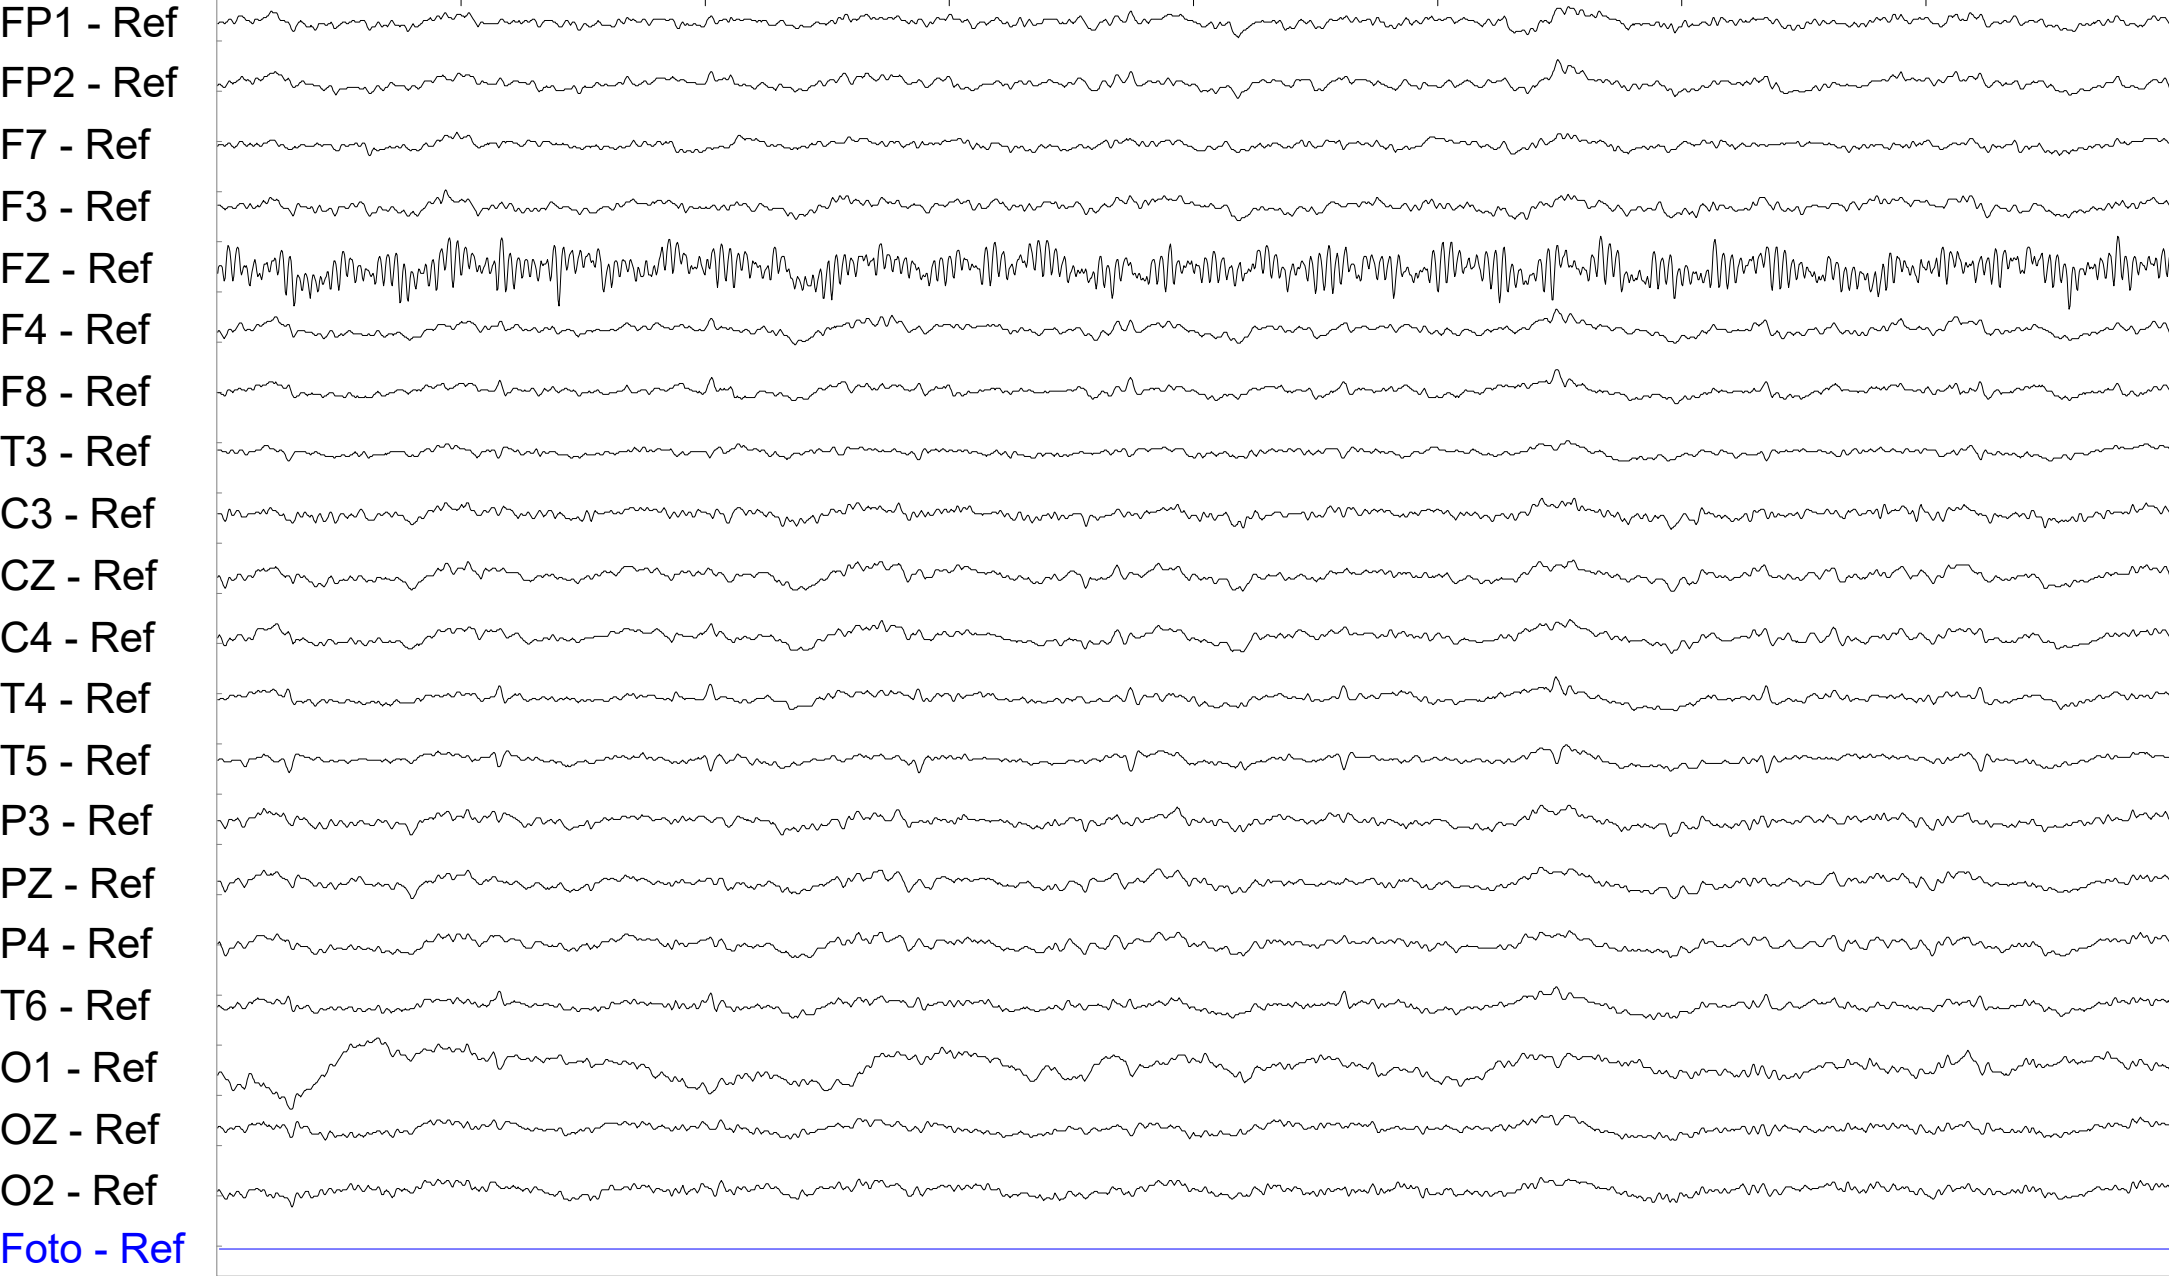

09:13:37	09:13:38	09:13:39	09:13:40	09:13:41	09:13:42	09:13:43	09:13:44
Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação	Foto Estimulação

Época: 15 - Horário: 09:13:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

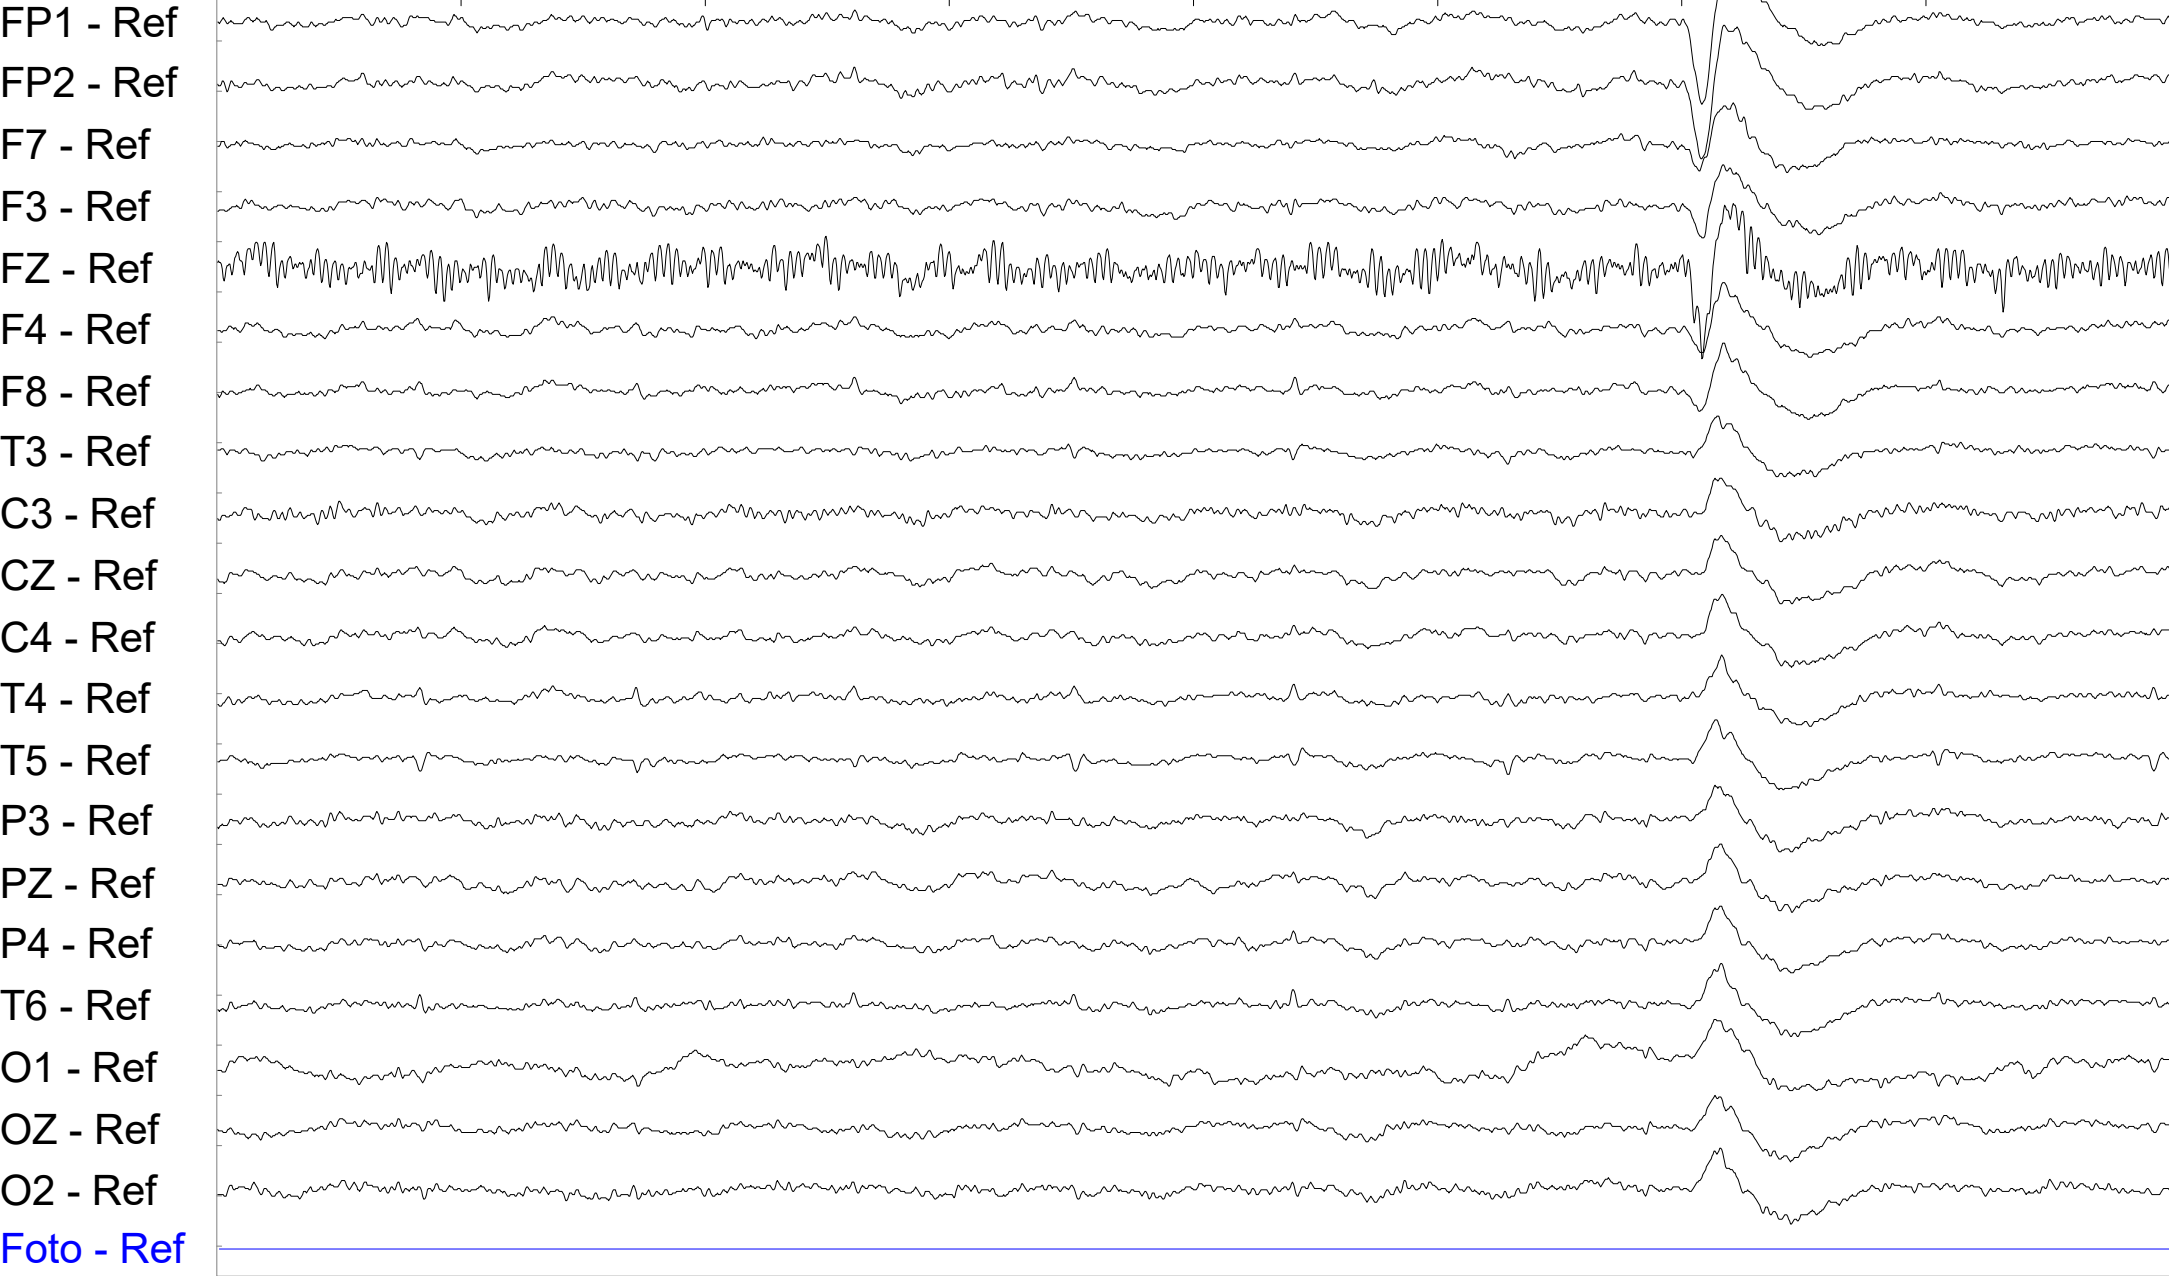

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref


O2 - Ref

Foto - Ref

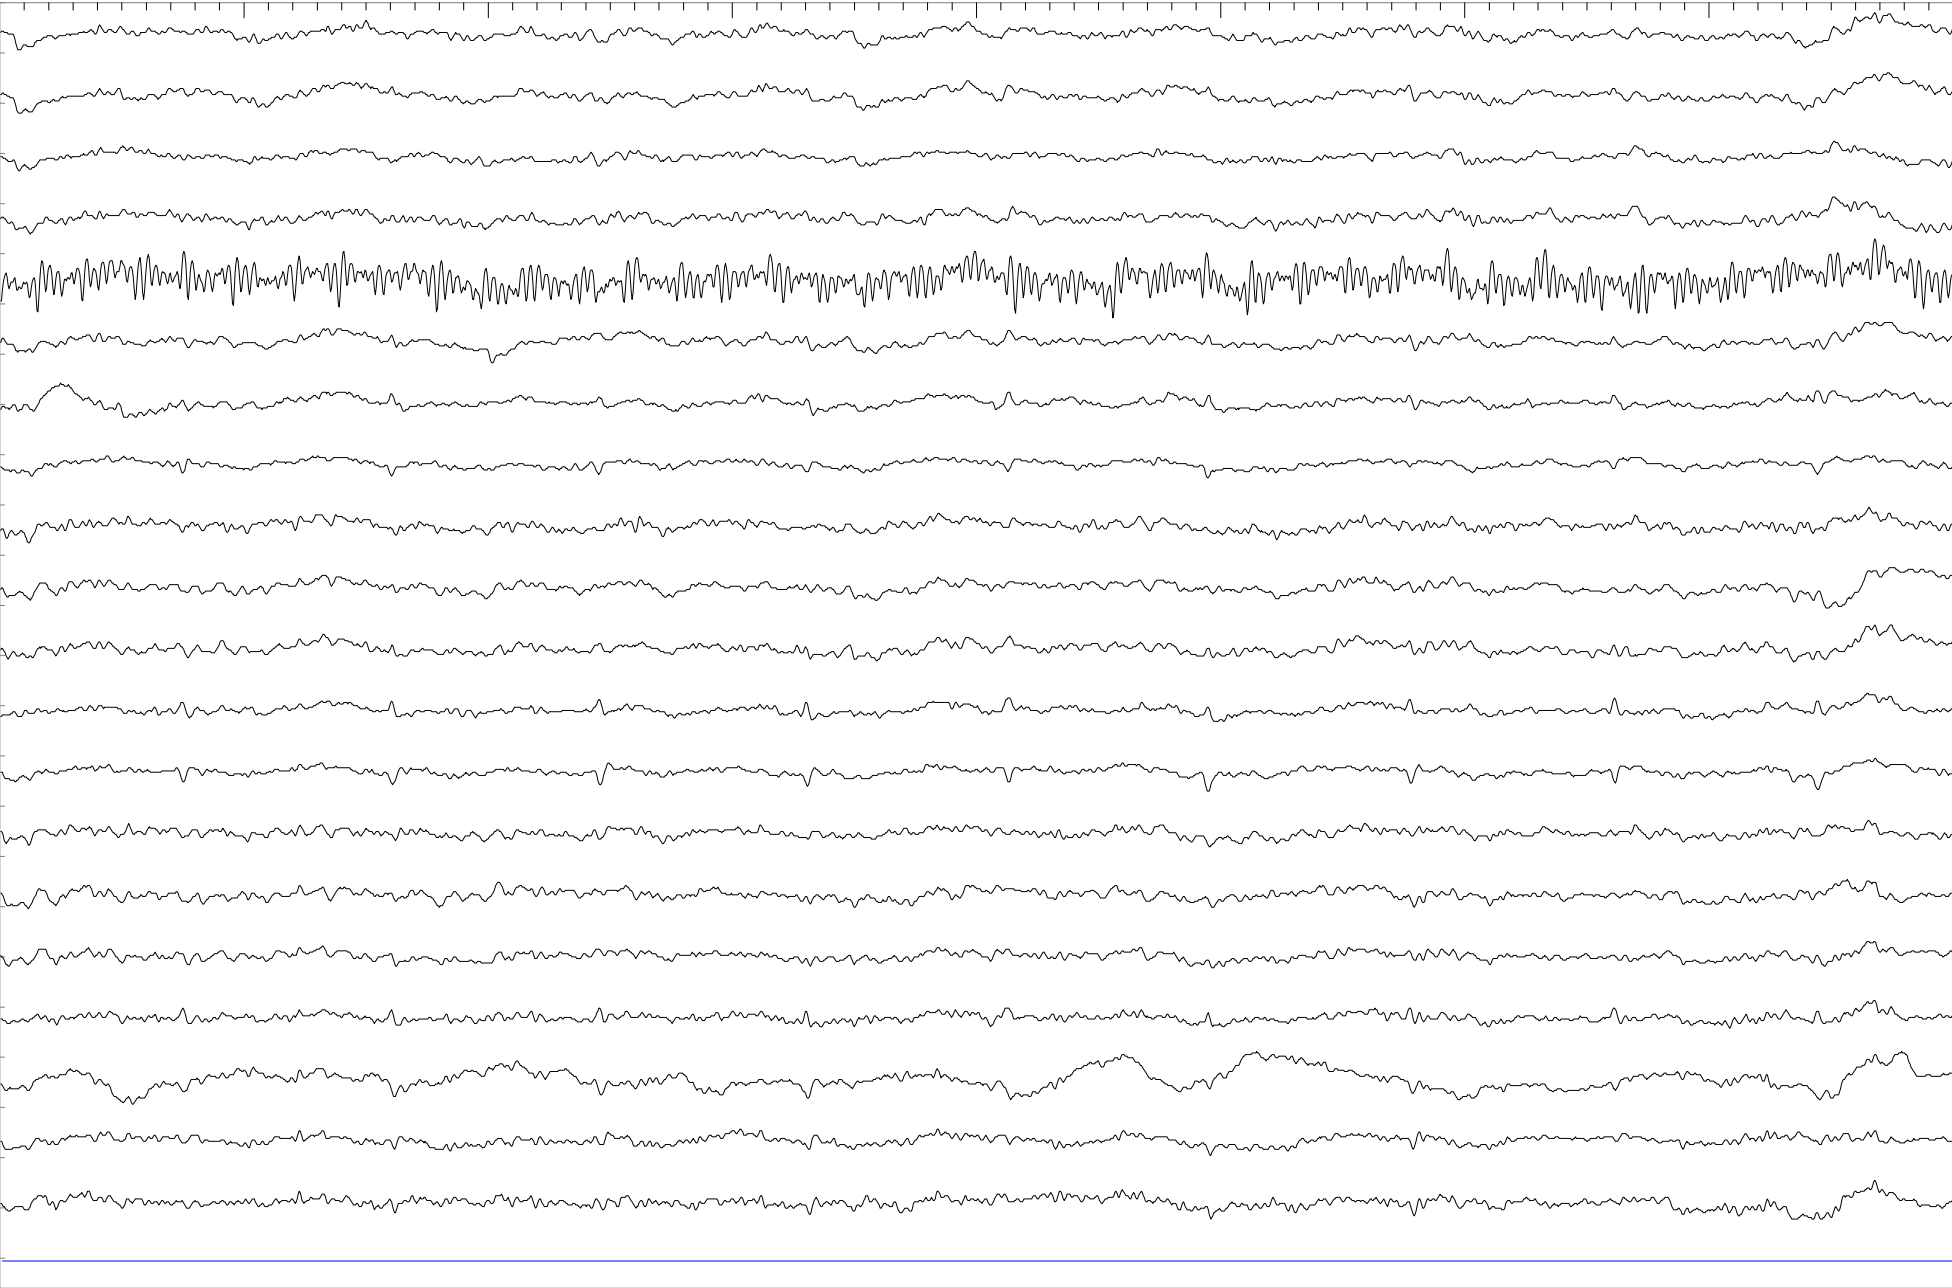


09:16:07 Hiperpneia 09:16:08 Hiperpneia 09:16:09 Hiperpneia 09:16:10 Hiperpneia 09:16:11 Pós hiperpneia 09:16:12 Pós hiperpneia 09:16:13 Pós hiperpneia 09:16:14 Pós hiperpneia


Época: 20 - Horário: 09:16:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

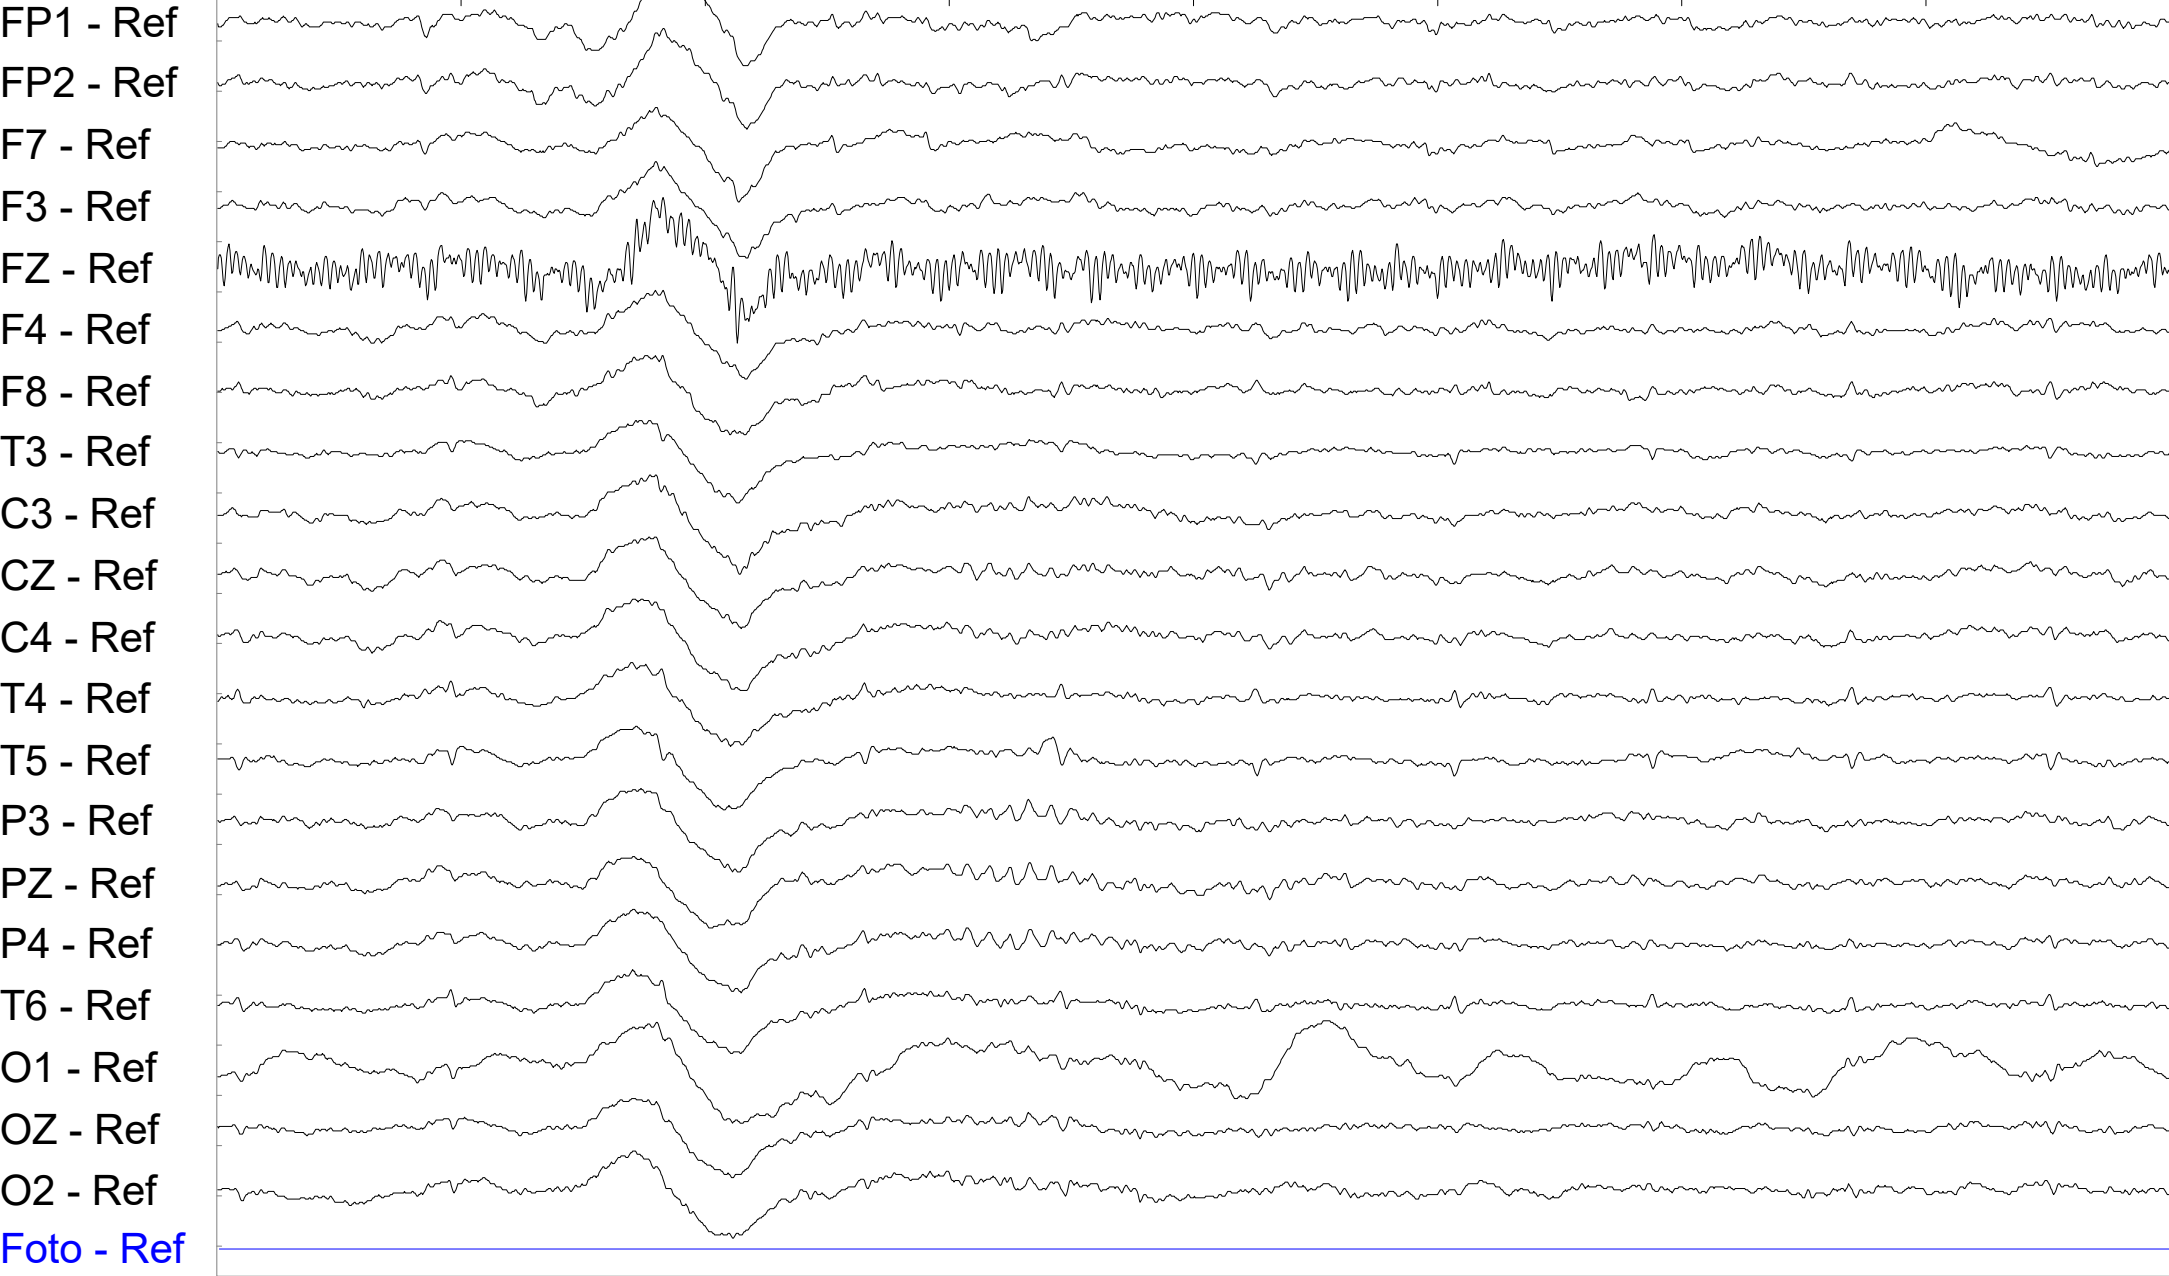


09:16:37	09:16:38	09:16:39	09:16:40	09:16:41	09:16:42	09:16:43	09:16:44
Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia	Pós hiperpneia

Época: 21 - Horário: 09:16:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

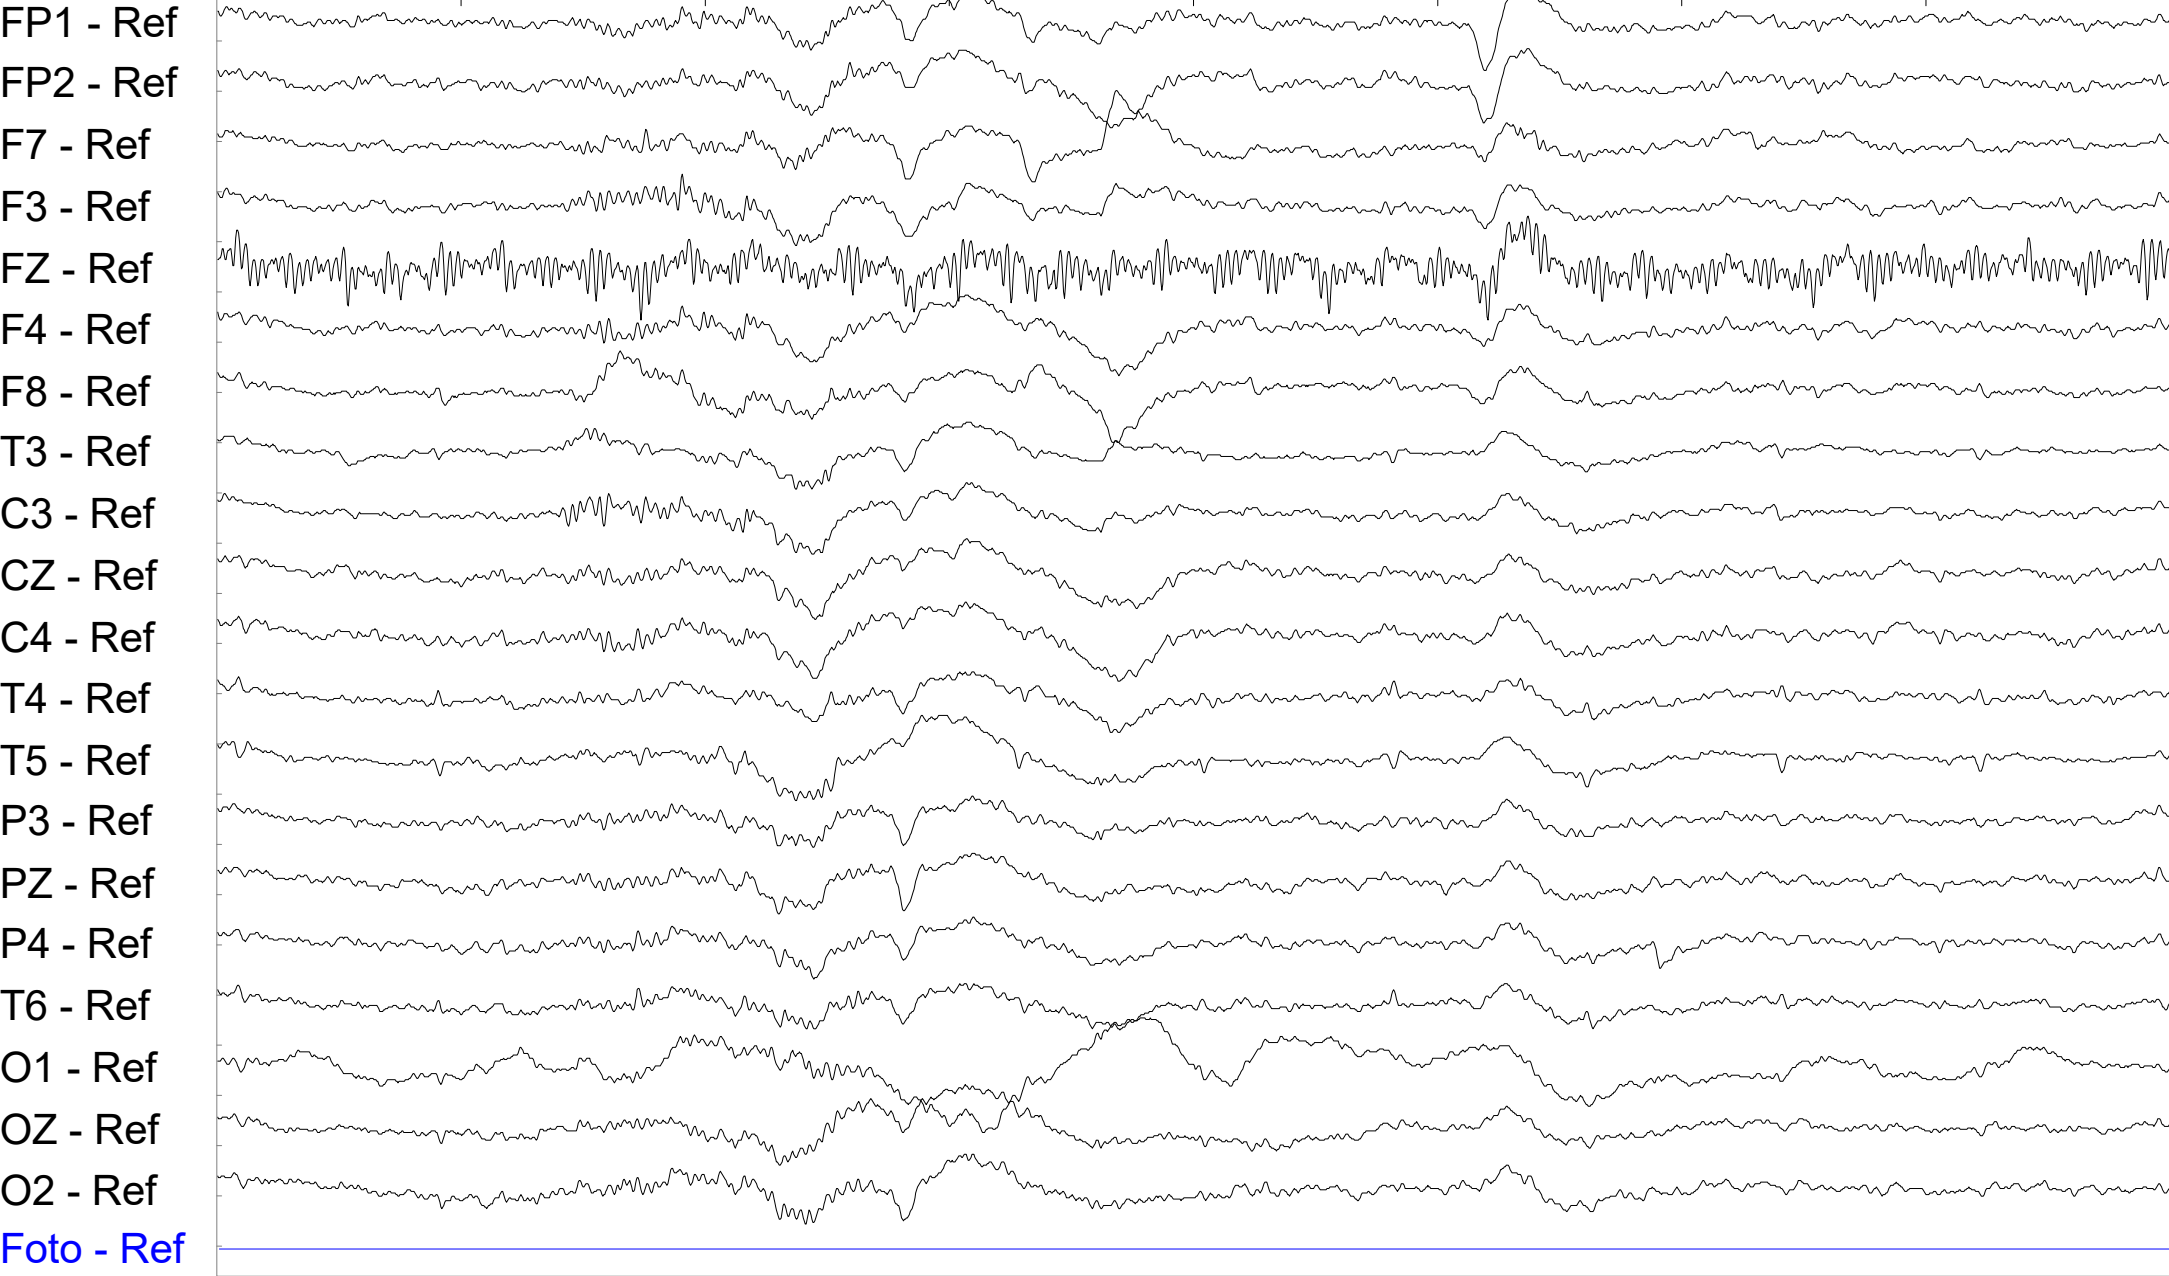

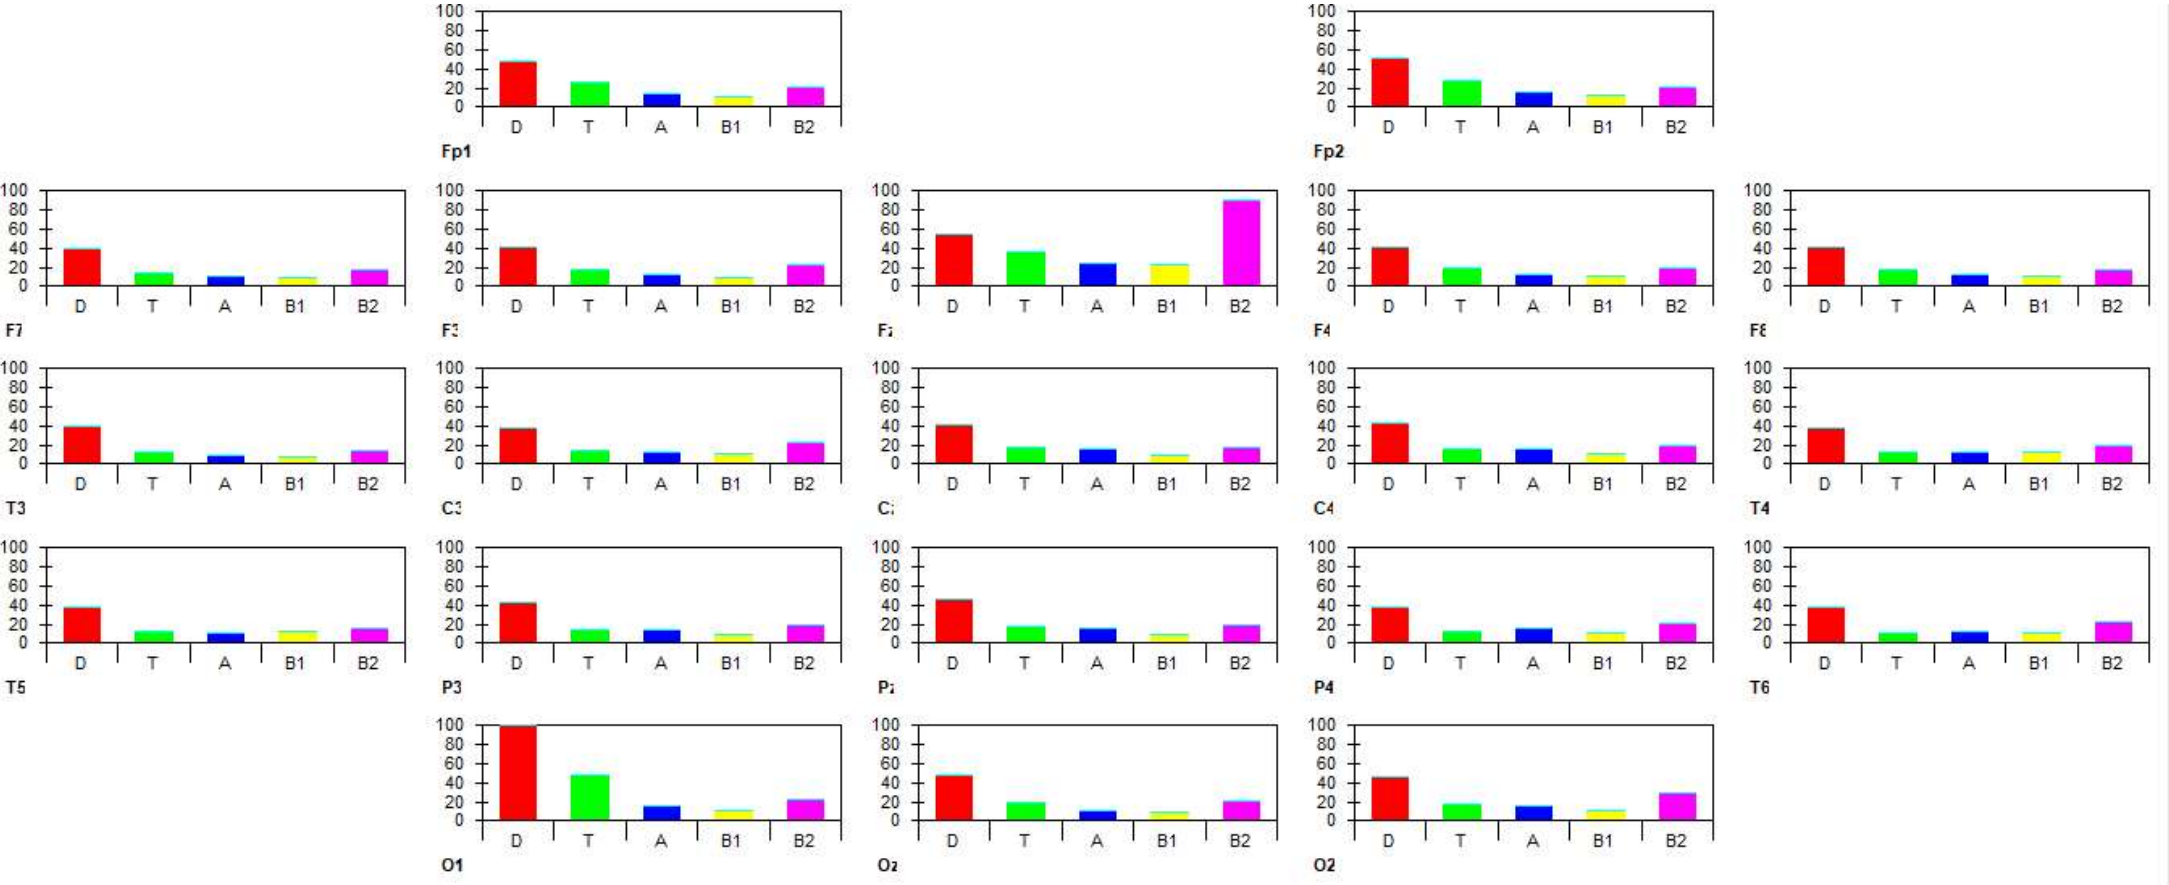

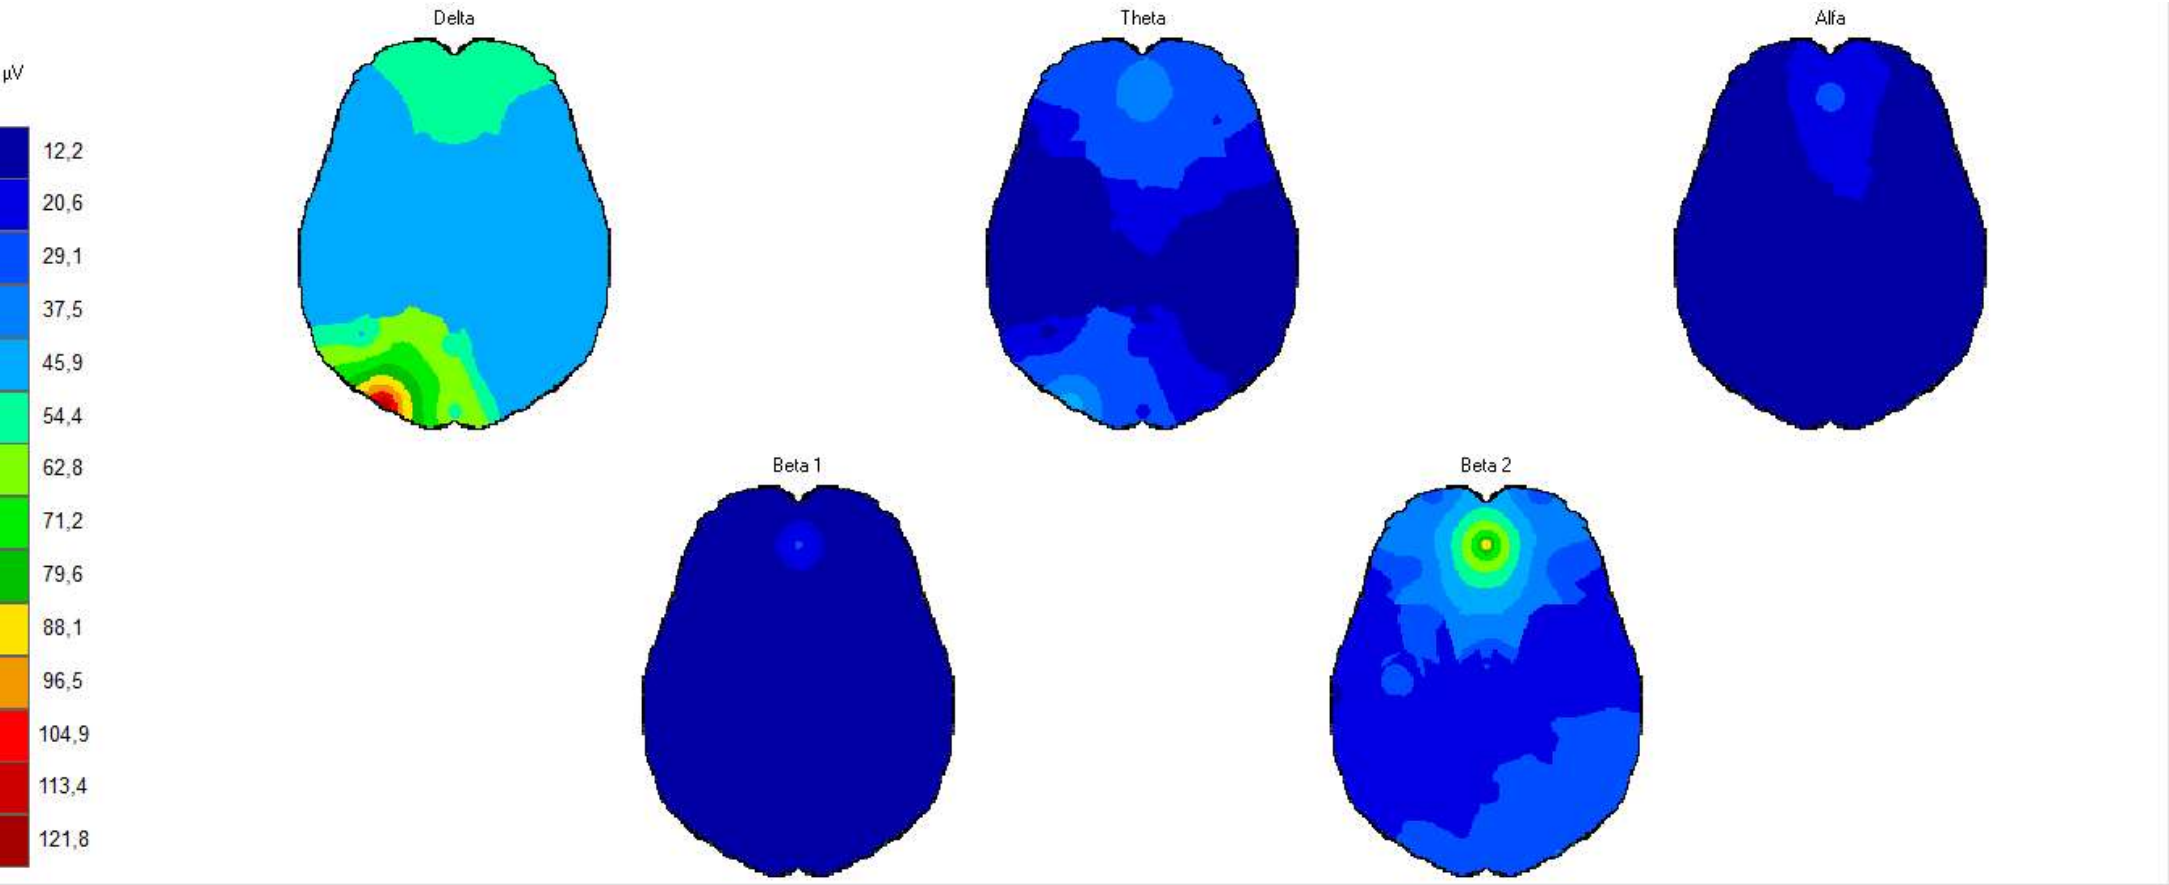

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	47,8	39,3
T	4,0	26,1	21,8
A	8,5	14,9	12,3
B1	13,5	10,9	9,0
B2	19,5	21,8	17,9

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	52,1	40,4
T	4,0	27,6	21,4
A	8,5	15,8	12,2
B1	16,0	12,3	9,5
B2	19,5	21,3	16,5

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	39,7	43,7
T	4,5	14,4	15,8
A	11,0	10,2	11,3
B1	13,5	8,8	9,7
B2	23,5	17,6	19,4

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	42,2	39,7
T	4,5	18,5	17,4
A	8,0	13,0	12,2
B1	15,5	9,4	8,8
B2	21,5	23,2	21,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,8	24,0
T	4,5	36,3	15,9
A	8,0	24,4	10,7
B1	16,0	22,2	9,7
B2	27,5	90,4	39,7

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	41,4	39,5
T	4,5	19,6	18,7
A	9,5	13,3	12,7
B1	15,5	10,9	10,4
B2	19,5	19,8	18,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	41,0	40,8
T	4,0	18,1	17,9
A	8,5	13,2	13,1
B1	16,0	11,2	11,1
B2	19,5	17,8	17,4

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	39,5	47,0
T	4,5	12,3	14,7
A	11,5	9,0	10,7
B1	15,0	8,2	9,7
B2	18,5	15,1	17,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	38,4	39,2
T	4,5	14,1	14,4
A	10,5	12,0	12,3
B1	14,0	10,3	10,5
B2	19,5	23,0	23,5

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	40,8	40,3
T	4,5	17,2	17,0
A	10,5	15,7	15,5
B1	13,0	8,9	8,8
B2	22,0	18,4	18,3

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	42,3	40,8
T	4,5	15,8	15,2
A	10,0	15,3	14,7
B1	13,0	11,2	10,7
B2	19,0	19,7	18,9

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	38,2	40,3
T	4,5	12,2	12,8
A	9,5	11,9	12,8
B1	16,0	12,4	13,0
B2	19,5	20,0	21,2

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	38,7	42,4
T	4,5	12,1	13,2
A	11,5	11,4	12,5
B1	15,0	12,3	13,5
B2	18,5	16,8	18,4

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	42,7	43,1
T	4,5	13,8	14,0
A	10,0	13,5	13,6
B1	14,0	9,7	9,7
B2	23,5	19,4	19,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	48,8	42,9
T	4,0	17,5	18,1
A	10,5	16,4	15,0
B1	14,0	9,3	8,5
B2	20,0	19,0	17,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	38,9	39,8
T	4,5	12,8	13,1
A	10,5	15,2	15,6
B1	13,5	10,1	10,3
B2	20,5	20,8	21,3

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	38,7	40,1
T	4,5	11,8	12,0
A	10,0	12,2	12,6
B1	13,5	11,1	11,4
B2	18,5	23,1	23,9

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	128,3	58,5
T	4,0	47,8	21,4
A	8,0	15,6	7,0
B1	15,0	11,7	5,2
B2	23,5	22,0	9,8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	48,9	44,9
T	4,0	18,5	17,0
A	11,5	10,7	9,8
B1	18,0	9,8	8,8
B2	23,5	21,2	19,5

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	45,9	38,0
T	4,0	18,0	14,9
A	12,0	15,2	12,6
B1	13,5	11,4	9,4
B2	24,0	30,4	25,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	47,6	39,3	4,0	26,1	21,5	8,5	14,9	12,3	13,5	10,9	9,0	19,5	21,6	17,9
FP2	1,5	52,1	40,4	4,0	27,6	21,4	8,5	15,8	12,2	16,0	12,3	9,5	19,5	21,3	16,5
F7	1,0	39,7	43,7	4,5	14,4	15,8	11,0	10,2	11,3	13,5	8,8	9,7	23,5	17,6	19,4
F3	1,0	42,2	39,7	4,5	18,5	17,4	8,0	13,0	12,2	15,5	9,4	8,8	21,5	23,2	21,9
FZ	1,0	54,6	24,0	4,5	36,3	15,9	8,0	24,4	10,7	16,0	22,2	9,7	27,5	90,4	39,7
F4	1,0	41,4	39,5	4,5	19,6	18,7	9,5	13,3	12,7	15,5	10,9	10,4	19,5	19,8	18,9
F8	1,5	41,0	40,6	4,0	18,1	17,9	8,5	13,2	13,1	16,0	11,2	11,1	19,5	17,6	17,4
T3	1,0	39,5	47,0	4,5	12,3	14,7	11,5	9,0	10,7	15,0	8,2	9,7	18,5	15,1	17,9
C3	1,0	38,4	39,2	4,5	14,1	14,4	10,5	12,0	12,3	14,0	10,3	10,5	19,5	23,0	23,5
CZ	1,0	40,6	40,3	4,5	17,2	17,0	10,5	15,7	15,5	13,0	8,9	8,8	22,0	18,4	18,3
C4	1,0	42,3	40,6	4,5	15,8	15,2	10,0	15,3	14,7	13,0	11,2	10,7	19,0	19,7	18,9
T4	1,0	38,2	40,3	4,5	12,2	12,8	9,5	11,9	12,6	16,0	12,4	13,0	19,5	20,0	21,2
T5	.5	38,7	42,4	4,5	12,1	13,2	11,5	11,4	12,5	15,0	12,3	13,5	18,5	16,8	18,4
P3	1,0	42,7	43,1	4,5	13,8	14,0	10,0	13,5	13,6	14,0	9,7	9,7	23,5	19,4	19,6
PZ	1,0	46,8	42,9	4,0	17,5	16,1	10,5	16,4	15,0	14,0	9,3	8,5	20,0	19,0	17,4
P4	1,0	38,9	39,8	4,5	12,8	13,1	10,5	15,2	15,6	13,5	10,1	10,3	20,5	20,8	21,3
T6	1,0	38,7	40,1	4,5	11,6	12,0	10,0	12,2	12,6	13,5	11,1	11,4	18,5	23,1	23,9
O1	1,0	126,3	56,5	4,0	47,8	21,4	8,0	15,6	7,0	15,0	11,7	5,2	23,5	22,0	9,8
OZ	.5	48,9	44,9	4,0	18,5	17,0	11,5	10,7	9,8	18,0	9,6	8,8	23,5	21,2	19,5
O2	1,0	45,9	38,0	4,0	18,0	14,9	12,0	15,2	12,6	13,5	11,4	9,4	24,0	30,4	25,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	47,6	39,3	4,0	26,1	21,5	8,5	14,9	12,3	13,5	10,9	9,0	19,5	21,6	17,9
FP2	1,5	52,1	40,4	4,0	27,6	21,4	8,5	15,8	12,2	16,0	12,3	9,5	19,5	21,3	16,5
F7	1,0	39,7	43,7	4,5	14,4	15,8	11,0	10,2	11,3	13,5	8,8	9,7	23,5	17,6	19,4
F3	1,0	42,2	39,7	4,5	18,5	17,4	8,0	13,0	12,2	15,5	9,4	8,8	21,5	23,2	21,9
FZ	1,0	54,6	24,0	4,5	36,3	15,9	8,0	24,4	10,7	16,0	22,2	9,7	27,5	90,4	39,7
F4	1,0	41,4	39,5	4,5	19,6	18,7	9,5	13,3	12,7	15,5	10,9	10,4	19,5	19,8	18,9
F8	1,5	41,0	40,6	4,0	18,1	17,9	8,5	13,2	13,1	16,0	11,2	11,1	19,5	17,6	17,4
T3	1,0	39,5	47,0	4,5	12,3	14,7	11,5	9,0	10,7	15,0	8,2	9,7	18,5	15,1	17,9
C3	1,0	38,4	39,2	4,5	14,1	14,4	10,5	12,0	12,3	14,0	10,3	10,5	19,5	23,0	23,5
CZ	1,0	40,6	40,3	4,5	17,2	17,0	10,5	15,7	15,5	13,0	8,9	8,8	22,0	18,4	18,3
C4	1,0	42,3	40,6	4,5	15,8	15,2	10,0	15,3	14,7	13,0	11,2	10,7	19,0	19,7	18,9
T4	1,0	38,2	40,3	4,5	12,2	12,8	9,5	11,9	12,6	16,0	12,4	13,0	19,5	20,0	21,2
T5	,5	38,7	42,4	4,5	12,1	13,2	11,5	11,4	12,5	15,0	12,3	13,5	18,5	16,8	18,4
P3	1,0	42,7	43,1	4,5	13,8	14,0	10,0	13,5	13,6	14,0	9,7	9,7	23,5	19,4	19,6
PZ	1,0	46,8	42,9	4,0	17,5	16,1	10,5	16,4	15,0	14,0	9,3	8,5	20,0	19,0	17,4
P4	1,0	38,9	39,8	4,5	12,8	13,1	10,5	15,2	15,6	13,5	10,1	10,3	20,5	20,8	21,3
T6	1,0	38,7	40,1	4,5	11,6	12,0	10,0	12,2	12,6	13,5	11,1	11,4	18,5	23,1	23,9
O1	1,0	126,3	56,5	4,0	47,8	21,4	8,0	15,6	7,0	15,0	11,7	5,2	23,5	22,0	9,8
OZ	,5	48,9	44,9	4,0	18,5	17,0	11,5	10,7	9,8	18,0	9,6	8,8	23,5	21,2	19,5
O2	1,0	45,9	38,0	4,0	18,0	14,9	12,0	15,2	12,6	13,5	11,4	9,4	24,0	30,4	25,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:06:23	02:18	Olhos abertos
5	09:08:55	02:29	Olhos fechados
10	09:11:24	01:38	Vigília
13	09:13:02	01:14	Foto Estimulação
13	09:13:06	00:00	Foto 1 hz
14	09:13:11	00:00	Foto 3 hz
14	09:13:16	00:00	Foto 6 hz
14	09:13:21	00:00	Foto Desativado
14	09:13:22	00:00	Foto 1 hz
14	09:13:27	00:00	Foto 3 hz
14	09:13:32	00:00	Foto 6 hz
15	09:13:37	00:00	Foto Desativado
15	09:13:37	00:00	Foto 1 hz
15	09:13:42	00:00	Foto 3 hz
15	09:13:47	00:00	Foto 6 hz
15	09:13:52	00:00	Foto Desativado
15	09:13:53	00:00	Foto 1 hz
15	09:13:58	00:00	Foto 3 hz
15	09:14:03	00:00	Foto 6 hz
16	09:14:16	00:50	Vigília
16	09:14:08	00:00	Foto Desativado
17	09:15:06	01:05	Hiperpneia
20	09:16:11	01:06	Pós hiperpneia
22	09:17:17	00:21	Olhos abertos