


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/24


12:00:56 Olhos abertos 12:00:57 Olhos abertos 12:00:58 Olhos abertos 12:00:59 Olhos abertos 12:01:00 Olhos abertos 12:01:01 Olhos abertos 12:01:02 Olhos abertos 12:01:03 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 12:00:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

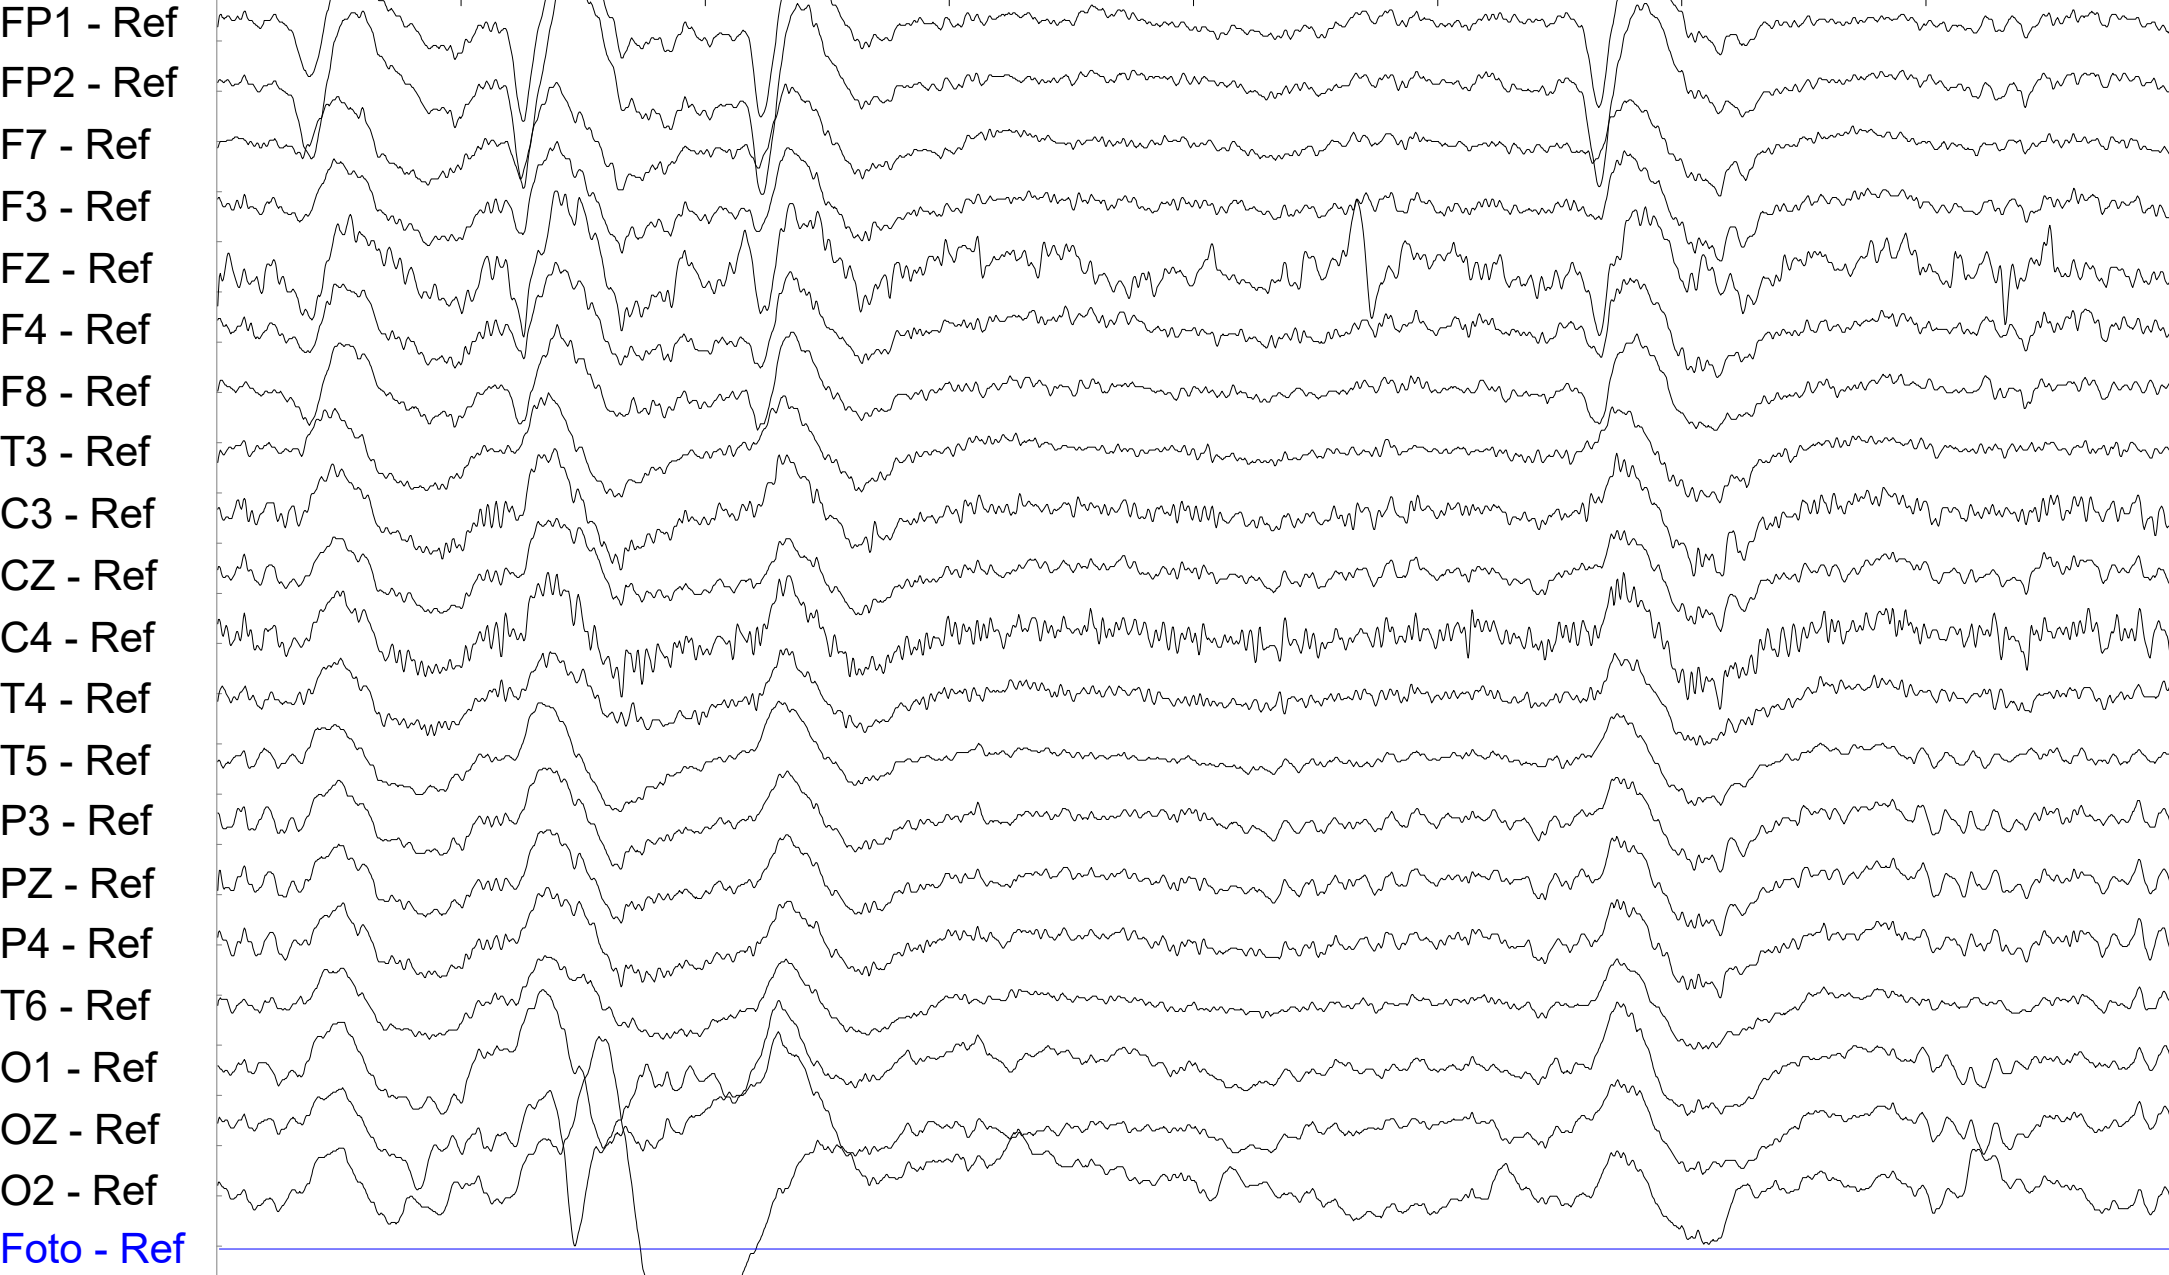

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

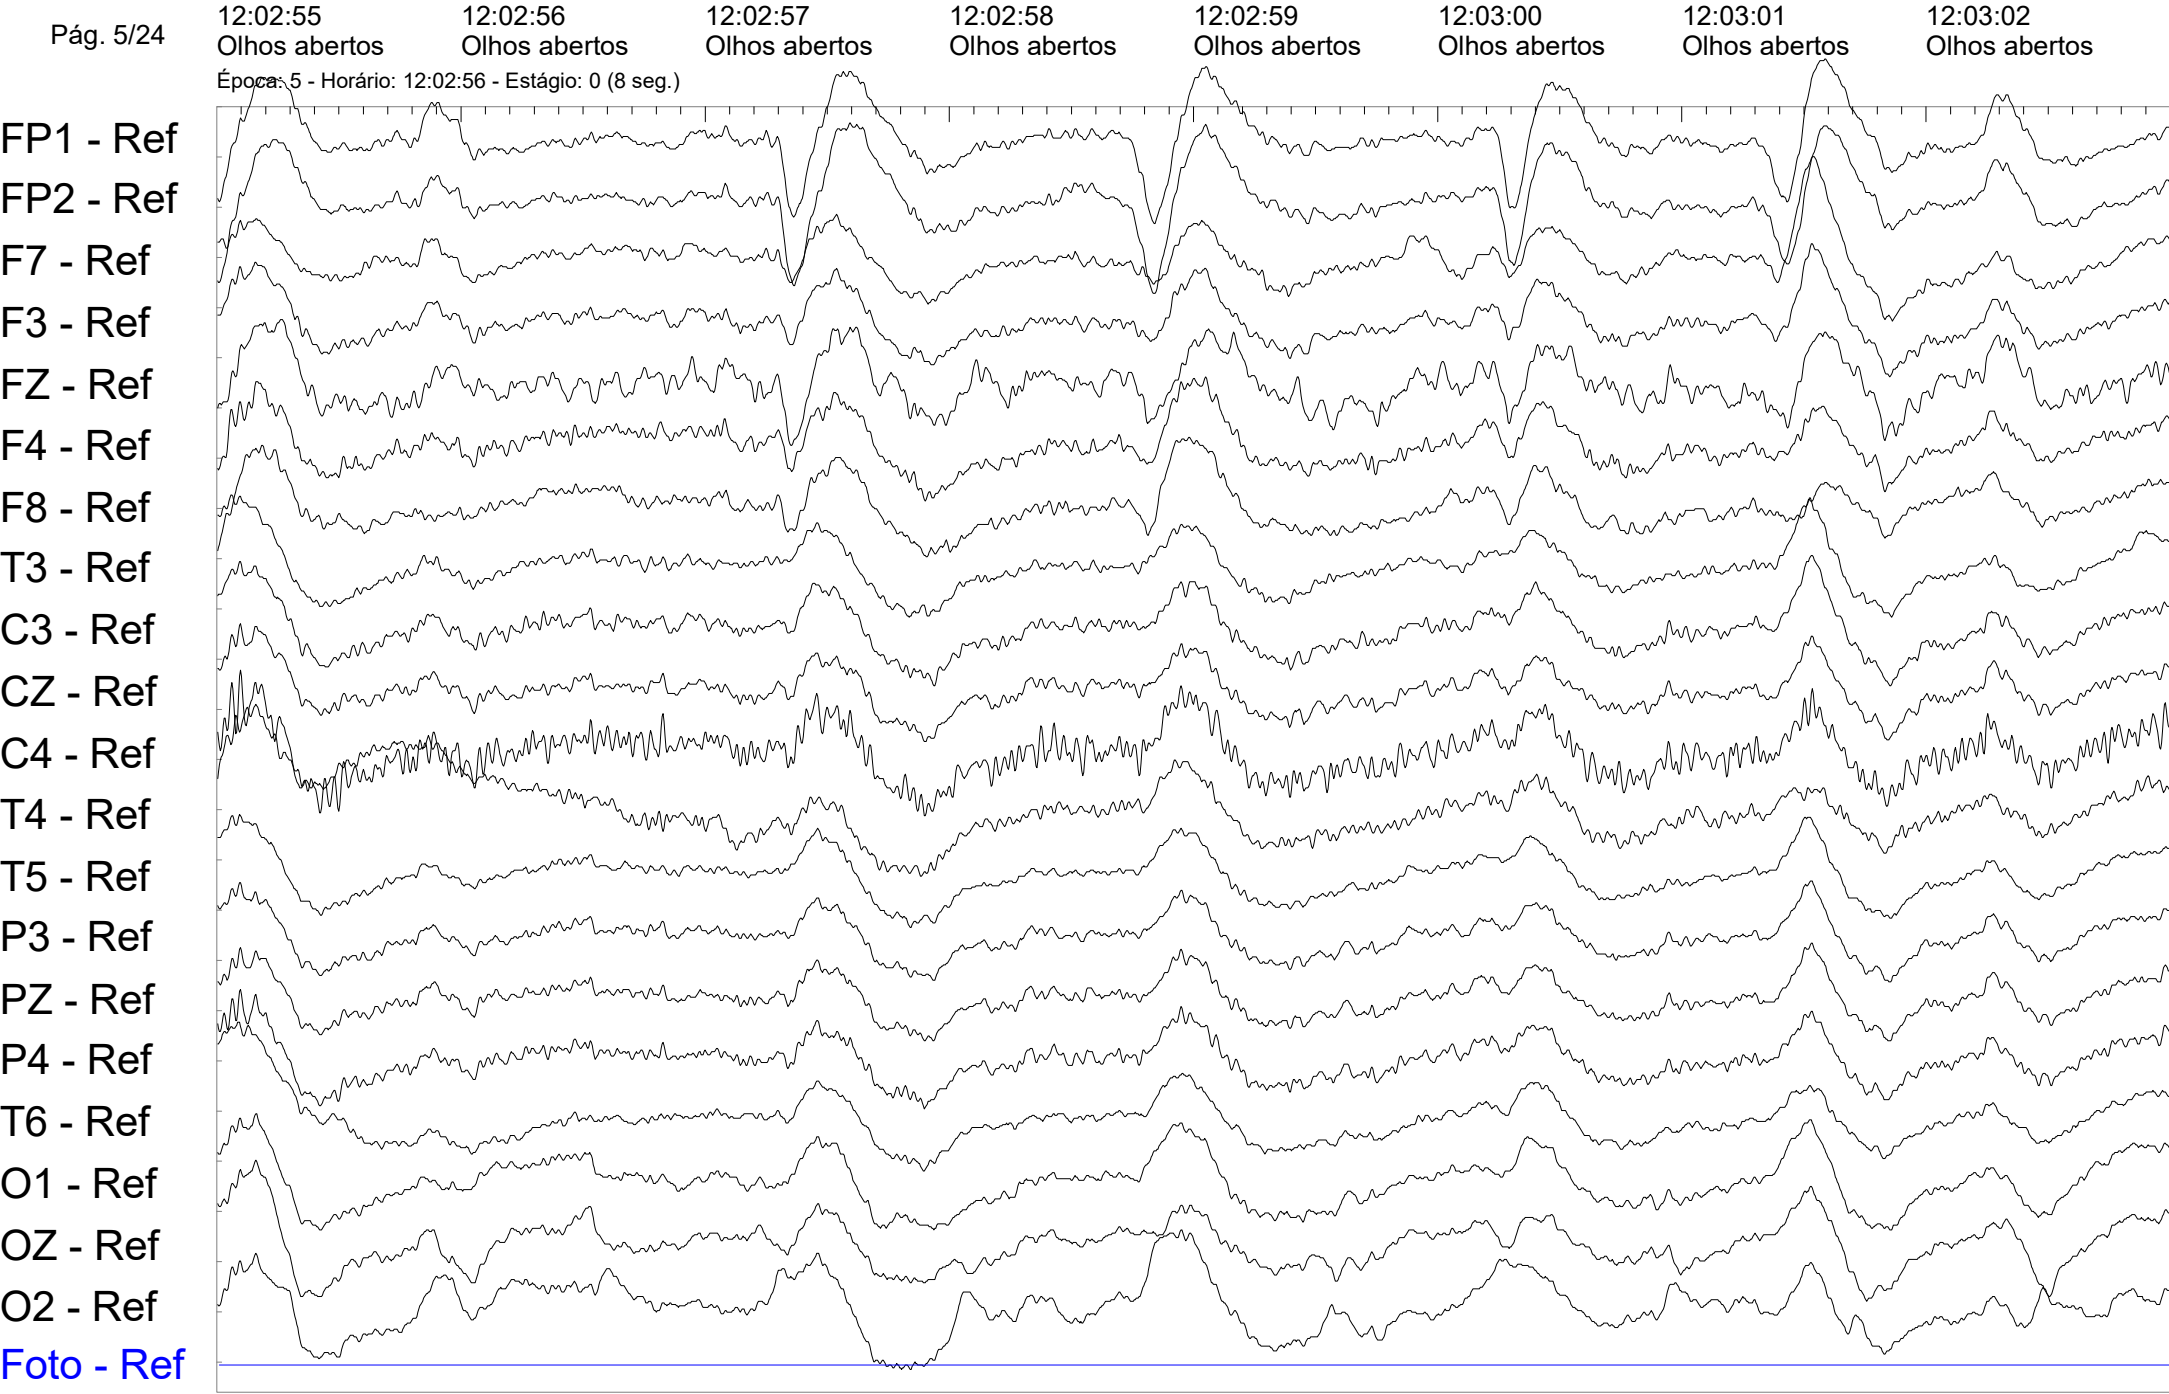


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/24

12:04:25 Olhos fechados 12:04:26 Olhos fechados 12:04:27 Olhos fechados 12:04:28 Olhos fechados 12:04:29 Olhos fechados 12:04:30 Olhos fechados 12:04:31 Olhos fechados 12:04:32 Olhos fechados
Época: 8 - Horário: 12:04:26 - Estágio: 0 (8 seg.)

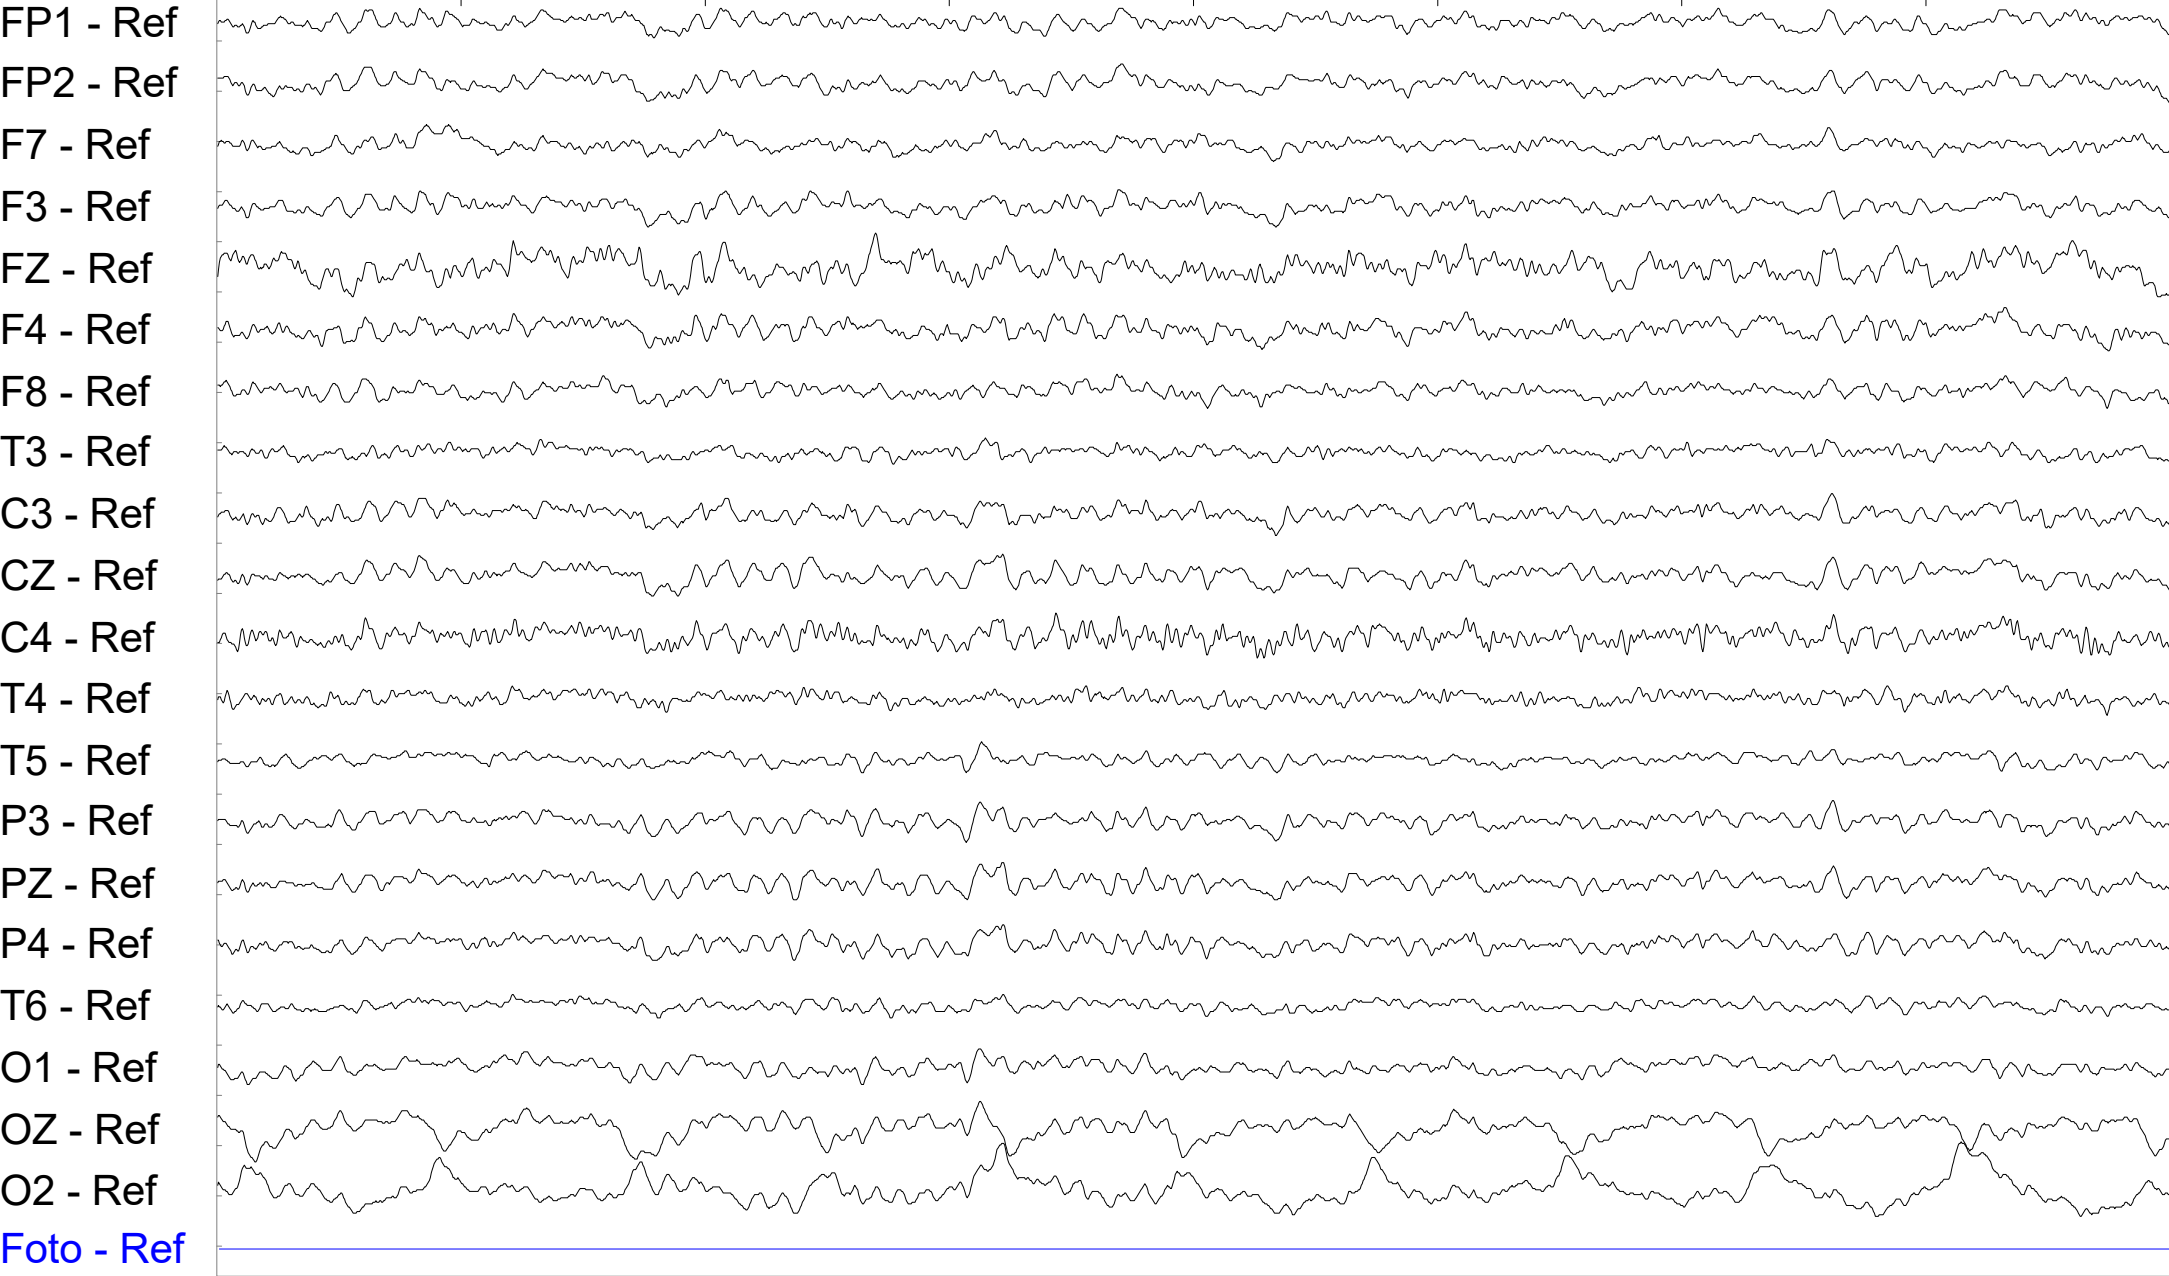

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 12/24

12:06:25

Vigília

12:06:26

Vigília

12:06:27

Vigília

12:06:28

Vigília

12:06:29

Vigília

12:06:30

Vigília


12:06:31

Vigília

12:06:32


Vigília

Época: 12 - Horário: 12:06:26 - Estágio: 0 (8 seg.)

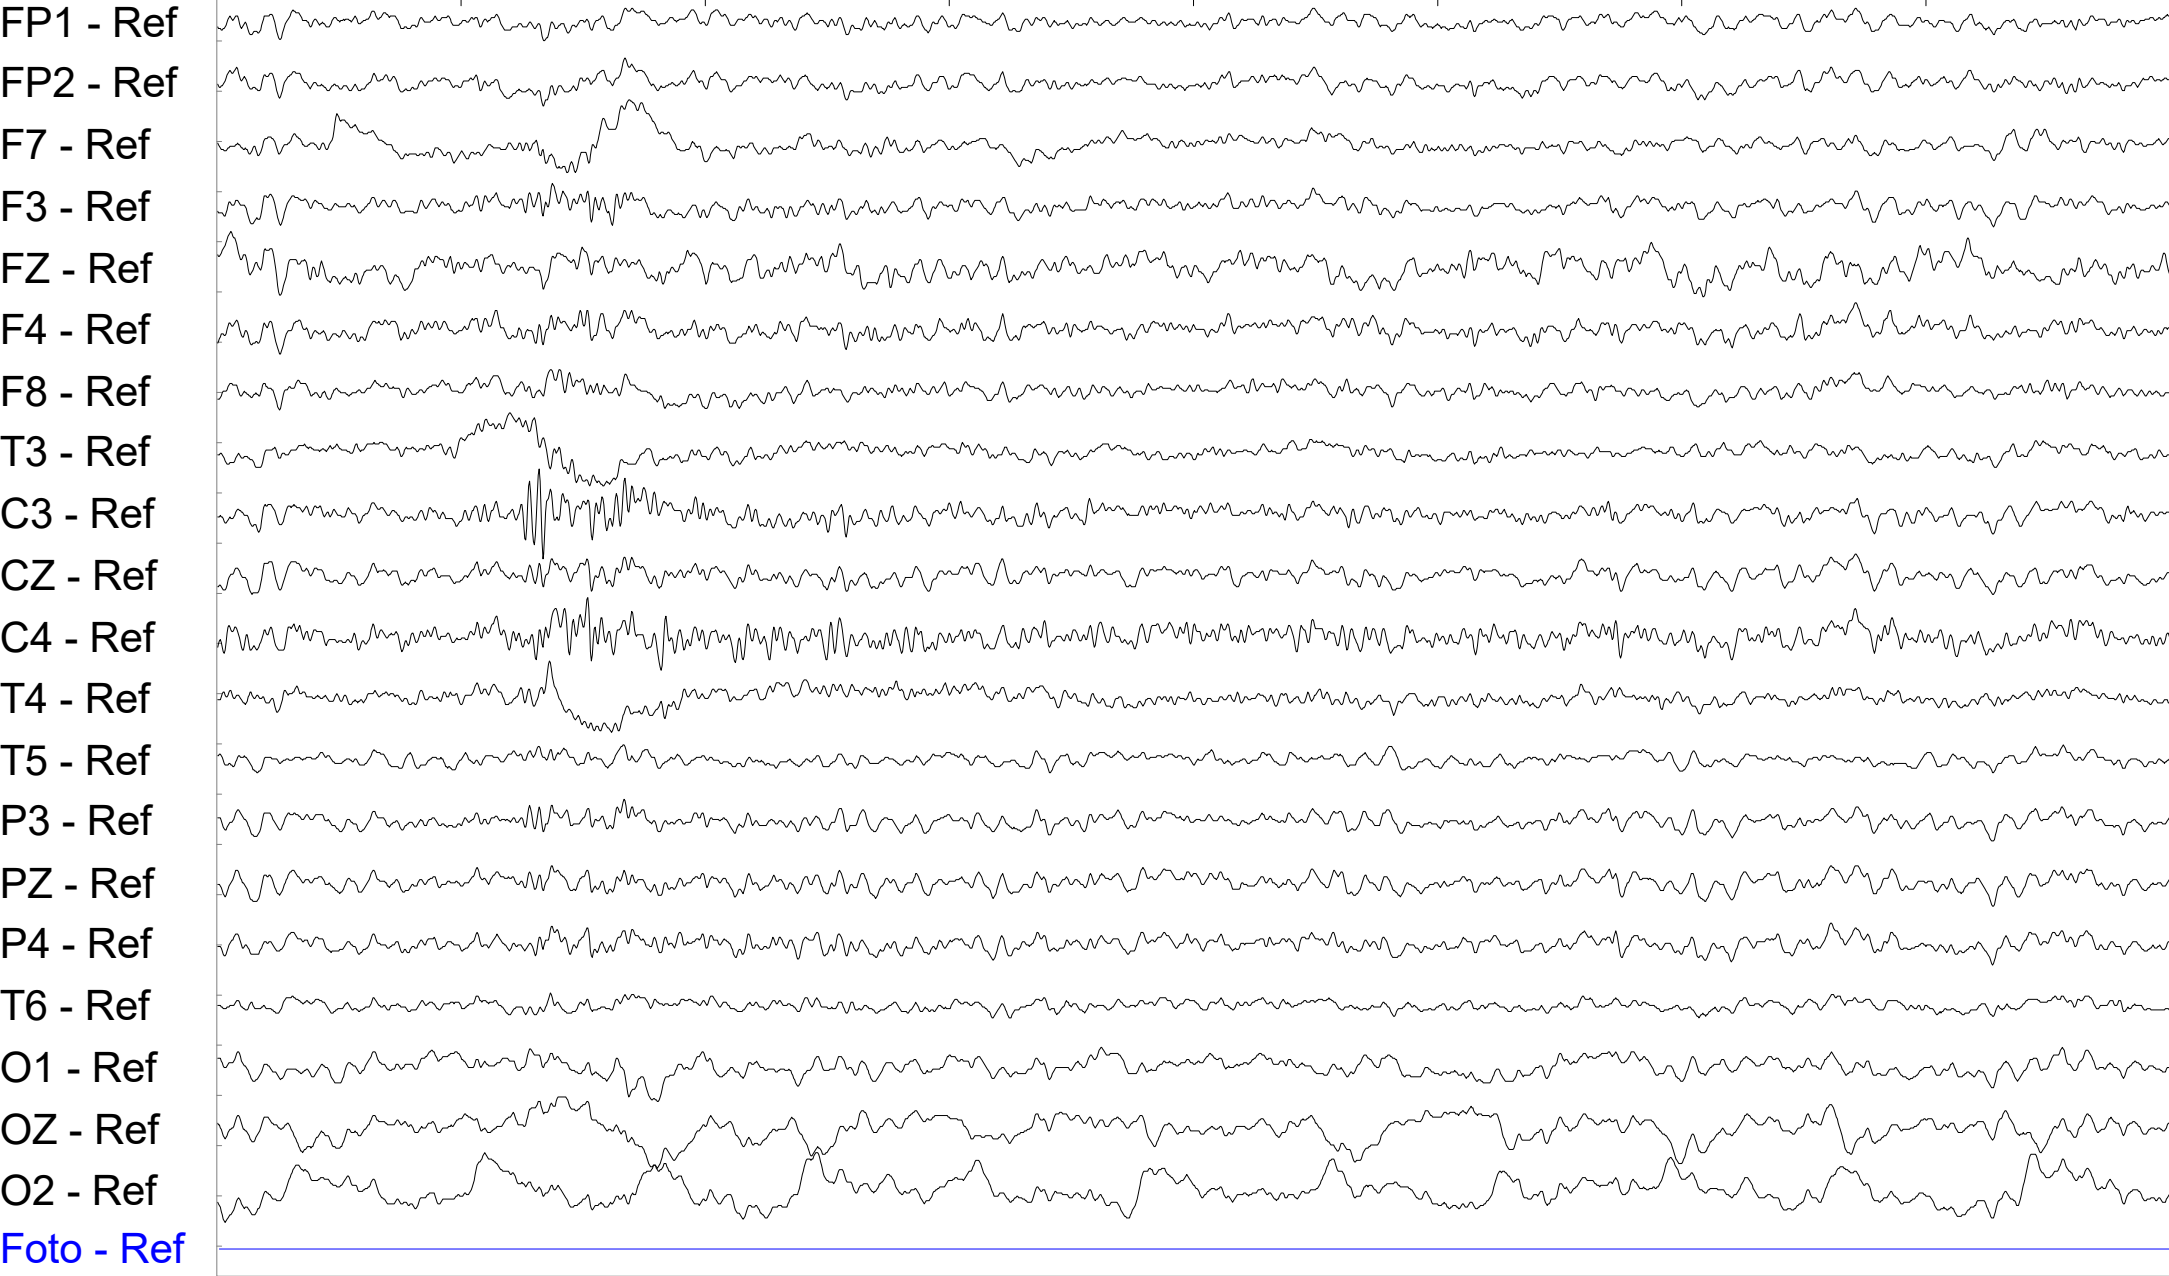

12:07:55 Foto Estimulação 12:07:56 Foto Estimulação 12:07:57 Foto Estimulação 12:07:58 Foto Estimulação 12:07:59 Foto Estimulação 12:08:00 Foto Estimulação 12:08:01 Foto Estimulação 12:08:02 Foto Estimulação

Época: 15 - Horário: 12:07:56 - Estágio: 0 (8 seg)

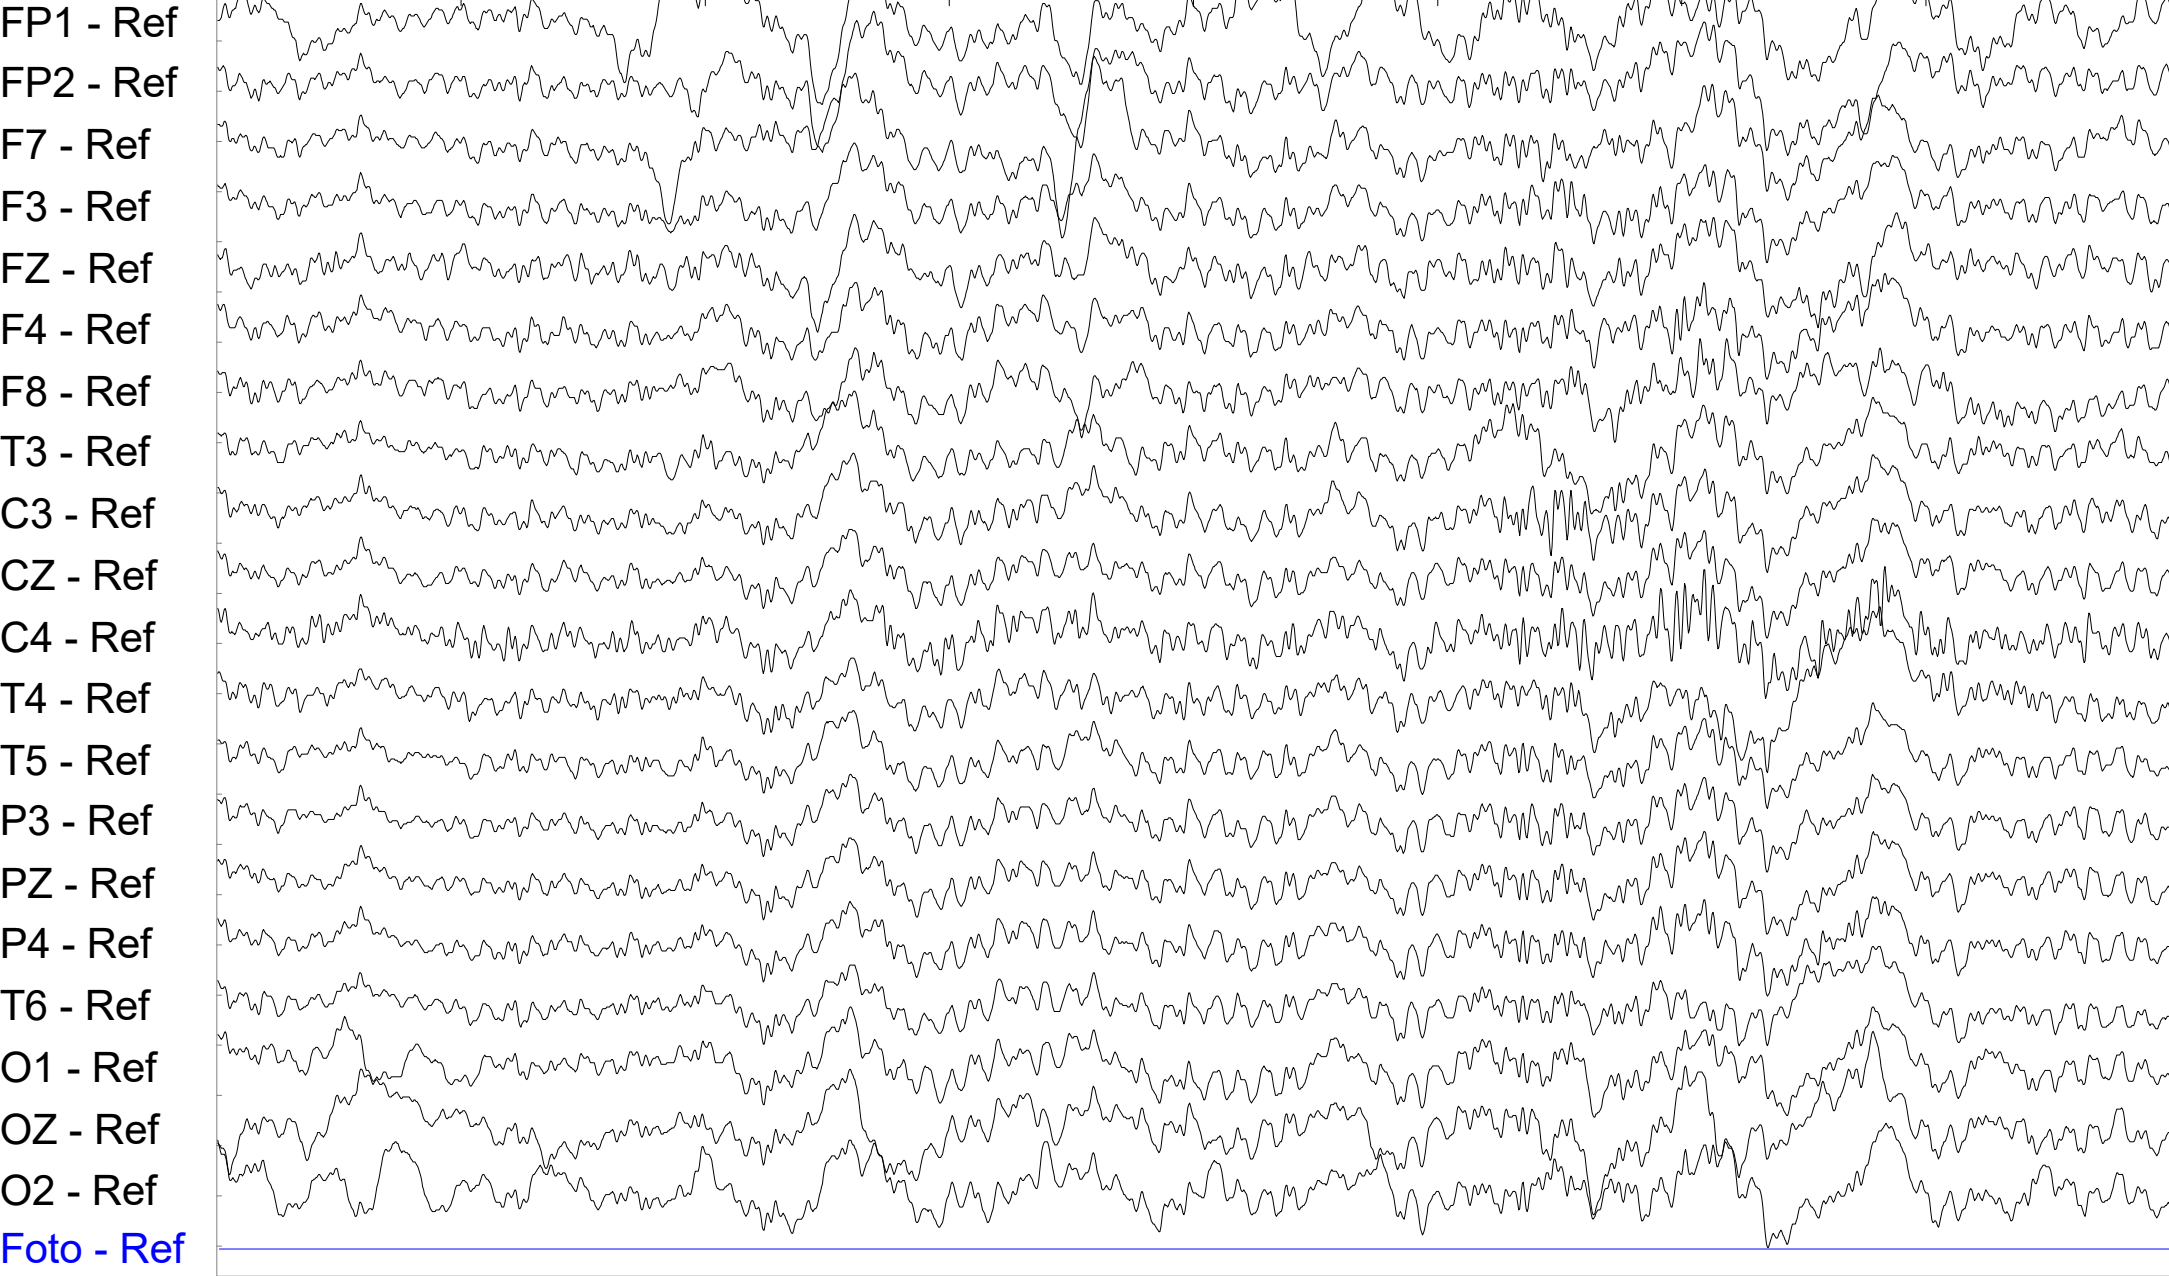


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 17/24

12:08:55 Olhos fechados 12:08:56 Olhos fechados 12:08:57 Olhos fechados 12:08:58 Olhos fechados 12:08:59 Olhos fechados 12:09:00 Olhos fechados 12:09:01 Olhos fechados 12:09:02 Olhos fechados

Época: 17 - Horário: 12:08:56 - Estágio: 0 (8 seg.)

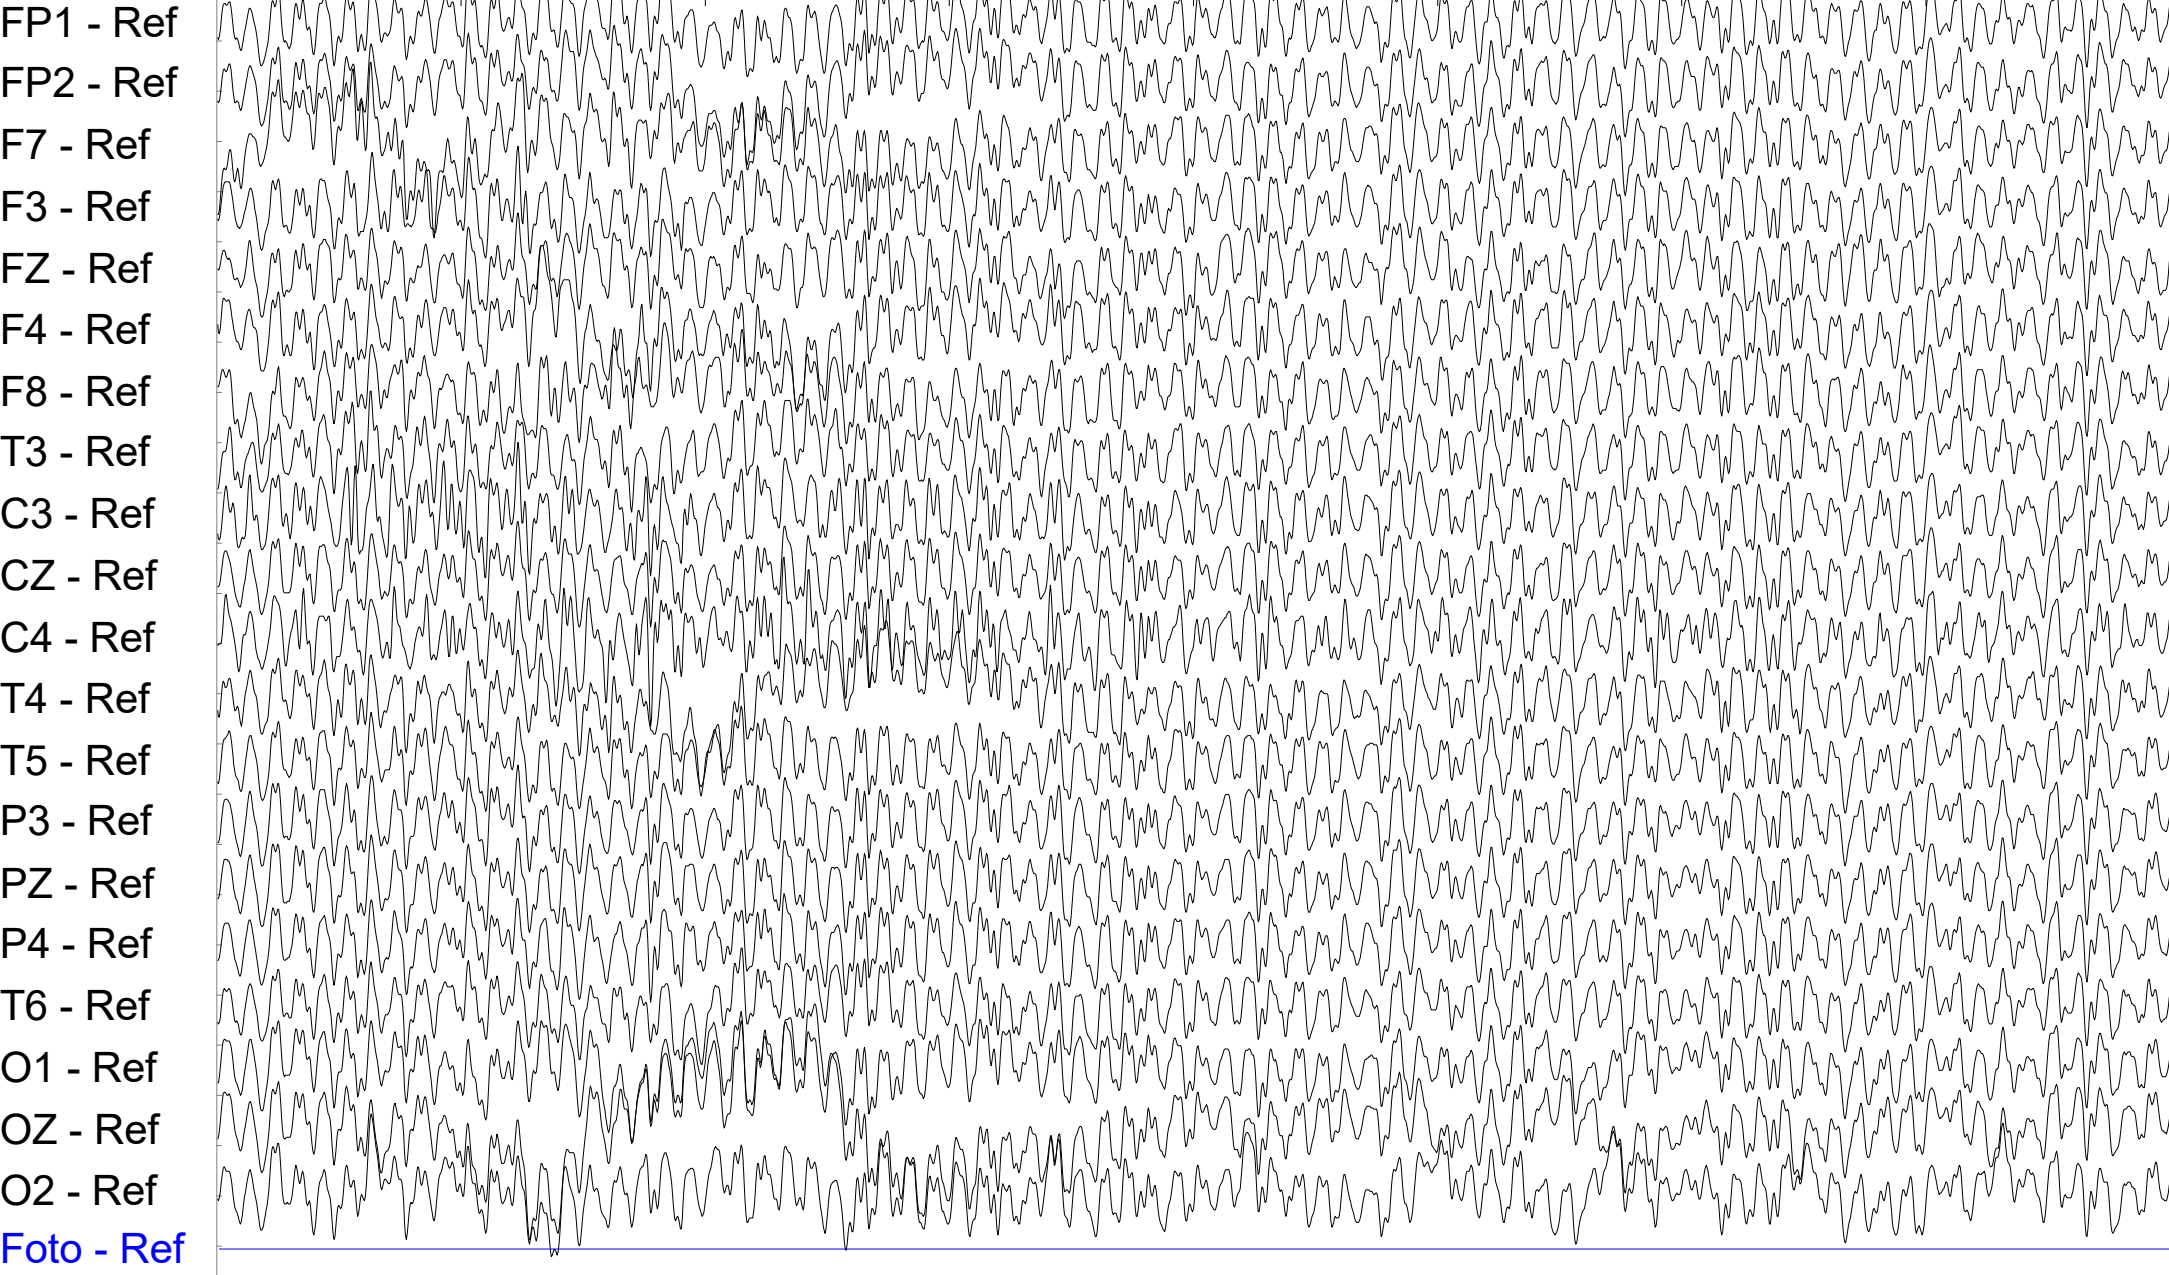


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 20/24

12:10:25 Hiperpneia 12:10:26 Hiperpneia 12:10:27 Hiperpneia 12:10:28 Hiperpneia 12:10:29 Hiperpneia 12:10:30 Hiperpneia 12:10:31 Hiperpneia 12:10:32 Hiperpneia

Época: 20 - Horário: 12:10:26 - Estágio: 0 (8 seg.)

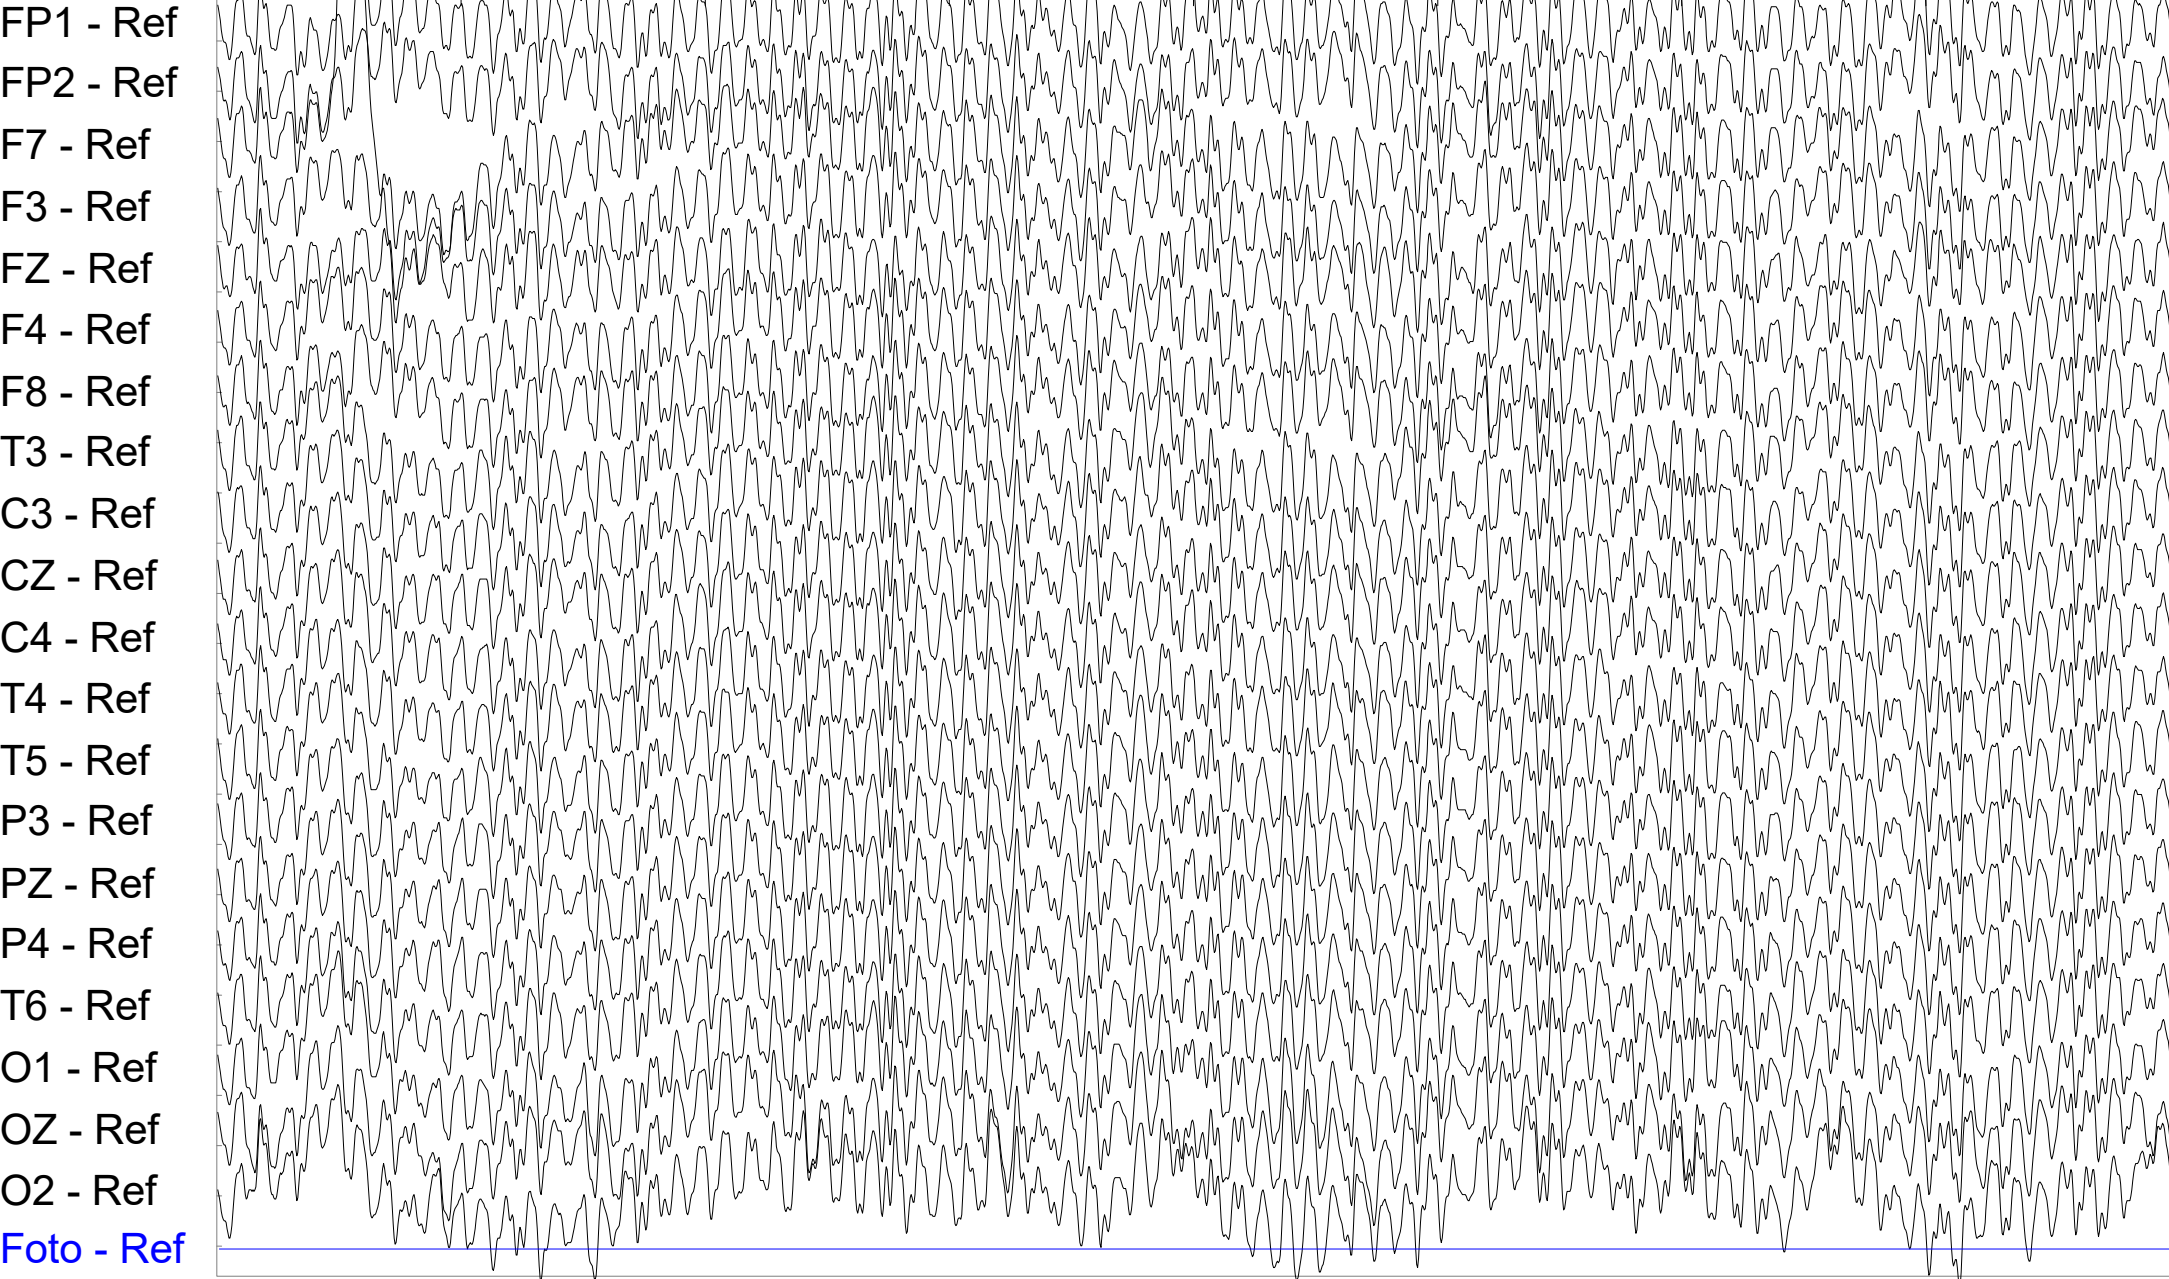


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 22/24 12:11:25 Pós hiperpneia 12:11:26 Pós hiperpneia 12:11:27 Pós hiperpneia 12:11:28 Pós hiperpneia 12:11:29 Pós hiperpneia 12:11:30 Pós hiperpneia 12:11:31 Pós hiperpneia 12:11:32 Pós hiperpneia

Época: 22 - Horário: 12:11:26 - Estágio: 0 (8 seg.)

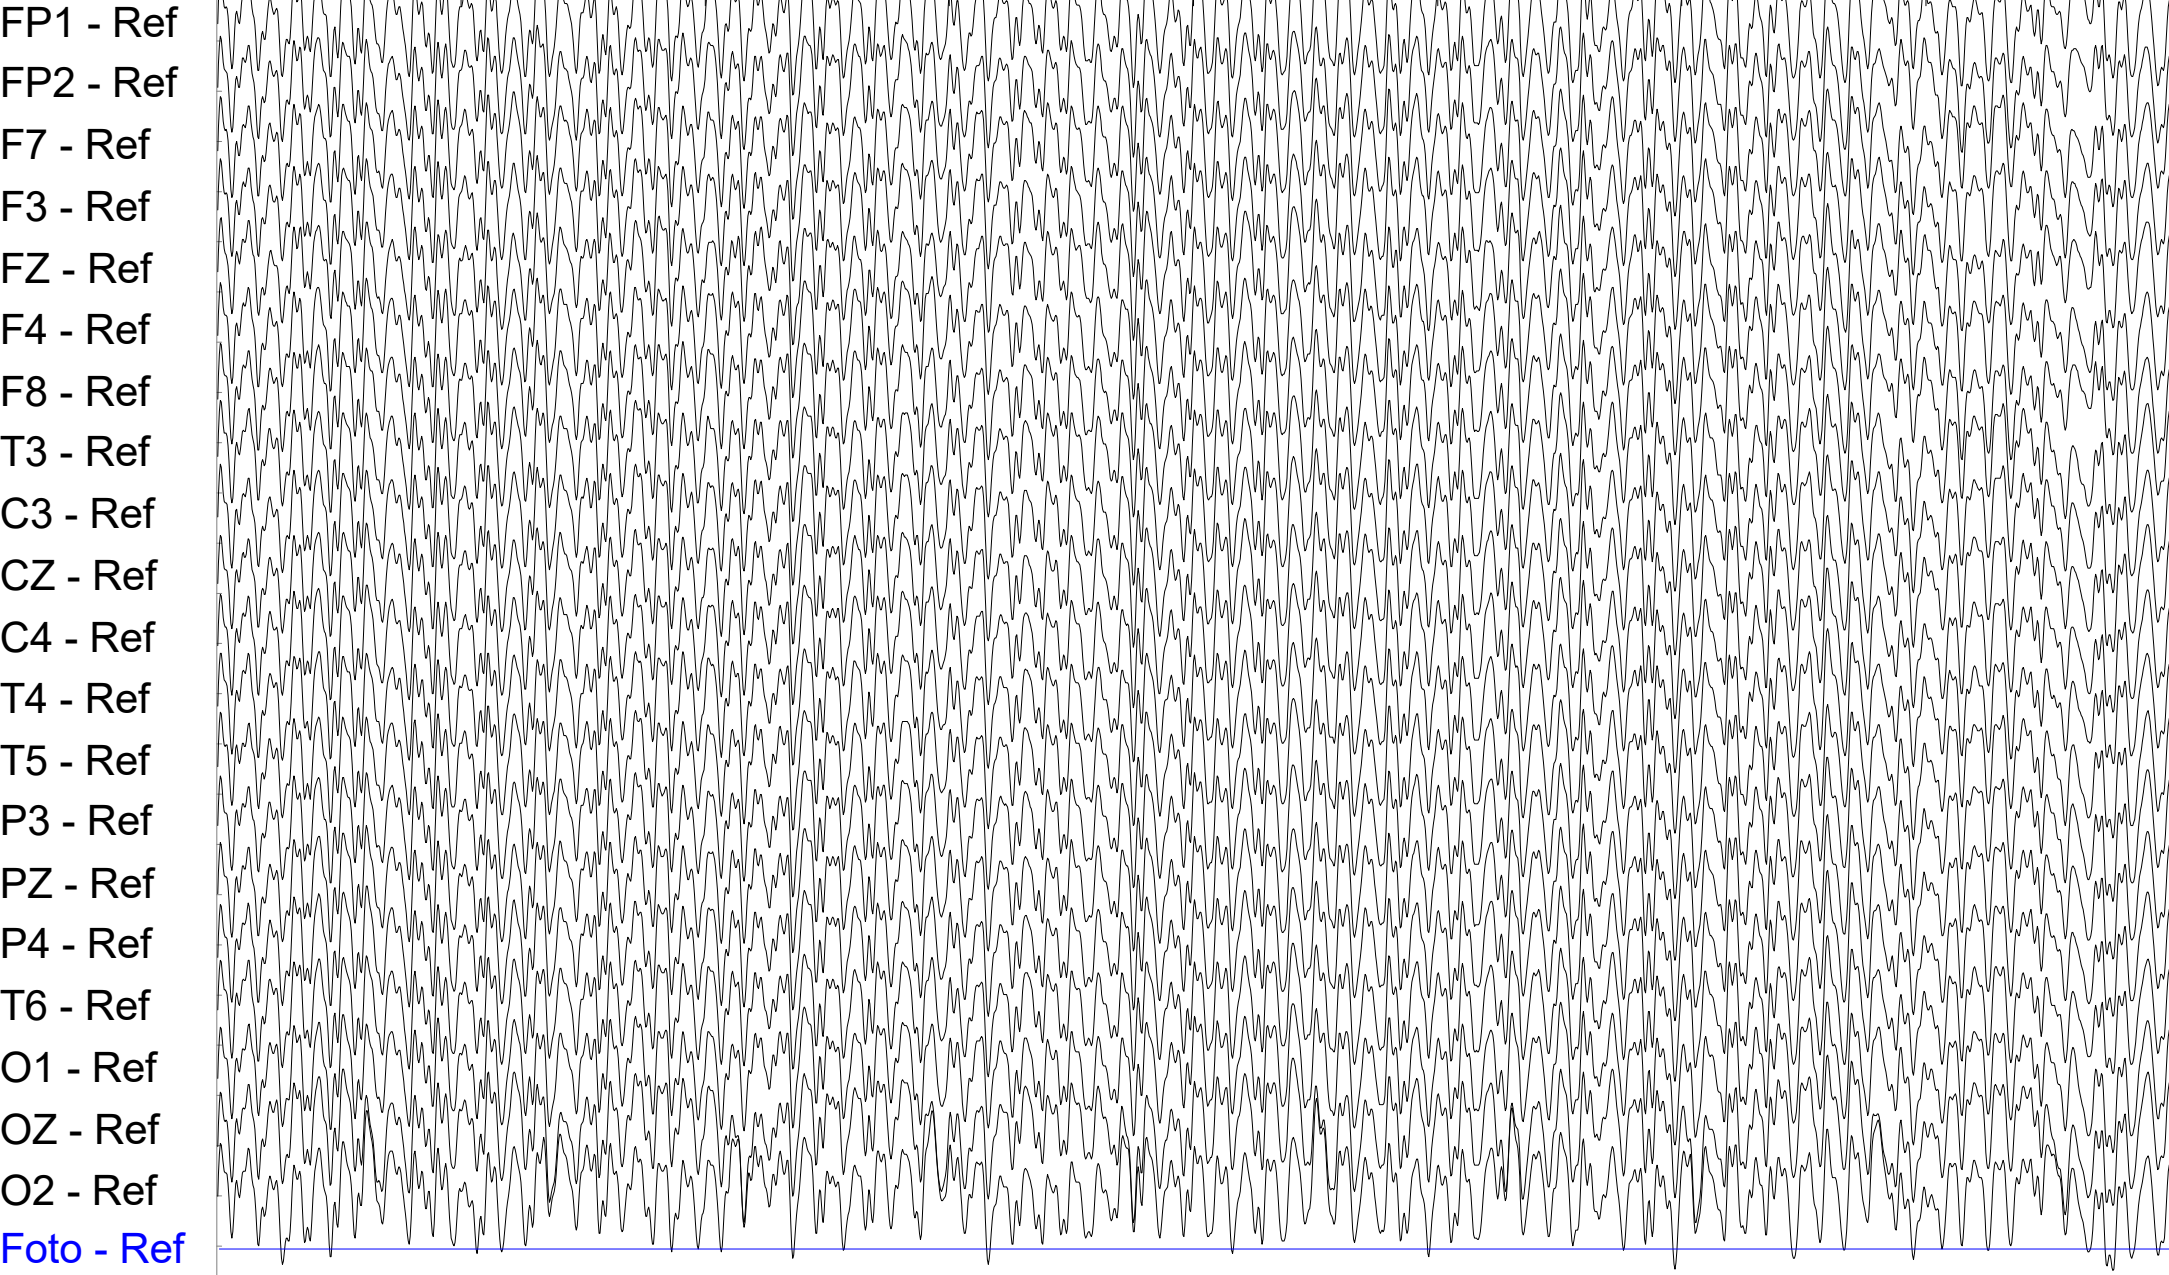


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

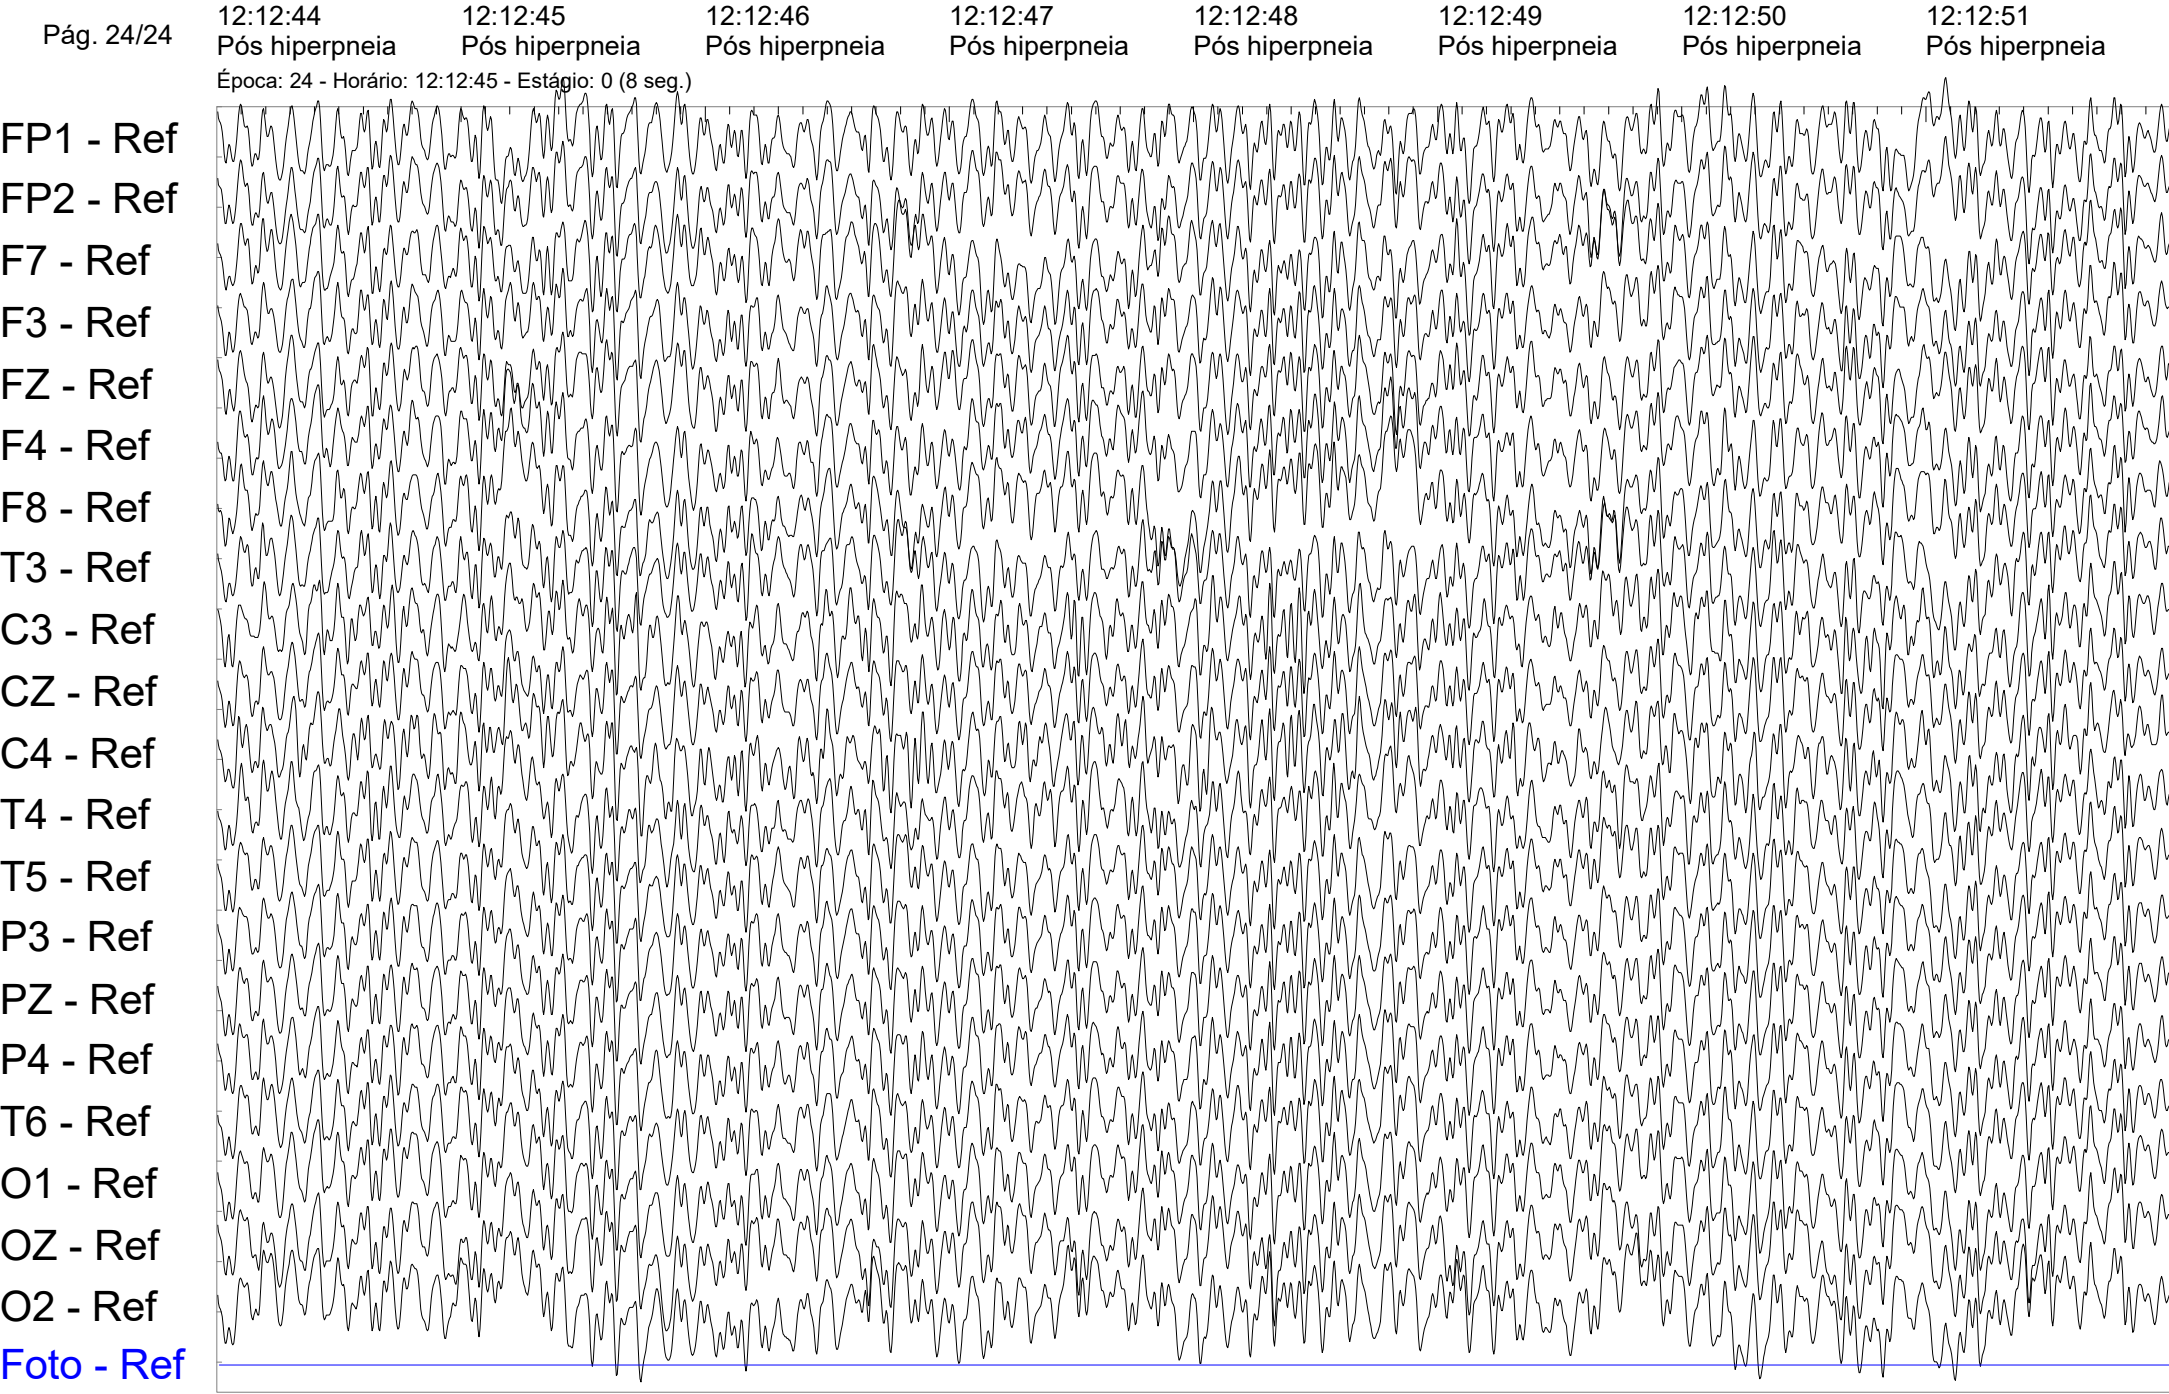

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

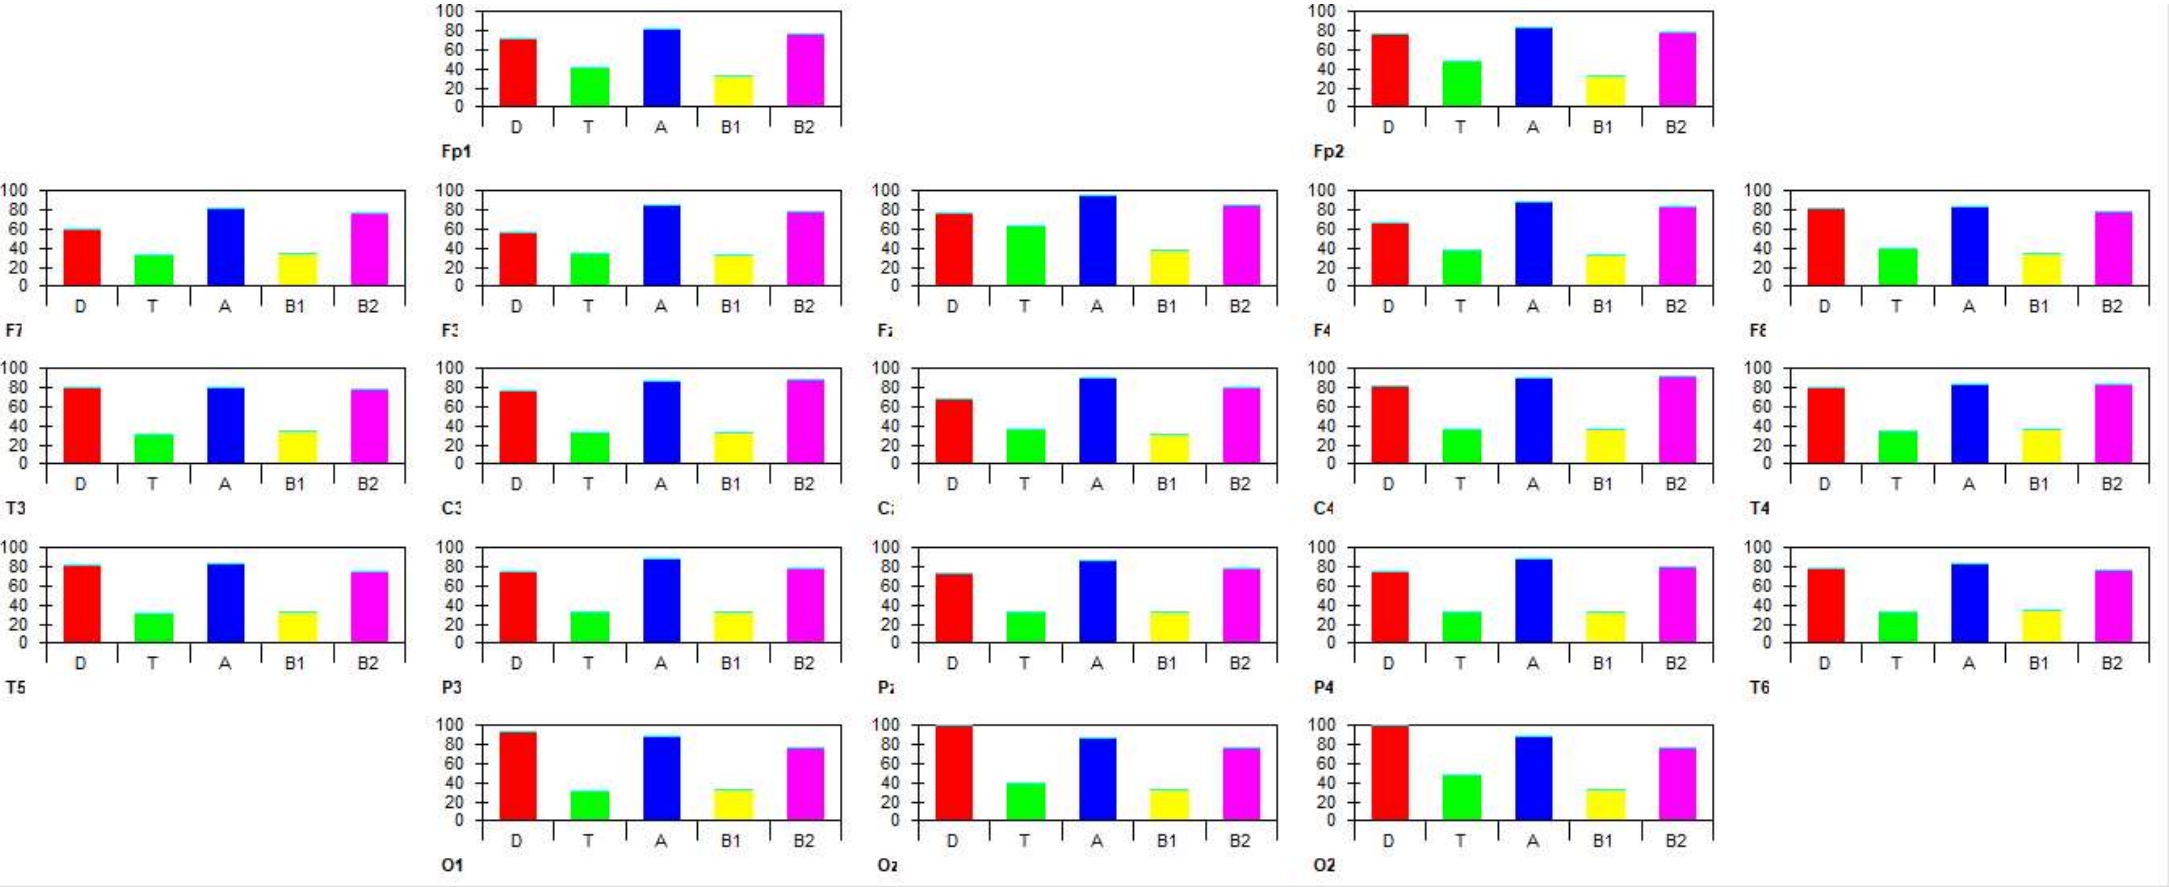

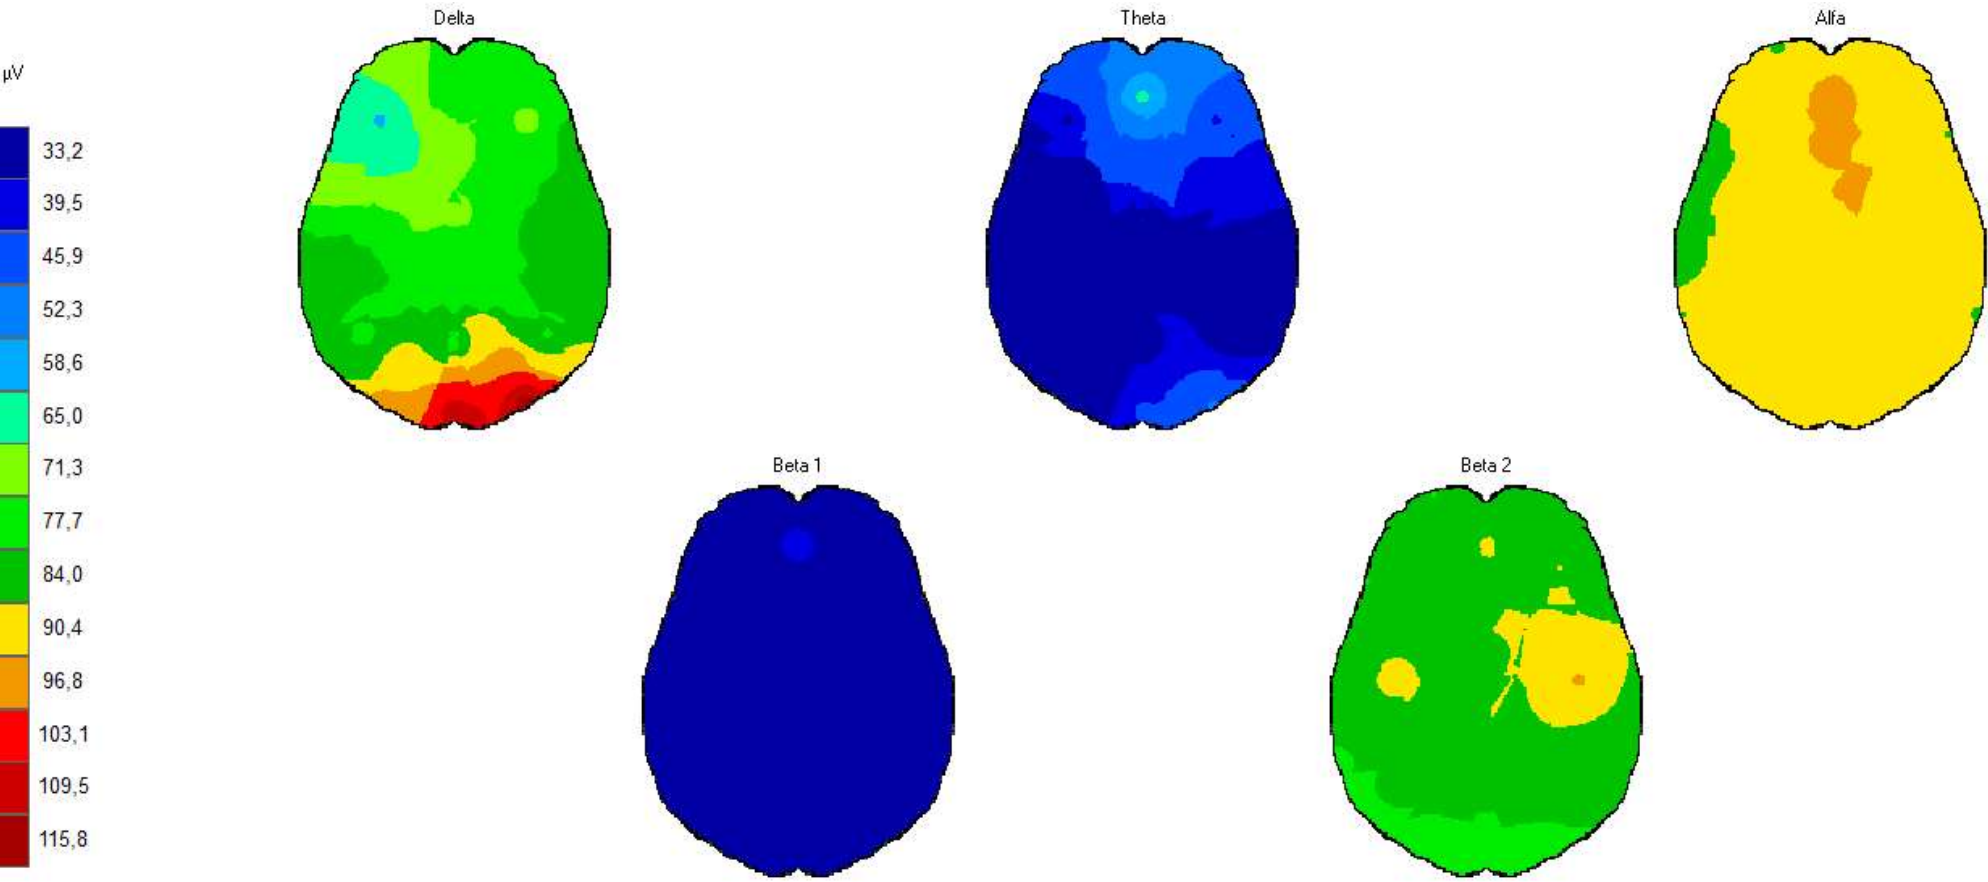

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	71,4	23,3
T	4,0	42,2	13,8
A	10,0	82,7	27,0
B1	17,0	33,3	10,8
B2	30,0	77,2	25,2

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	78,5	23,8
T	4,0	48,7	15,2
A	10,0	84,1	26,2
B1	17,0	33,8	10,5
B2	30,0	78,4	24,4

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	59,7	20,8
T	7,0	33,2	11,5
A	10,0	82,8	28,7
B1	17,0	34,7	12,1
B2	30,0	77,4	26,9

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58,0	19,4
T	6,5	34,4	11,9
A	10,0	86,0	29,8
B1	17,0	33,1	11,5
B2	30,0	79,3	27,5

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	77,1	21,4
T	5,5	62,7	17,4
A	10,0	96,1	26,7
B1	13,0	38,8	10,7
B2	30,0	85,6	23,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	66,4	21,4
T	5,0	37,5	12,1
A	10,0	88,9	28,7
B1	14,5	32,5	10,5
B2	30,0	84,6	27,3

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	82,2	25,7
T	5,5	40,2	12,6
A	10,0	83,8	26,1
B1	17,0	34,5	10,8
B2	30,0	79,0	24,7

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D		80,0	26,2
T	7,0	30,4	10,0
A	10,0	80,7	26,4
B1	17,0	35,0	11,5
B2	30,0	79,0	25,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	77,1	24,3
T	5,0	32,2	10,2
A	10,0	88,4	27,3
B1	17,0	32,6	10,3
B2	30,0	88,4	27,9

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	68,9	22,5
T	5,0	35,5	11,8
A	10,0	89,8	29,3
B1	17,0	31,8	10,4
B2	30,0	80,6	26,3

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	81,3	24,2
T	7,5	36,2	10,8
A	10,0	90,1	26,8
B1	14,5	36,2	10,8
B2	30,0	92,5	27,5

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	80,0	25,2
T	7,5	34,7	10,9
A	10,0	84,6	26,6
B1	13,0	35,8	11,2
B2	30,0	83,0	26,1

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	81,4	26,7
T	5,0	31,0	10,2
A	10,0	83,9	27,8
B1	17,0	32,7	10,7
B2	30,0	75,4	24,8

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	74,7	24,3
T	5,0	32,4	10,8
A	10,0	88,3	26,8
B1	17,0	33,0	10,7
B2	30,0	78,8	25,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	72,9	23,8
T	5,0	33,0	10,8
A	10,0	88,0	26,8
B1	17,0	33,0	10,8
B2	30,0	78,8	25,8

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	75,3	24,3
T	6,5	33,0	10,8
A	10,0	88,1	26,4
B1	17,0	33,5	10,8
B2	30,0	80,1	25,8

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	79,4	25,8
T	7,0	33,7	10,9
A	10,0	83,0	27,0
B1	17,0	34,7	11,3
B2	30,0	77,2	25,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	93,9	29,0
T	6,5	31,7	9,8
A	10,0	88,1	27,2
B1	17,0	33,4	10,3
B2	30,0	76,9	23,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	108,5	31,4
T	4,0	40,4	11,7
A	10,0	87,0	25,1
B1	17,0	33,8	9,7
B2	30,0	76,4	22,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	118,7	32,8
T	4,0	47,8	13,1
A	10,0	88,2	24,2
B1	17,0	33,5	9,2
B2	30,0	76,3	20,9

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	71,4	23,3
T	4,0	42,2	13,8
A	10,0	82,7	27,0
B1	17,0	33,3	10,8
B2	30,0	77,2	25,2

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	76,5	23,8
T	4,0	48,7	15,2
A	10,0	84,1	26,2
B1	17,0	33,8	10,5
B2	30,0	78,4	24,4

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	59,7	20,8
T	7,0	33,2	11,5
A	10,0	82,6	28,7
B1	17,0	34,7	12,1
B2	30,0	77,4	26,9

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	56,0	19,4
T	6,5	34,4	11,9
A	10,0	86,0	29,8
B1	17,0	33,1	11,5
B2	30,0	79,3	27,5

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	77,1	21,4
T	5,5	62,7	17,4
A	10,0	96,1	26,7
B1	13,0	38,6	10,7
B2	30,0	85,6	23,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	66,4	21,4
T	5,0	37,5	12,1
A	10,0	88,9	26,7
B1	14,5	32,5	10,5
B2	30,0	84,6	27,3

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	62,2	25,7
T	5,5	40,2	12,6
A	10,0	83,6	26,1
B1	17,0	34,5	10,8
B2	30,0	79,0	24,7

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	60,0	26,2
T	7,0	30,4	10,0
A	10,0	60,7	26,4
B1	17,0	35,0	11,5
B2	30,0	79,0	25,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	77,1	24,3
T	5,0	32,2	10,2
A	10,0	66,4	27,3
B1	17,0	32,6	10,3
B2	30,0	66,4	27,9

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	68,9	22,5
T	5,0	35,5	11,6
A	10,0	69,6	29,3
B1	17,0	31,8	10,4
B2	30,0	60,8	26,3

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	61,3	24,2
T	7,5	36,2	10,8
A	10,0	90,1	26,6
B1	14,5	36,2	10,8
B2	30,0	92,5	27,5

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	60,0	25,2
T	7,5	34,7	10,9
A	10,0	64,6	26,6
B1	13,0	35,6	11,2
B2	30,0	63,0	26,1

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	61,4	26,7
T	5,0	31,0	10,2
A	10,0	63,9	27,6
B1	17,0	32,7	10,7
B2	30,0	75,4	24,8

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	74,7	24,3
T	5,0	32,4	10,6
A	10,0	68,3	26,8
B1	17,0	33,0	10,7
B2	30,0	76,6	25,6

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	72,9	23,8
T	5,0	33,0	10,6
A	10,0	68,0	26,6
B1	17,0	33,0	10,6
B2	30,0	76,8	25,6

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	75,3	24,3
T	6,5	33,0	10,6
A	10,0	68,1	26,4
B1	17,0	33,5	10,6
B2	30,0	60,1	25,6

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	79,4	25,8
T	7,0	33,7	10,9
A	10,0	63,0	27,0
B1	17,0	34,7	11,3
B2	30,0	77,2	25,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	93,9	29,0
T	6,5	31,7	9,8
A	10,0	68,1	27,2
B1	17,0	33,4	10,3
B2	30,0	76,9	23,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	106,5	31,4
T	4,0	40,4	11,7
A	10,0	67,0	25,1
B1	17,0	33,6	9,7
B2	30,0	76,4	22,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	116,7	32,6
T	4,0	47,8	13,1
A	10,0	68,2	24,2
B1	17,0	33,5	9,2
B2	30,0	76,3	20,9

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	12:00:56	02:23	Olhos abertos
5	12:03:18	02:32	Olhos fechados
10	12:05:50	01:14	Vigília
13	12:07:04	01:18	Foto Estimulação
13	12:07:09	00:00	Foto 1 hz
13	12:07:15	00:00	Foto 1 hz
13	12:07:20	00:00	Foto 3 hz
14	12:07:25	00:00	Foto 6 hz
14	12:07:30	00:00	Foto Desativado
14	12:07:31	00:00	Foto 1 hz
14	12:07:36	00:00	Foto 3 hz
14	12:07:41	00:00	Foto 6 hz
14	12:07:45	00:00	Foto 1 hz
14	12:07:47	00:00	Foto 1 hz
14	12:07:52	00:00	Foto 3 hz
15	12:08:22	01:38	Olhos fechados
15	12:07:57	00:00	Foto 6 hz
15	12:08:02	00:00	Foto Desativado
15	12:08:03	00:00	Foto 1 hz
15	12:08:08	00:00	Foto 3 hz
15	12:08:13	00:00	Foto 6 hz
15	12:08:18	00:00	Foto Desativado
19	12:10:00	01:06	Hiperpneia
21	12:11:06	01:46	Pós hiperpneia