


xxx
xxx

11:55:56 h:min:s 11:55:57 h:min:s 11:55:58 h:min:s 11:55:59 h:min:s 11:56:00 h:min:s 11:56:01 h:min:s 11:56:02 h:min:s 11:56:03 h:min:s
Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 11:55:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

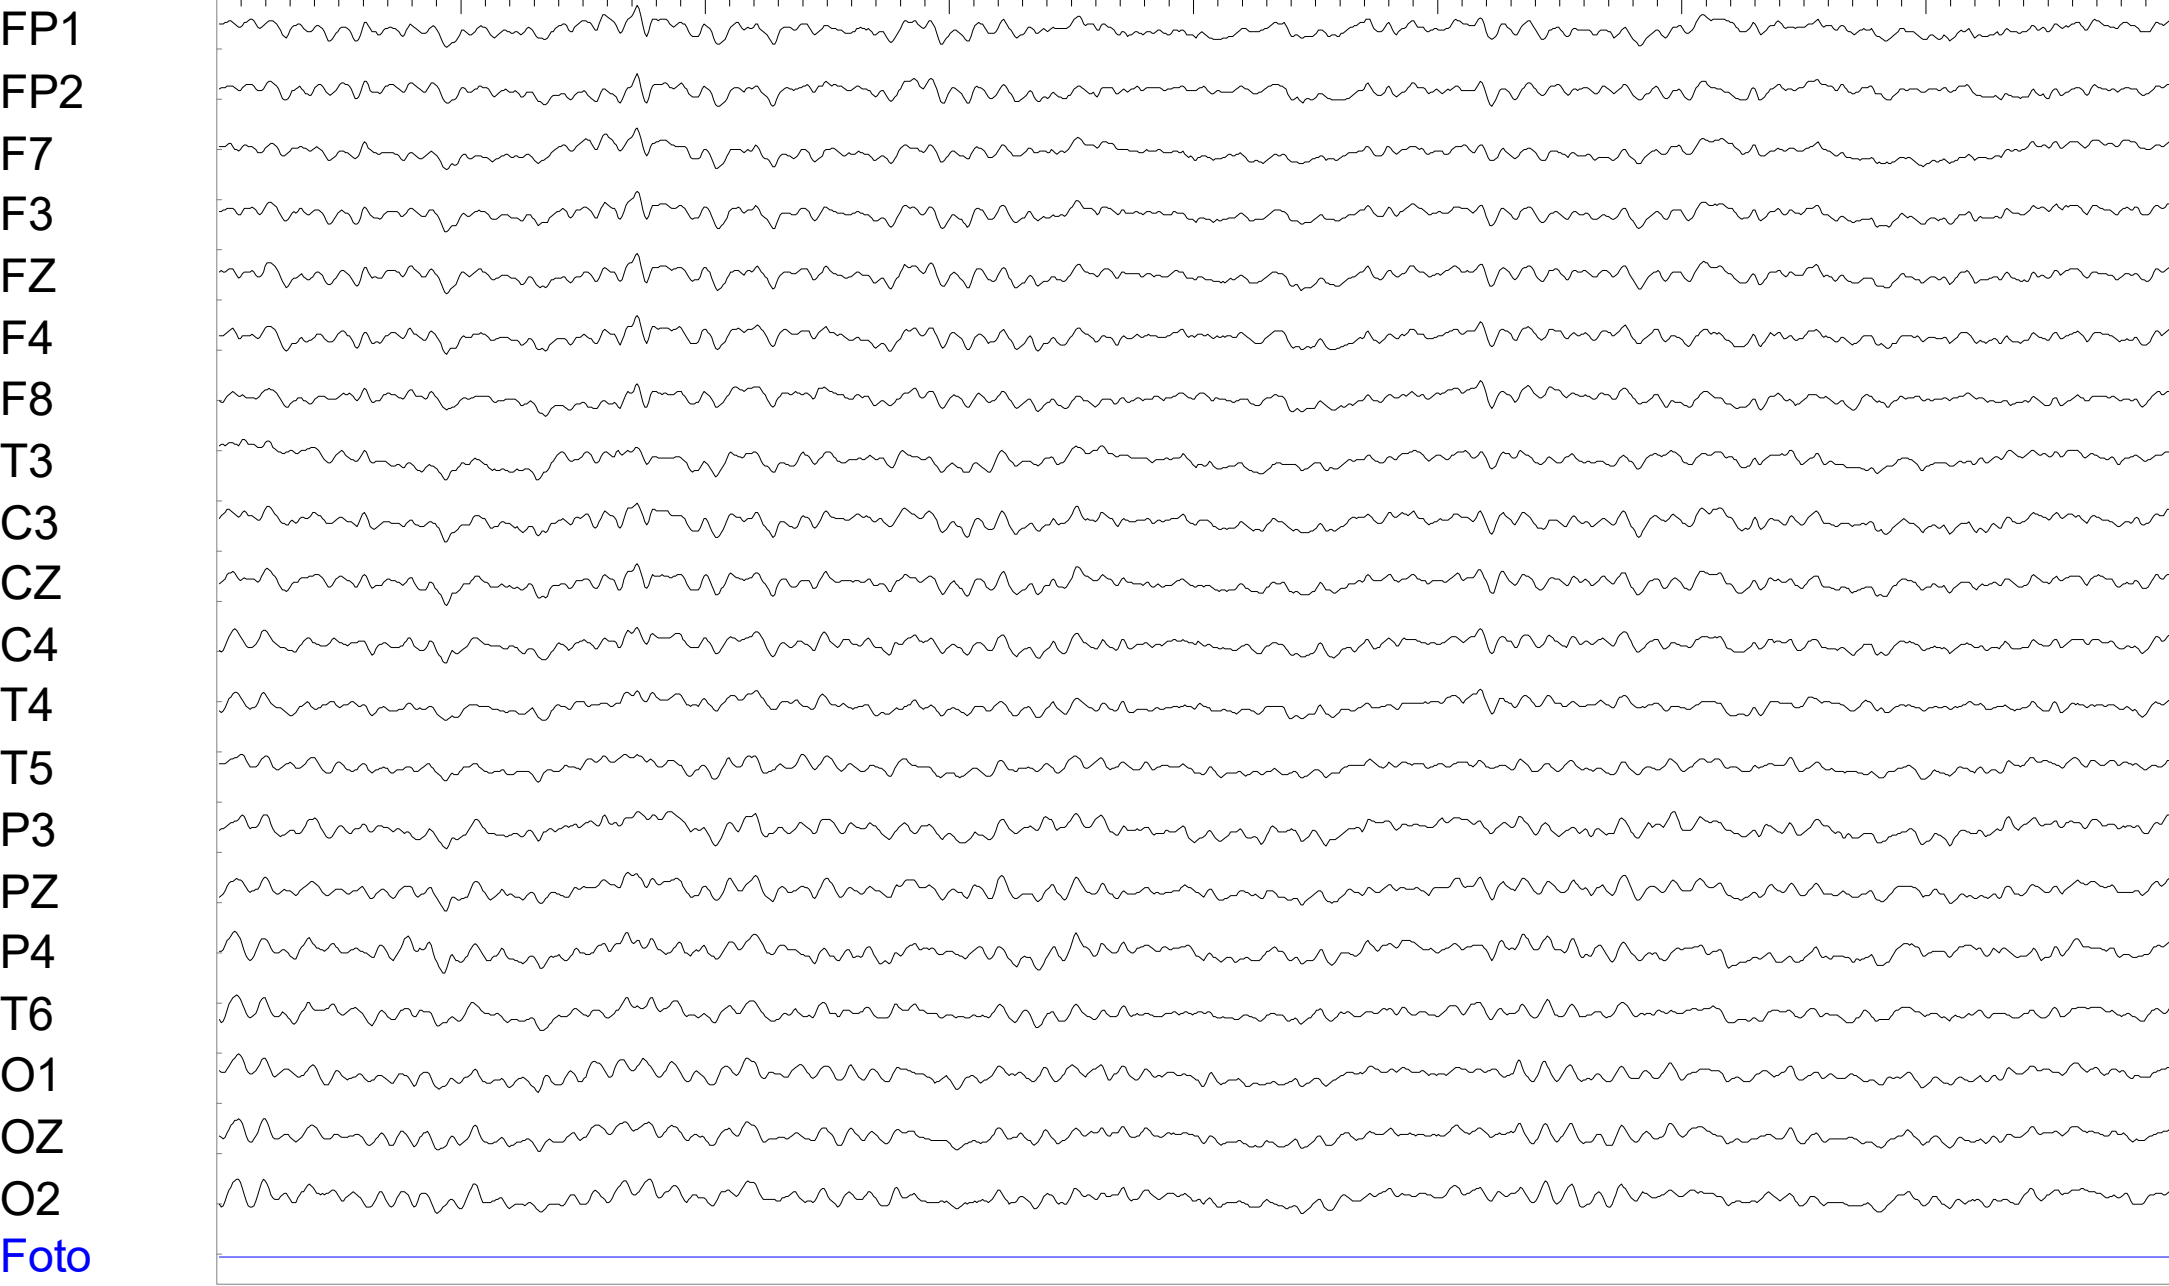


xxx
xxx

11:57:00 h:min:s 11:57:01 h:min:s 11:57:02 h:min:s 11:57:03 h:min:s 11:57:04 h:min:s 11:57:05 h:min:s 11:57:06 h:min:s 11:57:07 h:min:s
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília


Época: 3 - Horário: 11:57:01 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2

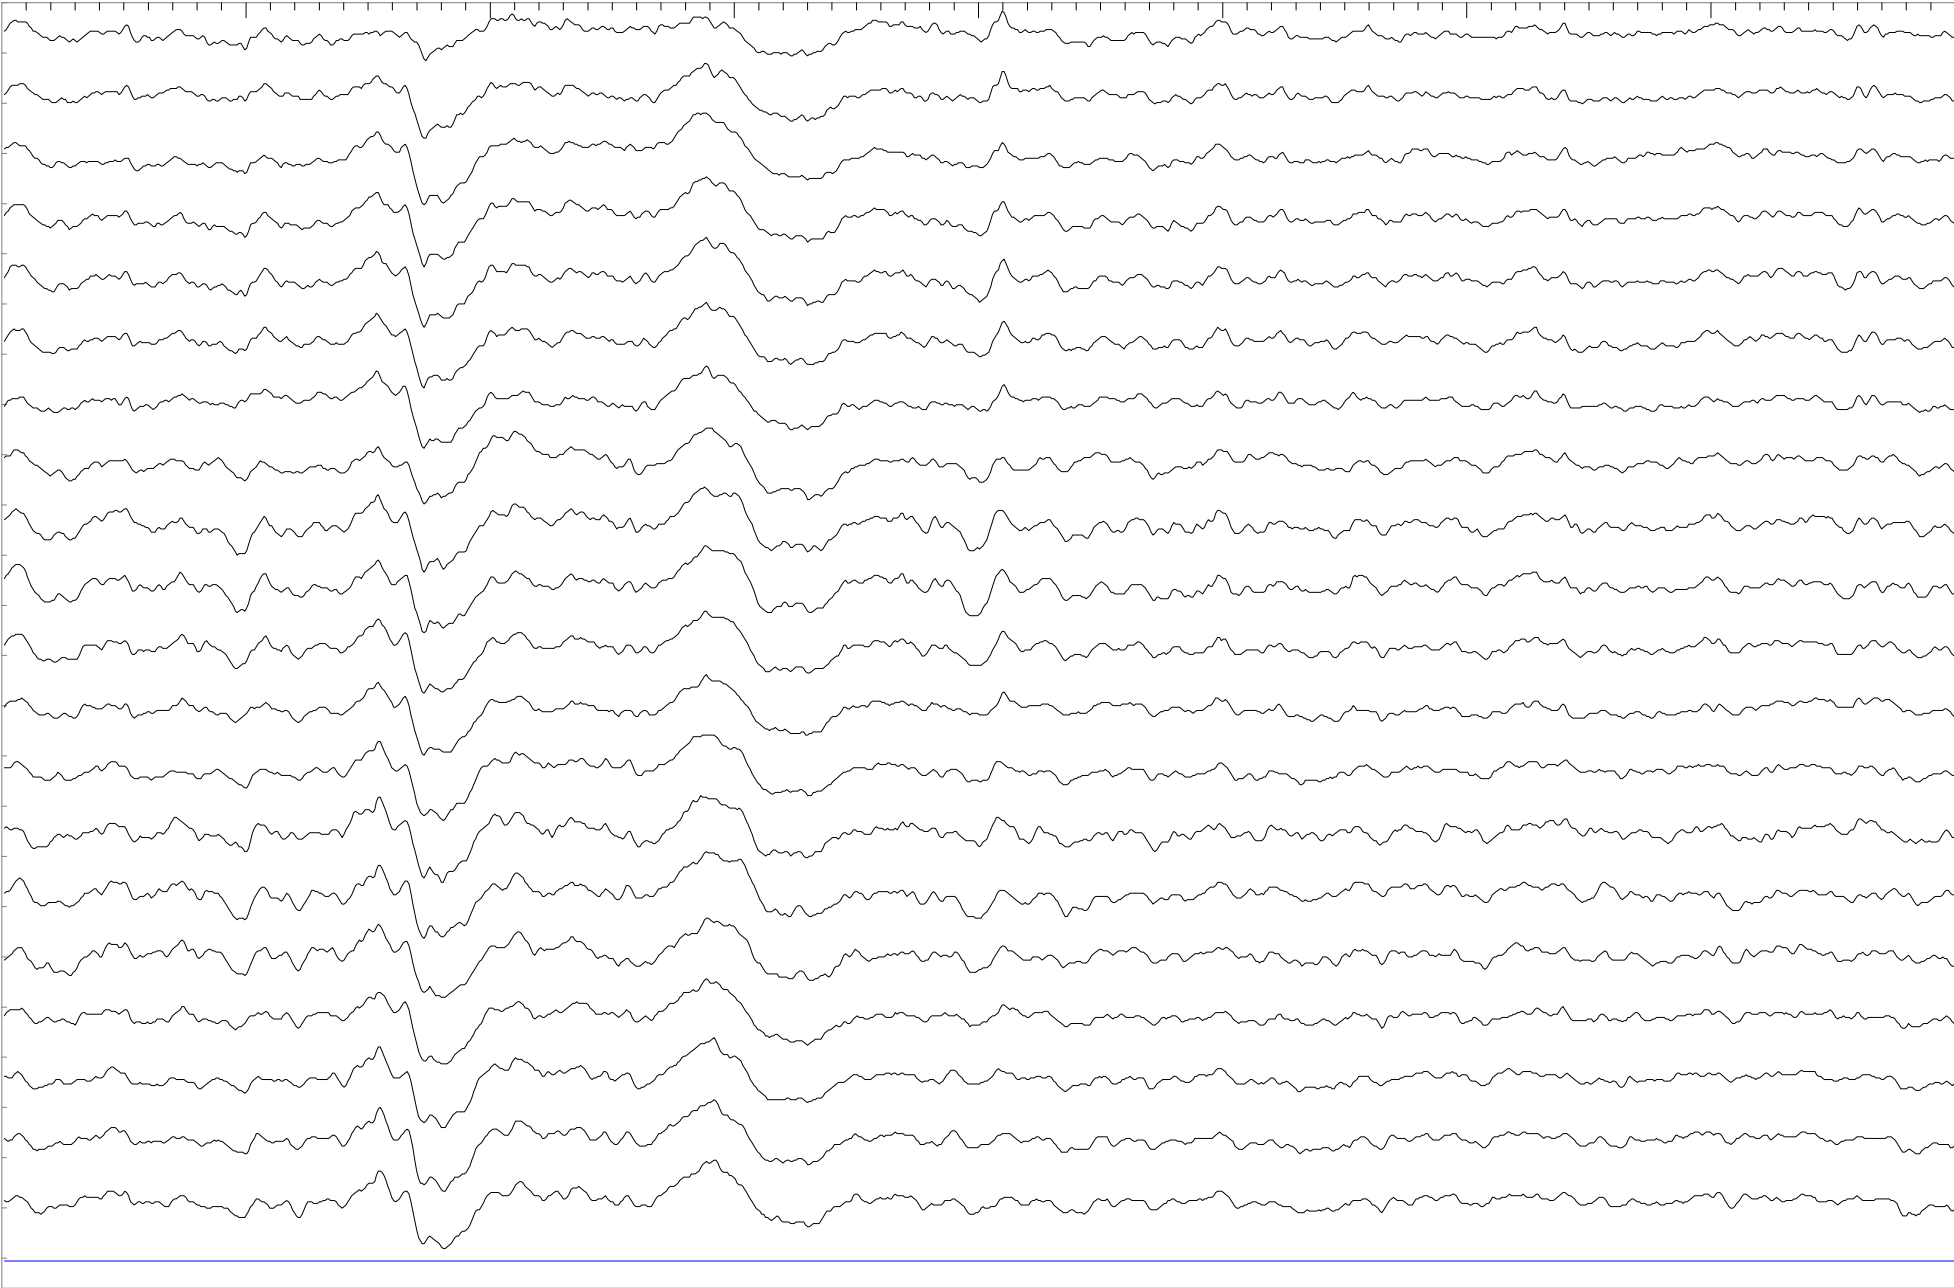

xxx
xxx

Pág. 249/1815 11:59:48 h:min:s 11:59:49 h:min:s 11:59:50 h:min:s 11:59:51 h:min:s 11:59:52 h:min:s 11:59:53 h:min:s 11:59:54 h:min:s 11:59:55 h:min:s
Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados
Época: 9 - Horário: 11:59:49 - Estágio: 0 (8 seg.)

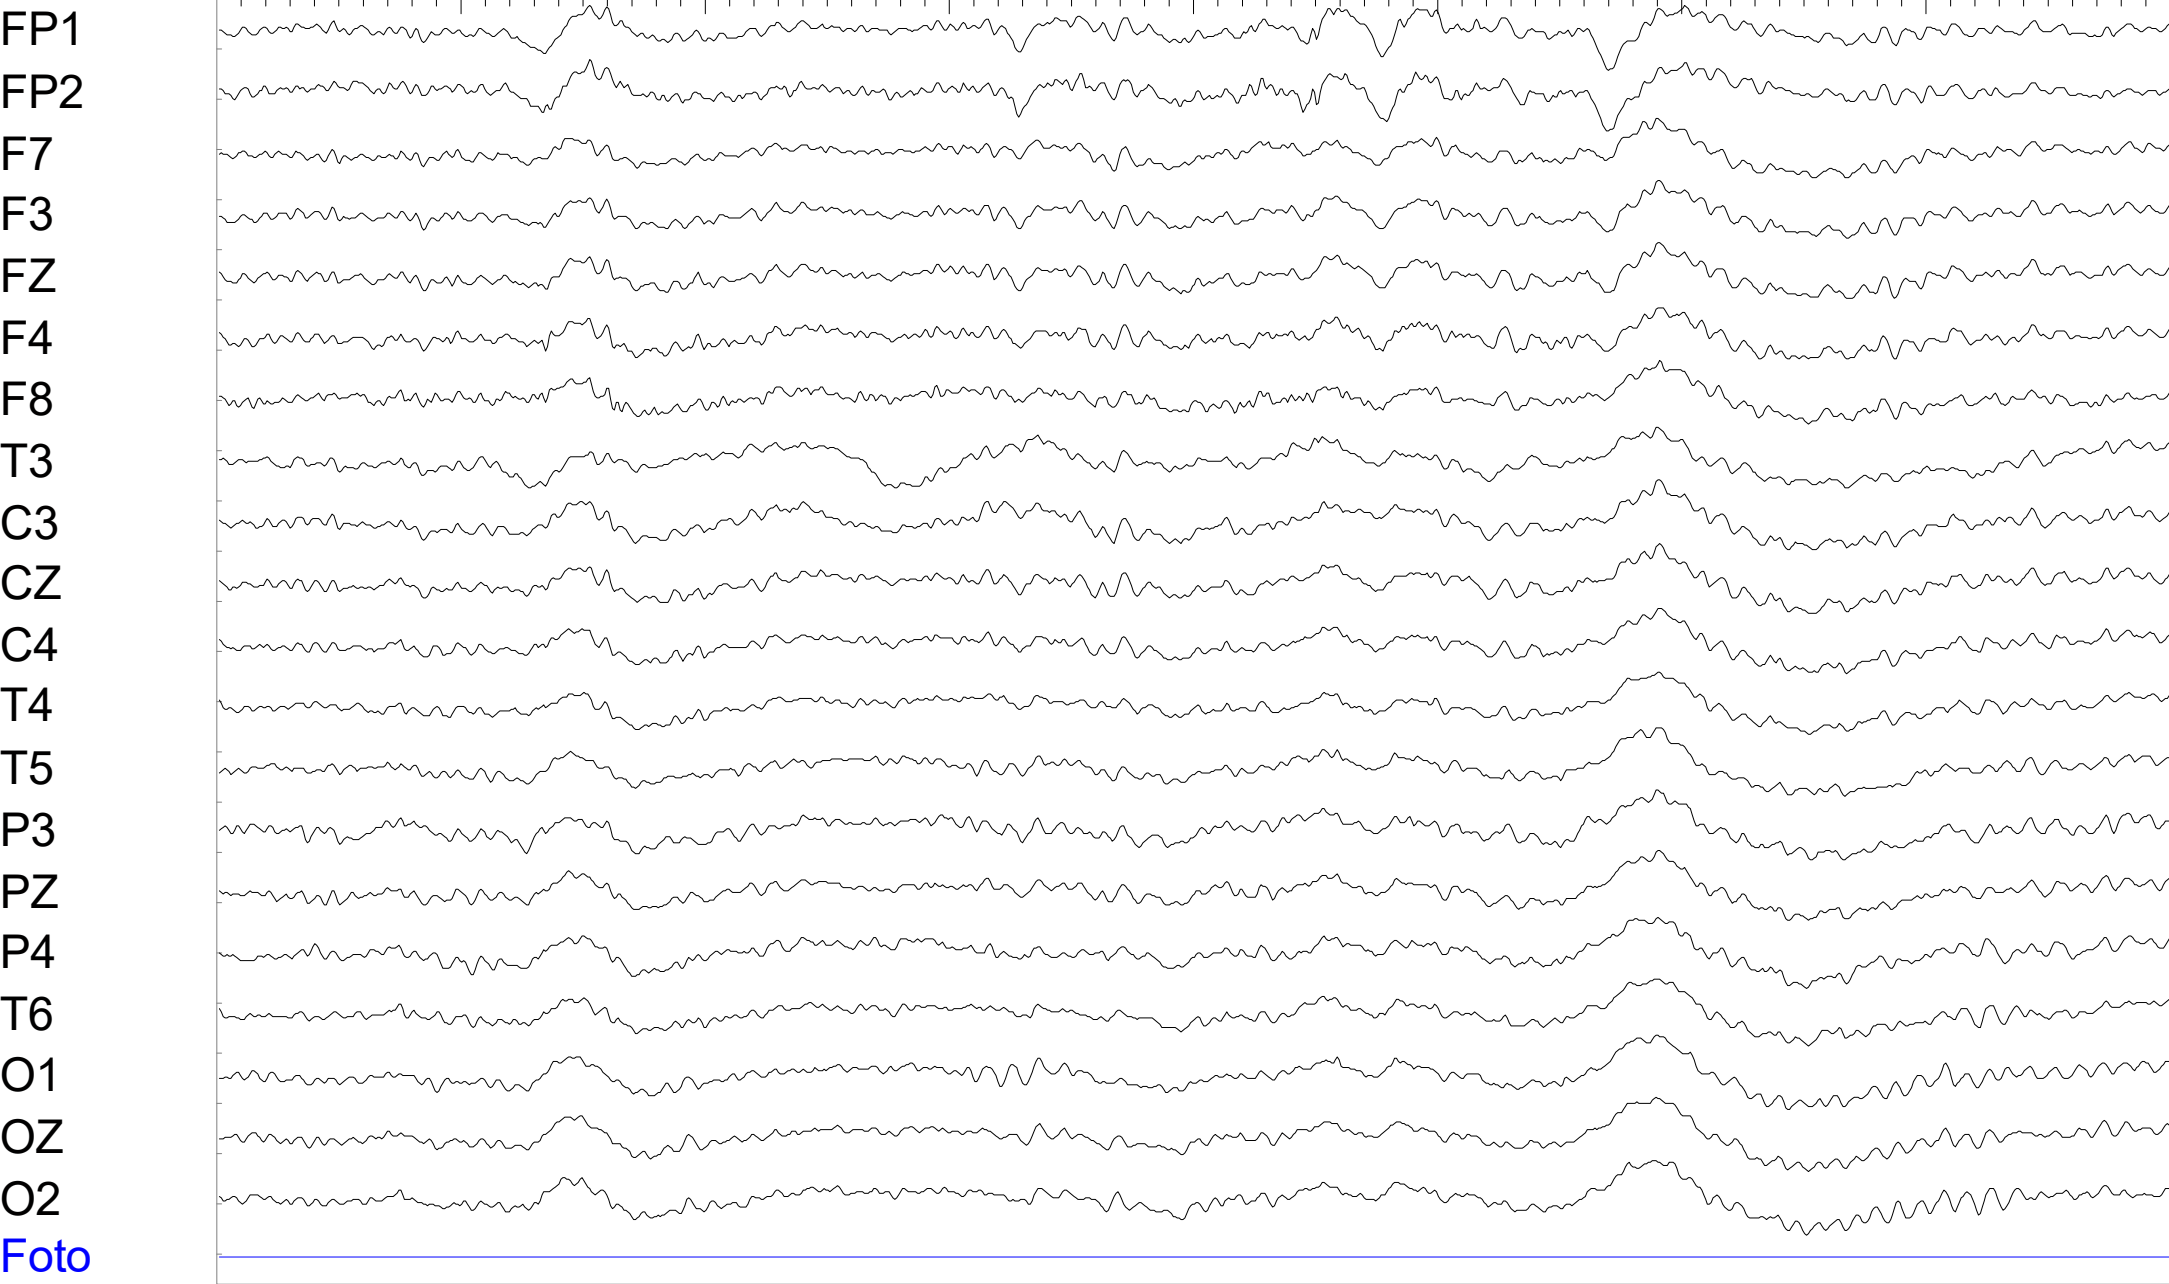


xxx
xxx

12:00:12 h:min:s 12:00:13 h:min:s 12:00:14 h:min:s 12:00:15 h:min:s 12:00:16 h:min:s 12:00:17 h:min:s 12:00:18 h:min:s 12:00:19 h:min:s
Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 12:00:13 - Estágio: 0 (8 seg.)


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2

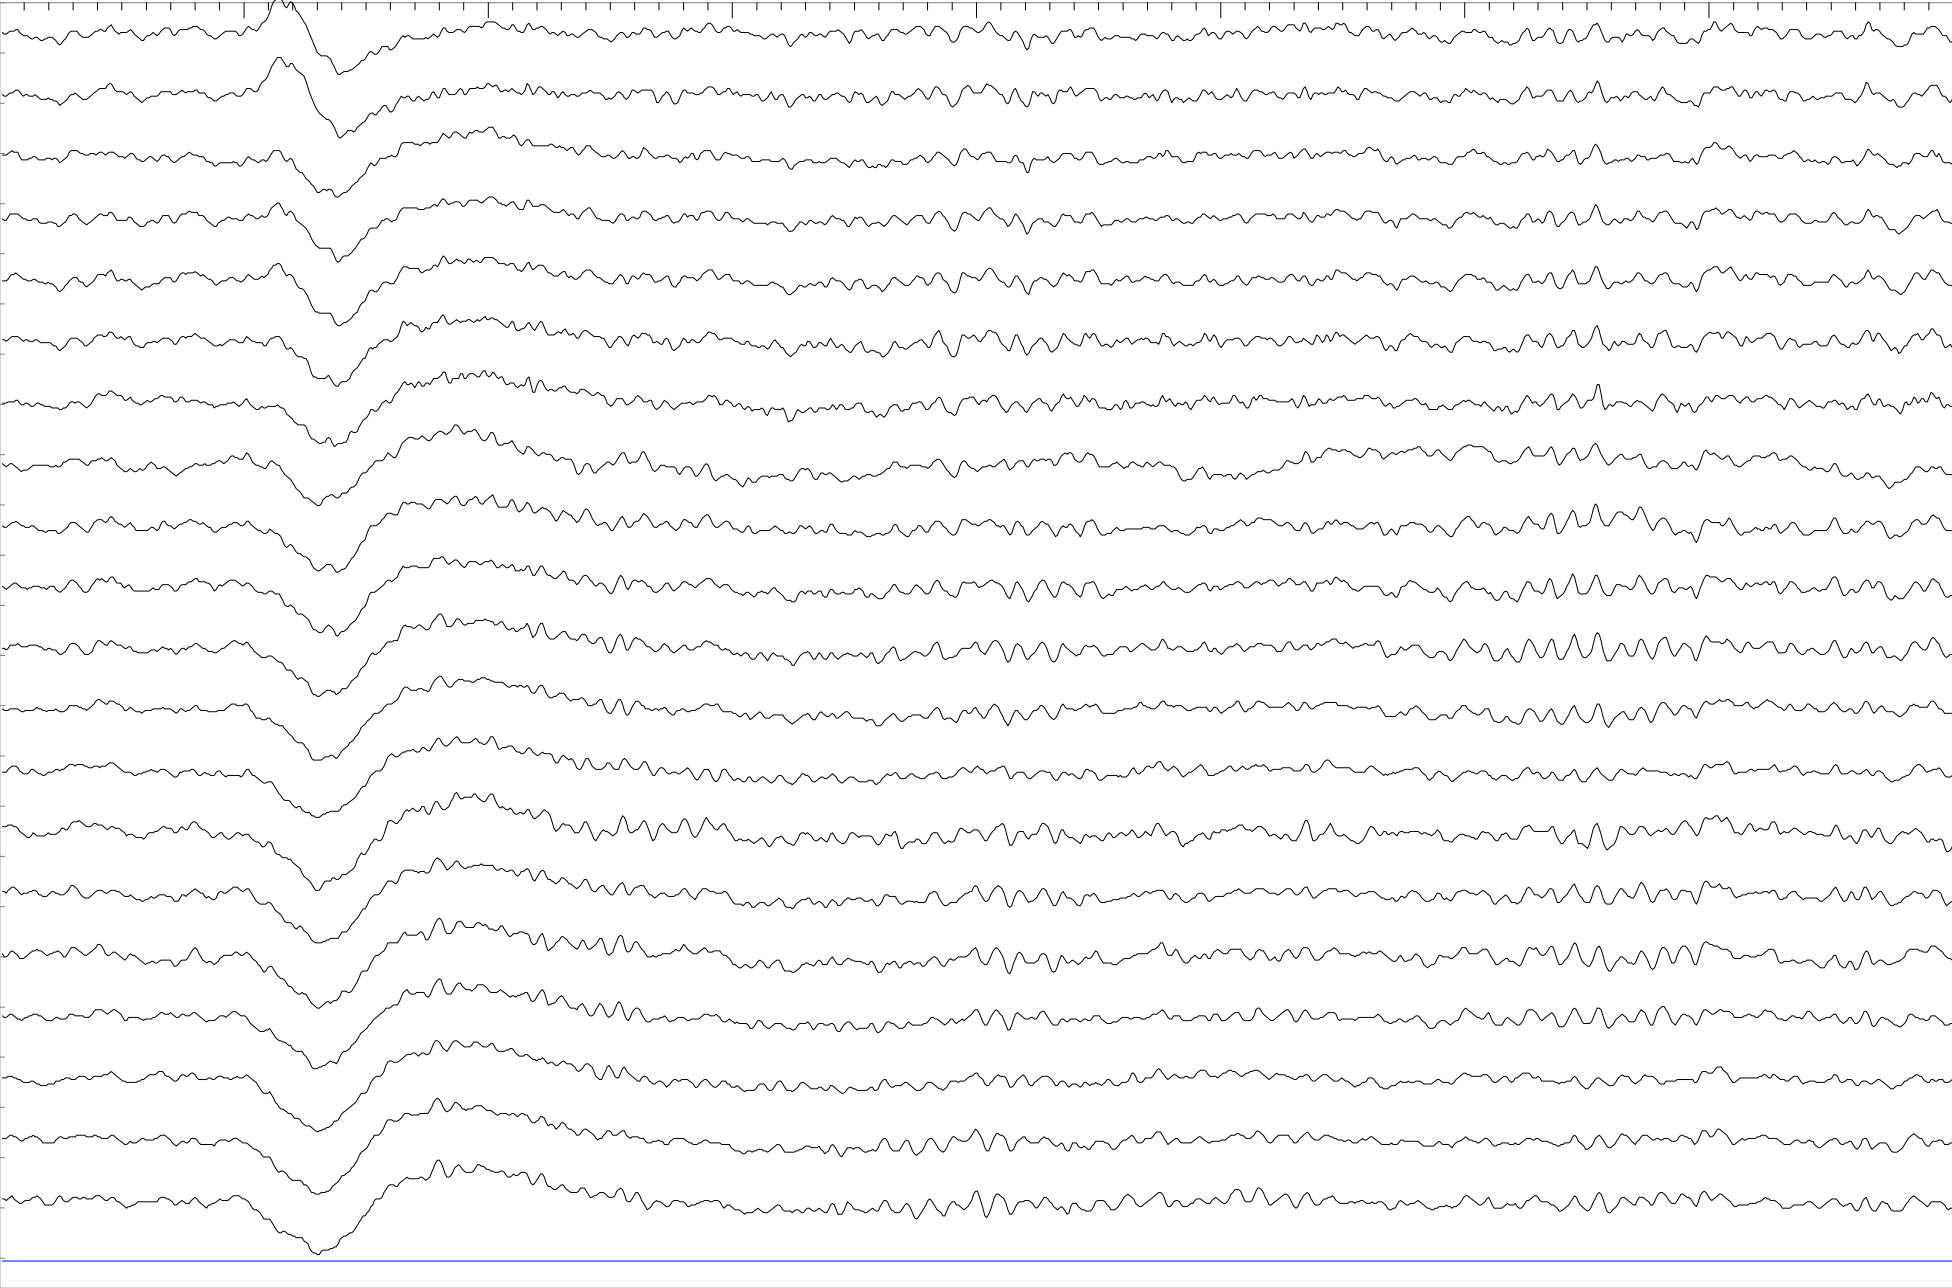

xxx
xxx

12:03:23 h:min:s	12:03:25 h:min:s	12:03:25 h:min:s	12:03:27 h:min:s	12:03:27 h:min:s	12:03:29 h:min:s	12:03:29 h:min:s	12:03:31 h:min:s
Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia
Época: 16 - Horário: 12:03:25 - Estágio: 0 (8 seg.)							


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2

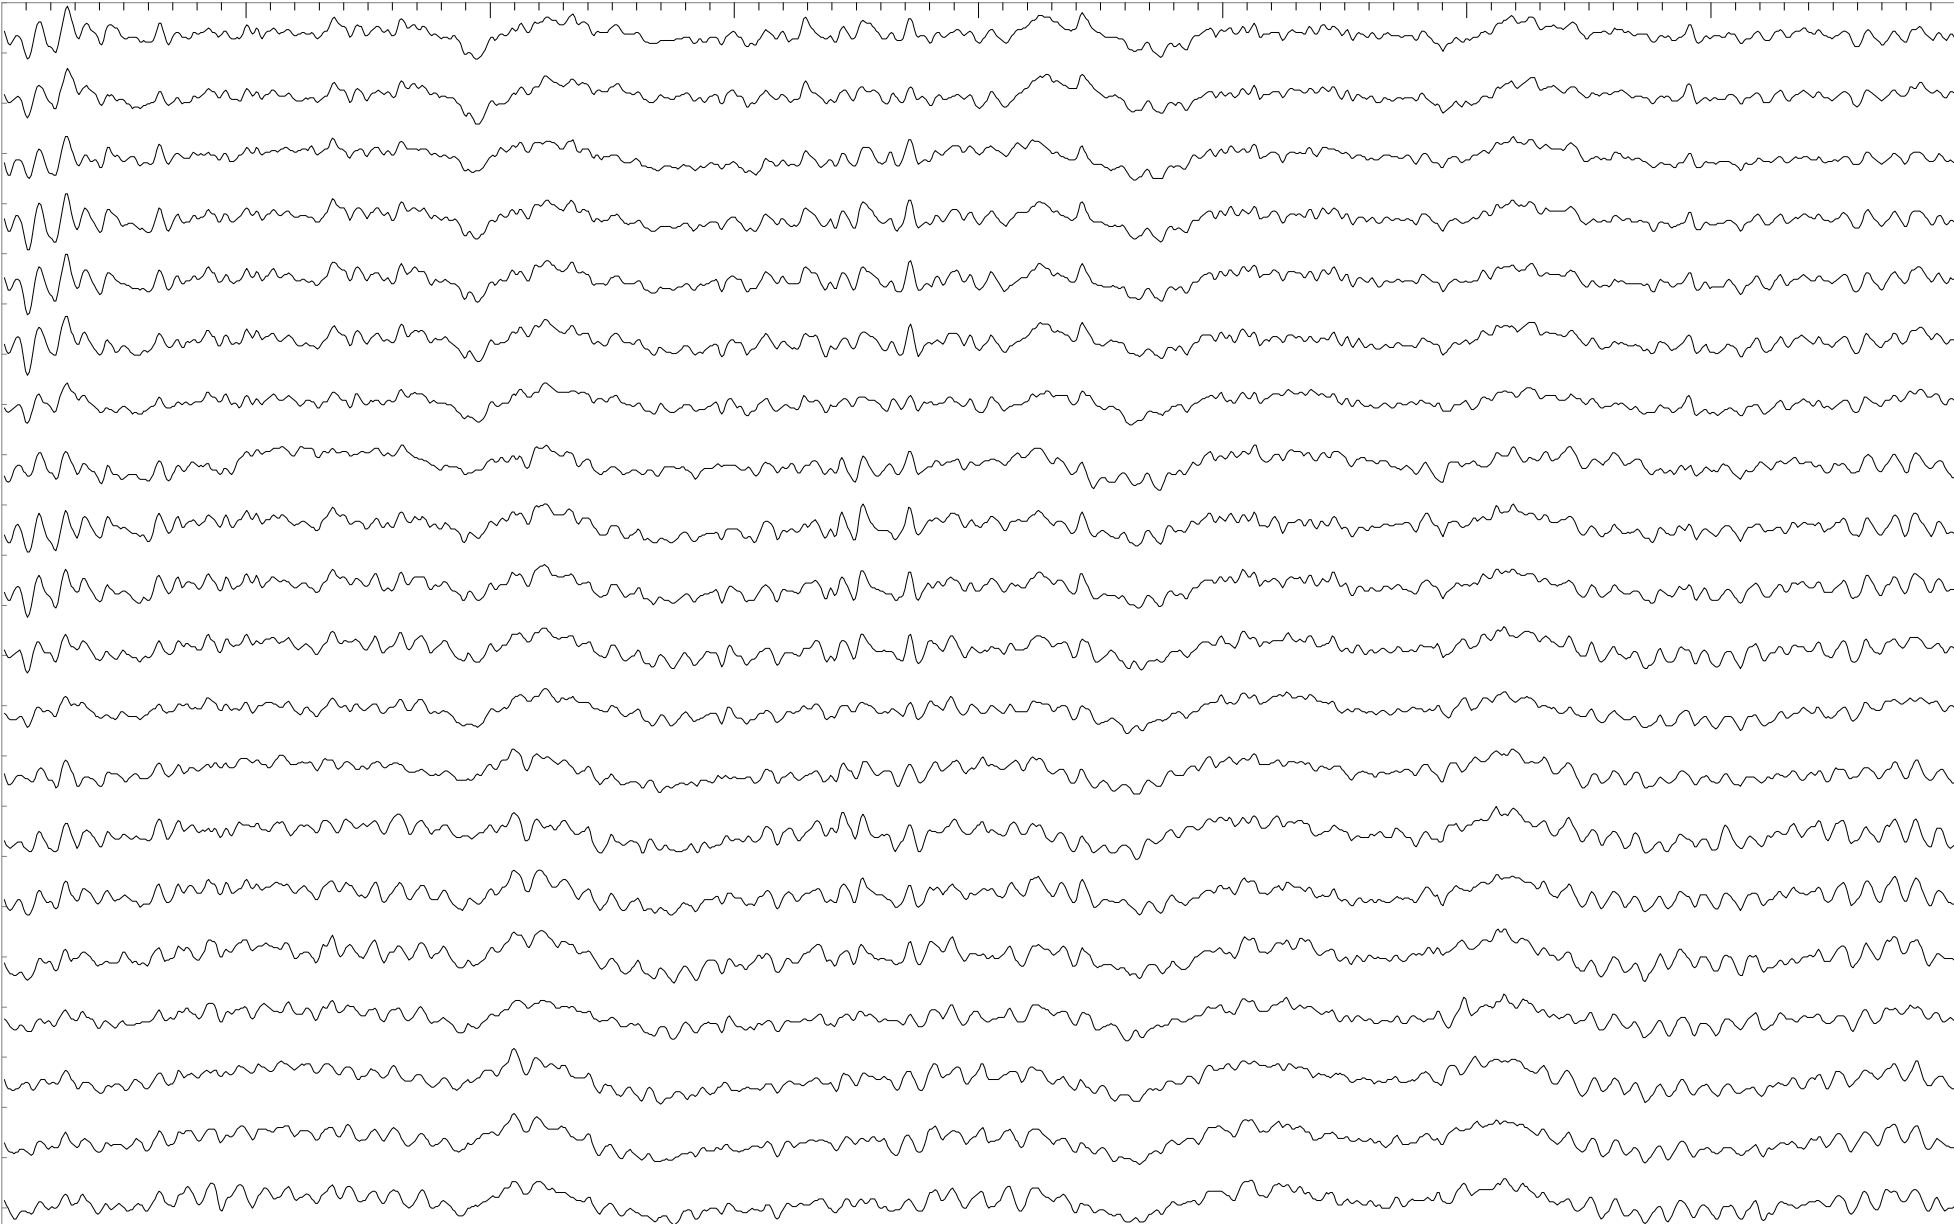

xxx
xxx


12:03:55 h:min:s	12:03:57 h:min:s	12:03:57 h:min:s	12:03:59 h:min:s	12:03:59 h:min:s	12:04:01 h:min:s	12:04:01 h:min:s	12:04:03 h:min:s
Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia	Hiperpnéia
Época: 17 - Horário: 12:03:57 - Estágio: 0 (8 seg.)							

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2

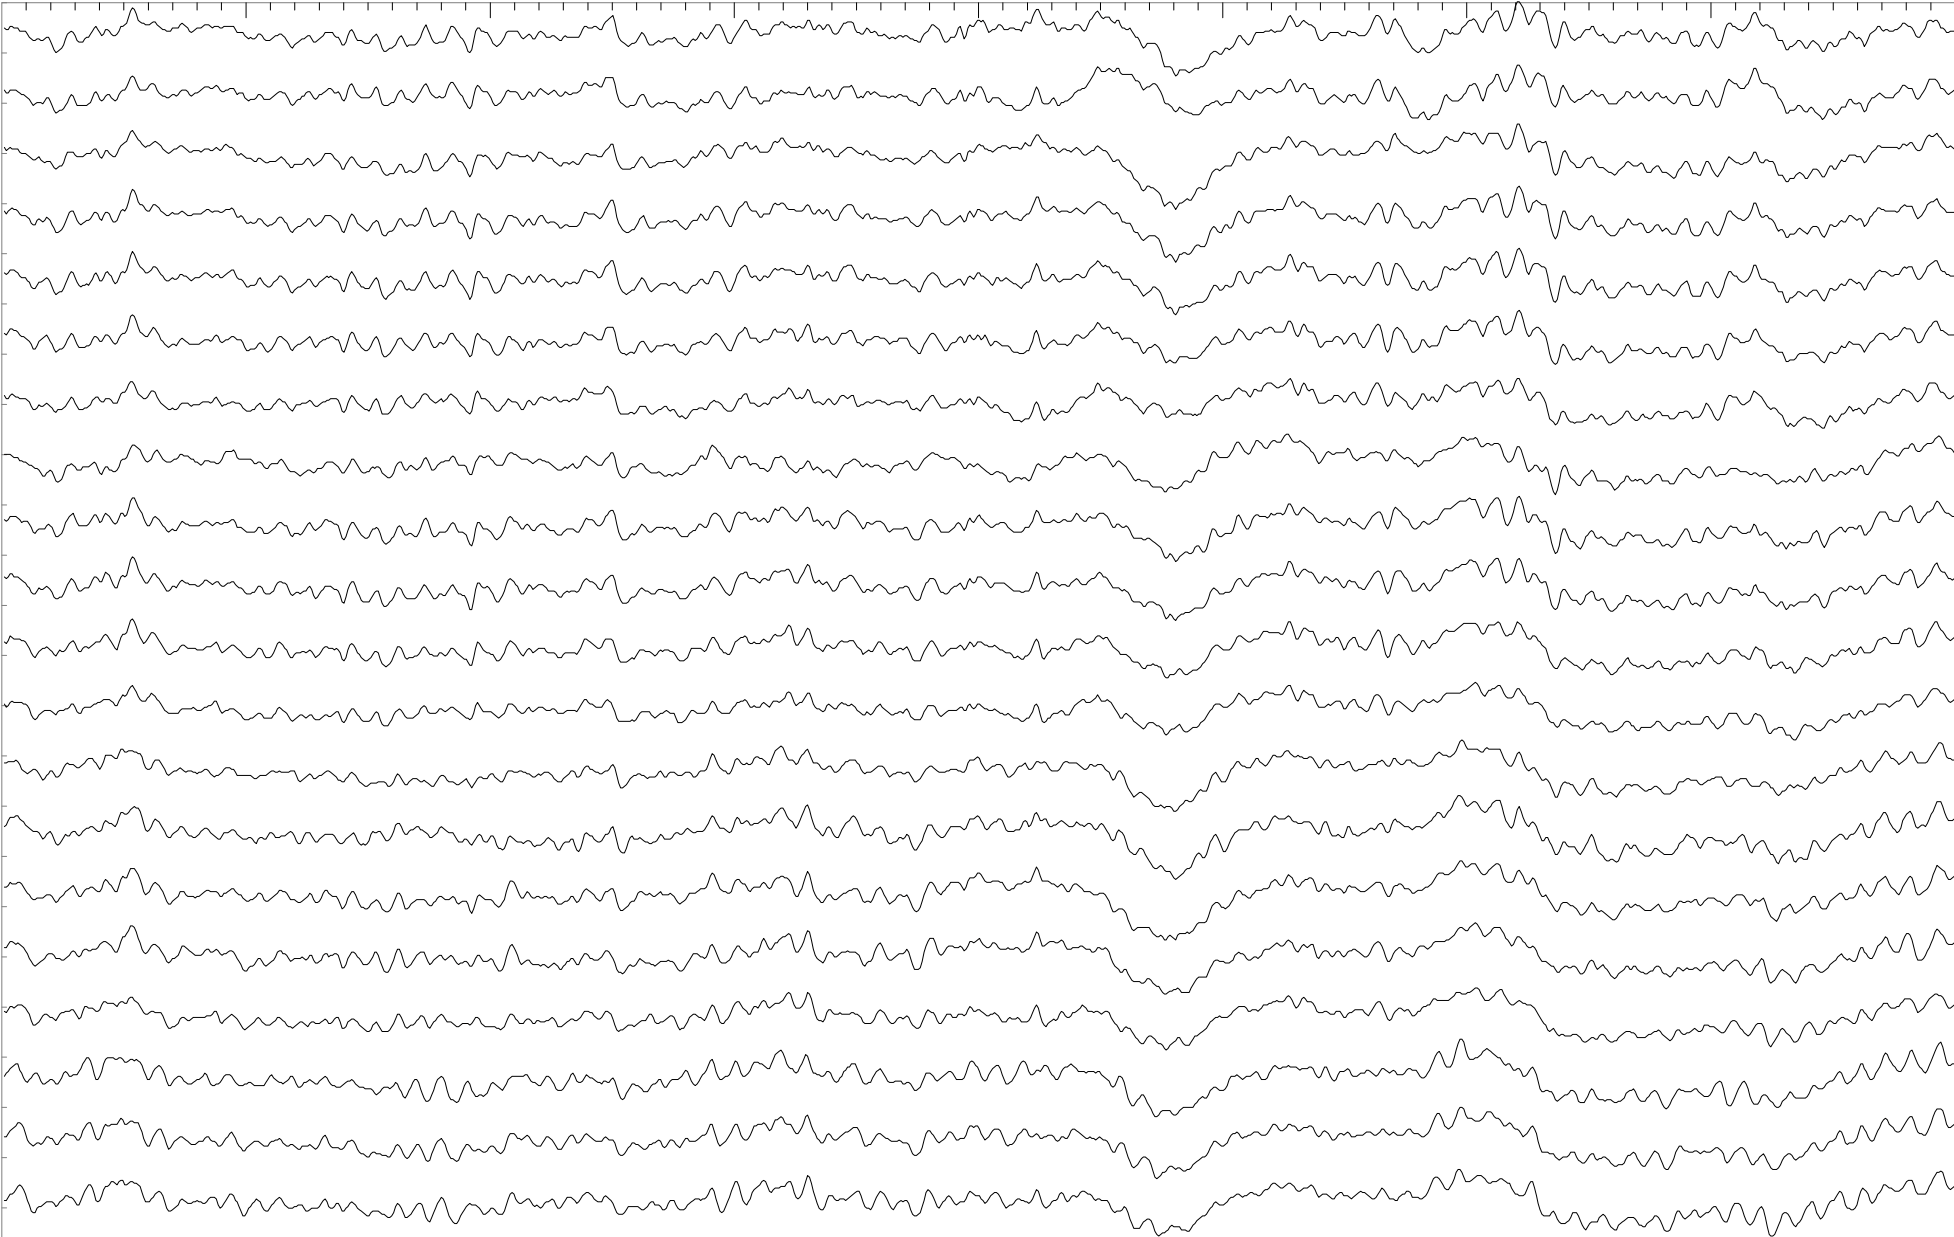

xxx
xxx


12:05:39 h:min:s	12:05:40 h:min:s	12:05:41 h:min:s	12:05:42 h:min:s	12:05:43 h:min:s	12:05:44 h:min:s	12:05:45 h:min:s	12:05:46 h:min:s
Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia
Época: 21 - Horário: 12:05:40 - Estágio: 0 (8 seg.)							

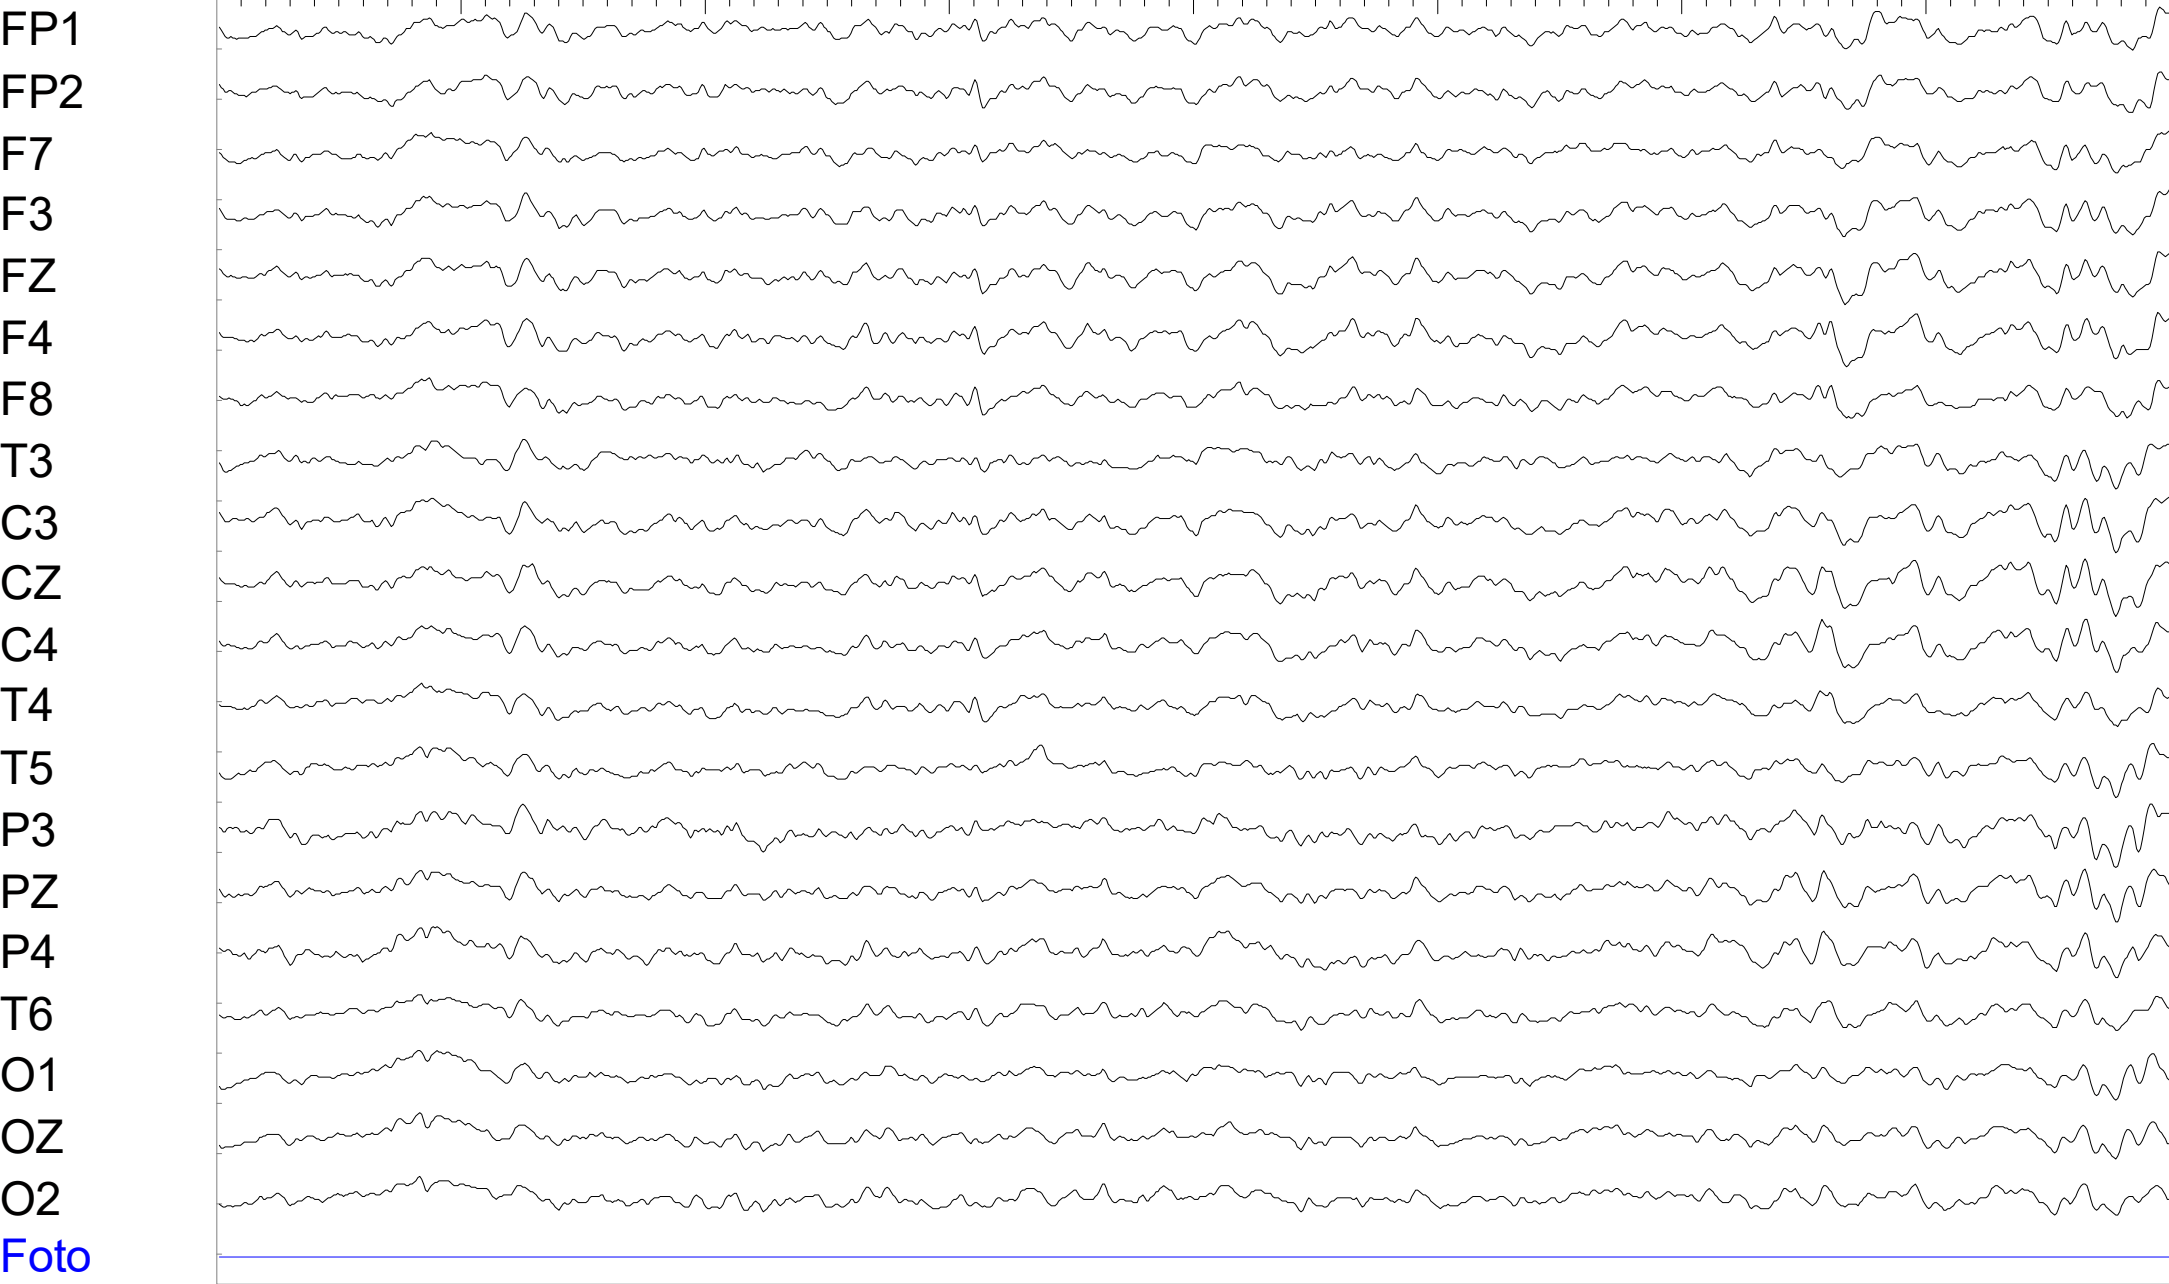


xxx
xxx

12:19:14 h:min:s	12:19:16 h:min:s	12:19:16 h:min:s	12:19:18 h:min:s	12:19:18 h:min:s	12:19:20 h:min:s	12:19:20 h:min:s	12:19:22 h:min:s
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo
Época: 48 - Horário: 12:19:16 - Estágio: 0 (8 seg.)							


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2

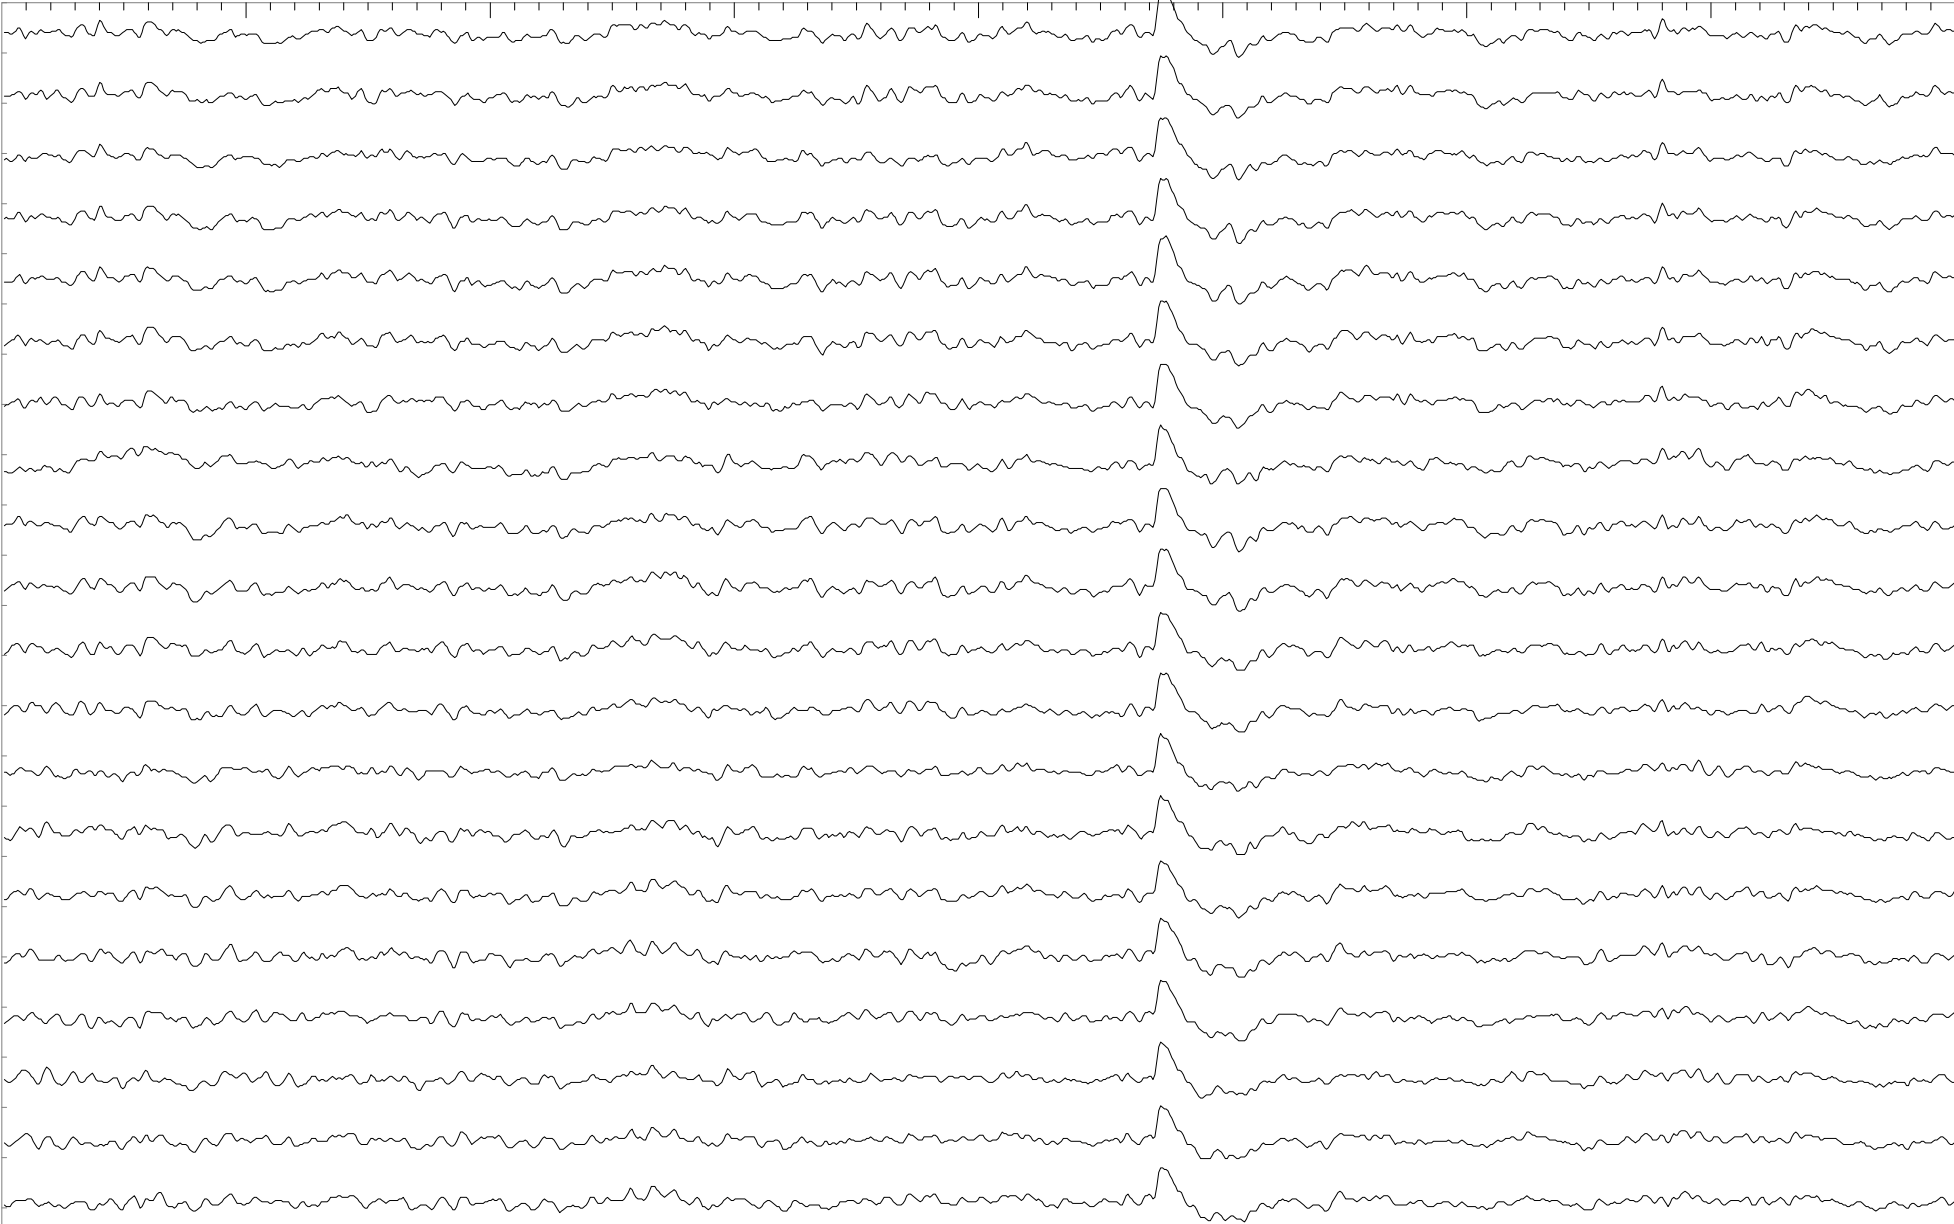


XXX
XXX

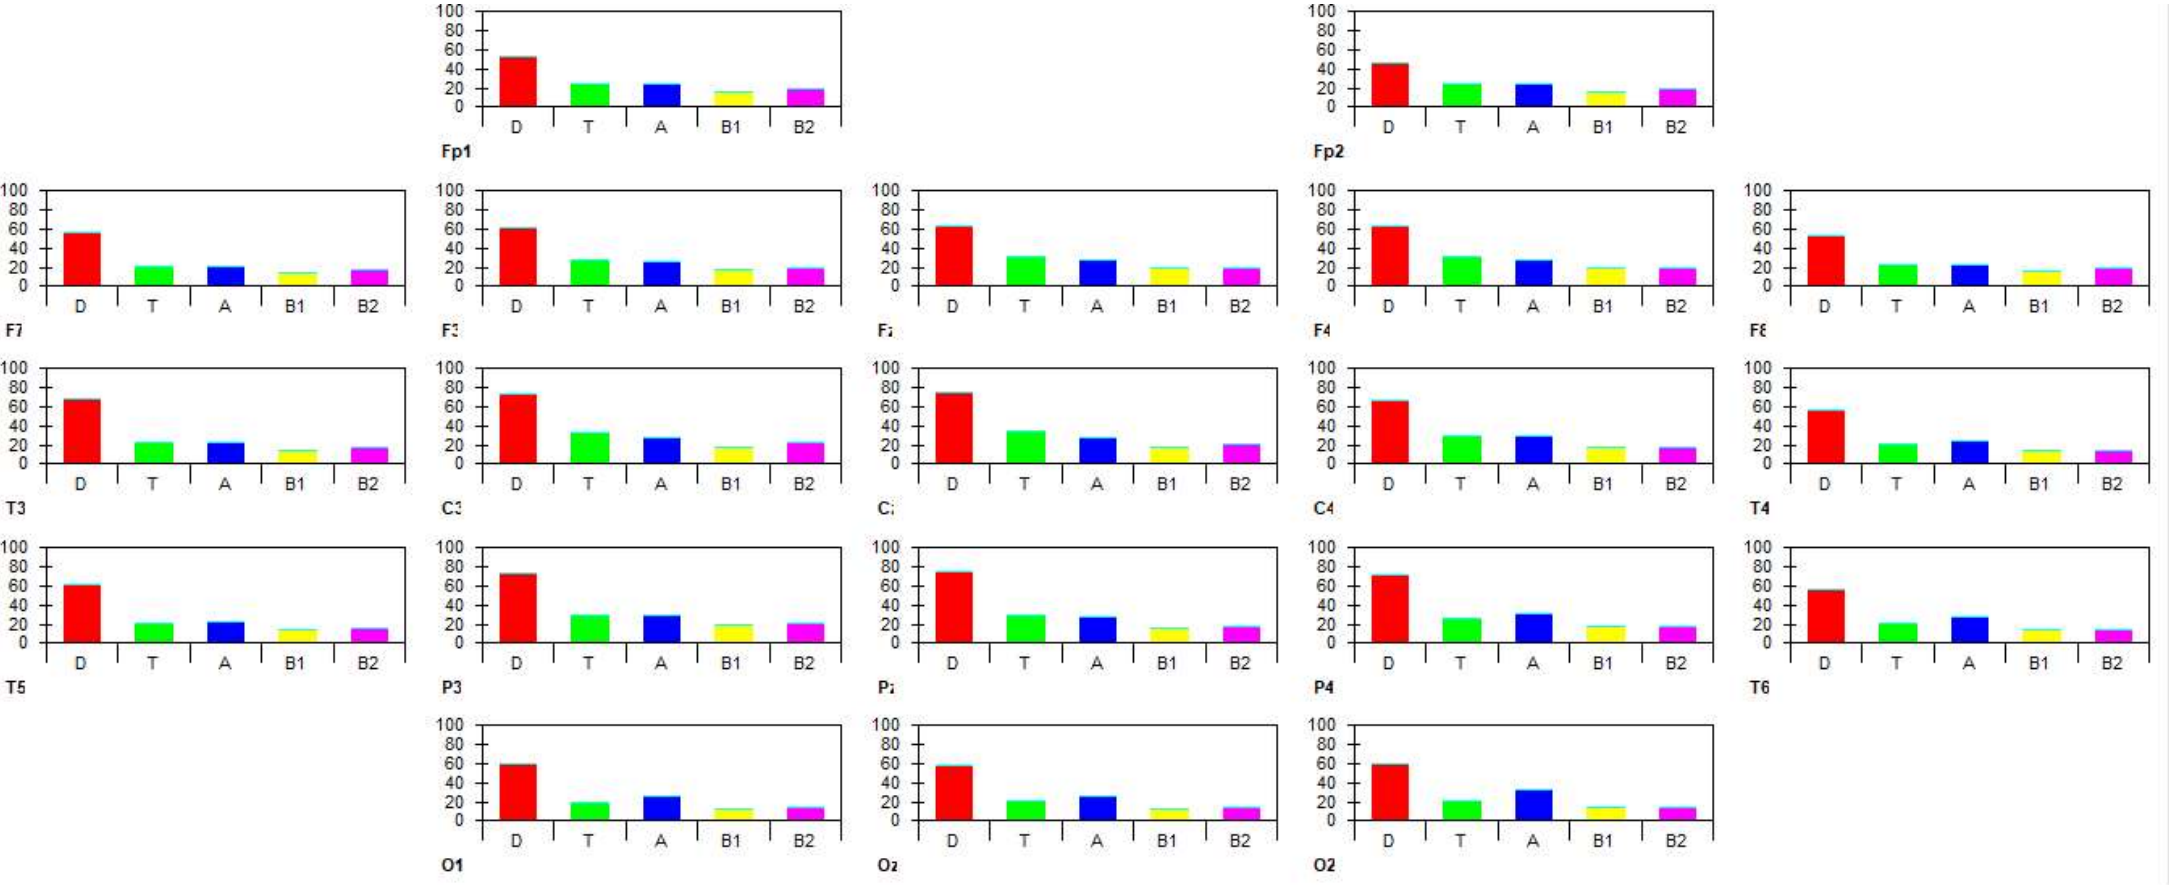

XXX
XXX

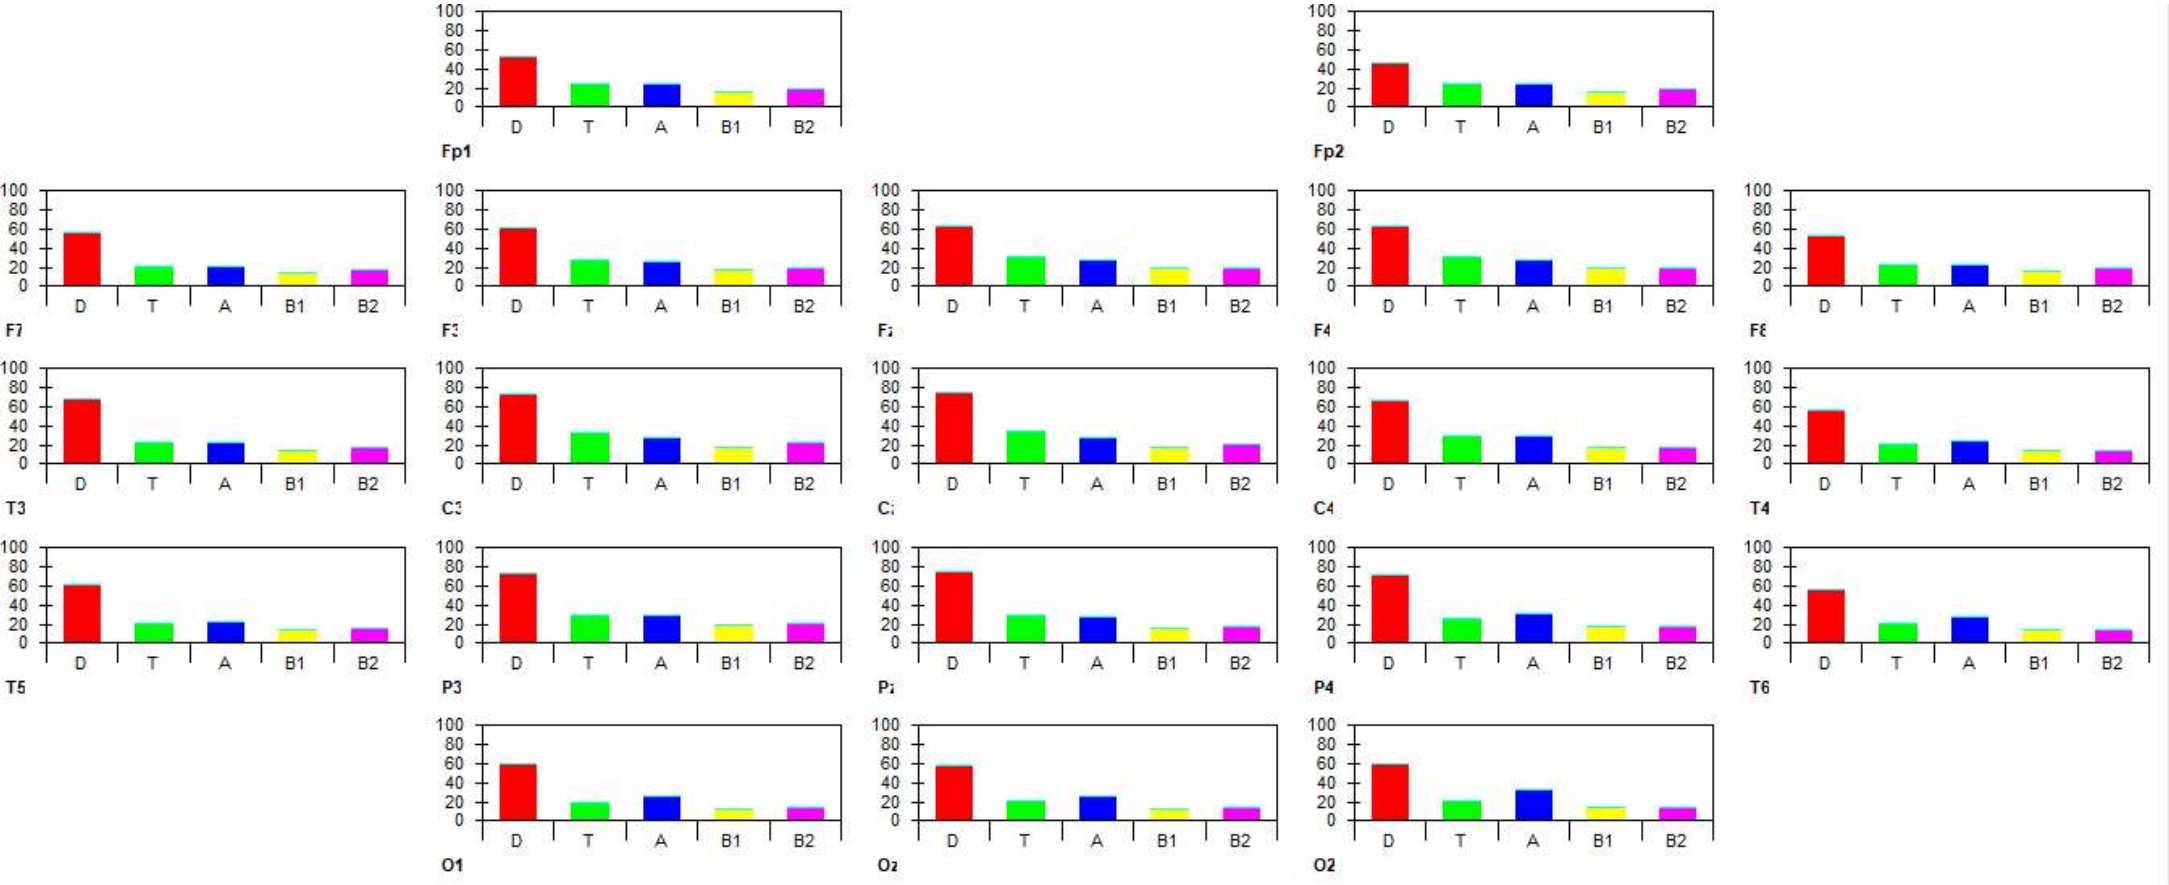

XXX
XXX

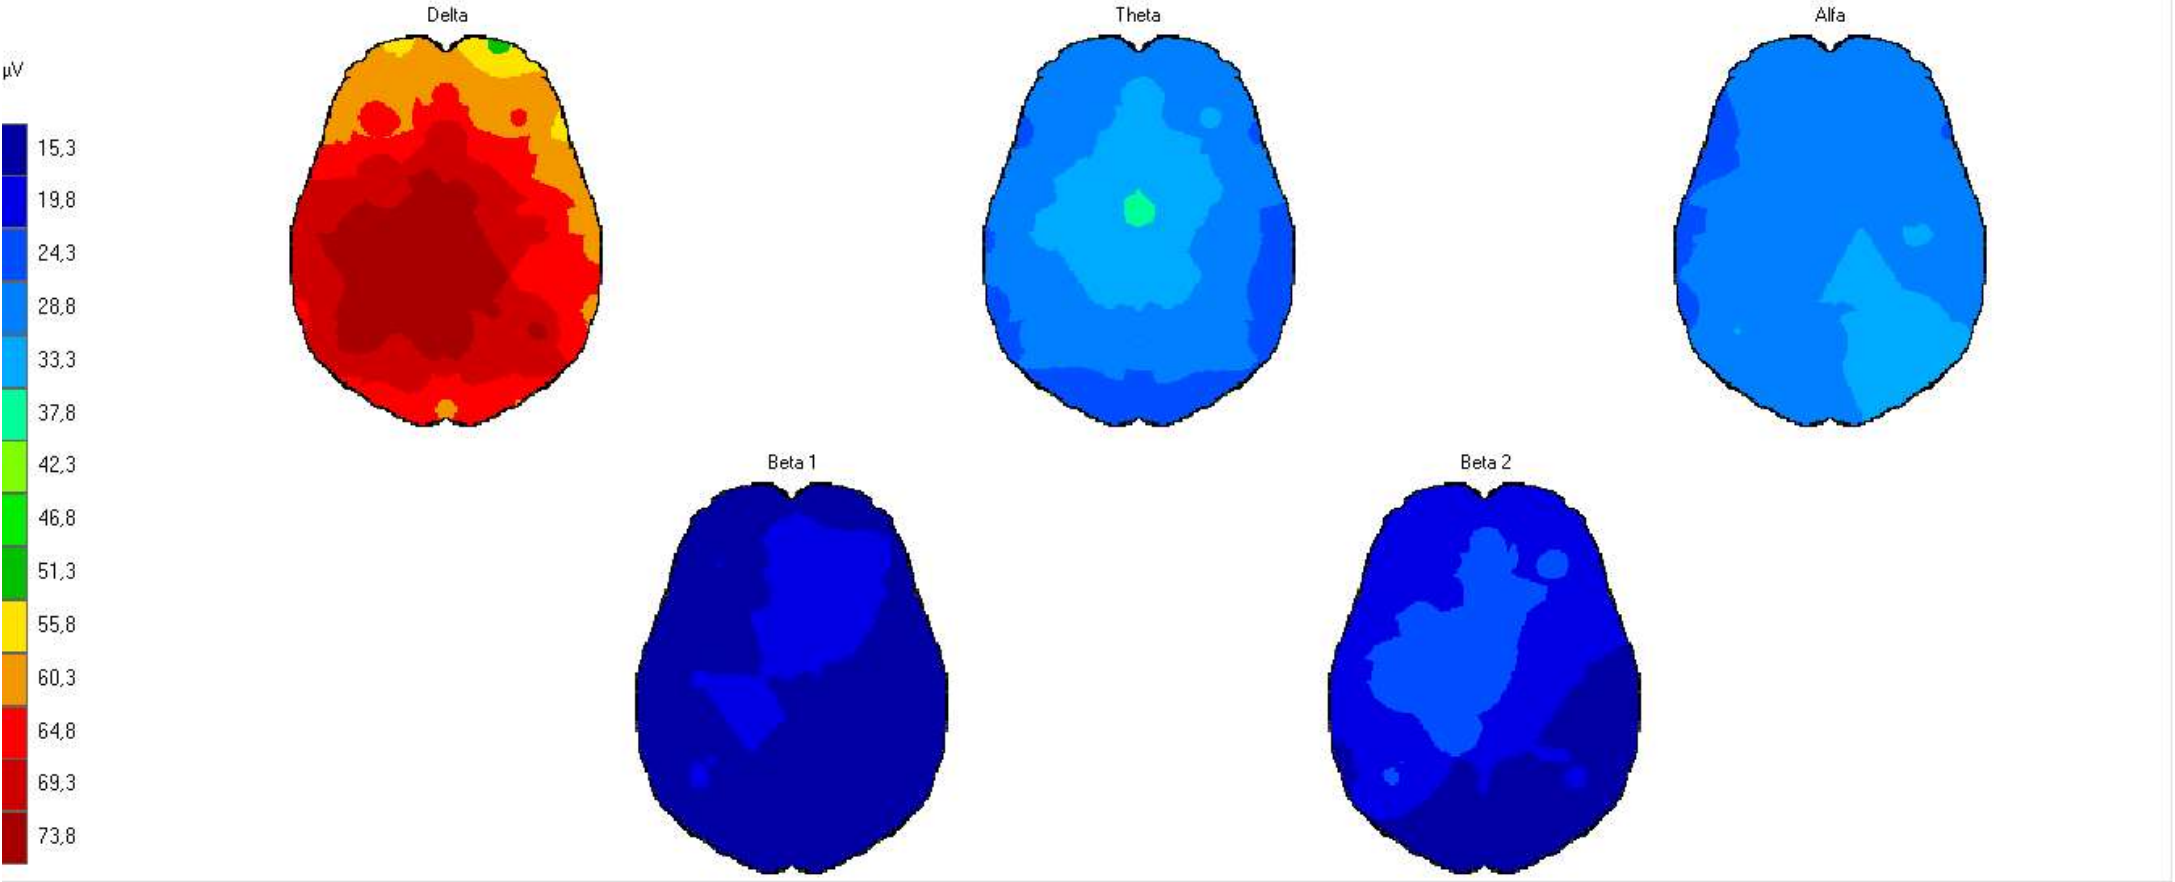

XXX
XXX

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	53,7	39,0
T	4,0	25,0	18,2
A	9,5	24,3	17,8
B1	14,5	15,7	11,4
B2	19,0	18,9	13,8

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	47,3	36,1
T	4,0	24,2	18,5
A	8,5	24,6	18,8
B1	14,0	15,5	11,8
B2	20,0	19,4	14,8

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	58,8	43,5
T	7,0	21,5	16,5
A	8,5	21,2	16,2
B1	13,0	13,8	10,6
B2	18,5	17,4	13,3

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	62,3	40,5
T	4,0	28,2	18,3
A	8,5	25,8	16,8
B1	13,0	17,8	11,5
B2	18,5	19,8	12,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	63,4	39,4
T	4,0	31,0	19,2
A	8,5	27,5	17,1
B1	13,5	19,0	11,8
B2	18,5	20,0	12,4

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	62,7	39,2
T	4,0	30,5	19,1
A	8,5	27,8	17,3
B1	13,5	19,1	12,0
B2	20,5	19,9	12,5

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	52,9	39,5
T	7,0	22,5	16,8
A	8,5	23,2	17,3
B1	13,5	16,0	12,0
B2	20,5	19,2	14,4

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	67,9	46,4
T	5,5	23,1	15,8
A	11,0	22,8	15,5
B1	13,0	15,1	10,3
B2	18,5	17,5	12,0

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	73,2	42,2
T	5,5	32,5	18,7
A	8,5	27,8	15,9
B1	13,0	18,1	10,4
B2	18,5	22,2	12,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	75,0	42,5
T	5,5	34,7	19,7
A	8,5	28,3	16,0
B1	13,0	17,7	10,0
B2	18,5	20,8	11,8

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	66,7	41,5
T	5,5	29,0	18,1
A	11,0	29,6	18,4
B1	13,0	17,3	10,8
B2	20,5	17,9	11,2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	57,1	43,3
T	5,5	20,8	15,7
A	8,5	24,6	18,6
B1	13,0	14,7	11,1
B2	20,5	14,8	11,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	61,0	45,7
T	4,5	20,5	15,4
A	8,5	22,0	16,4
B1	13,0	14,5	10,9
B2	18,5	15,8	11,7

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	74,3	43,2
T	6,0	28,7	16,7
A	9,5	29,4	17,1
B1	13,0	18,9	11,0
B2	19,0	20,9	12,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	75,9	45,6
T	5,5	29,0	17,4
A	8,5	27,9	16,8
B1	13,0	15,9	9,6
B2	19,0	17,8	10,7

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	71,7	43,5
T	5,5	28,9	16,3
A	10,0	30,6	18,6
B1	13,0	17,3	10,5
B2	19,0	18,4	11,2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	57,1	42,2
T	5,5	20,8	15,2
A	10,0	28,1	20,8
B1	13,0	14,5	10,7
B2	19,0	15,0	11,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	60,3	44,8
T	6,0	19,3	14,4
A	9,5	26,6	19,8
B1	13,0	13,2	9,8
B2	19,0	15,1	11,2

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	58,0	43,5
T	6,0	21,6	16,2
A	9,5	26,7	20,0
B1	13,0	12,9	9,7
B2	20,5	14,2	10,7

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	58,3	41,6
T	6,0	21,6	15,1
A	10,0	32,7	22,9
B1	13,0	14,3	10,0
B2	19,0	14,8	10,4

XXX
XXX

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	53,7	39,0	4,0	25,0	18,2	9,5	24,3	17,6	14,5	15,7	11,4	19,0	18,9	13,8
FP2	1,0	47,3	36,1	4,0	24,2	18,5	8,5	24,6	18,8	14,0	15,5	11,8	20,0	19,4	14,8
F7	,5	56,8	43,5	7,0	21,5	16,5	8,5	21,2	16,2	13,0	13,8	10,6	18,5	17,4	13,3
F3	,5	62,3	40,5	4,0	28,2	18,3	8,5	25,8	16,8	13,0	17,8	11,5	18,5	19,8	12,9
FZ	,5	63,4	39,4	4,0	31,0	19,2	8,5	27,5	17,1	13,5	19,0	11,8	18,5	20,0	12,4
F4	,5	62,7	39,2	4,0	30,5	19,1	8,5	27,6	17,3	13,5	19,1	12,0	20,5	19,9	12,5
F8	,5	52,9	39,5	7,0	22,5	16,8	8,5	23,2	17,3	13,5	16,0	12,0	20,5	19,2	14,4
T3	,5	67,9	46,4	5,5	23,1	15,8	11,0	22,8	15,5	13,0	15,1	10,3	18,5	17,5	12,0
C3	,5	73,2	42,2	5,5	32,5	18,7	8,5	27,6	15,9	13,0	18,1	10,4	18,5	22,2	12,8
CZ	,5	75,0	42,5	5,5	34,7	19,7	8,5	28,3	16,0	13,0	17,7	10,0	18,5	20,8	11,8
C4	,5	66,7	41,5	5,5	29,0	18,1	11,0	29,6	18,4	13,0	17,3	10,8	20,5	17,9	11,2
T4	,5	57,1	43,3	5,5	20,6	15,7	8,5	24,6	18,6	13,0	14,7	11,1	20,5	14,8	11,3
T5	,5	61,0	45,7	4,5	20,5	15,4	8,5	22,0	16,4	13,0	14,5	10,9	18,5	15,6	11,7
P3	,5	74,3	43,2	6,0	28,7	16,7	9,5	29,4	17,1	13,0	18,9	11,0	19,0	20,9	12,1
PZ	,5	75,9	45,6	5,5	29,0	17,4	8,5	27,9	16,8	13,0	15,9	9,6	19,0	17,8	10,7
P4	,5	71,7	43,5	5,5	26,9	16,3	10,0	30,6	18,6	13,0	17,3	10,5	19,0	18,4	11,2
T6	,5	57,1	42,2	5,5	20,6	15,2	10,0	28,1	20,8	13,0	14,5	10,7	19,0	15,0	11,1
O1	,5	60,3	44,8	6,0	19,3	14,4	9,5	26,6	19,8	13,0	13,2	9,8	19,0	15,1	11,2
OZ	,5	58,0	43,5	6,0	21,6	16,2	9,5	26,7	20,0	13,0	12,9	9,7	20,5	14,2	10,7
O2	,5	59,3	41,6	6,0	21,6	15,1	10,0	32,7	22,9	13,0	14,3	10,0	19,0	14,8	10,4

xxx
xxx

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	53,7	39,0	4,0	25,0	18,2	9,5	24,3	17,6	14,5	15,7	11,4	19,0	18,9	13,8
FP2	1,0	47,3	36,1	4,0	24,2	18,5	8,5	24,6	18,8	14,0	15,5	11,8	20,0	19,4	14,8
F7	,5	56,8	43,5	7,0	21,5	16,5	8,5	21,2	16,2	13,0	13,8	10,6	18,5	17,4	13,3
F3	,5	62,3	40,5	4,0	28,2	18,3	8,5	25,8	16,8	13,0	17,8	11,5	18,5	19,8	12,9
FZ	,5	63,4	39,4	4,0	31,0	19,2	8,5	27,5	17,1	13,5	19,0	11,8	18,5	20,0	12,4
F4	,5	62,7	39,2	4,0	30,5	19,1	8,5	27,6	17,3	13,5	19,1	12,0	20,5	19,9	12,5
F8	,5	52,9	39,5	7,0	22,5	16,8	8,5	23,2	17,3	13,5	16,0	12,0	20,5	19,2	14,4
T3	,5	67,9	46,4	5,5	23,1	15,8	11,0	22,8	15,5	13,0	15,1	10,3	18,5	17,5	12,0
C3	,5	73,2	42,2	5,5	32,5	18,7	8,5	27,6	15,9	13,0	18,1	10,4	18,5	22,2	12,8
CZ	,5	75,0	42,5	5,5	34,7	19,7	8,5	28,3	16,0	13,0	17,7	10,0	18,5	20,8	11,8
C4	,5	66,7	41,5	5,5	29,0	18,1	11,0	29,6	18,4	13,0	17,3	10,8	20,5	17,9	11,2
T4	,5	57,1	43,3	5,5	20,6	15,7	8,5	24,6	18,6	13,0	14,7	11,1	20,5	14,8	11,3
T5	,5	61,0	45,7	4,5	20,5	15,4	8,5	22,0	16,4	13,0	14,5	10,9	18,5	15,6	11,7
P3	,5	74,3	43,2	6,0	28,7	16,7	9,5	29,4	17,1	13,0	18,9	11,0	19,0	20,9	12,1
PZ	,5	75,9	45,6	5,5	29,0	17,4	8,5	27,9	16,8	13,0	15,9	9,6	19,0	17,8	10,7
P4	,5	71,7	43,5	5,5	26,9	16,3	10,0	30,6	18,6	13,0	17,3	10,5	19,0	18,4	11,2
T6	,5	57,1	42,2	5,5	20,6	15,2	10,0	28,1	20,8	13,0	14,5	10,7	19,0	15,0	11,1
O1	,5	60,3	44,8	6,0	19,3	14,4	9,5	26,6	19,8	13,0	13,2	9,8	19,0	15,1	11,2
OZ	,5	58,0	43,5	6,0	21,6	16,2	9,5	26,7	20,0	13,0	12,9	9,7	20,5	14,2	10,7
O2	,5	59,3	41,6	6,0	21,6	15,1	10,0	32,7	22,9	13,0	14,3	10,0	19,0	14,8	10,4

xxx
xxx

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	11:55:40	00:40	Olhos abertos
2	11:56:20	03:26	Vigília
2	11:56:30	00:00	FP2 COM INTERFERENCIA,FOI AJUSTADO MAIS PERMANECEU COM INTERFERENCIA
9	11:59:46	00:07	Olhos abertos
9	11:59:53	00:08	Olhos fechados
9	12:00:01	00:06	Olhos abertos
9	12:00:07	00:15	Olhos fechados
10	12:00:22	00:05	Olhos abertos
10	12:00:27	00:37	Olhos fechados
11	12:01:04	00:39	Vigília
13	12:01:43	02:59	Hiperpnéia
19	12:04:41	01:30	Pós hiperpnéia
22	12:06:11	11:33	Vigília
45	12:17:44	01:42	Sono espontaneo
48	12:19:26	06:28	Vigília