


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

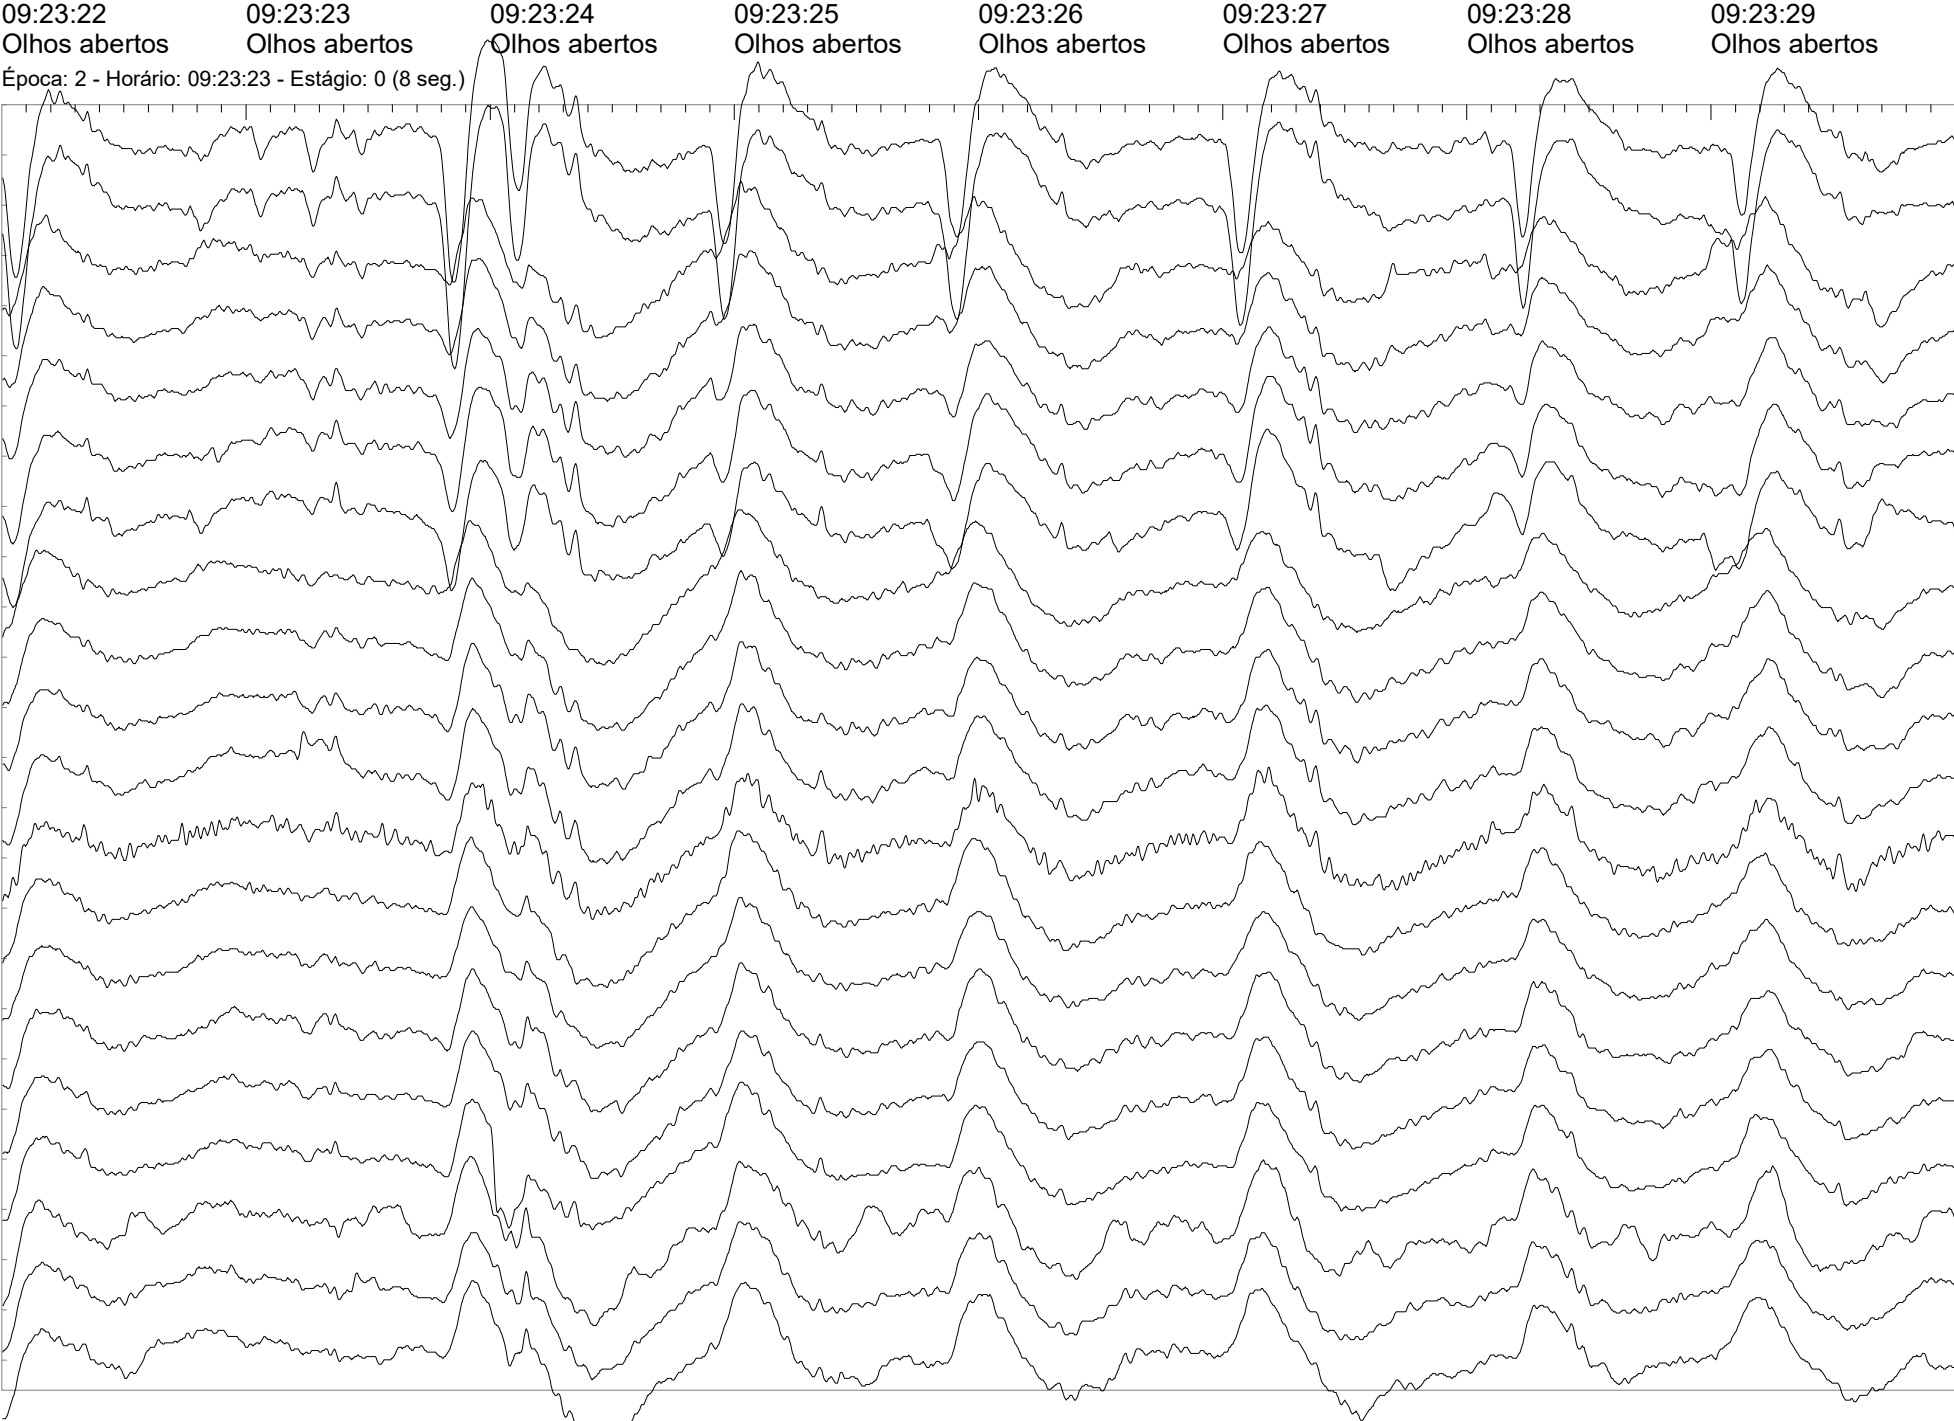

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:25:22

Olhos fechados

09:25:23

Olhos fechados

09:25:24

Olhos fechados

09:25:25

Olhos fechados

09:25:26

Olhos fechados

09:25:27

Olhos fechados


09:25:28

Olhos fechados

09:25:29

Olhos fechados

Época: 6 - Horário: 09:25:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

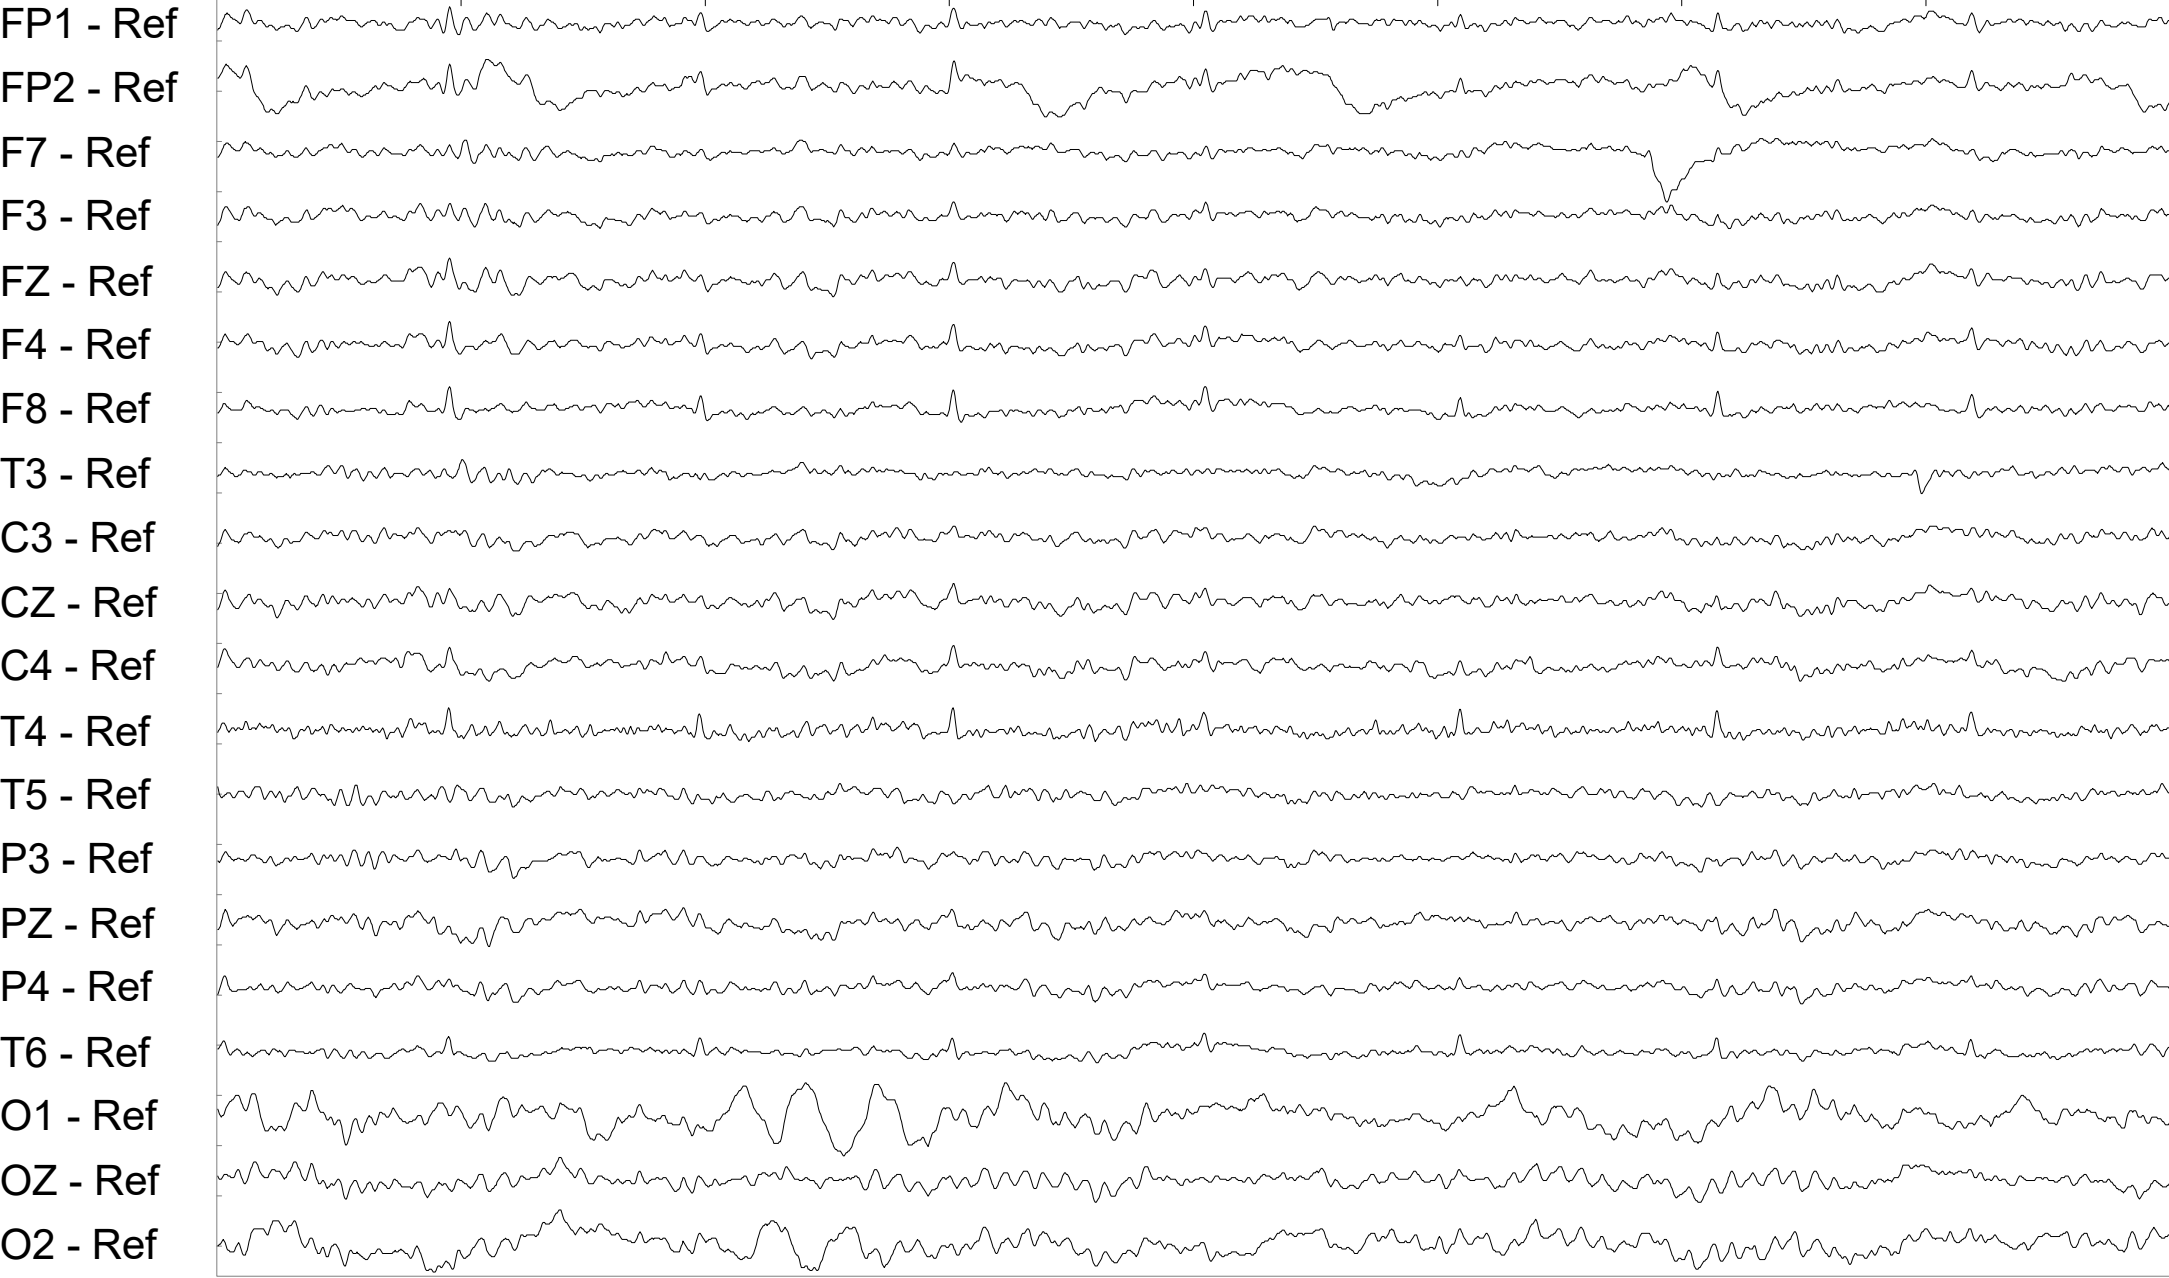


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

|                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09:26:22       | 09:26:23       | 09:26:24       | 09:26:25       | 09:26:26       | 09:26:27       | 09:26:28       | 09:26:29       |
| Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados | Olhos fechados |

Época: 8 - Horário: 09:26:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

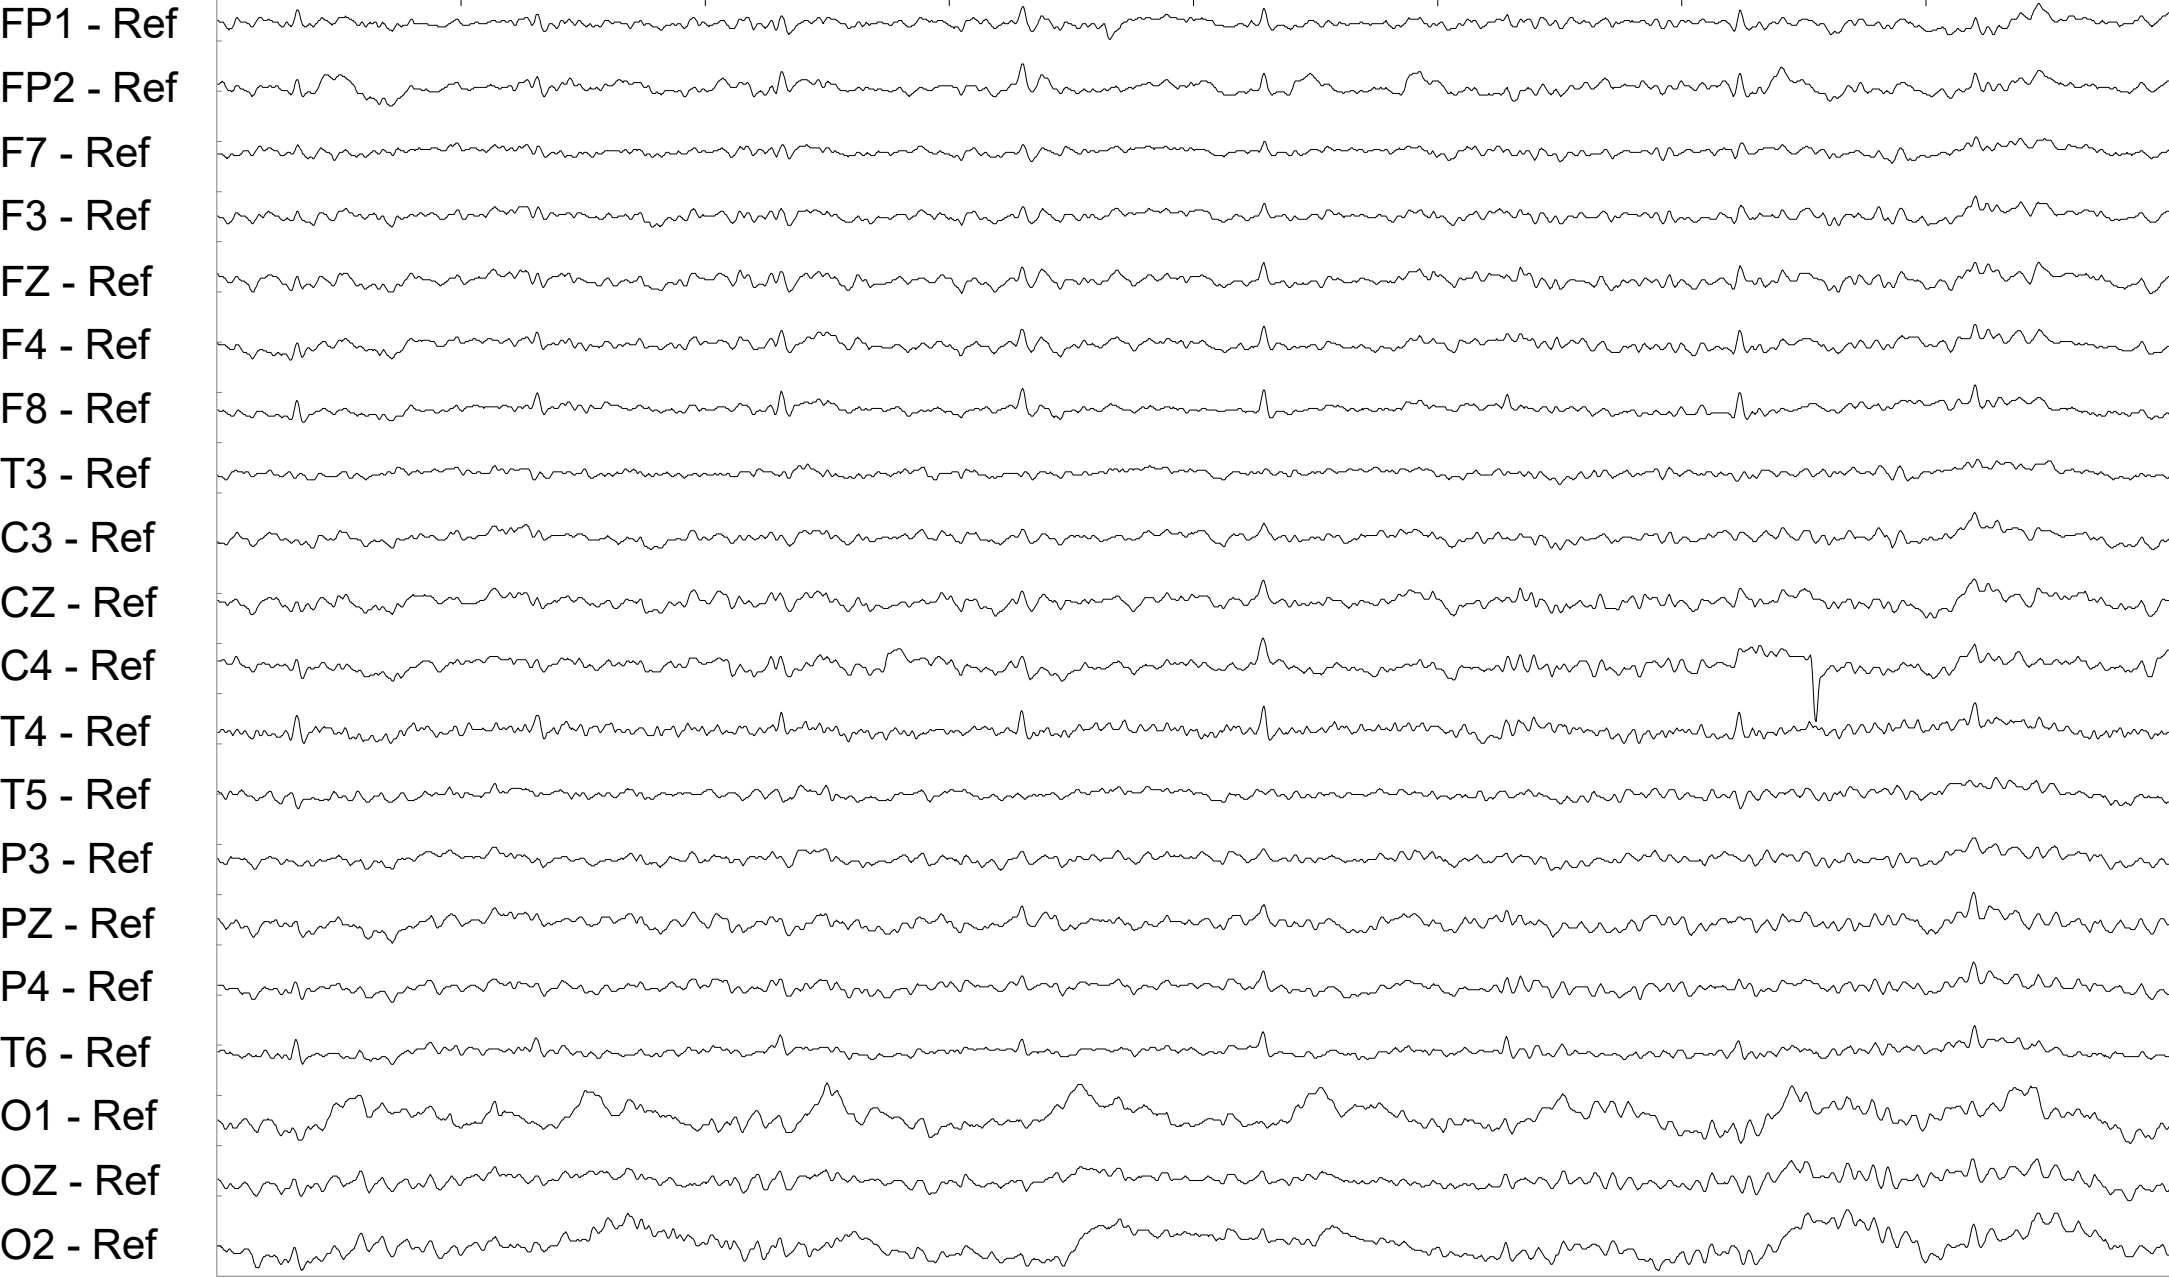

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:28:22

Vigília

09:28:23

Vigília

09:28:24

Vigília

09:28:25

Vigília

09:28:26

Vigília

09:28:27

Vigília


09:28:28

Vigília

09:28:29

Vigília

Época: 12 - Horário: 09:28:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

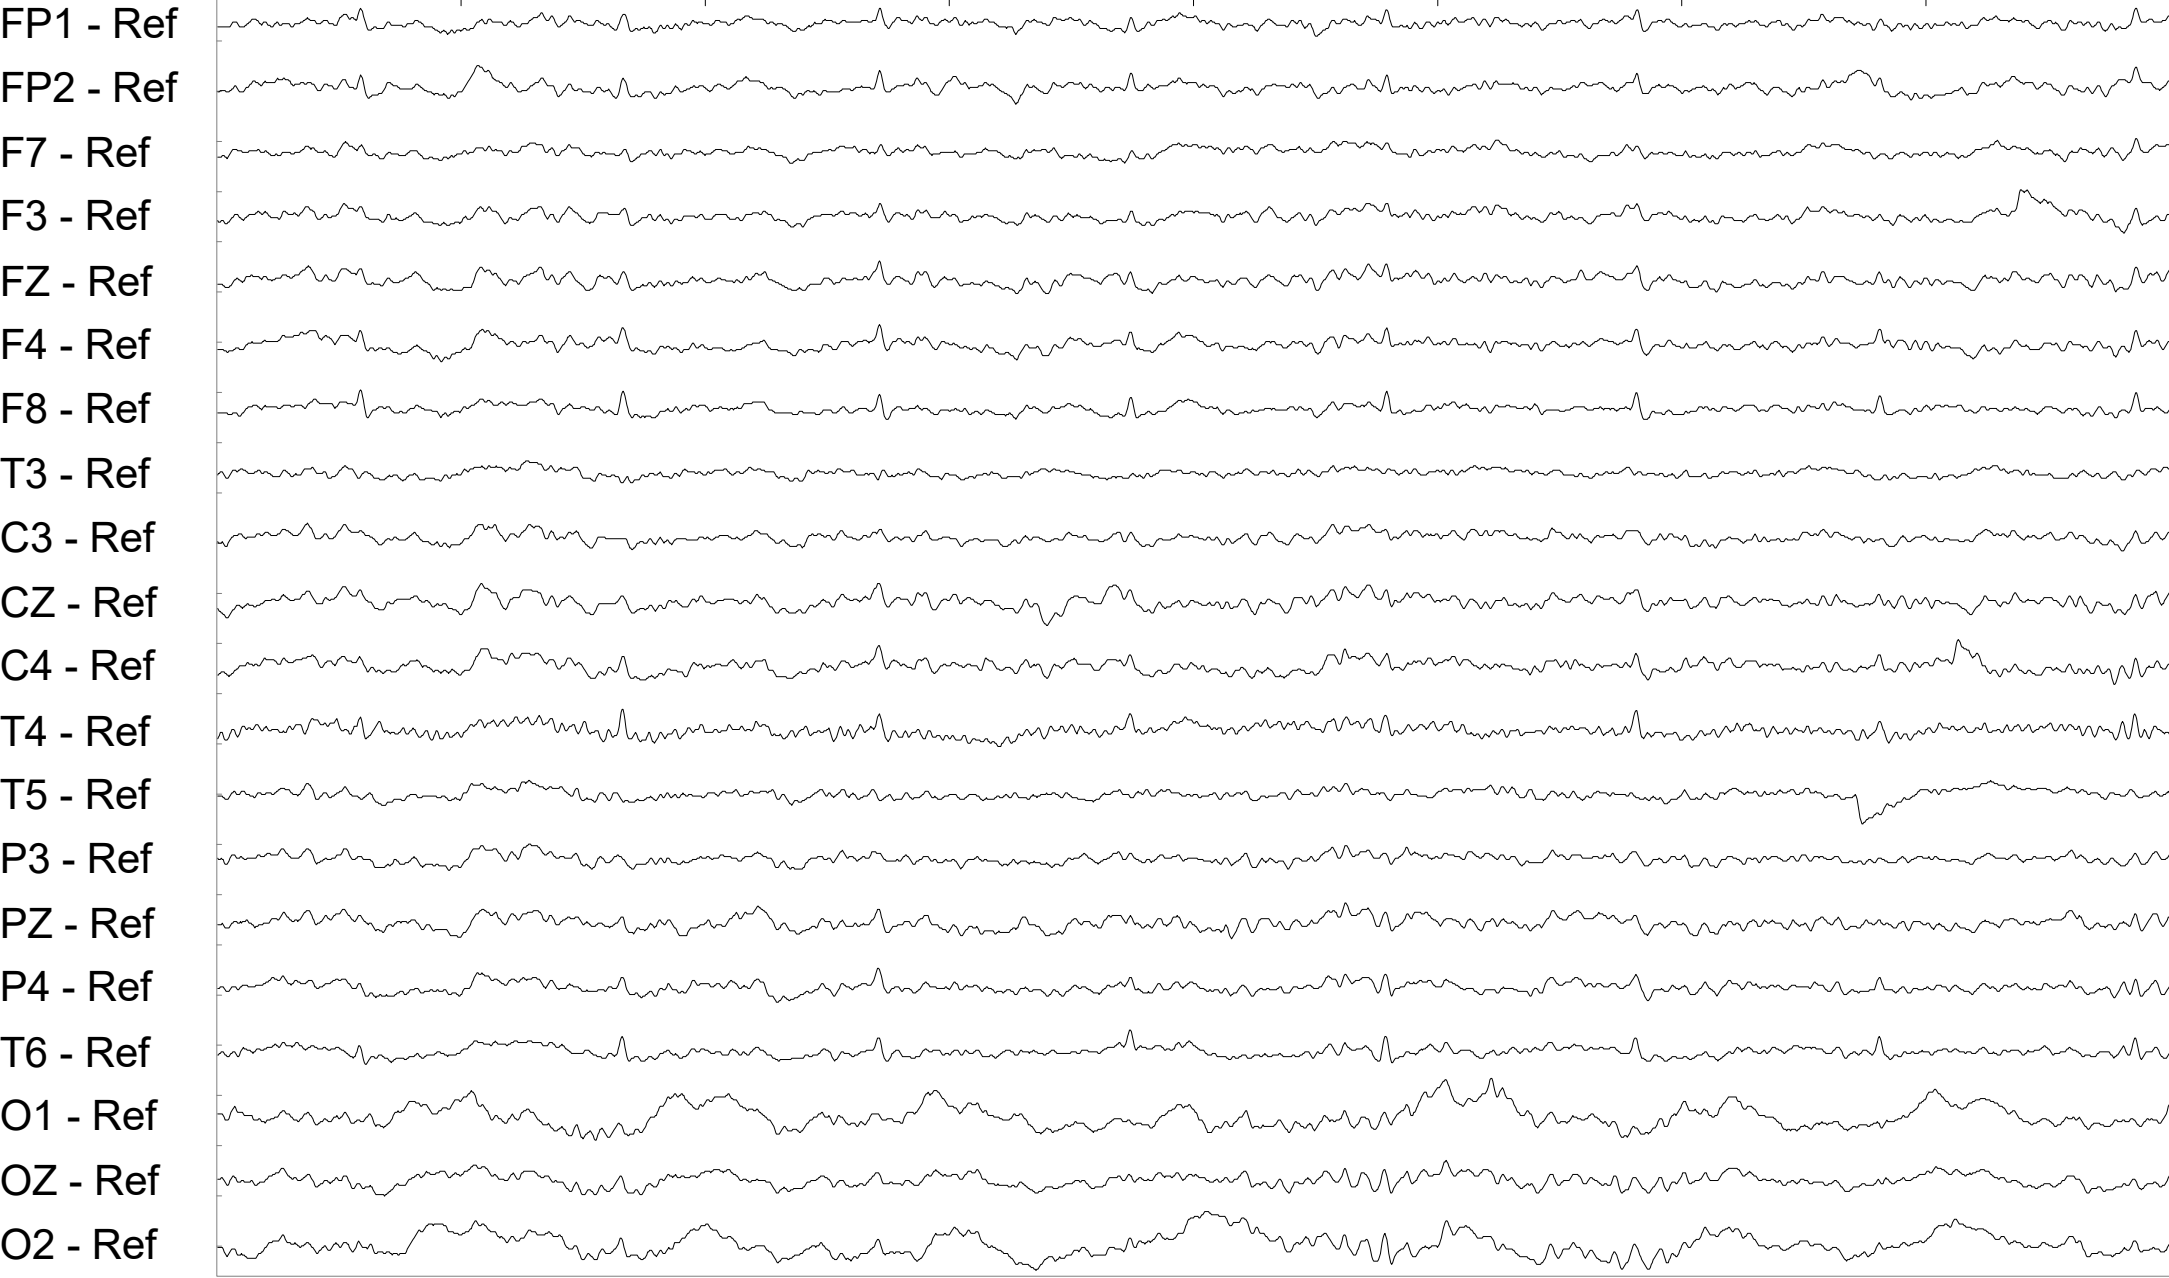

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:28:52

Vigília

09:28:53

Vigília

09:28:54

Vigília

09:28:55

Vigília

09:28:56

Vigília

09:28:57

Vigília


09:28:58

Vigília

09:28:59

Vigília

Época: 13 - Horário: 09:28:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

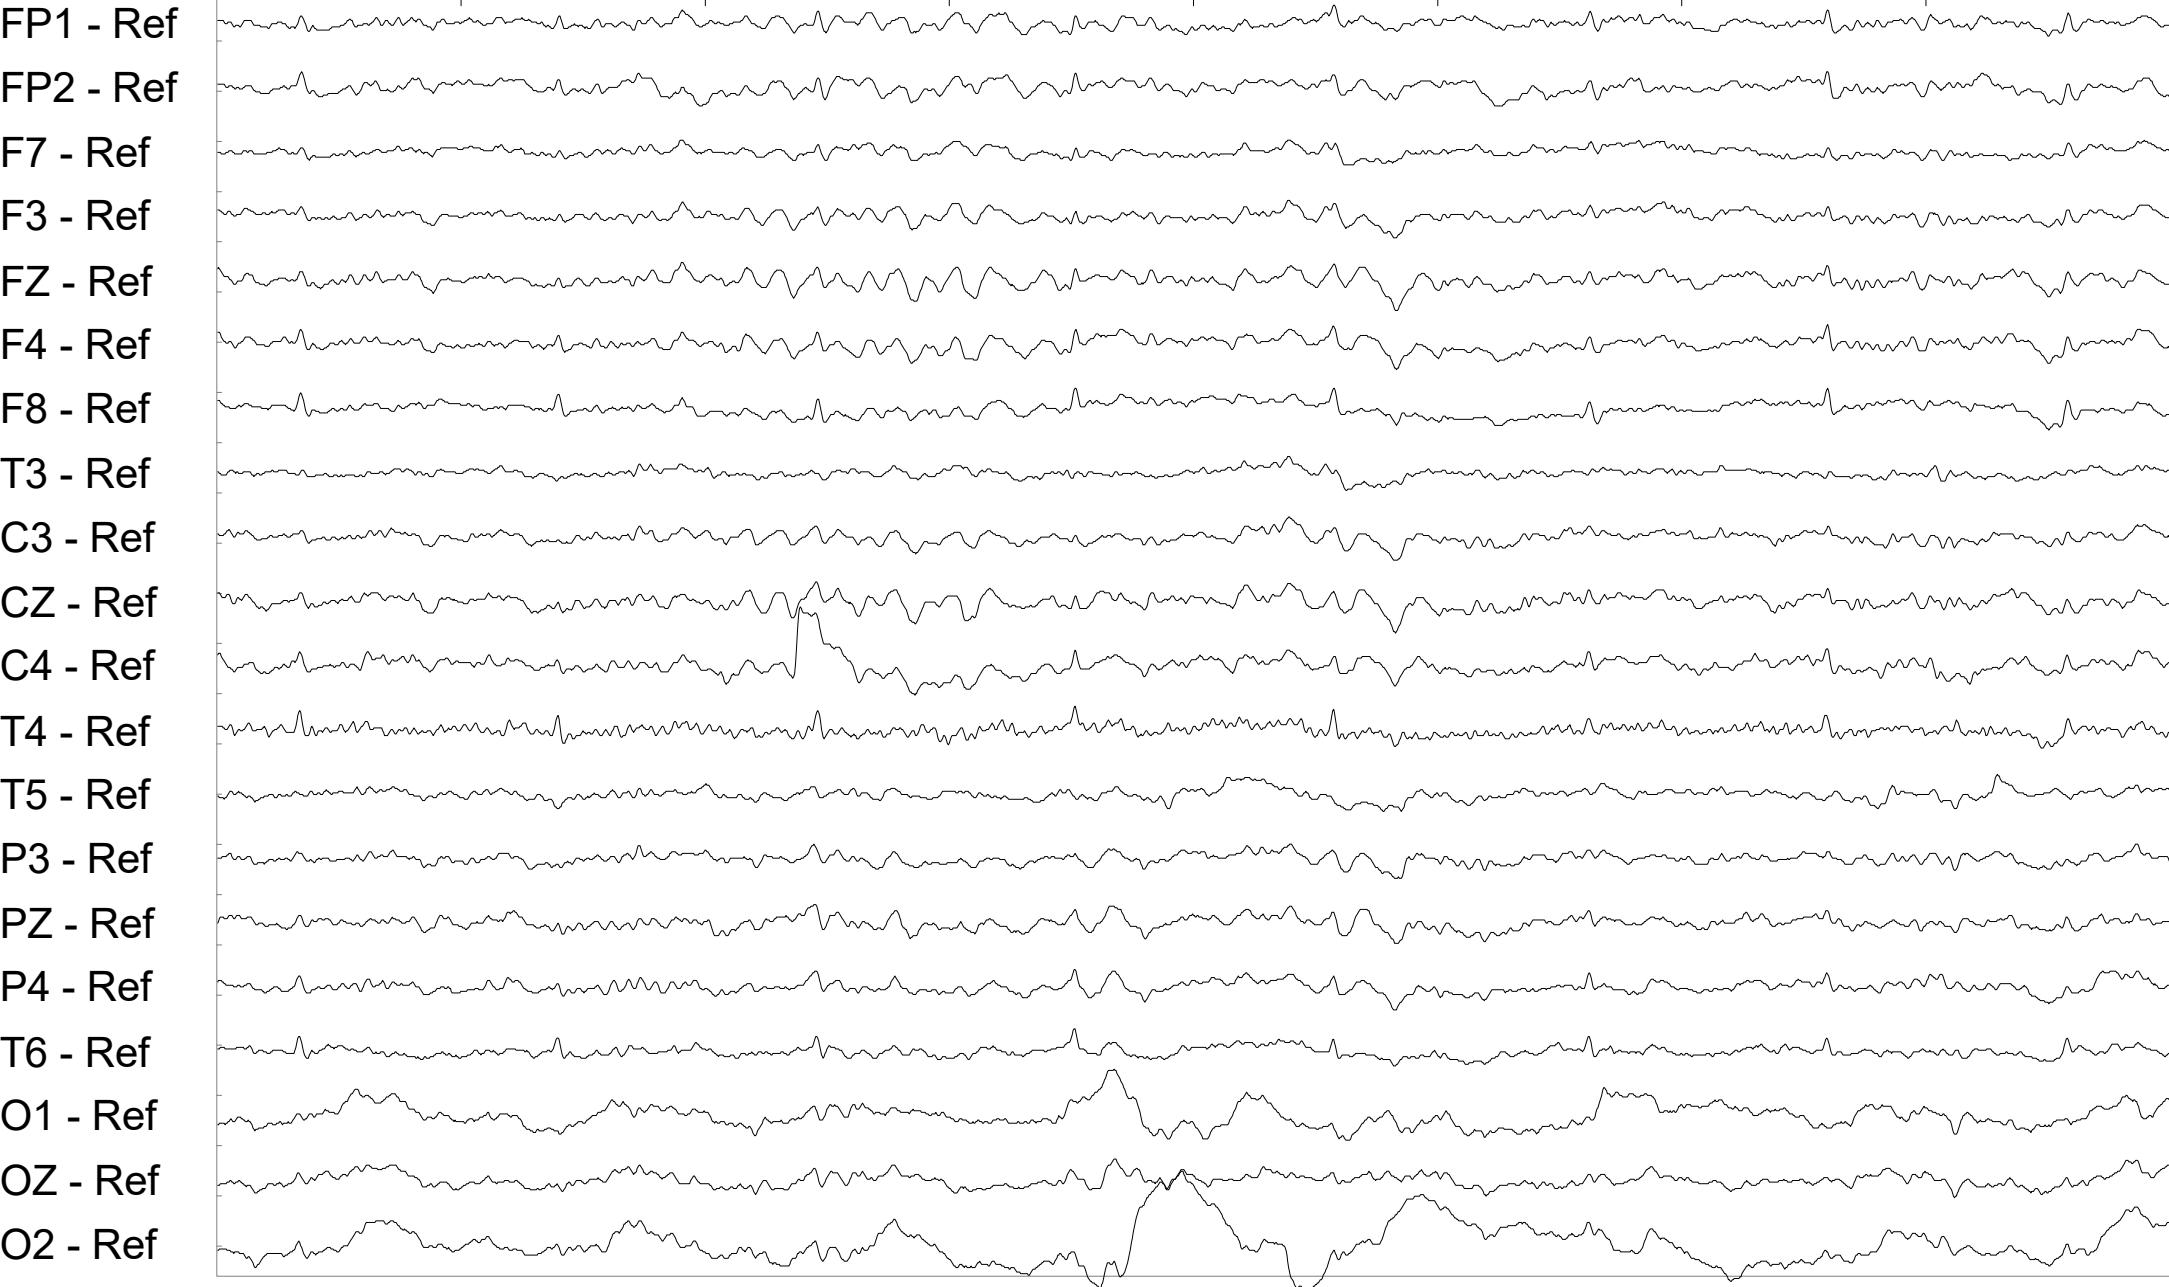

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:29:52

Vigília

09:29:53

Vigília

09:29:54

Vigília

09:29:55

Vigília

09:29:56

Vigília

09:29:57

Vigília


09:29:58

Vigília

09:29:59

Vigília


Época: 15 - Horário: 09:29:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

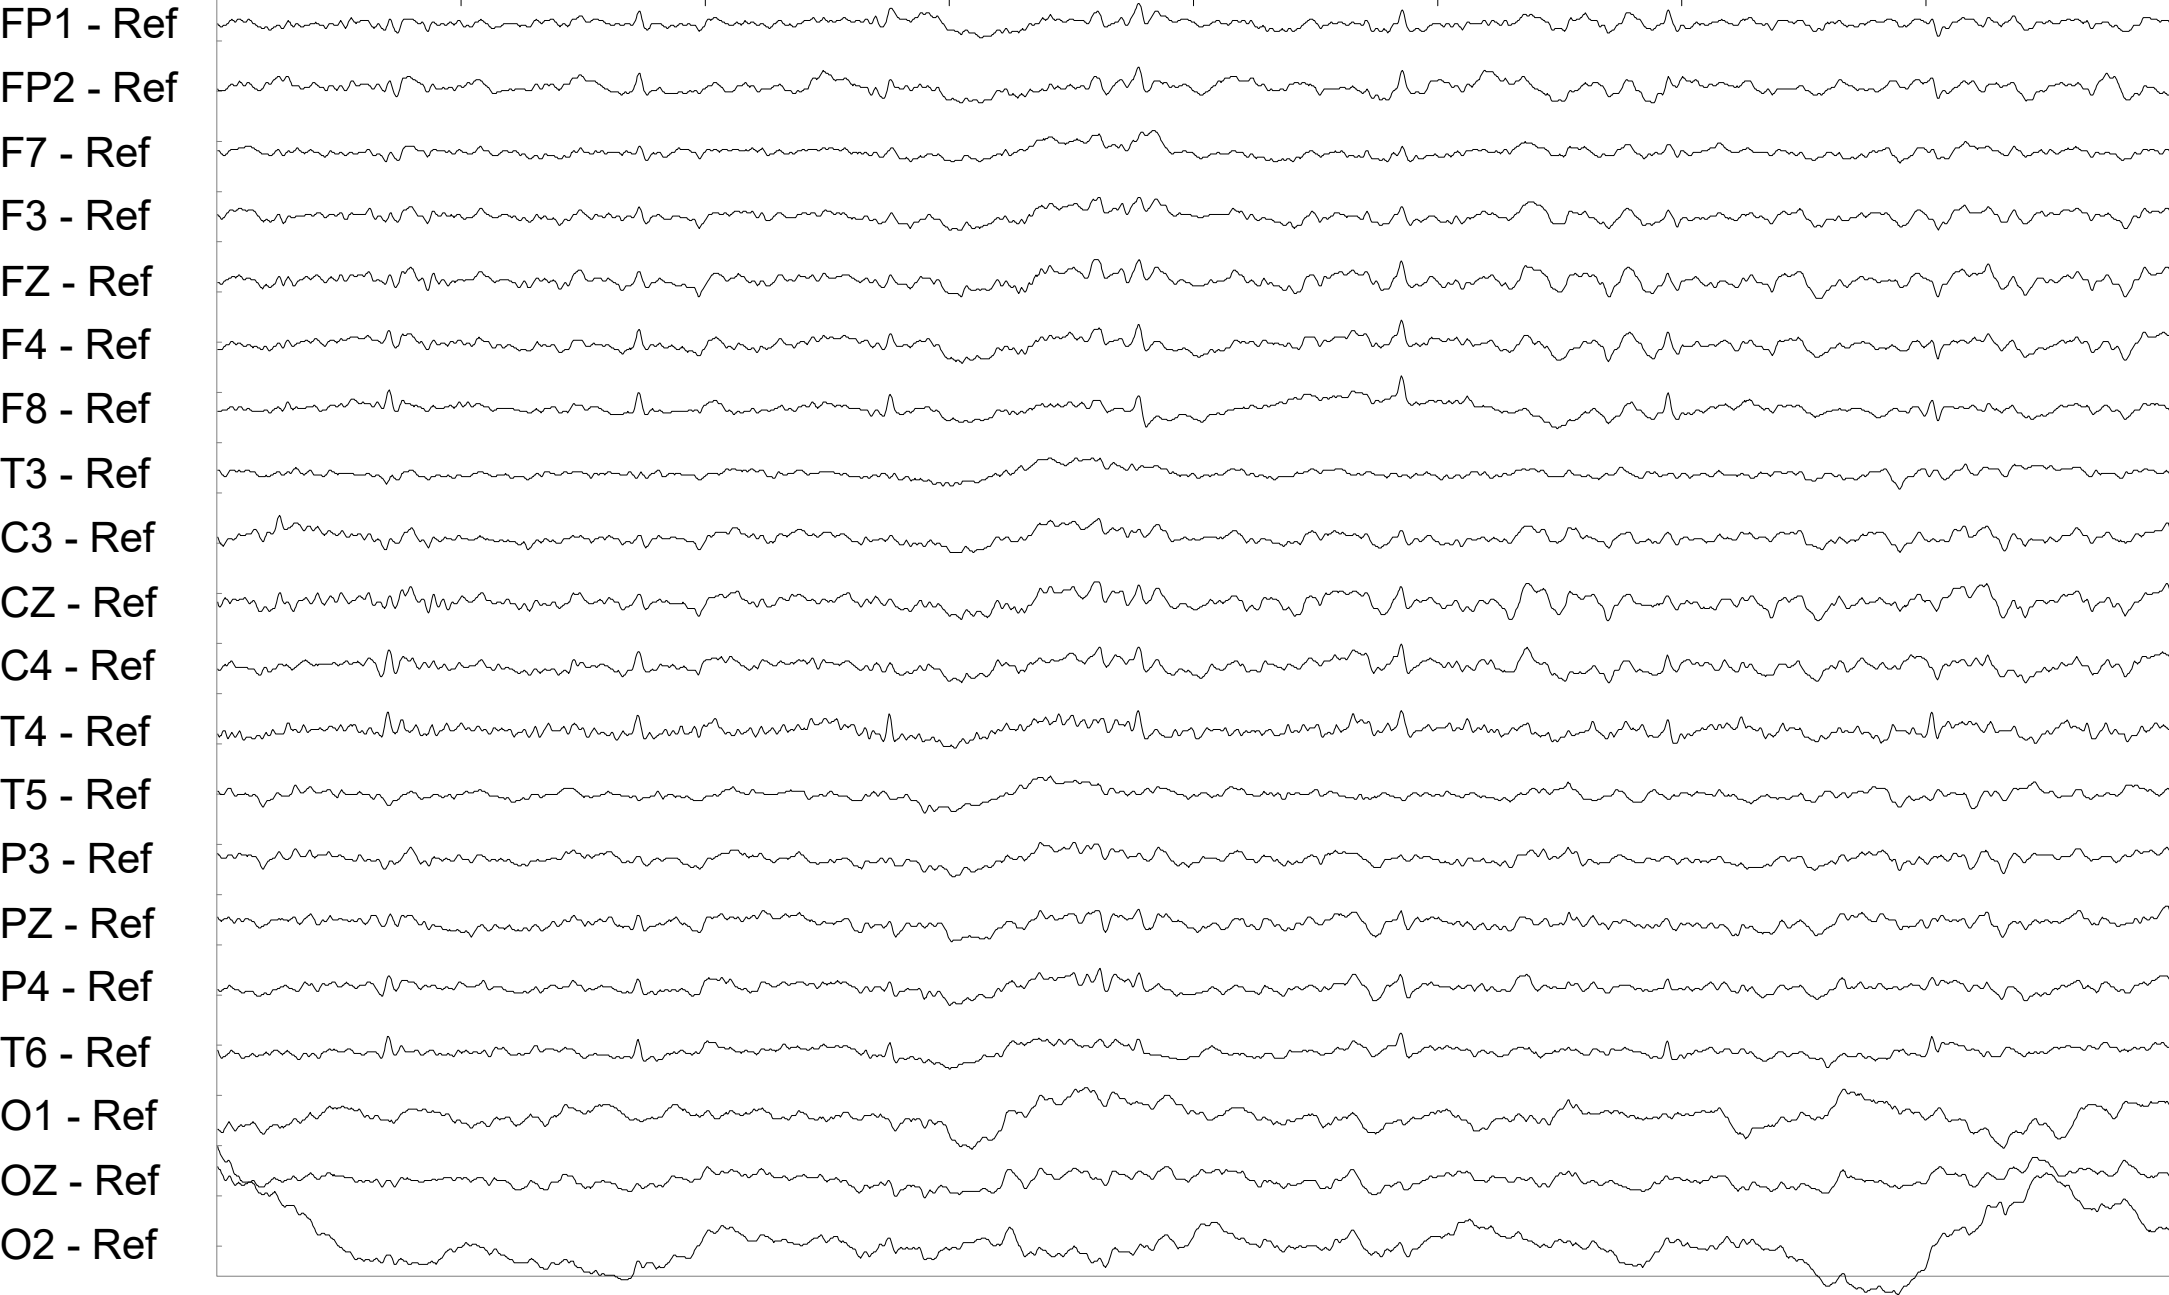


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:30:52      09:30:53      09:30:54      09:30:55      09:30:56      09:30:57      09:30:58      09:30:59  
Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo  
Época: 17 - Horário: 09:30:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

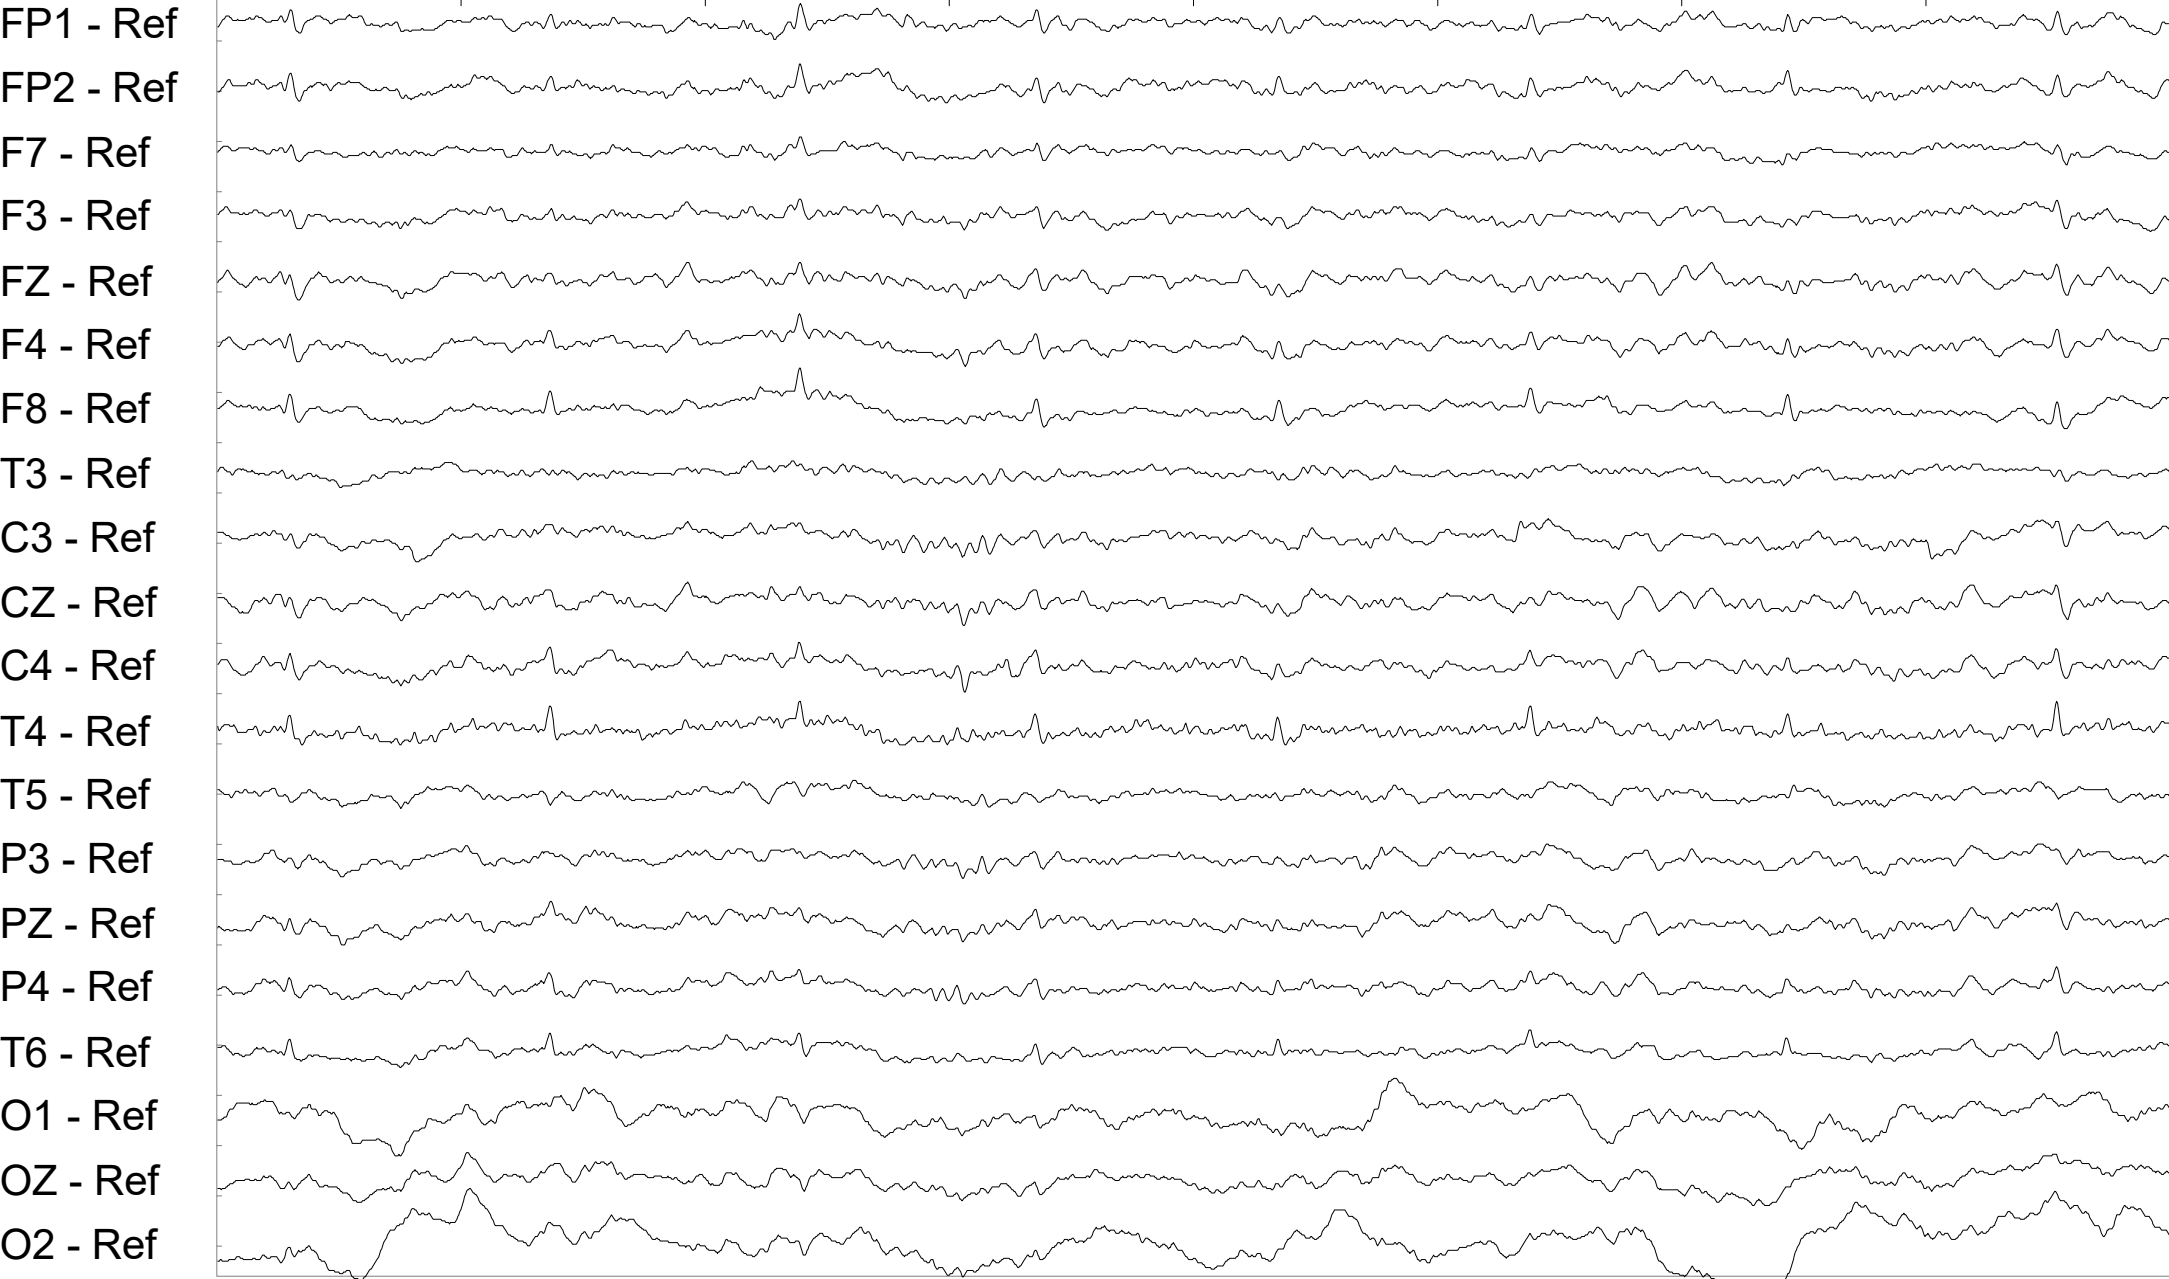



09:31:52      09:31:53      09:31:54      09:31:55      09:31:56      09:31:57      09:31:58      09:31:59  
Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo   Sono espontaneo  
Época: 19 - Horário: 09:31:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

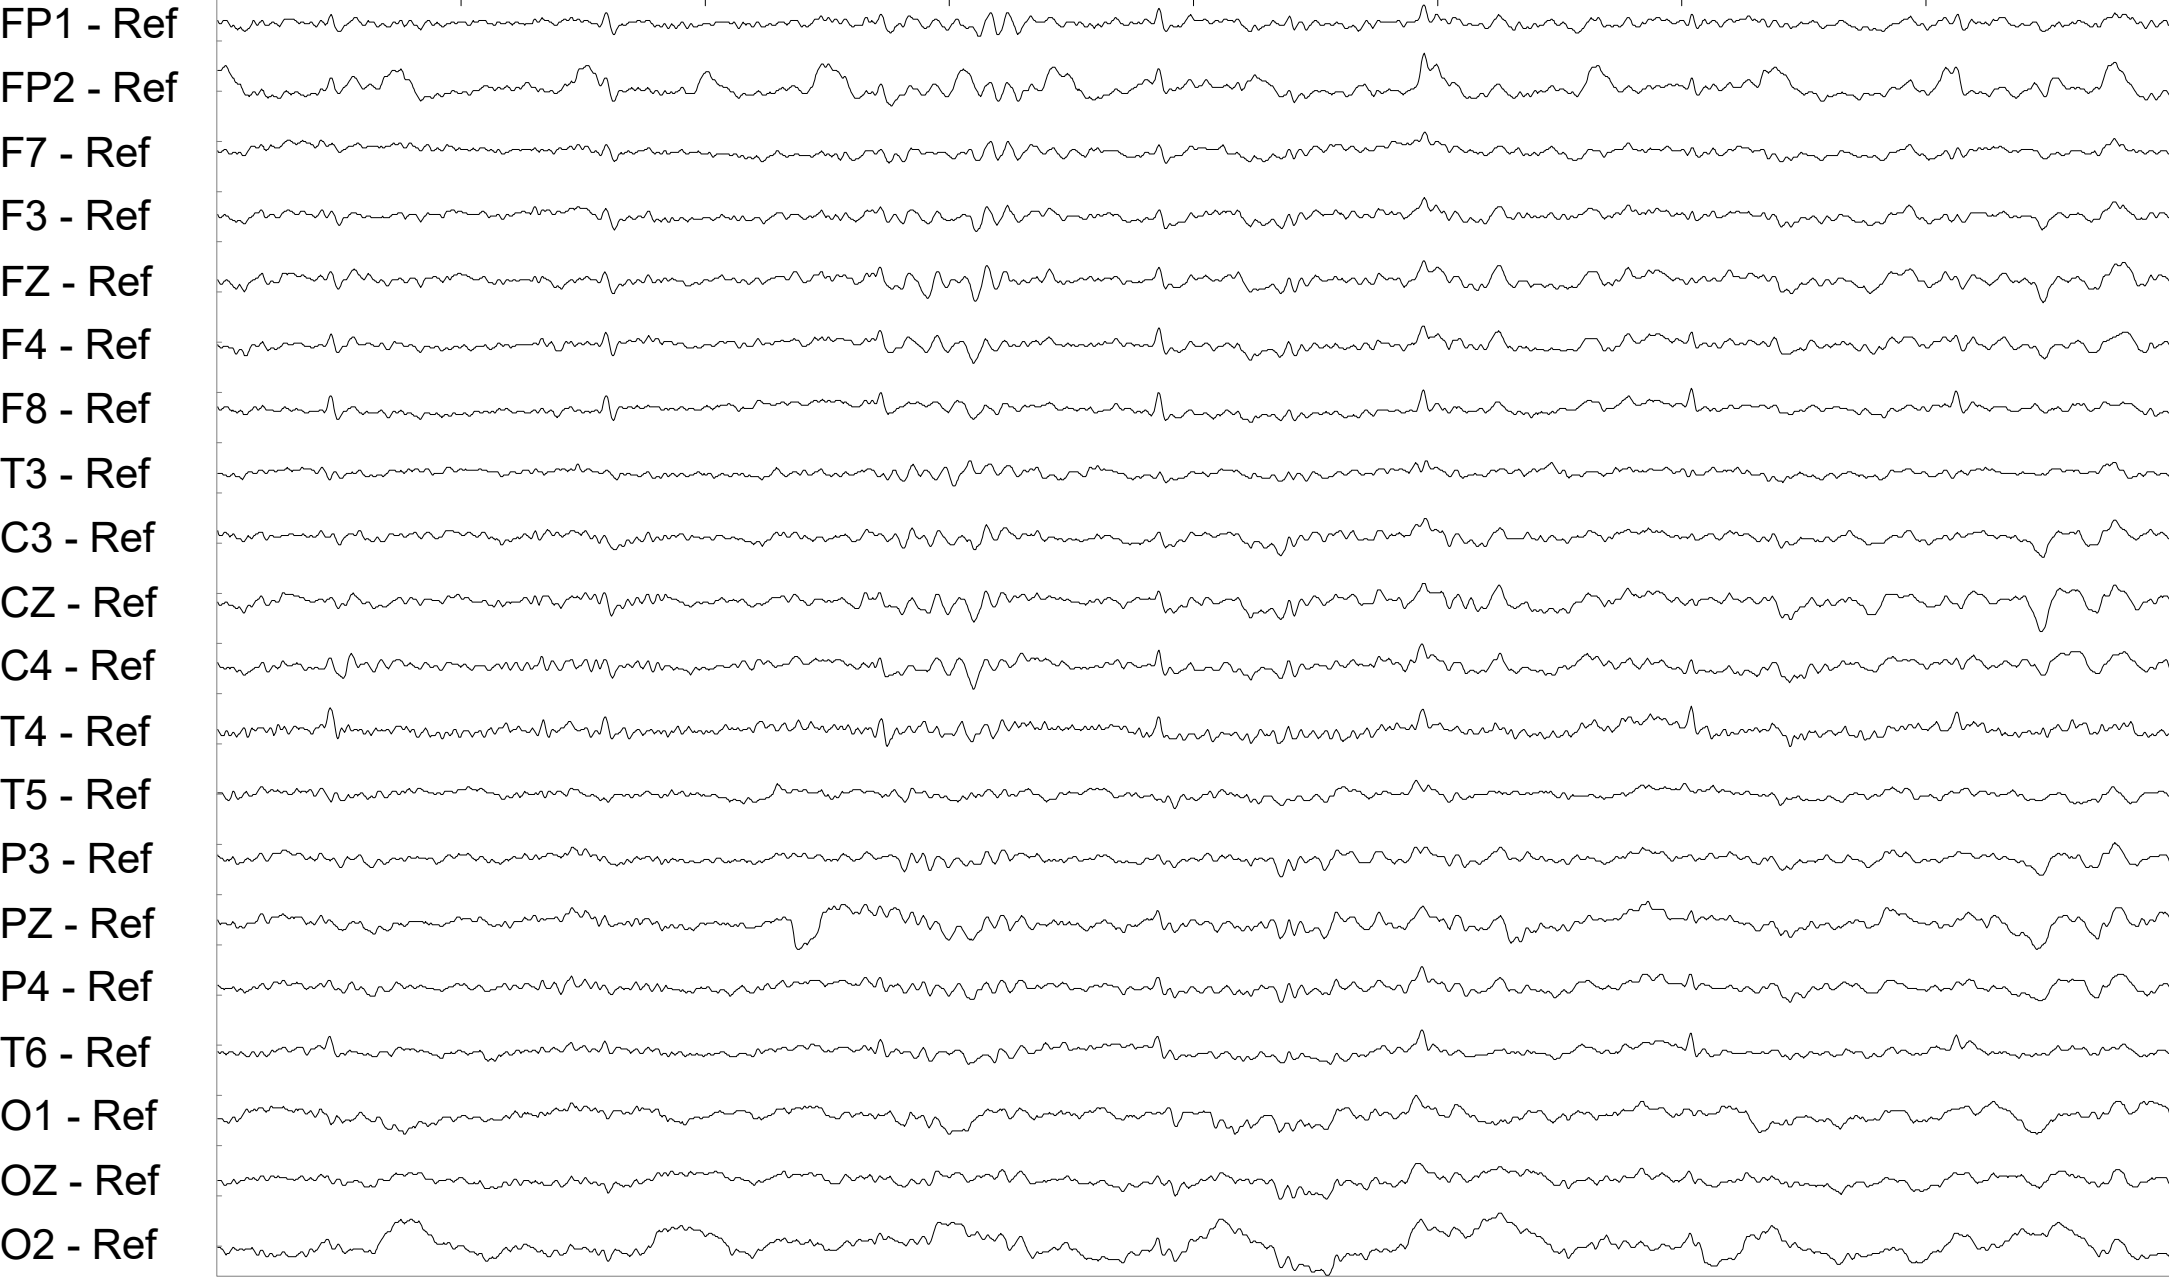

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

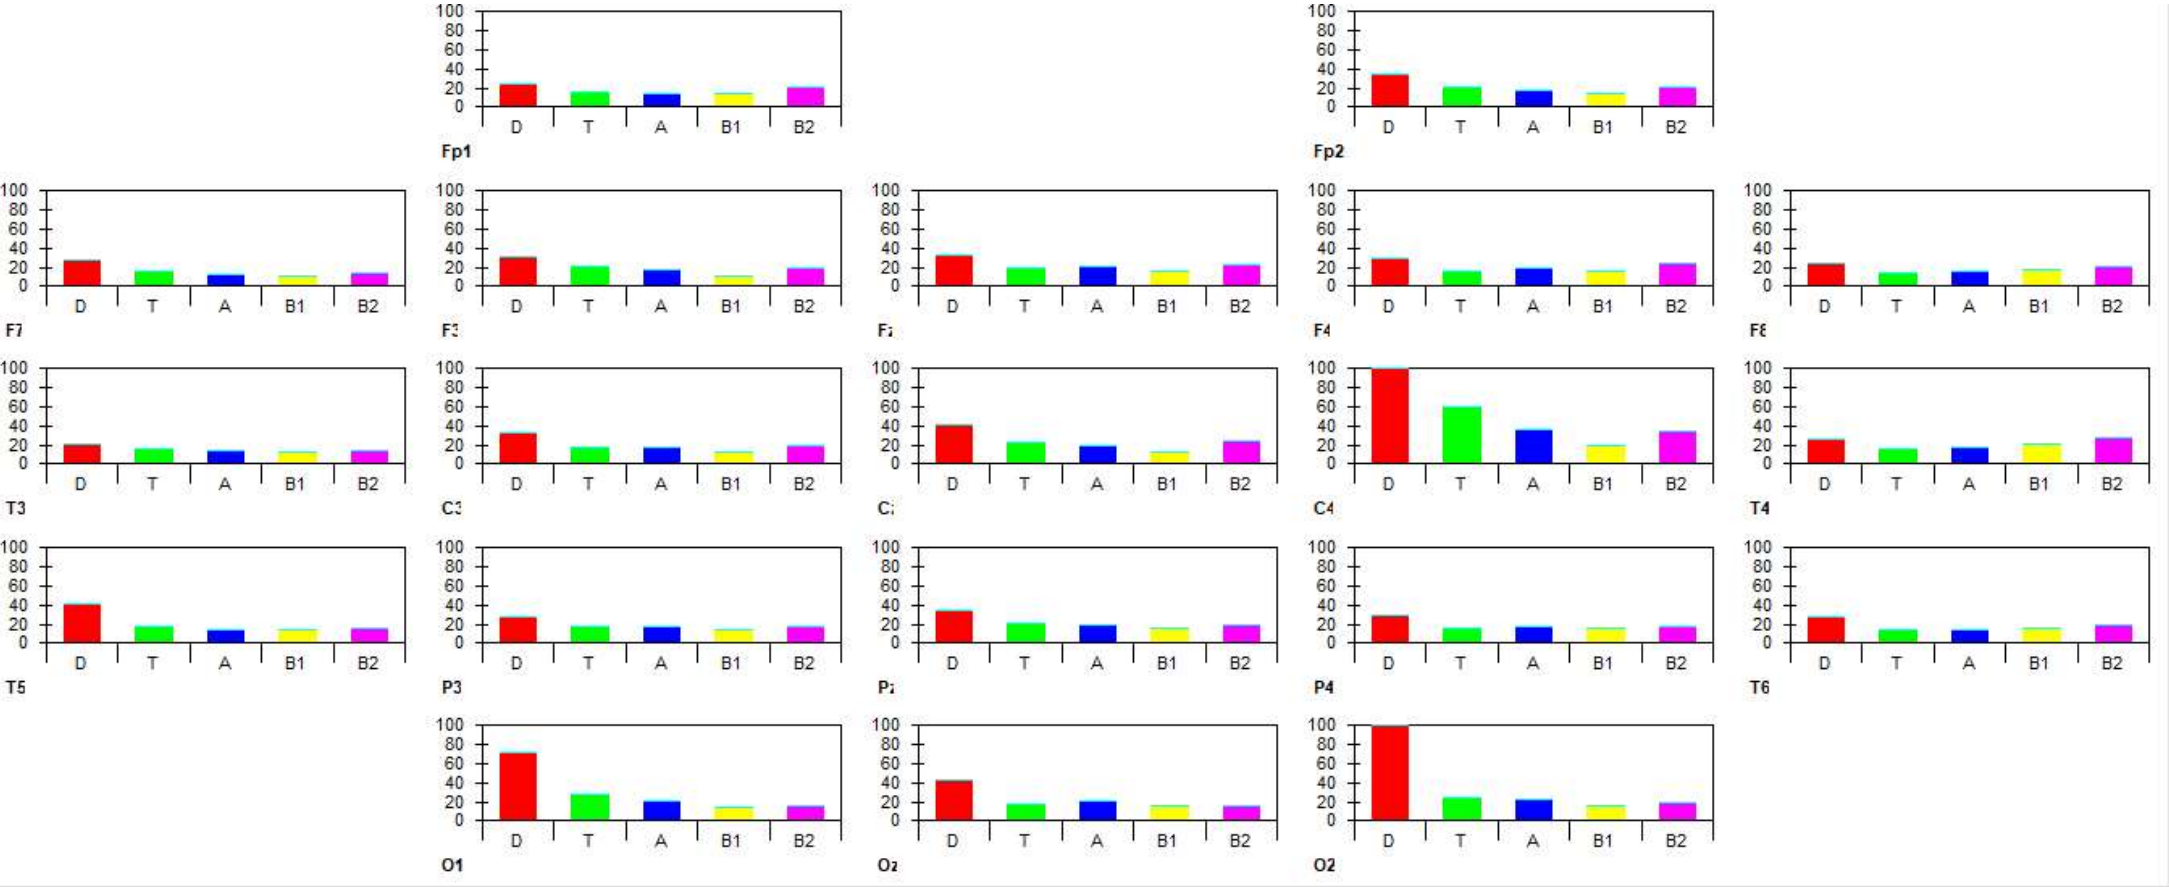

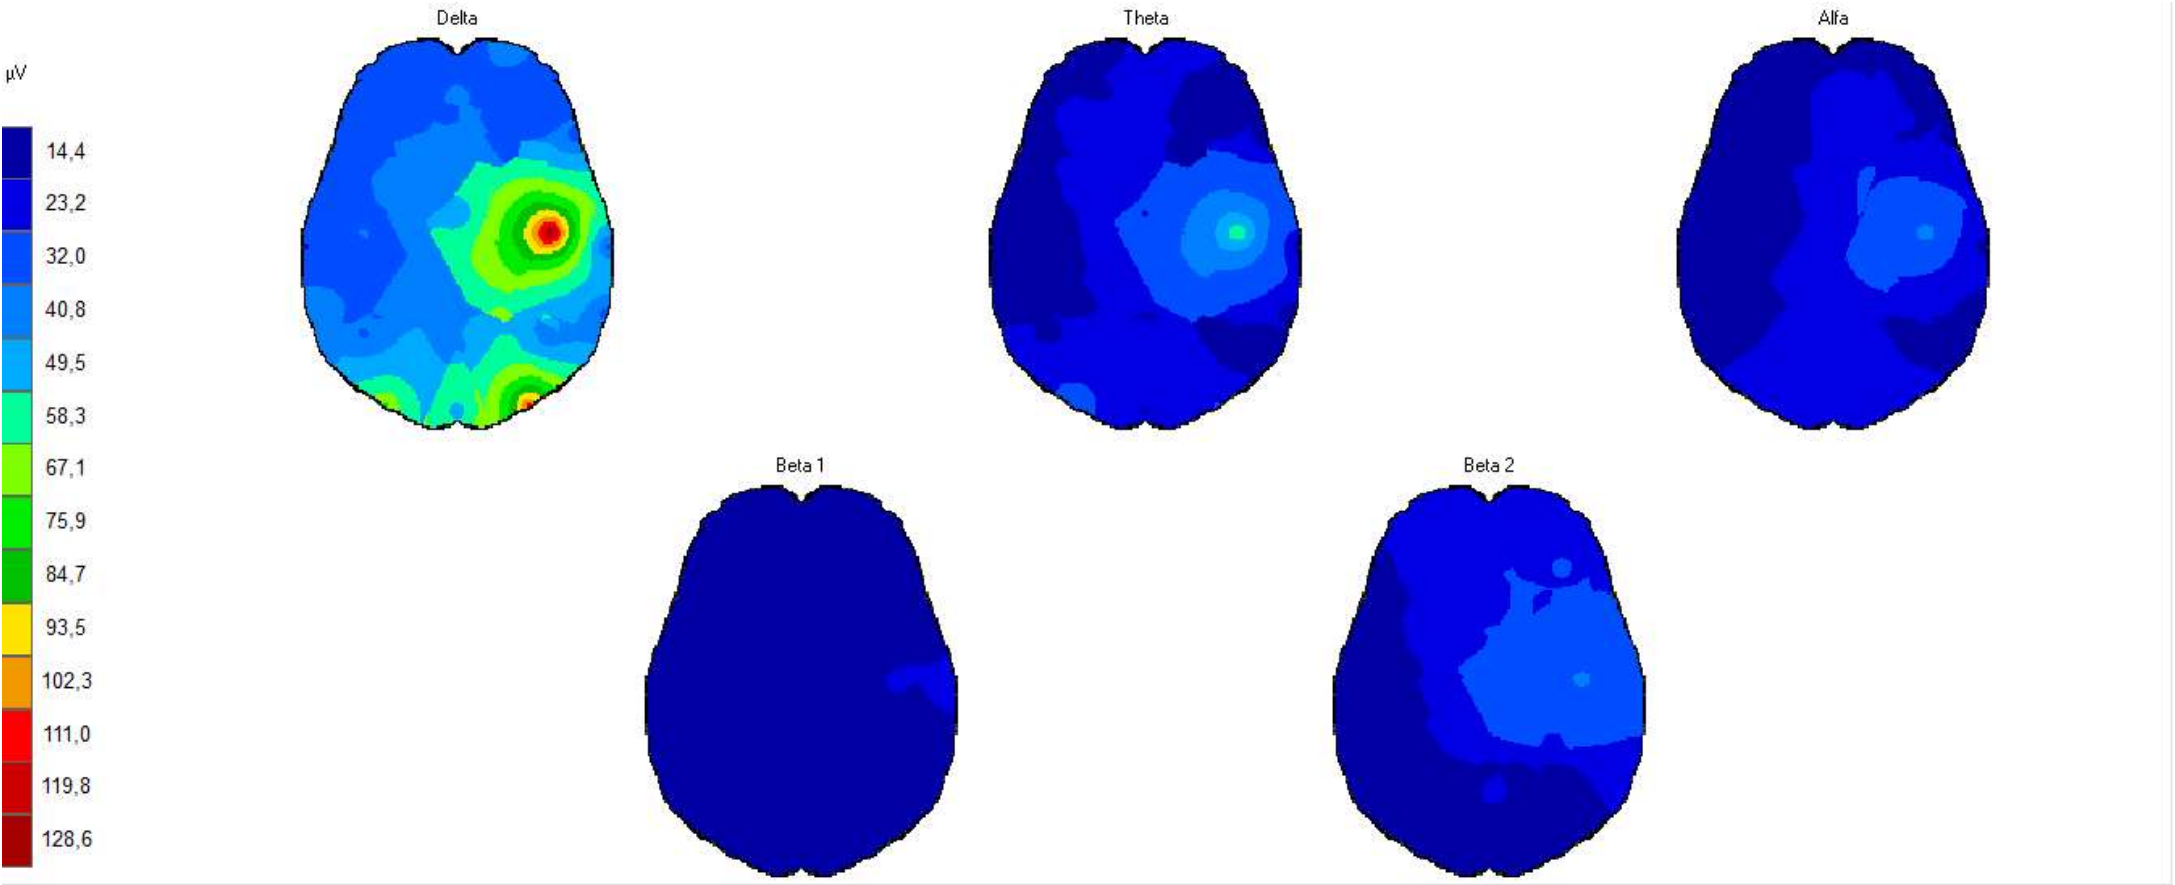

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

| Ep1 |        |      |      |
|-----|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV   | µV % |
| D   | 1,5    | 24,8 | 27,5 |
| T   | 6,0    | 16,7 | 18,8 |
| A   | 12,5   | 14,4 | 16,0 |
| B1  | 14,5   | 13,9 | 15,4 |
| B2  | 18,5   | 20,3 | 22,6 |

| Ep2 |        |      |      |
|-----|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV   | µV % |
| D   | 1,5    | 34,1 | 31,4 |
| T   | 5,5    | 20,5 | 18,9 |
| A   | 12,5   | 18,3 | 16,9 |
| B1  | 13,0   | 14,3 | 13,2 |
| B2  | 18,5   | 21,4 | 19,7 |

| F7 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 27,1 | 33,6 |
| T  | 5,5    | 16,0 | 19,8 |
| A  | 10,0   | 12,2 | 15,2 |
| B1 | 13,0   | 10,2 | 12,6 |
| B2 | 18,5   | 15,1 | 18,7 |

| F3 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 31,4 | 31,1 |
| T  | 6,0    | 20,4 | 20,2 |
| A  | 8,0    | 17,8 | 17,4 |
| B1 | 13,0   | 11,6 | 11,5 |
| B2 | 22,0   | 20,1 | 19,9 |

| Fz |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 33,1 | 29,3 |
| T  | 4,0    | 20,0 | 17,8 |
| A  | 8,0    | 21,0 | 18,6 |
| B1 | 13,0   | 15,4 | 13,7 |
| B2 | 21,5   | 23,3 | 20,6 |

| F4 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 29,7 | 28,4 |
| T  | 4,0    | 16,6 | 15,9 |
| A  | 8,0    | 19,1 | 18,3 |
| B1 | 17,5   | 15,2 | 14,6 |
| B2 | 19,0   | 23,6 | 22,8 |

| F8 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 24,3 | 26,2 |
| T  | 4,5    | 14,1 | 15,2 |
| A  | 11,5   | 16,4 | 17,7 |
| B1 | 17,5   | 16,9 | 18,2 |
| B2 | 18,5   | 21,1 | 22,7 |

| T3 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 21,5 | 27,0 |
| T  | 5,0    | 16,7 | 20,9 |
| A  | 10,0   | 14,1 | 17,7 |
| B1 | 15,5   | 12,9 | 16,1 |
| B2 | 18,5   | 14,6 | 18,3 |

| C3 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 32,3 | 32,3 |
| T  | 7,5    | 18,4 | 18,5 |
| A  | 10,0   | 17,7 | 17,7 |
| B1 | 13,0   | 12,7 | 12,8 |
| B2 | 18,5   | 18,7 | 18,7 |

| Cz |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 40,9 | 33,9 |
| T  | 7,5    | 22,4 | 18,5 |
| A  | 8,0    | 20,0 | 16,6 |
| B1 | 17,5   | 13,4 | 11,1 |
| B2 | 21,5   | 24,0 | 19,9 |

| C4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 133,1 | 47,0 |
| T  | 4,0    | 59,7  | 21,1 |
| A  | 8,0    | 36,5  | 12,9 |
| B1 | 13,0   | 19,3  | 6,8  |
| B2 | 21,5   | 34,3  | 12,1 |

| T4 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 26,8 | 24,9 |
| T  | 4,5    | 15,7 | 14,6 |
| A  | 12,5   | 16,9 | 15,7 |
| B1 | 17,5   | 20,5 | 19,1 |
| B2 | 20,0   | 27,6 | 25,7 |

| T5 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 40,8 | 38,7 |
| T  | 6,5    | 18,2 | 17,3 |
| A  | 9,0    | 15,1 | 14,3 |
| B1 | 15,5   | 14,6 | 13,6 |
| B2 | 18,5   | 16,8 | 15,9 |

| P3 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 28,3 | 29,6 |
| T  | 7,5    | 17,4 | 18,2 |
| A  | 9,5    | 16,5 | 19,4 |
| B1 | 16,0   | 14,0 | 14,7 |
| B2 | 20,0   | 17,3 | 18,1 |

| Pz |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 34,3 | 31,2 |
| T  | 5,0    | 20,4 | 18,5 |
| A  | 11,5   | 19,9 | 18,0 |
| B1 | 17,5   | 16,0 | 14,5 |
| B2 | 19,0   | 19,5 | 17,7 |

| P4 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 30,2 | 31,3 |
| T  | 4,0    | 15,2 | 15,8 |
| A  | 11,0   | 16,8 | 17,5 |
| B1 | 17,5   | 16,0 | 16,6 |
| B2 | 19,0   | 18,1 | 16,8 |

| T6 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | .5     | 27,3 | 30,0 |
| T  | 4,5    | 14,5 | 15,9 |
| A  | 11,5   | 14,9 | 16,5 |
| B1 | 17,5   | 15,1 | 16,7 |
| B2 | 20,5   | 19,0 | 20,9 |

| O1 |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 71,2 | 47,0 |
| T  | 4,0    | 28,1 | 18,5 |
| A  | 12,0   | 21,6 | 14,3 |
| B1 | 17,5   | 14,0 | 9,2  |
| B2 | 19,5   | 16,6 | 10,9 |

| Oz |        |      |      |
|----|--------|------|------|
|    | F.Dom. | µV   | µV % |
| D  | 1,0    | 42,2 | 37,5 |
| T  | 4,0    | 17,9 | 15,8 |
| A  | 12,0   | 20,7 | 18,3 |
| B1 | 17,5   | 15,4 | 13,6 |
| B2 | 19,5   | 16,6 | 14,7 |

| O2 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 111,3 | 57,4 |
| T  | 4,0    | 23,6  | 12,3 |
| A  | 12,0   | 23,0  | 11,9 |
| B1 | 17,5   | 16,8  | 8,7  |
| B2 | 21,0   | 18,9  | 9,7  |

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |      |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % |
| FP1 | 1,5    | 24,8  | 27,5 | 6,0    | 16,7 | 18,5 | 12,5   | 14,4 | 16,0 | 14,5   | 13,9 | 15,4 | 18,5   | 20,3 | 22,6 |
| FP2 | 1,5    | 34,1  | 31,4 | 5,5    | 20,5 | 18,9 | 12,5   | 18,3 | 16,9 | 13,0   | 14,3 | 13,2 | 18,5   | 21,4 | 19,7 |
| F7  | ,5     | 27,1  | 33,6 | 5,5    | 16,0 | 19,8 | 10,0   | 12,2 | 15,2 | 13,0   | 10,2 | 12,6 | 18,5   | 15,1 | 18,7 |
| F3  | 1,0    | 31,4  | 31,1 | 6,0    | 20,4 | 20,2 | 8,0    | 17,6 | 17,4 | 13,0   | 11,6 | 11,5 | 22,0   | 20,1 | 19,9 |
| FZ  | 1,0    | 33,1  | 29,3 | 4,0    | 20,0 | 17,8 | 8,0    | 21,0 | 18,6 | 13,0   | 15,4 | 13,7 | 21,5   | 23,3 | 20,6 |
| F4  | ,5     | 29,7  | 28,4 | 4,0    | 16,6 | 15,9 | 8,0    | 19,1 | 18,3 | 17,5   | 15,2 | 14,6 | 19,0   | 23,8 | 22,8 |
| F8  | ,5     | 24,3  | 26,2 | 4,5    | 14,1 | 15,2 | 11,5   | 16,4 | 17,7 | 17,5   | 16,9 | 18,2 | 18,5   | 21,1 | 22,7 |
| T3  | ,5     | 21,5  | 27,0 | 5,0    | 16,7 | 20,9 | 10,0   | 14,1 | 17,7 | 15,5   | 12,9 | 16,1 | 18,5   | 14,6 | 18,3 |
| C3  | 1,0    | 32,3  | 32,3 | 7,5    | 18,4 | 18,5 | 10,0   | 17,7 | 17,7 | 13,0   | 12,7 | 12,8 | 18,5   | 18,7 | 18,7 |
| CZ  | 1,0    | 40,9  | 33,9 | 7,5    | 22,4 | 18,5 | 8,0    | 20,0 | 16,6 | 17,5   | 13,4 | 11,1 | 21,5   | 24,0 | 19,9 |
| C4  | ,5     | 133,1 | 47,0 | 4,0    | 59,7 | 21,1 | 8,0    | 36,5 | 12,9 | 13,0   | 19,3 | 6,8  | 21,5   | 34,3 | 12,1 |
| T4  | ,5     | 26,8  | 24,9 | 4,5    | 15,7 | 14,6 | 12,5   | 16,9 | 15,7 | 17,5   | 20,5 | 19,1 | 20,0   | 27,6 | 25,7 |
| T5  | 1,0    | 40,8  | 38,7 | 6,5    | 18,2 | 17,3 | 9,0    | 15,1 | 14,3 | 15,5   | 14,6 | 13,8 | 18,5   | 16,8 | 15,9 |
| P3  | 1,0    | 28,3  | 29,6 | 7,5    | 17,4 | 18,2 | 9,5    | 18,5 | 19,4 | 16,0   | 14,0 | 14,7 | 20,0   | 17,3 | 18,1 |
| PZ  | 1,0    | 34,3  | 31,2 | 5,0    | 20,4 | 18,5 | 11,5   | 19,9 | 18,0 | 17,5   | 16,0 | 14,5 | 19,0   | 19,5 | 17,7 |
| P4  | 1,0    | 30,2  | 31,3 | 4,0    | 15,2 | 15,8 | 11,0   | 16,8 | 17,5 | 17,5   | 16,0 | 16,6 | 19,0   | 18,1 | 18,8 |
| T6  | ,5     | 27,3  | 30,0 | 4,5    | 14,5 | 15,9 | 11,5   | 14,9 | 16,5 | 17,5   | 15,1 | 16,7 | 20,5   | 19,0 | 20,9 |
| O1  | 1,0    | 71,2  | 47,0 | 4,0    | 28,1 | 18,5 | 12,0   | 21,6 | 14,3 | 17,5   | 14,0 | 9,2  | 19,5   | 16,6 | 10,9 |
| OZ  | 1,0    | 42,2  | 37,5 | 4,0    | 17,9 | 15,8 | 12,0   | 20,7 | 18,3 | 17,5   | 15,4 | 13,6 | 19,5   | 16,6 | 14,7 |
| O2  | ,5     | 111,3 | 57,4 | 4,0    | 23,8 | 12,3 | 12,0   | 23,0 | 11,9 | 17,5   | 16,8 | 8,7  | 21,0   | 18,9 | 9,7  |

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |      |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % |
| FP1 | 1,5    | 24,8  | 27,5 | 6,0    | 16,7 | 18,5 | 12,5   | 14,4 | 16,0 | 14,5   | 13,9 | 15,4 | 18,5   | 20,3 | 22,6 |
| FP2 | 1,5    | 34,1  | 31,4 | 5,5    | 20,5 | 18,9 | 12,5   | 18,3 | 16,9 | 13,0   | 14,3 | 13,2 | 18,5   | 21,4 | 19,7 |
| F7  | ,5     | 27,1  | 33,6 | 5,5    | 16,0 | 19,8 | 10,0   | 12,2 | 15,2 | 13,0   | 10,2 | 12,6 | 18,5   | 15,1 | 18,7 |
| F3  | 1,0    | 31,4  | 31,1 | 6,0    | 20,4 | 20,2 | 8,0    | 17,6 | 17,4 | 13,0   | 11,6 | 11,5 | 22,0   | 20,1 | 19,9 |
| FZ  | 1,0    | 33,1  | 29,3 | 4,0    | 20,0 | 17,8 | 8,0    | 21,0 | 18,6 | 13,0   | 15,4 | 13,7 | 21,5   | 23,3 | 20,6 |
| F4  | ,5     | 29,7  | 28,4 | 4,0    | 16,6 | 15,9 | 8,0    | 19,1 | 18,3 | 17,5   | 15,2 | 14,6 | 19,0   | 23,8 | 22,8 |
| F8  | ,5     | 24,3  | 26,2 | 4,5    | 14,1 | 15,2 | 11,5   | 16,4 | 17,7 | 17,5   | 16,9 | 18,2 | 18,5   | 21,1 | 22,7 |
| T3  | ,5     | 21,5  | 27,0 | 5,0    | 16,7 | 20,9 | 10,0   | 14,1 | 17,7 | 15,5   | 12,9 | 16,1 | 18,5   | 14,6 | 18,3 |
| C3  | 1,0    | 32,3  | 32,3 | 7,5    | 18,4 | 18,5 | 10,0   | 17,7 | 17,7 | 13,0   | 12,7 | 12,8 | 18,5   | 18,7 | 18,7 |
| CZ  | 1,0    | 40,9  | 33,9 | 7,5    | 22,4 | 18,5 | 8,0    | 20,0 | 16,6 | 17,5   | 13,4 | 11,1 | 21,5   | 24,0 | 19,9 |
| C4  | ,5     | 133,1 | 47,0 | 4,0    | 59,7 | 21,1 | 8,0    | 36,5 | 12,9 | 13,0   | 19,3 | 6,8  | 21,5   | 34,3 | 12,1 |
| T4  | ,5     | 26,8  | 24,9 | 4,5    | 15,7 | 14,6 | 12,5   | 16,9 | 15,7 | 17,5   | 20,5 | 19,1 | 20,0   | 27,6 | 25,7 |
| T5  | 1,0    | 40,8  | 38,7 | 6,5    | 18,2 | 17,3 | 9,0    | 15,1 | 14,3 | 15,5   | 14,6 | 13,8 | 18,5   | 16,8 | 15,9 |
| P3  | 1,0    | 28,3  | 29,6 | 7,5    | 17,4 | 18,2 | 9,5    | 18,5 | 19,4 | 16,0   | 14,0 | 14,7 | 20,0   | 17,3 | 18,1 |
| PZ  | 1,0    | 34,3  | 31,2 | 5,0    | 20,4 | 18,5 | 11,5   | 19,9 | 18,0 | 17,5   | 16,0 | 14,5 | 19,0   | 19,5 | 17,7 |
| P4  | 1,0    | 30,2  | 31,3 | 4,0    | 15,2 | 15,8 | 11,0   | 16,8 | 17,5 | 17,5   | 16,0 | 16,6 | 19,0   | 18,1 | 18,8 |
| T6  | ,5     | 27,3  | 30,0 | 4,5    | 14,5 | 15,9 | 11,5   | 14,9 | 16,5 | 17,5   | 15,1 | 16,7 | 20,5   | 19,0 | 20,9 |
| O1  | 1,0    | 71,2  | 47,0 | 4,0    | 28,1 | 18,5 | 12,0   | 21,6 | 14,3 | 17,5   | 14,0 | 9,2  | 19,5   | 16,6 | 10,9 |
| OZ  | 1,0    | 42,2  | 37,5 | 4,0    | 17,9 | 15,8 | 12,0   | 20,7 | 18,3 | 17,5   | 15,4 | 13,6 | 19,5   | 16,6 | 14,7 |
| O2  | ,5     | 111,3 | 57,4 | 4,0    | 23,8 | 12,3 | 12,0   | 23,0 | 11,9 | 17,5   | 16,8 | 8,7  | 21,0   | 18,9 | 9,7  |

Relação de modos de gravação e eventos

| <u>Época</u> | <u>Horário</u> | <u>Duração</u> | <u>Descrição</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1            | 09:22:52       | 02:02          | Olhos abertos    |
| 5            | 09:24:54       | 02:25          | Olhos fechados   |
| 9            | 09:27:19       | 02:52          | Vigília          |
| 15           | 09:30:11       | 01:51          | Sono espontaneo  |