

NEUROCLINIC


Informe o nome do médico



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


09:25:01 Olhos abertos 09:25:02 Olhos abertos 09:25:03 Olhos abertos 09:25:04 Olhos abertos 09:25:05 Olhos abertos 09:25:06 Olhos abertos 09:25:07 Olhos abertos 09:25:08 Olhos abertos
Época: 2 - Horário: 09:25:02 - Estágio: 0 (8 seg.)

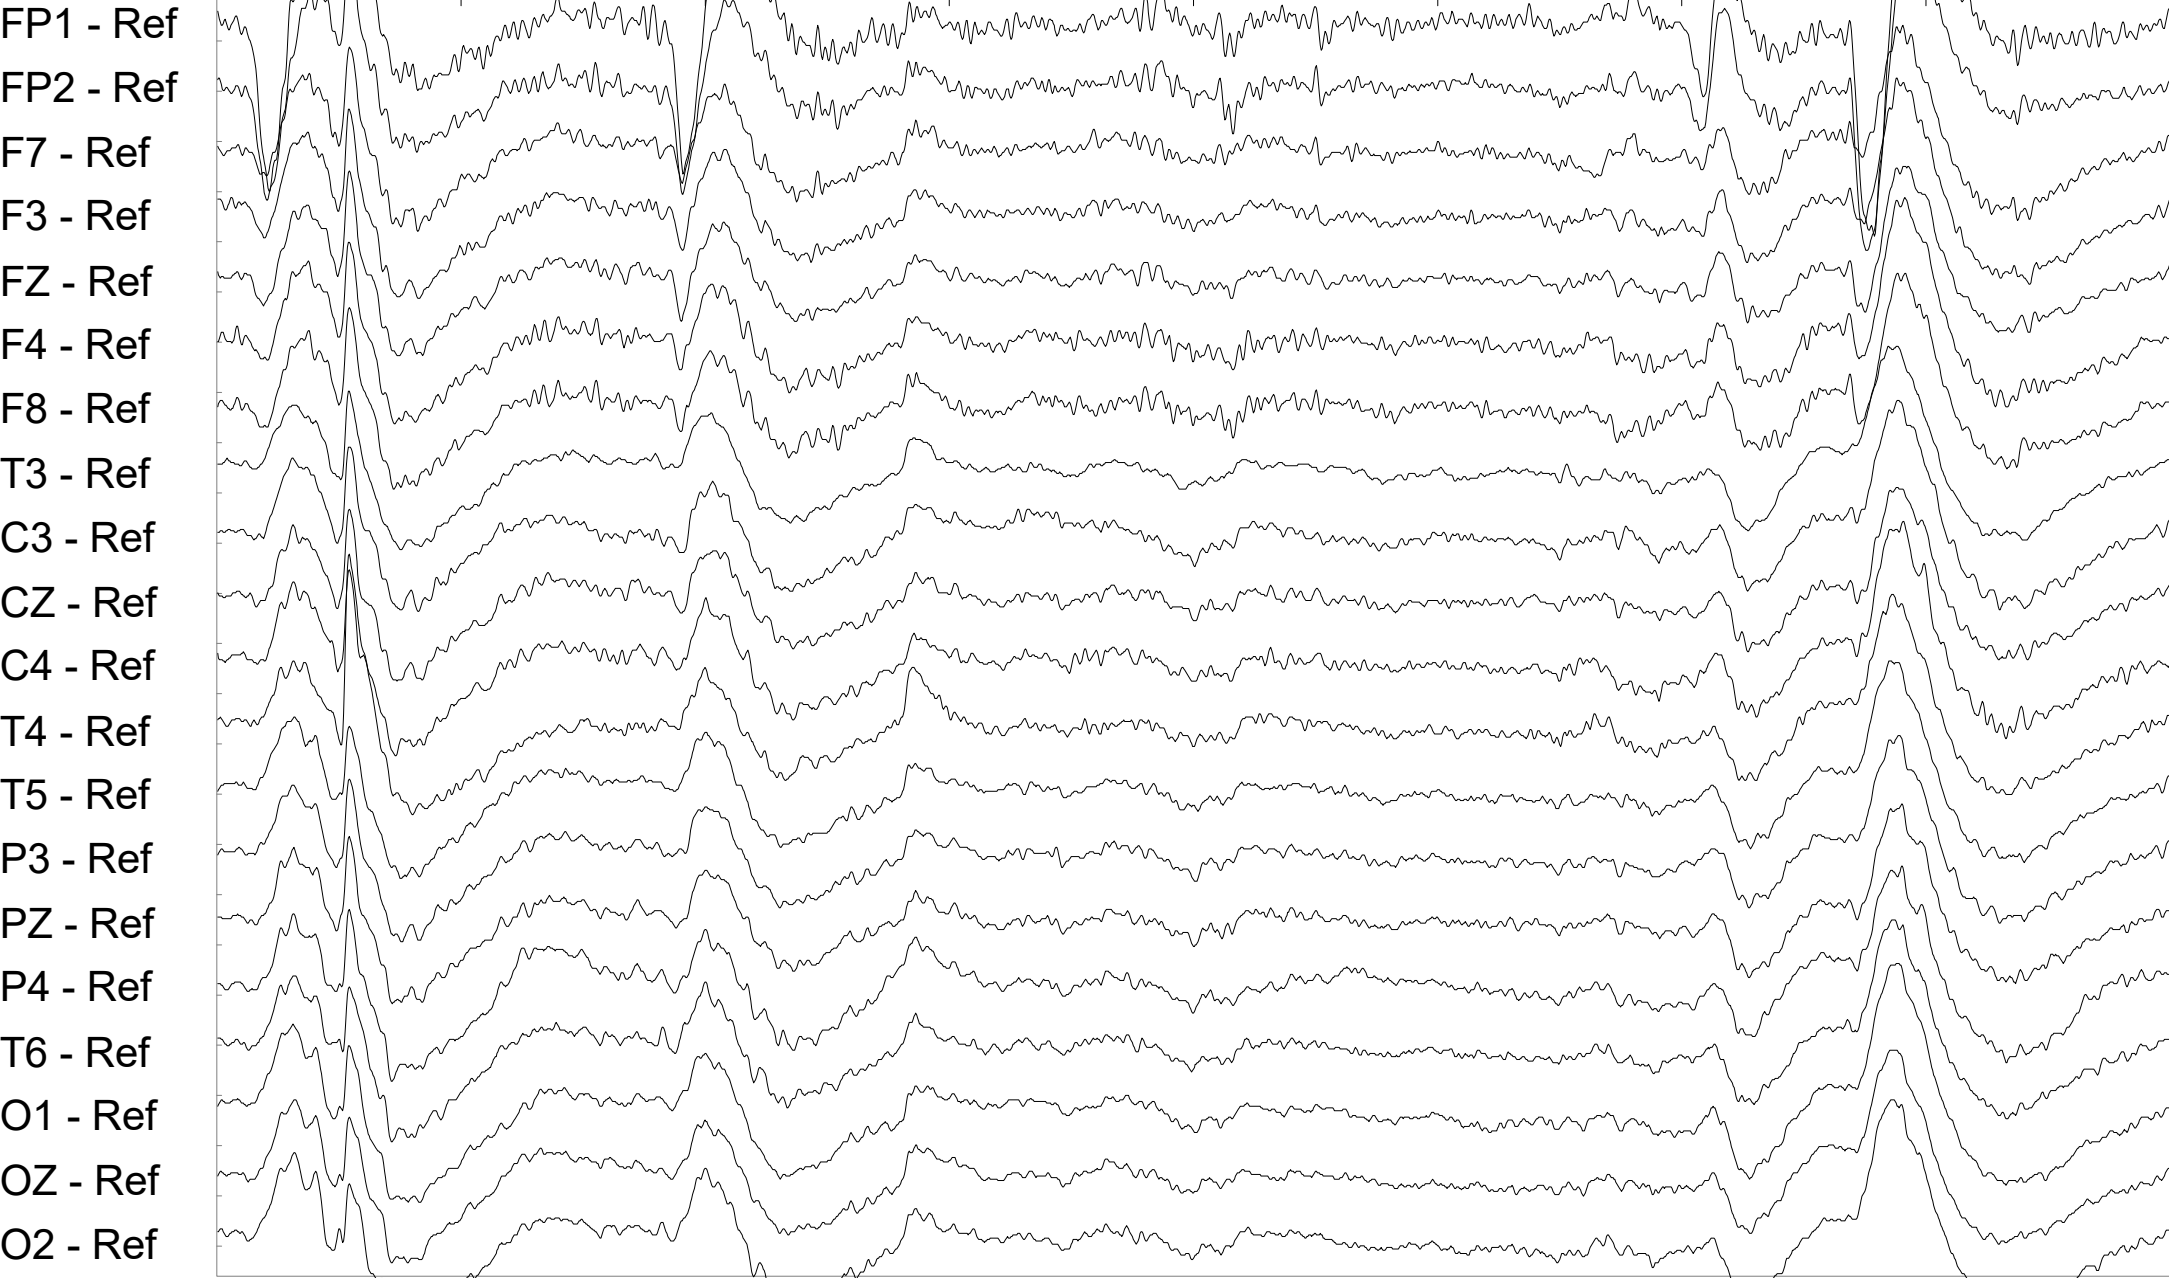

NEUROCLINIC


Informe o nome do médico


09:25:31	09:25:32	09:25:33	09:25:34	09:25:35	09:25:36	09:25:37	09:25:38
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos
Época: 3 - Horário: 09:25:32 - Estágio: 0 (8 seg.)							

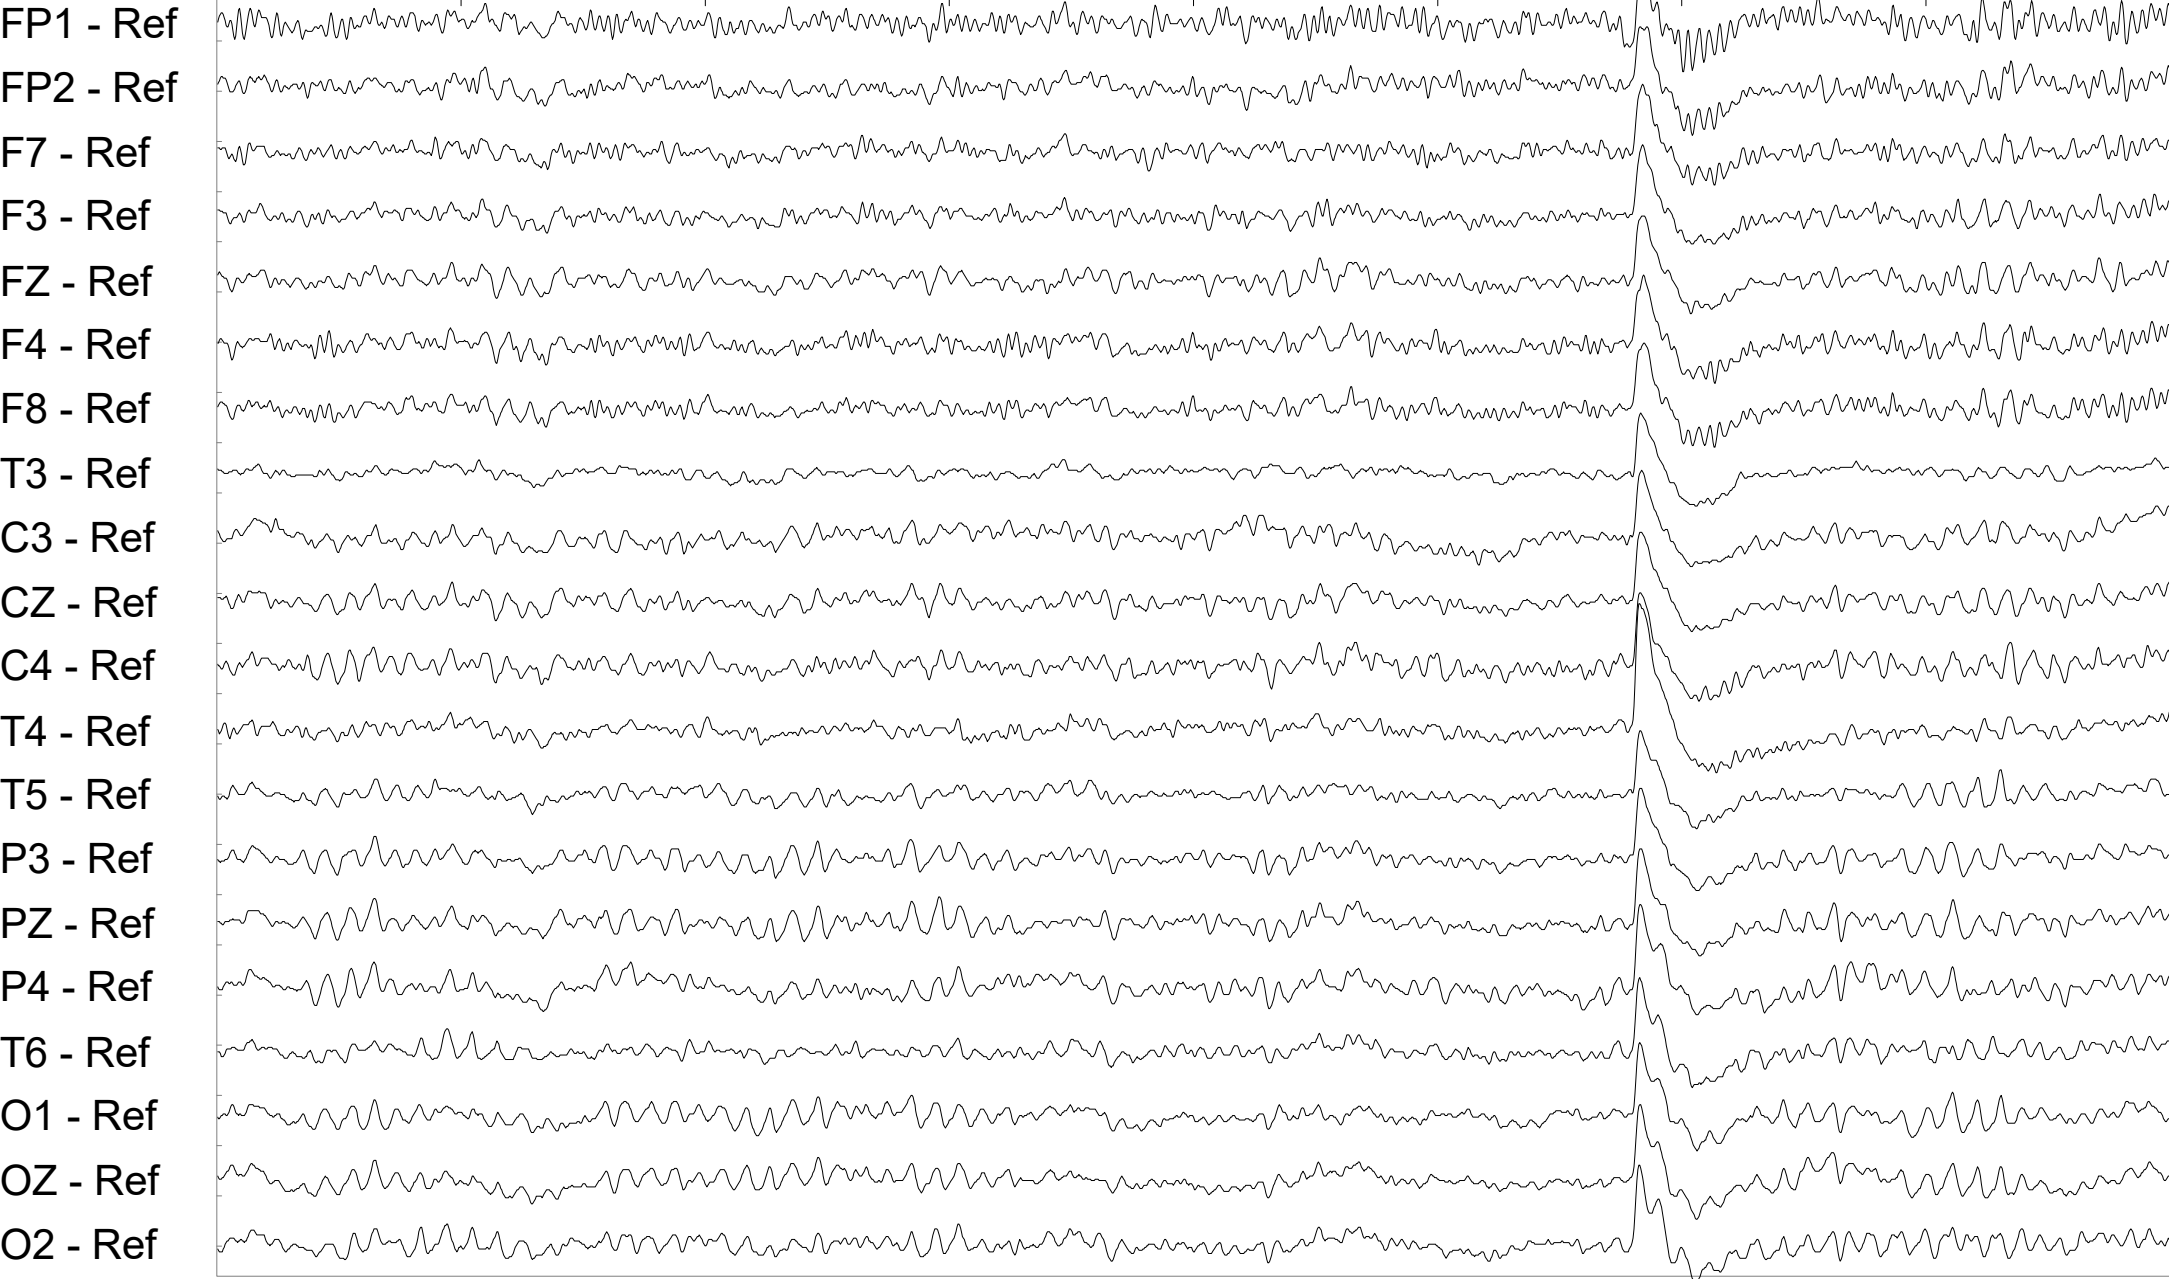

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

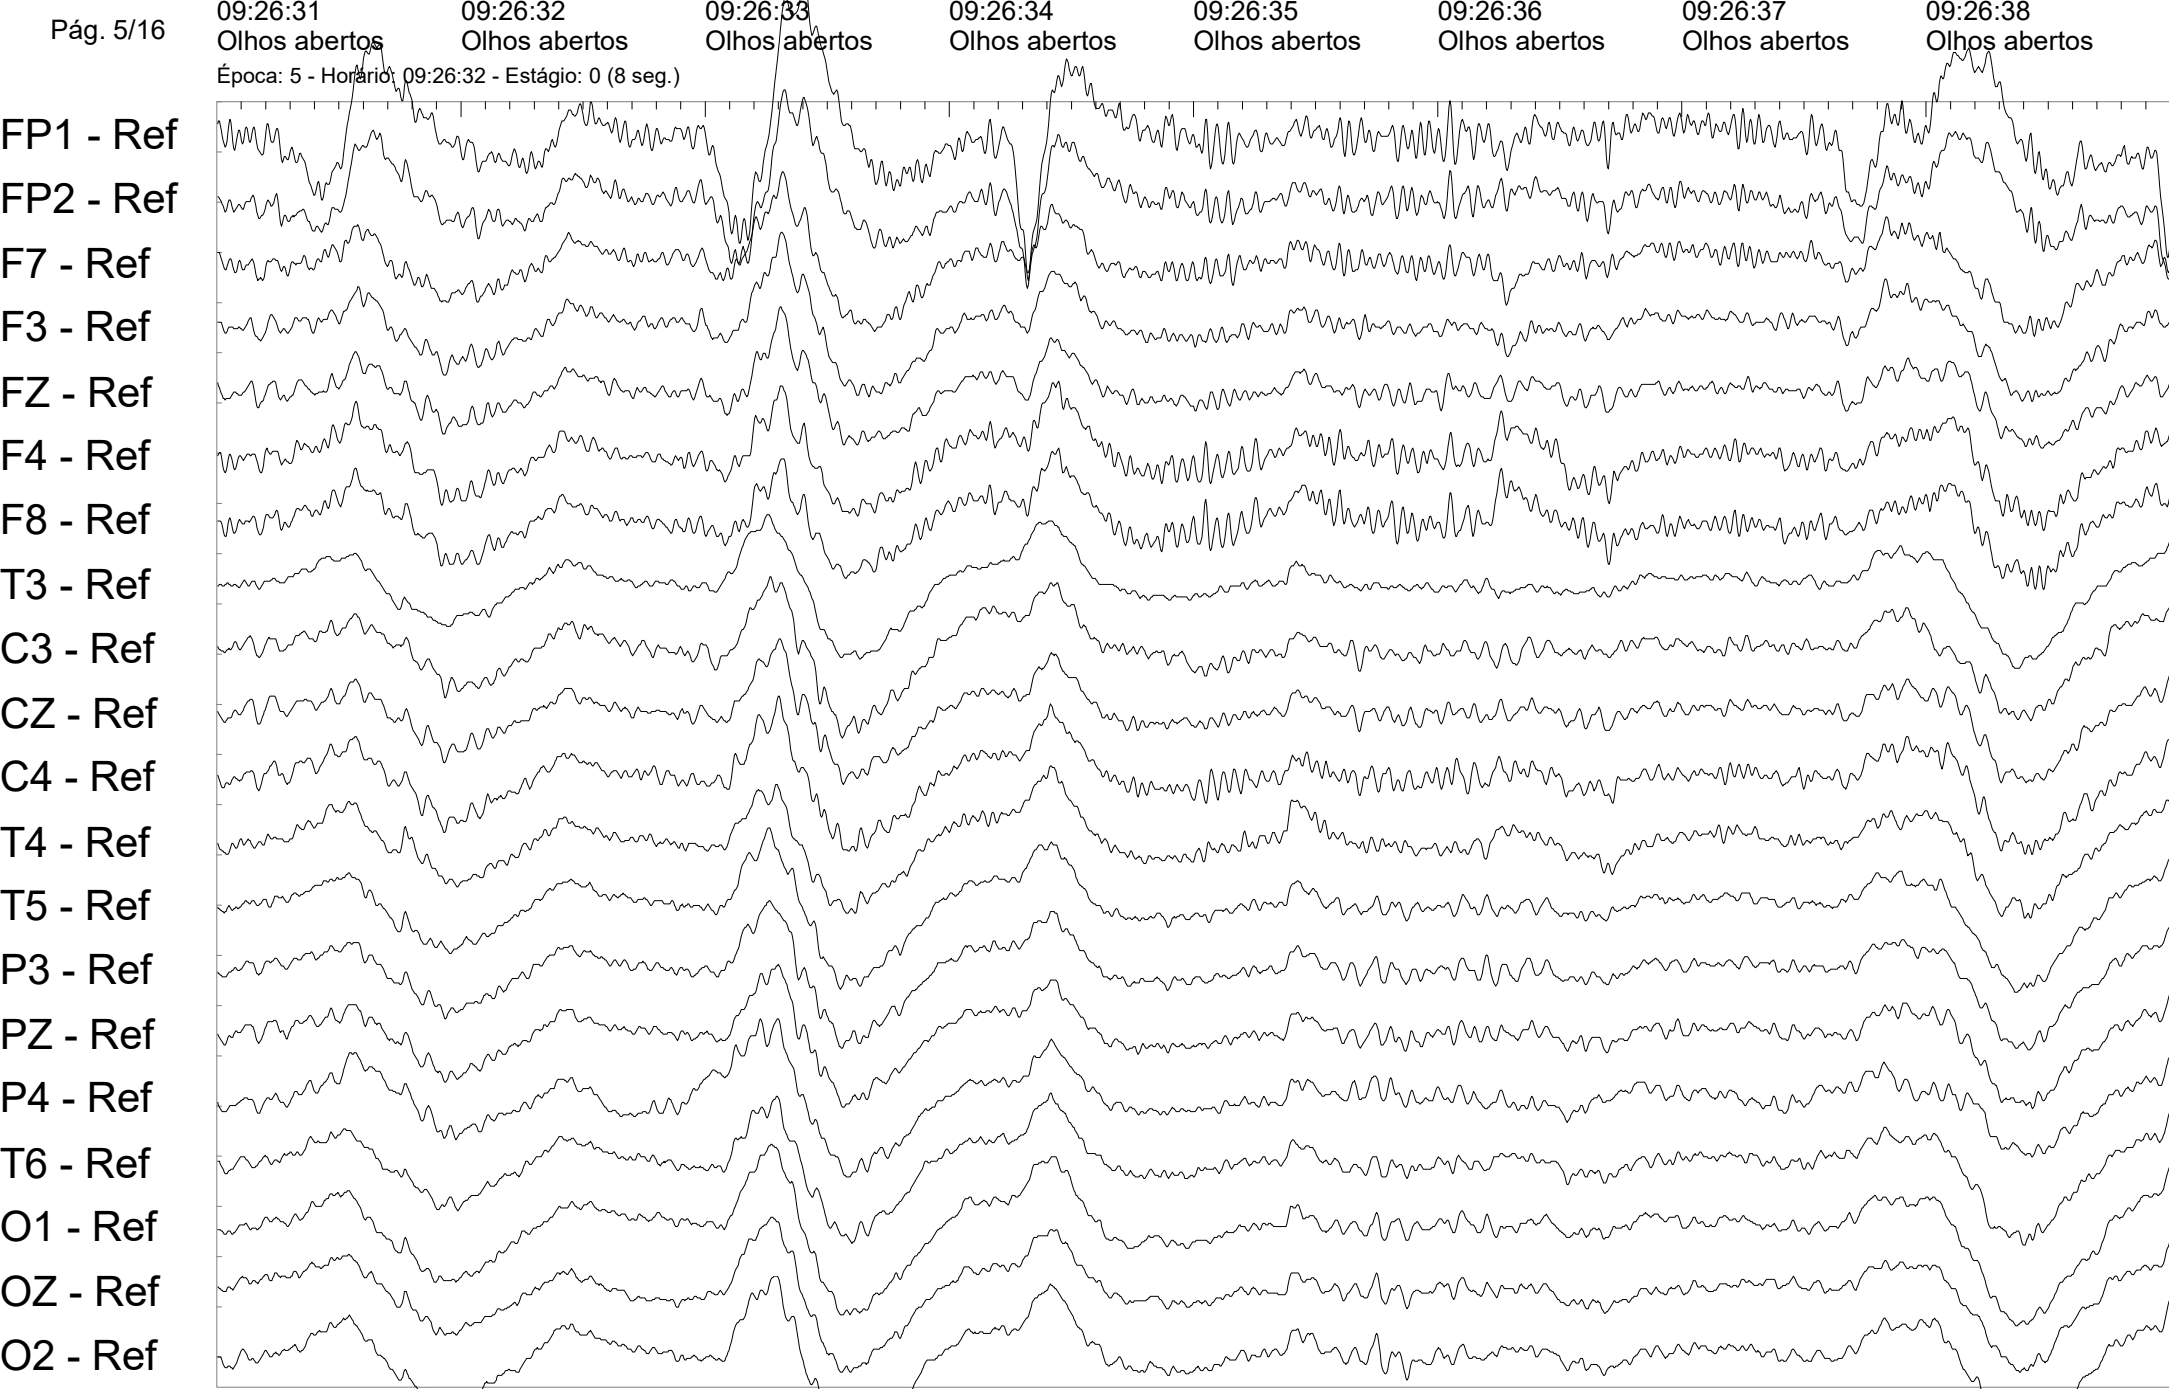


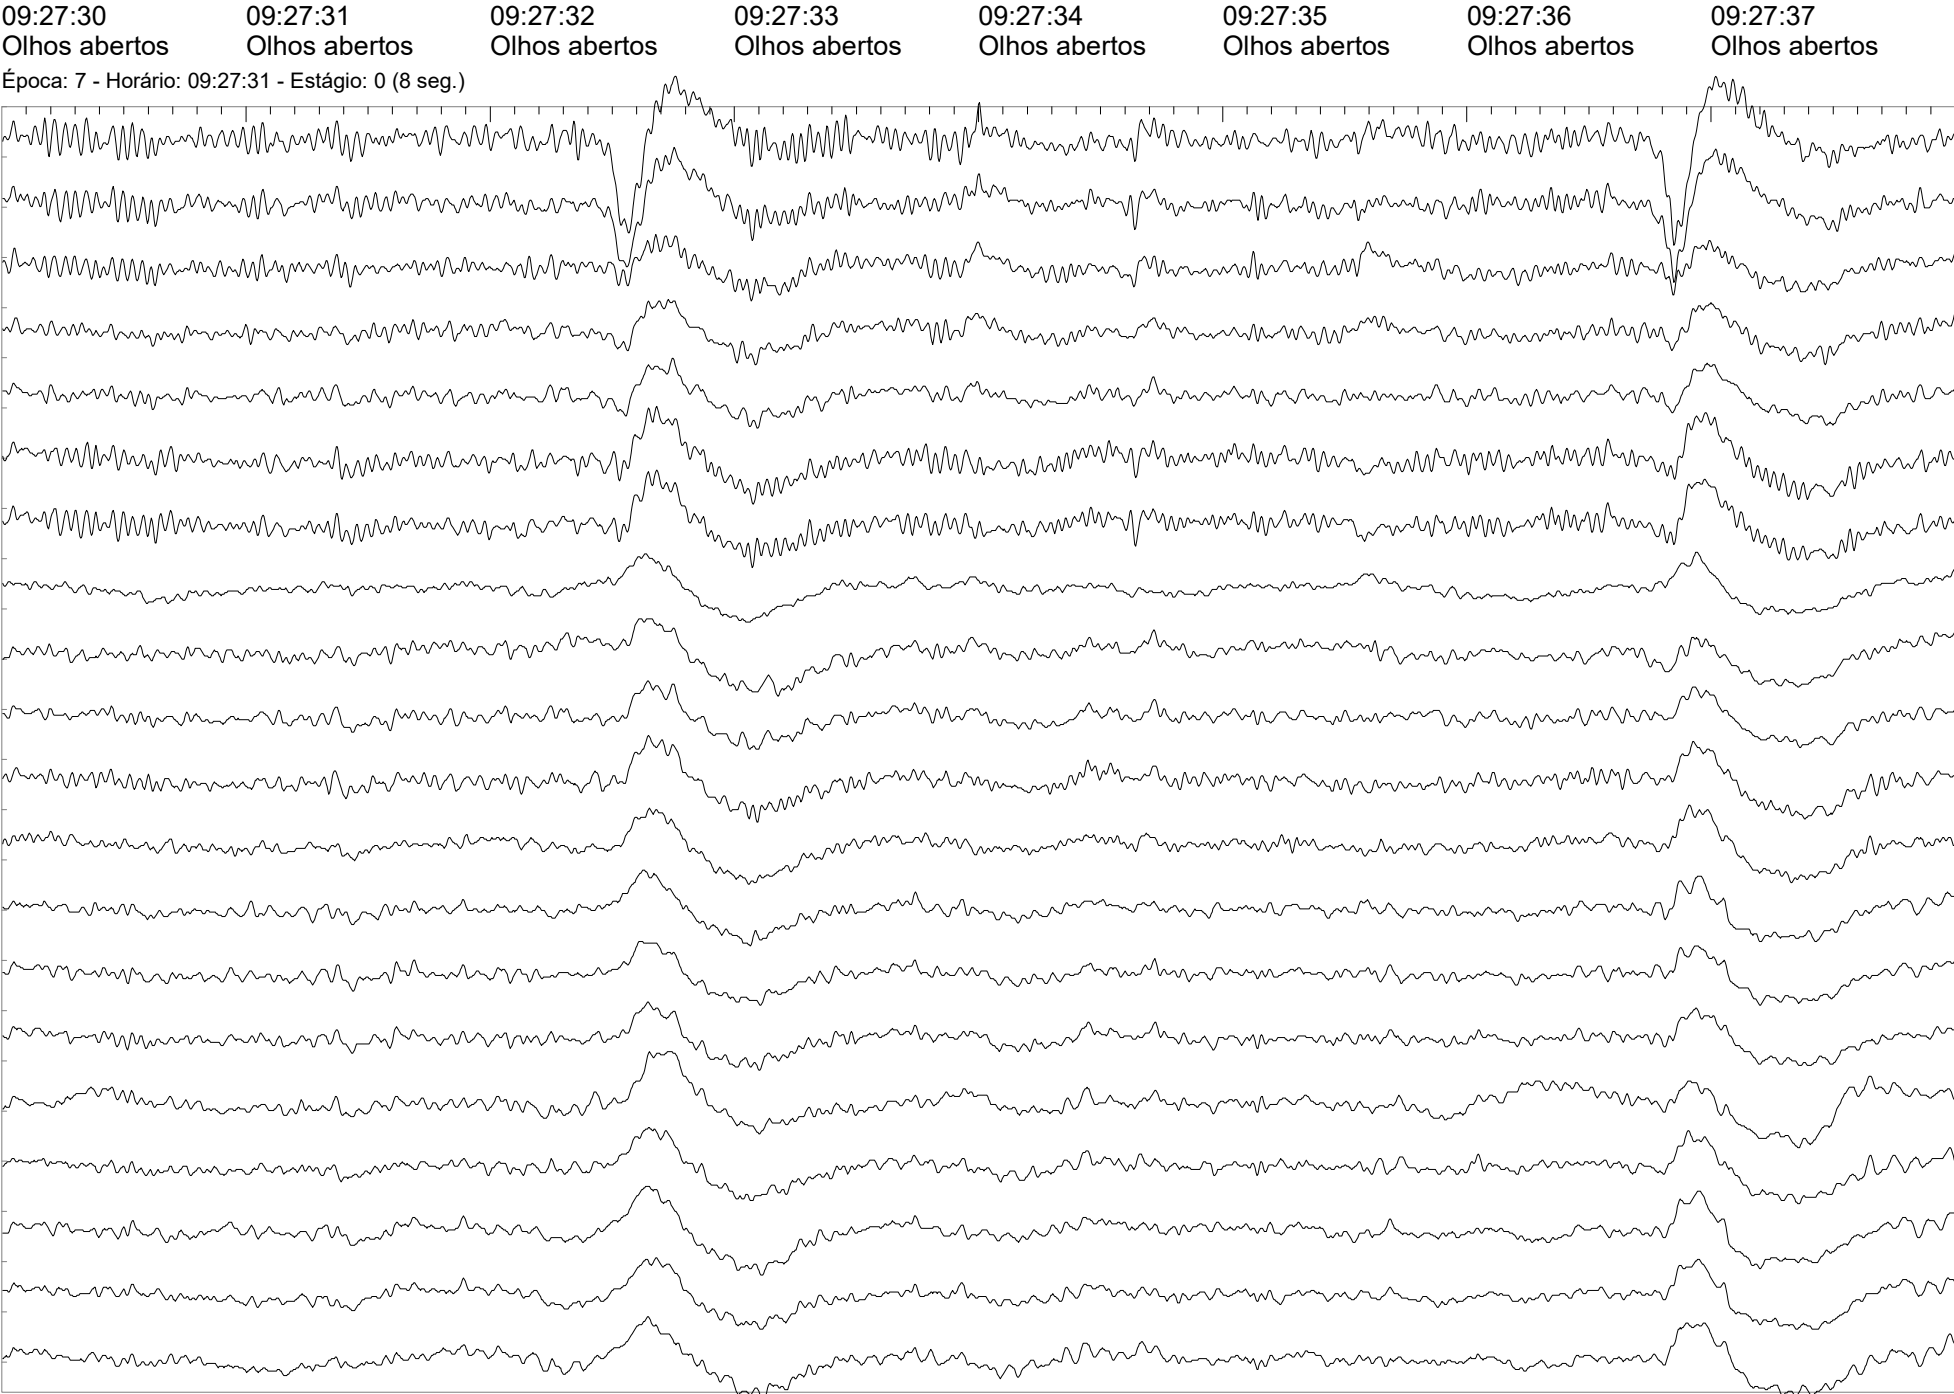

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


09:28:30	09:28:31	09:28:32	09:28:33	09:28:34	09:28:35	09:28:36	09:28:37
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados
Época: 9 - Horário: 09:28:31 - Estágio: 0 (8 seg.)							

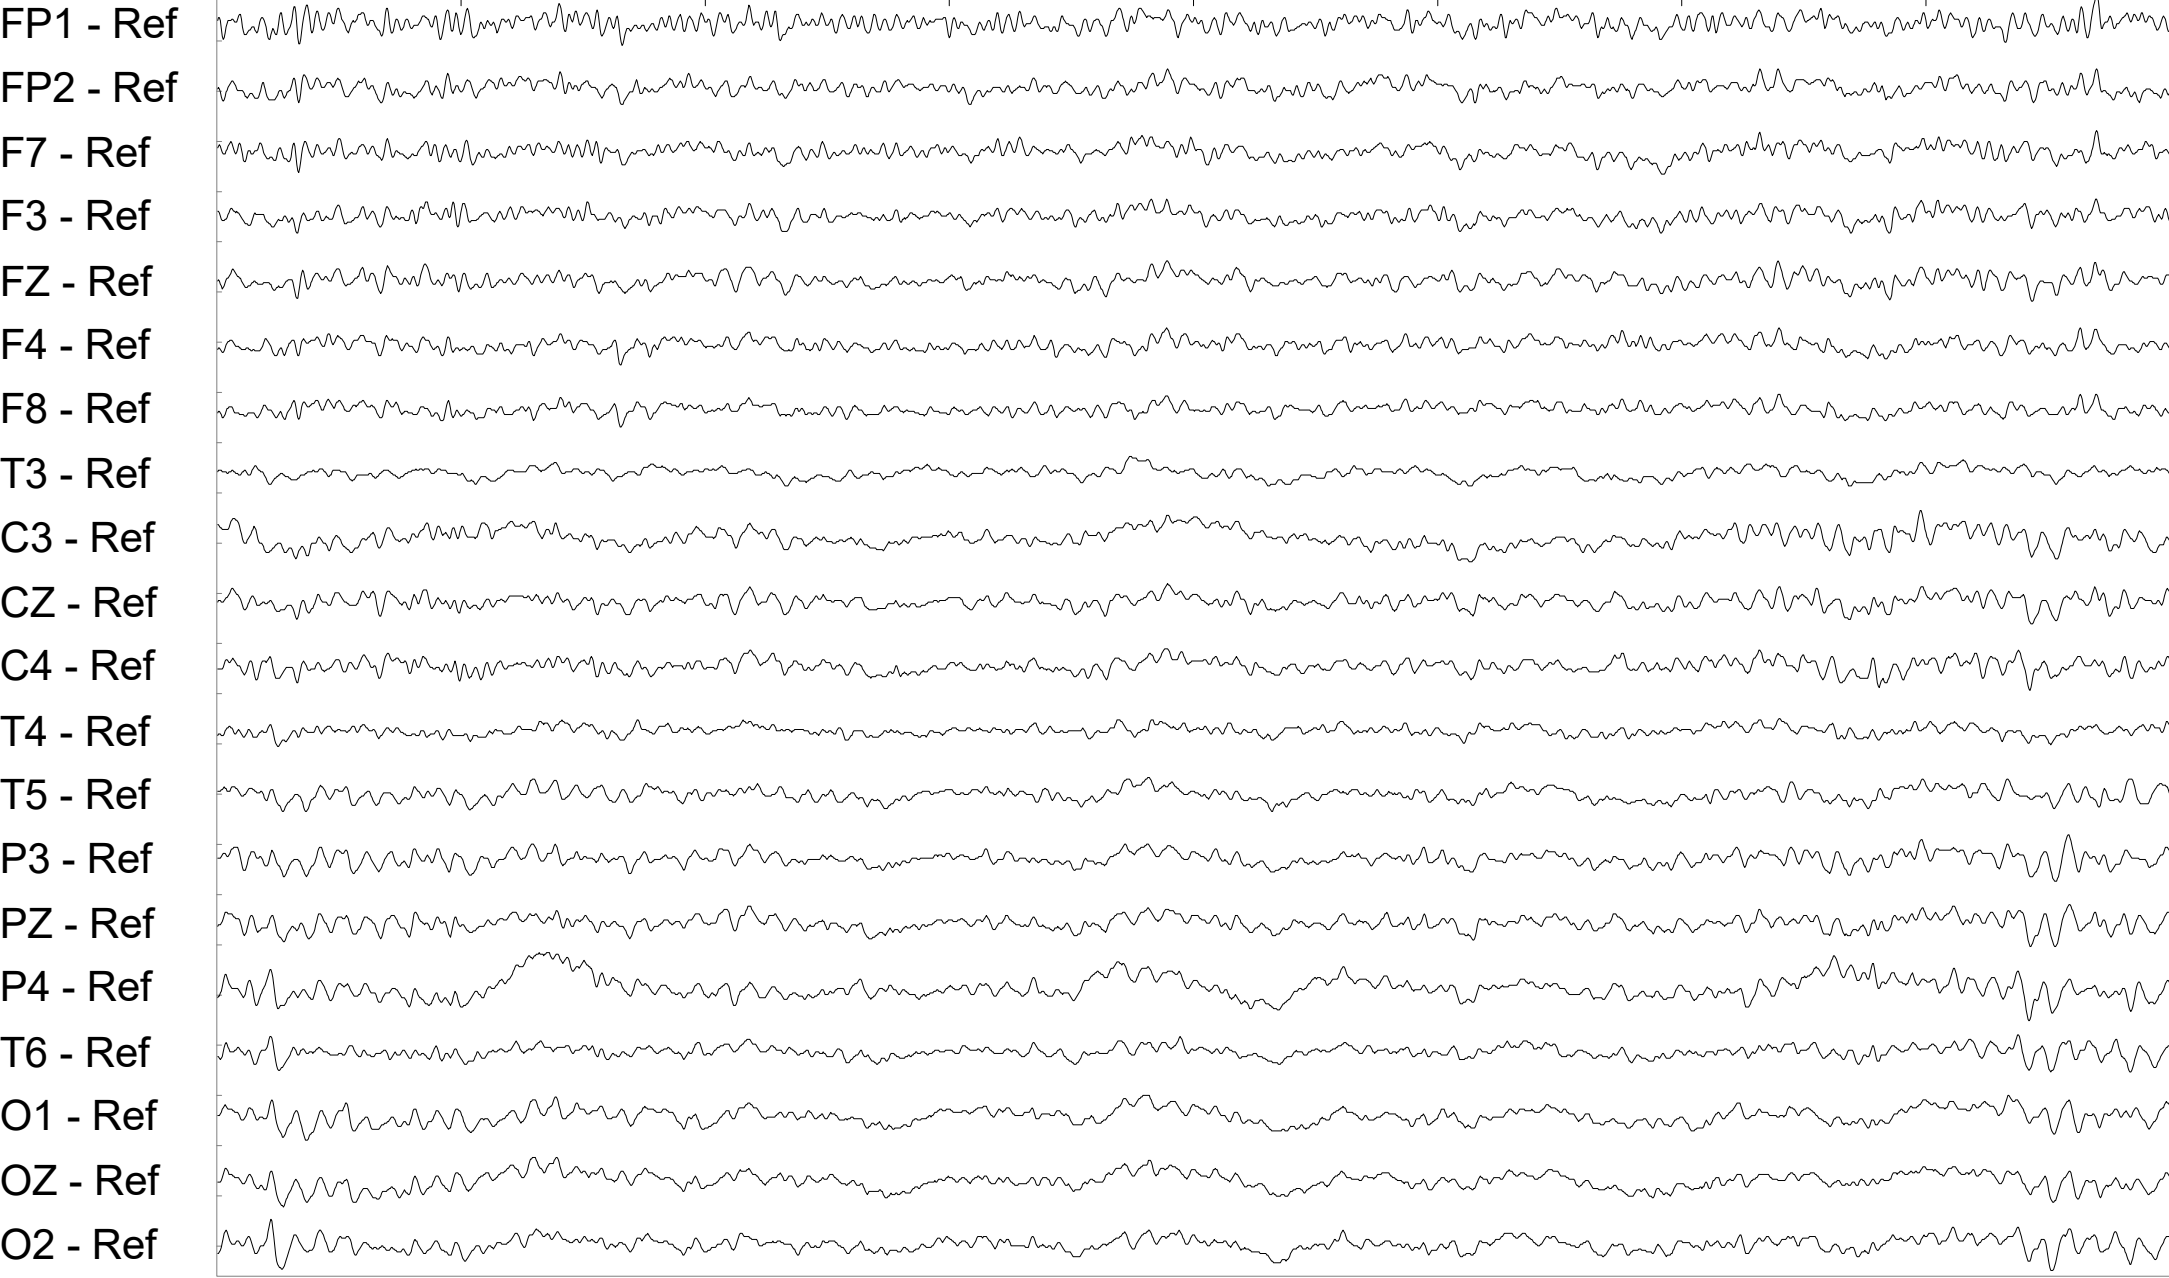

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:29:30 Olhos fechados 09:29:31 Olhos fechados 09:29:32 Olhos fechados 09:29:33 Olhos fechados 09:29:34 Olhos fechados 09:29:35 Olhos fechados 09:29:36 Olhos fechados 09:29:37 Olhos fechados
Época: 11 - Horário: 09:29:31 - Estágio: 0 (8 seg.)

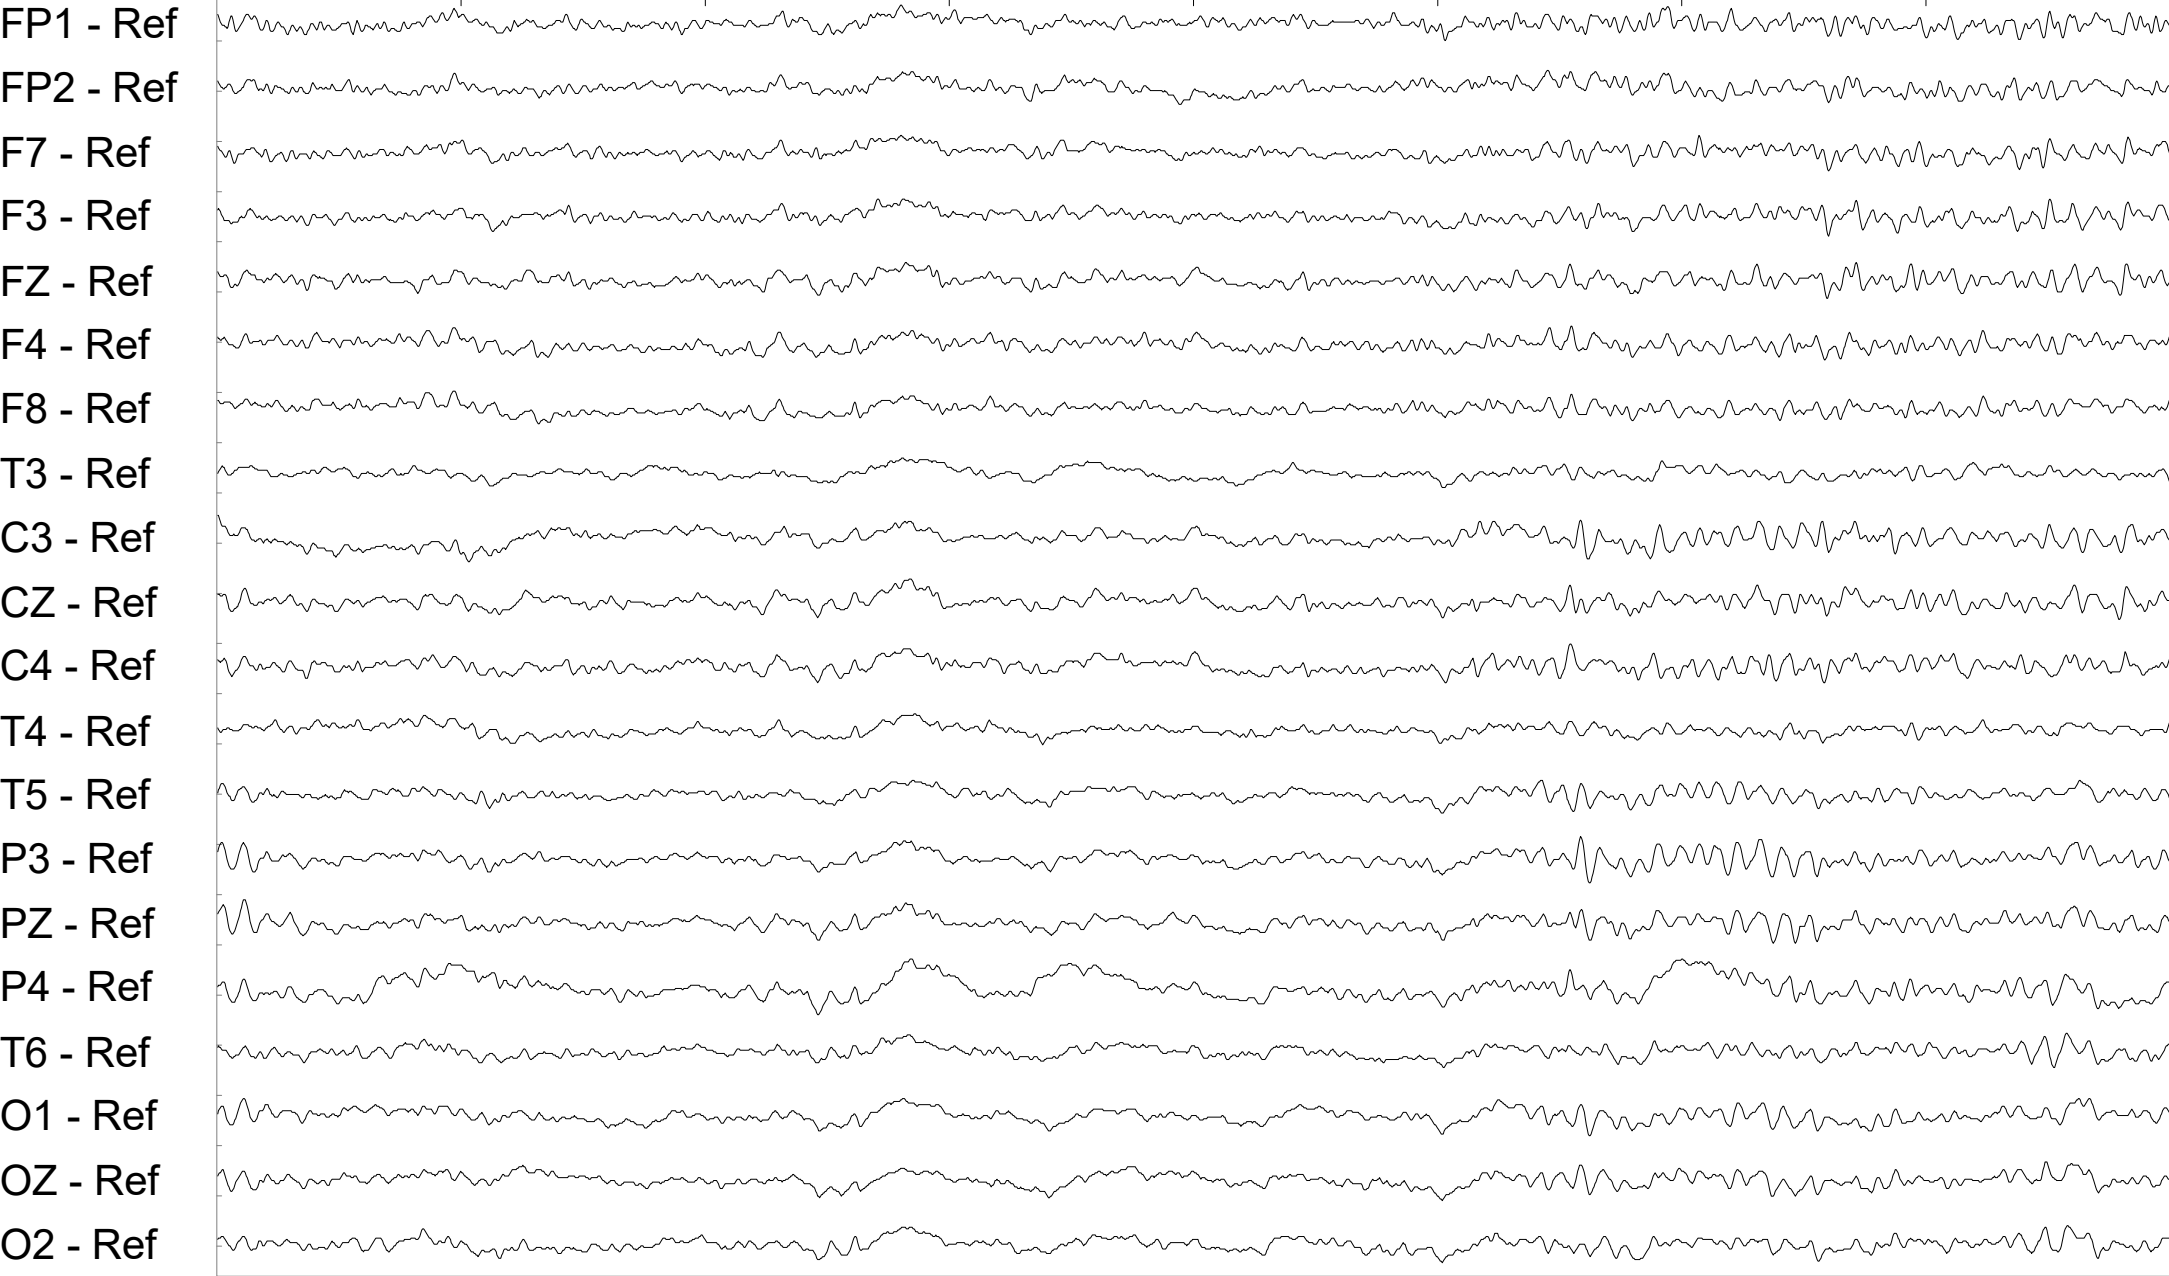

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:30:30

Vigília

09:30:31

Vigília

09:30:32

Vigília

09:30:33

Vigília

09:30:34

Vigília

09:30:35

Vigília


09:30:36

Vigília

09:30:37

Vigília

Época: 13 - Horário: 09:30:31 - Estágio: 0 (8 seg.)

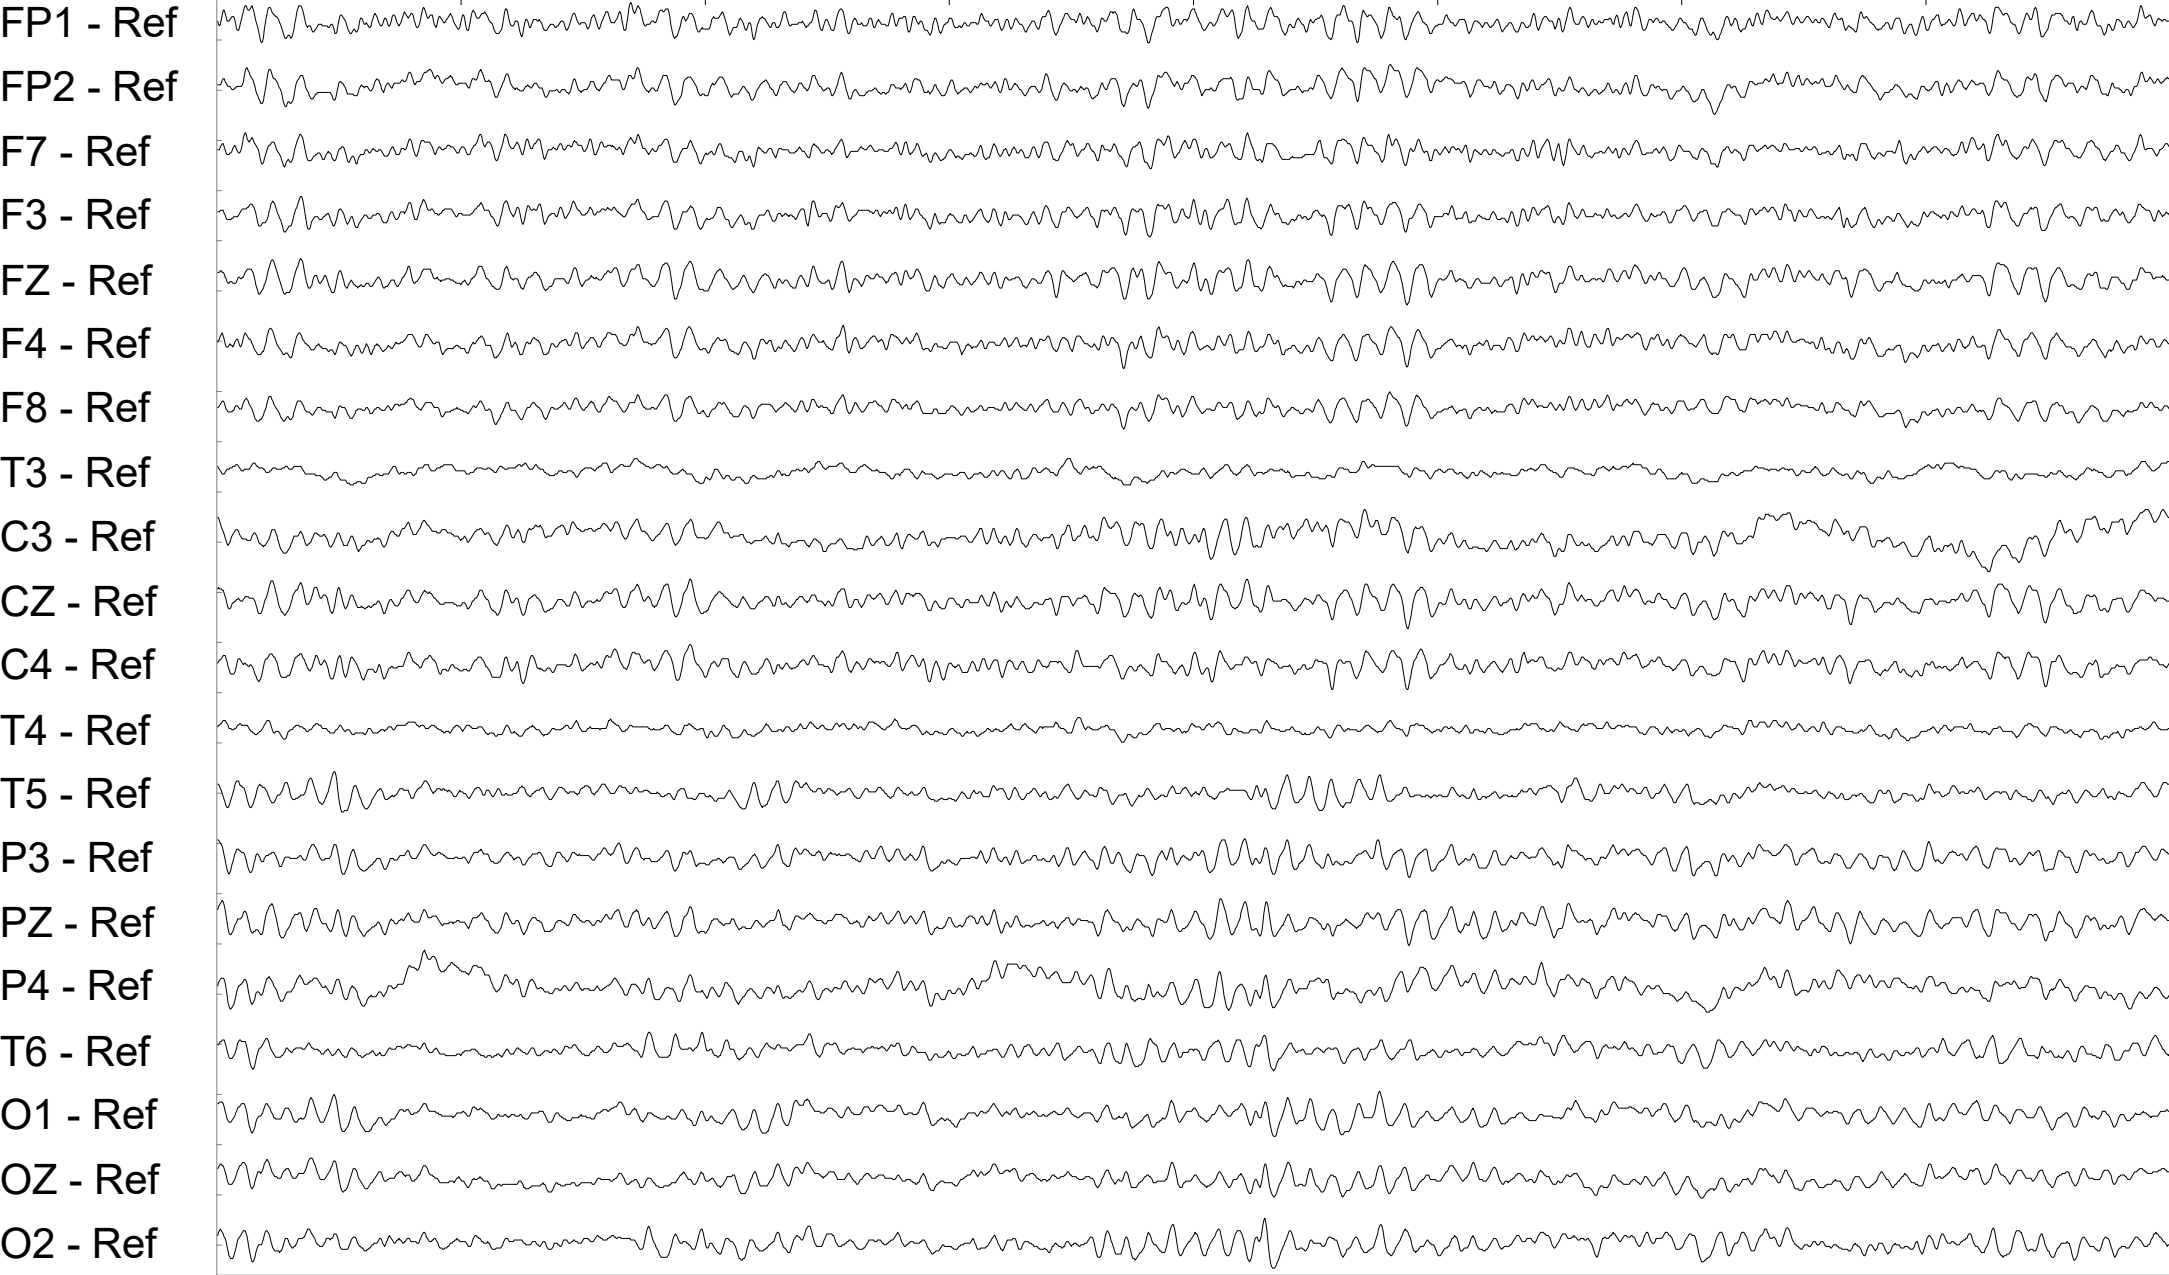

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 15/16

09:31:30

Vigília

09:31:31

Vigília

09:31:32

Vigília

09:31:33

Vigília

09:31:34

Vigília

09:31:35

Vigília


09:31:36

Vigília

09:31:37

Vigília

Época: 15 - Horário: 09:31:31 - Estágio: 0 (8 seg.)

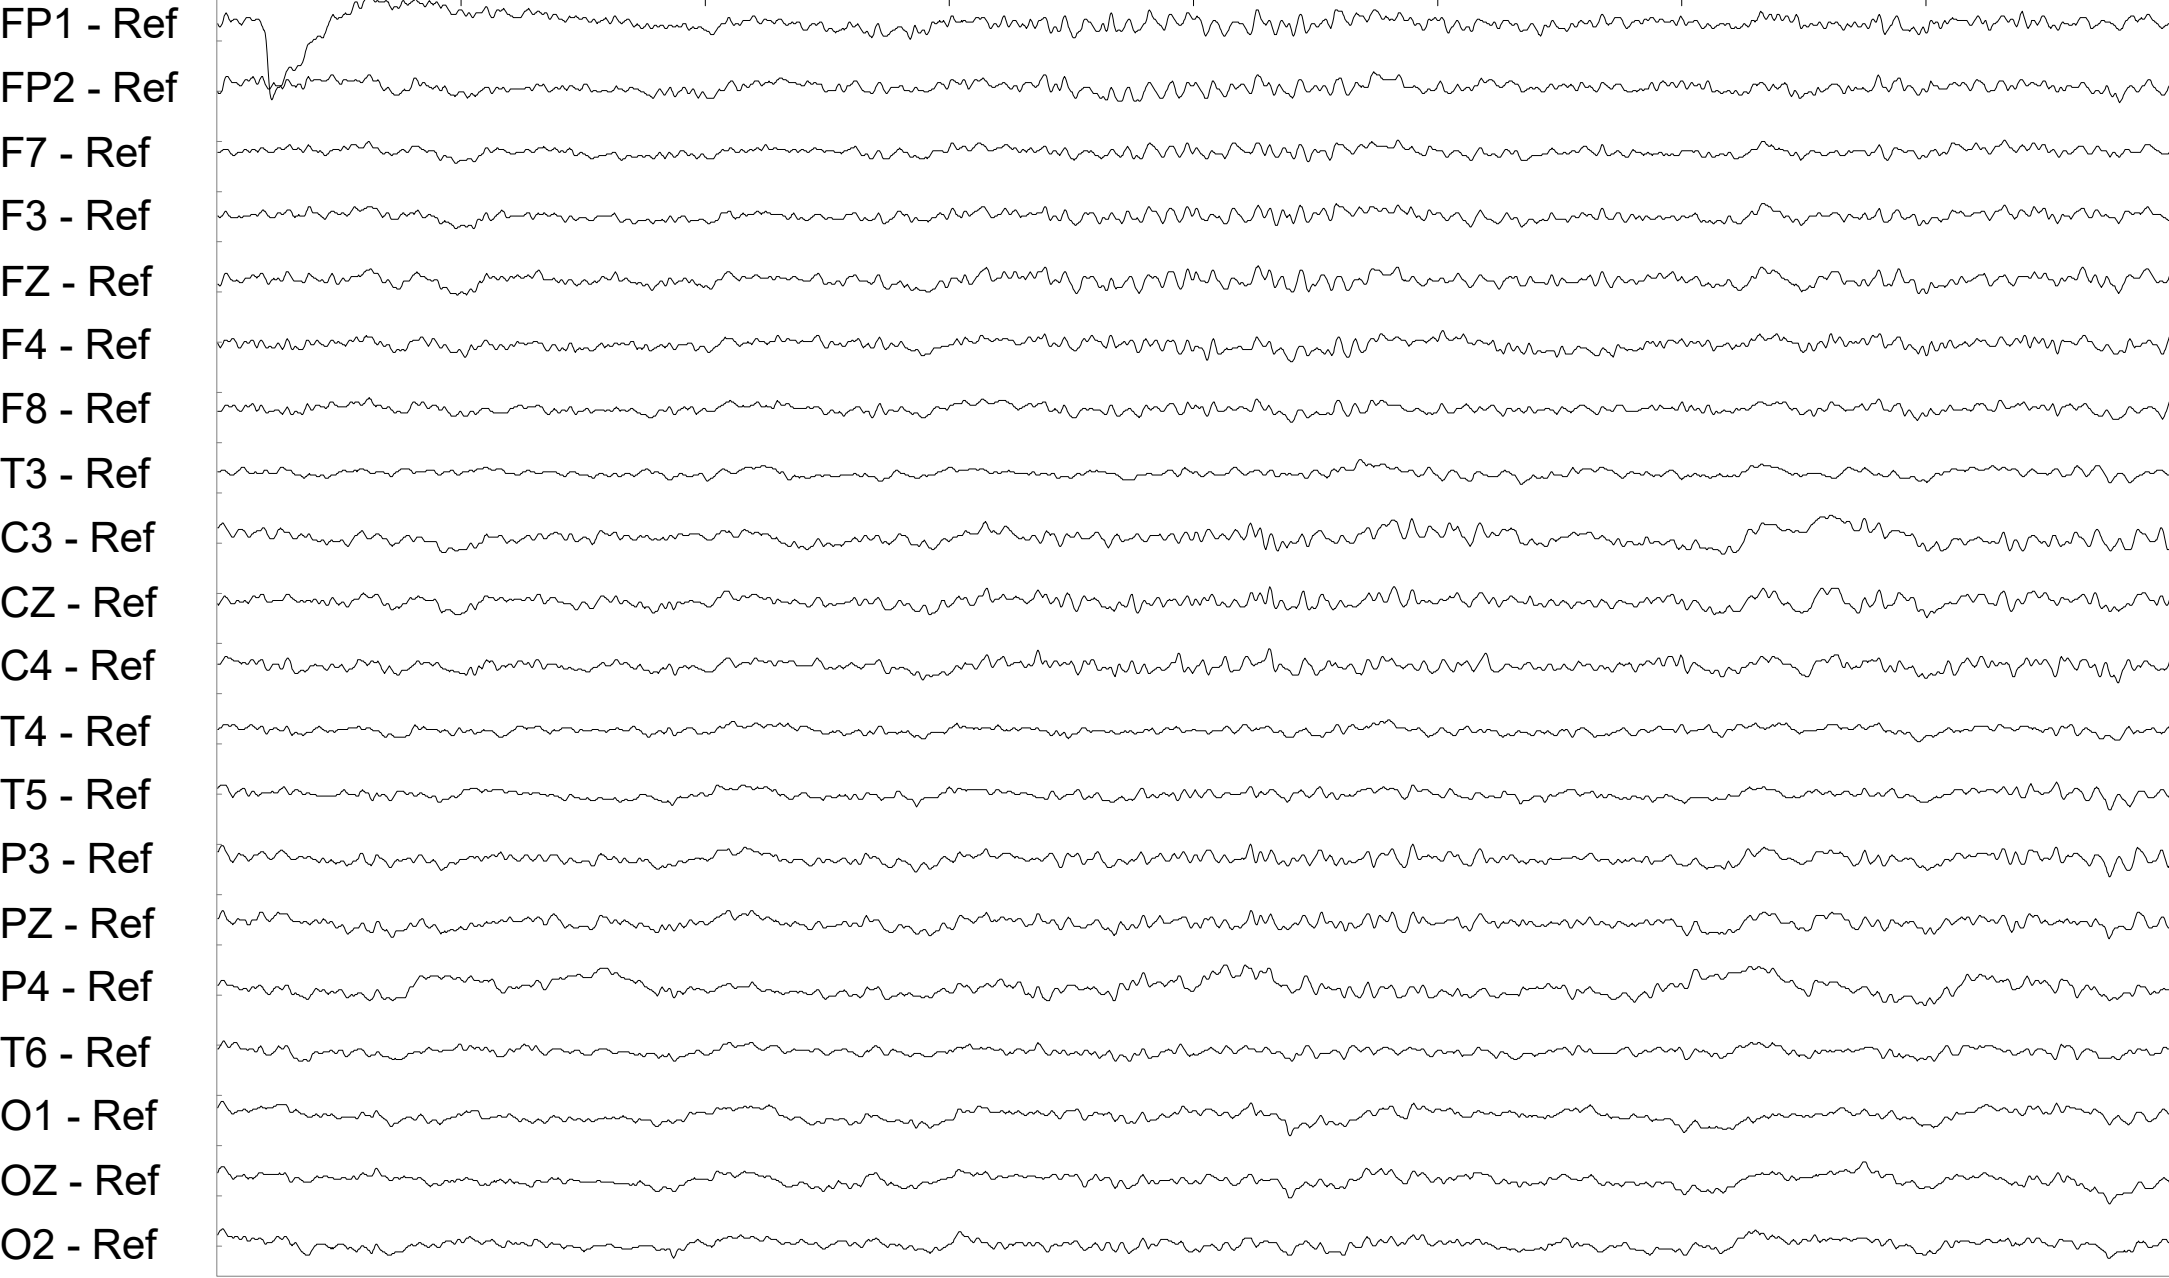

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/16

09:32:23

Vigília

09:32:24

Vigília

09:32:25

Vigília

09:32:26

Vigília

09:32:27

Vigília

09:32:28

Vigília


09:32:29


Vigília

09:32:30

Vigília

Época: 16 - Horário: 09:32:24 - Estágio: 0 (8 seg.)

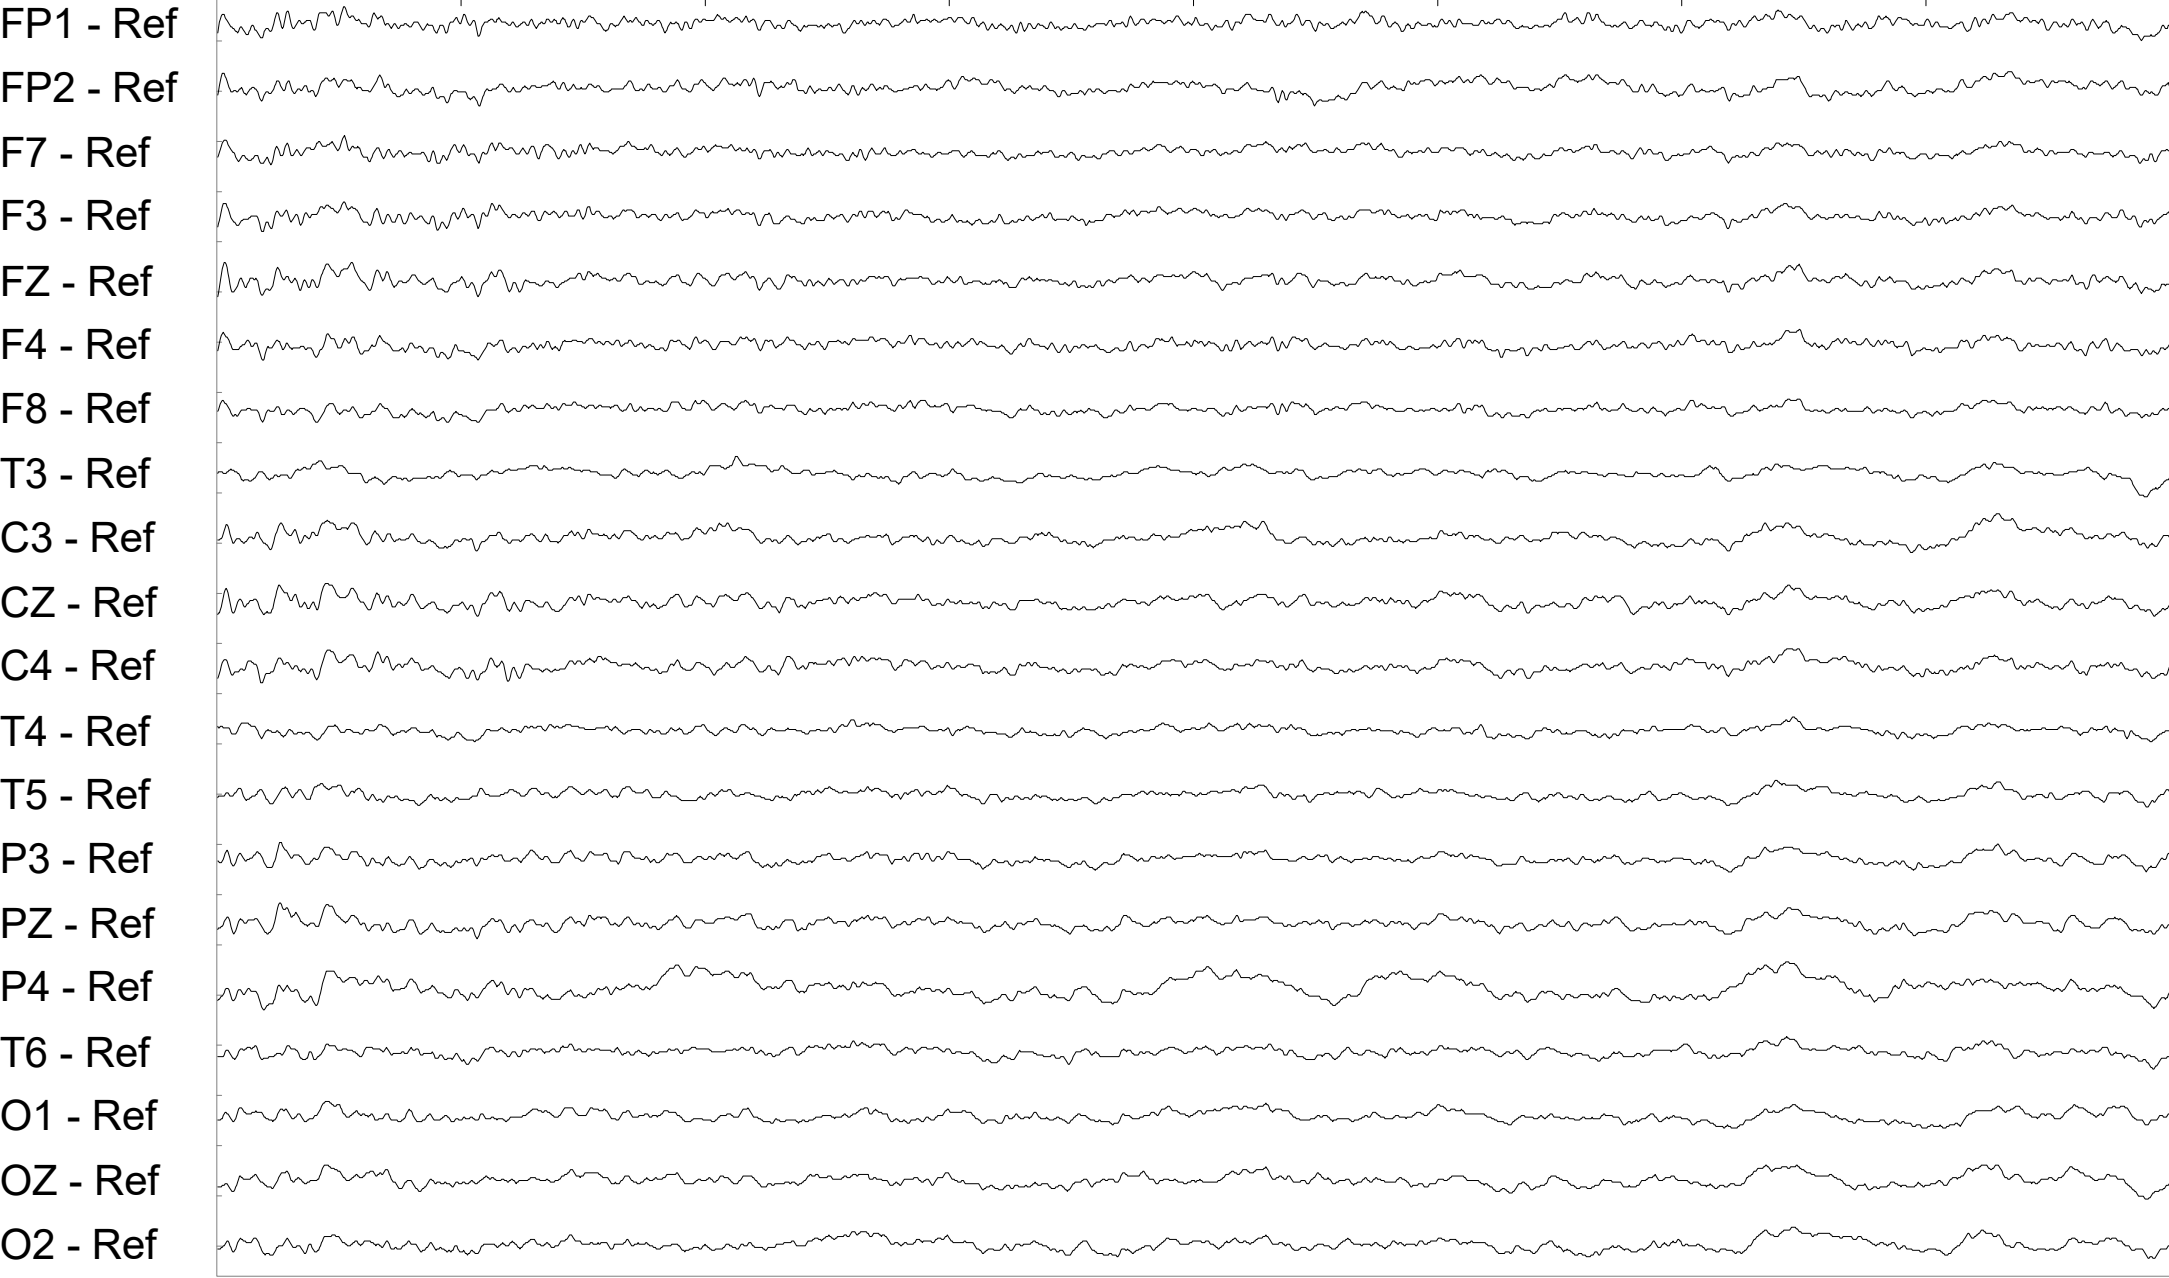

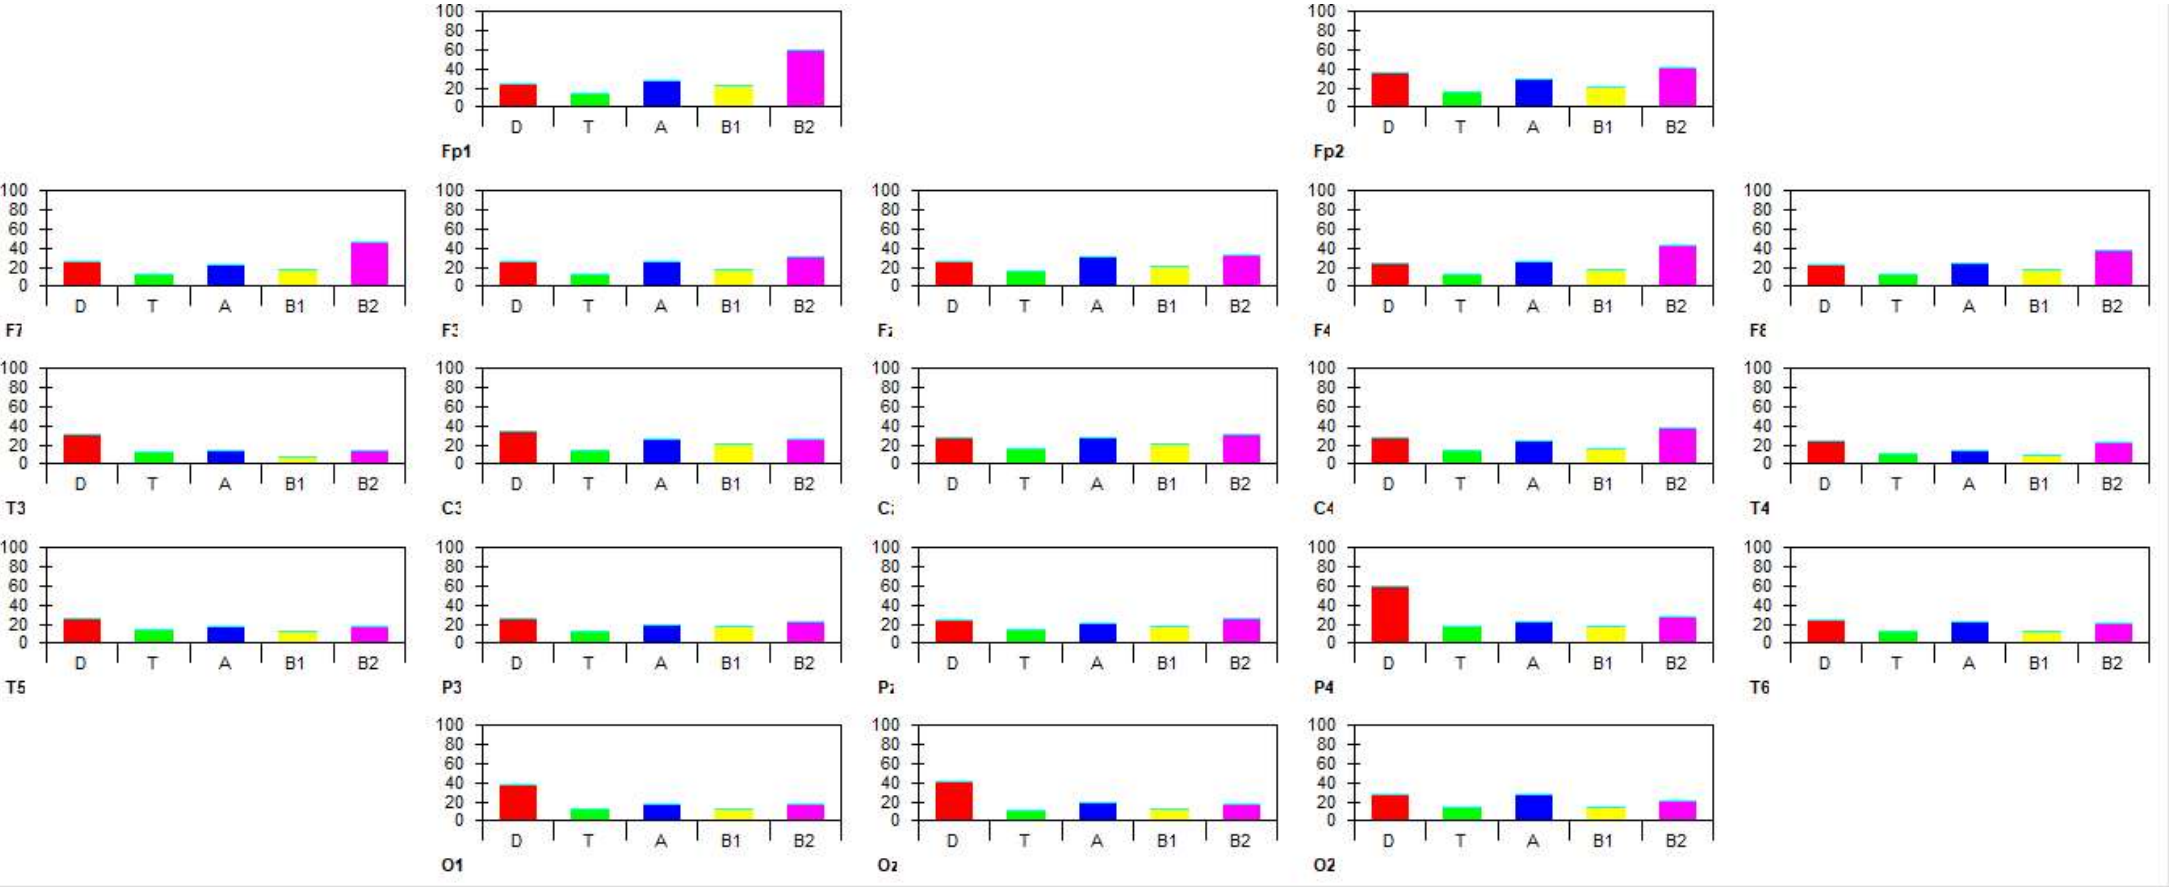

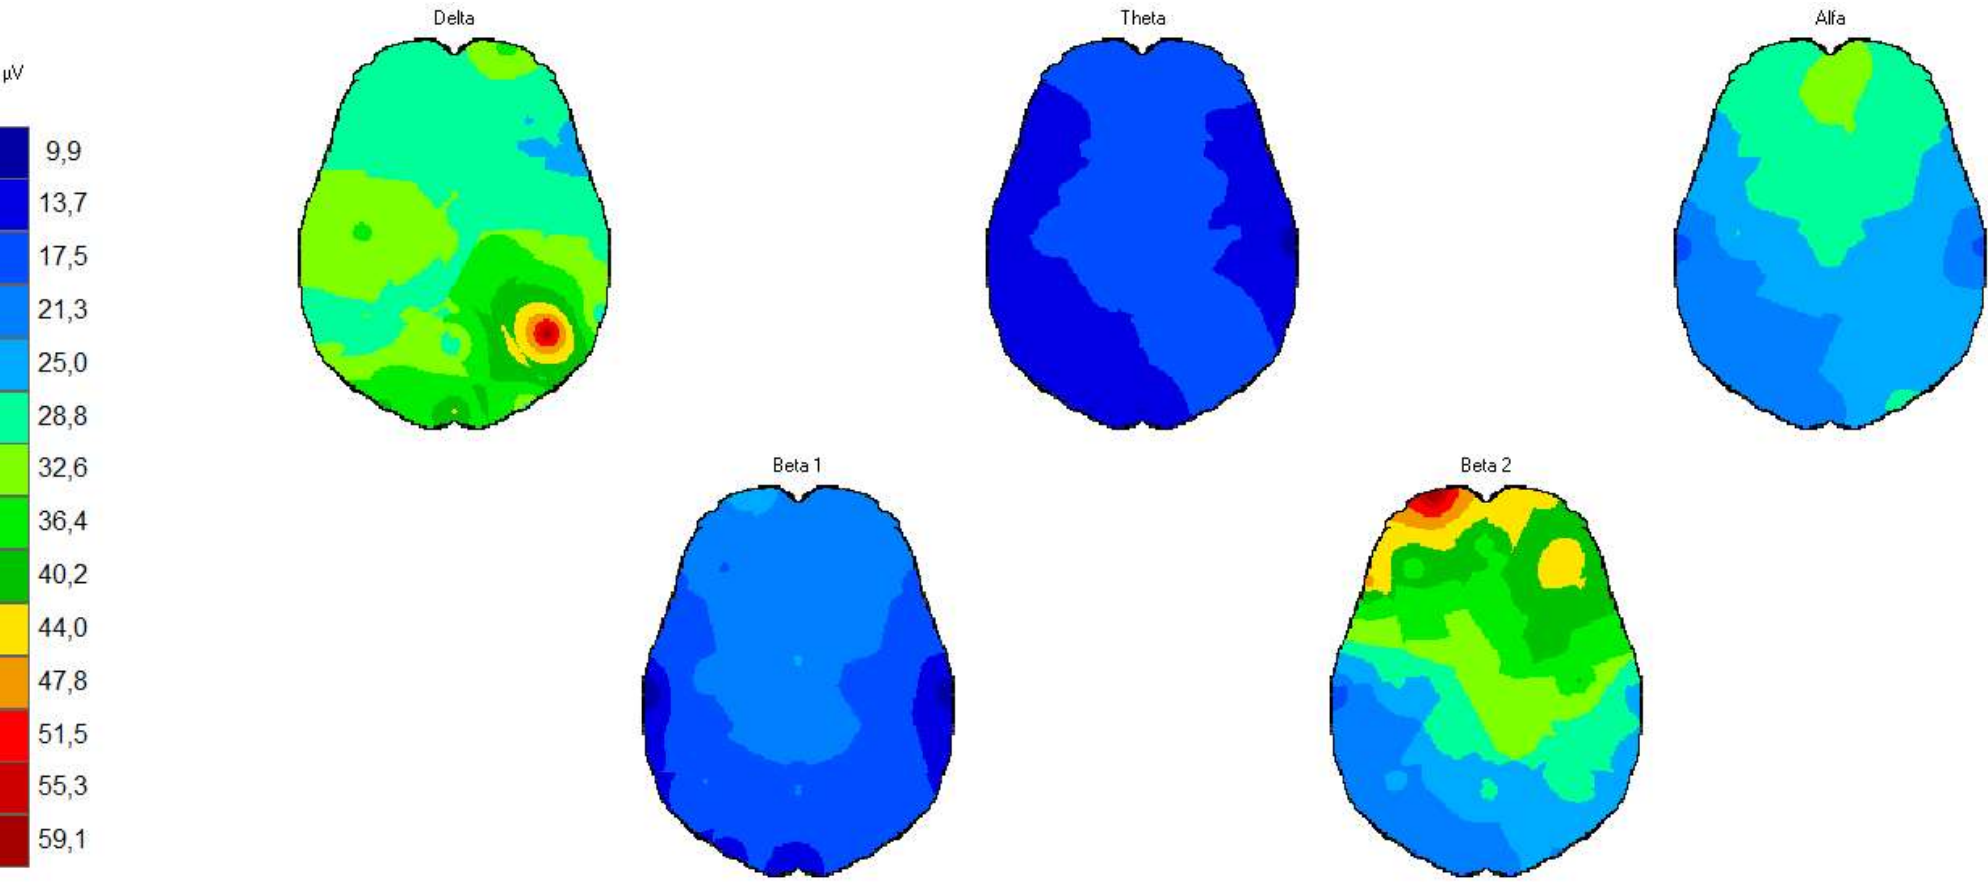


Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., μV, μV %. Rows: D, T, A, B1, B2.

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	24,9	16,4	4,0	14,9	9,8	10,0	27,7	18,3	13,0	23,4	15,4	23,5	60,7	40,0
FP2	,5	35,5	25,0	4,0	15,7	11,0	10,0	28,8	20,3	13,0	20,4	14,4	18,5	41,5	29,3
F7	1,0	26,7	21,5	4,0	12,0	9,7	11,5	22,7	18,3	13,0	16,8	13,6	20,0	45,9	37,0
F3	1,0	25,8	22,9	4,0	13,1	11,6	11,5	25,5	22,6	13,0	16,9	15,0	18,5	31,4	27,9
FZ	1,0	26,1	20,6	7,5	15,8	12,5	10,0	31,4	24,8	13,0	20,9	16,5	18,5	32,4	25,6
F4	1,5	24,5	19,6	7,5	13,3	10,6	10,0	26,4	21,0	13,0	17,8	14,2	20,5	43,5	34,7
F8	1,5	23,4	20,2	7,5	12,5	10,8	10,0	24,4	21,1	13,0	17,1	14,8	24,5	38,2	33,0
T3	1,0	31,0	38,0	5,0	13,1	16,0	11,5	14,8	18,1	13,5	8,3	10,2	21,0	14,5	17,7
C3	1,0	33,9	28,2	4,0	14,1	11,7	12,0	25,5	21,1	16,5	20,6	17,1	23,5	26,3	21,9
CZ	1,0	28,6	22,9	7,5	16,0	12,8	8,5	27,4	21,9	13,0	21,6	17,3	20,0	31,3	25,0
C4	1,0	28,0	23,2	7,5	14,0	11,6	8,5	25,0	20,7	13,0	16,4	13,6	18,5	37,3	30,9
T4	1,0	25,0	30,4	7,5	10,8	13,1	8,5	14,8	18,0	14,0	9,6	11,7	18,5	22,1	26,8
T5	1,0	26,4	30,1	7,0	13,6	15,5	11,0	18,4	20,9	13,0	12,2	13,9	25,0	17,2	19,5
P3	1,0	26,8	26,8	4,0	13,1	13,1	12,0	20,1	20,1	13,5	17,9	17,9	20,5	22,0	22,0
PZ	1,0	25,2	24,1	7,5	13,8	13,2	8,5	21,3	20,3	13,5	17,9	17,1	20,0	26,5	25,3
P4	1,0	60,3	41,7	4,0	16,9	11,7	10,5	22,5	15,6	13,0	17,4	12,1	19,5	27,6	19,0
T6	1,0	23,8	25,7	4,0	11,9	12,9	11,5	23,2	25,1	13,5	12,2	13,2	19,5	21,4	23,1
O1	1,0	37,9	38,8	4,0	12,3	12,6	11,0	18,5	18,9	13,0	11,9	12,2	20,0	17,0	17,5
OZ	1,0	41,3	40,2	4,0	11,6	11,3	11,0	19,9	19,3	15,5	12,7	12,4	19,5	17,3	16,8
O2	1,0	27,2	26,4	4,0	13,8	13,4	11,5	27,7	26,8	13,0	13,6	13,2	19,5	20,7	20,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	24,9	16,4	4,0	14,9	9,8	10,0	27,7	18,3	13,0	23,4	15,4	23,5	60,7	40,0
FP2	,5	35,5	25,0	4,0	15,7	11,0	10,0	28,8	20,3	13,0	20,4	14,4	18,5	41,5	29,3
F7	1,0	26,7	21,5	4,0	12,0	9,7	11,5	22,7	18,3	13,0	16,8	13,6	20,0	45,9	37,0
F3	1,0	25,8	22,9	4,0	13,1	11,6	11,5	25,5	22,6	13,0	16,9	15,0	18,5	31,4	27,9
FZ	1,0	26,1	20,6	7,5	15,8	12,5	10,0	31,4	24,8	13,0	20,9	16,5	18,5	32,4	25,6
F4	1,5	24,5	19,6	7,5	13,3	10,6	10,0	26,4	21,0	13,0	17,8	14,2	20,5	43,5	34,7
F8	1,5	23,4	20,2	7,5	12,5	10,8	10,0	24,4	21,1	13,0	17,1	14,8	24,5	38,2	33,0
T3	1,0	31,0	38,0	5,0	13,1	16,0	11,5	14,8	18,1	13,5	8,3	10,2	21,0	14,5	17,7
C3	1,0	33,9	28,2	4,0	14,1	11,7	12,0	25,5	21,1	16,5	20,6	17,1	23,5	26,3	21,9
CZ	1,0	28,6	22,9	7,5	16,0	12,8	8,5	27,4	21,9	13,0	21,6	17,3	20,0	31,3	25,0
C4	1,0	28,0	23,2	7,5	14,0	11,6	8,5	25,0	20,7	13,0	16,4	13,6	18,5	37,3	30,9
T4	1,0	25,0	30,4	7,5	10,8	13,1	8,5	14,8	18,0	14,0	9,6	11,7	18,5	22,1	26,8
T5	1,0	26,4	30,1	7,0	13,6	15,5	11,0	18,4	20,9	13,0	12,2	13,9	25,0	17,2	19,5
P3	1,0	26,8	26,8	4,0	13,1	13,1	12,0	20,1	20,1	13,5	17,9	17,9	20,5	22,0	22,0
PZ	1,0	25,2	24,1	7,5	13,8	13,2	8,5	21,3	20,3	13,5	17,9	17,1	20,0	26,5	25,3
P4	1,0	60,3	41,7	4,0	16,9	11,7	10,5	22,5	15,6	13,0	17,4	12,1	19,5	27,6	19,0
T6	1,0	23,8	25,7	4,0	11,9	12,9	11,5	23,2	25,1	13,5	12,2	13,2	19,5	21,4	23,1
O1	1,0	37,9	38,8	4,0	12,3	12,6	11,0	18,5	18,9	13,0	11,9	12,2	20,0	17,0	17,5
OZ	1,0	41,3	40,2	4,0	11,6	11,3	11,0	19,9	19,3	15,5	12,7	12,4	19,5	17,3	16,8
O2	1,0	27,2	26,4	4,0	13,8	13,4	11,5	27,7	26,8	13,0	13,6	13,2	19,5	20,7	20,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:24:31	03:17	Olhos abertos
7	09:27:47	02:34	Olhos fechados
12	09:30:21	02:10	Vigília