



17:50:26 Olhos abertos 17:50:27 Olhos abertos 17:50:28 Olhos abertos 17:50:29 Olhos abertos 17:50:30 Olhos abertos 17:50:31 Olhos abertos 17:50:32 Olhos abertos 17:50:33 Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 17:50:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

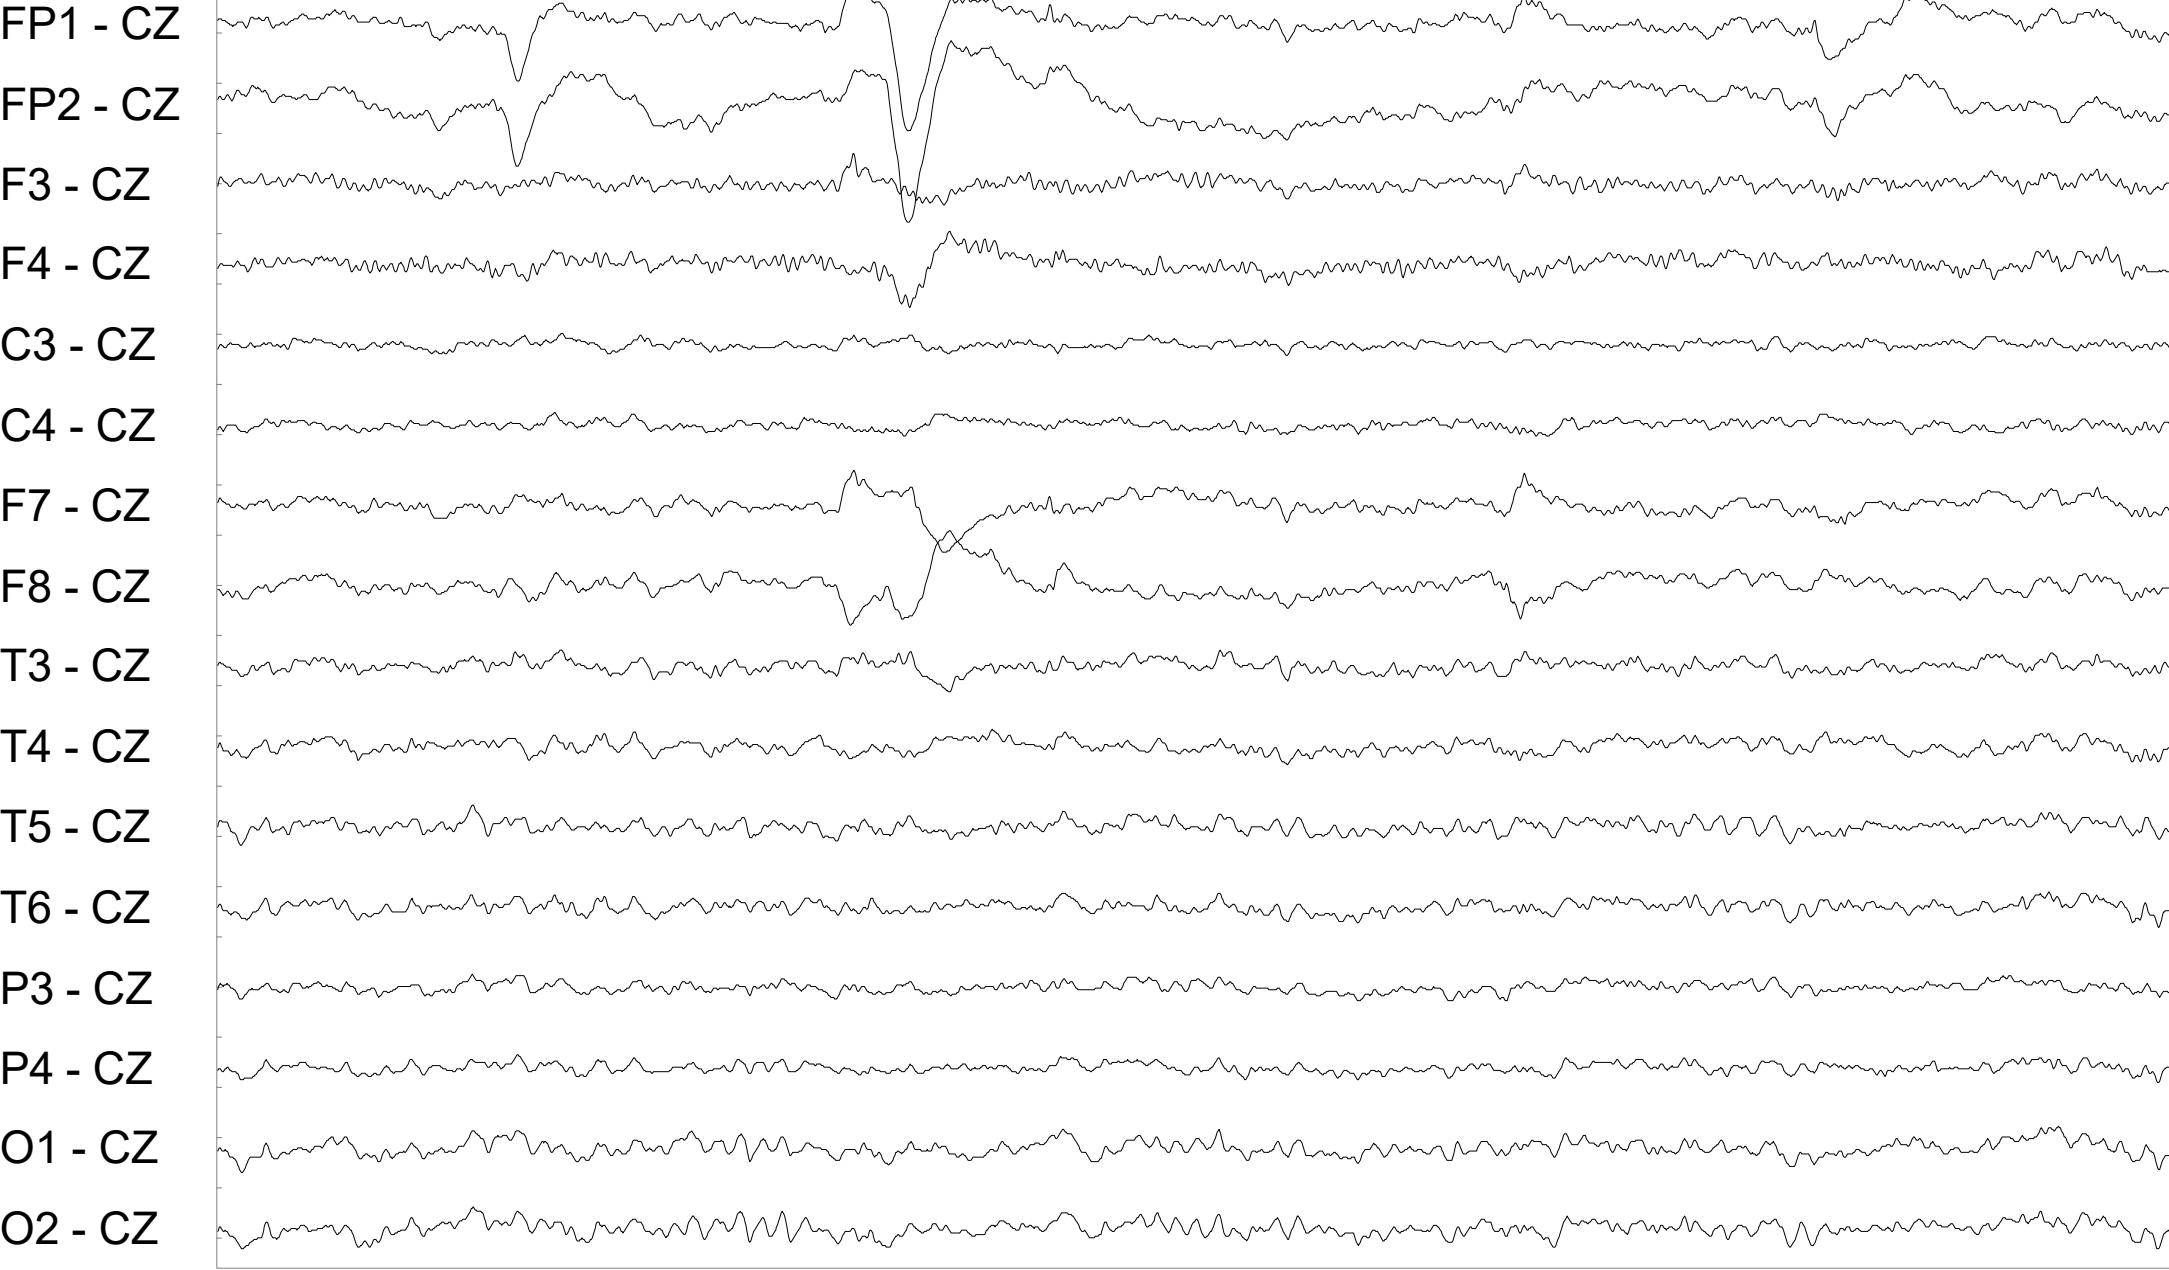


17:52:26 Olhos abertos 17:52:27 Olhos abertos 17:52:28 Olhos abertos 17:52:29 Olhos abertos 17:52:30 Olhos abertos 17:52:31 Olhos abertos 17:52:32 Olhos abertos 17:52:33 Olhos abertos

Época: 5 - Horário: 17:52:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

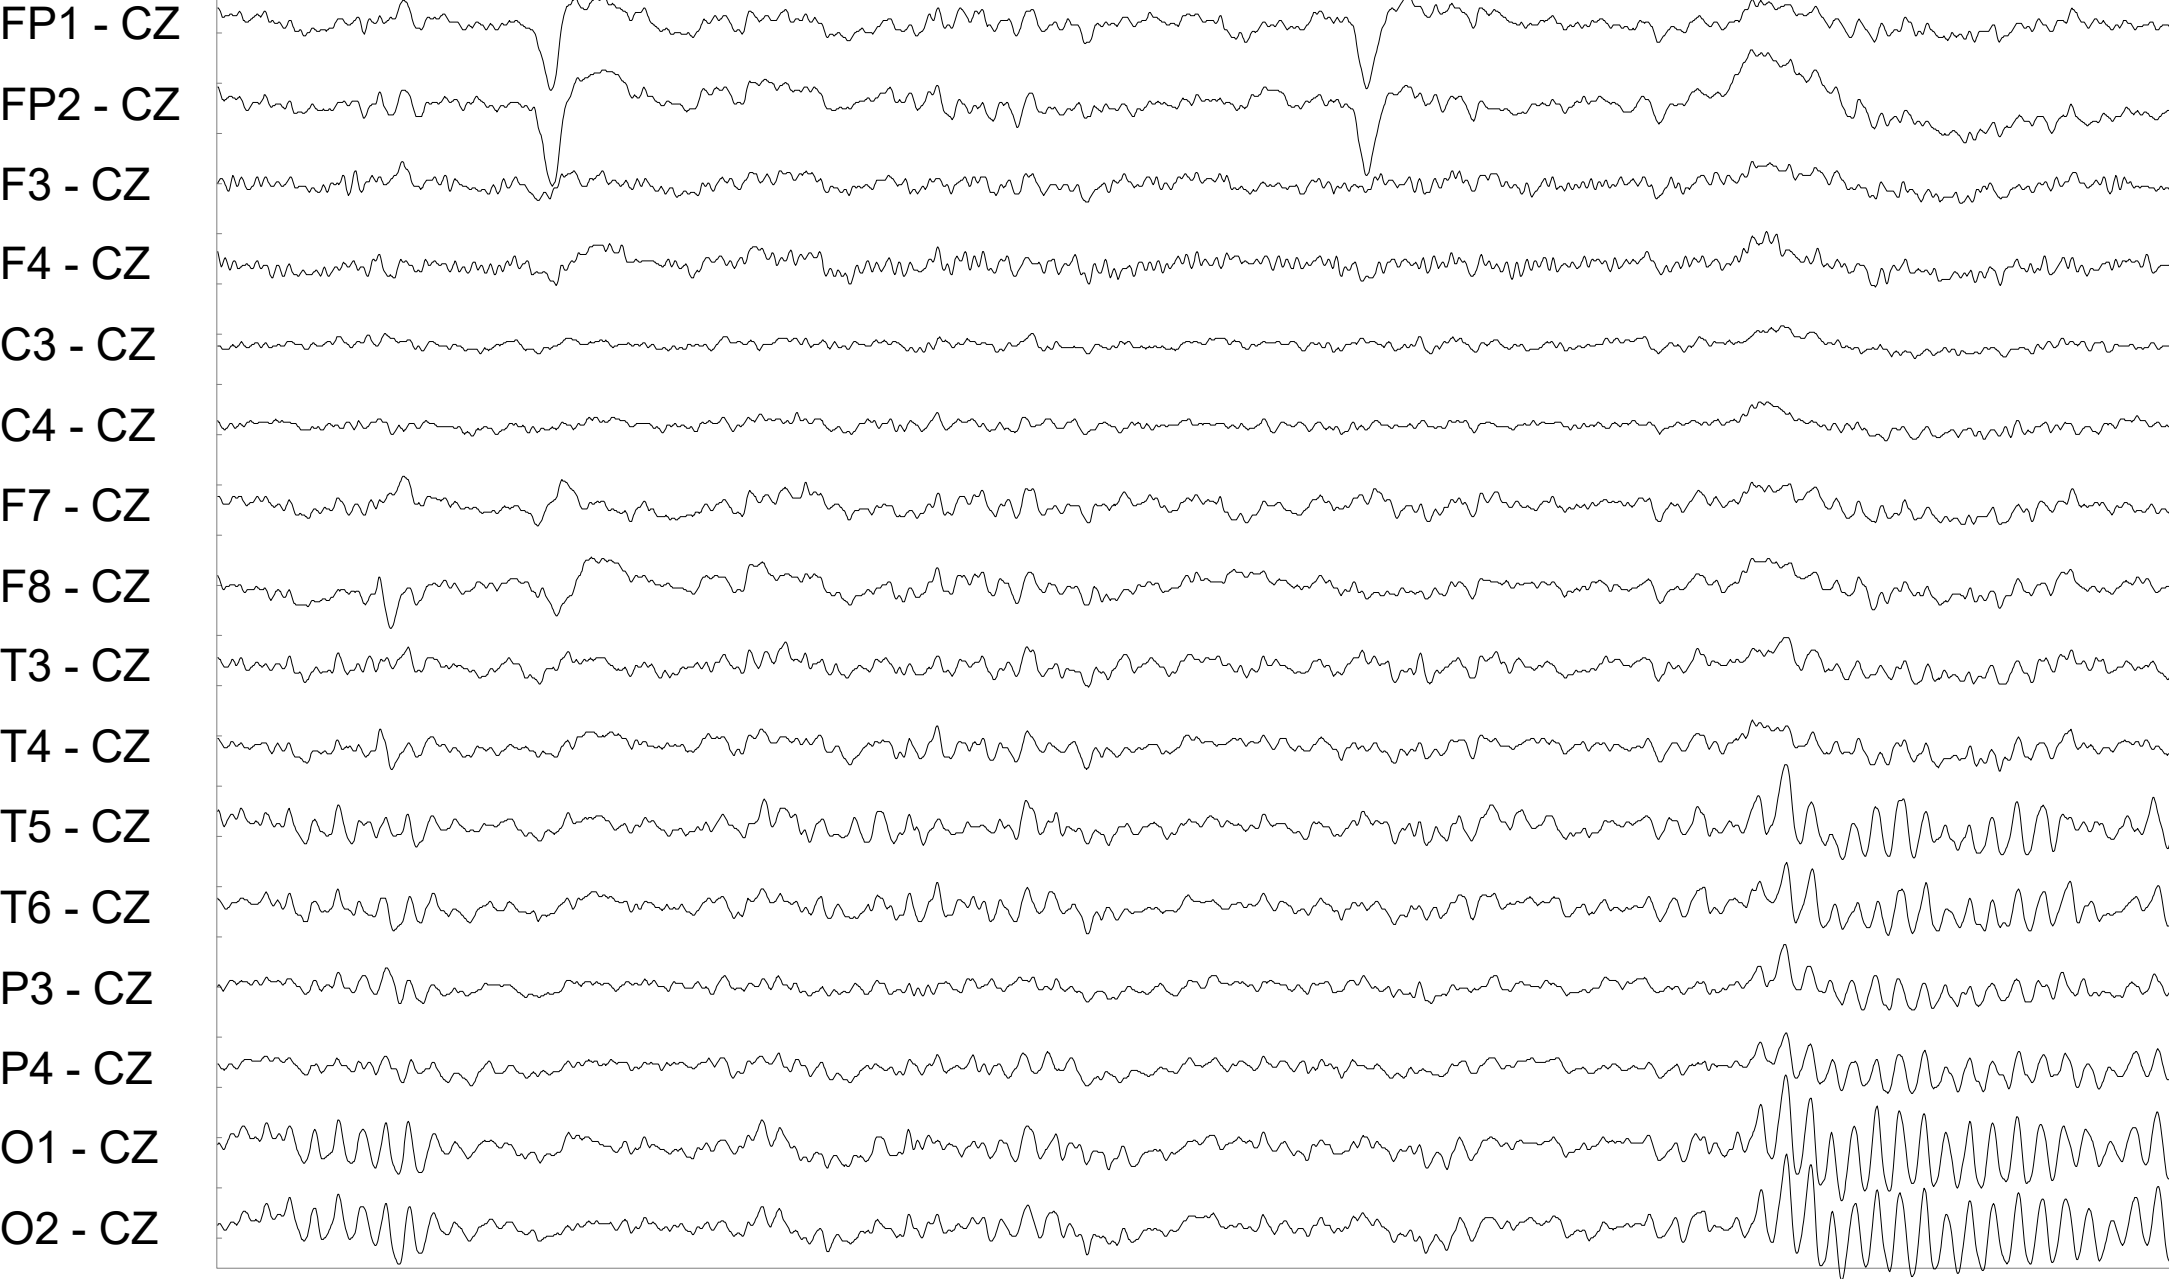

17:54:56	17:54:57	17:54:58	17:54:59	17:55:00	17:55:01	17:55:02	17:55:03
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 17:54:57 - Estágio: 0 (8 seg.)

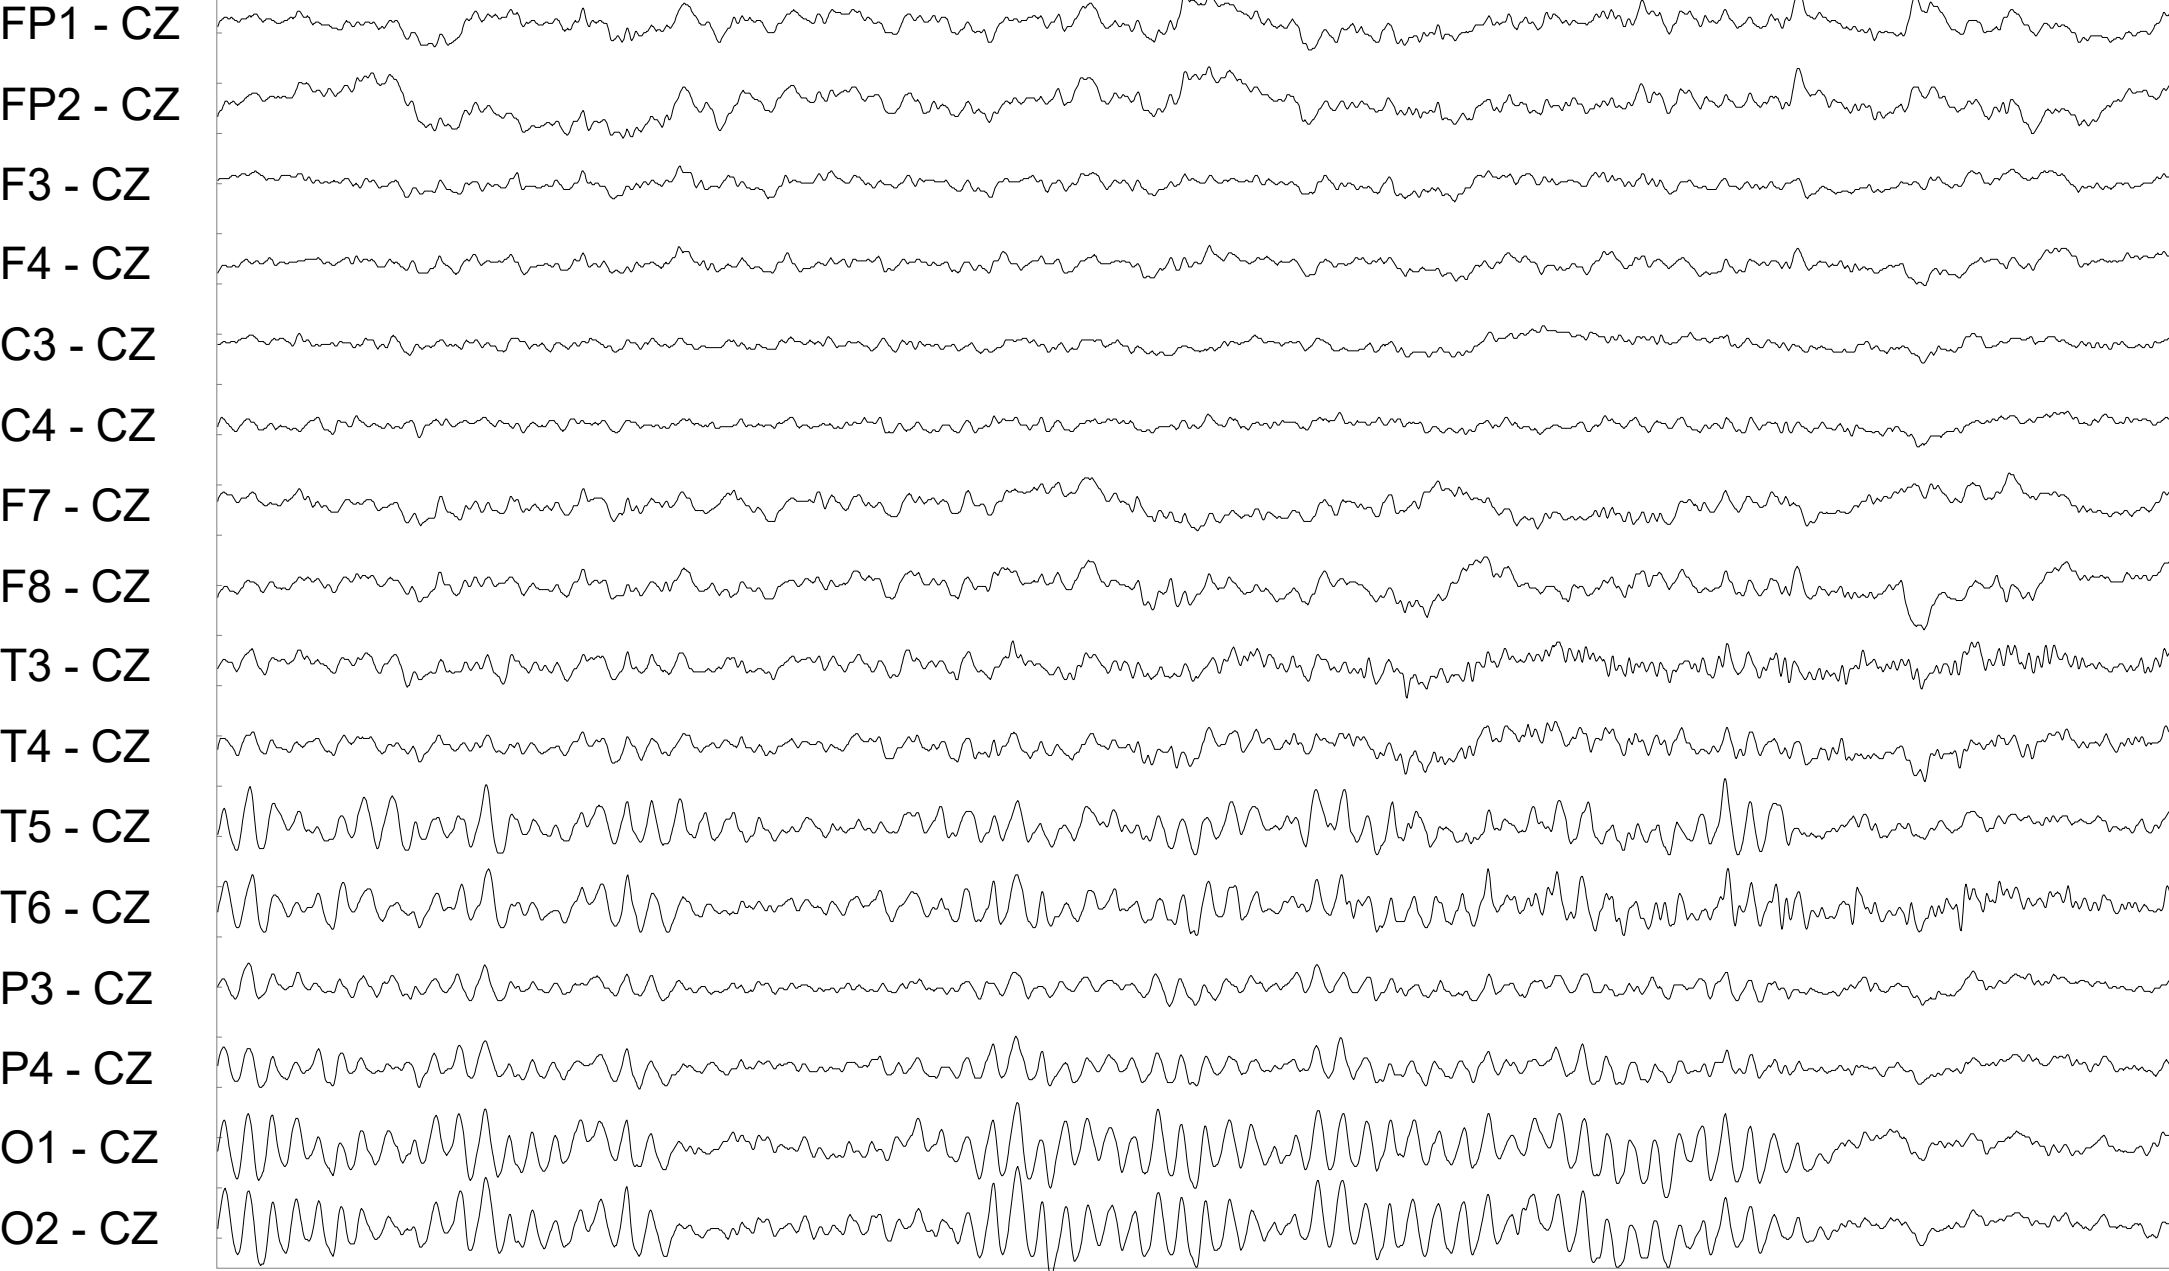

17:57:26

Vigília

17:57:27

Vigília

17:57:28

Vigília

17:57:29

Vigília

17:57:30

Vigília

17:57:31

Vigília

17:57:32

Vigília

17:57:33

Vigília

Época: 15 - Horário: 17:57:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - CZ

FP2 - CZ

F3 - CZ

F4 - CZ

C3 - CZ

C4 - CZ

F7 - CZ

F8 - CZ

T3 - CZ

T4 - CZ

T5 - CZ


T6 - CZ



P3 - CZ

P4 - CZ

O1 - CZ

O2 - CZ

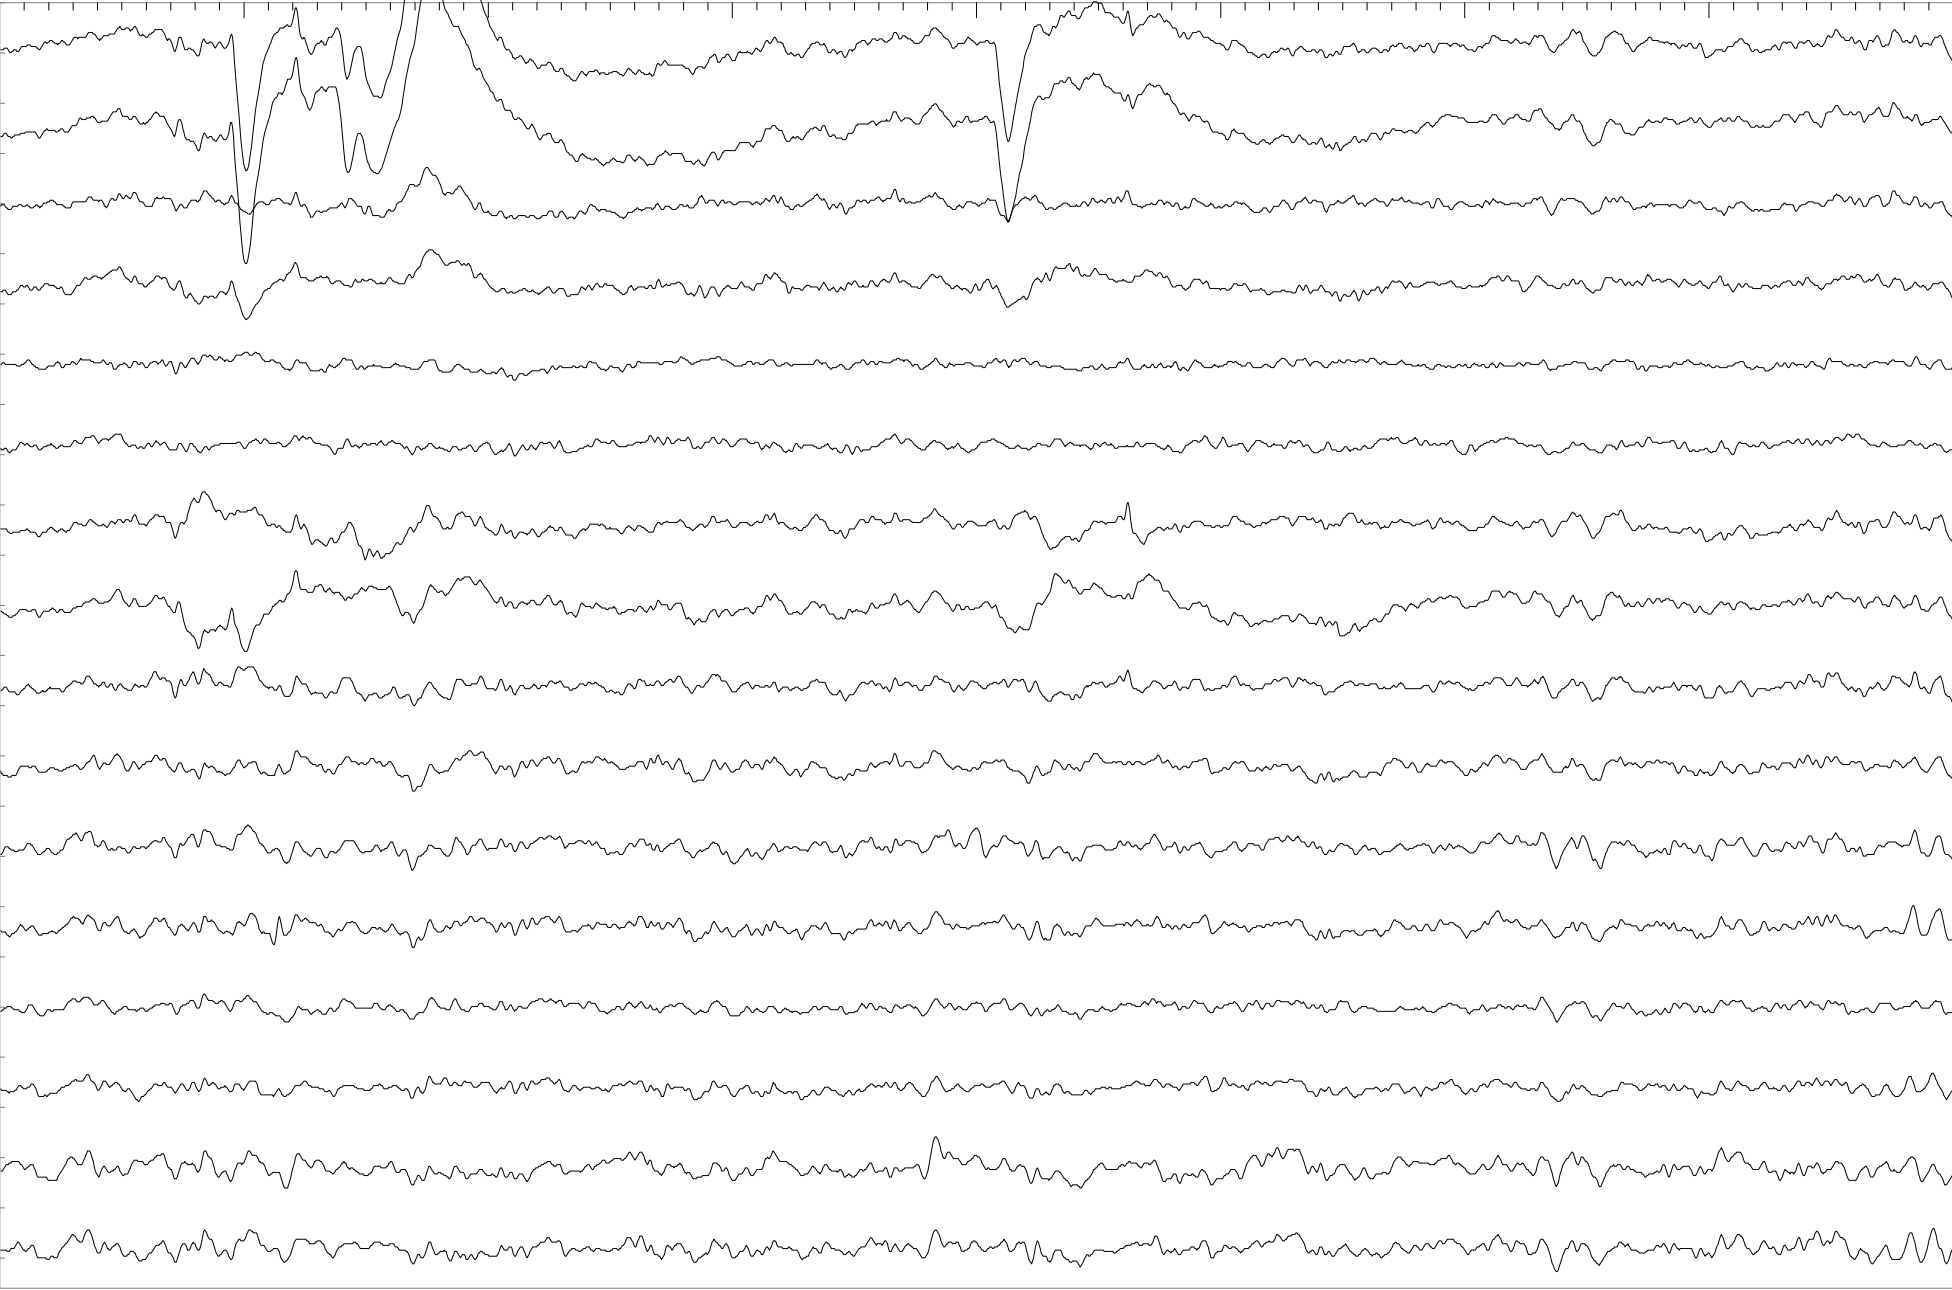

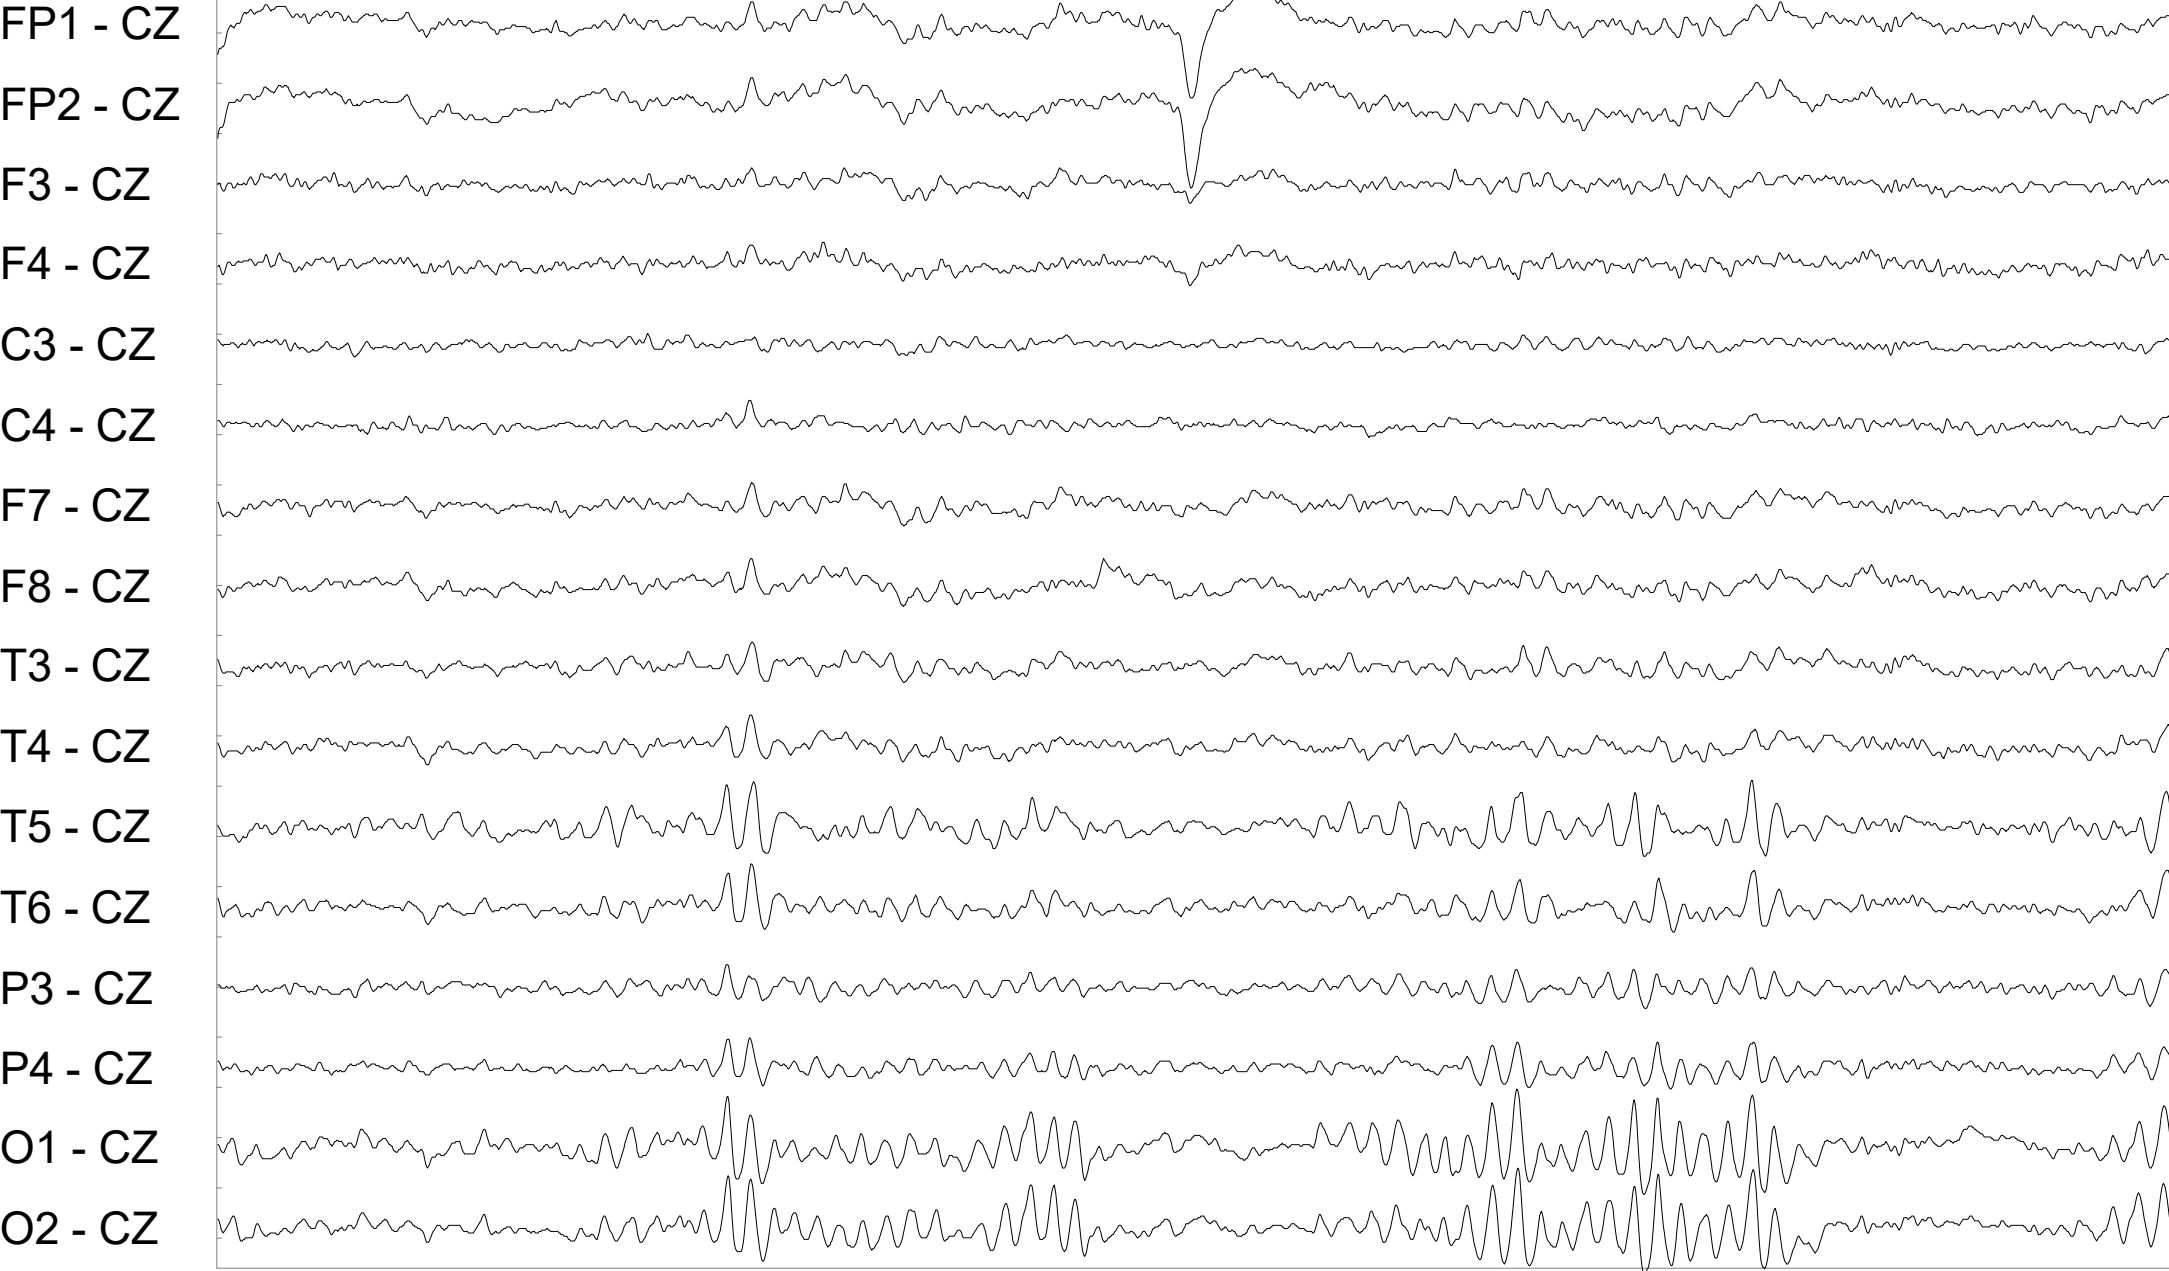

FP1 - CZ

FP2 - CZ

F3 - CZ

F4 - CZ

C3 - CZ

C4 - CZ

F7 - CZ

F8 - CZ

T3 - CZ

T4 - CZ

T5 - CZ


T6 - CZ


P3 - CZ


P4 - CZ

O1 - CZ

O2 - CZ

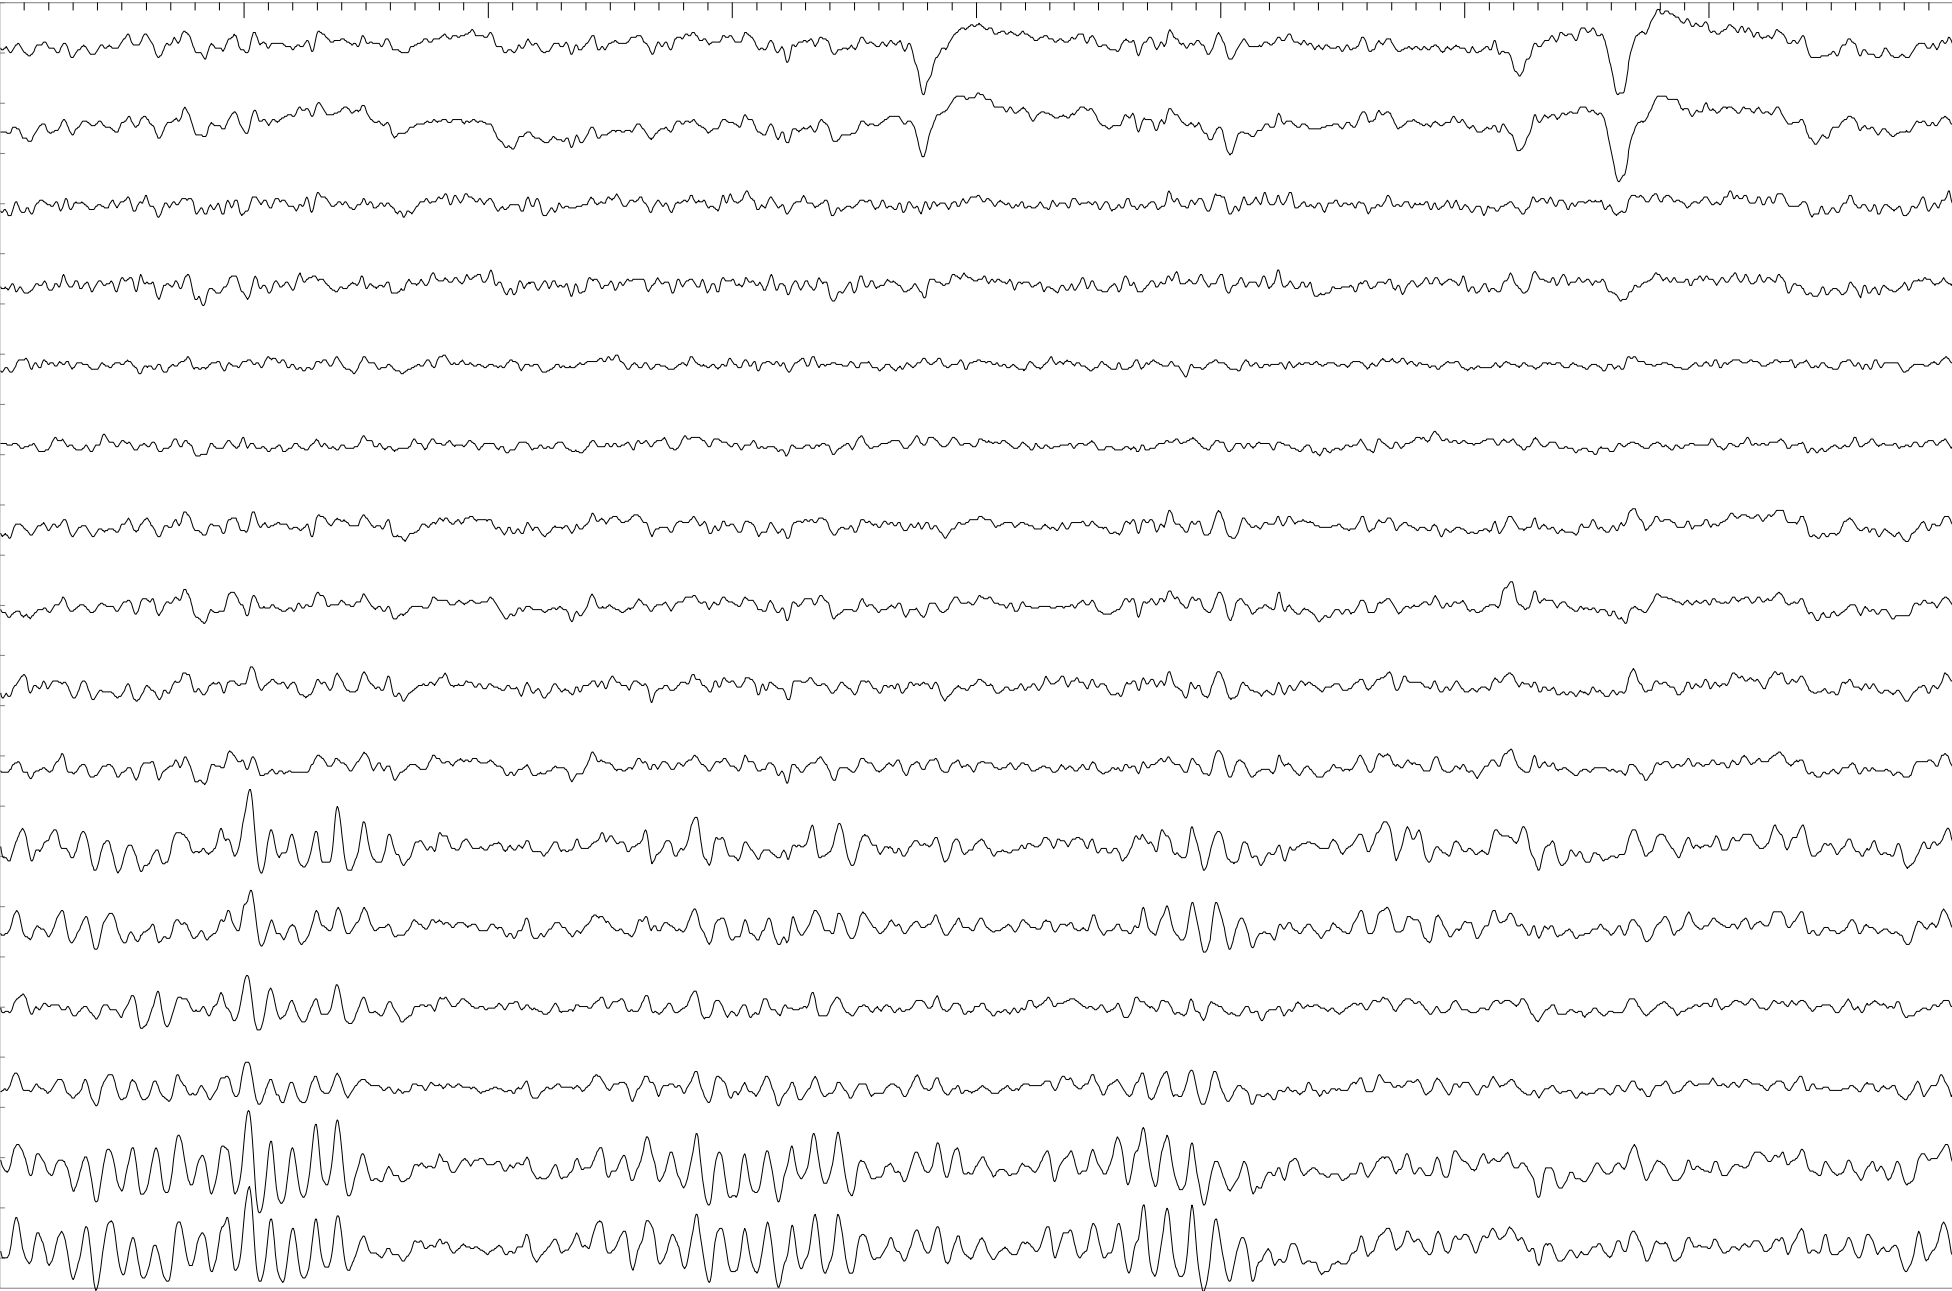

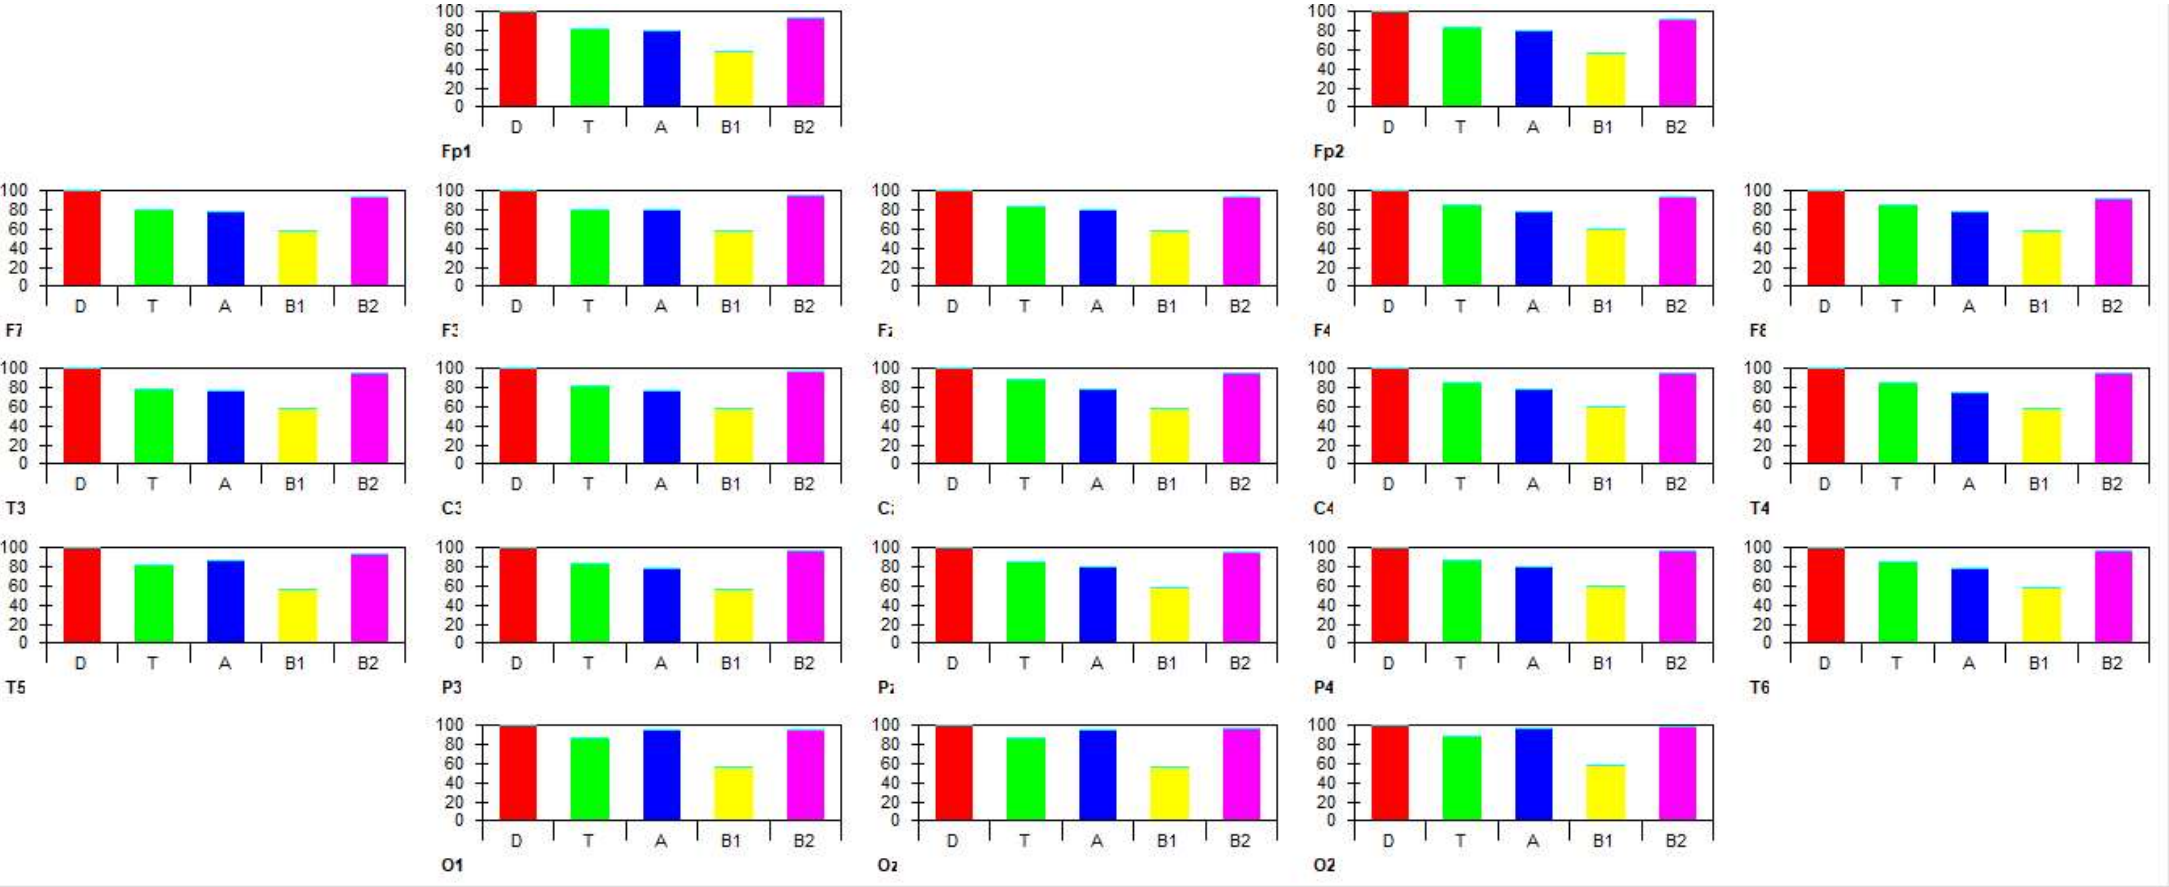

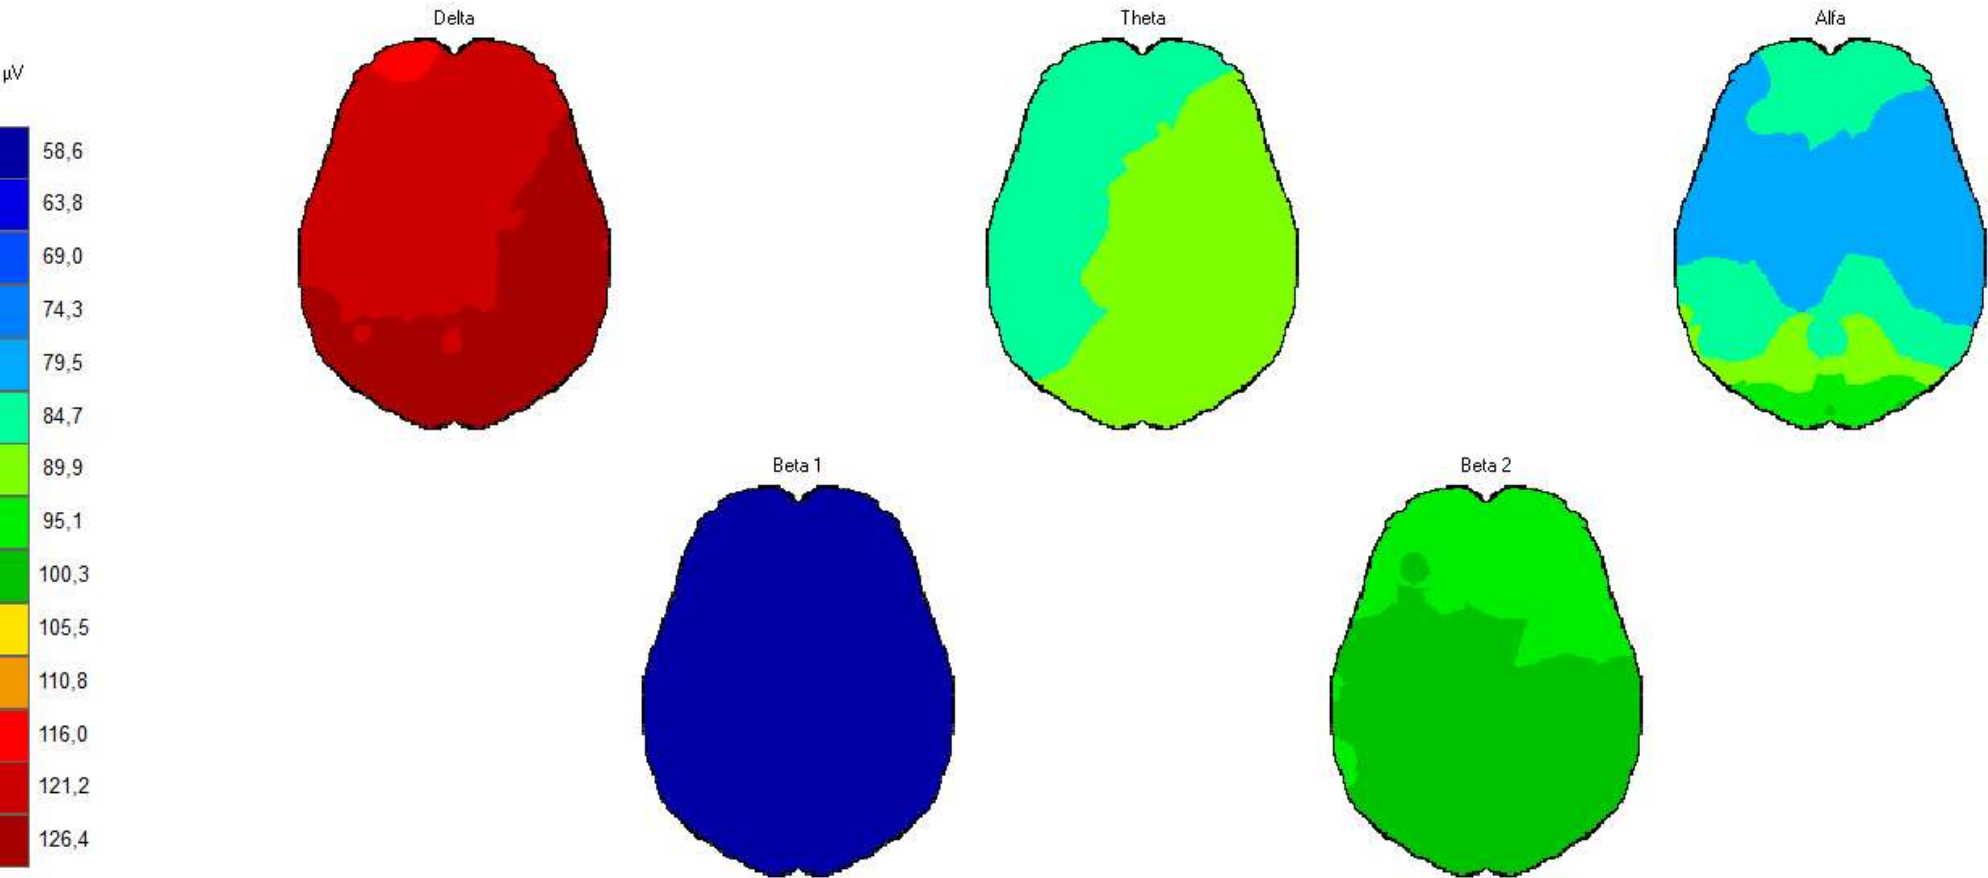

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	113,4	26,8
T	5,0	81,5	19,1
A	8,5	79,5	18,7
B1	14,0	57,8	13,5
B2	18,5	94,0	22,1

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	119,1	27,4
T	5,0	83,8	19,3
A	8,5	81,2	18,7
B1	13,5	57,0	13,1
B2	18,5	92,9	21,4

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	119,4	27,8
T	5,0	79,8	18,6
A	8,5	78,3	18,2
B1	14,0	57,8	13,5
B2	18,5	93,7	21,8

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	116,8	27,1
T	5,0	80,3	18,6
A	8,5	79,7	18,5
B1	14,0	58,5	13,6
B2	18,5	96,0	22,3

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	116,9	27,0
T	5,0	83,8	19,3
A	8,5	79,9	18,5
B1	14,0	57,8	13,4
B2	18,5	94,1	21,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	118,1	27,0
T	5,0	85,9	19,6
A	8,5	78,8	18,0
B1	13,5	60,1	13,7
B2	18,5	94,8	21,7

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	124,0	28,3
T	5,0	85,8	19,5
A	8,5	78,6	17,9
B1	13,5	57,8	13,1
B2	18,5	92,3	21,1

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	118,5	27,7
T	5,0	79,5	18,6
A	8,5	77,1	18,0
B1	13,5	57,7	13,5
B2	18,5	94,9	22,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	119,4	27,5
T	5,0	82,3	19,0
A	8,5	77,7	17,9
B1	14,0	57,7	13,3
B2	18,5	97,0	22,3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	118,6	26,9
T	5,0	88,9	20,2
A	8,5	79,2	18,0
B1	14,0	58,7	13,3
B2	18,5	95,5	21,7

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	123,3	27,8
T	5,0	85,7	19,3
A	8,5	78,6	17,7
B1	14,0	60,8	13,8
B2	18,5	95,9	21,8

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	120,8	27,7
T	5,0	84,8	19,5
A	8,5	75,8	17,4
B1	14,0	58,4	13,4
B2	18,5	95,4	21,9

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	124,0	27,9
T	5,0	82,2	18,5
A	8,5	87,8	19,8
B1	13,5	55,9	12,6
B2	18,5	94,1	21,2

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	120,5	27,6
T	5,0	83,4	19,1
A	9,5	78,8	18,1
B1	14,0	56,8	13,0
B2	18,5	96,6	22,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	119,4	27,2
T	5,0	86,0	19,8
A	9,5	79,9	18,2
B1	14,0	58,4	13,3
B2	18,5	95,4	21,7

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	123,0	27,5
T	5,0	86,8	19,4
A	9,5	80,9	18,1
B1	14,0	59,8	13,4
B2	18,5	96,7	21,8

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	124,5	28,0
T	5,0	86,2	19,4
A	9,5	79,0	17,8
B1	13,0	57,8	13,0
B2	22,5	96,6	21,8

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	124,8	27,2
T	5,0	86,5	18,8
A	10,0	95,7	20,8
B1	14,0	57,0	12,4
B2	18,5	95,4	20,8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	128,5	27,6
T	5,0	86,6	18,6
A	10,0	96,1	20,7
B1	14,0	57,3	12,3
B2	18,5	96,6	20,8

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	128,9	27,3
T	5,0	88,0	18,7
A	9,5	97,1	20,6
B1	14,0	58,3	12,4
B2	18,5	99,3	21,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	113,4	26,6	5,0	81,5	19,1	8,5	79,5	18,7	14,0	57,6	13,5	18,5	94,0	22,1
FP2	1,0	119,1	27,4	5,0	83,6	19,3	8,5	81,2	18,7	13,5	57,0	13,1	18,5	92,9	21,4
F7	1,0	119,4	27,8	5,0	79,8	18,6	8,5	78,3	18,2	14,0	57,8	13,5	18,5	93,7	21,8
F3	1,0	116,6	27,1	5,0	80,3	18,6	8,5	79,7	18,5	14,0	58,5	13,6	18,5	96,0	22,3
FZ	1,0	116,9	27,0	5,0	83,6	19,3	8,5	79,9	18,5	14,0	57,8	13,4	18,5	94,1	21,8
F4	1,0	118,1	27,0	5,0	85,9	19,6	8,5	78,8	18,0	13,5	60,1	13,7	18,5	94,8	21,7
F8	1,0	124,0	28,3	5,0	85,6	19,5	8,5	78,6	17,9	13,5	57,6	13,1	18,5	92,3	21,1
T3	1,0	118,5	27,7	5,0	79,5	18,6	8,5	77,1	18,0	13,5	57,7	13,5	18,5	94,9	22,2
C3	1,0	119,4	27,5	5,0	82,3	19,0	8,5	77,7	17,9	14,0	57,7	13,3	18,5	97,0	22,3
CZ	1,0	118,6	26,9	5,0	88,9	20,2	8,5	79,2	18,0	14,0	58,7	13,3	18,5	95,5	21,7
C4	1,0	123,3	27,8	5,0	85,7	19,3	8,5	78,6	17,7	14,0	60,6	13,6	18,5	95,9	21,6
T4	1,0	120,6	27,7	5,0	84,6	19,5	8,5	75,8	17,4	14,0	58,4	13,4	18,5	95,4	21,9
T5	1,0	124,0	27,9	5,0	82,2	18,5	8,5	87,8	19,8	13,5	55,9	12,6	18,5	94,1	21,2
P3	1,0	120,5	27,6	5,0	83,4	19,1	9,5	78,8	18,1	14,0	56,8	13,0	18,5	96,6	22,1
PZ	1,0	119,4	27,2	5,0	86,0	19,6	9,5	79,9	18,2	14,0	58,4	13,3	18,5	95,4	21,7
P4	1,0	123,0	27,5	5,0	86,8	19,4	9,5	80,9	18,1	14,0	59,8	13,4	18,5	96,7	21,6
T6	1,0	124,5	28,0	5,0	86,2	19,4	9,5	79,0	17,8	13,0	57,8	13,0	22,5	96,6	21,8
O1	1,0	124,8	27,2	5,0	86,5	18,8	10,0	95,7	20,8	14,0	57,0	12,4	18,5	95,4	20,8
OZ	1,0	128,5	27,6	5,0	86,6	18,6	10,0	96,1	20,7	14,0	57,3	12,3	18,5	96,6	20,8
O2	1,0	128,9	27,3	5,0	88,0	18,7	9,5	97,1	20,6	14,0	58,3	12,4	18,5	99,3	21,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	113,4	26,6	5,0	81,5	19,1	8,5	79,5	18,7	14,0	57,6	13,5	18,5	94,0	22,1
FP2	1,0	119,1	27,4	5,0	83,6	19,3	8,5	81,2	18,7	13,5	57,0	13,1	18,5	92,9	21,4
F7	1,0	119,4	27,8	5,0	79,8	18,6	8,5	78,3	18,2	14,0	57,8	13,5	18,5	93,7	21,8
F3	1,0	116,6	27,1	5,0	80,3	18,6	8,5	79,7	18,5	14,0	58,5	13,6	18,5	96,0	22,3
FZ	1,0	116,9	27,0	5,0	83,6	19,3	8,5	79,9	18,5	14,0	57,8	13,4	18,5	94,1	21,8
F4	1,0	118,1	27,0	5,0	85,9	19,6	8,5	78,8	18,0	13,5	60,1	13,7	18,5	94,8	21,7
F8	1,0	124,0	28,3	5,0	85,6	19,5	8,5	78,6	17,9	13,5	57,6	13,1	18,5	92,3	21,1
T3	1,0	118,5	27,7	5,0	79,5	18,6	8,5	77,1	18,0	13,5	57,7	13,5	18,5	94,9	22,2
C3	1,0	119,4	27,5	5,0	82,3	19,0	8,5	77,7	17,9	14,0	57,7	13,3	18,5	97,0	22,3
CZ	1,0	118,6	26,9	5,0	88,9	20,2	8,5	79,2	18,0	14,0	58,7	13,3	18,5	95,5	21,7
C4	1,0	123,3	27,8	5,0	85,7	19,3	8,5	78,6	17,7	14,0	60,6	13,6	18,5	95,9	21,6
T4	1,0	120,6	27,7	5,0	84,6	19,5	8,5	75,8	17,4	14,0	58,4	13,4	18,5	95,4	21,9
T5	1,0	124,0	27,9	5,0	82,2	18,5	8,5	87,8	19,8	13,5	55,9	12,6	18,5	94,1	21,2
P3	1,0	120,5	27,6	5,0	83,4	19,1	9,5	78,8	18,1	14,0	56,8	13,0	18,5	96,6	22,1
PZ	1,0	119,4	27,2	5,0	86,0	19,6	9,5	79,9	18,2	14,0	58,4	13,3	18,5	95,4	21,7
P4	1,0	123,0	27,5	5,0	86,8	19,4	9,5	80,9	18,1	14,0	59,8	13,4	18,5	96,7	21,6
T6	1,0	124,5	28,0	5,0	86,2	19,4	9,5	79,0	17,8	13,0	57,8	13,0	22,5	96,6	21,8
O1	1,0	124,8	27,2	5,0	86,5	18,8	10,0	95,7	20,8	14,0	57,0	12,4	18,5	95,4	20,8
OZ	1,0	128,5	27,6	5,0	86,6	18,6	10,0	96,1	20,7	14,0	57,3	12,3	18,5	96,6	20,8
O2	1,0	128,9	27,3	5,0	88,0	18,7	9,5	97,1	20,6	14,0	58,3	12,4	18,5	99,3	21,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	17:50:26	02:23	Olhos abertos
5	17:52:49	03:27	Olhos fechados
12	17:56:16	02:57	Vigília