


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

13:50:20 Olhos abertos 13:50:21 Olhos abertos 13:50:22 Olhos abertos 13:50:23 Olhos abertos 13:50:24 Olhos abertos 13:50:25 Olhos abertos 13:50:26 Olhos abertos 13:50:27 Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 13:50:21 - Estágio: 0 (8 seg.)

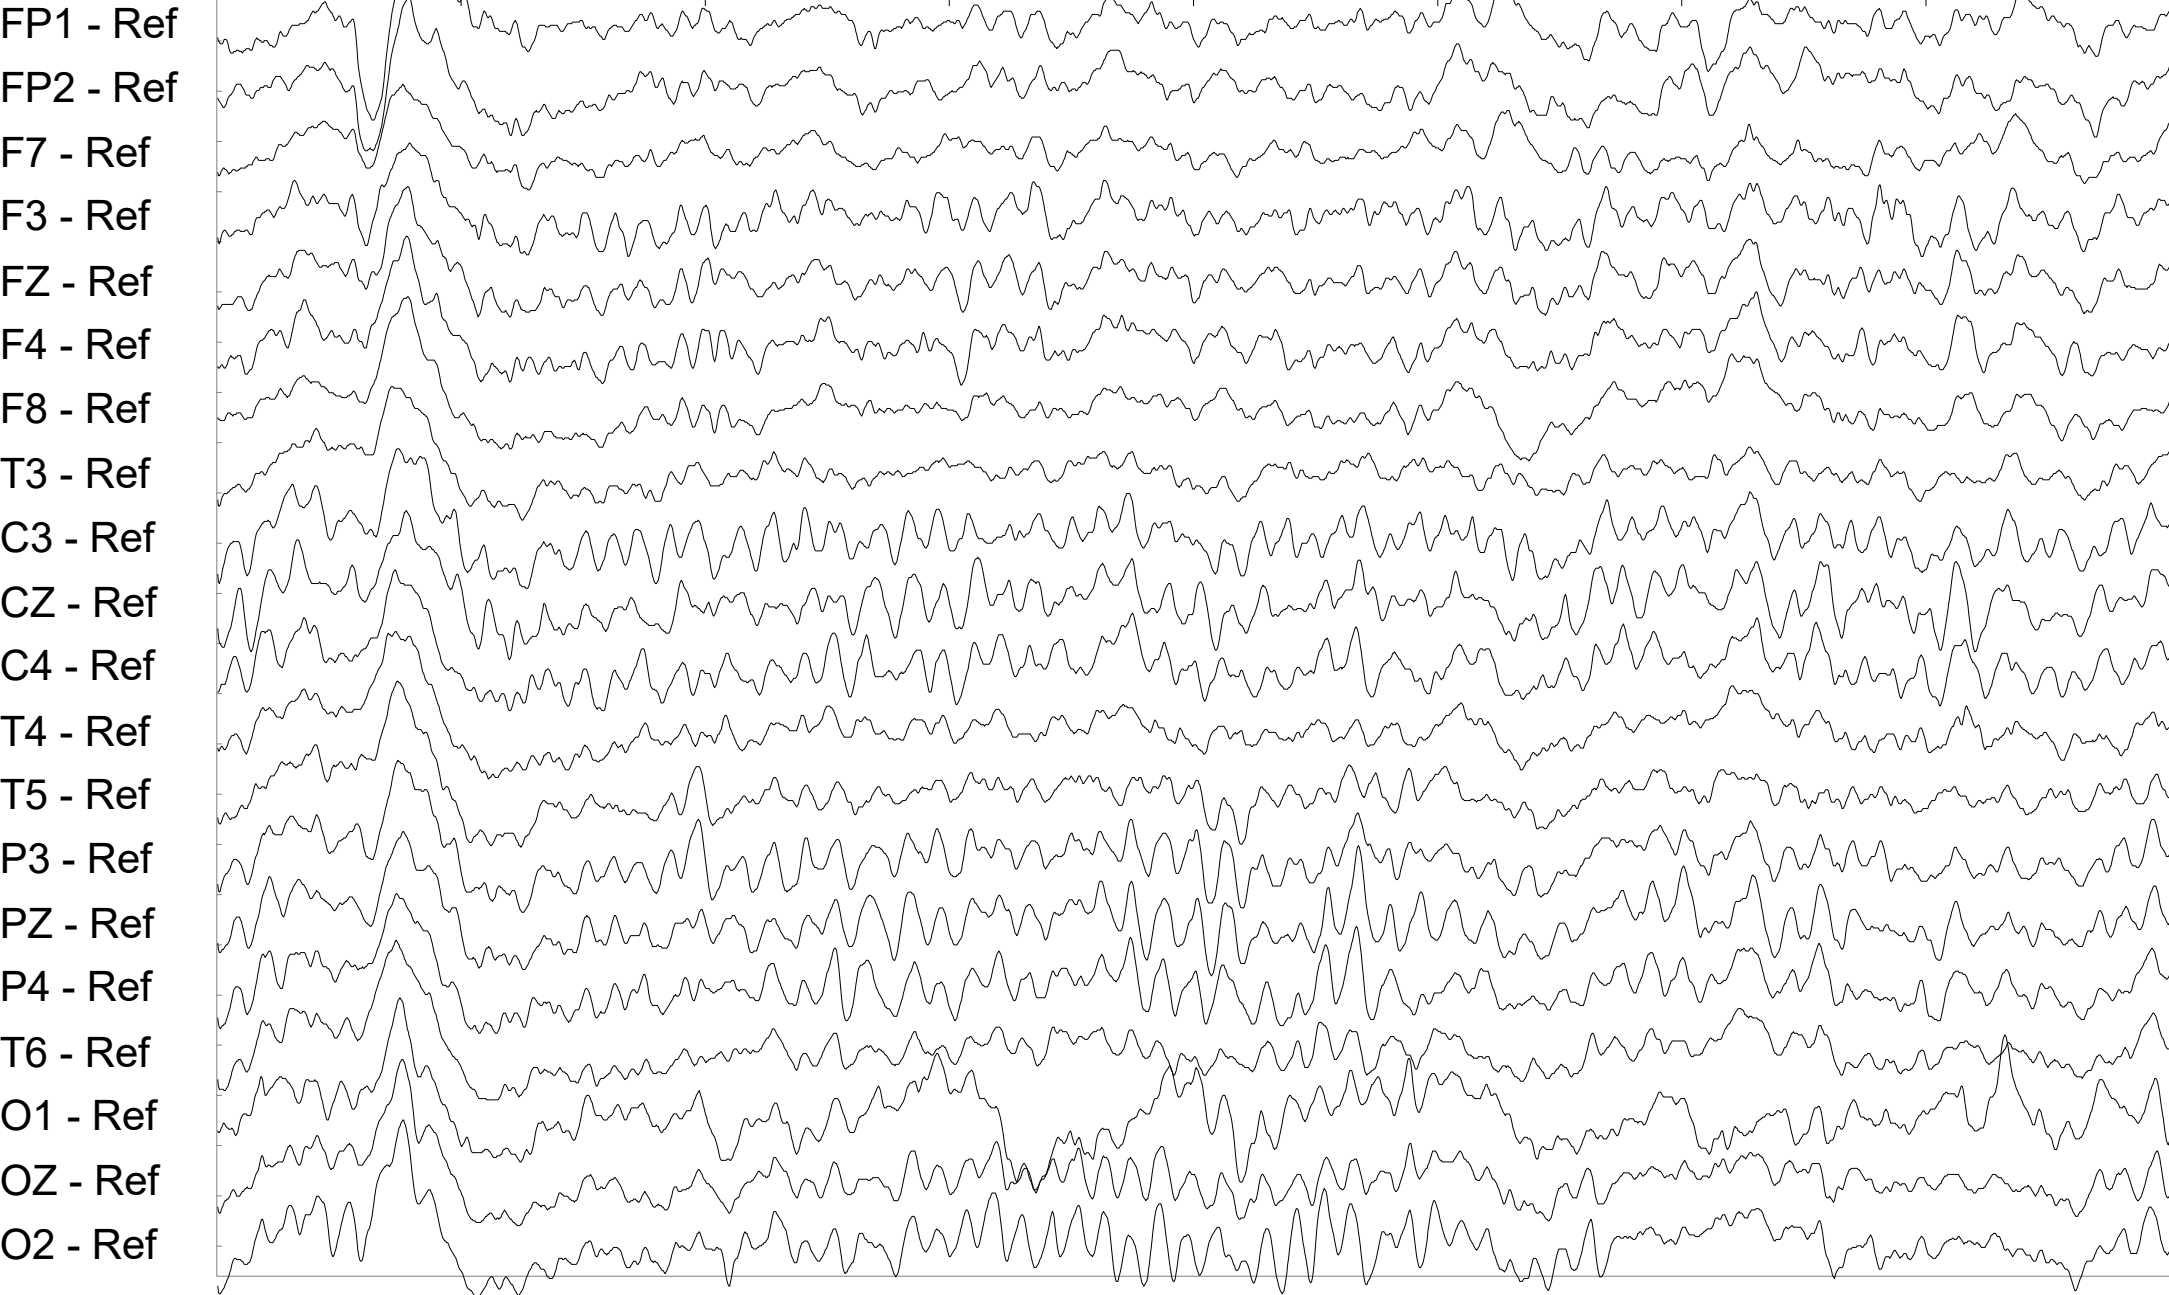

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 4/23

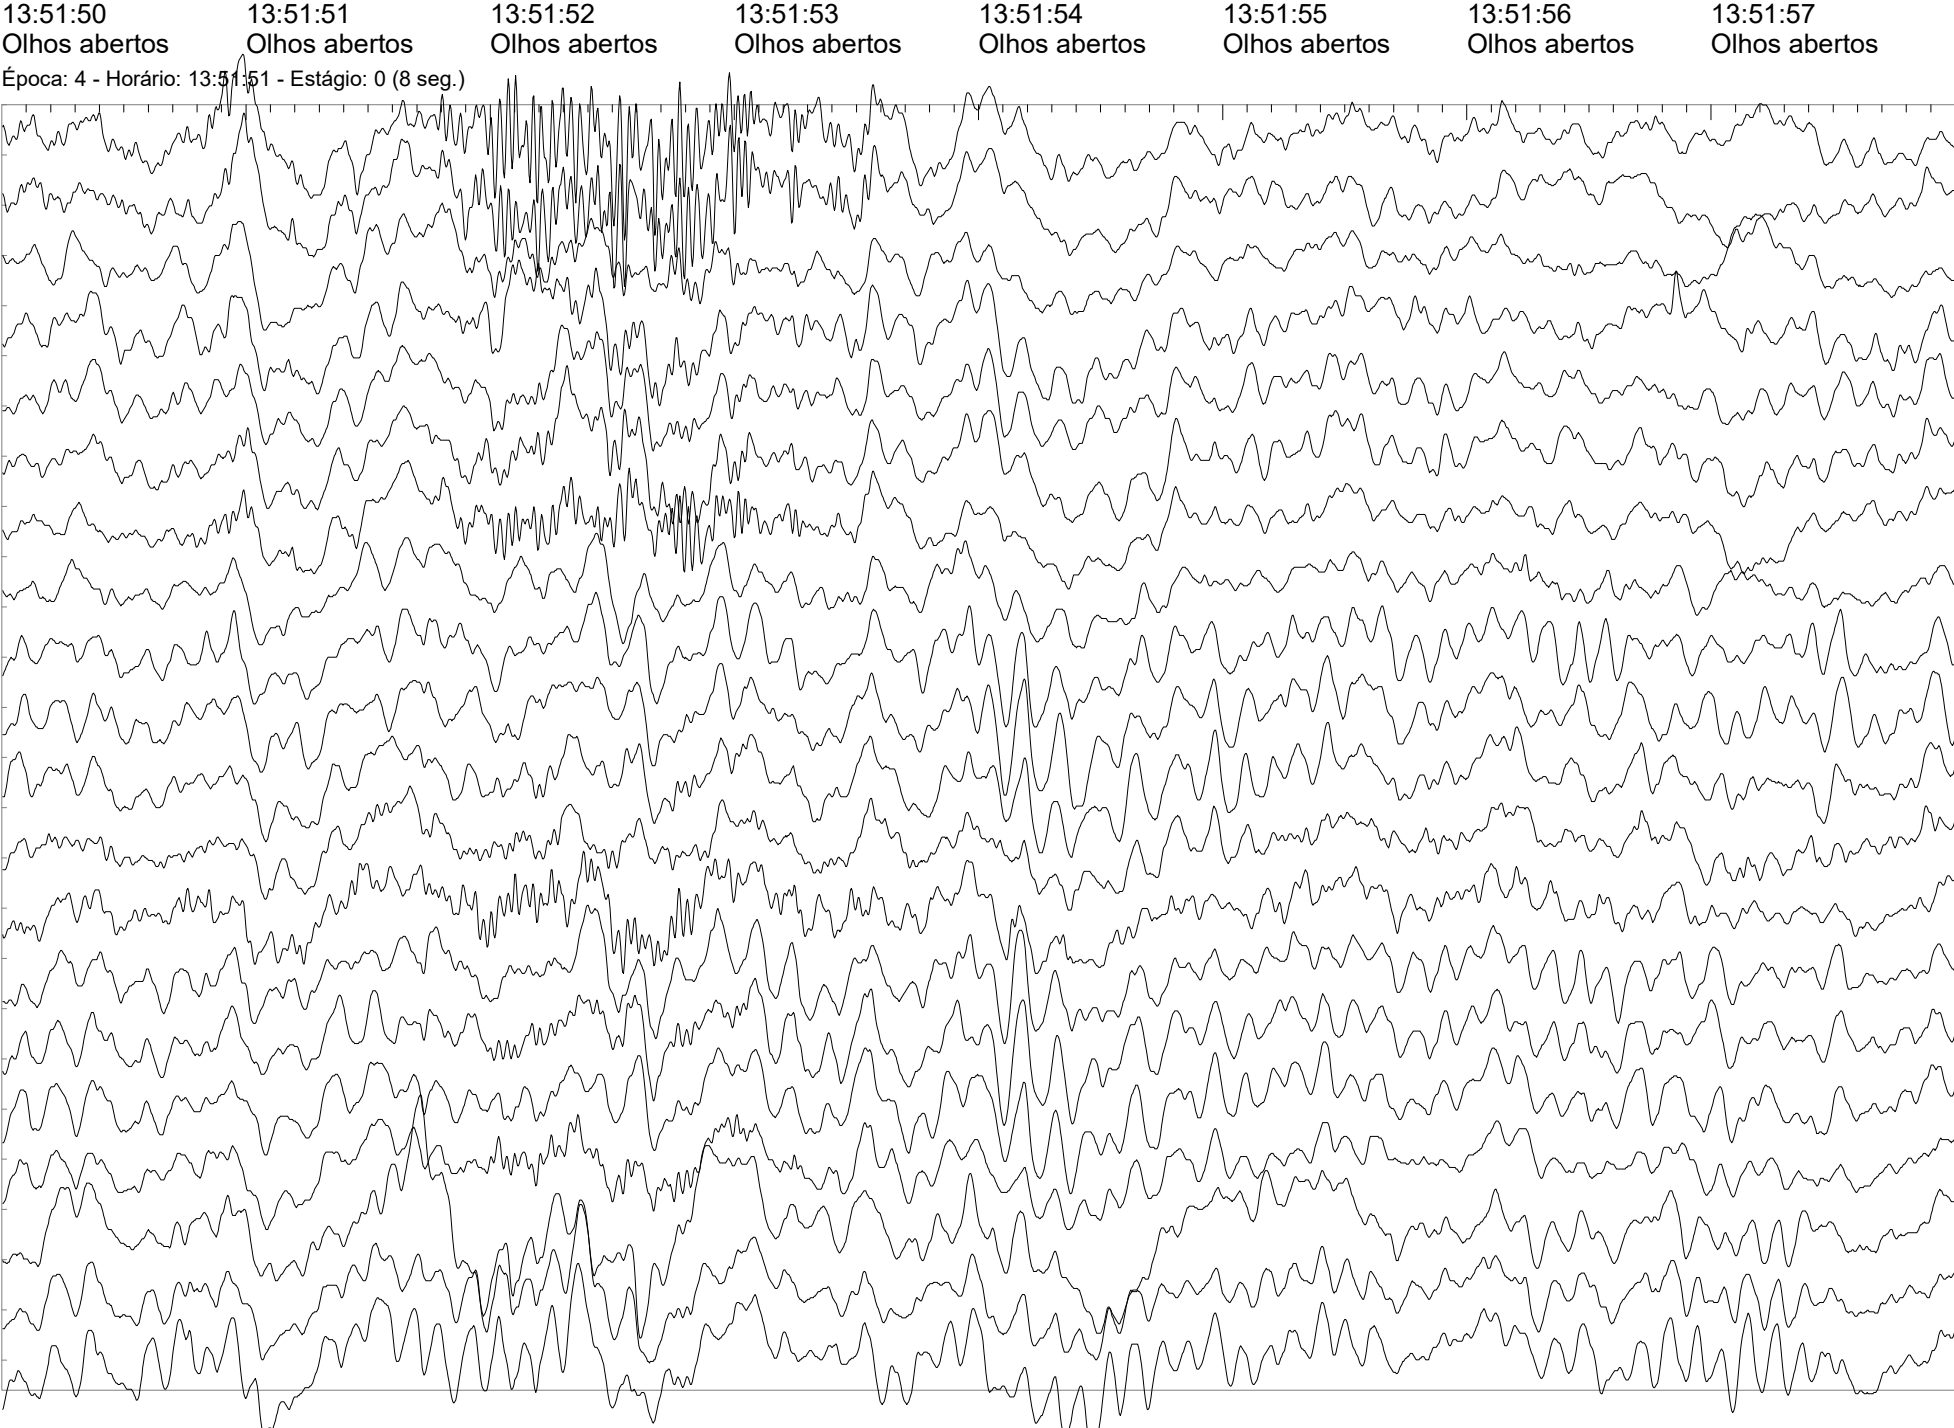

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref



13:53:50
Olhos fechados

13:53:51
Olhos fechados

13:53:52
Olhos fechados

13:53:53
Olhos fechados


13:53:54
Olhos fechados

13:53:55
Olhos fechados

13:53:56
Olhos fechados

13:53:57
Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 13:53:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

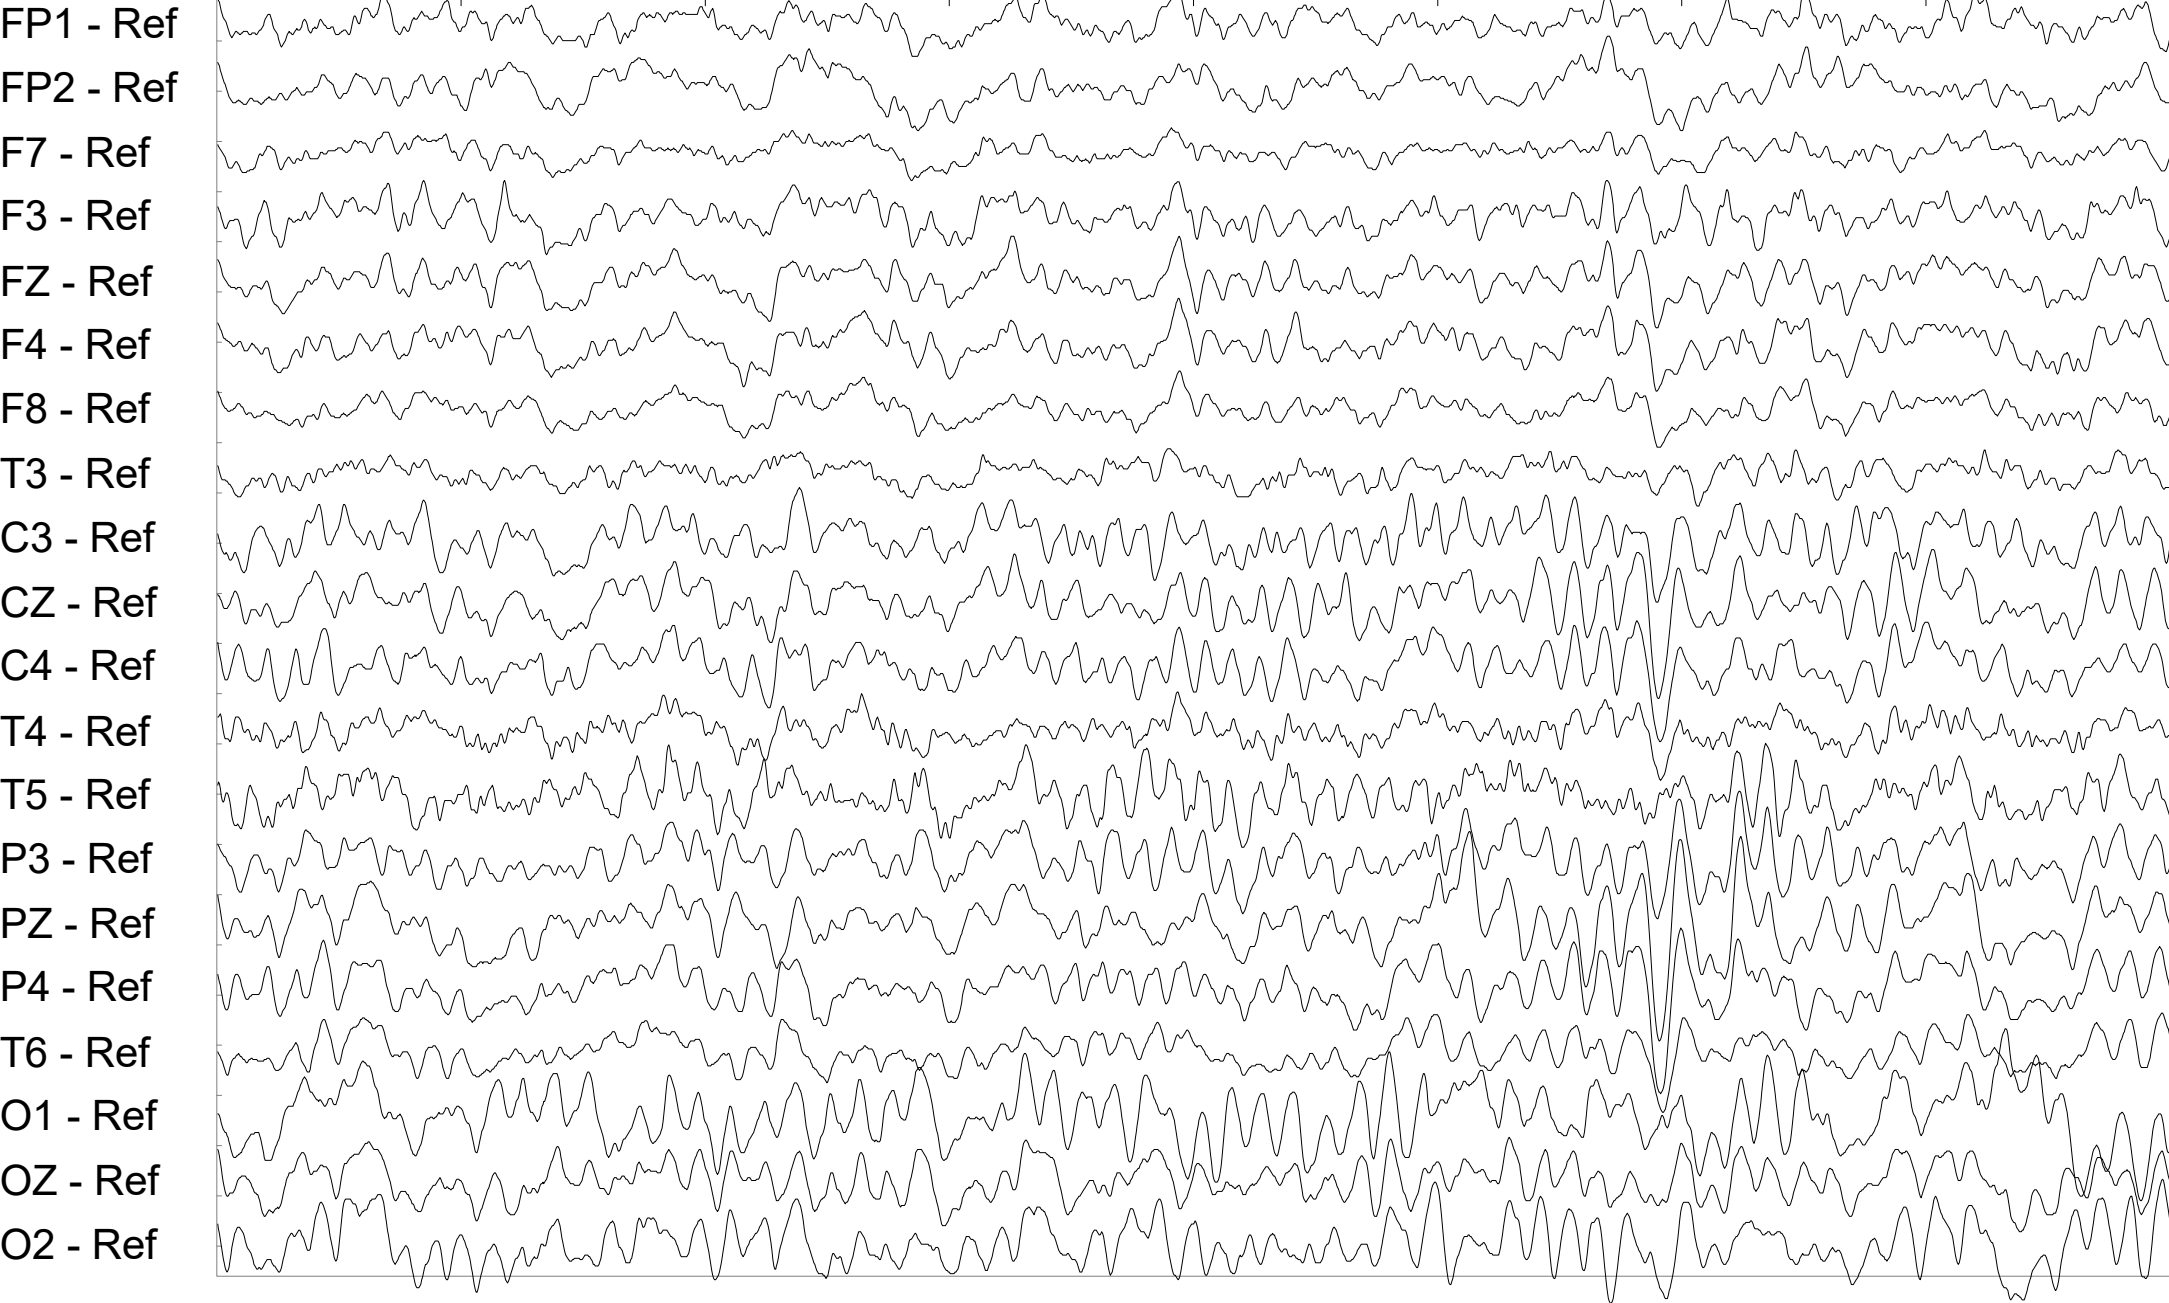


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 11/23

13:55:20 Olhos fechados 13:55:21 Olhos fechados 13:55:22 Olhos fechados 13:55:23 Olhos fechados 13:55:24 Olhos fechados 13:55:25 Olhos fechados 13:55:26 Olhos fechados 13:55:27 Olhos fechados

Época: 11 - Horário: 13:55:21 - Estágio: 0 (8 seg.)

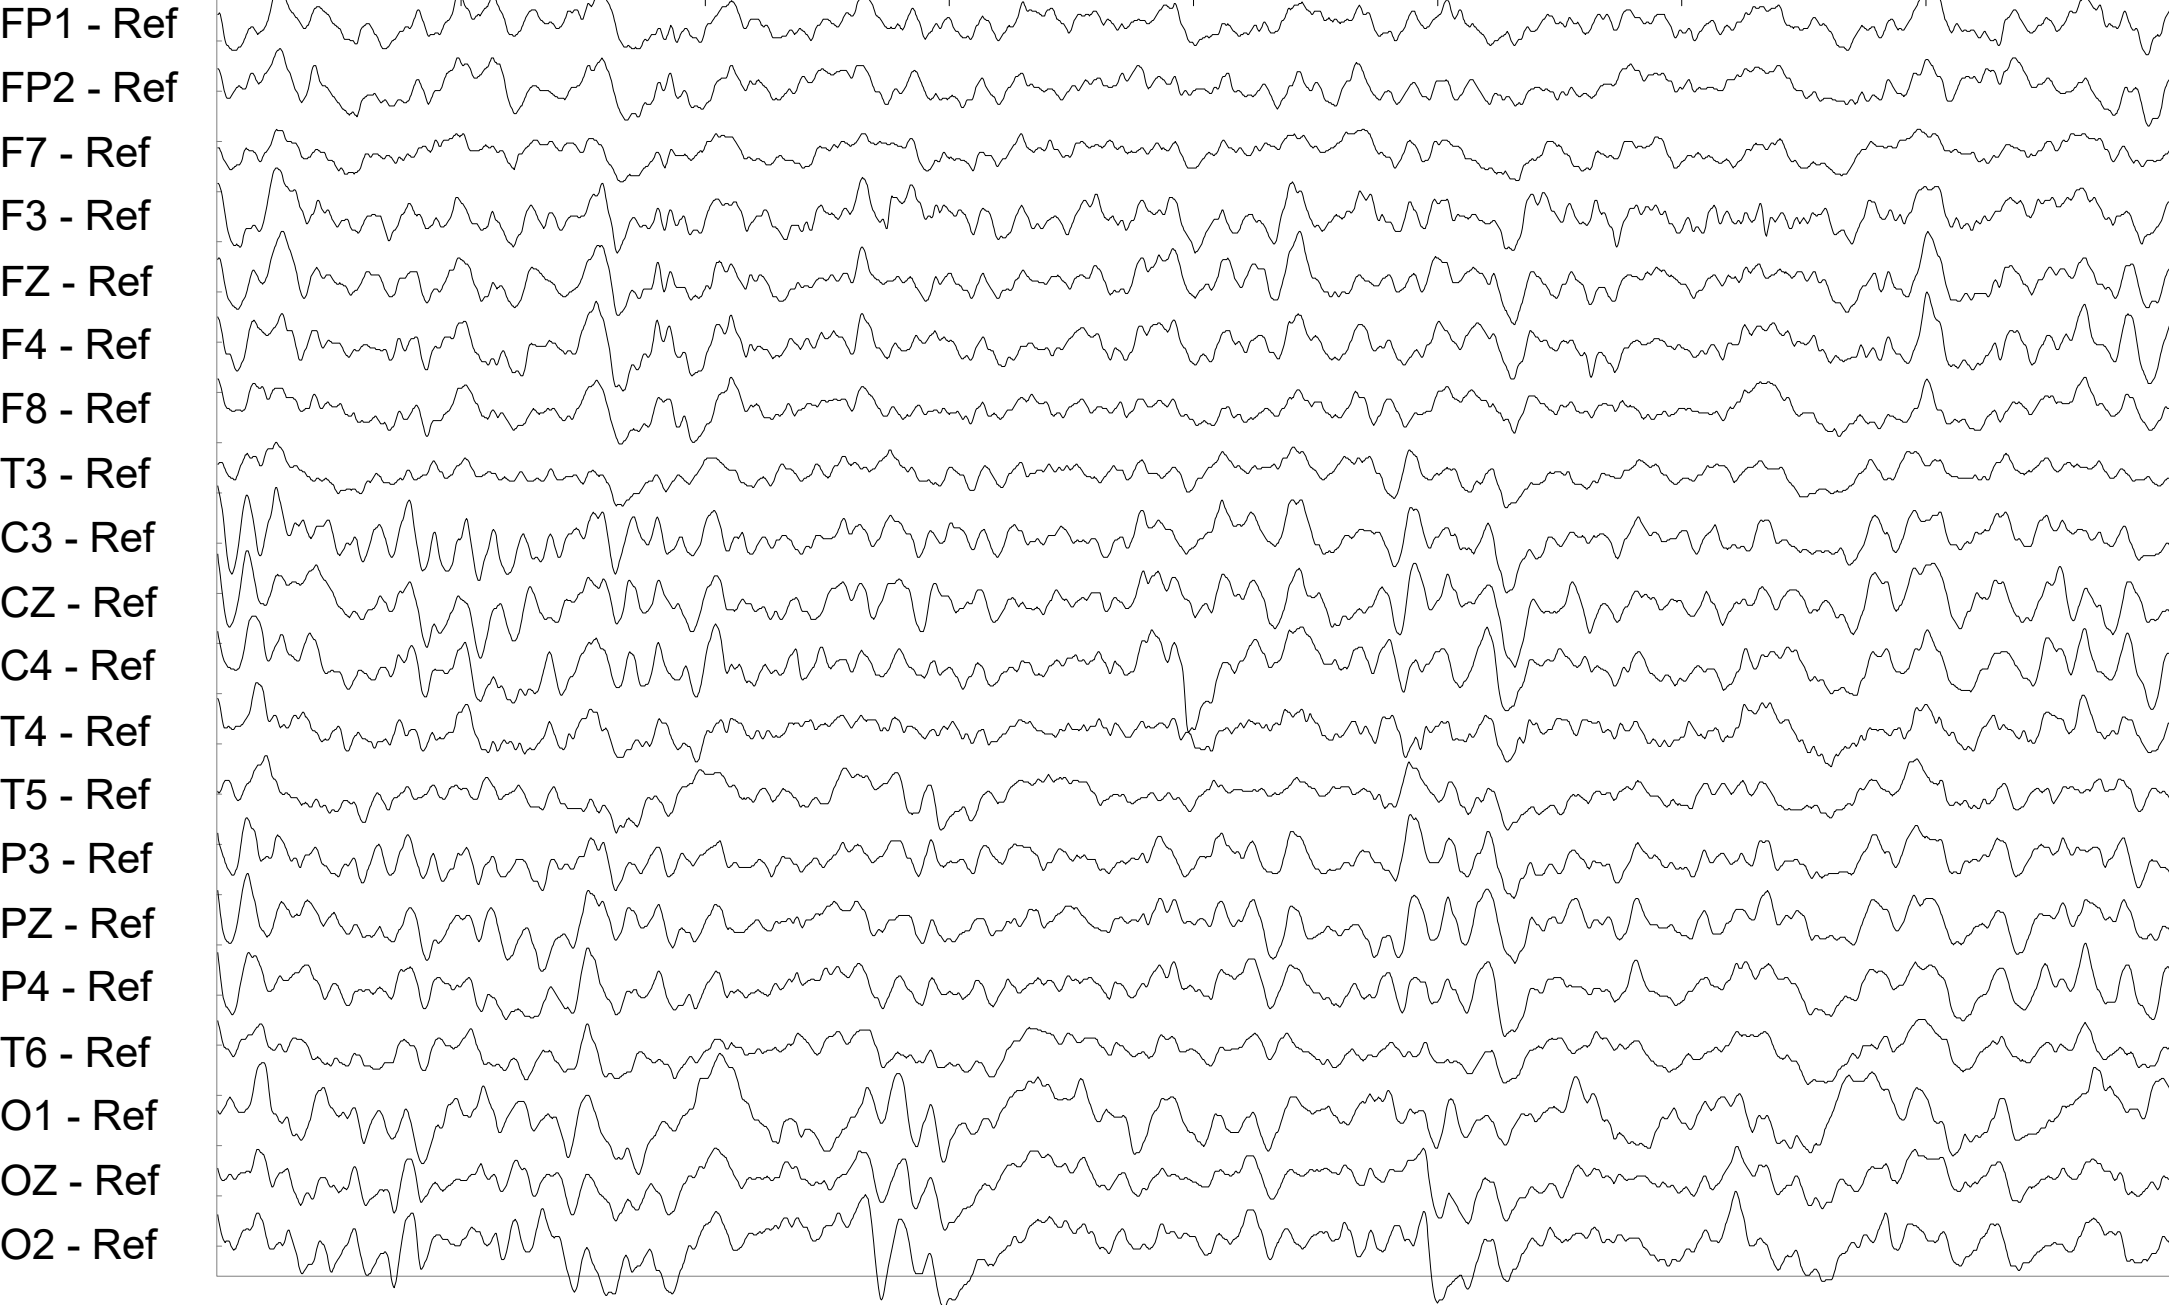



13:57:50
Vigília

13:57:51
Vigília

13:57:52
Vigília

13:57:53
Vigília


13:57:54
Vigília


13:57:55
Vigília

13:57:56
Vigília


13:57:57
Vigília


Época: 16 - Horário: 13:57:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

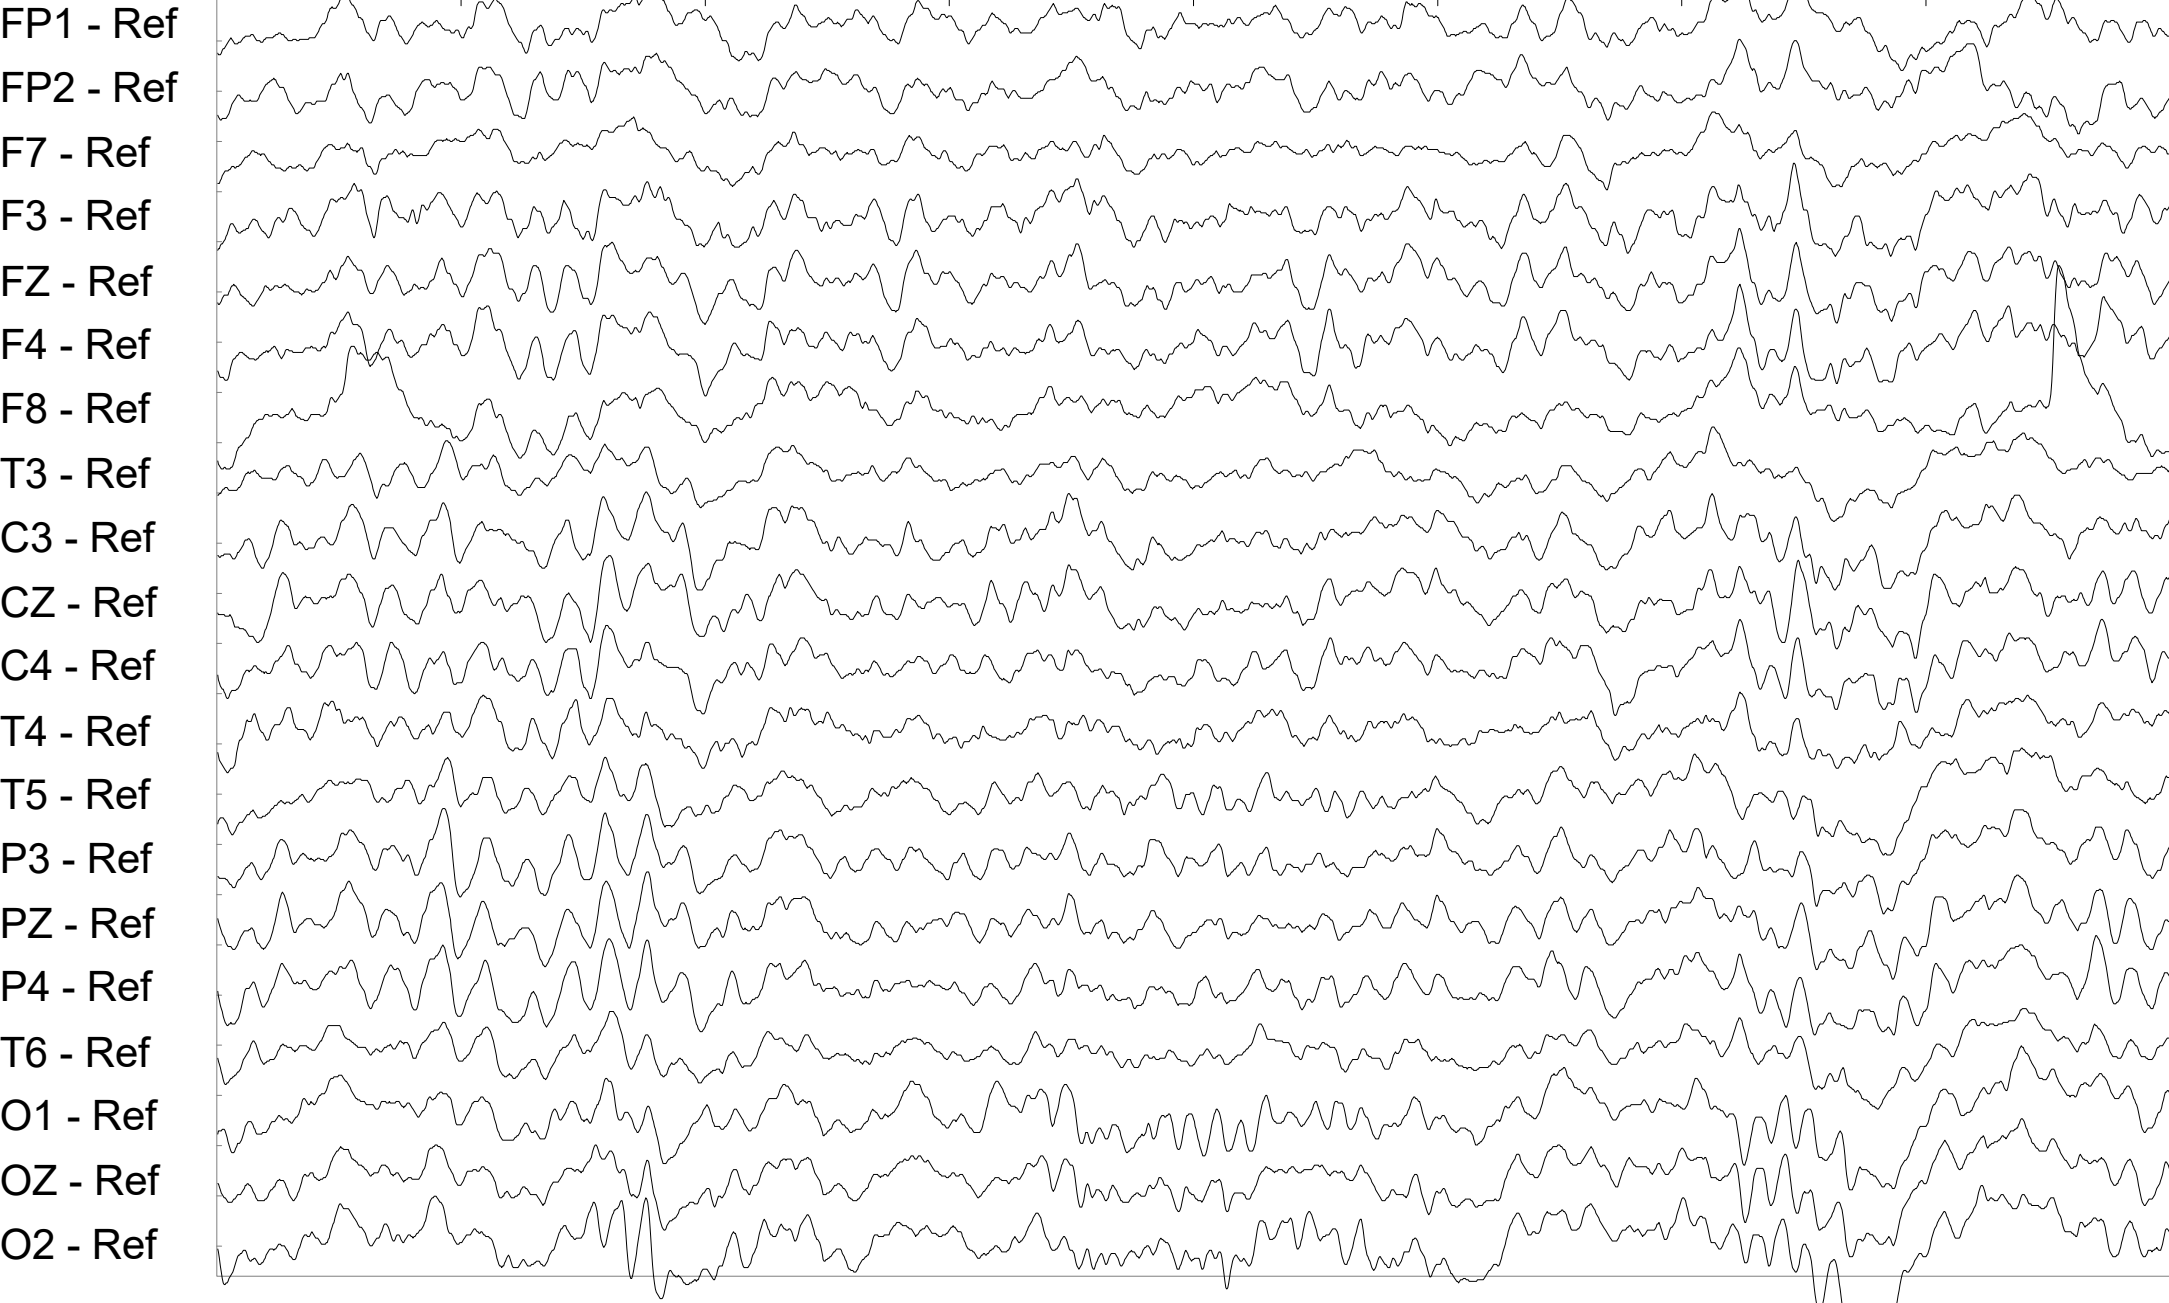




14:00:50 Sono espontaneo 14:00:51 Sono espontaneo 14:00:52 Sono espontaneo 14:00:53 Sono espontaneo 14:00:54 Sono espontaneo 14:00:55 Sono espontaneo 14:00:56 Sono espontaneo 14:00:57 Sono espontaneo
Época: 22 - Horário: 14:00:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

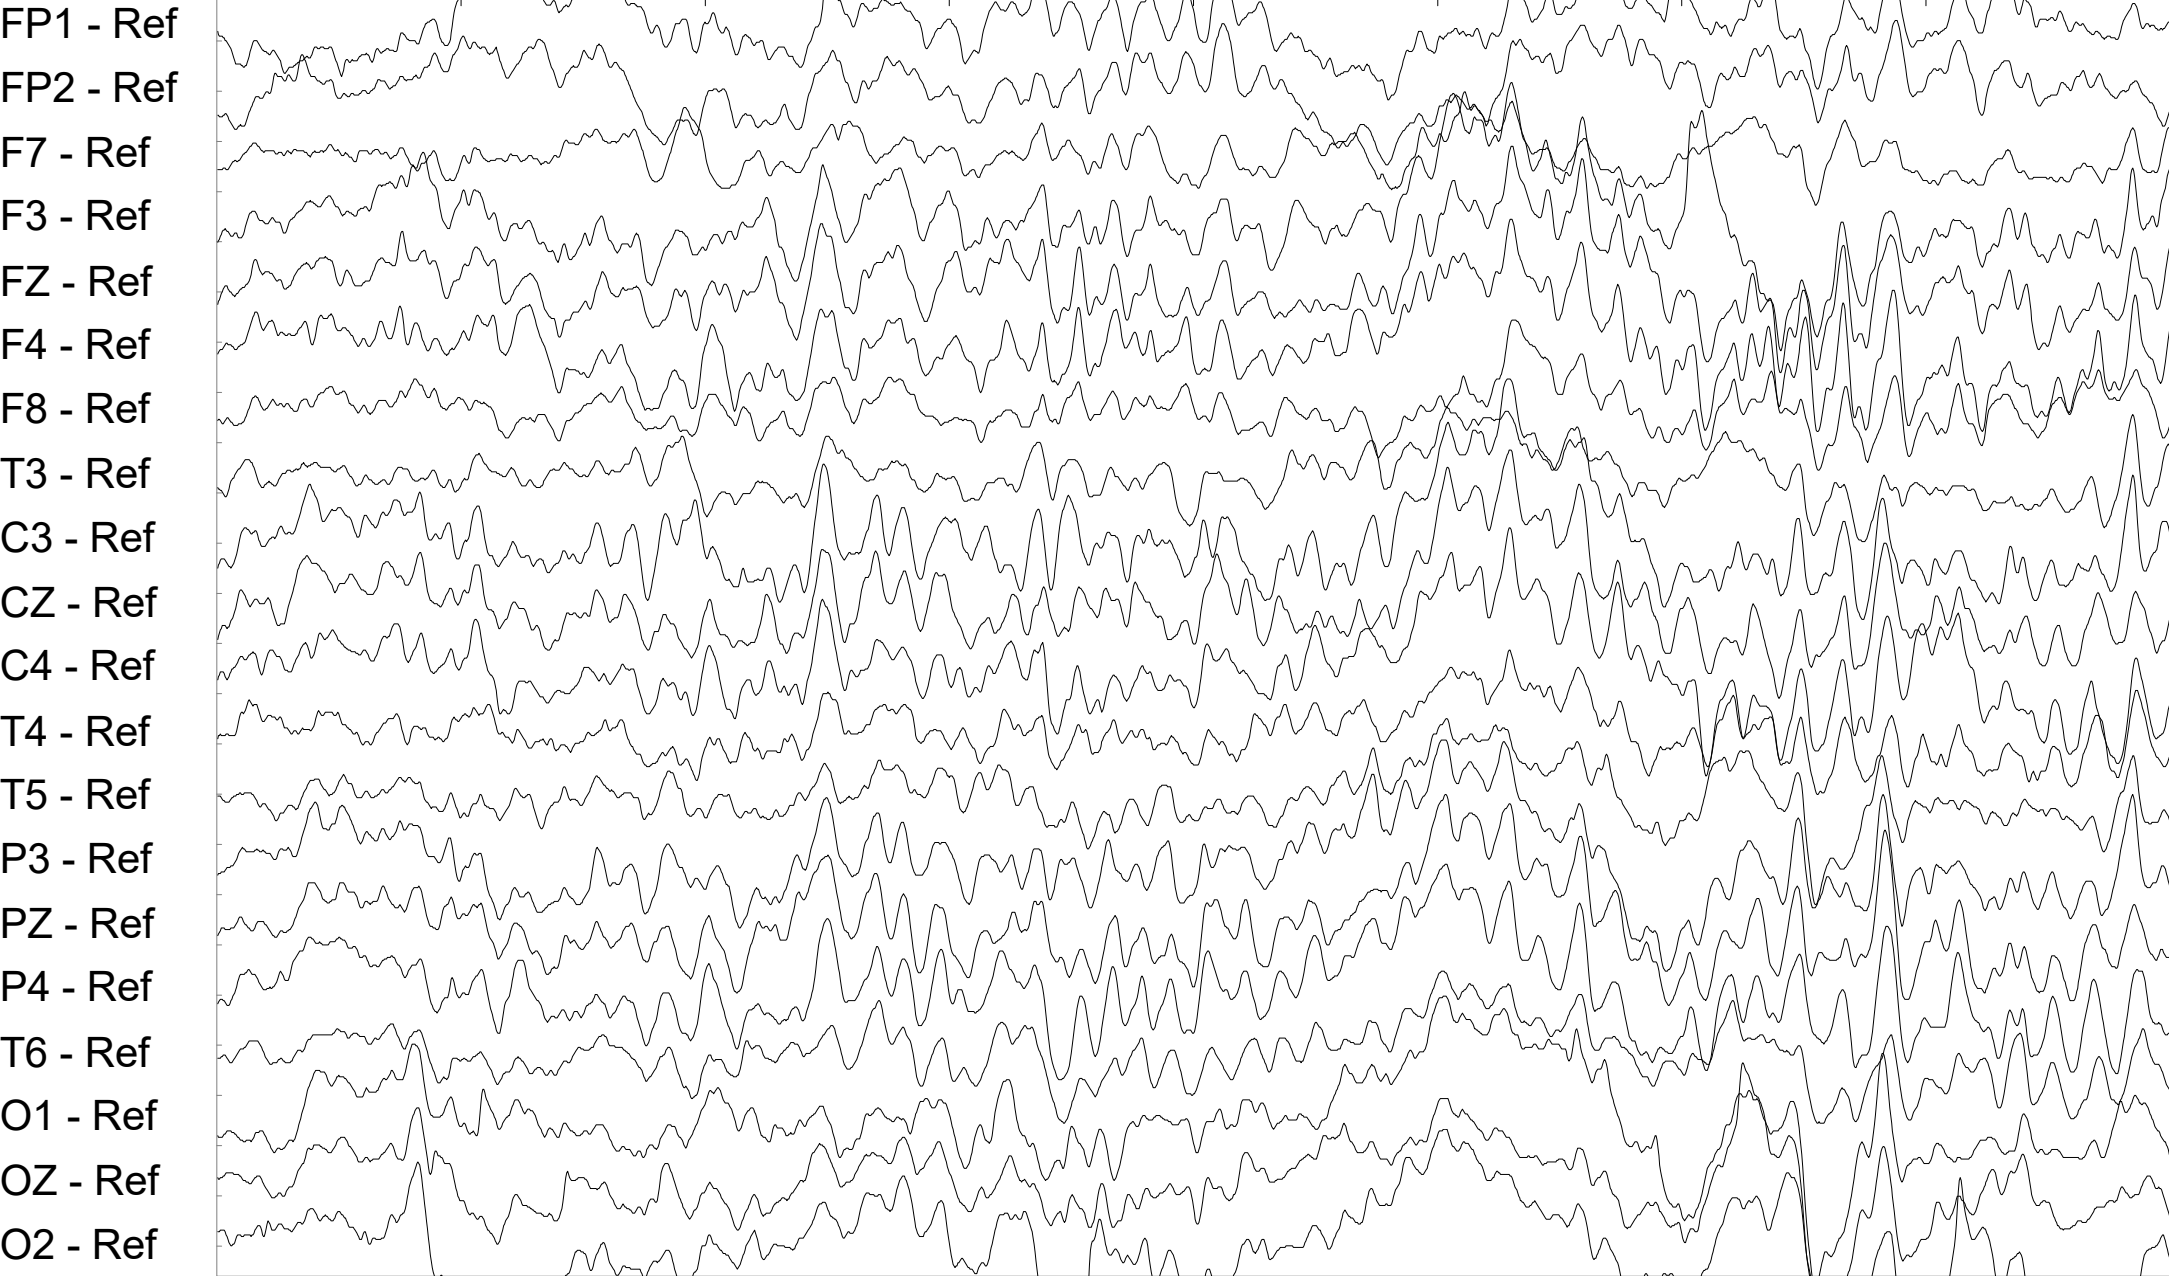





14:01:24 Sono espontaneo 14:01:25 Sono espontaneo 14:01:26 Sono espontaneo 14:01:27 Sono espontaneo 14:01:28 Sono espontaneo 14:01:29 Sono espontaneo 14:01:30 Sono espontaneo 14:01:31 Sono espontaneo

Época: 23 - Horário: 14:01:25 - Estágio: 0 (8 seg.)

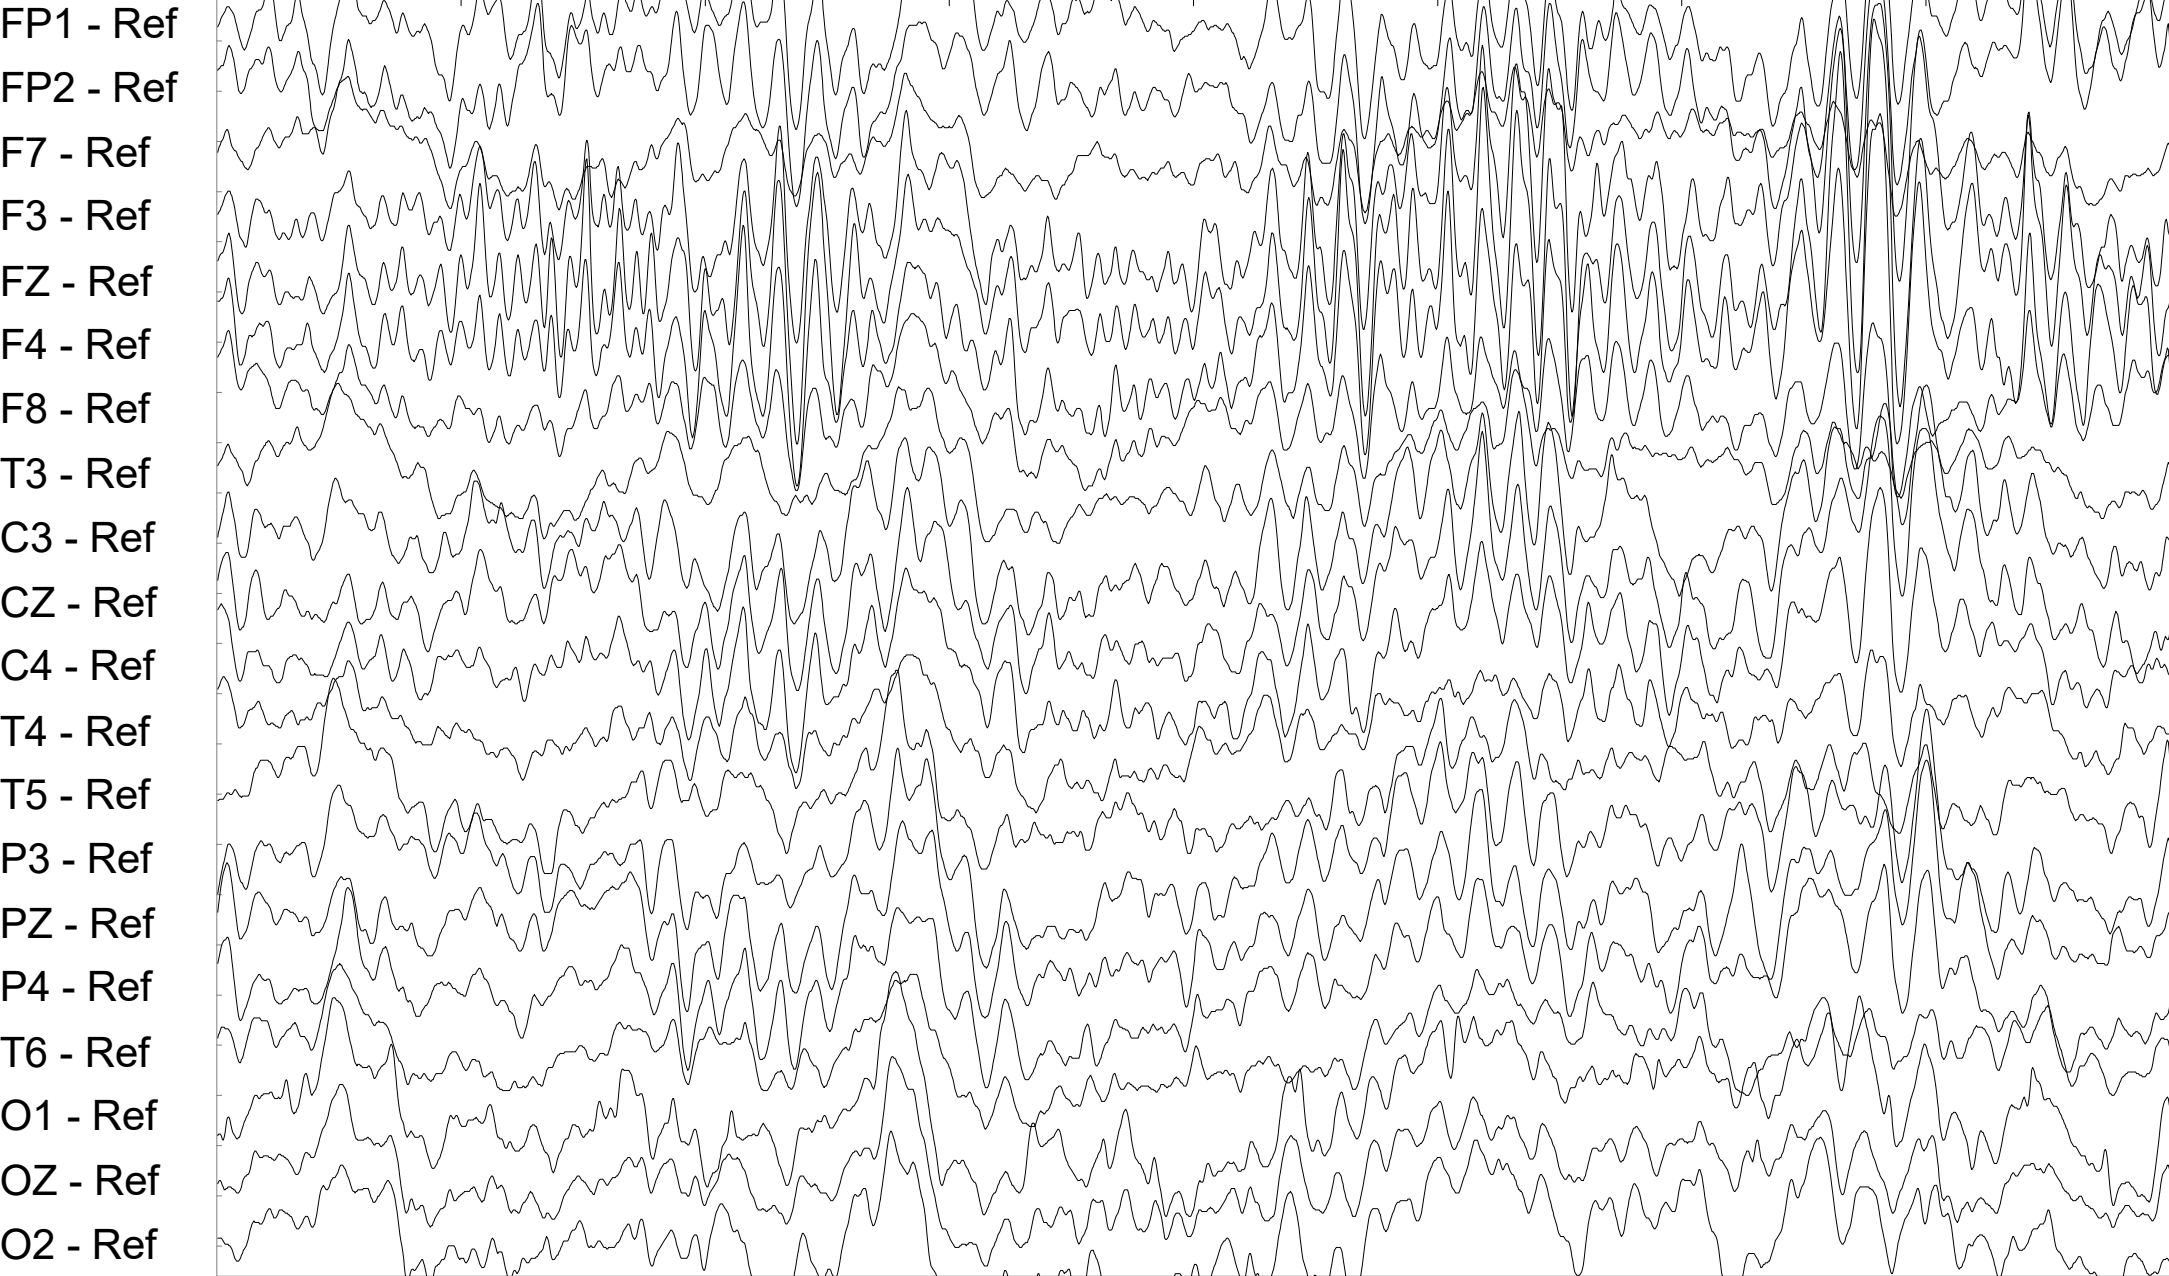

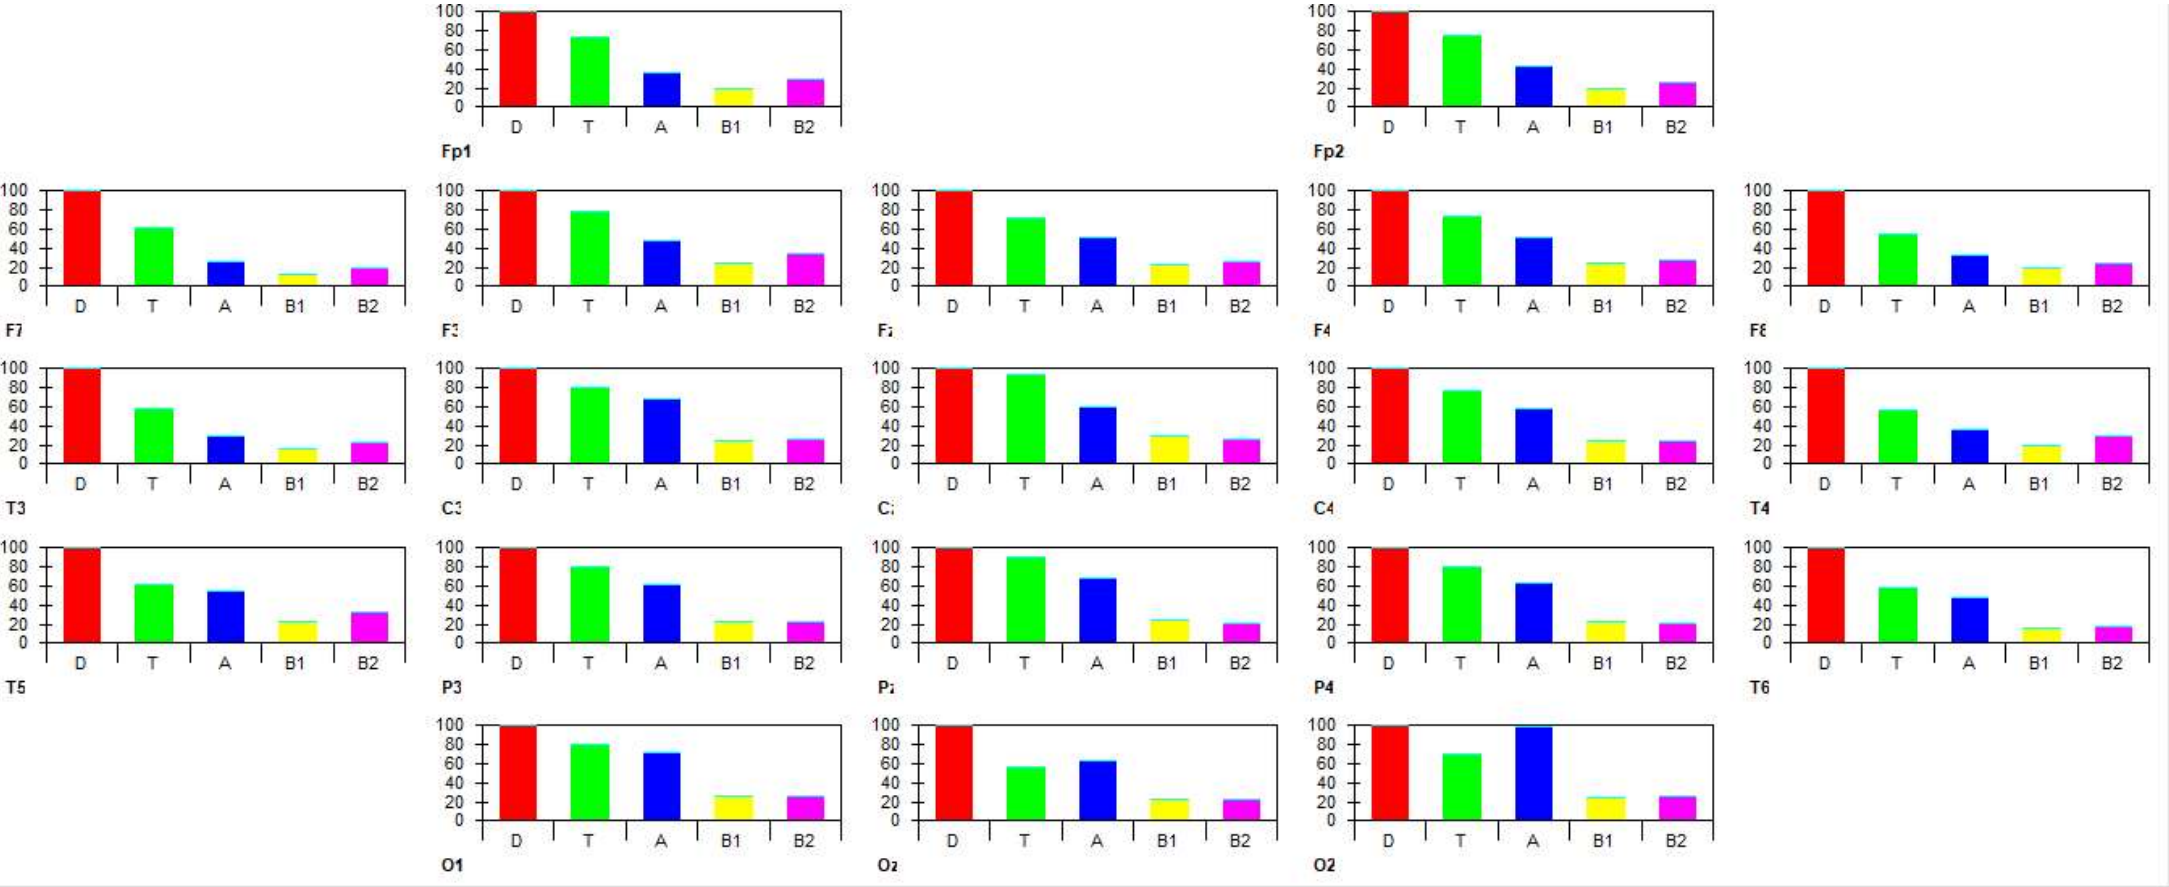

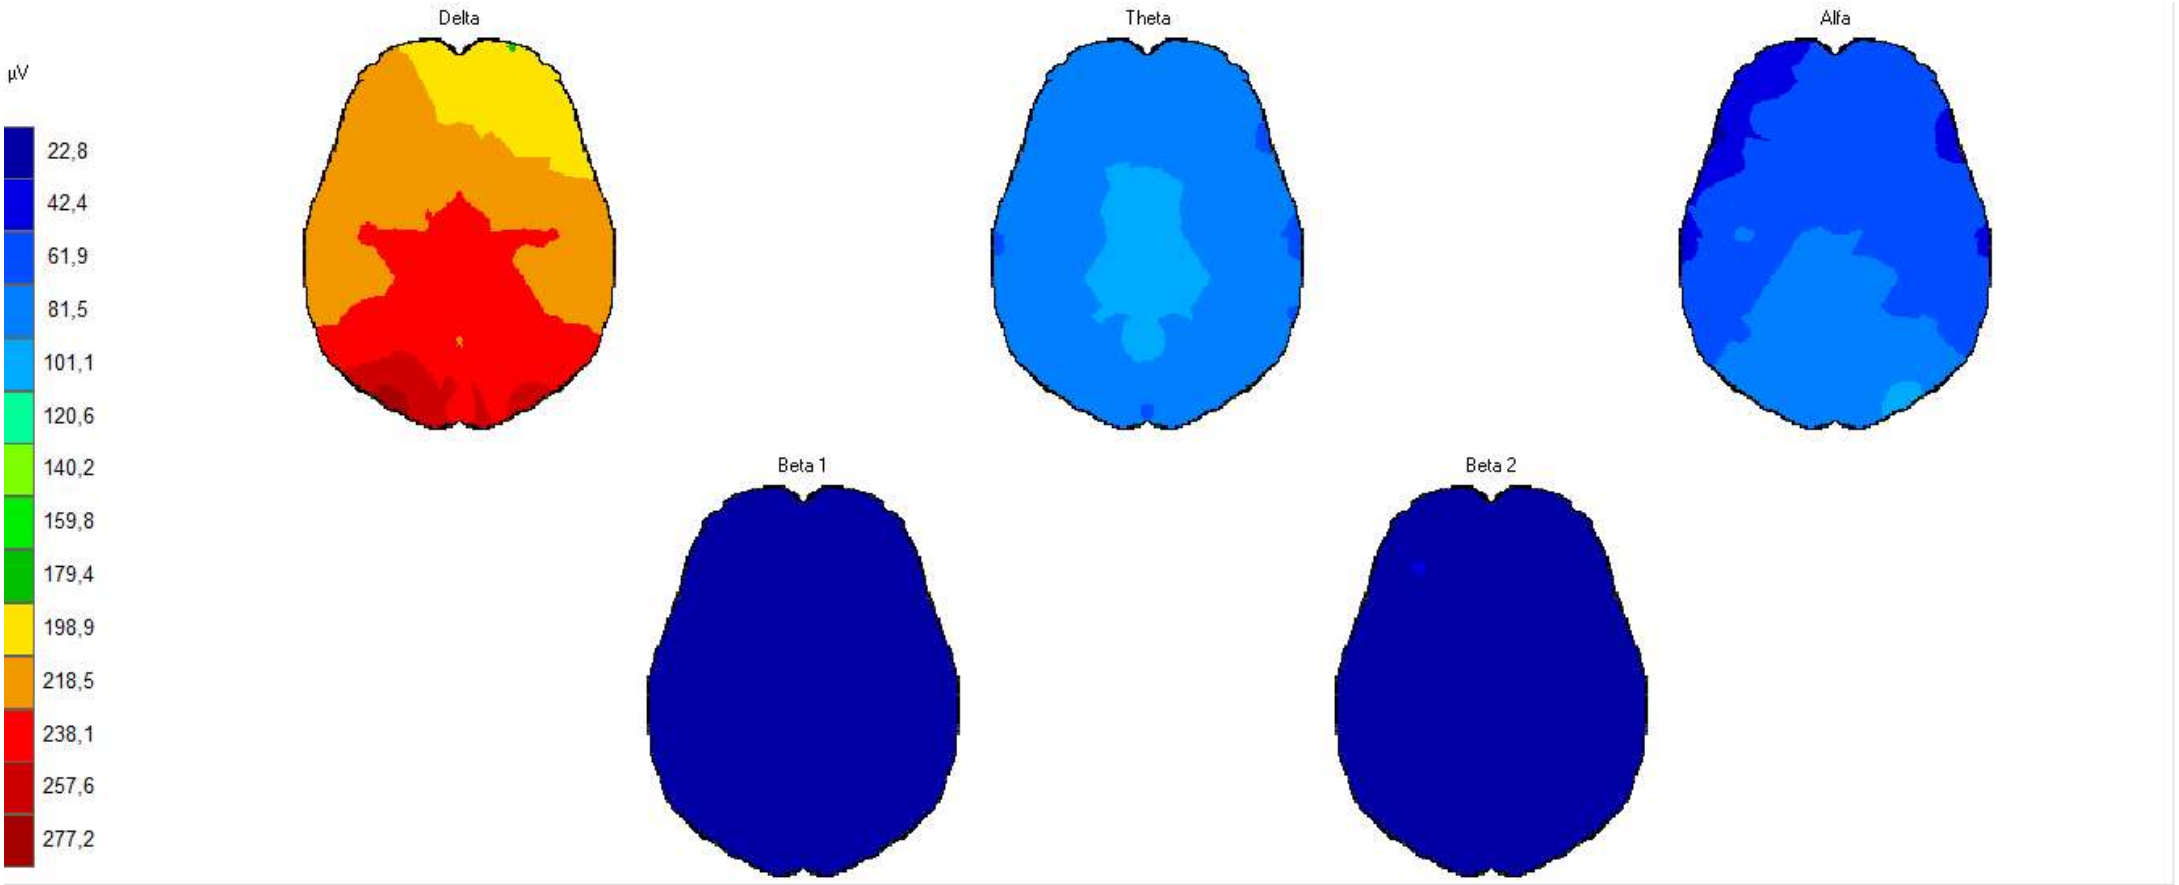

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	197,7	55,8
T	6,5	73,3	20,8
A	8,0	36,1	10,2
B1	13,5	18,9	5,3
B2	25,0	29,5	8,3

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	178,8	51,7
T	6,5	75,4	22,1
A	8,5	42,9	12,5
B1	13,0	19,9	5,8
B2	19,5	26,9	7,9

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	213,3	64,1
T	6,0	61,1	18,4
A	9,0	25,7	7,7
B1	14,5	13,2	4,0
B2	20,5	19,3	5,8

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	204,8	62,5
T	6,5	78,5	20,1
A	8,0	47,7	12,2
B1	13,5	24,1	6,2
B2	20,0	35,3	9,0

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	195,2	53,2
T	6,5	71,5	19,5
A	8,5	52,1	14,2
B1	13,0	22,8	6,2
B2	20,0	25,6	7,0

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	197,7	52,9
T	6,5	74,2	19,8
A	8,5	50,8	13,6
B1	13,0	24,0	6,4
B2	20,5	27,3	7,3

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	183,6	58,2
T	6,5	55,2	17,5
A	8,0	33,7	10,7
B1	13,0	19,0	6,0
B2	18,5	24,0	7,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	208,2	62,5
T	6,0	57,6	17,3
A	9,0	29,1	8,7
B1	13,5	15,5	4,7
B2	23,0	22,5	6,8

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	220,1	62,6
T	6,0	79,8	19,1
A	9,0	68,0	16,3
B1	15,0	25,3	6,0
B2	18,5	25,3	6,1

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	223,6	51,7
T	6,5	93,8	21,7
A	8,5	59,9	13,9
B1	15,0	29,5	6,8
B2	18,5	25,7	6,0

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	221,5	54,4
T	6,5	76,8	18,9
A	9,0	59,2	14,5
B1	15,0	24,5	6,0
B2	18,5	24,8	6,1

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	199,0	58,4
T	6,5	56,8	16,7
A	8,5	36,3	10,7
B1	13,0	19,8	5,8
B2	18,5	29,0	8,5

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	217,8	55,8
T	8,0	81,5	15,8
A	8,5	55,5	14,2
B1	15,0	23,0	5,9
B2	21,5	32,4	8,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	222,8	54,5
T	6,0	79,9	19,5
A	9,0	61,0	14,9
B1	16,5	22,5	5,5
B2	18,5	22,5	5,5

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	216,6	51,2
T	7,5	91,3	21,8
A	8,0	68,7	16,3
B1	15,0	24,5	5,8
B2	19,5	21,5	5,1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	223,8	54,4
T	8,0	80,9	19,7
A	9,0	62,7	15,2
B1	15,0	22,5	5,5
B2	18,5	21,6	5,2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	213,0	60,1
T	6,5	58,9	16,8
A	9,0	48,3	13,6
B1	14,5	16,1	4,6
B2	19,5	18,1	5,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	267,2	58,2
T	7,0	80,8	16,4
A	8,5	71,8	14,6
B1	16,5	26,7	5,4
B2	22,0	26,9	5,4

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	229,1	57,9
T	7,5	55,8	14,1
A	9,0	64,1	16,2
B1	13,0	22,9	5,8
B2	19,5	23,6	6,0

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	253,6	53,4
T	6,5	70,3	14,8
A	9,0	99,6	21,0
B1	17,0	24,8	5,2
B2	19,5	26,9	5,7

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	197,7	55,6	6,5	73,3	20,6	8,0	36,1	10,2	13,5	18,9	5,3	25,0	29,5	8,3
FP2	1,0	176,8	51,7	6,5	75,4	22,1	8,5	42,9	12,5	13,0	19,9	5,8	19,5	26,9	7,9
F7	1,0	213,3	64,1	6,0	61,1	18,4	9,0	25,7	7,7	14,5	13,2	4,0	20,5	19,3	5,8
F3	1,0	204,8	52,5	6,5	78,5	20,1	8,0	47,7	12,2	13,5	24,1	6,2	20,0	35,3	9,0
FZ	1,0	195,2	53,2	6,5	71,5	19,5	8,5	52,1	14,2	13,0	22,6	6,2	20,0	25,6	7,0
F4	,5	197,7	52,9	6,5	74,2	19,8	8,5	50,8	13,6	13,0	24,0	6,4	20,5	27,3	7,3
F8	1,0	183,6	58,2	6,5	55,2	17,5	8,0	33,7	10,7	13,0	19,0	6,0	18,5	24,0	7,6
T3	1,0	208,2	62,5	6,0	57,6	17,3	9,0	29,1	8,7	13,5	15,5	4,7	23,0	22,5	6,8
C3	1,0	220,1	52,6	6,0	79,8	19,1	9,0	68,0	16,3	15,0	25,3	6,0	18,5	25,3	6,1
CZ	1,0	223,6	51,7	6,5	93,8	21,7	8,5	59,9	13,9	15,0	29,5	6,8	18,5	25,7	6,0
C4	,5	221,5	54,4	6,5	76,8	18,9	3,0	59,2	14,5	15,0	24,5	6,0	18,5	24,8	6,1
T4	,5	199,0	58,4	6,5	56,8	16,7	8,5	36,3	10,7	13,0	19,8	5,8	18,5	29,0	8,5
T5	1,0	217,6	55,8	6,0	61,5	15,8	8,5	55,5	14,2	15,0	23,0	5,9	21,5	32,4	8,3
P3	1,0	222,8	54,5	6,0	79,9	19,5	9,0	61,0	14,9	16,5	22,5	5,5	18,5	22,5	5,5
PZ	1,0	216,6	51,2	7,5	91,3	21,6	8,0	68,7	16,3	15,0	24,5	5,8	19,5	21,5	5,1
P4	1,0	223,8	54,4	6,0	80,9	19,7	9,0	62,7	15,2	15,0	22,5	5,5	18,5	21,6	5,2
T6	1,0	213,0	60,1	6,5	58,9	16,6	9,0	48,3	13,6	14,5	16,1	4,6	19,5	18,1	5,1
O1	,5	287,2	58,2	7,0	80,8	16,4	8,5	71,8	14,6	16,5	26,7	5,4	22,0	26,9	5,4
OZ	1,0	229,1	57,9	7,5	55,8	14,1	9,0	64,1	16,2	13,0	22,9	5,8	19,5	23,6	6,0
O2	1,0	253,6	53,4	6,5	70,3	14,8	9,0	99,6	21,0	17,0	24,8	5,2	19,5	26,9	5,7

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	197,7	55,6	6,5	73,3	20,6	8,0	36,1	10,2	13,5	18,9	5,3	25,0	29,5	8,3
FP2	1,0	176,8	51,7	6,5	75,4	22,1	8,5	42,9	12,5	13,0	19,9	5,8	19,5	26,9	7,9
F7	1,0	213,3	64,1	6,0	61,1	18,4	9,0	25,7	7,7	14,5	13,2	4,0	20,5	19,3	5,8
F3	1,0	204,8	52,5	6,5	78,5	20,1	8,0	47,7	12,2	13,5	24,1	6,2	20,0	35,3	9,0
FZ	1,0	195,2	53,2	6,5	71,5	19,5	8,5	52,1	14,2	13,0	22,6	6,2	20,0	25,6	7,0
F4	,5	197,7	52,9	6,5	74,2	19,8	3,5	50,8	13,6	13,0	24,0	6,4	20,5	27,3	7,3
F8	1,0	183,6	58,2	6,5	55,2	17,5	8,0	33,7	10,7	13,0	19,0	6,0	18,5	24,0	7,6
T3	1,0	208,2	62,5	6,0	57,6	17,3	9,0	29,1	8,7	13,5	15,5	4,7	23,0	22,5	6,8
C3	1,0	220,1	52,6	6,0	79,8	19,1	9,0	68,0	16,3	15,0	25,3	6,0	18,5	25,3	6,1
CZ	1,0	223,6	51,7	6,5	93,8	21,7	8,5	59,9	13,9	15,0	29,5	6,8	18,5	25,7	6,0
C4	,5	221,5	54,4	6,5	76,8	18,9	9,0	59,2	14,5	15,0	24,5	6,0	18,5	24,8	6,1
T4	,5	199,0	58,4	6,5	56,8	16,7	8,5	36,3	10,7	13,0	19,8	5,8	18,5	29,0	8,5
T5	1,0	217,6	55,8	6,0	61,5	15,8	8,5	55,5	14,2	15,0	23,0	5,9	21,5	32,4	8,3
P3	1,0	222,8	54,5	6,0	79,9	19,5	9,0	61,0	14,9	16,5	22,5	5,5	18,5	22,5	5,5
PZ	1,0	216,6	51,2	7,5	91,3	21,6	8,0	68,7	16,3	15,0	24,5	5,8	19,5	21,5	5,1
P4	1,0	223,8	54,4	6,0	80,9	19,7	9,0	62,7	15,2	15,0	22,5	5,5	18,5	21,6	5,2
T6	1,0	213,0	60,1	6,5	58,9	16,6	9,0	48,3	13,6	14,5	16,1	4,6	19,5	18,1	5,1
O1	,5	287,2	58,2	7,0	80,8	16,4	8,5	71,8	14,6	16,5	26,7	5,4	22,0	26,9	5,4
OZ	1,0	229,1	57,9	7,5	55,8	14,1	9,0	64,1	16,2	13,0	22,9	5,8	19,5	23,6	6,0
O2	1,0	253,6	53,4	6,5	70,3	14,8	9,0	99,6	21,0	17,0	24,8	5,2	19,5	26,9	5,7

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	13:50:20	02:57	Olhos abertos
6	13:53:17	02:46	Olhos fechados
12	13:56:03	02:27	Vigília
17	13:58:30	03:02	Sono espontaneo