

16:28:45

Olhos abertos

16:28:51

Olhos abertos

16:28:52

Olhos abertos

16:28:53

Olhos abertos

16:28:54

Olhos abertos

16:28:55

Olhos abertos

16:28:56

Olhos abertos

16:28:57

Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 16:28:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

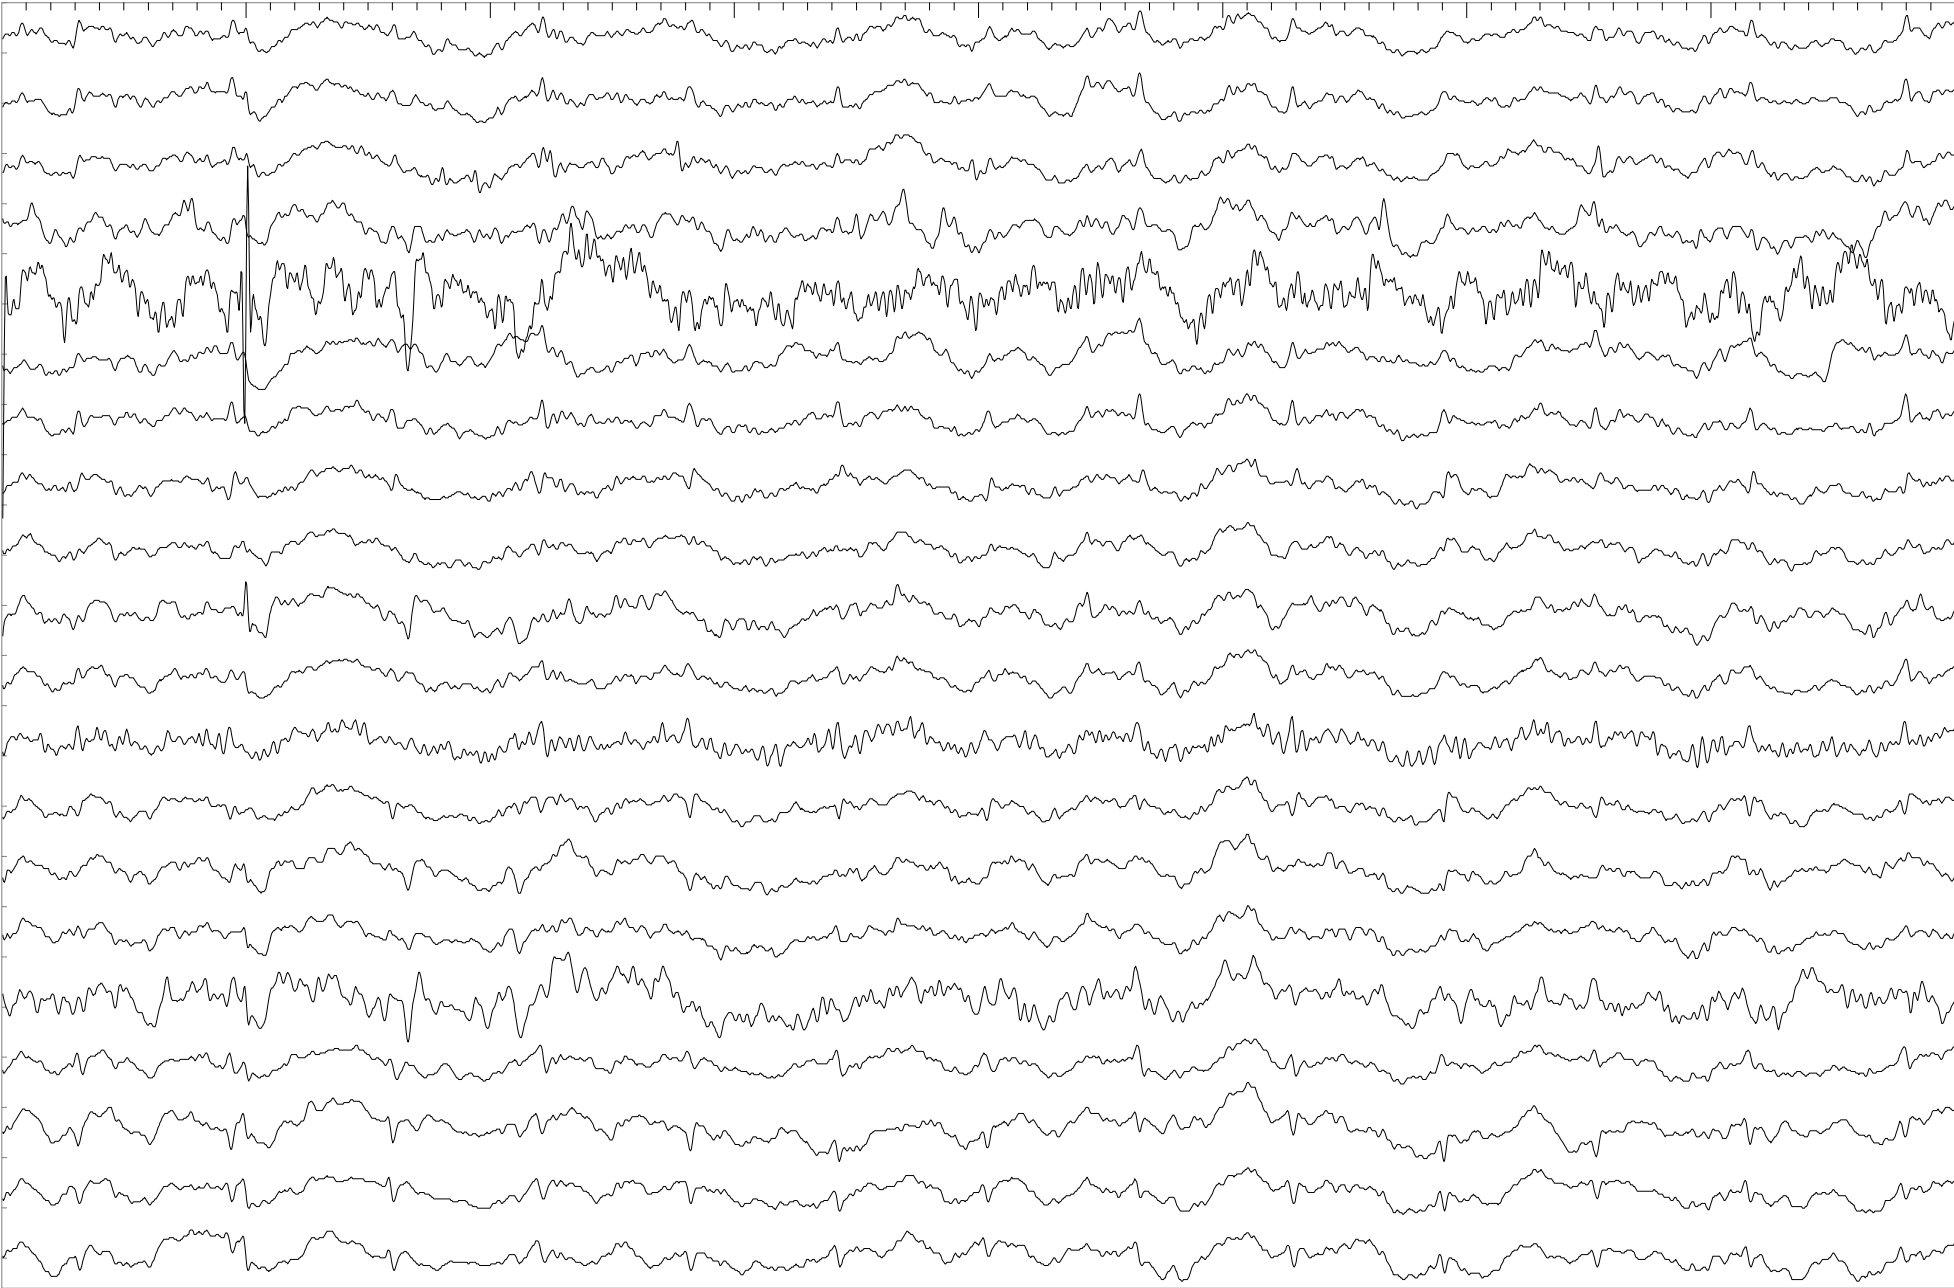

16:29:20

Olhos abertos

16:29:21

Olhos abertos

16:29:22

Olhos abertos

16:29:23

Olhos abertos

16:29:24

Olhos abertos

16:29:25

Olhos abertos

16:29:26


Olhos abertos

16:29:27

Olhos abertos


Época: 2 - Horário: 16:29:21 - Estágio: 0 (8 seg.)

75 µV

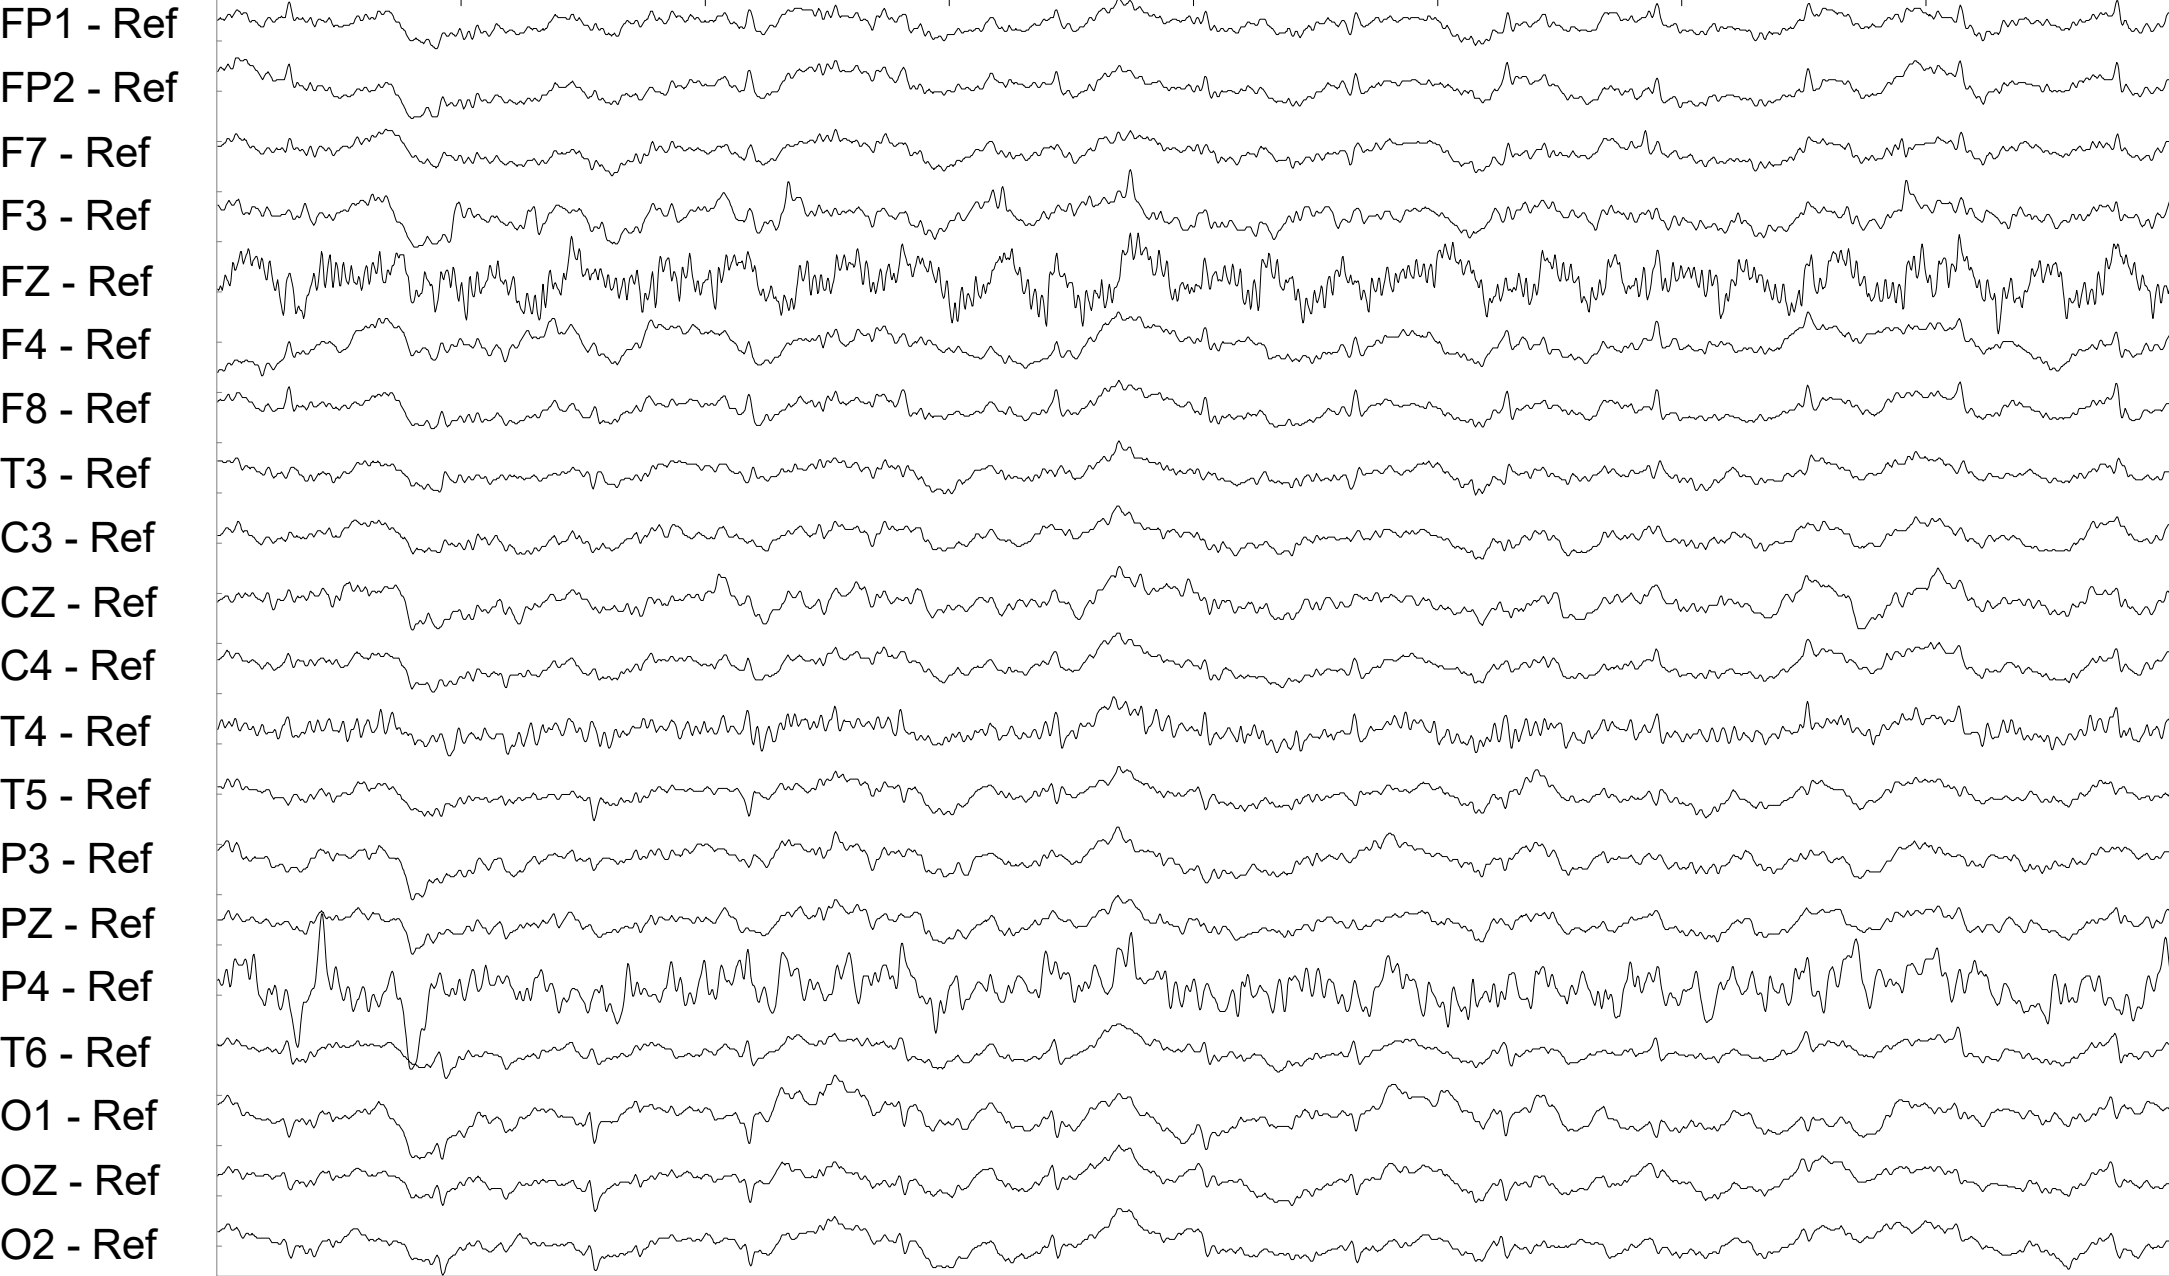


16:30:50	16:30:51	16:30:52	16:30:53	16:30:54	16:30:55	16:30:56	16:30:57
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos


Época: 5 - Horário: 16:30:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

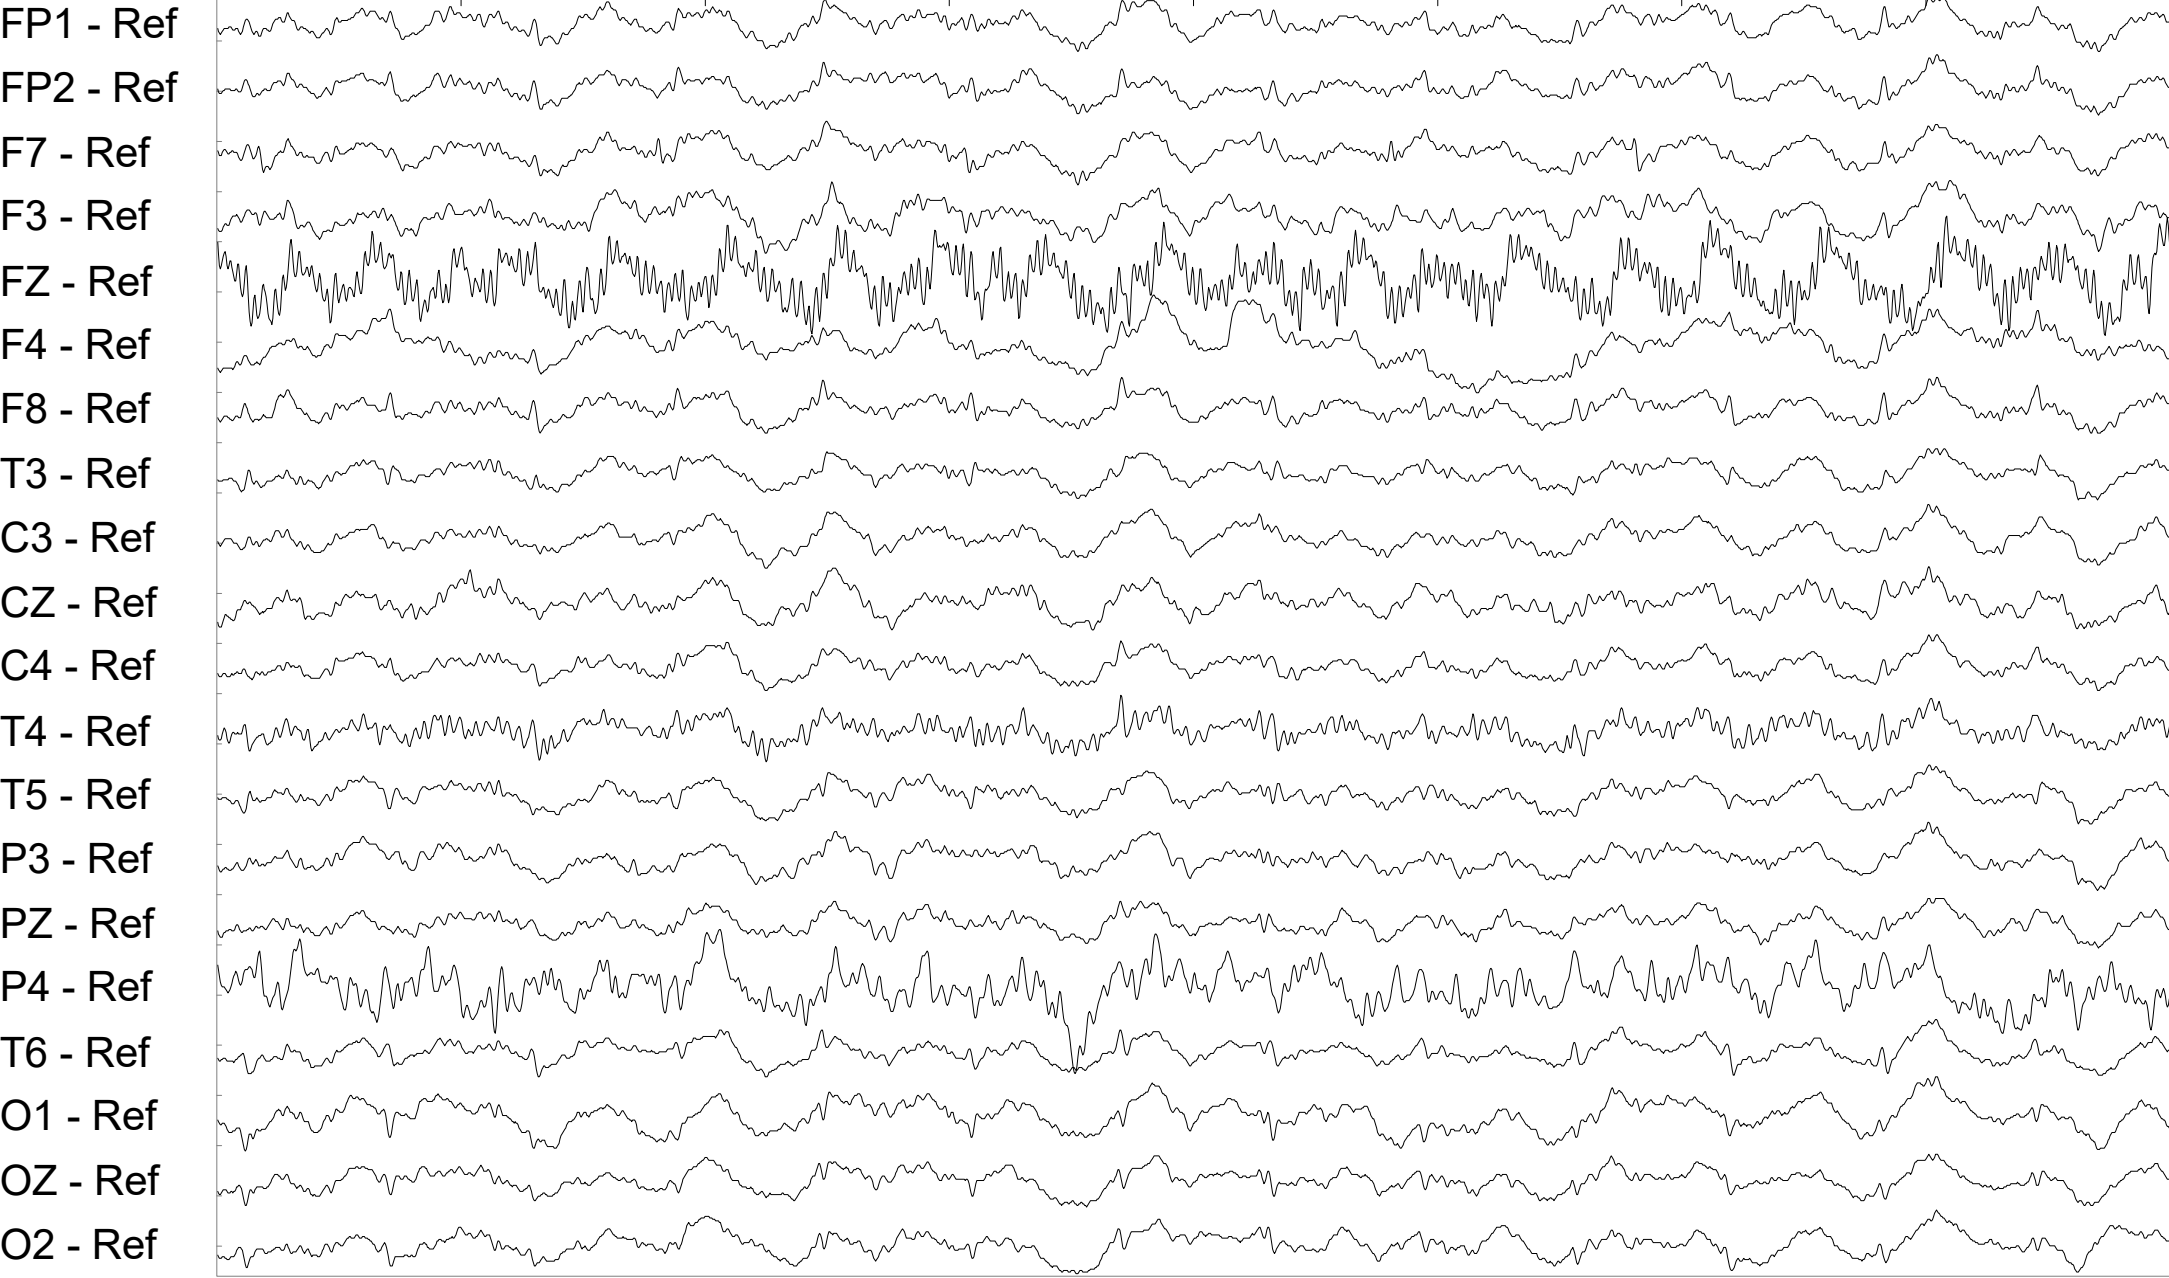

16:32:49	16:32:50	16:32:51	16:32:52	16:32:53	16:32:54	16:32:55	16:32:56
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 9 - Horário: 16:32:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

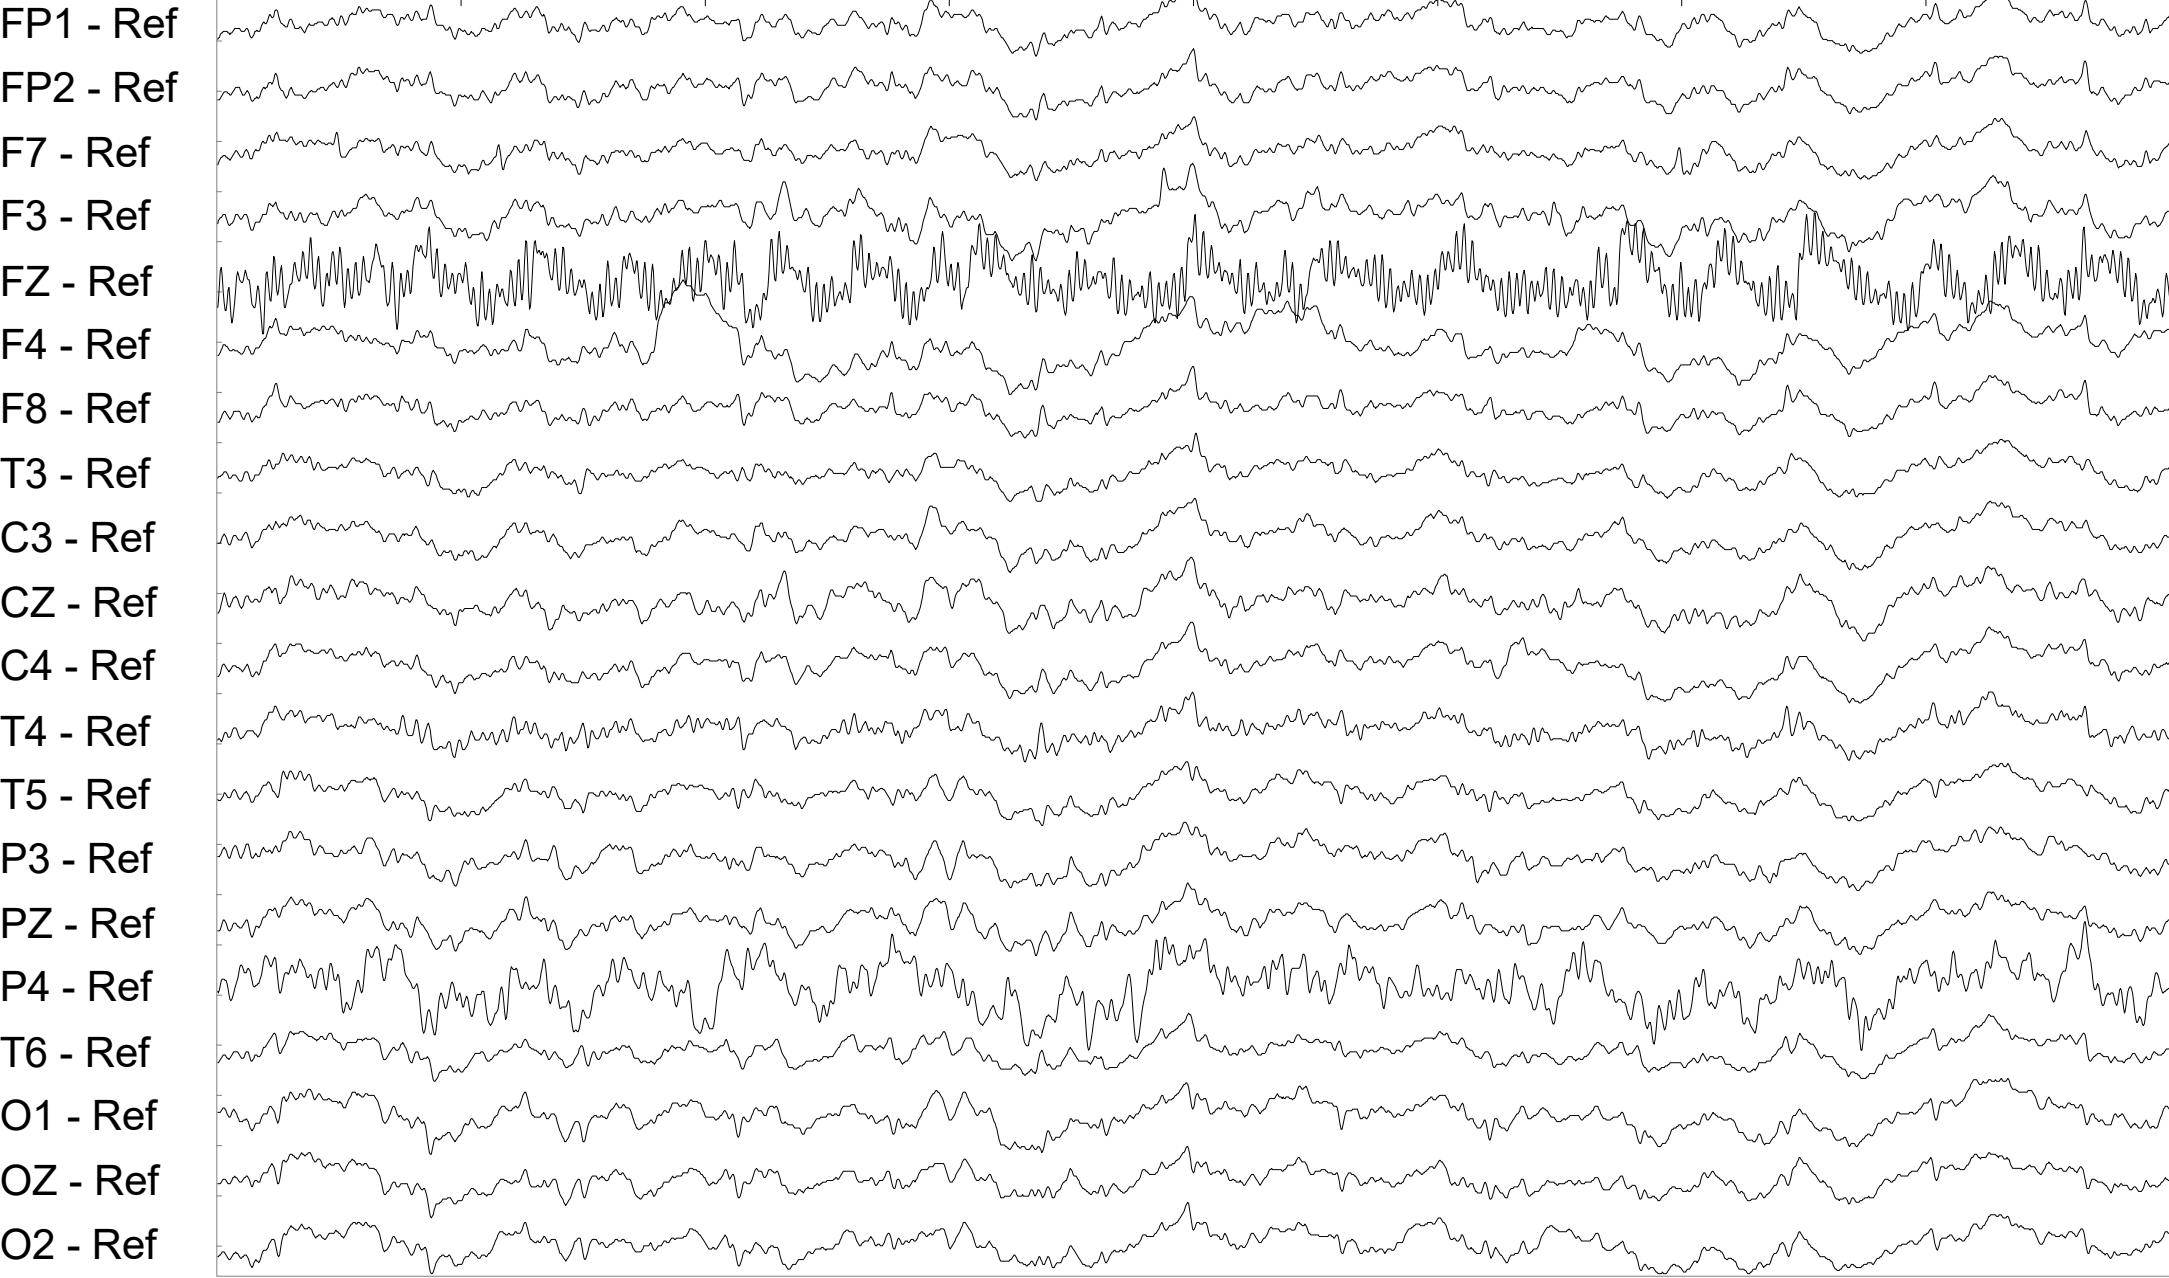

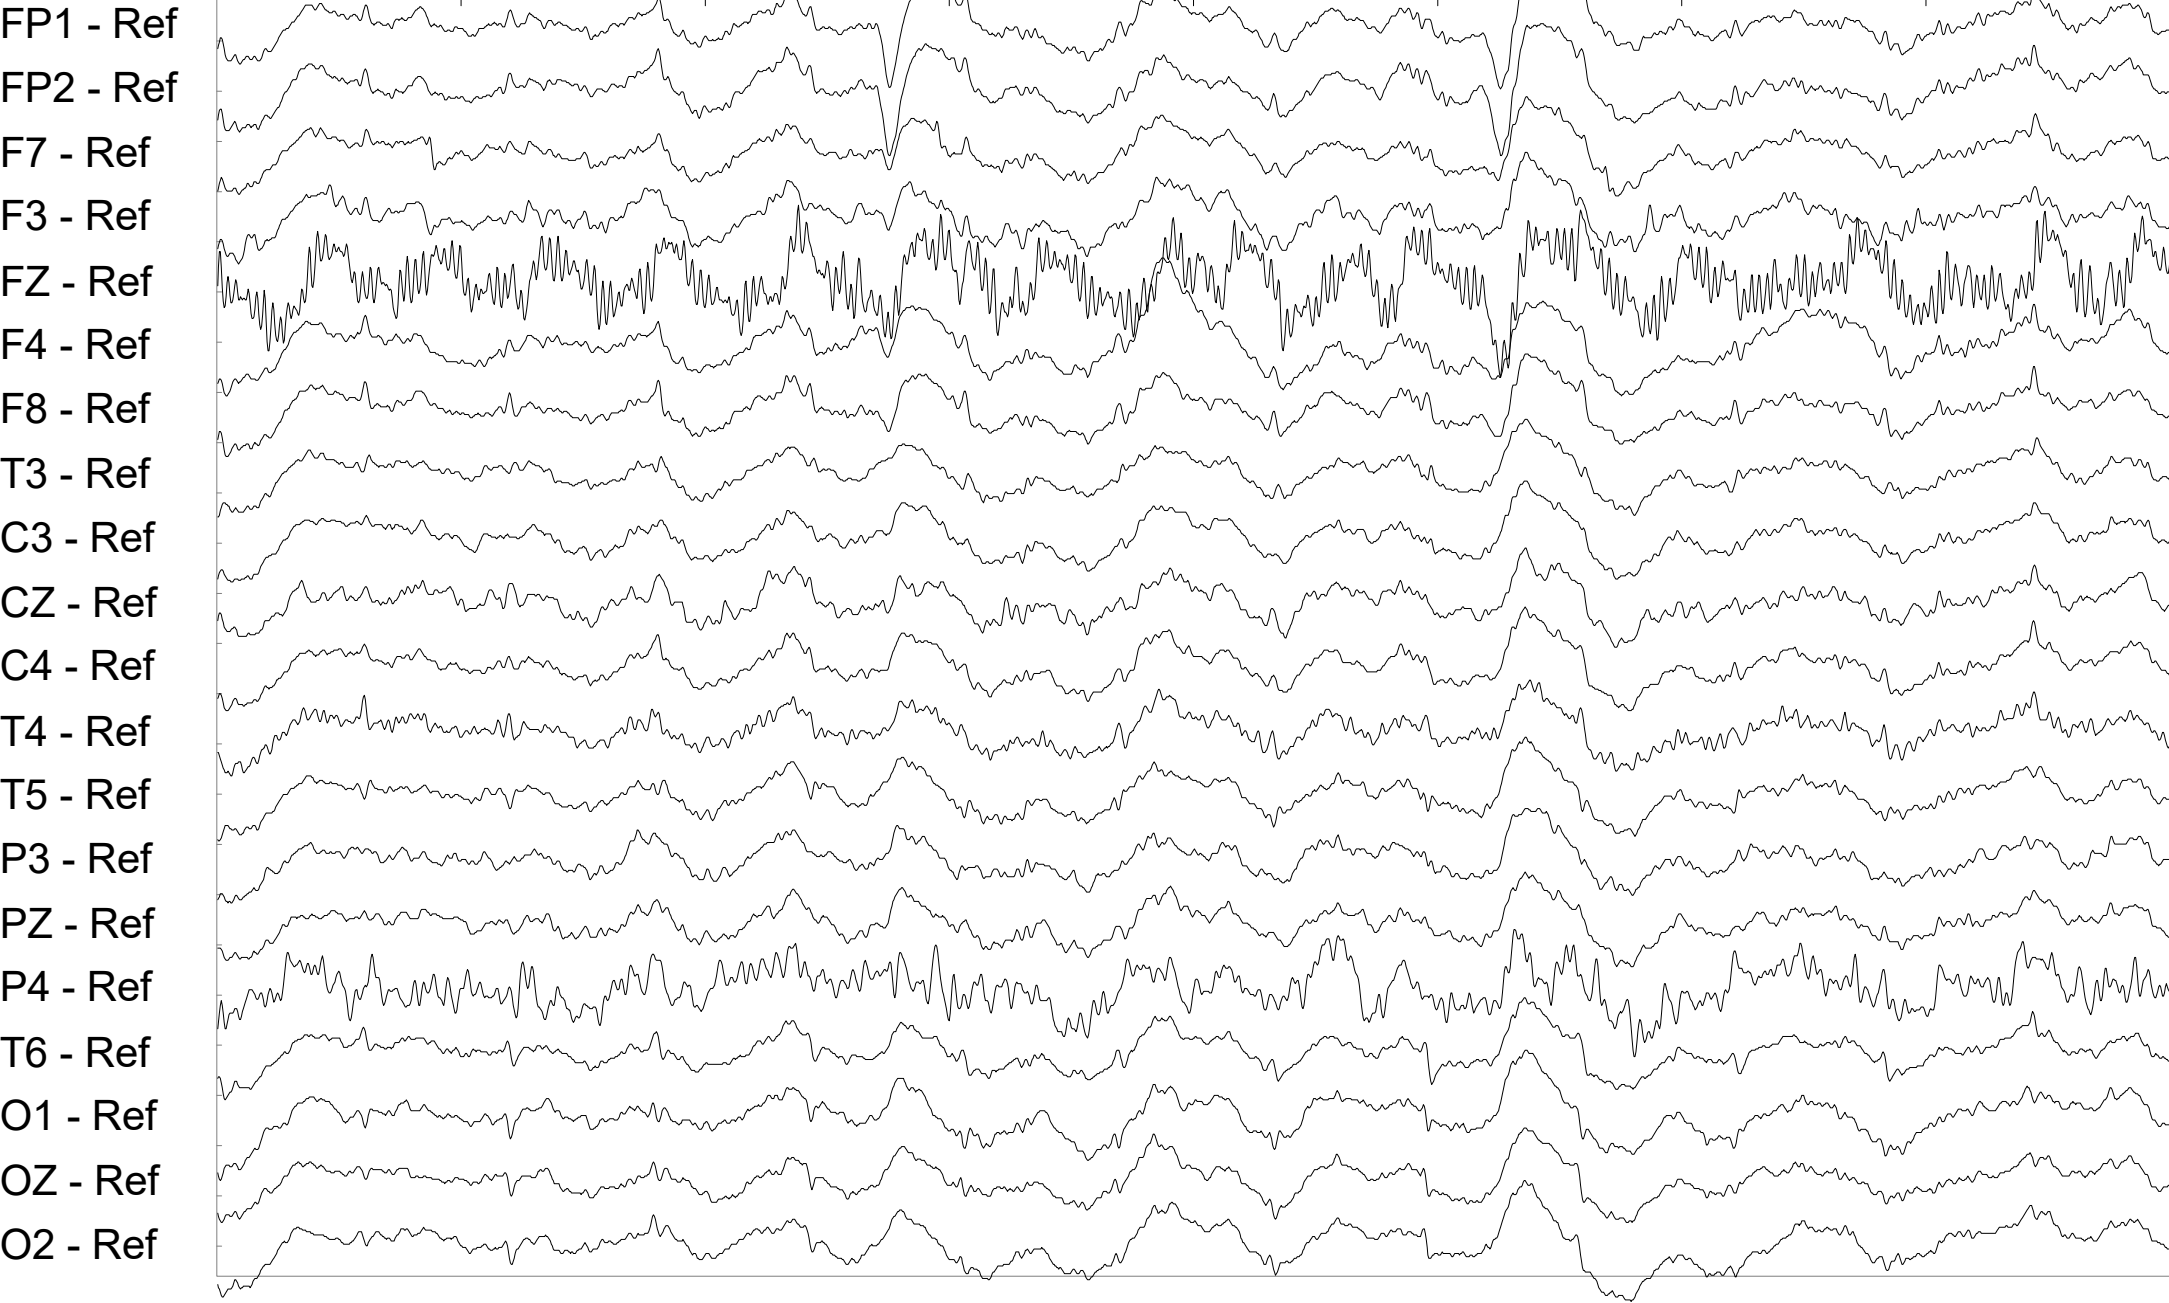

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

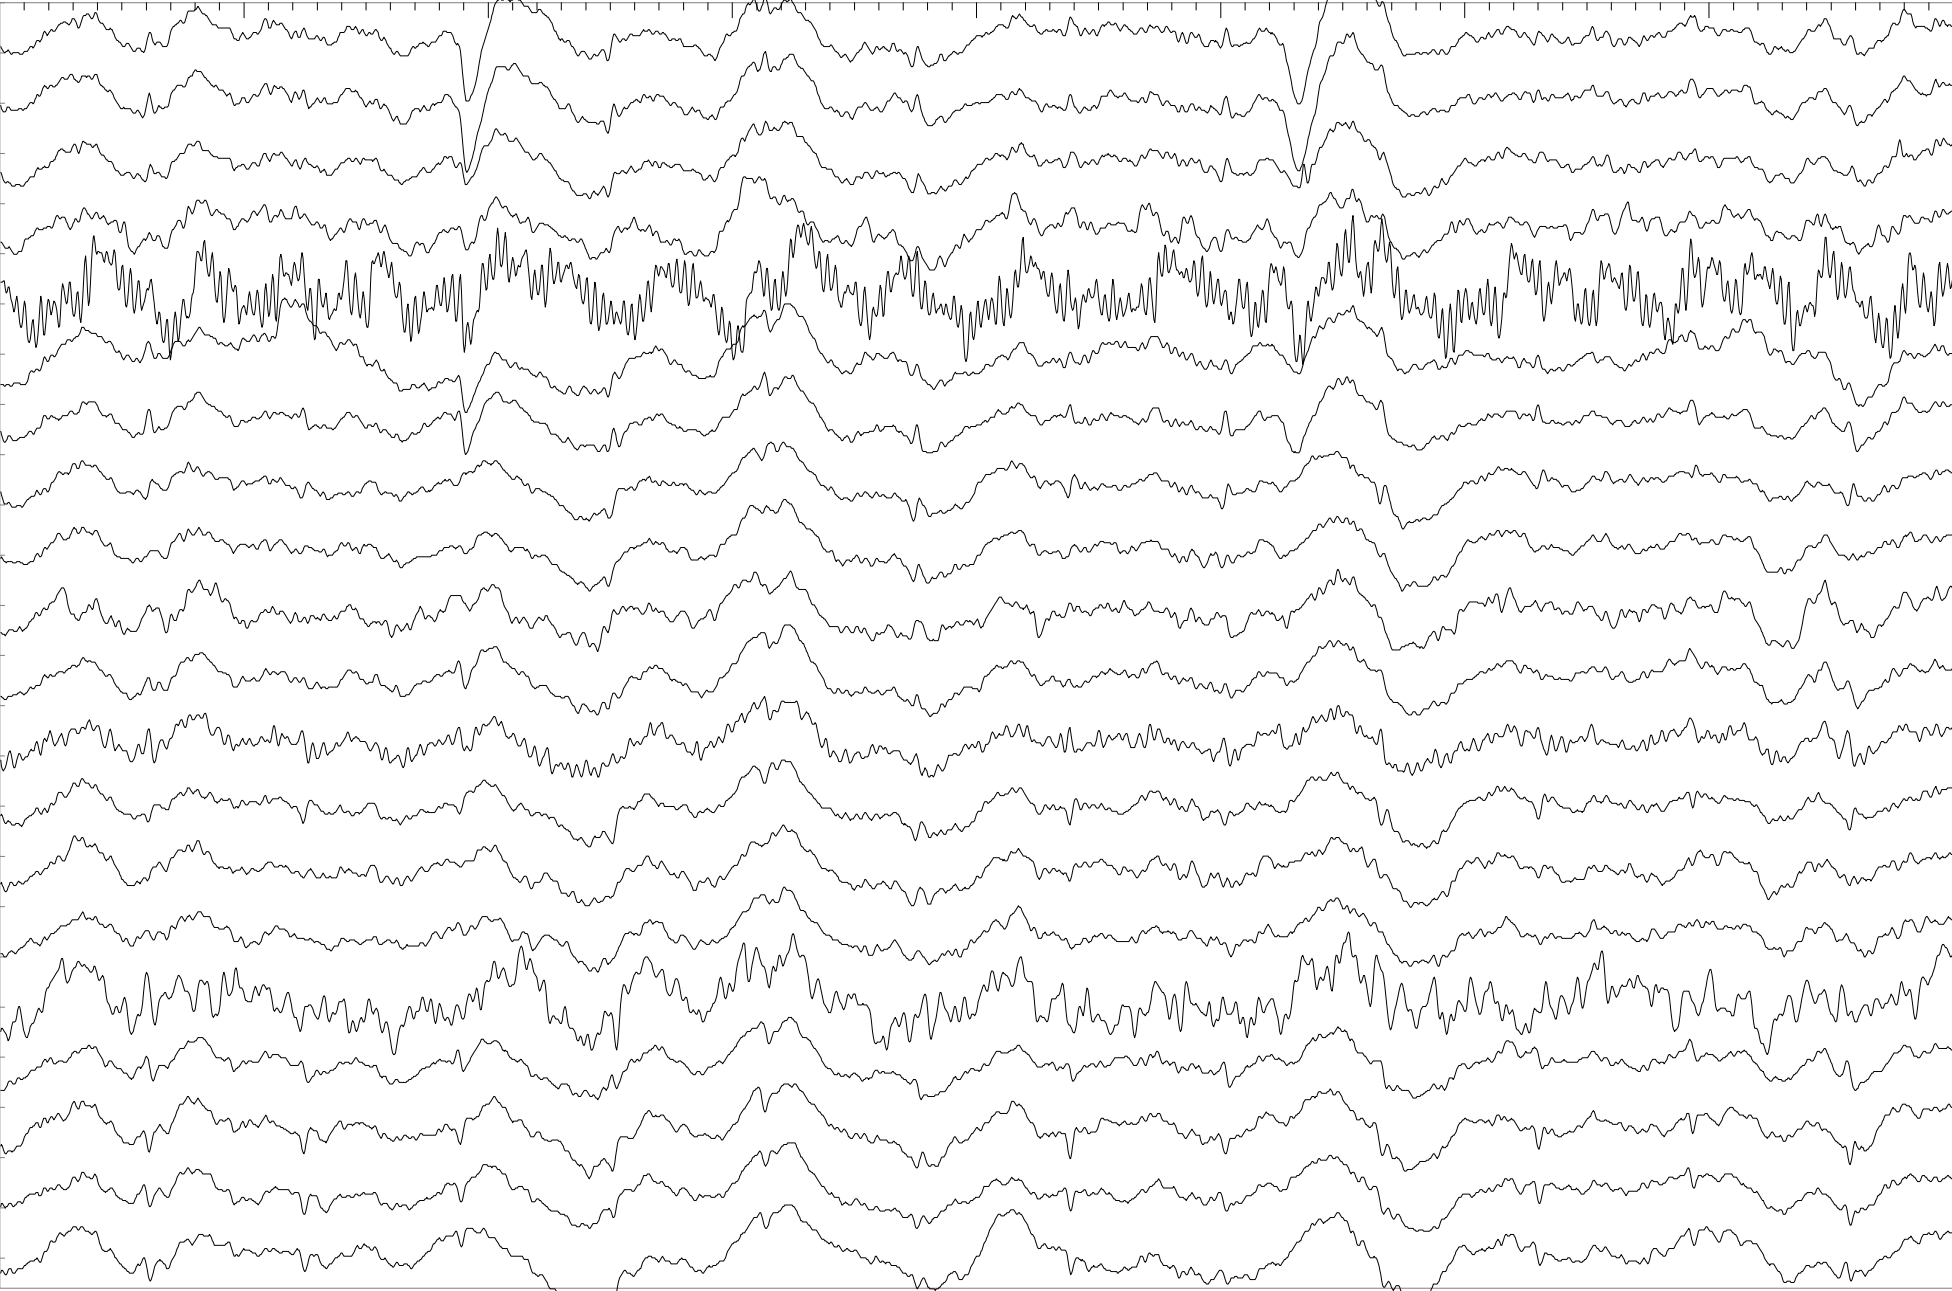

16:36:44

Vigília

16:36:45

Vigília

16:36:46

Vigília

16:36:47

Vigília

16:36:48

Vigília

16:36:49

Vigília

16:36:50


Vigília

16:36:51

Vigília


Época: 16 - Horário: 16:36:45 - Estágio: 0 (8 seg.)


75 µV

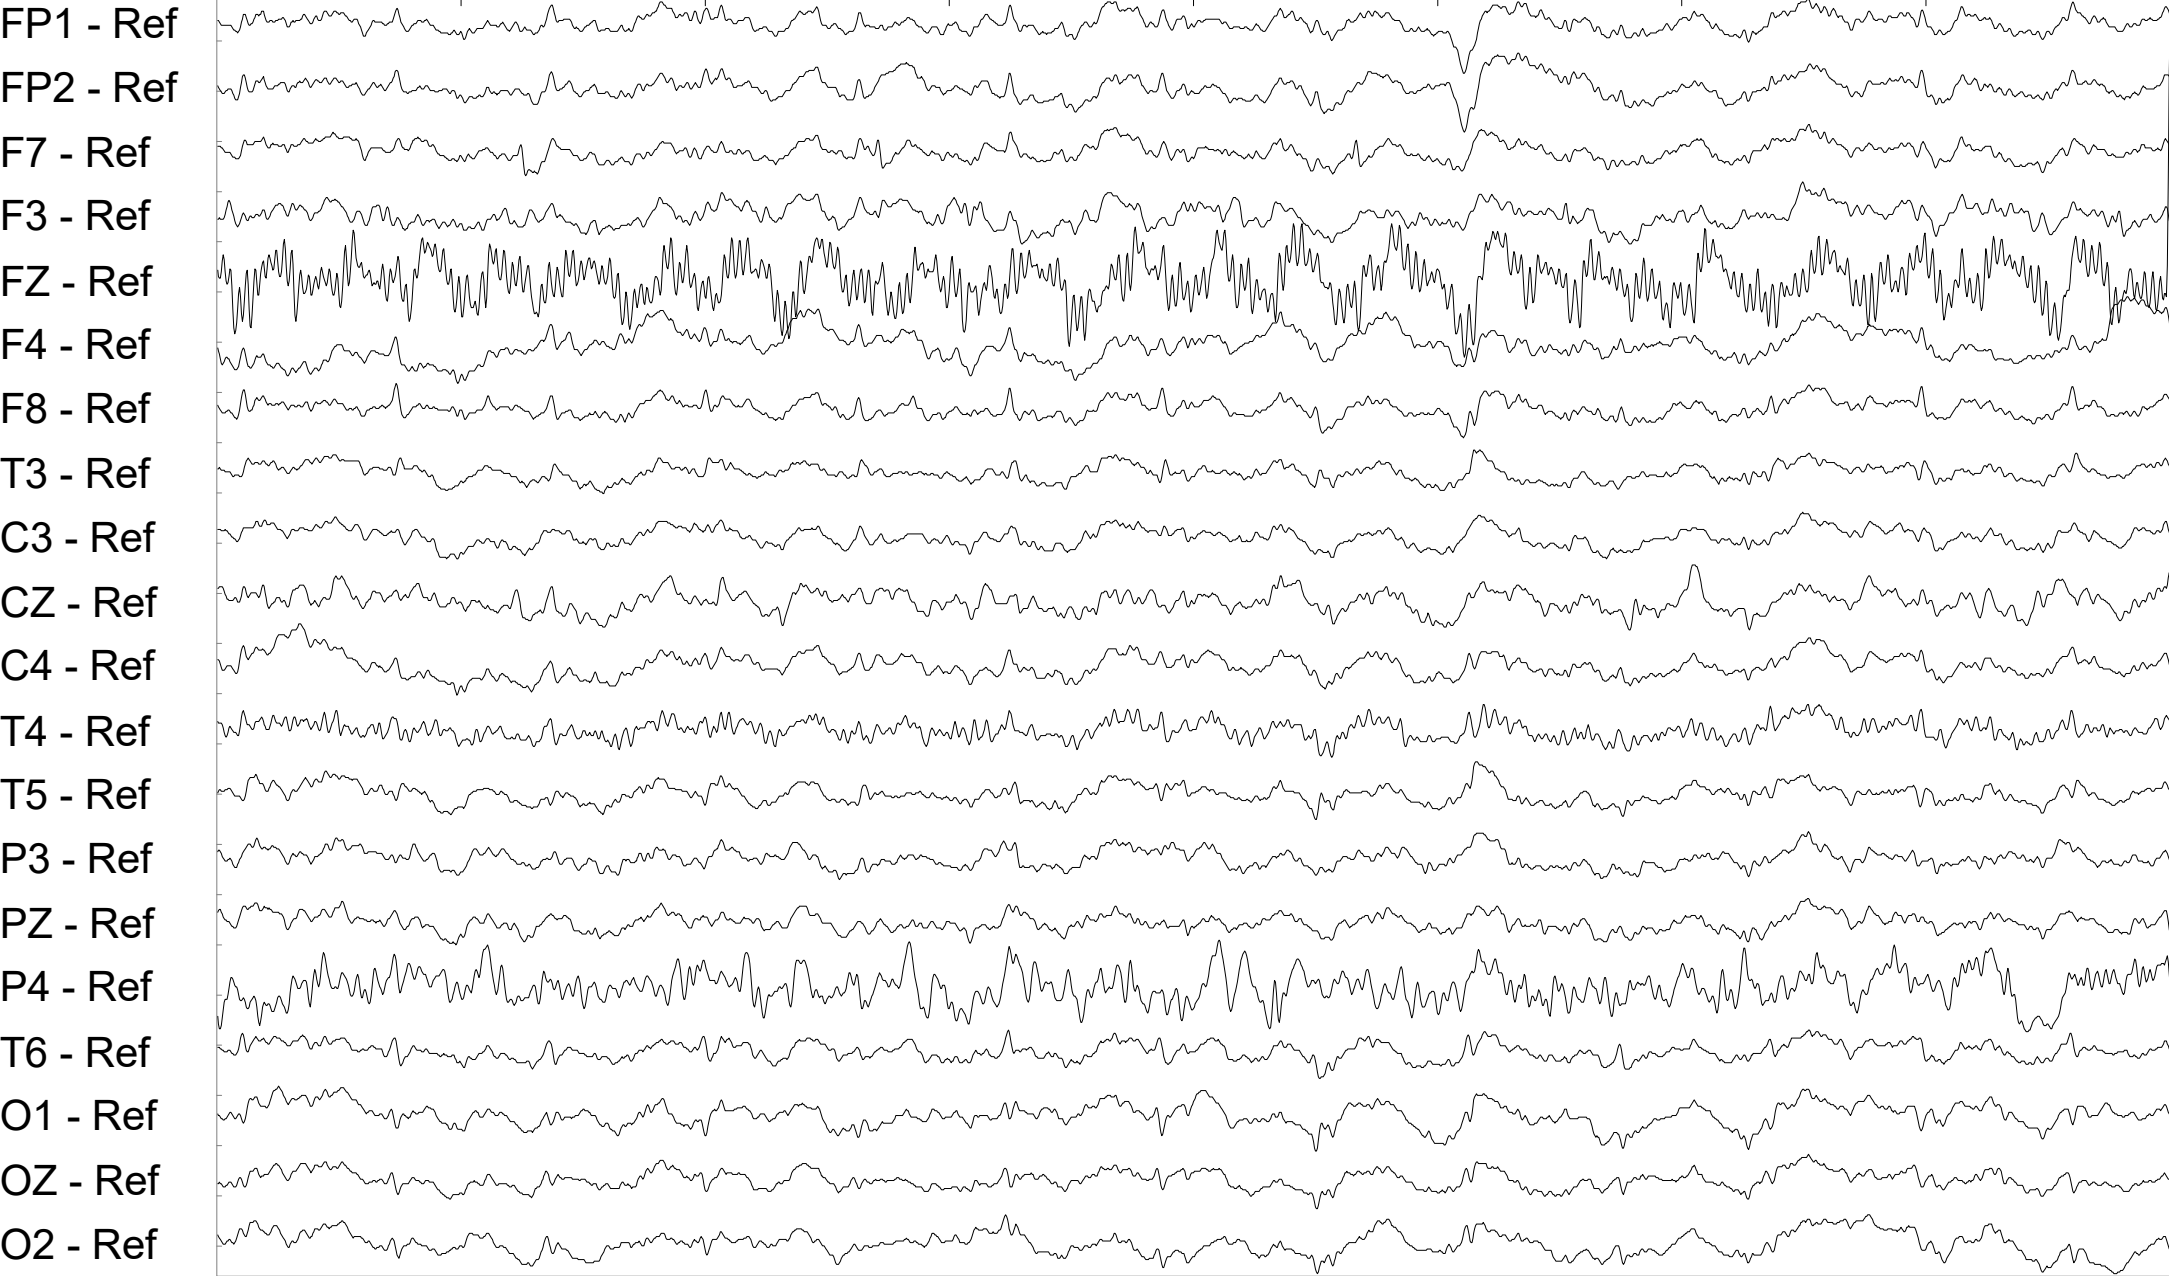

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

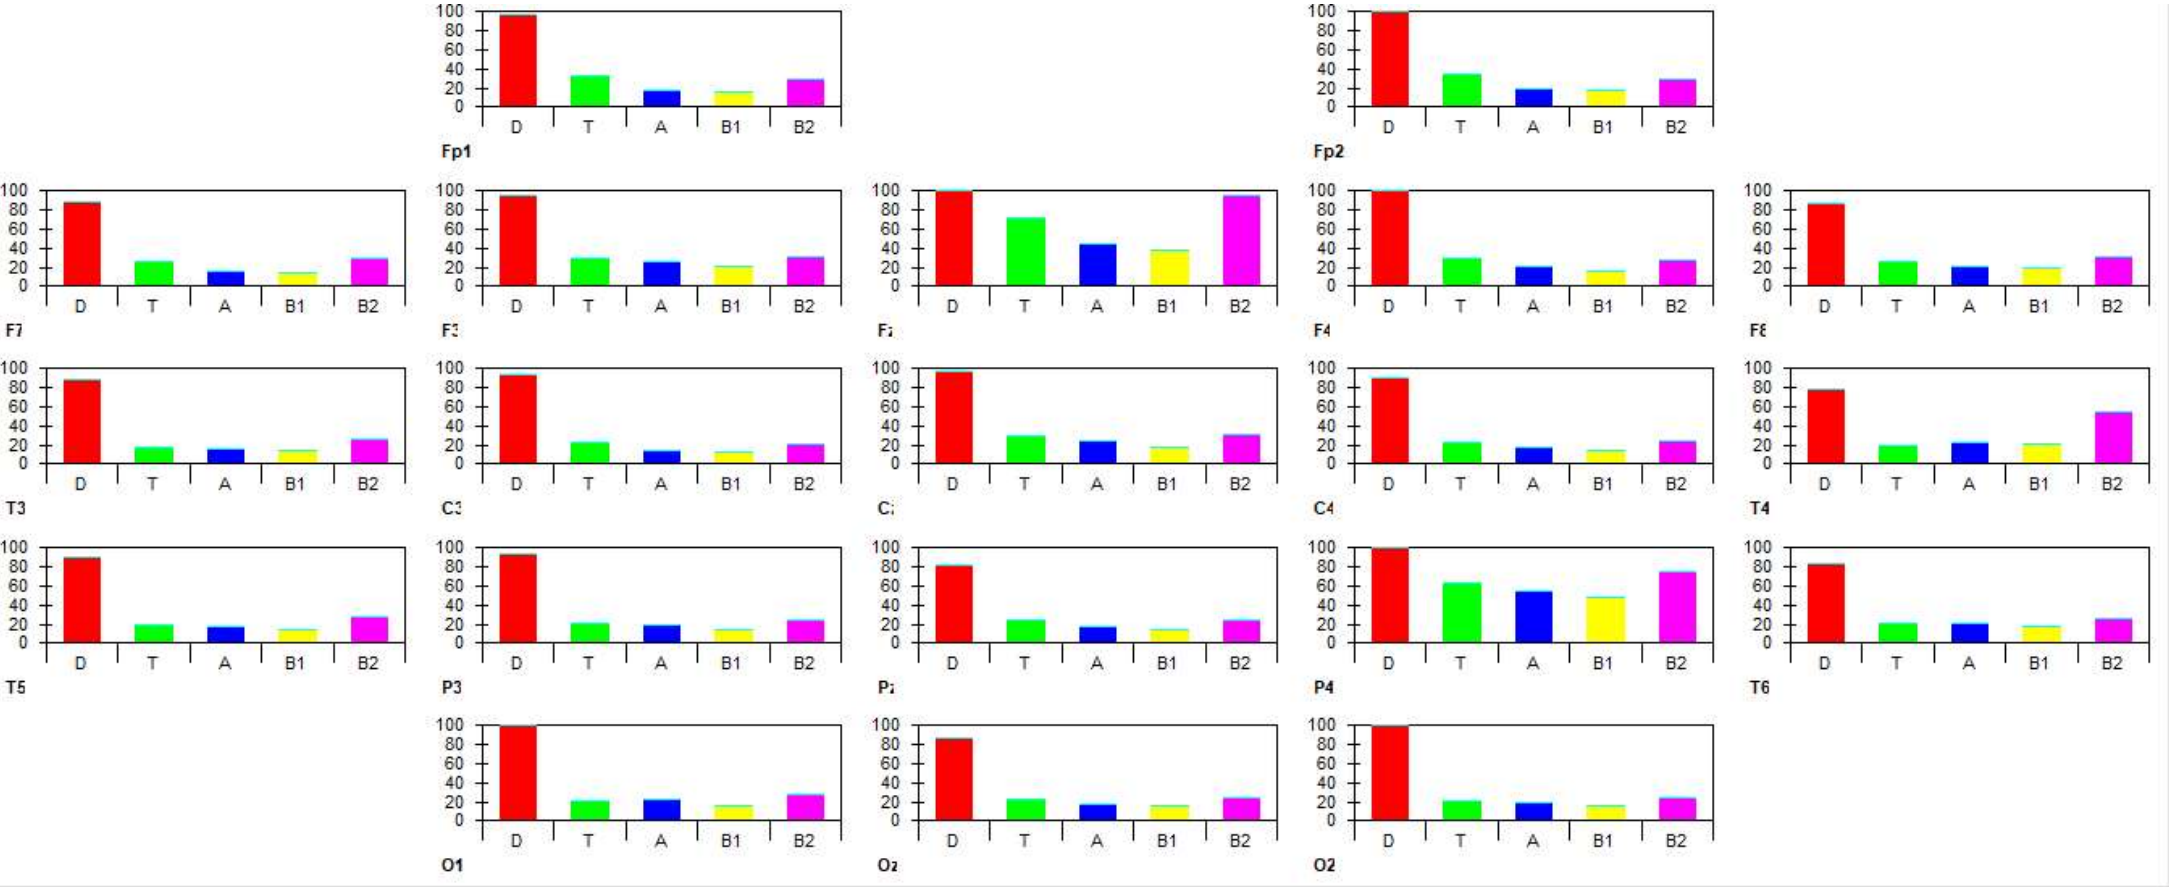

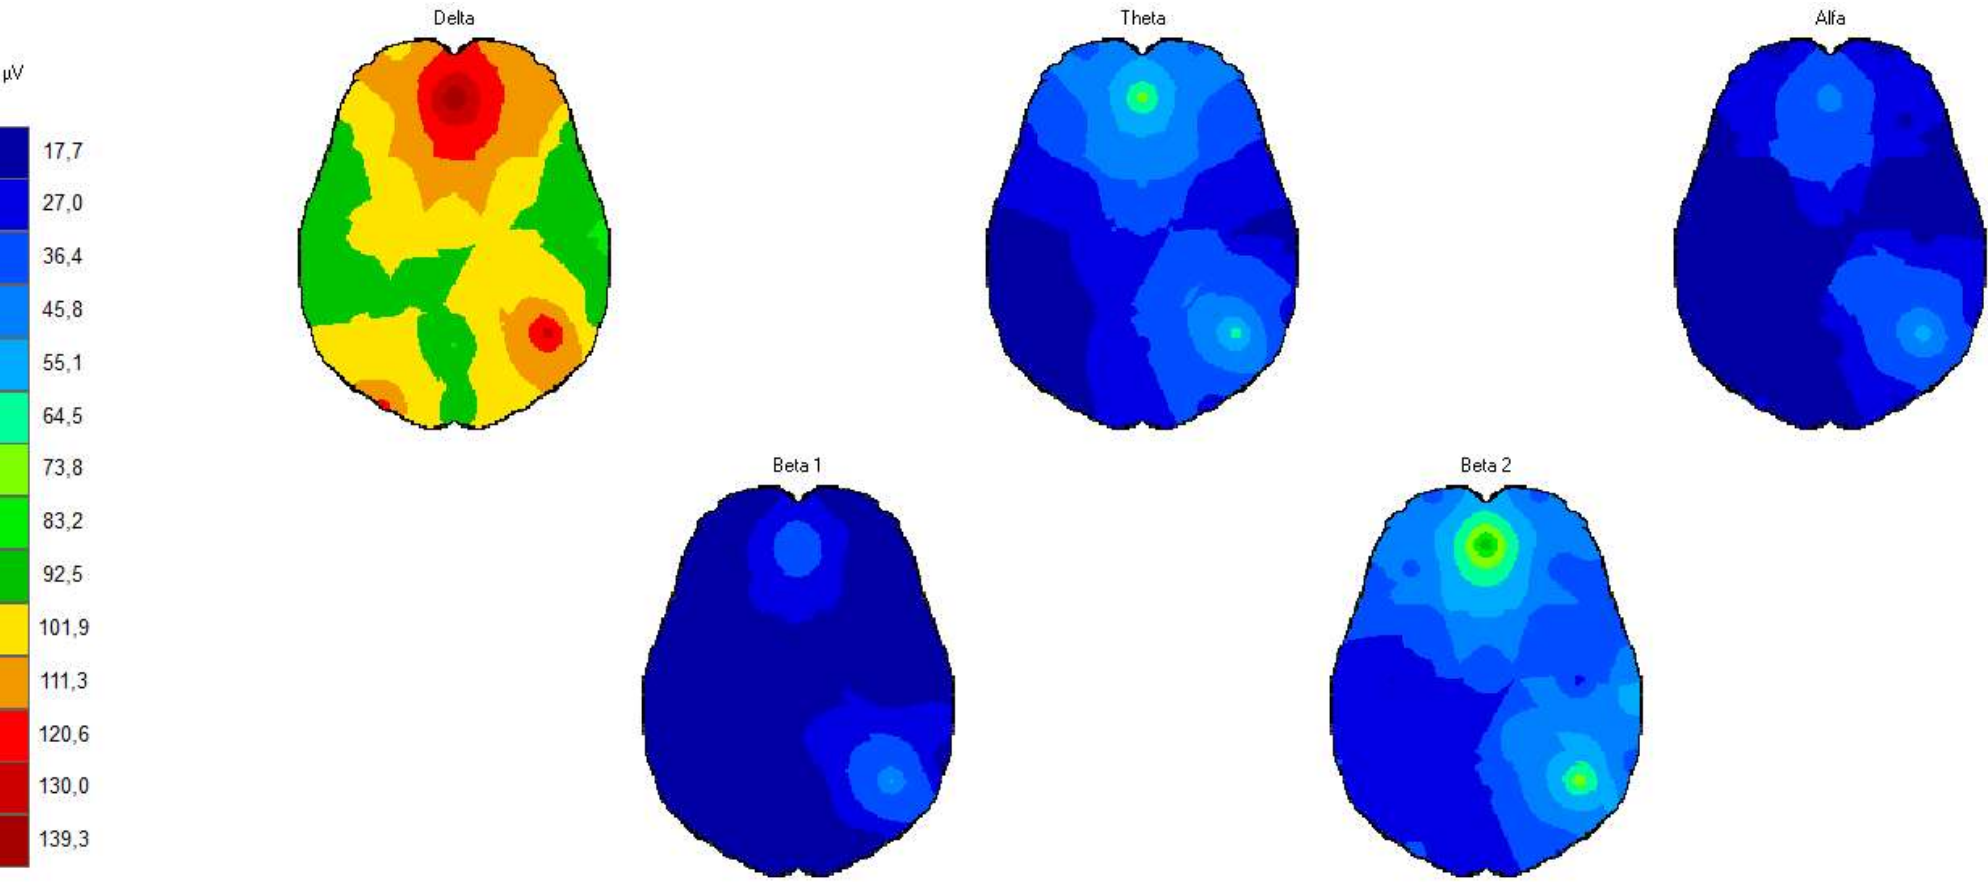

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	96,5	50,4
T	4,0	32,5	17,0
A	8,0	18,5	9,6
B1	13,0	15,2	7,9
B2	22,0	28,9	15,1

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	102,0	50,2
T	4,0	33,9	16,7
A	8,0	19,4	9,6
B1	13,0	17,5	8,6
B2	22,0	30,2	14,9

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	89,6	50,9
T	4,0	26,2	14,9
A	9,5	15,9	9,0
B1	13,0	14,3	8,2
B2	22,0	29,9	17,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	95,8	48,8
T	4,0	29,4	14,4
A	9,0	26,8	13,1
B1	13,0	20,5	10,0
B2	20,5	32,1	15,7

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	144,4	36,6
T	4,0	71,2	18,1
A	8,0	44,6	11,3
B1	13,5	37,8	9,6
B2	27,5	96,0	24,4

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	105,3	52,9
T	4,0	28,8	14,5
A	8,0	20,6	10,4
B1	13,0	16,7	8,4
B2	20,5	27,6	13,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	87,0	47,0
T	4,0	26,9	14,6
A	9,5	21,1	11,4
B1	14,5	16,8	10,2
B2	19,0	31,0	16,8

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	88,2	54,3
T	4,0	17,6	10,8
A	9,5	15,6	9,6
B1	13,5	14,5	8,9
B2	20,0	26,5	16,3

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	94,3	56,8
T	4,0	21,9	13,2
A	12,5	15,1	9,1
B1	13,0	12,9	7,8
B2	19,0	21,9	13,2

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	96,5	48,4
T	4,5	29,8	14,9
A	8,5	24,4	12,2
B1	14,0	17,8	8,9
B2	19,5	31,0	15,5

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,1	53,6
T	4,0	22,3	13,1
A	9,5	18,0	10,6
B1	13,0	14,6	8,6
B2	20,5	23,9	14,1

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	78,2	39,8
T	5,0	18,6	9,5
A	11,5	22,5	11,4
B1	13,0	21,8	11,1
B2	20,0	55,5	26,2

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	90,0	53,1
T	4,0	19,6	11,6
A	10,0	17,9	10,6
B1	13,5	14,7	8,7
B2	20,0	27,4	16,1

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	94,1	54,6
T	4,0	20,9	12,2
A	10,5	19,2	11,2
B1	13,0	14,1	8,2
B2	20,0	23,9	13,9

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	81,6	50,0
T	4,0	24,5	15,0
A	11,5	18,5	11,3
B1	13,5	15,0	9,2
B2	21,0	23,7	14,5

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	126,1	34,8
T	5,5	82,9	17,1
A	8,0	54,5	14,8
B1	14,0	48,3	13,1
B2	19,5	74,5	20,2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	83,3	49,9
T	4,0	20,8	12,5
A	9,5	20,3	12,2
B1	13,0	16,9	10,1
B2	19,0	25,5	15,3

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	117,8	56,8
T	4,0	21,9	10,6
A	11,5	23,5	11,3
B1	13,5	15,7	7,8
B2	18,5	28,3	13,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	86,8	51,8
T	4,0	22,7	13,5
A	11,5	17,5	10,4
B1	14,0	15,5	9,3
B2	20,5	25,2	15,0

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	100,3	55,0
T	4,0	21,6	11,9
A	11,5	19,5	10,7
B1	13,0	15,8	8,7
B2	20,5	24,9	13,7

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	96,5	50,4	4,0	32,5	17,0	8,0	18,5	9,6	13,0	15,2	7,9	22,0	28,9	15,1
FP2	1,5	102,0	50,2	4,0	33,9	16,7	8,0	19,4	9,6	13,0	17,5	8,6	22,0	30,2	14,9
F7	1,0	89,6	50,9	4,0	26,2	14,9	9,5	15,9	9,0	13,0	14,3	8,2	22,0	29,9	17,0
F3	1,0	95,8	46,8	4,0	29,4	14,4	9,0	26,8	13,1	13,0	20,5	10,0	20,5	32,1	15,7
FZ	2,0	144,4	36,6	4,0	71,2	18,1	8,0	44,6	11,3	13,5	37,8	9,6	27,5	96,0	24,4
F4	1,0	105,3	52,9	4,0	28,8	14,5	8,0	20,6	10,4	13,0	16,7	8,4	20,5	27,6	13,9
F8	1,5	87,0	47,0	4,0	26,9	14,6	9,5	21,1	11,4	14,5	18,8	10,2	19,0	31,0	16,8
T3	1,0	88,2	54,3	4,0	17,6	10,8	9,5	15,6	9,6	13,5	14,5	8,9	20,0	26,5	16,3
C3	1,0	94,3	56,8	4,0	21,9	13,2	12,5	15,1	9,1	13,0	12,9	7,8	19,0	21,9	13,2
CZ	1,0	96,5	48,4	4,5	29,8	14,9	8,5	24,4	12,2	14,0	17,8	8,9	19,5	31,0	15,5
C4	1,0	91,1	53,6	4,0	22,3	13,1	9,5	18,0	10,6	13,0	14,6	8,6	20,5	23,9	14,1
T4	1,0	78,2	39,8	5,0	18,6	9,5	11,5	22,5	11,4	13,0	21,8	11,1	20,0	55,5	28,2
T5	1,0	90,0	53,1	4,0	19,6	11,6	10,0	17,9	10,6	13,5	14,7	8,7	20,0	27,4	16,1
P3	1,0	94,1	54,6	4,0	20,9	12,2	10,5	19,2	11,2	13,0	14,1	8,2	20,0	23,9	13,9
PZ	1,0	81,6	50,0	4,0	24,5	15,0	11,5	18,5	11,3	13,5	15,0	9,2	21,0	23,7	14,5
P4	1,0	128,1	34,8	5,5	62,9	17,1	8,0	54,5	14,8	14,0	48,3	13,1	19,5	74,5	20,2
T6	1,0	83,3	49,9	4,0	20,8	12,5	9,5	20,3	12,2	13,0	16,9	10,1	19,0	25,5	15,3
O1	1,0	117,8	56,8	4,0	21,9	10,6	11,5	23,5	11,3	13,5	15,7	7,6	18,5	28,3	13,7
OZ	1,0	86,8	51,8	4,0	22,7	13,5	11,5	17,5	10,4	14,0	15,5	9,3	20,5	25,2	15,0
O2	1,0	100,3	55,0	4,0	21,8	11,9	11,5	19,5	10,7	13,0	15,8	8,7	20,5	24,9	13,7

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	96,5	50,4	4,0	32,5	17,0	8,0	18,5	9,6	13,0	15,2	7,9	22,0	28,9	15,1
FP2	1,5	102,0	50,2	4,0	33,9	16,7	8,0	19,4	9,6	13,0	17,5	8,6	22,0	30,2	14,9
F7	1,0	89,6	50,9	4,0	26,2	14,9	9,5	15,9	9,0	13,0	14,3	8,2	22,0	29,9	17,0
F3	1,0	95,8	46,8	4,0	29,4	14,4	9,0	26,8	13,1	13,0	20,5	10,0	20,5	32,1	15,7
FZ	2,0	144,4	36,6	4,0	71,2	18,1	8,0	44,6	11,3	13,5	37,8	9,6	27,5	96,0	24,4
F4	1,0	105,3	52,9	4,0	28,8	14,5	8,0	20,6	10,4	13,0	16,7	8,4	20,5	27,6	13,9
F8	1,5	87,0	47,0	4,0	26,9	14,6	9,5	21,1	11,4	14,5	18,8	10,2	19,0	31,0	16,8
T3	1,0	88,2	54,3	4,0	17,6	10,8	9,5	15,6	9,6	13,5	14,5	8,9	20,0	26,5	16,3
C3	1,0	94,3	56,8	4,0	21,9	13,2	12,5	15,1	9,1	13,0	12,9	7,8	19,0	21,9	13,2
CZ	1,0	96,5	48,4	4,5	29,8	14,9	8,5	24,4	12,2	14,0	17,8	8,9	19,5	31,0	15,5
C4	1,0	91,1	53,6	4,0	22,3	13,1	9,5	18,0	10,6	13,0	14,6	8,6	20,5	23,9	14,1
T4	1,0	78,2	39,8	5,0	18,6	9,5	11,5	22,5	11,4	13,0	21,8	11,1	20,0	55,5	28,2
T5	1,0	90,0	53,1	4,0	19,6	11,6	10,0	17,9	10,6	13,5	14,7	8,7	20,0	27,4	16,1
P3	1,0	94,1	54,6	4,0	20,9	12,2	10,5	19,2	11,2	13,0	14,1	8,2	20,0	23,9	13,9
PZ	1,0	81,6	50,0	4,0	24,5	15,0	11,5	18,5	11,3	13,5	15,0	9,2	21,0	23,7	14,5
P4	1,0	128,1	34,8	5,5	62,9	17,1	8,0	54,5	14,8	14,0	48,3	13,1	19,5	74,5	20,2
T6	1,0	83,3	49,9	4,0	20,8	12,5	9,5	20,3	12,2	13,0	16,9	10,1	19,0	25,5	15,3
O1	1,0	117,8	56,8	4,0	21,9	10,6	11,5	23,5	11,3	13,5	15,7	7,6	18,5	28,3	13,7
OZ	1,0	86,8	51,8	4,0	22,7	13,5	11,5	17,5	10,4	14,0	15,5	9,3	20,5	25,2	15,0
O2	1,0	100,3	55,0	4,0	21,8	11,9	11,5	19,5	10,7	13,0	15,8	8,7	20,5	24,9	13,7

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:28:45	02:48	Olhos abertos
6	16:31:38	02:08	Olhos fechados
10	16:33:45	03:07	Vigília