

09:18:21

Olhos abertos

09:18:22

Olhos abertos

09:18:23

Olhos abertos

09:18:24

Olhos abertos

09:18:25

Olhos abertos

09:18:26

Olhos abertos


09:18:27

Olhos abertos

09:18:28


Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 09:18:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

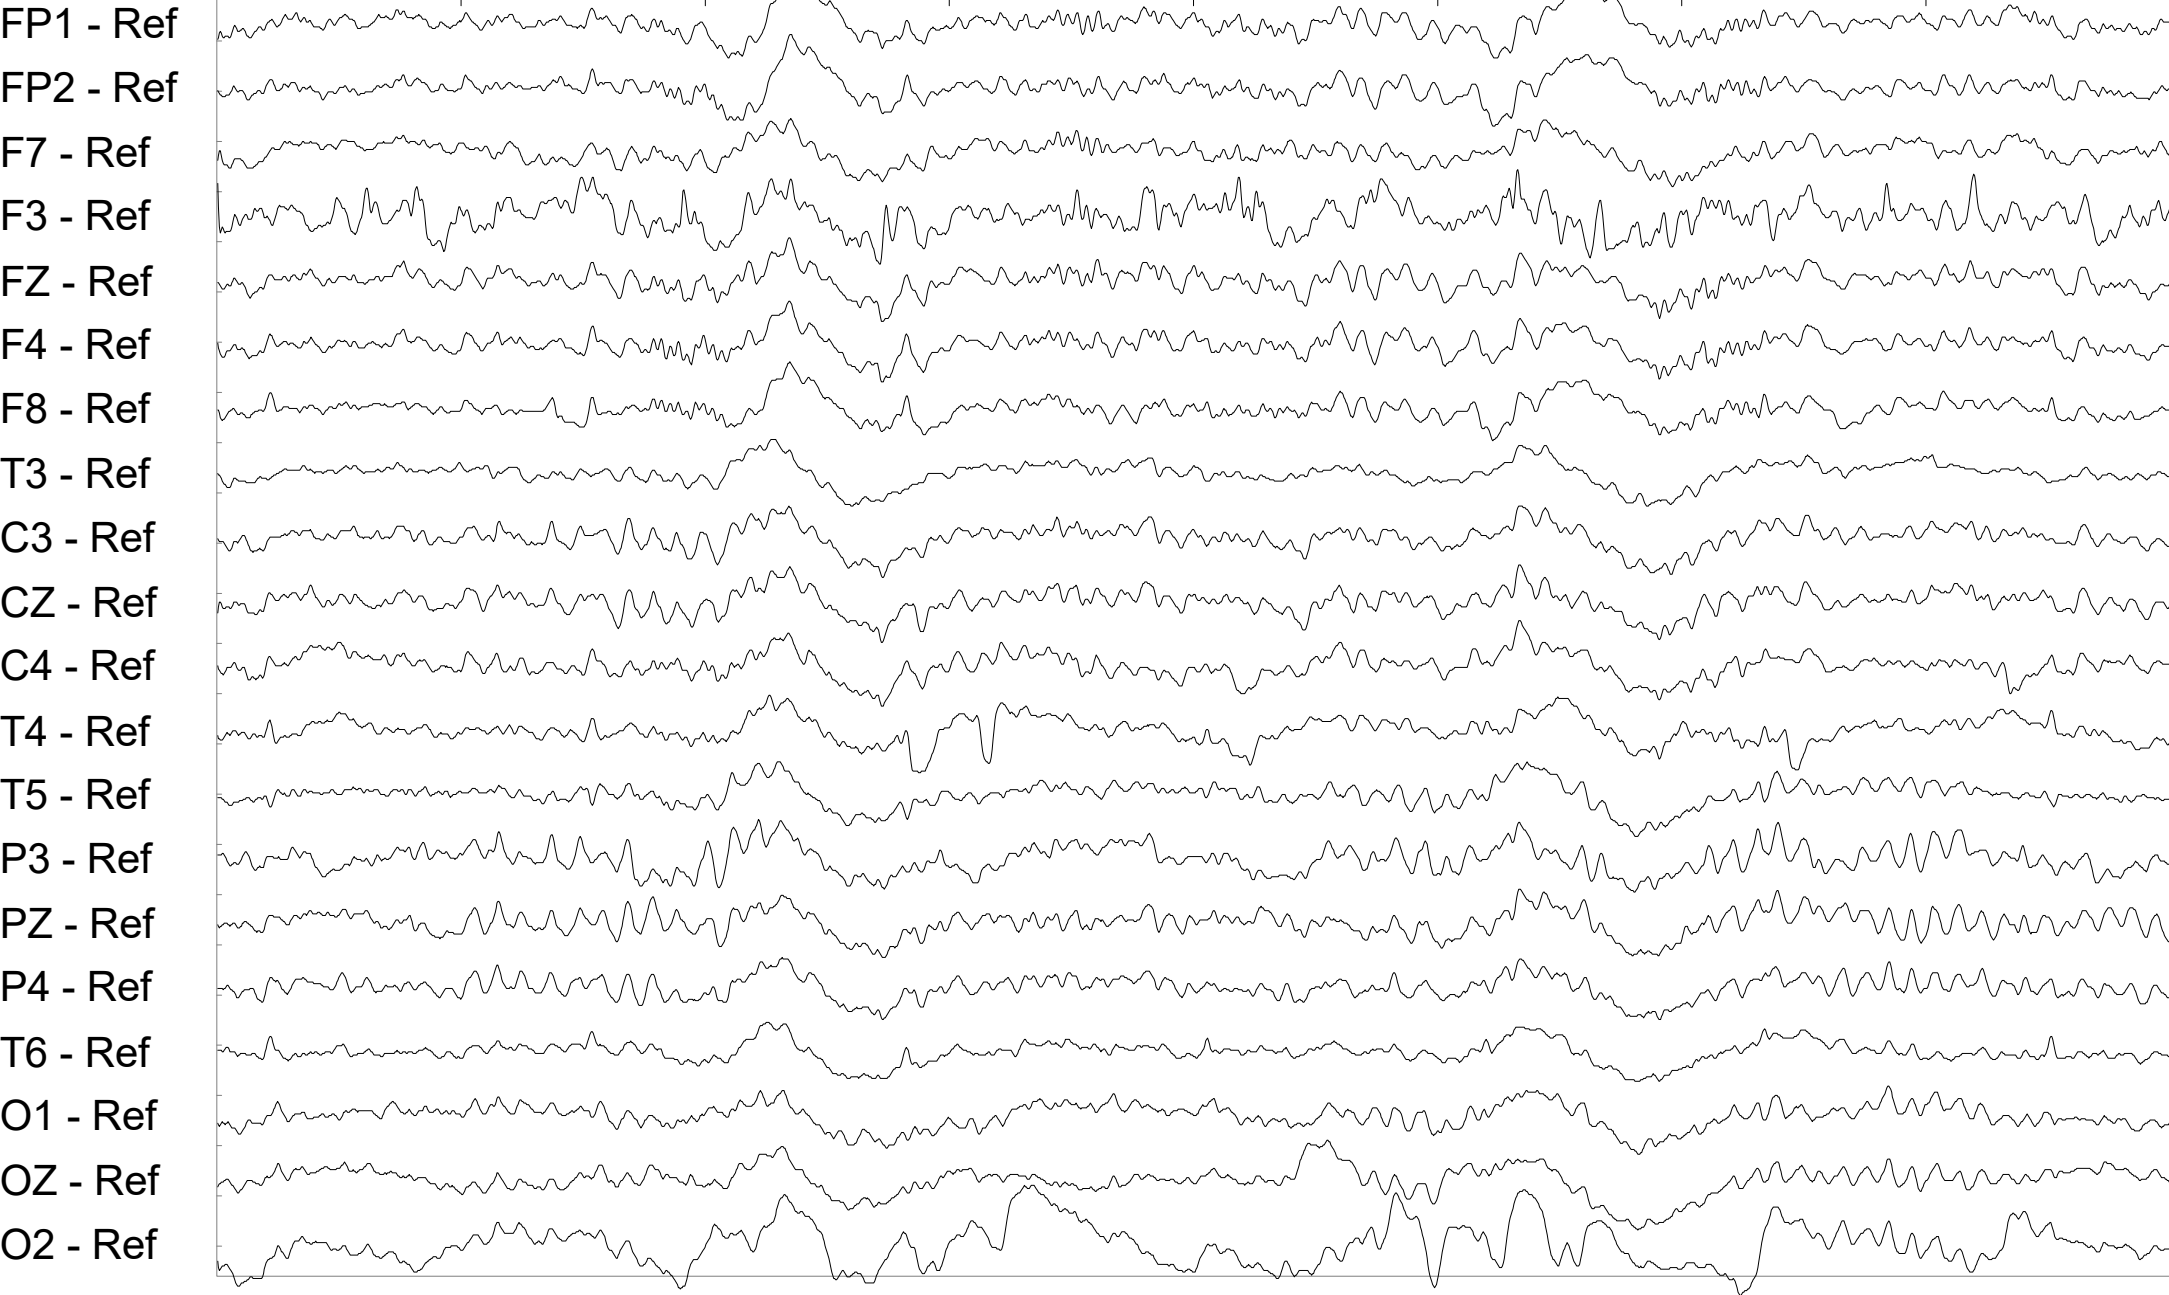


09:19:51	09:19:52	09:19:53	09:19:54	09:19:55	09:19:56	09:19:57	09:19:58
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 4 - Horário: 09:19:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

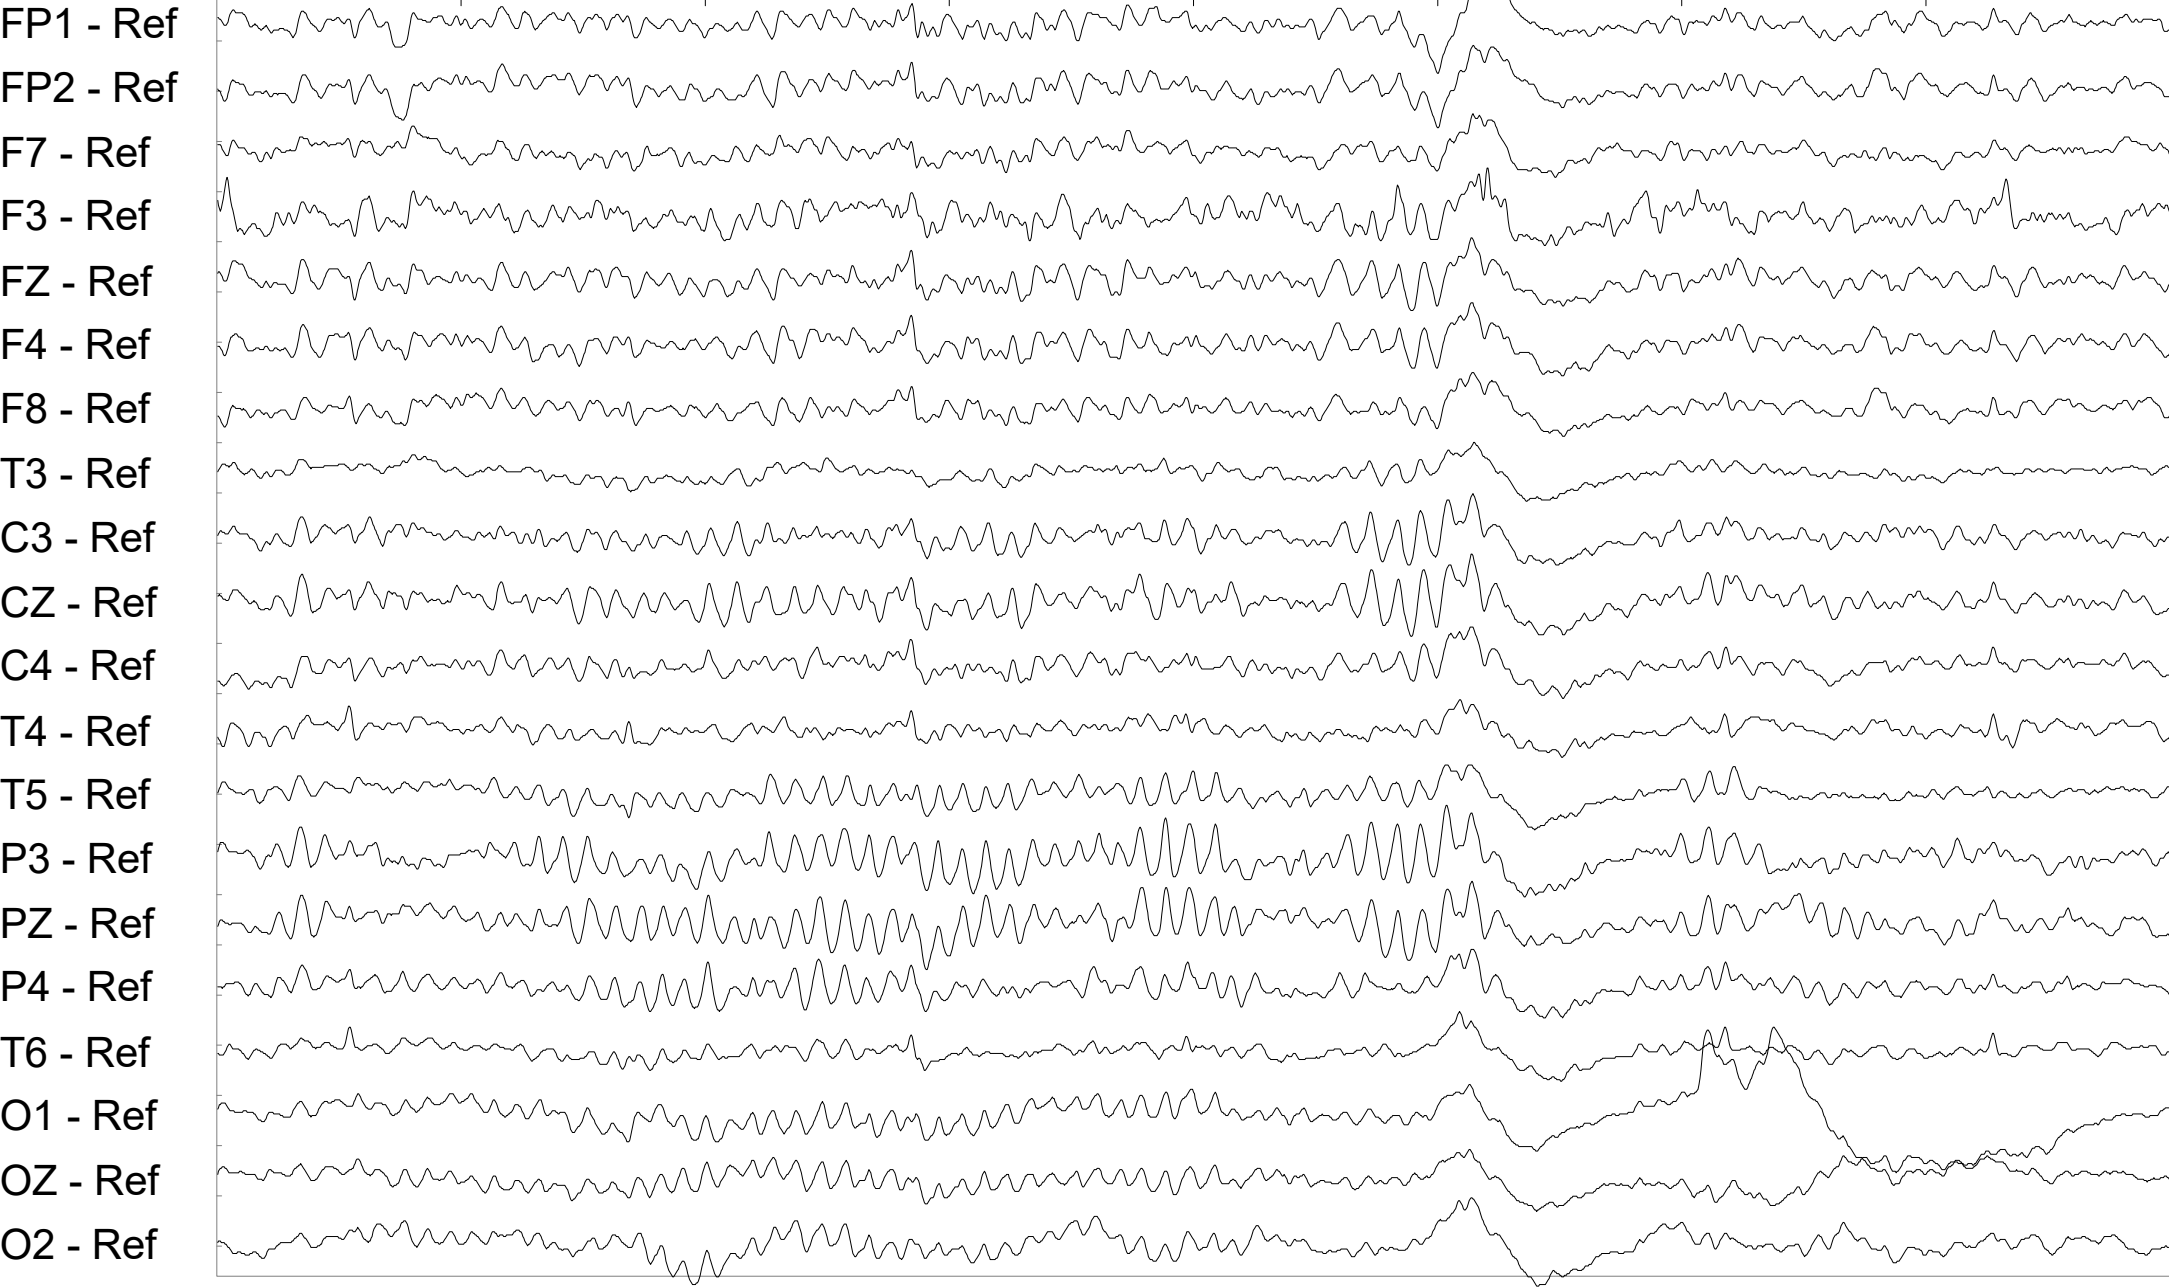


09:20:51	09:20:52	09:20:53	09:20:54	09:20:55	09:20:56	09:20:57	09:20:58
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 6 - Horário: 09:20:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

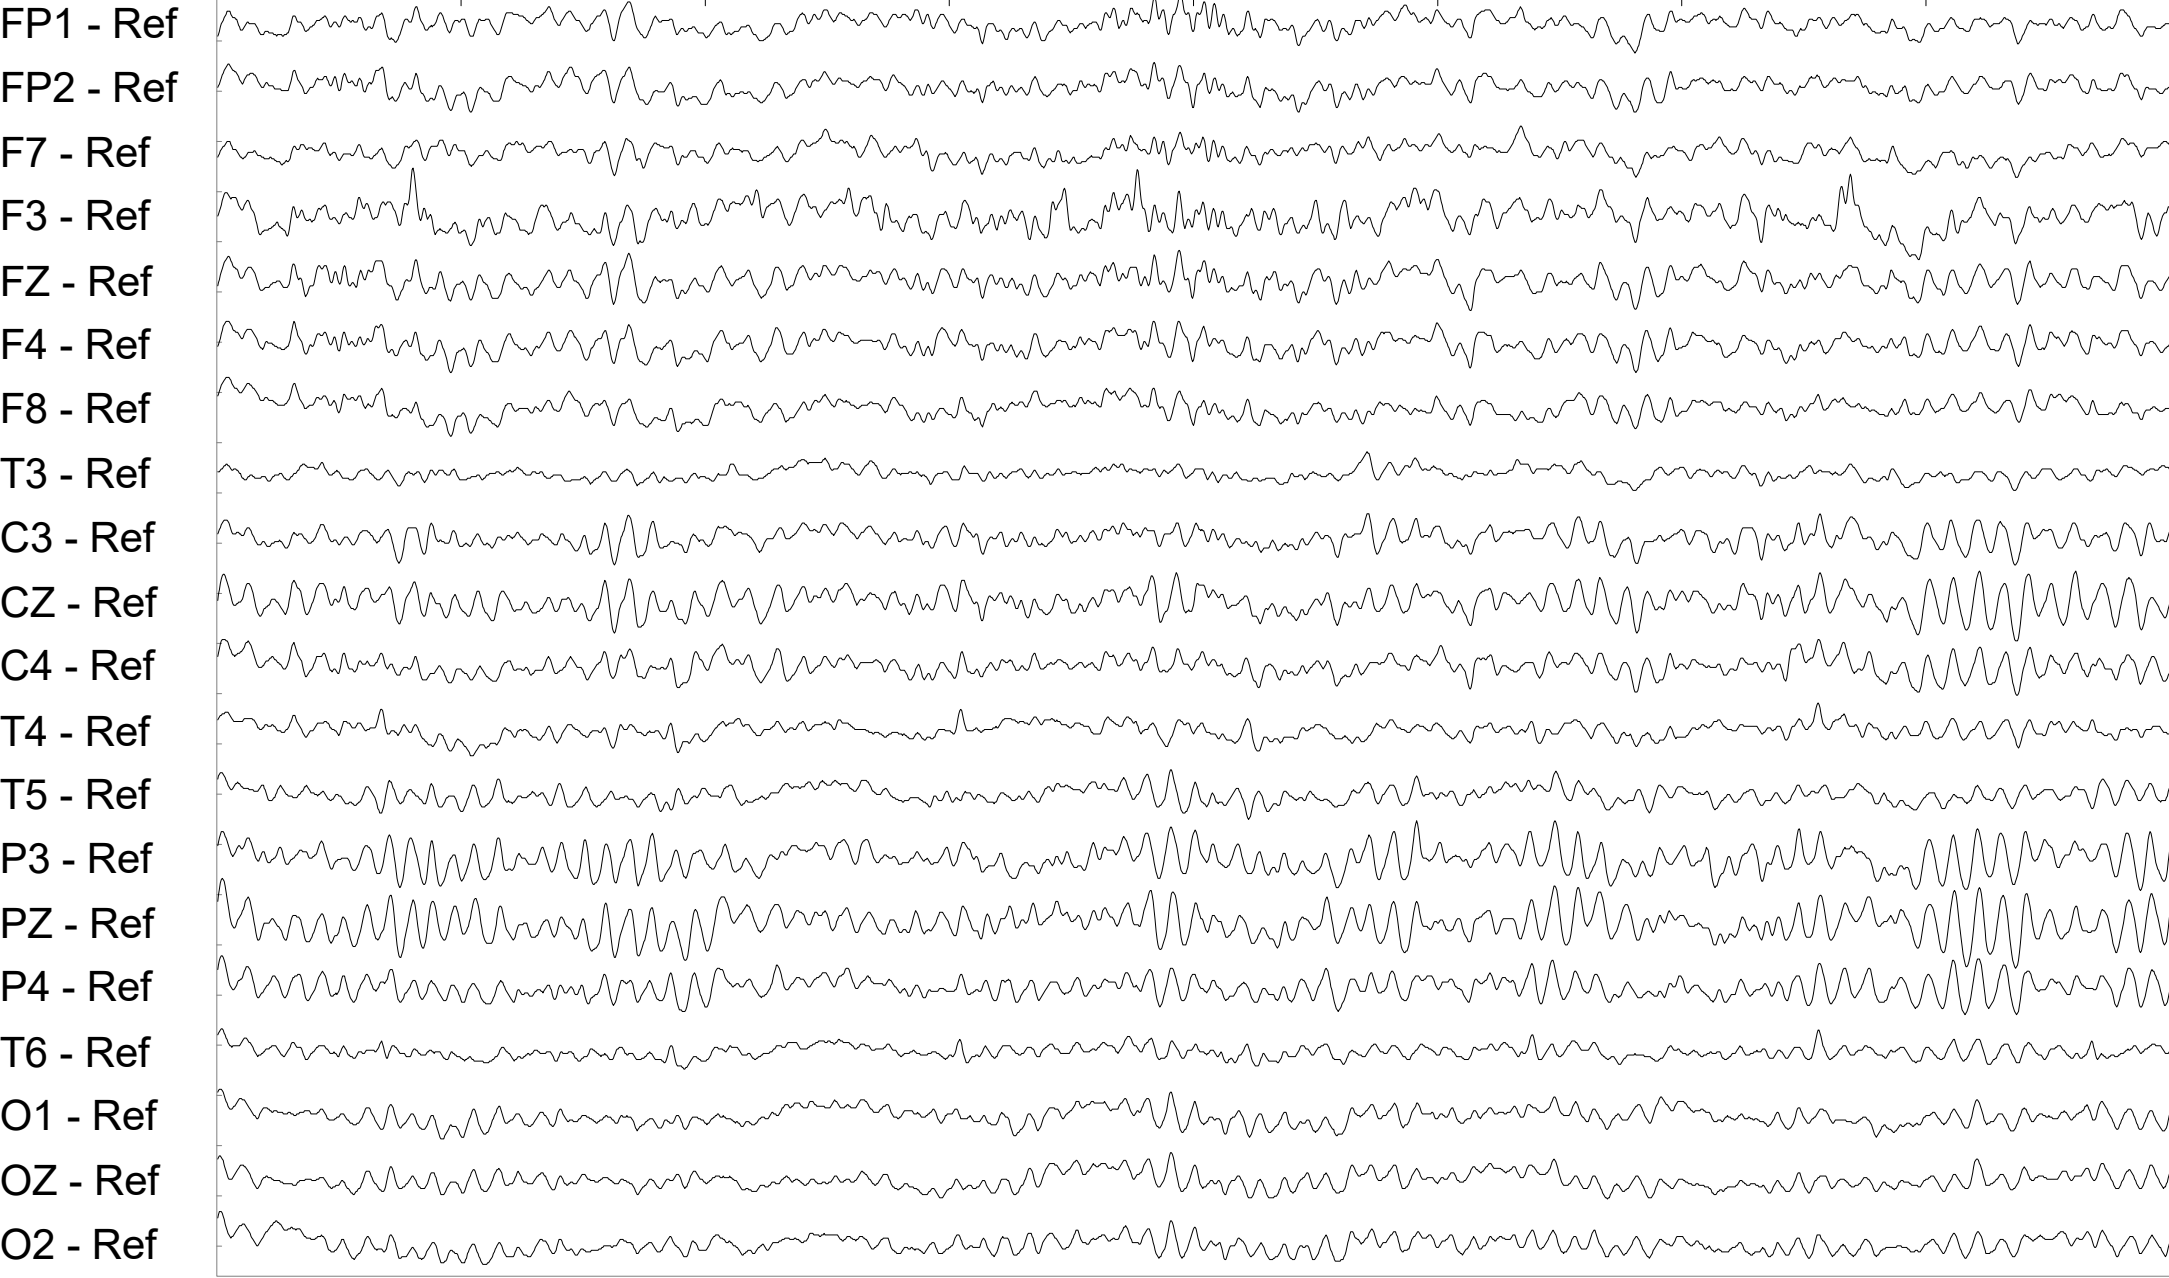


09:21:21	09:21:22	09:21:23	09:21:24	09:21:25	09:21:26	09:21:27	09:21:28
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 7 - Horário: 09:21:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

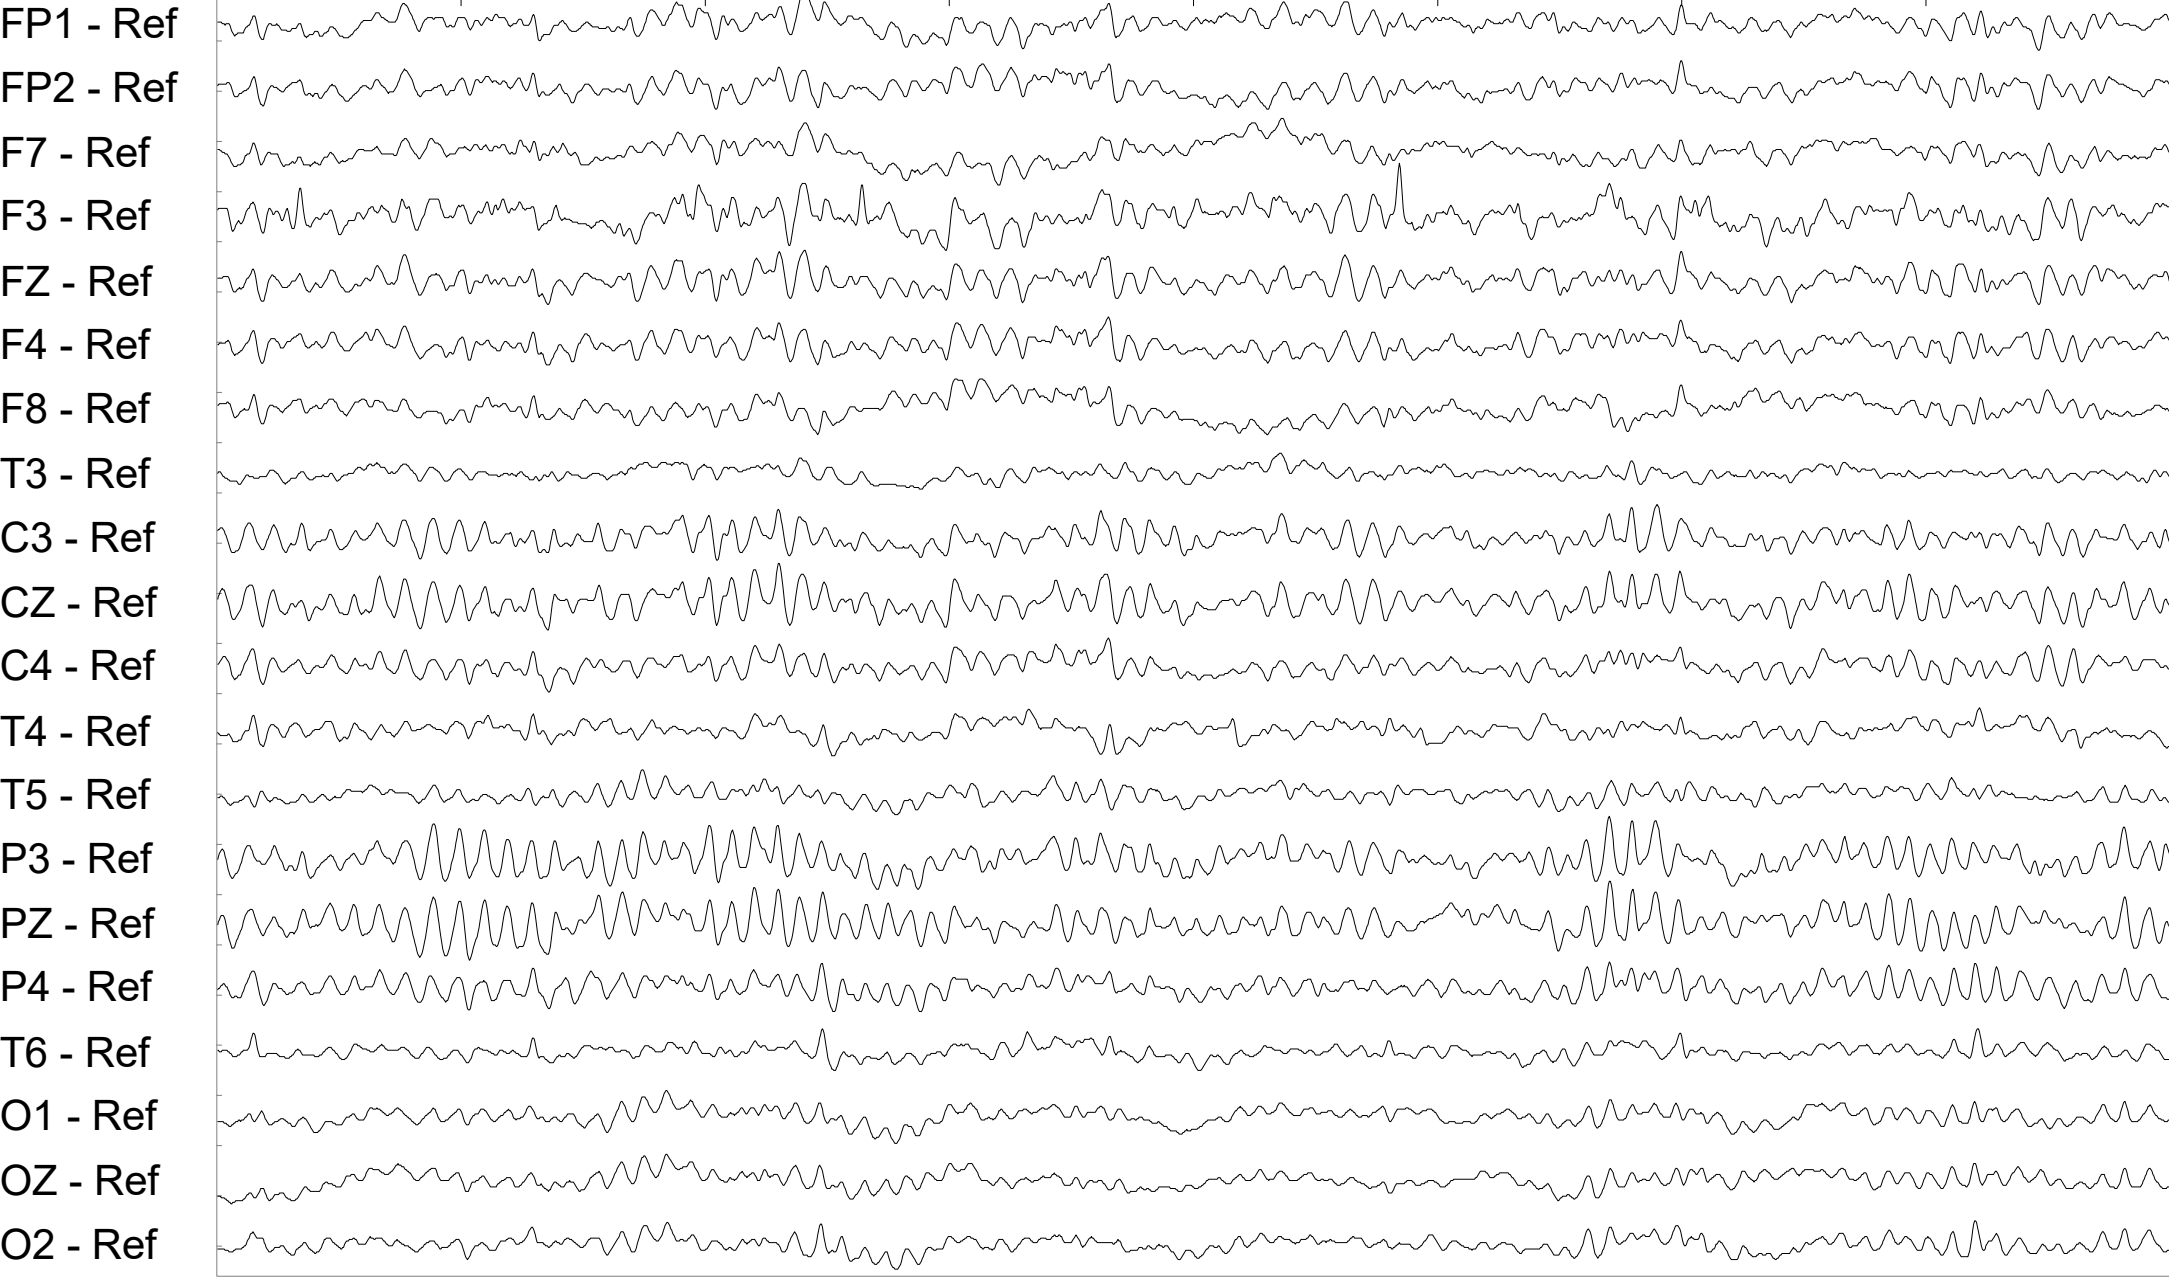

09:22:51	09:22:52	09:22:53	09:22:54	09:22:55	09:22:56	09:22:57	09:22:58
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 09:22:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

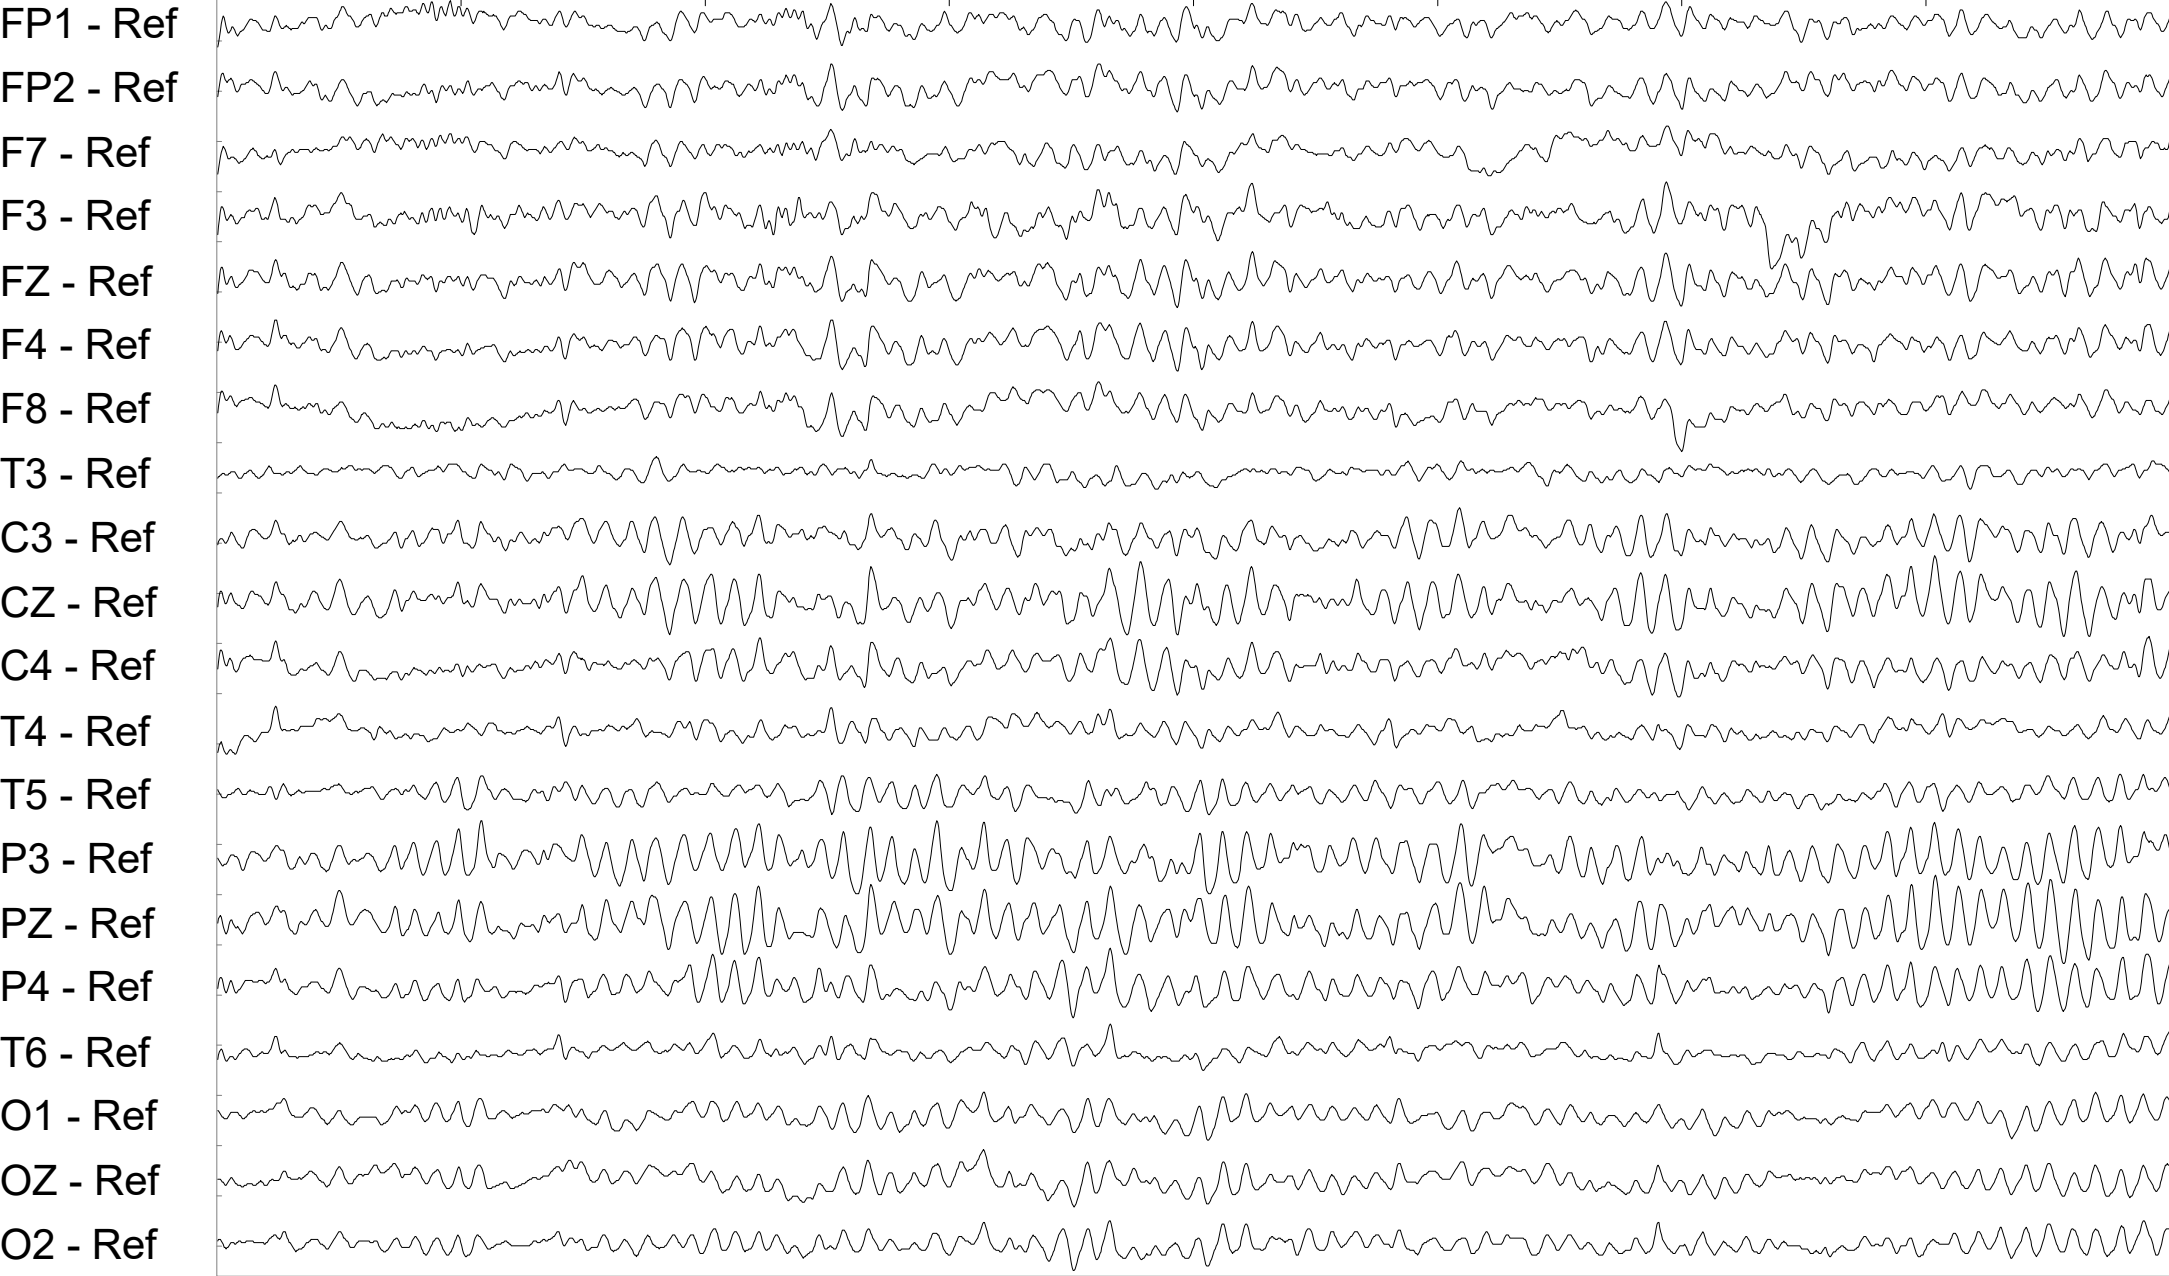

09:23:21

Vigília

09:23:22

Vigília

09:23:23

Vigília

09:23:24

Vigília

09:23:25

Vigília

09:23:26

Vigília

09:23:27

Vigília

09:23:28

Vigília

Época: 11 - Horário: 09:23:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

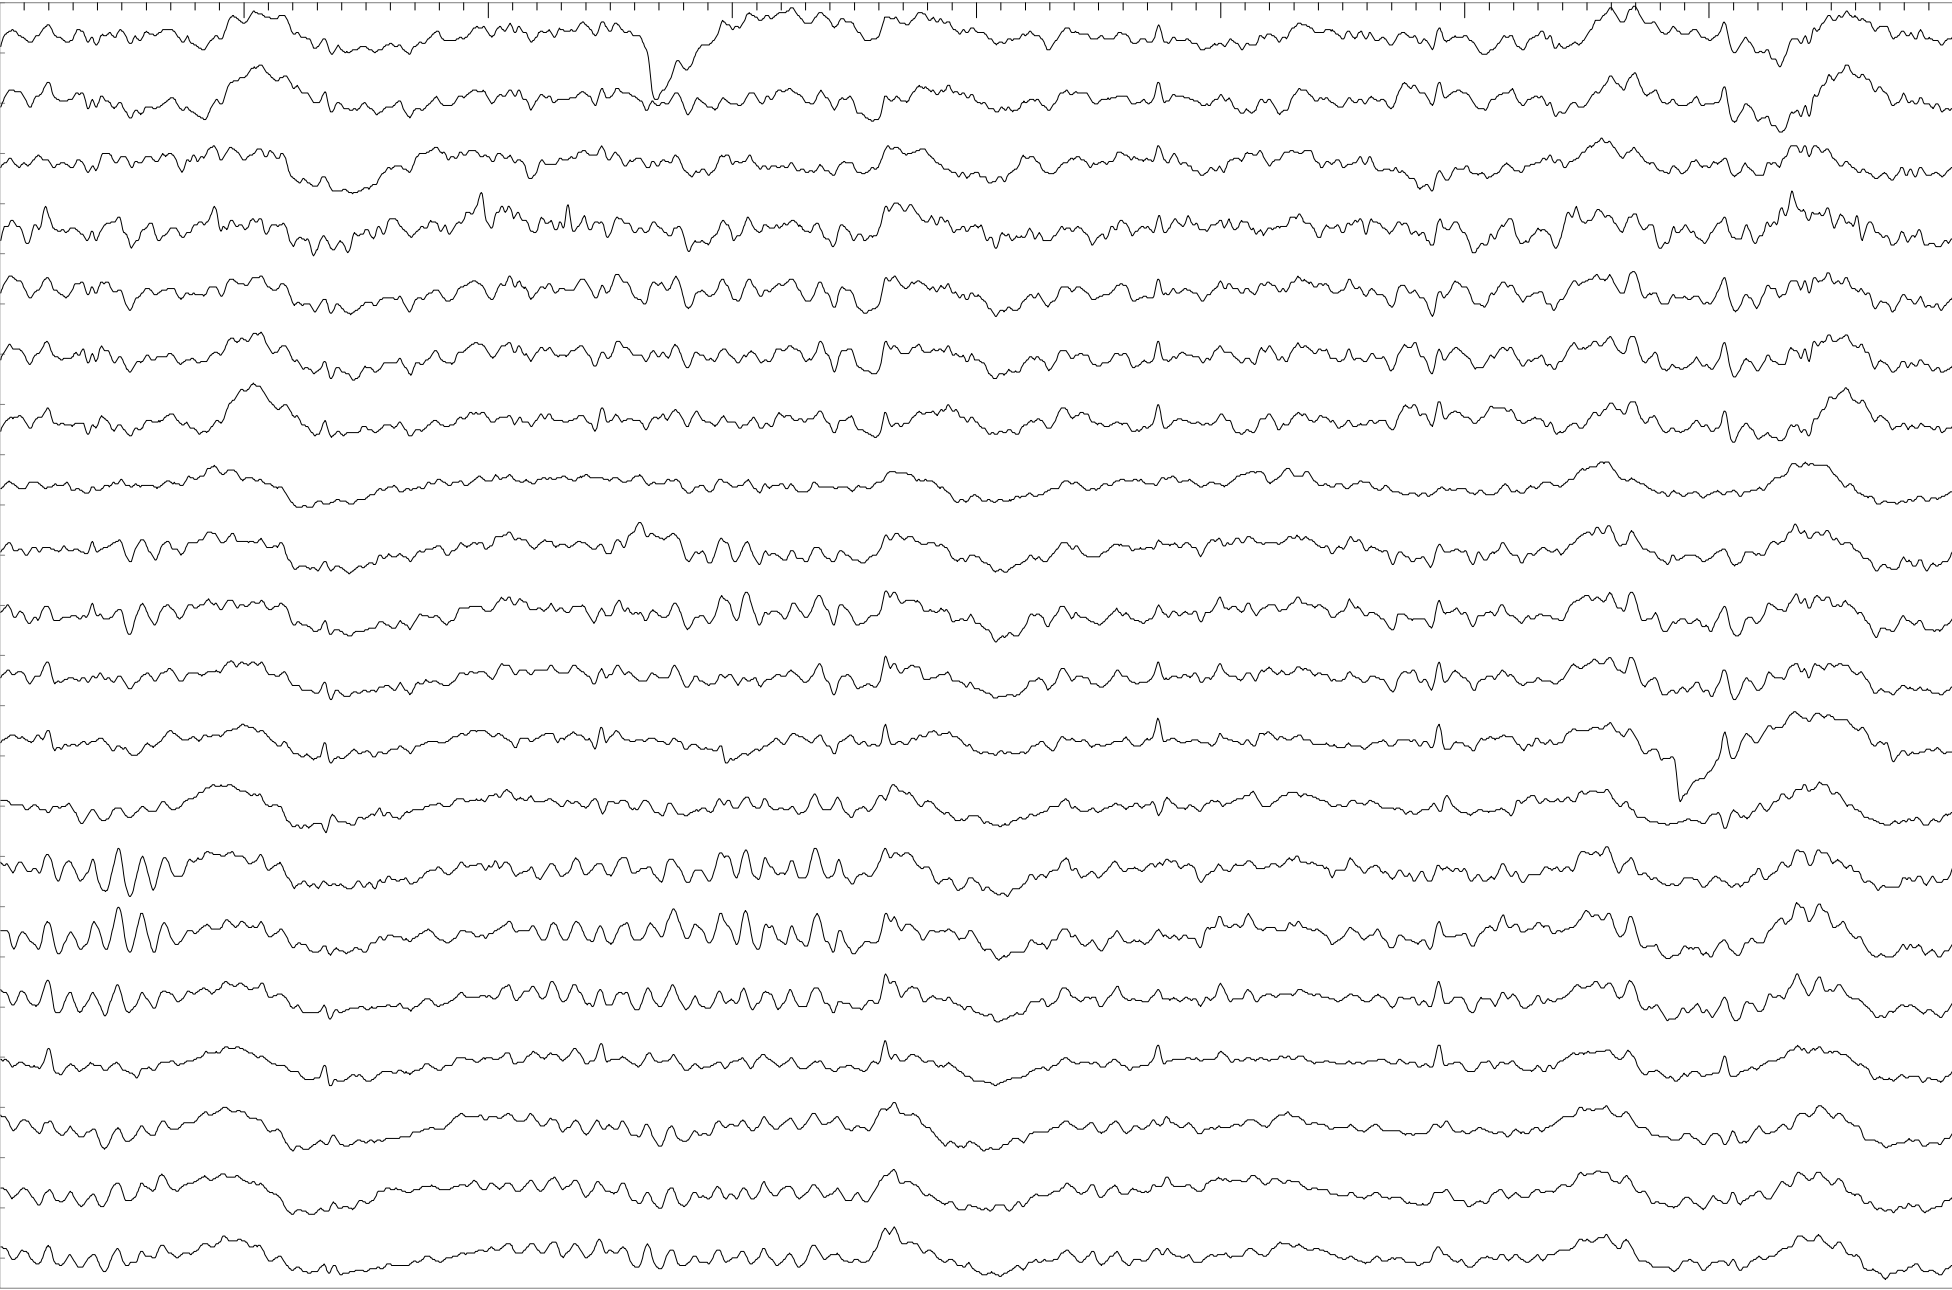

09:24:51

Vigília

09:24:52

Vigília

09:24:53

Vigília

09:24:54

Vigília

09:24:55

Vigília

09:24:56

Vigília

09:24:57

Vigília

09:24:58

Vigília

Época: 14 - Horário: 09:24:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref


O2 - Ref

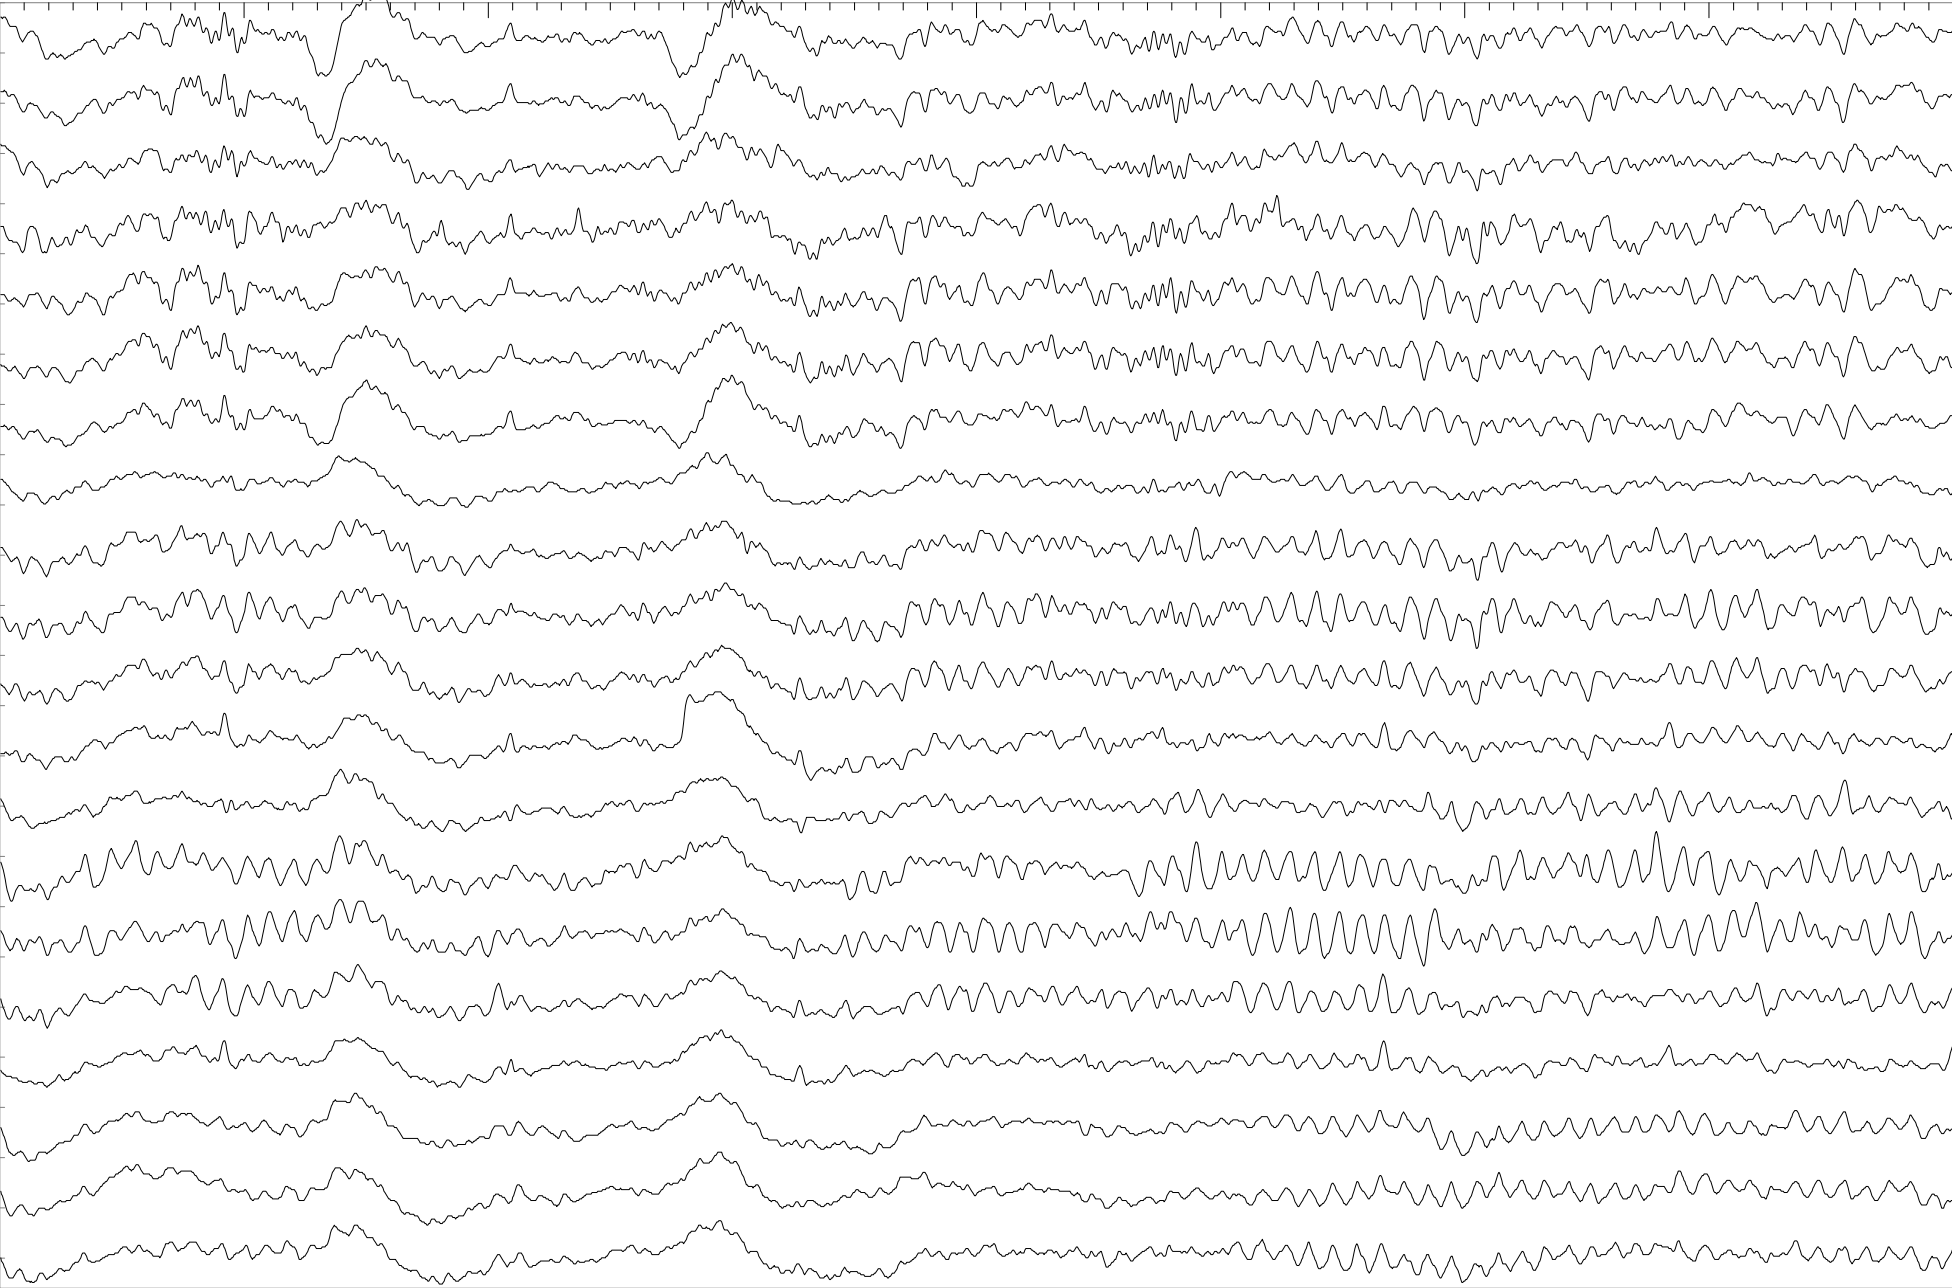


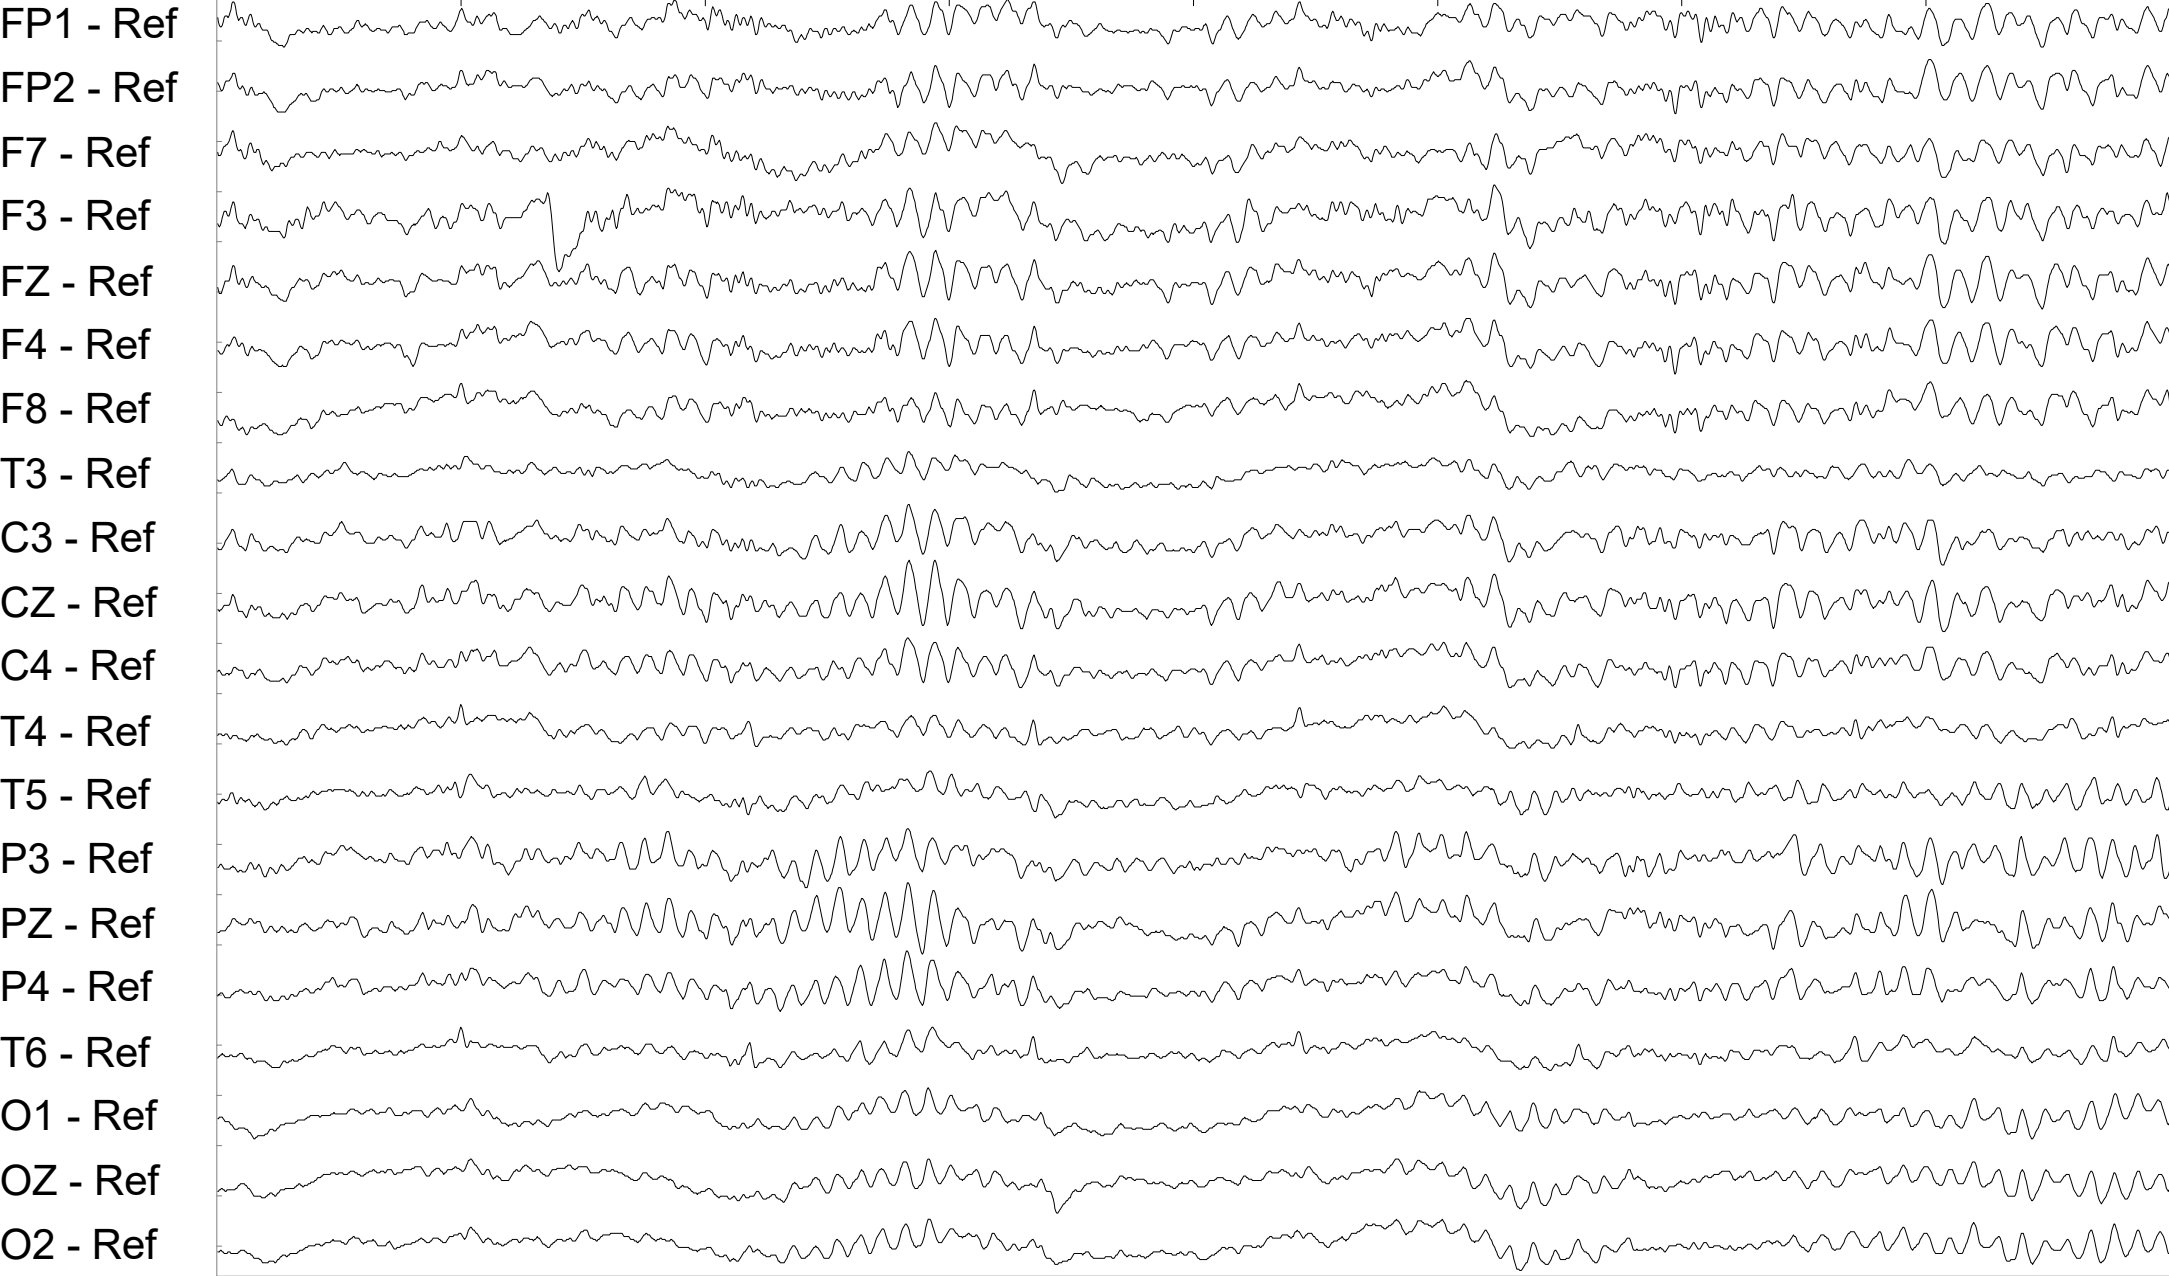

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

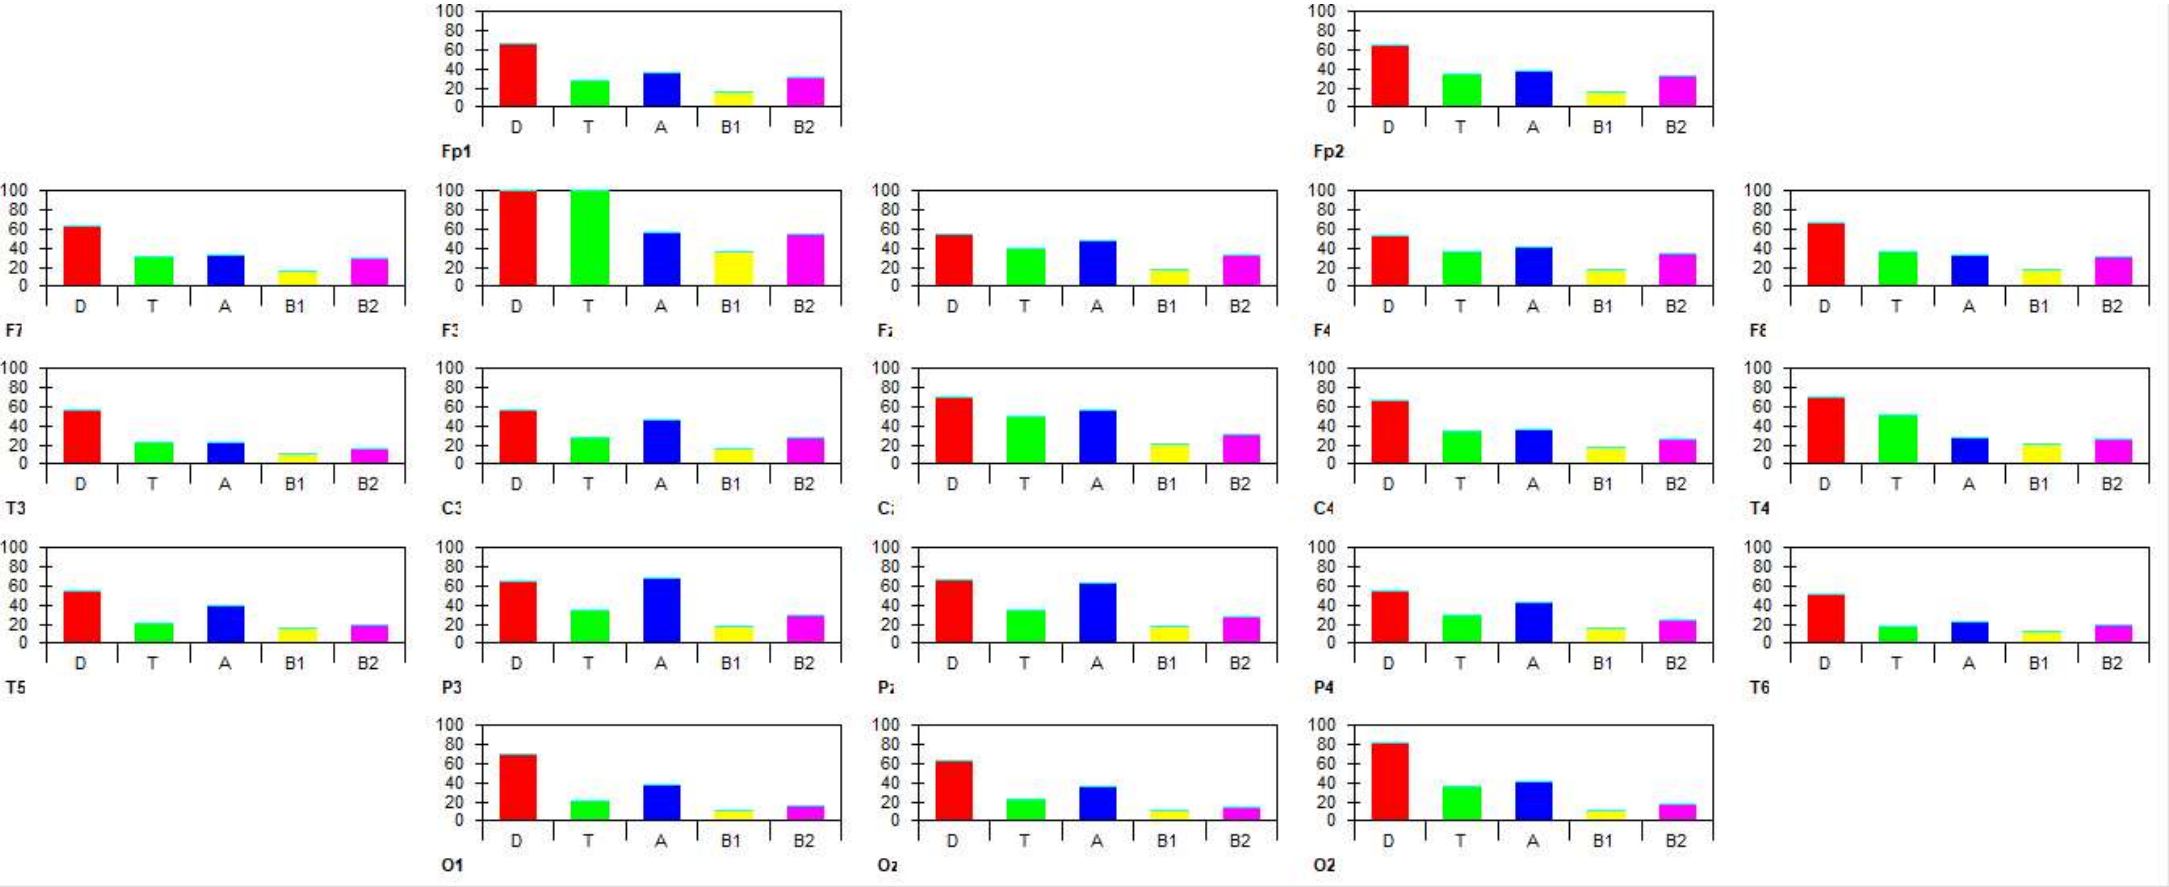

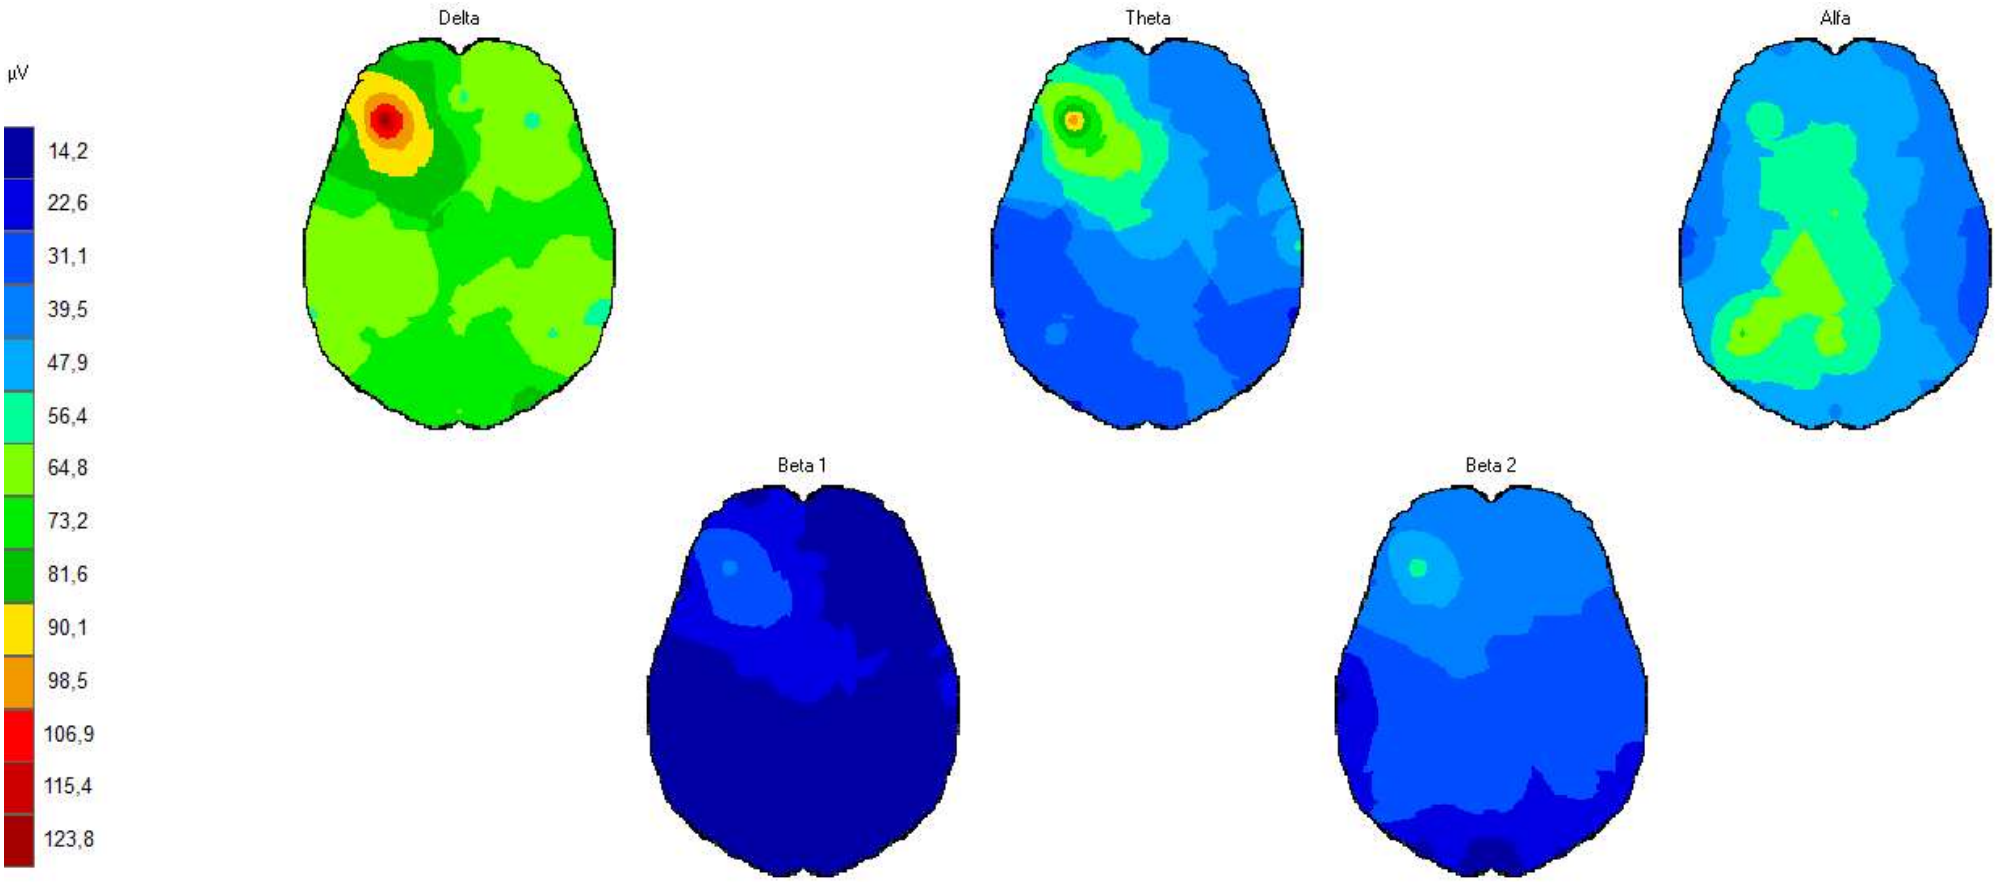

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	67,0	37,7
T	4,0	28,3	15,9
A	10,5	36,2	20,4
B1	13,5	15,3	8,6
B2	21,0	31,1	17,4

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	65,7	35,0
T	5,0	34,9	18,6
A	10,5	37,9	20,2
B1	13,5	16,7	8,9
B2	28,0	32,5	17,3

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	63,6	36,7
T	4,5	31,5	18,1
A	10,5	32,9	19,0
B1	15,5	15,9	9,2
B2	21,0	29,6	17,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	127,5	33,5
T	4,5	104,2	27,4
A	8,0	56,7	14,9
B1	15,5	36,4	9,6
B2	19,5	55,3	14,5

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	54,2	28,4
T	5,0	39,2	20,5
A	10,5	47,7	25,0
B1	17,0	16,9	8,8
B2	21,0	33,2	17,3

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	53,7	29,4
T	5,5	36,9	20,2
A	10,5	40,6	22,2
B1	13,5	17,3	9,5
B2	28,0	34,4	18,8

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	67,5	36,2
T	4,0	37,1	19,9
A	10,5	32,9	17,6
B1	14,0	18,0	9,7
B2	26,0	31,0	16,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	56,3	44,1
T	4,5	22,1	17,3
A	9,5	22,4	17,5
B1	15,5	11,1	8,7
B2	20,0	15,9	12,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	56,3	32,3
T	4,5	28,5	16,4
A	10,0	46,5	26,7
B1	15,5	15,5	8,9
B2	19,5	27,3	15,7

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	69,8	30,5
T	4,5	50,1	21,9
A	10,5	57,2	25,1
B1	15,5	20,6	9,0
B2	19,5	30,7	13,4

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	66,1	36,5
T	4,5	34,5	19,1
A	10,5	36,1	20,0
B1	17,0	17,3	9,6
B2	21,0	26,7	14,8

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	70,0	35,7
T	4,5	51,9	26,5
A	10,5	28,3	14,4
B1	15,5	20,4	10,4
B2	20,0	25,6	13,0

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	55,5	36,7
T	4,0	21,2	14,0
A	10,0	39,7	26,2
B1	13,0	15,3	10,1
B2	20,0	19,5	12,9

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	65,4	30,4
T	4,5	34,4	16,0
A	10,0	68,0	31,6
B1	13,0	18,2	8,5
B2	20,0	29,3	13,6

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	66,0	31,7
T	4,5	34,1	16,4
A	10,5	63,0	30,2
B1	14,5	17,4	8,4
B2	20,5	27,7	13,3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	54,5	33,0
T	4,5	28,6	17,4
A	10,0	42,5	25,8
B1	13,0	15,3	9,3
B2	21,0	24,0	14,5

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	51,1	40,9
T	5,0	17,8	14,3
A	10,5	23,0	18,4
B1	14,0	13,1	10,5
B2	18,5	19,8	15,9

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	69,8	44,8
T	4,5	20,9	13,5
A	10,5	37,8	24,4
B1	13,0	11,3	7,3
B2	18,5	15,6	10,1

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	64,0	42,4
T	5,0	23,3	15,4
A	10,5	37,1	24,6
B1	13,0	11,5	7,6
B2	18,5	15,1	10,0

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	82,8	43,8
T	4,0	37,0	19,6
A	10,5	41,2	21,8
B1	13,0	10,4	5,5
B2	18,5	17,5	9,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	67,0	37,7	4,0	28,3	15,9	10,5	36,2	20,4	13,5	15,3	8,6	21,0	31,1	17,4
FP2	1,0	65,7	35,0	5,0	34,9	18,6	10,5	37,9	20,2	13,5	16,7	8,9	28,0	32,5	17,3
F7	1,0	63,6	36,7	4,5	31,5	18,1	10,5	32,9	19,0	15,5	15,9	9,2	21,0	29,6	17,0
F3	3,0	127,5	33,5	4,5	104,2	27,4	8,0	56,7	14,9	15,5	36,4	9,6	19,5	55,3	14,5
FZ	1,5	54,2	28,4	5,0	39,2	20,5	10,5	47,7	25,0	17,0	16,9	8,8	21,0	33,2	17,3
F4	,5	53,7	29,4	5,5	36,9	20,2	10,5	40,6	22,2	13,5	17,3	9,5	28,0	34,4	18,8
F8	,5	67,5	36,2	4,0	37,1	19,9	10,5	32,9	17,6	14,0	18,0	9,7	28,0	31,0	16,6
T3	,5	56,3	44,1	4,5	22,1	17,3	9,5	22,4	17,5	15,5	11,1	8,7	20,0	15,9	12,4
C3	1,5	56,3	32,3	4,5	28,5	16,4	10,0	46,5	26,7	15,5	15,5	8,9	19,5	27,3	15,7
CZ	,5	69,8	30,5	4,5	50,1	21,9	10,5	57,2	25,1	15,5	20,6	9,0	19,5	30,7	13,4
C4	,5	66,1	36,5	4,5	34,5	19,1	10,5	36,1	20,0	17,0	17,3	9,6	21,0	26,7	14,8
T4	,5	70,0	35,7	4,5	51,9	26,5	10,5	28,3	14,4	15,5	20,4	10,4	20,0	25,6	13,0
T5	,5	55,5	36,7	4,0	21,2	14,0	10,0	39,7	26,2	13,0	15,3	10,1	20,0	19,5	12,9
P3	,5	65,4	30,4	4,5	34,4	16,0	10,0	68,0	31,6	13,0	18,2	8,5	20,0	29,3	13,6
PZ	,5	66,0	31,7	4,5	34,1	16,4	10,5	63,0	30,2	14,5	17,4	8,4	20,5	27,7	13,3
P4	,5	54,5	33,0	4,5	28,8	17,4	10,0	42,5	25,8	13,0	15,3	9,3	21,0	24,0	14,5
T6	,5	51,1	40,9	5,0	17,8	14,3	10,5	23,0	18,4	14,0	13,1	10,5	18,5	19,8	15,9
O1	,5	69,6	44,8	4,5	20,9	13,5	10,5	37,8	24,4	13,0	11,3	7,3	18,5	15,6	10,1
OZ	,5	64,0	42,4	5,0	23,3	15,4	10,5	37,1	24,6	13,0	11,5	7,6	18,5	15,1	10,0
O2	,5	82,8	43,8	4,0	37,0	19,6	10,5	41,2	21,8	13,0	10,4	5,5	18,5	17,5	9,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	67,0	37,7	4,0	28,3	15,9	10,5	36,2	20,4	13,5	15,3	8,6	21,0	31,1	17,4
FP2	1,0	65,7	35,0	5,0	34,9	18,6	10,5	37,9	20,2	13,5	16,7	8,9	28,0	32,5	17,3
F7	1,0	63,6	36,7	4,5	31,5	18,1	10,5	32,9	19,0	15,5	15,9	9,2	21,0	29,6	17,0
F3	3,0	127,5	33,5	4,5	104,2	27,4	8,0	56,7	14,9	15,5	36,4	9,6	19,5	55,3	14,5
FZ	1,5	54,2	28,4	5,0	39,2	20,5	10,5	47,7	25,0	17,0	16,9	8,8	21,0	33,2	17,3
F4	,5	53,7	29,4	5,5	36,9	20,2	10,5	40,6	22,2	13,5	17,3	9,5	28,0	34,4	18,8
F8	,5	67,5	36,2	4,0	37,1	19,9	10,5	32,9	17,6	14,0	18,0	9,7	28,0	31,0	16,6
T3	,5	56,3	44,1	4,5	22,1	17,3	9,5	22,4	17,5	15,5	11,1	8,7	20,0	15,9	12,4
C3	1,5	56,3	32,3	4,5	28,5	16,4	10,0	46,5	26,7	15,5	15,5	8,9	19,5	27,3	15,7
CZ	,5	69,8	30,5	4,5	50,1	21,9	10,5	57,2	25,1	15,5	20,6	9,0	19,5	30,7	13,4
C4	,5	66,1	36,5	4,5	34,5	19,1	10,5	36,1	20,0	17,0	17,3	9,6	21,0	26,7	14,8
T4	,5	70,0	35,7	4,5	51,9	26,5	10,5	28,3	14,4	15,5	20,4	10,4	20,0	25,6	13,0
T5	,5	55,5	36,7	4,0	21,2	14,0	10,0	39,7	26,2	13,0	15,3	10,1	20,0	19,5	12,9
P3	,5	65,4	30,4	4,5	34,4	16,0	10,0	68,0	31,6	13,0	18,2	8,5	20,0	29,3	13,6
PZ	,5	66,0	31,7	4,5	34,1	16,4	10,5	63,0	30,2	14,5	17,4	8,4	20,5	27,7	13,3
P4	,5	54,5	33,0	4,5	28,8	17,4	10,0	42,5	25,8	13,0	15,3	9,3	21,0	24,0	14,5
T6	,5	51,1	40,9	5,0	17,8	14,3	10,5	23,0	18,4	14,0	13,1	10,5	18,5	19,8	15,9
O1	,5	69,6	44,8	4,5	20,9	13,5	10,5	37,8	24,4	13,0	11,3	7,3	18,5	15,6	10,1
OZ	,5	64,0	42,4	5,0	23,3	15,4	10,5	37,1	24,6	13,0	11,5	7,6	18,5	15,1	10,0
O2	,5	82,8	43,8	4,0	37,0	19,6	10,5	41,2	21,8	13,0	10,4	5,5	18,5	17,5	9,2

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:18:21	02:02	Olhos abertos
5	09:20:23	02:42	Olhos fechados
10	09:23:05	03:16	Vigília