

09:02:57

Olhos abertos

09:02:58

Olhos abertos

09:02:59

Olhos abertos

09:03:00

Olhos abertos

09:03:01

Olhos abertos

09:03:02

Olhos abertos


09:03:03


Olhos abertos

09:03:04

Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 09:02:58 - Estágio: 0 (8 seg.)

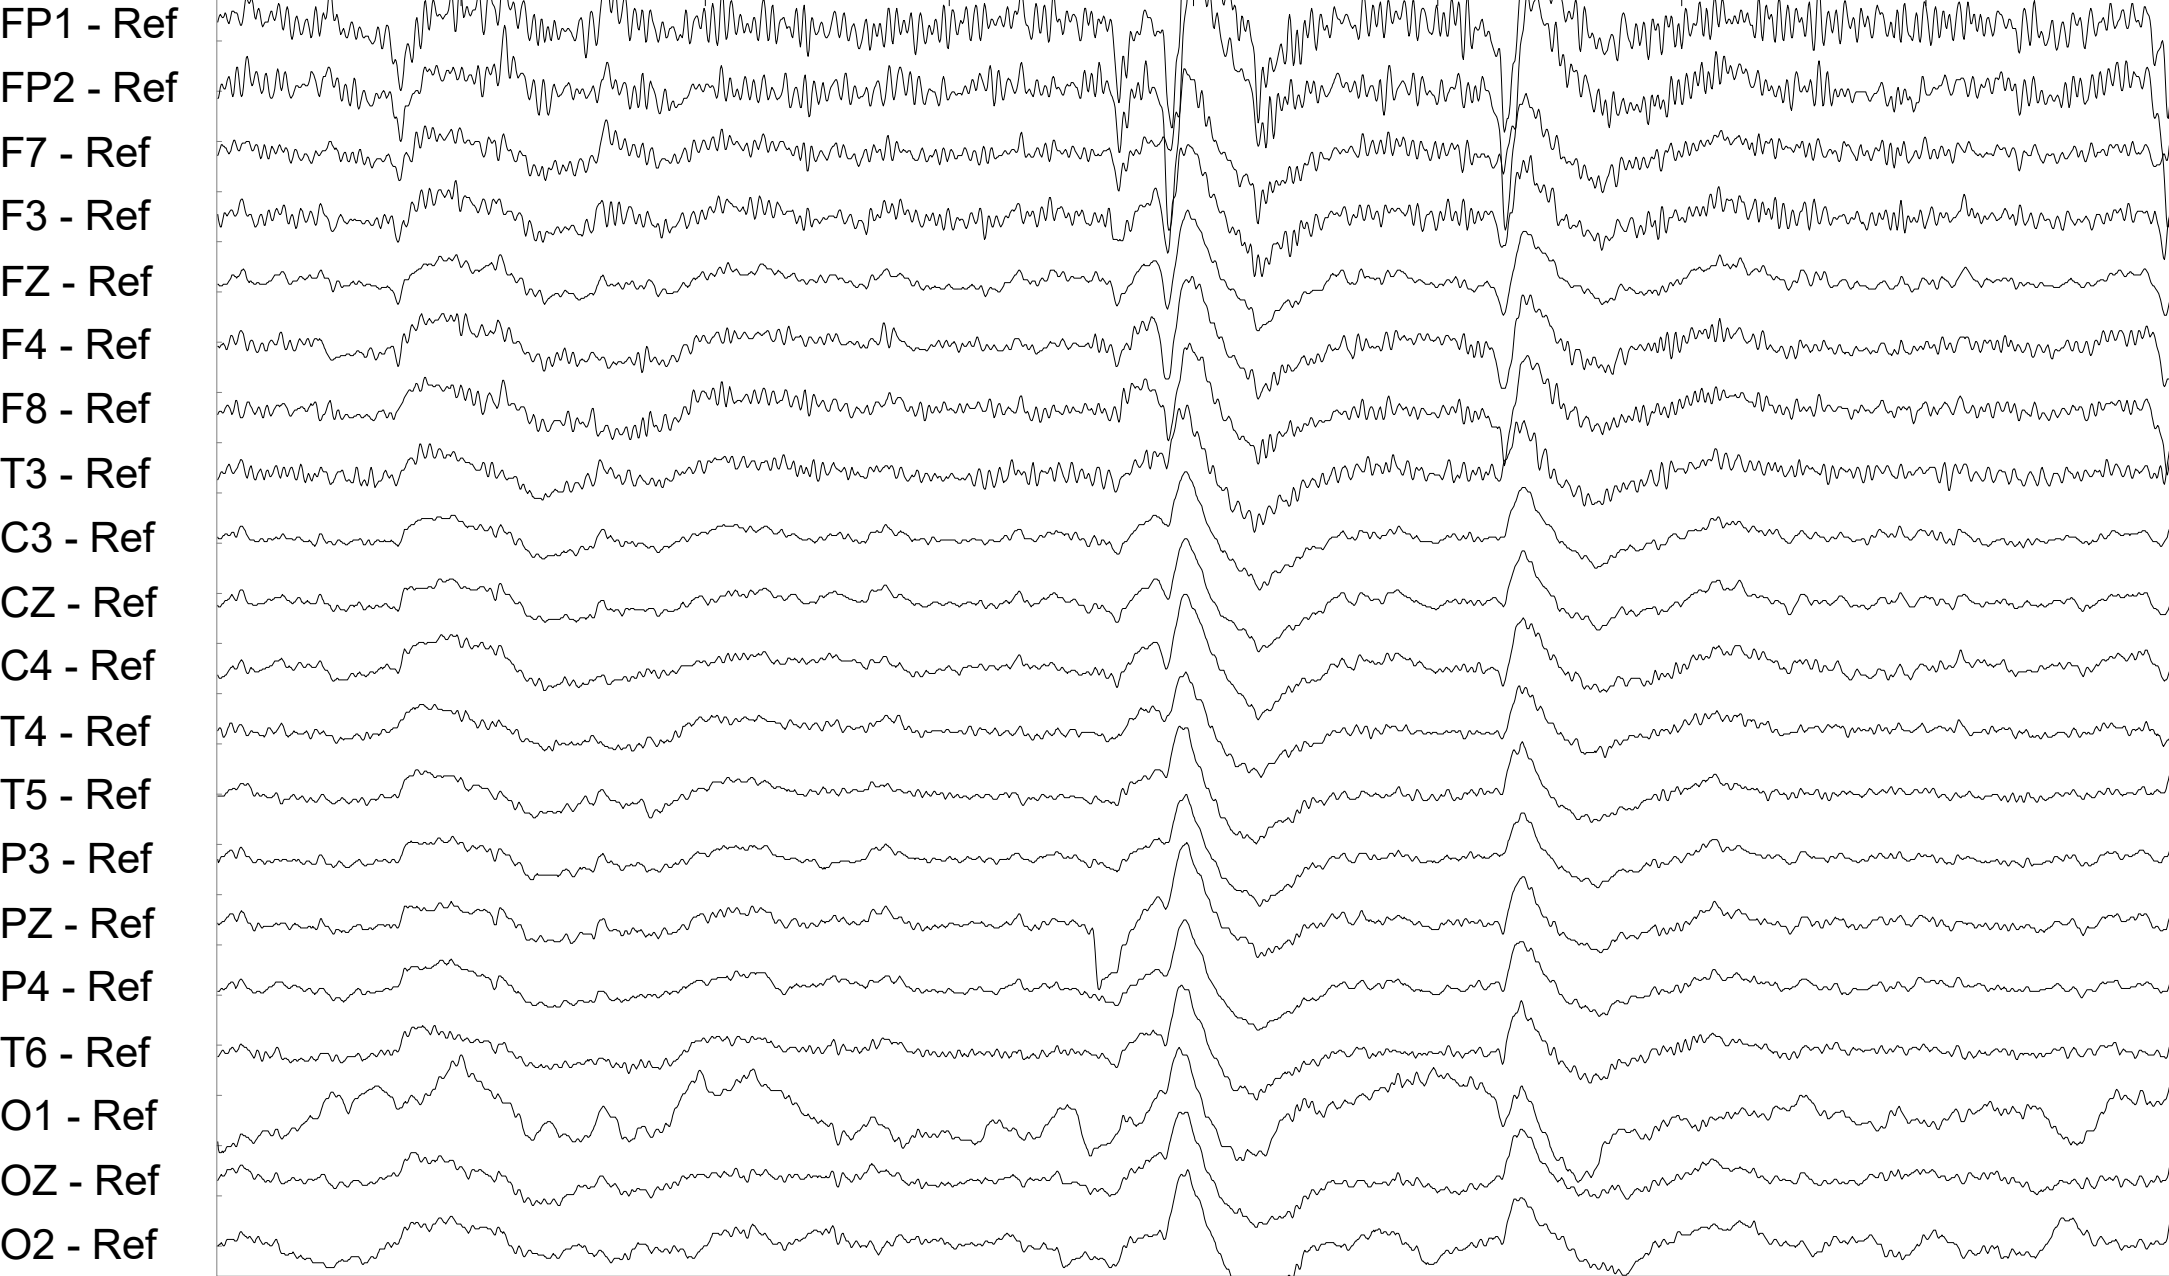



09:04:27

Olhos abertos

09:04:28

Olhos abertos

09:04:29

Olhos abertos

09:04:30

Olhos abertos

09:04:31

Olhos abertos

09:04:32

Olhos abertos


09:04:33

Olhos abertos

09:04:34

Olhos abertos

Época: 4 / Horário: 09:04:28 - Estágio: 0 (8 seg.)

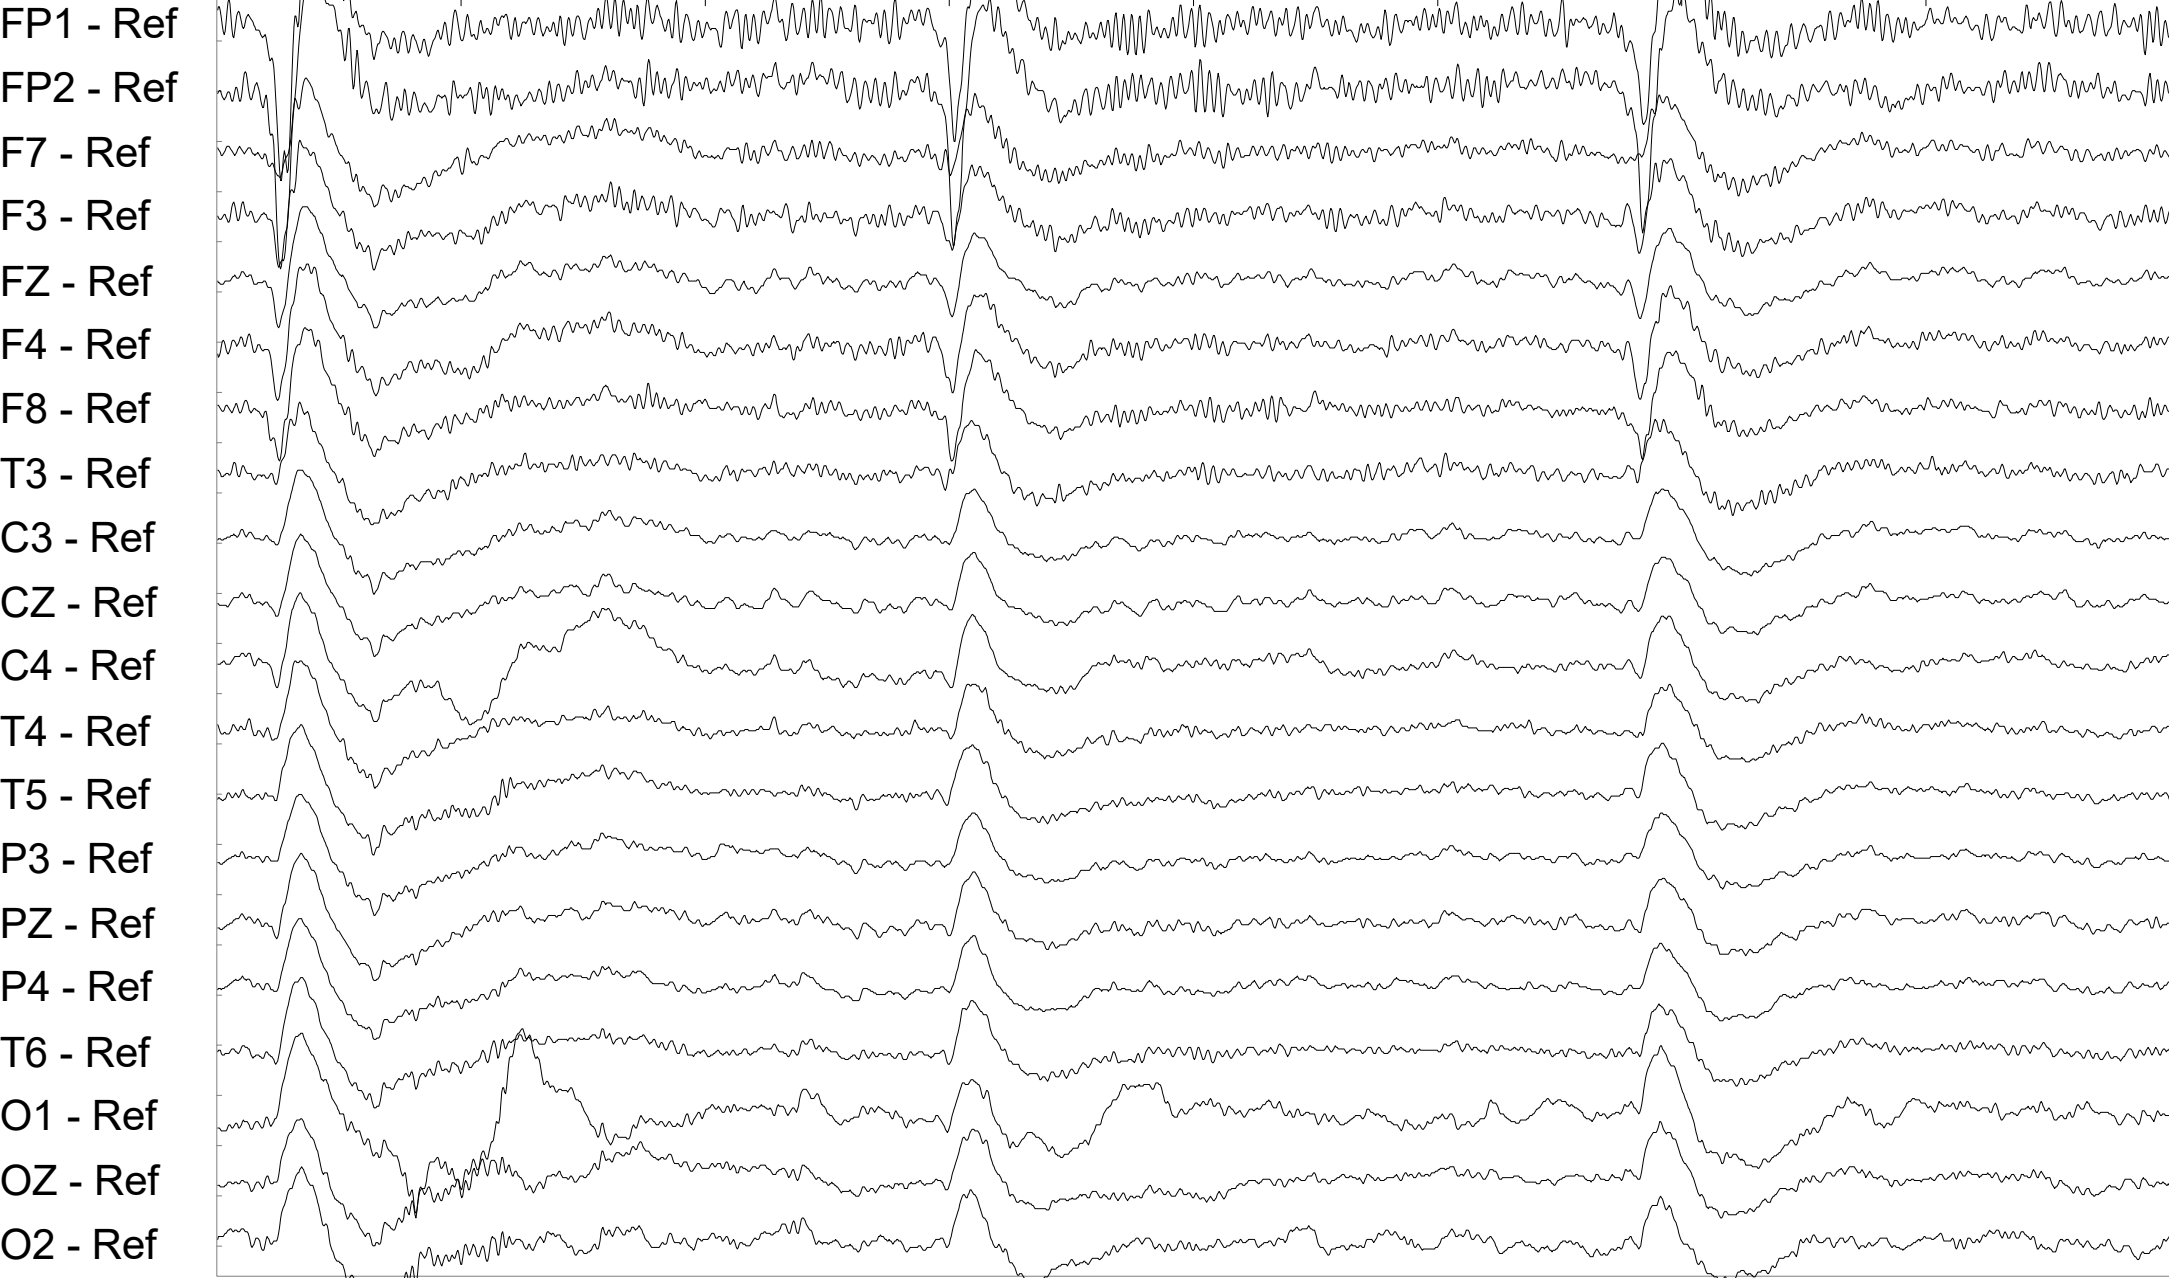


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 7/20

09:05:57 Olhos fechados 09:05:58 Olhos fechados 09:05:59 Olhos fechados 09:06:00 Olhos fechados 09:06:01 Olhos fechados 09:06:02 Olhos fechados 09:06:03 Olhos fechados 09:06:04 Olhos fechados

Época: 7 - Horário: 09:05:58 - Estágio: 0 (8 seg.)

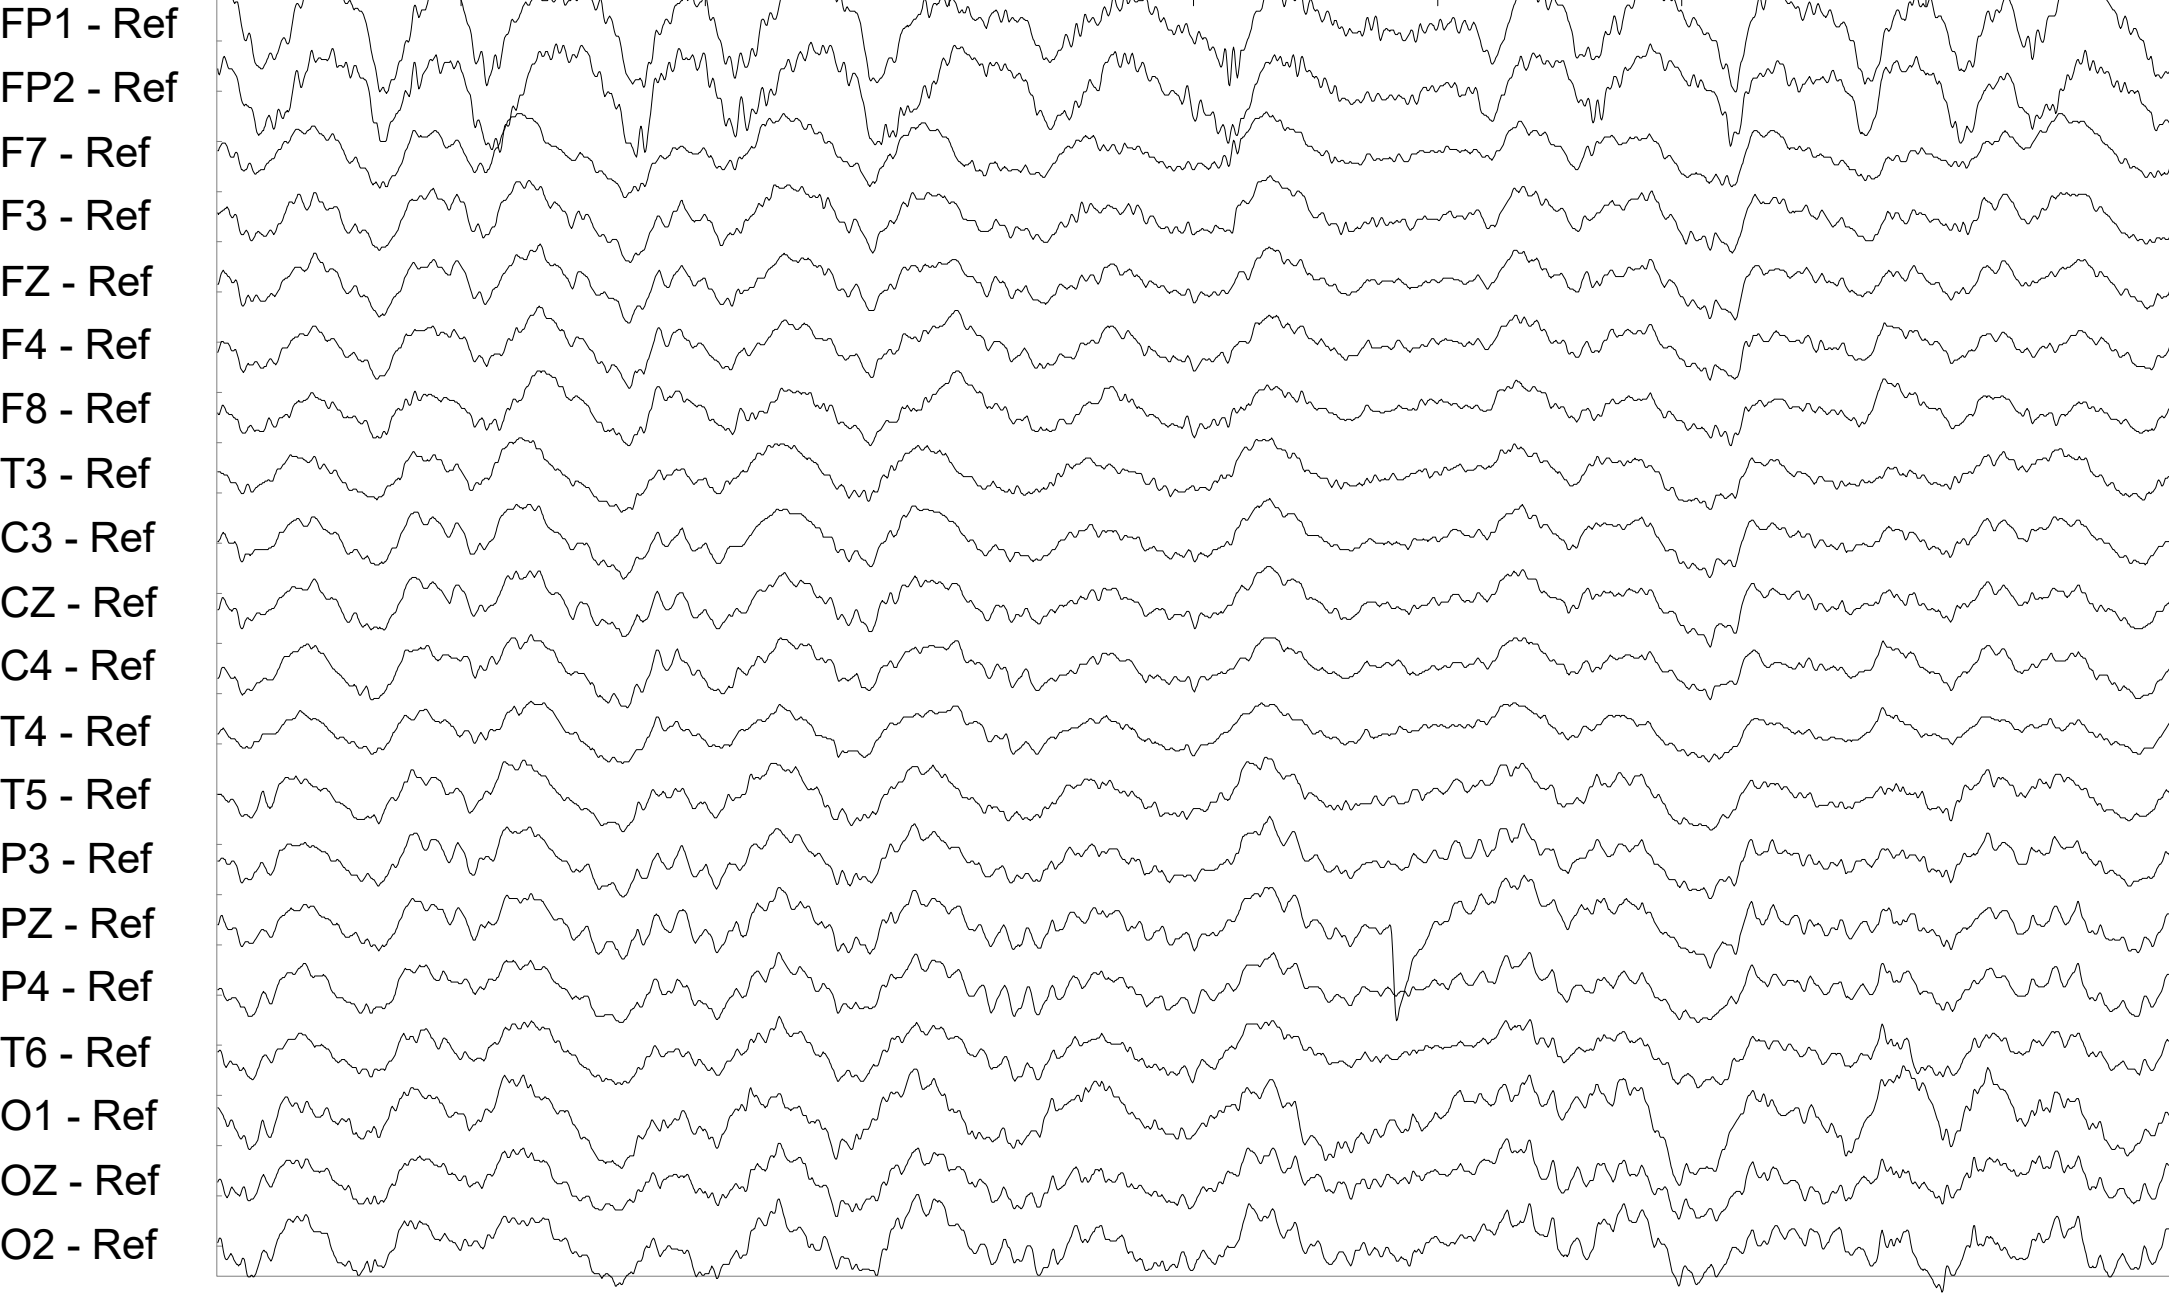



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 10/20

09:07:27 Olhos fechados 09:07:28 Olhos fechados 09:07:29 Olhos fechados 09:07:30 Olhos fechados 09:07:31 Olhos fechados 09:07:32 Olhos fechados 09:07:32 Olhos fechados 09:07:33 Olhos fechados
Época: 10 - Horário: 09:07:28 - Estágio: 0 (8 seg.)

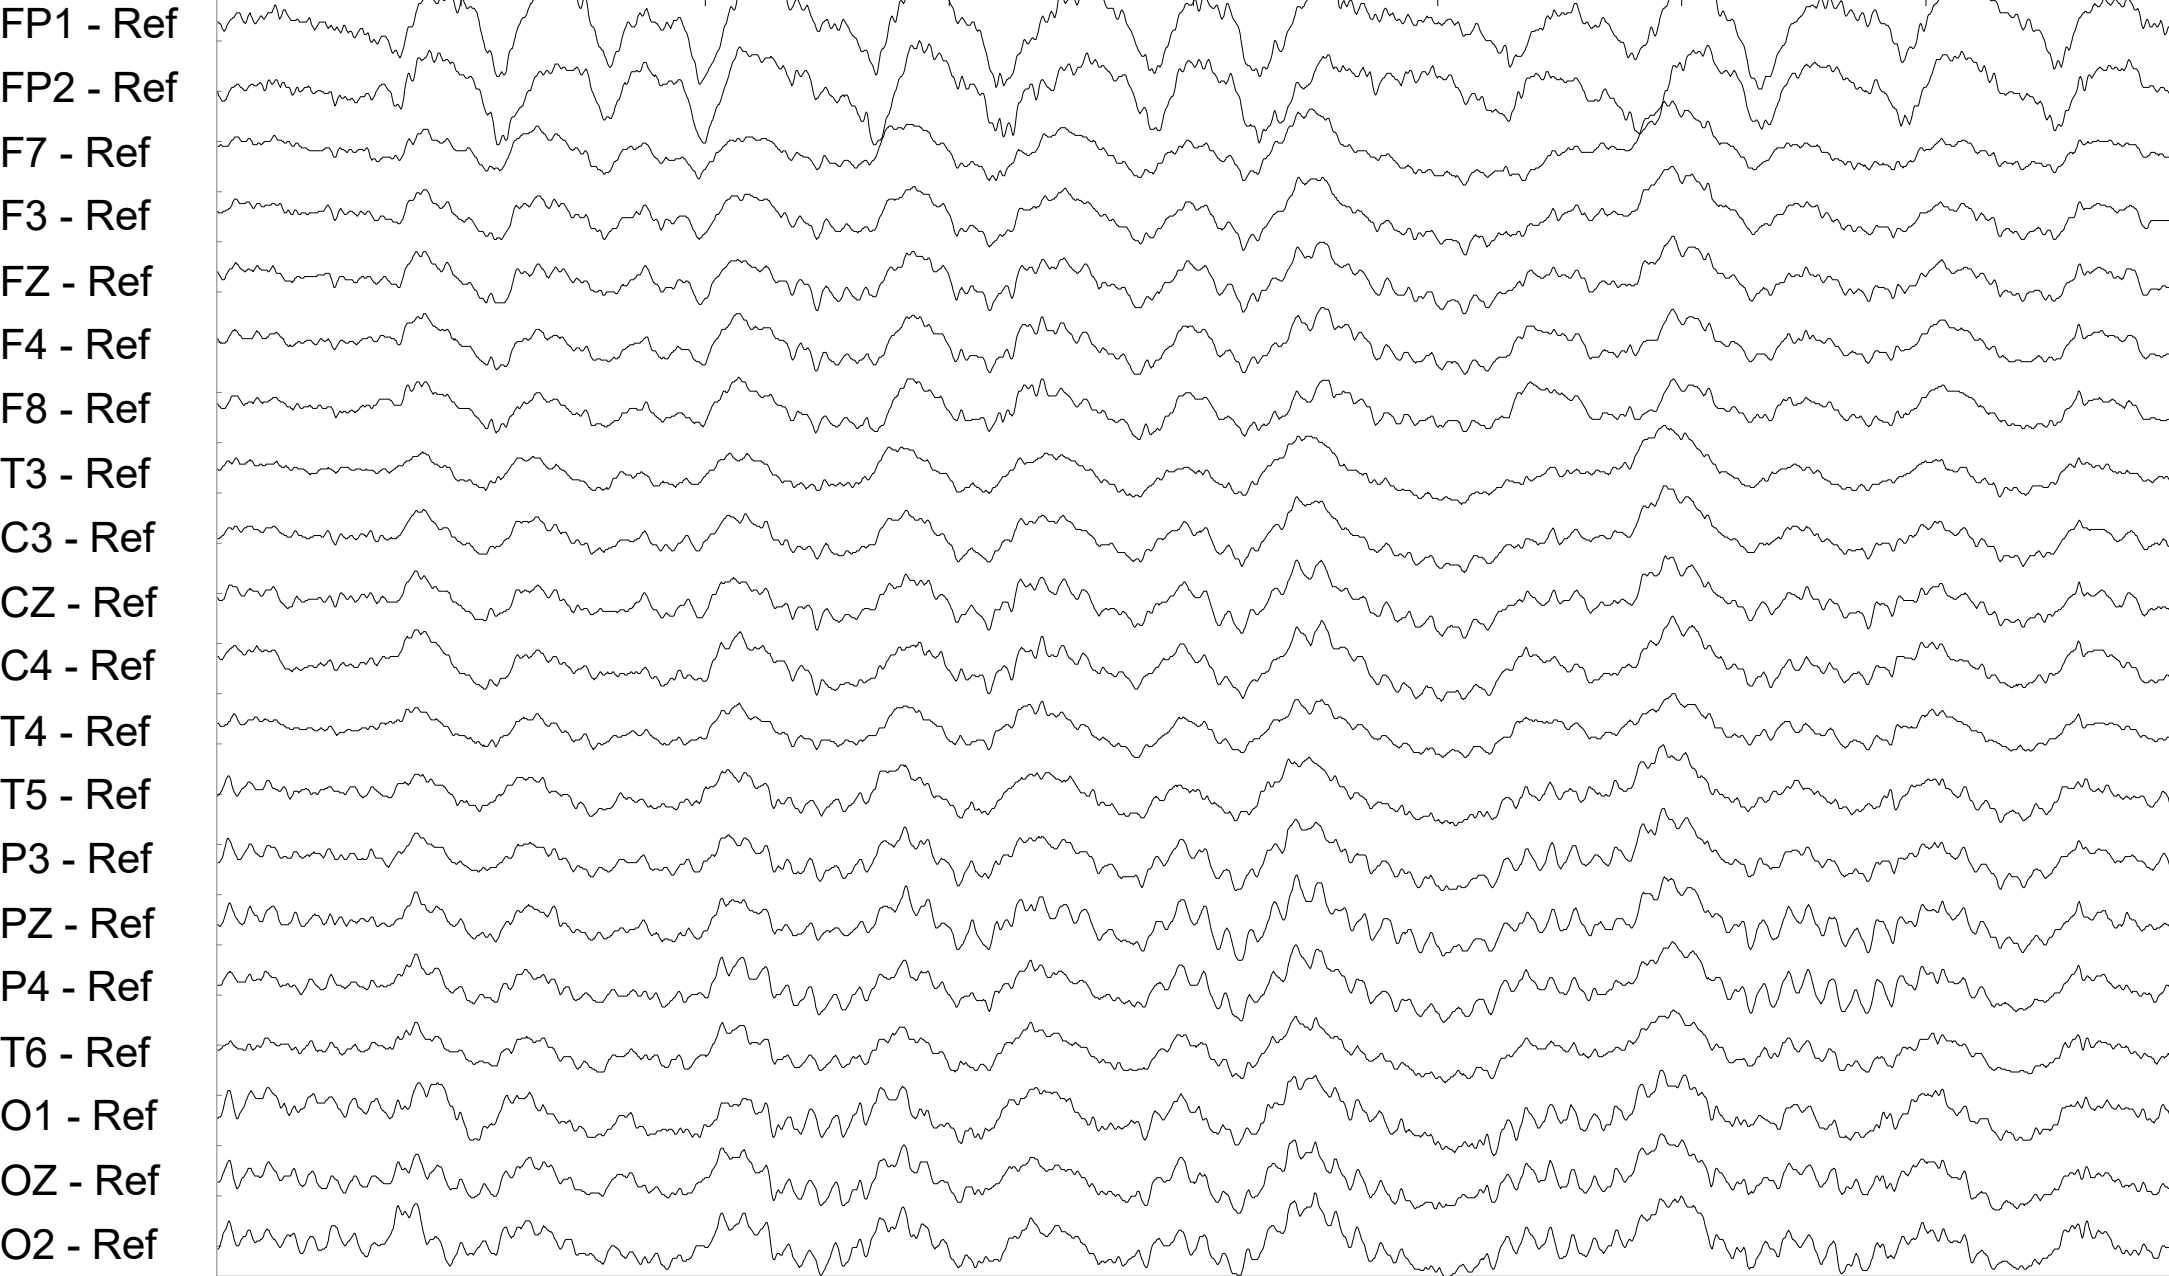



09:09:26

Vigília

09:09:27

Vigília

09:09:28

Vigília

09:09:29

Vigília

09:09:30

Vigília

09:09:31

Vigília


09:09:32


Vigília

09:09:33


Vigília


Época: 14 - Horário: 09:09:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

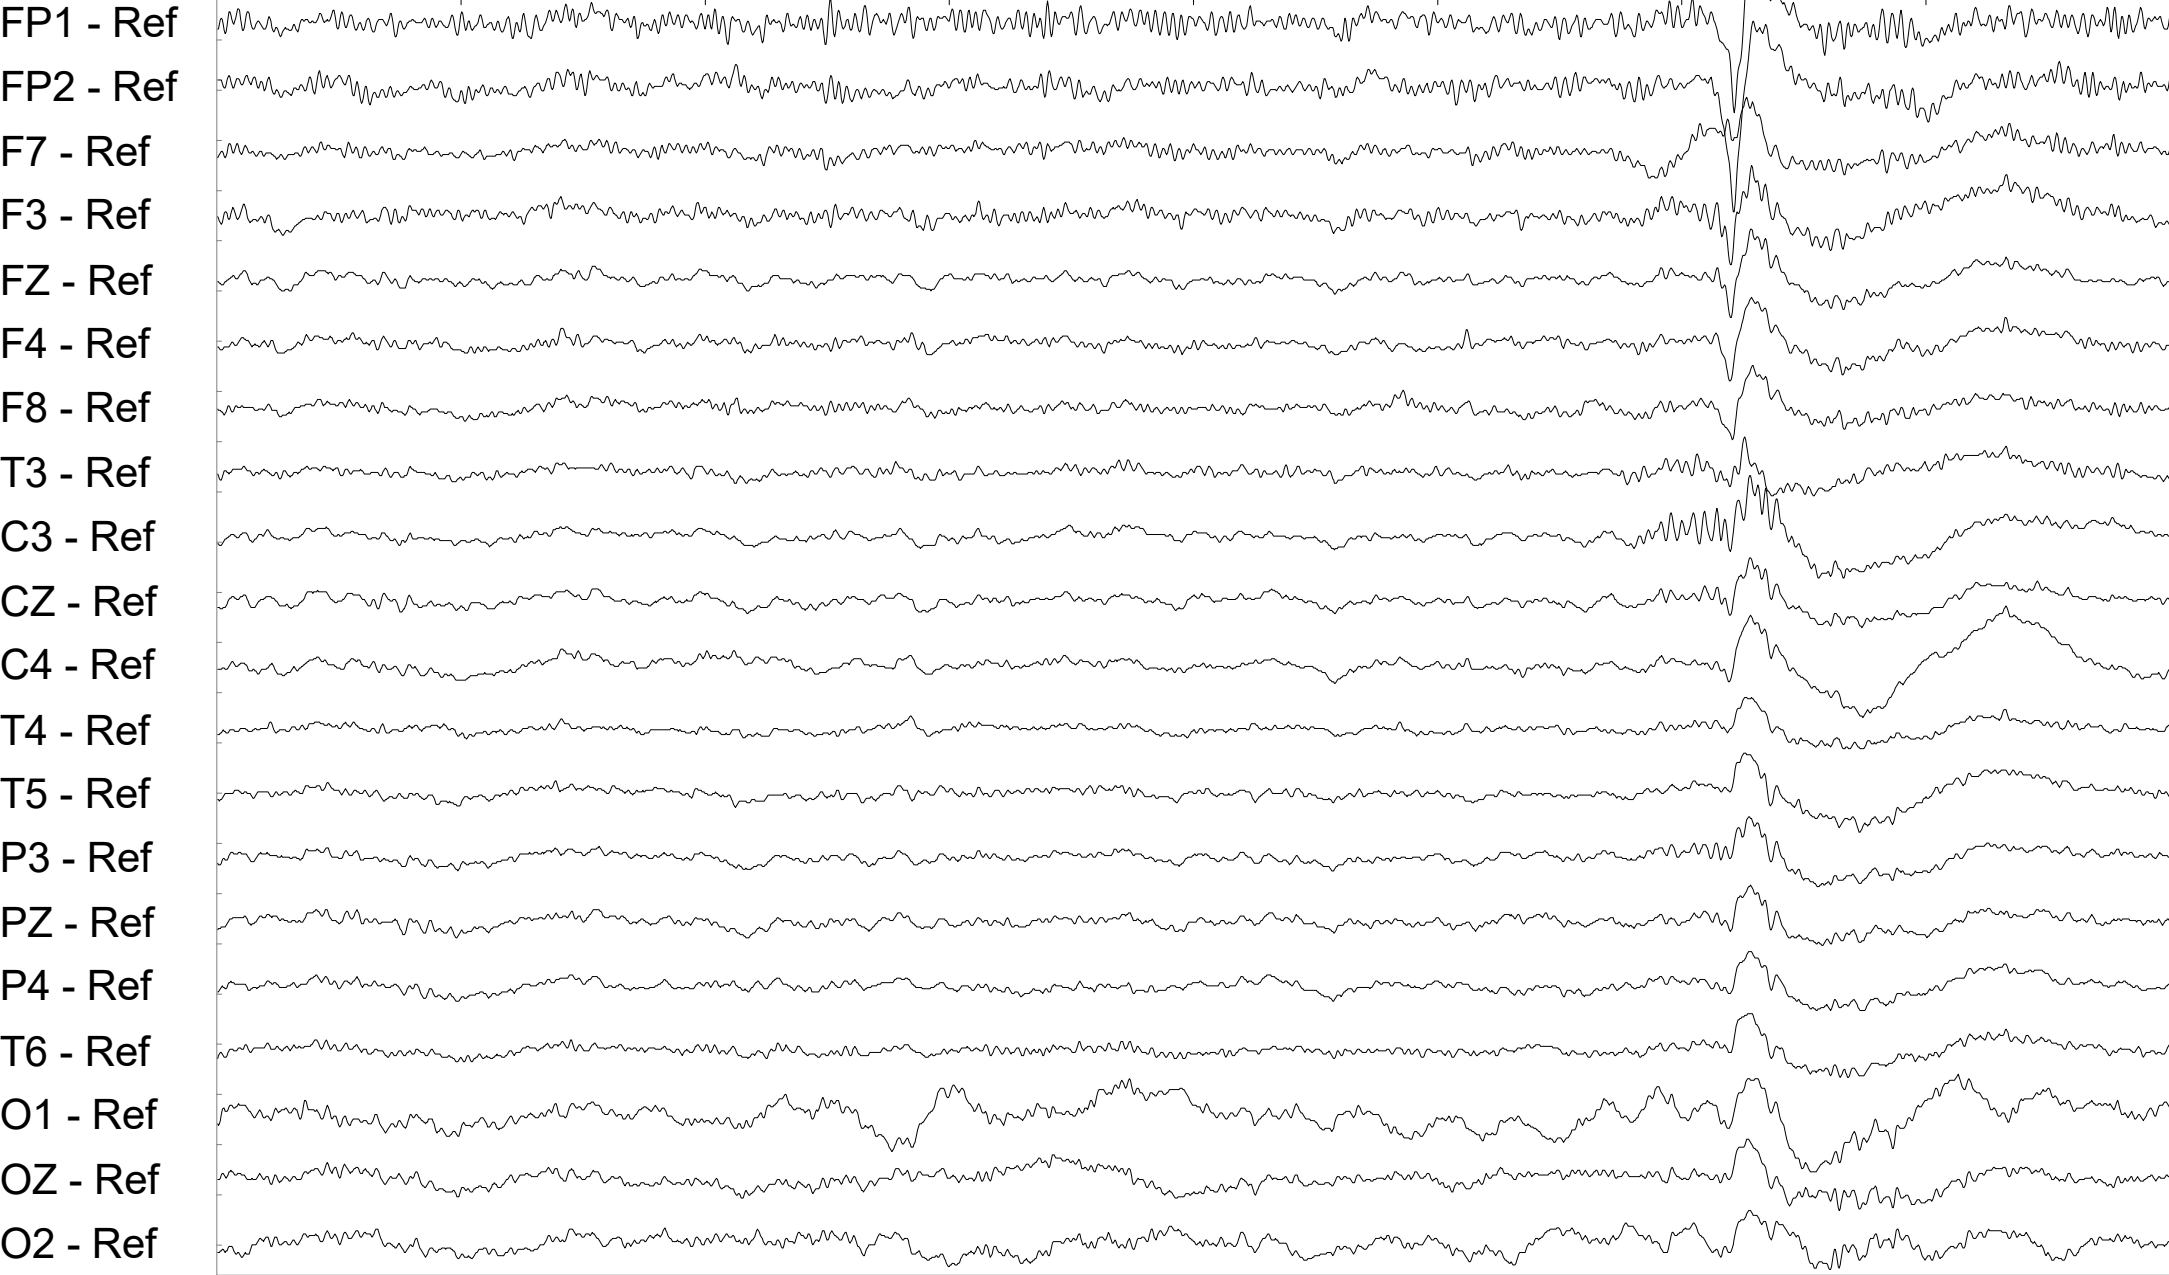



09:10:56	09:10:57	09:10:58	09:10:59	09:11:00	09:11:01	09:11:02	09:11:03
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 17 - Horário: 09:10:57 - Estágio: 0 (8 seg.)							

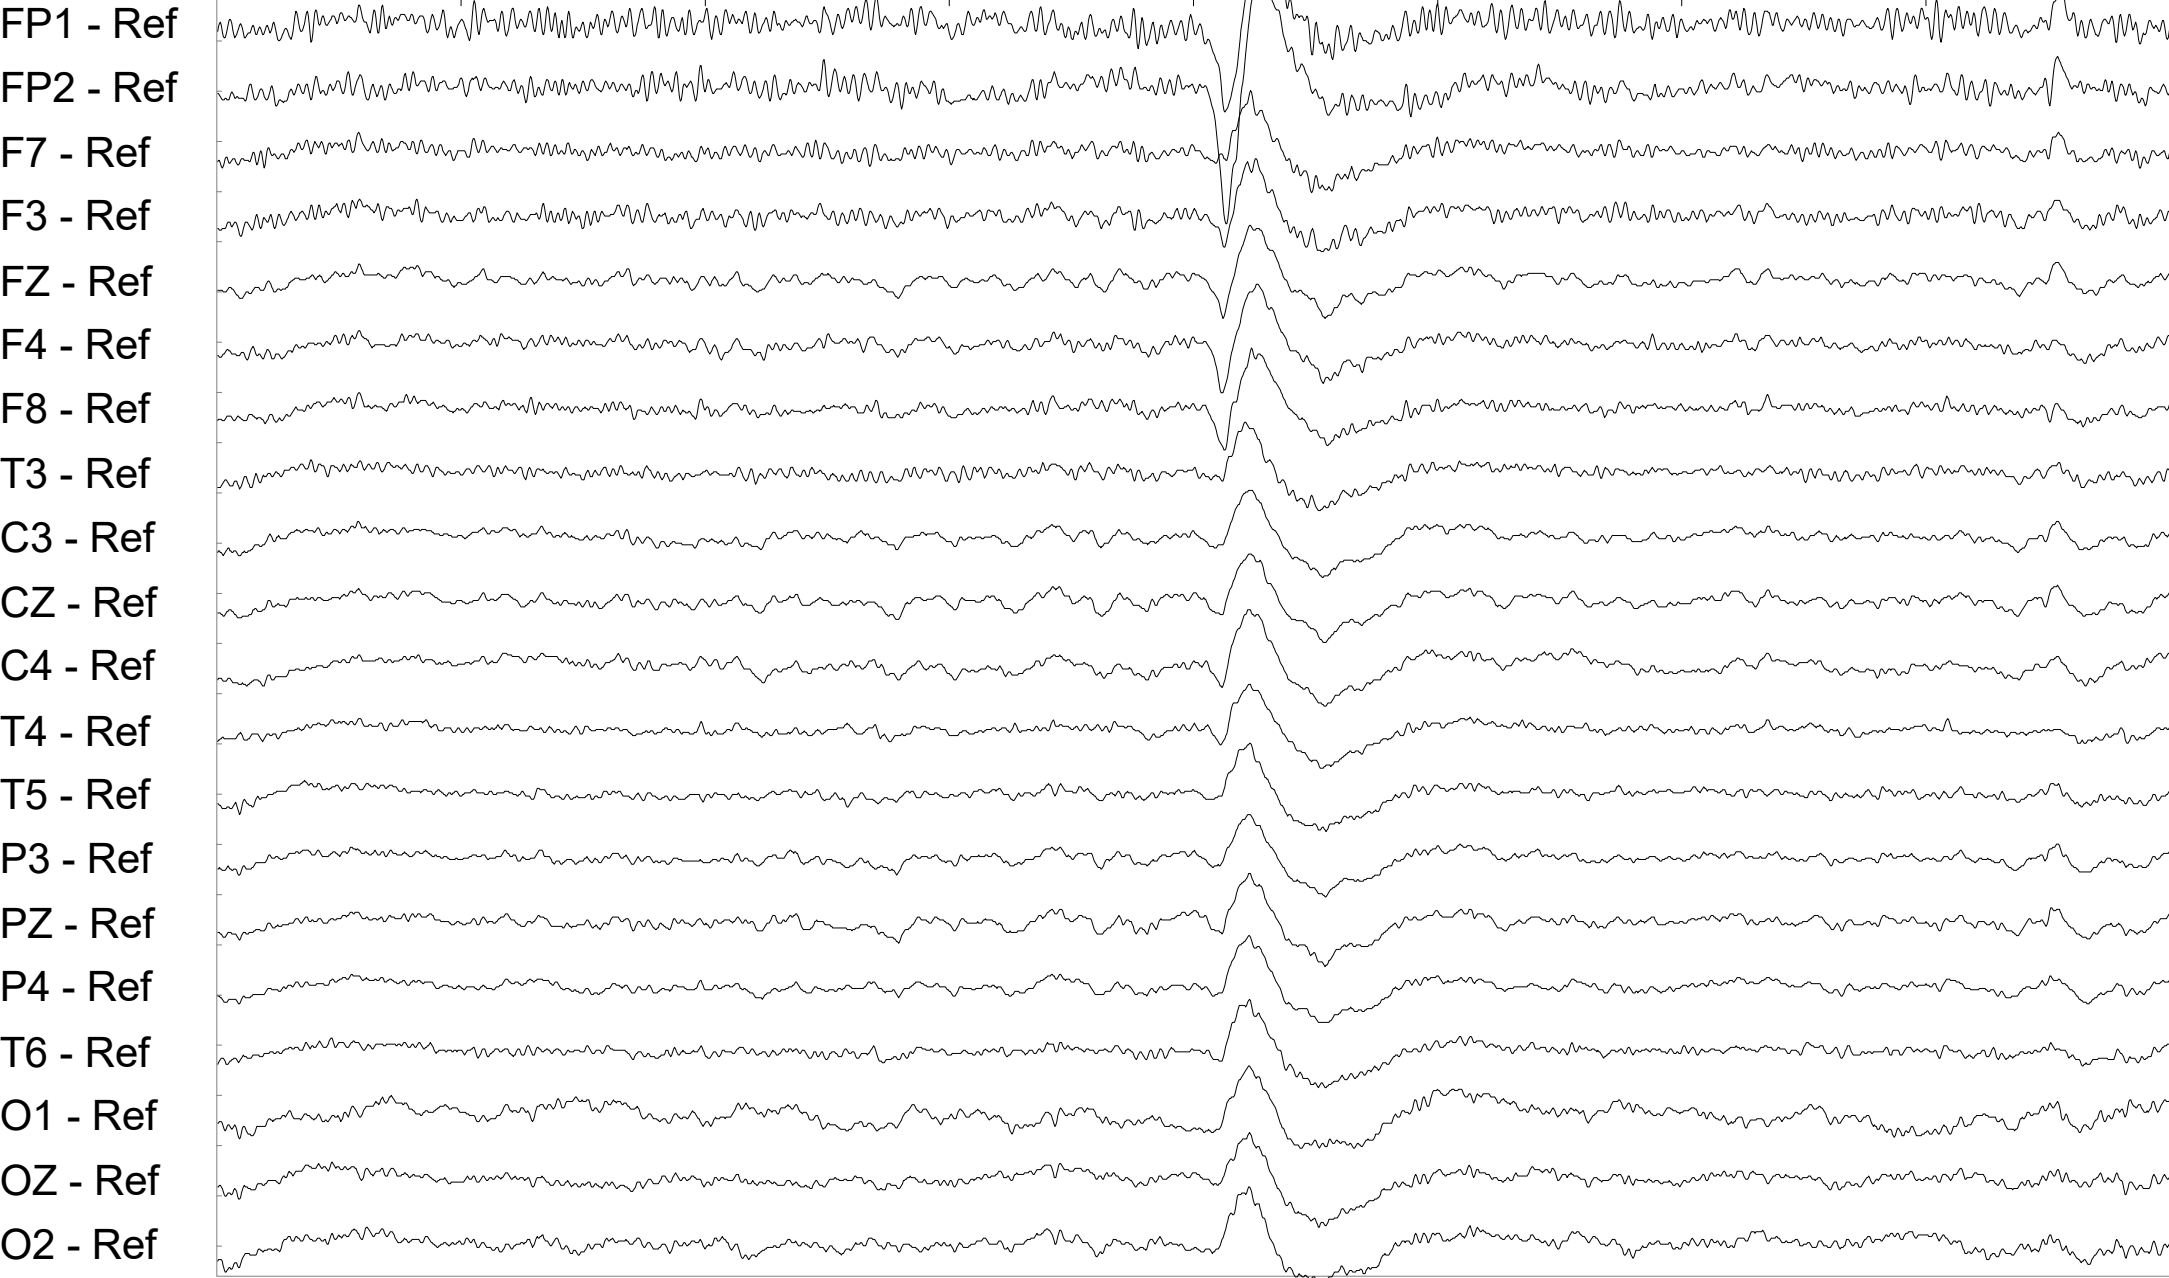



09:12:50

Vigília

09:12:51

Vigília

09:12:52

Vigília

09:12:53

Vigília

09:12:54

Vigília

09:12:55

Vigília


09:12:56


Vigília


09:12:57

Vigília

Época: 20 - Horário: 09:12:51 - Estágio: 0 (8 seg.)

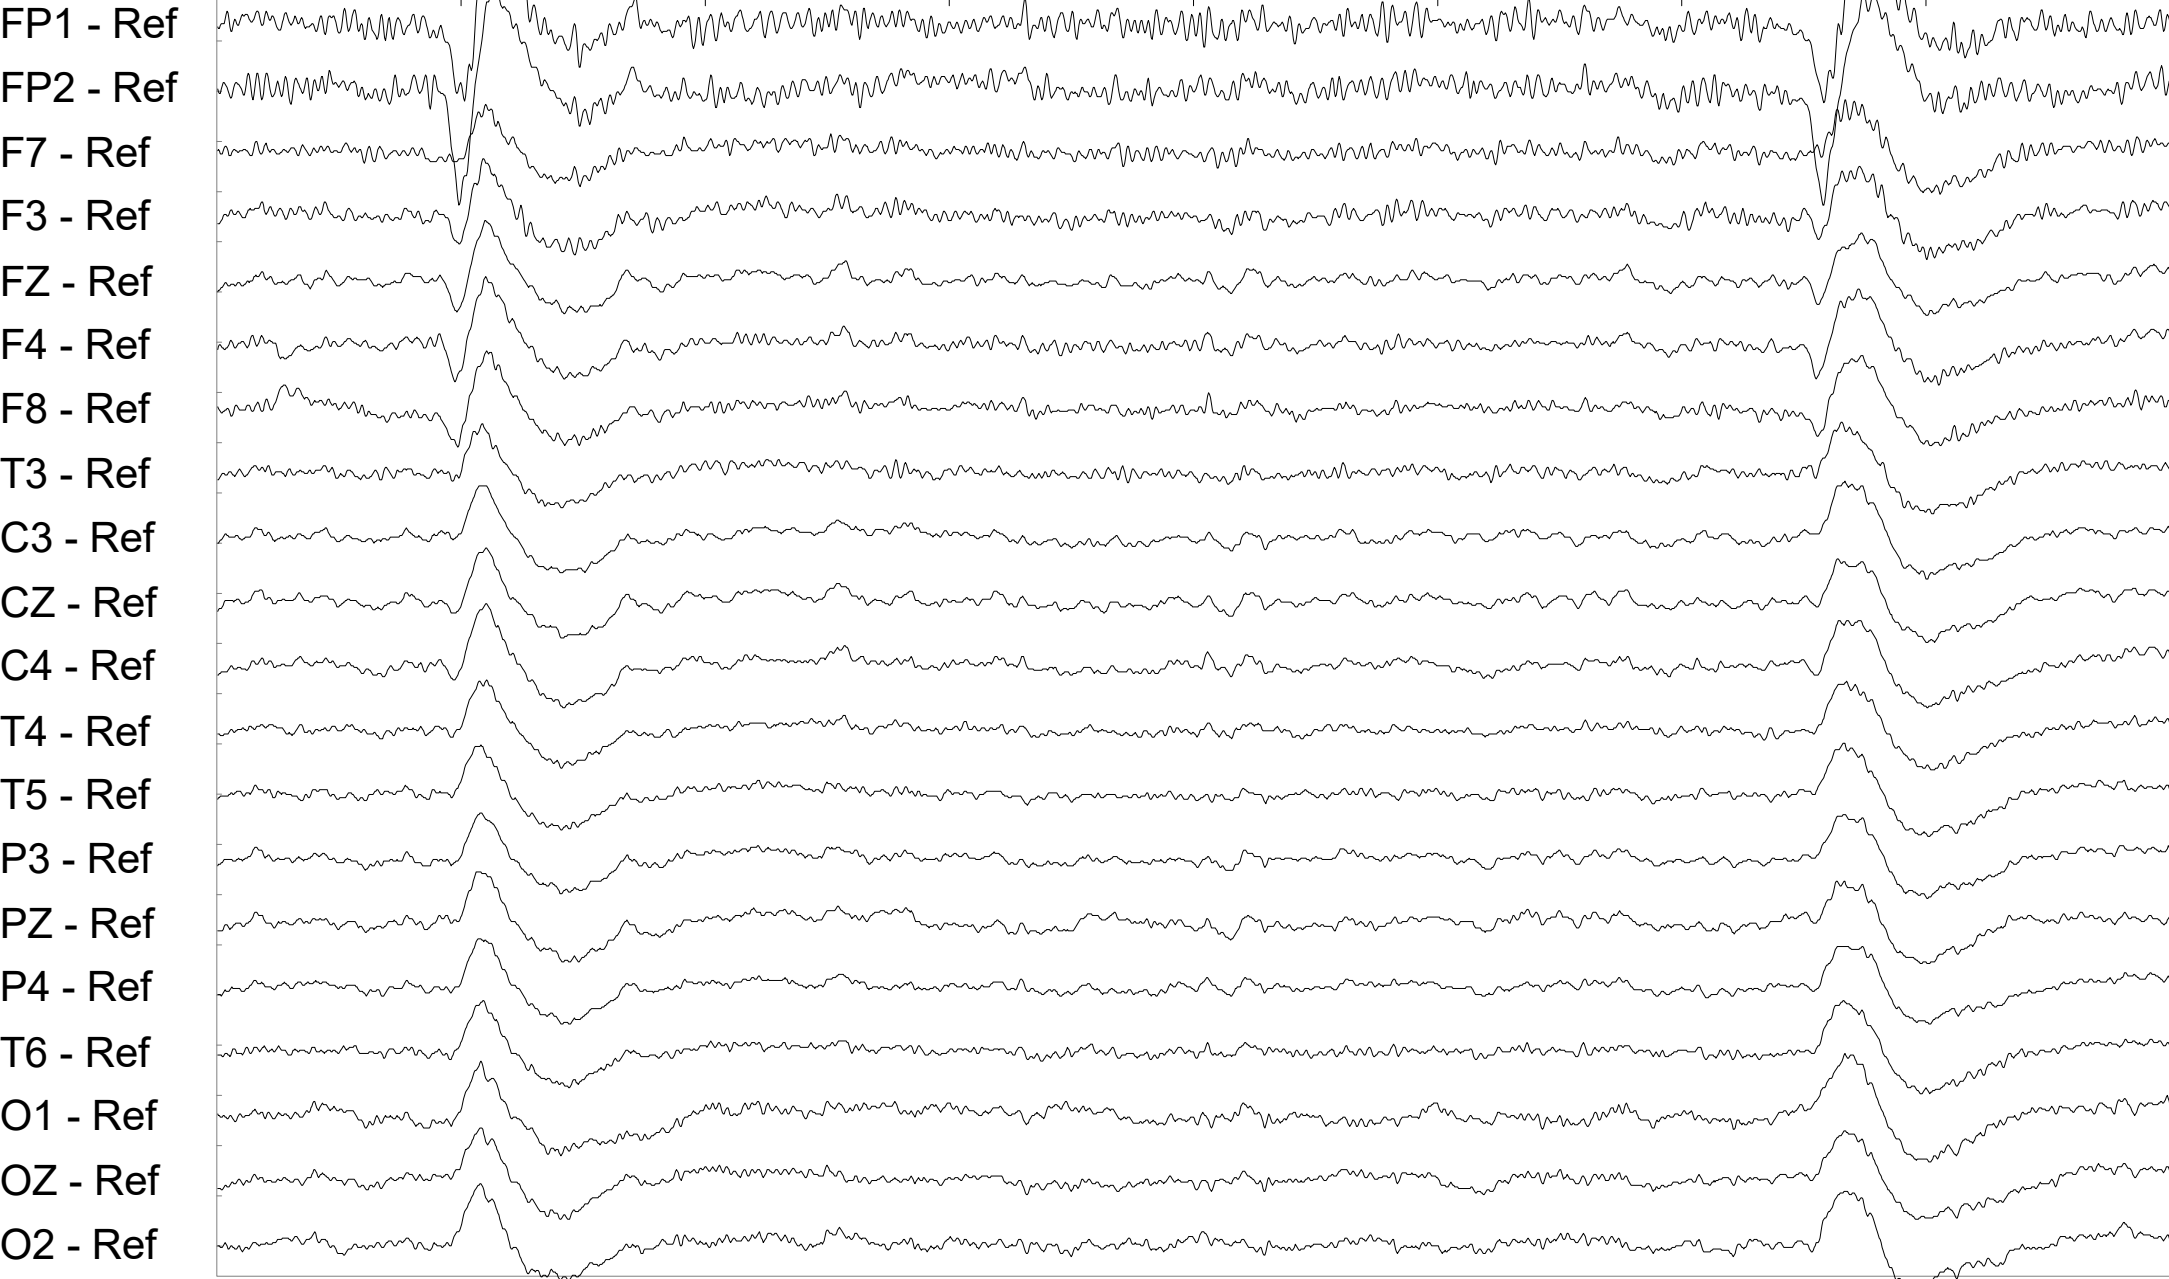

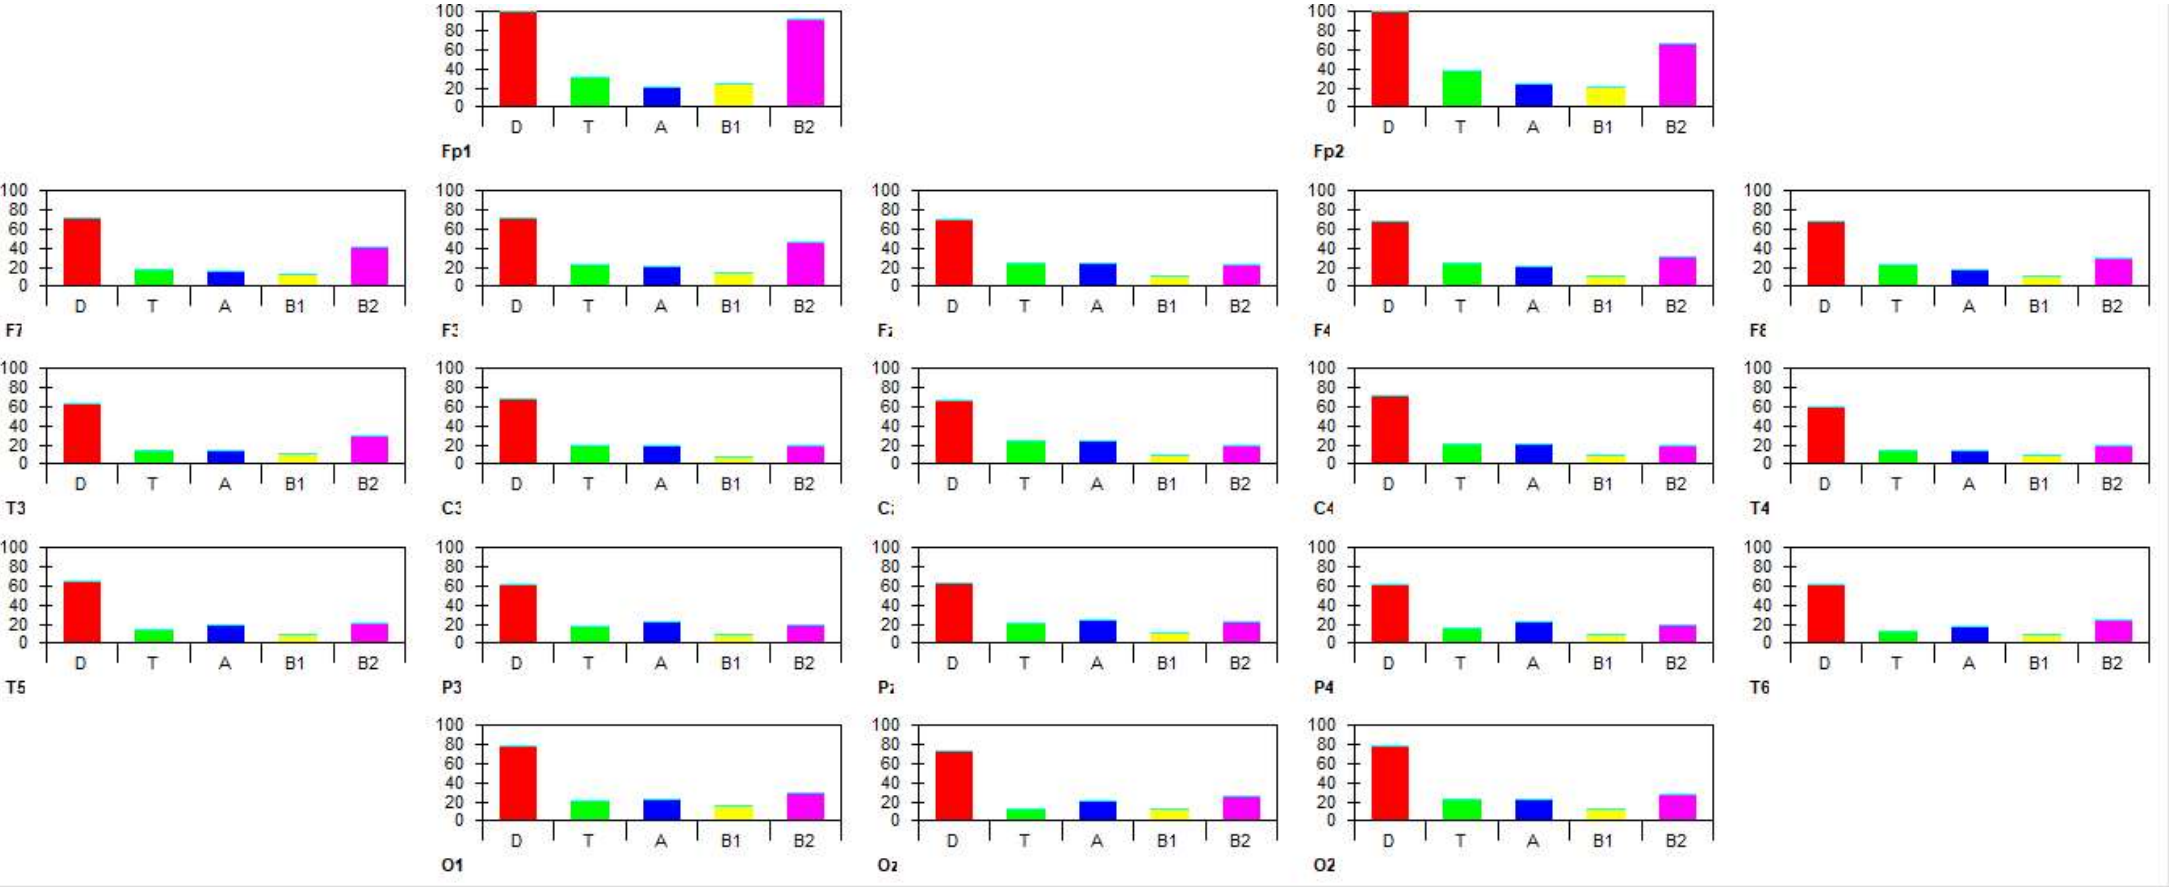

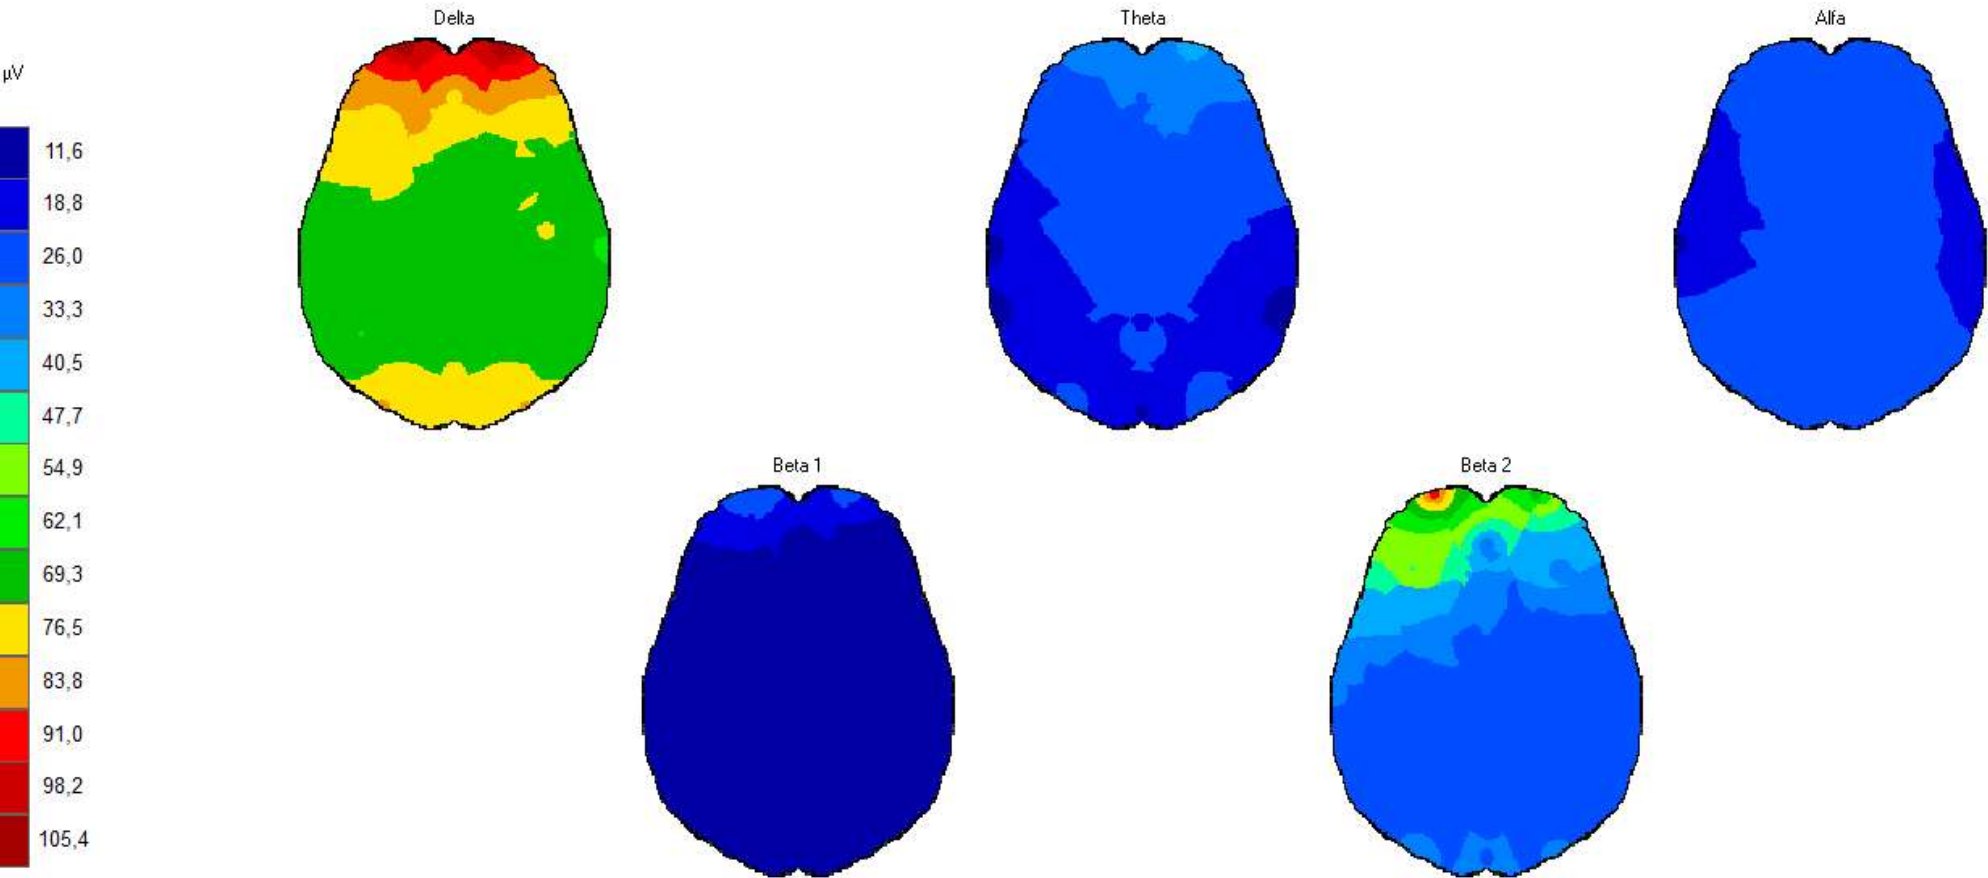

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	106,1	38,8
T	4,0	31,4	11,4
A	9,0	20,9	7,8
B1	17,0	25,1	9,1
B2	21,5	91,8	33,4

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	108,9	41,7
T	4,0	38,1	14,6
A	8,0	25,1	9,6
B1	17,5	21,8	8,3
B2	23,5	67,8	25,9

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	72,7	45,2
T	4,0	18,5	11,5
A	11,0	15,7	9,7
B1	17,0	12,1	7,5
B2	26,0	41,9	26,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	71,5	40,7
T	4,5	22,4	12,7
A	8,0	20,8	11,7
B1	17,5	14,1	8,0
B2	26,0	47,3	26,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	69,8	45,9
T	4,5	24,9	16,4
A	9,0	23,7	15,6
B1	13,0	10,8	7,1
B2	20,0	22,9	15,1

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	69,3	44,3
T	4,0	23,9	15,3
A	8,0	21,0	13,4
B1	17,0	11,5	7,3
B2	27,5	30,8	19,7

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	68,1	45,8
T	4,0	22,6	15,2
A	8,0	18,1	12,2
B1	17,5	11,0	7,4
B2	24,5	29,0	19,5

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	48,2
T	4,0	14,1	10,6
A	10,0	13,8	10,3
B1	16,5	11,7	8,8
B2	19,5	29,5	22,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,0	50,9
T	4,5	19,5	14,6
A	10,0	18,7	14,0
B1	15,0	8,1	6,1
B2	22,5	19,3	14,5

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,8	46,3
T	4,5	24,3	16,8
A	8,0	23,7	16,4
B1	13,0	9,4	6,5
B2	20,0	20,2	14,0

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	71,4	50,5
T	4,5	20,3	14,4
A	9,0	20,9	14,8
B1	15,0	9,0	6,4
B2	20,0	19,6	13,9

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	59,9	50,9
T	4,0	15,1	12,8
A	10,0	14,2	12,1
B1	15,0	9,8	8,2
B2	19,5	18,9	16,1

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	65,7	50,5
T	4,0	13,7	10,5
A	11,0	19,5	15,0
B1	13,0	9,9	7,6
B2	20,5	21,2	16,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	61,1	46,9
T	4,5	17,8	13,5
A	10,5	22,9	17,5
B1	13,0	9,1	7,0
B2	22,5	19,7	15,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	44,7
T	6,0	20,5	14,2
A	10,5	25,2	17,6
B1	13,0	10,3	7,2
B2	20,0	23,6	16,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,0	47,6
T	8,5	18,0	12,3
A	10,5	23,3	17,9
B1	13,0	9,5	7,3
B2	20,0	19,5	15,0

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,0	49,0
T	4,0	13,0	10,3
A	10,5	17,0	13,5
B1	17,0	9,8	7,6
B2	19,5	24,9	19,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	79,1	47,5
T	4,0	20,5	12,3
A	10,5	22,8	13,7
B1	14,5	15,4	9,3
B2	20,5	28,8	17,3

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	73,1	50,0
T	4,0	13,4	9,1
A	10,5	20,8	14,2
B1	13,0	13,2	9,0
B2	20,5	25,8	17,7

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	78,5	47,3
T	4,0	22,6	13,7
A	10,5	23,4	14,1
B1	13,0	13,4	8,1
B2	19,5	27,9	16,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	106,1	38,6	4,0	31,4	11,4	9,0	20,9	7,6	17,0	25,1	9,1	21,5	91,8	33,4
FP2	2,0	108,9	41,7	4,0	38,1	14,6	8,0	25,1	9,6	17,5	21,6	8,3	23,5	67,6	25,9
F7	1,0	72,7	45,2	4,0	18,5	11,5	11,0	15,7	9,7	17,0	12,1	7,5	26,0	41,9	26,0
F3	2,0	71,5	40,7	4,5	22,4	12,7	8,0	20,6	11,7	17,5	14,1	8,0	26,0	47,3	26,9
FZ	2,0	69,8	45,9	4,5	24,9	16,4	9,0	23,7	15,6	13,0	10,8	7,1	20,0	22,9	15,1
F4	2,0	69,3	44,3	4,0	23,9	15,3	8,0	21,0	13,4	17,0	11,5	7,3	27,5	30,8	19,7
F8	2,0	68,1	45,8	4,0	22,6	15,2	8,0	18,1	12,2	17,5	11,0	7,4	24,5	29,0	19,5
T3	1,0	64,2	48,2	4,0	14,1	10,6	10,0	13,8	10,3	16,5	11,7	8,8	19,5	29,5	22,2
C3	1,0	68,0	50,9	4,5	19,5	14,6	10,0	18,7	14,0	15,0	8,1	6,1	22,5	19,3	14,5
CZ	1,0	66,8	46,3	4,5	24,3	16,8	8,0	23,7	16,4	13,0	9,4	6,5	20,0	20,2	14,0
C4	1,0	71,4	50,5	4,5	20,3	14,4	9,0	20,9	14,8	15,0	9,0	6,4	20,0	19,6	13,9
T4	1,0	59,9	50,9	4,0	15,1	12,8	10,0	14,2	12,1	15,0	9,6	8,2	19,5	18,9	16,1
T5	1,0	65,7	50,5	4,0	13,7	10,5	11,0	19,5	15,0	13,0	9,9	7,6	20,5	21,2	16,3
P3	1,0	61,1	46,9	4,5	17,6	13,5	10,5	22,9	17,5	13,0	9,1	7,0	22,5	19,7	15,1
PZ	1,0	64,2	44,7	6,0	20,5	14,2	10,5	25,2	17,6	13,0	10,3	7,2	20,0	23,6	16,4
P4	1,0	62,0	47,6	6,5	16,0	12,3	10,5	23,3	17,9	13,0	9,5	7,3	20,0	19,5	15,0
T6	1,0	62,0	49,0	4,0	13,0	10,3	10,5	17,0	13,5	17,0	9,6	7,6	19,5	24,9	19,7
O1	,5	79,1	47,5	4,0	20,5	12,3	10,5	22,8	13,7	14,5	15,4	9,3	20,5	28,8	17,3
OZ	1,0	73,1	50,0	4,0	13,4	9,1	10,5	20,8	14,2	13,0	13,2	9,0	20,5	25,8	17,7
O2	,5	78,5	47,3	4,0	22,6	13,7	10,5	23,4	14,1	13,0	13,4	8,1	19,5	27,9	16,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	106,1	38,6	4,0	31,4	11,4	9,0	20,9	7,6	17,0	25,1	9,1	21,5	91,8	33,4
FP2	2,0	108,9	41,7	4,0	38,1	14,6	8,0	25,1	9,6	17,5	21,6	8,3	23,5	67,6	25,9
F7	1,0	72,7	45,2	4,0	18,5	11,5	11,0	15,7	9,7	17,0	12,1	7,5	26,0	41,9	26,0
F3	2,0	71,5	40,7	4,5	22,4	12,7	8,0	20,6	11,7	17,5	14,1	8,0	26,0	47,3	26,9
FZ	2,0	69,8	45,9	4,5	24,9	16,4	9,0	23,7	15,6	13,0	10,8	7,1	20,0	22,9	15,1
F4	2,0	69,3	44,3	4,0	23,9	15,3	8,0	21,0	13,4	17,0	11,5	7,3	27,5	30,8	19,7
F8	2,0	68,1	45,8	4,0	22,6	15,2	8,0	18,1	12,2	17,5	11,0	7,4	24,5	29,0	19,5
T3	1,0	64,2	48,2	4,0	14,1	10,6	10,0	13,8	10,3	16,5	11,7	8,8	19,5	29,5	22,2
C3	1,0	68,0	50,9	4,5	19,5	14,6	10,0	18,7	14,0	15,0	8,1	6,1	22,5	19,3	14,5
CZ	1,0	66,8	46,3	4,5	24,3	16,8	8,0	23,7	16,4	13,0	9,4	6,5	20,0	20,2	14,0
C4	1,0	71,4	50,5	4,5	20,3	14,4	9,0	20,9	14,8	15,0	9,0	6,4	20,0	19,6	13,9
T4	1,0	59,9	50,9	4,0	15,1	12,8	10,0	14,2	12,1	15,0	9,6	8,2	19,5	18,9	16,1
T5	1,0	65,7	50,5	4,0	13,7	10,5	11,0	19,5	15,0	13,0	9,9	7,6	20,5	21,2	16,3
P3	1,0	61,1	46,9	4,5	17,6	13,5	10,5	22,9	17,5	13,0	9,1	7,0	22,5	19,7	15,1
PZ	1,0	64,2	44,7	6,0	20,5	14,2	10,5	25,2	17,6	13,0	10,3	7,2	20,0	23,6	16,4
P4	1,0	62,0	47,6	6,5	16,0	12,3	10,5	23,3	17,9	13,0	9,5	7,3	20,0	19,5	15,0
T6	1,0	62,0	49,0	4,0	13,0	10,3	10,5	17,0	13,5	17,0	9,6	7,6	19,5	24,9	19,7
O1	,5	79,1	47,5	4,0	20,5	12,3	10,5	22,8	13,7	14,5	15,4	9,3	20,5	28,8	17,3
OZ	1,0	73,1	50,0	4,0	13,4	9,1	10,5	20,8	14,2	13,0	13,2	9,0	20,5	25,8	17,7
O2	,5	78,5	47,3	4,0	22,6	13,7	10,5	23,4	14,1	13,0	13,4	8,1	19,5	27,9	16,8

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:02:57	02:04	Olhos abertos
5	09:05:01	03:00	Olhos fechados
11	09:08:00	04:58	Vigília