




14:34:33 Sono induzido 14:34:34 Sono induzido 14:34:35 Sono induzido 14:34:36 Sono induzido 14:34:37 Sono induzido 14:34:38 Sono induzido 14:34:39 Sono induzido 14:34:40 Sono induzido


Época: 1 - Horário: 14:34:34 - Estágio: 0 (8 seg.)

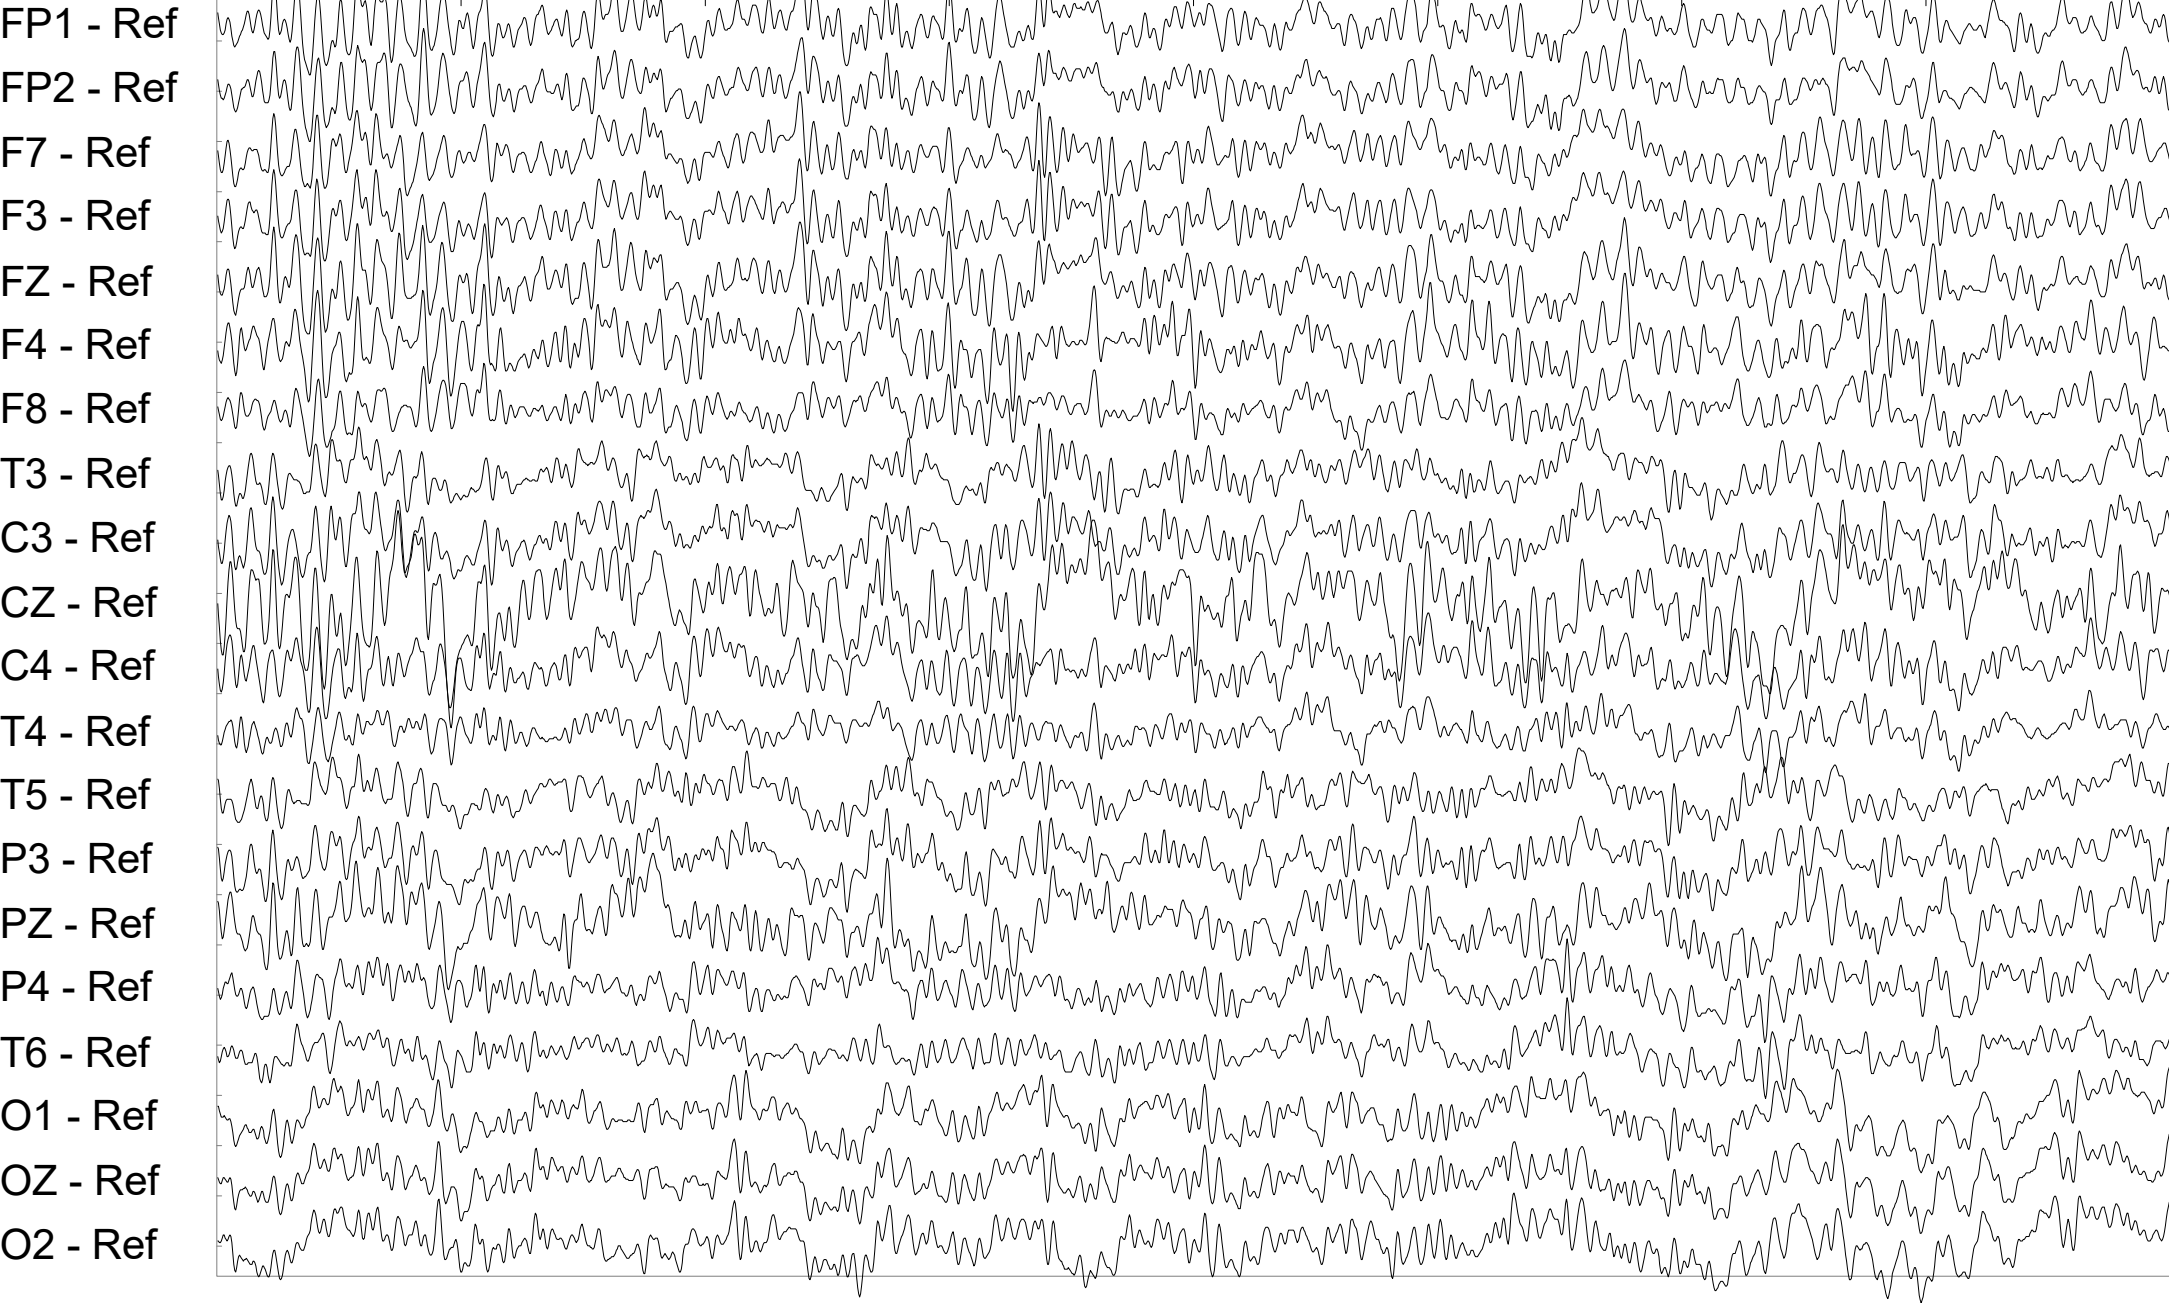




14:36:33	14:36:34	14:36:35	14:36:36	14:36:37	14:36:38	14:36:39	14:36:40
Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido
Época: 5 - Horário: 14:36:34 - Estágio: 0 (8 seg.)							

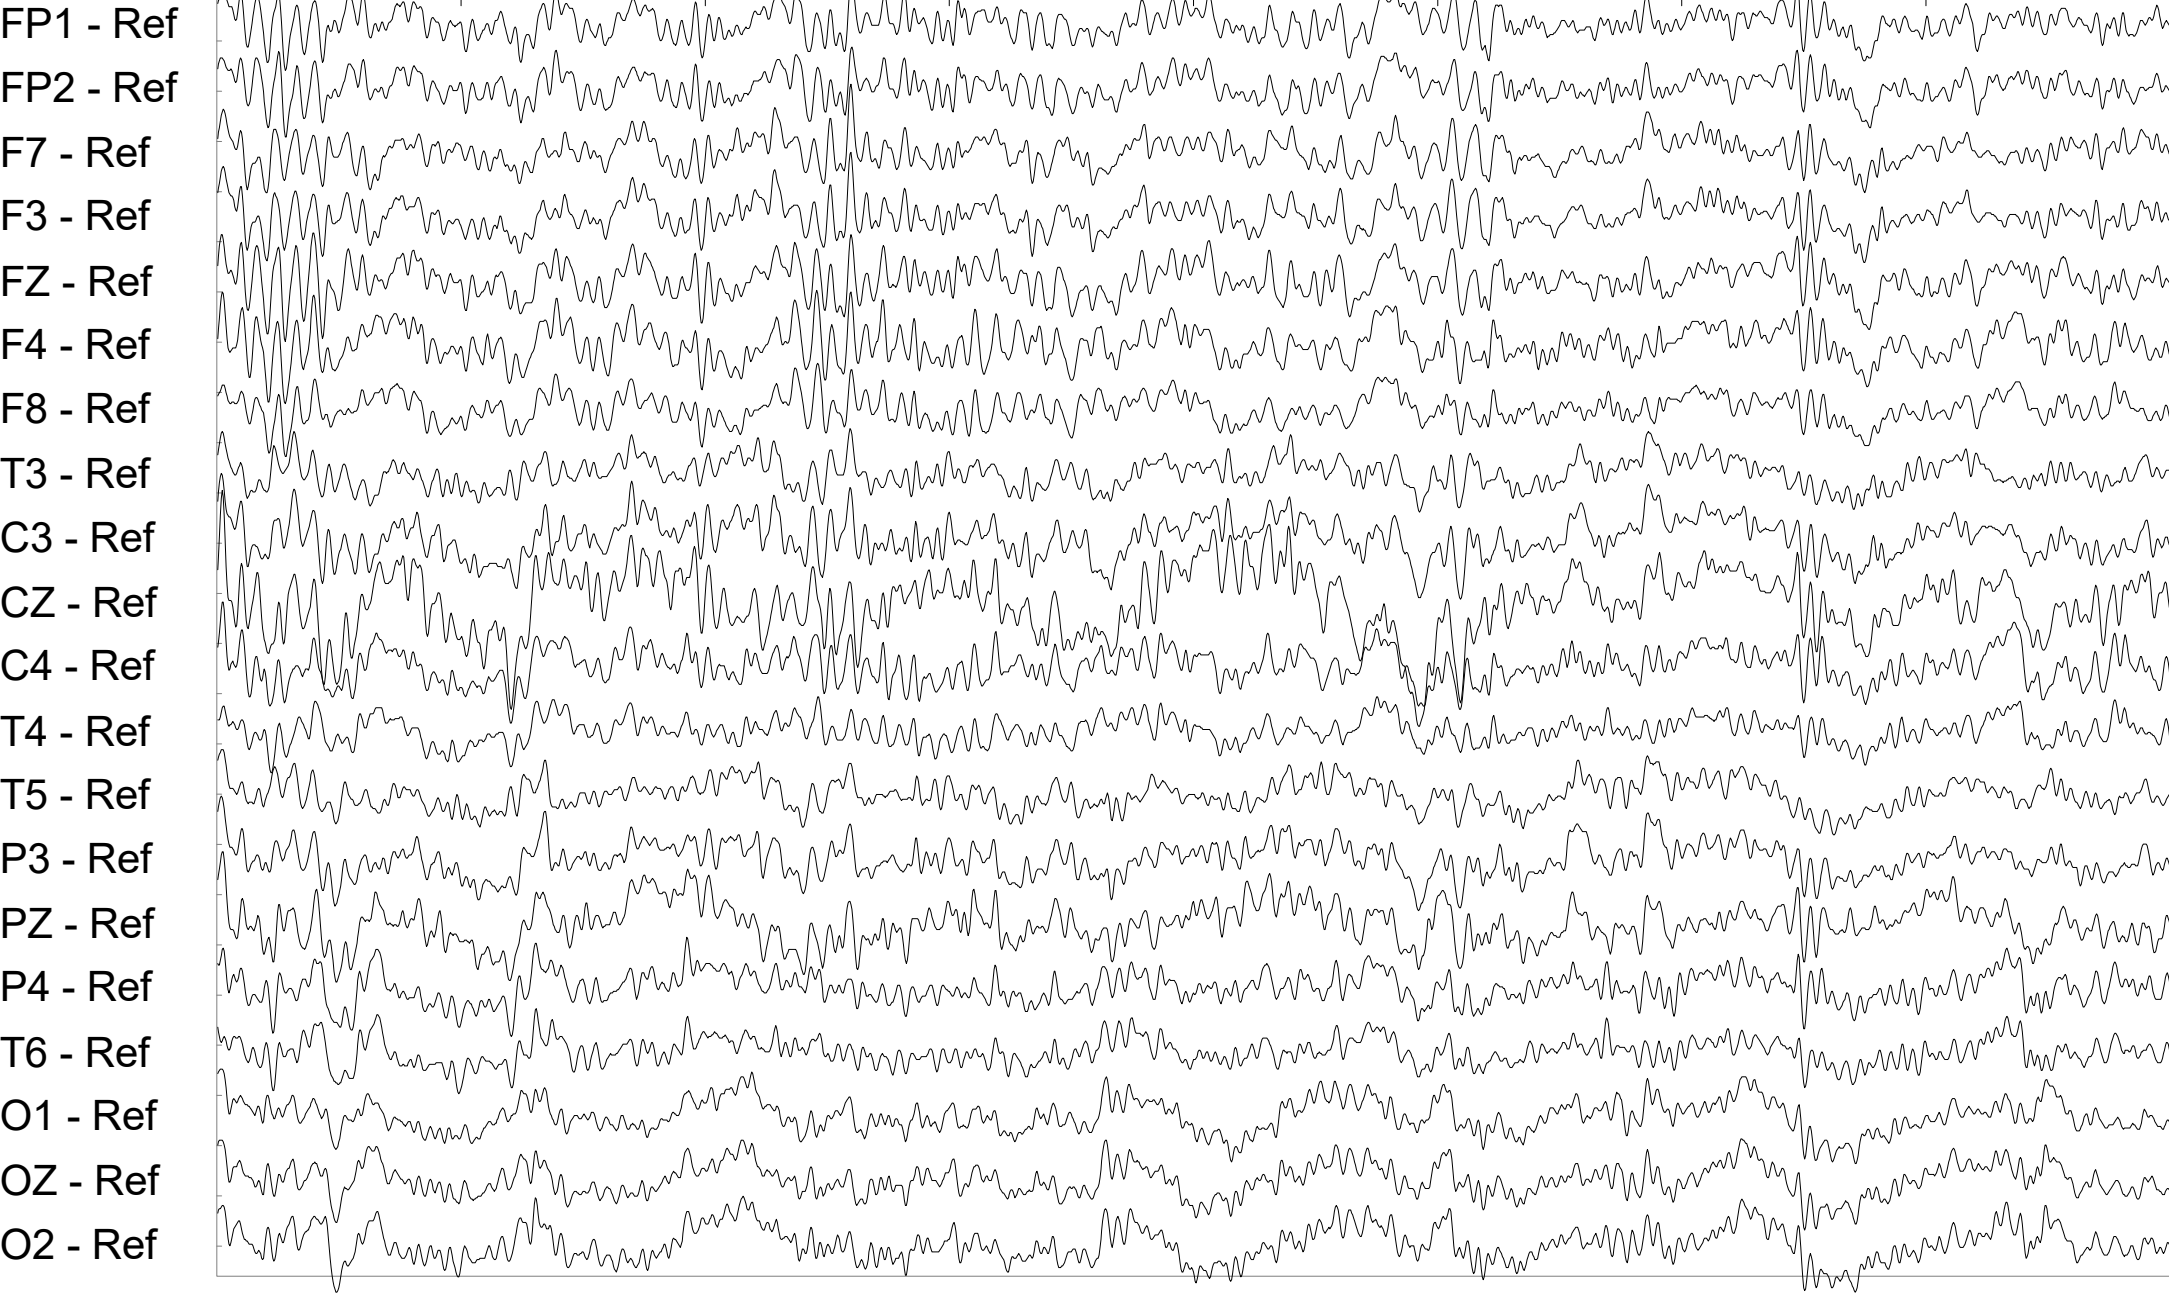




14:38:03 Sono induzido 14:38:04 Sono induzido 14:38:05 Sono induzido 14:38:06 Sono induzido 14:38:07 Sono induzido 14:38:08 Sono induzido 14:38:09 Sono induzido 14:38:10 Sono induzido


Época: 8 - Horário: 14:38:04 - Estágio: 0 (8 seg.)

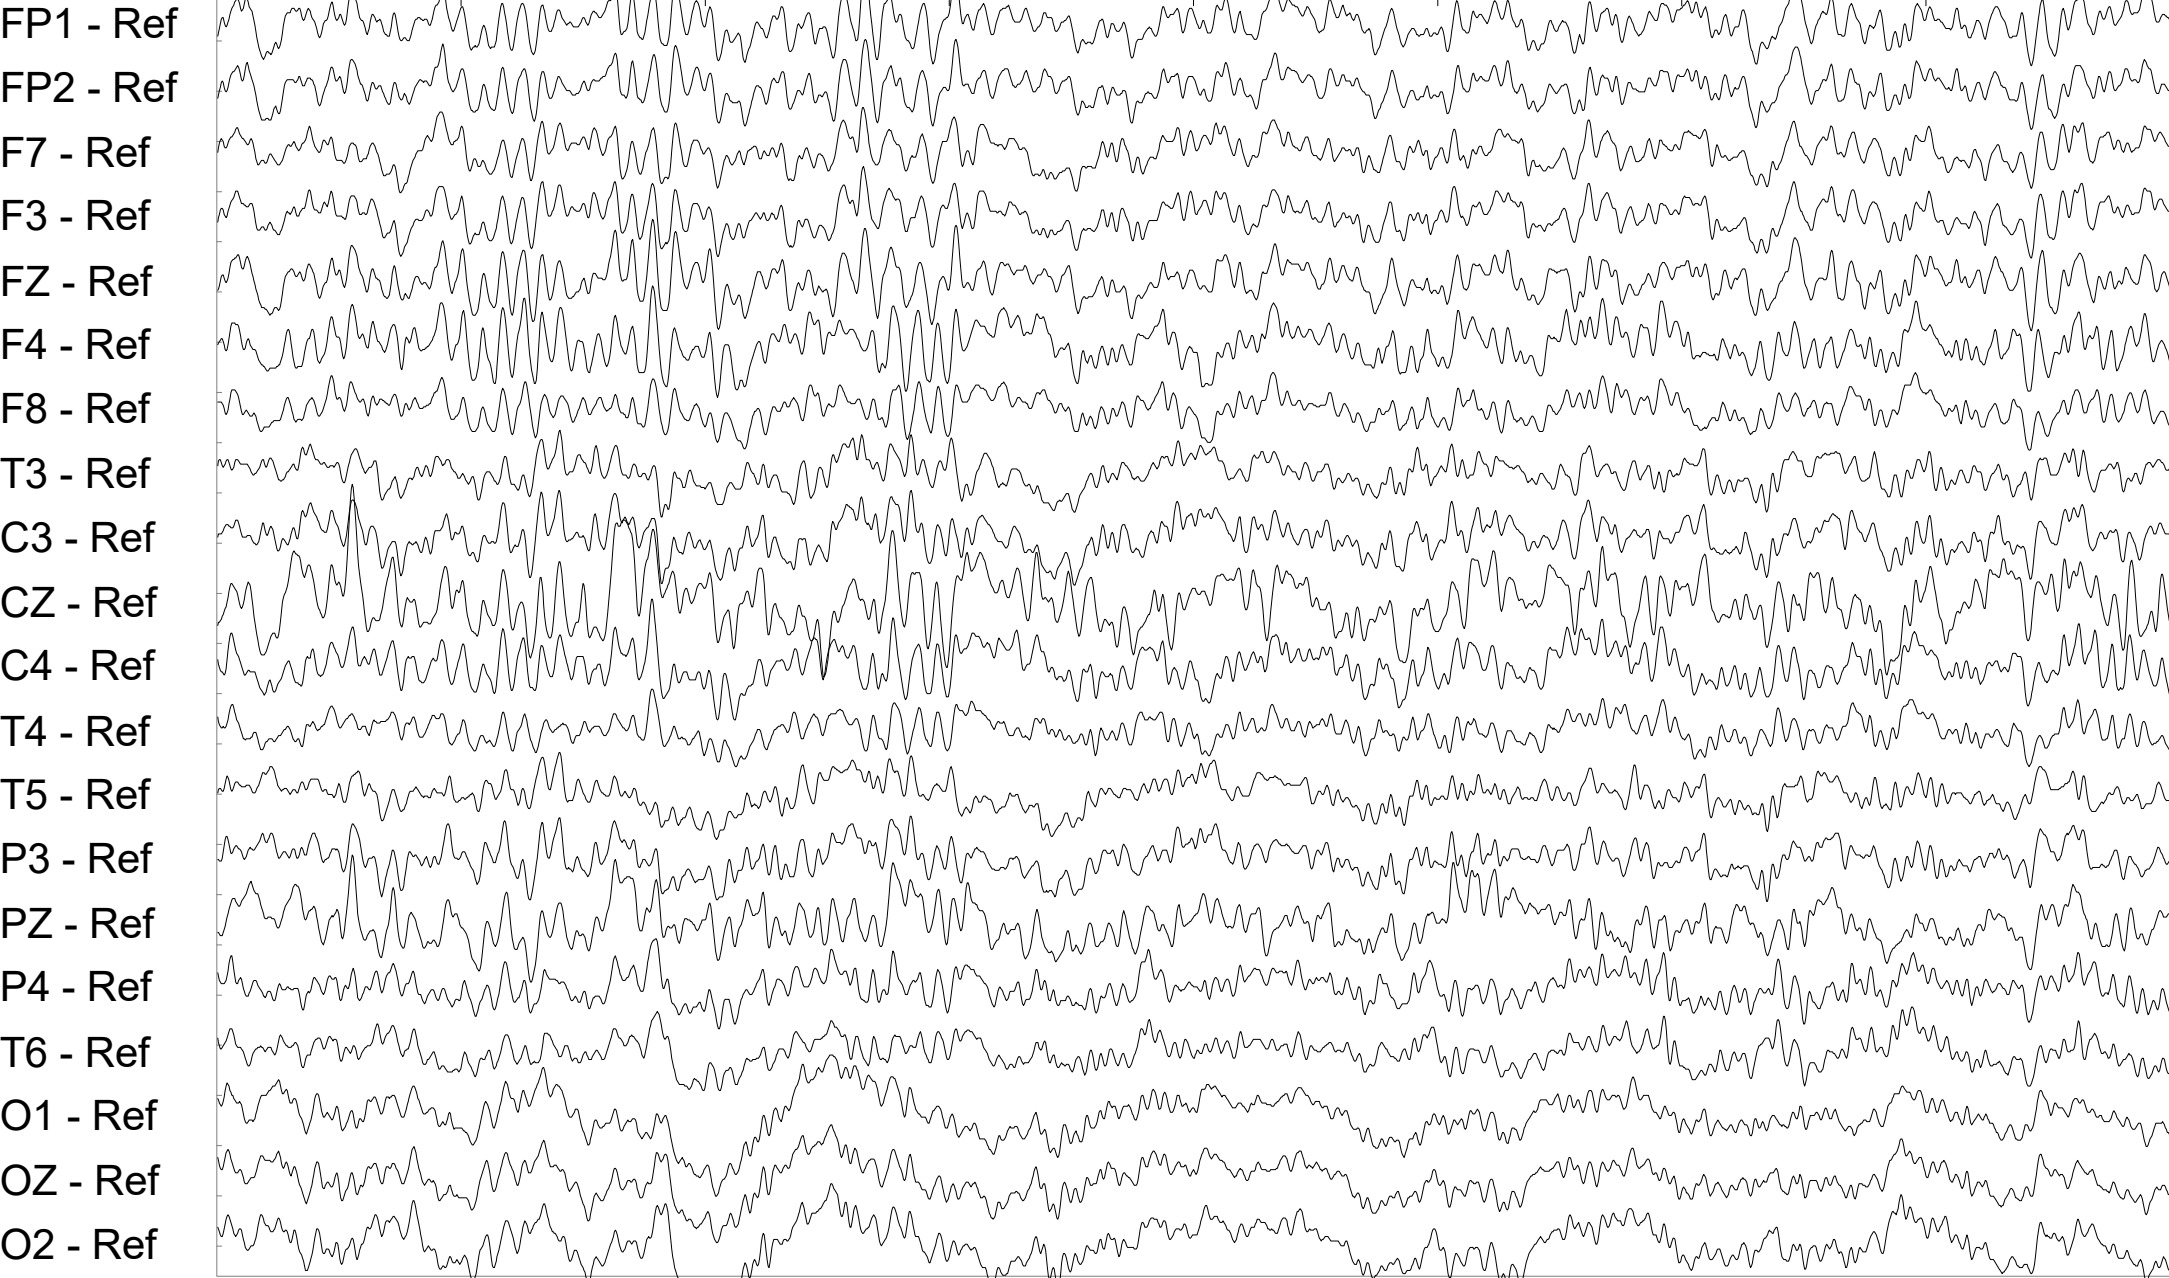



14:40:33	14:40:34	14:40:35	14:40:36	14:40:37	14:40:38	14:40:39	14:40:40
Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido


Época: 13 - Horário: 14:40:34 - Estágio: 0 (8 seg.)

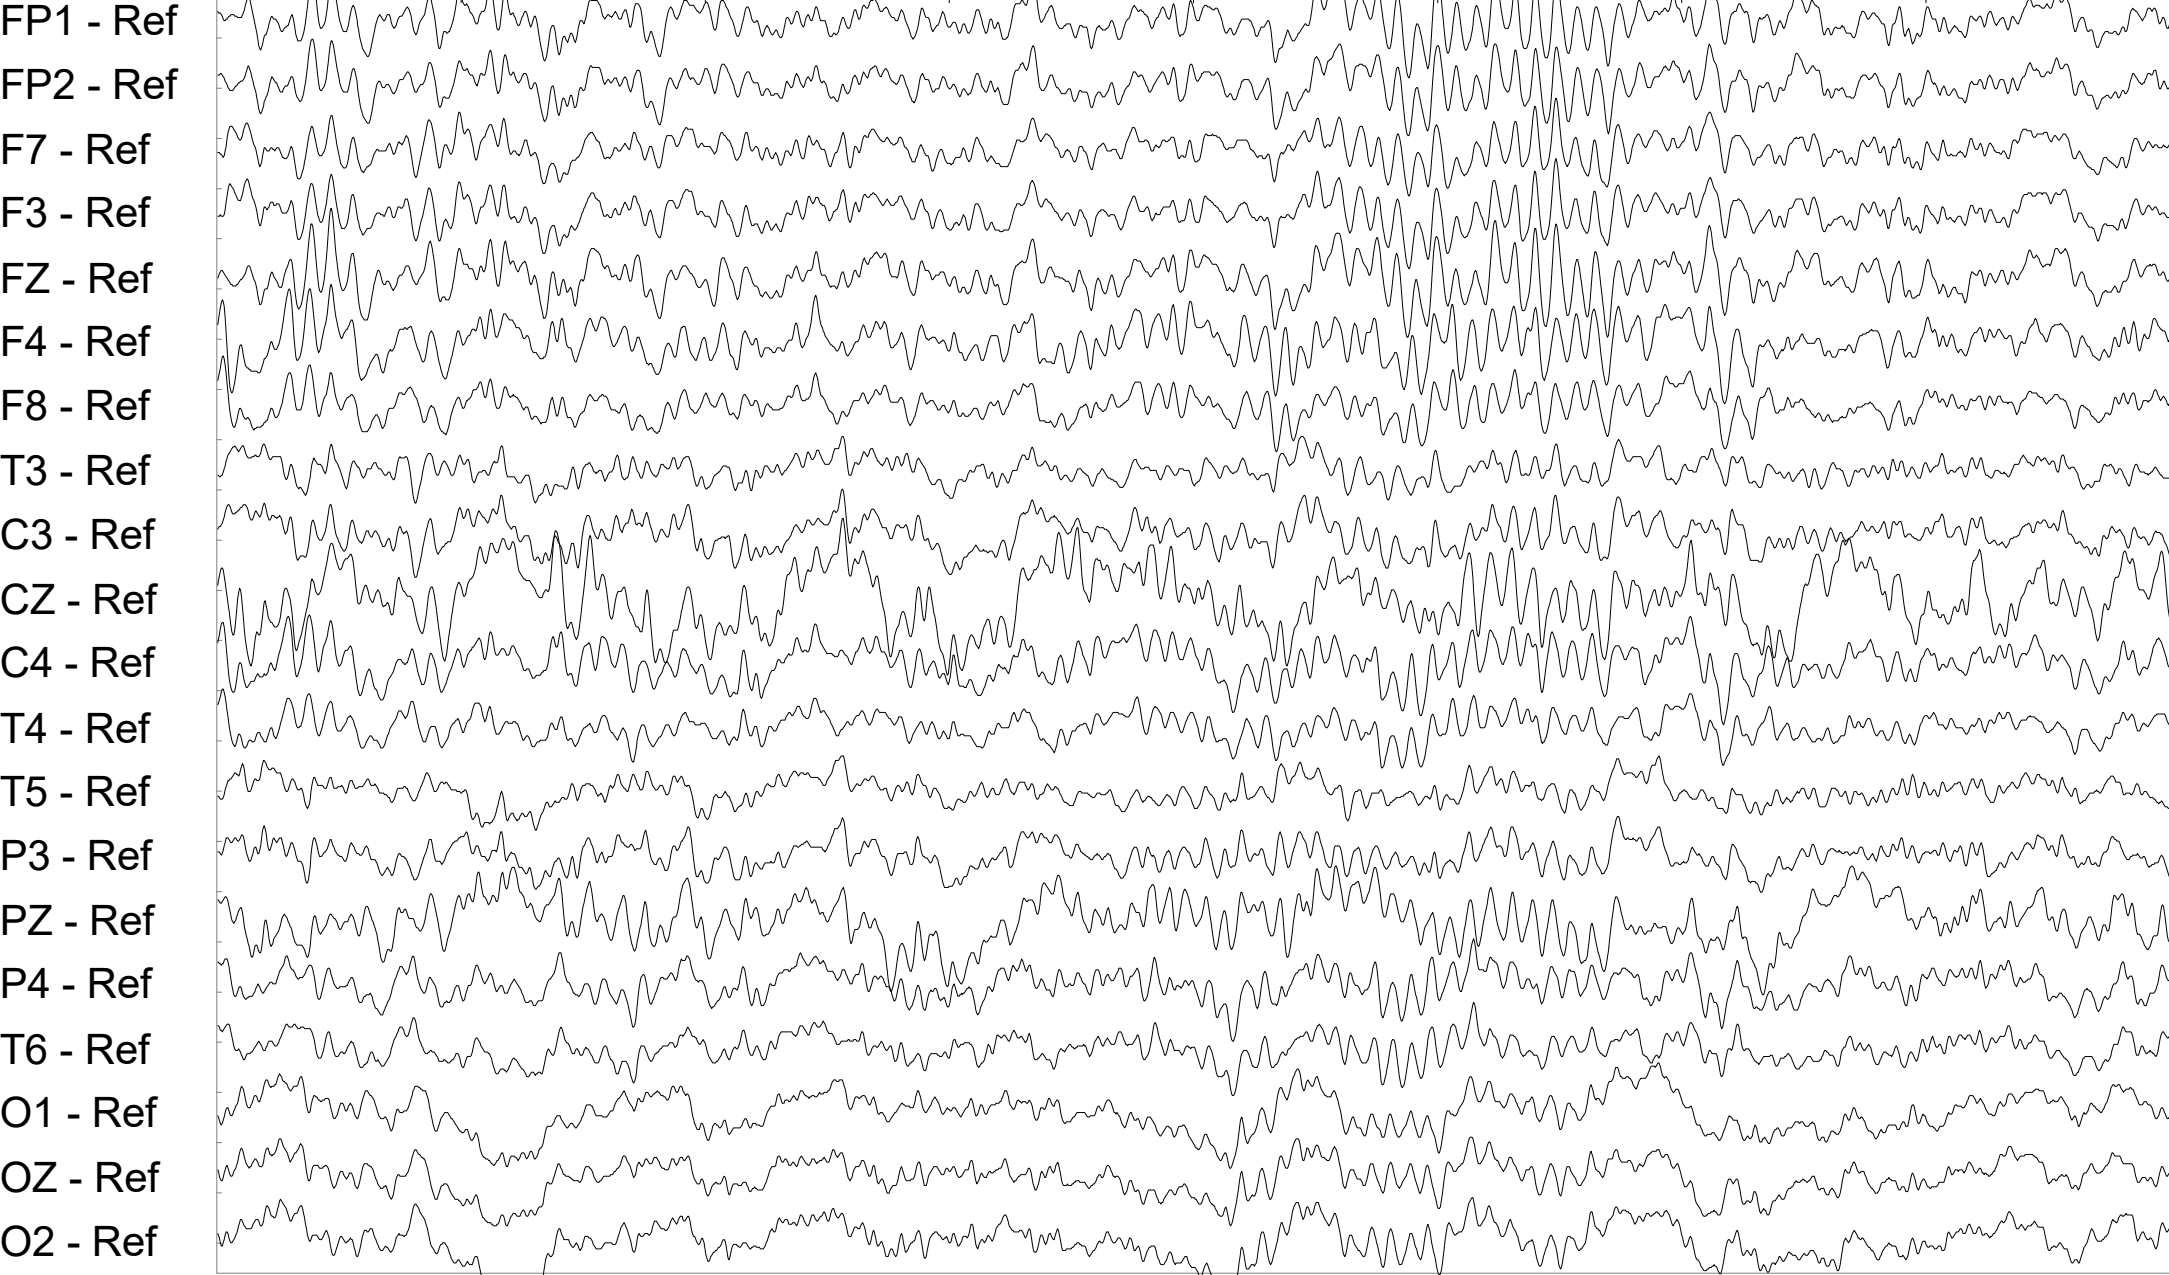

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:42:51 Sono induzido 14:42:52 Sono induzido 14:42:53 Sono induzido 14:42:54 Sono induzido 14:42:55 Sono induzido 14:42:56 Sono induzido 14:42:57 Sono induzido 14:42:58 Sono induzido
Época: 17 - Horário: 14:42:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

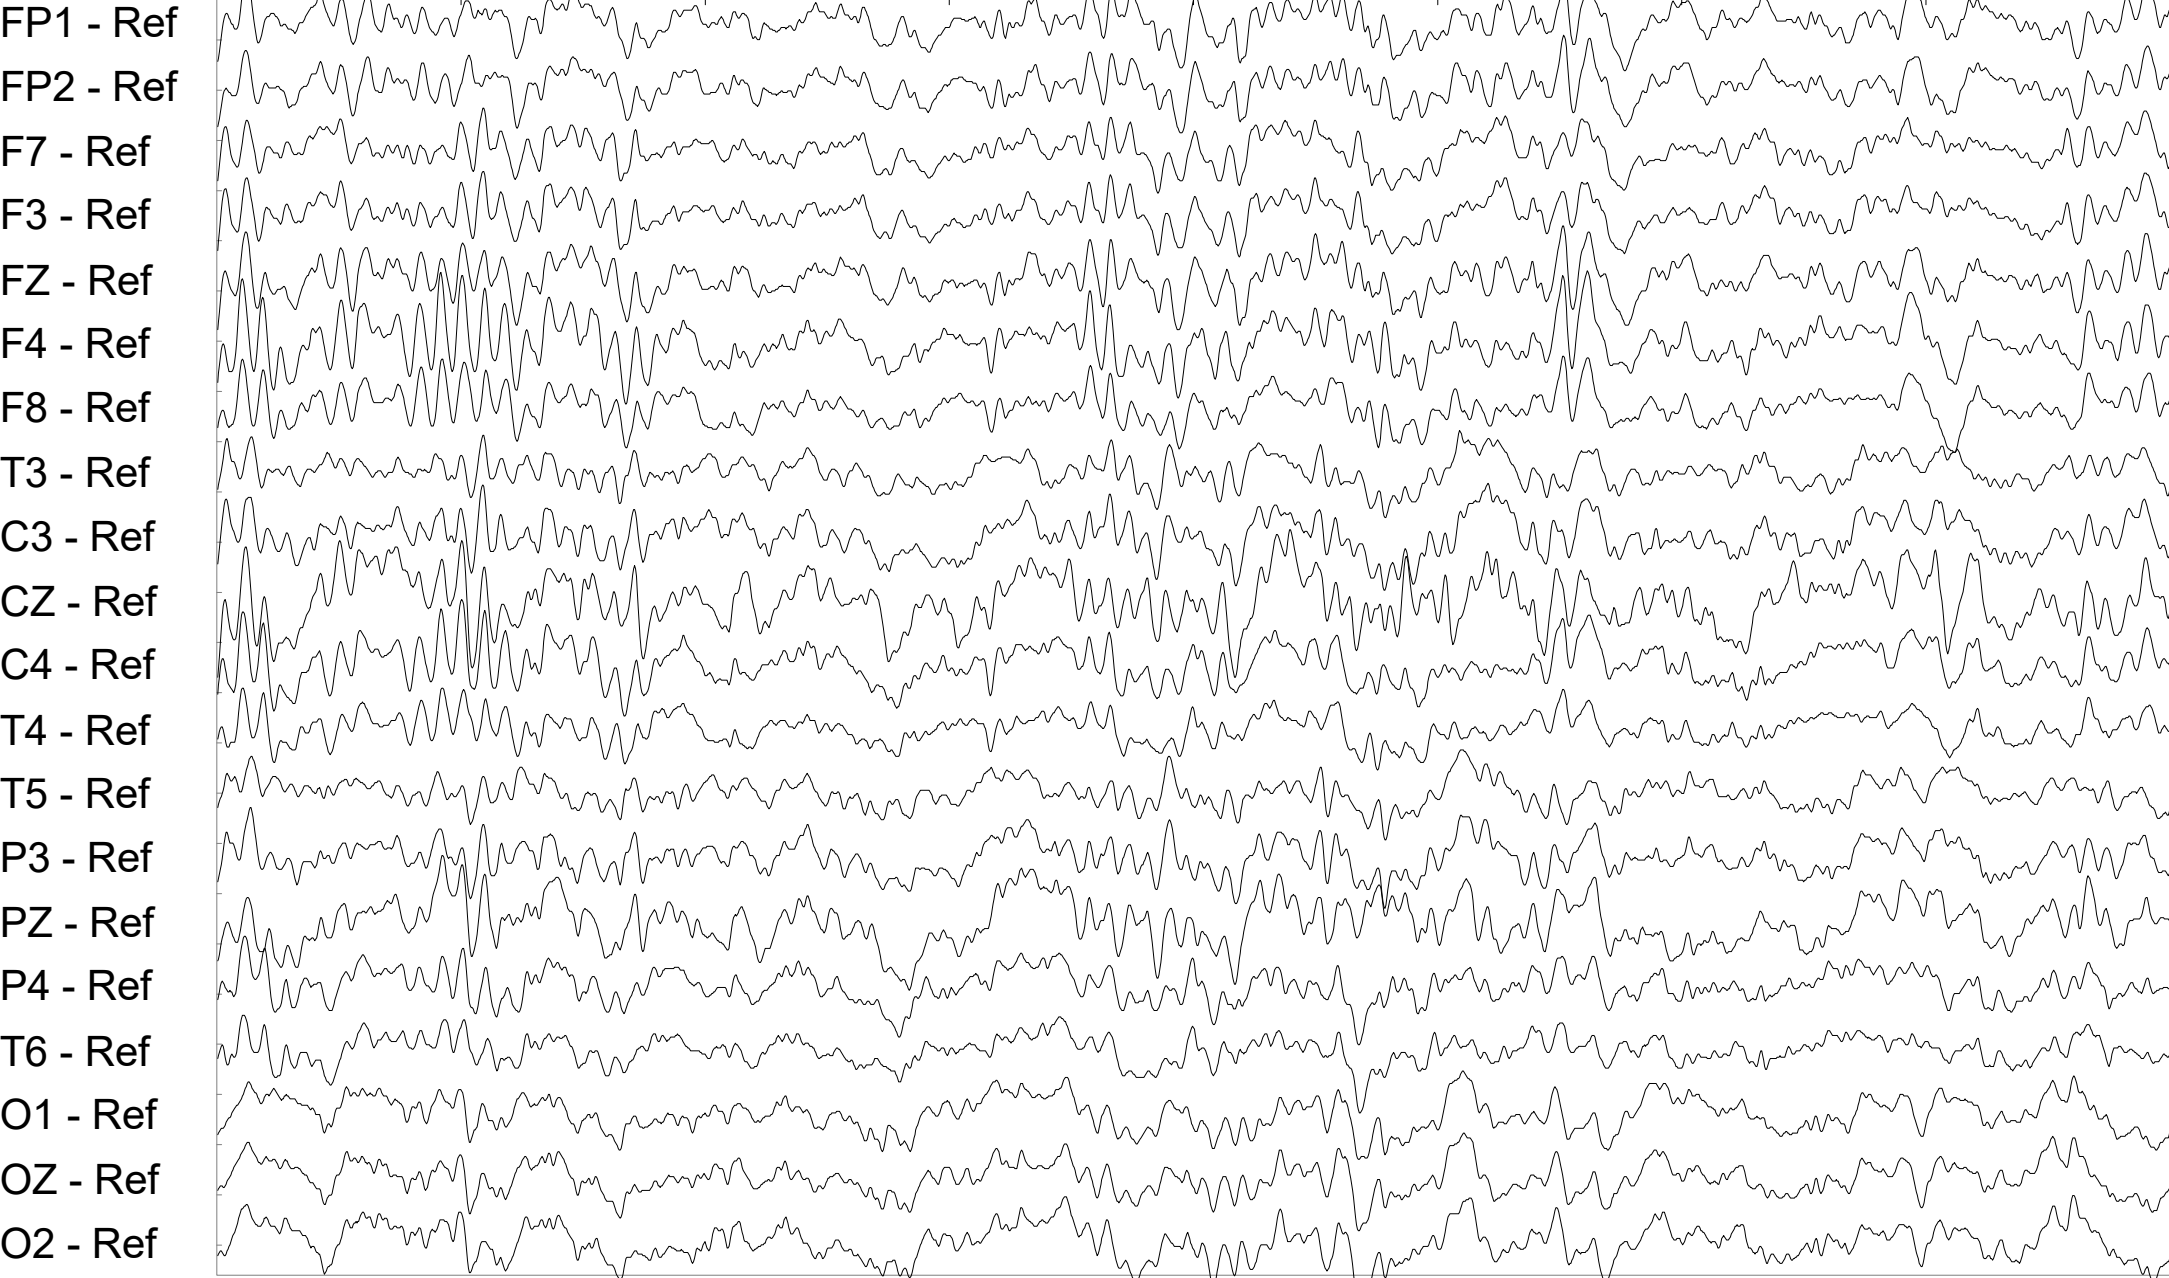


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:42:51 Sono induzido 14:42:52 Sono induzido 14:42:53 Sono induzido 14:42:54 Sono induzido 14:42:55 Sono induzido 14:42:56 Sono induzido 14:42:57 Sono induzido 14:42:58 Sono induzido
Época: 17 - Horário: 14:42:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

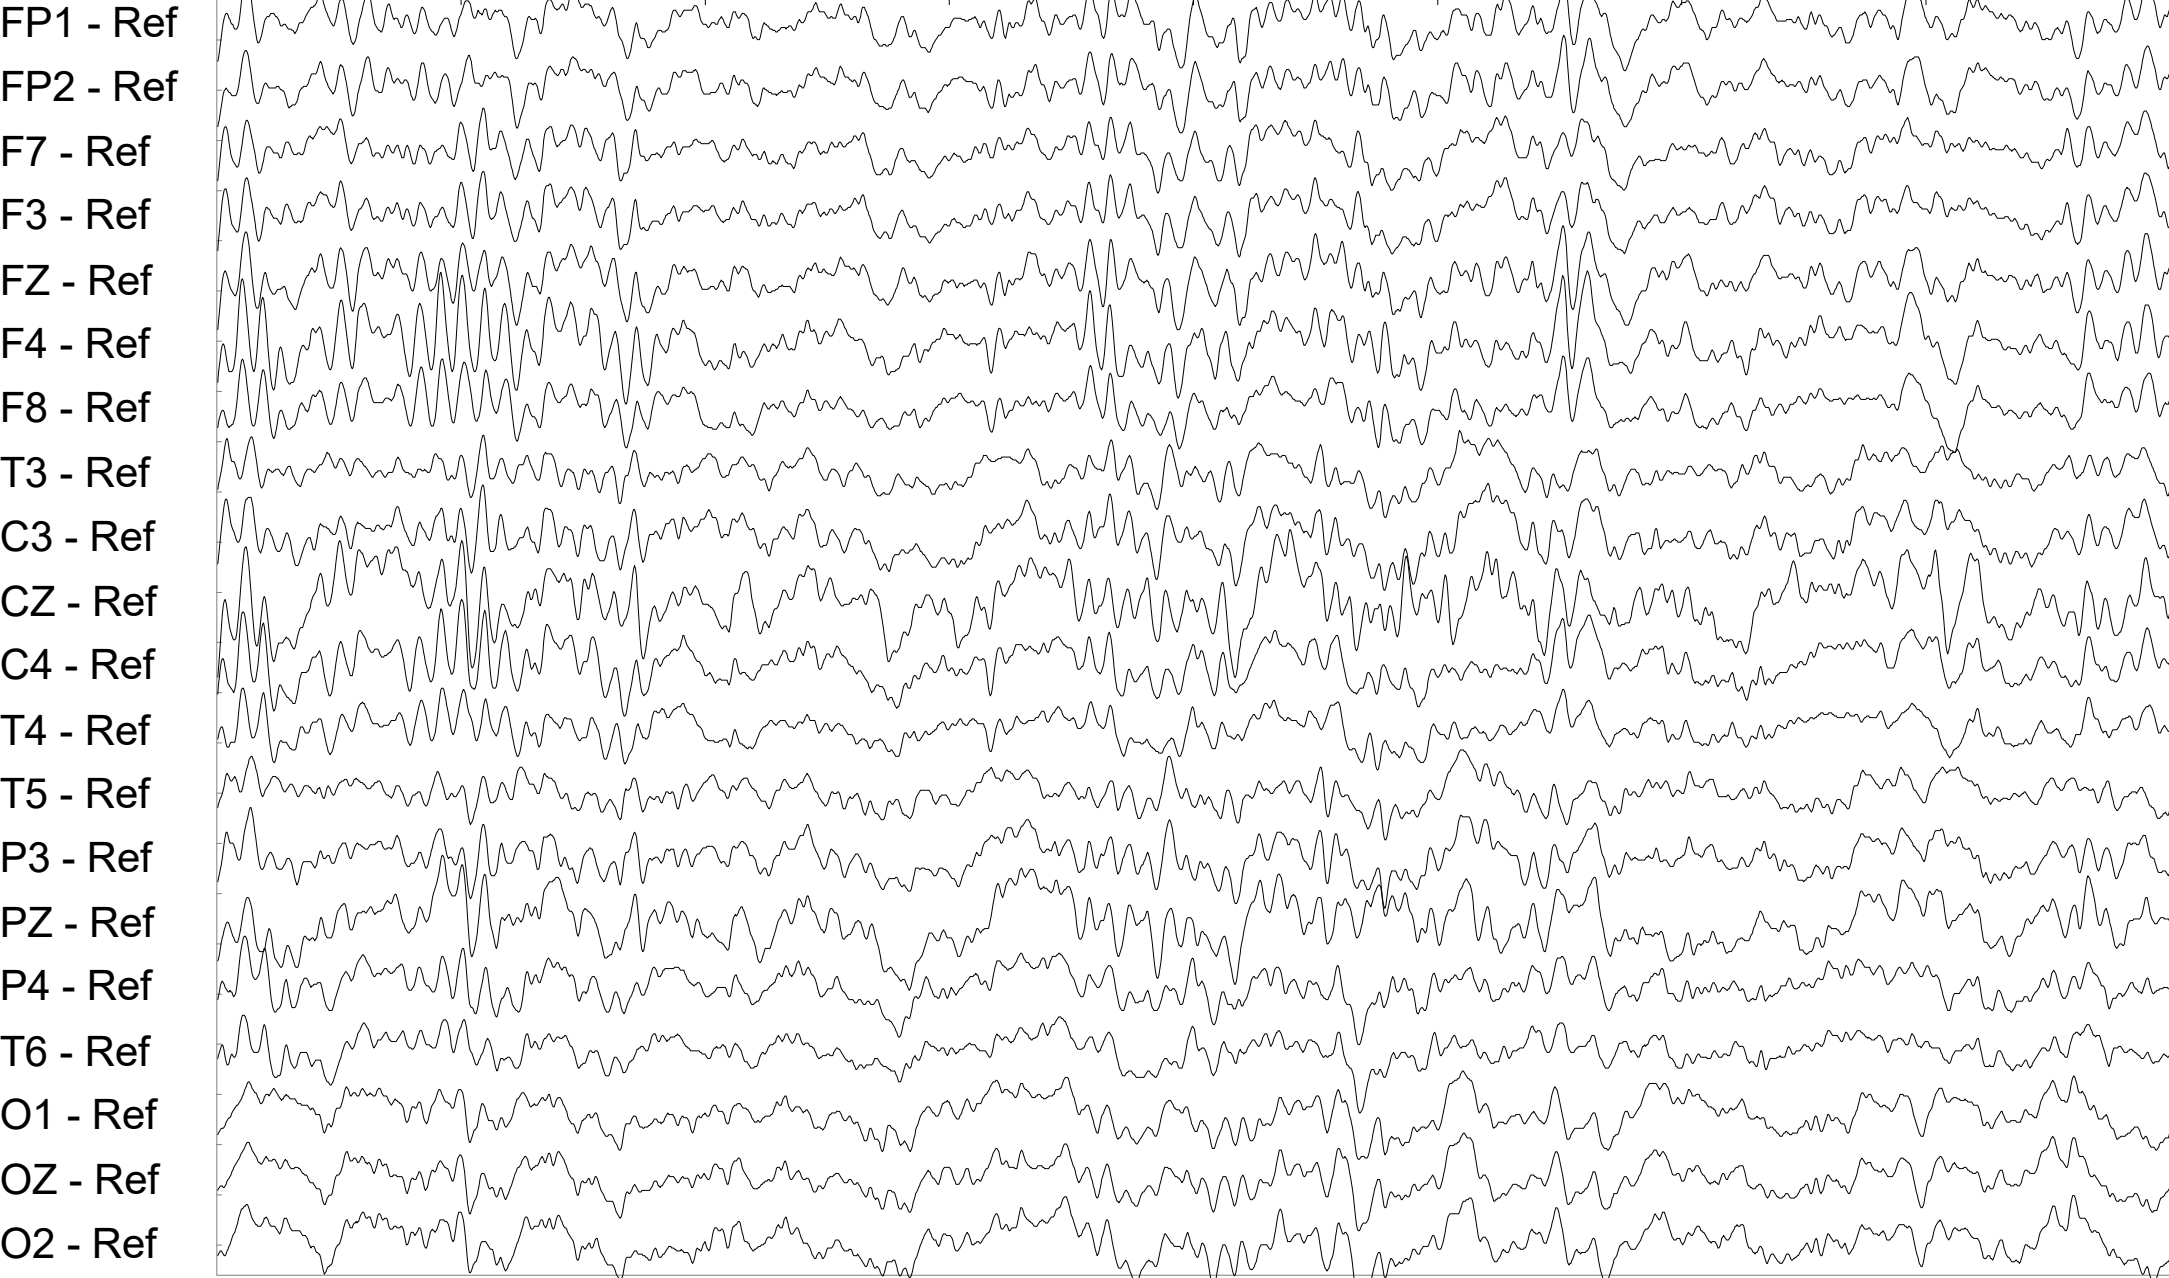





14:42:21 Sono induzido 14:42:22 Sono induzido 14:42:23 Sono induzido 14:42:24 Sono induzido 14:42:25 Sono induzido 14:42:26 Sono induzido 14:42:27 Sono induzido 14:42:28 Sono induzido

Época: 16 - Horário: 14:42:22 - Estágio: 0 (8 seg.)

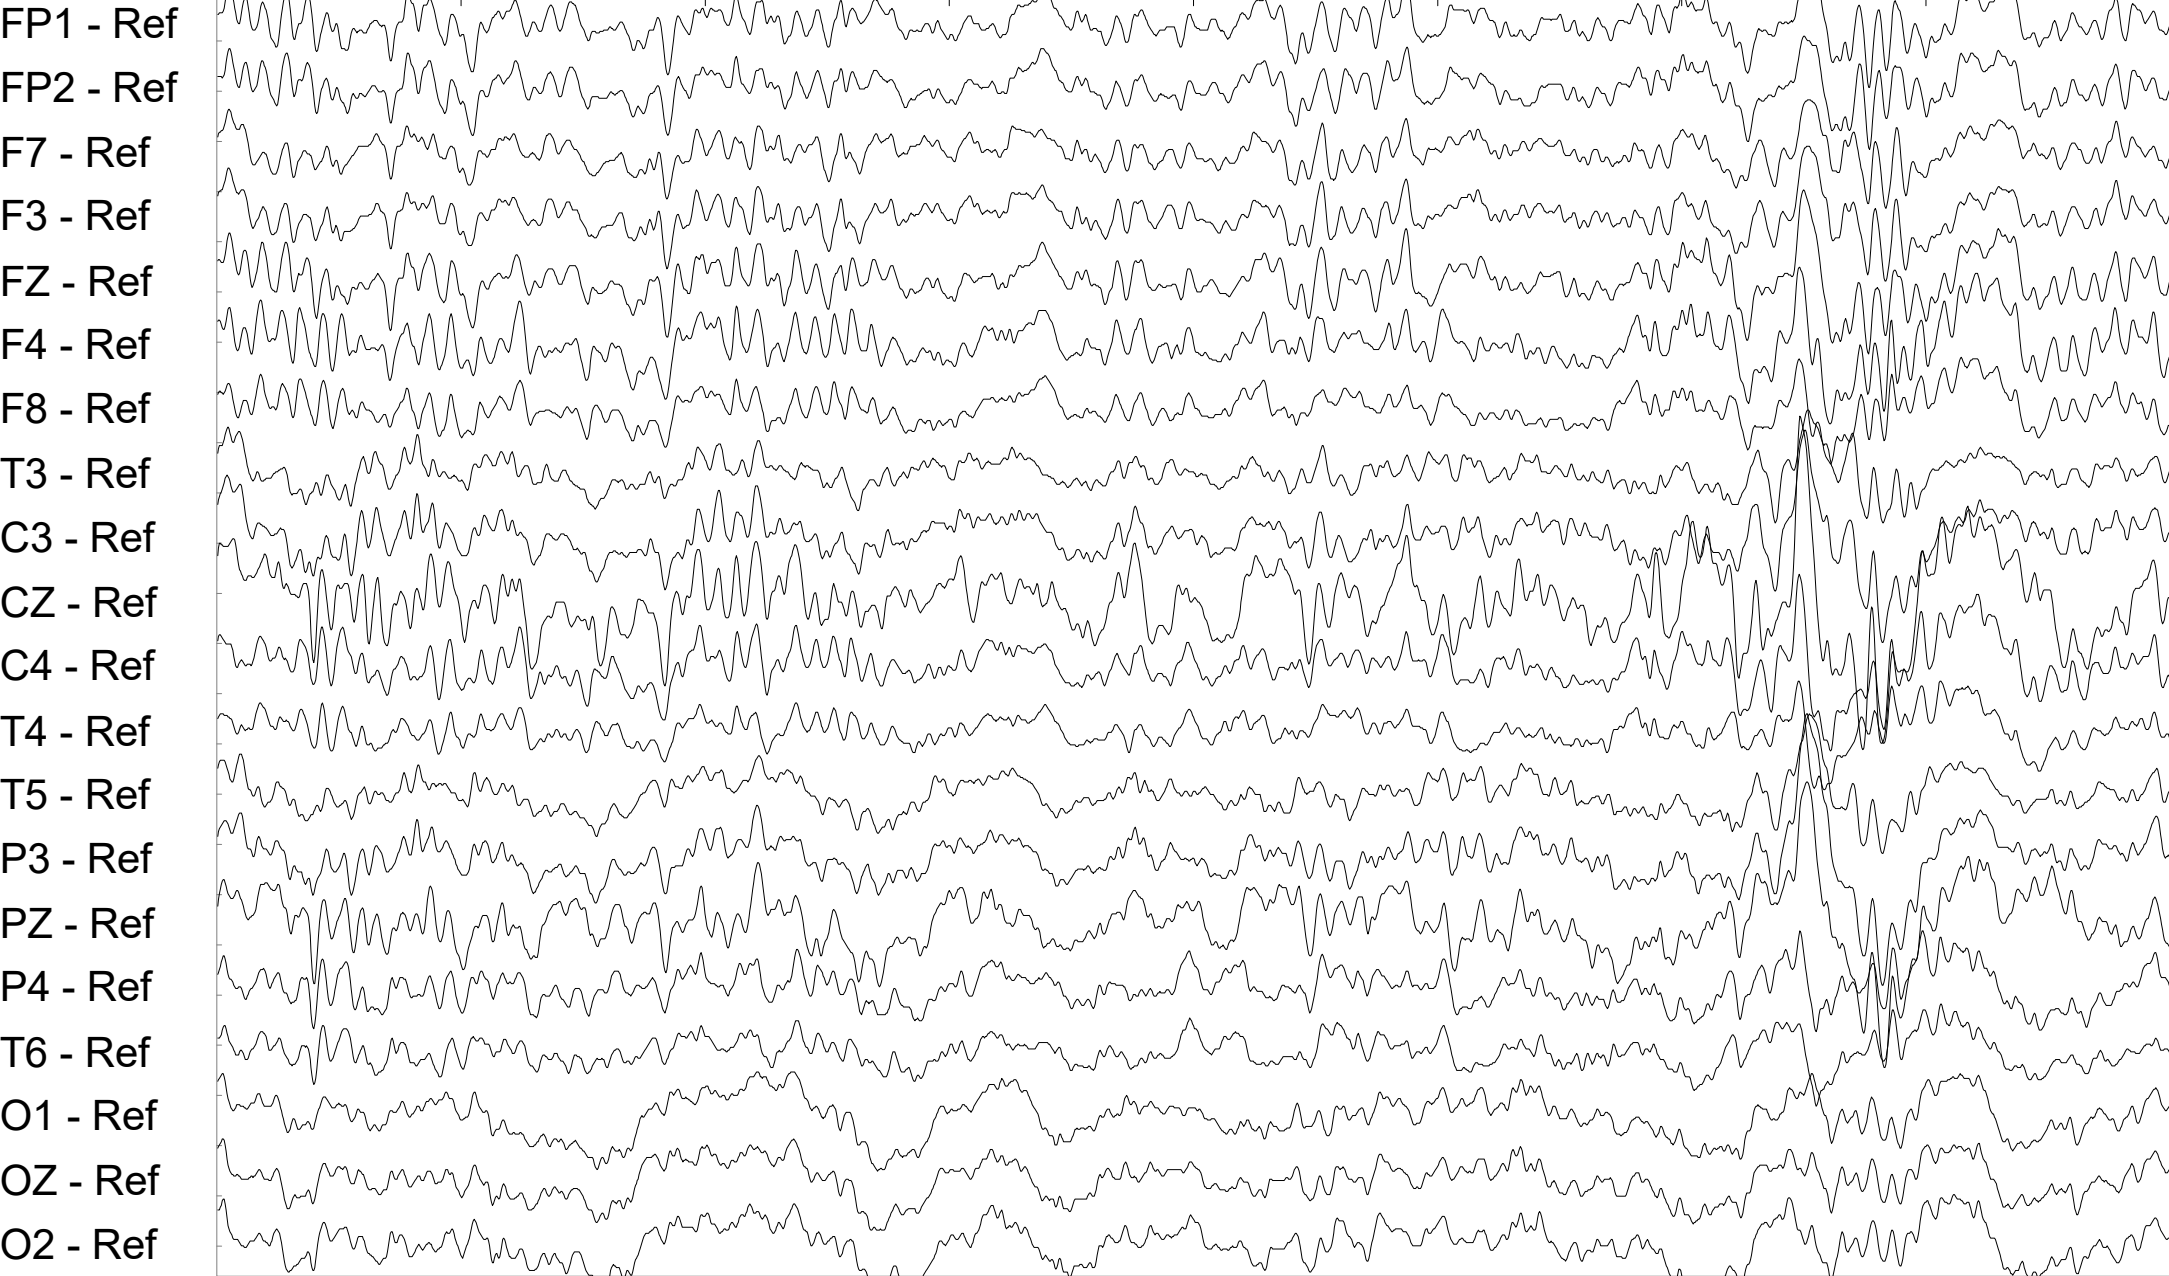

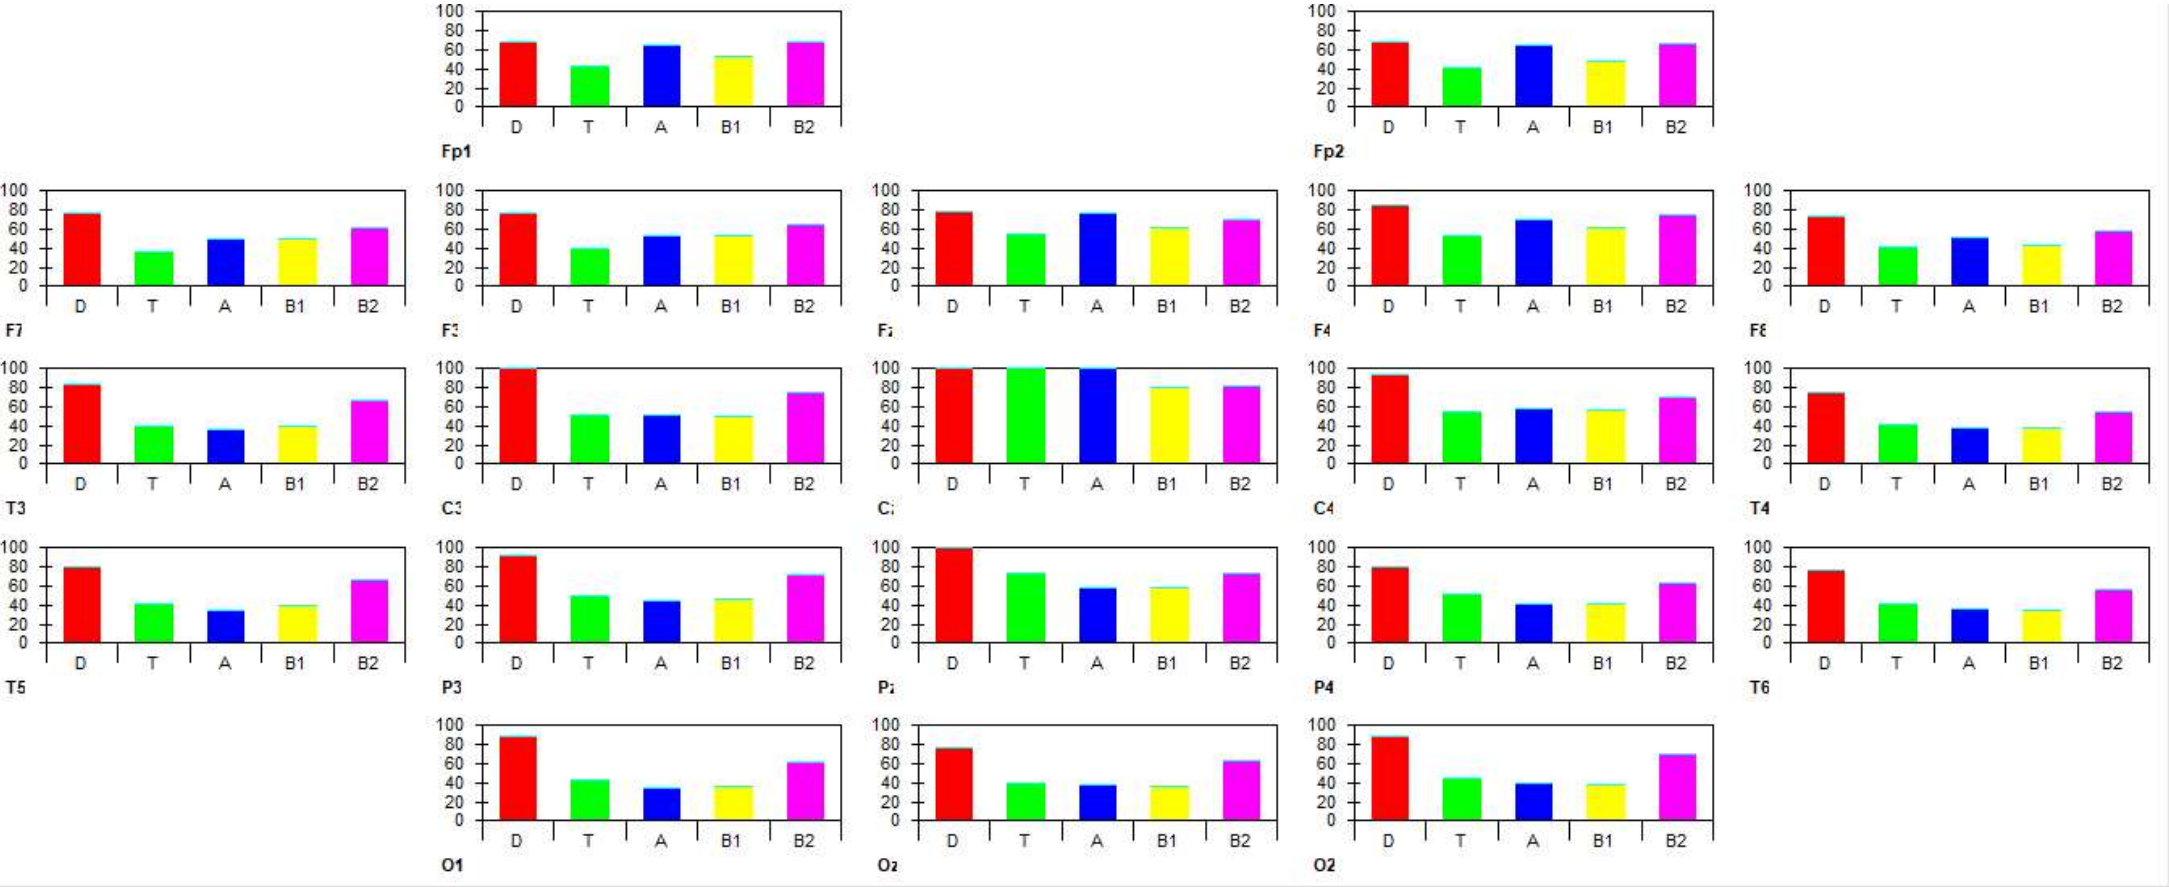

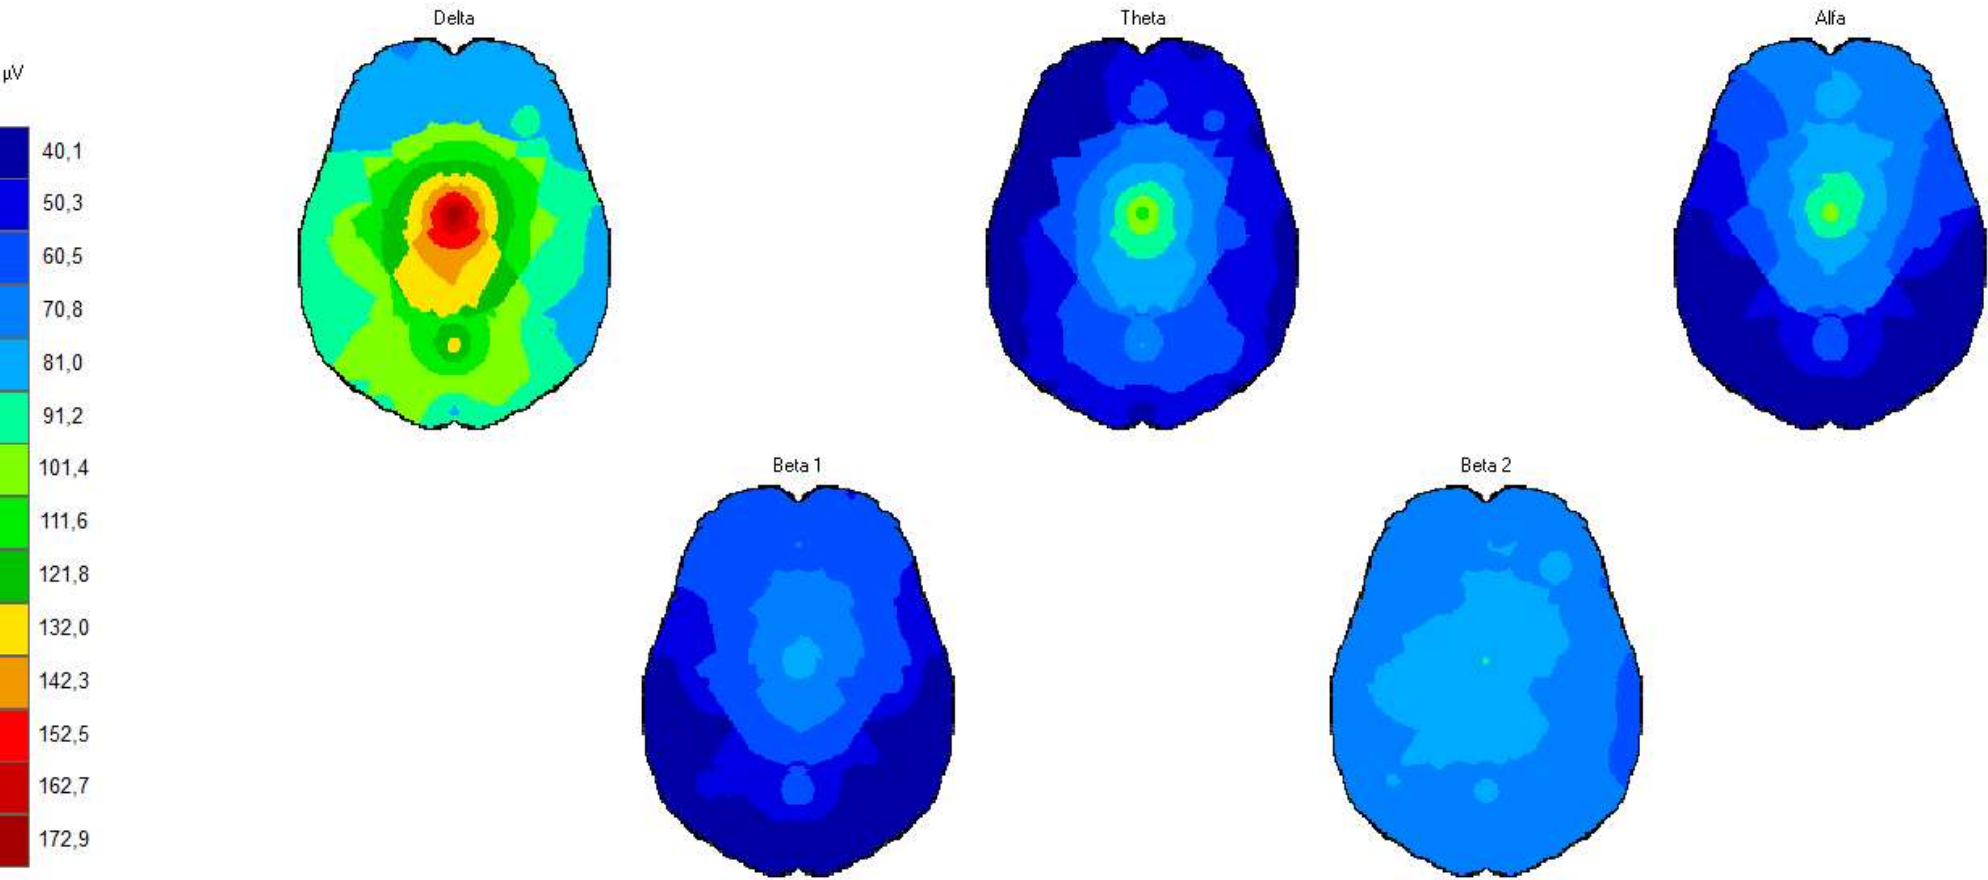

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,2	22,9
T	5,0	43,1	14,8
A	11,5	64,9	21,8
B1	13,0	52,8	17,7
B2	19,0	69,0	23,2

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	69,4	23,8
T	5,0	42,1	14,5
A	11,5	64,3	22,1
B1	13,0	49,0	16,8
B2	19,0	66,2	22,7

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	78,5	27,8
T	4,0	38,9	13,4
A	11,5	49,0	17,8
B1	13,0	50,5	18,4
B2	19,0	61,9	22,5

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	76,5	26,5
T	4,0	39,9	13,8
A	11,5	53,4	18,5
B1	13,0	53,7	18,6
B2	19,0	65,4	22,6

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,9	22,8
T	5,0	54,5	15,9
A	11,5	77,4	22,8
B1	13,0	61,5	18,0
B2	19,0	70,9	20,7

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	86,2	24,9
T	4,0	52,9	15,3
A	11,5	69,8	20,2
B1	16,0	61,2	17,7
B2	19,0	75,9	21,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	73,8	27,5
T	4,0	41,8	15,5
A	11,5	51,7	19,3
B1	13,5	43,4	16,2
B2	19,0	57,8	21,5

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	84,5	31,7
T	5,0	39,1	14,7
A	12,0	36,9	13,8
B1	13,5	39,7	14,9
B2	23,0	66,5	24,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,9	31,5
T	5,0	51,5	15,4
A	12,0	51,9	15,6
B1	13,5	49,9	15,0
B2	23,0	75,3	22,6

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	178,5	32,4
T	4,0	111,7	20,2
A	12,0	100,1	18,2
B1	16,0	79,6	14,4
B2	20,0	61,7	14,8

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	94,0	26,2
T	4,0	54,5	16,3
A	11,5	57,6	17,3
B1	13,5	56,8	17,0
B2	19,0	70,6	21,2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	75,6	30,4
T	5,0	41,4	16,6
A	11,5	38,6	15,5
B1	13,5	37,9	15,2
B2	19,0	55,4	22,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	80,6	30,7
T	4,0	41,9	16,0
A	11,0	34,7	13,2
B1	13,5	38,9	14,8
B2	23,0	66,3	25,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,7	30,2
T	4,0	49,3	16,2
A	12,0	44,0	14,5
B1	13,5	47,1	15,5
B2	23,0	71,8	23,6

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	132,4	33,5
T	4,0	73,3	18,8
A	12,0	58,6	14,8
B1	13,5	57,9	14,7
B2	20,0	73,0	18,5

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	80,1	28,8
T	4,0	50,7	18,3
A	12,0	42,1	15,2
B1	13,5	41,4	14,9
B2	19,0	63,5	22,9

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,2	31,3
T	5,0	40,7	16,5
A	12,0	35,9	14,6
B1	13,5	35,2	14,3
B2	19,0	57,3	23,3

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	88,1	33,4
T	4,0	42,8	16,2
A	12,0	35,1	13,3
B1	16,5	35,5	13,5
B2	22,0	62,2	23,6

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	76,6	30,2
T	4,0	40,2	15,8
A	12,0	37,5	14,8
B1	16,5	35,8	14,1
B2	22,0	63,8	25,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	88,6	31,6
T	5,0	44,6	15,9
A	12,0	39,3	14,0
B1	16,5	38,0	13,5
B2	22,0	70,4	25,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	68,2	22,9	5,0	43,1	14,5	11,5	64,9	21,8	13,0	52,8	17,7	19,0	69,0	23,2
FP2	1,0	69,4	23,8	5,0	42,1	14,5	11,5	64,3	22,1	13,0	49,0	16,8	19,0	66,2	22,7
F7	1,0	76,5	27,8	4,0	36,9	13,4	11,5	49,0	17,8	13,0	50,5	18,4	19,0	61,9	22,5
F3	1,0	76,5	26,5	4,0	39,9	13,8	11,5	53,4	18,5	13,0	53,7	18,6	19,0	65,4	22,6
FZ	1,0	77,9	22,8	5,0	54,5	15,9	11,5	77,4	22,6	13,0	61,5	18,0	19,0	70,9	20,7
F4	1,0	86,2	24,9	4,0	52,9	15,3	11,5	69,8	20,2	16,0	61,2	17,7	19,0	75,9	21,9
F8	1,0	73,8	27,5	4,0	41,6	15,5	11,5	51,7	19,3	13,5	43,4	16,2	19,0	57,8	21,5
T3	1,0	84,5	31,7	5,0	39,1	14,7	12,0	36,9	13,8	13,5	39,7	14,9	23,0	66,5	24,9
C3	1,0	104,9	31,5	5,0	51,5	15,4	12,0	51,9	15,6	13,5	49,9	15,0	23,0	75,3	22,6
CZ	1,0	178,5	32,4	4,0	111,7	20,2	12,0	100,1	18,2	16,0	79,6	14,4	20,0	81,7	14,8
C4	1,0	94,0	28,2	4,0	54,5	16,3	11,5	57,6	17,3	13,5	56,8	17,0	19,0	70,6	21,2
T4	1,0	75,6	30,4	5,0	41,4	16,6	11,5	38,6	15,5	13,5	37,9	15,2	19,0	55,4	22,3
T5	1,0	80,6	30,7	4,0	41,9	16,0	11,0	34,7	13,2	13,5	38,9	14,8	23,0	66,3	25,3
P3	1,0	91,7	30,2	4,0	49,3	16,2	12,0	44,0	14,5	13,5	47,1	15,5	23,0	71,8	23,6
PZ	1,0	132,4	33,5	4,0	73,3	18,6	12,0	58,6	14,8	13,5	57,9	14,7	20,0	73,0	18,5
P4	1,0	80,1	28,8	4,0	50,7	18,3	12,0	42,1	15,2	13,5	41,4	14,9	19,0	63,5	22,9
T6	1,0	77,2	31,3	5,0	40,7	16,5	12,0	35,9	14,6	13,5	35,2	14,3	19,0	57,3	23,3
O1	1,0	88,1	33,4	4,0	42,8	16,2	12,0	35,1	13,3	16,5	35,5	13,5	22,0	62,2	23,6
OZ	1,0	76,6	30,2	4,0	40,2	15,8	12,0	37,5	14,8	16,5	35,8	14,1	22,0	63,8	25,1
O2	1,0	88,6	31,6	5,0	44,6	15,9	12,0	39,3	14,0	16,5	38,0	13,5	22,0	70,4	25,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	68,2	22,9	5,0	43,1	14,5	11,5	64,9	21,8	13,0	52,8	17,7	19,0	69,0	23,2
FP2	1,0	69,4	23,8	5,0	42,1	14,5	11,5	64,3	22,1	13,0	49,0	16,8	19,0	66,2	22,7
F7	1,0	76,5	27,8	4,0	36,9	13,4	11,5	49,0	17,8	13,0	50,5	18,4	19,0	61,9	22,5
F3	1,0	76,5	26,5	4,0	39,9	13,8	11,5	53,4	18,5	13,0	53,7	18,6	19,0	65,4	22,6
FZ	1,0	77,9	22,8	5,0	54,5	15,9	11,5	77,4	22,6	13,0	61,5	18,0	19,0	70,9	20,7
F4	1,0	86,2	24,9	4,0	52,9	15,3	11,5	69,8	20,2	16,0	61,2	17,7	19,0	75,9	21,9
F8	1,0	73,8	27,5	4,0	41,6	15,5	11,5	51,7	19,3	13,5	43,4	16,2	19,0	57,8	21,5
T3	1,0	84,5	31,7	5,0	39,1	14,7	12,0	36,9	13,8	13,5	39,7	14,9	23,0	66,5	24,9
C3	1,0	104,9	31,5	5,0	51,5	15,4	12,0	51,9	15,6	13,5	49,9	15,0	23,0	75,3	22,6
CZ	1,0	178,5	32,4	4,0	111,7	20,2	12,0	100,1	18,2	16,0	79,6	14,4	20,0	81,7	14,8
C4	1,0	94,0	28,2	4,0	54,5	16,3	11,5	57,6	17,3	13,5	56,8	17,0	19,0	70,6	21,2
T4	1,0	75,6	30,4	5,0	41,4	16,6	11,5	38,6	15,5	13,5	37,9	15,2	19,0	55,4	22,3
T5	1,0	80,6	30,7	4,0	41,9	16,0	11,0	34,7	13,2	13,5	38,9	14,8	23,0	66,3	25,3
P3	1,0	91,7	30,2	4,0	49,3	16,2	12,0	44,0	14,5	13,5	47,1	15,5	23,0	71,8	23,6
PZ	1,0	132,4	33,5	4,0	73,3	18,6	12,0	58,6	14,8	13,5	57,9	14,7	20,0	73,0	18,5
P4	1,0	80,1	28,8	4,0	50,7	18,3	12,0	42,1	15,2	13,5	41,4	14,9	19,0	63,5	22,9
T6	1,0	77,2	31,3	5,0	40,7	16,5	12,0	35,9	14,6	13,5	35,2	14,3	19,0	57,3	23,3
O1	1,0	88,1	33,4	4,0	42,8	16,2	12,0	35,1	13,3	16,5	35,5	13,5	22,0	62,2	23,6
OZ	1,0	76,6	30,2	4,0	40,2	15,8	12,0	37,5	14,8	16,5	35,8	14,1	22,0	63,8	25,1
O2	1,0	88,6	31,6	5,0	44,6	15,9	12,0	39,3	14,0	16,5	38,0	13,5	22,0	70,4	25,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:34:33	08:26	Sono induzido